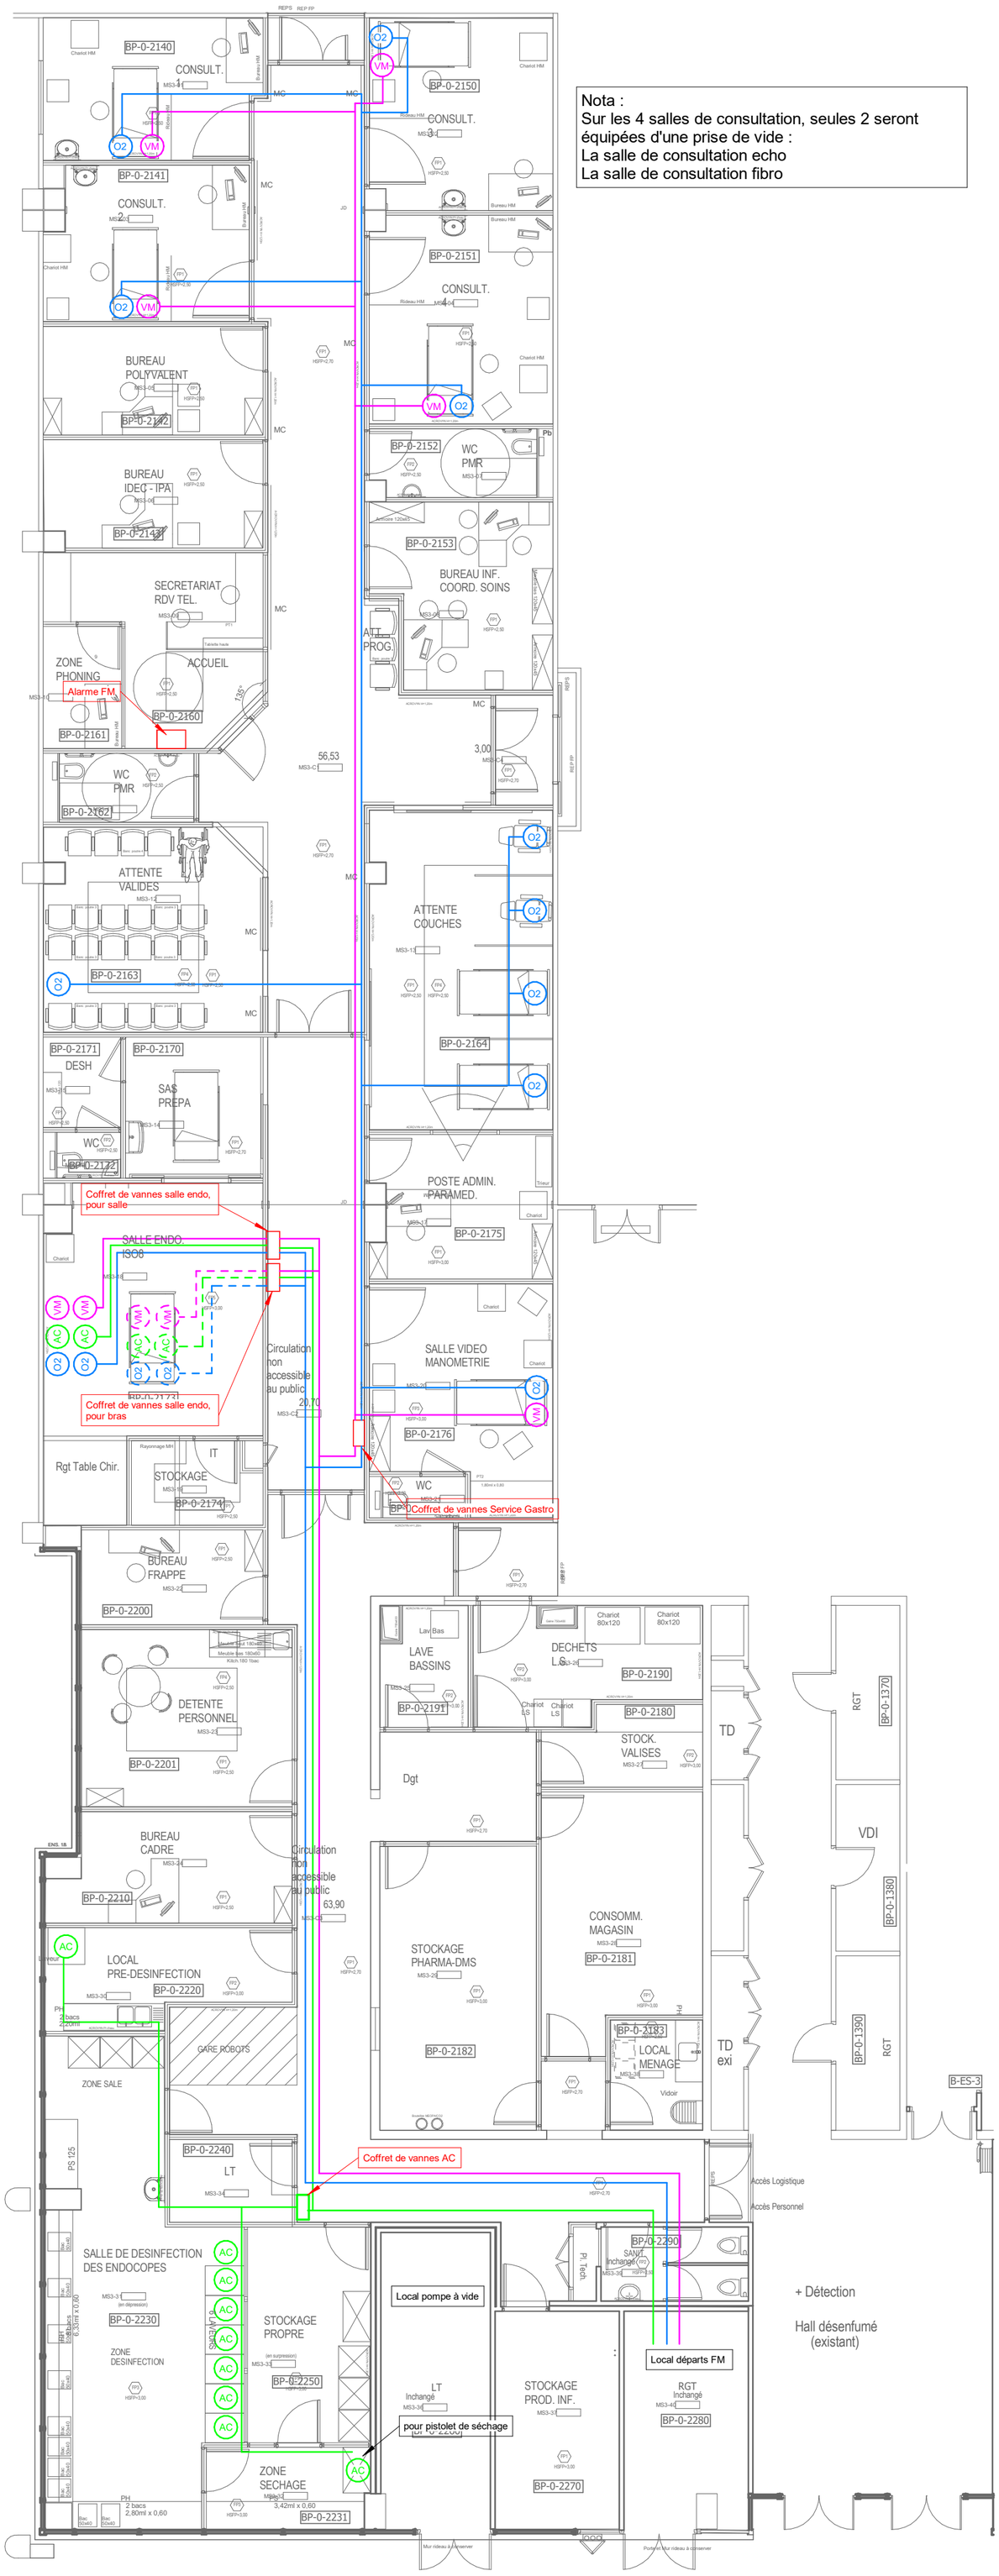

Nota :
Sur les 4 salles de consultation, seules 2 seront équipées d'une prise de vide :
La salle de consultation echo
La salle de consultation fibro

Légende

AC — Prise Air comprimé médical murale 3.5 bars	Réseau Air comprimé médical prise murale 3.5 bars
AC — Prise Air comprimé médical sur bras 3.5 bars	Réseau Air comprimé médical bras 3.5 bars
O2 — Prise Oxygène murale	Réseau Oxygène prise murale
O2 — Prise Oxygène sur bras	Réseau Oxygène bras
VM — Prise Vide médical murale	Réseau Vide médical prise murale
VM — Prise Vide médical sur bras	Réseau Vide médical bras

NOTA FM:

La position des bandeaux/gaines techniques sera à confirmer selon l'aménagement des locaux. raccordement sous réserve des productions.

DESSINÉ PAR:	VERIFIÉ PAR:	VISA CHEF PROJET:	N° d'AFFAIRE:
VCH	BCA	VMA	BAOG193

Fond de plan utilisé : MS3 PRO-DCE 02-03 RDC PROJET

CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON
305 Rue Raoul Follereau
84902 AVIGNON CEDEX 9

ACCORD CADRE
REHABILITATION DES SECTEURS EST DU BATIMENT PRINCIPAL DU CH AVIGNON

MS3 - AMENAGEMENT D'UN PLATEAU GASTRO-ENTEROLOGIE ET CENTRALISATION DE LA DESINFECTION DES ENDOSCOPES

DCE

CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON 305 Rue Raoul Follerau - 84902 AVIGNON CEDEX 9 tél : 04 32 75 39 33 - Email : cellule-marche@ch-avignon.fr	MAITRE D'OUVRAGE
BARBOSA-VIVIER ARCHITECTES D.P.L.G. 16, Villa Saint Michel - 75018 PARIS Tél : 01 42 57 01 01 - Email : jfournier@barbosa-vivier-architectes.fr	MAITRISE D'OEUVRE ARCHITECTE
EGIS BATIMENTS SUD Immeuble Cap Joliette, 5 Boulevard de Dunkerque CS 61001 - 13567 MARSEILLE CEDEX 02 tél : 04 91 23 23 23 - Email : michele.roth@egis.fr	MAITRISE D'OEUVRE TECHNIQUE

In.	DATE	MODIFICATIONS
0	28-06-2024	Première diffusion
A	27-09-2024	Mise à jour
B	18-10-2024	Mise à jour
C	30-10-2024	Mise à jour

DCE

Plan Fluides Médicaux

Niveau RDC

N° PIECE:
FM 001

ECHELLE : 1/100

REMIS LE : 30-10-2024