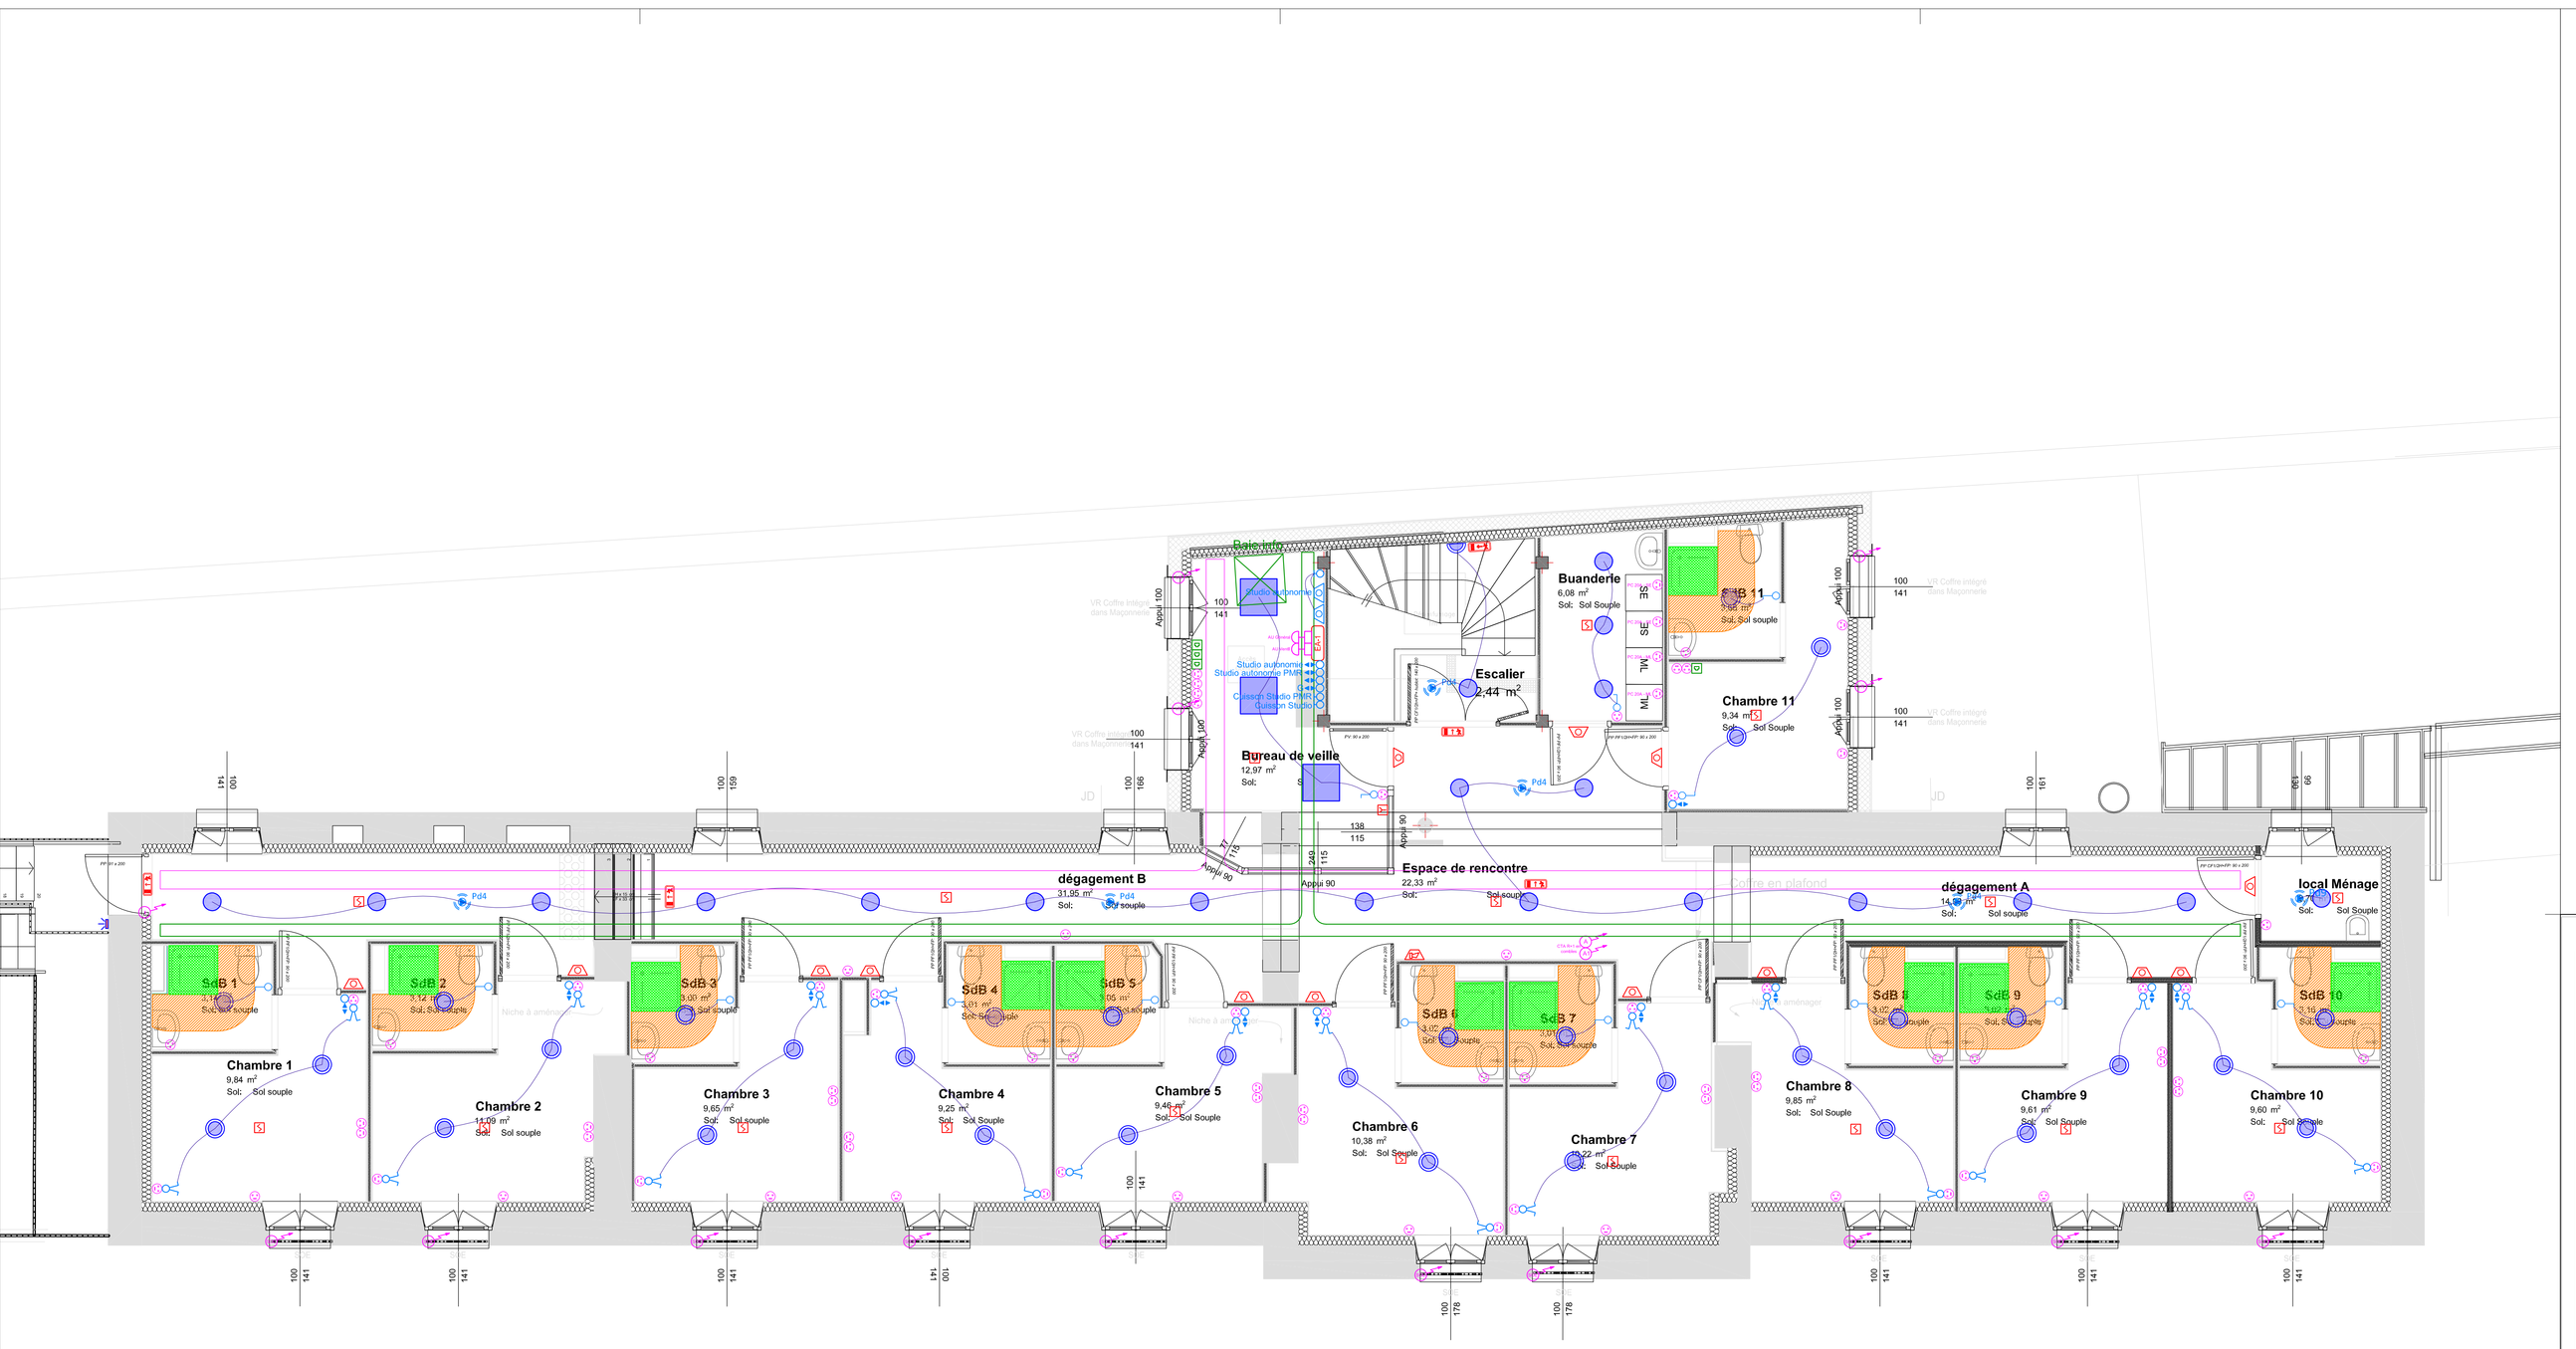

LEGENDE

. COURANTS FORTS

- TGBT
- Tableau Divisionnaire
- Arrêt d'urgence
- Alimentation électrique
- Chemin de câbles courants forts
- Chemin de câbles courants faibles

Appareillage électrique

- Prise de courant - H = 0,30 m
- Prise de courant - H = 1,10 m
- Prise de courant étanche
- Prise de courant spécialisée
- Sortie de câble

Commande d'éclairage

- Interrupteur simple allumage
- Bouton poussoir
- Interrupteur va-et-vient
- Détecteur plafonnier
- Détecteur plafonnier
- Commande locale occultants
- Commande générale occultants
- Bouton poussoir

Eclairage de sécurité

- Bloc de sécurité

Volumes de sécurité

- Volume 1
- Volume 2

Luminaires

- Luminaire Type A
- Luminaire Type B
- Luminaire Type C
- Luminaire Type D
- Luminaire Type E
- Luminaire Type F
- Luminaire Type G
- Luminaire Type H
- Luminaire Type I

. COURANTS FAIBLES

Précâblage VDI

- Baie informatique
- Prise RJ 45

Système de sécurité incendie

- Equipement d'alarme de type 1
- Tableau de report d'alarme
- Déclencheur manuel
- Détecteur autonome
- Avertisseur sonore
- Diffuseur lumineux
- Indicateur d'action

MAITRISE D'OUVRAGE

Ministère de la Justice - DIRSG Grand Centre - Département Immobilier de Dijon

4 rue Léon Maurice - 21000 Dijon

NOM DE L'OPERATION

Opération d'amélioration du CEF de Châtillon-sur-Seine

3 rue des Cordeliers - 21400 Chatillon-sur-Seine

ARCHITECTES

Thierry Le Ru
5 rue Arago
89000 AUXERRE

BUREAU D'ETUDES CSI

Bureau d'études CSI
Bâtiment Apogée C
7 Boulevard Rembrandt
21000 DIJON

BUREAU D'ETUDES FLUIDES

BILD
14 RUE Jean Gleyo
Bâtiment Horus
21000 DIJON

Phase: DCE

Titre document: PLAN

LOT 10 : ELECTRICITE

Niveau R+1

BUREAU D'ETUDES FLUIDES

N° affaire	222.09.600
Auteur dossier	TK
Nature dossier	plan
Format	dwg / pdf
Echelle	1/50

Indice	Date	Commentaires	Code document	Rev.
0	10/07/2024	Première diffusion	PLAN EL10	2
1	02/09/2024	Modifications suivants plans archi du 02/08/2024		
2	04/09/2024	Modifications suivants remarques		