


# Bat " EC "

## CHAUFFERIE / DESINFECTION

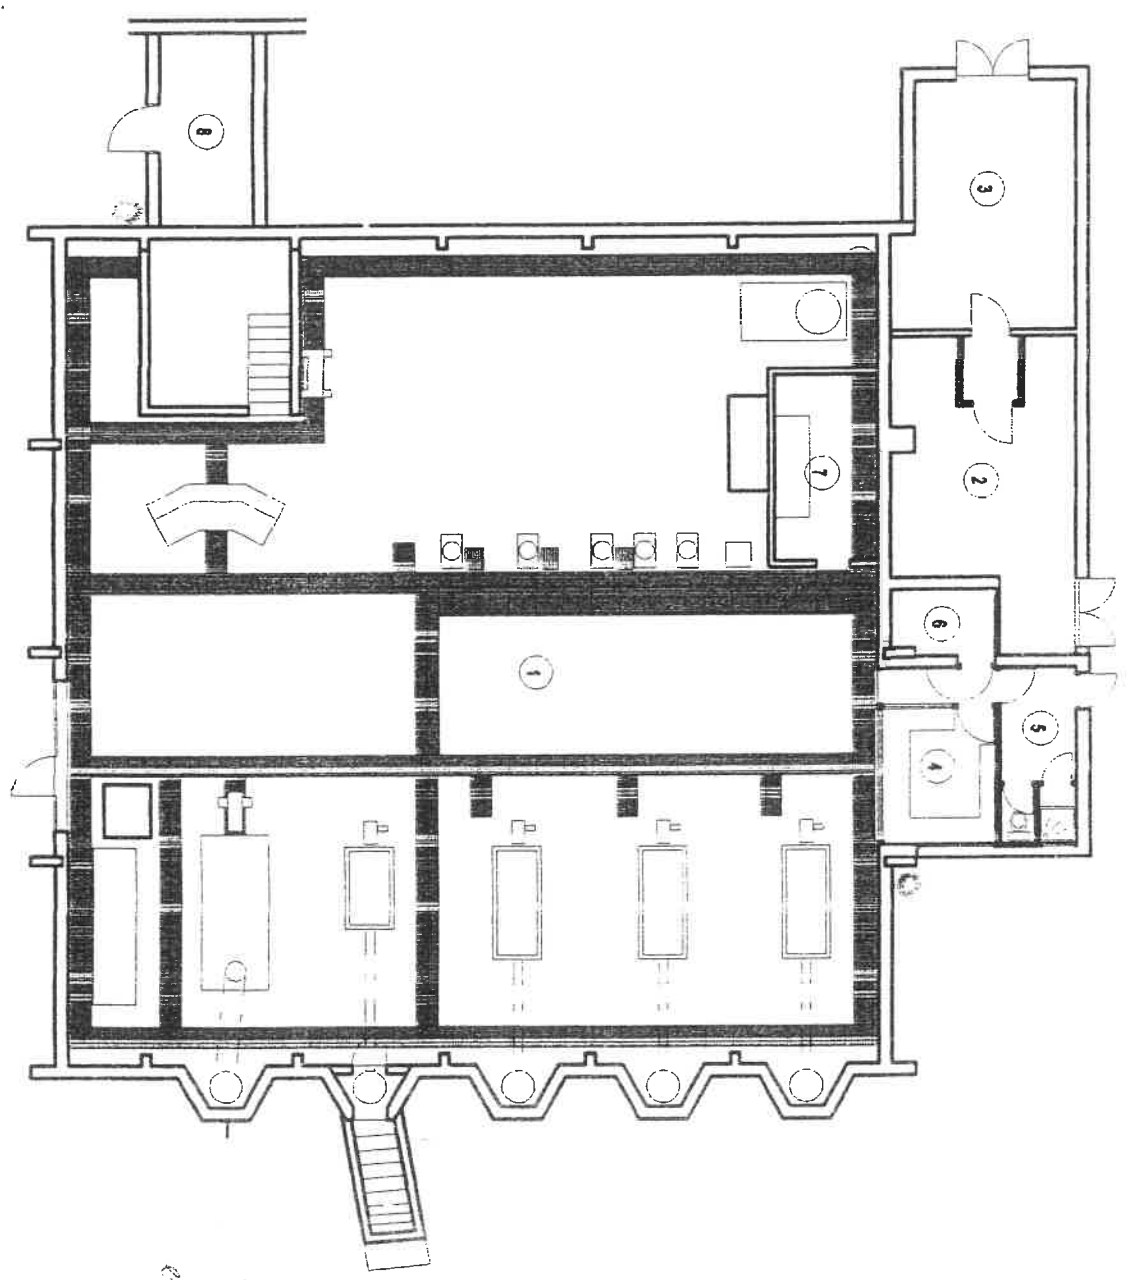

*Traverse en planche  
en planche*

## OBSERVATIONS

N°

NATURE DES OBSERVATIONS

### CHAUFFERIE / DESINFECTION EC

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Les conduits d'évacuation eau pluviale situés dans les deux angles du bâtiment sont en fibrociment. |
|---|---|

# **RAPPORT DE REPERAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE** **Constat avant vente – Constitution dossier technique amiante**

Page 19/237  
 Rapport N° : 1314120  
 Date : juin / juillet 2003

**IMMEUBLE : Chaufferie / Désinfection - EC**

Niveau	Localisation	Parois verticales intérieures et enduits				Planchers, plafonds et faux-plafonds				Conduits, canalisations et équipements					Trémie ascenseur, monte-charge		Autres (à préciser)	N° Observation
		Murs et poteaux	Enduits projetés Revêtements durs Entourages poteaux	Cloisons, gaines et coffres verticaux	Flocages	Plafonds, gaines, poutres, charpentes, coffres verticaux	Enduits projetés	Panneaux collés ou vissés	Faux-plafonds	Planchers	Calorifuges	Conduits fluides	Conduits	Clapets Volets CF	Portes CF	Vide-ordures		
0	Chaufferie 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Désinfection 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Désinfection 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Bureau 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	/	/	1
0	Sanitaires 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Magasin 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Chaufferie 7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Poste électrique 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	/	/	1
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

**Légende :**

Ax : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement positif (amiante)  
 Nx : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement négatif (sans amiante)  
 Cx : Matériau analysé antérieurement et avec amiante  
 Px : Matériau analysé antérieurement et sans amiante  
 V : Matériau contenant de l'amiante reconnu visuellement  
 R : Matériau susceptible de contenir de l'amiante non prélevé  
 T : Elément existant ne contenant pas d'amiante

Exemple : A1 – prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse.