




**BUREAU
VERITAS**

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

A Adresse du bien	B Propriétaire
127 rue Grenelle 75007 PARIS - 7EME	Nom : MINISTERES SOCIAUX Adresse : Hotel du Châtelet 127 rue de Grenelle 75007 PARIS - 7EME
C Commanditaire de la mission	
Nom : M. Christophe JAMMET	Adresse : Hotel du Châtelet 127 rue de Grenelle 75007 PARIS - 7EME
D L'appareil à fluorescence X	
Nom du fabricant de l'appareil : Heuresis Modèle de l'appareil : PB200i N° de série : 1300	Nature du radionucléide : Co57 Date du dernier chargement de la source : 13/06/2019 Activité de la source à cette date : 185 mbq
E Execution de la mission	
Rapport N° : 10139658 – 0002562267Rev01 P Date d'intervention : 12/01/2021	Date du rapport : 01/09/2021
F Nature des Travaux	
Travaux divers dans les bâtiments, cours et jardin	
G Périmètre de la mission	
Du R-1 au R+5 / Extérieurs	
H Cachet du diagnostiqueur	
Signature 	Société : BUREAU VERITAS EXPLOITATION Nom du diagnostiqueur : RAZAFIMAMONJY Faniry Organisme d'assurance : MSIG Insurance Europe AG Police : F210.16.0414.

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

ADRESSE DU BIEN	1
PROPRIETAIRE.....	1
COMMANDITAIRE DE LA MISSION	1
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X.....	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
NATURE DES TRAVAUX.....	1
PERIMETRE DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	1

CADRE REGLEMENTAIRE3

PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION L4121-2 DU CODE DU TRAVAIL	3
PREVENTION DU RISQUE D'EXPOSITION AUX AGENTS CANCEROGENES, MUTAGENES ET TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION R4412-59 ET SUIVANTS.....	3

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION3

L'AUTEUR DU DIAGNOSTIC.....	3
PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR)	3
ETALONNAGE DE L'APPAREIL.....	3
LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL.....	3
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	3
LE BIEN OBJET DE LA MISSION	3
OCCUPATION DU BIEN	4
LISTE DES LOCAUX VISITES	4
LISTE DES LOCAUX NON VISITES	8

METHODOLOGIE EMPLOYEE8

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	10
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	10

PRESENTATION DES RESULTATS11

CROQUIS12

RESULTATS DES MESURES21

COMMENTAIRES155

ANNEXES156

NOTICE D'INFORMATION.....	156
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	157

1	CADRE REGLEMENTAIRE
Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants	

2	RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION
----------	---

2.1	L'auteur du diagnostic
------------	-------------------------------

Nom et prénom : RAZAFIMAMONJY Faniry

2.2	Personne compétente en radioprotection (PCR)
------------	---

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : CLEMENCEAU Vincent
--

2.3	Etalonnage de l'appareil
------------	---------------------------------

Fabriquant de l'étalon : NITON	Concentration : 1,04 mg/cm ²
N° NIST de l'étalon : 2573	Incertitude : 0,06 mg/cm ²

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm ²)
En début de mission	1	12/01/2021	1,04
En fin de mission	5165	16/01/2021	1,04

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.4	Le laboratoire d'analyse éventuel
------------	--

Nom du laboratoire : NC	Coordonnées : NC
Nom du contact : NC	

2.5	Description de l'ensemble immobilier
------------	---

Année de construction : Antérieur au 1er janvier 1949	Nombre de cages d'escalier : 8
Nombre de bâtiments : 1	Nombre de niveaux : 5

2.6	Le bien objet de la mission
------------	------------------------------------

Adresse : 127 rue Grenelle	Bâtiment :
75007 PARIS - 7EME	Entrée/cage n° :
Type : Bâtiment	Etage : R-1 à R+5
Nombre de Pièces :	Situation sur palier :
Référence Cadastre : NC	Destination du bâtiment :
	Accompagnateur : Le gestionnaire

2.7 Occupation du bien		
L'occupant est	<input checked="" type="checkbox"/> Propriétaire <input type="checkbox"/> Locataire <input type="checkbox"/> Sans objet, le bien est vacant	

2.8 Liste des locaux visites		
N°	Local	Etage

2.8 Liste des locaux visites		
1	S1	R-1
2	S2	R-1
3	S3	R-1
4	S4	R-1
5	S5	R-1
6	S6	R-1
7	S7	R-1
8	S8	R-1
9	S9	R-1
10	S10	R-1
11	S11	R-1
12	S12	R-1
13	S13	R-1
14	S14	R-1
15	S15	R-1
16	S16	R-1
17	S17	R-1
18	S18	R-1
19	S19	R-1
20	S20	R-1
21	S21	R-1
22	S22	R-1
23	S23	R-1
24	S24	R-1
25	S25	R-1
26	S26	R-1
27	S27	R-1
28	S28	R-1
29	S29	R-1
30	S30	R-1
31	G5	RDC
32	G7	RDC
33	G8	RDC
34	G9	RDC
35	G10	RDC
36	G11	RDC
37	G12	RDC
38	G13	RDC
39	G14	RDC
40	G15	RDC
41	G16	RDC
42	G17	RDC
43	G18	RDC
44	G28	RDC
45	G29	RDC
46	G30	RDC
47	G31	RDC
48	H25	RDC
49	H27	RDC

2.8 Liste des locaux visites		
50	H26	RDC
51	H23	RDC
52	H9	RDC
53	H10	RDC
54	H11	RDC
55	H3	RDC
56	H1	RDC
57	H8	RDC
58	H7	RDC
59	D22	RDC
60	H6	RDC
61	H4	RDC
62	D30	RDC
63	H5	RDC
64	D2	RDC
65	D4	RDC
66	D3	RDC
67	D19	RDC
68	D20	RDC
69	H22	RDC
70	D8 bis	RDC
71	D12	RDC
72	D16	RDC
73	D15	RDC
74	D10	RDC
75	D11	RDC
76	D14	RDC
77	D18	RDC
78	D17	RDC
79	D42	RDC
80	G118	R+1
81	G106	R+1
82	G104	R+1
83	G105	R+1
84	G107	R+1
85	G103	R+1
86	G208	R+1
87	G101	R+1
88	G117	R+1
89	H100	R+1
90	H104/H102	R+1
91	H103	R+1
92	H105	R+1
93	D111	R+1
94	D103	R+1
95	D110	R+1
96	D113	R+1
97	D100	R+1
98	D112	R+1

2.8 Liste des locaux visites		
99	D104	R+1
100	D105	R+1
101	D106	R+1
102	D107	R+1
103	D101	R+1
104	D138/D139	R+1
105	D109	R+1
106	D116	R+1
107	D108	R+1
108	D102	R+1
109	D117	R+1
110	D125	R+1
111	D126	R+1
112	D124	R+1
113	D119	R+1
114	D122	R+1
115	D127/D128	R+1
116	D123	R+1
117	D121	R+1
118	D140	R+1
119	G202	R+2
120	G203	R+2
121	G206	R+2
122	G207	R+2
123	H208	R+2
124	H209	R+2
125	H214	R+2
126	H215/H216/H217	R+2
127	H213	R+2
128	H211	R+2
129	H210	R+2
130	H207	R+2
131	H206	R+2
132	H203	R+2
133	H201	R+2
134	H205	R+2
135	H204	R+2
136	D202	R+2
137	D200	R+2
138	D201	R+2
139	D27	RDC
140	D25	RDC
141	D26	RDC
142	D28	RDC
143	D29	RDC
144	H302	R+3
145	H301	R+3
146	H301bis	R+3
147	H300	R+3

2.8 Liste des locaux visites		
148	H303	R+3
149	H402	R+4
150	H421	R+4
151	H420	R+4
152	H407	R+4
153	H408	R+4
154	H406	R+4
155	H405/H405bis	R+4
156	H412	R+4
157	H404	R+4
158	H405	R+4
159	H411	R+4
160	H410	R+4
161	H409	R+4
162	H400	R+4
163	H419	R+4
164	H418	R+4
165	H417	R+4
166	H416	R+4
167	H415	R+4
168	H414	R+4
169	H413	R+4
170	H403	R+4
171	H401	R+4
172	Combles	R+5
173	Jardin	RDC
174	Cour d'honneur	RDC
175	Toitures	R+5

2.9 Liste des locaux non visites		
Néant, tous les locaux ont été visités.		


3 METHODOLOGIE EMPLOYEE		
<p>Calibrage de l'appareil à fluorescence X</p> <p>Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.</p> <p>Identification du bien objet de la mission</p> <p>L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.</p> <p>Identification des locaux</p> <p>Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.</p> <p>Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :</p> <ul style="list-style-type: none"> – chaque palier ; – chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers. <p>En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée.</p> <p>Identification des zones</p> <p>Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le</p>		

croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».

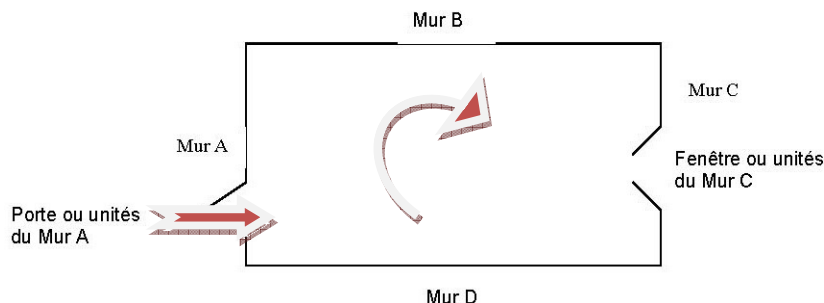

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et goulottes en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de diagnostic et substrat

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.) constituant des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :

- l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- une porte et son huisserie dans un même local ;
- une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

- l'ensemble des marches ;
- l'ensemble des contremarches ;
- l'ensemble des balustres ;
- le limon ;
- la crémaillère ;
- la main courante ;
- le plafond.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.

Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail.

Les résultats de nos mesures sont exprimés en mg/cm² de plomb de support avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur nominative et l'écart relatif (ex : 13,4 +/- 0,41).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm² ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Planche de repérage des matériaux et produits

BUREAU VERITAS

La planche de repérage est insaisissable du rapport

RDC

Investigations approfondies à réaliser par le donneur d'ordre:
Mis en place d'accès sécurisé pour le travail en hauteur > 3m

Pièces H22-H23-H25-H26-H27: Peintures

- Taillage bois mur
- Plâtre mur
- Enlèvement bois
- Embrasures fenêtres bois
- Linteaux bois
- Portes bois
- Garde-corps fenêtres métal
- Olets fenêtres bois
- Cadre miroirs bois

Pièces H7-H8-H9-H10-H11: Peintures


- Olets fenêtres bois
- Garde-corps fenêtres métal
- Linteaux bois


Pièces zone D: Peintures

- Enlèvement fenêtres métal


Concentration en plomb > 1 mg/cm²

R+1

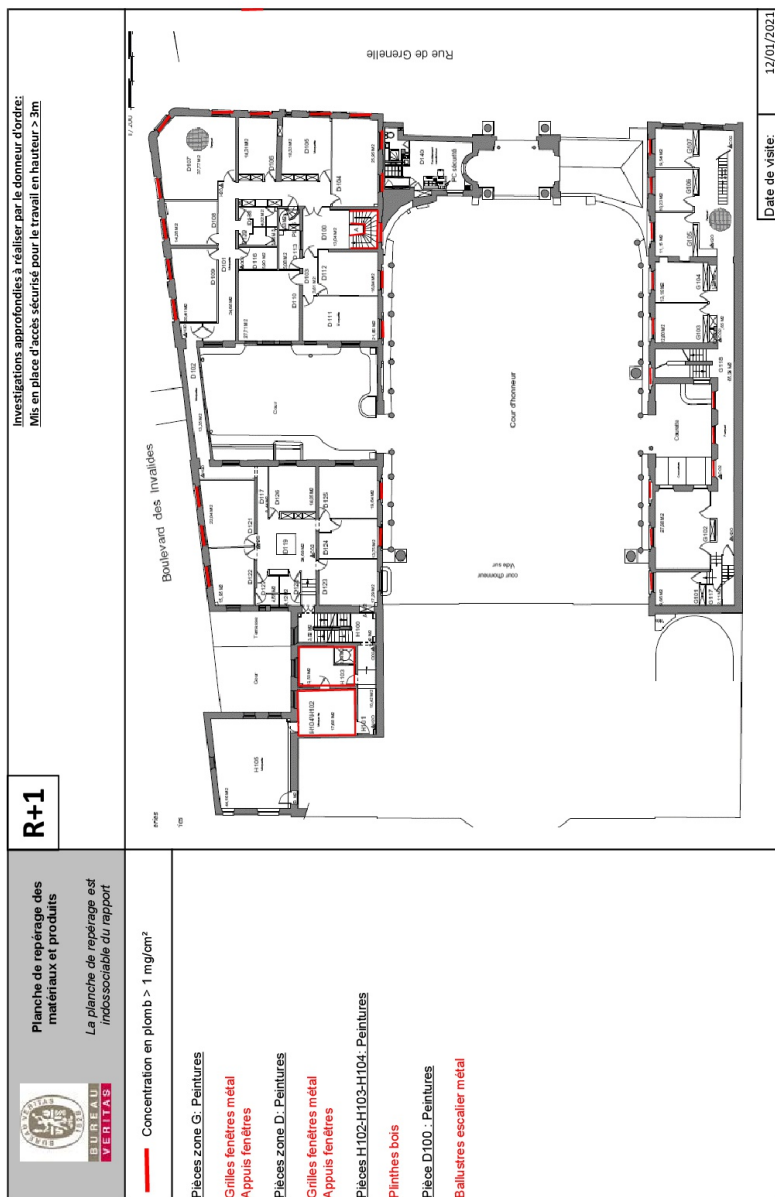


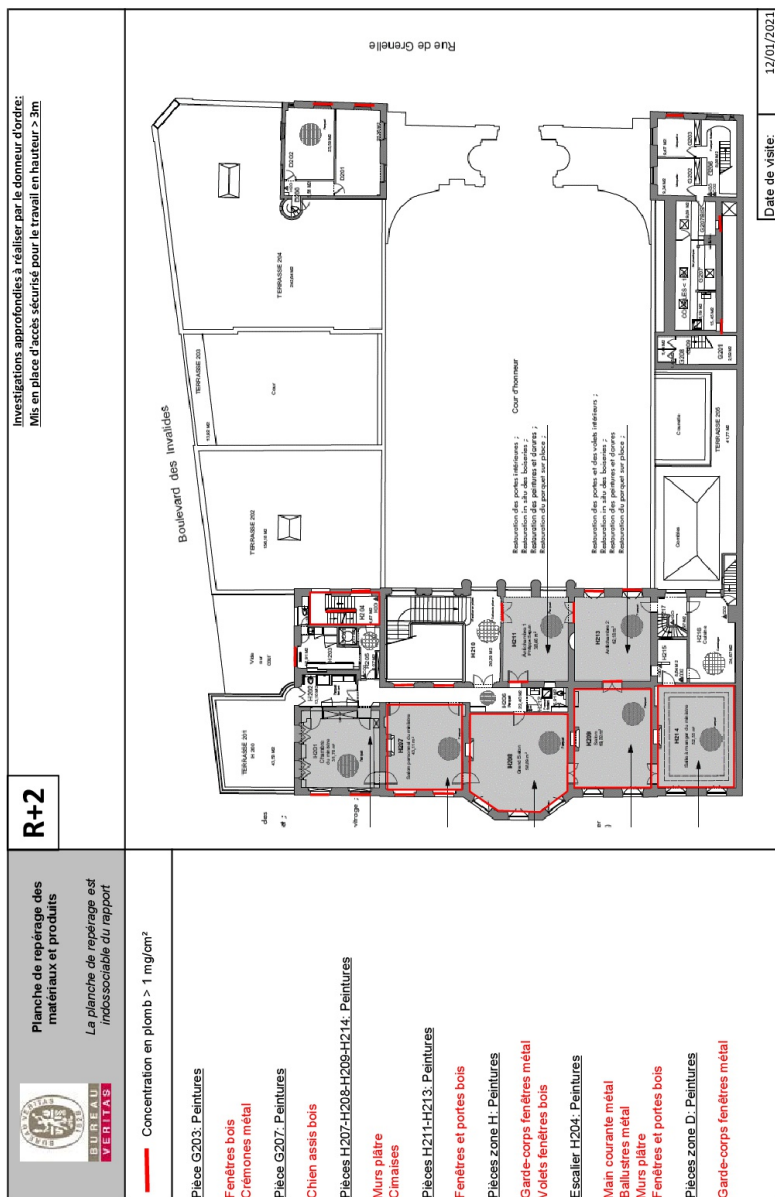


R+3
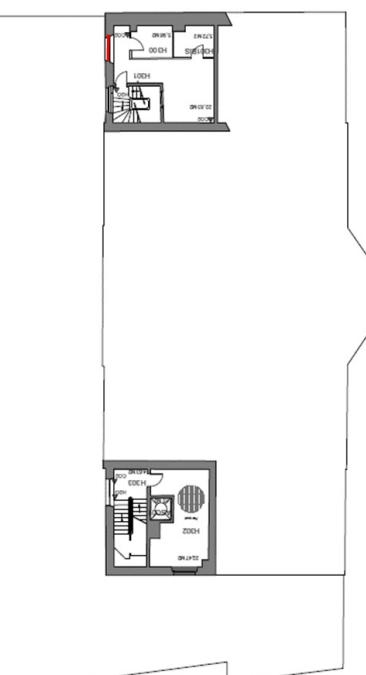
<p>R+3</p>	<p>Planche de repérage des matériaux et produits La planche de repérage est indissociable du rapport.</p>	<p>Investigations approfondies à réaliser par le donneur d'ordre: Mis en place d'accès sécurisé pour le travail en hauteur > 3m</p>	<p>Cour d'honneur</p> 
<p>Concentration en plomb > 1 mg/cm²</p>	<p>Pièce 301: Peintures Dormant fenêtre bois</p>	<p>Date de visite: 12/01/2021</p>	


R+4

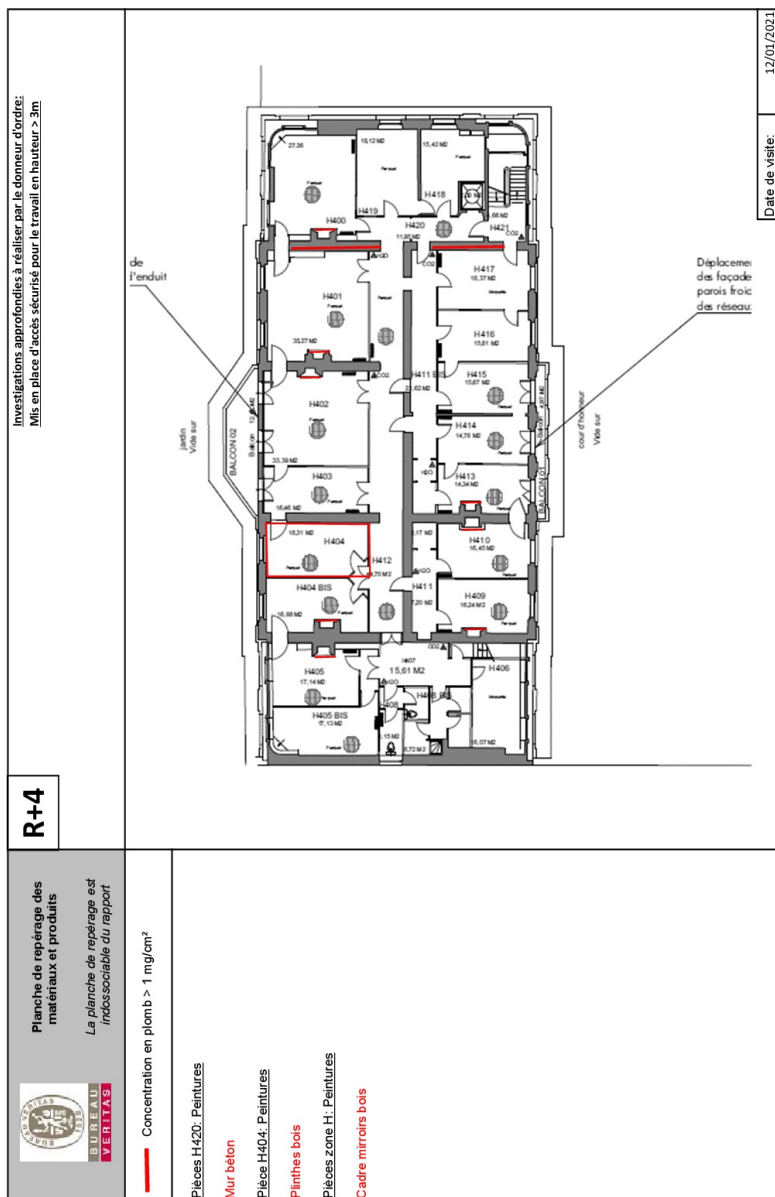

R+5

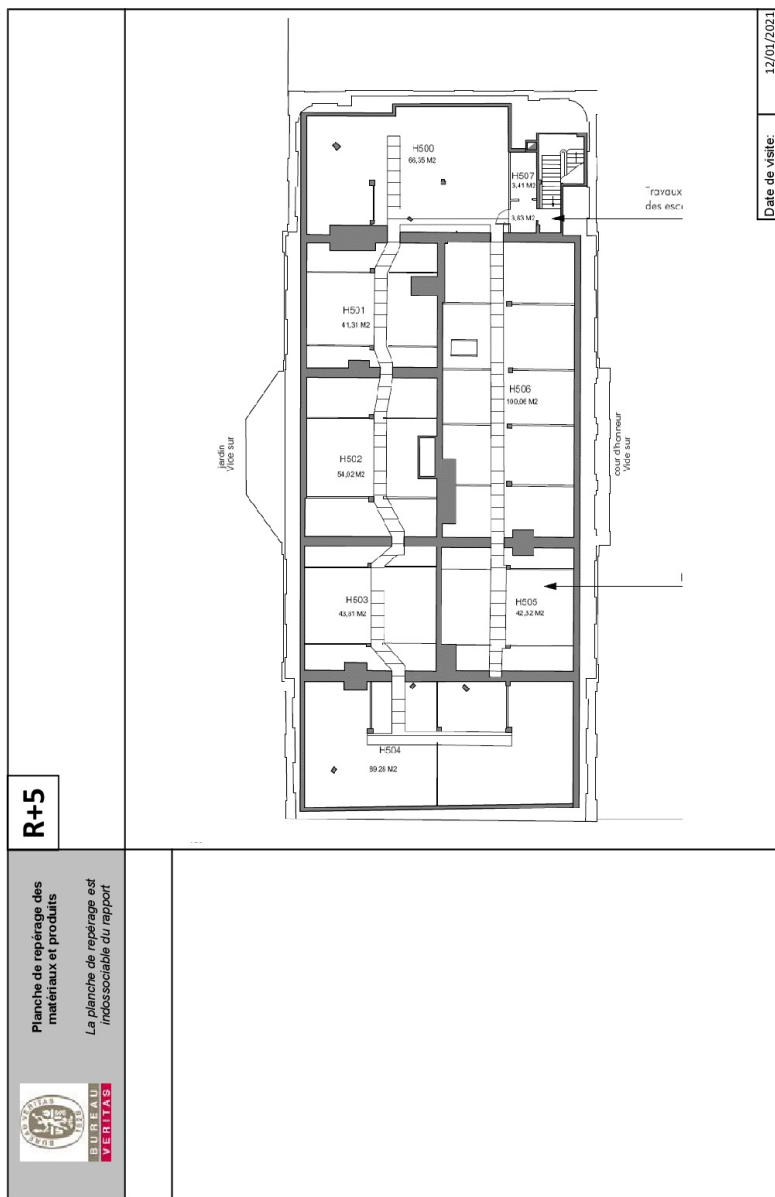

Extérieurs

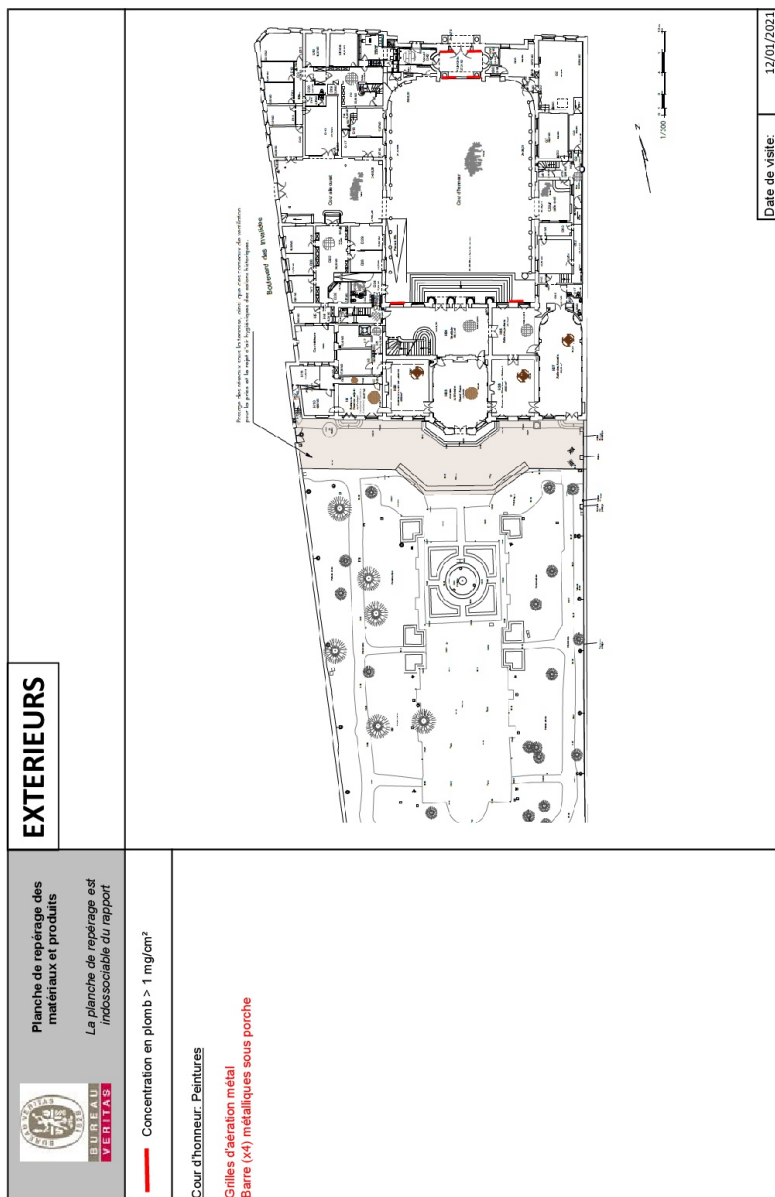

Date de visite: 12/01/2021

Toitures

[illegible]

6 RESULTATS DES MESURES

Local : S1 (R-1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5	Murs	Mur	Béton		HD	0,11	0,01	
6					C	0,08	0,01	
7					BG	0,09	0,01	
8	Plafond	Plafond	Béton	Flocage	HD	0,08	0,01	
9					C	0,08	0,01	
10					BG	0,09	0,01	
2	Sol	Revêtement de sol	Béton	Dalles de sol	HD	0,11	0,01	
3					C	0,11	0,01	
4					BG	0,04	0,01	
11	Toutes zones	Conduits n°1	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
12					C	0,06	0,01	
13					BG	0,09	0,01	
	Toutes zones	Conduits n°2	PVC					PVC
14	Toutes zones	Portes n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
15					C	0,07	0,01	
16					BG	0,14	0,01	
17	Toutes zones	Portes n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
18					C	0,17	0,01	
19					BG	0,05	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			7		1			

Local : S2 (R-1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
20	Sol	Revêtement de sol	Béton		HD	0,28	0,01	
21					C	0,05	0,01	
22					BG	0,05	0,01	
23	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,21	0,01	
24					C	0,1	0,01	
25					BG	0,24	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
26	Toutes zones	Mur	Béton		HD	0,09	0,01	
27					C	0,05	0,01	
28					BG	0,02	0,01	
29	Toutes zones	Plafond	Béton	Flocage	HD	0,09	0,01	
30					C	0,17	0,01	
31					BG	0,09	0,01	
32	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
33					C	0,07	0,01	

34				BG	0,09	0,01	
35	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,26	0,01
36					C	0,07	0,01
37					BG	0,14	0,01

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	7	1

Local : S3 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
38	Sol	Revêtement de sol	Béton		HD	0,06	0,01	
39					C	0,07	0,01	
40					BG	0,09	0,01	
41	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
42					C	0,07	0,01	
43					BG	0,04	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
44	Toutes zones	Mur	Béton		HD	0,05	0,01	
45					C	0,1	0,01	
46					BG	0,07	0,01	
47	Toutes zones	Plafond	Béton	Flocage	HD	0,08	0,01	
48					C	0,06	0,01	
49					BG	0,3	0,01	
50	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
51					C	0,06	0,01	
52					BG	0,1	0,01	
53	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
54					C	0,1	0,01	
55					BG	0,1	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	7	1

Local : S4 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
56	Sol	Revêtement de sol	Béton		HD	0,07	0,01	
57					C	0,09	0,01	
58					BG	0,19	0,01	
59	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
60					C	0,21	0,01	
61					BG	0,27	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
62	Toutes zones	Mur	Béton		HD	0,09	0,01	
63					C	0,1	0,01	
64					BG	0,07	0,01	
65	Toutes zones	Plafond	Béton	Flocage	HD	0,08	0,01	
66					C	0,09	0,01	

67					BG	0,09	0,01	
68	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
69					C	0,05	0,01	
70					BG	0,11	0,01	
71	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
72					C	0,03	0,01	
73					BG	0,06	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	7		1			

Local : S5 (R-1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
74	Sol	Revêtement de sol	Béton		HD	0,07	0,01	
75					C	0,24	0,01	
76					BG	0,09	0,01	
77	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
78					C	0,17	0,01	
79					BG	0,01	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
80	Toutes zones	Mur	Béton		HD	0,18	0,01	
81					C	0,08	0,01	
82					BG	0,1	0,01	
83	Toutes zones	Plafond	Béton	Flocage	HD	0,08	0,01	
84					C	0,09	0,01	
85					BG	0,08	0,01	
86	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,23	0,01	
87					C	0,02	0,01	
88					BG	0,09	0,01	
89	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
90					C	0,08	0,01	
91					BG	0,09	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	7		1			

Local : S6 (R-1)							
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur
92	Sol	Revêtement de sol	Béton		HD	0,1	0,01
93					C	0,05	0,01
94					BG	0,05	0,01
95	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01
96					C	0,27	0,01
97					BG	0,08	0,01
	Toutes zones	Conduits	PVC				PVC
98	Toutes zones	Mur	Béton		HD	0,09	0,01
99					C	0,04	0,01

100				BG	0,16	0,01	
101	Toutes zones	Plafond	Béton	Flocage	HD	0,22	0,01
102					C	0,08	0,01
103					BG	0,12	0,01
104	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01
105					C	0,08	0,01
106					BG	0,06	0,01
107	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01
108					C	0,27	0,01
109					BG	0,07	0,01

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	1

Local : S7 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
110	Sol	Revêtement de sol	Béton		HD	0,11	0,01	
111					C	0,06	0,01	
112					BG	0,07	0,01	
113	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,19	0,01	
114					C	0,1	0,01	
115					BG	0,14	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
116	Toutes zones	Mur	Béton		HD	0,04	0,01	
117					C	0,08	0,01	
118					BG	0,09	0,01	
119	Toutes zones	Plafond	Béton	Flocage	HD	0,1	0,01	
120					C	0,06	0,01	
121					BG	0,09	0,01	
122	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
123					C	0,13	0,01	
124					BG	0,08	0,01	
125	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,01	
126					C	0,06	0,01	
127					BG	0,07	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	1

Local : S8 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
128	Sol	Revêtement de sol	Béton		HD	0,08	0,01	
129					C	0,09	0,01	
130					BG	0,11	0,01	
131	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
132					C	0,04	0,01	
133					BG	0,1	0,01	

	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
134	Toutes zones	Mur	Béton		HD	0,1	0,01	
135					C	0,11	0,01	
136					BG	0,05	0,01	
137	Toutes zones	Plafond	Béton	Flocage	HD	0,09	0,01	
138					C	0,05	0,01	
139					BG	0,05	0,01	
140	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,24	0,01	
141					C	0,1	0,01	
142					BG	0,09	0,01	
143	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,12	0,01	
144					C	0,09	0,01	
145					BG	0,17	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	1

Local : S9 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
152	Mur	Mur	Plâtre	Carrelage	HD	0,1	0,01	
153					C	0,1	0,01	
154					BG	0,09	0,01	
155	Plafond	Plafond	Béton	Flocage	HD	0,05	0,01	
156					C	0,12	0,01	
157					BG	0,07	0,01	
146	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,26	0,01	
147					C	0,09	0,01	
148					BG	0,06	0,01	
149	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
150					C	0,24	0,01	
151					BG	0,2	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
158	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
159					C	0,21	0,01	
160					BG	0,08	0,01	
161	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
162					C	0,28	0,01	
163					BG	0,19	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	1

Local : S10 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
164	Mur	Mur	Béton		HD	0,08	0,01	
165					C	0,04	0,01	
166					BG	0,18	0,01	

167	Plafond	Plafond	Béton	Flocage	HD	0,08	0,01	
168					C	0,04	0,01	
169					BG	0,1	0,01	
170	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,08	0,01	
171					C	0,06	0,01	
172					BG	0,08	0,01	
183	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
184					C	0,09	0,01	
185					BG	0,09	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
173	Toutes zones	Conduits (coude)	Métal	Peinture bleu	C	5,7	0,01	
186	Toutes zones	Conduits (coude)	Métal	Peinture vert clair	C	9,2	0,01	
180	Toutes zones	Grilles	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
181					C	0,1	0,01	
182					BG	0,29	0,01	
174	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
175					C	0,08	0,01	
176					BG	0,07	0,01	
177	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
178					C	0,11	0,01	
179					BG	0,29	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	10		1			

Local : S11 (R-1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
187	Mur	Mur	Béton		HD	0,09	0,01	
188					C	0,19	0,01	
189					BG	0,06	0,01	
190	Plafond	Plafond	Béton	Flocage	HD	0,1	0,01	
191					C	0,05	0,01	
192					BG	0,1	0,01	
193	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,09	0,01	
194					C	0,06	0,01	
195					BG	0,21	0,01	
196	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
197					C	0,05	0,01	
198					BG	0,07	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
205	Toutes zones	Equipements	Métal	Peinture jaune	HD	1,7	0,01	
199	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
200					C	0,05	0,01	
201					BG	0,09	0,01	
202	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
203					C	0,06	0,01	
204					BG	0,05	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	8	1

Local : S12 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
224	Mur	Mur	Béton	Carrelage	HD	0,08	0,01	
225					C	0,07	0,01	
226					BG	0,1	0,01	
206	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,07	0,01	
207					C	0,07	0,01	
208					BG	0,08	0,01	
227	Plafond	Faux-plafond	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
228					C	0,1	0,01	
229					BG	0,04	0,01	
209	Plafond	Plafond	Béton	Flocage	HD	0,06	0,01	
210					C	0,05	0,01	
211					BG	0,21	0,01	
212	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,14	0,01	
213					C	0,05	0,01	
214					BG	0,13	0,01	
215	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,28	0,01	
216					C	0,09	0,01	
217					BG	0,04	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
230	Toutes zones	Plinthes	Plâtre	Carrelage	HD	0,06	0,01	
231					C	0,09	0,01	
232					BG	0,29	0,01	
218	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
219					C	0,09	0,01	
220					BG	0,06	0,01	
221	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
222					C	0,1	0,01	
223					BG	0,09	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	10	1

Local : S13 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
239	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,09	0,01	
240					C	0,06	0,01	
241					BG	0,17	0,01	
236	Mur	Mur	Brique	Peinture	HD	0,06	0,01	
237					C	0,07	0,01	
238					BG	0,05	0,01	
242	Plafond	Plafond	Béton	Flocage	HD	0,12	0,01	
243					C	0,28	0,01	

244				BG	0,09	0,01	
245	Sol	Revêtement de sol	Béton	Peinture	HD	0,28	0,01
246					C	0,11	0,01
247					BG	0,06	0,01
248	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01
249					C	0,07	0,01
250					BG	0,08	0,01
	Toutes zones	Conduits	PVC				PVC
251	Toutes zones	Grilles	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01
252					C	0,3	0,01
253					BG	0,07	0,01
254	Toutes zones	Plinthes	Plâtre	Carrelage	HD	0,1	0,01
255					C	0,25	0,01
256					BG	0,07	0,01
233	Toutes zones	Porte coupe-feu	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01
234					C	0,05	0,01
235					BG	0,07	0,01
257	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01
258					C	0,04	0,01
259					BG	0,1	0,01
260	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01
261					C	0,06	0,01
262					BG	0,08	0,01

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	11	1

Local : S14 (R-1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
263	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,08	0,01	
264					C	0,06	0,01	
265					BG	0,07	0,01	
266	Plafond	Plafond	Béton		HD	0,1	0,01	
267					C	0,1	0,01	
268					BG	0,11	0,01	
269	Sol	Revêtement de sol	Béton		HD	0,07	0,01	
270					C	0,09	0,01	
271					BG	0,2	0,01	
272	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01	
273					C	0,06	0,01	
274					BG	0,25	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
281	Toutes zones	Porte coupe-feu	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
282					C	0,05	0,01	
283					BG	0,04	0,01	
275	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
276					C	0,24	0,01	
277					BG	0,07	0,01	
278	Toutes	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	

279	zones				C	0,05	0,01	
280					BG	0,08	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	8	1

Local : S15 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
284	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,04	0,01	
285					C	0,07	0,01	
286					BG	0,06	0,01	
287	Plafond	Plafond	Béton		HD	0,08	0,01	
288					C	0,11	0,01	
289					BG	0,21	0,01	
290	Sol	Revêtement de sol	Béton		HD	0,11	0,01	
291					C	0,06	0,01	
292					BG	0,04	0,01	
293	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
294					C	0,29	0,01	
295					BG	0,05	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
302	Toutes zones	Grilles	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
303					C	0,17	0,01	
304					BG	0,09	0,01	
296	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
297					C	0,05	0,01	
298					BG	0,22	0,01	
299	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
300					C	0,05	0,01	
301					BG	0,1	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	8	1

Local : S16 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
305	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,06	0,01	
306					C	0,1	0,01	
307					BG	0,08	0,01	
308	Plafond	Plafond	Béton		HD	0,05	0,01	
309					C	0,08	0,01	
310					BG	0,02	0,01	
311	Sol	Revêtement de sol	Béton		HD	0,1	0,01	
312					C	0,1	0,01	
313					BG	0,1	0,01	
314	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,19	0,01	
315					C	0,08	0,01	
316					BG	0,13	0,01	

	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
317	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
318					C	0,05	0,01	
319					BG	0,06	0,01	
320	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,17	0,01	
321					C	0,26	0,01	
322					BG	0,15	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	7		1			

Local : S17 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
323	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,09	0,01	
324					C	0,07	0,01	
325					BG	0,27	0,01	
326	Plafond	Plafond	Béton		HD	0,1	0,01	
327					C	0,06	0,01	
328					BG	0,28	0,01	
329	Sol	Revêtement de sol	Béton	Dalles de sol	HD	0,21	0,01	
330					C	0,1	0,01	
331					BG	0,09	0,01	
332	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
333					C	0,11	0,01	
334					BG	0,07	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
335	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
336					C	0,09	0,01	
337					BG	0,22	0,01	
338	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
339					C	0,09	0,01	
340					BG	0,08	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	7		1			

Local : S18 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
341	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,09	0,01	
342					C	0,29	0,01	
343					BG	0,24	0,01	
344	Plafond	Plafond	Béton		HD	0,2	0,01	
345					C	0,06	0,01	
346					BG	0,08	0,01	
347	Sol	Revêtement de sol	Béton	Dalles de sol	HD	0,05	0,01	
348					C	0,04	0,01	
349					BG	0,07	0,01	

350	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
351					C	0,06	0,01	
352					BG	0,02	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
353	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
354					C	0,1	0,01	
355					BG	0,12	0,01	
356	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
357					C	0,04	0,01	
358					BG	0,07	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	7		1			

Local : S19 (R-1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
359	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,06	0,01	
360					C	0,07	0,01	
361					BG	0,05	0,01	
362	Plafond	Plafond	Béton		HD	0,06	0,01	
363					C	0,19	0,01	
364					BG	0,09	0,01	
365	Sol	Revêtement de sol	Béton	Dalles de sol	HD	0,18	0,01	
366					C	0,06	0,01	
367					BG	0,1	0,01	
368	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
369					C	0,04	0,01	
370					BG	0,11	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
371	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
372					C	0,1	0,01	
373					BG	0,06	0,01	
374	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
375					C	0,05	0,01	
376					BG	0,11	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	7		1			

Local : S20 (R-1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
377	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,1	0,01	
378					C	0,07	0,01	
379					BG	0,06	0,01	
380	Plafond	Plafond	Béton		HD	0,07	0,01	
381					C	0,06	0,01	
382					BG	0,19	0,01	

383	Sol	Revêtement de sol	Béton	Dalles de sol	HD	0,08	0,01	
384					C	0,29	0,01	
385					BG	0,1	0,01	
386	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
387					C	0,08	0,01	
388					BG	0,07	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
389	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
390					C	0,12	0,01	
391					BG	0,06	0,01	
392	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
393					C	0,02	0,01	
394					BG	0,27	0,01	

		Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	1	

Local : S21 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
395	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,29	0,01	
396					C	0,29	0,01	
397					BG	0,12	0,01	
398	Plafond	Plafond	Béton		HD	0,05	0,01	
399					C	0,03	0,01	
400					BG	0,06	0,01	
401	Sol	Revêtement de sol	Béton	Dalles de sol	HD	0,09	0,01	
402					C	0,07	0,01	
403					BG	0,11	0,01	
404	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
405					C	0,02	0,01	
406					BG	0,18	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
407	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
408					C	0,11	0,01	
409					BG	0,06	0,01	
410	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,16	0,01	
411					C	0,09	0,01	
412					BG	0,08	0,01	

		Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	1	

Local : S22 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
413	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,06	0,01	
414					C	0,1	0,01	
415					BG	0,12	0,01	

416	Plafond	Plafond	Béton		HD	0,24	0,01	
417					C	0,09	0,01	
418					BG	0,1	0,01	
419	Sol	Revêtement de sol	Béton	Dalles de sol	HD	0,1	0,01	
420					C	0,04	0,01	
421					BG	0,1	0,01	
422	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
423					C	0,1	0,01	
424					BG	0,24	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
425	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
426					C	0,29	0,01	
427					BG	0,1	0,01	
428	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,28	0,01	
429					C	0,06	0,01	
430					BG	0,14	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	1

Local : S23 (R-1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
431	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,1	0,01	
432					C	0,06	0,01	
433					BG	0,07	0,01	
434	Plafond	Plafond	Béton		HD	0,03	0,01	
435					C	0,09	0,01	
436					BG	0,1	0,01	
437	Sol	Revêtement de sol	Béton	Linoléum collé	HD	0,23	0,01	
438					C	0,13	0,01	
439					BG	0,28	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
440	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
441					C	0,04	0,01	
442					BG	0,08	0,01	
443	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
444					C	0,09	0,01	
445					BG	0,04	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	6	1

Local : S24 (R-1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
446	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,09	0,01	
447					C	0,07	0,01	
448					BG	0,09	0,01	

449	Plafond	Plafond	Béton		HD	0,16	0,01	
450					C	0,06	0,01	
451					BG	0,06	0,01	
452	Sol	Revêtement de sol	Béton	Linoléum collé	HD	0,22	0,01	
453					C	0,06	0,01	
454					BG	0,08	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
455	Toutes zones	Grilles	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
456					C	0,03	0,01	
457					BG	0,09	0,01	
458	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
459					C	0,09	0,01	
460					BG	0,08	0,01	
461	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
462					C	0,23	0,01	
463					BG	0,06	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	1

Local : S25 (R-1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
464	Mur	Mur	Pierres		HD	0,05	0,01	
465					C	0,04	0,01	
466					BG	0,04	0,01	
485	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Laine minérale	HD	0,07	0,01	
486					C	0,07	0,01	
487					BG	0,04	0,01	
467	Plafond	Plafond	Béton		HD	0,14	0,01	
468					C	0,03	0,01	
469					BG	0,17	0,01	
470	Sol	Revêtement de sol	Pierres		HD	0,25	0,01	
471					C	0,01	0,01	
472					BG	0,07	0,01	
473	Toutes zones	Conduits	Métal		HD	0,07	0,01	
474					C	0,26	0,01	
475					BG	0,02	0,01	
476	Toutes zones	Grilles	Métal	Peinture	HD	0,22	0,01	
477					C	0,29	0,01	
478					BG	0,07	0,01	
479	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
480					C	0,09	0,01	
481					BG	0,08	0,01	
482	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
483					C	0,13	0,01	
484					BG	0,05	0,01	
488	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
489					C	0,05	0,01	
490					BG	0,08	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	9	0

Local : S26 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
491	Mur	Mur	Pierres		HD	0,12	0,01	
492					C	0,06	0,01	
493					BG	0,05	0,01	
524	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Laine minérale	HD	0,05	0,01	
525					C	0,15	0,01	
526					BG	0,06	0,01	
494	Plafond	Plafond	Béton		HD	0,06	0,01	
495					C	0,05	0,01	
496					BG	0,13	0,01	
497	Sol	Revêtement de sol	Pierres		HD	0,21	0,01	
498					C	0,13	0,01	
499					BG	0,06	0,01	
500	Toutes zones	Conduits	Métal		HD	0,02	0,01	
501					C	0,07	0,01	
502					BG	0,07	0,01	
512	Toutes zones	Escalier n°1 Crémaillère	Pierres		HD	0,08	0,01	
513					C	0,09	0,01	
514					BG	0,04	0,01	
515	Toutes zones	Escalier n°1 Ensemble des contre-marches	Pierres		HD	0,04	0,01	
516					C	0,06	0,01	
517					BG	0,11	0,01	
518	Toutes zones	Escalier n°1 Ensemble des marches	Pierres		HD	0,04	0,01	
519					C	0,09	0,01	
520					BG	0,07	0,01	
521	Toutes zones	Escalier n°1 Main-courante	Métal	Peinture	HD	0,28	0,01	
522					C	0,24	0,01	
523					BG	0,07	0,01	
506	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
507					C	0,07	0,01	
508					BG	0,22	0,01	
509	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
510					C	0,05	0,01	
511					BG	0,08	0,01	
503	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
504					C	0,1	0,01	
505					BG	0,06	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	12	0

Local : S27 (R-1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
527	Mur	Mur	Pierres		HD	0,07	0,01	
528					C	0,11	0,01	
529					BG	0,1	0,01	
530	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Laine minérale	HD	0,1	0,01	
531					C	0,02	0,01	
532					BG	0,17	0,01	
533	Plafond	Plafond	Béton		HD	0,07	0,01	
534					C	0,1	0,01	
535					BG	0,14	0,01	
536	Sol	Revêtement de sol	Pierres		HD	0,15	0,01	
537					C	0,1	0,01	
538					BG	0,22	0,01	
539	Toutes zones	Conduits	Métal		HD	0,05	0,01	
540					C	0,08	0,01	
541					BG	0,08	0,01	
542	Toutes zones	Grilles	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
543					C	0,26	0,01	
544					BG	0,01	0,01	
545	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
546					C	0,05	0,01	
547					BG	0,08	0,01	
548	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
549					C	0,06	0,01	
550					BG	0,09	0,01	
551	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,02	0,01	
552					C	0,19	0,01	
553					BG	0,04	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	9		0			

Local : S28 (R-1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
554	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,1	0,01	
555					C	0,08	0,01	
556					BG	0,05	0,01	
557	Plafond	Plafond	Béton		HD	0,1	0,01	
558					C	0,06	0,01	
559					BG	0,09	0,01	
560	Sol	Revêtement de sol	Béton		HD	0,06	0,01	
561					C	0,29	0,01	
562					BG	0,06	0,01	
563	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
564					C	0,09	0,01	
565					BG	0,05	0,01	

566	Toutes zones	Porte coupe-feu	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
567					C	0,14	0,01	
568					BG	0,1	0,01	
569	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,21	0,01	
570					C	0,1	0,01	
571					BG	0,08	0,01	
572	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
573					C	0,07	0,01	
574					BG	0,07	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	7		0			

Local : S29 (R-1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
575	Mur	Mur	Plâtre	Carrelage	HD	0,07	0,01	
576					C	0,05	0,01	
577					BG	0,11	0,01	
578	Plafond	Plafond	Béton		HD	0,07	0,01	
579					C	0,05	0,01	
580					BG	0,08	0,01	
581	Sol	Revêtement de sol	Béton	Dalles de sol	HD	0,09	0,01	
582					C	0,1	0,01	
583					BG	0,07	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
584	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
585					C	0,1	0,01	
586					BG	0,09	0,01	
587	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
588					C	0,08	0,01	
589					BG	0,19	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	6		1			

Local : S30 (R-1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
590	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,08	0,01	
591					C	0,2	0,01	
592					BG	0,04	0,01	
593	Plafond	Plafond	Béton		HD	0,05	0,01	
594					C	0,1	0,01	
595					BG	0,06	0,01	
596	Sol	Revêtement de sol	Béton	Dalles de sol	HD	0,07	0,01	
597					C	0,06	0,01	
598					BG	0,06	0,01	
599	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
600					C	0,05	0,01	

601					BG	0,29	0,01	
602	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
603					C	0,06	0,01	
604					BG	0,07	0,01	
605	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,16	0,01	
606					C	0,13	0,01	
607					BG	0,07	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	6		0			

Local : G5 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
608	Mur	Mur	Plâtre	Doublage bois	HD	0,28	0,01	
609					C	0,29	0,01	
610					BG	0,04	0,01	
623	Plafond	Poutre	Métal	Flocage	HD	0,08	0,01	
624					C	0,06	0,01	
625					BG	0,08	0,01	
611	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,05	0,01	
612					C	0,04	0,01	
613					BG	0,11	0,01	
614	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
615					C	0,08	0,01	
616					BG	0,05	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
647	Toutes zones	Escaliers Crémaillère	Béton	Peinture	HD	0,26	0,01	
648					C	0,05	0,01	
649					BG	0,15	0,01	
650	Toutes zones	Escaliers Ensemble des contre-marches	Béton	Moquette	HD	0,08	0,01	
651					C	0,08	0,01	
652					BG	0,21	0,01	
653	Toutes zones	Escaliers Ensemble des marches	Béton	Moquette	HD	0,07	0,01	
654					C	0,04	0,01	
655					BG	0,08	0,01	
656	Toutes zones	Escaliers Main-courante	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
657					C	0,1	0,01	
658					BG	0,05	0,01	
629	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01	
630					C	0,11	0,01	
631					BG	0,11	0,01	
641	Toutes zones	Fenêtres Crémone	Métal	Peinture	HD	0,29	0,01	
642					C	0,07	0,01	
643					BG	0,05	0,01	
632	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
633					C	0,02	0,01	
634					BG	0,11	0,01	
635	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
636					C	0,02	0,01	

637					BG	0,05	0,01	
638	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,01	
639					C	0,1	0,01	
640					BG	0,09	0,01	
644	Toutes zones	Fenêtres Grilles	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
645					C	0,04	0,01	
646					BG	0,1	0,01	
659	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
660					C	0,09	0,01	
661					BG	0,08	0,01	
617	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
618					C	0,04	0,01	
619					BG	0,1	0,01	
620	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
621					C	0,08	0,01	
622					BG	0,05	0,01	
626	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
627					C	0,06	0,01	
628					BG	0,09	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	19	1

Local : G7 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
662	Mur	Mur	Plâtre	Doublage bois	HD	0,09	0,01	
663					C	0,08	0,01	
664					BG	0,04	0,01	
668	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,13	0,01	
669					C	0,07	0,01	
670					BG	0,08	0,01	
671	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,02	0,01	
672					C	0,1	0,01	
673					BG	0,05	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
683	Toutes zones	Escaliers Crémaillère	Béton	Peinture	HD	0,07	0,01	
684					C	0,06	0,01	
685					BG	0,29	0,01	
674	Toutes zones	Escaliers Ensemble des contre-marches	Béton	Moquette	HD	0,11	0,01	
675					C	0,04	0,01	
676					BG	0,18	0,01	
677	Toutes zones	Escaliers Ensemble des marches	Béton	Moquette	HD	0,11	0,01	
678					C	0,09	0,01	
679					BG	0,14	0,01	
680	Toutes zones	Escaliers Main-courante	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
681					C	0,1	0,01	
682					BG	0,08	0,01	
689	Toutes zones	Fenêtres Crémone	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
690					C	0,07	0,01	

691					BG	0,1	0,01	
692	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
693					C	0,09	0,01	
694					BG	0,08	0,01	
695	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,12	0,01	
696					C	0,06	0,01	
697					BG	0,1	0,01	
698	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,01	
699					C	0,07	0,01	
700					BG	0,05	0,01	
701	Toutes zones	Fenêtres Grilles	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
702					C	0,13	0,01	
703					BG	0,09	0,01	
686	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
687					C	0,1	0,01	
688					BG	0,11	0,01	
665	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
666					C	0,1	0,01	
667					BG	0,04	0,01	
704	Toutes zones	Plinthes	Plâtre	Carrelage	HD	0,05	0,01	
705					C	0,07	0,01	
706					BG	0,09	0,01	
707	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
708					C	0,06	0,01	
709					BG	0,08	0,01	
710	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
711					C	0,1	0,01	
712					BG	0,28	0,01	
713	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
714					C	0,08	0,01	
715					BG	0,08	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	19	1

Local : G8 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
722	Mur	Mur	Plâtre	Doublage bois	HD	0,04	0,01	
723					C	0,09	0,01	
724					BG	0,04	0,01	
725	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,09	0,01	
726					C	0,08	0,01	
727					BG	0,09	0,01	
728	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
729					C	0,11	0,01	
730					BG	0,09	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
731	Toutes zones	Fenêtres n°1 Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,28	0,01	
732					C	0,1	0,01	

733					BG	0,28	0,01	
734	Toutes zones	Fenêtres n°1 Crémone	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
735					C	0,3	0,01	
736					BG	0,11	0,01	
737	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,01	
738					C	0,21	0,01	
739					BG	0,06	0,01	
740	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
741					C	0,11	0,01	
742					BG	0,05	0,01	
743	Toutes zones	Fenêtres n°1 Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,25	0,01	
744					C	0,09	0,01	
745					BG	0,08	0,01	
746	Toutes zones	Fenêtres n°1 Grilles	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
747					C	0,05	0,01	
748					BG	0,03	0,01	
749	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
750					C	0,06	0,01	
751					BG	0,04	0,01	
752	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
753					C	0,13	0,01	
754					BG	0,11	0,01	
716	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
717					C	0,18	0,01	
718					BG	0,15	0,01	
719	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,02	0,01	
720					C	0,07	0,01	
721					BG	0,05	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	14	1

Local : G9 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
755	Mur	Mur	Plâtre	Doublage bois	HD	0,05	0,01	
756					C	0,23	0,01	
757					BG	0,04	0,01	
758	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,08	0,01	
759					C	0,07	0,01	
760					BG	0,05	0,01	
761	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01	
762					C	0,06	0,01	
763					BG	0,06	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
767	Toutes zones	Fenêtres n°1 Crémone	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01	
768					C	0,2	0,01	
769					BG	0,09	0,01	
770	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
771					C	0,04	0,01	

772					BG	0,11	0,01	
773	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
774					C	0,06	0,01	
775					BG	0,07	0,01	
776	Toutes zones	Fenêtres n°1 Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
777					C	0,11	0,01	
778					BG	0,07	0,01	
764	Toutes zones	Fenêtres n°1 Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
765					C	0,26	0,01	
766					BG	0,02	0,01	
779	Toutes zones	Fenêtres n°1 Grilles	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
780					C	0,15	0,01	
781					BG	0,24	0,01	
782	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
783					C	0,11	0,01	
784					BG	0,06	0,01	
785	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
786					C	0,06	0,01	
787					BG	0,08	0,01	
788	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,29	0,01	
789					C	0,04	0,01	
790					BG	0,08	0,01	
791	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
792					C	0,06	0,01	
793					BG	0,07	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	14	1

Local : G10 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
794	Mur	Mur	Plâtre/Béton	Doublage bois	HD	0,08	0,01	
795					C	0,06	0,01	
796					BG	0,06	0,01	
842	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,16	0,01	
843					C	0,1	0,01	
844					BG	0,08	0,01	
797	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
798					C	0,04	0,01	
799					BG	0,06	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
836	Toutes zones	Escaliers n°1 Crémaillère	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
837					C	0,07	0,01	
838					BG	0,05	0,01	
839	Toutes zones	Escaliers n°1 Main-courante	Métal	Peinture	HD	0,27	0,01	
840					C	0,17	0,01	
841					BG	0,05	0,01	
830	Toutes zones	Escaliers n°1 Ensemble des contre-marches	Bois		HD	0,1	0,01	
831					C	0,09	0,01	

832					BG	0,09	0,01	
833	Toutes zones	Escaliers n°1 Ensemble des marches	Bois		HD	0,06	0,01	
834					C	0,07	0,01	
835					BG	0,06	0,01	
800	Toutes zones	Fenêtres n°1 Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
801					C	0,08	0,01	
802					BG	0,25	0,01	
803	Toutes zones	Fenêtres n°1 Crémone	Métal	Peinture	HD	0,25	0,01	
804					C	0,07	0,01	
805					BG	0,22	0,01	
806	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
807					C	0,11	0,01	
808					BG	0,07	0,01	
809	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
810					C	0,08	0,01	
811					BG	0,13	0,01	
812	Toutes zones	Fenêtres n°1 Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,24	0,01	
813					C	0,05	0,01	
814					BG	0,06	0,01	
815	Toutes zones	Fenêtres n°1 Grilles	Métal	Peinture	HD	0,18	0,01	
816					C	0,19	0,01	
817					BG	0,06	0,01	
818	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
819					C	0,05	0,01	
820					BG	0,08	0,01	
821	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,28	0,01	
822					C	0,08	0,01	
823					BG	0,09	0,01	
824	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
825					C	0,1	0,01	
826					BG	0,09	0,01	
827	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
828					C	0,07	0,01	
829					BG	0,06	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	18	1

Local : G11 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
845	Mur	Mur	Plâtre	Carrelage	HD	0,1	0,01	
846					C	0,05	0,01	
847					BG	0,13	0,01	
848	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,09	0,01	
849					C	0,1	0,01	
850					BG	0,04	0,01	
851	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,03	0,01	
852					C	0,09	0,01	
853					BG	0,1	0,01	
860	Toutes	Fenêtres n°1 Crémone	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	

861	zones				C	0,1	0,01	
862					BG	0,06	0,01	
854	Toutes zones	Fenêtres n°1 Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
855					C	0,05	0,01	
856					BG	0,1	0,01	
863	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
864					C	0,04	0,01	
865					BG	0,1	0,01	
866	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
867					C	0,08	0,01	
868					BG	0,09	0,01	
869	Toutes zones	Fenêtres n°1 Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,01	
870					C	0,19	0,01	
871					BG	0,07	0,01	
857	Toutes zones	Fenêtres n°1 Grilles	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
858					C	0,06	0,01	
859					BG	0,06	0,01	
872	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
873					C	0,09	0,01	
874					BG	0,3	0,01	
875	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
876					C	0,13	0,01	
877					BG	0,09	0,01	
878	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,01	
879					C	0,09	0,01	
880					BG	0,07	0,01	
881	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
882					C	0,04	0,01	
883					BG	0,08	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	13	0

Local : G12 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
884	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
885					C	0,08	0,01	
886					BG	0,04	0,01	
887	Sol	Revêtement de sol	Béton	Linoléum collé	HD	0,1	0,01	
888					C	0,08	0,01	
889					BG	0,18	0,01	
890	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
891					C	0,07	0,01	
892					BG	0,05	0,01	
	Toutes zones	Plinthes	Bois	Non peint				Non peint
893	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
894					C	0,09	0,01	
895					BG	0,24	0,01	
896	Toutes	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	

897	zones				C	0,07	0,01	
898					BG	0,07	0,01	
899					HD	0,09	0,01	
900	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,07	0,01	
901					BG	0,08	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	7	1

Local : G13 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
902					HD	0,04	0,01	
903	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01	
904					BG	0,08	0,01	
905					HD	0,08	0,01	
906	Sol	Revêtement de sol	Béton	Linoléum collé	C	0,1	0,01	
907					BG	0,03	0,01	
908					HD	0,07	0,01	
909	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	C	0,06	0,01	
910					BG	0,04	0,01	
932					HD	0,29	0,01	
933	Toutes zones	Fenêtres n°1 Crémone	Métal	Peinture	C	0,05	0,01	
934					BG	0,16	0,01	
917					HD	0,09	0,01	
918	Toutes zones	Fenêtres n°1 Allège	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01	
919					BG	0,26	0,01	
920					HD	0,09	0,01	
921	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	C	0,05	0,01	
922					BG	0,11	0,01	
923					HD	0,07	0,01	
924	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,05	0,01	
925					BG	0,07	0,01	
926					HD	0,07	0,01	
927	Toutes zones	Fenêtres n°1 Embrasure	Plâtre	Peinture	C	0,22	0,01	
928					BG	0,11	0,01	
929					HD	0,07	0,01	
930	Toutes zones	Fenêtres n°1 Grilles	Métal	Peinture	C	0,05	0,01	
931					BG	0,06	0,01	
	Toutes zones	Plinthes	Bois	Non peint				Non peint
911					HD	0,1	0,01	
912	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,22	0,01	
913					BG	0,09	0,01	
914					HD	0,1	0,01	
915	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	C	0,09	0,01	
916					BG	0,07	0,01	
935					HD	0,1	0,01	
936	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,04	0,01	
937					BG	0,25	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	13	1

Local : G14 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
938	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,01	
939					C	0,07	0,01	
940					BG	0,17	0,01	
941	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,03	0,01	
942					C	0,05	0,01	
943					BG	0,28	0,01	
	Toutes zones	Cloisons	Placoplâtre	Peinture				Postérieur à 1949
944	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
945					C	0,06	0,01	
946					BG	0,05	0,01	
962	Toutes zones	Fenêtres n°1 Crémone	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
963					C	0,06	0,01	
964					BG	0,05	0,01	
947	Toutes zones	Fenêtres n°1 Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,29	0,01	
948					C	0,04	0,01	
949					BG	0,02	0,01	
950	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
951					C	0,1	0,01	
952					BG	0,09	0,01	
953	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
954					C	0,11	0,01	
955					BG	0,24	0,01	
956	Toutes zones	Fenêtres n°1 Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
957					C	0,08	0,01	
958					BG	0,07	0,01	
959	Toutes zones	Fenêtres n°1 Grilles	Métal	Peinture	HD	0,15	0,01	
960					C	0,11	0,01	
961					BG	0,08	0,01	
	Toutes zones	Plinthes	Bois	Non peint				Non peint
965	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
966					C	0,09	0,01	
967					BG	0,09	0,01	
968	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
969					C	0,1	0,01	
970					BG	0,06	0,01	
971	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
972					C	0,1	0,01	
973					BG	0,08	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	14		2			

Local : G15 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
974	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
975					C	0,09	0,01	
976					BG	0,02	0,01	
977	Sol	Revêtement de sol	Béton	Dalles de sol	HD	0,08	0,01	
978					C	0,09	0,01	
979					BG	0,11	0,01	
980	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,21	0,01	
981					C	0,04	0,01	
982					BG	0,19	0,01	
989	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
990					C	0,15	0,01	
991					BG	0,08	0,01	
983	Toutes zones	Fenêtres n°1 Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,01	
984					C	0,05	0,01	
985					BG	0,04	0,01	
998	Toutes zones	Fenêtres n°1 Crémone	Métal	Peinture	HD	0,24	0,01	
999					C	0,04	0,01	
1000					BG	0,07	0,01	
986	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
987					C	0,11	0,01	
988					BG	0,05	0,01	
992	Toutes zones	Fenêtres n°1 Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01	
993					C	0,09	0,01	
994					BG	0,11	0,01	
995	Toutes zones	Fenêtres n°1 Grilles	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
996					C	0,11	0,01	
997					BG	0,1	0,01	
	Toutes zones	Plinthes	Bois	Non peint				Non peint
1001	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
1002					C	0,08	0,01	
1003					BG	0,09	0,01	
1004	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
1005					C	0,28	0,01	
1006					BG	0,25	0,01	
1007	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
1008					C	0,23	0,01	
1009					BG	0,17	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	13	1

Local : G16 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1010	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,23	0,01	

1011					C	0,09	0,01	
1012					BG	0,1	0,01	
1013	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,08	0,01	
1014					C	0,1	0,01	
1015					BG	0,09	0,01	
1016	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
1017					C	0,11	0,01	
1018					BG	0,1	0,01	
1022	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
1023					C	0,08	0,01	
1024					BG	0,09	0,01	
1025	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
1026					C	0,09	0,01	
1027					BG	0,04	0,01	
1028	Toutes zones	Fenêtres n°1 Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
1029					C	0,07	0,01	
1030					BG	0,09	0,01	
1019	Toutes zones	Fenêtres n°1 Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
1020					C	0,15	0,01	
1021					BG	0,09	0,01	
1034	Toutes zones	Fenêtres n°1 Crémone	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
1035					C	0,07	0,01	
1036					BG	0,07	0,01	
1031	Toutes zones	Fenêtres n°1 Grilles	Métal	Peinture	HD	0,16	0,01	
1032					C	0,06	0,01	
1033					BG	0,09	0,01	
1037	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
1038					C	0,05	0,01	
1039					BG	0,17	0,01	
1040	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
1041					C	0,07	0,01	
1042					BG	0,08	0,01	
1043	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,28	0,01	
1044					C	0,08	0,01	
1045					BG	0,07	0,01	
1046	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
1047					C	0,1	0,01	
1048					BG	0,1	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	13	0

Local : G17 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1049	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,19	0,01	
1050					C	0,1	0,01	
1051					BG	0,1	0,01	
1088	Plafond	Faux-plafond	Métal		HD	0,1	0,01	
1089					C	0,06	0,01	
1090					BG	0,05	0,01	

1052	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,09	0,01	
1053					C	0,06	0,01	
1054					BG	0,1	0,01	
1055	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
1056					C	0,2	0,01	
1057					BG	0,11	0,01	
1073	Toutes zones	Fenêtres n°1 Crémone	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
1074					C	0,07	0,01	
1075					BG	0,07	0,01	
1058	Toutes zones	Fenêtres n°1 Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,28	0,01	
1059					C	0,09	0,01	
1060					BG	0,06	0,01	
1061	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,22	0,01	
1062					C	0,04	0,01	
1063					BG	0,07	0,01	
1064	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
1065					C	0,09	0,01	
1066					BG	0,07	0,01	
1067	Toutes zones	Fenêtres n°1 Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
1068					C	0,04	0,01	
1069					BG	0,04	0,01	
1070	Toutes zones	Fenêtres n°1 Grilles	Métal	Peinture	HD	0,15	0,01	
1071					C	0,05	0,01	
1072					BG	0,08	0,01	
1076	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
1077					C	0,12	0,01	
1078					BG	0,11	0,01	
1079	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
1080					C	0,1	0,01	
1081					BG	0,09	0,01	
1082	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,16	0,01	
1083					C	0,07	0,01	
1084					BG	0,08	0,01	
1085	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01	
1086					C	0,05	0,01	
1087					BG	0,1	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	14	0

Local : G18 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
1091	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,08	0,01	
1092					C	0,09	0,01	
1093					BG	0,07	0,01	
1094	Plafond	Faux-plafond	Métal		HD	0,08	0,01	
1095					C	0,1	0,01	
1096					BG	0,29	0,01	
1097	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,16	0,01	
1098					C	0,11	0,01	

1099					BG	0,07	0,01	
1100	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
1101					C	0,08	0,01	
1102					BG	0,07	0,01	
1118	Toutes zones	Fenêtres n°1 Crémone	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
1119					C	0,04	0,01	
1120					BG	0,08	0,01	
1109	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
1110					C	0,08	0,01	
1111					BG	0,09	0,01	
1103	Toutes zones	Fenêtres n°1 Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01	
1104					C	0,04	0,01	
1105					BG	0,06	0,01	
1106	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,16	0,01	
1107					C	0,09	0,01	
1108					BG	0,1	0,01	
1112	Toutes zones	Fenêtres n°1 Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,01	
1113					C	0,06	0,01	
1114					BG	0,1	0,01	
1115	Toutes zones	Fenêtres n°1 Grilles	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
1116					C	0,06	0,01	
1117					BG	0,08	0,01	
1121	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
1122					C	0,23	0,01	
1123					BG	0,09	0,01	
1124	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
1125					C	0,06	0,01	
1126					BG	0,07	0,01	
1127	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
1128					C	0,29	0,01	
1129					BG	0,08	0,01	
1130	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,29	0,01	
1131					C	0,1	0,01	
1132					BG	0,16	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	14	0

Local : G28 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1133	Mur	Mur	Plâtre	Doublage bois	HD	0,05	0,01	
1134					C	0,04	0,01	
1135					BG	0,19	0,01	
1136	Plafond	Poutre	Métal	Flocage	HD	0,21	0,01	
1137					C	0,07	0,01	
1138					BG	0,07	0,01	
1139	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,18	0,01	
1140					C	0,09	0,01	
1141					BG	0,06	0,01	
1142	Toutes	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	

1143	zones				C	0,06	0,01	
1144					BG	0,09	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1145					HD	0,05	0,01	
1146	Toutes zones	Fenêtres n°1 Allège	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01	
1147					BG	0,04	0,01	
1148					HD	0,08	0,01	
1149	Toutes zones	Fenêtres n°1 Crémone	Métal	Peinture	C	0,11	0,01	
1150					BG	0,09	0,01	
1151					HD	0,07	0,01	
1152	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	C	0,27	0,01	
1153					BG	0,07	0,01	
1154					HD	0,1	0,01	
1155	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,09	0,01	
1156					BG	0,06	0,01	
1157					HD	0,1	0,01	
1158	Toutes zones	Fenêtres n°1 Embrasure	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01	
1159					BG	0,06	0,01	
1160					HD	0,11	0,01	
1161	Toutes zones	Fenêtres n°1 Grilles	Métal	Peinture	C	0,06	0,01	
1162					BG	0,07	0,01	
1163					HD	0,18	0,01	
1164	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,07	0,01	
1165					BG	0,09	0,01	
1166					HD	0,1	0,01	
1167	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,07	0,01	
1168					BG	0,2	0,01	
1169					HD	0,08	0,01	
1170	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	C	0,06	0,01	
1171					BG	0,06	0,01	
1172					HD	0,16	0,01	
1173	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,08	0,01	
1174					BG	0,06	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			15		1			

Local : G29 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1175	Mur	Mur	Plâtre	Doublage bois	HD	0,18	0,01	
1176					C	0,07	0,01	
1177					BG	0,08	0,01	
1178	Plafond	Poutre	Métal	Flocage	HD	0,1	0,01	
1179					C	0,06	0,01	
1180					BG	0,09	0,01	
1181	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,25	0,01	
1182					C	0,05	0,01	
1183					BG	0,04	0,01	
1184	Toutes	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	

1185	zones				C	0,08	0,01	
1186					BG	0,08	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1187					HD	0,06	0,01	
1188	Toutes zones	Fenêtres n°1 Allège	Plâtre	Peinture	C	0,06	0,01	
1189					BG	0,07	0,01	
1190					HD	0,08	0,01	
1191	Toutes zones	Fenêtres n°1 Crémone	Métal	Peinture	C	0,05	0,01	
1192					BG	0,1	0,01	
1193					HD	0,03	0,01	
1194	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	C	0,22	0,01	
1195					BG	0,09	0,01	
1196					HD	0,11	0,01	
1197	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,1	0,01	
1198					BG	0,06	0,01	
1199					HD	0,1	0,01	
1200	Toutes zones	Fenêtres n°1 Embrasure	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01	
1201					BG	0,08	0,01	
1202					HD	0,15	0,01	
1203	Toutes zones	Fenêtres n°1 Grilles	Métal	Peinture	C	0,08	0,01	
1204					BG	0,06	0,01	
1205					HD	0,05	0,01	
1206	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,05	0,01	
1207					BG	0,06	0,01	
1208					HD	0,17	0,01	
1209	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,08	0,01	
1210					BG	0,13	0,01	
1211					HD	0,09	0,01	
1212	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	C	0,1	0,01	
1213					BG	0,23	0,01	
1214					HD	0,08	0,01	
1215	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,08	0,01	
1216					BG	0,08	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			15		1			

Local : G30 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1217	Mur	Mur	Plâtre	Doublage bois	HD	0,28	0,01	
1218					C	0,28	0,01	
1219					BG	0,04	0,01	
1220	Plafond	Poutre	Métal	Flocage	HD	0,07	0,01	
1221					C	0,05	0,01	
1222					BG	0,16	0,01	
1223	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,07	0,01	
1224					C	0,03	0,01	
1225					BG	0,13	0,01	
1226	Toutes	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	

1227	zones				C	0,14	0,01	
1228					BG	0,06	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1229					HD	0,08	0,01	
1230	Toutes zones	Fenêtres n°1 Allège	Plâtre	Peinture	C	0,23	0,01	
1231					BG	0,09	0,01	
1232					HD	0,22	0,01	
1233	Toutes zones	Fenêtres n°1 Crémone	Métal	Peinture	C	0,09	0,01	
1234					BG	0,06	0,01	
1235					HD	0,08	0,01	
1236	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	C	0,11	0,01	
1237					BG	0,04	0,01	
1238					HD	0,09	0,01	
1239	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,06	0,01	
1240					BG	0,04	0,01	
1241					HD	0,16	0,01	
1242	Toutes zones	Fenêtres n°1 Embrasure	Plâtre	Peinture	C	0,04	0,01	
1243					BG	0,08	0,01	
1244					HD	0,05	0,01	
1245	Toutes zones	Fenêtres n°1 Grilles	Métal	Peinture	C	0,09	0,01	
1246					BG	0,05	0,01	
1247					HD	0,07	0,01	
1248	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,29	0,01	
1249					BG	0,06	0,01	
1250					HD	0,11	0,01	
1251	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,08	0,01	
1252					BG	0,07	0,01	
1253					HD	0,14	0,01	
1254	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	C	0,04	0,01	
1255					BG	0,03	0,01	
1256					HD	0,1	0,01	
1257	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,06	0,01	
1258					BG	0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			15		1			

Local : G31 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1259	Mur	Mur	Plâtre	Doublage bois	HD	0,05	0,01	
1260					C	0,08	0,01	
1261					BG	0,29	0,01	
1262	Plafond	Poutre	Métal	Flocage	HD	0,03	0,01	
1263					C	0,06	0,01	
1264					BG	0,06	0,01	
1265	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,05	0,01	
1266					C	0,07	0,01	
1267					BG	0,1	0,01	
1268	Toutes	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,18	0,01	

1269	zones				C	0,01	0,01	
1270					BG	0,07	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1271					HD	0,05	0,01	
1272	Toutes zones	Fenêtres n°1 Allège	Plâtre	Peinture	C	0,06	0,01	
1273					BG	0,08	0,01	
1274					HD	0,05	0,01	
1275	Toutes zones	Fenêtres n°1 Crémone	Métal	Peinture	C	0,1	0,01	
1276					BG	0,09	0,01	
1277					HD	0,05	0,01	
1278	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	C	0,21	0,01	
1279					BG	0,21	0,01	
1280					HD	0,08	0,01	
1281	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,11	0,01	
1282					BG	0,09	0,01	
1283					HD	0,02	0,01	
1284	Toutes zones	Fenêtres n°1 Embrasure	Plâtre	Peinture	C	0,07	0,01	
1285					BG	0,06	0,01	
1286					HD	0,19	0,01	
1287	Toutes zones	Fenêtres n°1 Grilles	Métal	Peinture	C	0,1	0,01	
1288					BG	0,09	0,01	
1289					HD	0,04	0,01	
1290	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,09	0,01	
1291					BG	0,07	0,01	
1292					HD	0,25	0,01	
1293	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,05	0,01	
1294					BG	0,09	0,01	
1295					HD	0,03	0,01	
1296	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	C	0,14	0,01	
1297					BG	0,1	0,01	
1298					HD	0,2	0,01	
1299	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,09	0,01	
1300					BG	0,2	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	15	1

Local : H25 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1317	Mur	Mur	Bois	Peinture	HD	29	0,01	
1301					HD	0,04	0,01	
1302	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	C	0,06	0,01	
1303					BG	0,28	0,01	
1304					HD	0,1	0,01	
1305	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	C	0,08	0,01	
1306					BG	0,21	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1307	Toutes zones	Fenêtres Allège	Bois	Peinture	HD	3,1	0,01	

1308	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	4,1	0,01	
1309	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	3,2	0,01	
1310	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Bois	Peinture	HD	2,9	0,01	
1321	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	4,5	0,01	
1318	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
1319					C	0,06	0,01	
1320					BG	0,04	0,01	
1311	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	6,2	0,01	
1312	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	3,6	0,01	
1313	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	4,2	0,01	
1314	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
1315					C	0,1	0,01	
1316					BG	0,13	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	14		1			

Local : H27 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1322	Mur	Mur	Bois	Peinture	HD	31	0,01	
	Sol	Revêtement de sol	Bois	Non peint				Non peint
1323	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
1324					C	0,08	0,01	
1325					BG	0,09	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1326	Toutes zones	Fenêtres Allège	Bois	Peinture	HD	2,5	0,01	
1327	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	4,3	0,01	
1328	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	3,9	0,01	
1329	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Bois	Peinture	HD	3,4	0,01	
1337	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	5,3	0,01	
1336	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	6,2	0,01	
1330	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	6,1	0,01	
1331	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	6,2	0,01	
1332	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	3,5	0,01	
1333	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
1334					C	0,02	0,01	
1335					BG	0,1	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	14		2			

Local : H26 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1338	Mur	Mur	Bois	Peinture	HD	25	0,01	
	Sol	Revêtement de sol	Bois	Non peint				Non peint
1339	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01	
1340					C	0,19	0,01	
1341					BG	0,06	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1342	Toutes zones	Fenêtres Allège	Bois	Peinture	HD	6,2	0,01	
1343	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	4,2	0,01	
1344	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	3,6	0,01	
1345	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Bois	Peinture	HD	4,1	0,01	
1353	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	3,3	0,01	
1352	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	6,2	0,01	
1346	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	4,5	0,01	
1347	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	3,5	0,01	
1348	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	4,2	0,01	
1349	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,3	0,01	
1350					C	0,15	0,01	
1351					BG	0,2	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	14		2			

Local : H23 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1354	Mur	Mur	Bois	Peinture	HD	26	0,01	
	Sol	Revêtement de sol	Bois	Non peint				Non peint
1355	Toutes zones	Cadre miroir	Bois	Peinture	HD	7,2	0,01	
1356	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,03	0,01	
1357					C	0,16	0,01	
1358					BG	0,1	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1359	Toutes zones	Fenêtres Allège	Bois	Peinture	HD	3,5	0,01	
1360	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	6,1	0,01	
1361	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	3,4	0,01	
1362	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Bois	Peinture	HD	6,2	0,01	

1370	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	3,4	0,01	
1363	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	3,6	0,01	
1364	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	3,3	0,01	
1365	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	4,1	0,01	
1366	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	6,2	0,01	
1367	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
1368					C	0,03	0,01	
1369					BG	0,09	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	15		2			

Local : H9 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1371	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,23	0,01	
1372					C	0,26	0,01	
1373					BG	0,13	0,01	
	Sol	Revêtement de sol	Bois	Non peint				Non peint
1374	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,01	0,01	
1375					C	0,04	0,01	
1376					BG	0,06	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1400	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	3,3	0,01	
1377	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01	
1378					C	0,14	0,01	
1379					BG	0,1	0,01	
1380	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
1381					C	0,04	0,01	
1382					BG	0,11	0,01	
1383	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
1384					C	0,11	0,01	
1385					BG	0,04	0,01	
1386	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
1387					C	0,05	0,01	
1388					BG	0,08	0,01	
1389	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	5,3	0,01	
1390	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	3,2	0,01	
1391	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
1392					C	0,07	0,01	
1393					BG	0,14	0,01	
1394	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
1395					C	0,2	0,01	
1396					BG	0,1	0,01	
1397	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
1398					C	0,06	0,01	

1399				BG	0,04	0,01	
		Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées			
			14	2			

Local : H10 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1401	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
1402					C	0,1	0,01	
1403					BG	0,07	0,01	
	Sol	Revêtement de sol	Bois	Non peint				Non peint
1404	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01	
1405					C	0,1	0,01	
1406					BG	0,08	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1407	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
1408					C	0,08	0,01	
1409					BG	0,25	0,01	
1411	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,19	0,01	
1412					C	0,1	0,01	
1413					BG	0,05	0,01	
1414	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,25	0,01	
1415					C	0,1	0,01	
1416					BG	0,1	0,01	
1417	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
1418					C	0,08	0,01	
1419					BG	0,1	0,01	
1410	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	6,1	0,01	
1420	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	3,2	0,01	
1421	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	3,6	0,01	
1422	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
1423					C	0,07	0,01	
1424					BG	0,05	0,01	
1425	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
1426					C	0,08	0,01	
1427					BG	0,09	0,01	
1428	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
1429					C	0,1	0,01	
1430					BG	0,05	0,01	

Local : H11 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
1431	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01	

1432					C	0,26	0,01	
1433					BG	0,06	0,01	
	Sol	Revêtement de sol	Bois	Non peint				Non peint
1434	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,23	0,01	
1435					C	0,04	0,01	
1436					BG	0,04	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1437	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,19	0,01	
1438					C	0,06	0,01	
1439					BG	0,27	0,01	
1440	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
1441					C	0,25	0,01	
1442					BG	0,05	0,01	
1443	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
1444					C	0,04	0,01	
1445					BG	0,05	0,01	
1446	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
1447					C	0,12	0,01	
1448					BG	0,06	0,01	
1449	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	3,7	0,01	
1450	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	6,1	0,01	
1451	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
1452					C	0,09	0,01	
1453					BG	0,08	0,01	
1454	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,26	0,01	
1455					C	0,1	0,01	
1456					BG	0,06	0,01	
1457	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
1458					C	0,12	0,01	
1459					BG	0,05	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	13	2

Local : H3 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1460	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
1461					C	0,25	0,01	
1462					BG	0,15	0,01	
1463	Sol	Revêtement de sol	Plâtre	Carrelage	HD	0,09	0,01	
1464					C	0,08	0,01	
1465					BG	0,08	0,01	
1466	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
1467					C	0,08	0,01	
1468					BG	0,06	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1475	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
1476					C	0,08	0,01	

1477					BG	0,05	0,01	
1469	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,19	0,01	
1470					C	0,11	0,01	
1471					BG	0,06	0,01	
1472	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
1473					C	0,08	0,01	
1474					BG	0,05	0,01	
1478	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
1479					C	0,07	0,01	
1480					BG	0,29	0,01	
1481	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
1482					C	0,08	0,01	
1483					BG	0,07	0,01	
1484	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	0,23	0,01	
1485					C	0,08	0,01	
1486					BG	0,07	0,01	
1487	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
1488					C	0,05	0,01	
1489					BG	0,04	0,01	
1490	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
1491					C	0,2	0,01	
1492					BG	0,25	0,01	
1493	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
1494					C	0,1	0,01	
1495					BG	0,26	0,01	
1496	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,13	0,01	
1497					C	0,06	0,01	
1498					BG	0,06	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	14	1

Local : H1 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1499	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
1500					C	0,04	0,01	
1501					BG	0,07	0,01	
1502	Sol	Revêtement de sol	Plâtre	Carrelage	HD	0,1	0,01	
1503					C	0,1	0,01	
1504					BG	0,16	0,01	
1505	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
1506					C	0,29	0,01	
1507					BG	0,08	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1508	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
1509					C	0,07	0,01	
1510					BG	0,24	0,01	
1511	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,13	0,01	
1512					C	0,06	0,01	

1513					BG	0,06	0,01	
1514	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,16	0,01	
1515					C	0,07	0,01	
1516					BG	0,06	0,01	
1520	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
1521					C	0,1	0,01	
1522					BG	0,04	0,01	
1517	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
1518					C	0,07	0,01	
1519					BG	0,07	0,01	
1523	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,17	0,01	
1524					C	0,08	0,01	
1525					BG	0,09	0,01	
1526	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,27	0,01	
1527					C	0,2	0,01	
1528					BG	0,2	0,01	
1529	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,14	0,01	
1530					C	0,06	0,01	
1531					BG	0,2	0,01	
1532	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
1533					C	0,19	0,01	
1534					BG	0,04	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	13		1			

Local : H8 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
1535	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
1536					C	0,08	0,01	
1537					BG	0,09	0,01	
1538	Sol	Revêtement de sol	Plâtre	Moquette	HD	0,06	0,01	
1539					C	0,2	0,01	
1540					BG	0,09	0,01	
1541	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
1542					C	0,05	0,01	
1543					BG	0,09	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1544	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
1545					C	0,05	0,01	
1546					BG	0,07	0,01	
1550	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
1551					C	0,07	0,01	
1552					BG	0,1	0,01	
1547	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
1548					C	0,08	0,01	
1549					BG	0,25	0,01	
1553	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
1554					C	0,04	0,01	

1555					BG	0,05	0,01	
1556	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	4,3	0,01	
1557	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	4,2	0,01	
1558	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	3,3	0,01	
1559	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
1560					C	0,09	0,01	
1561					BG	0,26	0,01	
1562	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
1563					C	0,09	0,01	
1564					BG	0,1	0,01	
1565	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
1566					C	0,23	0,01	
1567					BG	0,15	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	14		1			

Local : H7 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1568	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
1569					C	0,25	0,01	
1570					BG	0,05	0,01	
1571	Sol	Revêtement de sol	Plâtre	Moquette	HD	0,2	0,01	
1572					C	0,06	0,01	
1573					BG	0,1	0,01	
1574	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
1575					C	0,07	0,01	
1576					BG	0,05	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1587	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
1588					C	0,05	0,01	
1589					BG	0,1	0,01	
1577	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
1578					C	0,08	0,01	
1579					BG	0,07	0,01	
1580	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
1581					C	0,09	0,01	
1582					BG	0,28	0,01	
1586	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	3,5	0,01	
1583	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,14	0,01	
1584					C	0,06	0,01	
1585					BG	0,06	0,01	
1590	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	4,3	0,01	
1591	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	6,2	0,01	
1592	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,25	0,01	
1593					C	0,11	0,01	

1594					BG	0,1	0,01	
1595	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
1596					C	0,04	0,01	
1597					BG	0,11	0,01	
1598	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
1599					C	0,1	0,01	
1600					BG	0,05	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	14		1			

Local : D22 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1601	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
1602					C	0,09	0,01	
1603					BG	0,14	0,01	
1604	Sol	Revêtement de sol	Plâtre	Carrelage	HD	0,07	0,01	
1605					C	0,05	0,01	
1606					BG	0,17	0,01	
1607	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,29	0,01	
1608					C	0,06	0,01	
1609					BG	0,22	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
	Toutes zones	Plinthes	Bois	Non peint				Non peint
1610	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
1611					C	0,1	0,01	
1612					BG	0,06	0,01	
1613	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
1614					C	0,06	0,01	
1615					BG	0,07	0,01	
1616	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
1617					C	0,09	0,01	
1618					BG	0,08	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	8		2			

Local : H6 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1619	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,11	0,01	
1620					C	0,26	0,01	
1621					BG	0,25	0,01	
1622	Sol	Revêtement de sol	Béton	Peinture	HD	0,07	0,01	
1623					C	0,07	0,01	
1624					BG	0,09	0,01	
1625	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,25	0,01	
1626					C	0,09	0,01	

1627					BG	0,27	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1628	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
1629					C	0,27	0,01	
1630					BG	0,18	0,01	
1631	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
1632					C	0,08	0,01	
1633					BG	0,11	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	6		1			

Local : H4 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1634	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,01	
1635					C	0,17	0,01	
1636					BG	0,1	0,01	
1637	Sol	Revêtement de sol	Plâtre	Carrelage	HD	0,05	0,01	
1638					C	0,1	0,01	
1639					BG	0,05	0,01	
1640	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,12	0,01	
1641					C	0,1	0,01	
1642					BG	0,11	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1649	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,28	0,01	
1650					C	0,15	0,01	
1651					BG	0,06	0,01	
1652	Toutes zones	Fenêtres n°1 Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
1653					C	0,07	0,01	
1654					BG	0,09	0,01	
1655	Toutes zones	Fenêtres n°1 Volets	Bois	Peinture	HD	0,19	0,01	
1656					C	0,09	0,01	
1657					BG	0,17	0,01	
1643	Toutes zones	Fenêtres n°1 Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,28	0,01	
1644					C	0,07	0,01	
1645					BG	0,29	0,01	
1646	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
1647					C	0,08	0,01	
1648					BG	0,1	0,01	
1658	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	0,29	0,01	
1659					C	0,05	0,01	
1660					BG	0,25	0,01	
	Toutes zones	Plinthes	Bois	Non peint				Non peint
1661	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
1662					C	0,09	0,01	
1663					BG	0,3	0,01	
1664	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
1665					C	0,06	0,01	

1666				BG	0,03	0,01	
1667	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01
1668					C	0,07	0,01
1669					BG	0,1	0,01

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	14	2

Local : D30 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1670	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
1671					C	0,04	0,01	
1672					BG	0,1	0,01	
1673	Sol	Revêtement de sol	Plâtre	Dalles de sol	HD	0,07	0,01	
1674					C	0,1	0,01	
1675					BG	0,05	0,01	
1676	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,27	0,01	
1677					C	0,04	0,01	
1678					BG	0,03	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1679	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
1680					C	0,1	0,01	
1681					BG	0,14	0,01	
1682	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
1683					C	0,22	0,01	
1684					BG	0,12	0,01	
1685	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
1686					C	0,07	0,01	
1687					BG	0,06	0,01	
1688	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,14	0,01	
1689					C	0,09	0,01	
1690					BG	0,09	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	8	1

Local : H5 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1691	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
1692					C	0,18	0,01	
1693					BG	0,06	0,01	
1694	Sol	Revêtement de sol	Plâtre	Carrelage	HD	0,09	0,01	
1695					C	0,22	0,01	
1696					BG	0,07	0,01	
1697	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
1698					C	0,24	0,01	
1699					BG	0,14	0,01	

	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1700	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,27	0,01	
1701					C	0,09	0,01	
1702					BG	0,08	0,01	
1703	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
1704					C	0,07	0,01	
1705					BG	0,09	0,01	
1706	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
1707					C	0,08	0,01	
1708					BG	0,09	0,01	
1709	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
1710					C	0,1	0,01	
1711					BG	0,08	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	8	1

Local : D2 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1712	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,14	0,01	
1713					C	0,08	0,01	
1714					BG	0,06	0,01	
1715	Sol	Revêtement de sol	Plâtre	Carrelage	HD	0,12	0,01	
1716					C	0,07	0,01	
1717					BG	0,07	0,01	
1730	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches	Béton	Peinture	HD	0,04	0,01	
1731					C	0,07	0,01	
1732					BG	0,11	0,01	
1736	Toutes zones	Escalier Crémaillère	Béton	Peinture	HD	0,07	0,01	
1737					C	0,04	0,01	
1738					BG	0,08	0,01	
1727	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches	Béton	Peinture	HD	0,05	0,01	
1728					C	0,09	0,01	
1729					BG	0,07	0,01	
1733	Toutes zones	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
1734					C	0,04	0,01	
1735					BG	0,11	0,01	
1718	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,18	0,01	
1719					C	0,05	0,01	
1720					BG	0,1	0,01	
1721	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
1722					C	0,05	0,01	
1723					BG	0,09	0,01	
1724	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
1725					C	0,11	0,01	
1726					BG	0,18	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	9	0

Local : D4 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1739	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,04	0,01	
1740					C	0,11	0,01	
1741					BG	0,1	0,01	
1742	Sol	Revêtement de sol	Plâtre	Carrelage	HD	0,08	0,01	
1743					C	0,08	0,01	
1744					BG	0,1	0,01	
1745	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
1746					C	0,07	0,01	
1747					BG	0,06	0,01	
1748	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
1749					C	0,08	0,01	
1750					BG	0,07	0,01	
1751	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
1752					C	0,06	0,01	
1753					BG	0,09	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	5		0			

Local : D3 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1754	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,27	0,01	
1755					C	0,08	0,01	
1756					BG	0,04	0,01	
1757	Sol	Revêtement de sol	Plâtre	Carrelage	HD	0,26	0,01	
1758					C	0,24	0,01	
1759					BG	0,07	0,01	
1760	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
1761					C	0,26	0,01	
1762					BG	0,09	0,01	
1763	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,12	0,01	
1764					C	0,14	0,01	
1765					BG	0,05	0,01	
1766	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
1767					C	0,25	0,01	
1768					BG	0,05	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			5		0			

Local : D19 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1769	Mur	Mur	Plâtre	Carrelage	HD	0,05	0,01	

1770					C	0,06	0,01	
1771					BG	0,29	0,01	
1772	Sol	Revêtement de sol	Plâtre	Carrelage	HD	0,1	0,01	
1773					C	0,1	0,01	
1774					BG	0,05	0,01	
1775	Toutes zones	Plinthes	Plâtre	Carrelage	HD	0,11	0,01	
1776					C	0,1	0,01	
1777					BG	0,09	0,01	
1778	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
1779					C	0,06	0,01	
1780					BG	0,04	0,01	
1781	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
1782					C	0,05	0,01	
1783					BG	0,15	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	5		0			

Local : D20 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1784	Mur	Mur	Plâtre	Carrelage	HD	0,02	0,01	
1785					C	0,09	0,01	
1786					BG	0,05	0,01	
1787	Sol	Revêtement de sol	Plâtre	Carrelage	HD	0,28	0,01	
1788					C	0,07	0,01	
1789					BG	0,07	0,01	
1790	Toutes zones	Plinthes	Plâtre	Carrelage	HD	0,09	0,01	
1791					C	0,09	0,01	
1792					BG	0,07	0,01	
1793	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
1794					C	0,08	0,01	
1795					BG	0,08	0,01	
1796	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
1797					C	0,07	0,01	
1798					BG	0,06	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			5		0			

Local : H22 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1799	Mur	Mur	Bois	Peinture	HD	24	0,01	
	Sol	Revêtement de sol	Bois	Non peint				Non peint
1800	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
1801					C	0,08	0,01	
1802					BG	0,05	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC

1803	Toutes zones	Fenêtres Allège	Bois	Peinture	HD	3,2	0,01	
1804	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	3,5	0,01	
1807	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	3,5	0,01	
1805	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	4,1	0,01	
1806	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Bois	Peinture	HD	5,2	0,01	
1808	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	3,6	0,01	
1809	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	4,2	0,01	
1810	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	3,2	0,01	
1811	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	5,2	0,01	
1812	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
1813					C	0,07	0,01	
1814					BG	0,07	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	14	2

Local : D8 bis (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1815	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,05	0,01	
1816					C	0,06	0,01	
1817					BG	0,08	0,01	
1818	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,05	0,01	
1819					C	0,3	0,01	
1820					BG	0,09	0,01	
1821	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
1822					C	0,04	0,01	
1823					BG	0,09	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1827	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
1828					C	0,11	0,01	
1829					BG	0,29	0,01	
1830	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
1831					C	0,05	0,01	
1832					BG	0,07	0,01	
1833	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
1834					C	0,07	0,01	
1835					BG	0,26	0,01	
1836	Toutes zones	Fenêtres Grilles	Métal	Peinture	HD	5,4	0,01	
1824	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,29	0,01	
1825					C	0,1	0,01	
1826					BG	0,09	0,01	
1837	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,23	0,01	
1838					C	0,1	0,01	
1839					BG	0,17	0,01	

1840	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
1841					C	0,1	0,01	
1842					BG	0,28	0,01	
1843	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,25	0,01	
1844					C	0,05	0,01	
1845					BG	0,09	0,01	
1846	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
1847					C	0,08	0,01	
1848					BG	0,09	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	13		1			

Local : D12 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1849	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,06	0,01	
1850					C	0,07	0,01	
1851					BG	0,04	0,01	
1852	Sol	Revêtement de sol	Béton	Linoléum collé	HD	0,05	0,01	
1853					C	0,1	0,01	
1854					BG	0,04	0,01	
1855	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
1856					C	0,22	0,01	
1857					BG	0,06	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1858	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
1859					C	0,09	0,01	
1860					BG	0,09	0,01	
1861	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
1862					C	0,04	0,01	
1863					BG	0,06	0,01	
1864	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,27	0,01	
1865					C	0,19	0,01	
1866					BG	0,04	0,01	
1867	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
1868					C	0,28	0,01	
1869					BG	0,1	0,01	
1870	Toutes zones	Fenêtres Grilles	Métal	Peinture	HD	6,2	0,01	
1871	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
1872					C	0,16	0,01	
1873					BG	0,08	0,01	
1874	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
1875					C	0,08	0,01	
1876					BG	0,05	0,01	
1877	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
1878					C	0,04	0,01	
1879					BG	0,1	0,01	
1880	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01	
1881					C	0,04	0,01	

1882				BG	0,26	0,01	
		Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées			
			13	1			

Local : D16 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1883	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,04	0,01	
1884					C	0,21	0,01	
1885					BG	0,06	0,01	
1886	Sol	Revêtement de sol	Béton	Linoléum collé	HD	0,11	0,01	
1887					C	0,11	0,01	
1888					BG	0,06	0,01	
1889	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,28	0,01	
1890					C	0,02	0,01	
1891					BG	0,05	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1892	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
1893					C	0,1	0,01	
1894					BG	0,14	0,01	
1895	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
1896					C	0,09	0,01	
1897					BG	0,07	0,01	
1899	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
1900					C	0,11	0,01	
1901					BG	0,28	0,01	
1902	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
1903					C	0,18	0,01	
1904					BG	0,05	0,01	
1905	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
1906					C	0,12	0,01	
1907					BG	0,06	0,01	
1908	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
1909					C	0,1	0,01	
1910					BG	0,12	0,01	
1911	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
1912					C	0,23	0,01	
1913					BG	0,1	0,01	
1914	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
1915					C	0,04	0,01	
1916					BG	0,05	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	12		1			

Local : D15 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1917	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,06	0,01	

1918					C	0,1	0,01	
1919					BG	0,15	0,01	
1920	Sol	Revêtement de sol	Béton	Dalles de sol	HD	0,06	0,01	
1921					C	0,29	0,01	
1922					BG	0,23	0,01	
1923	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
1924					C	0,06	0,01	
1925					BG	0,28	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1926	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
1927					C	0,08	0,01	
1928					BG	0,23	0,01	
1929	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
1930					C	0,15	0,01	
1931					BG	0,11	0,01	
1932	Toutes zones	Fenêtres Grilles	Métal	Peinture	HD	3,6	0,01	
1933	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
1934					C	0,09	0,01	
1935					BG	0,04	0,01	
1936	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01	
1937					C	0,06	0,01	
1938					BG	0,17	0,01	
1939	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
1940					C	0,15	0,01	
1941					BG	0,1	0,01	
1942	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
1943					C	0,04	0,01	
1944					BG	0,11	0,01	
1945	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
1946					C	0,04	0,01	
1947					BG	0,09	0,01	
1948	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
1949					C	0,09	0,01	
1950					BG	0,07	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	13	1

Local : D10 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
1951	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
1952					C	0,09	0,01	
1953					BG	0,1	0,01	
1954	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,05	0,01	
1955					C	0,08	0,01	
1956					BG	0,08	0,01	
1957	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
1958					C	0,07	0,01	
1959					BG	0,08	0,01	

	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
1960	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,01	
1961					C	0,05	0,01	
1962					BG	0,06	0,01	
1963	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,28	0,01	
1964					C	0,13	0,01	
1965					BG	0,08	0,01	
1966	Toutes zones	Fenêtres Grilles	Métal	Peinture	HD	5,2	0,01	
1967	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,15	0,01	
1968					C	0,19	0,01	
1969					BG	0,05	0,01	
1970	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01	
1971					C	0,08	0,01	
1972					BG	0,09	0,01	
1973	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,27	0,01	
1974					C	0,08	0,01	
1975					BG	0,08	0,01	
1976	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
1977					C	0,11	0,01	
1978					BG	0,1	0,01	
1979	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,01	
1980					C	0,05	0,01	
1981					BG	0,2	0,01	
1982	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
1983					C	0,11	0,01	
1984					BG	0,07	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	13	1

Local : D11 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1985	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,07	0,01	
1986					C	0,09	0,01	
1987					BG	0,04	0,01	
1988	Sol	Revêtement de sol	Béton	Linoléum collé	HD	0,08	0,01	
1989					C	0,04	0,01	
1990					BG	0,09	0,01	
1991	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
1992					C	0,06	0,01	
1993					BG	0,1	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
2000	Toutes zones	Fenêtres Grilles	Métal	Peinture	HD	3,5	0,01	
1994	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
1995					C	0,09	0,01	
1996					BG	0,09	0,01	
1997	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
1998					C	0,08	0,01	

1999					BG	0,23	0,01	
2001	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
2002					C	0,27	0,01	
2003					BG	0,13	0,01	
2004	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
2005					C	0,11	0,01	
2006					BG	0,02	0,01	
2007	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
2008					C	0,05	0,01	
2009					BG	0,19	0,01	
2010	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,19	0,01	
2011					C	0,05	0,01	
2012					BG	0,07	0,01	
2013	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
2014					C	0,1	0,01	
2015					BG	0,24	0,01	
2016	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
2017					C	0,07	0,01	
2018					BG	0,05	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	13	1

Local : D14 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2019	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,1	0,01	
2020					C	0,08	0,01	
2021					BG	0,3	0,01	
2022	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,05	0,01	
2023					C	0,08	0,01	
2024					BG	0,09	0,01	
2025	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
2026					C	0,1	0,01	
2027					BG	0,06	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
2038	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
2039					C	0,11	0,01	
2040					BG	0,11	0,01	
2028	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
2029					C	0,09	0,01	
2030					BG	0,1	0,01	
2031	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
2032					C	0,05	0,01	
2033					BG	0,05	0,01	
2035	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
2036					C	0,08	0,01	
2037					BG	0,16	0,01	
2034	Toutes zones	Fenêtres Grilles	Métal	Peinture	HD	6,2	0,01	
2041	Toutes	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	

2042	zones				C	0,08	0,01	
2043					BG	0,05	0,01	
2044	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,13	0,01	
2045					C	0,1	0,01	
2046					BG	0,11	0,01	
2047	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
2048					C	0,1	0,01	
2049					BG	0,07	0,01	
2050	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
2051					C	0,01	0,01	
2052					BG	0,13	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	13		1			

Local : D18 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2053	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,04	0,01	
2054					C	0,08	0,01	
2055					BG	0,01	0,01	
	Sol	Revêtement de sol	Bois	Non peint				Non peint
2056	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
2057					C	0,11	0,01	
2058					BG	0,2	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
2059	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,3	0,01	
2060					C	0,05	0,01	
2061					BG	0,07	0,01	
2066	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,28	0,01	
2067					C	0,22	0,01	
2068					BG	0,11	0,01	
2062	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
2063					C	0,03	0,01	
2064					BG	0,08	0,01	
2069	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,21	0,01	
2070					C	0,03	0,01	
2071					BG	0,19	0,01	
2072	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
2073					C	0,05	0,01	
2074					BG	0,06	0,01	
2075	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
2076					C	0,04	0,01	
2077					BG	0,11	0,01	
2078	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
2079					C	0,04	0,01	
2080					BG	0,19	0,01	
2081	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
2082					C	0,1	0,01	
2083					BG	0,05	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	12	2

Local : D17 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2084	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,1	0,01	
2085					C	0,19	0,01	
2086					BG	0,09	0,01	
2087	Sol	Revêtement de sol	Béton	Dalles de sol	HD	0,09	0,01	
2088					C	0,08	0,01	
2089					BG	0,08	0,01	
2090	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
2091					C	0,09	0,01	
2092					BG	0,09	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
2093	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,01	
2094					C	0,09	0,01	
2095					BG	0,07	0,01	
2096	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
2097					C	0,11	0,01	
2098					BG	0,08	0,01	
2103	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,01	
2104					C	0,27	0,01	
2105					BG	0,1	0,01	
2100	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
2101					C	0,1	0,01	
2102					BG	0,08	0,01	
2106	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
2107					C	0,07	0,01	
2108					BG	0,07	0,01	
2109	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
2110					C	0,1	0,01	
2111					BG	0,05	0,01	
2112	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
2113					C	0,04	0,01	
2114					BG	0,08	0,01	
2115	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,01	0,01	
2116					C	0,05	0,01	
2117					BG	0,19	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	12	1

Local : D42 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2118	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,03	0,01	
2119					C	0,06	0,01	

2120				BG	0,09	0,01	
2121	Sol	Revêtement de sol	Béton	Peinture	HD	0,1	0,01
2122					C	0,06	0,01
2123					BG	0,07	0,01
2124	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01
2125					C	0,09	0,01
2126					BG	0,23	0,01
	Toutes zones	Conduits	PVC				PVC
2127	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01
2128					C	0,12	0,01
2129					BG	0,07	0,01
2130	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01
2131					C	0,06	0,01
2132					BG	0,23	0,01
2133	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,26	0,01
2134					C	0,19	0,01
2135					BG	0,05	0,01
2136	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01
2137					C	0,1	0,01
2138					BG	0,07	0,01

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	8	1

Local : D27 (RDC)							
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur
4042	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01
4043					C	0,05	0,01
4044					BG	0,05	0,01
4045	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Laine minérale	HD	0,09	0,01
4046					C	0,09	0,01
4047					BG	0,06	0,01
4048	Sol	Revêtement de sol	Béton	Dalles de sol	HD	0,08	0,01
4049					C	0,08	0,01
4050					BG	0,27	0,01
4051	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01
4052					C	0,28	0,01
4053					BG	0,08	0,01
	Toutes zones	Conduits	PVC				PVC
4055	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,25	0,01
4056					C	0,05	0,01
4057					BG	0,22	0,01
4058	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01
4059					C	0,15	0,01
4060					BG	0,06	0,01
4054	Toutes zones	Fenêtres Grilles	Métal	Peinture	HD	4,2	0,01
4061	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01
4062					C	0,26	0,01

4063					BG	0,23	0,01	
4064	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
4065					C	0,26	0,01	
4066					BG	0,29	0,01	
4067	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
4068					C	0,08	0,01	
4069					BG	0,07	0,01	
4070	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,19	0,01	
4071					C	0,07	0,01	
4072					BG	0,08	0,01	
4073	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
4074					C	0,1	0,01	
4075					BG	0,26	0,01	
4076	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,25	0,01	
4077					C	0,21	0,01	
4078					BG	0,11	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	14		1			

Local : D25 (RDC)							
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur
4079	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,22	0,01
4080					C	0,05	0,01
4081					BG	0,06	0,01
4082	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Laine minérale	HD	0,08	0,01
4083					C	0,05	0,01
4084					BG	0,11	0,01
4085	Sol	Revêtement de sol	Béton	Dalles de sol	HD	0,06	0,01
4086					C	0,17	0,01
4087					BG	0,17	0,01
4088	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,24	0,01
4089					C	0,07	0,01
4090					BG	0,11	0,01
	Toutes zones	Conduits	PVC				PVC
4091	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01
4092					C	0,1	0,01
4093					BG	0,1	0,01
4094	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01
4095					C	0,08	0,01
4096					BG	0,07	0,01
4097	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01
4098					C	0,09	0,01
4099					BG	0,09	0,01
4100	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01
4101					C	0,15	0,01
4102					BG	0,1	0,01
4103	Toutes zones	Fenêtres Grilles	Métal	Peinture	HD	4,6	0,01
4104	Toutes	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01

4105	zones				C	0,06	0,01	
4106					BG	0,06	0,01	
4107					HD	0,06	0,01	
4108	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,07	0,01	
4109					BG	0,05	0,01	
4110					HD	0,05	0,01	
4111	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	C	0,11	0,01	
4112					BG	0,19	0,01	
4113					HD	0,25	0,01	
4114	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,06	0,01	
4115					BG	0,09	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			14		1			

Local : D26 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4116	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
4117					C	0,11	0,01	
4118					BG	0,09	0,01	
4119	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Laine minérale	HD	0,28	0,01	
4120					C	0,05	0,01	
4121					BG	0,1	0,01	
4122	Sol	Revêtement de sol	Béton	Dalles de sol	HD	0,13	0,01	
4123					C	0,06	0,01	
4124					BG	0,06	0,01	
4125	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
4126					C	0,16	0,01	
4127					BG	0,08	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4128	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
4129					C	0,11	0,01	
4130					BG	0,21	0,01	
4131	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
4132					C	0,18	0,01	
4133					BG	0,05	0,01	
4134	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,19	0,01	
4135					C	0,13	0,01	
4136					BG	0,24	0,01	
4137	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
4138					C	0,09	0,01	
4139					BG	0,1	0,01	
4140	Toutes zones	Fenêtres Grilles	Métal	Peinture	HD	3,9	0,01	
4141	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
4142					C	0,11	0,01	
4143					BG	0,07	0,01	
4144	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
4145					C	0,09	0,01	
4146					BG	0,07	0,01	

4147	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
4148					C	0,09	0,01	
4149					BG	0,05	0,01	
4150	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01	
4151					C	0,09	0,01	
4152					BG	0,08	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	14		1			

Local : D28 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4153	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
4154					C	0,09	0,01	
4155					BG	0,05	0,01	
4156	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Laine minérale	HD	0,08	0,01	
4157					C	0,11	0,01	
4158					BG	0,08	0,01	
4159	Sol	Revêtement de sol	Béton	Dalles de sol	HD	0,05	0,01	
4160					C	0,29	0,01	
4161					BG	0,05	0,01	
4162	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
4163					C	0,08	0,01	
4164					BG	0,06	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4165	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,01	
4166					C	0,09	0,01	
4167					BG	0,09	0,01	
4168	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
4169					C	0,07	0,01	
4170					BG	0,05	0,01	
4171	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
4172					C	0,07	0,01	
4173					BG	0,14	0,01	
4174	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,01	
4175					C	0,09	0,01	
4176					BG	0,06	0,01	
4178	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
4179					C	0,04	0,01	
4180					BG	0,08	0,01	
4181	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
4182					C	0,07	0,01	
4183					BG	0,05	0,01	
4184	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,25	0,01	
4185					C	0,09	0,01	
4186					BG	0,04	0,01	
4187	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
4188					C	0,09	0,01	
4189					BG	0,05	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	13	1

Local : D29 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4190	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
4191					C	0,06	0,01	
4192					BG	0,16	0,01	
4193	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Laine minérale	HD	0,07	0,01	
4194					C	0,04	0,01	
4195					BG	0,07	0,01	
4196	Sol	Revêtement de sol	Béton	Dalles de sol	HD	0,06	0,01	
4197					C	0,07	0,01	
4198					BG	0,04	0,01	
4199	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
4200					C	0,07	0,01	
4201					BG	0,1	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4205	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
4206					C	0,07	0,01	
4207					BG	0,15	0,01	
4202	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
4203					C	0,15	0,01	
4204					BG	0,08	0,01	
4208	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
4209					C	0,09	0,01	
4210					BG	0,11	0,01	
4211	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
4212					C	0,2	0,01	
4213					BG	0,08	0,01	
4215	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
4216					C	0,07	0,01	
4217					BG	0,08	0,01	
4218	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
4219					C	0,07	0,01	
4220					BG	0,1	0,01	
4221	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,16	0,01	
4222					C	0,08	0,01	
4223					BG	0,06	0,01	
4224	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
4225					C	0,08	0,01	
4226					BG	0,07	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	13	1

Local : Jardin (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5147	Toutes zones	Cabanes	Bois		HD	0,15	0,01	
5148					C	0,22	0,01	
5149					BG	0,04	0,01	
5144	Toutes zones	Fontaines	Ciment		HD	0,05	0,01	
5145					C	0,1	0,01	
5146					BG	0,07	0,01	
5150	Toutes zones	Grilles	Bois		HD	0,05	0,01	
5151					C	0,09	0,01	
5152					BG	0,1	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	3		0			

Local : Cour d'honneur (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5159	Toutes zones	Barres	Métal	Peinture	HD	5,2	0,01	
5153	Toutes zones	Conduit de fluide	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
5154					C	0,08	0,01	
5155					BG	0,07	0,01	
5163	Toutes zones	Grilles d'aération	Métal	Peinture	HD	2,1	0,01	
5160	Toutes zones	Portails	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
5161					C	0,07	0,01	
5162					BG	0,07	0,01	
5156	Toutes zones	Portières	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
5157					C	0,04	0,01	
5158					BG	0,04	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	5		0			

Local : G118 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2139	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,19	0,01	
2140					C	0,06	0,01	
2141					BG	0,07	0,01	
2142	Sol	Revêtement de sol	Plâtre	Peinture	HD	0,2	0,01	
2143					C	0,2	0,01	
2144					BG	0,09	0,01	
2145	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,26	0,01	
2146					C	0,05	0,01	
2147					BG	0,09	0,01	
2176	Toutes	Escalier Crémaillère	Bois	Peinture	HD	0,27	0,01	

2177	zones				C	0,08	0,01	
2178					BG	0,04	0,01	
2179	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
2180					C	0,07	0,01	
2181					BG	0,05	0,01	
2185	Toutes zones	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	HD	0,26	0,01	
2186					C	0,07	0,01	
2187					BG	0,07	0,01	
2182	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
2183					C	0,24	0,01	
2184					BG	0,15	0,01	
2188	Toutes zones	Fenêtres appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	60	0,01	
2151	Toutes zones	Fenêtres Crémone	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
2152					C	0,1	0,01	
2153					BG	0,06	0,01	
2157	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,01	
2158					C	0,08	0,01	
2159					BG	0,06	0,01	
2160	Toutes zones	Fenêtres Grilles	Métal	Peinture	HD	6,5	0,01	
2148	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,01	
2149					C	0,11	0,01	
2150					BG	0,05	0,01	
2154	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
2155					C	0,09	0,01	
2156					BG	0,05	0,01	
2161	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
2162					C	0,07	0,01	
2163					BG	0,06	0,01	
2164	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
2165					C	0,13	0,01	
2166					BG	0,04	0,01	
2167	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,21	0,01	
2168					C	0,09	0,01	
2169					BG	0,09	0,01	
2170	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,21	0,01	
2171					C	0,06	0,01	
2172					BG	0,06	0,01	
2173	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
2174					C	0,09	0,01	
2175					BG	0,08	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	18	0

Local : G106 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2189	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
2190					C	0,05	0,01	
2191					BG	0,05	0,01	

2192	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,1	0,01	
2193					C	0,05	0,01	
2194					BG	0,26	0,01	
2215	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
2216					C	0,04	0,01	
2217					BG	0,07	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
2195	Toutes zones	Fenêtres appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	44	0,01	
2205	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
2206					C	0,1	0,01	
2207					BG	0,06	0,01	
2196	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,01	
2197					C	0,06	0,01	
2198					BG	0,05	0,01	
2199	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
2200					C	0,24	0,01	
2201					BG	0,08	0,01	
2202	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
2203					C	0,06	0,01	
2204					BG	0,07	0,01	
	Toutes zones	Plinthes	Bois	Non peint				Non peint
	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
2209	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
2210					C	0,04	0,01	
2211					BG	0,08	0,01	
2212	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
2213					C	0,07	0,01	
2214					BG	0,13	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	13	3

Local : G104 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2218	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
2219					C	0,2	0,01	
2220					BG	0,09	0,01	
2221	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,04	0,01	
2222					C	0,08	0,01	
2223					BG	0,06	0,01	
2224	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
2225					C	0,06	0,01	
2226					BG	0,05	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
2228	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
2229					C	0,12	0,01	
2230					BG	0,13	0,01	

2227	Toutes zones	Fenêtres appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	36	0,01	
2231	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,25	0,01	
2232					C	0,05	0,01	
2233					BG	0,3	0,01	
2234	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
2235					C	0,18	0,01	
2236					BG	0,06	0,01	
2237	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,25	0,01	
2238					C	0,05	0,01	
2239					BG	0,02	0,01	
	Toutes zones	Plinthes	Bois	Non peint				Non peint
	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
2241	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
2242					C	0,06	0,01	
2243					BG	0,04	0,01	
2244	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
2245					C	0,05	0,01	
2246					BG	0,28	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	13	3

Local : G105 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2247	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01	
2248					C	0,2	0,01	
2249					BG	0,09	0,01	
2250	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,25	0,01	
2251					C	0,05	0,01	
2252					BG	0,04	0,01	
2253	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
2254					C	0,11	0,01	
2255					BG	0,05	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
2256	Toutes zones	Fenêtres appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	33	0,01	
2257	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01	
2258					C	0,08	0,01	
2259					BG	0,06	0,01	
2260	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
2261					C	0,08	0,01	
2262					BG	0,06	0,01	
2263	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,16	0,01	
2264					C	0,05	0,01	
2265					BG	0,09	0,01	
2266	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
2267					C	0,07	0,01	
2268					BG	0,1	0,01	

	Toutes zones	Plinthes	Bois	Non peint				Non peint
	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
2270	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
2271					C	0,09	0,01	
2272					BG	0,05	0,01	
2273	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
2274					C	0,09	0,01	
2275					BG	0,11	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	13		3			

Local : G107 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2276	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01	
2277					C	0,18	0,01	
2278					BG	0,08	0,01	
2279	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,06	0,01	
2280					C	0,08	0,01	
2281					BG	0,04	0,01	
2282	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,26	0,01	
2283					C	0,17	0,01	
2284					BG	0,04	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
2285	Toutes zones	Fenêtres appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	65	0,01	
2286	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01	
2287					C	0,26	0,01	
2288					BG	0,08	0,01	
2289	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
2290					C	0,07	0,01	
2291					BG	0,04	0,01	
2292	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
2293					C	0,07	0,01	
2294					BG	0,05	0,01	
2295	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
2296					C	0,08	0,01	
2297					BG	0,07	0,01	
	Toutes zones	Plinthes	Bois	Non peint				Non peint
	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
2299	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
2300					C	0,08	0,01	
2301					BG	0,1	0,01	
2302	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
2303					C	0,04	0,01	
2304					BG	0,08	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	13		3			

Local : G103 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2305	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
2306					C	0,09	0,01	
2307					BG	0,05	0,01	
2308	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,05	0,01	
2309					C	0,07	0,01	
2310					BG	0,24	0,01	
2311	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
2312					C	0,04	0,01	
2313					BG	0,1	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
2314	Toutes zones	Fenêtres appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	42	0,01	
2315	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
2316					C	0,07	0,01	
2317					BG	0,09	0,01	
2318	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,21	0,01	
2319					C	0,04	0,01	
2320					BG	0,07	0,01	
2321	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,19	0,01	
2322					C	0,06	0,01	
2323					BG	0,19	0,01	
2324	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
2325					C	0,26	0,01	
2326					BG	0,04	0,01	
4	Toutes zones	Plinthes	Bois	Non peint				Non peint
	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
2328	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
2329					C	0,1	0,01	
2330					BG	0,09	0,01	
2331	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01	
2332					C	0,08	0,01	
2333					BG	0,14	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	13		3			

Local : G208 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2334	Mur	Mur	Plâtre	Carrelage	HD	0,05	0,01	
2335					C	0,13	0,01	
2336					BG	0,05	0,01	
2337	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,07	0,01	
2338					C	0,08	0,01	

2339					BG	0,04	0,01	
2340	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
2341					C	0,1	0,01	
2342					BG	0,05	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
2343	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
2344					C	0,22	0,01	
2345					BG	0,08	0,01	
2346	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
2347					C	0,08	0,01	
2348					BG	0,07	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	7		2			

Local : G101 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2349	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
2350					C	0,24	0,01	
2351					BG	0,11	0,01	
2352	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,04	0,01	
2353					C	0,08	0,01	
2354					BG	0,05	0,01	
2355	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
2356					C	0,04	0,01	
2357					BG	0,18	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
2358	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
2359					C	0,08	0,01	
2360					BG	0,09	0,01	
2361	Toutes zones	Fenêtres appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	45	0,01	
2362	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
2363					C	0,09	0,01	
2364					BG	0,1	0,01	
2365	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
2366					C	0,05	0,01	
2367					BG	0,1	0,01	
2368	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,01	
2369					C	0,08	0,01	
2370					BG	0,1	0,01	
	Toutes zones	Plinthes	Bois	Non peint				Non peint
	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
2372	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
2373					C	0,13	0,01	
2374					BG	0,11	0,01	

2375	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
2376					C	0,07	0,01	
2377					BG	0,05	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	13	3

Local : G117 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2378	Mur	Mur	Plâtre	Carrelage	HD	0,19	0,01	
2379					C	0,22	0,01	
2380					BG	0,04	0,01	
2381	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,06	0,01	
2382					C	0,1	0,01	
2383					BG	0,19	0,01	
2384	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
2385					C	0,16	0,01	
2386					BG	0,07	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
2387	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
2388					C	0,08	0,01	
2389					BG	0,1	0,01	
2390	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
2391					C	0,27	0,01	
2392					BG	0,09	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	7	2

Local : H100 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2405	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,08	0,01	
2406					C	0,1	0,01	
2407					BG	0,13	0,01	
2408	Sol	Revêtement de sol	Béton	Peinture	HD	0,02	0,01	
2409					C	0,07	0,01	
2410					BG	0,17	0,01	
2411	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01	
2412					C	0,1	0,01	
2413					BG	0,1	0,01	
2393	Toutes zones	Escalier Crémaillère	Bois	Peinture	HD	0,29	0,01	
2394					C	0,08	0,01	
2395					BG	0,05	0,01	
2399	Toutes zones	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
2400					C	0,05	0,01	
2401					BG	0,09	0,01	

2396	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	HD	0,27	0,01	
2397					C	0,1	0,01	
2398					BG	0,05	0,01	
2402	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
2403					C	0,08	0,01	
2404					BG	0,05	0,01	
2423	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,01	
2424					C	0,05	0,01	
2425					BG	0,05	0,01	
2414	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
2415					C	0,05	0,01	
2416					BG	0,09	0,01	
2417	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
2418					C	0,24	0,01	
2419					BG	0,08	0,01	
2420	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
2421					C	0,09	0,01	
2422					BG	0,08	0,01	
2426	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,12	0,01	
2427					C	0,21	0,01	
2428					BG	0,06	0,01	
2429	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
2430					C	0,06	0,01	
2431					BG	0,08	0,01	
2432	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
2433					C	0,08	0,01	
2434					BG	0,09	0,01	
2435	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
2436					C	0,09	0,01	
2437					BG	0,2	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	15	0

Local : H104/H102 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2438	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,09	0,01	
2439					C	0,09	0,01	
2440					BG	0,22	0,01	
2441	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,06	0,01	
2442					C	0,09	0,01	
2443					BG	0,05	0,01	
2444	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
2445					C	0,09	0,01	
2446					BG	0,05	0,01	
2447	Toutes zones	Fenêtres Crémone	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
2448					C	0,05	0,01	
2449					BG	0,29	0,01	
2450	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01	
2451					C	0,05	0,01	

2452					BG	0,08	0,01	
2453	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
2454					C	0,14	0,01	
2455					BG	0,06	0,01	
2456	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
2457					C	0,09	0,01	
2458					BG	0,05	0,01	
2459	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,01	
2460					C	0,06	0,01	
2461					BG	0,08	0,01	
2462	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
2463					C	0,05	0,01	
2464					BG	0,15	0,01	
2465	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	3,3	0,01	
2466	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
2467					C	0,07	0,01	
2468					BG	0,18	0,01	
2469	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,26	0,01	
2470					C	0,04	0,01	
2471					BG	0,07	0,01	
2472	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
2473					C	0,13	0,01	
2474					BG	0,05	0,01	

	Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
		13	0

Local : H103 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
2475	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,06	0,01	
2476					C	0,09	0,01	
2477					BG	0,07	0,01	
2478	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,08	0,01	
2479					C	0,19	0,01	
2480					BG	0,07	0,01	
2481	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
2482					C	0,05	0,01	
2483					BG	0,09	0,01	
2487	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,01	
2488					C	0,05	0,01	
2489					BG	0,07	0,01	
2484	Toutes zones	Fenêtres Crémone	Métal	Peinture	HD	0,18	0,01	
2485					C	0,11	0,01	
2486					BG	0,12	0,01	
2490	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
2491					C	0,05	0,01	
2492					BG	0,11	0,01	
2493	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
2494					C	0,09	0,01	

2495					BG	0,27	0,01	
2496	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
2497					C	0,09	0,01	
2498					BG	0,05	0,01	
2499	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
2500					C	0,04	0,01	
2501					BG	0,24	0,01	
2502	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	4,1	0,01	
2503	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,01	
2504					C	0,06	0,01	
2505					BG	0,11	0,01	
2506	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
2507					C	0,05	0,01	
2508					BG	0,25	0,01	
2509	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,27	0,01	
2510					C	0,1	0,01	
2511					BG	0,04	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	13	0

Local : H105 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2512	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,06	0,01	
2513					C	0,05	0,01	
2514					BG	0,07	0,01	
2515	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,09	0,01	
2516					C	0,1	0,01	
2517					BG	0,17	0,01	
2518	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01	
2519					C	0,06	0,01	
2520					BG	0,05	0,01	
2521	Toutes zones	Fenêtres n°1 Crémone	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
2522					C	0,06	0,01	
2523					BG	0,06	0,01	
2527	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
2528					C	0,09	0,01	
2529					BG	0,04	0,01	
2530	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,18	0,01	
2531					C	0,11	0,01	
2532					BG	0,11	0,01	
2533	Toutes zones	Fenêtres n°1 Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
2534					C	0,09	0,01	
2535					BG	0,1	0,01	
2524	Toutes zones	Fenêtres n°1 Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01	
2525					C	0,11	0,01	
2526					BG	0,1	0,01	
2536	Toutes zones	Fenêtres n°1 Grilles	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
2537					C	0,1	0,01	

2538					BG	0,1	0,01	
2539	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
2540					C	0,06	0,01	
2541					BG	0,11	0,01	
2542	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
2543					C	0,08	0,01	
2544					BG	0,17	0,01	
2545	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,01	
2546					C	0,09	0,01	
2547					BG	0,03	0,01	
2548	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
2549					C	0,04	0,01	
2550					BG	0,1	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	13	0

Local : D111 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
2551	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,11	0,01	
2552					C	0,06	0,01	
2553					BG	0,04	0,01	
2554	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,1	0,01	
2555					C	0,1	0,01	
2556					BG	0,09	0,01	
2557	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
2558					C	0,07	0,01	
2559					BG	0,06	0,01	
2561	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,19	0,01	
2562					C	0,04	0,01	
2563					BG	0,3	0,01	
2560	Toutes zones	Fenêtres Appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	46	0,01	
2564	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
2565					C	0,11	0,01	
2566					BG	0,1	0,01	
2567	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
2568					C	0,09	0,01	
2569					BG	0,07	0,01	
2570	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
2571					C	0,05	0,01	
2572					BG	0,06	0,01	
2574	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,26	0,01	
2575					C	0,04	0,01	
2576					BG	0,11	0,01	
2577	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
2578					C	0,17	0,01	
2579					BG	0,09	0,01	
2580	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
2581					C	0,28	0,01	

2582				BG	0,15	0,01	
2583	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01
2584					C	0,27	0,01
2585					BG	0,08	0,01

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	12	0

Local : D103 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2586	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,05	0,01	
2587					C	0,08	0,01	
2588					BG	0,06	0,01	
2589	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,07	0,01	
2590					C	0,09	0,01	
2591					BG	0,1	0,01	
2592	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
2593					C	0,07	0,01	
2594					BG	0,25	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
2595	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
2596					C	0,06	0,01	
2597					BG	0,06	0,01	
2598	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
2599					C	0,1	0,01	
2600					BG	0,07	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	7	2

Local : D110 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2601	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,27	0,01	
2602					C	0,1	0,01	
2603					BG	0,05	0,01	
2604	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,05	0,01	
2605					C	0,07	0,01	
2606					BG	0,07	0,01	
2607	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
2608					C	0,1	0,01	
2609					BG	0,21	0,01	
2613	Toutes zones	Fenêtres Appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	44	0,01	
2610	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
2611					C	0,06	0,01	
2612					BG	0,08	0,01	
2614	Toutes	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	

2615	zones				C	0,05	0,01	
2616					BG	0,05	0,01	
2617	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
2618					C	0,3	0,01	
2619					BG	0,09	0,01	
2621	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01	
2622					C	0,06	0,01	
2623					BG	0,04	0,01	
2624	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
2625					C	0,08	0,01	
2626					BG	0,11	0,01	
2627	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
2628					C	0,07	0,01	
2629					BG	0,09	0,01	
2630	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
2631					C	0,1	0,01	
2632					BG	0,09	0,01	
2633	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
2634					C	0,09	0,01	
2635					BG	0,23	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	12		0			

Local : D113 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2636	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,18	0,01	
2637					C	0,11	0,01	
2638					BG	0,04	0,01	
2639	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,11	0,01	
2640					C	0,06	0,01	
2641					BG	0,07	0,01	
2642	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,13	0,01	
2643					C	0,07	0,01	
2644					BG	0,23	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
2645	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,01	
2646					C	0,25	0,01	
2647					BG	0,04	0,01	
2648	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,22	0,01	
2649					C	0,09	0,01	
2650					BG	0,29	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	7		2			

Local : D100 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2651	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,1	0,01	
2652					C	0,03	0,01	
2653					BG	0,2	0,01	
2654	Sol	Revêtement de sol	Béton	Dalles de sol	HD	0,08	0,01	
2655					C	0,11	0,01	
2656					BG	0,05	0,01	
2657	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
2658					C	0,09	0,01	
2659					BG	0,19	0,01	
2686	Toutes zones	Escalier Ballustres	Métal	Peinture	HD	4,8	0,01	
2687	Toutes zones	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
2688					C	0,1	0,01	
2689					BG	0,09	0,01	
2690	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
2691					C	0,09	0,01	
2692					BG	0,08	0,01	
2693	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
2694					C	0,07	0,01	
2695					BG	0,26	0,01	
2660	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
2661					C	0,08	0,01	
2662					BG	0,11	0,01	
2663	Toutes zones	Fenêtres Appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	41	0,01	
2667	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
2668					C	0,1	0,01	
2669					BG	0,08	0,01	
2664	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
2665					C	0,04	0,01	
2666					BG	0,01	0,01	
2670	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
2671					C	0,09	0,01	
2672					BG	0,28	0,01	
2674	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
2675					C	0,29	0,01	
2676					BG	0,09	0,01	
2677	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,15	0,01	
2678					C	0,05	0,01	
2679					BG	0,1	0,01	
2680	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
2681					C	0,13	0,01	
2682					BG	0,06	0,01	
2683	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
2684					C	0,06	0,01	
2685					BG	0,07	0,01	
			Total		Non mesurées			

Nombre d'unités de diagnostic	16	0
-------------------------------	----	---

Local : D112 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
2696	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,18	0,01	
2697					C	0,06	0,01	
2698					BG	0,08	0,01	
2699	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,07	0,01	
2700					C	0,04	0,01	
2701					BG	0,07	0,01	
2702	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,23	0,01	
2703					C	0,1	0,01	
2704					BG	0,05	0,01	
2716	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
2717					C	0,09	0,01	
2718					BG	0,08	0,01	
2705	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01	
2706					C	0,08	0,01	
2707					BG	0,25	0,01	
2708	Toutes zones	Fenêtres Appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	46	0,01	
2709	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
2710					C	0,1	0,01	
2711					BG	0,08	0,01	
2712	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
2713					C	0,07	0,01	
2714					BG	0,08	0,01	
2719	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
2720					C	0,05	0,01	
2721					BG	0,29	0,01	
2722	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
2723					C	0,29	0,01	
2724					BG	0,1	0,01	
2725	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,18	0,01	
2726					C	0,08	0,01	
2727					BG	0,1	0,01	
2728	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01	
2729					C	0,08	0,01	
2730					BG	0,28	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	12	0

Local : D104 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
2731	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,03	0,01	
2732					C	0,1	0,01	
2733					BG	0,24	0,01	

2734	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,1	0,01	
2735					C	0,06	0,01	
2736					BG	0,12	0,01	
2737	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
2738					C	0,07	0,01	
2739					BG	0,21	0,01	
2750	Toutes zones	Fenêtres Grilles	Métal	Peinture	HD	3,5	0,01	
2740	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,01	
2741					C	0,05	0,01	
2742					BG	0,08	0,01	
2743	Toutes zones	Fenêtres Appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	46	0,01	
2751	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
2752					C	0,3	0,01	
2753					BG	0,09	0,01	
2744	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
2745					C	0,06	0,01	
2746					BG	0,09	0,01	
2747	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
2748					C	0,27	0,01	
2749					BG	0,21	0,01	
2754	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
2755					C	0,06	0,01	
2756					BG	0,08	0,01	
2757	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
2758					C	0,23	0,01	
2759					BG	0,06	0,01	
2760	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
2761					C	0,06	0,01	
2762					BG	0,2	0,01	
2763	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,29	0,01	
2764					C	0,08	0,01	
2765					BG	0,02	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	13	0

Local : D105 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
2766	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,11	0,01	
2767					C	0,11	0,01	
2768					BG	0,01	0,01	
2769	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,06	0,01	
2770					C	0,3	0,01	
2771					BG	0,09	0,01	
2772	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
2773					C	0,14	0,01	
2774					BG	0,2	0,01	
2785	Toutes zones	Fenêtres Grilles	Métal	Peinture	HD	5,2	0,01	

2775	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
2776					C	0,06	0,01	
2777					BG	0,04	0,01	
2778	Toutes zones	Fenêtres Appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	47	0,01	
2779	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
2780					C	0,1	0,01	
2781					BG	0,09	0,01	
2782	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
2783					C	0,08	0,01	
2784					BG	0,06	0,01	
2786	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
2787					C	0,1	0,01	
2788					BG	0,05	0,01	
2789	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
2790					C	0,06	0,01	
2791					BG	0,05	0,01	
2792	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
2793					C	0,07	0,01	
2794					BG	0,28	0,01	
2795	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
2796					C	0,1	0,01	
2797					BG	0,06	0,01	
2798	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,02	0,01	
2799					C	0,1	0,01	
2800					BG	0,05	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	13	0

Local : D106 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
2801	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,08	0,01	
2802					C	0,05	0,01	
2803					BG	0,06	0,01	
2804	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,09	0,01	
2805					C	0,07	0,01	
2806					BG	0,11	0,01	
2807	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,13	0,01	
2808					C	0,06	0,01	
2809					BG	0,17	0,01	
2813	Toutes zones	Fenêtres Appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	55	0,01	
2810	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01	
2811					C	0,11	0,01	
2812					BG	0,11	0,01	
2814	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
2815					C	0,1	0,01	
2816					BG	0,14	0,01	
2817	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,29	0,01	
2818					C	0,06	0,01	

2819				BG	0,11	0,01	
2821	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01
2822					C	0,05	0,01
2823					BG	0,09	0,01
2820	Toutes zones	Fenêtres Grilles	Métal	Peinture	HD	4,2	0,01
2824	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01
2825					C	0,06	0,01
2826					BG	0,06	0,01
2827	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01
2828					C	0,11	0,01
2829					BG	0,08	0,01
2830	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01
2831					C	0,06	0,01
2832					BG	0,24	0,01
2833	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01
2834					C	0,06	0,01
2835					BG	0,08	0,01

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	13	0

Local : D107 (R+1)							
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur
2836	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,1	0,01
2837					C	0,09	0,01
2838					BG	0,08	0,01
2839	Sol	Revêtement de sol	Bois	Peinture	HD	0,25	0,01
2840					C	0,1	0,01
2841					BG	0,06	0,01
2842	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01
2843					C	0,09	0,01
2844					BG	0,05	0,01
2848	Toutes zones	Fenêtres Appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	38	0,01
2855	Toutes zones	Fenêtres Grilles	Métal	Peinture	HD	5,1	0,01
2845	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,27	0,01
2846					C	0,1	0,01
2847					BG	0,06	0,01
2849	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01
2850					C	0,18	0,01
2851					BG	0,08	0,01
2852	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,16	0,01
2853					C	0,09	0,01
2854					BG	0,05	0,01
2856	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01
2857					C	0,29	0,01
2858					BG	0,06	0,01
2859	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01
2860					C	0,14	0,01

2861					BG	0,09	0,01	
2862	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
2863					C	0,05	0,01	
2864					BG	0,07	0,01	
2865	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
2866					C	0,04	0,01	
2867					BG	0,03	0,01	
2868	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
2869					C	0,11	0,01	
2870					BG	0,06	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	13	0

Local : D101 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2871	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,27	0,01	
2872					C	0,05	0,01	
2873					BG	0,12	0,01	
2874	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,05	0,01	
2875					C	0,05	0,01	
2876					BG	0,06	0,01	
2877	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
2878					C	0,25	0,01	
2879					BG	0,07	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
2892	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,24	0,01	
2893					C	0,04	0,01	
2894					BG	0,08	0,01	
2895	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
2896					C	0,22	0,01	
2897					BG	0,06	0,01	
2886	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
2887					C	0,08	0,01	
2888					BG	0,08	0,01	
2889	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
2890					C	0,09	0,01	
2891					BG	0,25	0,01	
	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
2880	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
2881					C	0,04	0,01	
2882					BG	0,07	0,01	
2883	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01	
2884					C	0,24	0,01	
2885					BG	0,09	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	11	2

Local : D138/D139 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2898	Mur	Mur	Plâtre	Carrelage	HD	0,1	0,01	
2899					C	0,17	0,01	
2900					BG	0,06	0,01	
2901	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,05	0,01	
2902					C	0,04	0,01	
2903					BG	0,1	0,01	
2904	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
2905					C	0,15	0,01	
2906					BG	0,08	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
2913	Toutes zones	Plinthes	Plâtre	Carrelage	HD	0,09	0,01	
2914					C	0,04	0,01	
2915					BG	0,09	0,01	
	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
2907	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
2908					C	0,09	0,01	
2909					BG	0,09	0,01	
2910	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
2911					C	0,09	0,01	
2912					BG	0,05	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	8		2			

Local : D109 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2916	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,22	0,01	
2917					C	0,05	0,01	
2918					BG	0,21	0,01	
2919	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,09	0,01	
2920					C	0,05	0,01	
2921					BG	0,08	0,01	
2922	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
2923					C	0,16	0,01	
2924					BG	0,1	0,01	
2928	Toutes zones	Fenêtres Appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	45	0,01	
2929	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
2930					C	0,06	0,01	
2931					BG	0,09	0,01	
2932	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
2933					C	0,07	0,01	
2934					BG	0,09	0,01	

2935	Toutes zones	Fenêtres Grilles	Métal	Peinture	HD	4,2	0,01	
2925	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,25	0,01	
2926					C	0,05	0,01	
2927					BG	0,1	0,01	
2936	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,01	
2937					C	0,1	0,01	
2938					BG	0,03	0,01	
2939	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
2940					C	0,11	0,01	
2941					BG	0,1	0,01	
2942	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
2943					C	0,04	0,01	
2944					BG	0,1	0,01	
2945	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
2946					C	0,1	0,01	
2947					BG	0,01	0,01	
2948	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,21	0,01	
2949					C	0,05	0,01	
2950					BG	0,05	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	13	0

Local : D116 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2951	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
2952					C	0,08	0,01	
2953					BG	0,18	0,01	
2954	Sol	Revêtement de sol	Béton	Dalles de sol	HD	0,04	0,01	
2955					C	0,07	0,01	
2956					BG	0,09	0,01	
2957	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
2958					C	0,1	0,01	
2959					BG	0,19	0,01	
2960	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
2961					C	0,09	0,01	
2962					BG	0,12	0,01	
2963	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
2964					C	0,17	0,01	
2965					BG	0,28	0,01	
2966	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
2967					C	0,1	0,01	
2968					BG	0,06	0,01	
2969	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01	
2970					C	0,08	0,01	
2971					BG	0,05	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	7	0

Local : D108 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2972	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,09	0,01	
2973					C	0,06	0,01	
2974					BG	0,09	0,01	
2975	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,12	0,01	
2976					C	0,09	0,01	
2977					BG	0,09	0,01	
2978	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
2979					C	0,05	0,01	
2980					BG	0,29	0,01	
2984	Toutes zones	Fenêtres Appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	36	0,01	
2991	Toutes zones	Fenêtres Grilles	Métal	Peinture	HD	5,6	0,01	
2981	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
2982					C	0,05	0,01	
2983					BG	0,07	0,01	
2985	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
2986					C	0,07	0,01	
2987					BG	0,09	0,01	
2988	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
2989					C	0,08	0,01	
2990					BG	0,07	0,01	
2992	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
2993					C	0,05	0,01	
2994					BG	0,09	0,01	
2995	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
2996					C	0,08	0,01	
2997					BG	0,19	0,01	
2998	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
2999					C	0,05	0,01	
3000					BG	0,17	0,01	
3001	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
3002					C	0,01	0,01	
3003					BG	0,11	0,01	
3004	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
3005					C	0,26	0,01	
3006					BG	0,08	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	13		0			

Local : D102 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3007	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,07	0,01	
3008					C	0,11	0,01	

3009					BG	0,2	0,01	
3010	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,1	0,01	
3011					C	0,19	0,01	
3012					BG	0,04	0,01	
3013	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
3014					C	0,07	0,01	
3015					BG	0,08	0,01	
3019	Toutes zones	Fenêtres Appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	45	0,01	
3016	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
3017					C	0,18	0,01	
3018					BG	0,09	0,01	
3020	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
3021					C	0,07	0,01	
3022					BG	0,07	0,01	
3023	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
3024					C	0,28	0,01	
3025					BG	0,15	0,01	
3027	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
3028					C	0,07	0,01	
3029					BG	0,04	0,01	
3030	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
3031					C	0,1	0,01	
3032					BG	0,09	0,01	
3033	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
3034					C	0,14	0,01	
3035					BG	0,05	0,01	
3036	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
3037					C	0,12	0,01	
3038					BG	0,05	0,01	
3039	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
3040					C	0,04	0,01	
3041					BG	0,09	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	12	0

Local : D117 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3042	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,1	0,01	
3043					C	0,05	0,01	
3044					BG	0,06	0,01	
3045	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,07	0,01	
3046					C	0,07	0,01	
3047					BG	0,07	0,01	
3048	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,26	0,01	
3049					C	0,07	0,01	
3050					BG	0,04	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC

	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	PVC				PVC	
3051	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,01	
3052					C	0,1	0,01	
3053					BG	0,06	0,01	
3054	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
3055					C	0,06	0,01	
3056					BG	0,09	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	7		2			

Local : D125 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3057	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,07	0,01	
3058					C	0,19	0,01	
3059					BG	0,08	0,01	
3060	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,09	0,01	
3061					C	0,07	0,01	
3062					BG	0,07	0,01	
3063	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
3064					C	0,08	0,01	
3065					BG	0,18	0,01	
3069	Toutes zones	Fenêtres Appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	55	0,01	
3066	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
3067					C	0,2	0,01	
3068					BG	0,06	0,01	
3070	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
3071					C	0,09	0,01	
3072					BG	0,1	0,01	
3073	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
3074					C	0,07	0,01	
3075					BG	0,09	0,01	
3077	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,01	
3078					C	0,06	0,01	
3079					BG	0,22	0,01	
3080	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,12	0,01	
3081					C	0,09	0,01	
3082					BG	0,08	0,01	
3083	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
3084					C	0,08	0,01	
3085					BG	0,11	0,01	
3086	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
3087					C	0,05	0,01	
3088					BG	0,11	0,01	
3089	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
3090					C	0,06	0,01	
3091					BG	0,07	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	12		0			

Local : D126 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
3092	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,07	0,01	
3093					C	0,04	0,01	
3094					BG	0,1	0,01	
3095	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,08	0,01	
3096					C	0,05	0,01	
3097					BG	0,08	0,01	
3098	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,18	0,01	
3099					C	0,06	0,01	
3100					BG	0,04	0,01	
3104	Toutes zones	Fenêtres Appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	55	0,01	
3101	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
3102					C	0,26	0,01	
3103					BG	0,05	0,01	
3105	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
3106					C	0,04	0,01	
3107					BG	0,1	0,01	
3108	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
3109					C	0,09	0,01	
3110					BG	0,04	0,01	
3112	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
3113					C	0,06	0,01	
3114					BG	0,02	0,01	
3115	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
3116					C	0,06	0,01	
3117					BG	0,04	0,01	
3118	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
3119					C	0,28	0,01	
3120					BG	0,11	0,01	
3121	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
3122					C	0,05	0,01	
3123					BG	0,07	0,01	
3124	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,19	0,01	
3125					C	0,07	0,01	
3126					BG	0,08	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	12	0

Local : D124 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
3127	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,05	0,01	
3128					C	0,04	0,01	
3129					BG	0,05	0,01	
3130	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,03	0,01	

3131				C	0,07	0,01	
3132				BG	0,16	0,01	
3133	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,14	0,01
3134				C	0,09	0,01	
3135				BG	0,11	0,01	
3136	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01
3137				C	0,09	0,01	
3138				BG	0,07	0,01	
3139	Toutes zones	Fenêtres Appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	47	0,01
3140	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01
3141				C	0,07	0,01	
3142				BG	0,04	0,01	
3143	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,12	0,01
3144				C	0,08	0,01	
3145				BG	0,07	0,01	
3147	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01
3148				C	0,07	0,01	
3149				BG	0,03	0,01	
3150	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01
3151				C	0,03	0,01	
3152				BG	0,1	0,01	
3153	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01
3154				C	0,07	0,01	
3155				BG	0,19	0,01	
3156	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01
3157				C	0,06	0,01	
3158				BG	0,18	0,01	
3159	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01
3160				C	0,14	0,01	
3161				BG	0,2	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées		
			12		0		

Local : D119 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3162	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,08	0,01	
3163					C	0,08	0,01	
3164					BG	0,11	0,01	
3165	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,06	0,01	
3166					C	0,04	0,01	
3167					BG	0,2	0,01	
3168	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,21	0,01	
3169					C	0,06	0,01	
3170					BG	0,08	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
3171	Toutes	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	

3172	zones				C	0,08	0,01	
3173					BG	0,08	0,01	
3174	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
3175					C	0,08	0,01	
3176					BG	0,22	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	2

Local : D122 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3177	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,07	0,01	
3178					C	0,06	0,01	
3179					BG	0,08	0,01	
3180	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,01	0,01	
3181					C	0,06	0,01	
3182					BG	0,05	0,01	
3183	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
3184					C	0,09	0,01	
3185					BG	0,04	0,01	
3189	Toutes zones	Fenêtres Appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	47	0,01	
3190	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
3191					C	0,05	0,01	
3192					BG	0,25	0,01	
3196	Toutes zones	Fenêtres Grilles	Métal	Peinture	HD	4,3	0,01	
3186	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
3187					C	0,05	0,01	
3188					BG	0,11	0,01	
3193	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
3194					C	0,19	0,01	
3195					BG	0,08	0,01	
3197	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
3198					C	0,08	0,01	
3199					BG	0,11	0,01	
3200	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
3201					C	0,08	0,01	
3202					BG	0,04	0,01	
3203	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
3204					C	0,05	0,01	
3205					BG	0,09	0,01	
3206	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
3207					C	0,07	0,01	
3208					BG	0,04	0,01	
3209	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,24	0,01	
3210					C	0,09	0,01	
3211					BG	0,11	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	13	0

Local : D127/D128 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3212	Mur	Mur	Plâtre	Carrelage	HD	0,11	0,01	
3213					C	0,15	0,01	
3214					BG	0,04	0,01	
3215	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,05	0,01	
3216					C	0,08	0,01	
3217					BG	0,07	0,01	
3218	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
3219					C	0,11	0,01	
3220					BG	0,23	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
3233	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,22	0,01	
3234					C	0,24	0,01	
3235					BG	0,1	0,01	
3239	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
3240					C	0,04	0,01	
3241					BG	0,29	0,01	
3230	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Carrelage	HD	0,11	0,01	
3231					C	0,05	0,01	
3232					BG	0,02	0,01	
3236	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
3237					C	0,07	0,01	
3238					BG	0,11	0,01	
3242	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	3,2	0,01	
3221	Toutes zones	Plinthes	Plâtre	Carrelage	HD	0,08	0,01	
3222					C	0,1	0,01	
3223					BG	0,1	0,01	
	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
3224	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,21	0,01	
3225					C	0,24	0,01	
3226					BG	0,19	0,01	
3227	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
3228					C	0,24	0,01	
3229					BG	0,06	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	13		2			

Local : D123 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3243	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,11	0,01	
3244					C	0,04	0,01	
3245					BG	0,07	0,01	
3246	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,04	0,01	

3247					C	0,02	0,01	
3248					BG	0,24	0,01	
3249	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,22	0,01	
3250					C	0,05	0,01	
3251					BG	0,06	0,01	
3252	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
3253					C	0,07	0,01	
3254					BG	0,08	0,01	
3255	Toutes zones	Fenêtres Appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	46	0,01	
3256	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
3257					C	0,08	0,01	
3258					BG	0,08	0,01	
3259	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
3260					C	0,24	0,01	
3261					BG	0,22	0,01	
3263	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
3264					C	0,1	0,01	
3265					BG	0,04	0,01	
3262	Toutes zones	Fenêtres Grilles	Métal	Peinture	HD	4,1	0,01	
3266	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
3267					C	0,26	0,01	
3268					BG	0,05	0,01	
3269	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
3270					C	0,09	0,01	
3271					BG	0,1	0,01	
3272	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,18	0,01	
3273					C	0,05	0,01	
3274					BG	0,14	0,01	
3275	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
3276					C	0,05	0,01	
3277					BG	0,07	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	13	0

Local : D121 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3278	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,1	0,01	
3279					C	0,08	0,01	
3280					BG	0,07	0,01	
3281	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,28	0,01	
3282					C	0,18	0,01	
3283					BG	0,23	0,01	
3284	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
3285					C	0,23	0,01	
3286					BG	0,1	0,01	
3290	Toutes zones	Fenêtres Appuis de fenêtre	Métal	Peinture	HD	39	0,01	
3297	Toutes zones	Fenêtres Grilles	Métal	Peinture	HD	3,5	0,01	

3287	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
3288					C	0,1	0,01	
3289					BG	0,09	0,01	
3291	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
3292					C	0,05	0,01	
3293					BG	0,06	0,01	
3294	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,14	0,01	
3295					C	0,11	0,01	
3296					BG	0,04	0,01	
3298	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
3299					C	0,05	0,01	
3300					BG	0,05	0,01	
3301	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
3302					C	0,13	0,01	
3303					BG	0,06	0,01	
3304	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,22	0,01	
3305					C	0,09	0,01	
3306					BG	0,26	0,01	
3307	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
3308					C	0,04	0,01	
3309					BG	0,04	0,01	
3310	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
3311					C	0,07	0,01	
3312					BG	0,22	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	13	0

Local : D140 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3313	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
3314					C	0,09	0,01	
3315					BG	0,05	0,01	
3316	Sol	Revêtement de sol	Béton	Linoléum collé	HD	0,13	0,01	
3317					C	0,15	0,01	
3318					BG	0,07	0,01	
3319	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01	
3320					C	0,11	0,01	
3321					BG	0,08	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
3340	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
3341					C	0,07	0,01	
3342					BG	0,19	0,01	
3334	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,21	0,01	
3335					C	0,11	0,01	
3336					BG	0,07	0,01	
3337	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
3338					C	0,08	0,01	
3339					BG	0,1	0,01	

3343	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01		
3344					C	0,08	0,01		
3345					BG	0,04	0,01		
3322	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01		
3323					C	0,09	0,01		
3324					BG	0,05	0,01		
3325	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01		
3326					C	0,07	0,01		
3327					BG	0,04	0,01		
3328	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01		
3329					C	0,05	0,01		
3330					BG	0,05	0,01		
3331	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01		
3332					C	0,07	0,01		
3333					BG	0,11	0,01		
			Total			Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	12			1			

Local : G202 (R+2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3346	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
3347					C	0,23	0,01	
3348					BG	0,07	0,01	
3349	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,06	0,01	
3350					C	0,02	0,01	
3351					BG	0,1	0,01	
3352	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,29	0,01	
3353					C	0,1	0,01	
3354					BG	0,06	0,01	
3355	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
3356					C	0,06	0,01	
3357					BG	0,29	0,01	
3361	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
3362					C	0,1	0,01	
3363					BG	0,11	0,01	
3358	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
3359					C	0,06	0,01	
3360					BG	0,05	0,01	
3364	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,29	0,01	
3365					C	0,07	0,01	
3366					BG	0,11	0,01	
3367	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,25	0,01	
3368					C	0,1	0,01	
3369					BG	0,1	0,01	
	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
3370	Toutes zones	Portes Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
3371					C	0,07	0,01	
3372					BG	0,08	0,01	

3373	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01	
3374					C	0,03	0,01	
3375					BG	0,04	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	11	1

Local : G203 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3376	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
3377					C	0,1	0,01	
3378					BG	0,2	0,01	
3379	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,07	0,01	
3380					C	0,12	0,01	
3381					BG	0,05	0,01	
3382	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
3383					C	0,1	0,01	
3384					BG	0,04	0,01	
3389	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	2,6	0,01	
3388	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	3,1	0,01	
3402	Toutes zones	Fenêtres Crémone	Métal	Peinture	HD	3,6	0,01	
3390	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
3391					C	0,06	0,01	
3392					BG	0,06	0,01	
3385	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,2	0,01	
3386					C	0,06	0,01	
3387					BG	0,08	0,01	
3393	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,29	0,01	
3394					C	0,1	0,01	
3395					BG	0,06	0,01	
	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
3396	Toutes zones	Portes Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01	
3397					C	0,06	0,01	
3398					BG	0,08	0,01	
3399	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,2	0,01	
3400					C	0,28	0,01	
3401					BG	0,1	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	12	1

Local : G206 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3403	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
3404					C	0,04	0,01	
3405					BG	0,04	0,01	

3406	Sol	Revêtement de sol	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
3407					C	0,11	0,01	
3408					BG	0,06	0,01	
3409	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
3410					C	0,04	0,01	
3411					BG	0,1	0,01	
3442	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
3443					C	0,05	0,01	
3444					BG	0,2	0,01	
3436	Toutes zones	Escalier Ballustres	Bois	Vernis	HD	0,11	0,01	
3437					C	0,09	0,01	
3438					BG	0,09	0,01	
3445	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
3446					C	0,05	0,01	
3447					BG	0,04	0,01	
3439	Toutes zones	Escalier Main-courante	Bois	Vernis	HD	0,11	0,01	
3440					C	0,03	0,01	
3441					BG	0,1	0,01	
3415	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
3416					C	0,07	0,01	
3417					BG	0,05	0,01	
3412	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,01	
3413					C	0,2	0,01	
3414					BG	0,07	0,01	
3418	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
3419					C	0,19	0,01	
3420					BG	0,02	0,01	
3421	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,01	
3422					C	0,1	0,01	
3423					BG	0,08	0,01	
3433	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
3434					C	0,04	0,01	
3435					BG	0,07	0,01	
3424	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,28	0,01	
3425					C	0,09	0,01	
3426					BG	0,05	0,01	
	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
3427	Toutes zones	Portes Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
3428					C	0,21	0,01	
3429					BG	0,08	0,01	
3430	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
3431					C	0,04	0,01	
3432					BG	0,11	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	16	1

Local : G207 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3478	Mur	Mur	Plâtre	Carrelage	HD	0,1	0,01	
3479					C	0,05	0,01	
3480					BG	0,05	0,01	
3448	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
3449					C	0,2	0,01	
3450					BG	0,25	0,01	
3451	Sol	Revêtement de sol	Béton	Linoléum collé	HD	0,1	0,01	
3452					C	0,07	0,01	
3453					BG	0,1	0,01	
3454	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
3455					C	0,24	0,01	
3456					BG	0,19	0,01	
3457	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
3458					C	0,06	0,01	
3459					BG	0,07	0,01	
3481	Toutes zones	Fenêtres Chien assis	Bois	Peinture	HD	10,2	0,01	
3460	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
3461					C	0,05	0,01	
3462					BG	0,09	0,01	
3463	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
3464					C	0,25	0,01	
3465					BG	0,11	0,01	
3466	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
3467					C	0,06	0,01	
3468					BG	0,1	0,01	
	Toutes zones	Plinthes	Bois	Non peint				Non peint
	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
3469	Toutes zones	Portes Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
3470					C	0,11	0,01	
3471					BG	0,1	0,01	
3475	Toutes zones	Poutre Crémone	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
3476					C	0,05	0,01	
3477					BG	0,08	0,01	
3472	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
3473					C	0,1	0,01	
3474					BG	0,17	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	14		2			

Local : H208 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3482	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	3,2	0,01	

3513	Mur	Mur Cimaïses	Bois	Peinture	HD	6,2	0,01	
3483	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,12	0,01	
3484					C	0,05	0,01	
3485					BG	0,03	0,01	
3486	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
3487					C	0,06	0,01	
3488					BG	0,08	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
3489	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	3,2	0,01	
3490	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	4,1	0,01	
3491	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
3492					C	0,01	0,01	
3493					BG	0,11	0,01	
3494	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
3495					C	0,09	0,01	
3496					BG	0,08	0,01	
3497	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,26	0,01	
3498					C	0,18	0,01	
3499					BG	0,08	0,01	
3500	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	3,2	0,01	
3501	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,15	0,01	
3502					C	0,09	0,01	
3503					BG	0,18	0,01	
3504	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,21	0,01	
3505					C	0,11	0,01	
3506					BG	0,1	0,01	
3507	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
3508					C	0,03	0,01	
3509					BG	0,2	0,01	
3510	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
3511					C	0,06	0,01	
3512					BG	0,08	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	15		1			

Local : H209 (R+2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
3514	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	3,7	0,01	
3547	Mur	Mur Cimaïses	Bois	Peinture	HD	8,2	0,01	
3515	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,08	0,01	
3516					C	0,07	0,01	
3517					BG	0,09	0,01	
3518	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
3519					C	0,15	0,01	
3520					BG	0,07	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC

3524	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	3,6	0,01	
3521	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,01	
3522					C	0,09	0,01	
3523					BG	0,1	0,01	
3528	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
3529					C	0,09	0,01	
3530					BG	0,06	0,01	
3525	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
3526					C	0,04	0,01	
3527					BG	0,09	0,01	
3531	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
3532					C	0,06	0,01	
3533					BG	0,1	0,01	
3534	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	4,2	0,01	
3535	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,18	0,01	
3536					C	0,05	0,01	
3537					BG	0,08	0,01	
3538	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
3539					C	0,1	0,01	
3540					BG	0,07	0,01	
3541	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
3542					C	0,08	0,01	
3543					BG	0,05	0,01	
3544	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
3545					C	0,08	0,01	
3546					BG	0,05	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	15	1

Local : H214 (R+2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3548	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	2,3	0,01	
3581	Mur	Mur Cimaïses	Bois	Peinture	HD	6,2	0,01	
3549	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,09	0,01	
3550					C	0,1	0,01	
3551					BG	0,11	0,01	
3552	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01	
3553					C	0,05	0,01	
3554					BG	0,05	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
3558	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	2,5	0,01	
3555	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,26	0,01	
3556					C	0,11	0,01	
3557					BG	0,1	0,01	
3559	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
3560					C	0,1	0,01	

3561				BG	0,05	0,01	
3562	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01
3563					C	0,05	0,01
3564					BG	0,06	0,01
3565	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01
3566					C	0,1	0,01
3567					BG	0,19	0,01
3568	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	4,3	0,01
3569	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01
3570					C	0,08	0,01
3571					BG	0,07	0,01
3572	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,01
3573					C	0,21	0,01
3574					BG	0,11	0,01
3575	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01
3576					C	0,22	0,01
3577					BG	0,07	0,01
3578	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,28	0,01
3579					C	0,01	0,01
3580					BG	0,06	0,01

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	15	1

Local : H215/H216/H217 (R+2)							
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur
3582	Mur	Mur	Plâtre	Carrelage/Toile de verre	HD	0,2	0,01
3583					C	0,08	0,01
3584					BG	0,15	0,01
3585	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,06	0,01
3586					C	0,1	0,01
3587					BG	0,24	0,01
3588	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01
3589					C	0,04	0,01
3590					BG	0,05	0,01
	Toutes zones	Conduits	PVC				PVC
3603	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,28	0,01
3604					C	0,06	0,01
3605					BG	0,01	0,01
3606	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01
3607					C	0,06	0,01
3608					BG	0,1	0,01
3609	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01
3610					C	0,11	0,01
3611					BG	0,19	0,01
3612	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01
3613					C	0,11	0,01
3614					BG	0,11	0,01
3591	Toutes	Plinthes	Plâtre	Carrelage	HD	0,06	0,01

3592	zones				C	0,06	0,01	
3593					BG	0,06	0,01	
3594	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
3595					C	0,11	0,01	
3596					BG	0,29	0,01	
3597	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
3598					C	0,09	0,01	
3599					BG	0,07	0,01	
3600	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01	
3601					C	0,12	0,01	
3602					BG	0,09	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	12	1

Local : H213 (R+2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3615	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
3616					C	0,1	0,01	
3617					BG	0,05	0,01	
3618	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,22	0,01	
3619					C	0,17	0,01	
3620					BG	0,05	0,01	
3621	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,26	0,01	
3622					C	0,07	0,01	
3623					BG	0,07	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
3629	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	4,1	0,01	
3627	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	3,5	0,01	
3628	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	2,6	0,01	
3630	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01	
3631					C	0,04	0,01	
3632					BG	0,11	0,01	
3624	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
3625					C	0,05	0,01	
3626					BG	0,16	0,01	
3641	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	4,2	0,01	
3633	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
3634					C	0,07	0,01	
3635					BG	0,05	0,01	
3636	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	3,2	0,01	
3637	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	2,4	0,01	
3638	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
3639					C	0,18	0,01	
3640					BG	0,1	0,01	

	Total	Non mesurées
--	--------------	---------------------

Nombre d'unités de diagnostic	14	1
-------------------------------	----	---

Local : H211 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3642	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
3643					C	0,1	0,01	
3644					BG	0,07	0,01	
3645	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,15	0,01	
3646					C	0,08	0,01	
3647					BG	0,05	0,01	
3648	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
3649					C	0,1	0,01	
3650					BG	0,04	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
3651	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	4,2	0,01	
3652	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,23	0,01	
3653					C	0,28	0,01	
3654					BG	0,06	0,01	
3655	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	3,2	0,01	
3656	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	2,6	0,01	
3657	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
3658					C	0,06	0,01	
3659					BG	0,23	0,01	
3672	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	3,6	0,01	
3660	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
3661					C	0,19	0,01	
3662					BG	0,07	0,01	
3663	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,15	0,01	
3664					C	0,09	0,01	
3665					BG	0,06	0,01	
3666	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,24	0,01	
3667					C	0,06	0,01	
3668					BG	0,08	0,01	
3669	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
3670					C	0,09	0,01	
3671					BG	0,23	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	14	1

Local : H210 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3673	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
3674					C	0,07	0,01	

3675				BG	0,05	0,01	
3676	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,09	0,01
3677					C	0,08	0,01
3678					BG	0,09	0,01
3679	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01
3680					C	0,09	0,01
3681					BG	0,11	0,01
	Toutes zones	Conduits	PVC				PVC
3707	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches	Béton	Peinture	HD	0,2	0,01
3708					C	0,06	0,01
3709					BG	0,1	0,01
3713	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches	Béton	Peinture	HD	0,08	0,01
3714					C	0,06	0,01
3715					BG	0,08	0,01
3710	Toutes zones	Escalier Ballustres	Bois	Vernis	HD	0,1	0,01
3711					C	0,05	0,01
3712					BG	0,07	0,01
3716	Toutes zones	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	HD	0,27	0,01
3717					C	0,09	0,01
3718					BG	0,12	0,01
3682	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	3,8	0,01
3683	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01
3684					C	0,08	0,01
3685					BG	0,06	0,01
3686	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01
3687					C	0,1	0,01
3688					BG	0,08	0,01
3689	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,23	0,01
3690					C	0,07	0,01
3691					BG	0,13	0,01
3692	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01
3693					C	0,06	0,01
3694					BG	0,09	0,01
3695	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01
3696					C	0,11	0,01
3697					BG	0,05	0,01
3698	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01
3699					C	0,1	0,01
3700					BG	0,04	0,01
3701	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01
3702					C	0,05	0,01
3703					BG	0,05	0,01
3704	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01
3705					C	0,3	0,01
3706					BG	0,1	0,01

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	17	1

Local : H207 (R+2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3719	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,2	0,01	
3720					C	0,13	0,01	
3721					BG	0,1	0,01	
3754	Mur	Mur Cimaïses	Bois	Peinture	HD	0,3	0,01	
3755					C	0,07	0,01	
3756					BG	0,09	0,01	
3722	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,1	0,01	
3723					C	0,02	0,01	
3724					BG	0,1	0,01	
3725	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
3726					C	0,24	0,01	
3727					BG	0,28	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
3728	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	3,5	0,01	
3732	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
3733					C	0,03	0,01	
3734					BG	0,09	0,01	
3738	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
3739					C	0,09	0,01	
3740					BG	0,09	0,01	
3729	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
3730					C	0,1	0,01	
3731					BG	0,11	0,01	
3735	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
3736					C	0,08	0,01	
3737					BG	0,05	0,01	
3753	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	6,2	0,01	
3741	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
3742					C	0,09	0,01	
3743					BG	0,05	0,01	
3744	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
3745					C	0,04	0,01	
3746					BG	0,12	0,01	
3747	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
3748					C	0,1	0,01	
3749					BG	0,05	0,01	
3750	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,13	0,01	
3751					C	0,07	0,01	
3752					BG	0,1	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	15		1			

Local : H206 (R+2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3773	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
3774					C	0,08	0,01	
3775					BG	0,26	0,01	
3776	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,04	0,01	
3777					C	0,08	0,01	
3778					BG	0,04	0,01	
3779	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
3780					C	0,05	0,01	
3781					BG	0,08	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
3757	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	4,4	0,01	
3758	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
3759					C	0,06	0,01	
3760					BG	0,05	0,01	
3789	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,23	0,01	
3790					C	0,08	0,01	
3791					BG	0,06	0,01	
3761	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
3762					C	0,05	0,01	
3763					BG	0,07	0,01	
3764	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
3765					C	0,09	0,01	
3766					BG	0,07	0,01	
3788	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	3,3	0,01	
3782	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
3783					C	0,01	0,01	
3784					BG	0,04	0,01	
3767	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
3768					C	0,1	0,01	
3769					BG	0,05	0,01	
3785	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,23	0,01	
3786					C	0,29	0,01	
3787					BG	0,04	0,01	
3770	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
3771					C	0,24	0,01	
3772					BG	0,09	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	14		1			

Local : H203 (R+2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3792	Mur	Mur	Plâtre	Carrelage	HD	0,1	0,01	

3793					C	0,11	0,01	
3794					BG	0,21	0,01	
3823	Plafond	Faux-plafond	Métal		HD	0,04	0,01	
3824					C	0,06	0,01	
3825					BG	0,16	0,01	
	Sol	Revêtement de sol	Bois	Non peint				Non peint
3795	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
3796					C	0,05	0,01	
3797					BG	0,05	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
3798	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	3,9	0,01	
3802	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
3803					C	0,06	0,01	
3804					BG	0,05	0,01	
3808	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,28	0,01	
3809					C	0,09	0,01	
3810					BG	0,1	0,01	
3799	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
3800					C	0,1	0,01	
3801					BG	0,05	0,01	
3805	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
3806					C	0,08	0,01	
3807					BG	0,08	0,01	
3826	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	4,6	0,01	
3811	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
3812					C	0,11	0,01	
3813					BG	0,1	0,01	
3814	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
3815					C	0,09	0,01	
3816					BG	0,06	0,01	
3817	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
3818					C	0,08	0,01	
3819					BG	0,05	0,01	
3820	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
3821					C	0,05	0,01	
3822					BG	0,06	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	15	2

Local : H201 (R+2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3827	Mur	Mur	Plâtre	Carrelage	HD	0,11	0,01	
3828					C	0,1	0,01	
3829					BG	0,14	0,01	
3830	Plafond	Faux-plafond	Métal		HD	0,07	0,01	
3831					C	0,05	0,01	
3832					BG	0,08	0,01	

	Sol	Revêtement de sol	Bois	Non peint				Non peint
3833	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
3834					C	0,07	0,01	
3835					BG	0,09	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
3837	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,26	0,01	
3838					C	0,09	0,01	
3839					BG	0,11	0,01	
3840	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,01	
3841					C	0,15	0,01	
3842					BG	0,3	0,01	
3836	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	3,4	0,01	
3843	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
3844					C	0,11	0,01	
3845					BG	0,06	0,01	
3846	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
3847					C	0,07	0,01	
3848					BG	0,09	0,01	
3861	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	3,8	0,01	
3849	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
3850					C	0,05	0,01	
3851					BG	0,29	0,01	
3852	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
3853					C	0,18	0,01	
3854					BG	0,05	0,01	
3855	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
3856					C	0,11	0,01	
3857					BG	0,06	0,01	
3858	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
3859					C	0,05	0,01	
3860					BG	0,06	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	15	2

Local : H205 (R+2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3862	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,27	0,01	
3863					C	0,08	0,01	
3864					BG	0,09	0,01	
3865	Plafond	Faux-plafond	Métal		HD	0,06	0,01	
3866					C	0,08	0,01	
3867					BG	0,04	0,01	
3868	Sol	Revêtement de sol	Plâtre	Carrelage	HD	0,2	0,01	
3869					C	0,09	0,01	
3870					BG	0,05	0,01	
3871	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,13	0,01	
3872					C	0,28	0,01	

3873					BG	0,11	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
3874	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
3875					C	0,06	0,01	
3876					BG	0,06	0,01	
3877	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,15	0,01	
3878					C	0,08	0,01	
3879					BG	0,06	0,01	
3880	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
3881					C	0,1	0,01	
3882					BG	0,1	0,01	
3883	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
3884					C	0,05	0,01	
3885					BG	0,06	0,01	
				Total		Non mesurées		
		Nombre d'unités de diagnostic		9		1		

Local : H204 (R+2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
3886	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
3887					C	0,09	0,01	
3888					BG	0,27	0,01	
3889	Plafond	Faux-plafond	Métal		HD	0,04	0,01	
3890					C	0,1	0,01	
3891					BG	0,07	0,01	
3892	Sol	Revêtement de sol	Béton	Peinture	HD	0,04	0,01	
3893					C	0,08	0,01	
3894					BG	0,05	0,01	
3895	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
3896					C	0,04	0,01	
3897					BG	0,05	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
3918	Toutes zones	Escalier Ballustres	Métal	Peinture	HD	3,7	0,01	
3915	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches	Béton	Peinture	HD	0,1	0,01	
3916					C	0,09	0,01	
3917					BG	0,1	0,01	
3919	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches	Béton	Peinture	HD	0,11	0,01	
3920					C	0,06	0,01	
3921					BG	0,06	0,01	
3922	Toutes zones	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	HD	4,3	0,01	
3898	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
3899					C	0,13	0,01	
3900					BG	0,26	0,01	
3903	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	3,3	0,01	
3901	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	3,3	0,01	

3902	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	2,5	0,01	
3904	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,01	
3905					C	0,24	0,01	
3906					BG	0,09	0,01	
3907	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
3908					C	0,05	0,01	
3909					BG	0,15	0,01	
3910	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	4,2	0,01	
3911	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	3,6	0,01	
3912	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
3913					C	0,26	0,01	
3914					BG	0,08	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	18	1

Local : D202 (R+2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
3923	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,07	0,01	
3924					C	0,1	0,01	
3925					BG	0,04	0,01	
3926	Plafond	Faux-plafond	Métal		HD	0,04	0,01	
3927					C	0,08	0,01	
3928					BG	0,1	0,01	
	Sol	Revêtement de sol	Bois	Non peint				Non peint
3929	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
3930					C	0,1	0,01	
3931					BG	0,1	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
3944	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,01	
3945					C	0,11	0,01	
3946					BG	0,11	0,01	
3941	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	0,24	0,01	
3942					C	0,1	0,01	
3943					BG	0,08	0,01	
3932	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
3933					C	0,09	0,01	
3934					BG	0,06	0,01	
3935	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
3936					C	0,02	0,01	
3937					BG	0,05	0,01	
3938	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
3939					C	0,08	0,01	
3940					BG	0,11	0,01	
3947	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	5,1	0,01	
3948	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
3949					C	0,06	0,01	

3950				BG	0,07	0,01	
3951	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01
3952					C	0,06	0,01
3953					BG	0,03	0,01
3954	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01
3955					C	0,05	0,01
3956					BG	0,22	0,01
3957	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01
3958					C	0,1	0,01
3959					BG	0,15	0,01

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	15	2

Local : D200 (R+2)							
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur
3960	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,11	0,01
3961					C	0,13	0,01
3962					BG	0,05	0,01
3963	Plafond	Faux-plafond	Métal		HD	0,05	0,01
3964					C	0,09	0,01
3965					BG	0,05	0,01
	Sol	Revêtement de sol	Bois	Non peint			Non peint
3966	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01
3967					C	0,08	0,01
3968					BG	0,07	0,01
	Toutes zones	Conduits	PVC				PVC
3981	Toutes zones	Escalier Ballustres	Métal	Vernis	HD	0,04	0,01
3982					C	0,01	0,01
3983					BG	0,16	0,01
3984	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches	Béton	Peinture	HD	0,27	0,01
3985					C	0,06	0,01
3986					BG	0,05	0,01
3987	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches	Béton	Peinture	HD	0,1	0,01
3988					C	0,09	0,01
3989					BG	0,05	0,01
3990	Toutes zones	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01
3991					C	0,07	0,01
3992					BG	0,14	0,01
3996	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01
3997					C	0,09	0,01
3998					BG	0,09	0,01
3999	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01
4000					C	0,23	0,01
4001					BG	0,04	0,01
3993	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,29	0,01
3994					C	0,02	0,01
3995					BG	0,07	0,01
4002	Toutes	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01

4003	zones				C	0,08	0,01	
4004					BG	0,09	0,01	
3969	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
3970					C	0,09	0,01	
3971					BG	0,25	0,01	
3972	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
3973					C	0,09	0,01	
3974					BG	0,18	0,01	
3975	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
3976					C	0,08	0,01	
3977					BG	0,08	0,01	
3978	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
3979					C	0,06	0,01	
3980					BG	0,1	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	17		2			

Local : D201 (R+2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4005	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,05	0,01	
4006					C	0,25	0,01	
4007					BG	0,08	0,01	
4008	Plafond	Faux-plafond	Métal		HD	0,1	0,01	
4009					C	0,08	0,01	
4010					BG	0,07	0,01	
	Sol	Revêtement de sol	Bois	Non peint				Non peint
4011	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
4012					C	0,14	0,01	
4013					BG	0,05	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4023	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,21	0,01	
4024					C	0,27	0,01	
4025					BG	0,16	0,01	
4017	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,28	0,01	
4018					C	0,15	0,01	
4019					BG	0,06	0,01	
4020	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
4021					C	0,02	0,01	
4022					BG	0,07	0,01	
4026	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,01	
4027					C	0,03	0,01	
4028					BG	0,09	0,01	
4014	Toutes zones	Fenêtres Volets	Bois	Peinture	HD	0,22	0,01	
4015					C	0,08	0,01	
4016					BG	0,12	0,01	
4029	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	3,6	0,01	
4030	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
4031					C	0,05	0,01	

4032				BG	0,1	0,01	
4033	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01
4034					C	0,06	0,01
4035					BG	0,25	0,01
4036	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01
4037					C	0,02	0,01
4038					BG	0,26	0,01
4039	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01
4040					C	0,1	0,01
4041					BG	0,04	0,01

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	15	2

Local : H302 (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4227	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,24	0,01	
4228					C	0,11	0,01	
4229					BG	0,28	0,01	
	Sol	Revêtement de sol	Bois	Non peint				Non peint
4230	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
4231					C	0,06	0,01	
4232					BG	0,19	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4236	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
4237					C	0,07	0,01	
4238					BG	0,06	0,01	
4233	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,01	
4234					C	0,05	0,01	
4235					BG	0,08	0,01	
4239	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
4240					C	0,21	0,01	
4241					BG	0,2	0,01	
4242	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,2	0,01	
4243					C	0,09	0,01	
4244					BG	0,11	0,01	
4245	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
4246					C	0,15	0,01	
4247					BG	0,04	0,01	
4248	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
4249					C	0,07	0,01	
4250					BG	0,08	0,01	
4251	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
4252					C	0,06	0,01	
4253					BG	0,05	0,01	
4254	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
4255					C	0,1	0,01	
4256					BG	0,1	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	12	2

Local : H301 (R+3)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4257	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
4258					C	0,05	0,01	
4259					BG	0,05	0,01	
	Sol	Revêtement de sol	Bois	Non peint				Non peint
4260	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,16	0,01	
4261					C	0,09	0,01	
4262					BG	0,07	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4288	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches	Béton	Peinture	HD	0,15	0,01	
4289					C	0,09	0,01	
4290					BG	0,06	0,01	
4291	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches	Béton	Peinture	HD	0,09	0,01	
4292					C	0,1	0,01	
4293					BG	0,27	0,01	
4285	Toutes zones	Escalier Ballustres	Métal	Vernis	HD	0,06	0,01	
4286					C	0,07	0,01	
4287					BG	0,11	0,01	
4294	Toutes zones	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
4295					C	0,06	0,01	
4296					BG	0,05	0,01	
4269	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	2,3	0,01	
4263	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
4264					C	0,06	0,01	
4265					BG	0,05	0,01	
4266	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
4267					C	0,08	0,01	
4268					BG	0,09	0,01	
4270	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,01	
4271					C	0,26	0,01	
4272					BG	0,03	0,01	
4273	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,17	0,01	
4274					C	0,05	0,01	
4275					BG	0,05	0,01	
4276	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
4277					C	0,11	0,01	
4278					BG	0,1	0,01	
4279	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
4280					C	0,07	0,01	
4281					BG	0,07	0,01	
4282	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,3	0,01	
4283					C	0,08	0,01	
4284					BG	0,05	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	16		2			

Local : H301bis (R+3)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4297	Mur	Mur	Métal		HD	0,07	0,01	
4298					C	0,04	0,01	
4299					BG	0,09	0,01	
4300	Sol	Revêtement de sol	Plâtre	Linoléum collé	HD	0,07	0,01	
4301					C	0,07	0,01	
4302					BG	0,05	0,01	
4303	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
4304					C	0,06	0,01	
4305					BG	0,04	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4306	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
4307					C	0,09	0,01	
4308					BG	0,13	0,01	
4309	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
4310					C	0,07	0,01	
4311					BG	0,11	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	6		1			

Local : H300 (R+3)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4312	Mur	Mur	Métal		HD	0,08	0,01	
4313					C	0,09	0,01	
4314					BG	0,04	0,01	
4315	Sol	Revêtement de sol	Plâtre	Linoléum collé	HD	0,09	0,01	
4316					C	0,1	0,01	
4317					BG	0,1	0,01	
4318	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,13	0,01	
4319					C	0,04	0,01	
4320					BG	0,05	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4321	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
4322					C	0,08	0,01	
4323					BG	0,1	0,01	
4324	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,29	0,01	
4325					C	0,21	0,01	
4326					BG	0,05	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	6		1			

Local : H303 (R+3)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4327	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,09	0,01	
4328					C	0,08	0,01	
4329					BG	0,1	0,01	
4330	Sol	Revêtement de sol	Béton	Peinture	HD	0,01	0,01	
4331					C	0,1	0,01	
4332					BG	0,07	0,01	
4333	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
4334					C	0,06	0,01	
4335					BG	0,06	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4339	Toutes zones	Escalier n°1 Ballustres	Métal	Vernis	HD	0,15	0,01	
4340					C	0,09	0,01	
4341					BG	0,1	0,01	
4342	Toutes zones	Escalier n°1 Ensemble des marches	Béton	Peinture	HD	0,09	0,01	
4343					C	0,06	0,01	
4344					BG	0,16	0,01	
4345	Toutes zones	Escalier n°1 Main-courante	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
4346					C	0,08	0,01	
4347					BG	0,06	0,01	
4336	Toutes zones	Escalier n°1 Ensemble des contre-marches	Béton	Peinture	HD	0,21	0,01	
4337					C	0,09	0,01	
4338					BG	0,2	0,01	
4351	Toutes zones	Fenêtres n°1 Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
4352					C	0,06	0,01	
4353					BG	0,11	0,01	
4354	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
4355					C	0,15	0,01	
4356					BG	0,1	0,01	
4357	Toutes zones	Fenêtres n°1 Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
4358					C	0,25	0,01	
4359					BG	0,04	0,01	
4348	Toutes zones	Fenêtres n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
4349					C	0,04	0,01	
4350					BG	0,07	0,01	
4360	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
4361					C	0,1	0,01	
4362					BG	0,08	0,01	
4363	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,23	0,01	
4364					C	0,07	0,01	
4365					BG	0,07	0,01	
4366	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
4367					C	0,02	0,01	
4368					BG	0,28	0,01	
4369	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
4370					C	0,07	0,01	

4371				BG	0,11	0,01	
		Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées			
			16	1			

Local : H402 (R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4372	Mur	Mur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
4373					C	0,11	0,01	
4374					BG	0,06	0,01	
4375	Sol	Revêtement de sol	Béton	Peinture	HD	0,06	0,01	
4376					C	0,07	0,01	
4377					BG	0,18	0,01	
4405	Toutes zones	Cadre miroir	Bois	Peinture	HD	5,3	0,01	
4378	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
4379					C	0,09	0,01	
4380					BG	0,06	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4381	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
4382					C	0,09	0,01	
4383					BG	0,09	0,01	
4390	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01	
4391					C	0,08	0,01	
4392					BG	0,06	0,01	
4384	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,29	0,01	
4385					C	0,08	0,01	
4386					BG	0,07	0,01	
4387	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
4388					C	0,08	0,01	
4389					BG	0,05	0,01	
4393	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
4394					C	0,24	0,01	
4395					BG	0,1	0,01	
4396	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,01	
4397					C	0,07	0,01	
4398					BG	0,1	0,01	
4399	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
4400					C	0,17	0,01	
4401					BG	0,08	0,01	
4402	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
4403					C	0,17	0,01	
4404					BG	0,08	0,01	

		Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées			
			13	1			

Local : H421 (R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4406	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
4407					C	0,05	0,01	
4408					BG	0,06	0,01	
4409	Sol	Revêtement de sol	Béton	Peinture	HD	0,06	0,01	
4410					C	0,1	0,01	
4411					BG	0,07	0,01	
4412	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
4413					C	0,08	0,01	
4414					BG	0,06	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4442	Toutes zones	Escalier Ballustrés	Métal	Vernis	HD	0,06	0,01	
4443					C	0,17	0,01	
4444					BG	0,09	0,01	
4439	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches	Béton	Peinture	HD	0,06	0,01	
4440					C	0,09	0,01	
4441					BG	0,04	0,01	
4445	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches	Béton	Peinture	HD	0,09	0,01	
4446					C	0,09	0,01	
4447					BG	0,07	0,01	
4448	Toutes zones	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
4449					C	0,04	0,01	
4450					BG	0,08	0,01	
4415	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
4416					C	0,07	0,01	
4417					BG	0,17	0,01	
4418	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
4419					C	0,1	0,01	
4420					BG	0,1	0,01	
4421	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
4422					C	0,08	0,01	
4423					BG	0,04	0,01	
4424	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
4425					C	0,26	0,01	
4426					BG	0,1	0,01	
4427	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
4428					C	0,06	0,01	
4429					BG	0,08	0,01	
4430	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
4431					C	0,04	0,01	
4432					BG	0,11	0,01	
4433	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
4434					C	0,21	0,01	
4435					BG	0,07	0,01	
4436	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
4437					C	0,07	0,01	

4438					BG	0,07	0,01	
		Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées				
			16	1				

Local : H420 (R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4475	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	3,2	0,01	
4451	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
4452					C	0,27	0,01	
4453					BG	0,08	0,01	
4472	Plafond	Faux-plafond	Métal		HD	0,06	0,01	
4473					C	0,1	0,01	
4474					BG	0,18	0,01	
4454	Sol	Revêtement de sol	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
4455					C	0,07	0,01	
4456					BG	0,06	0,01	
4457	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
4458					C	0,1	0,01	
4459					BG	0,1	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4460	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
4461					C	0,1	0,01	
4462					BG	0,04	0,01	
4463	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
4464					C	0,1	0,01	
4465					BG	0,06	0,01	
4466	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
4467					C	0,05	0,01	
4468					BG	0,06	0,01	
4469	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,09	0,01	
4470					C	0,02	0,01	
4471					BG	0,11	0,01	

Local : H407 (R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4479	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,06	0,01	
4480					C	0,06	0,01	
4481					BG	0,06	0,01	
4476	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01	
4477					C	0,1	0,01	
4478					BG	0,06	0,01	
4482	Plafond	Faux-plafond	Métal		HD	0,09	0,01	
4483					C	0,06	0,01	
4484					BG	0,03	0,01	

4485	Sol	Revêtement de sol	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
4486					C	0,1	0,01	
4487					BG	0,09	0,01	
4488	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
4489					C	0,05	0,01	
4490					BG	0,07	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4491	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,15	0,01	
4492					C	0,06	0,01	
4493					BG	0,08	0,01	
4494	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
4495					C	0,19	0,01	
4496					BG	0,09	0,01	
4497	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
4498					C	0,28	0,01	
4499					BG	0,28	0,01	
4500	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
4501					C	0,27	0,01	
4502					BG	0,05	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	10	1

Local : H408 (R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4503	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,07	0,01	
4504					C	0,22	0,01	
4505					BG	0,03	0,01	
4506	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage	HD	0,08	0,01	
4507					C	0,22	0,01	
4508					BG	0,05	0,01	
4509	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
4510					C	0,04	0,01	
4511					BG	0,08	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4512	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
4513					C	0,09	0,01	
4514					BG	0,09	0,01	
4515	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
4516					C	0,09	0,01	
4517					BG	0,05	0,01	
4518	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
4519					C	0,08	0,01	
4520					BG	0,03	0,01	
4521	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
4522					C	0,29	0,01	
4523					BG	0,04	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	8	1

Local : H406 (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4524	Mur	Mur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
4525					C	0,08	0,01	
4526					BG	0,06	0,01	
4527	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,04	0,01	
4528					C	0,09	0,01	
4529					BG	0,08	0,01	
4530	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
4531					C	0,08	0,01	
4532					BG	0,08	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4533	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,26	0,01	
4534					C	0,21	0,01	
4535					BG	0,09	0,01	
4536	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
4537					C	0,21	0,01	
4538					BG	0,04	0,01	
4539	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
4540					C	0,05	0,01	
4541					BG	0,08	0,01	
4542	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
4543					C	0,09	0,01	
4544					BG	0,12	0,01	
4545	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
4546					C	0,2	0,01	
4547					BG	0,07	0,01	
4548	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
4549					C	0,29	0,01	
4550					BG	0,11	0,01	
4551	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
4552					C	0,07	0,01	
4553					BG	0,07	0,01	
4554	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,26	0,01	
4555					C	0,1	0,01	
4556					BG	0,11	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	12		1			

Local : H405/H405bis (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
4557	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,04	0,01	
4558					C	0,08	0,01	
4559					BG	0,06	0,01	
4560	Sol	Revêtement de sol	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	

4561					C	0,05	0,01	
4562					BG	0,05	0,01	
4563	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
4564					C	0,19	0,01	
4565					BG	0,07	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4566	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
4567					C	0,08	0,01	
4568					BG	0,07	0,01	
4569	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
4570					C	0,05	0,01	
4571					BG	0,1	0,01	
4572	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,12	0,01	
4573					C	0,04	0,01	
4574					BG	0,04	0,01	
4575	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
4576					C	0,08	0,01	
4577					BG	0,06	0,01	
4578	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
4579					C	0,03	0,01	
4580					BG	0,06	0,01	
4581	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
4582					C	0,06	0,01	
4583					BG	0,06	0,01	
4584	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
4585					C	0,1	0,01	
4586					BG	0,02	0,01	
4587	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01	
4588					C	0,01	0,01	
4589					BG	0,04	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	12		1			

Local : H412 (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4593	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,09	0,01	
4594					C	0,06	0,01	
4595					BG	0,03	0,01	
4590	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
4591					C	0,09	0,01	
4592					BG	0,06	0,01	
4596	Plafond	Faux-plafond	Métal		HD	0,24	0,01	
4597					C	0,02	0,01	
4598					BG	0,07	0,01	
4599	Sol	Revêtement de sol	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
4600					C	0,09	0,01	
4601					BG	0,06	0,01	
4602	Toutes	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01	

4603	zones				C	0,09	0,01	
4604					BG	0,1	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4605					HD	0,23	0,01	
4606	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,04	0,01	
4607					BG	0,04	0,01	
4608					HD	0,23	0,01	
4609	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,1	0,01	
4610					BG	0,15	0,01	
4611					HD	0,06	0,01	
4612	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	C	0,05	0,01	
4613					BG	0,08	0,01	
4614					HD	0,11	0,01	
4615	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,07	0,01	
4616					BG	0,1	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	10	1

Local : H404 (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4617	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,1	0,01	
4618					C	0,09	0,01	
4619					BG	0,28	0,01	
4620	Sol	Revêtement de sol	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
4621					C	0,1	0,01	
4622					BG	0,08	0,01	
4648	Toutes zones	Cadre miroir	Bois	Peinture	HD	3,4	0,01	
4623	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
4624					C	0,25	0,01	
4625					BG	0,07	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4626	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
4627					C	0,04	0,01	
4628					BG	0,09	0,01	
4629	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
4630					C	0,15	0,01	
4631					BG	0,08	0,01	
4632	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
4633					C	0,05	0,01	
4634					BG	0,19	0,01	
4635	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
4636					C	0,1	0,01	
4637					BG	0,08	0,01	
4638	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	3,3	0,01	
4639	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
4640					C	0,05	0,01	
4641					BG	0,07	0,01	

4642	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
4643					C	0,1	0,01	
4644					BG	0,14	0,01	
4645	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,19	0,01	
4646					C	0,04	0,01	
4647					BG	0,04	0,01	
		Nombre d'unités de diagnostic		Total		Non mesurées		
		13		1				

Local : H405 (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4649	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,1	0,01	
4650					C	0,09	0,01	
4651					BG	0,1	0,01	
4652	Sol	Revêtement de sol	Bois	Peinture	HD	0,17	0,01	
4653					C	0,04	0,01	
4654					BG	0,1	0,01	
4682	Toutes zones	Cadre miroir	Bois	Peinture	HD	5,2	0,01	
4655	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
4656					C	0,09	0,01	
4657					BG	0,1	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4658	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
4659					C	0,08	0,01	
4660					BG	0,06	0,01	
4661	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
4662					C	0,1	0,01	
4663					BG	0,02	0,01	
4664	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
4665					C	0,1	0,01	
4666					BG	0,08	0,01	
4667	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
4668					C	0,07	0,01	
4669					BG	0,11	0,01	
4670	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
4671					C	0,1	0,01	
4672					BG	0,08	0,01	
4673	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,12	0,01	
4674					C	0,04	0,01	
4675					BG	0,08	0,01	
4676	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
4677					C	0,11	0,01	
4678					BG	0,06	0,01	
4679	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
4680					C	0,15	0,01	
4681					BG	0,1	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	13		1			

Local : H411 (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4686	Mur	Mur	Béton	Peinture	HD	0,09	0,01	
4687					C	0,17	0,01	
4688					BG	0,09	0,01	
4683	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,27	0,01	
4684					C	0,06	0,01	
4685					BG	0,06	0,01	
4689	Plafond	Faux-plafond	Métal		HD	0,09	0,01	
4690					C	0,07	0,01	
4691					BG	0,07	0,01	
4692	Sol	Revêtement de sol	Bois	Peinture	HD	0,28	0,01	
4693					C	0,26	0,01	
4694					BG	0,26	0,01	
4695	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,24	0,01	
4696					C	0,28	0,01	
4697					BG	0,06	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4698	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
4699					C	0,15	0,01	
4700					BG	0,11	0,01	
4701	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
4702					C	0,09	0,01	
4703					BG	0,08	0,01	
4704	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
4705					C	0,05	0,01	
4706					BG	0,1	0,01	
4707	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
4708					C	0,05	0,01	
4709					BG	0,11	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	10		1			

Local : H410 (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
4710	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,25	0,01	
4711					C	0,08	0,01	
4712					BG	0,1	0,01	
4713	Sol	Revêtement de sol	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
4714					C	0,23	0,01	
4715					BG	0,06	0,01	
4743	Toutes zones	Cadre miroir	Bois	Peinture	HD	3,3	0,01	
4716	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,07	0,01	
4717					C	0,06	0,01	

4718					BG	0,05	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4719					HD	0,06	0,01	
4720	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01	
4721					BG	0,08	0,01	
4722					HD	0,1	0,01	
4723	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	C	0,07	0,01	
4724					BG	0,05	0,01	
4725					HD	0,05	0,01	
4726	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,22	0,01	
4727					BG	0,08	0,01	
4728					HD	0,05	0,01	
4729	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01	
4730					BG	0,08	0,01	
4731					HD	0,19	0,01	
4732	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,12	0,01	
4733					BG	0,09	0,01	
4734					HD	0,09	0,01	
4735	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,19	0,01	
4736					BG	0,05	0,01	
4737					HD	0,18	0,01	
4738	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	C	0,1	0,01	
4739					BG	0,13	0,01	
4740					HD	0,07	0,01	
4741	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,07	0,01	
4742					BG	0,13	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	13	1

Local : H409 (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4744					HD	0,09	0,01	
4745	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	C	0,06	0,01	
4746					BG	0,1	0,01	
4747					HD	0,08	0,01	
4748	Sol	Revêtement de sol	Bois	Peinture	C	0,05	0,01	
4749					BG	0,03	0,01	
4777	Toutes zones	Cadre miroir	Bois	Peinture	HD	6,3	0,01	
4750					HD	0,08	0,01	
4751	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	C	0,07	0,01	
4752					BG	0,22	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4753					HD	0,16	0,01	
4754	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01	
4755					BG	0,05	0,01	
4756					HD	0,24	0,01	
4757	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	C	0,06	0,01	

4758					BG	0,15	0,01	
4759	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
4760					C	0,03	0,01	
4761					BG	0,18	0,01	
4762	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,21	0,01	
4763					C	0,1	0,01	
4764					BG	0,16	0,01	
4765	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
4766					C	0,07	0,01	
4767					BG	0,06	0,01	
4768	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
4769					C	0,09	0,01	
4770					BG	0,05	0,01	
4771	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,17	0,01	
4772					C	0,05	0,01	
4773					BG	0,18	0,01	
4774	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,26	0,01	
4775					C	0,11	0,01	
4776					BG	0,15	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	13	1

Local : H400 (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4778	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,01	
4779					C	0,09	0,01	
4780					BG	0,1	0,01	
4781	Sol	Revêtement de sol	Bois	Peinture	HD	0,16	0,01	
4782					C	0,07	0,01	
4783					BG	0,09	0,01	
4811	Toutes zones	Cadre miroir	Bois	Peinture	HD	2,3	0,01	
4784	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
4785					C	0,08	0,01	
4786					BG	0,28	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4787	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
4788					C	0,04	0,01	
4789					BG	0,08	0,01	
4790	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
4791					C	0,1	0,01	
4792					BG	0,08	0,01	
4793	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,24	0,01	
4794					C	0,06	0,01	
4795					BG	0,1	0,01	
4796	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,01	
4797					C	0,05	0,01	
4798					BG	0,08	0,01	
4799	Toutes	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	

4800	zones				C	0,1	0,01	
4801					BG	0,06	0,01	
4802					HD	0,04	0,01	
4803	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	C	0,07	0,01	
4804					BG	0,08	0,01	
4805					HD	0,11	0,01	
4806	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	C	0,07	0,01	
4807					BG	0,19	0,01	
4808					HD	0,05	0,01	
4809	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,1	0,01	
4810					BG	0,09	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			13		1			

Local : H419 (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
4812	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,04	0,01	
4813					C	0,07	0,01	
4814					BG	0,05	0,01	
4815	Sol	Revêtement de sol	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
4816					C	0,07	0,01	
4817					BG	0,05	0,01	
4818	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
4819					C	0,06	0,01	
4820					BG	0,21	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4821	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
4822					C	0,07	0,01	
4823					BG	0,04	0,01	
4824	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
4825					C	0,08	0,01	
4826					BG	0,1	0,01	
4827	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
4828					C	0,1	0,01	
4829					BG	0,11	0,01	
4830	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
4831					C	0,04	0,01	
4832					BG	0,07	0,01	
4833	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
4834					C	0,08	0,01	
4835					BG	0,16	0,01	
4836	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
4837					C	0,09	0,01	
4838					BG	0,11	0,01	
4839	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,14	0,01	
4840					C	0,08	0,01	
4841					BG	0,14	0,01	
4842	Toutes	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	

4843	zones				C	0,09	0,01	
4844					BG	0,14	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	12	1

Local : H418 (R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4845	Mur	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,01	
4846					C	0,09	0,01	
4847					BG	0,27	0,01	
4848	Sol	Revêtement de sol	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
4849					C	0,2	0,01	
4850					BG	0,1	0,01	
4851	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
4852					C	0,07	0,01	
4853					BG	0,1	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4854	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
4855					C	0,09	0,01	
4856					BG	0,1	0,01	
4857	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
4858					C	0,1	0,01	
4859					BG	0,11	0,01	
4860	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
4861					C	0,07	0,01	
4862					BG	0,07	0,01	
4863	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,22	0,01	
4864					C	0,08	0,01	
4865					BG	0,07	0,01	
4866	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
4867					C	0,09	0,01	
4868					BG	0,1	0,01	
4869	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,25	0,01	
4870					C	0,05	0,01	
4871					BG	0,09	0,01	
4872	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
4873					C	0,26	0,01	
4874					BG	0,09	0,01	
4875	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
4876					C	0,09	0,01	
4877					BG	0,26	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	12	1

Local : H417 (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4878	Mur	Mur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
4879					C	0,06	0,01	
4880					BG	0,07	0,01	
4881	Sol	Revêtement de sol	Béton	Moquette	HD	0,08	0,01	
4882					C	0,03	0,01	
4883					BG	0,08	0,01	
4884	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
4885					C	0,09	0,01	
4886					BG	0,08	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4887	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
4888					C	0,03	0,01	
4889					BG	0,07	0,01	
4890	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
4891					C	0,18	0,01	
4892					BG	0,1	0,01	
4893	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
4894					C	0,05	0,01	
4895					BG	0,06	0,01	
4896	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
4897					C	0,1	0,01	
4898					BG	0,08	0,01	
4899	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
4900					C	0,06	0,01	
4901					BG	0,27	0,01	
4902	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
4903					C	0,09	0,01	
4904					BG	0,09	0,01	
4905	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,18	0,01	
4906					C	0,14	0,01	
4907					BG	0,04	0,01	
4908	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
4909					C	0,05	0,01	
4910					BG	0,29	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	12		1			

Local : H416 (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4911	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,07	0,01	
4912					C	0,06	0,01	
4913					BG	0,05	0,01	
4914	Sol	Revêtement de sol	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	

4915					C	0,08	0,01	
4916					BG	0,07	0,01	
4917	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,1	0,01	
4918					C	0,18	0,01	
4919					BG	0,1	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4920	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
4921					C	0,09	0,01	
4922					BG	0,09	0,01	
4929	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,01	
4930					C	0,07	0,01	
4931					BG	0,1	0,01	
4923	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
4924					C	0,1	0,01	
4925					BG	0,28	0,01	
4926	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
4927					C	0,04	0,01	
4928					BG	0,1	0,01	
4932	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,19	0,01	
4933					C	0,05	0,01	
4934					BG	0,01	0,01	
4935	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
4936					C	0,04	0,01	
4937					BG	0,1	0,01	
4938	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
4939					C	0,1	0,01	
4940					BG	0,08	0,01	
4941	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
4942					C	0,08	0,01	
4943					BG	0,07	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	12		1			

Local : H415 (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4944	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,04	0,01	
4945					C	0,08	0,01	
4946					BG	0,07	0,01	
4947	Sol	Revêtement de sol	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
4948					C	0,08	0,01	
4949					BG	0,04	0,01	
4950	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
4951					C	0,07	0,01	
4952					BG	0,08	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4953	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,01	
4954					C	0,08	0,01	
4955					BG	0,08	0,01	

4956	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
4957					C	0,11	0,01	
4958					BG	0,14	0,01	
4959	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
4960					C	0,04	0,01	
4961					BG	0,09	0,01	
4962	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
4963					C	0,28	0,01	
4964					BG	0,09	0,01	
4965	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
4966					C	0,05	0,01	
4967					BG	0,19	0,01	
4968	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
4969					C	0,01	0,01	
4970					BG	0,08	0,01	
4971	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
4972					C	0,1	0,01	
4973					BG	0,3	0,01	
4974	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,26	0,01	
4975					C	0,06	0,01	
4976					BG	0,15	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	12	1

Local : H414 (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4977	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,19	0,01	
4978					C	0,05	0,01	
4979					BG	0,28	0,01	
4980	Sol	Revêtement de sol	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
4981					C	0,29	0,01	
4982					BG	0,07	0,01	
4983	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
4984					C	0,04	0,01	
4985					BG	0,1	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
4986	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,22	0,01	
4987					C	0,05	0,01	
4988					BG	0,08	0,01	
4995	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
4996					C	0,11	0,01	
4997					BG	0,05	0,01	
4989	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
4990					C	0,1	0,01	
4991					BG	0,05	0,01	
4992	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
4993					C	0,06	0,01	
4994					BG	0,06	0,01	

4998	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
4999					C	0,1	0,01	
5000					BG	0,25	0,01	
5001	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
5002					C	0,17	0,01	
5003					BG	0,08	0,01	
5004	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
5005					C	0,08	0,01	
5006					BG	0,09	0,01	
5007	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
5008					C	0,1	0,01	
5009					BG	0,2	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	12		1			

Local : H413 (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5010	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,06	0,01	
5011					C	0,29	0,01	
5012					BG	0,1	0,01	
5013	Sol	Revêtement de sol	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
5014					C	0,09	0,01	
5015					BG	0,07	0,01	
5043	Toutes zones	Cadre miroir	Bois	Peinture	HD	6,2	0,01	
5016	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,16	0,01	
5017					C	0,1	0,01	
5018					BG	0,1	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
5019	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,01	
5020					C	0,16	0,01	
5021					BG	0,05	0,01	
5022	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
5023					C	0,07	0,01	
5024					BG	0,12	0,01	
5025	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
5026					C	0,1	0,01	
5027					BG	0,05	0,01	
5028	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
5029					C	0,05	0,01	
5030					BG	0,06	0,01	
5031	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
5032					C	0,05	0,01	
5033					BG	0,11	0,01	
5034	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
5035					C	0,21	0,01	
5036					BG	0,13	0,01	
5037	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,01	
5038					C	0,1	0,01	

5039				BG	0,07	0,01	
5040	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,18	0,01
5041					C	0,09	0,01
5042					BG	0,15	0,01

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	13	1

Local : H403 (R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5044	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,06	0,01	
5045					C	0,09	0,01	
5046					BG	0,07	0,01	
5047	Sol	Revêtement de sol	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
5048					C	0,1	0,01	
5049					BG	0,08	0,01	
5050	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,06	0,01	
5051					C	0,08	0,01	
5052					BG	0,02	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
5053	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
5054					C	0,1	0,01	
5055					BG	0,09	0,01	
5056	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
5057					C	0,11	0,01	
5058					BG	0,11	0,01	
5059	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
5060					C	0,23	0,01	
5061					BG	0,1	0,01	
5062	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
5063					C	0,08	0,01	
5064					BG	0,06	0,01	
5065	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
5066					C	0,09	0,01	
5067					BG	0,1	0,01	
5068	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
5069					C	0,09	0,01	
5070					BG	0,07	0,01	
5071	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,01	
5072					C	0,19	0,01	
5073					BG	0,04	0,01	
5074	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
5075					C	0,08	0,01	
5076					BG	0,05	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	12	1

Local : H401 (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5077	Mur	Mur	Plâtre	Toile de verre	HD	0,26	0,01	
5078					C	0,1	0,01	
5079					BG	0,04	0,01	
5080	Sol	Revêtement de sol	Bois	Peinture	HD	0,06	0,01	
5081					C	0,11	0,01	
5082					BG	0,1	0,01	
5110	Toutes zones	Cadre miroir	Bois	Peinture	HD	5,2	0,01	
5083	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,08	0,01	
5084					C	0,26	0,01	
5085					BG	0,07	0,01	
	Toutes zones	Conduits	PVC					PVC
5086	Toutes zones	Fenêtres Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,01	
5087					C	0,28	0,01	
5088					BG	0,06	0,01	
5089	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
5090					C	0,19	0,01	
5091					BG	0,22	0,01	
5092	Toutes zones	Fenêtres Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
5093					C	0,05	0,01	
5094					BG	0,08	0,01	
5095	Toutes zones	Fenêtres Embrasure	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,01	
5096					C	0,09	0,01	
5097					BG	0,12	0,01	
5098	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,01	
5099					C	0,09	0,01	
5100					BG	0,11	0,01	
5101	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,01	
5102					C	0,07	0,01	
5103					BG	0,11	0,01	
5104	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
5105					C	0,06	0,01	
5106					BG	0,07	0,01	
5107	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,11	0,01	
5108					C	0,15	0,01	
5109					BG	0,13	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	13		1			

Local : Combles (R+5)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5120	Plafond	Conduits	Métal		HD	0,1	0,01	
5121					C	0,21	0,01	

5122					BG	0,06	0,01	
5117	Plafond	Velux	Bois		HD	0,1	0,01	
5118					C	0,08	0,01	
5119					BG	0,05	0,01	
5141	Toutes zones	Armatures	Métal		HD	0,08	0,01	
5142					C	0,06	0,01	
5143					BG	0,14	0,01	
	Toutes zones	Charpente	Bois	Non peint				Non peint
5126	Toutes zones	Cheminée	Bois		HD	0,05	0,01	
5127					C	0,1	0,01	
5128					BG	0,09	0,01	
5129	Toutes zones	Escaliers Crémaillère	Métal		HD	0,04	0,01	
5130					C	0,07	0,01	
5131					BG	0,11	0,01	
5132	Toutes zones	Escaliers Ensemble des contre-marches	Métal		HD	0,26	0,01	
5133					C	0,07	0,01	
5134					BG	0,09	0,01	
5135	Toutes zones	Escaliers Ensemble des marches	Métal		HD	0,04	0,01	
5136					C	0,09	0,01	
5137					BG	0,05	0,01	
5138	Toutes zones	Escaliers Main-courante	Métal		HD	0,09	0,01	
5139					C	0,08	0,01	
5140					BG	0,08	0,01	
5123	Toutes zones	Mur	Béton		HD	0,05	0,01	
5124					C	0,06	0,01	
5125					BG	0,08	0,01	
5111	Toutes zones	Portes Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
5112					C	0,07	0,01	
5113					BG	0,08	0,01	
5114	Toutes zones	Portes Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,01	
5115					C	0,07	0,01	
5116					BG	0,27	0,01	
	Toutes zones	Poutre	Bois	Non peint				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	13	2

Local : Toitures (R+5)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5164	Toutes zones	Protection des ballustrades	Plomb		HD	65	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	1	0

LEGENDE			
Localisation	HG : en Haut à Gauche MG : au Milieu à Gauche BG : en Bas à Gauche	HC : en Haut au Centre C : au Centre BC : en Bas au Centre	HD : en Haut à Droite MD : au Milieu à Droite BD : en Bas à Droite
Nature des dégradations	ND : Non dégradé EU : Etat d'usage	NV : Non visible D : Dégradé	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	2012	176

7 COMMENTAIRES

Néant

8 ANNEXES

NOTICE D'INFORMATION

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils.) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - ! interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - ! rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - ! interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ! ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :

Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)

Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat
 Attribué à
Monsieur RAZAFIMAMONJY Faniry

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R.271.1 du Code la Construction et de l'habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	13/01/2020	12/01/2025
Termites métropole	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	13/02/2020	18/02/2025

Date : 14/12/2020

Numéro de certificat : 8193218

Laurent Croguennec, Président





* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'à : voir ci-dessus
 Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
 Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diaq

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
 Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

ATTESTATION D'ASSURANCE



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-810 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf
- Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

ATTESTATION D'ASSURANCE



- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic méréule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons,

4) Conseil en performance énergétique.

5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

La présente attestation valable du 01/01/2021 au 31/12/2021 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 15/12/2020

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire 75009 Paris
Tél : 01 40 67 12 34 Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tél: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: Am den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne