

Récépissé de DT  
Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement  
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

- ☒ Récépissé de DT  
☐ Récépissé de DICT  
☐ Récépissé de DT/DICT conjointe

Dénomination  
Numéro / Voie  
Code postal / Commune  
Pays

DIRCE Pole Ouvrage d'art SOGELINK  
TSA 70011  
69134 DARDILLY CEDEX  
France

N° consultation du téléservice : 2024090301979DD7

Référence de l'exploitant : 2436023869. 243601RDT02

N° d'affaire du déclarant : A47 Mur Gier 1

Personne à contacter (déclarant) : CABUT Julien

Date de réception de la déclaration : 03/09/2024

Commune principale des travaux : 42420 LORETTE

Adresse des travaux prévus : Lorette

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale : SUEZ Eau France SAS RAA P0214

Personne à contacter :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP : BP 32

Code Postal / Commune : 68250 ROUFFACH CEDEX

Tél. : +33977408408 Fax : +33158813901

Éléments généraux de réponse

- ☐ Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :  
☐ Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : \_\_\_\_\_ m  
☒ Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : EA, EU (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : \_\_\_\_\_

☐ Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

☒ Plans joints : Références : PS Automate Echelle (1) : 200 Date d'édition (1) : 03/09/2024 Sensible : ☐ Prof. règl. mini (1) : \_\_\_\_\_ cm Matériau réseau (1) : \_\_\_\_\_ cm  
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.

☐ Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : ☐ Date retenue d'un commun accord : \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_  
ou ☐ Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : \_\_\_\_\_)

☐ Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

☐ (cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) (2)

☐ Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement (2)

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2) pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur [www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr](http://www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr)

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques : 5.6, 5.7

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est : ☐ possible ☐ impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : \_\_\_\_\_

Dispositifs importants pour la sécurité : \_\_\_\_\_

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0977401131

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : \_\_\_\_\_

Responsable du dossier

Nom : RESP TERRITORIAL

Désignation du service : ESAT Service réponse

Tél : +33 977409443

Signature de l'exploitant ou de son représentant


Nom : RESP TERRITORIAL

Signature :

Date : 03/09/2024 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 1

## Vous nous avez interrogés sur le projet et l'emprise suivante :

Réf DT-DICT : 2024090301979DD7

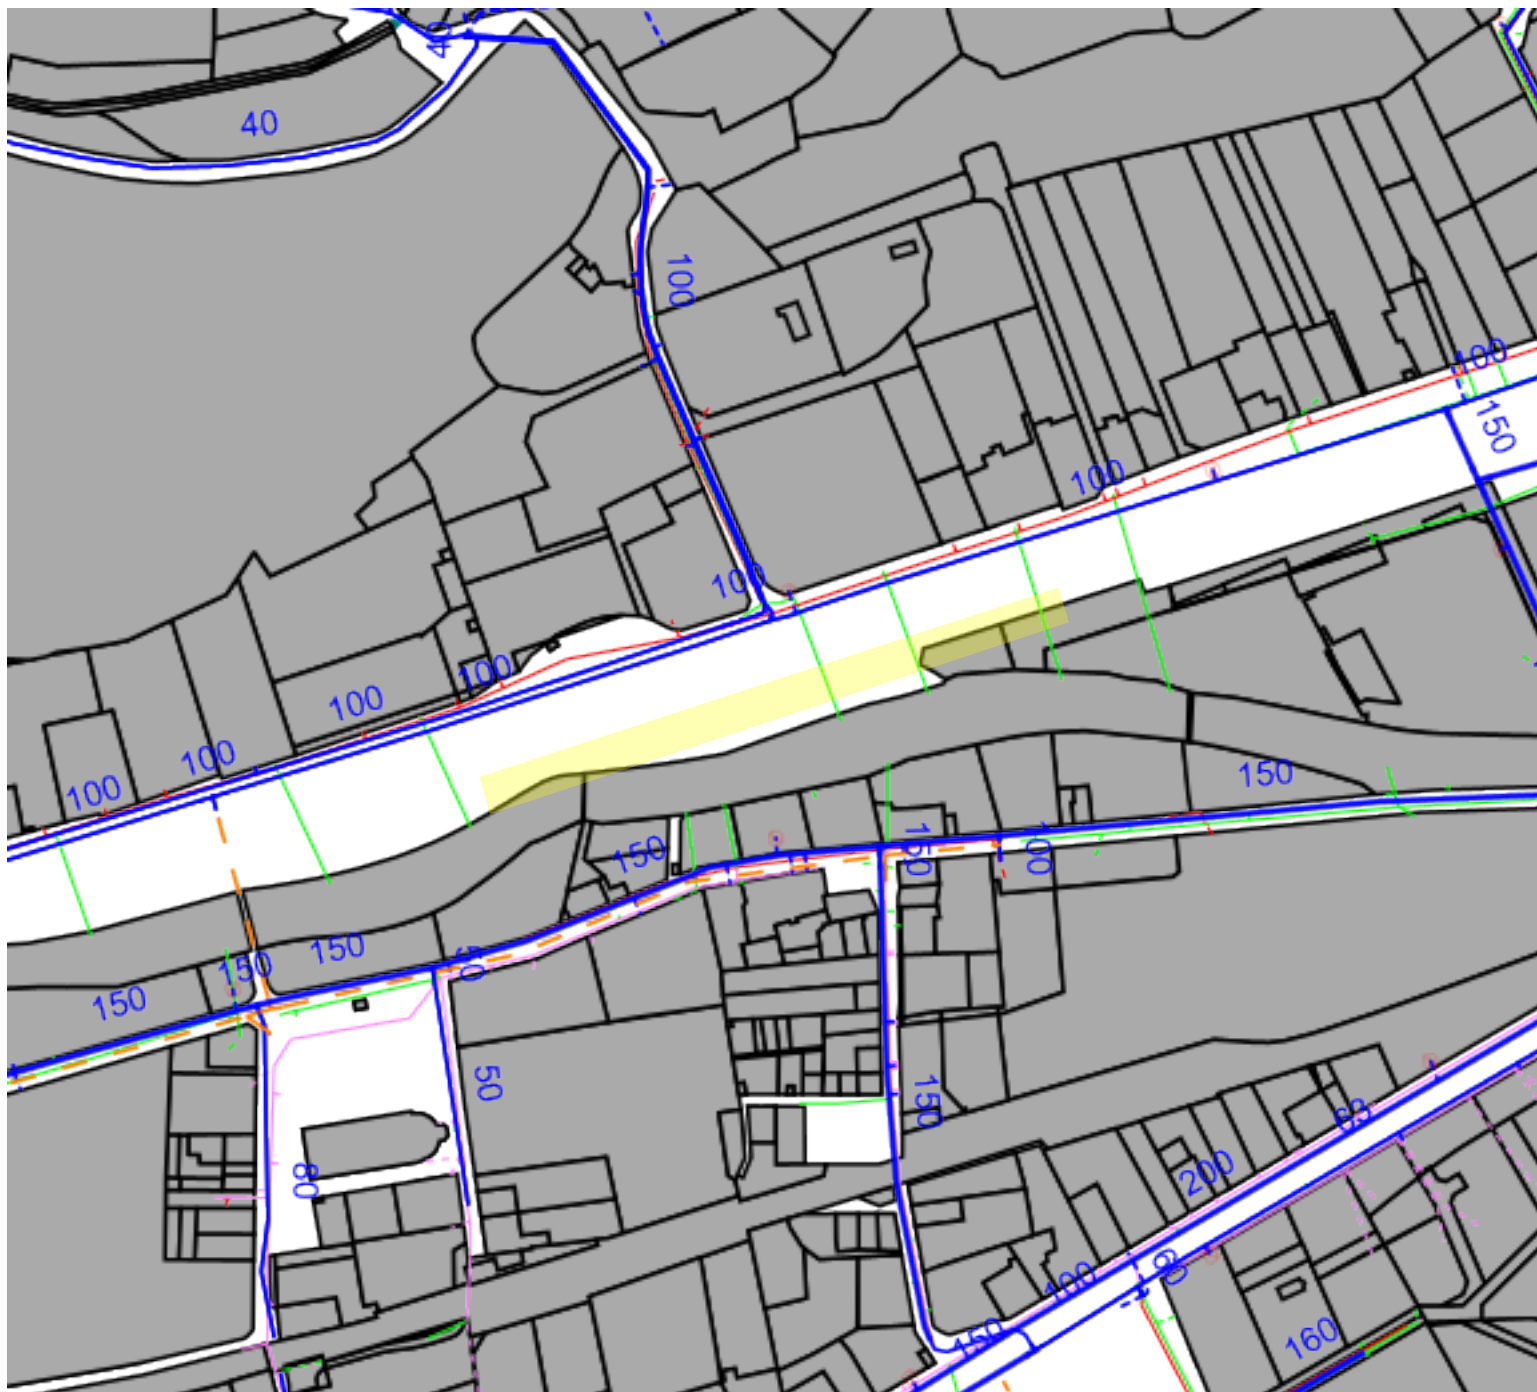

Ech. : 1/2500

Vous trouverez en pièce jointe à la réponse, le ou les plans conformes aux dispositions de l'arrêté du 15 février 2012 que vous pouvez télécharger à cette adresse :

[https://mysig.one4u.services/dtdict/DTDICT\\_SERVER/DepotPlanConformePDF/20240903/PC\\_Automate\\_20240903\\_2024090301979DD7\\_e.pdf](https://mysig.one4u.services/dtdict/DTDICT_SERVER/DepotPlanConformePDF/20240903/PC_Automate_20240903_2024090301979DD7_e.pdf)

[https://mysig.one4u.services/dtdict/DTDICT\\_SERVER/DepotPlanConformePDF/20240903/PC\\_Automate\\_20240903\\_2024090301979DD7\\_a.pdf](https://mysig.one4u.services/dtdict/DTDICT_SERVER/DepotPlanConformePDF/20240903/PC_Automate_20240903_2024090301979DD7_a.pdf)

*En cas d'échecs de téléchargement, nous vous demandons de contacter la personne responsable du dossier mentionnée sur le formulaire CERFA*

De: echangesv2@prod.protys.fr

A: dirce-poa-d@demat.sogelink.fr

Objet: [PROTYS] Notification 2024090301979DD7 - 42420 - LORETTE

---

Protys

Un document vous est adressé via PROTYS.fr

Madame, Monsieur,

Vous trouverez en pièce jointe une notification RDT dont les références sont reprises en objet (référence du document et commune principale du chantier).

Ce document vous est transmis grâce à PROTYS.fr

Vous en souhaitant bonne réception.

Cordialement,  
L'équipe PROTYS

Ce message est généré automatiquement, il n'est pas possible de répondre à l'expéditeur.


PLAN ASSOCIE EN REPONSE A DT-DICT

Communes :	LORETTE		
Codes INSEE :	42123		
Réf DT-DICT :	2024090301979DD7		
Date d'édition :	03/09/2024	Plan : assainissement	Ech. : 1/200ème

Ce plan est joint en complément d'une réponse à DT-DICT en association au formulaire Cerfa N°14435\*01 auquel il fait référence.

Légende :	En service	Hors service
Réseau		
Branchement		
Télécommande		N/A
Affleurant du réseau		N/A
Repère terrain		N/A
Limites d'ouvrages		N/A

Bâtis

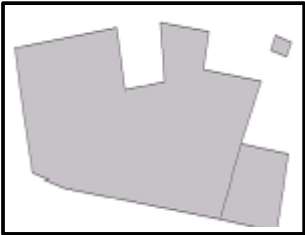

Parcelles et contours



Autres éléments de réseau :

	Accessoires de purge
	Eléments de Défense Incendie
	Organes de régulation des réseaux

Les coordonnées des points géoréférencés sont exprimées dans le système national de référence :

- Projection Lambert 93 en planimétrie et IGN 69 en altimétrie pour la France métropolitaine,
- Projection UTM Nord Fuseau 20 en planimétrie et IGN 1987 en altimétrie pour la Martinique.

Tableau d'assemblage :

le numéro présent dans chaque quadrant renvoie au numéro de page sur laquelle se trouve le plan.

			page 3	page 26	page 28	page 30	page 32
		page 5	page 7	page 34	page 36	page 38	
page 9	page 11	page 13	page 15	page 40		page 42	page 44
page 17	page 19	page 21	page 23	page 46	page 48	page 50	page 52

Plans d'ensemble pages 2 et 25.

Vous trouverez un plan d'ensemble en début de document. Ce plan est fourni à titre indicatif. Pour toute information conforme à la réglementation se reporter aux plans A4 détaillés.






La zone d'emprise de chantier que vous nous avez déclarée est dessinée sur le plan en jaune.



## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/200.	C	200.00	62.70	1.85	Eaux usées	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,CHEMIN DU FREIN
T2	T2/C/800.	C	800.00	49.69	1.78	Eaux pluviales	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,CHEMIN DU FREIN

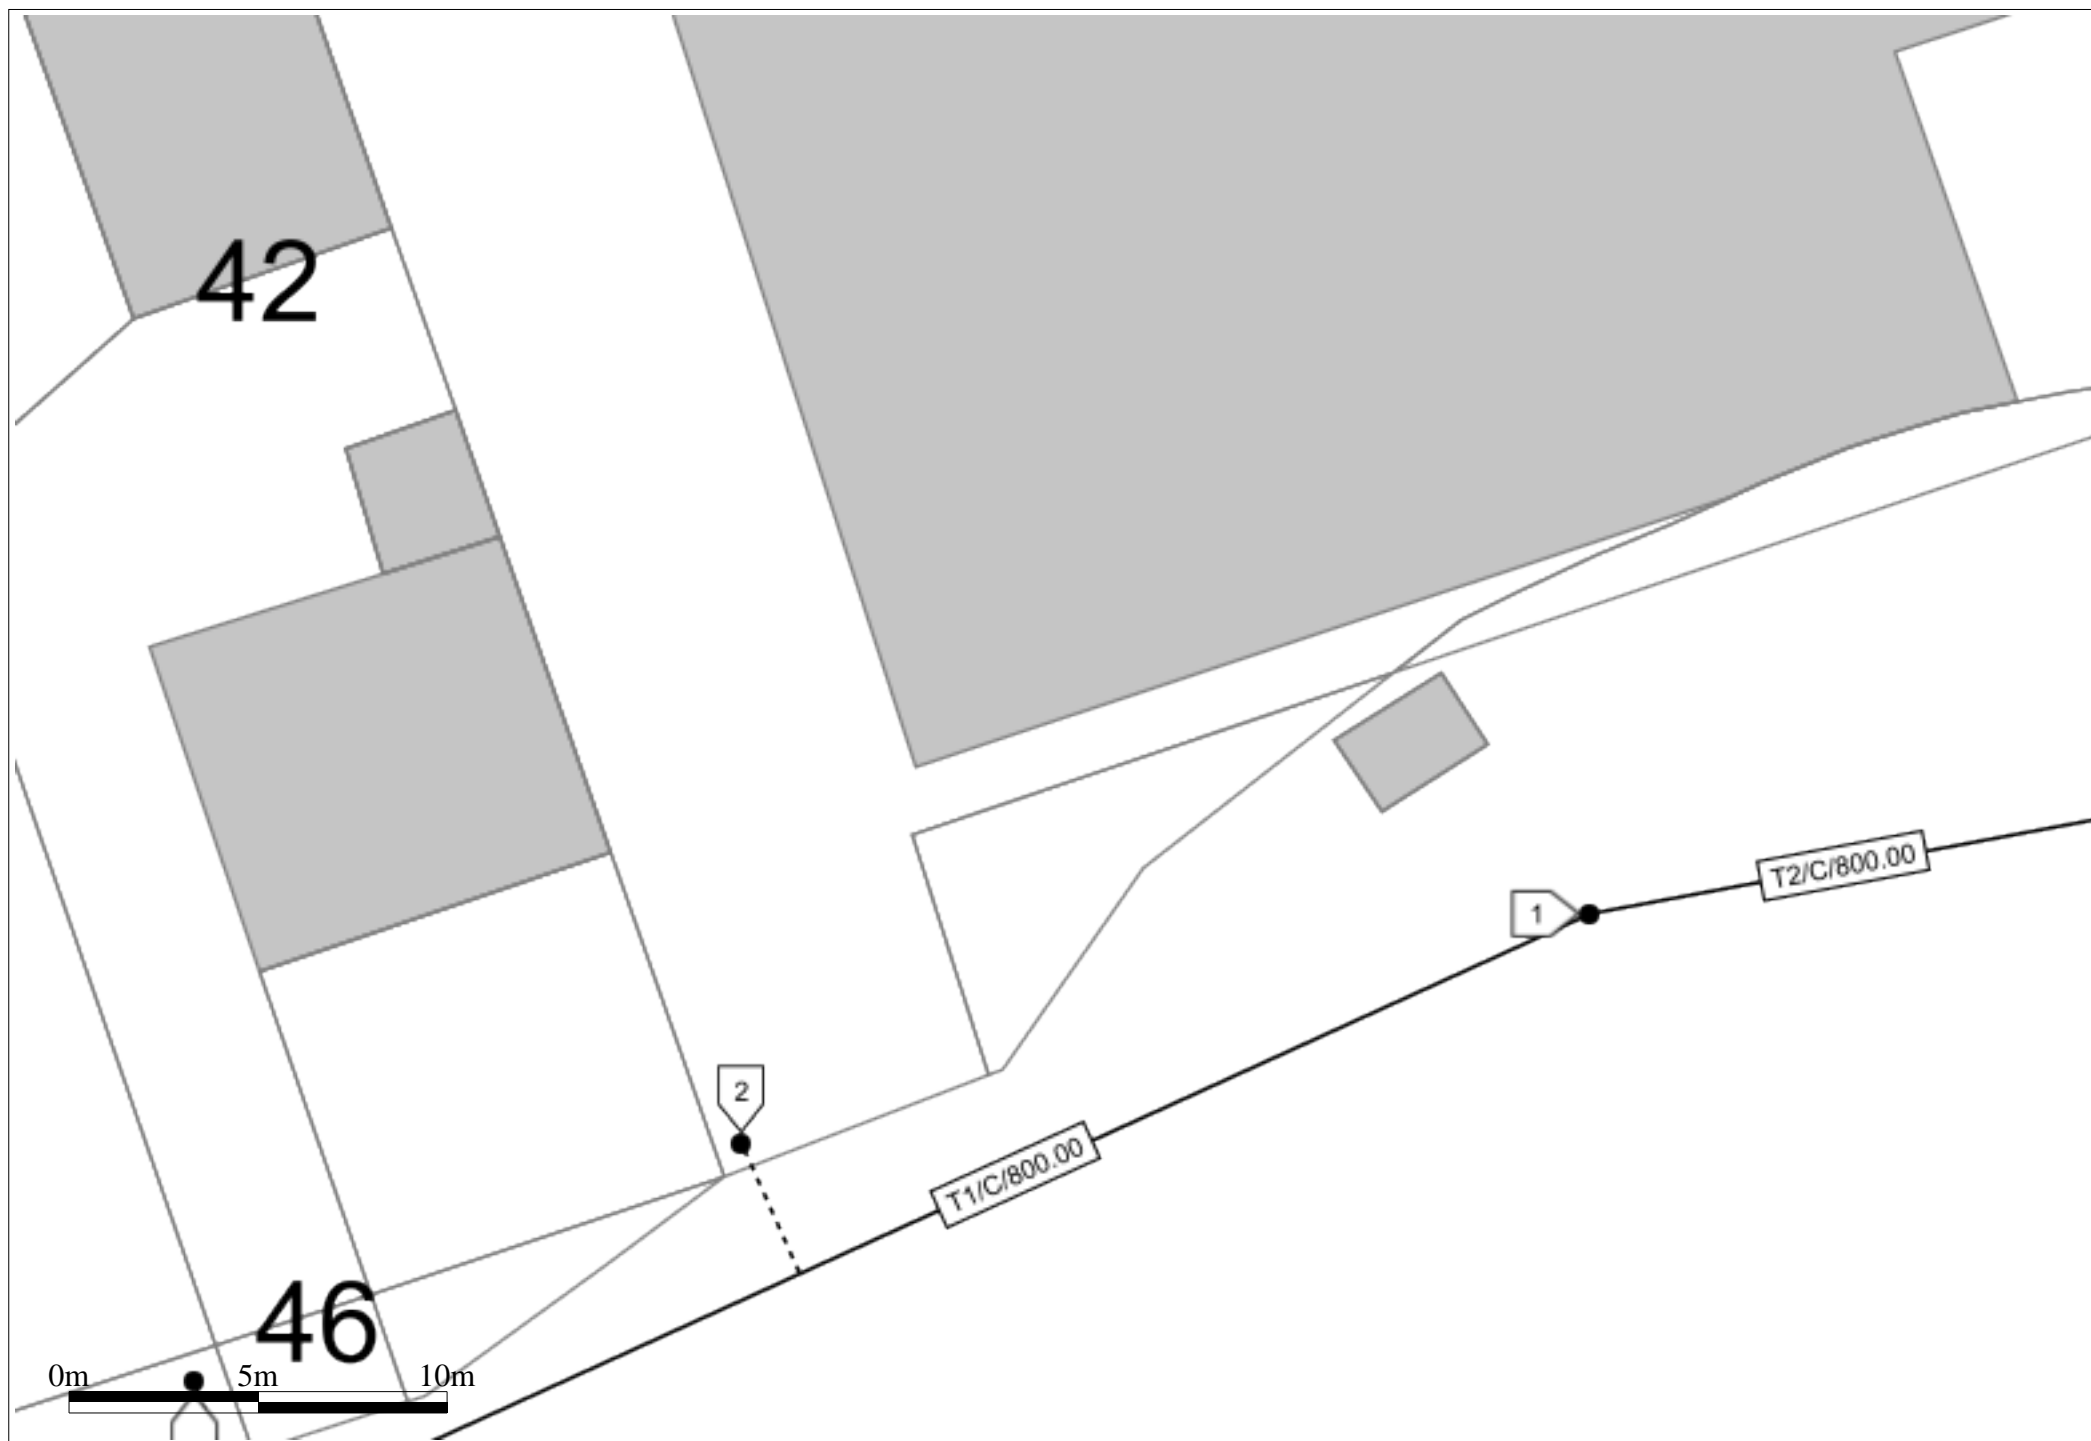




## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/800.	C	800.00	39.04	1.28	Eaux usées	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE NOTRE DAME (VOIE COMMUNALE No 2)
T2	T2/C/800.	C	800.00	38.23	1.40	Eaux usées	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE NOTRE DAME (VOIE COMMUNALE No 2)

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	A	823606.02	6492018.86	260.67	09/03/2018	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
2	A	823584.80	6492012.30	261.46	09/03/2018	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
3	A	823569.00	6492006.63	261.25	09/03/2018	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm

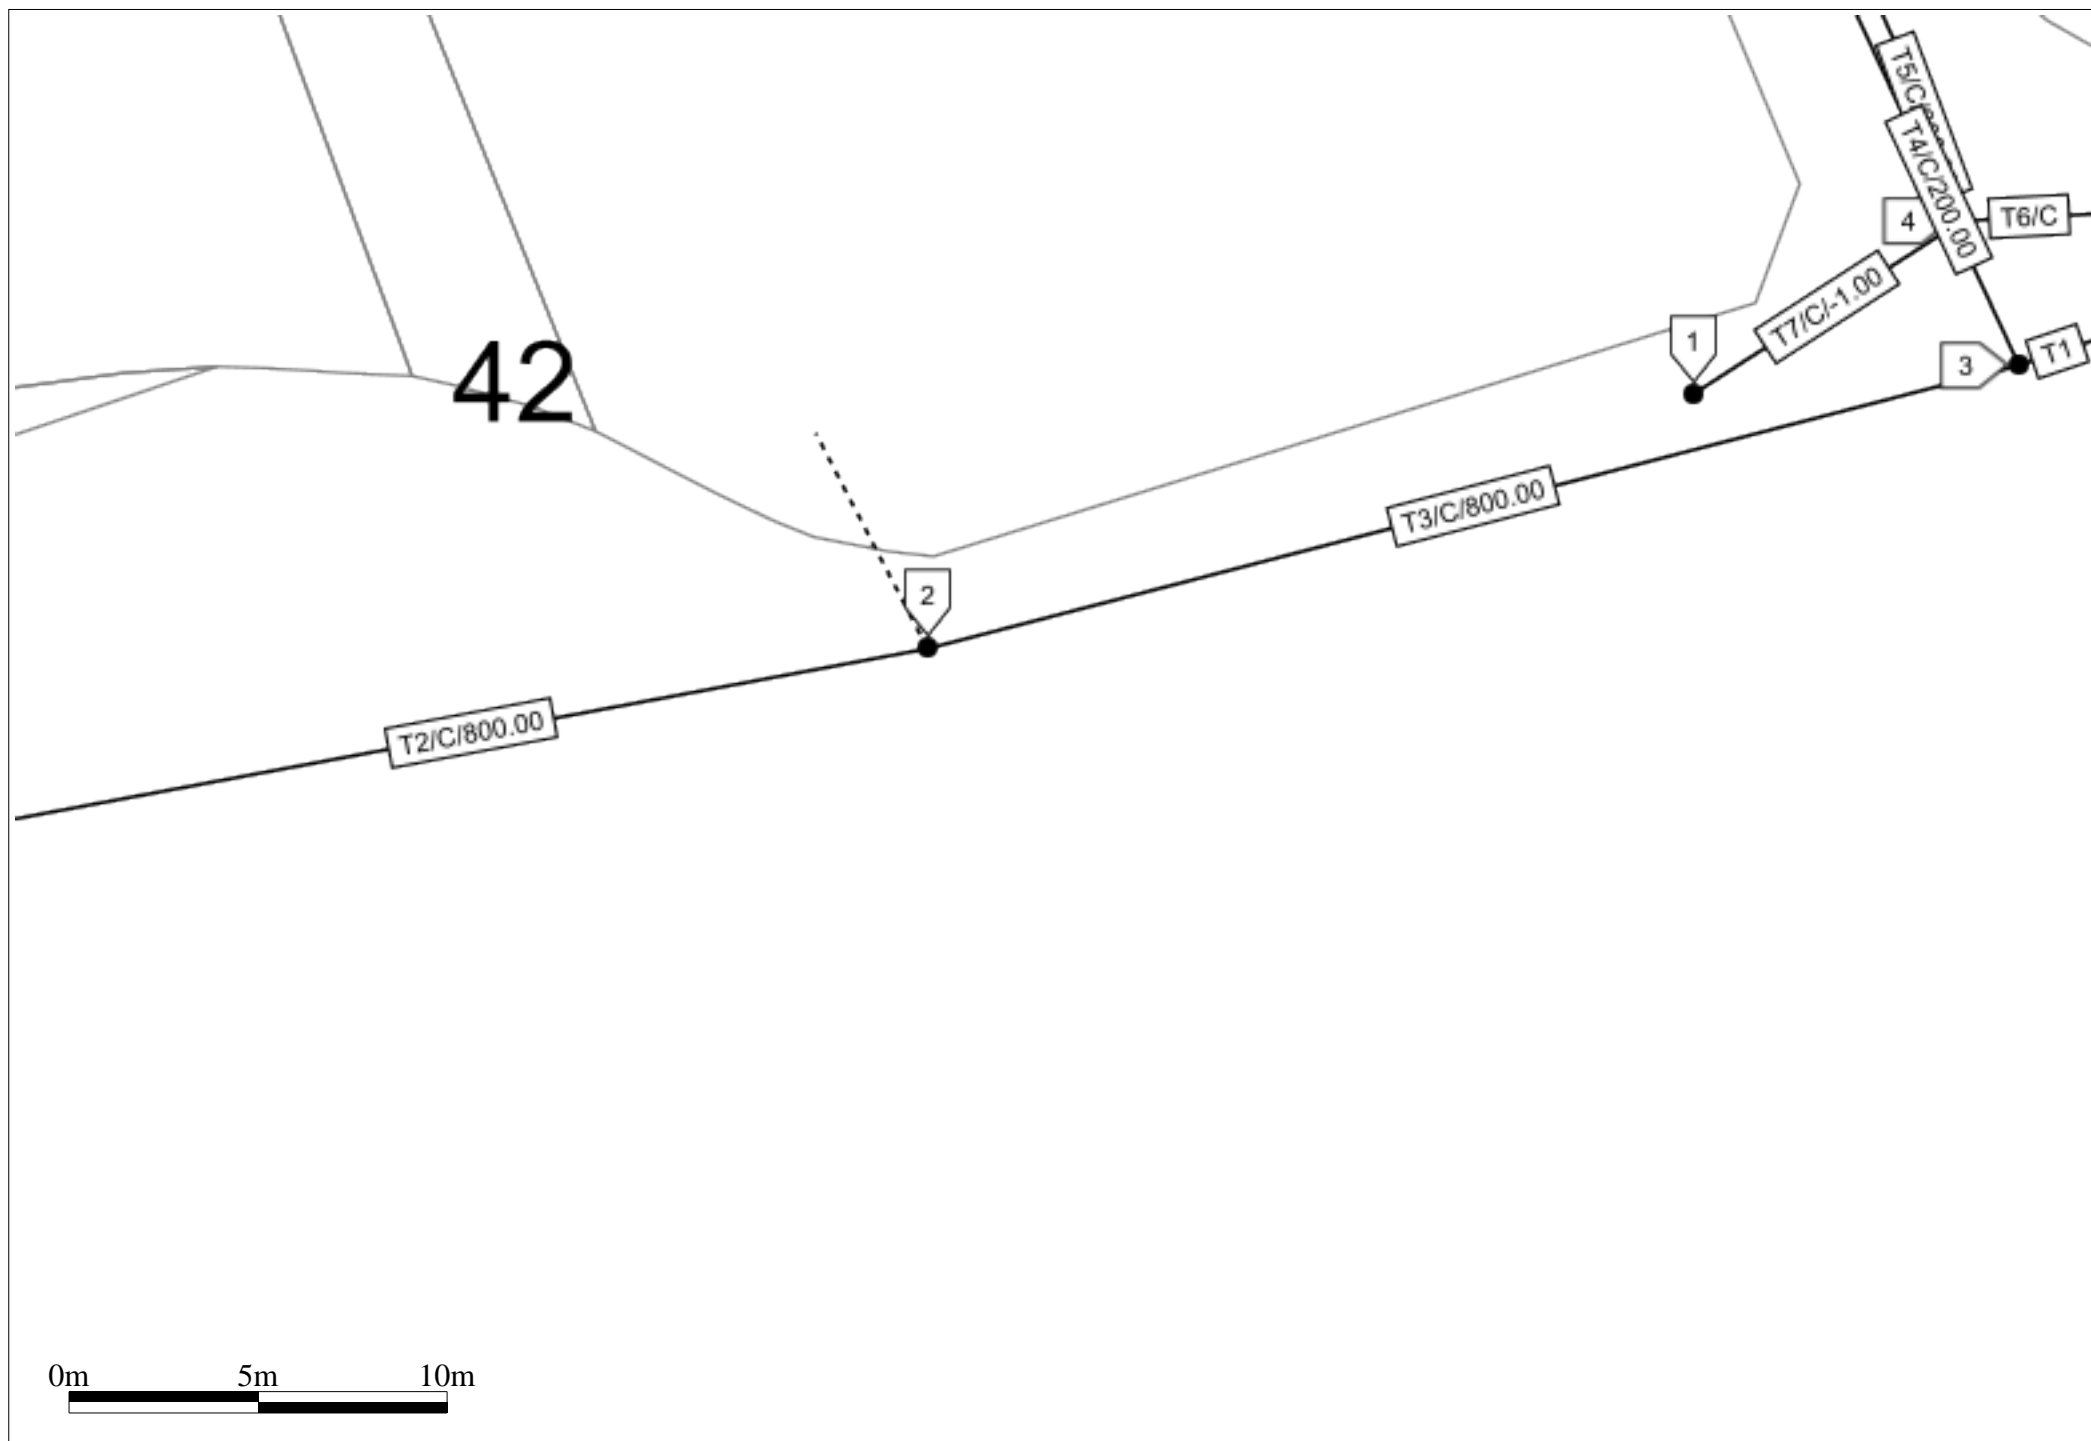

## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/250.	C	250.00	53.66	1.85	Eaux usées	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,VOIE COMMUNALE VC N2 - RUE NOTRE DAME
T2	T2/C/800.	C	800.00	38.23	1.40	Eaux usées	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE NOTRE DAME (VOIE COMMUNALE No 2)
T3	T3/C/800.	C	800.00	29.82	1.35	Eaux usées	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE NOTRE DAME (VOIE COMMUNALE No 2)
T4	T4/C/200.	C	200.00	62.70	1.85	Eaux usées	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,CHEMIN DU FREIN
T5	T5/C/800.	C	800.00	49.69	1.78	Eaux pluviales	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,CHEMIN DU FREIN
T6	T6/C/-1.0	C	-1.00	5.66	1.02	Eaux pluviales	Amiante ciment	19/01/2024	LORETTE,VOIE COMMUNALE VC N2 - RUE NOTRE DAME
T7	T7/C/-1.0	C	-1.00	8.47	Inconnu	Eaux pluviales	Inconnu	19/01/2024	LORETTE,CHEMIN DU FREIN

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	A	823663.85	6492032.60	261.08	22/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
2	A	823643.62	6492025.86	260.33	09/03/2018	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
3	A	823672.46	6492033.37	259.77	09/03/2018	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
4	A	823670.96	6492037.18	260.53	22/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm




## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/800.	C	800.00	69.38	1.35	Eaux usées	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE NOTRE DAME (VOIE COMMUNALE No 2)
T2	T2/C/800.	C	800.00	36.11	1.45	Eaux usées	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE NOTRE DAME (VOIE COMMUNALE No 2)
T3	T3/C/800.	C	800.00	65.03	1.55	Eaux usées	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE NOTRE DAME (VOIE COMMUNALE No 2)

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	A	823473.86	6491972.94	262.81	09/03/2018	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
2	A	823508.72	6491982.45	262.00	09/03/2018	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm

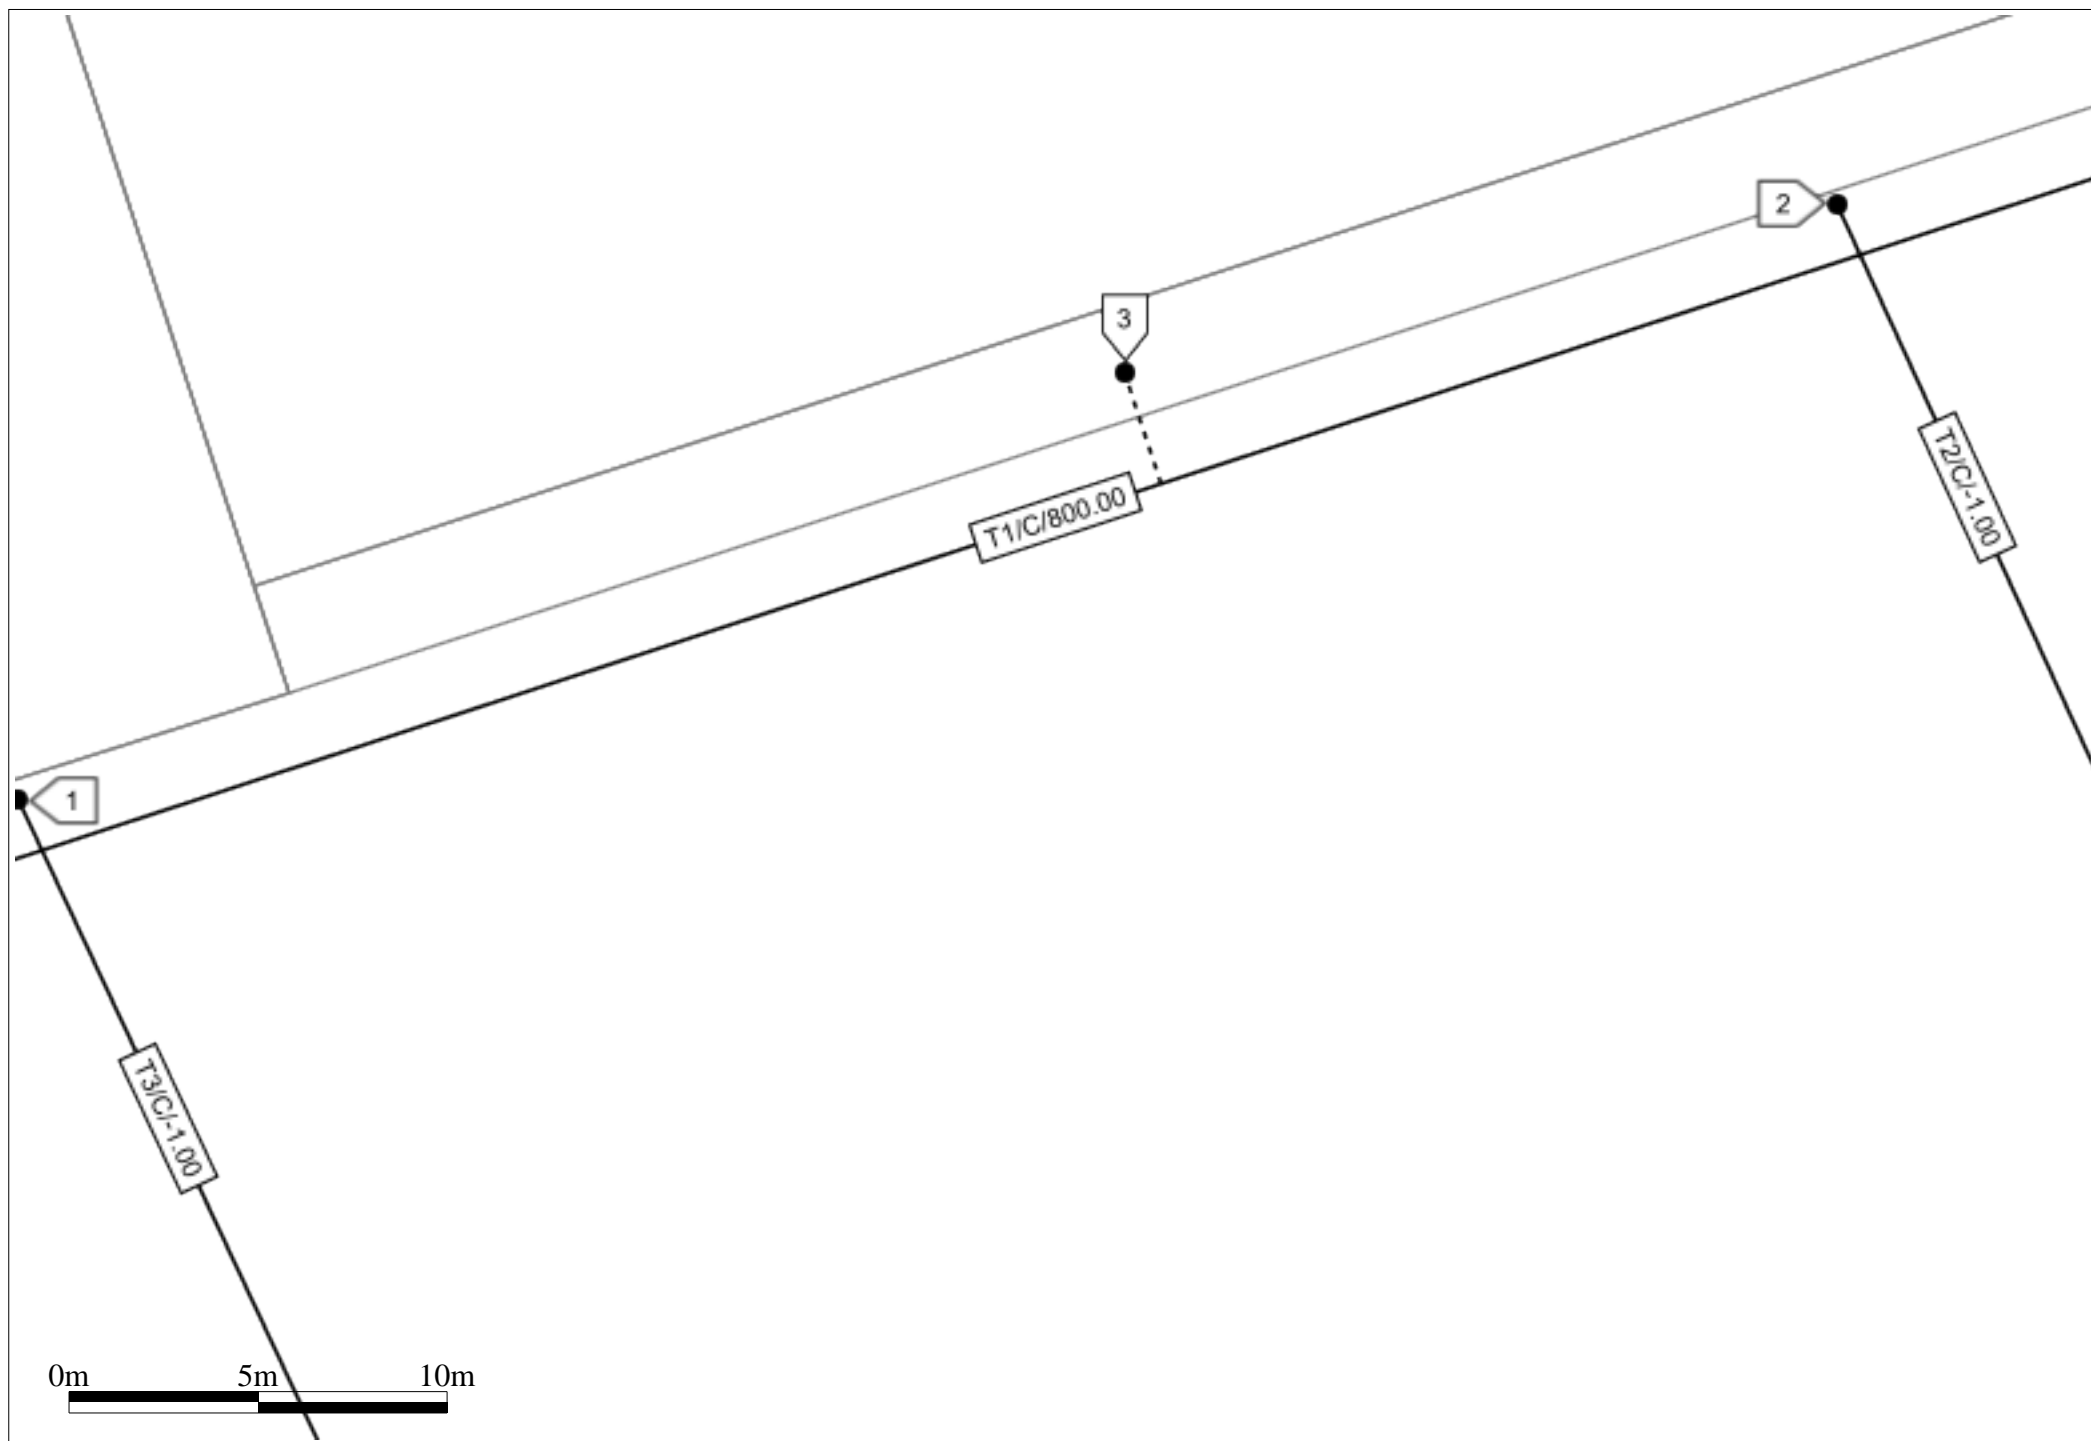




## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/800.	C	800.00	65.03	1.55	Eaux usées	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE NOTRE DAME (VOIE COMMUNALE No 2)
T2	T2/C/-1.0	C	-1.00	40.66	Inconnu	Eaux pluviales	Inconnu	19/01/2024	LORETTE,RUE NOTRE DAME (VOIE COMMUNALE No 2)
T3	T3/C/-1.0	C	-1.00	43.78	Inconnu	Eaux pluviales	Inconnu	19/01/2024	LORETTE,AUTOROUTE A 47 A 47

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	A	823509.38	6491984.19	263.04	09/03/2018	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
2	A	823557.16	6492000.87	261.92	09/03/2018	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
3	A	823538.61	6491995.50	258.83	09/03/2018	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm

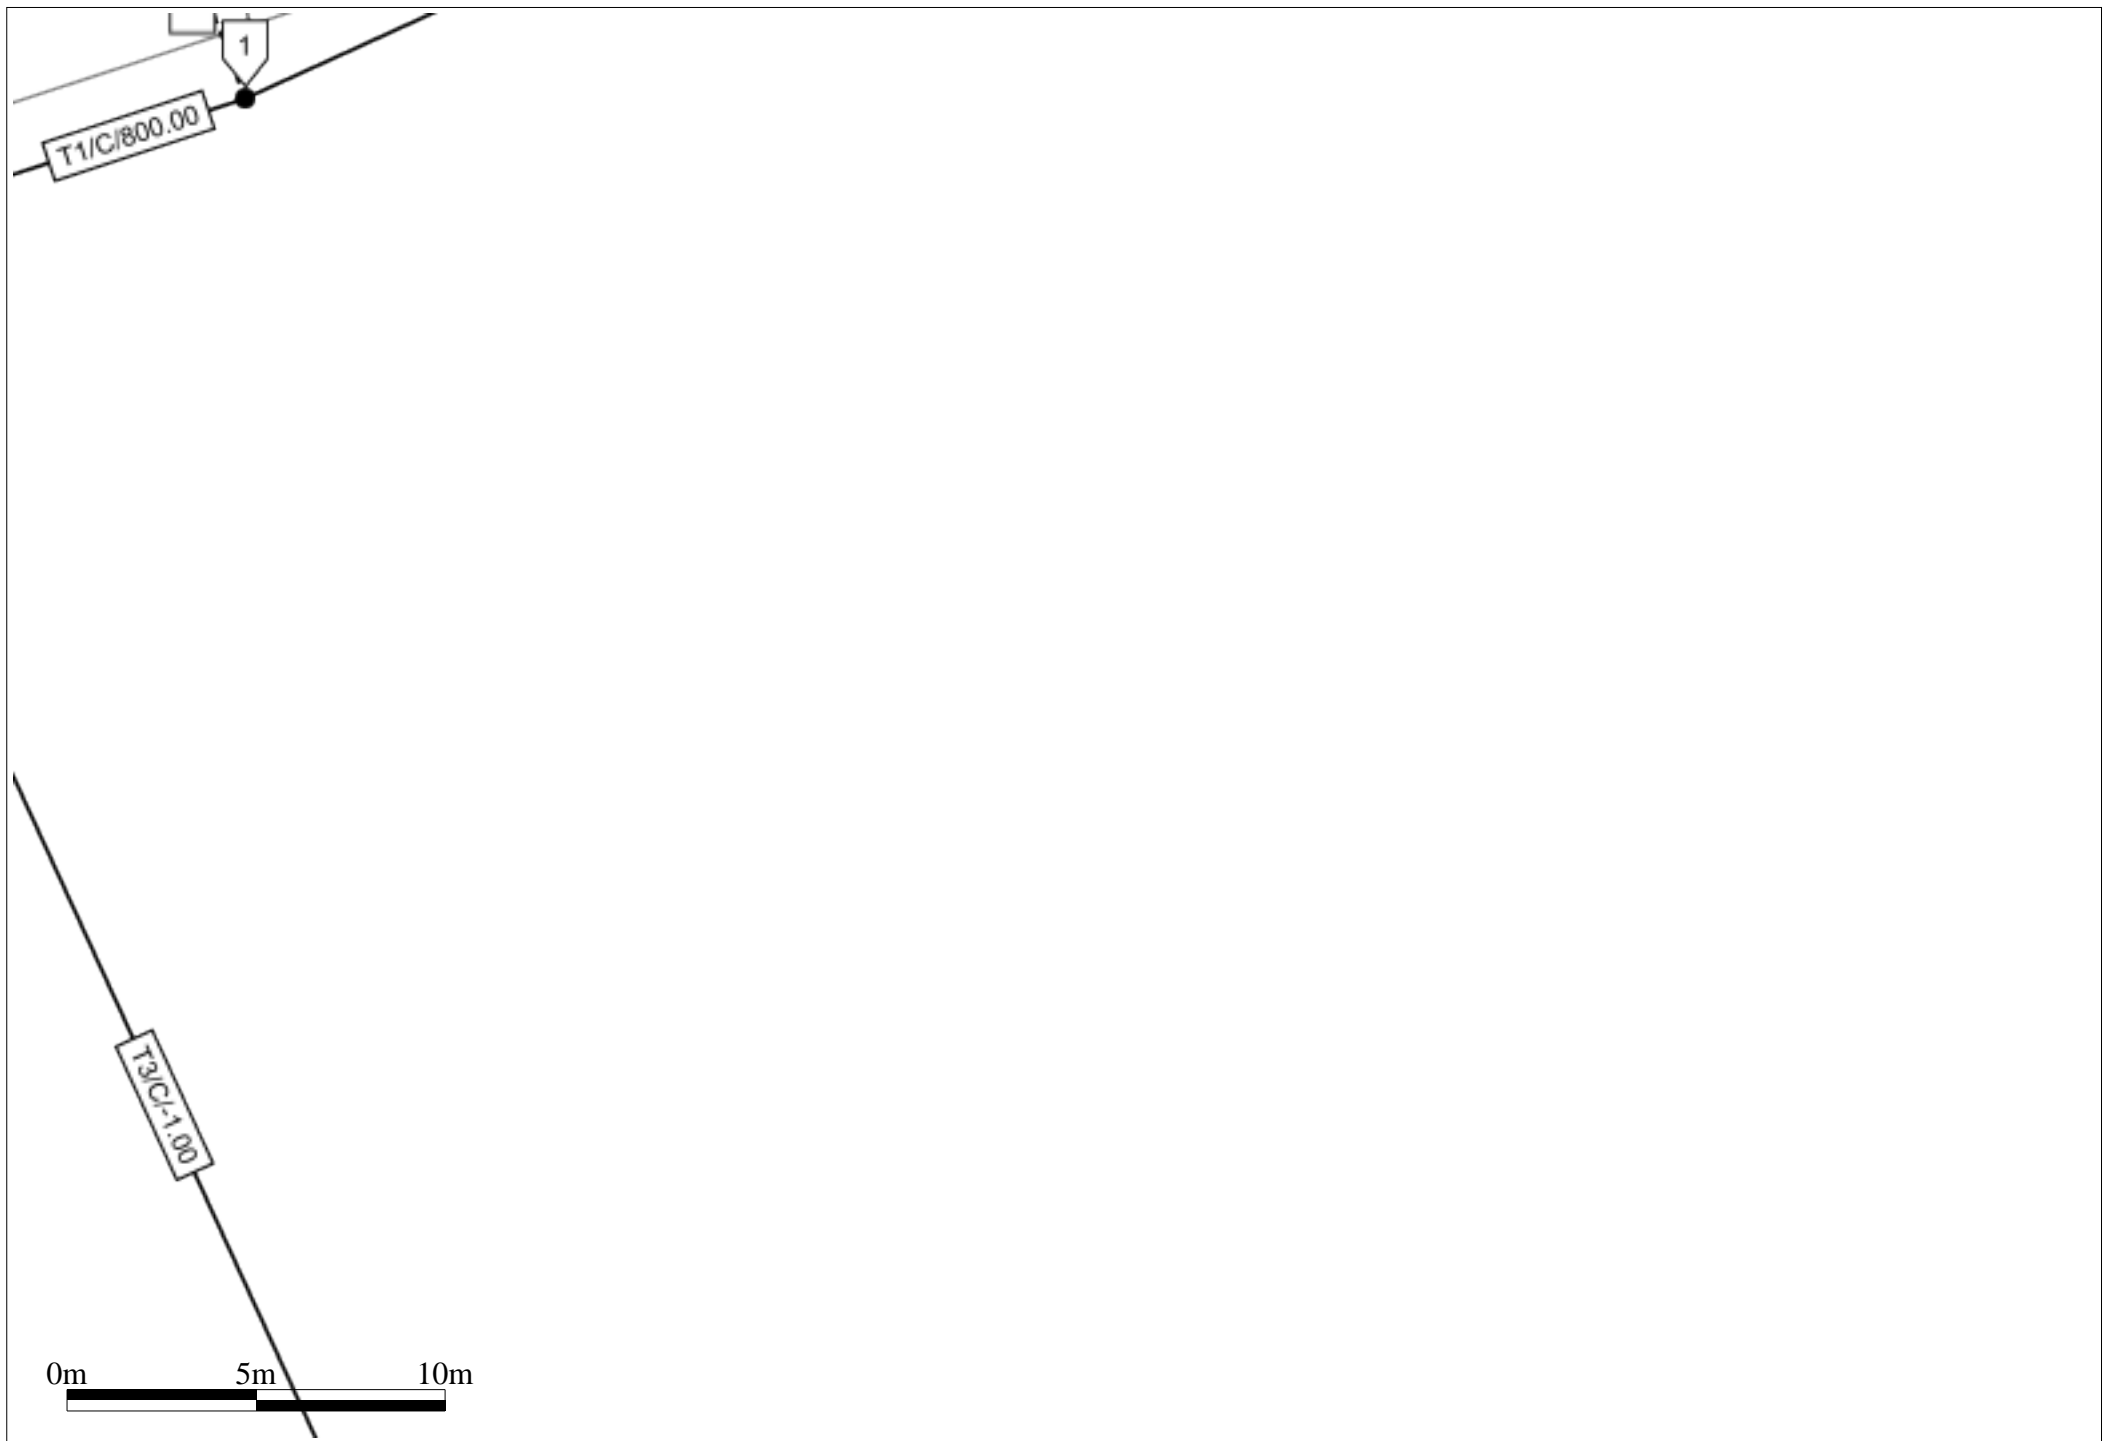

## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/800.	C	800.00	65.03	1.55	Eaux usées	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE NOTRE DAME (VOIE COMMUNALE No 2)
T2	T2/C/800.	C	800.00	39.04	1.28	Eaux usées	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE NOTRE DAME (VOIE COMMUNALE No 2)
T3	T3/C/-1.0	C	-1.00	40.66	Inconnu	Eaux pluviales	Inconnu	19/01/2024	LORETTE,RUE NOTRE DAME (VOIE COMMUNALE No 2)

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	A	823570.50	6492002.68	261.08	09/03/2018	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm

0m 5m 10m




15

T/C



## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS


INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/400.	C	400.00	21.89	Inconnu	Eaux pluviales	PVC	19/01/2024	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T2	T2/C/400.	C	400.00	26.27	0.95	Eaux pluviales	PVC	19/01/2024	LORETTE,RUE ADELE BOURDON





## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/800.	C	800.00	69.38	1.35	Eaux usées	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE NOTRE DAME (VOIE COMMUNALE No 2)

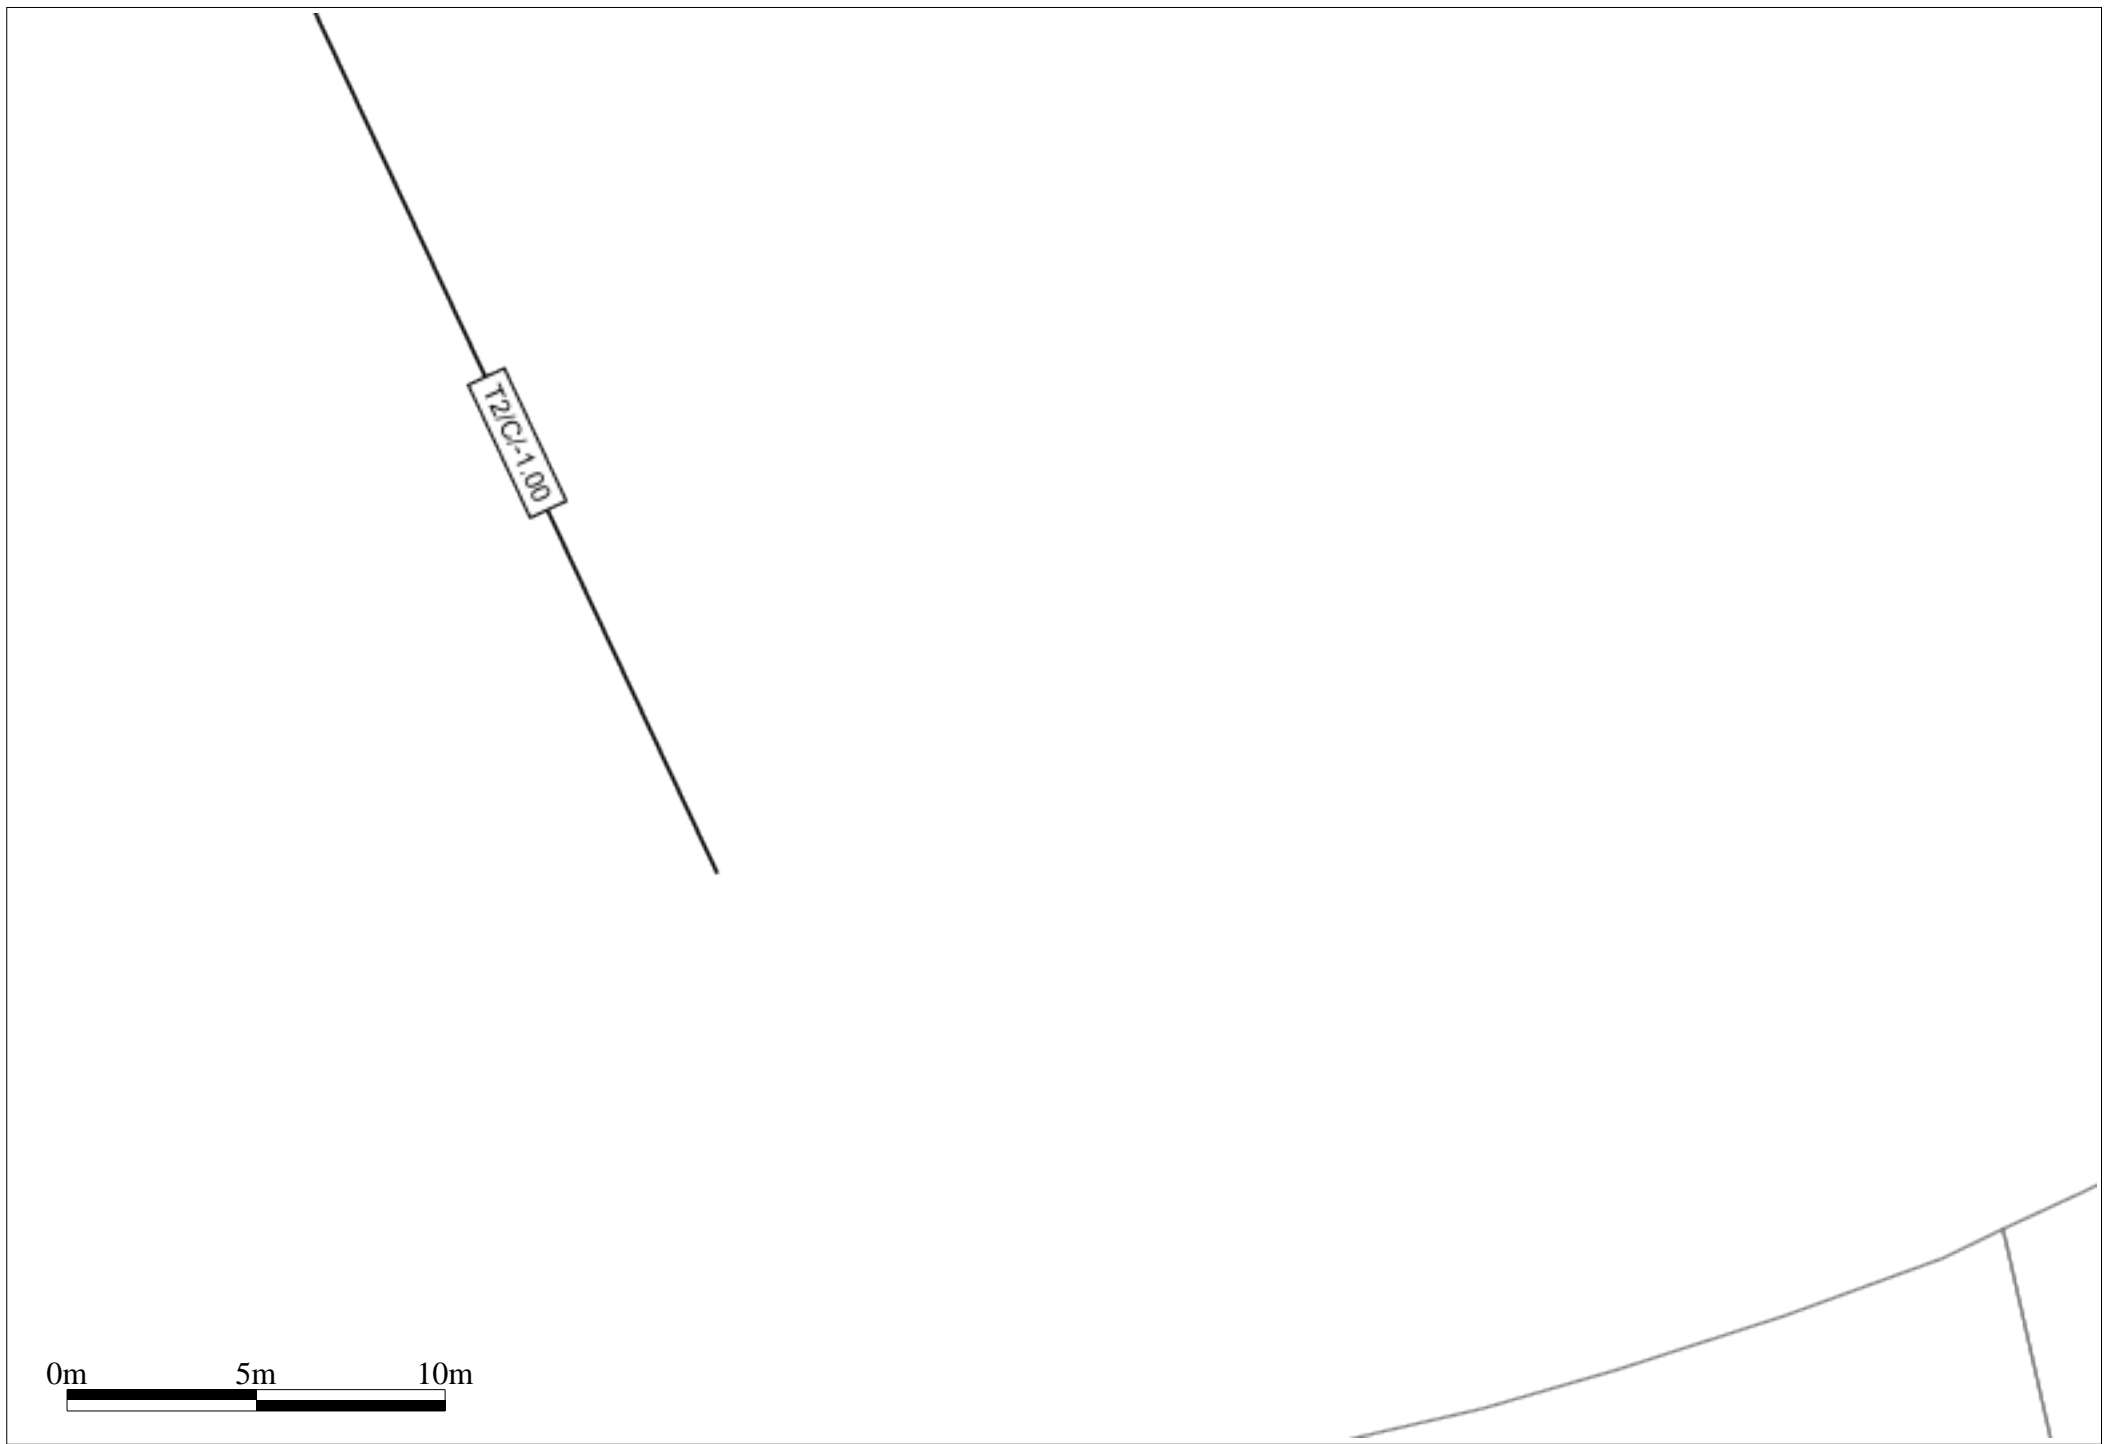


## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/-1.0	C	-1.00	43.78	Inconnu	Eaux pluviales	Inconnu	19/01/2024	LORETTE,AUTOROUTE A 47 A 47



## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/-1.0	C	-1.00	40.66	Inconnu	Eaux pluviales	Inconnu	19/01/2024	LORETTE,RUE NOTRE DAME (VOIE COMMUNALE No 2)
T2	T2/C/400.	C	400.00	57.43	1.23	Unitaire	PVC	23/07/2020	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T3	T3/C/1000	C	1000.00	74.77	Inconnu	Eaux usées	Béton	19/01/2024	LORETTE,RUE ADELE BOURDON

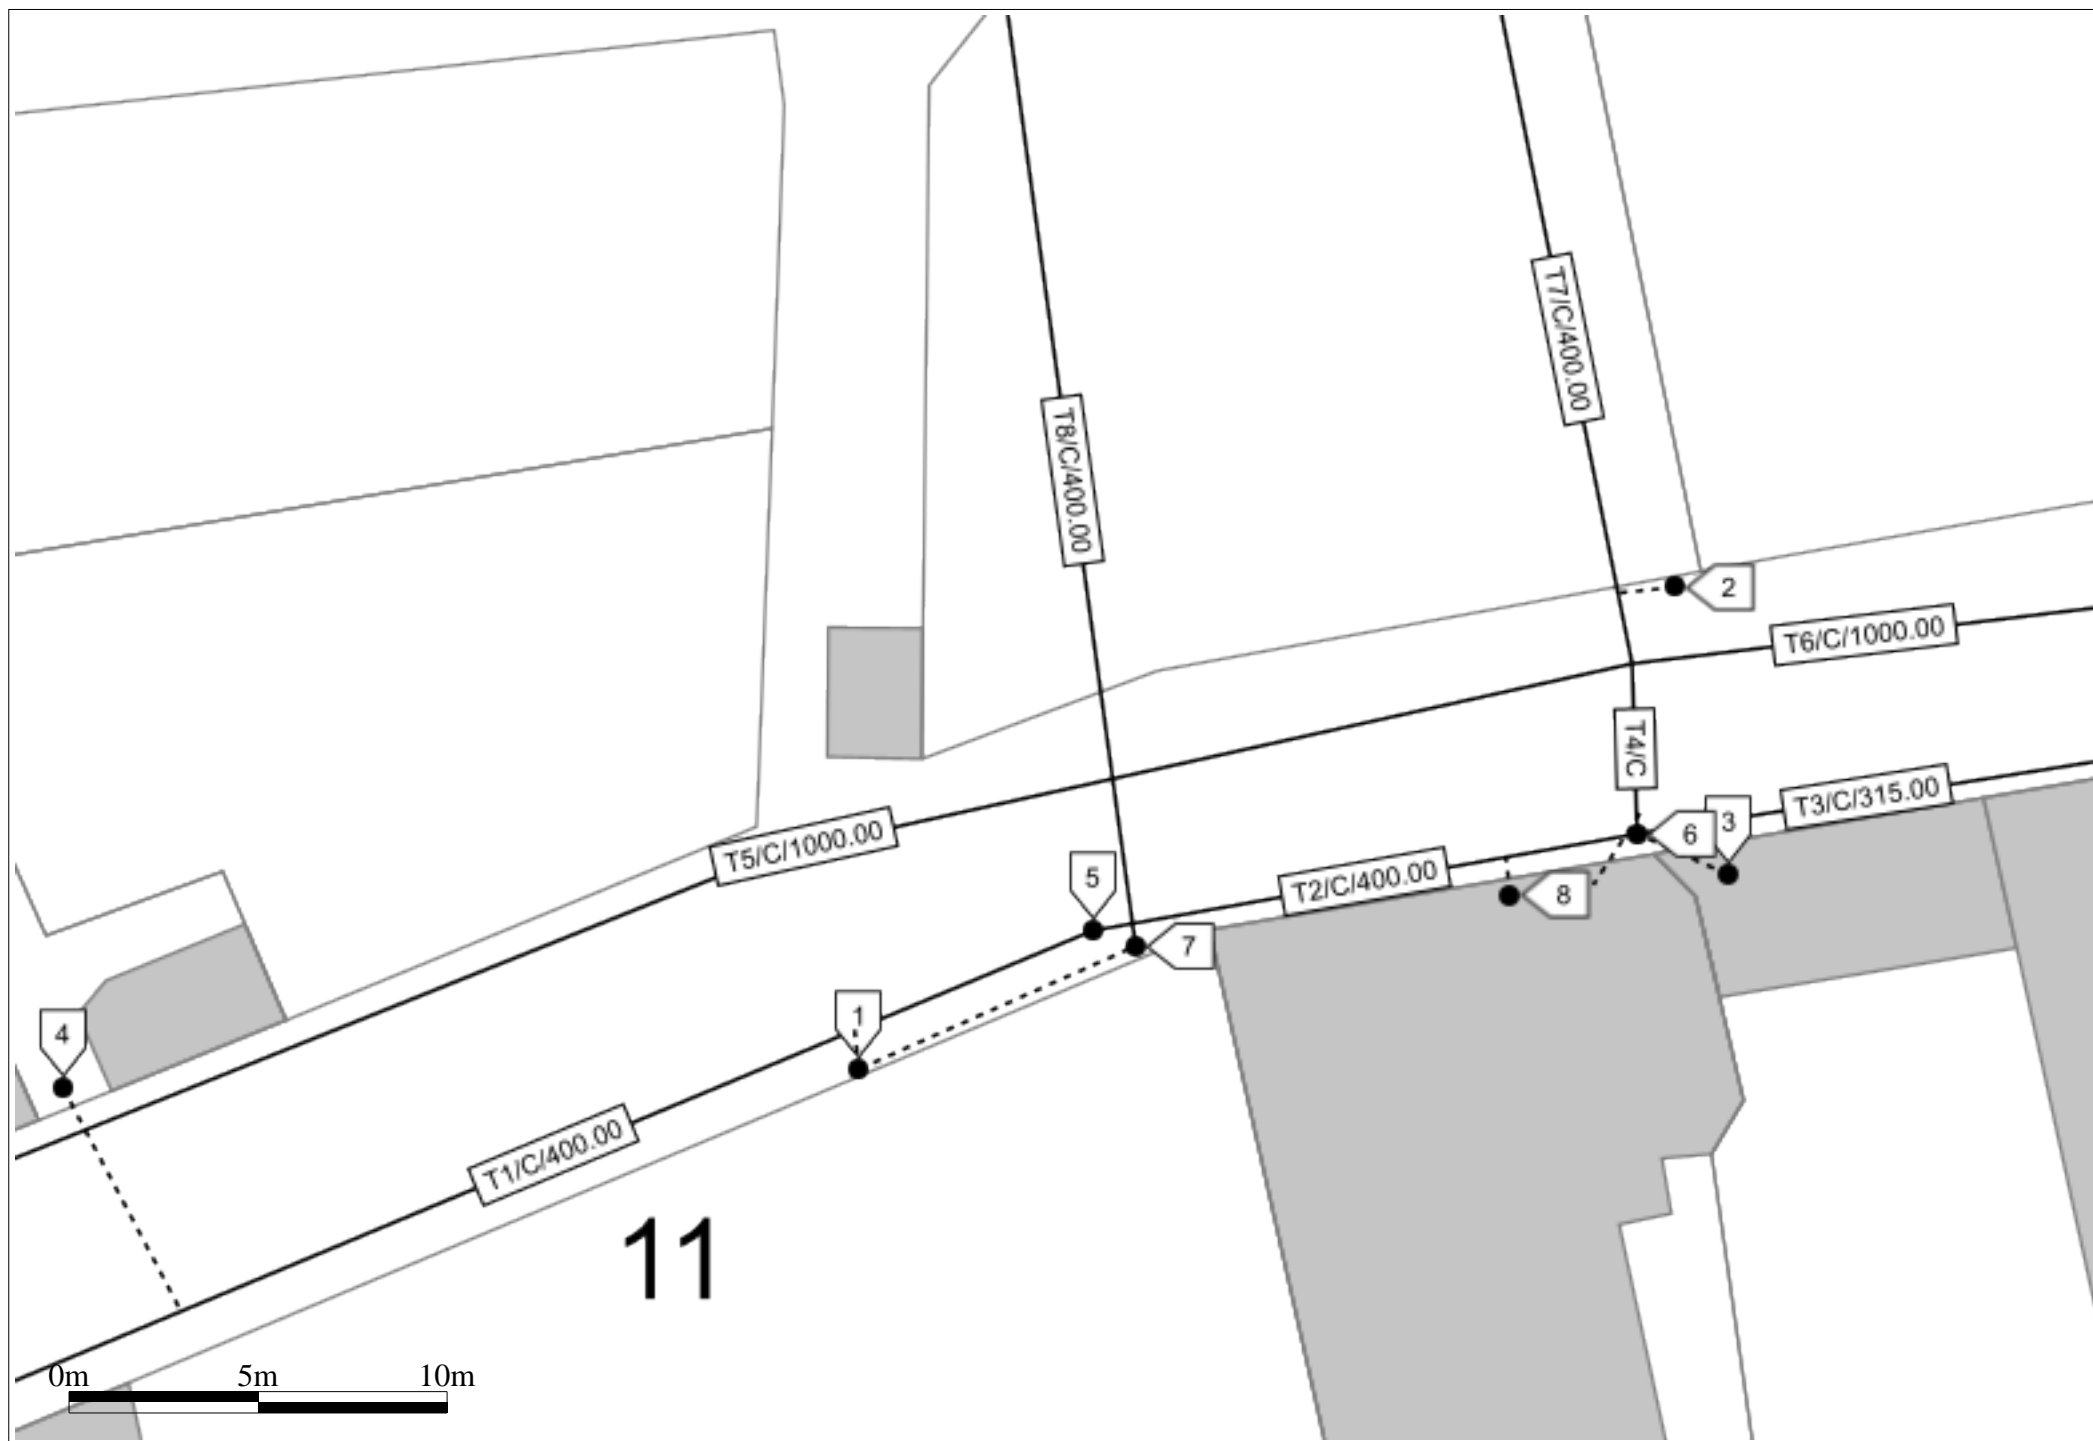




## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/400.	C	400.00	57.43	1.23	Unitaire	PVC	23/07/2020	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T2	T2/C/400.	C	400.00	14.63	1.45	Unitaire	PVC	23/07/2020	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T3	T3/C/315.	C	315.00	25.74	0.80	Unitaire	PVC	23/07/2020	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T4	T4/C/400.	C	400.00	4.50	1.55	Unitaire	PVC	19/01/2024	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T5	T5/C/1000	C	1000.00	74.77	Inconnu	Eaux usées	Béton	19/01/2024	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T6	T6/C/1000	C	1000.00	50.13	Inconnu	Eaux usées	Béton	19/01/2024	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T7	T7/C/400.	C	400.00	21.89	Inconnu	Eaux pluviales	PVC	19/01/2024	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T8	T8/C/400.	C	400.00	26.27	0.95	Eaux pluviales	PVC	19/01/2024	LORETTE,RUE ADELE BOURDON


## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	A	823641.78	6491939.40	260.39	07/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
2	A	823668.08	6491952.14	259.70	07/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
3	A	823665.78	6491945.88	259.77	07/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
4	A	823618.26	6491937.24	261.21	07/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
5	A	823647.96	6491942.49	259.55	07/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
6	A	823662.39	6491945.60	258.93	07/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
7	A	823649.12	6491942.66	260.06	07/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
8	A	823658.86	6491945.10	260.29	07/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm

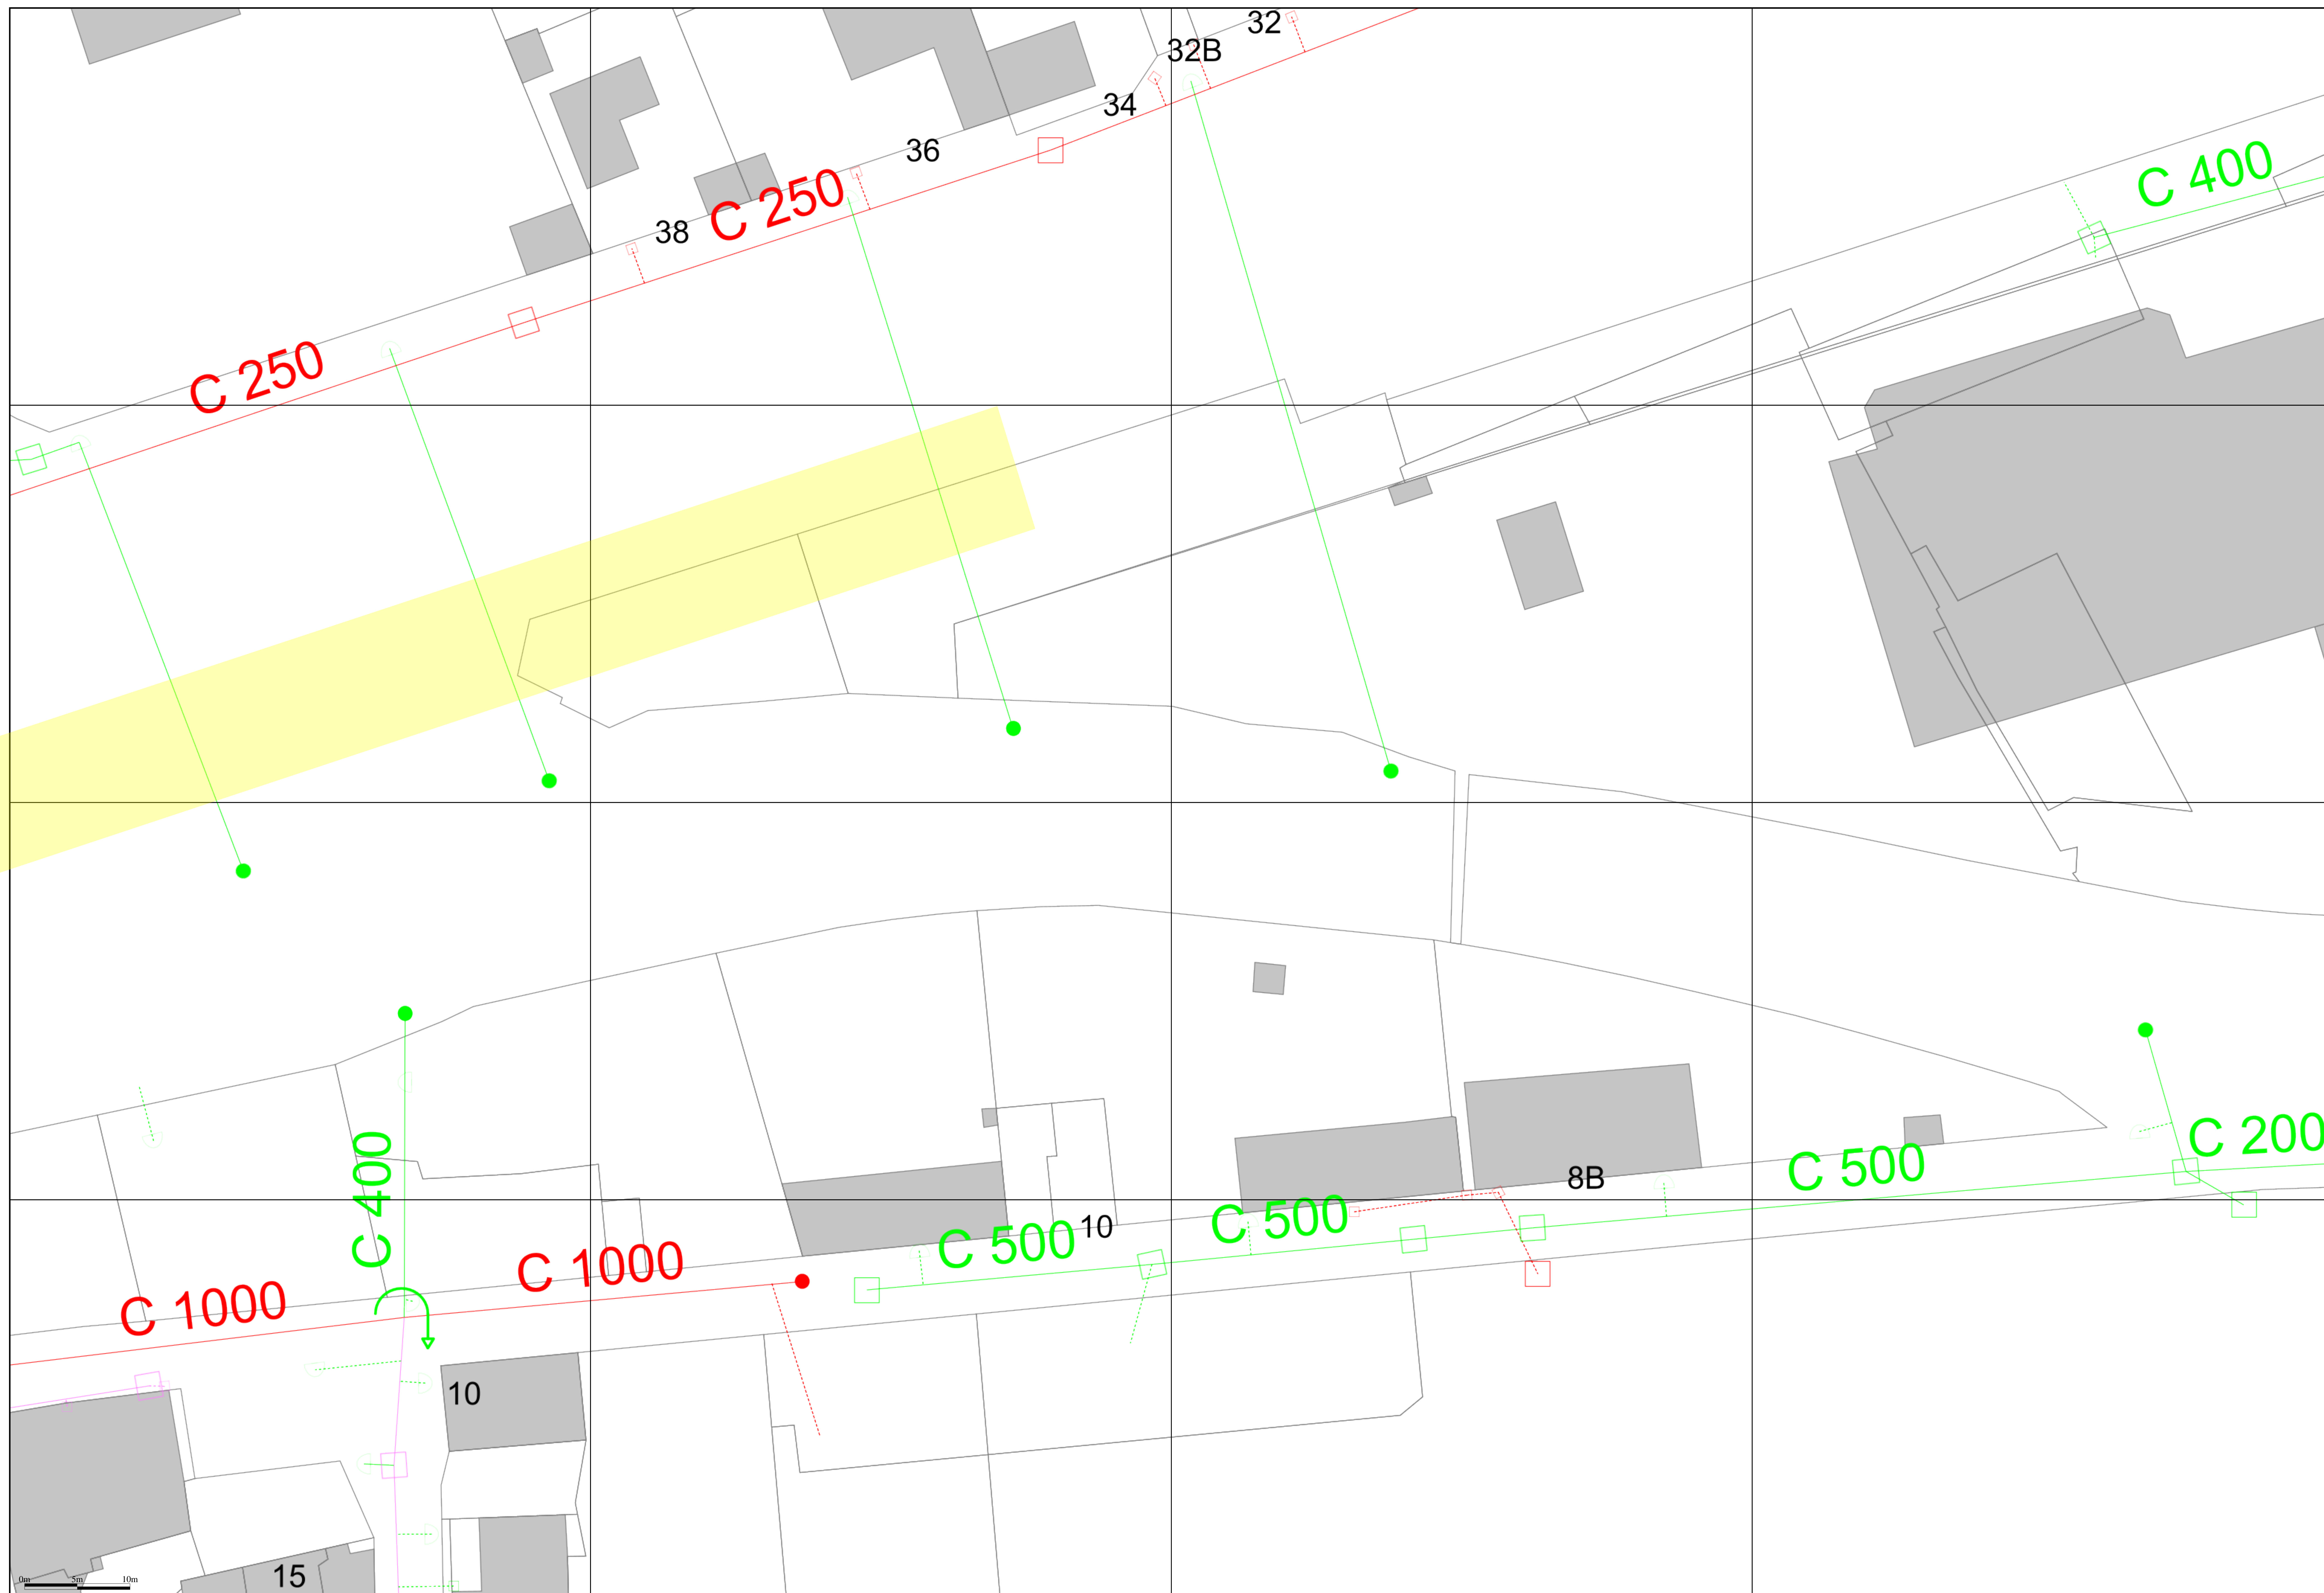

La zone d'emprise de chantier que vous nous avez déclarée est dessinée sur le plan en jaune.

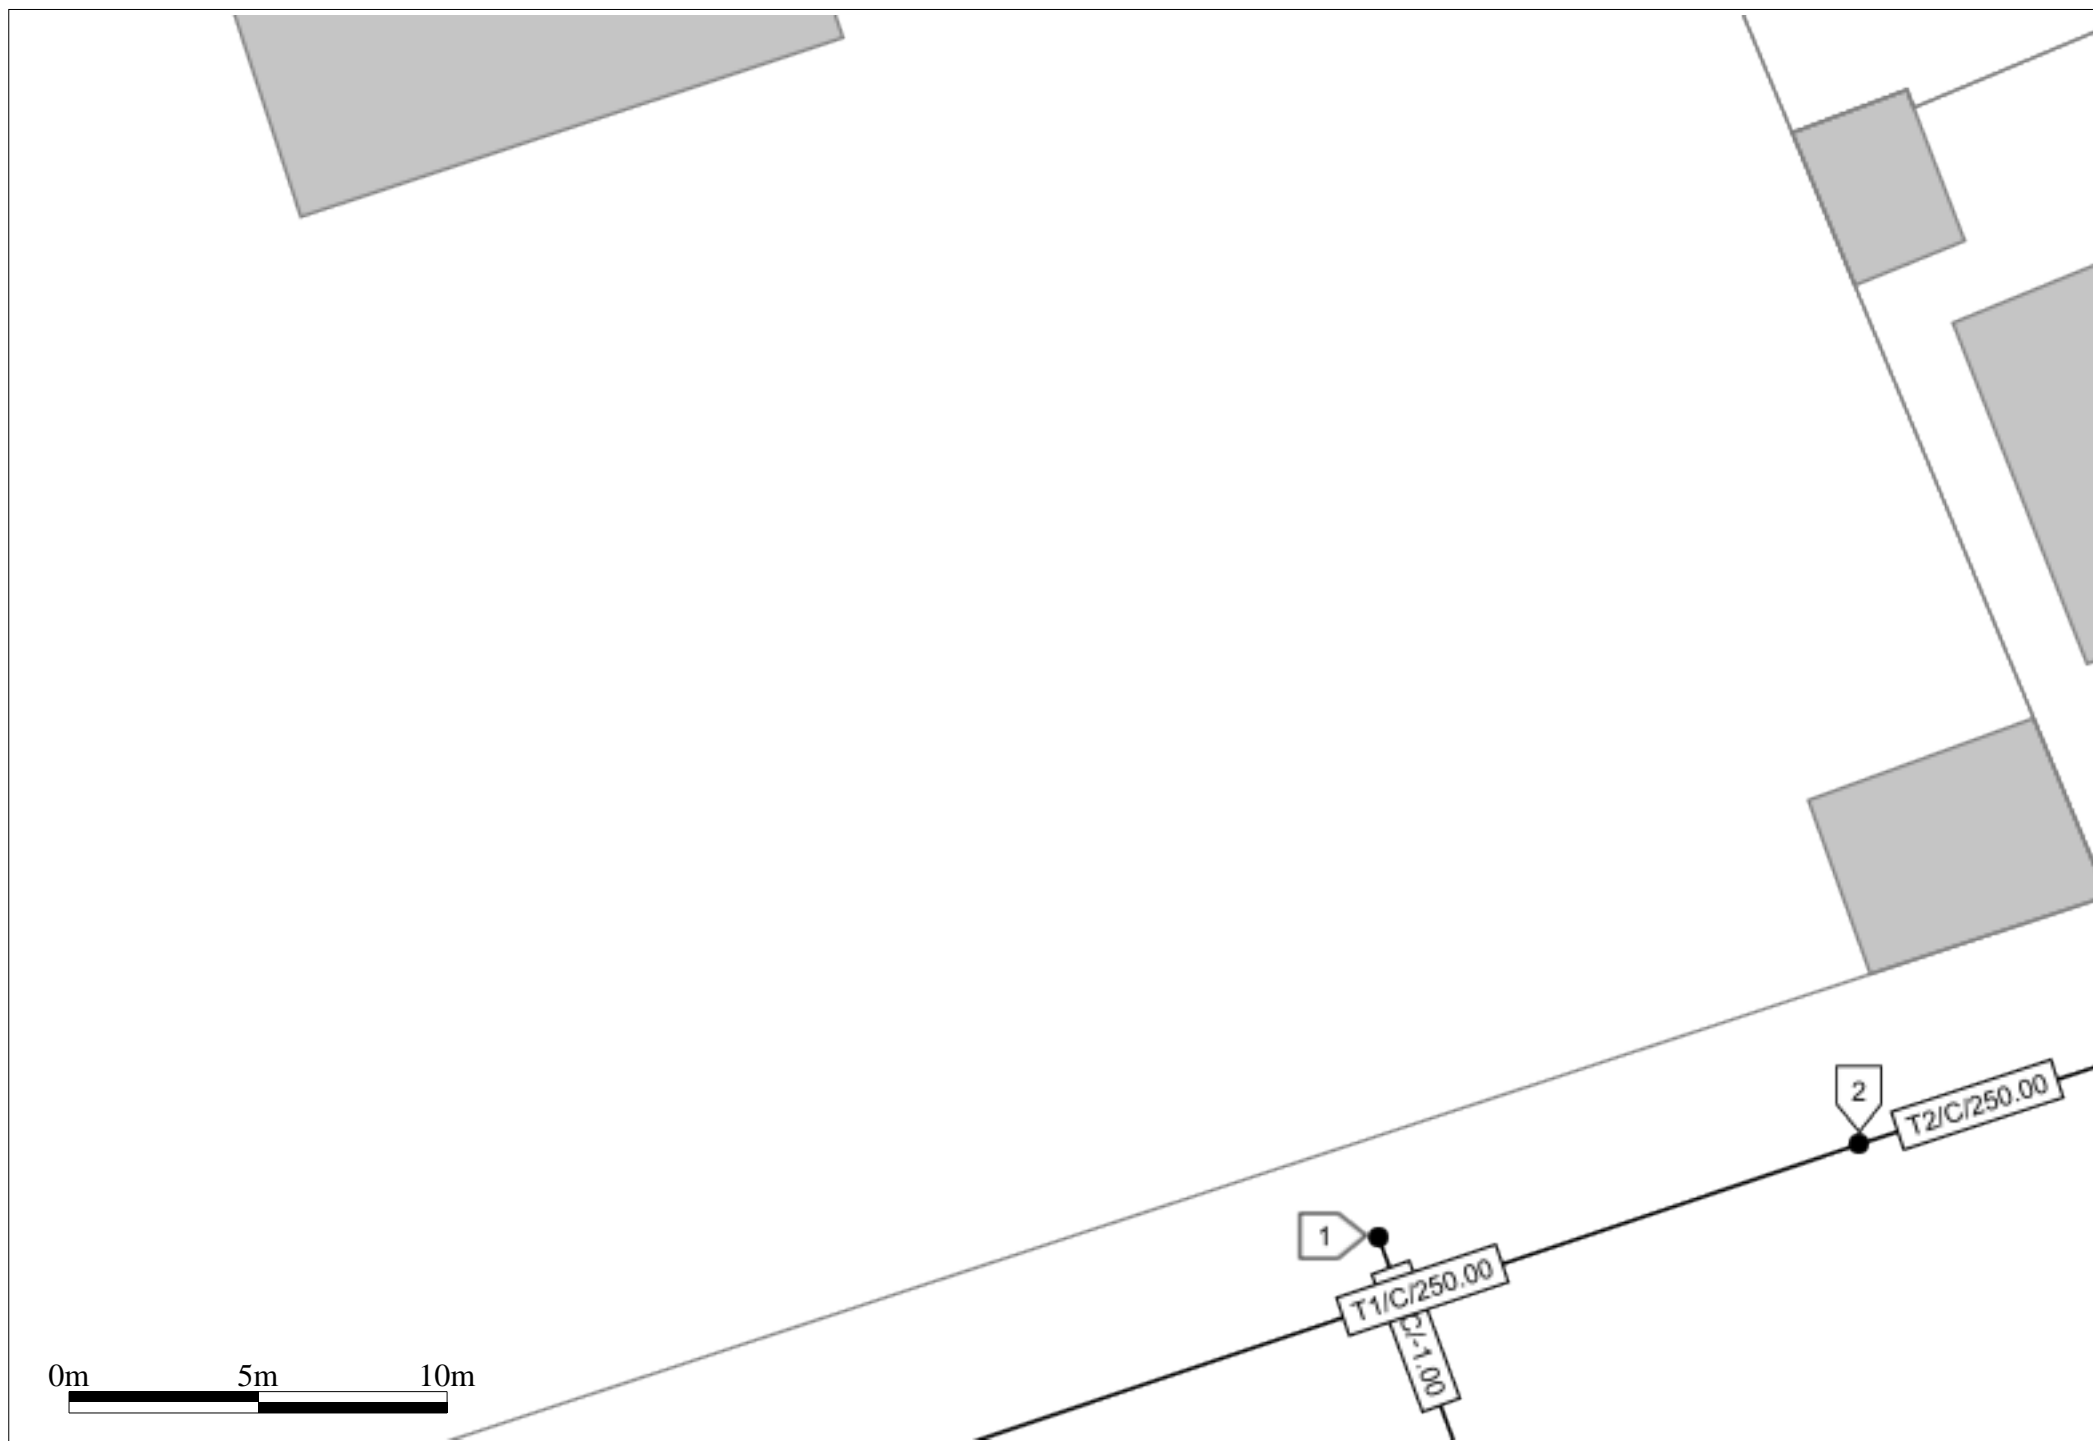


## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/250.	C	250.00	53.66	1.85	Eaux usées	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,VOIE COMMUNALE VC N2 - RUE NOTRE DAME
T2	T2/C/250.	C	250.00	52.58	2.38	Eaux usées	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE NOTRE DAME
T3	T3/C/-1.0	C	-1.00	43.71	Inconnu	Eaux pluviales	Inconnu	19/01/2024	LORETTE,VOIE COMMUNALE VC N2 - RUE NOTRE DAME

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	A	823710.61	6492048.02	260.52	22/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
2	A	823723.33	6492050.42	259.34	09/03/2018	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm

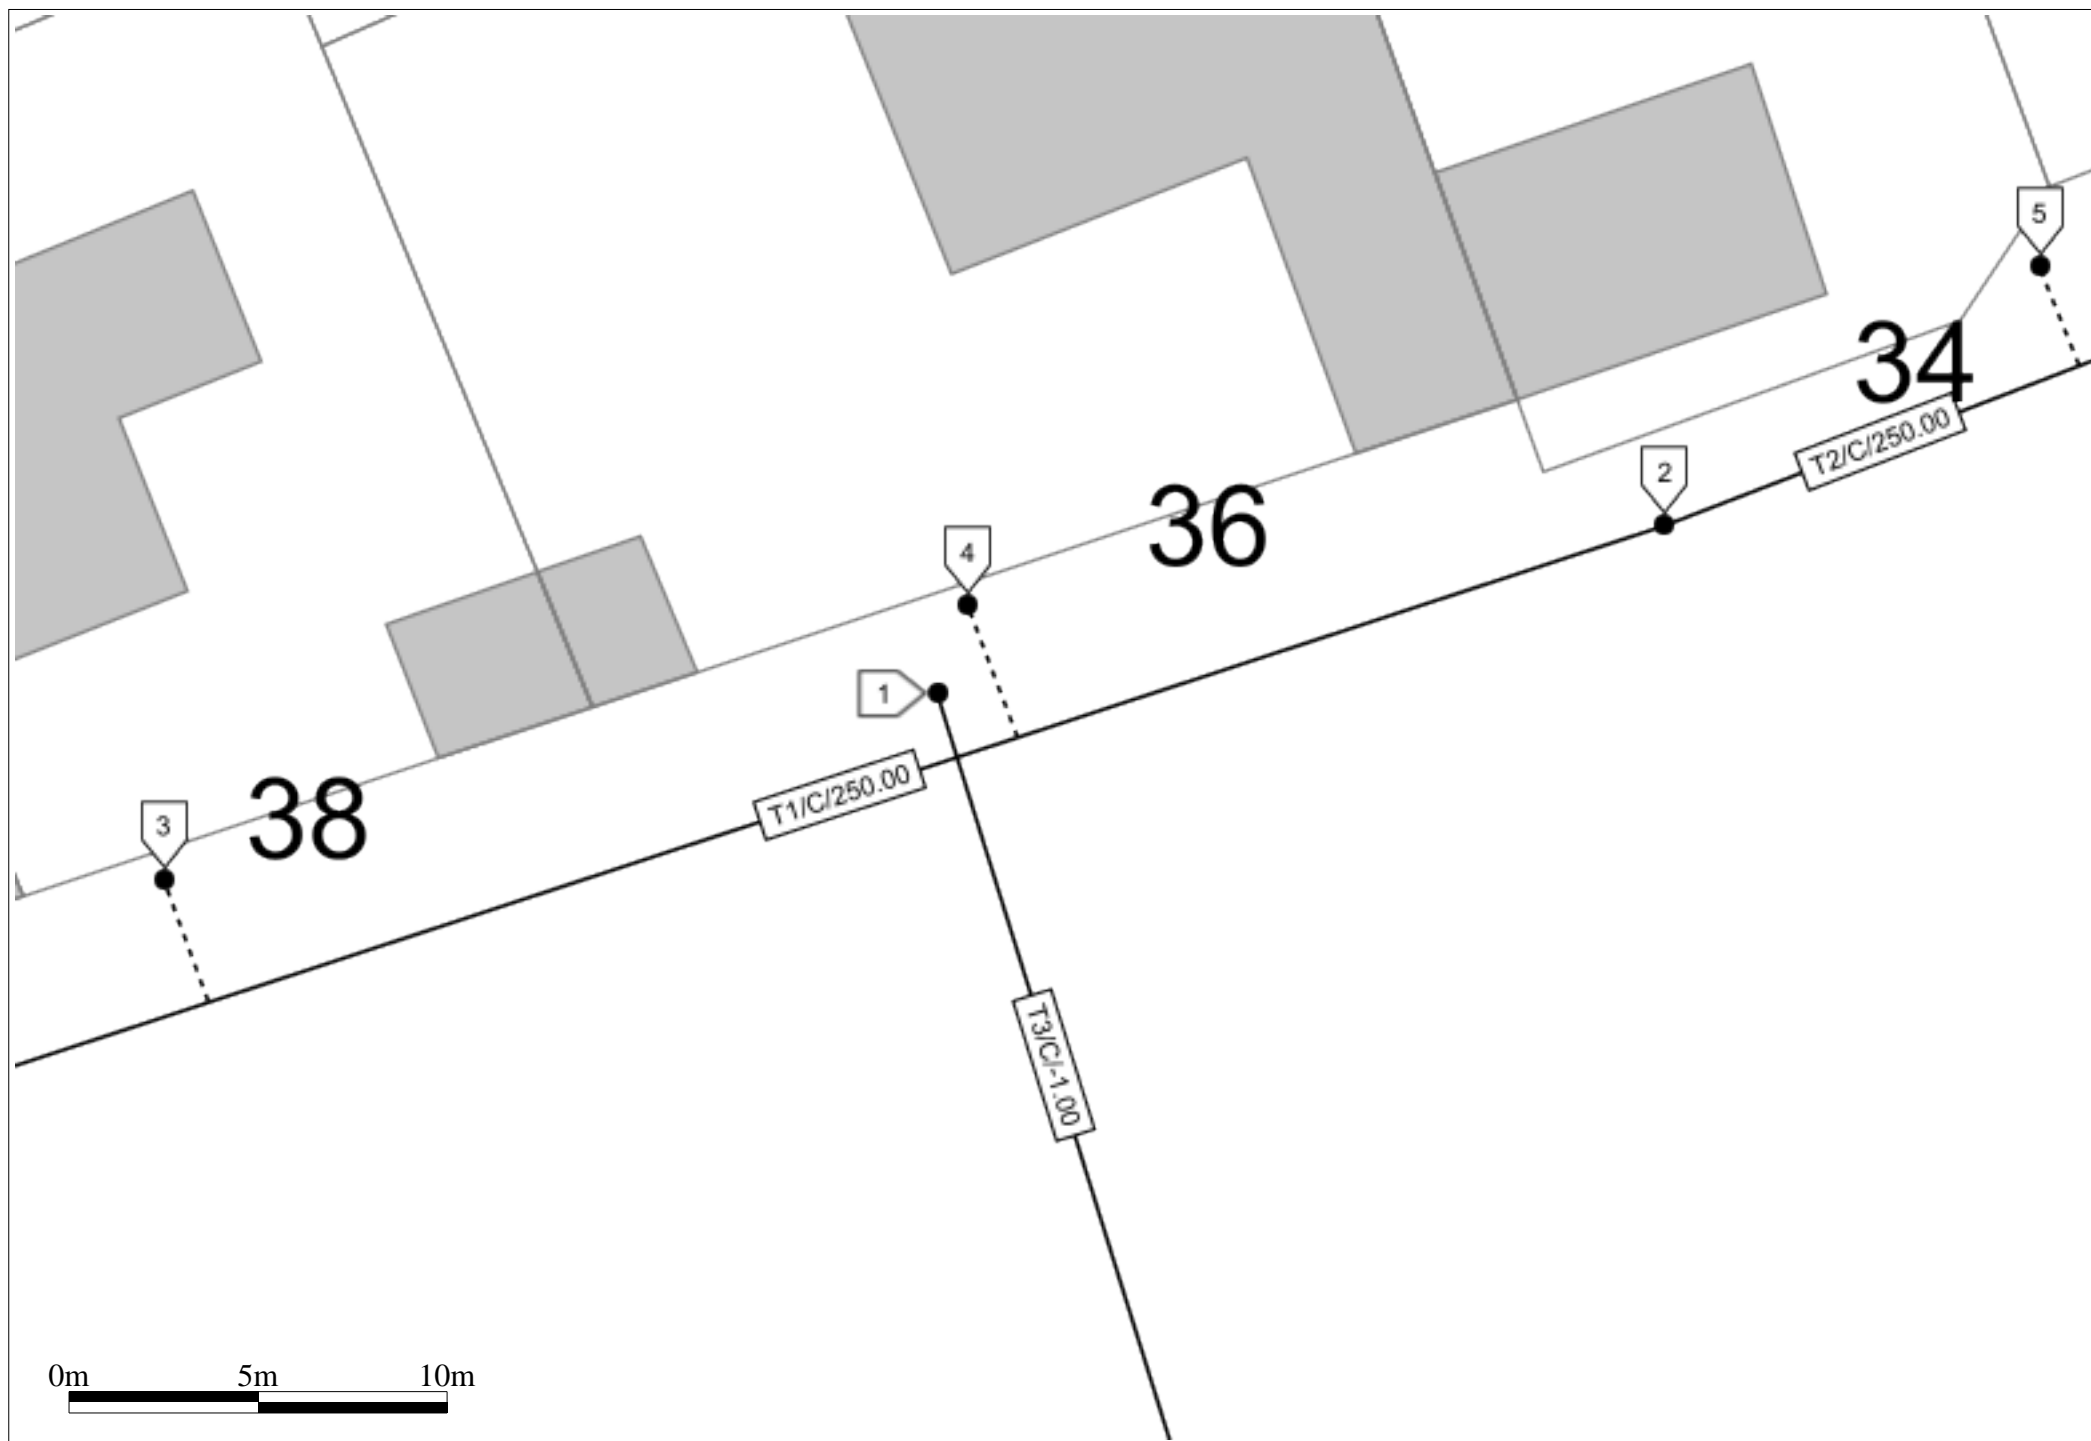

## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS


INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/250.	C	250.00	52.58	2.38	Eaux usées	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE NOTRE DAME
T2	T2/C/250.	C	250.00	50.88	2.55	Eaux usées	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE NOTRE DAME
T3	T3/C/-1.0	C	-1.00	52.79	Inconnu	Eaux pluviales	Inconnu	23/07/2020	LORETTE,AUTOROUTE A 47

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	A	823754.07	6492062.35	261.03	22/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
2	A	823773.31	6492066.78	258.99	09/03/2018	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
3	A	823733.61	6492057.47	260.59	22/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
4	A	823754.89	6492064.68	260.96	22/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
5	A	823783.21	6492073.65	260.15	22/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm



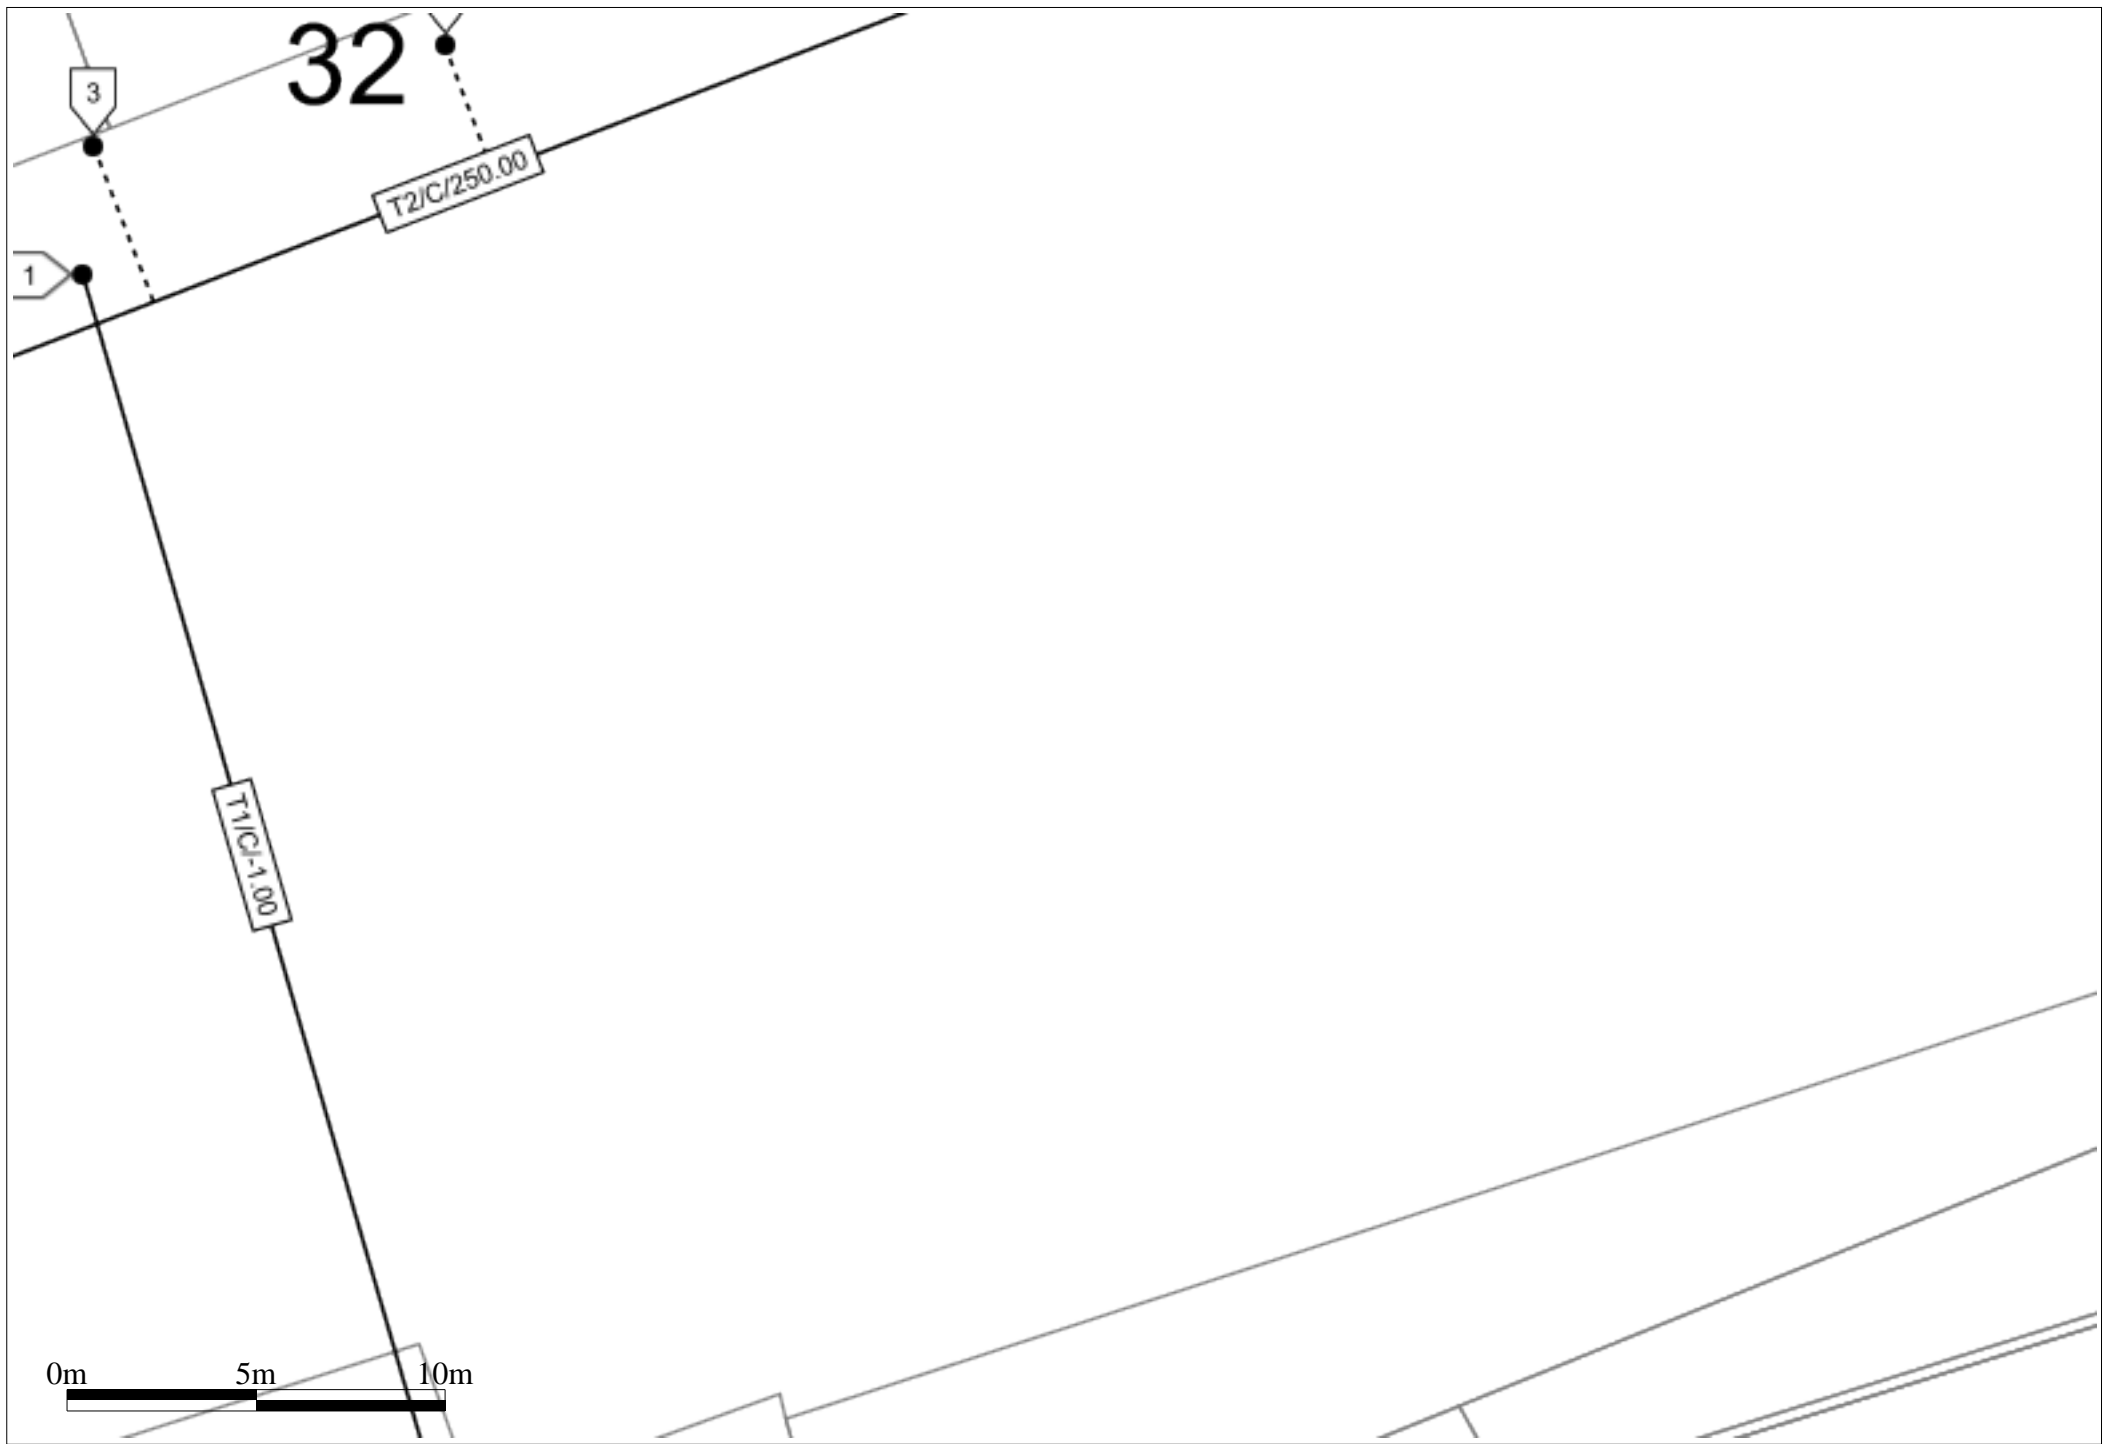


## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/-1.0	C	-1.00	68.13	Inconnu	Eaux pluviales	Inconnu	19/01/2024	LORETTE,AUTOROUTE A 47 A 47
T2	T2/C/250.	C	250.00	50.88	2.55	Eaux usées	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE NOTRE DAME

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	A	823789.15	6492074.30	260.84	22/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
2	A	823796.22	6492079.43	260.10	22/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
3	A	823787.25	6492076.67	260.56	31/10/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm

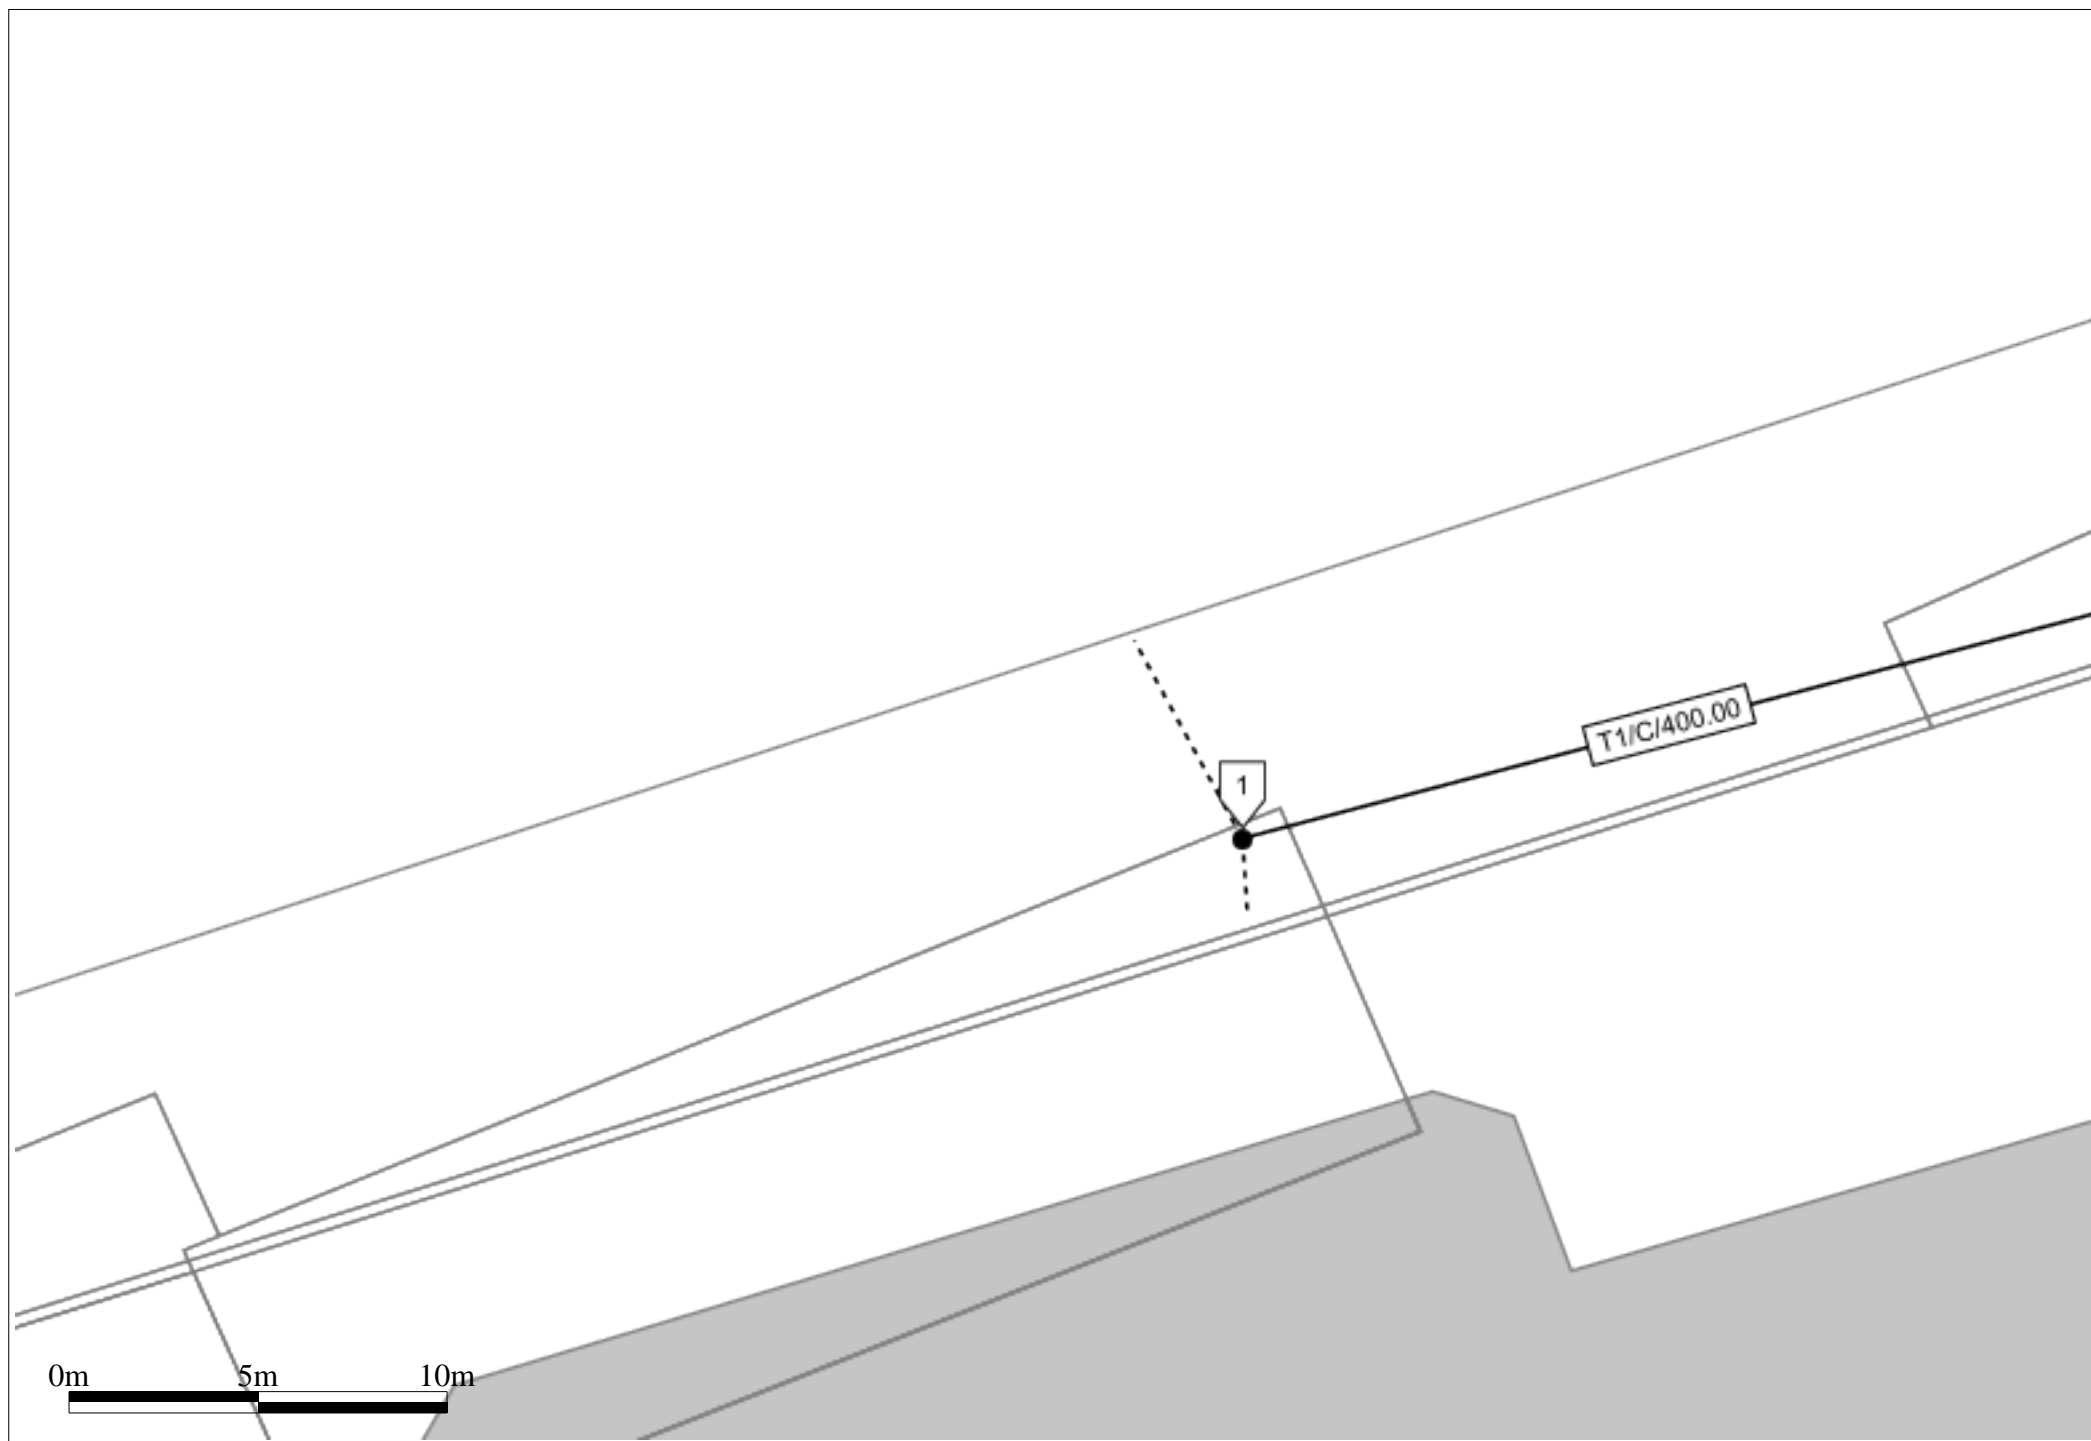


## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/400.	C	400.00	37.21	1.30	Eaux pluviales	Béton	05/08/2021	LORETTE,VOIE COMMUNALE VC N2 - RUE MAX DORMOY

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	A	823874.99	6492058.74	258.77	20/11/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm

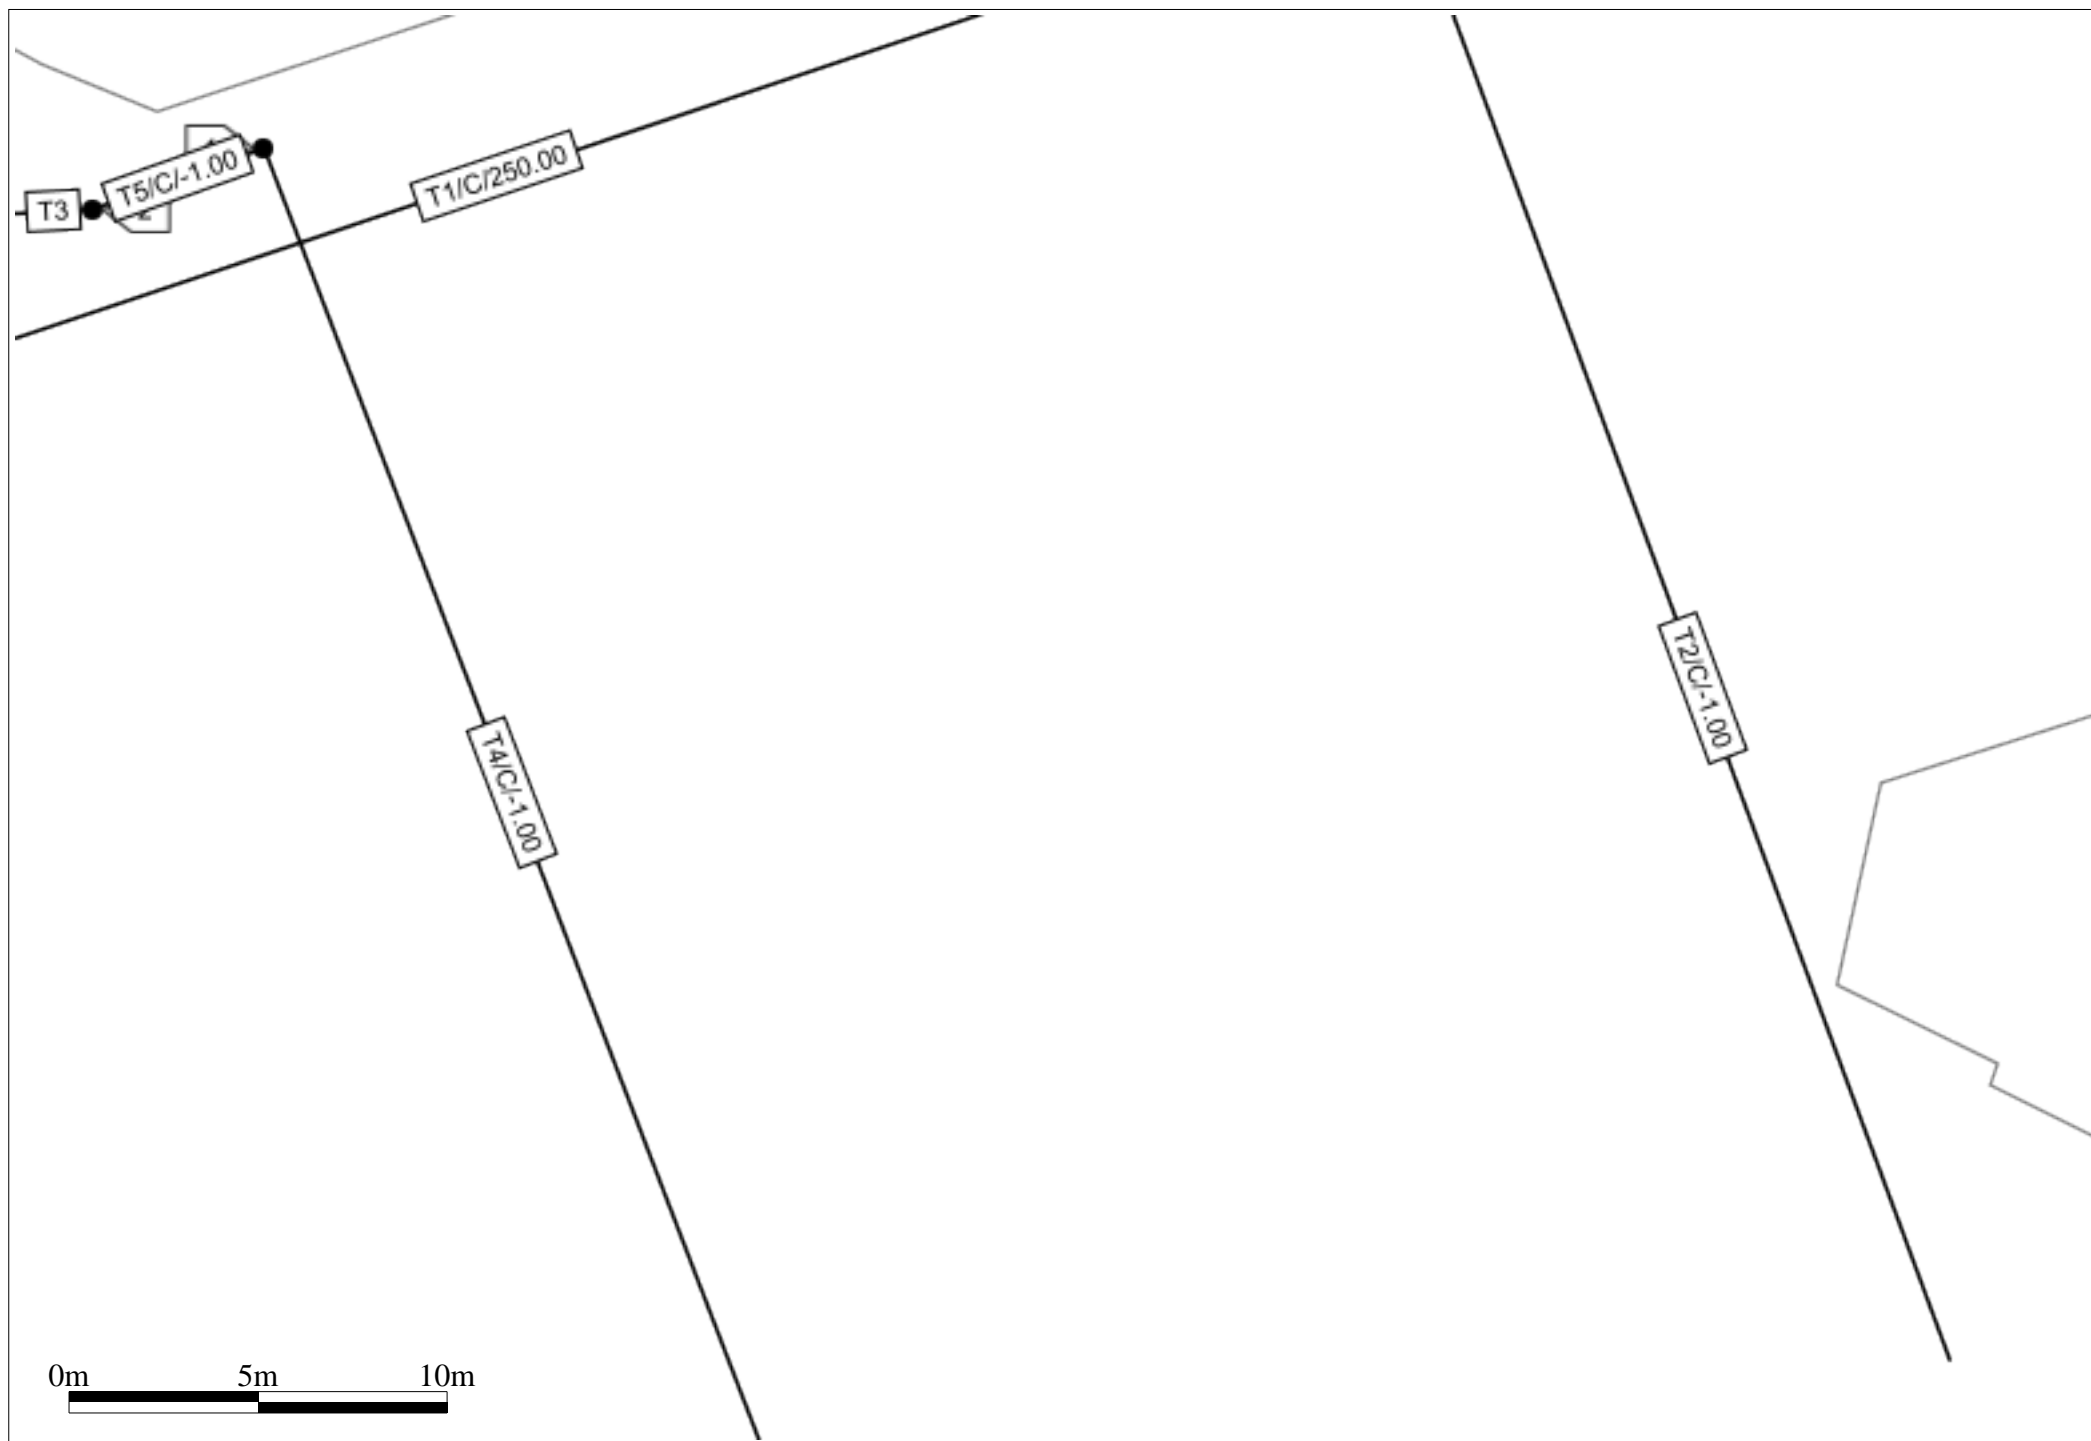


## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/250.	C	250.00	53.66	1.85	Eaux usées	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,VOIE COMMUNALE VC N2 - RUE NOTRE DAME
T2	T2/C/-1.0	C	-1.00	43.71	Inconnu	Eaux pluviales	Inconnu	19/01/2024	LORETTE,VOIE COMMUNALE VC N2 - RUE NOTRE DAME
T3	T3/C/-1.0	C	-1.00	5.66	1.02	Eaux pluviales	Amiante ciment	19/01/2024	LORETTE,VOIE COMMUNALE VC N2 - RUE NOTRE DAME
T4	T4/C/-1.0	C	-1.00	43.51	Inconnu	Eaux pluviales	Amiante ciment	19/01/2024	LORETTE,VOIE COMMUNALE VC N2 - RUE NOTRE DAME
T5	T5/C/-1.0	C	-1.00	4.84	1.54	Eaux pluviales	Amiante ciment	19/01/2024	LORETTE,VOIE COMMUNALE VC N2 - RUE NOTRE DAME

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 


Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	A	823681.35	6492038.88	260.82	22/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
2	A	823676.63	6492037.48	261.21	22/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm

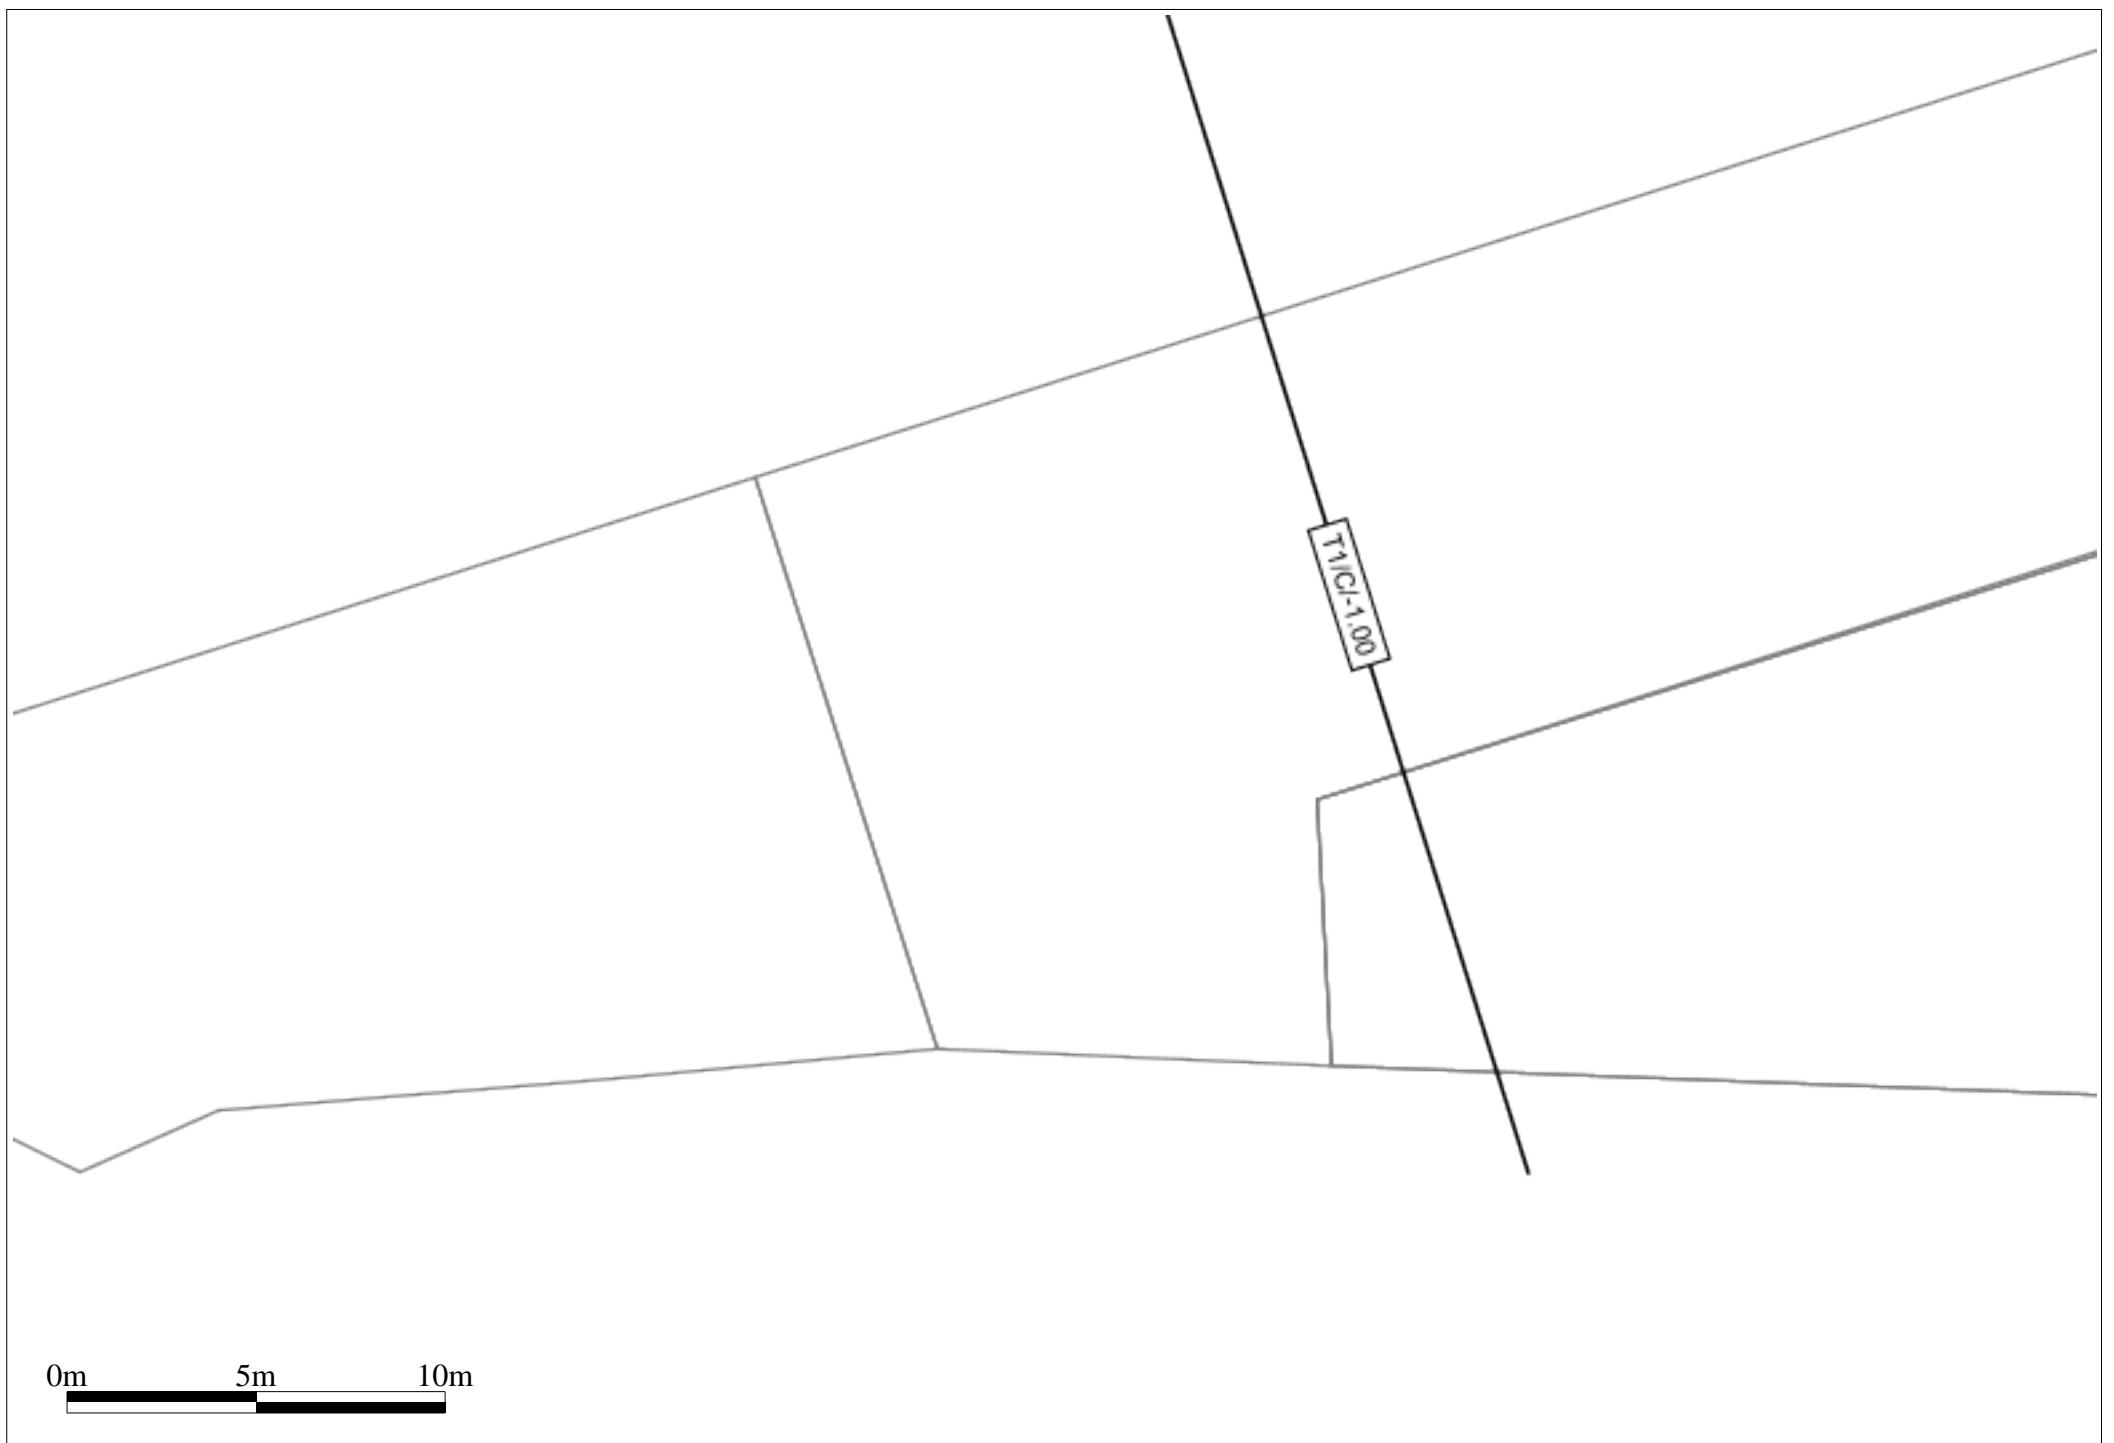

## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/-1.0	C	-1.00	52.79	Inconnu	Eaux pluviales	Inconnu	23/07/2020	LORETTE,AUTOROUTE A 47



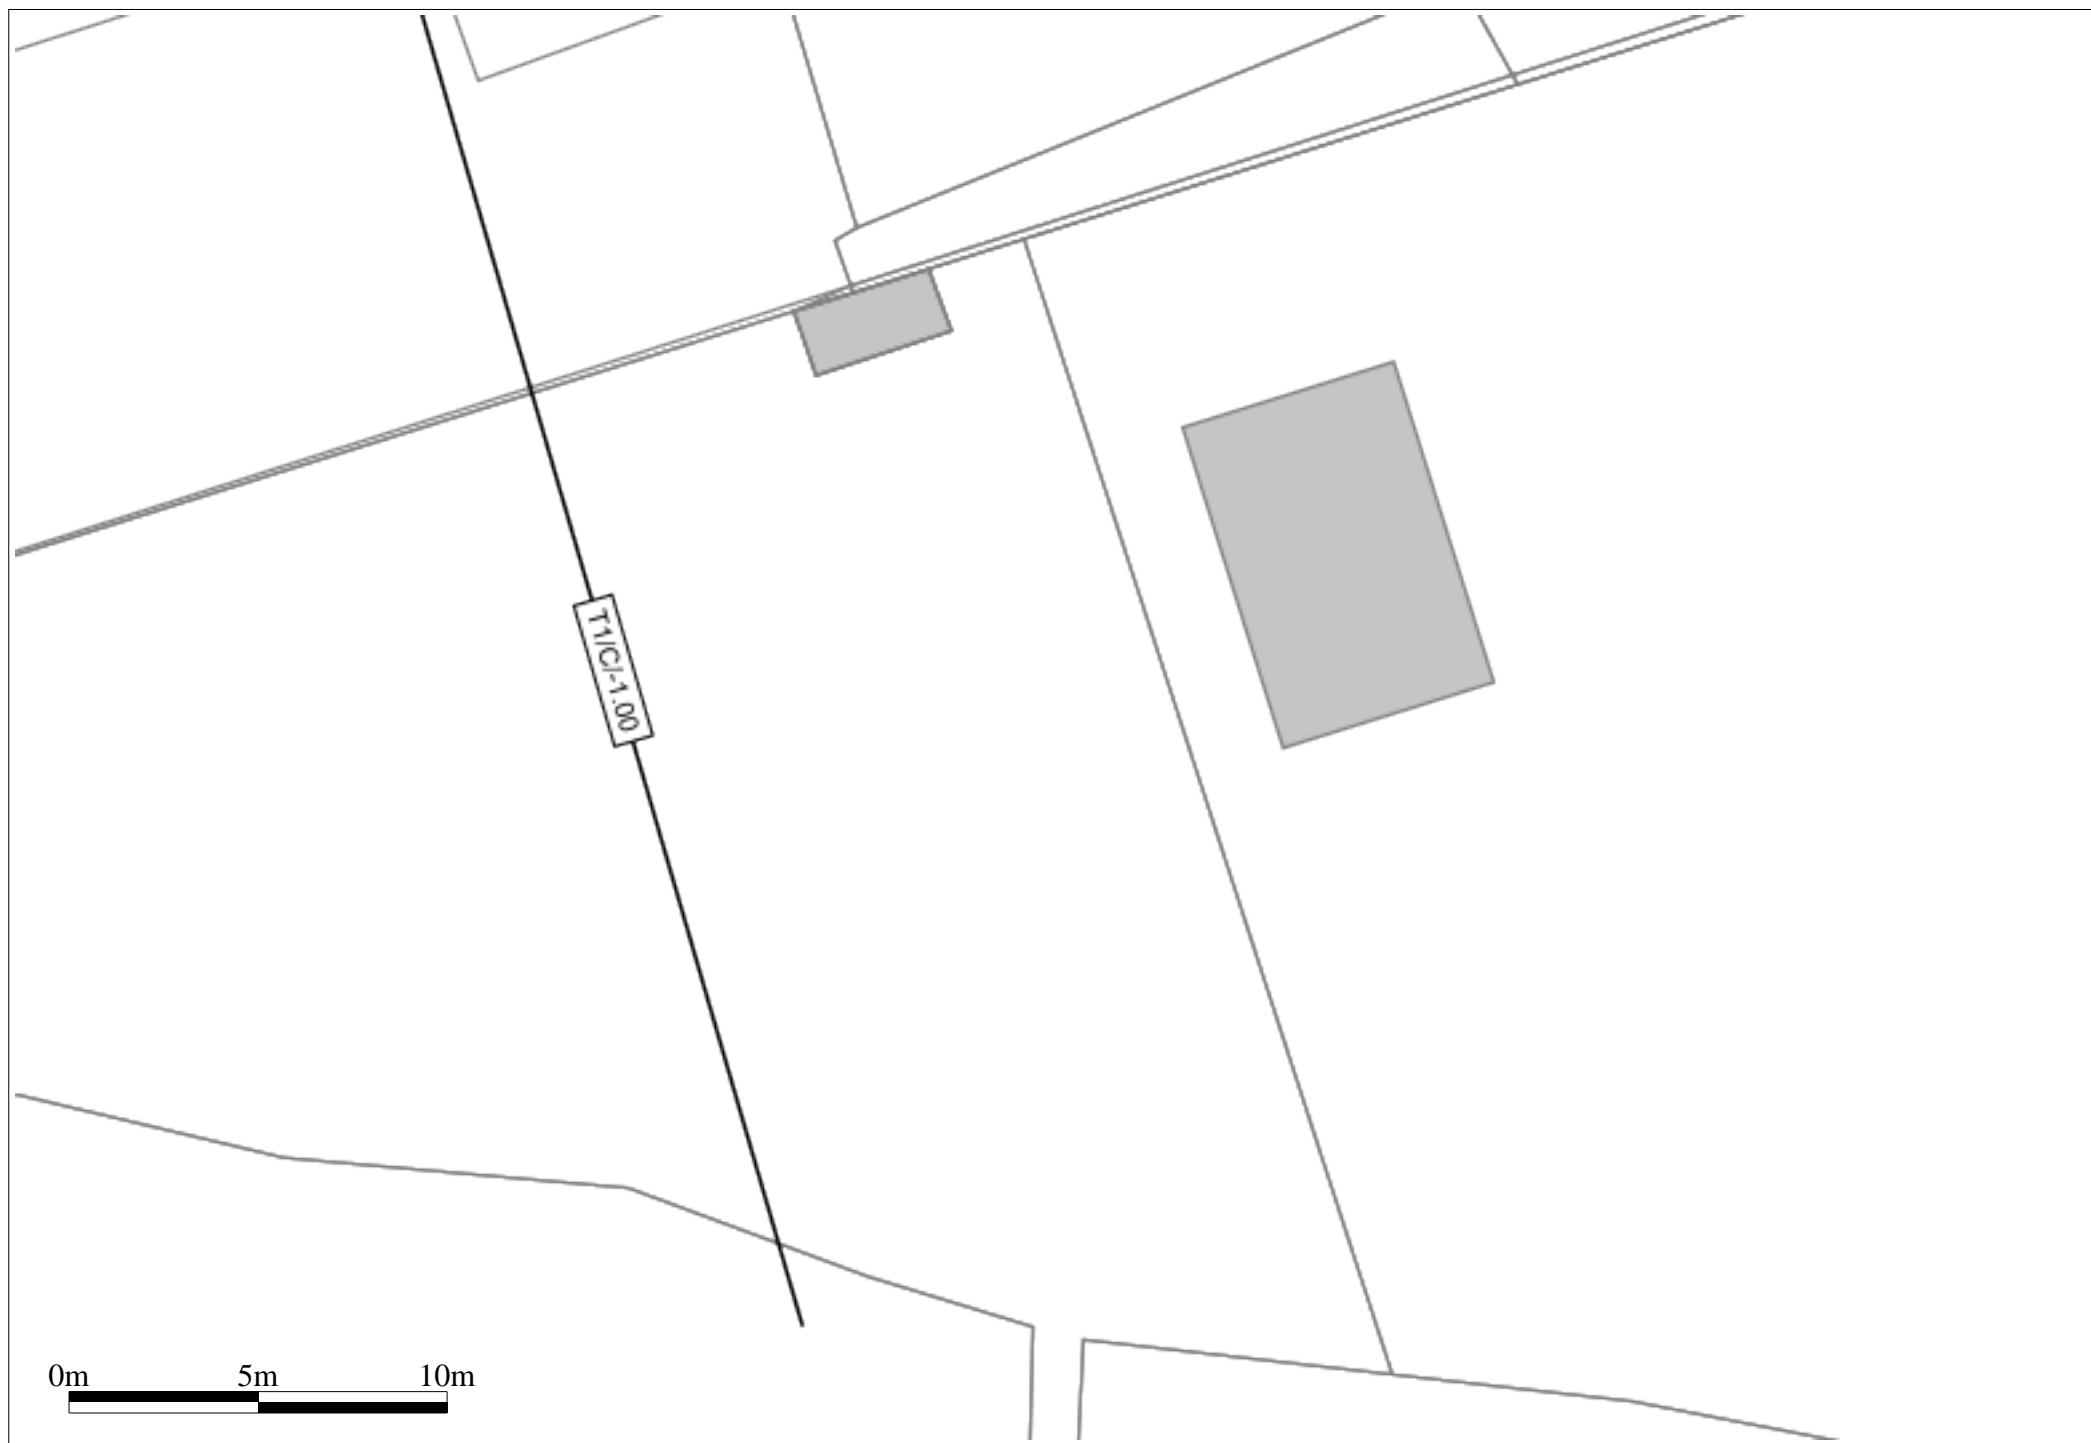

## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/-1.0	C	-1.00	68.13	Inconnu	Eaux pluviales	Inconnu	19/01/2024	LORETTE,AUTOROUTE A 47 A 47




## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/-1.0	C	-1.00	43.51	Inconnu	Eaux pluviales	Amiante ciment	19/01/2024	LORETTE,VOIE COMMUNALE VC N2 - RUE NOTRE DAME
T2	T2/C/400.	C	400.00	22.30	Inconnu	Eaux pluviales	PVC	19/01/2024	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T3	T3/C/400.	C	400.00	6.52	Inconnu	Eaux pluviales	PVC	19/01/2024	LORETTE,RUE ADELE BOURDON

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	A	823688.23	6491972.85	259.32	07/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
2	A	823712.08	6491978.41	259.46	07/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm

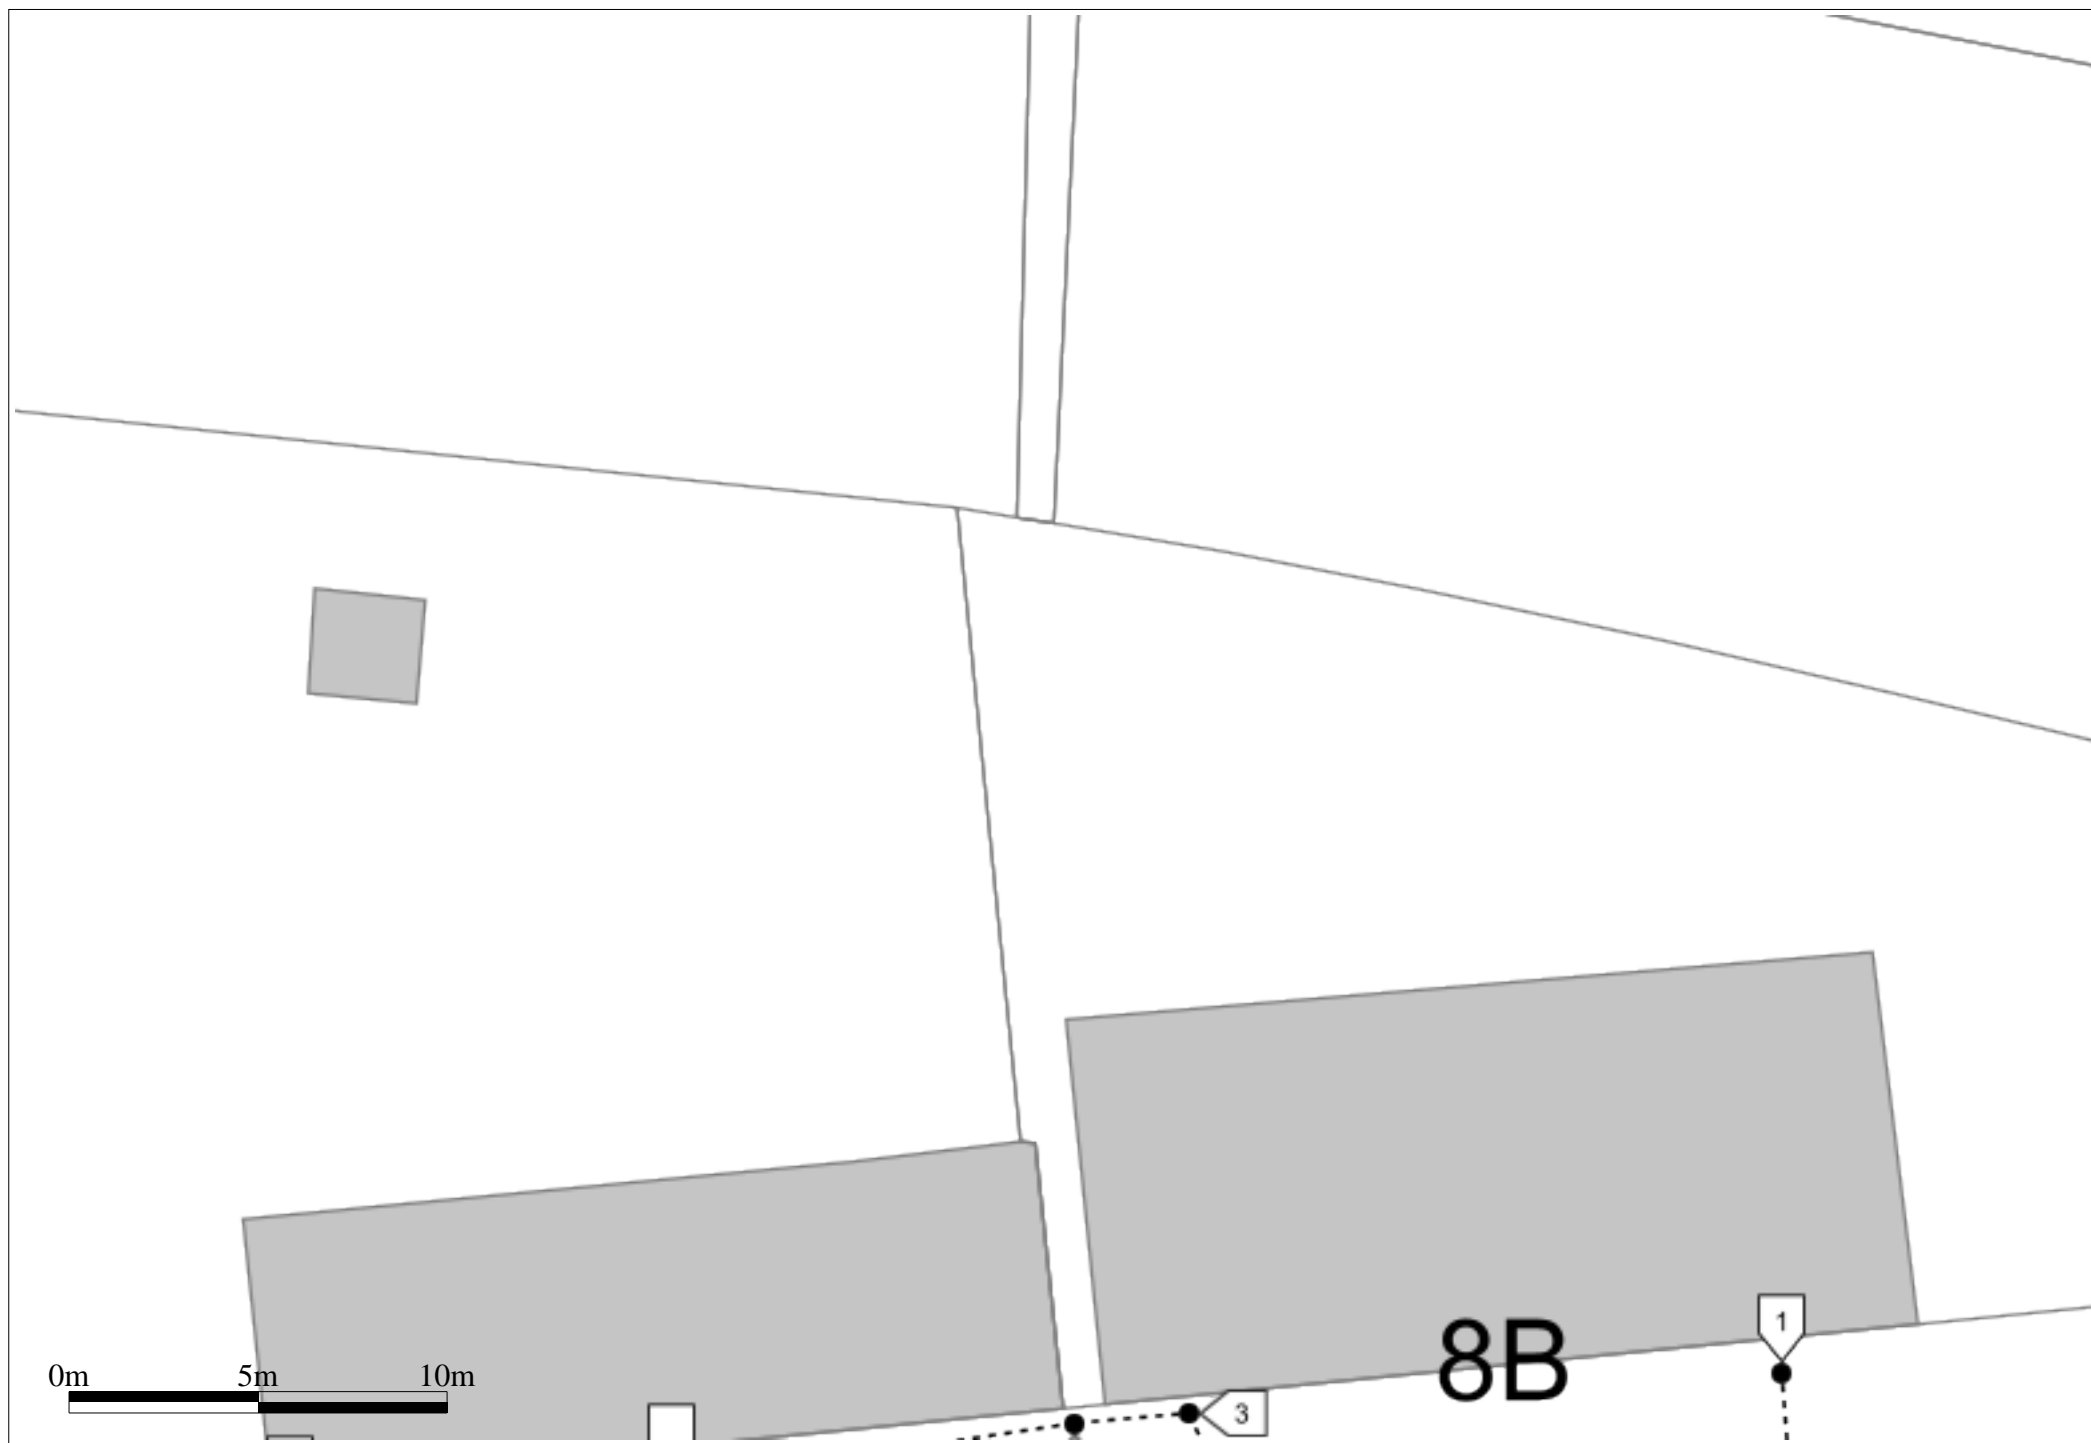

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	A	823831.51	6491969.00	258.01	04/12/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
2	A	823812.69	6491967.42	258.45	04/12/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
3	A	823815.60	6491967.67	258.46	04/12/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm



## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/500.	C	500.00	62.25	1.00	Eaux pluviales	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T2	T2/C/-1.0	C	-1.00	13.95	1.27	Eaux pluviales	Inconnu	19/01/2024	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T3	T3/C/200.	C	200.00	73.47	Inconnu	Eaux pluviales	Amiante ciment	19/01/2024	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T4	T4/C/-1.0	C	-1.00	6.33	Inconnu	Eaux pluviales	Inconnu	19/01/2024	LORETTE,RUE ADELE BOURDON

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	A	823876.63	6491974.60	257.51	21/06/2018	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
2	A	823881.07	6491969.97	256.84	04/12/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm



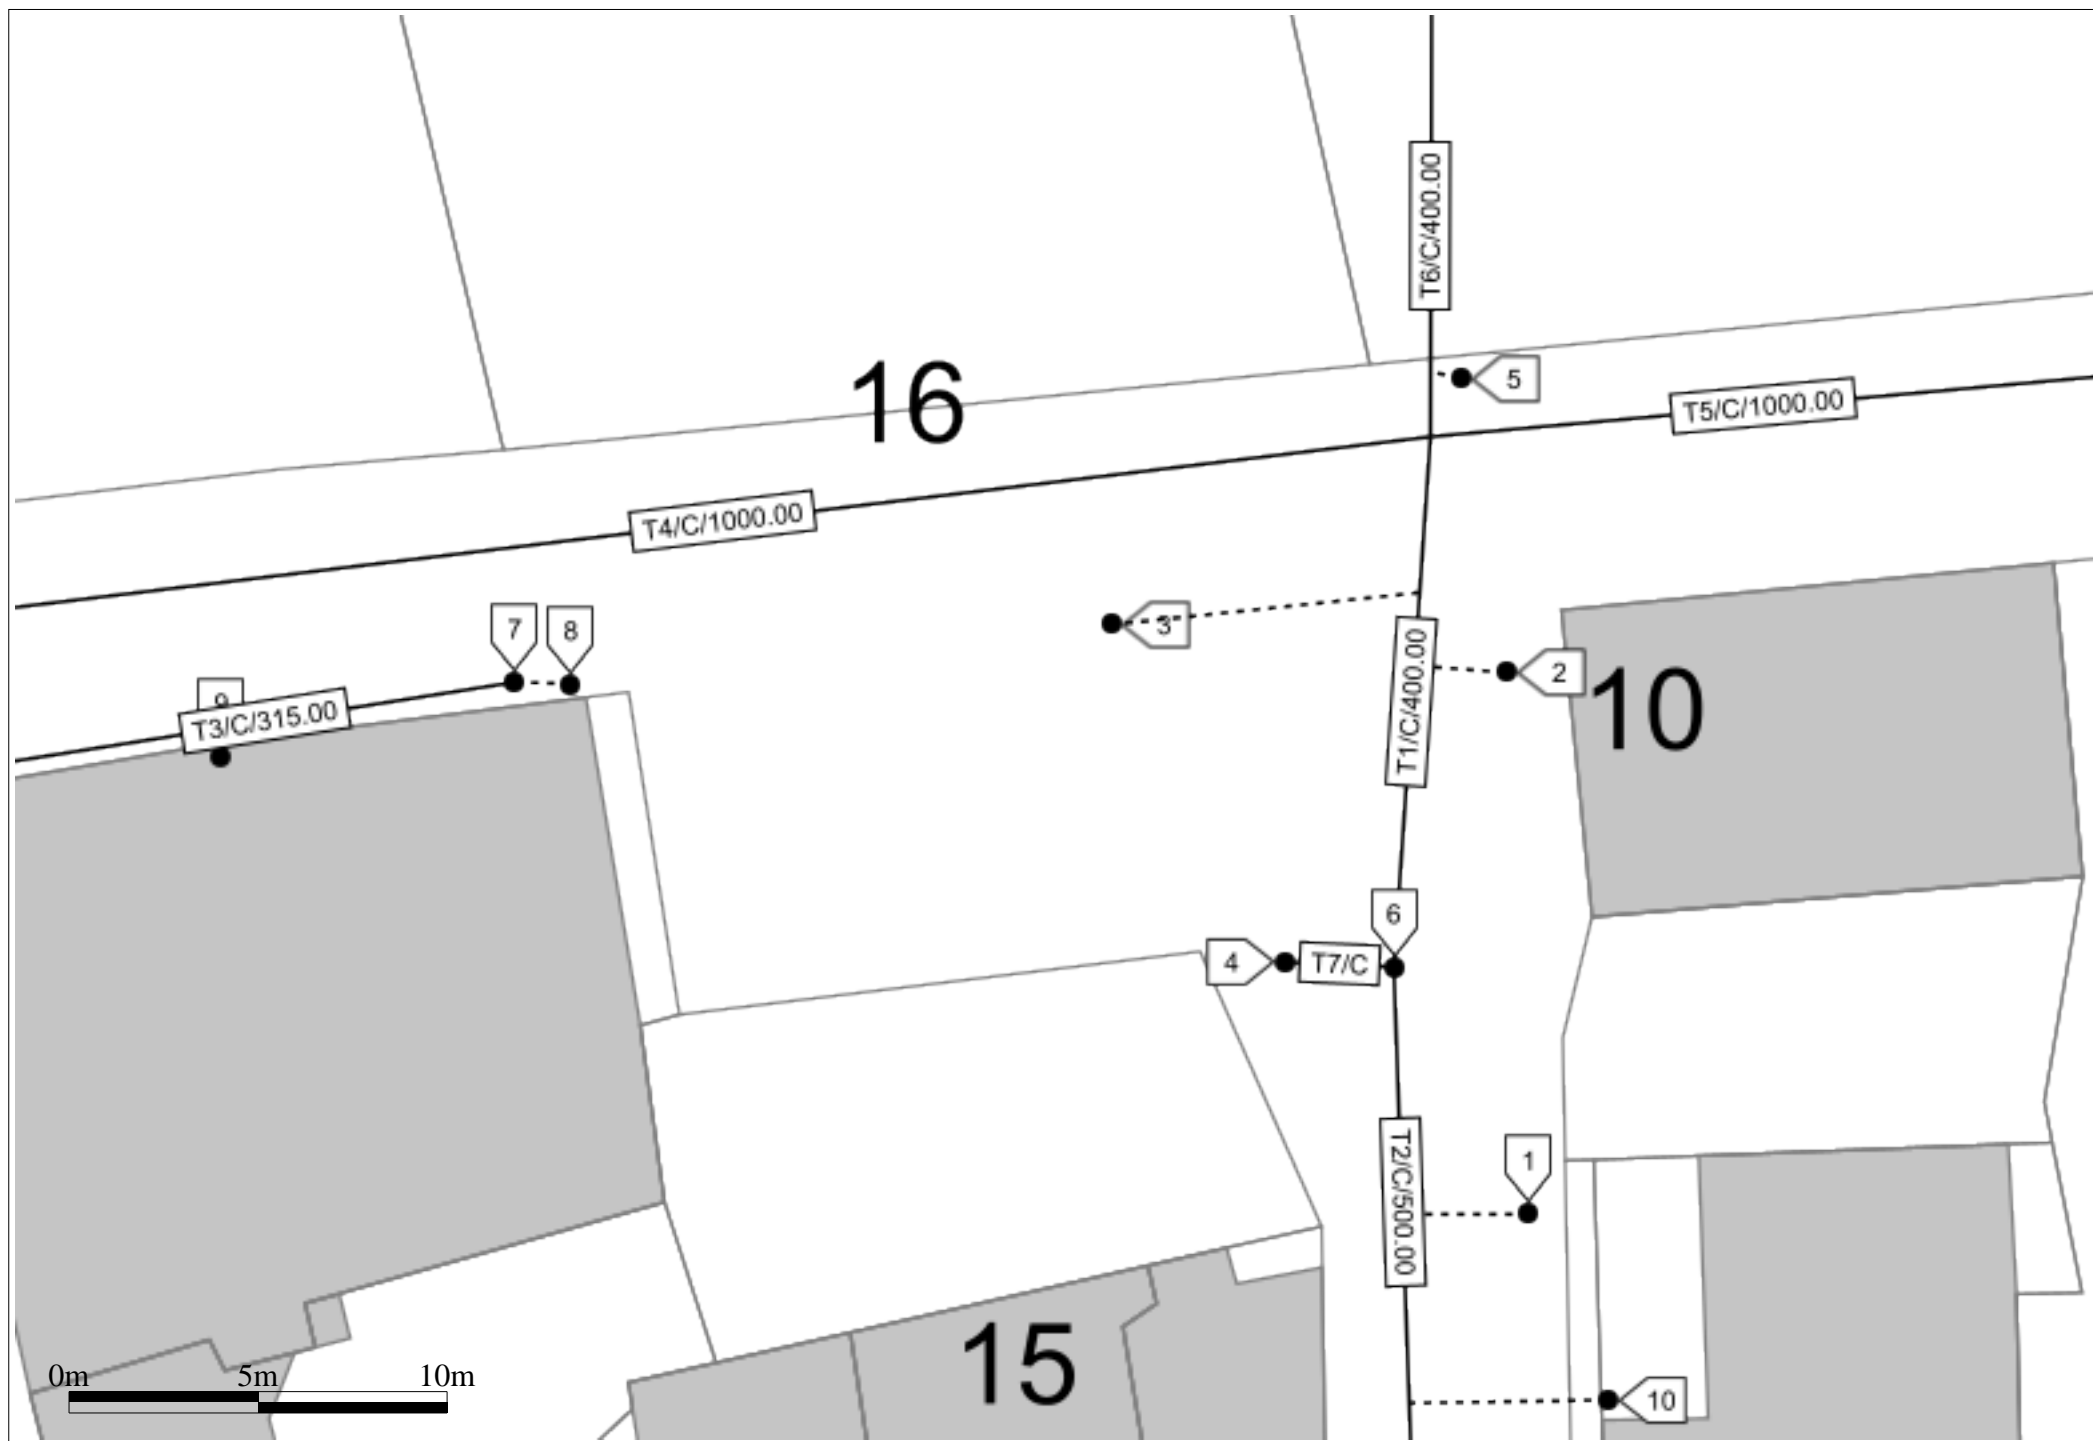



TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/400.	C	400.00	14.05	1.60	Unitaire	PVC	19/01/2024	LORETTE,RUE FONT FLORA (VOIE COMMUNALE12)
T2	T2/C/500.	C	500.00	68.60	1.62	Unitaire	PVC	01/07/2021	LORETTE,RUE FONT FLORA (VOIE COMMUNALE12)
T3	T3/C/315.	C	315.00	25.74	0.80	Unitaire	PVC	23/07/2020	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T4	T4/C/1000	C	1000.00	50.13	Inconnu	Eaux usées	Béton	19/01/2024	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T5	T5/C/1000	C	1000.00	37.92	Inconnu	Eaux usées	Béton	19/01/2024	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T6	T6/C/400.	C	400.00	22.30	Inconnu	Eaux pluviales	PVC	19/01/2024	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T7	T7/C/-1.0	C	-1.00	2.87	Inconnu	Eaux pluviales	Inconnu	19/01/2024	LORETTE,RUE FONT FLORA (VOIE COMMUNALE12)

TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	A	823714.62	6491935.58	260.60	07/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
2	A	823714.00	6491949.87	260.13	07/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
3	A	823703.56	6491951.14	260.00	07/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
4	A	823708.17	6491942.23	260.06	07/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
5	A	823712.82	6491957.66	259.92	07/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
6	A	823711.05	6491942.11	259.12	07/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
7	A	823687.81	6491949.64	259.43	07/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
8	A	823688.82	6491949.52	259.87	07/08/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
9	C	823680.04	6491947.66	Inconnu	07/08/2017	LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
10	A	823716.64	6491931.00	261.34	02/02/2018	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm

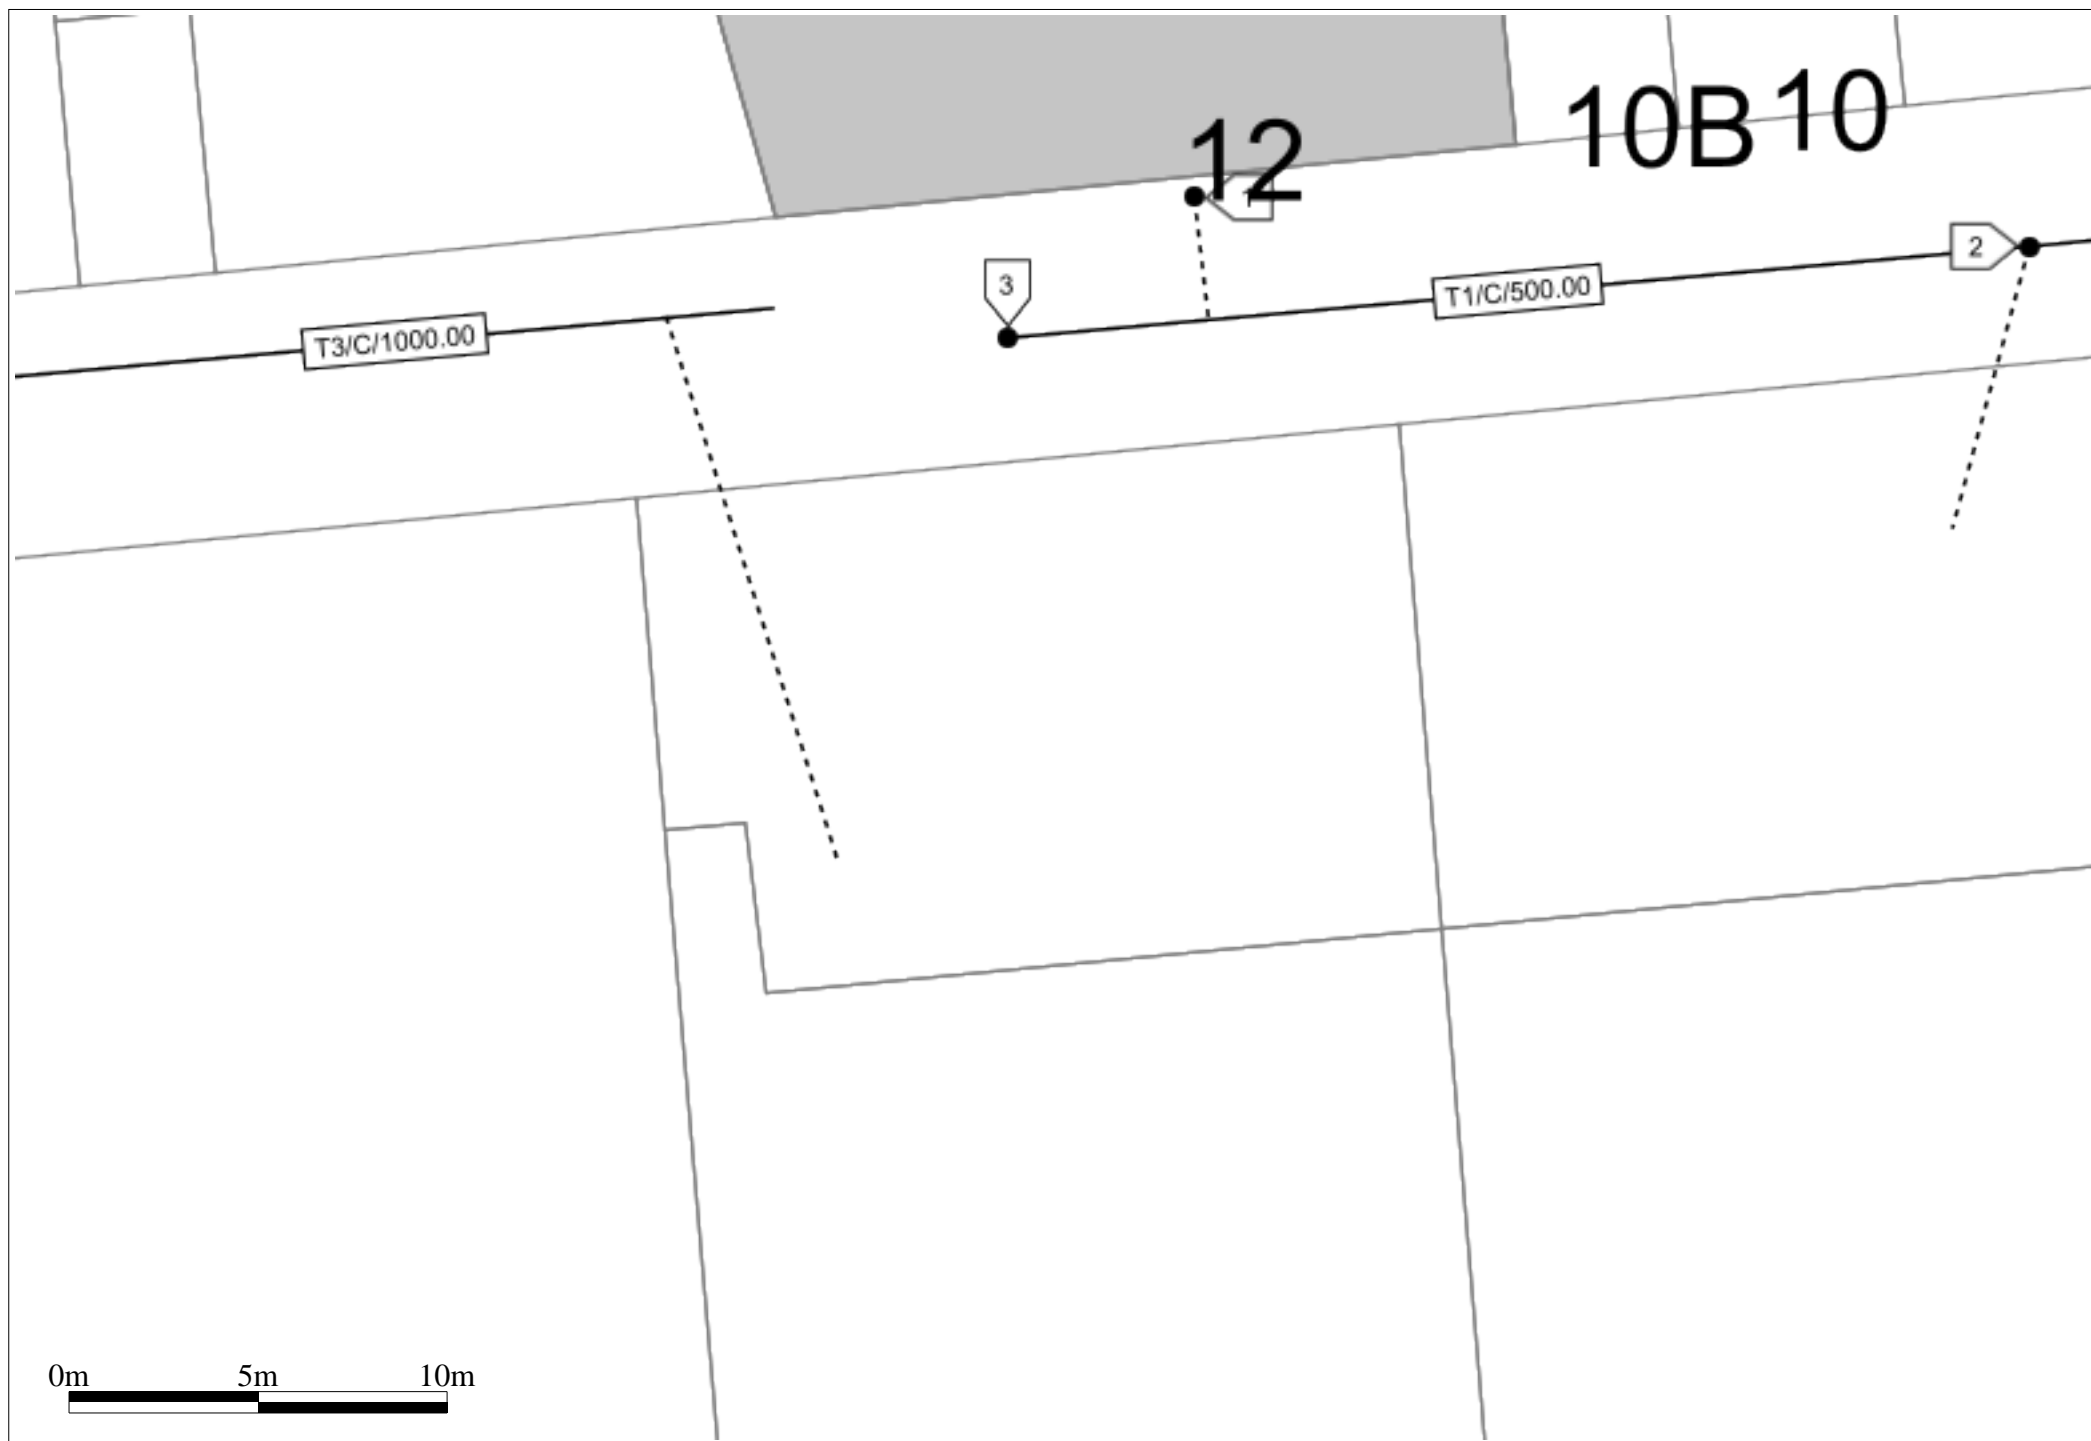


## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/500.	C	500.00	27.16	1.40	Eaux pluviales	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T2	T2/C/500.	C	500.00	24.92	1.30	Eaux pluviales	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T3	T3/C/1000	C	1000.00	37.92	Inconnu	Eaux usées	Béton	19/01/2024	LORETTE,RUE ADELE BOURDON

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	A	823760.86	6491962.45	259.47	04/12/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
2	A	823782.94	6491961.16	258.38	04/12/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
3	A	823755.90	6491958.73	258.95	04/12/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm

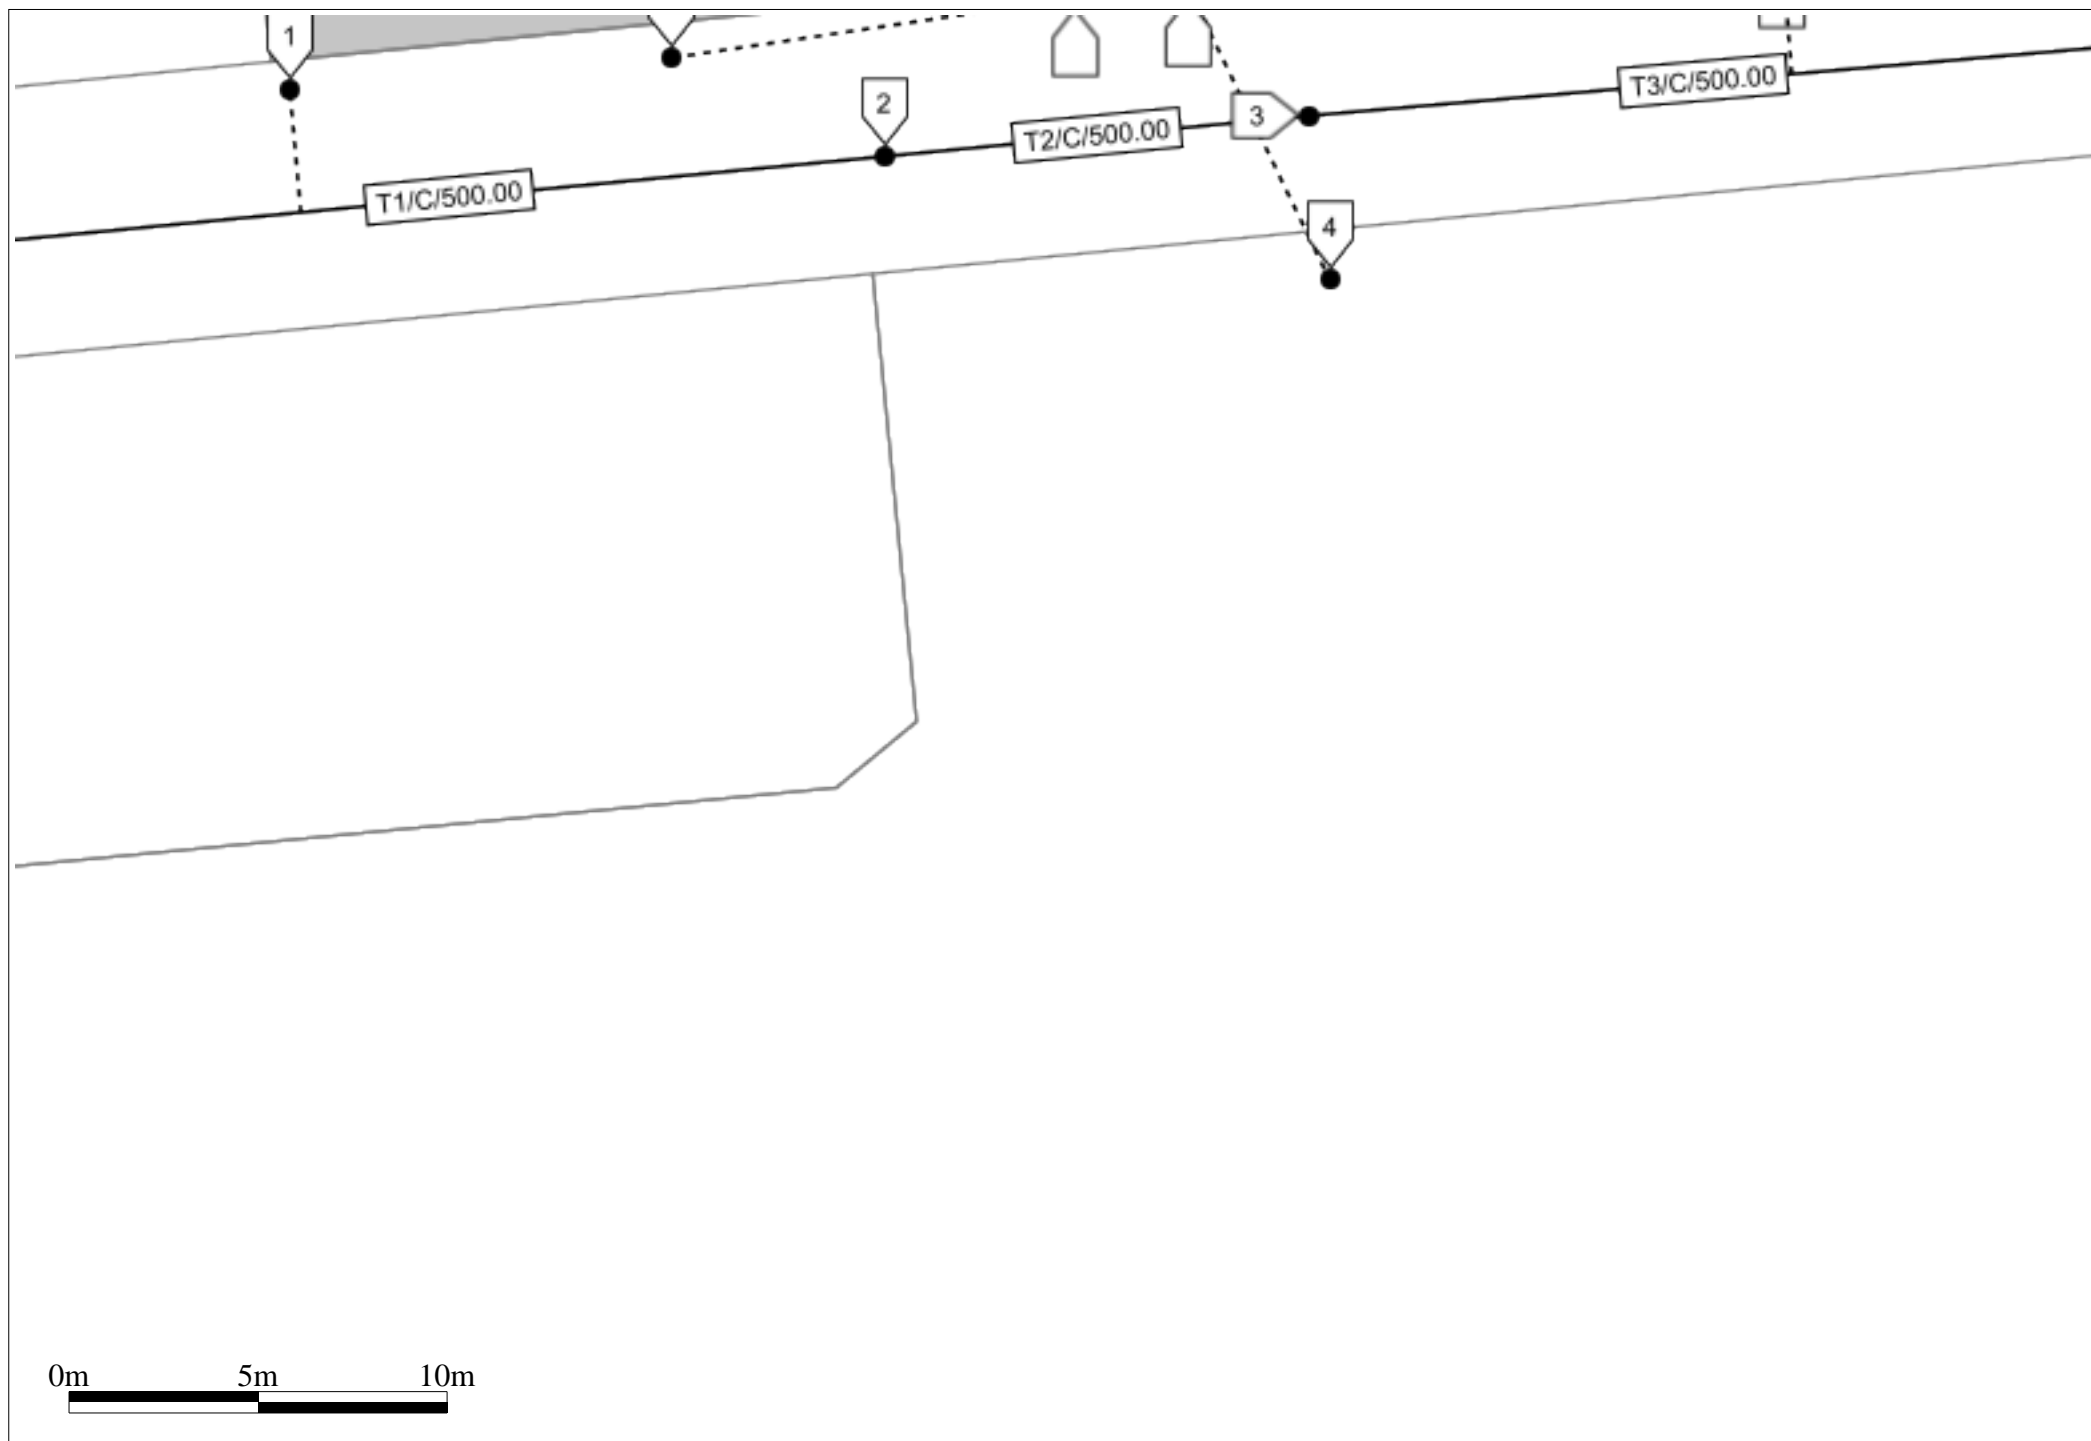


## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/500.	C	500.00	24.92	1.30	Eaux pluviales	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T2	T2/C/500.	C	500.00	11.33	1.00	Eaux pluviales	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T3	T3/C/500.	C	500.00	62.25	1.00	Eaux pluviales	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE ADELE BOURDON

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	A	823791.79	6491965.21	258.82	04/12/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
2	A	823807.75	6491963.54	258.15	04/12/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
3	A	823819.03	6491964.62	257.97	04/12/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
4	A	823819.56	6491960.25	255.98	20/06/2018	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
5	A	823802.56	6491966.29	258.62	04/12/2017	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm

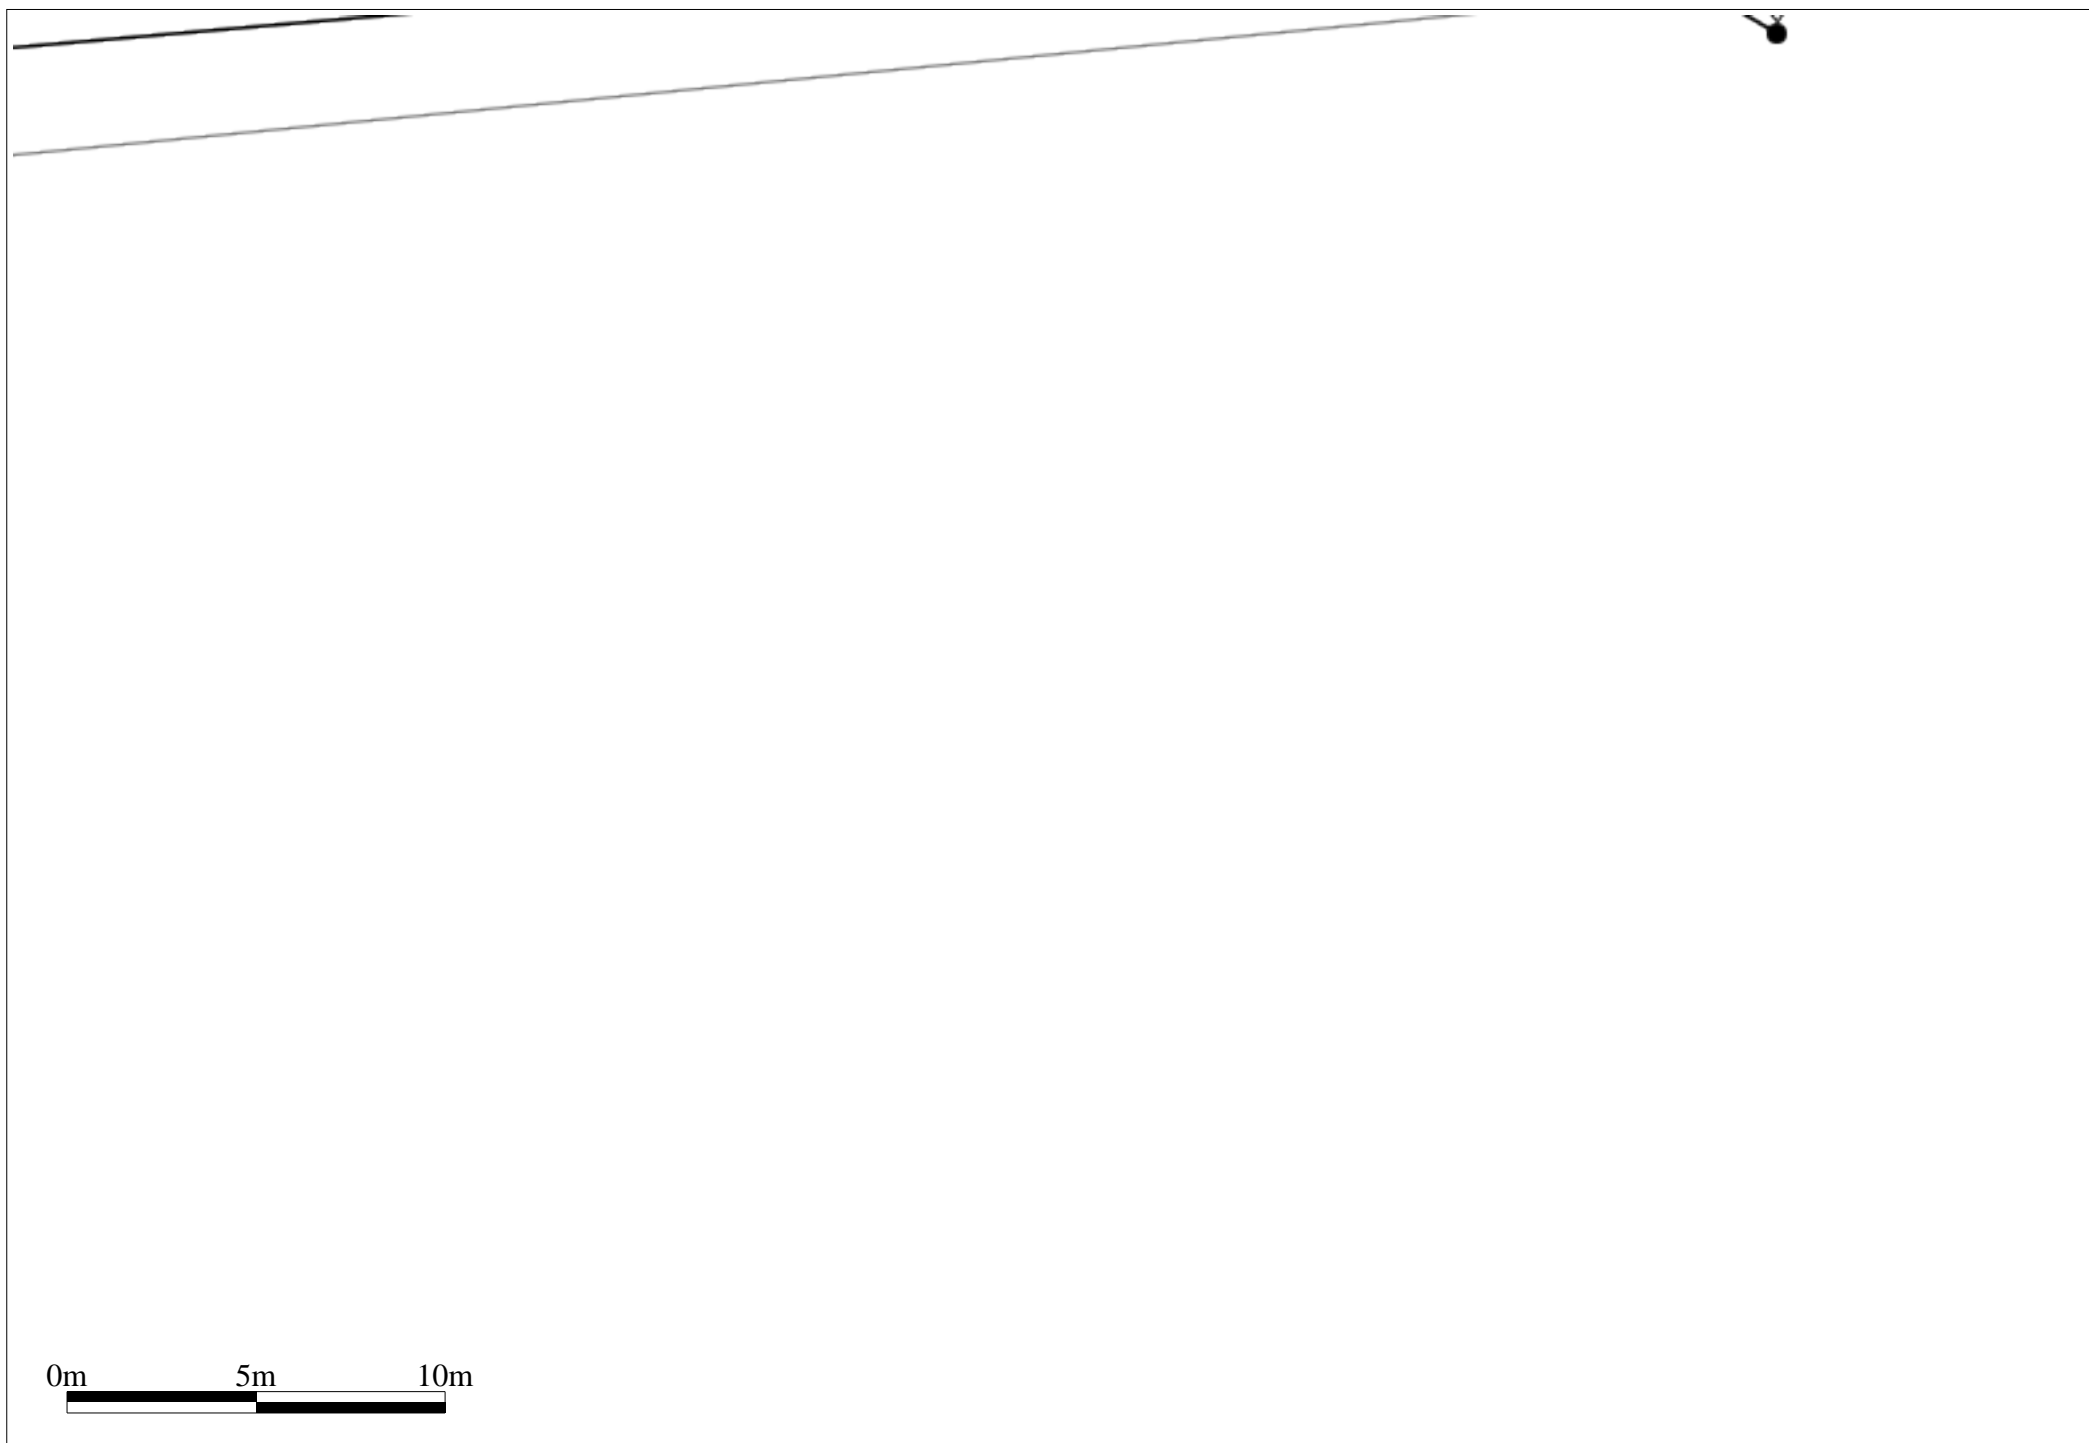

## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/500.	C	500.00	62.25	1.00	Eaux pluviales	Amiante ciment	23/07/2020	LORETTE,RUE ADELE BOURDON
T2	T2/C/-1.0	C	-1.00	6.33	Inconnu	Eaux pluviales	Inconnu	19/01/2024	LORETTE,RUE ADELE BOURDON

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 









Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	A	823886.54	6491966.78	255.66	20/06/2018	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm




PLAN ASSOCIE EN REPONSE A DT-DICT

Communes :	LORETTE		
Codes INSEE :	42123		
Réf DT-DICT :	2024090301979DD7		
Date d'édition :	03/09/2024	Plan : eau	Ech. : 1/200ème

Ce plan est joint en complément d'une réponse à DT-DICT en association au formulaire Cerfa N°14435\*01 auquel il fait référence.

Légende :	En service	Hors service
Réseau		
Branchement		
Télécommande		N/A
Affleurant du réseau		N/A
Repère terrain		N/A
Limites d'ouvrages		N/A

Bâtis

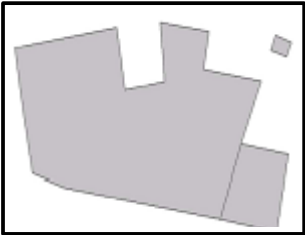

Parcelles et contours



Autres éléments de réseau :

	Accessoires de purge
	Eléments de Défense Incendie
	Organes de régulation des réseaux

Les coordonnées des points géoréférencés sont exprimées dans le système national de référence :

- Projection Lambert 93 en planimétrie et IGN 69 en altimétrie pour la France métropolitaine,
- Projection UTM Nord Fuseau 20 en planimétrie et IGN 1987 en altimétrie pour la Martinique.


Tableau d'assemblage :

le numéro présent dans chaque quadrant renvoie au numéro de page sur laquelle se trouve le plan.


			page 3	page 22	page 24	page 26	
		page 5	page 7	page 28			
page 9	page 11	page 13				page 30	page 32
page 15		page 17	page 19	page 34	page 36	page 38	

Plans d'ensemble pages 2 et 21.

Vous trouverez un plan d'ensemble en début de document. Ce plan est fourni à titre indicatif. Pour toute information conforme à la réglementation se reporter aux plans A4 détaillés.

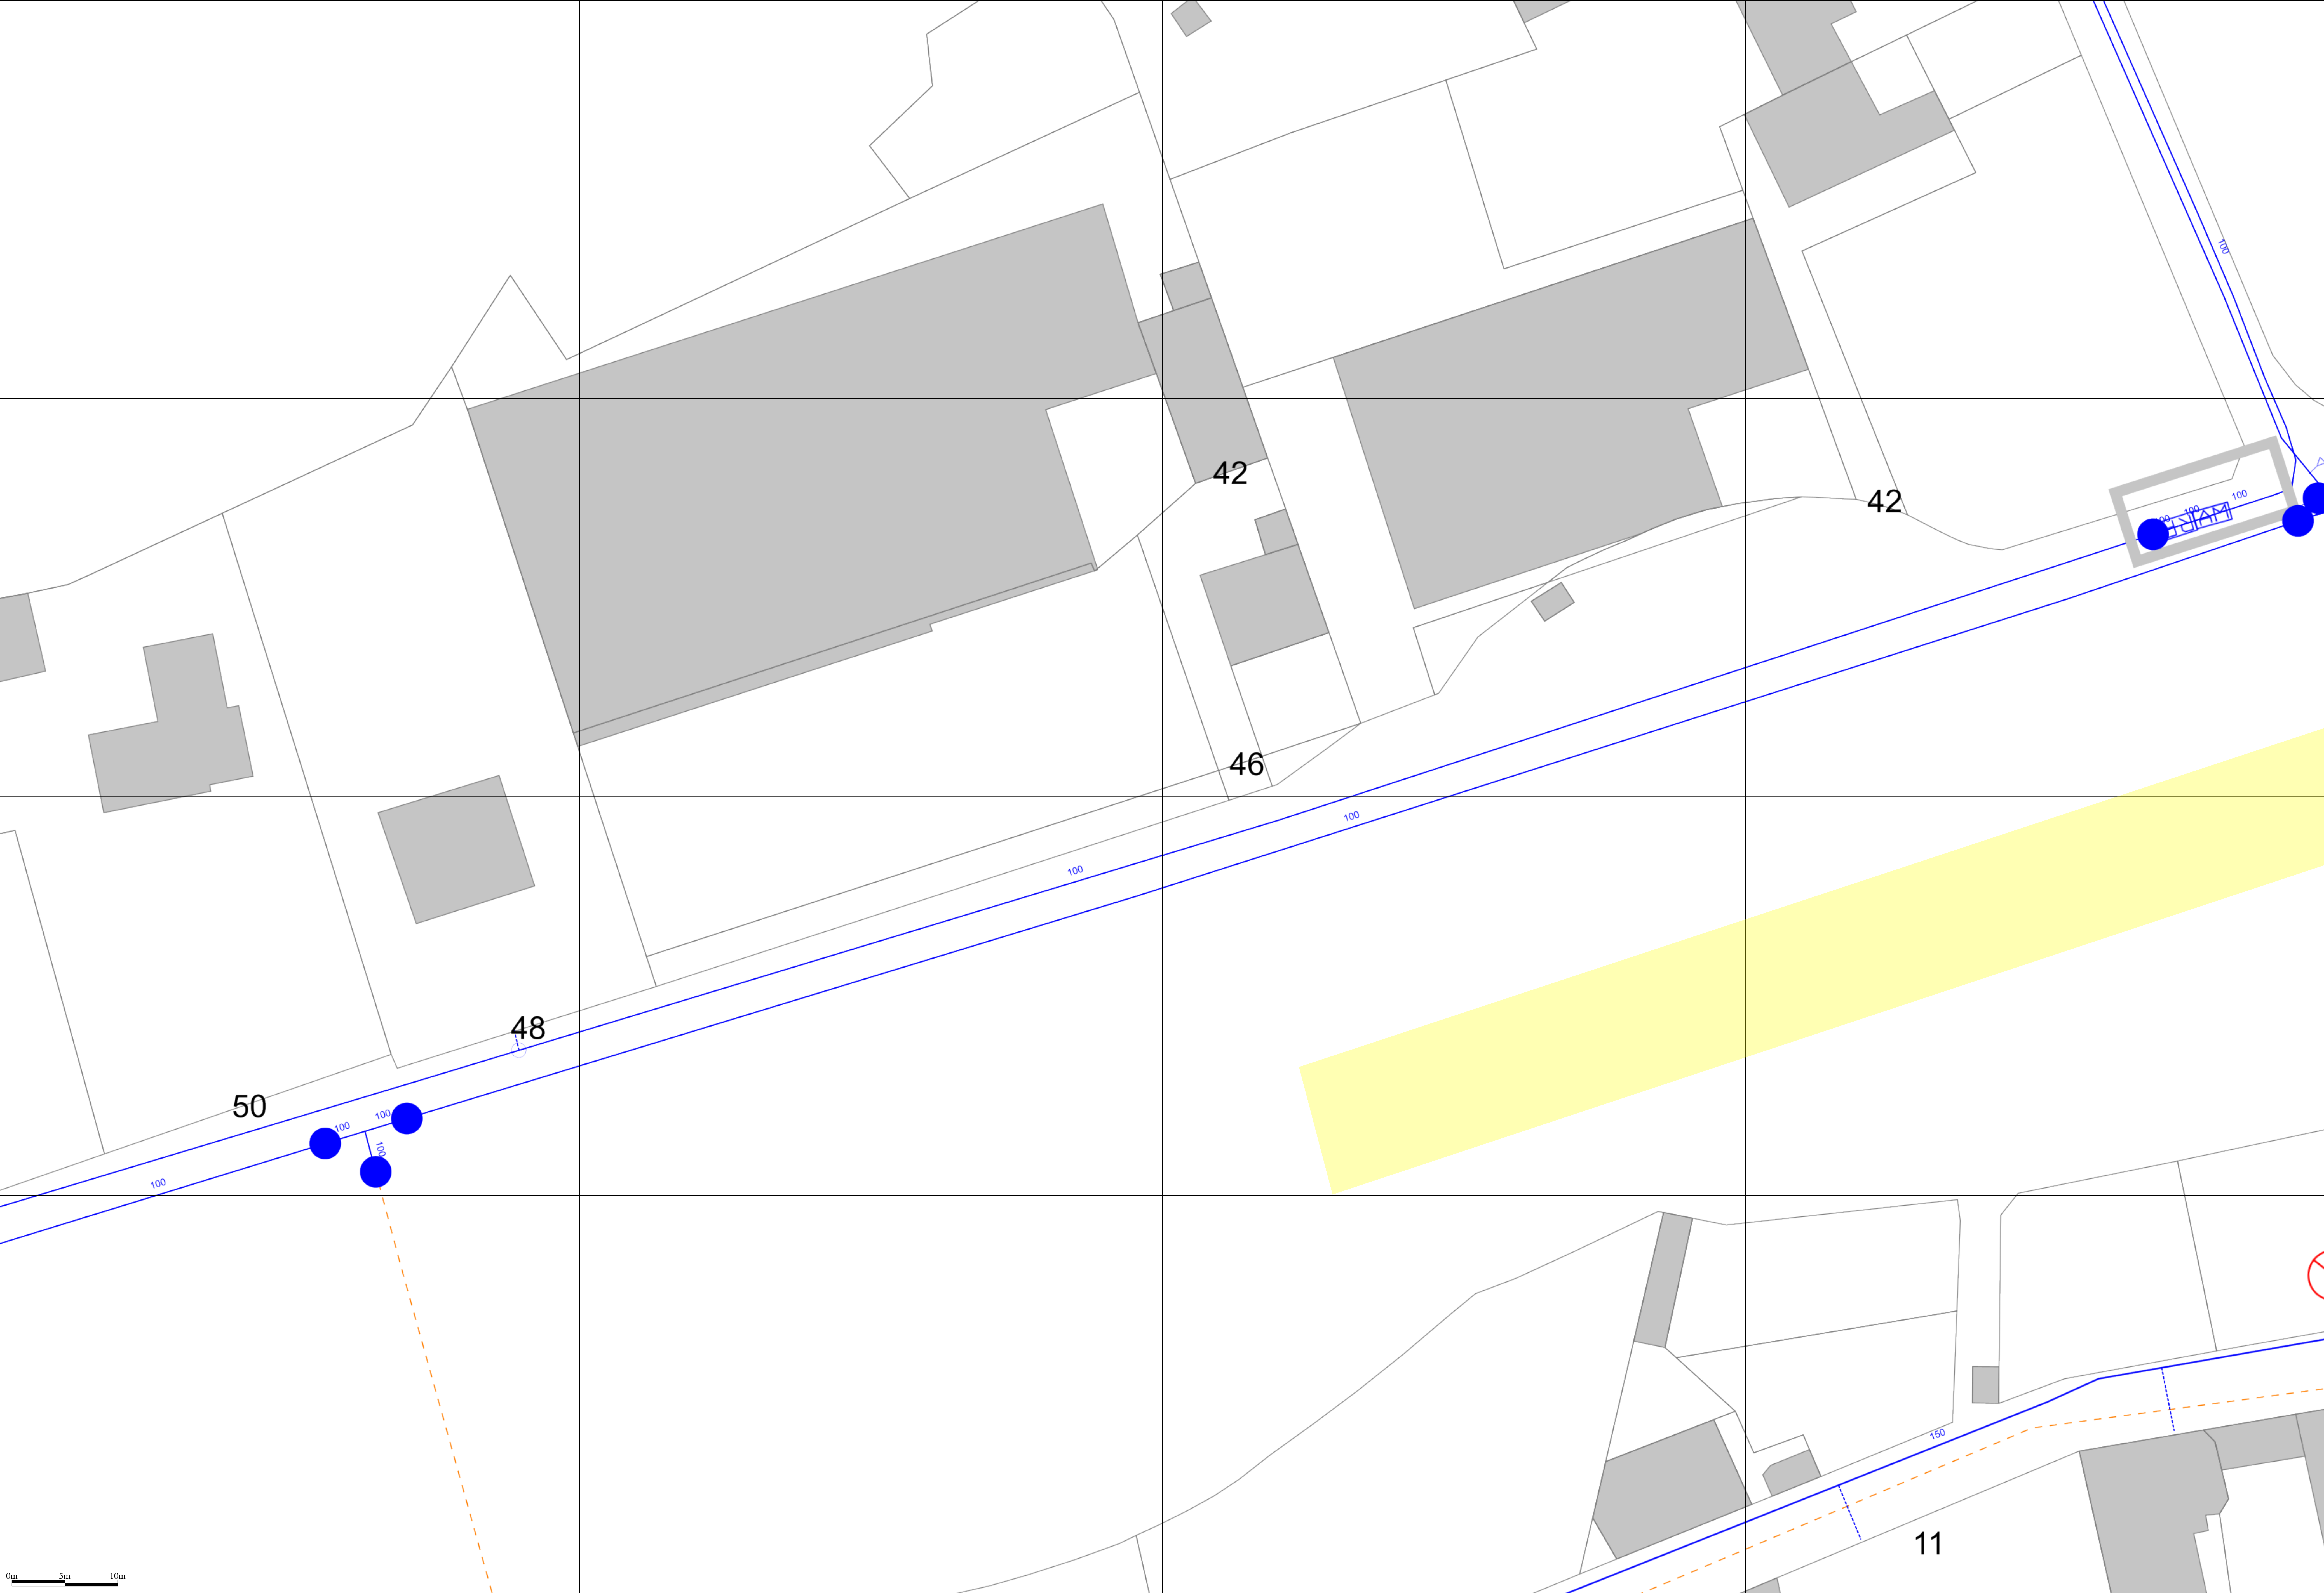


La zone d'emprise de chantier que vous nous avez déclarée est dessinée sur le plan en jaune.

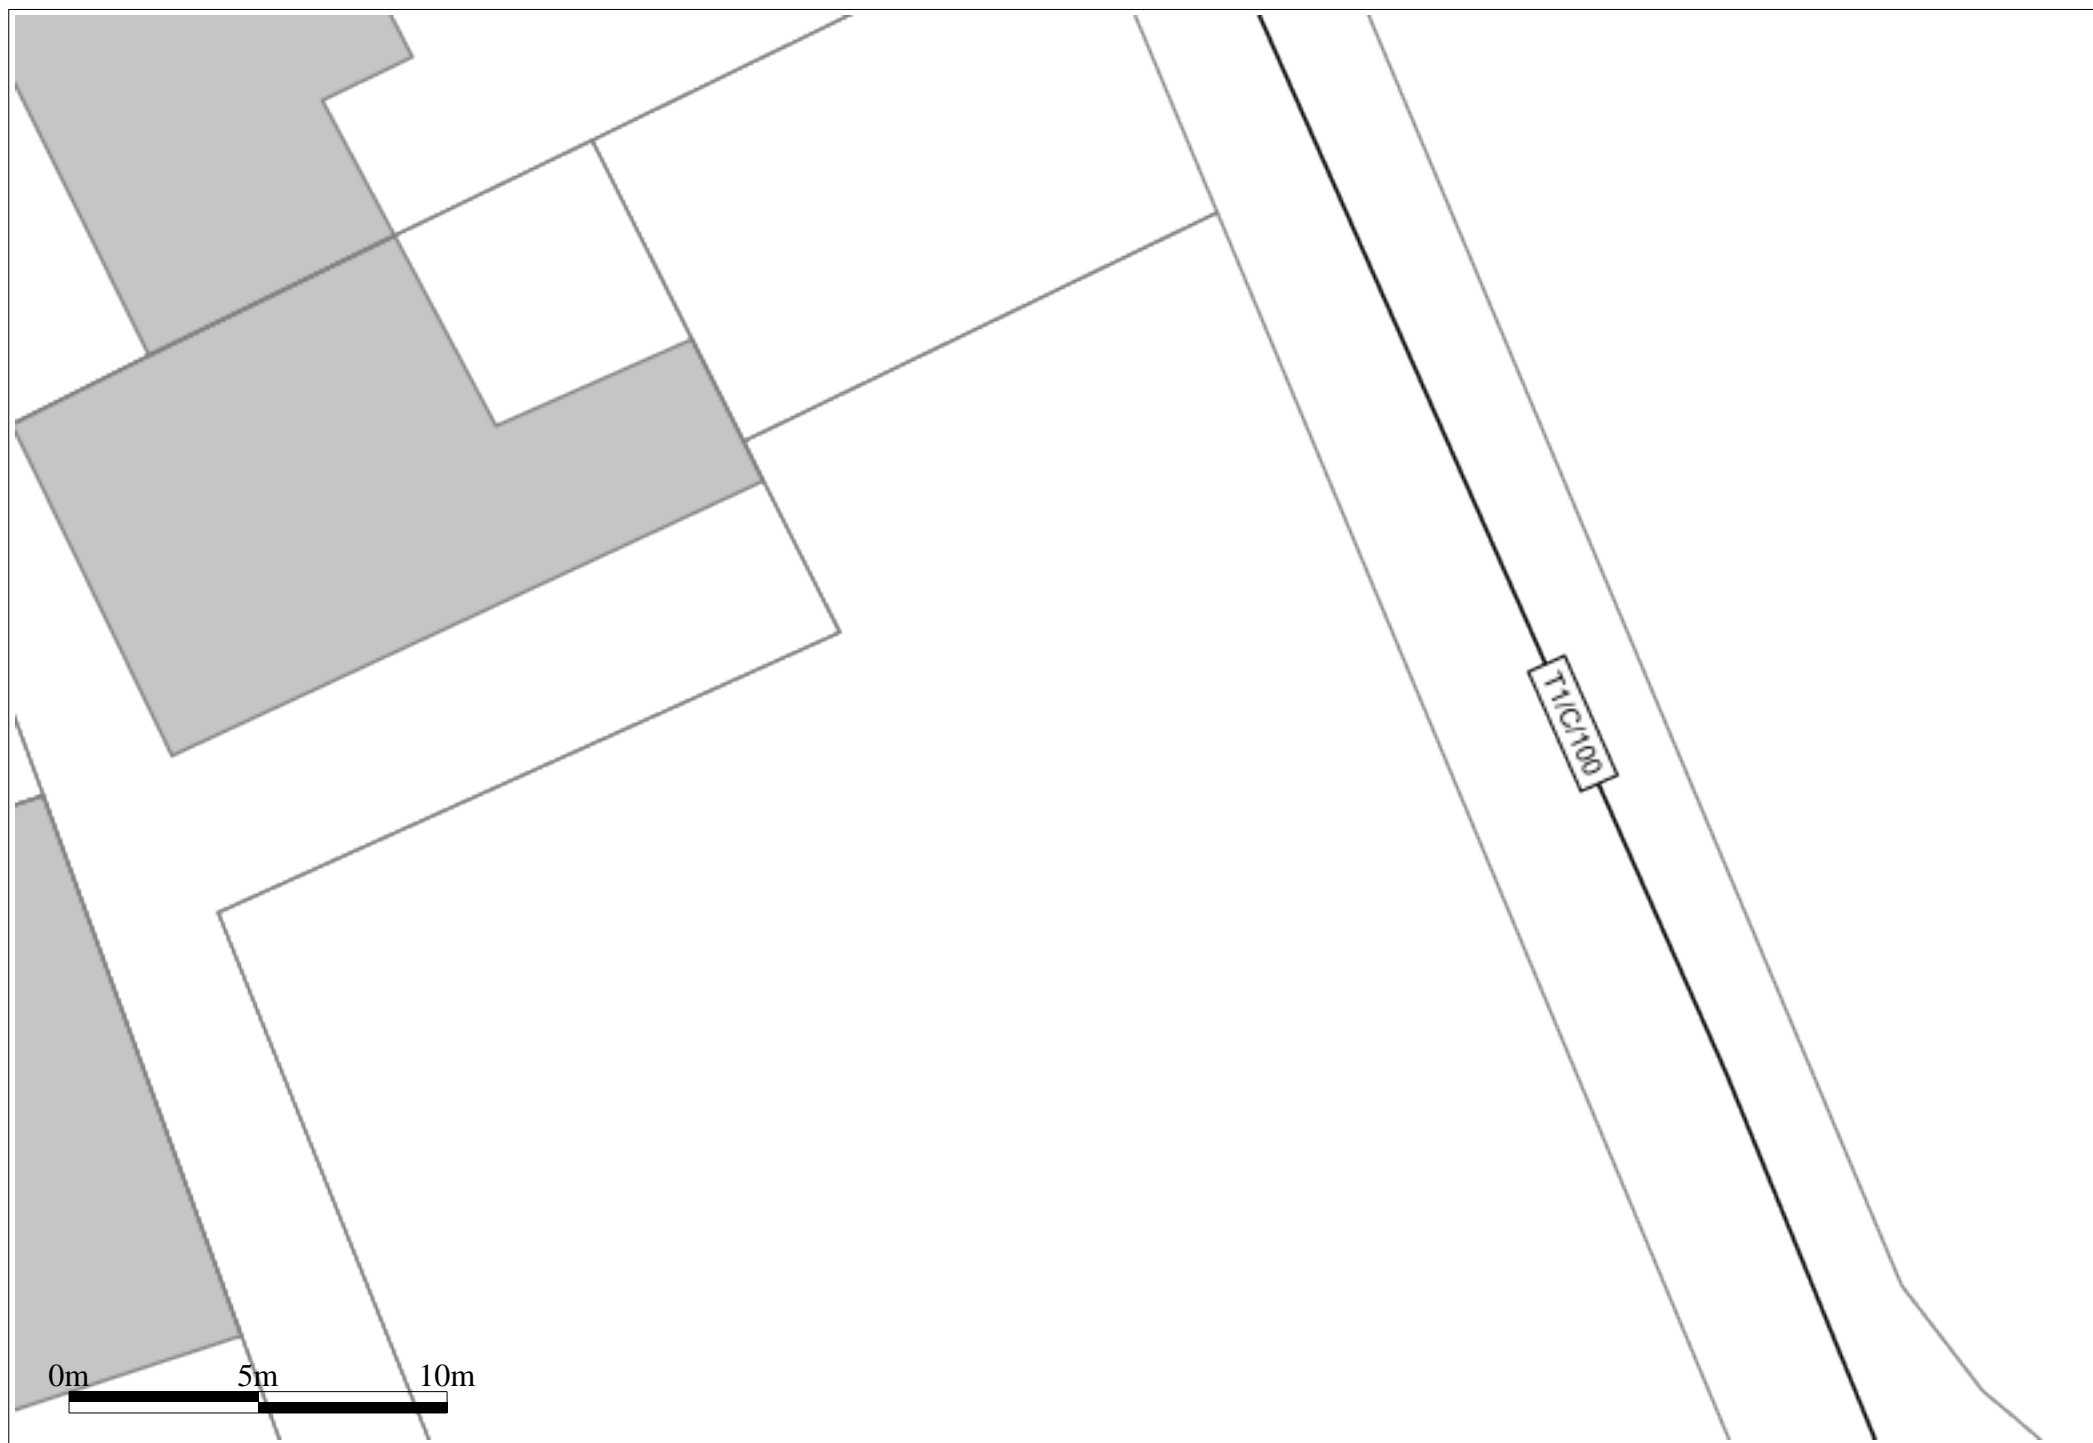


## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/100	C	100	233.83	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE, VOIE COMMUNALE NO6 (VOIE DE LORETTE A CELLIEU)

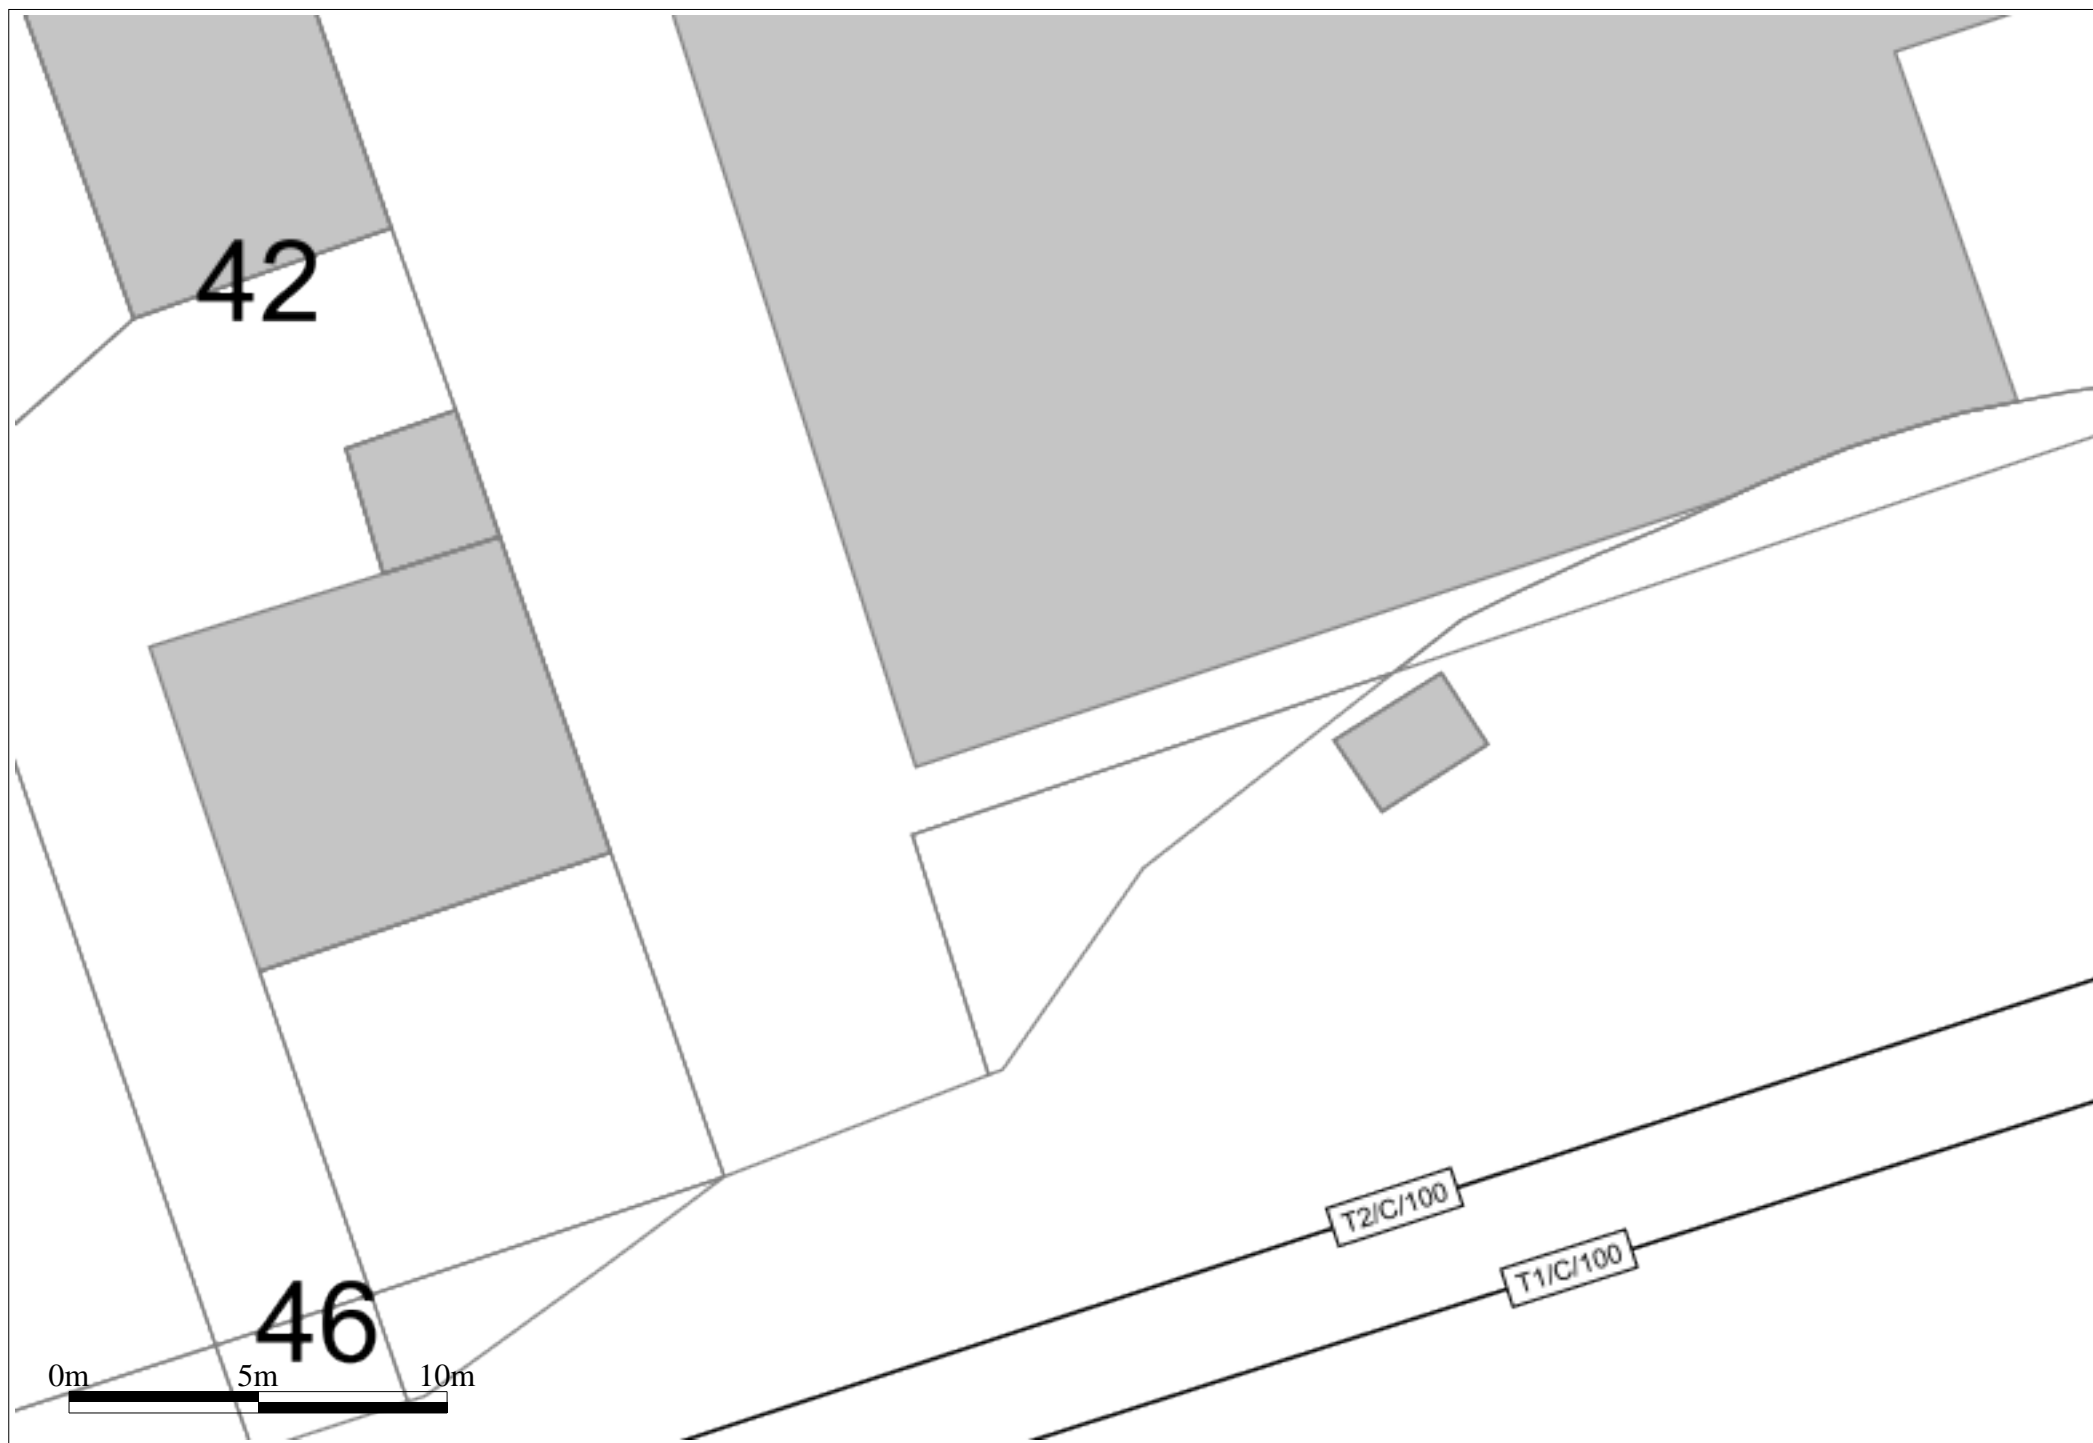

## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/100	C	100	187.56	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)
T2	T2/C/100	C	100	339.86	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	05/10/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)

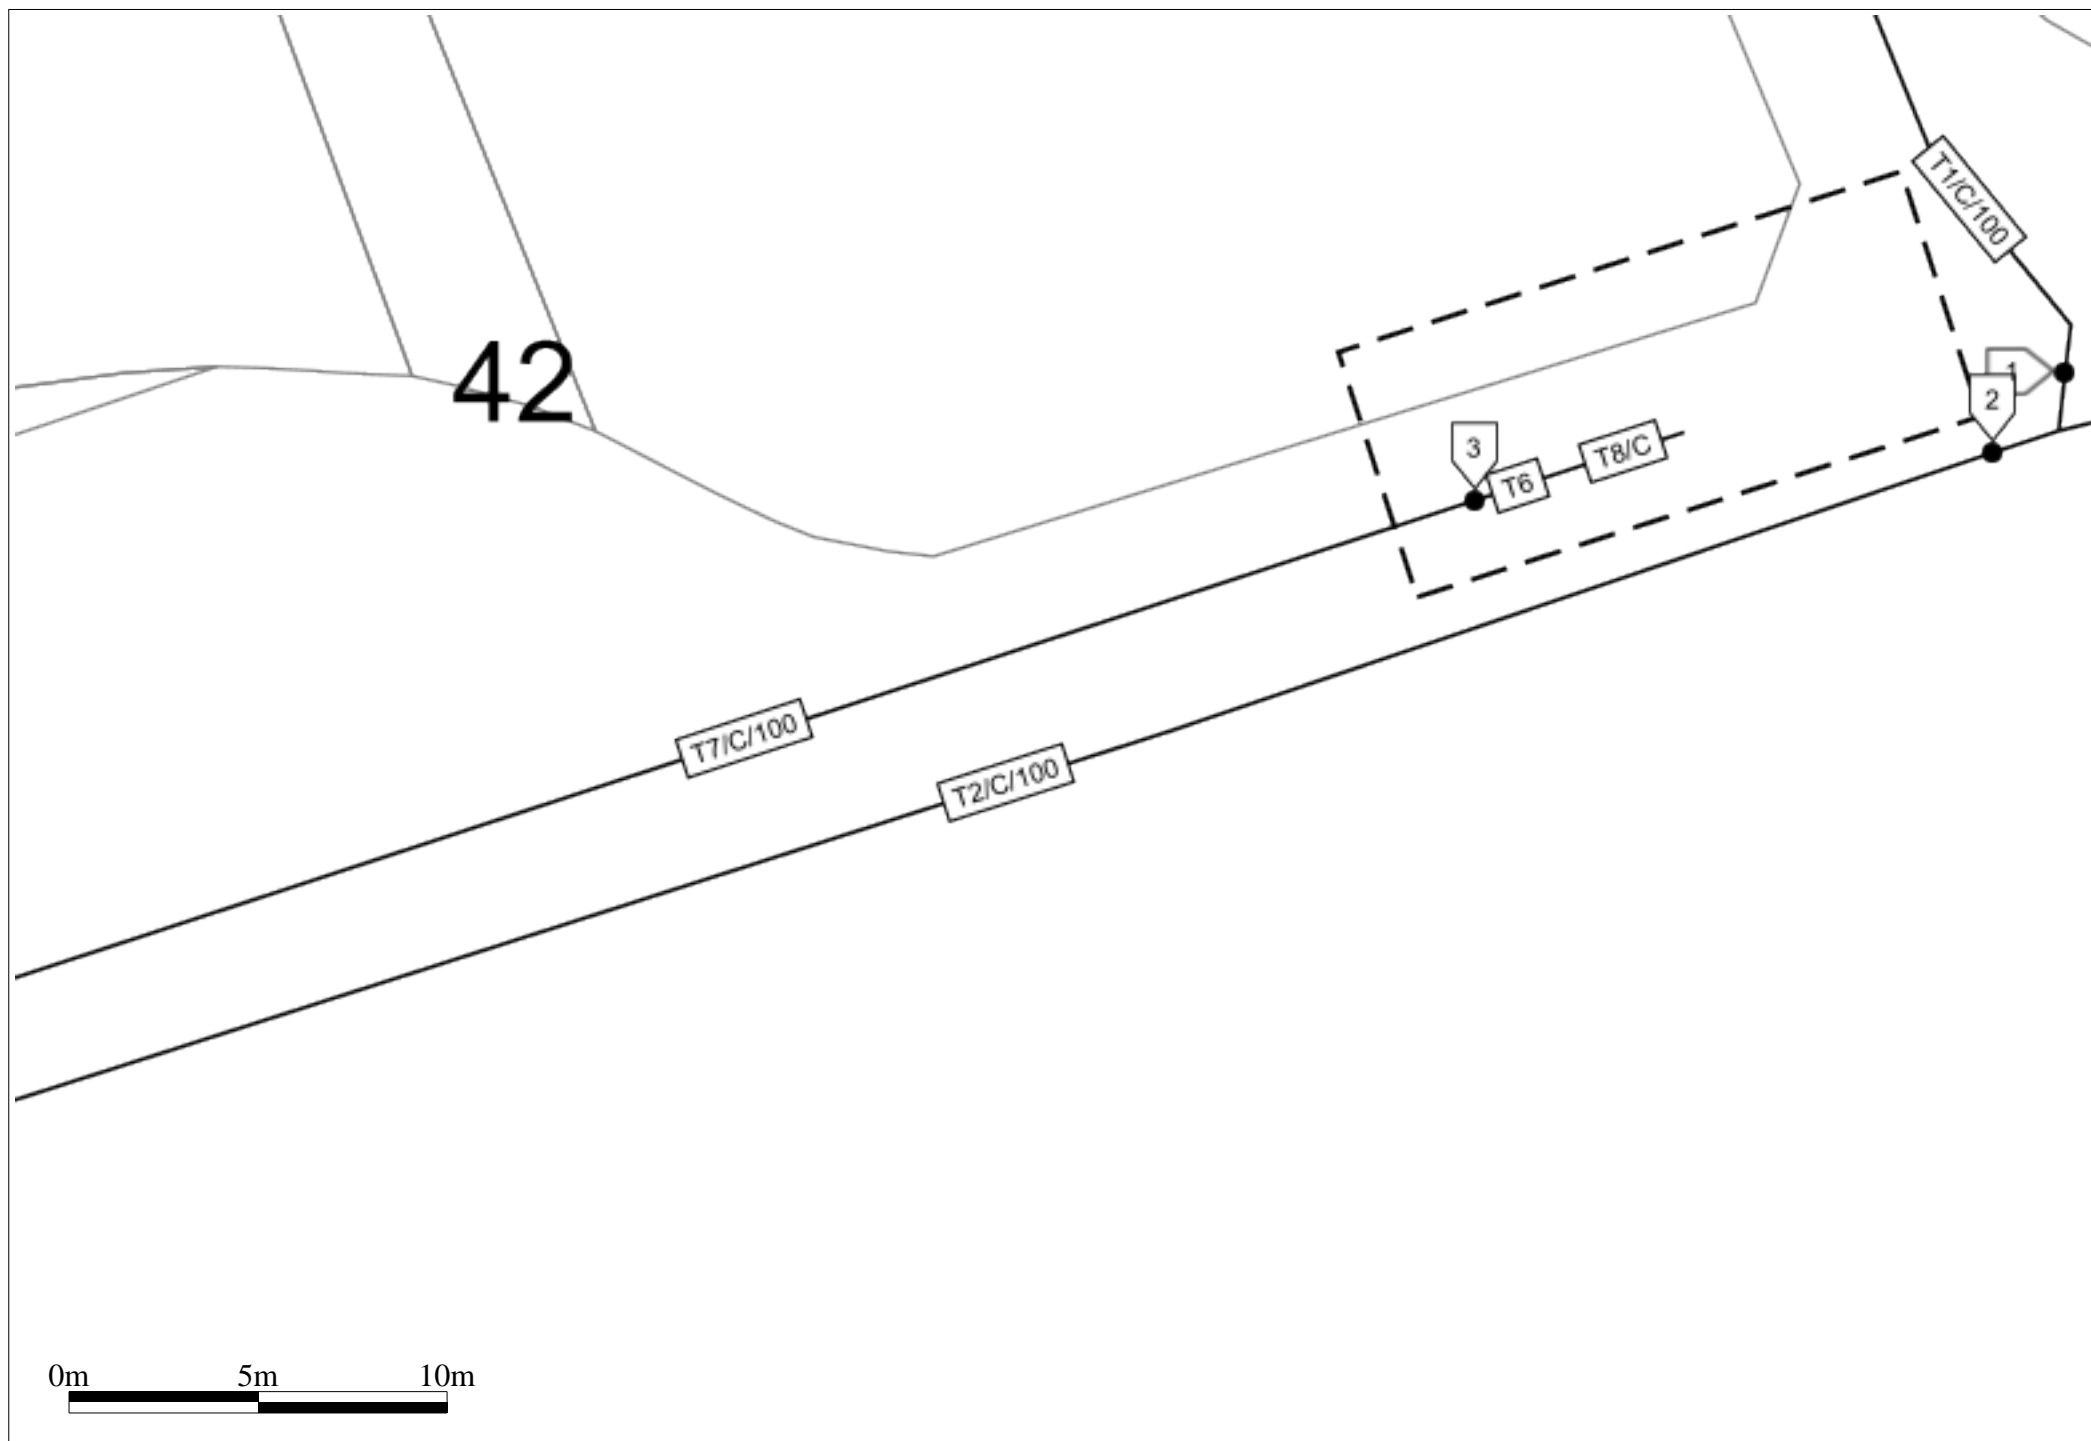

## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS


INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/100	C	100	233.83	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE, VOIE COMMUNALE NO6 (VOIE DE LORETTE A CELLIEU)
T2	T2/C/100	C	100	187.56	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE, VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)
T3	T3/C/80	C	80	1.58	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE, VOIE COMMUNALE NO6 (VOIE DE LORETTE A CELLIEU)
T4	T4/C/100	C	100	1.85	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE, VOIE COMMUNALE NO6 (VOIE DE LORETTE A CELLIEU)
T5	T5/C/100	C	100	233.84	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE, VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)
T6	T6/C/100	C	100	2.46	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	05/10/2022	LORETTE, VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)
T7	T7/C/100	C	100	339.86	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	05/10/2022	LORETTE, VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)
T8	T8/C/100	C	100	3.40	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	05/10/2022	LORETTE, VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	A	823673.07	6492034.20	260.77	04/09/2018	SUEZ	-	AIH266	SL40000036		<10 cm
2	C	823671.76	6492031.04	Inconnu		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
3	C	823658.05	6492029.77	Inconnu		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-



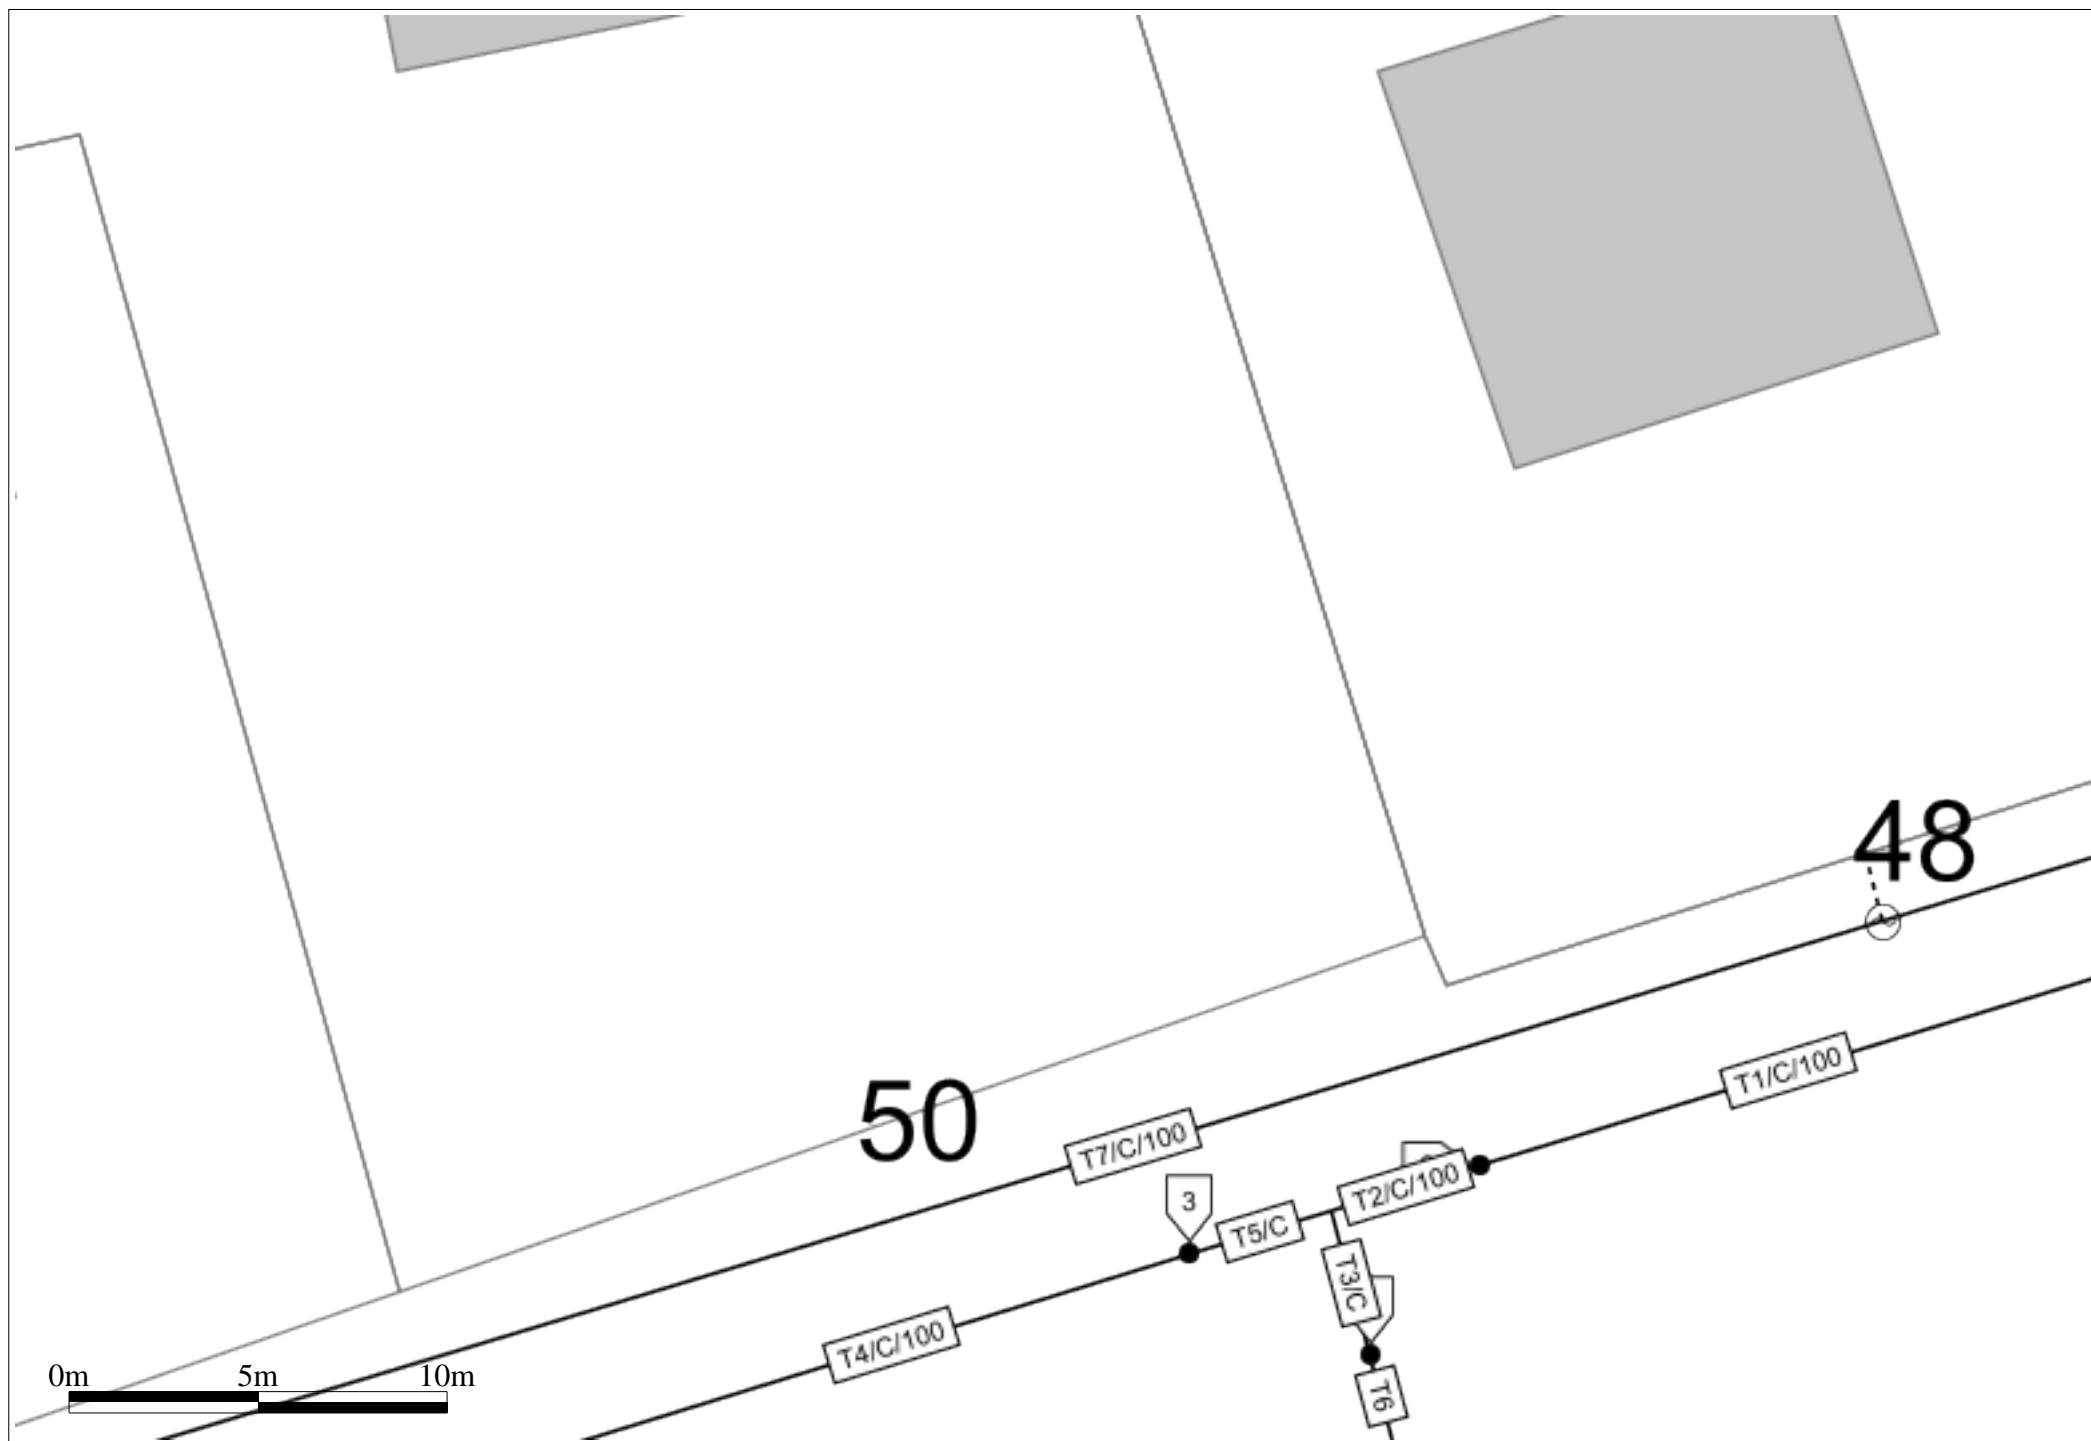


## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/100	C	100	187.56	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)
T2	T2/C/100	C	100	4.14	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)
T3	T3/C/100	C	100	3.96	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)
T4	T4/C/100	C	100	164.95	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)
T5	T5/C/100	C	100	3.93	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)
T6	T6/C/100	C	100	64.86	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	24/03/2021	LORETTE,L'EGLISE
T7	T7/C/100	C	100	339.86	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	05/10/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU


SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	C	823503.54	6491980.98	Inconnu		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
2	C	823489.99	6491969.49	Inconnu		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
3	C	823492.93	6491974.53	Inconnu		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
4	C	823485.21	6491972.17	Inconnu		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-

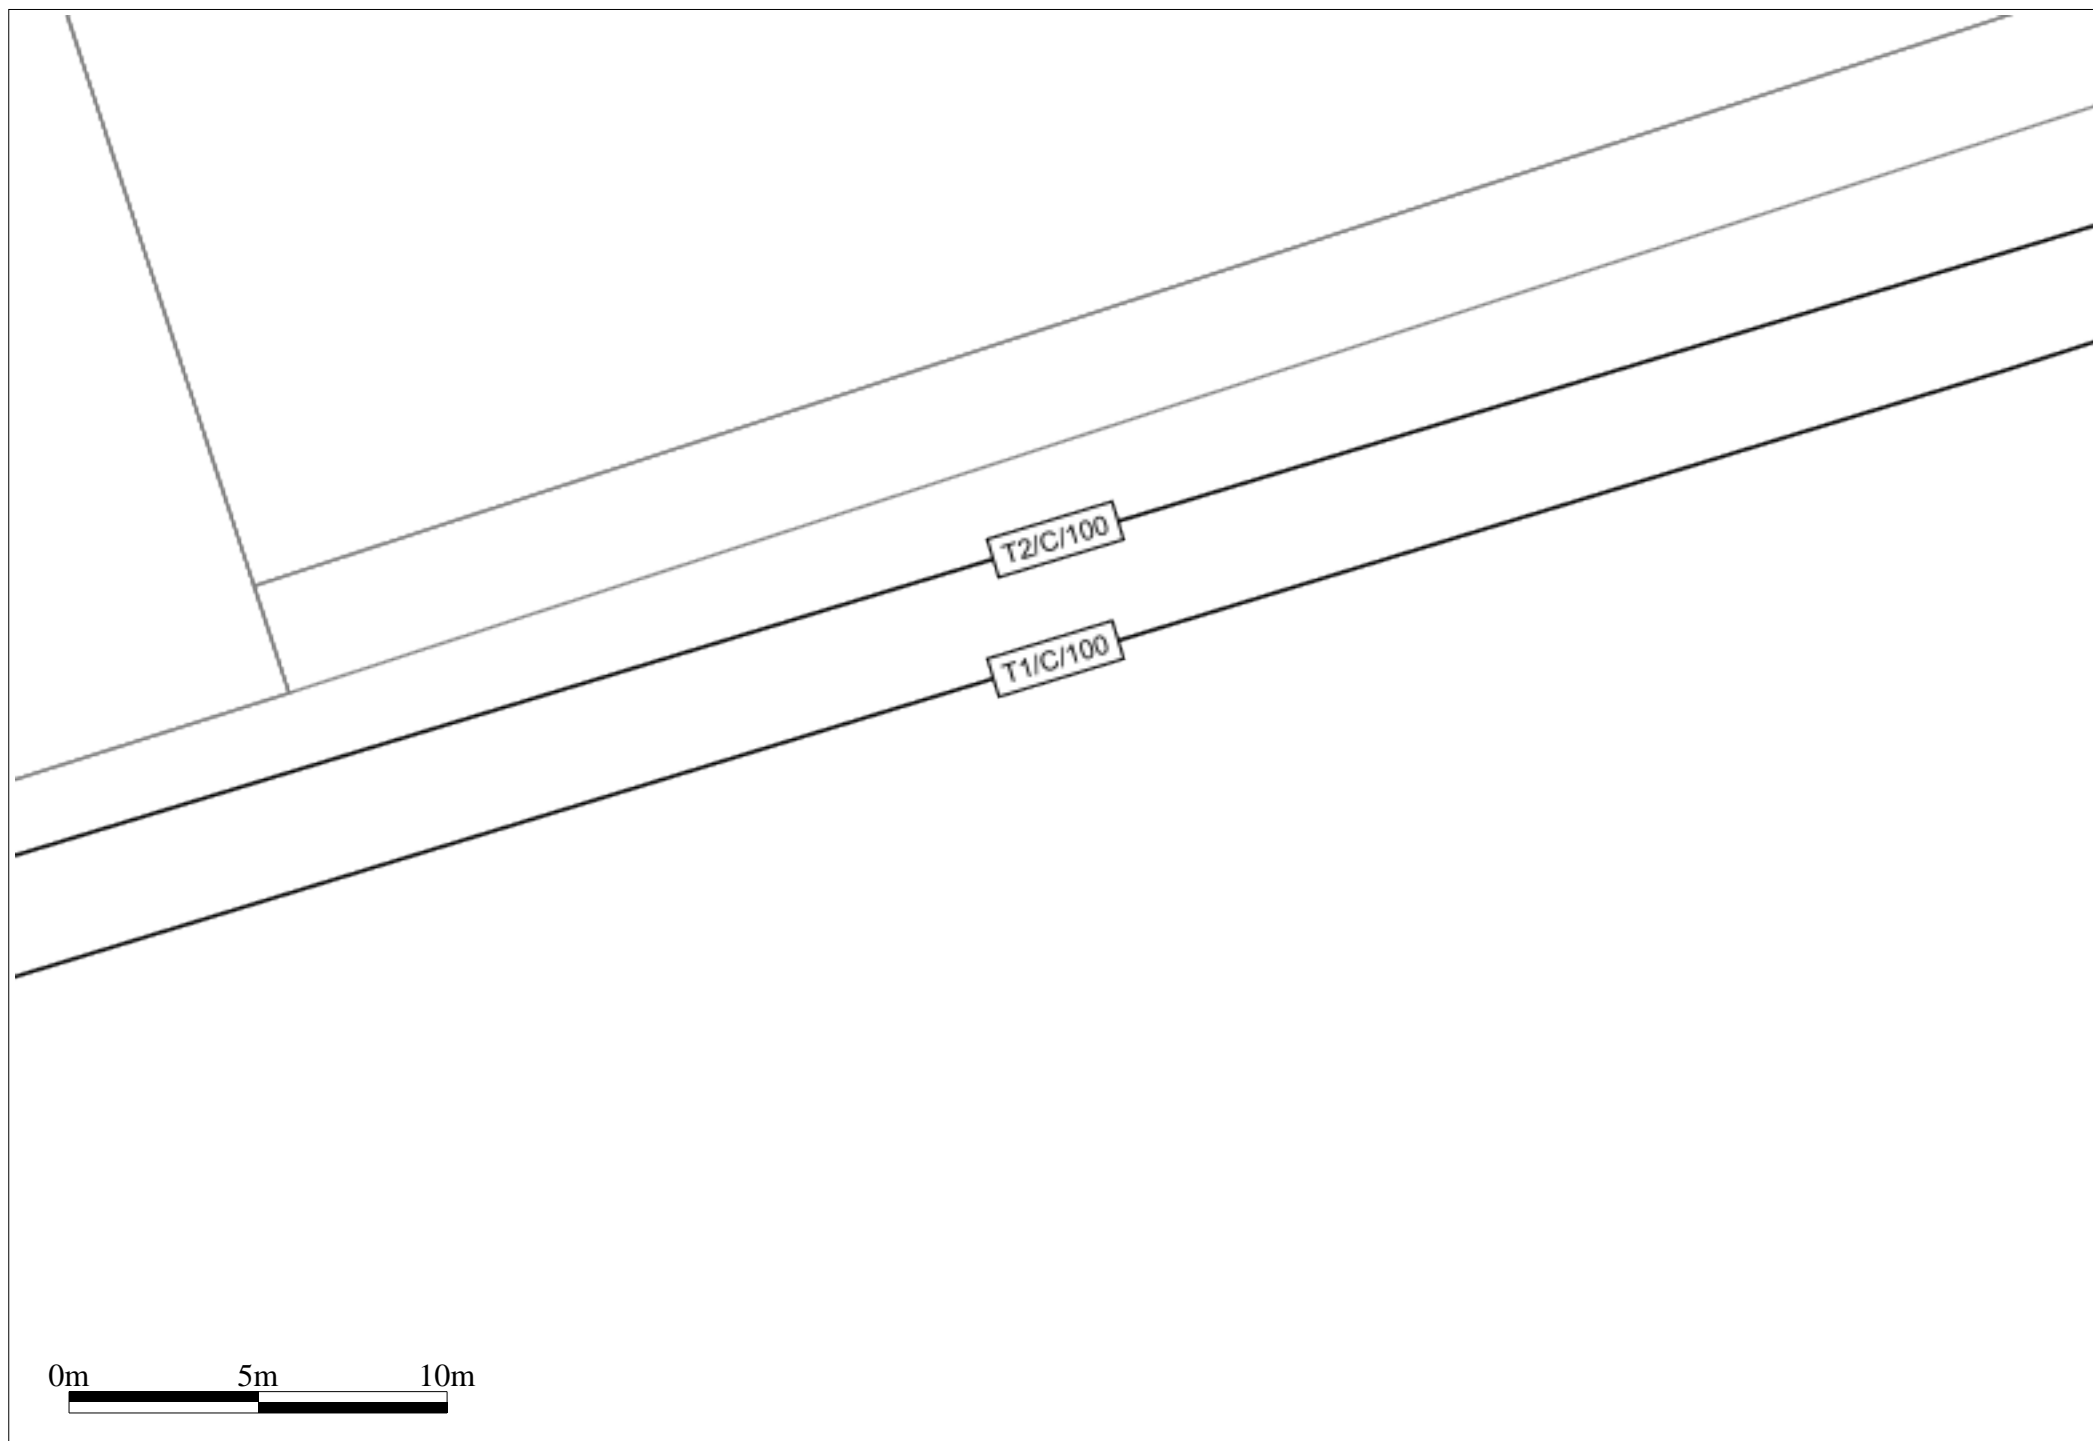


## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/100	C	100	187.56	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)
T2	T2/C/100	C	100	339.86	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	05/10/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)

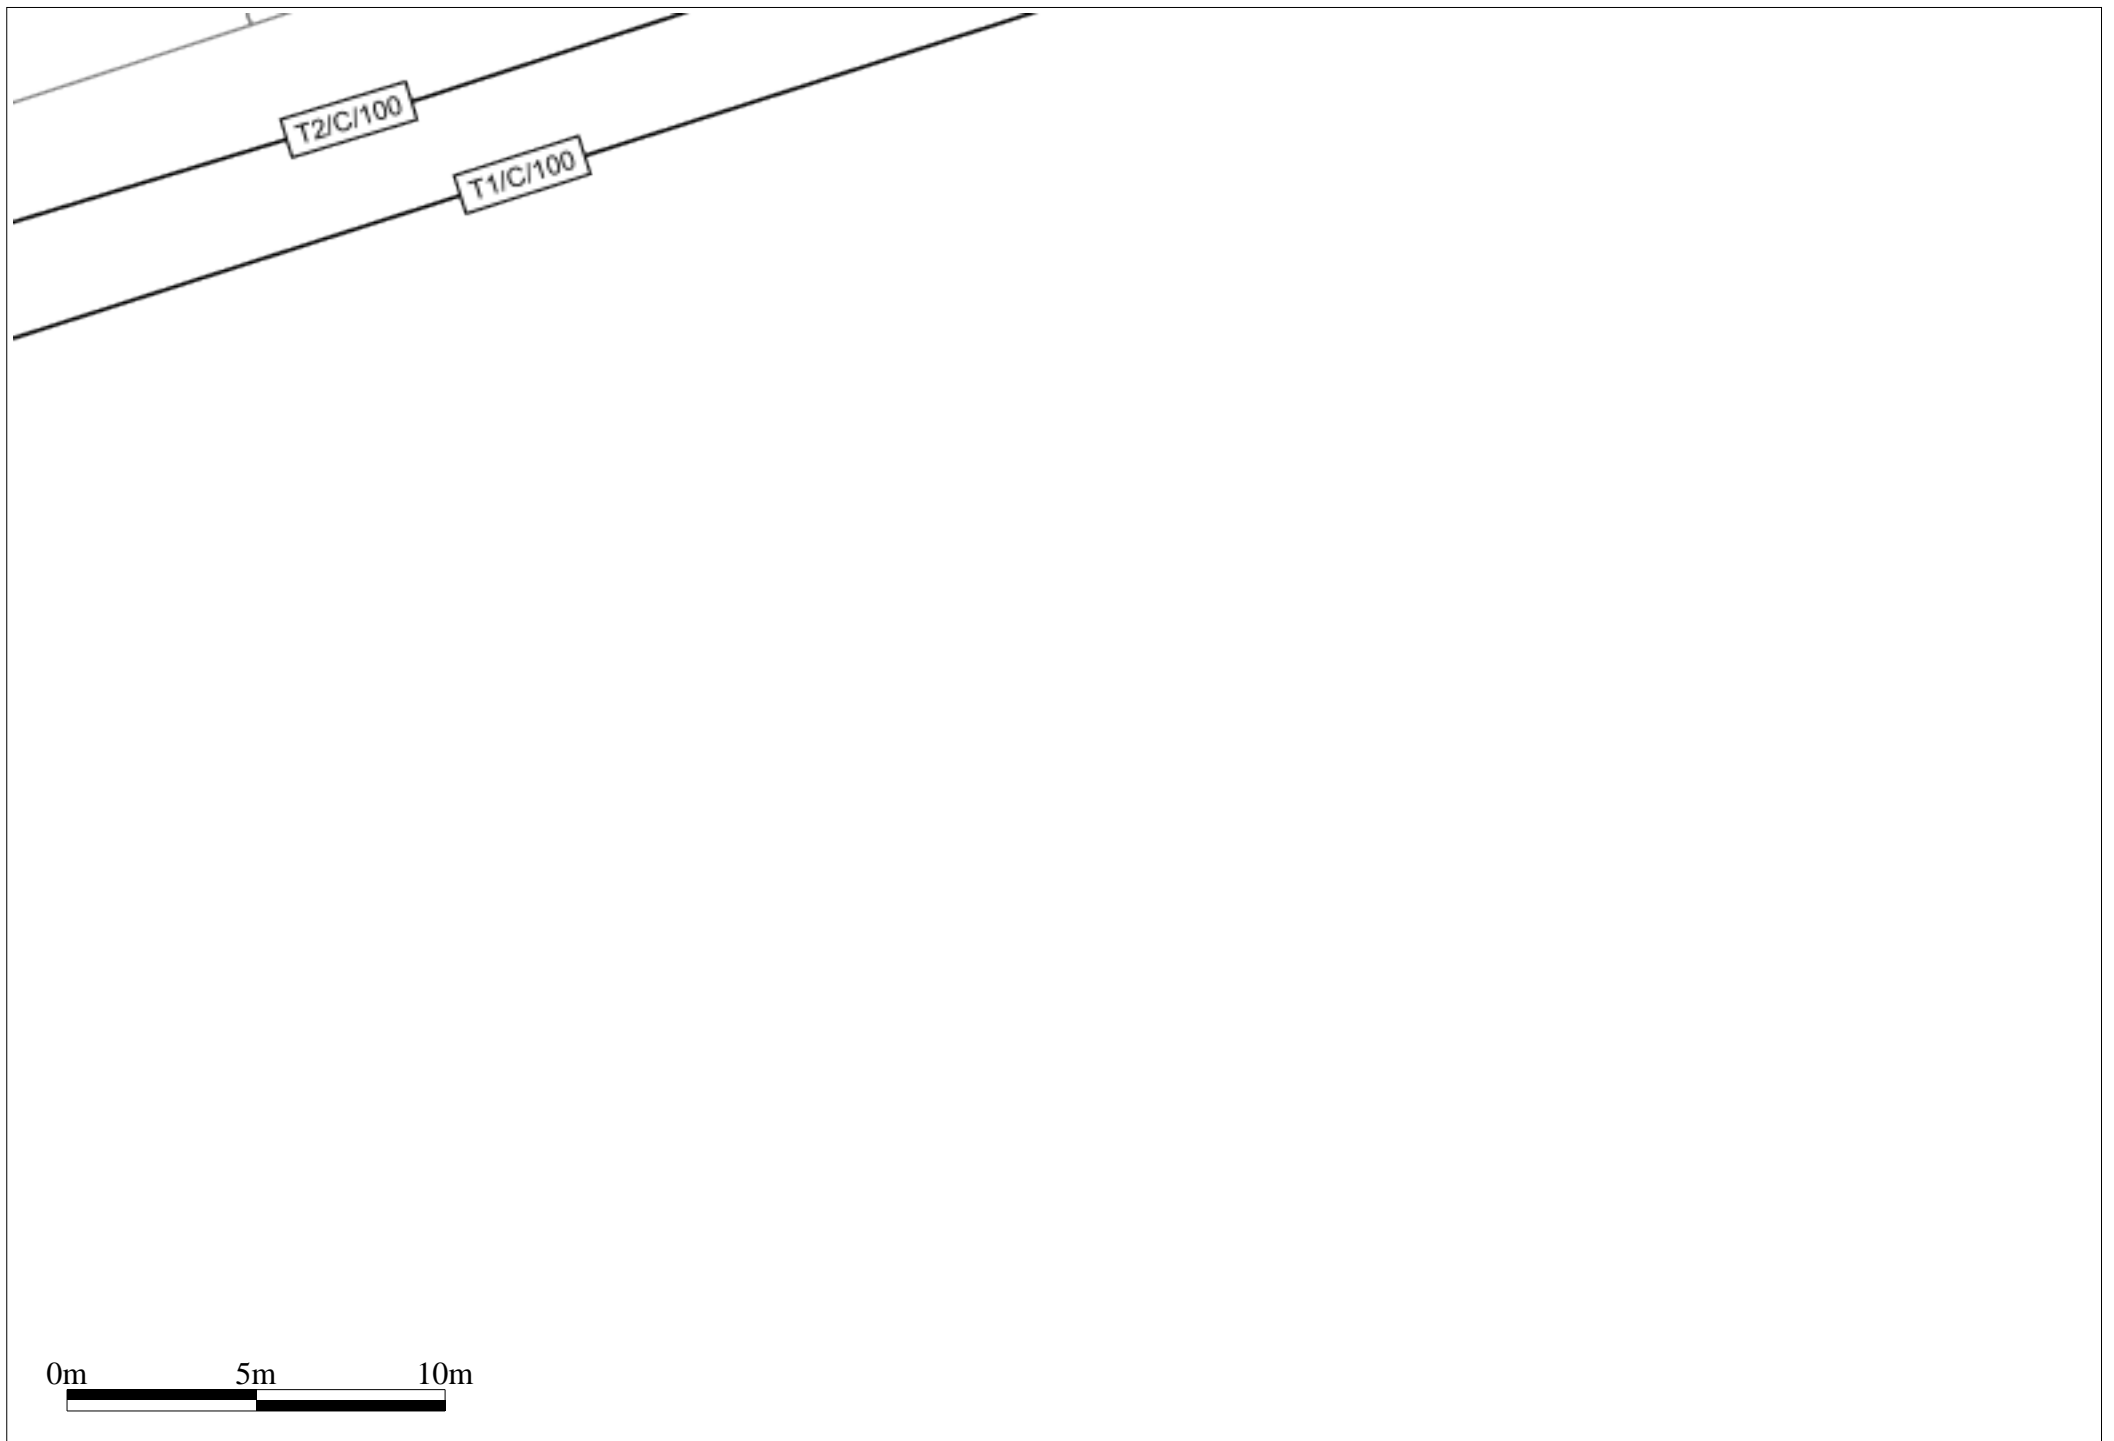

## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS


INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/100	C	100	187.56	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)
T2	T2/C/100	C	100	339.86	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	05/10/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)

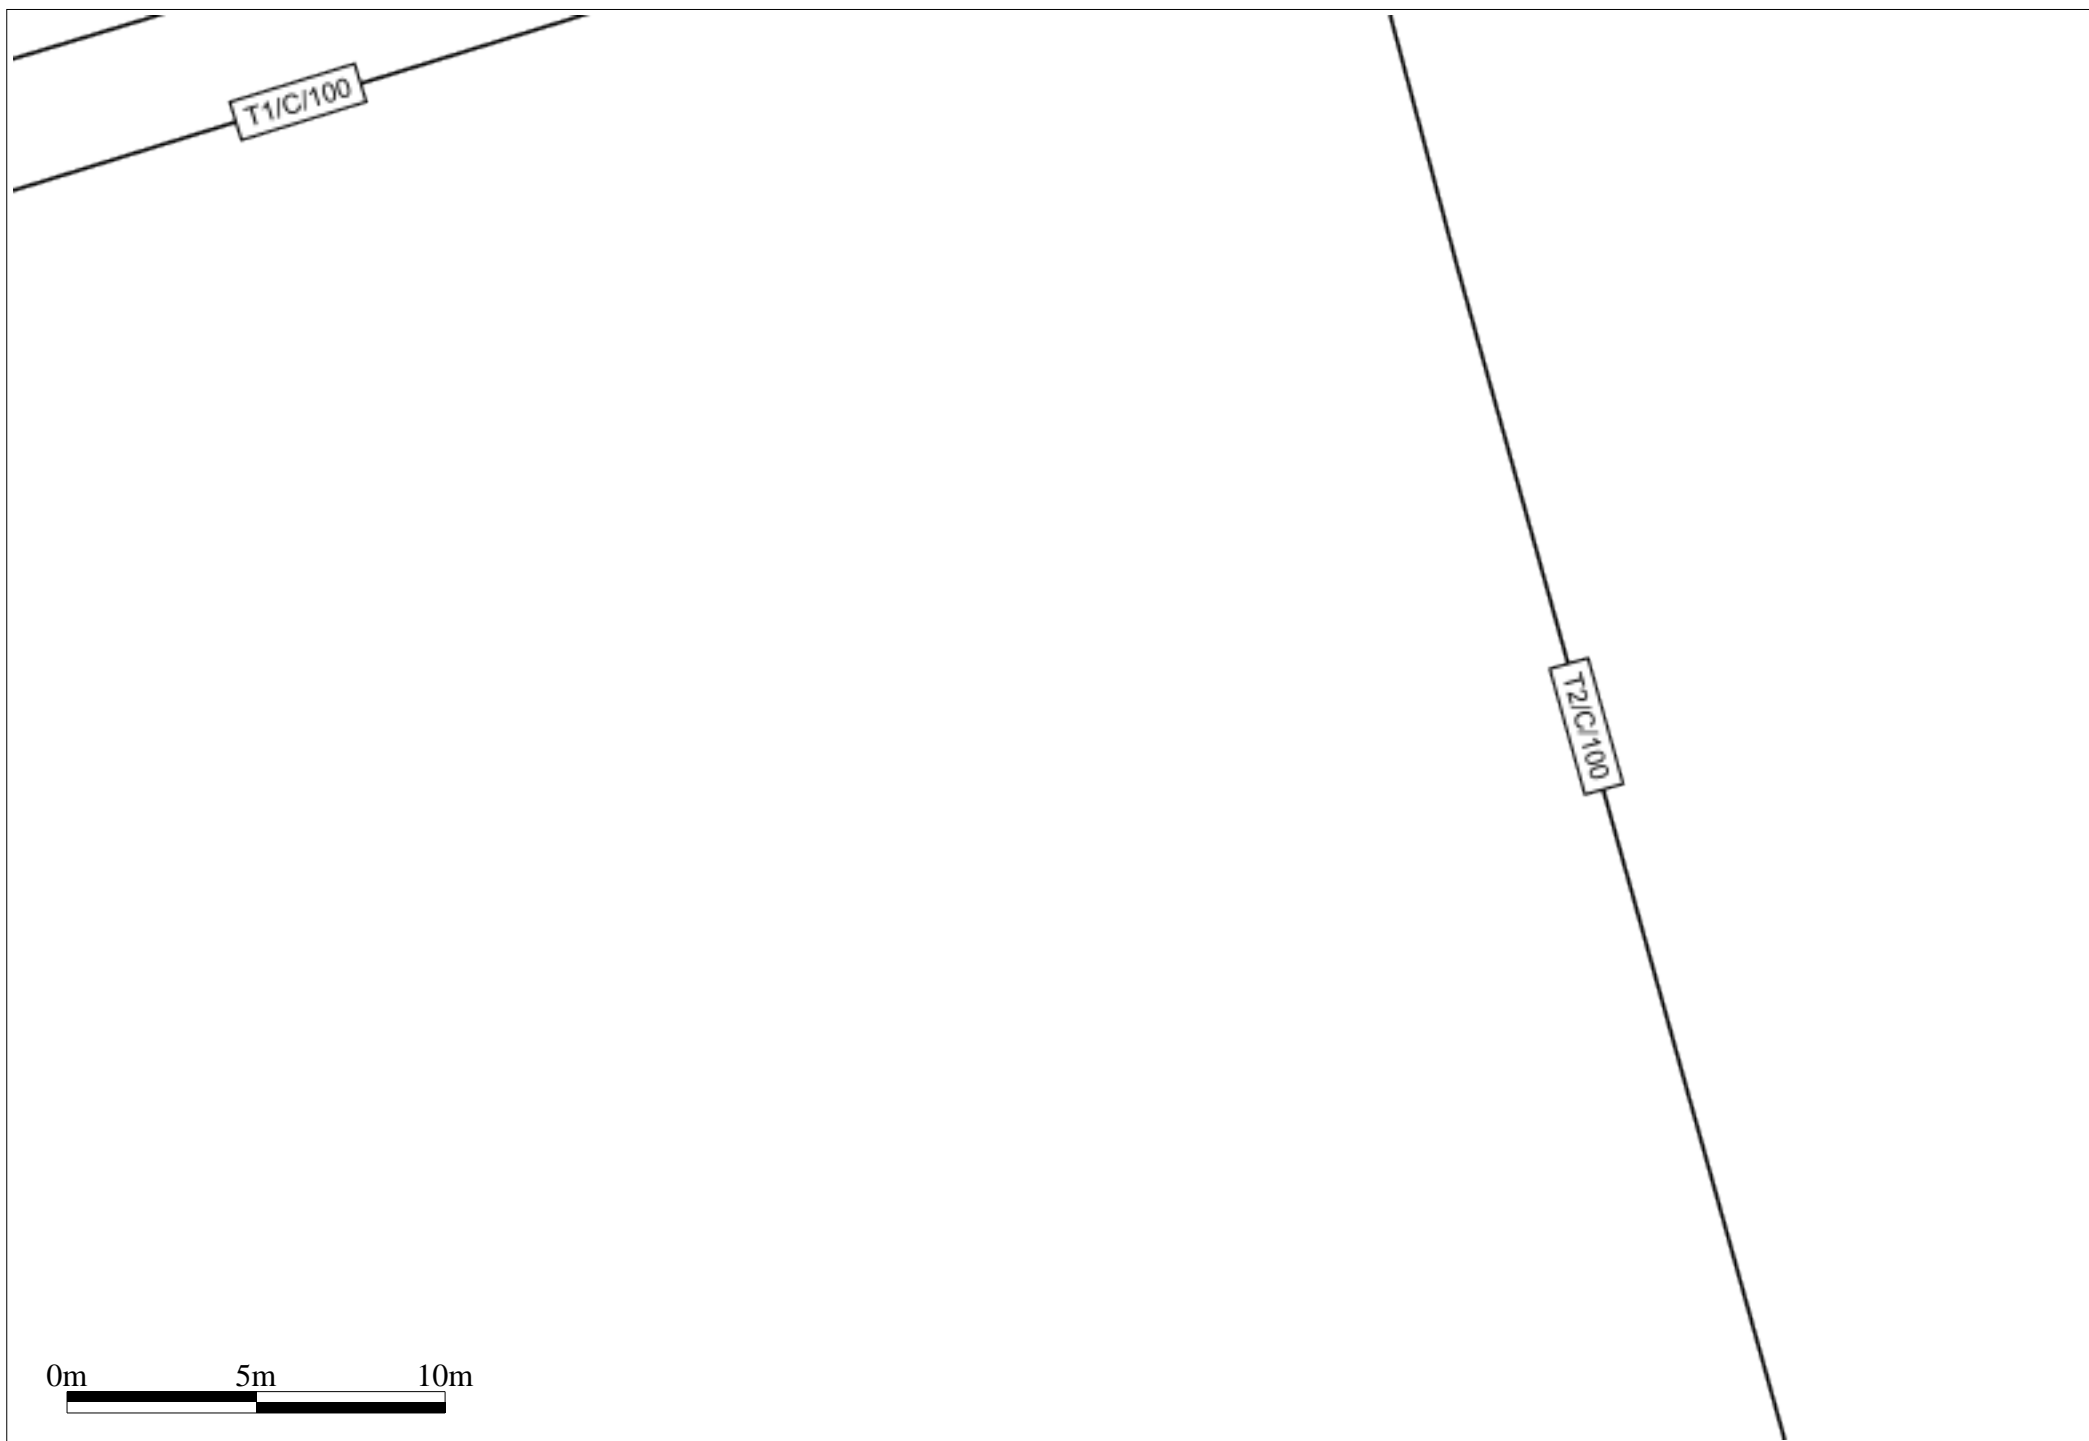

## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS


INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/100	C	100	164.95	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)
T2	T2/C/100	C	100	64.86	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	24/03/2021	LORETTE,L'EGLISE
T3	T3/C/100	C	100	339.86	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	05/10/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)



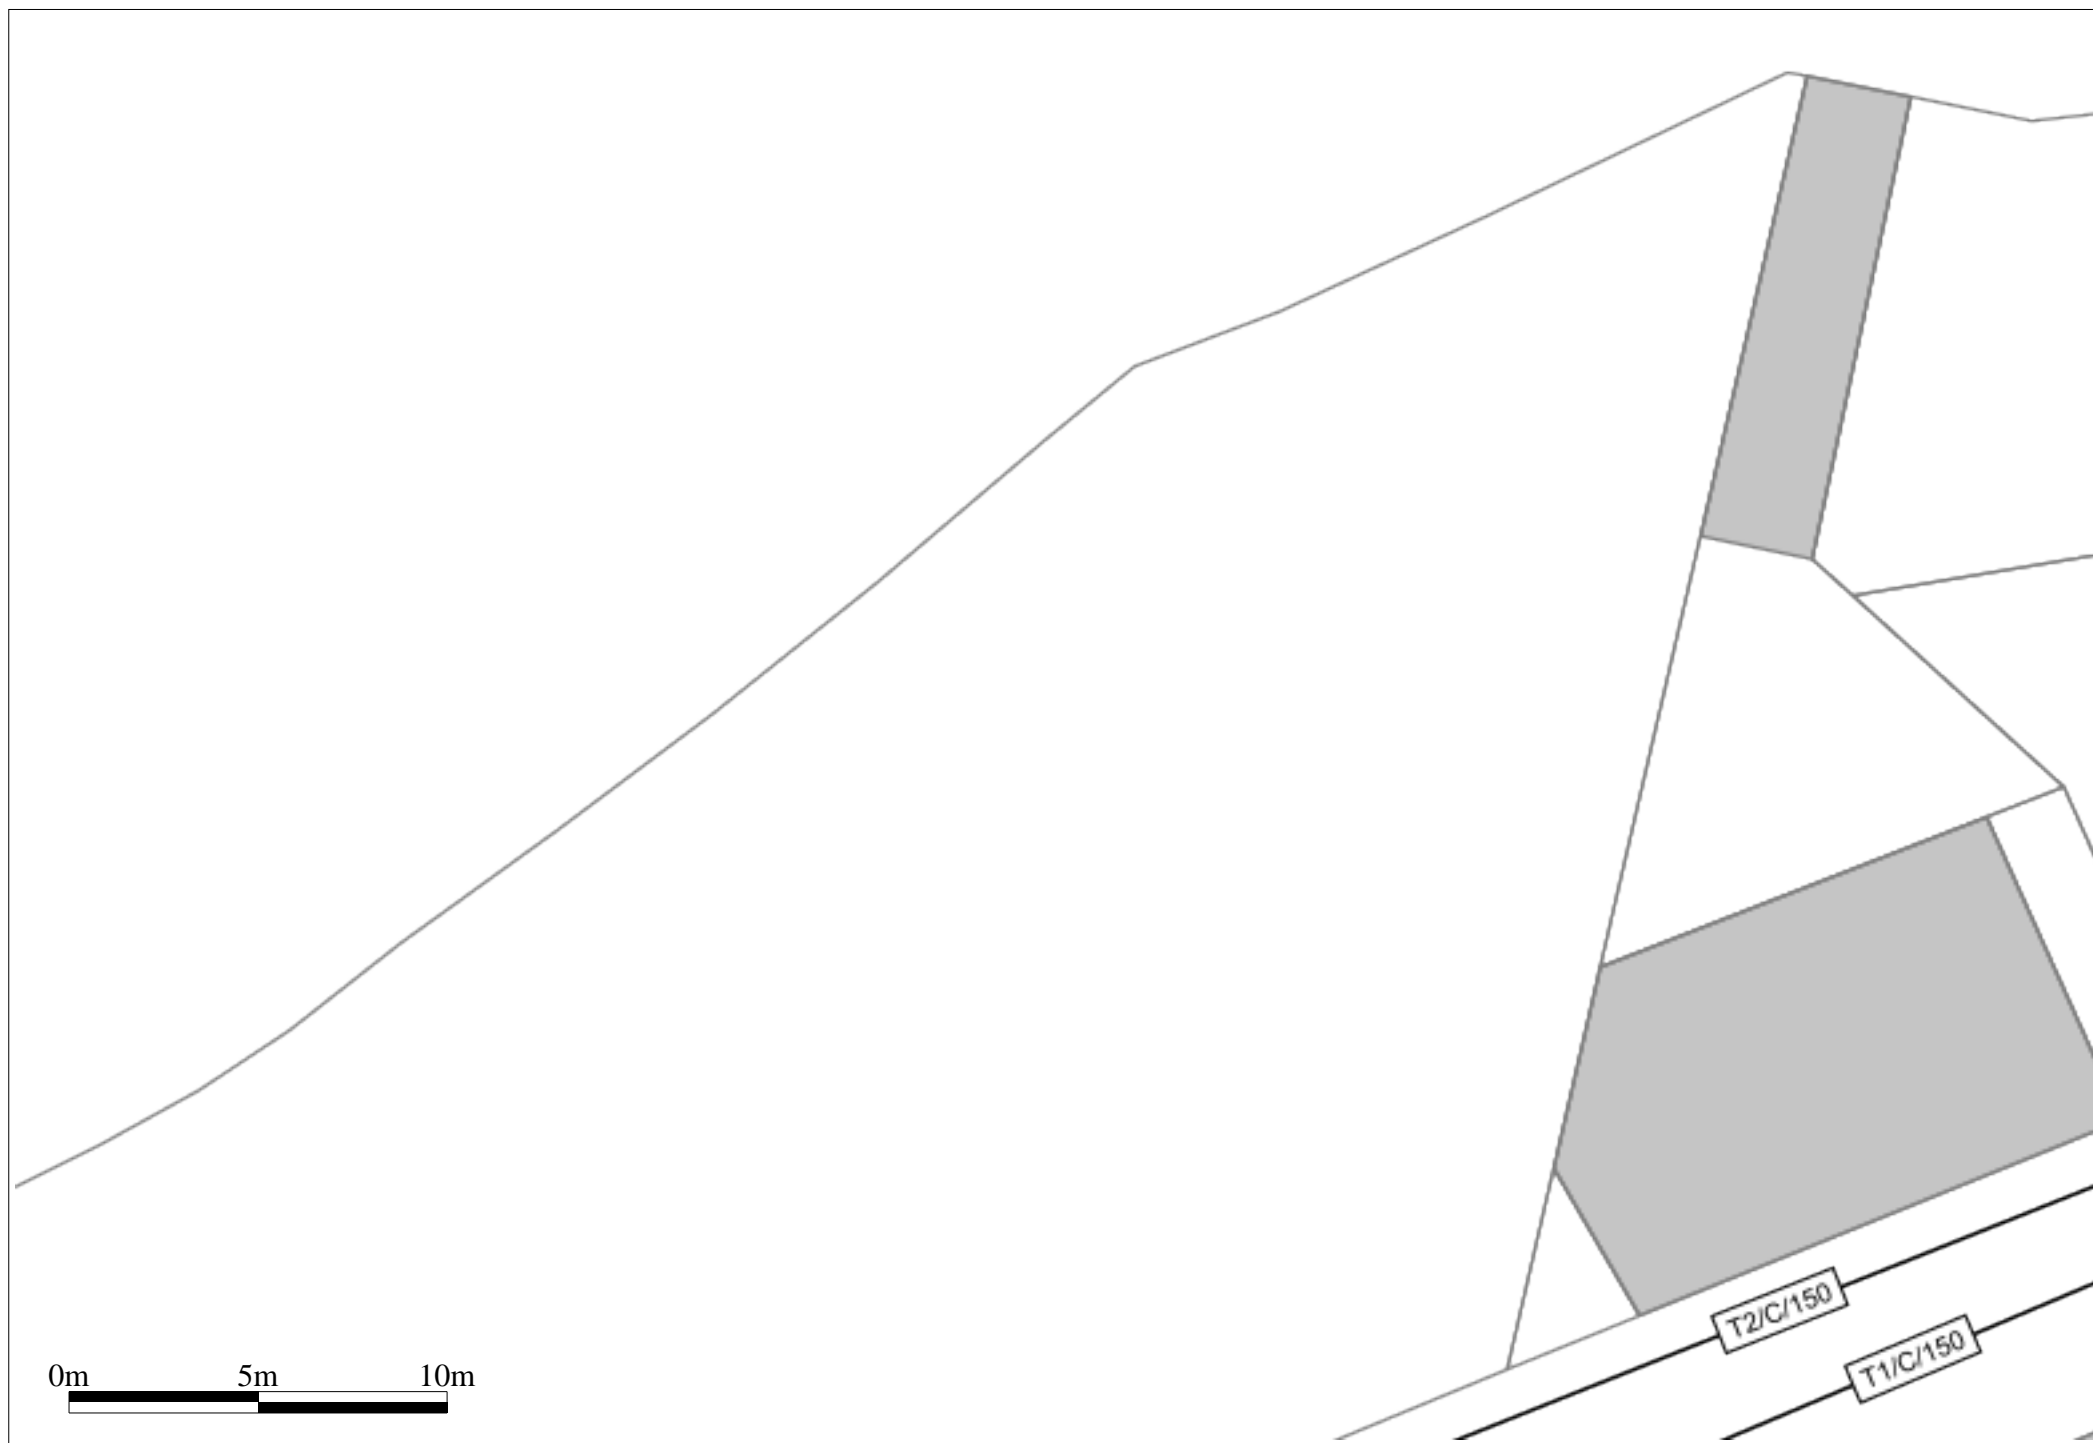


## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/150	C	150	155.09	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	24/03/2021	LORETTE,LE BAS RECLUS
T2	T2/C/150	C	150	154.34	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO1 (RUE ADELE BOURDON)

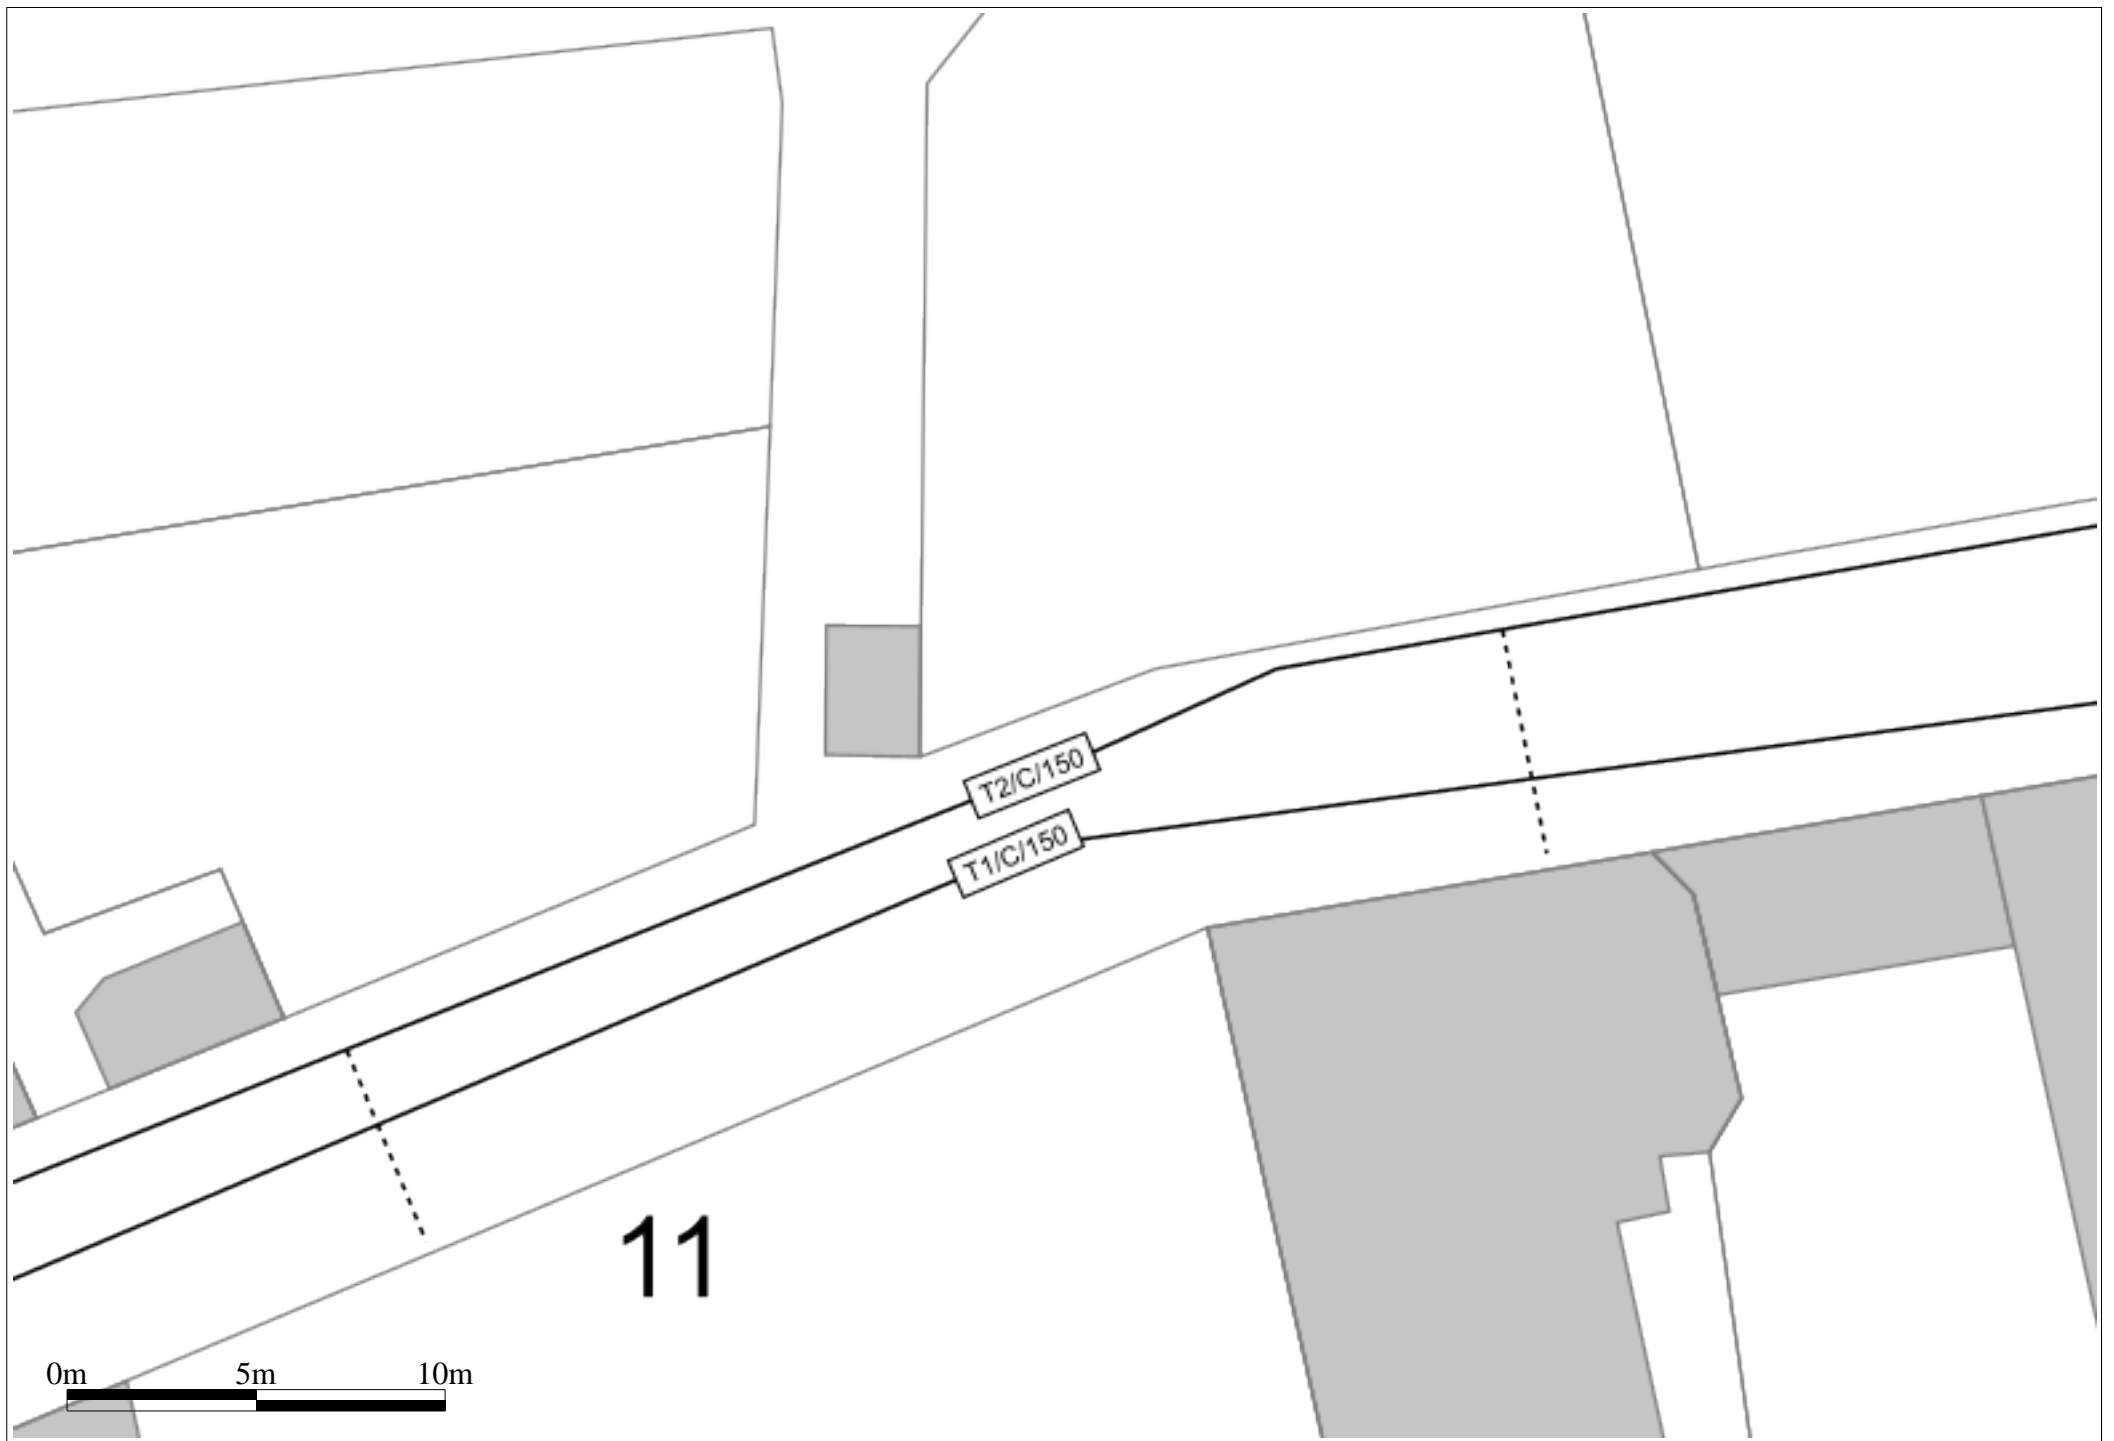


## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/150	C	150	155.09	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	24/03/2021	LORETTE,LE BAS RECLUS
T2	T2/C/150	C	150	154.34	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO1 (RUE ADELE BOURDON)

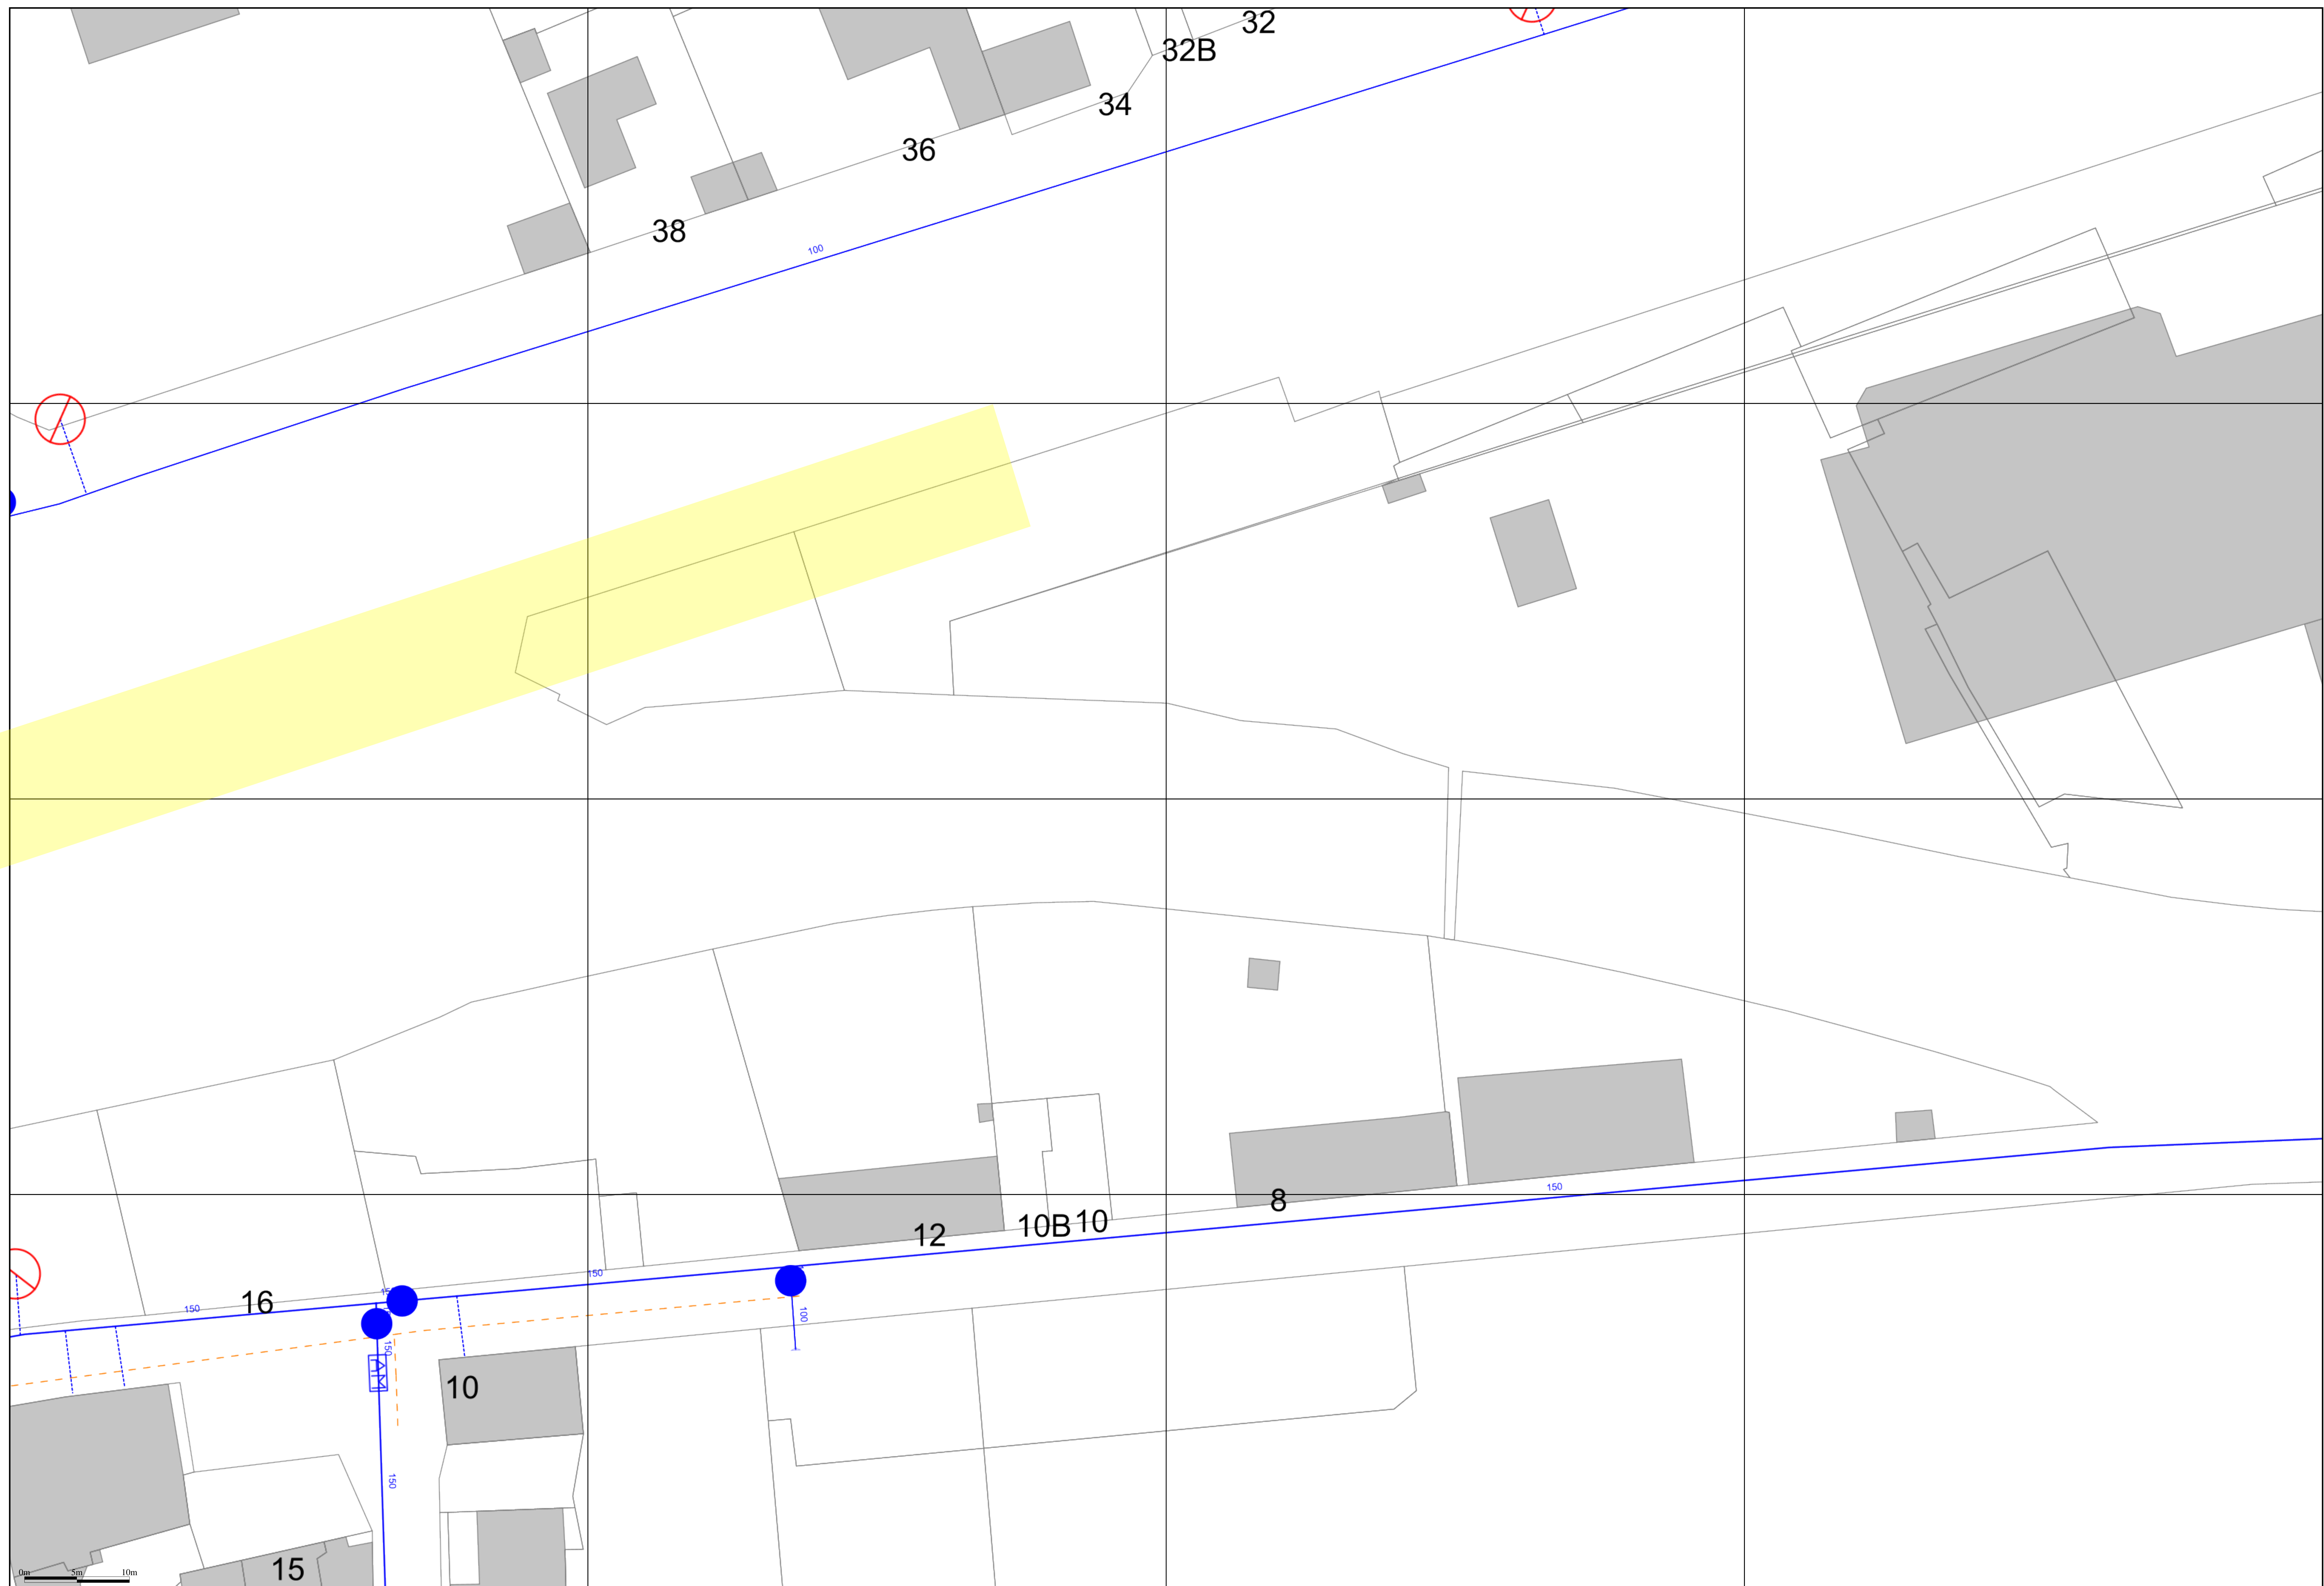

La zone d'emprise de chantier que vous nous avez déclarée est dessinée sur le plan en jaune.

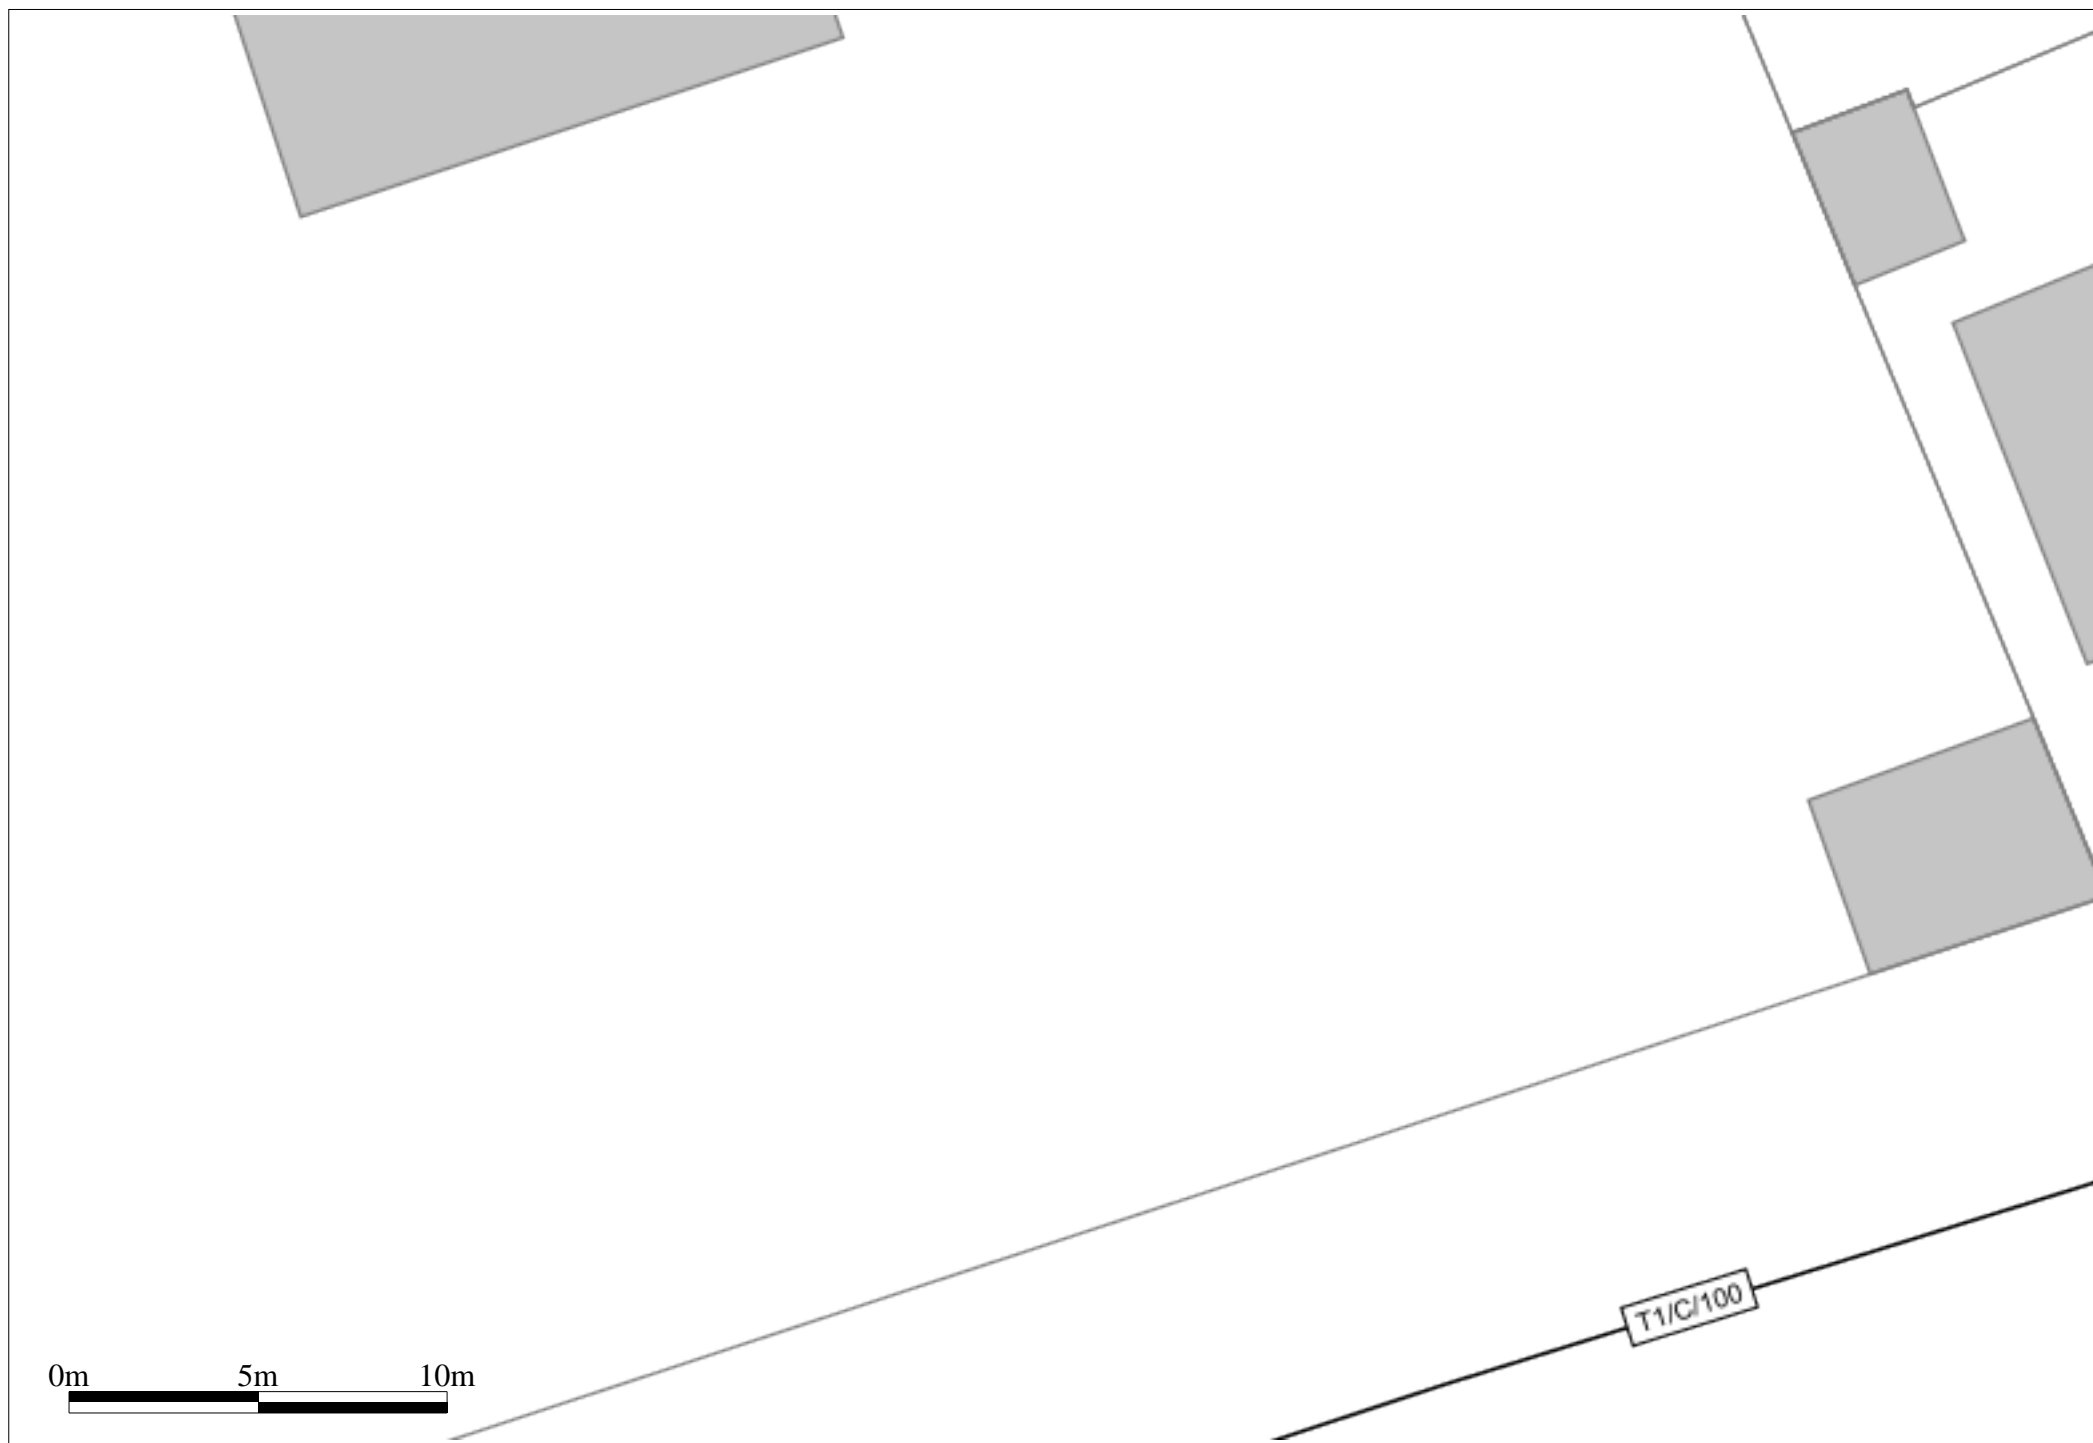

## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS


INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/100	C	100	233.84	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)






## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/100	C	100	233.84	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)

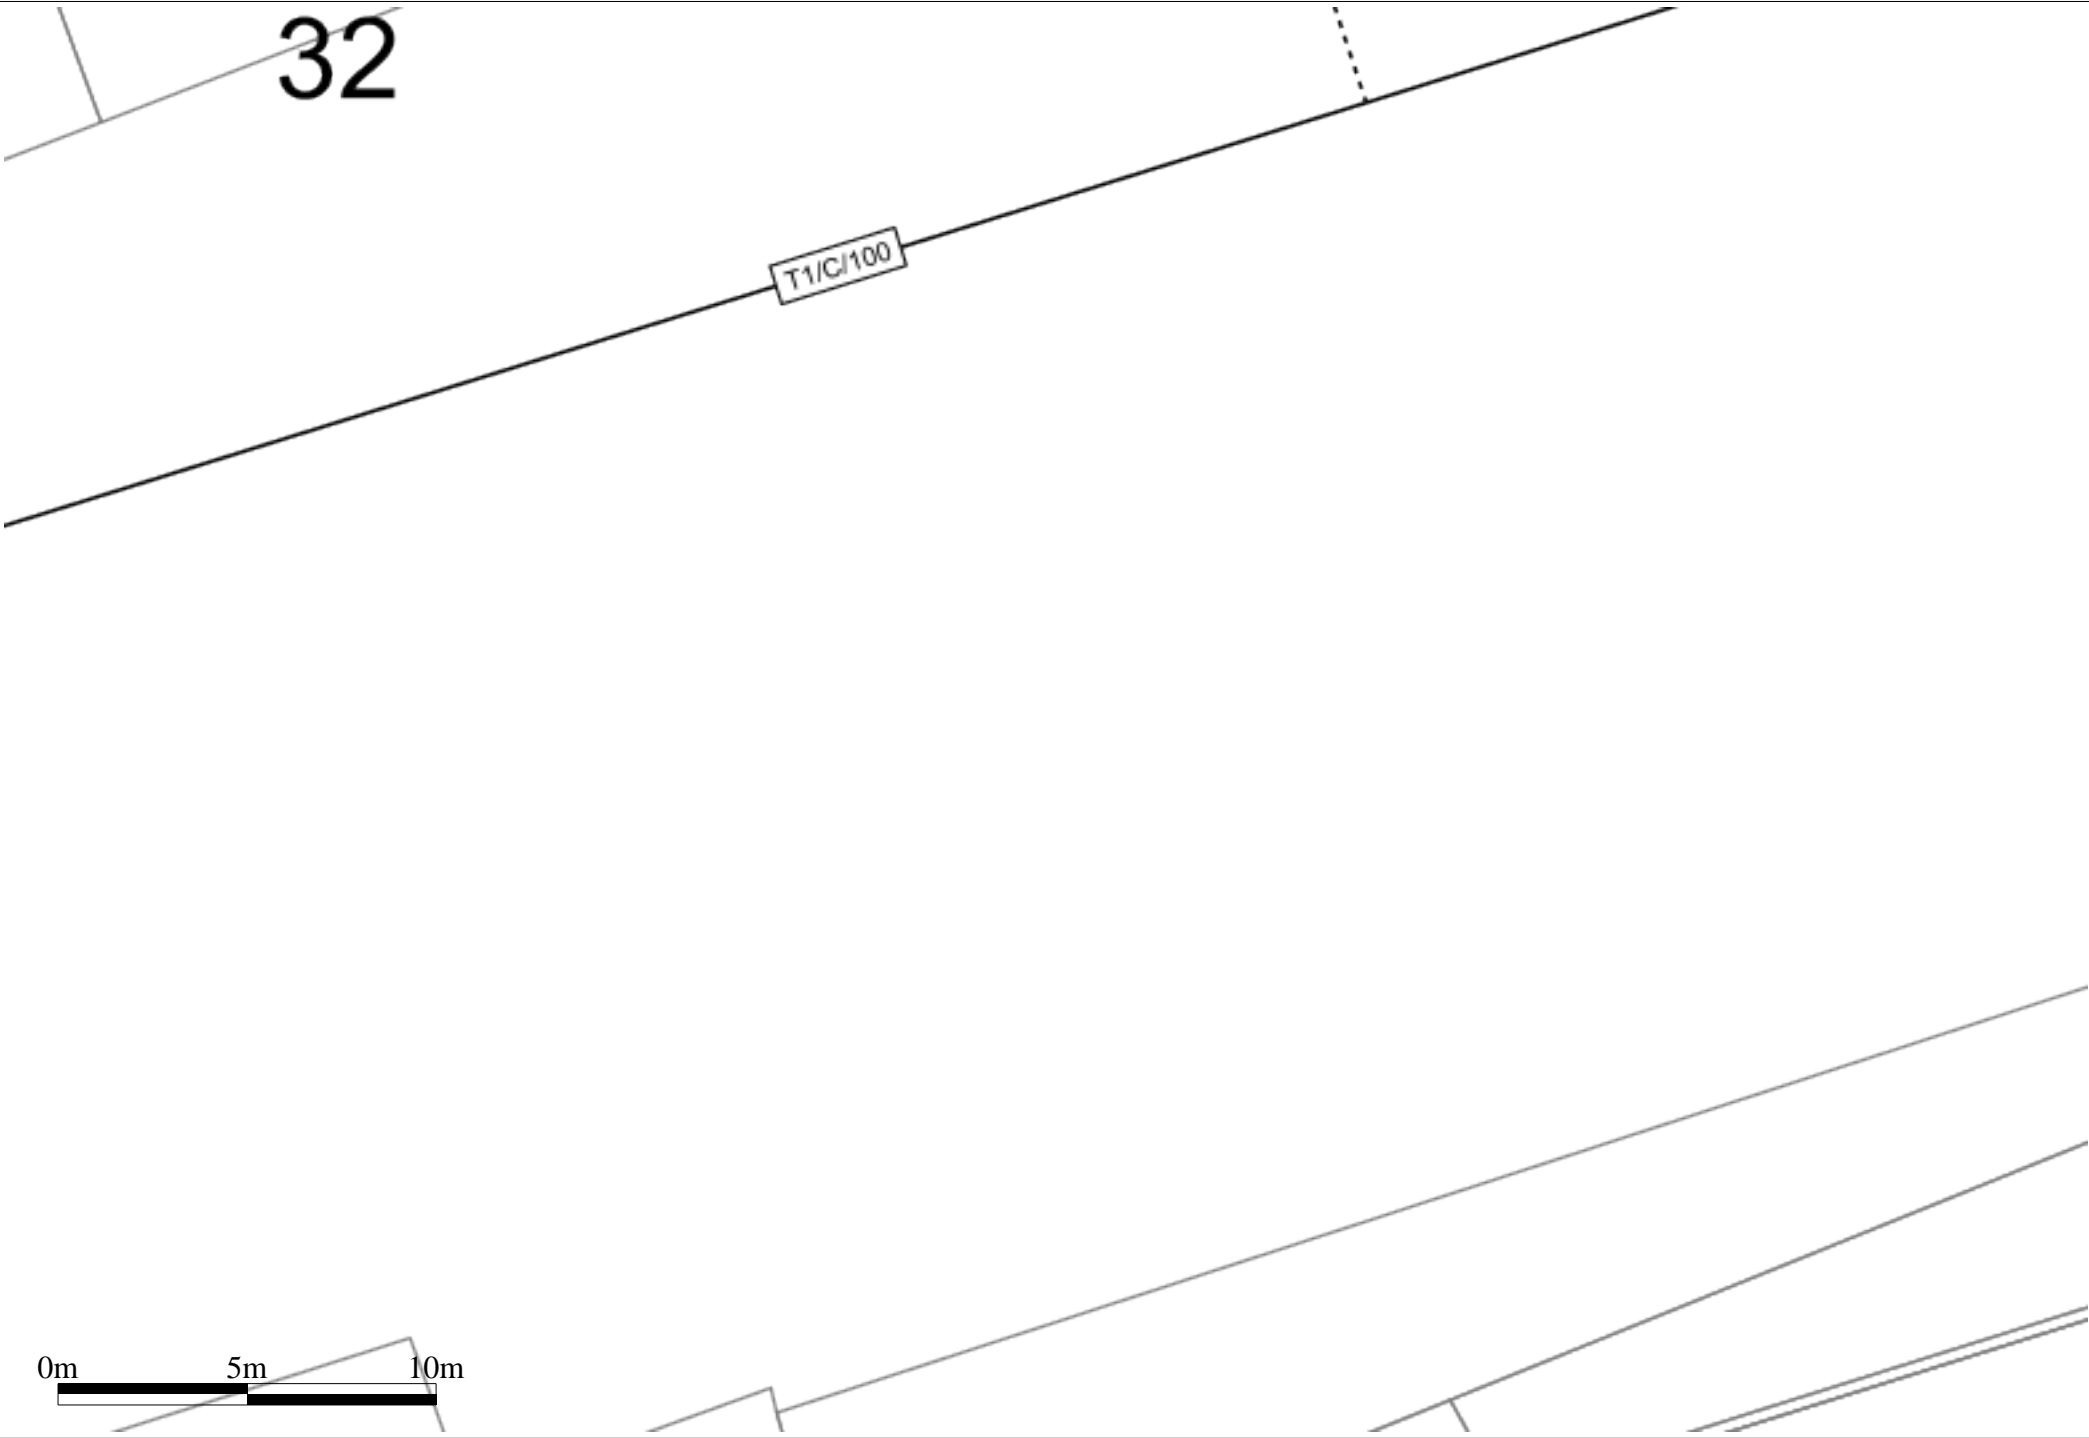


## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/100	C	100	233.84	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)

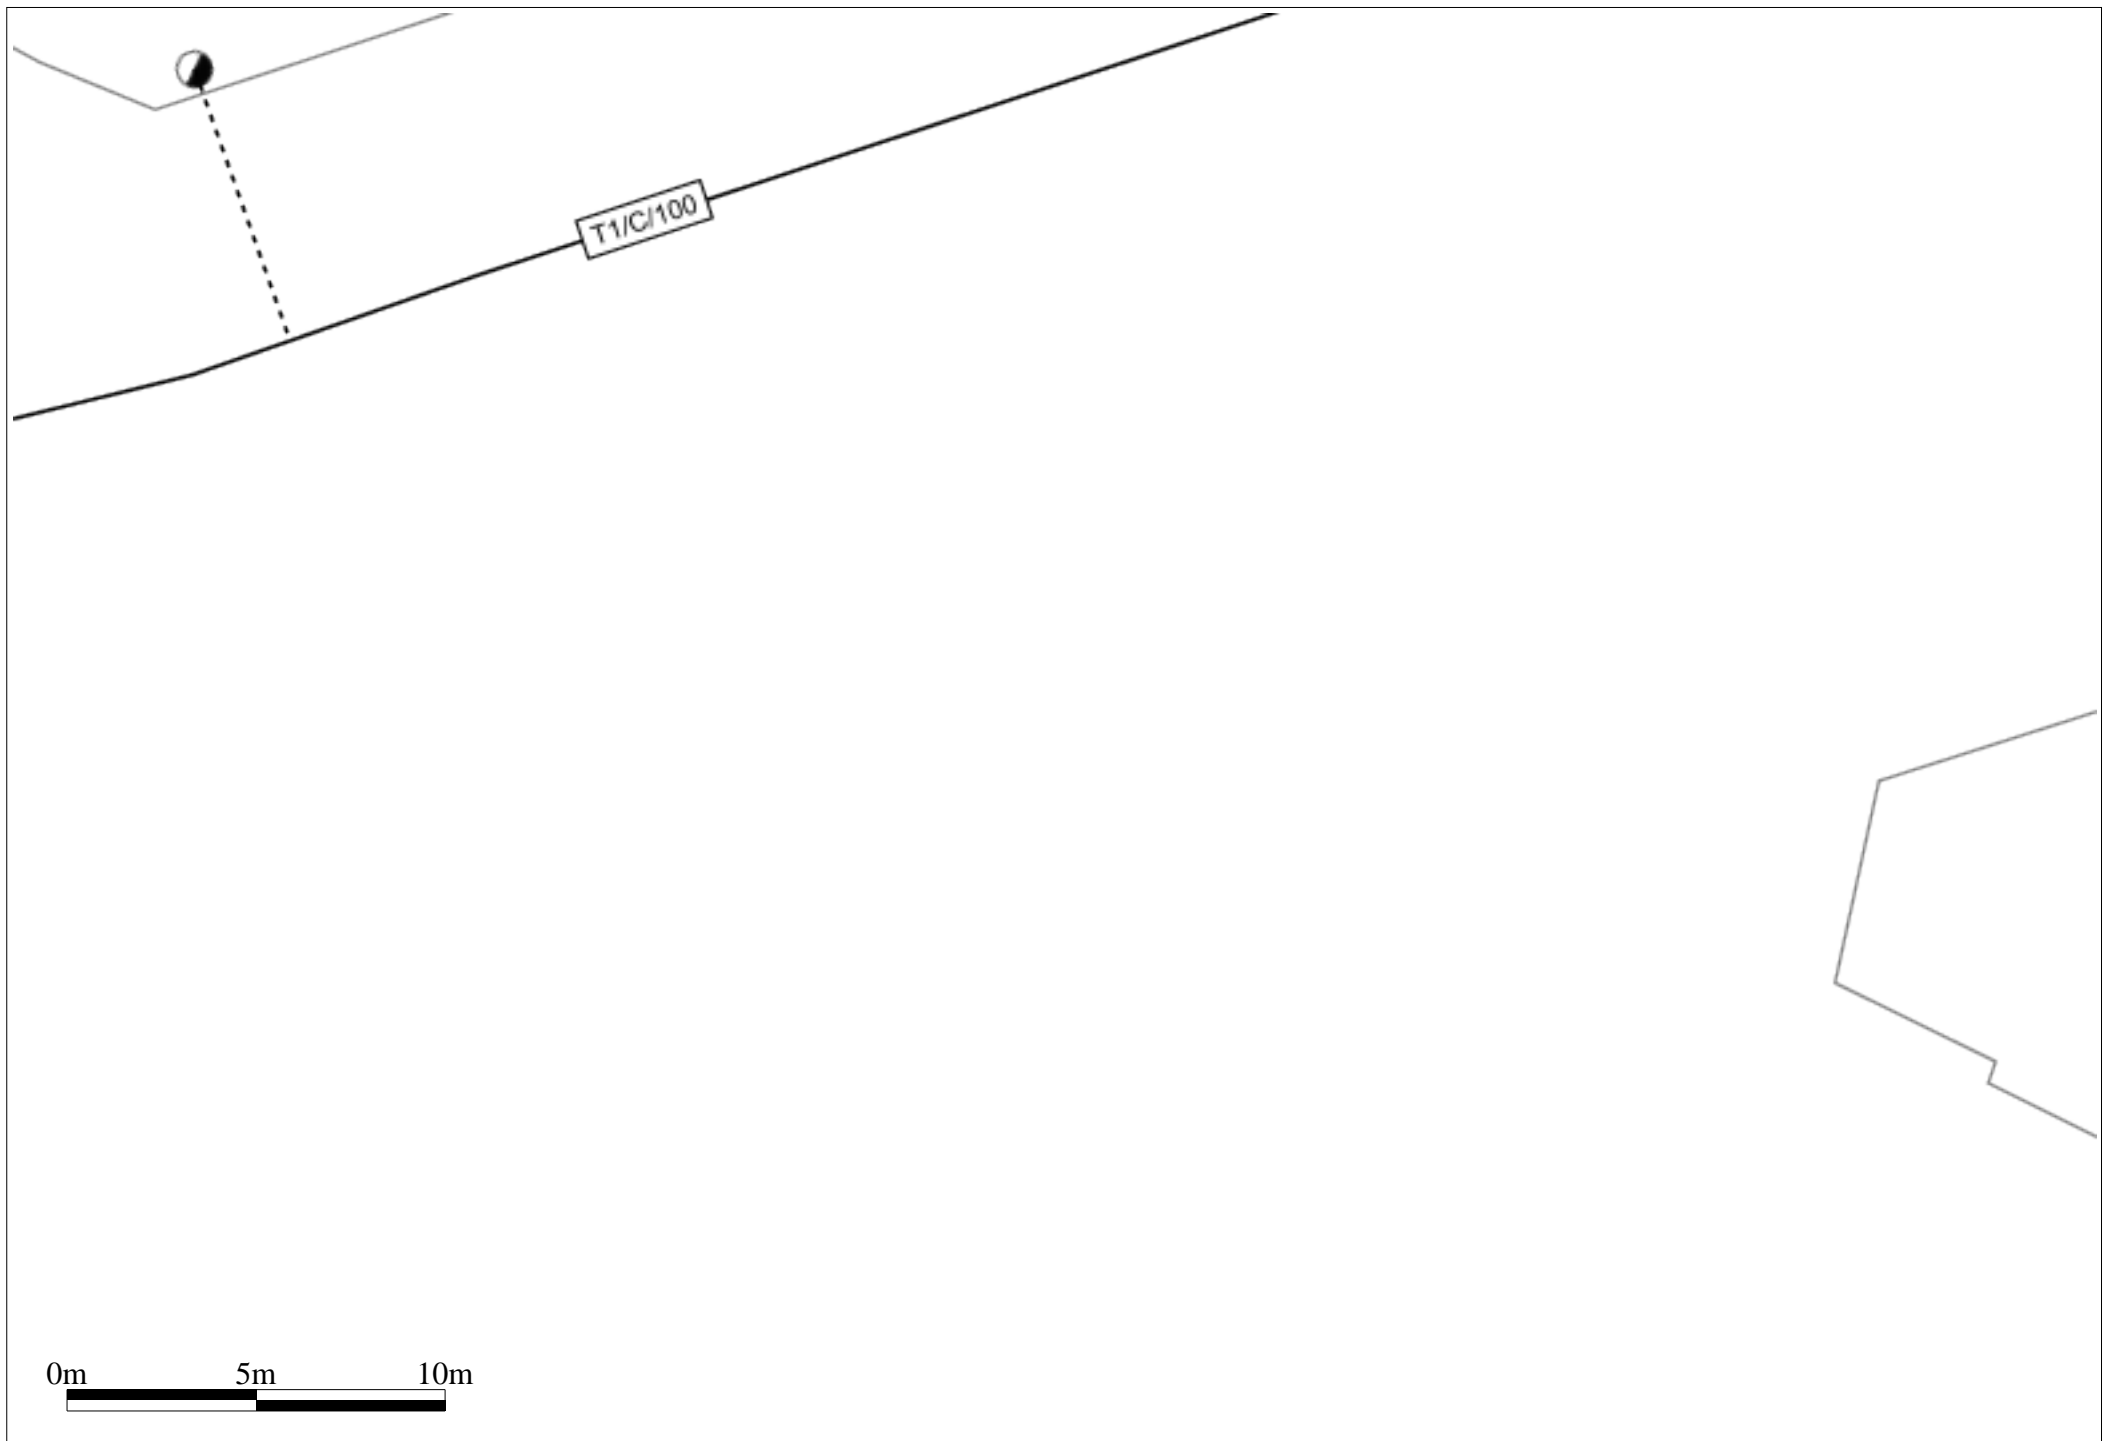

## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/100	C	100	233.84	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO2 (RUE NOTRE DAME)

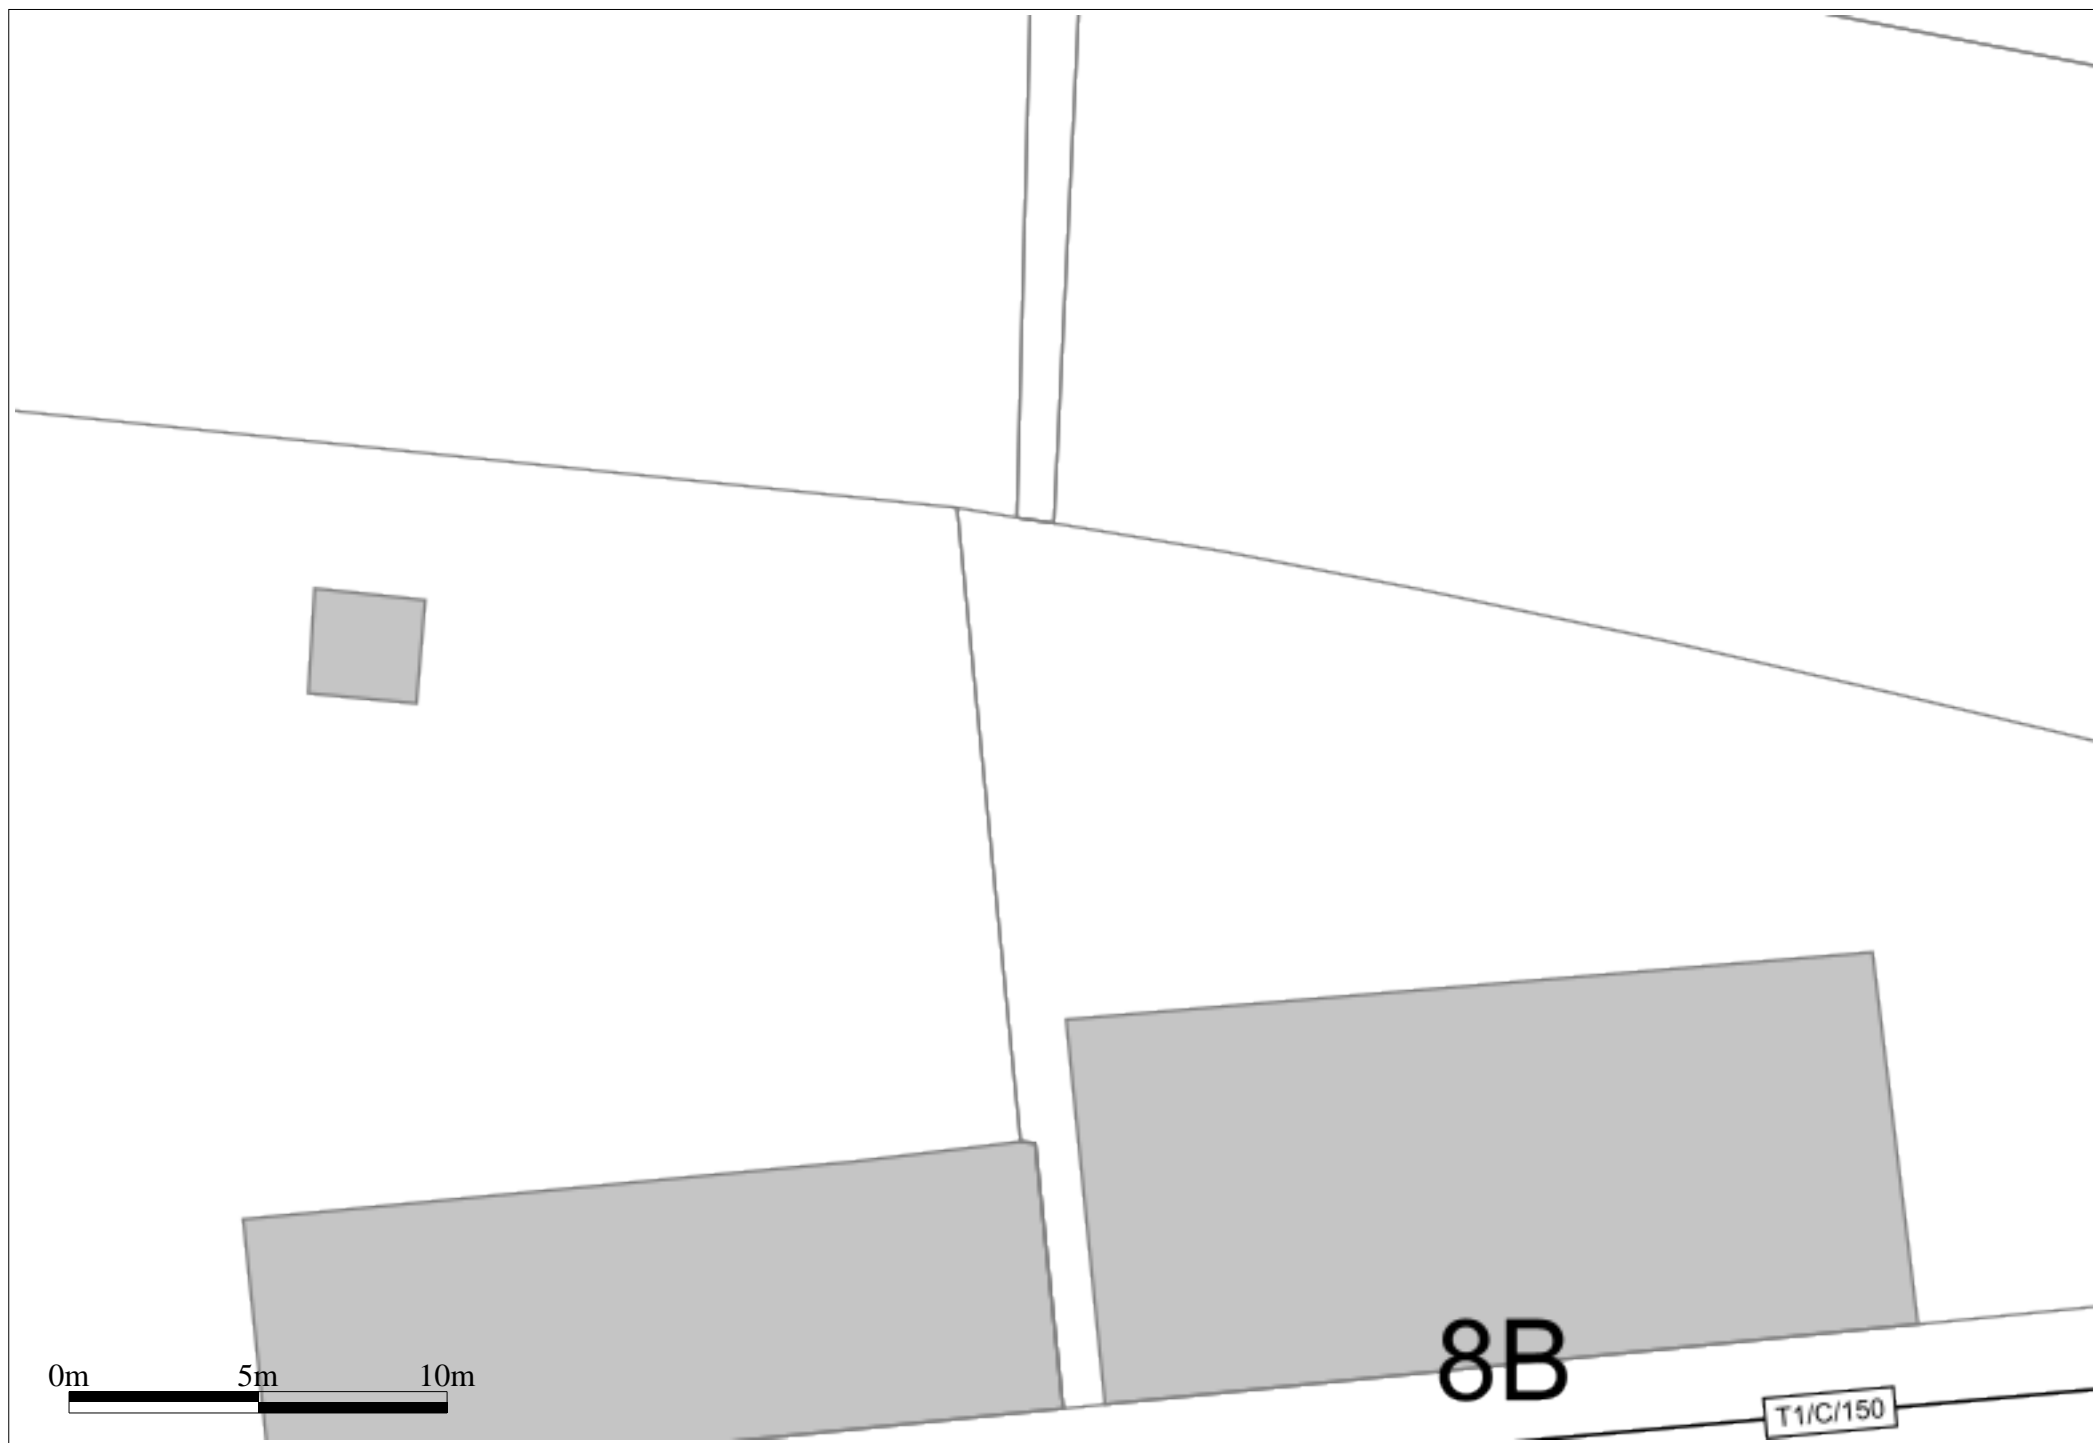

## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS


INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/150	C	150	201.59	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE, VOIE COMMUNALE NO1 (RUE ADELE BOURDON)





## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/150	C	150	201.59	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE, VOIE COMMUNALE NO1 (RUE ADELE BOURDON)

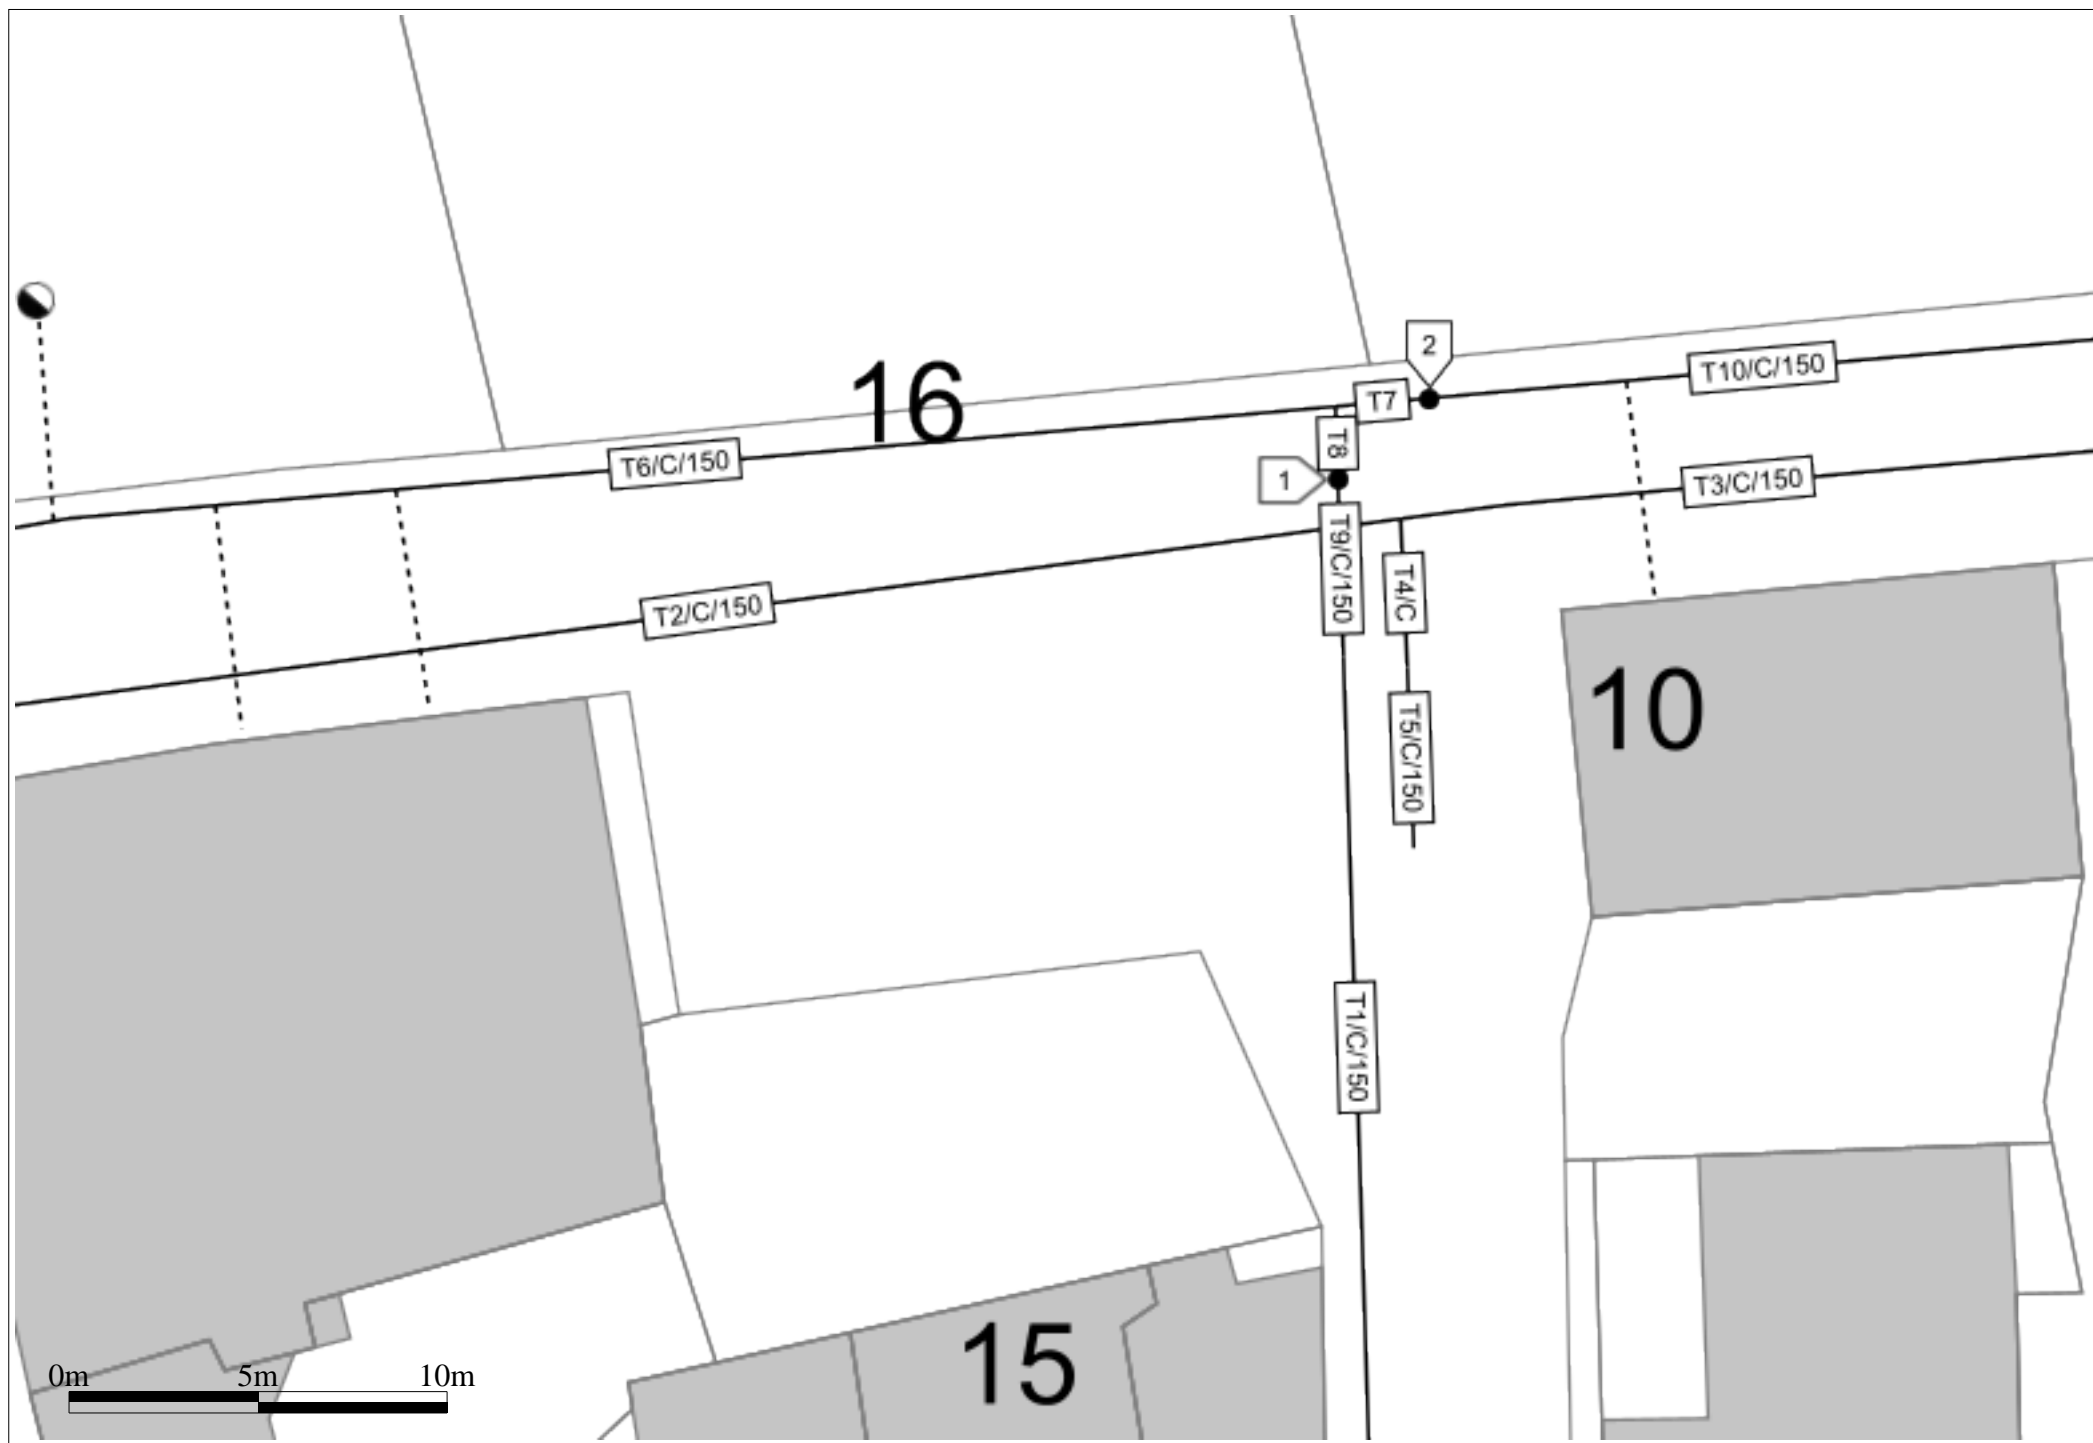


## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/150	C	150	156.97	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO12 (RUE FONT FLORA)
T2	T2/C/150	C	150	155.09	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	24/03/2021	LORETTE,LE BAS RECLUS
T3	T3/C/150	C	150	38.86	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	24/03/2021	LORETTE,LE BAS RECLUS
T4	T4/C/150	C	150	3.93	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	24/03/2021	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO12 (RUE FONT FLORA)
T5	T5/C/150	C	150	4.78	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	24/03/2021	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO12 (RUE FONT FLORA)
T6	T6/C/150	C	150	154.34	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO1 (RUE ADELE BOURDON)
T7	T7/C/150	C	150	2.49	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO1 (RUE ADELE BOURDON)
T8	T8/C/150	C	150	1.95	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO1 (RUE ADELE BOURDON)
T9	T9/C/150	C	150	4.68	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO1 (RUE ADELE BOURDON)
T10	T10/C/150	C	150	37.06	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO1 (RUE ADELE BOURDON)

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	C	823709.56	6491954.96	Inconnu		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-
2	C	823711.98	6491957.13	Inconnu		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-

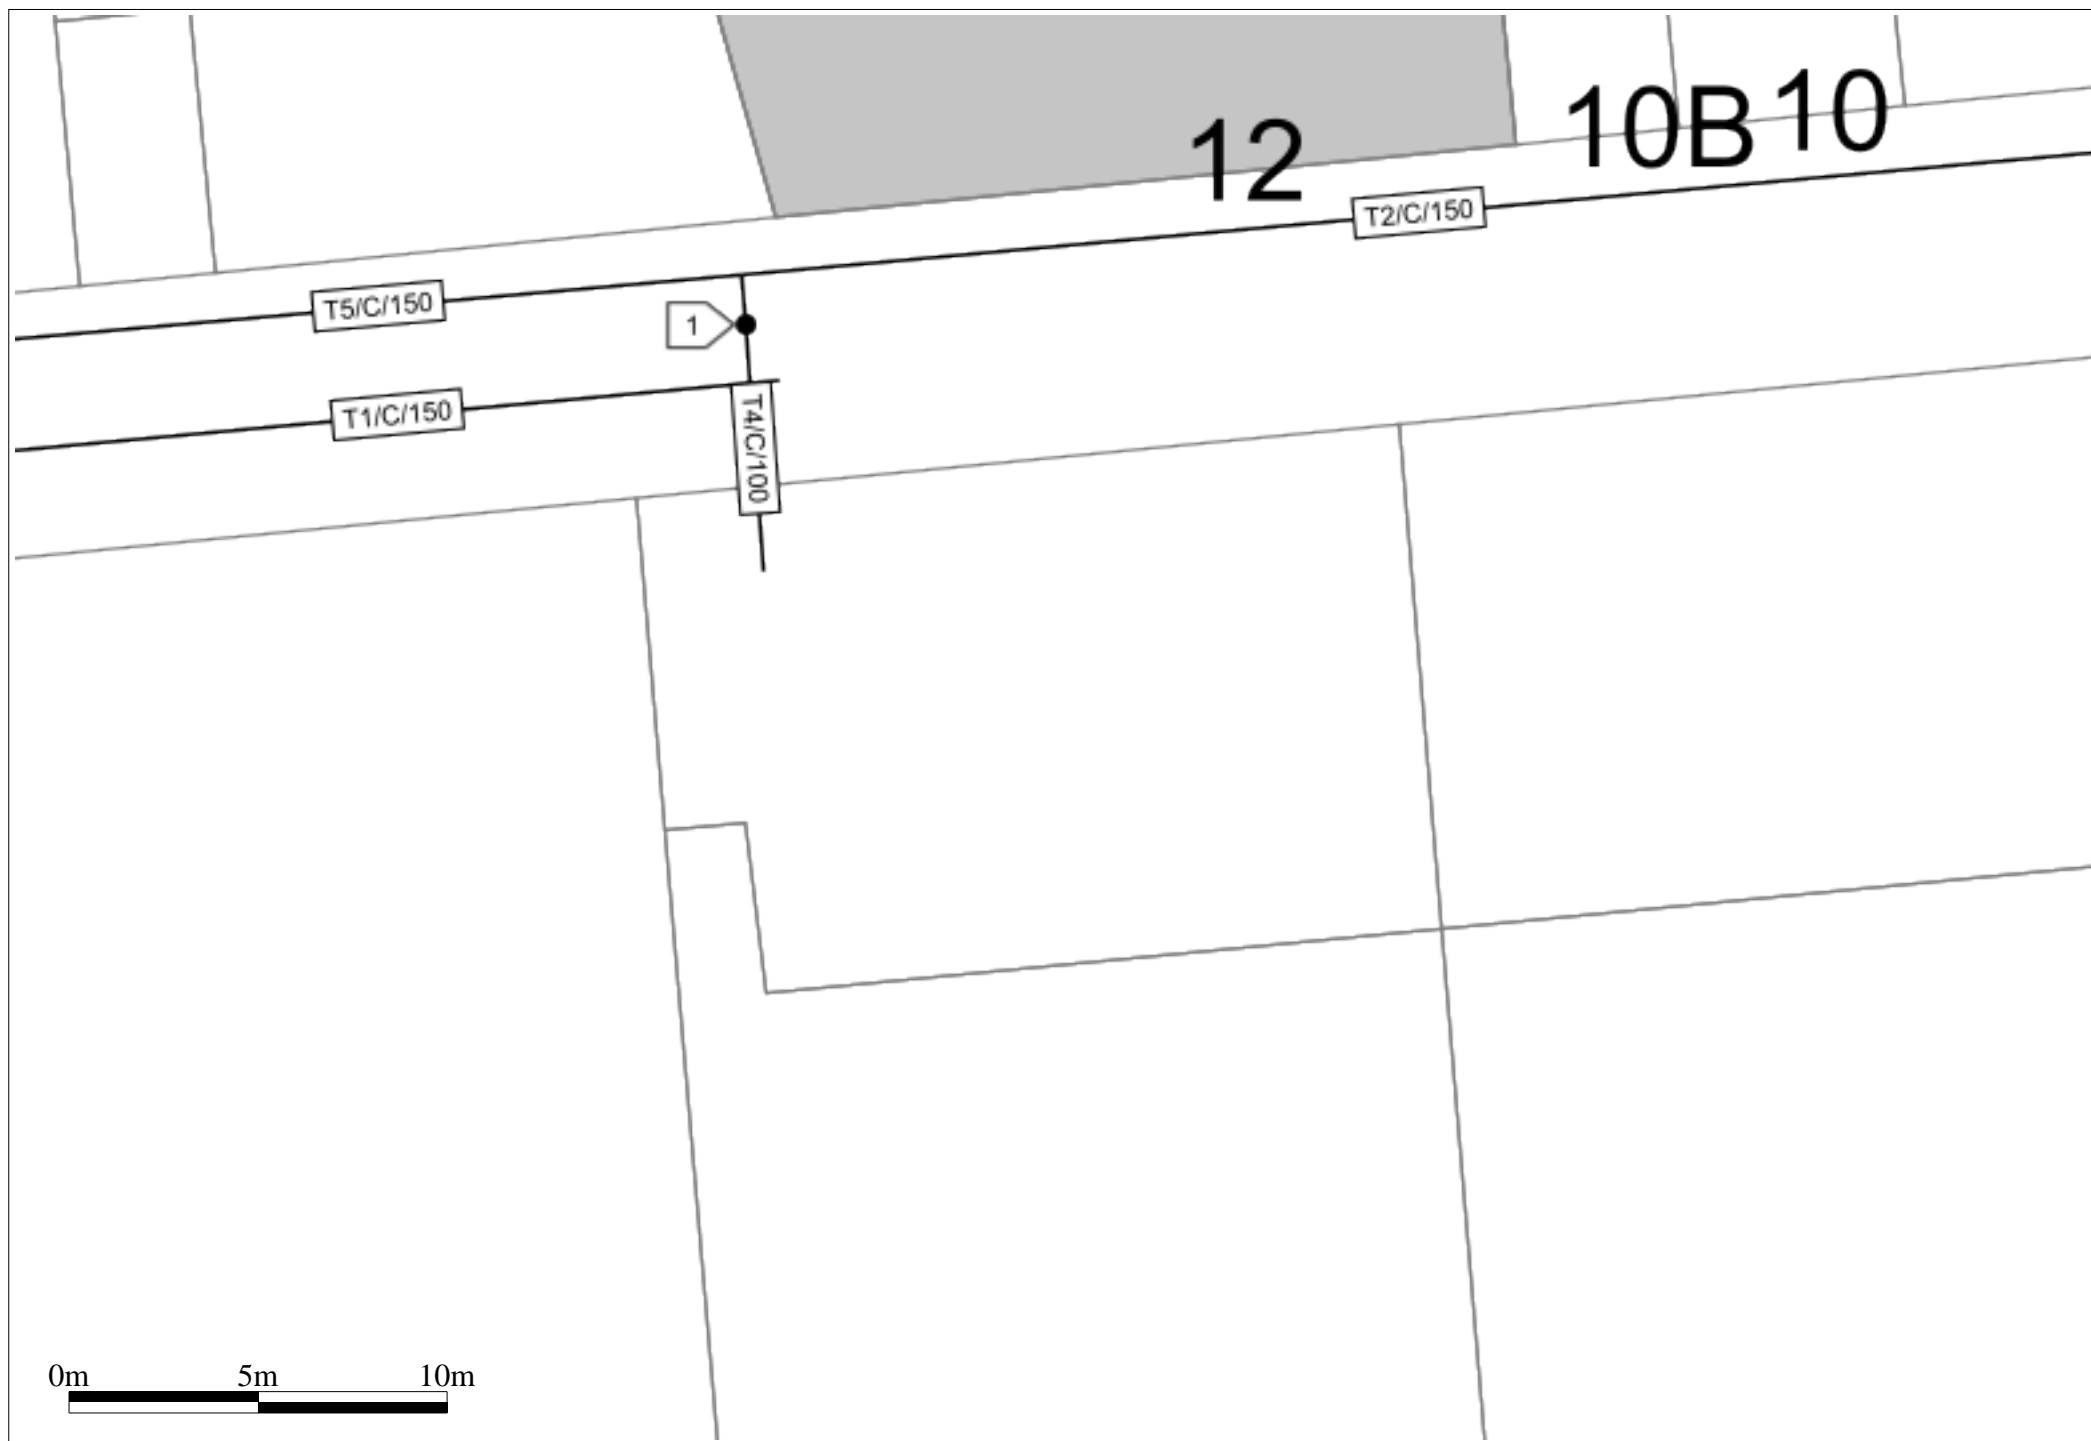


## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/150	C	150	38.86	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	24/03/2021	LORETTE,LE BAS RECLUS
T2	T2/C/150	C	150	201.59	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO1 (RUE ADELE BOURDON)
T3	T3/C/100	C	100	1.33	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO1 (RUE ADELE BOURDON)
T4	T4/C/100	C	100	6.54	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO1 (RUE ADELE BOURDON)
T5	T5/C/150	C	150	37.06	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE,VOIE COMMUNALE NO1 (RUE ADELE BOURDON)

## TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

SYMBOLOGIE= 

Point	Classe	X	Y	Z	Date	Société	Certification	Personne	Matériel	N° Série	Valeur d'incertitude
1	C	823749.01	6491959.06	Inconnu		LDE	Non	SIG/LDE	-	-	-

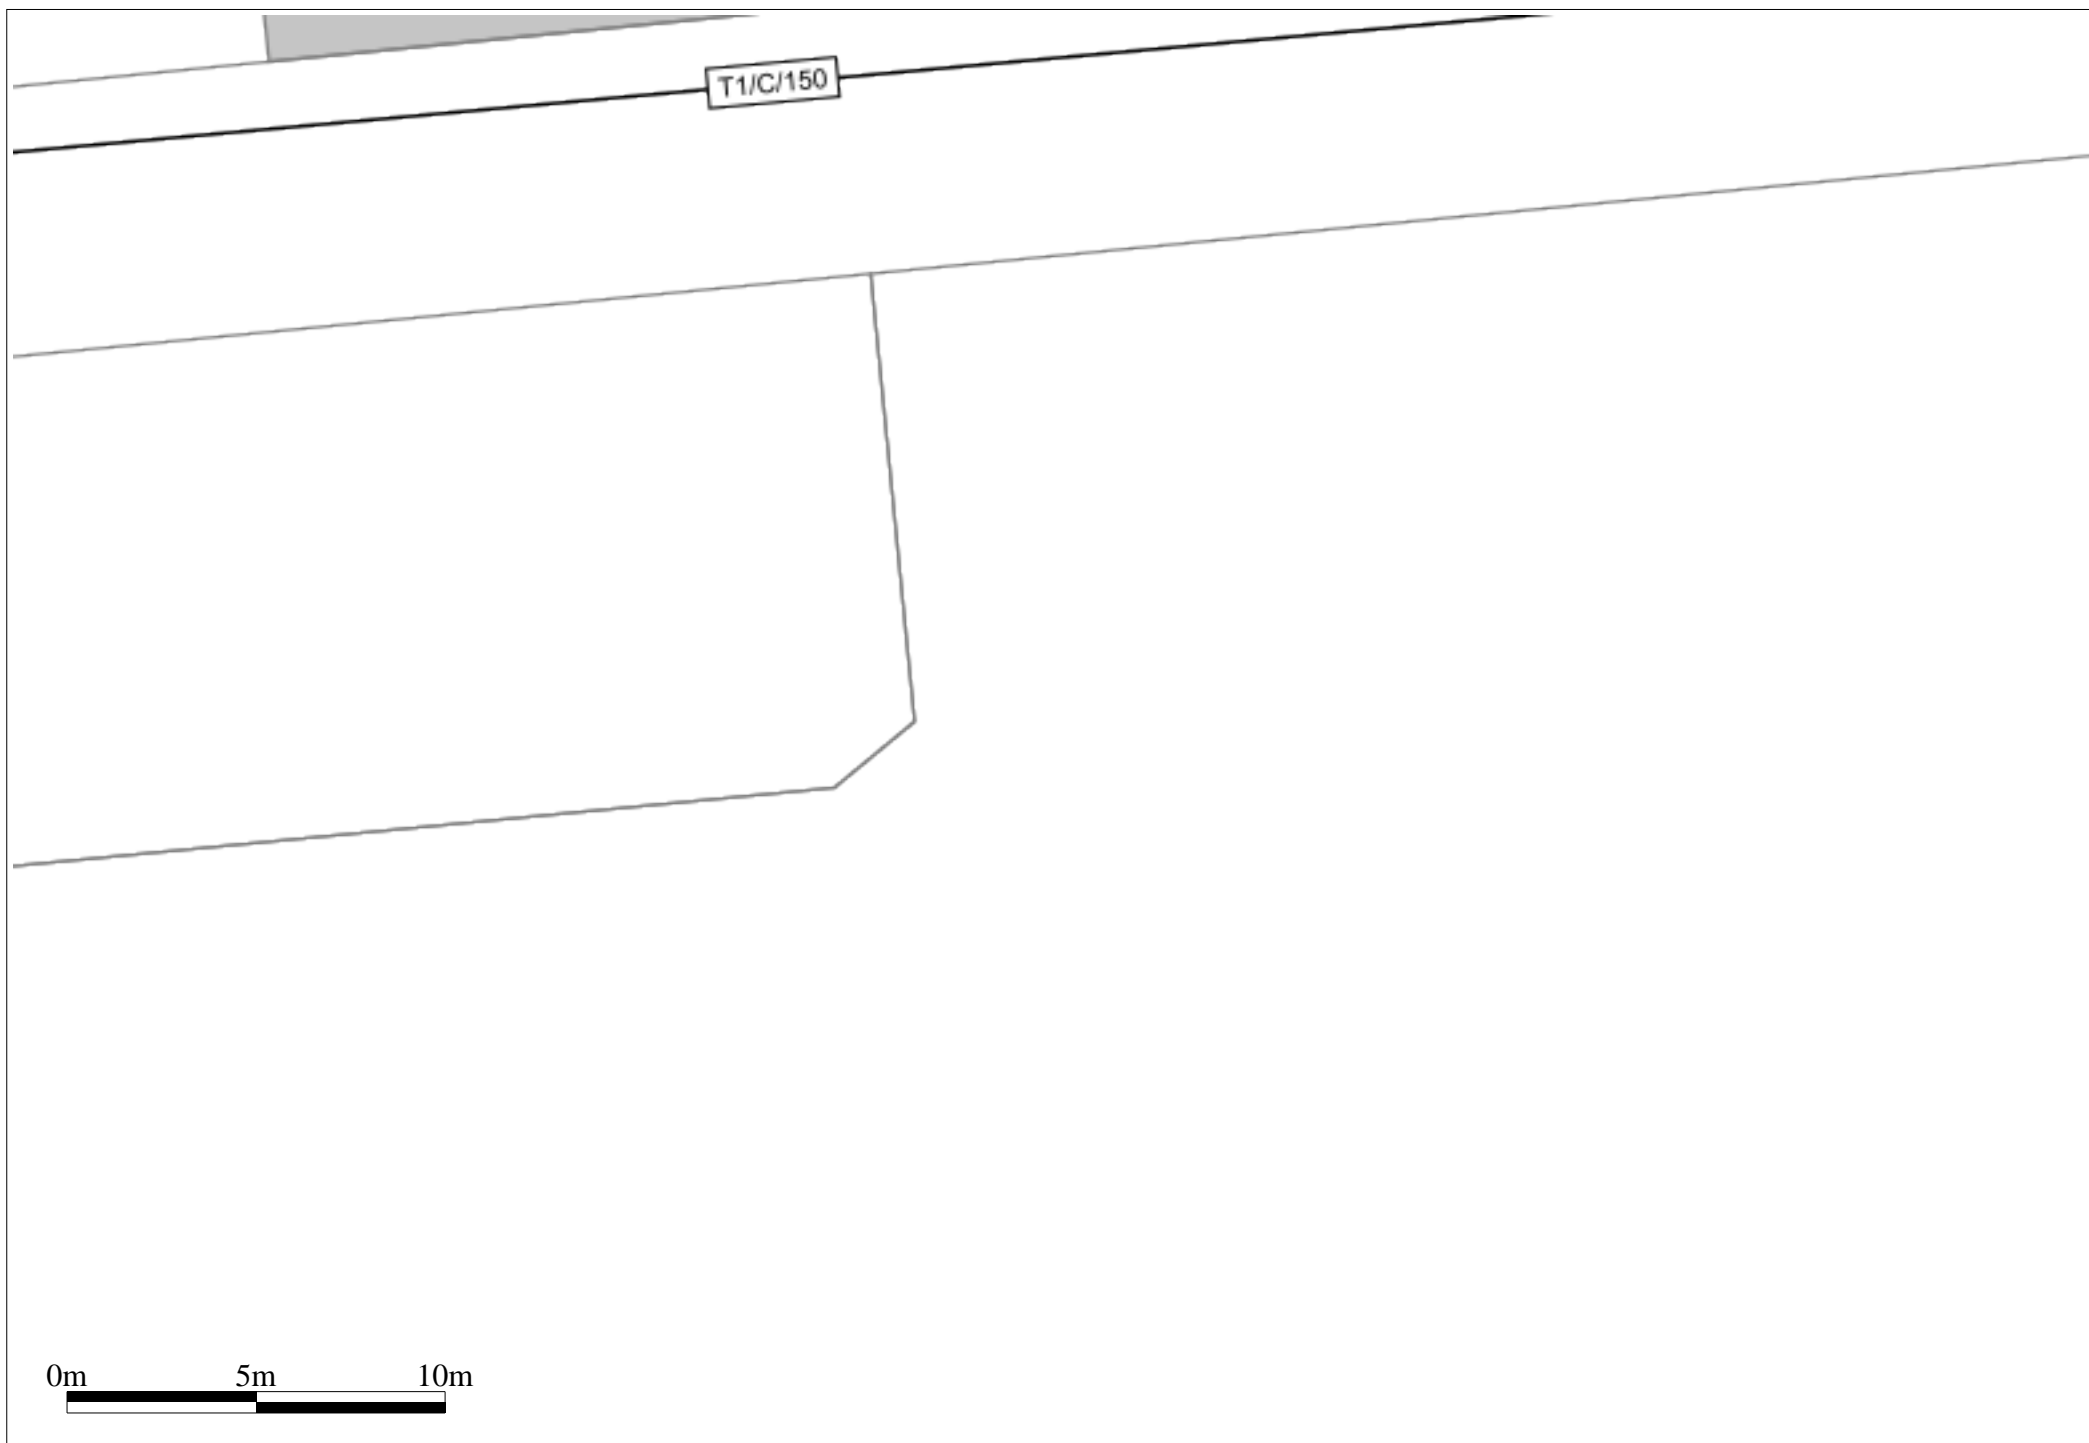

## TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX	Etiquettes	Classe	Diamètre mm	Longueur m	Prof. mini m	Type	Matériau	Dernière modif.	Adresse
T1	T1/C/150	C	150	201.59	Inconnu	Distribution eau potable	Fonte ductile	28/11/2022	LORETTE, VOIE COMMUNALE NO1 (RUE ADELE BOURDON)