



A	01.2013	Edition originale - (SPIE 702212-001-C0470)

VUE INTERIEUR DU COFFRET

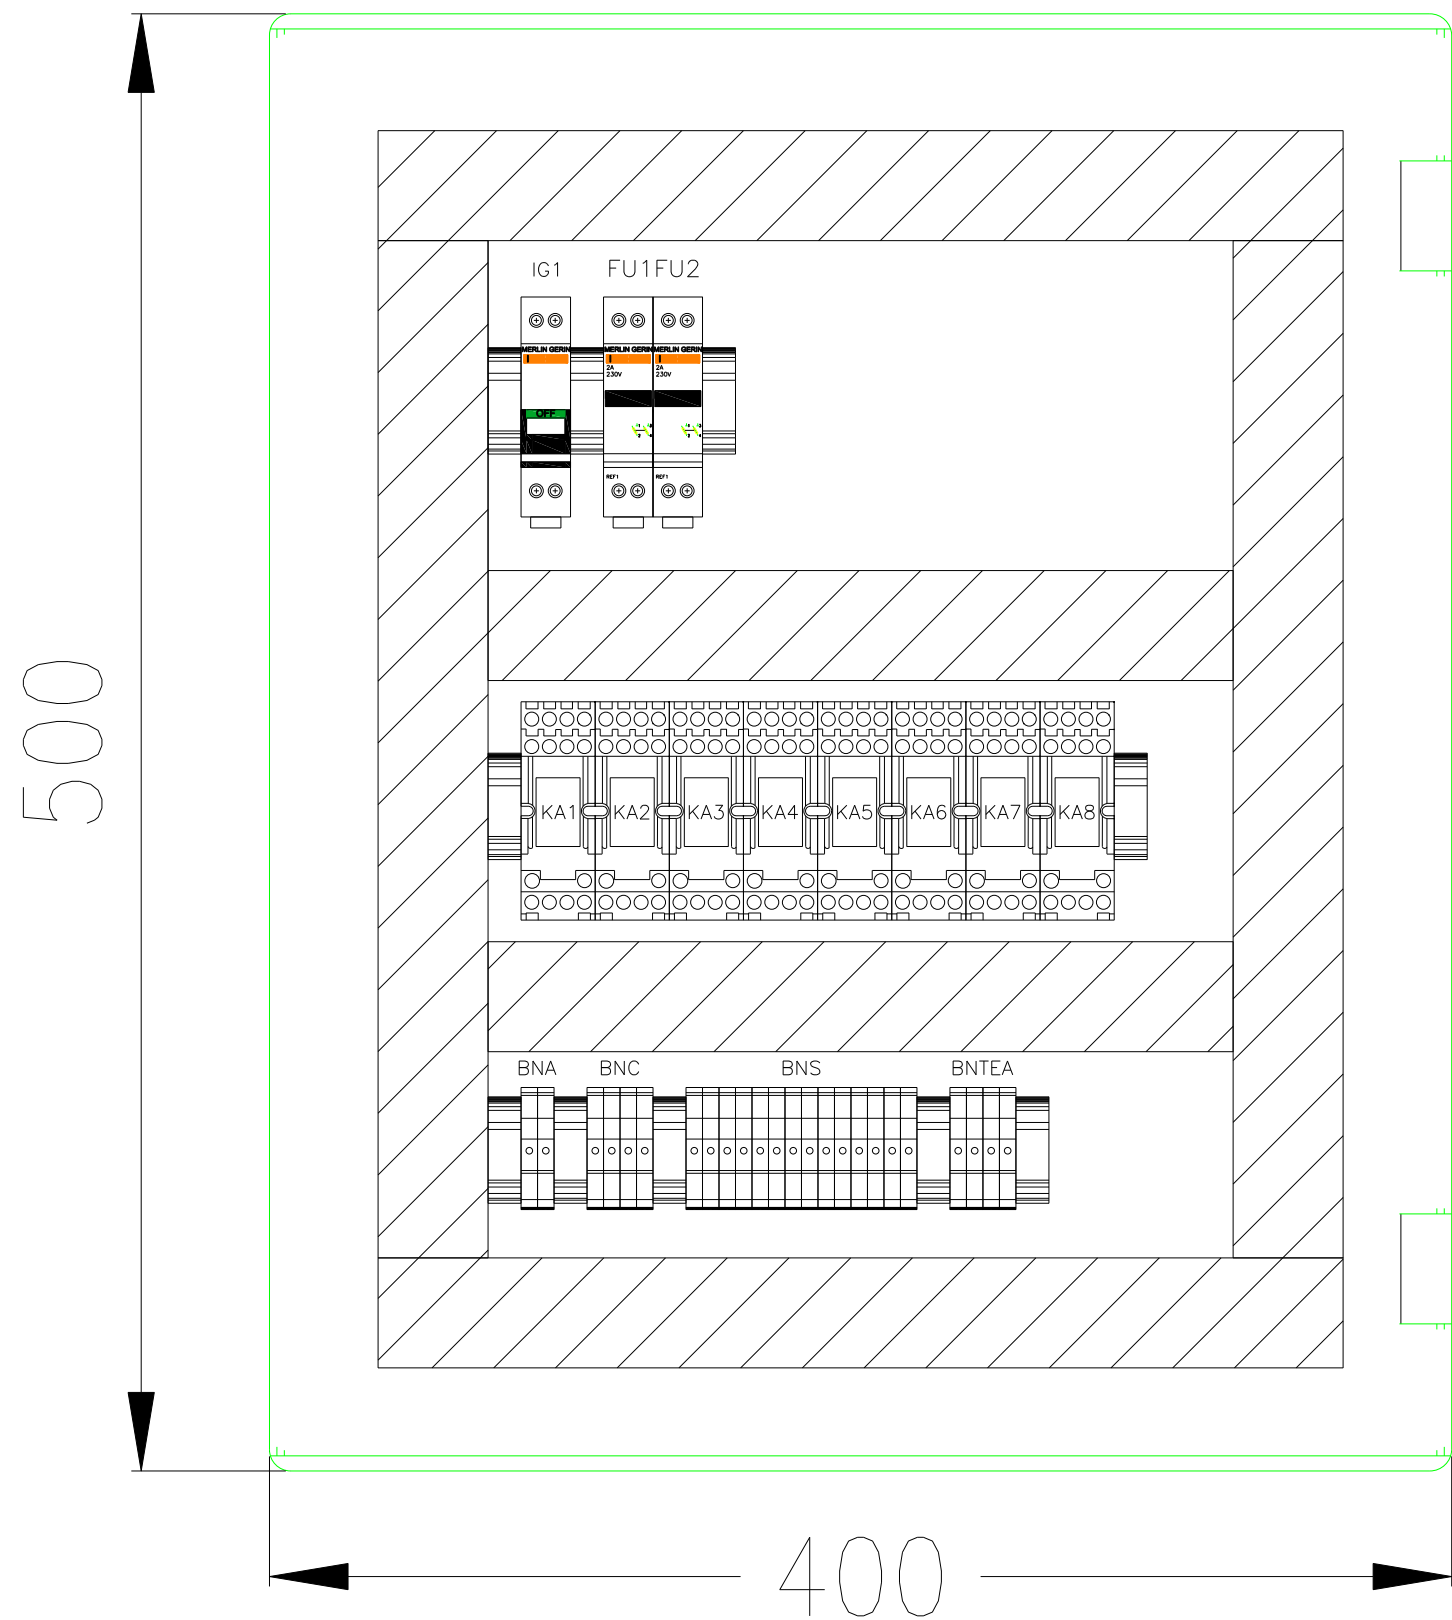

VUE EXTERIEUR DU COFFRET

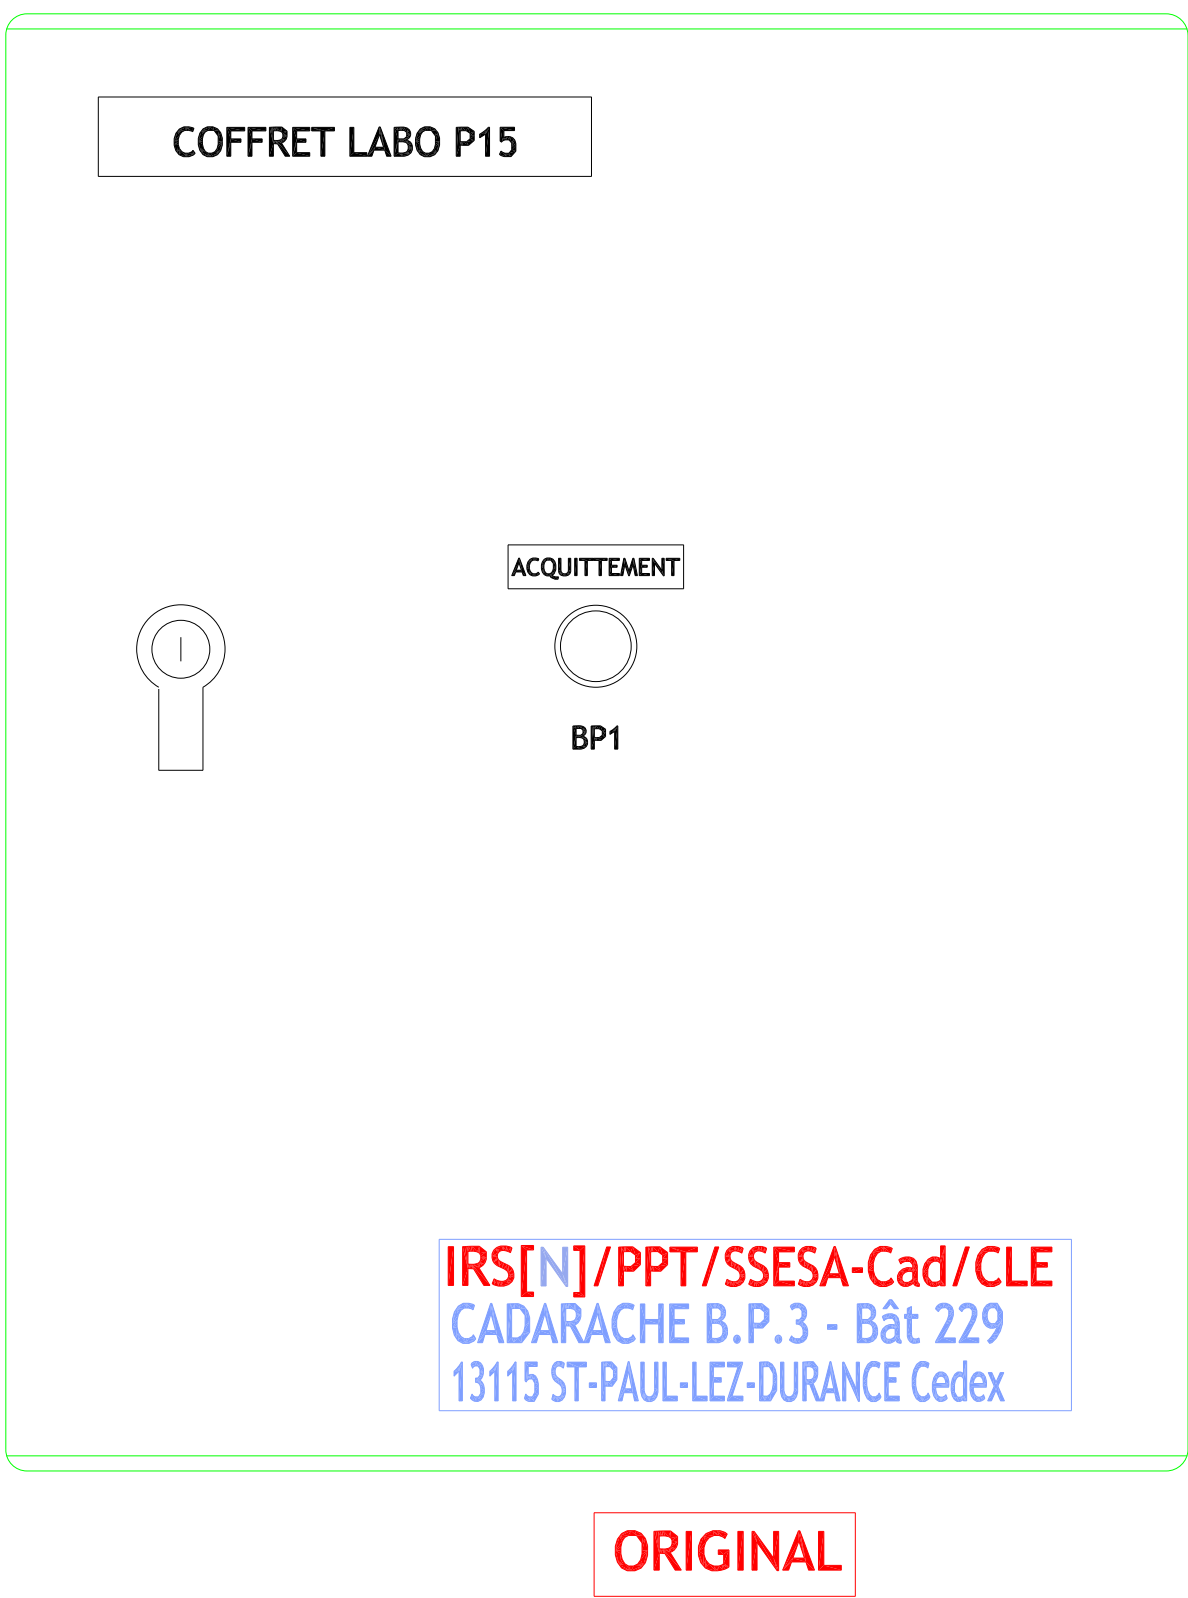

A	01.2013	Edition originale - (SPIE 702212-001-C0470)



BATIMENT 153 - COFFRET LABO P15
IMPLANTATION

N° AFFAIRE: 008B/2012/JCV
N° PLAN: CAD_ELE_153_RDC_COFFRET LABO P15_003_A
FICHIER DAO: CAD_ELE_153RDC_COFFRET LABO P15.dwg

FOLIO
03 / 10

	SIGNALISATION SONORE LABO P18		ACQUITTEMENT ALARME SONORE LABO P18		SIGNALISATION VISUELLE LABO P18/P15		SIGNALISATION SONORE LABO P15		ACQUITTEMENT ALARME SONORE LABO P15		SIGNALISATION SONORE LOCAL P012		SIGNALISATION VISUELLE LABO P012		ACQUITTEMENT ALARME SONORE LABO P012	

DEPUIS
FOLIO 004

0408

IRS[N]/PPT/SSESA-Cad/CLE
CADARACHE B.P.3 - Bât 229
13115 ST-PAUL-LEZ-DURANCE Cedex

ORIGINAL

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0									
1									
2									
3									
4									

DEPUIS
FOLIO 004

0407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

A	01.2013	Edition originale - (SPIE 702212-001-C0470)




BATIMENT 153 - COFFRET LABO P15
SCHEMA DE COMMANDE BIS

N° AFFAIRE: 008B/2012/JCV
N° PLAN: CAD_ELE_153_RDC_COFFRET LABO P15_006_A
FICHER DAO: CAD_ELE_153RDC_COFFRET LABO P15.dwg

FOLIO
06 / 10

TELEALARME			TELEALARME			TELEALARME			SONORISATION							
ALARME GAZ RDC			ALARME GAZ SS1			DERANGEMENT			DIFF. MESSAGE							

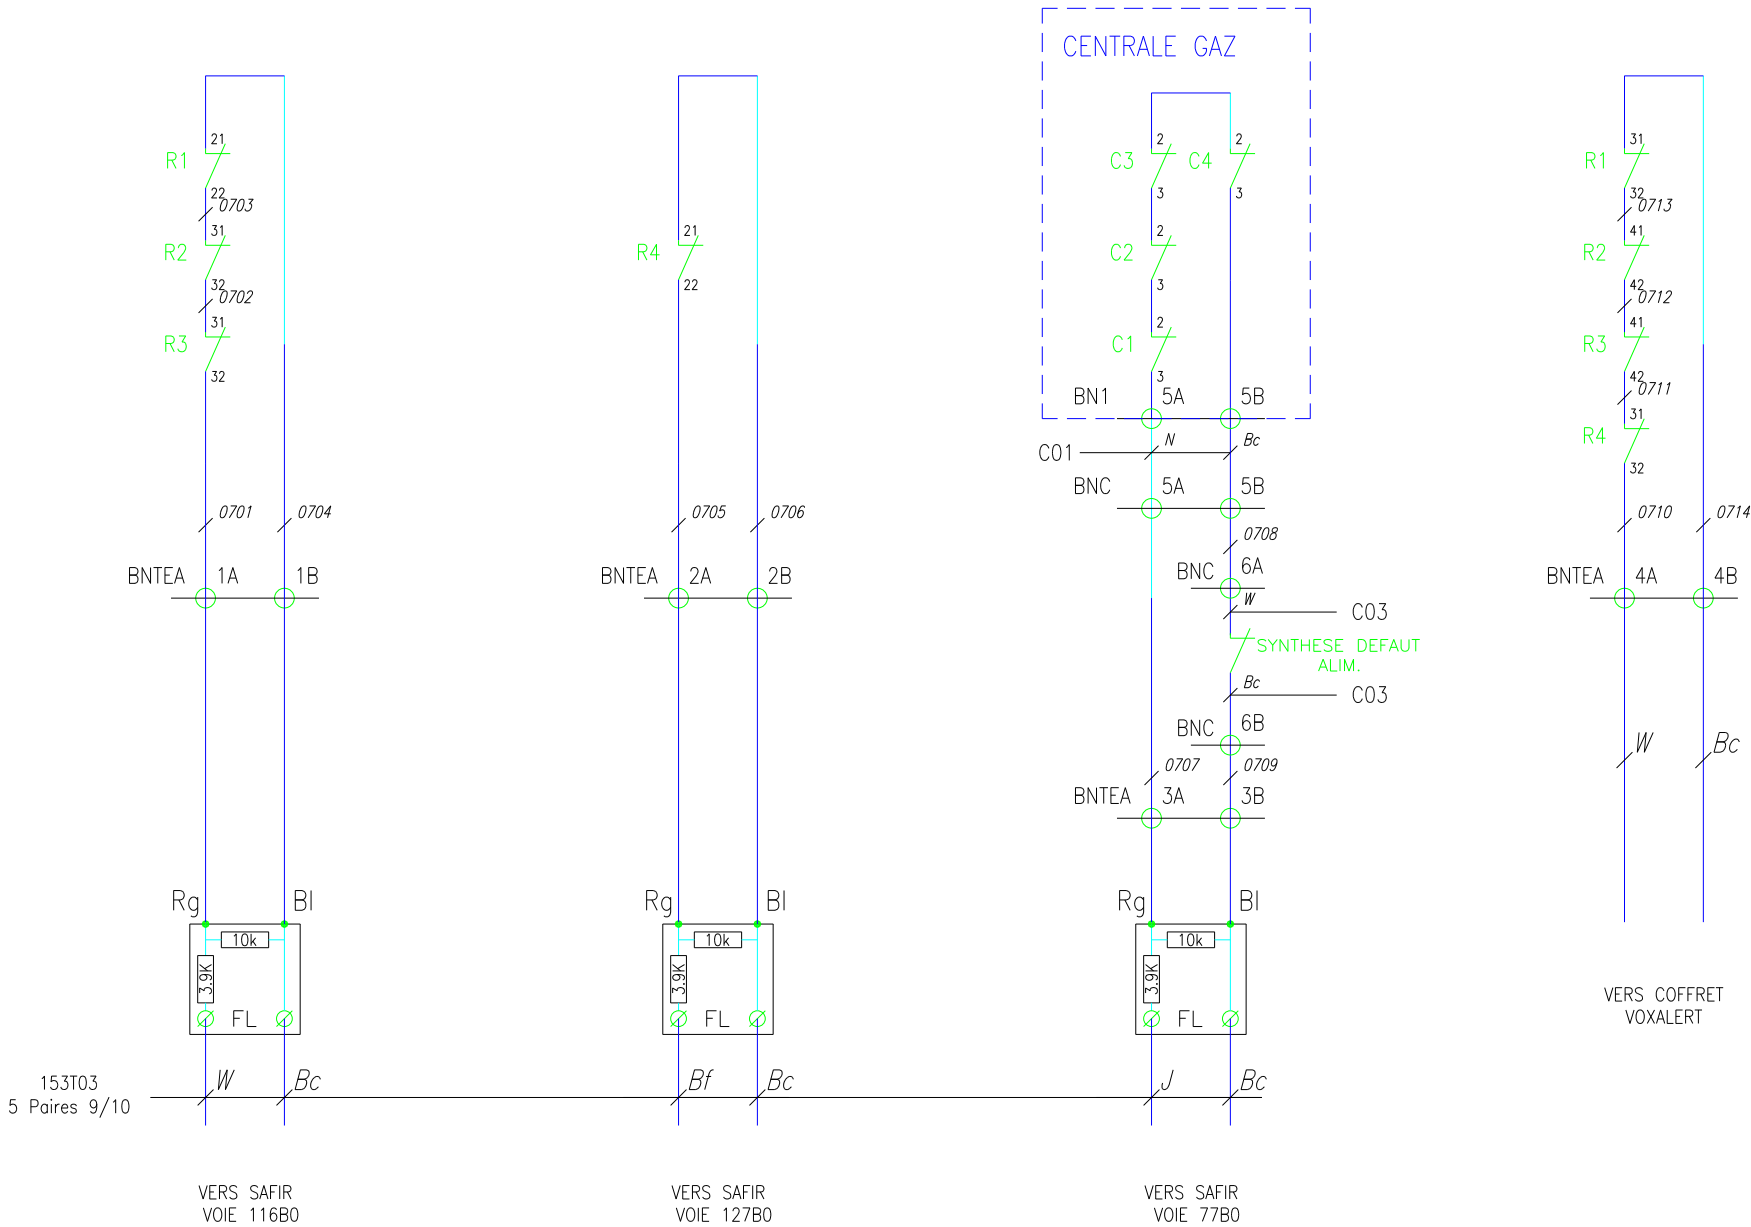


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0									
1									
2									
3									
4									

IRS[N]/PPT/SSESA-Cad/CLE
CADARACHE B.P.3 - Bât 229
13115 ST-PAUL-LEZ-DURANCE Cedex


ORIGINAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


				BATIMENT 153 - COFFRET LABO P15 TELEALARME ET SONORISATION	N° AFFAIRE: 008B/2012/JCV N° PLAN: CAD_ELE_153_RDC_COFFRET LABO P15_007_A FICHIER DAO: CAD_ELE_153RDC_COFFRET LABO P15.dwg	FOLIO 07 / 10
A	01.2013	Edition originale - (SPIE 702212-001-C0470)				

Alimentation 230V
Venant de
Armoire de distribution T.VI.1
C60N (D) DF2


IRS[N]/PPT/SSESA-Cad/CLE
CADARACHE B.P.3 - Bât 229
13115 ST-PAUL-LEZ-DURANCE Cedex

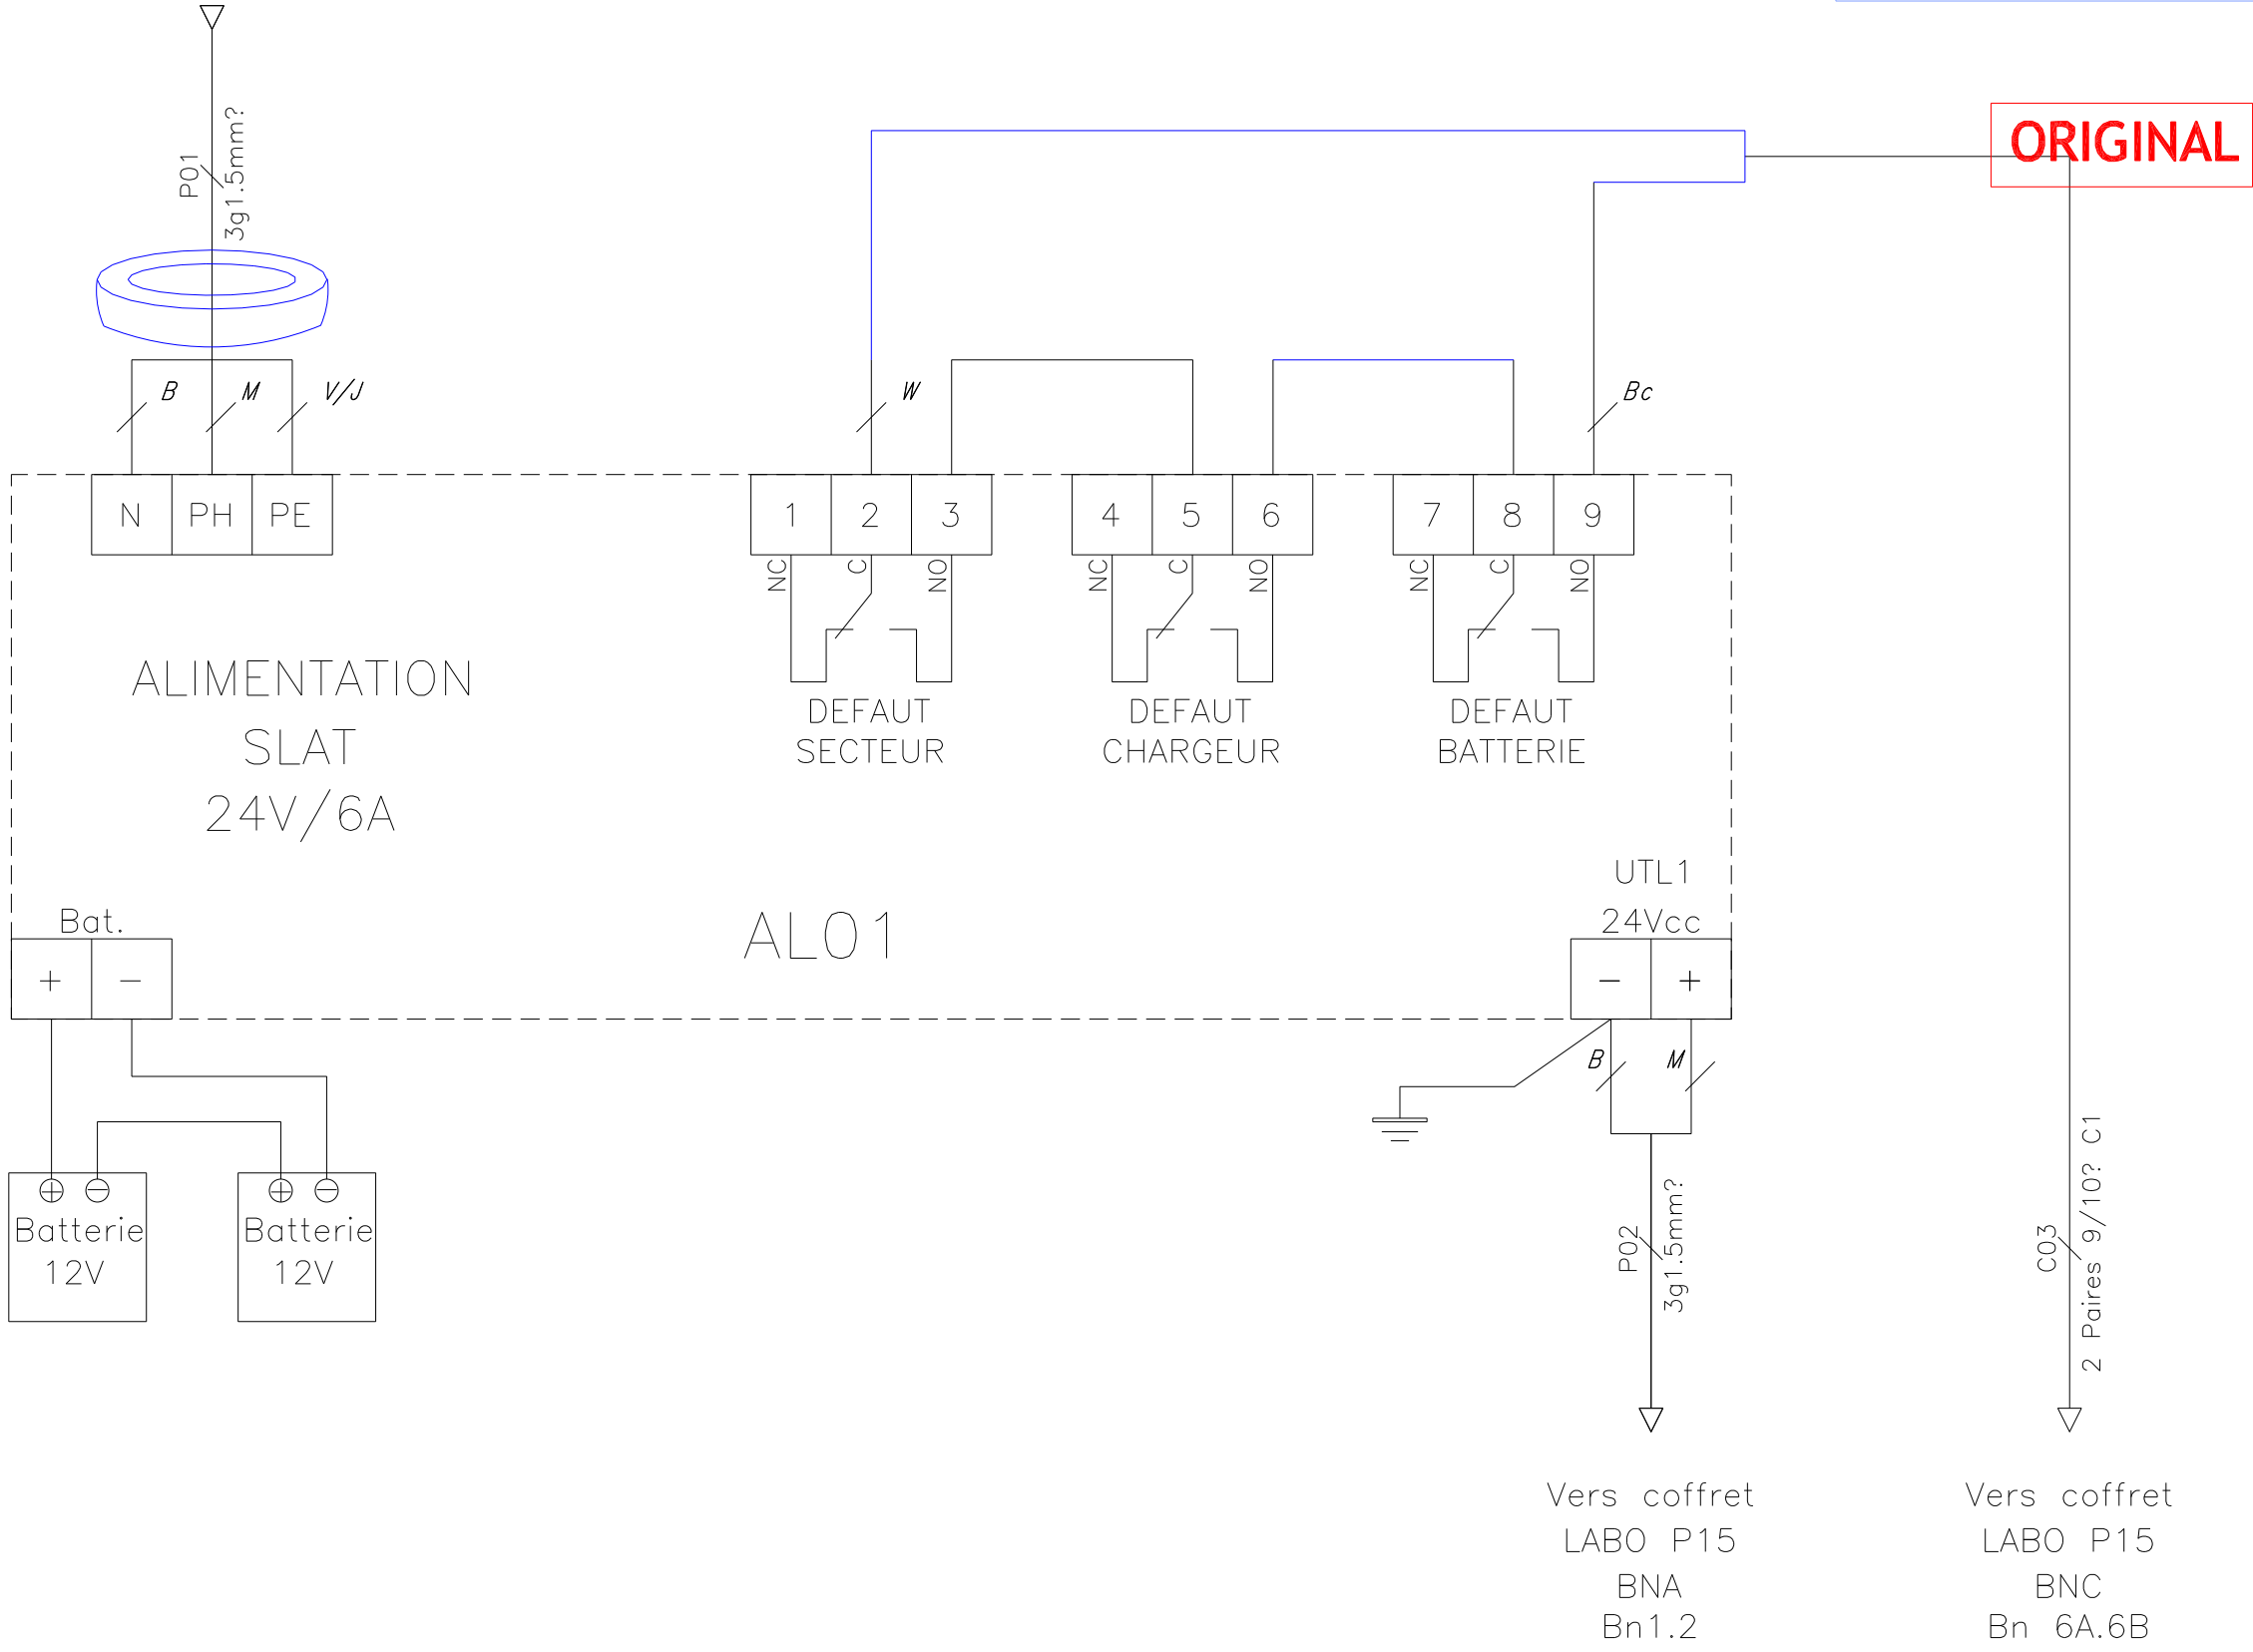


A	01.2013	Edition originale - (SPIE 702212-001-C0470)

	BATIMENT 153 - COFFRET LABO P15 CABLAGE ALIMENTATION ELECTRIQUE SECURISEE	N° AFFAIRE: 008B/2012/JCV	FOLIO
		N° PLAN: CAD_ELE_153_RDC_COFFRET LABO P15_008_A	08 / 10
		FICHIER DAO: CAD_ELE_153RDC_COFFRET LABO P15.dwg	


BN Alim




BN Capteur

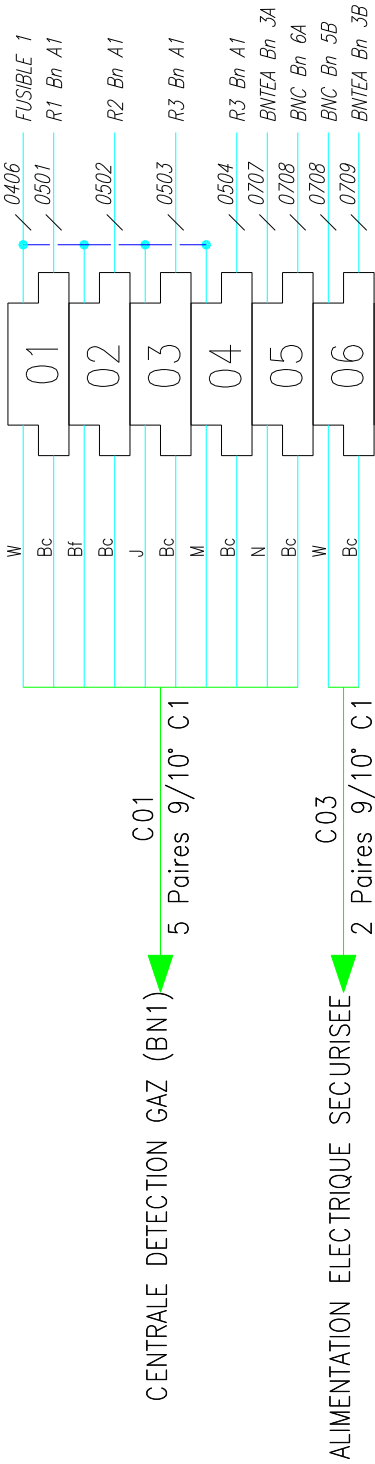

BN Signal

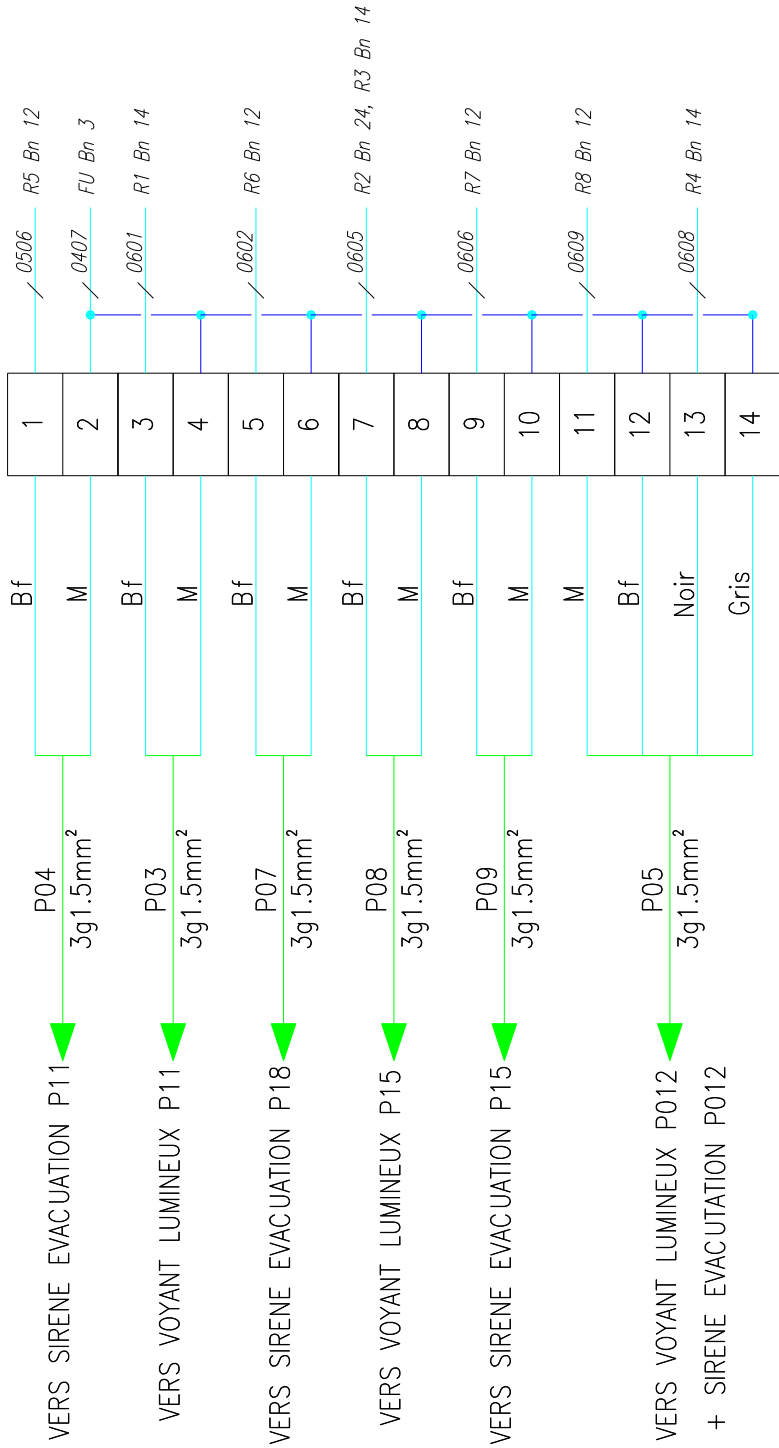

BNTEA

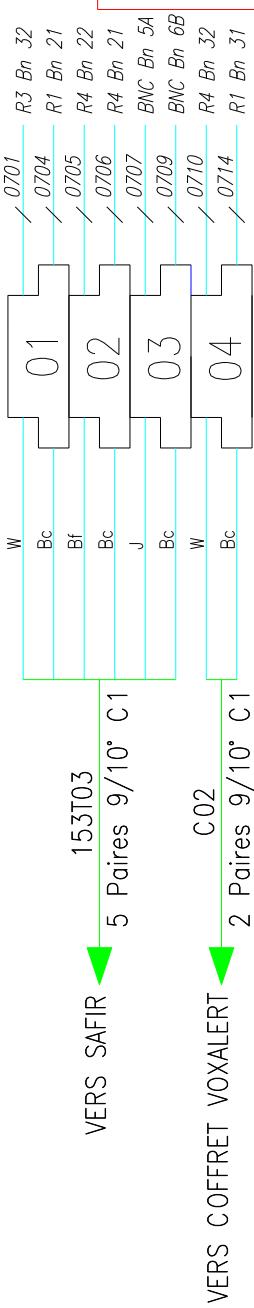

ORIGINAL

REPERE	Qte	DESIGNATION	FABRICANT	REFERENCE	CALIBRE	OBSERVATIONS
	1	COFFRET S3D 500x400x250 PORTE PLEINE + GRILLE PERFOREE	SCHNEIDER	NSYS3D5425 + NSYMR54		
	1	SERRURE A CLE N°3113	SCHNEIDER	NSYTHL3113APLM		
	1	PATTES DE FIXATION MURAL	SCHNEIDER	NSYAEFPFSC		
IG1	1	INTERRUPTEUR GENERAL 2x20A	SCHNEIDER	15006	2x20A	
FU1-FU2	2	SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI+N + CARTOUCHE FUSIBLE 2A	LEGRAND	15775 + 15646	2A	
R1-R2-R3-R4	4	RELAIS MINIATURE RXM - 24VCC 4RT AVEC LED	SCHNEIDER	RXM4AB2BD	24Vcc	
R5-R6-R7-R8	4	RELAIS MINIATURE RXM - 24VCC 4RT AVEC LED	SCHNEIDER	RXM4AB2BD	24Vcc	
	8	EMBASE POUR RELAIS MINIATURE RXM 4RT	SCHNEIDER	RXZE2M114		
	8	DIODE POUR RELAIS MINIATURE RXM 24VCC	SCHNEIDER	RXM040W	24Vcc	
	8	ETRIER DE MAINTIEN PLASTIQUE	SCHNEIDER	RXZR335		
AL01	1	ALIMENTATION ELECTRIQUE SECURISEE EVOLUTION 230Vac/24Vcc	SLAT	128060315 Ba	24Vcc/6A	
BP	1	BOUTON POUSSOIR COULEUR BLEU AVEC 4 GALETES	SCHNEIDER	XB4BA61	24Vcc	
Bornes	16	BLOC DE JONCTION SIMPLE 2.5/4mm?	LEGRAND	371-61		
Bornes	10	BLOC DE JONCTION DOUBLE 2.5/4mm?	LEGRAND	390-77		
	6	GOULOTTE 37.5x50 + COUVERCLE	SCHNEIDER	AK2GD3750 + AK2CD37		
	3	FEU A ECLATS DOUBLE DEL BWM 24VDC RD	WERMA	202.110.55		
	4	SIRENE POLYPHONIQUE WM 32 SONS 24VDC RD	WERMA	140.120.55		

IRS[N]/PPT/SSESA-Cad/CLE
CADARACHE B.P.3 - Bât 229
13115 ST-PAUL-LEZ-DURANCE Cedex

ORIGINAL