

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier : **APHP11\_1\_PLB\_20240312\_BAT.CLAUDE.GALLIEN\_X\_SECURITE.INCENDIE\_DAT**  
Norme employée : **AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)**  
Date du repérage : **04/06/2024**  
Heure d'arrivée : **09 h 00**  
Date émission : **27/06/2024**

**Objet de la mission** : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

**Note** : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.  
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

### Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **Hôpital Paul Brousse  
14 avenue Paul Vaillant Couturier  
94800 VILLEJUIF**

Référence cadastrale : **Non communiquée**  
Périmètre de repérage : **Batiment CLAUDE GALLIEN (voir plan)**

### Propriétaire

Nom : **APHP**  
Adresse : **Hôpital Paul Brousse  
14 avenue Paul Vaillant Couturier  
94800 VILLEJUIF**

### Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) : **Propriétaire**  
Nom : **APHP**  
Adresse : **Hôpital Paul Brousse  
14 avenue Paul Vaillant Couturier  
94800 VILLEJUIF**

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

### Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**  
Adresse : **4, avenue Graham Bell  
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**  
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**  
Numéro de police et date de validité : **7627751904 / 01/07/2024**

### Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	MESMIN Simon	Diagnosticteur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 07/02/2023 Échéance : 06/02/2030 N° de certification : 22-1944
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	MESMIN Simon	Diagnosticteur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 07/02/2023 Échéance : 06/02/2030 N° de certification : 22-1944

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.**

## Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	5
	D.1. Listes des locaux visités.....	5
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	6
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	7
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	10
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.	10
	D.6. Zones non visitées.....	11
E.	Annexes au rapport.....	12
	E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	12
	E.2. Planches de repérage.....	17
	E.3. Résultats d'analyses.....	20

### A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **04/06/2024**

Type de bâtiment : **Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Agent de sécurité

Procédures de prélèvements utilisés :

**Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.**

Programme de repérage :

**Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.**

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

**Néant**

Ecart par rapport à la norme :

**La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.**

Ecart par rapport aux conditions de prélèvement :

**L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.**

### B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
EUROFINS	80-84 rue des Meuniers / Bat. A - 92220 BAGNEUX	1-1592



## Programme de travaux

Amélioration de la sécurité incendie de l'ensemble du bâtiment



## C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

## D. Résultats détaillés du repérage

### D.1. Listes des locaux visités

- |  |  |  |
|--|--|--|
| ❖ Bât. Claude Gallien / R+1 - 278_294 Local            | ❖ Bât. Claude Gallien / R+1 - 280_294 Local    | ❖ Bât. Claude Gallien / R+1 - 275_293 bureau         |
| ❖ Bât. Claude Gallien / R+1 - 268_293 bureau           | ❖ Bât. Claude Gallien / R+1 - Salle de reunion | ❖ Bât. Claude Gallien / R+1 - Bureau 1               |
| ❖ Bât. Claude Gallien / R+1 - 275_289 salle de réunion | ❖ Bât. Claude Gallien / R+1 - Circulation 1    | ❖ Bât. Claude Gallien / R+1 - Cage escalier          |
| ❖ Bât. Claude Gallien / R+1 - Bureau 2                 | ❖ Bât. Claude Gallien / R+1 - Bureau 3         | ❖ Bât. Claude Gallien / R+1 - Bureau 4               |
| ❖ Bât. Claude Gallien / R+1 - Salle de réunion 2       | ❖ Bât. Claude Gallien / R+1 - Salle 1          | ❖ Bât. Claude Gallien / R+1 - Cuisine                |
| ❖ Bât. Claude Gallien / R+1 - Salle a manger           | ❖ Bât. Claude Gallien / R+1 - Bureau 5         | ❖ Bât. Claude Gallien / R+1 - Bureau 6               |
| ❖ Bât. Claude Gallien / R+1 - Bureau 7                 | ❖ Bât. Claude Gallien / R+1 - Circulation 2    | ❖ Bât. Claude Gallien / Rdc - Cage escalier          |
| ❖ Bât. Claude Gallien / Rdc - 272_289 local            | ❖ Bât. Claude Gallien / Rdc - Local 2          | ❖ Bât. Claude Gallien / Rdc - 284_289 salle de repos |
| ❖ Bât. Claude Gallien / Rdc - 290_289 Bureau           | ❖ Bât. Claude Gallien / Rdc - 294_289 Bureau   | ❖ Bât. Claude Gallien / Rdc - 297_289 réserve        |
| ❖ Bât. Claude Gallien / Rdc - Circulation 1            | ❖ Bât. Claude Gallien / Rdc - Circulation 2    | ❖ Bât. Claude Gallien / S01 - Cage escalier          |
| ❖ Bât. Claude Gallien / S01 - Vestiaire                | ❖ Bât. Claude Gallien / S01 - Circulation      | ❖ Bât. Claude Gallien / S01 - Archives               |
| ❖ Bât. Claude Gallien / S01 - Réserve 1                | ❖ Bât. Claude Gallien / S01 - Réserve 2        |  |



## D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau <sup>(1)</sup>	Conclusion
Néant	-	-



### D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
Bât. Claude Gallien / R+1 - 278_294 Local; Bât. Claude Gallien / R+1 - 280_294 Local; Bât. Claude Gallien / R+1 - 275_293 bureau	Identifiant : ZPSO-0001 (P0001) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / R+1 - 268_293 bureau; Bât. Claude Gallien / R+1 - Salle de reunion	Identifiant : ZPSO-0002 (P0002) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / R+1 - Bureau 1; Bât. Claude Gallien / R+1 - 275_289 salle de réunion	Identifiant : ZPSO-0003 (P0003) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / R+1 - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0004 (P0004) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / R+1 - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0005 (P0005) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / R+1 - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0006 (P0006) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / R+1 - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0007 (P0007) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / R+1 - Cage escalier	Identifiant : ZPSO-0008 (P0008) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / R+1 - Bureau 2; Bât. Claude Gallien / R+1 - Bureau 3; Bât. Claude Gallien / R+1 - Bureau 4	Identifiant : ZPSO-0009 (P0009) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / R+1 - Salle de réunion 2; Bât. Claude Gallien / R+1 - Salle 1	Identifiant : ZPSO-0010 (P0010) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / R+1 - Salle de réunion 2	Identifiant : ZPSO-0011 (P0011) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / R+1 - Salle de réunion 2	Identifiant : ZPSO-0012 (P0012) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / R+1 - Salle 1; Bât. Claude Gallien / R+1 - Cuisine; Bât. Claude Gallien / R+1 - Salle a manger	Identifiant : ZPSO-0013 (P0013) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / R+1 - Bureau 5; Bât. Claude Gallien / R+1 - Bureau 6; Bât. Claude Gallien / R+1 - Bureau 7	Identifiant : ZPSO-0014 (P0014) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / R+1 - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0015 (P0015) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / R+1 - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0016 (P0016) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / R+1 - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0017 (P0017) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / Rdc - Cage escalier	Identifiant : ZPSO-0018 (P0018) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre



Localisation	Description du matériau
Bât. Claude Gallien / Rdc - Cage escalier	Identifiant : ZPSO-0019 (P0019) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / Rdc - 272_289 local; Bât. Claude Gallien / Rdc - Local 2	Identifiant : ZPSO-0020 (P0020) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât. Claude Gallien / Rdc - 272_289 local; Bât. Claude Gallien / Rdc - Local 2	Identifiant : ZPSO-0021 (P0021) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / Rdc - 294_289 Bureau	Identifiant : ZPSO-0022 (P0022) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile ee verre + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / Rdc - 294_289 Bureau; Bât. Claude Gallien / Rdc - 297_289 réserve	Identifiant : ZPSO-0023 (P0023) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât. Claude Gallien / Rdc - 294_289 Bureau; Bât. Claude Gallien / Rdc - 297_289 réserve	Identifiant : ZPSO-0024 (P0024) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / Rdc - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0025 (P0025) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile ee verre + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / Rdc - 284_289 salle de repos; Bât. Claude Gallien / Rdc - 290_289 Bureau; Bât. Claude Gallien / Rdc - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0026 (P0026) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât. Claude Gallien / Rdc - 284_289 salle de repos; Bât. Claude Gallien / Rdc - 290_289 Bureau; Bât. Claude Gallien / Rdc - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0027 (P0027) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / Rdc - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0028 (P0028) Description : Revêtement de sol - Colle de carrelage + Chape
Bât. Claude Gallien / Rdc - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0029 (P0029) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / Rdc - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0030 (P0030) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment
Bât. Claude Gallien / Rdc - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0031 (P0031) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Claude Gallien / Rdc - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0032 (P0032) Description : Revêtement de sol - Colle de carrelage + Chape
Bât. Claude Gallien / S01 - Vestiaire	Identifiant : ZPSO-0033 (P0033) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment
Bât. Claude Gallien / S01 - Cage escalier; Bât. Claude Gallien / S01 - Vestiaire	Identifiant : ZPSO-0034 (P0034) Description : Plafond - Flochage
Bât. Claude Gallien / S01 - Archives	Identifiant : ZPSO-0035 (P0035) Description : Plafond - Flochage
Bât. Claude Gallien / S01 - Réserve 2	Identifiant : ZPSO-0036 (P0036) Description : Plafond - Flochage
Bât. Claude Gallien / S01 - Circulation	Identifiant : ZPSO-0037 (P0037) Description : Mur et cloison maçonné - Joint ciment entre pierre
Bât. Claude Gallien / S01 - Circulation	Identifiant : ZPSO-0038 (P0038) Description : Mur et cloison maçonné - Joint ciment entre pierre







#### D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

#### D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-



## D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.









Fait à **VILLEJUIF**, le **27/06/2024**










Par : **MESMIN Simon**










Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - 4, route de la Noue - 91190 GIF-SUR-YVETTE**










## E. Annexes au rapport

### E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements




Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0001	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / R+1 - 278_294 Local	
P0002	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / R+1 - 268_293 bureau	
P0003	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / R+1 - Bureau 1	
P0004	Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / R+1 - Circulation 1	
P0005	Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / R+1 - Circulation 1	
P0006	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / R+1 - Circulation 1	
P0007	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / R+1 - Circulation 1	
P0008	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / R+1 - Cage escalier	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0009	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / R+1 - Bureau 2	
P0010	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / R+1 - Salle de réunion 2	
P0011	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / R+1 - Salle de réunion 2	
P0012	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / R+1 - Salle de réunion 2	
P0013	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / R+1 - Cuisine	
P0014	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / R+1 - Bureau 5	
P0015	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / R+1 - Circulation 2	
P0016	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / R+1 - Circulation 2	
P0017	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / R+1 - Circulation 2	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0018	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / Rdc - Cage escalier	
P0019	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / Rdc - Cage escalier	
P0020	Faux plafond - Plaques friables	Bât. Claude Gallien / Rdc - Local 2	
P0021	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / Rdc - Local 2	
P0022	Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile ee verre + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / Rdc - 294_289 Bureau	
P0023	Faux plafond - Plaques friables	Bât. Claude Gallien / Rdc - 294_289 Bureau	
P0024	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / Rdc - 294_289 Bureau	
P0025	Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile ee verre + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / Rdc - Circulation 1	
P0026	Faux plafond - Plaques friables	Bât. Claude Gallien / Rdc - Circulation 1	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0027	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / Rdc - Circulation 1	
P0028	Revêtement de sol - Colle de carrelage + Chape	Bât. Claude Gallien / Rdc - Circulation 2	
P0029	Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / Rdc - Circulation 2	
P0030	Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	Bât. Claude Gallien / Rdc - Circulation 2	
P0031	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Claude Gallien / Rdc - Circulation 2	
P0032	Revêtement de sol - Colle de carrelage + Chape	Bât. Claude Gallien / Rdc - Circulation 2	
P0033	Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	Bât. Claude Gallien / S01 - Vestiaire	
P0034	Plafond - Flocage	Bât. Claude Gallien / S01 - Vestiaire	
P0035	Plafond - Flocage	Bât. Claude Gallien / S01 - Archives	



Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0036	Plafond - Flocage	Bât. Claude Gallien / S01 - Réserve 2	
P0037	Mur et cloison maçonné - Joint ciment entre pierre	Bât. Claude Gallien / S01 - Circulation	
P0038	Mur et cloison maçonné - Joint ciment entre pierre	Bât. Claude Gallien / S01 - Circulation	



## E.2. Planches de repérage

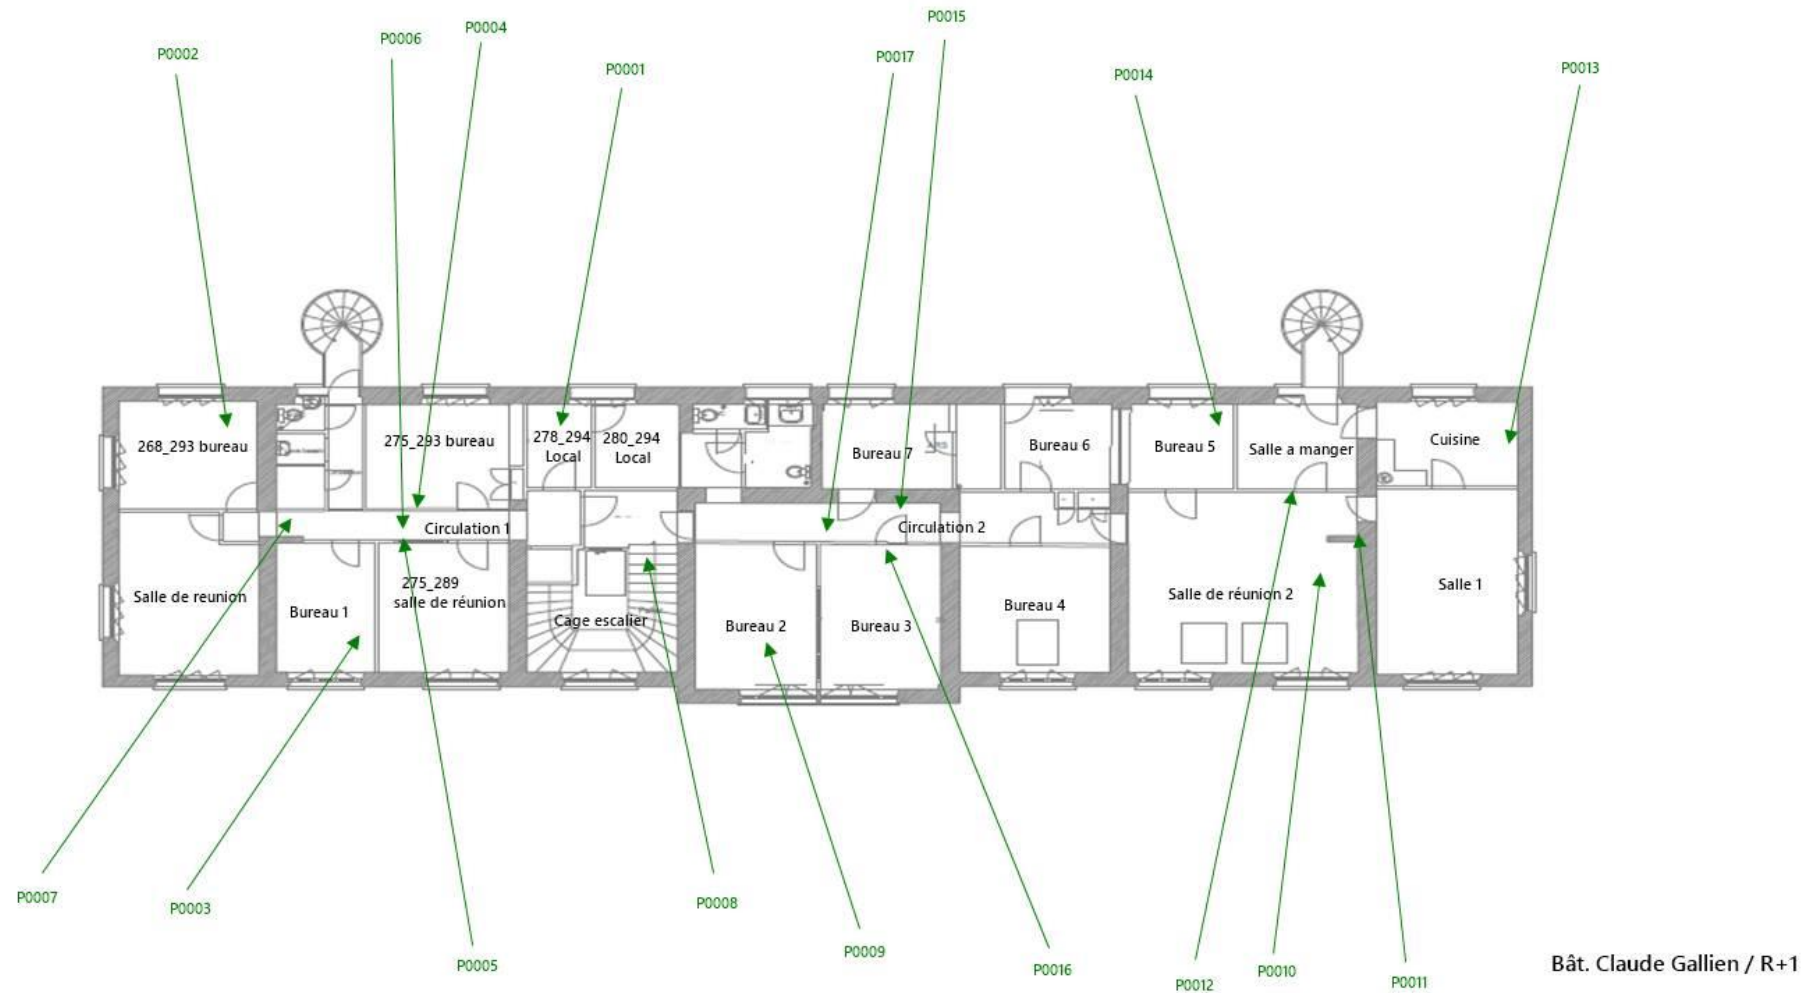


Bât. Claude Gallien / R+1

Annexe au rapport : APHP11\_1\_PLB\_20240312\_BAT.CLAUDE.GALLIEN\_X\_SECURITE.INCENDIE\_DAT

Propriétaire : APHP  
Hôpital Paul Brousse  
14 avenue Paul Vaillant Couturier  
94800 VILLEJUIFBien : Hôpital Paul Brousse  
14 avenue Paul Vaillant Couturier  
94800 VILLEJUIFEtabli par : MESMIN Simon  
Société : AED Groupe  
Le : 27/06/2024Croquis 1 / 3  
Version : V01  
du : 27/06/2024

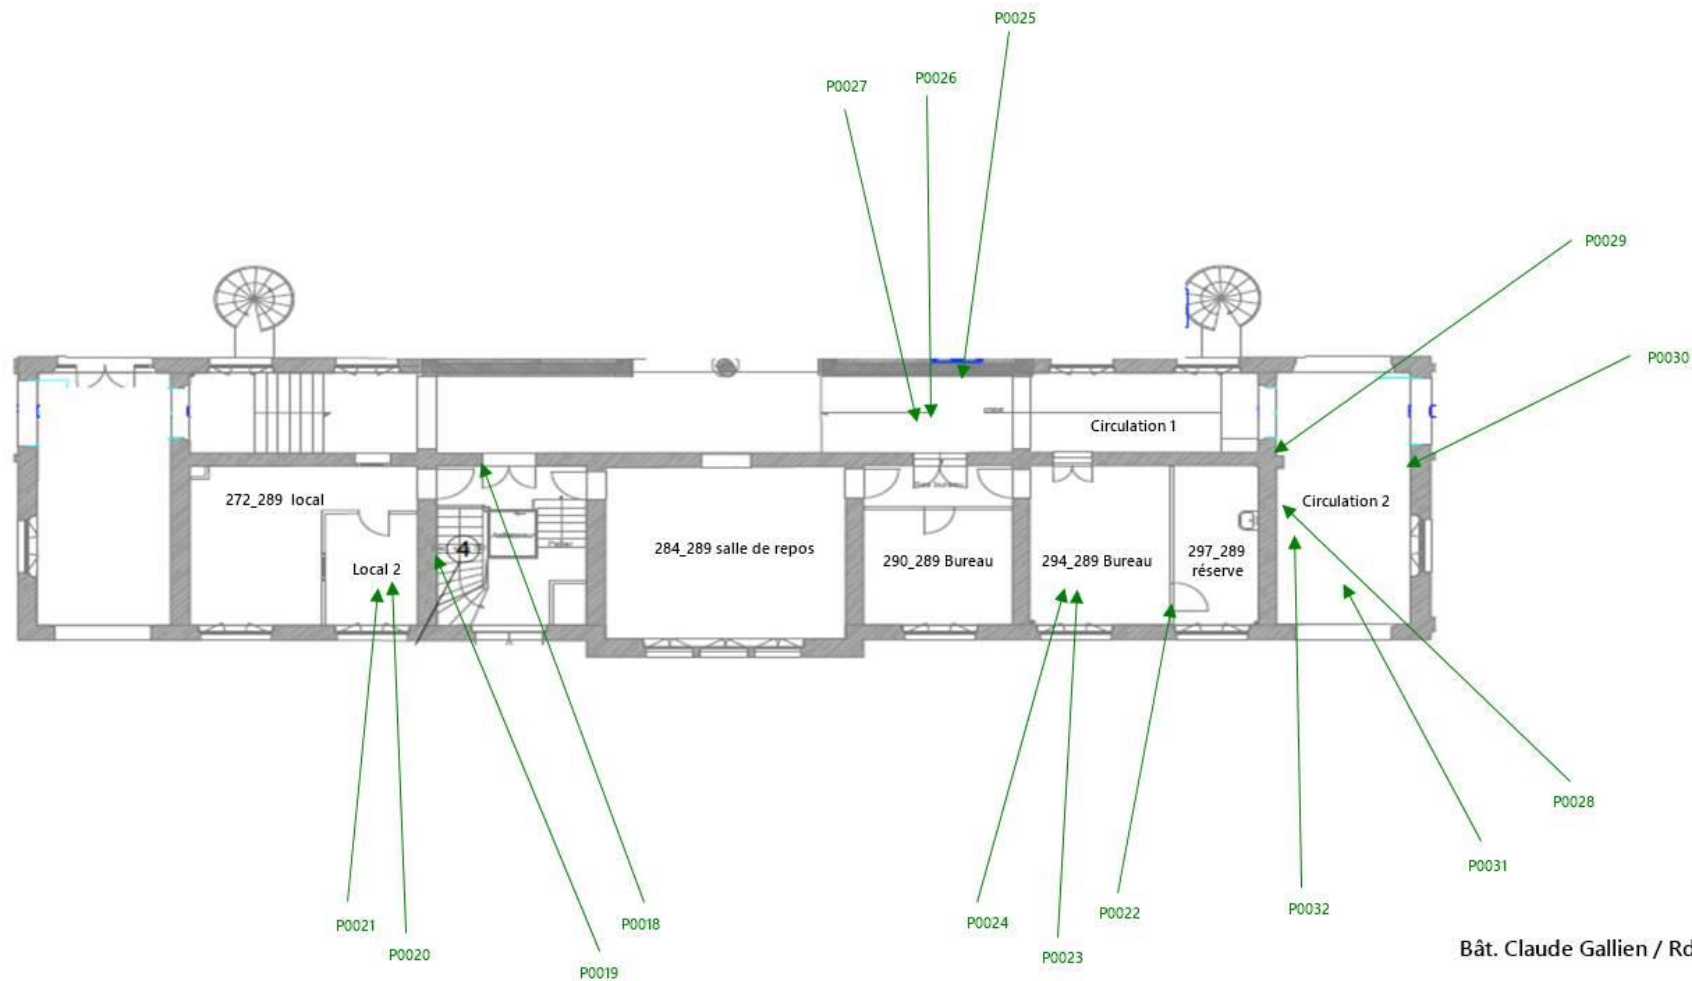

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)




Bât. Claude Gallien / Rdc

Annexe au rapport : APHP11\_1\_PLB\_20240312\_BAT.CLAUDE.GALLIEN\_X\_SECURITE.INCENDIE\_DAT

Propriétaire : APHP  
Hôpital Paul Brousse  
14 avenue Paul Vaillant Couturier  
94800 VILLEJUIFBien : Hôpital Paul Brousse  
14 avenue Paul Vaillant Couturier  
94800 VILLEJUIFÉtabli par : MESMIN Simon  
Société : AED Groupe  
Le : 27/06/2024Croquis 2 / 3  
Version : V01  
du : 27/06/2024

 PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
 MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

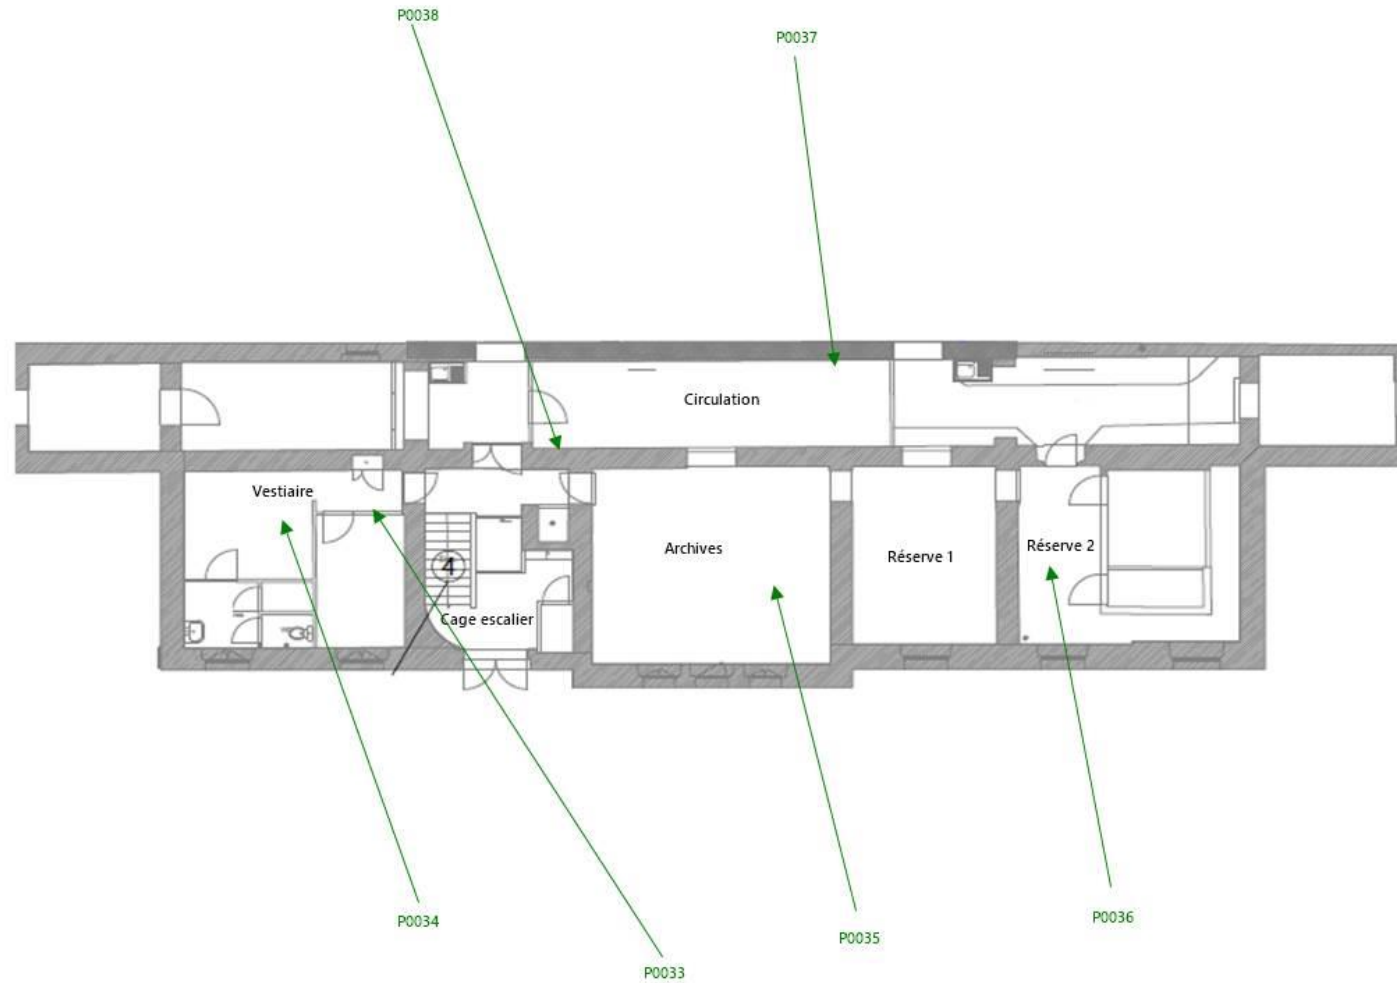

Bât. Claude Gallien / S01

Annexe au rapport : APHP11\_1\_PLB\_20240312\_BAT.CLAUDE.GALLIEN\_X\_SECURITE.INCENDIE\_DAT

Propriétaire : APHP  
Hôpital Paul Brousse  
14 avenue Paul Vaillant Couturier  
94800 VILLEJUIFBien : Hôpital Paul Brousse  
14 avenue Paul Vaillant Couturier  
94800 VILLEJUIFÉtabli par : MESMIN Simon  
Société : AED Groupe  
Le : 27/06/2024Croquis 3 / 3  
Version : V01  
du : 27/06/2024

PXXXX - MXXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



### E.3. Résultats d'analyses

SARL AED EXPERTISES

**Monsieur Simon MESMIN**

ZAC des Aunettes - 10 Boulevard Louise Michel

91000 EVRY COURCOURONNES

Notre référence : AR-24-LH-028701-01

**Numéro de dossier : 24H014730****Référence de dossier : Dossier:****APHP11\_1\_PLB\_20240312\_BAT.CLAUDE.GALLIEN\_X\_SECURITE.INCENDIE\_DA  
T**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24H014730-001 - Référence *P0001* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit plâtre - Bat. Claude Gallien / R+1 - 278\_294 Local*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-002 - Référence *P0002* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit plâtre - Bat. Claude Gallien / R+1 - 268\_293 bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-003 - Référence *P0003* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit plâtre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-004 - Référence *P0004* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Circulation 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-005 - Référence *P0005* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Circulation 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-006 - Référence *P0006* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit plâtre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Circulation 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-007 - Référence *P0007* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Circulation 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-008 - Référence *P0008* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Cage escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-009 - Référence *P0009* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Bureau 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-010 - Référence *P0010* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Salle de reunion 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-011 - Référence *P0011* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Salle de reunion 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-012 - Référence *P0012* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Salle de reunion 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-013 - Référence *P0013* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Cuisine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-014 - Référence *P0014* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Bureau 5*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-015 - Référence *P0015* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Circulation 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-016 - Référence *P0016* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Circulation 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-017 - Référence *P0017* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Circulation 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-018 - Référence *P0018* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / Rdc - Cage escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-019 - Référence *P0019* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / Rdc - Cage escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-020 - Référence *P0020* - - - - *Faux plafond - Plaques friables - Bat. Claude Gallien / Rdc - Local 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-021 - Référence *P0021* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / Rdc - Local 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-022 - Référence *P0022* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Toile ee verre + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / Rdc - 294\_289 Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-023 - Référence *P0023* - - - - *Faux plafond - Plaques friables - Bat. Claude Gallien / Rdc - 294\_289 Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-024 - Référence *P0024* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / Rdc - 294\_289 Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-025 - Référence *P0025* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Toile ee verre + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / Rdc - Circulation 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-026 - Référence *P0026* - - - - *Faux plafond - Plaques friables - Bat. Claude Gallien / Rdc - Circulation 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-027 - Référence *P0027* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / Rdc - Circulation 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-028 - Référence *P0028* - - - - *Revetement de sol - Colle de carrelage + Chape - Bat. Claude Gallien / Rdc - Circulation 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014730-029 - Référence *P0029* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / Rdc - Circulation 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24H014730-030 - Référence *P0030* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - Bat. Claude Gallien / Rdc - Circulation 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24H014730-031 - Référence *P0031* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / Rdc - Circulation 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24H014730-032 - Référence *P0032* - - - - *Revetement de sol - Colle de carrelage + Chape - Bat. Claude Gallien / Rdc - Circulation 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24H014730-033 - Référence *P0033* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - Bat. Claude Gallien / S01 - Vestiaire*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24H014730-034 - Référence *P0034* - - - - *Plafond - Flocage - Bat. Claude Gallien / S01 - Vestiaire*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24H014730-035 - Référence *P0035* - - - - *Plafond - Flocage - Bat. Claude Gallien / S01 - Archives*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24H014730-036 - Référence *P0036* - - - - *Plafond - Flocage - Bat. Claude Gallien / S01 - Reserve 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24H014730-037 - Référence *P0037* - - - - *Mur et cloison maconne - Joint ciment entre pierre - Bat. Claude Gallien / S01 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24H014730-038 - Référence *P0038* - - - - *Mur et cloison maconne - Joint ciment entre pierre - Bat. Claude Gallien / S01 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska



Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT ILE DE FRANCE SAS**  
**Analyses IDF**  
EUROFINS EABIDF  
80-84 Rue des Meuniers Bâtiment A1  
92220 BAGNEUX

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036104-01

Référence laboratoire N° : 24RI041176

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client:24H014730 - Dossier:  
APHP11\_1\_PLB\_20240312\_BAT.CLAUDE.GALLIEN\_X\_SECURITE.INCENDIE\_DAT

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 23:00

Référence de suivi du dossier N° : 24H014730

Date de réception :20/06/2024

Page1/11

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24H014730-001 - P0001 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / R+1 - 278_294 Local	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24H014730-002 - P0002 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / R+1 - 268_293 bureau	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24H014730-003 - P0003 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Bureau 1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24H014730-004 - P0004 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Circulation 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036104-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 23:00

Page2/11

Référence laboratoire N° : 24RI041176

Référence de suivi du dossier N° : 24H014730

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception :20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client:24H014730 - Dossier:

APHP11\_1\_PLB\_20240312\_BAT.CLAUDE.GALLIEN\_X\_SECURITE.INCENDIE\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	24H014730-005 - P0005 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Circulation 1	Matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24H014730-006 - P0006 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit plâtre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Circulation 1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24H014730-007 - P0007 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit plâtre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Circulation 1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24H014730-008 - P0008 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit plâtre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Cage escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036104-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 23:00

Page3/11

Référence laboratoire N° : 24RI041176

Référence de suivi du dossier N° : 24H014730

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception : 20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client: 24H014730 - Dossier:

APHP11\_1\_PLB\_20240312\_BAT.CLAUDE.GALLIEN\_X\_SECURITE.INCENDIE\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	24H014730-009 - P0009 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit plâtre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Bureau 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> / YMT6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
010	24H014730-010 - P0010 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit plâtre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Salle de reunion 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> / YMT6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
011	24H014730-011 - P0011 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit plâtre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Salle de reunion 2	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	<b>MET</b> / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036104-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 23:00

Page4/11

Référence laboratoire N° : 24RI041176

Référence de suivi du dossier N° : 24H014730

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception :20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client:24H014730 - Dossier:

APHP11\_1\_PLB\_20240312\_BAT.CLAUDE.GALLIEN\_X\_SECURITE.INCENDIE\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	24H014730-012 - P0012 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Salle de reunion 2	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	<b>MET</b> / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24H014730-013 - P0013 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Cuisine	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	<b>MET</b> / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	24H014730-014 - P0014 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Bureau 5	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	<b>MET</b> / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	24H014730-015 - P0015 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Circulation 2	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	<b>MET</b> / RX6B	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	24H014730-016 - P0016 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Circulation 2	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036104-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 23:00

Page5/11

Référence laboratoire N° : 24RI041176

Référence de suivi du dossier N° : 24H014730

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception :20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client:24H014730 - Dossier:

APHP11\_1\_PLB\_20240312\_BAT.CLAUDE.GALLIEN\_X\_SECURITE.INCENDIE\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	24H014730-017 - P0017 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / R+1 - Circulation 2	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	<b>MET</b> / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	24H014730-018 - P0018 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / Rdc - Cage escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	24H014730-019 - P0019 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / Rdc - Cage escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	24H014730-020 - P0020 - - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat. Claude Gallien / Rdc - Local 2	Matériau (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	<b>MET</b> / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	<b>MOLP</b> / Q5HR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036104-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 23:00

Page6/11

Référence laboratoire N° : 24RI041176

Référence de suivi du dossier N° : 24H014730

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception :20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client:24H014730 - Dossier:

APHP11\_1\_PLB\_20240312\_BAT.CLAUDE.GALLIEN\_X\_SECURITE.INCENDIE\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	24H014730-021 - P0021 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit plâtre - Bat. Claude Gallien / Rdc - Local 2	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	24H014730-022 - P0022 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Toile ee verre + Enduit plâtre - Bat. Claude Gallien / Rdc - 294_289 Bureau	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	<b>MET</b> / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	24H014730-023 - P0023 - - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat. Claude Gallien / Rdc - 294_289 Bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	<b>MET</b> / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	24H014730-024 - P0024 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit plâtre - Bat. Claude Gallien / Rdc - 294_289 Bureau	Matériau de type polystyrène (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036104-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 23:00

Page 7/11

Référence laboratoire N° : 24RI041176

Référence de suivi du dossier N° : 24H014730

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception : 20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client: 24H014730 - Dossier:

APHP11\_1\_PLB\_20240312\_BAT.CLAUDE.GALLIEN\_X\_SECURITE.INCENDIE\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	24H014730-025 - P0025 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Toile ee verre + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / Rdc - Circulation 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	24H014730-026 - P0026 - - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat. Claude Gallien / Rdc - Circulation 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	<b>MET</b> / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	24H014730-027 - P0027 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / Rdc - Circulation 1	Matériau de type polystyrène (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
028	24H014730-028 - P0028 - - - - - Revêtement de sol - Colle de carrelage + Chape - Bat. Claude Gallien / Rdc - Circulation 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036104-01

Référence laboratoire N° : 24RI041176

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client:24H014730 - Dossier:

APHP11\_1\_PLB\_20240312\_BAT.CLAUDE.GALLIEN\_X\_SECURITE.INCENDIE\_DAT

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 23:00

Référence de suivi du dossier N° : 24H014730

Date de réception :20/06/2024

Page8/11

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	24H014730-029 - P0029 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / Rdc - Circulation 2	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET /L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	24H014730-030 - P0030 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - Bat. Claude Gallien / Rdc - Circulation 2	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	24H014730-031 - P0031 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Claude Gallien / Rdc - Circulation 2	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	24H014730-032 - P0032 - - - - - Revêtement de sol - Colle de carrelage + Chape - Bat. Claude Gallien / Rdc - Circulation 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036104-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 23:00

Page9/11

Référence laboratoire N° : 24RI041176

Référence de suivi du dossier N° : 24H014730

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception :20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client:24H014730 - Dossier:

APHP11\_1\_PLB\_20240312\_BAT.CLAUDE.GALLIEN\_X\_SECURITE.INCENDIE\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	24H014730-033 - P0033 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - Bat. Claude Gallien / S01 - Vestiaire	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	24H014730-034 - P0034 - - - - - Plafond - Flocage - Bat. Claude Gallien / S01 - Vestiaire	Matériau semi-dur (fibreuse) (beige)	<b>MET</b> / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	24H014730-035 - P0035 - - - - - Plafond - Flocage - Bat. Claude Gallien / S01 - Archives	Matériau semi-dur (fibreuse) (beige)	<b>MET</b> / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	24H014730-036 - P0036 - - - - - Plafond - Flocage - Bat. Claude Gallien / S01 - Reserve 2	Matériau semi-dur (fibreuse) (beige)	<b>MET</b> / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	24H014730-037 - P0037 - - - - - Mur et cloison maconne - Joint ciment entre pierre - Bat. Claude Gallien / S01 - Circulation	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036104-01 Date d'émission de rapport : 24/06/2024 23:00 Page10/11  
Référence laboratoire N° : 24RI041176 Référence de suivi du dossier N° : 24H014730  
Reçu au laboratoire le : 21/06/2024 Date de réception :20/06/2024  
Date d'analyse : 24/06/2024  
Référence dossier Client:24H014730 - Dossier:  
APHP11\_1\_PLB\_20240312\_BAT.CLAUDE.GALLIEN\_X\_SECURITE.INCENDIE\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	24H014730-038 - P0038 - - - - - Mur et cloison maconne - Joint ciment entre pierre - Bat. Claude Gallien / S01 - Circulation	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

## Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MOLP:**Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

**MET:**Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036104-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 23:00

Page 11/11

Référence laboratoire N° : 24RI041176

Référence de suivi du dossier N° : 24H014730

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception : 20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client: 24H014730 - Dossier:

APHP11\_1\_PLB\_20240312\_BAT.CLAUDE.GALLIEN\_X\_SECURITE.INCENDIE\_DAT

Validé et approuvé par :



Michał Czapka  
Chef d'équipe

CERTIFIÉ



opérateur de  
diagnostics  
immobiliers

La certification de compétence de personnes physiques  
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

**MESMIN Simon**  
sous le numéro 22-1944

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :



**Amiante** sans mention

Prise d'effet : 07/02/2023

Validité : 06/02/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



**Amiante** avec mention

Prise d'effet : 07/02/2023

Validité : 06/02/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



**Gaz**

Prise d'effet : 16/12/2022

Validité : 15/12/2029

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



**CREP**

Prise d'effet : 16/12/2022

Validité : 15/12/2029

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



**Termites**  
**Métropole**

Prise d'effet : 16/12/2022

Validité : 15/12/2029

*Zone d'intervention : France métropolitaine*

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



**Electricité**

Prise d'effet : 07/02/2023

Validité : 06/02/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

22-1944 - v3 - 07/02/2023

**Véronique DELMAY**  
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance  
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011  
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71

[www.abcidia-certification.fr](http://www.abcidia-certification.fr) - [contact@abcidia-certification.fr](mailto:contact@abcidia-certification.fr)

ENR20 V10 du 02 décembre 2021



Accréditation  
n°4 0540  
portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

SAS AED GROUPE  
4 AVENUE GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC FR

**AGENT**

DE LA CHAPELLE STONESTREET  
18 GALERIE MARCHANDE  
33370 TRESSES

**Tél : 0557341313**

Fax : 05 57 34 06 62

Email : [AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR](mailto:AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR)

Portefeuille : 0033074244

**Vos références :**

**Contrat n° 7627751904**

Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE  
4 AVENUE GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/01/2023** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle, tant pour son compte que pour celui de ses assurés additionnels :

A E D EXPERTISES  
4 AVENUE GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC

AED AMIANTE ET  
ENVIRONNEMENT  
226 RUE DE L'ECOSSAIS  
69400 LIMAS

AED EXPERTISE CENTRE  
AUVERGNE  
1 allée Allan Turing  
63170 AUBIERES

AED FIDELIS EXPERTISES  
4 AV GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC

AED SERVICES  
4 AV GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC

Pour l'ensemble des activités suivantes :

**CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)**

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation :

2/ **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'**amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

## AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

## DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,.

Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.

### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.

Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.

Dossier Amiante des Parties Privatives ( DAPP ) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

**DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS**

**DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2023** au **01/07/2024** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 26 juin 2023

Pour la société :



NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
----------------------	-----------------------	----------------------------

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	<b>10 000 000 € par année</b> d'assurance	
<b>Dont :</b>		
• <b>Dommages corporels</b>	<b>10 000 000 € par année</b> d'assurance	<b>NEANT</b>
• <b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>2 000 000 € par année</b> d'assurance	<b>450 €</b>
• <b>Dommages immatériels non consécutifs</b>	€ par année d'assurance	<b>10 %</b> <b>Mini : 400 €</b> <b>Maxi : 2.500 €</b>
• <b>Dommages aux biens confiés</b>	<b>150 000 €</b> par sinistre	
<b>Autres garanties :</b>		
<b>Faute inexcusable</b> (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	<b>2 000 000 €</b> par année d'assurance dont <b>1 000 000 €</b> par sinistre	<b>380 €</b>
<b>Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance</b>	<b>1 500 000 €</b> par année d'assurance dont <b>1 500 000 €</b> par sinistre	<b>3 200 €</b>
<b>Les risques environnementaux</b> (Article 3.4 des conditions générales) :		
<b>Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :</b> Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	<b>1.000.000 €</b> par année d'assurance <b>100.000 €</b> par année d'assurance	<b>400 €</b> <b>400 €</b>
<b>Défense</b> (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
<b>Recours</b> (Article 4 des conditions générales)	<b>20.000 €</b> par litige	Seuil d'intervention : <b>380 €</b>

#### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance