

Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier : **APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTE X_SECURITE.INCENDIE_DAT**
Norme employée : **AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)**
Date du repérage : **19/06/2024**
Heure d'arrivée : **09 h 00**
Date émission : **24/07/2024**

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIF**

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage : **Batiment RENE DESCARTES (voir plan)**

Propriétaire

Nom : **APHP**
Adresse : **Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIF**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) : **Propriétaire**
Nom : **APHP**
Adresse : **Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIF**

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **7627751904 / 01/07/2024**

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	MESMIN Simon	Diagnosticteur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 07/02/2023 Échéance : 06/02/2030 N° de certification : 22-1944
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	MESMIN Simon	Diagnosticteur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 07/02/2023 Échéance : 06/02/2030 N° de certification : 22-1944

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	5
	D.1. Listes des locaux visités.....	5
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	6
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	7
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	12
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.....	12
	D.6. Zones non visitées.....	13
E.	Annexes au rapport.....	14
	E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	14
	E.2. Planches de repérage.....	25
	E.3. Résultats d'analyses.....	31

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **19/06/2024**

Type de bâtiment : **Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Agent de sécurité incendie

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

Néant

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
EUROFINS	80-84 rue des Meuniers / Bat. A - 92220 BAGNEUX	1-1592



Programme de travaux

Amélioration de la sécurité incendie de l'ensemble du bâtiment



C. Conclusions du rapport

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en oeuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante

Zones non visitées :

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification (et moyen de levée de réserve)
Bât.Rene Descartes / R+2 - Dgmt 1	Toutes	Absence de clef

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

- ❖ Bât.Rene Descartes / R+2 - Combles 1
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+2 - Piece 1
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - Salle détente
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 200_325 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 205_330 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 191_330 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 216_312 bureau med.
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 215_311 chambre
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 216_300 chambre
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 243_345 chambre
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 246_335 pharmacie
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 3
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 234_330 chambre
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 224_325 chambre
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 238_325 chambre
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 4
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 194_325 chambre
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 206_325 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 219_326 réserve
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - Hall
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 194_330 chambre
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 221_333 archives
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 237_326 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 229_326 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 2
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - Sas
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - Bureau 1
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 232_352 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 220_346 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - Admission
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 238_339 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / S01 - Couloir 1
- ❖ Bât.Rene Descartes / S01 - Circulation
- ❖ Bât.Rene Descartes / S01 - Local 3
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+2 - Piece de vie
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+2 - Pièce 2
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 191-325 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - Salle de détente 2
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 200_330 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 1
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 215_318 office alimentaire
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 215_307 chambre
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 2
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 243_342 chambre
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 248_346 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 242_354 réserve
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 228_330 chambre
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 228_325 chambre
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 243_325 poste de soin
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 186_329 salle de repos
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 199_325 poste de soin
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 211_325 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 215_333 accueil
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - Salle a manger
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 190_330 chambre
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 228_333 réserve
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 234_326 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 226_326 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 245_326 réserve
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 3
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 229_352 salle détente
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 4
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 224_345 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 233_338 dgmt
- ❖ Bât.Rene Descartes / S01 - Sous station
- ❖ Bât.Rene Descartes / S01 - Local 2
- ❖ Bât.Rene Descartes / S01 - Réserve 2
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+2 - Machinerie asc.
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+2 - Combles 2
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 195_325 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 210_330 réserve
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 195_330 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - Salle de staff
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 215_315 pharmacie
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 216_304 chambre
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 243_350 chambre
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 244_338 chambre
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 248_351 douche
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 238_330 chambre
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 224_330 chambre
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 234_325 chambre
- ❖ Bât.Rene Descartes / R+1 - 247_325 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 190_325 chambre
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 203_325 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - Entrée 1
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - Bureau d'eval
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 198_330 chambre
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 1
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 239_326 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 231_326 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 223_326 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 243_326 bureau
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - Accueil
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 233_357 vestiaire
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 227_354 bureau resp.
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 5
- ❖ Bât.Rene Descartes / Rdc - 234_341 archives
- ❖ Bât.Rene Descartes / S01 - Local 1
- ❖ Bât.Rene Descartes / S01 - Réserve
- ❖ Bât.Rene Descartes / S01 - Archives



D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion
Néant	-	-



D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
Bât.Rene Descartes / R+2 - Piece de vie	Identifiant : ZPSO-0001 (P0001) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / R+2 - Machinerie asc.	Identifiant : ZPSO-0003 (P0003) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / R+2 - Piece de vie	Identifiant : ZPSO-0002 (P0002) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / R+2 - Pièce 2	Identifiant : ZPSO-0004 (P0004) Description : Plafond - Papier peint + Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - Salle détente	Identifiant : ZPSO-0005 (P0005) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - 191-325 bureau; Bât.Rene Descartes / R+1 - 195_325 bureau; Bât.Rene Descartes / R+1 - 200_325 bureau; Bât.Rene Descartes / R+1 - Salle de détente 2	Identifiant : ZPSO-0006 (P0006) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - 205_330 bureau; Bât.Rene Descartes / R+1 - 200_330 bureau	Identifiant : ZPSO-0007 (P0007) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - 195_330 bureau; Bât.Rene Descartes / R+1 - 191_330 bureau	Identifiant : ZPSO-0008 (P0008) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - 210_330 réserve	Identifiant : ZPSO-0009 (P0009) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0010 (P0010) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0011 (P0011) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0012 (P0012) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0013 (P0013) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 1; Bât.Rene Descartes / R+1 - Salle de staff	Identifiant : ZPSO-0014 (P0014) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - 216_312 bureau med.; Bât.Rene Descartes / R+1 - 215_318 office alimentaire; Bât.Rene Descartes / R+1 - 215_315 pharmacie	Identifiant : ZPSO-0015 (P0015) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - 215_311 chambre; Bât.Rene Descartes / R+1 - 215_307 chambre	Identifiant : ZPSO-0016 (P0016) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât.Rene Descartes / R+1 - 216_304 chambre; Bât.Rene Descartes / R+1 - 216_300 chambre	Identifiant : ZPSO-0017 (P0017) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0018 (P0018) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre



Localisation	Description du matériau
Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0019 (P0019) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0020 (P0020) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - 243_350 chambre; Bât.Rene Descartes / R+1 - 243_345 chambre; Bât.Rene Descartes / R+1 - 243_342 chambre	Identifiant : ZPSO-0021 (P0021) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - 244_338 chambre	Identifiant : ZPSO-0022 (P0022) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - 246_335 pharmacie	Identifiant : ZPSO-0023 (P0023) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât.Rene Descartes / R+1 - 248_346 bureau; Bât.Rene Descartes / R+1 - 248_351 douche	Identifiant : ZPSO-0024 (P0024) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0025 (P0025) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0026 (P0026) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0027 (P0027) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0028 (P0028) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0029 (P0029) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - 242_354 réserve; Bât.Rene Descartes / R+1 - 238_330 chambre; Bât.Rene Descartes / R+1 - 234_330 chambre	Identifiant : ZPSO-0030 (P0030) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - 228_330 chambre; Bât.Rene Descartes / R+1 - 224_330 chambre	Identifiant : ZPSO-0031 (P0031) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - 224_325 chambre; Bât.Rene Descartes / R+1 - 228_325 chambre	Identifiant : ZPSO-0032 (P0032) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - 234_325 chambre; Bât.Rene Descartes / R+1 - 238_325 chambre	Identifiant : ZPSO-0033 (P0033) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - 243_325 poste de soin; Bât.Rene Descartes / R+1 - 247_325 bureau	Identifiant : ZPSO-0034 (P0034) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 4	Identifiant : ZPSO-0035 (P0035) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 4	Identifiant : ZPSO-0036 (P0036) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 4	Identifiant : ZPSO-0037 (P0037) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 4	Identifiant : ZPSO-0038 (P0038) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre



Localisation	Description du matériau
Bât.Rene Descartes / Rdc - 186_329 salle de repos; Bât.Rene Descartes / Rdc - 190_325 chambre; Bât.Rene Descartes / Rdc - 194_325 chambre	Identifiant : ZPSO-0039 (P0039) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât.Rene Descartes / Rdc - 186_329 salle de repos; Bât.Rene Descartes / Rdc - 190_325 chambre; Bât.Rene Descartes / Rdc - 194_325 chambre	Identifiant : ZPSO-0040 (P0040) Description : Plafond - Plâtre projeté
Bât.Rene Descartes / Rdc - 199_325 poste de soin; Bât.Rene Descartes / Rdc - 203_325 bureau; Bât.Rene Descartes / Rdc - 206_325 bureau	Identifiant : ZPSO-0041 (P0041) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât.Rene Descartes / Rdc - 199_325 poste de soin; Bât.Rene Descartes / Rdc - 203_325 bureau; Bât.Rene Descartes / Rdc - 206_325 bureau	Identifiant : ZPSO-0042 (P0042) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - 211_325 bureau	Identifiant : ZPSO-0043 (P0043) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât.Rene Descartes / Rdc - 211_325 bureau	Identifiant : ZPSO-0044 (P0044) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - Entrée 1; Bât.Rene Descartes / Rdc - 219_326 réserve; Bât.Rene Descartes / Rdc - 215_333 accueil; Bât.Rene Descartes / Rdc - Hall	Identifiant : ZPSO-0045 (P0045) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - Bureau d'eval; Bât.Rene Descartes / Rdc - Salle a manger	Identifiant : ZPSO-0046 (P0046) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât.Rene Descartes / Rdc - Bureau d'eval; Bât.Rene Descartes / Rdc - Salle a manger	Identifiant : ZPSO-0047 (P0047) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - 198_330 chambre; Bât.Rene Descartes / Rdc - 194_330 chambre; Bât.Rene Descartes / Rdc - 190_330 chambre	Identifiant : ZPSO-0048 (P0048) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât.Rene Descartes / Rdc - 198_330 chambre; Bât.Rene Descartes / Rdc - 194_330 chambre; Bât.Rene Descartes / Rdc - 190_330 chambre	Identifiant : ZPSO-0049 (P0049) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0051 (P0050) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0052 (P0051) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - Hall	Identifiant : ZPSO-0053 (P0052) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - 221_333 archives; Bât.Rene Descartes / Rdc - 228_333 réserve; Bât.Rene Descartes / Rdc - 245_326 réserve	Identifiant : ZPSO-0054 (P0053) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - 239_326 bureau; Bât.Rene Descartes / Rdc - 237_326 bureau	Identifiant : ZPSO-0055 (P0054) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât.Rene Descartes / Rdc - 239_326 bureau; Bât.Rene Descartes / Rdc - 237_326 bureau	Identifiant : ZPSO-0056 (P0055) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre




Localisation	Description du matériau
Bât.Rene Descartes / Rdc - 234_326 bureau; Bât.Rene Descartes / Rdc - 231_326 bureau	Identifiant : ZPSO-0057 (P0056) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât.Rene Descartes / Rdc - 234_326 bureau; Bât.Rene Descartes / Rdc - 231_326 bureau	Identifiant : ZPSO-0058 (P0057) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - 234_326 bureau; Bât.Rene Descartes / Rdc - 231_326 bureau	Identifiant : ZPSO-0059 (P0058) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât.Rene Descartes / Rdc - 234_326 bureau; Bât.Rene Descartes / Rdc - 231_326 bureau	Identifiant : ZPSO-0060 (P0059) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - 223_326 bureau; Bât.Rene Descartes / Rdc - 243_326 bureau	Identifiant : ZPSO-0061 (P0060) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât.Rene Descartes / Rdc - 223_326 bureau; Bât.Rene Descartes / Rdc - 243_326 bureau	Identifiant : ZPSO-0062 (P0061) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0063 (P0062) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0064 (P0063) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - Sas	Identifiant : ZPSO-0065 (P0064) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0066 (P0065) Description : Revêtement de sol - Colle de carrelage + Chape
Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0067 (P0066) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0068 (P0067) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - Accueil	Identifiant : ZPSO-0069 (P0068) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - Accueil	Identifiant : ZPSO-0070 (P0069) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - Accueil; Bât.Rene Descartes / Rdc - Bureau 1	Identifiant : ZPSO-0071 (P0070) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât.Rene Descartes / Rdc - Accueil; Bât.Rene Descartes / Rdc - Bureau 1	Identifiant : ZPSO-0072 (P0071) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - 229_352 salle détente; Bât.Rene Descartes / Rdc - 233_357 vestiaire; Bât.Rene Descartes / Rdc - 232_352 bureau	Identifiant : ZPSO-0073 (P0072) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât.Rene Descartes / Rdc - 229_352 salle détente; Bât.Rene Descartes / Rdc - 233_357 vestiaire; Bât.Rene Descartes / Rdc - 232_352 bureau	Identifiant : ZPSO-0074 (P0073) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 4	Identifiant : ZPSO-0075 (P0074) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - 227_354 bureau resp.	Identifiant : ZPSO-0076 (P0075) Description : Faux plafond - Plaques friables



Localisation	Description du matériau
Bât.Rene Descartes / Rdc - 227_354 bureau resp.	Identifiant : ZPSO-0077 (P0076) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - 220_346 bureau; Bât.Rene Descartes / Rdc - 224_345 bureau; Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 5	Identifiant : ZPSO-0078 (P0077) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 5	Identifiant : ZPSO-0079 (P0078) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - Admission; Bât.Rene Descartes / Rdc - 233_338 dgmt; Bât.Rene Descartes / Rdc - 234_341 archives	Identifiant : ZPSO-0080 (P0079) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât.Rene Descartes / Rdc - Admission; Bât.Rene Descartes / Rdc - 233_338 dgmt; Bât.Rene Descartes / Rdc - 234_341 archives	Identifiant : ZPSO-0081 (P0080) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / Rdc - 238_339 bureau	Identifiant : ZPSO-0082 (P0081) Description : Faux plafond - Plaques friables
Bât.Rene Descartes / Rdc - 238_339 bureau	Identifiant : ZPSO-0083 (P0082) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât.Rene Descartes / S01 - Sous station; Bât.Rene Descartes / S01 - Local 1; Bât.Rene Descartes / S01 - Couloir 1	Identifiant : ZPSO-0084 (P0083) Description : Plafond - Flochage
Bât.Rene Descartes / S01 - Local 2	Identifiant : ZPSO-0085 (P0084) Description : Plafond - Flochage
Bât.Rene Descartes / S01 - Circulation	Identifiant : ZPSO-0086 (P0085) Description : Plafond - Flochage
Bât.Rene Descartes / R+2 - Combles 1; Bât.Rene Descartes / S01 - Réserve 2	Identifiant : ZPSO-0087 (P0086) Description : Plafond - Flochage
Bât.Rene Descartes / S01 - Archives; Bât.Rene Descartes / S01 - Local 3	Identifiant : ZPSO-0088 (P0087) Description : Plafond - Flochage
Bât.Rene Descartes / S01 - Circulation	Identifiant : ZPSO-0089 (P0088) Description : Mur et cloison maçonné - Joint ciment peint entre parpaing
Bât.Rene Descartes / S01 - Circulation	Identifiant : ZPSO-0090 (P0089) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit ciment

D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau	Photo
Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 1; Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0050 Description : Faux plafond - Plaques en métal Justification : Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante	

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-

D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Bât.Rene Descartes / R+2 - Dgmt 1	Toutes	Absence de clef

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Fait à **VILLEJUIF**, le **24/07/2024**









Par : **MESMIN Simon**





















Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - 4, route de la Noue - 91190 GIF-SUR-YVETTE**










E. Annexes au rapport

E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements










Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0001	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / R+2 - Piece de vie	
P0003	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / R+2 - Machinerie asc.	
P0002	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / R+2 - Piece de vie	
P0004	Plafond - Papier peint + Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / R+2 - Pièce 2	
P0005	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - Salle détente	
P0006	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - 195_325 bureau	
P0007	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - 200_330 bureau	
P0008	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - 191_330 bureau	










Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0009	Faux plafond - Plaques friables	Bât.Rene Descartes / R+1 - 210_330 réserve	
P0010	Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 1	
P0011	Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 1	
P0012	Faux plafond - Plaques friables	Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 1	
P0013	Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 1	
P0014	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - Salle de staff	
P0015	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - 215_318 office alimentaire	
P0016	Faux plafond - Plaques friables	Bât.Rene Descartes / R+1 - 215_311 chambre	
P0017	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - 216_304 chambre	










Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0018	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 2	
P0019	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 2	
P0020	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 2	
P0021	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - 243_350 chambre	
P0022	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - 244_338 chambre	
P0023	Faux plafond - Plaques friables	Bât.Rene Descartes / R+1 - 246_335 pharmacie	
P0024	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - 248_351 douche	
P0025	Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 3	
P0026	Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 3	










Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0027	Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 3	
P0028	Faux plafond - Plaques friables	Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 3	
P0029	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 3	
P0030	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - 242_354 réserve	
P0031	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - 228_330 chambre	
P0032	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - 224_325 chambre	
P0033	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - 234_325 chambre	
P0034	Faux plafond - Plaques friables	Bât.Rene Descartes / R+1 - 247_325 bureau	
P0035	Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 4	










Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0036	Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 4	
P0037	Faux plafond - Plaques friables	Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 4	
P0038	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât.Rene Descartes / R+1 - Circulation 4	
P0039	Faux plafond - Plaques friables	Bât.Rene Descartes / Rdc - 186_329 salle de repos	
P0040	Plafond - Plâtre projeté	Bât.Rene Descartes / Rdc - 186_329 salle de repos	
P0041	Faux plafond - Plaques friables	Bât.Rene Descartes / Rdc - 199_325 poste de soin	
P0042	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - 199_325 poste de soin	
P0043	Faux plafond - Plaques friables	Bât.Rene Descartes / Rdc - 211_325 bureau	
P0044	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - 211_325 bureau	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0045	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - Entrée 1	
P0046	Faux plafond - Plaques friables	Bât.Rene Descartes / Rdc - Bureau d'eval	
P0047	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - Bureau d'eval	
P0048	Faux plafond - Plaques friables	Bât.Rene Descartes / Rdc - 198_330 chambre	
P0049	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - 198_330 chambre	
P0050	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 1	
P0051	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 1	
P0052	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - Hall	
P0053	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - 221_333 archives	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0054	Faux plafond - Plaques friables	Bât.Rene Descartes / Rdc - 239_326 bureau	
P0055	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - 239_326 bureau	
P0056	Faux plafond - Plaques friables	Bât.Rene Descartes / Rdc - 234_326 bureau	
P0057	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - 234_326 bureau	
P0058	Faux plafond - Plaques friables	Bât.Rene Descartes / Rdc - 234_326 bureau	
P0059	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - 234_326 bureau	
P0060	Faux plafond - Plaques friables	Bât.Rene Descartes / Rdc - 234_326 bureau	
P0061	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - 223_326 bureau	
P0062	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 2	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0063	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 2	
P0064	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - Sas	
P0065	Revêtement de sol - Colle de carrelage + Chape	Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 3	
P0066	Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 3	
P0067	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 3	
P0068	Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - Accueil	
P0069	Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - Accueil	
P0070	Faux plafond - Plaques friables	Bât.Rene Descartes / Rdc - Accueil	
P0071	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - Accueil	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0072	Faux plafond - Plaques friables	Bât.Rene Descartes / Rdc - 229_352 salle détente	
P0073	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - 229_352 salle détente	
P0074	Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 4	
P0075	Faux plafond - Plaques friables	Bât.Rene Descartes / Rdc - 227_354 bureau resp.	
P0076	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - 227_354 bureau resp.	
P0077	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - 220_346 bureau	
P0078	Mur et cloison maçonné - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - Circulation 5	
P0079	Faux plafond - Plaques friables	Bât.Rene Descartes / Rdc - Admission	
P0080	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - Admission	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0081	Faux plafond - Plaques friables	Bât.Rene Descartes / Rdc - 238_339 bureau	
P0082	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât.Rene Descartes / Rdc - 238_339 bureau	
P0083	Plafond - Flocage	Bât.Rene Descartes / S01 - Sous station	
P0084	Plafond - Flocage	Bât.Rene Descartes / S01 - Local 2	
P0085	Plafond - Flocage	Bât.Rene Descartes / S01 - Circulation	
P0086	Plafond - Flocage	Bât.Rene Descartes / S01 - Réserve 2	
P0087	Plafond - Flocage	Bât.Rene Descartes / S01 - Archives	
P0088	Mur et cloison maçonné - Joint ciment peint entre parpaing	Bât.Rene Descartes / S01 - Circulation	
P0089	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit ciment	Bât.Rene Descartes / S01 - Circulation	



E.2. Planches de repérage

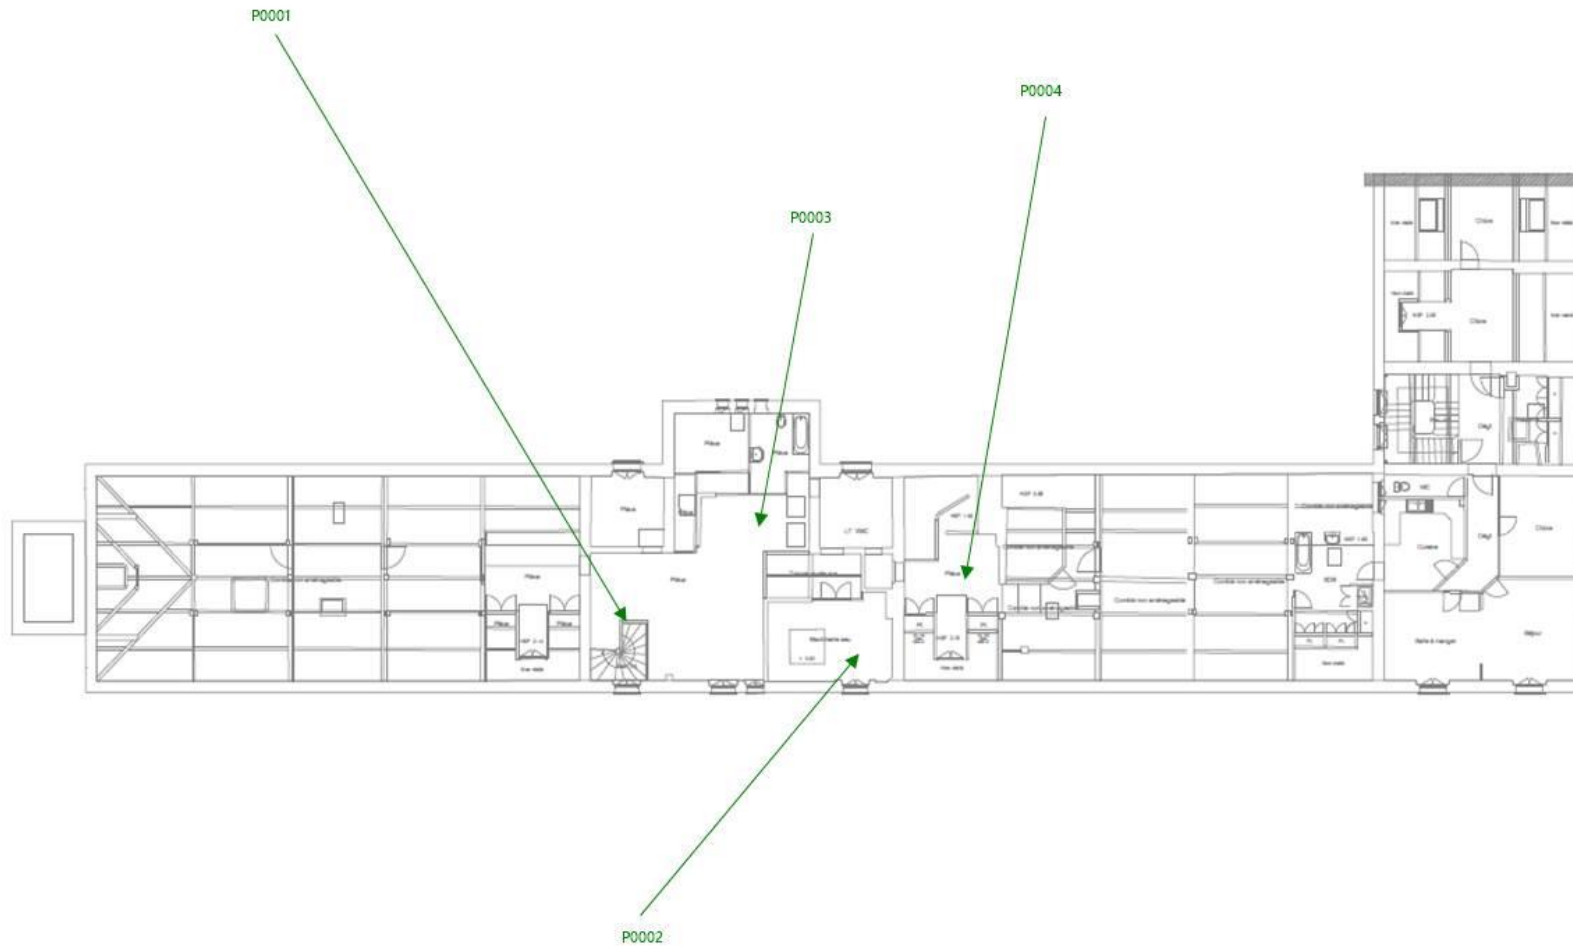


Bât.Rene Descartes / R+2

Annexe au rapport : APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTES_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFBien : Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFEtabli par : MESMIN Simon
Société : AED Groupe
Le : 24/07/2024Croquis 1 / 6
Version : V01
du : 24/07/2024

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

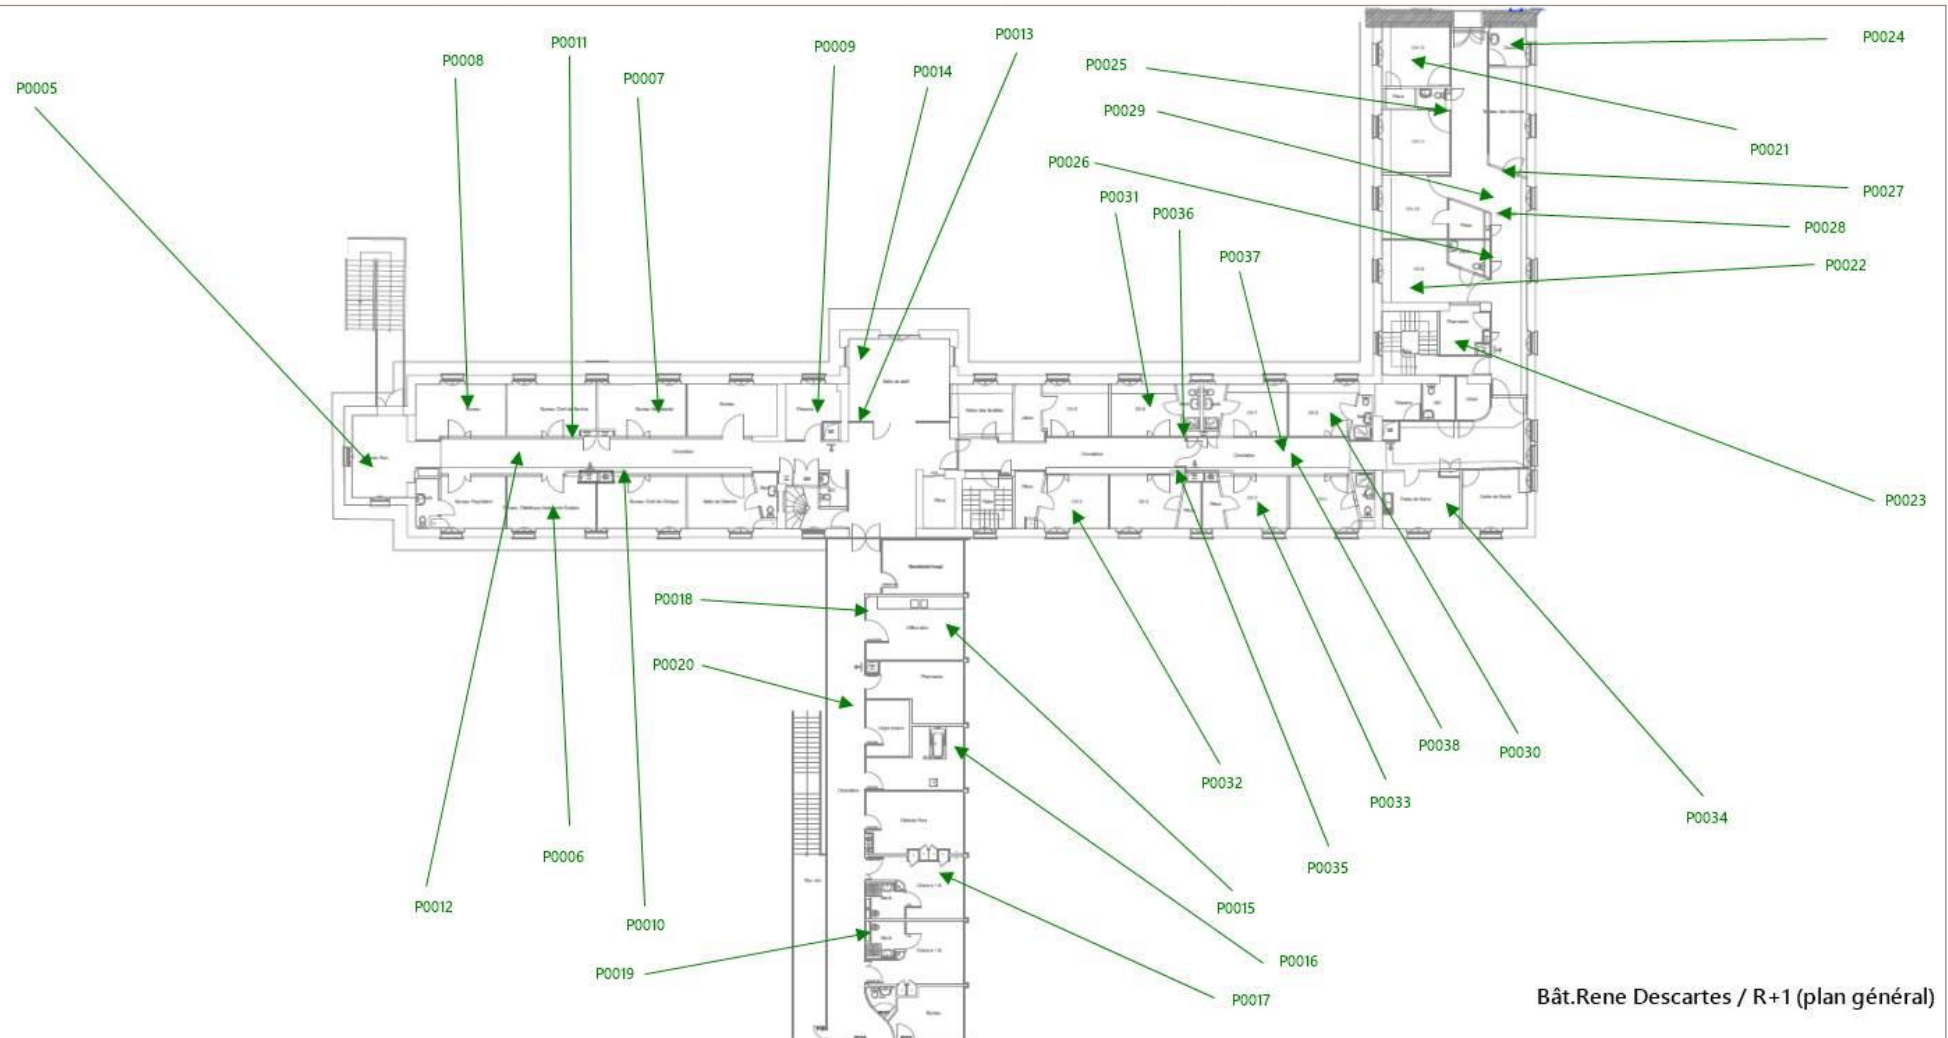


Bât. Rene Descartes / R+1 (plan général)

Annexe au rapport : APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DECARTES_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFBien : Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFÉtabli par : MESMIN Simon
Société : AED Groupe
Le : 24/07/2024Croquis 2 / 6
Version : V01
du : 24/07/2024

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

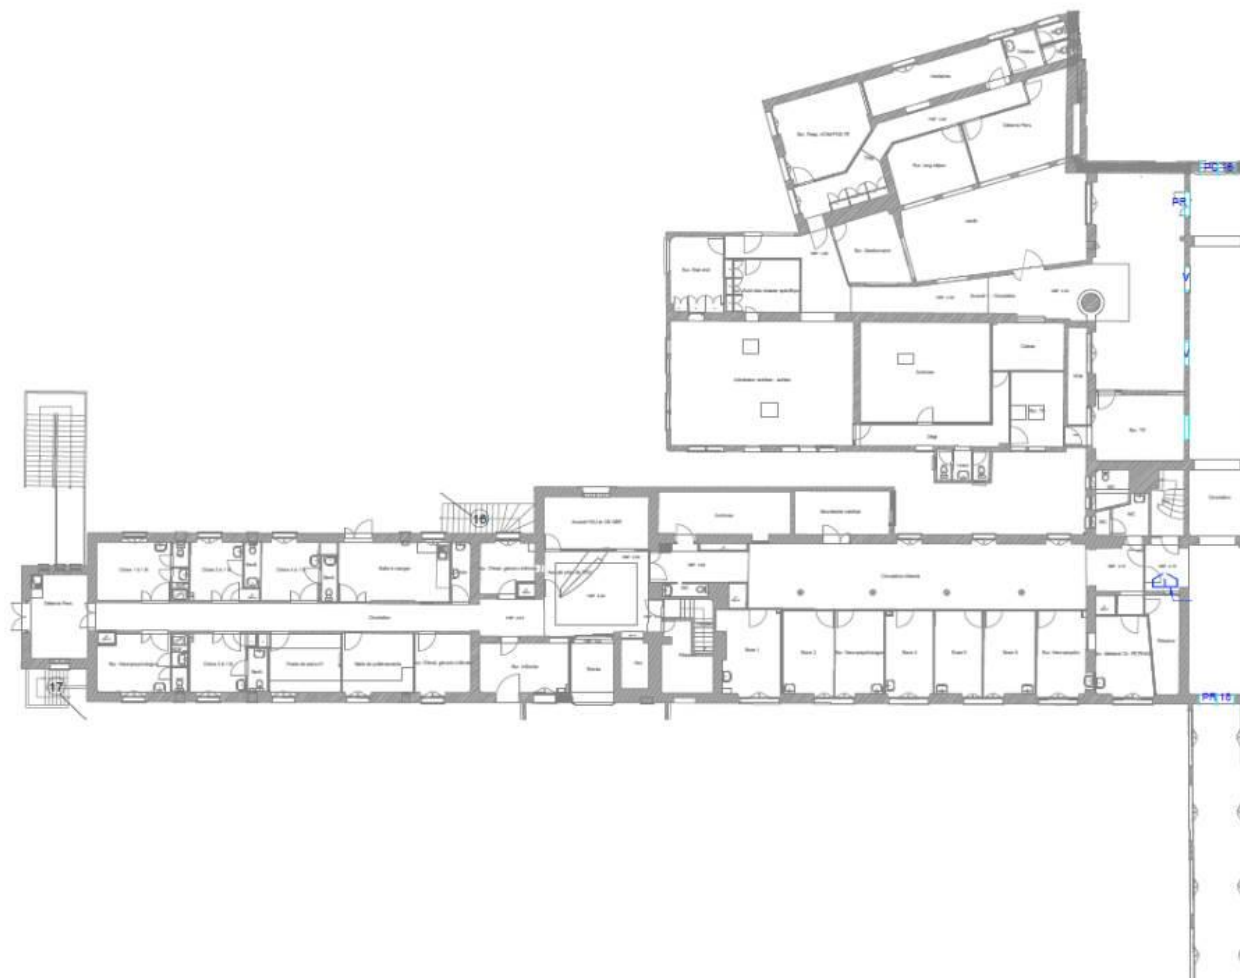


Bât.Rene Descartes / Rdc (plan général)

Annexe au rapport : APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTES_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFBien : Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFÉtabli par : MESMIN Simon
Société : AED Groupe
Le : 24/07/2024Croquis 3 / 6
Version : V01
du : 24/07/2024

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

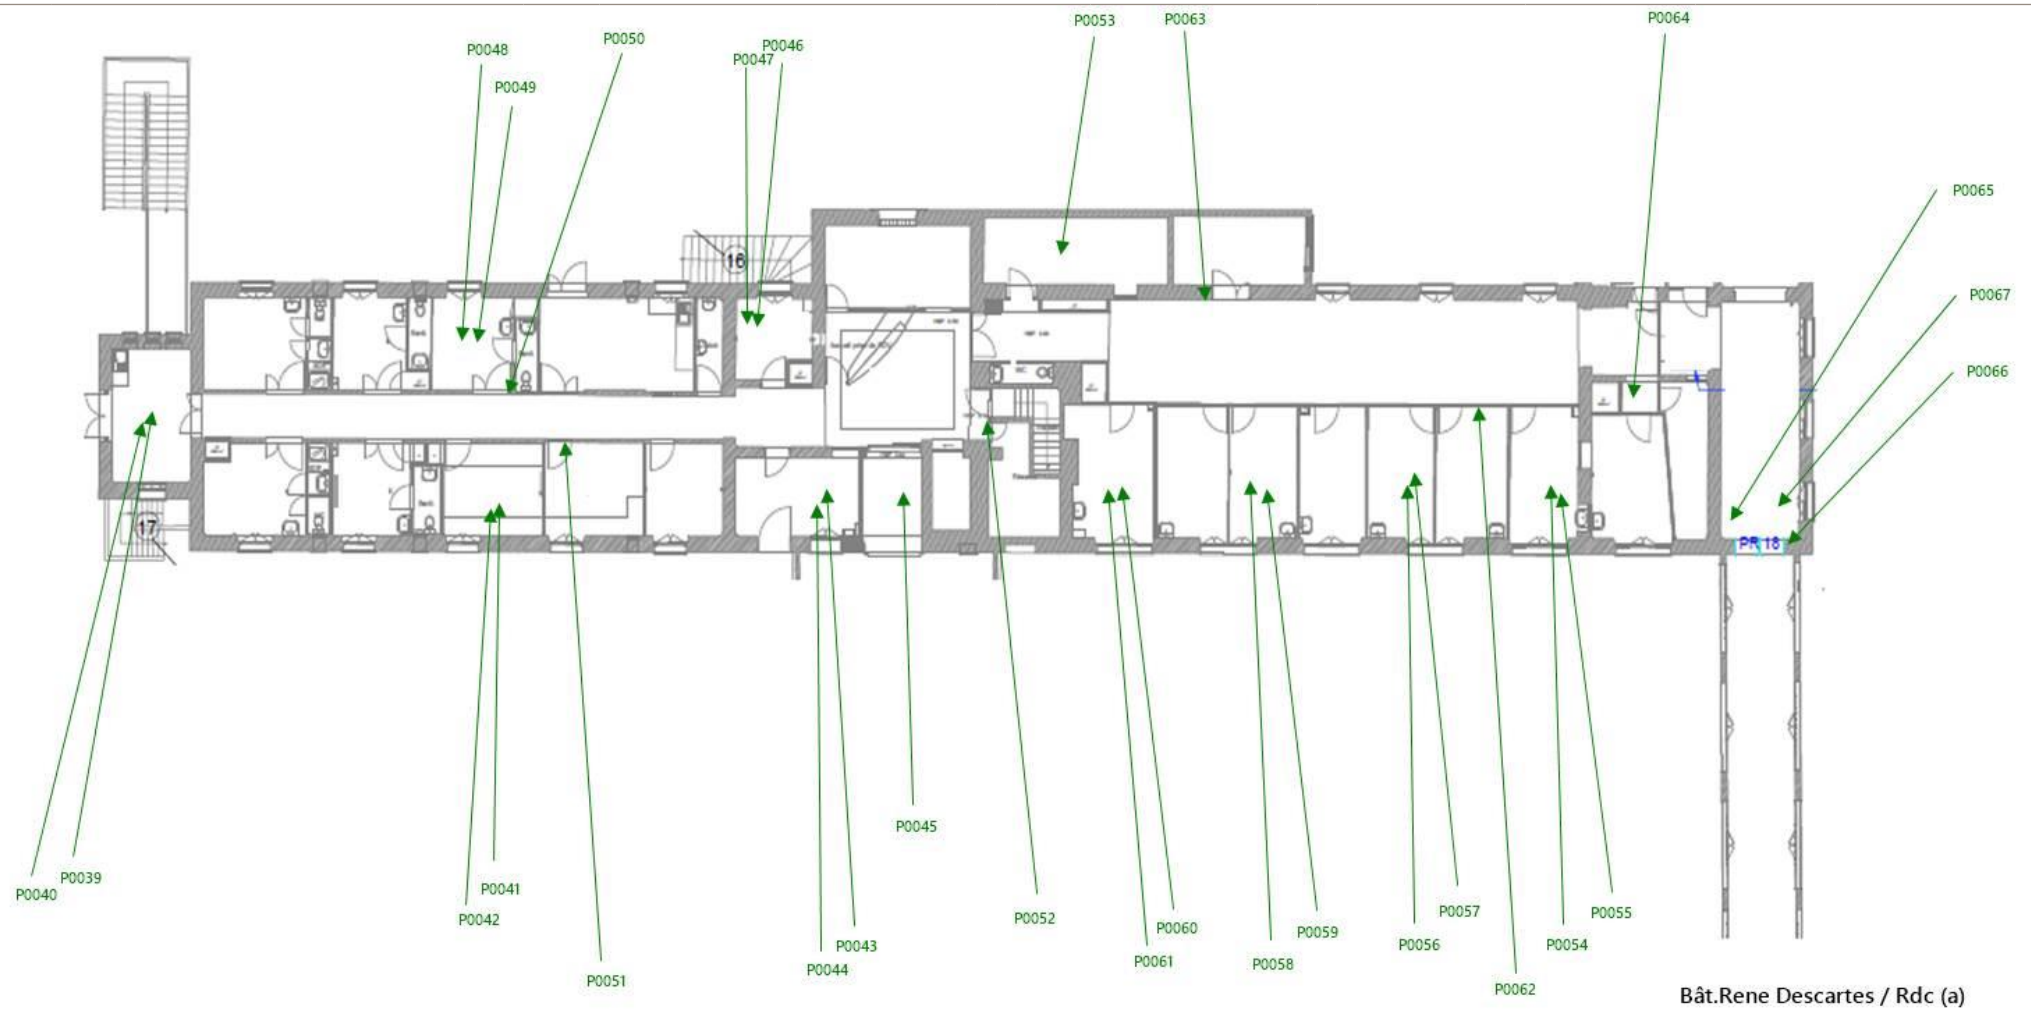


Bât. Rene Descartes / Rdc (a)

Annexe au rapport : APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DECARTES_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFBien : Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFÉtabli par : MESMIN Simon
Société : AED Groupe
Le : 24/07/2024Croquis 4 / 6
Version : V01
du : 24/07/2024

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

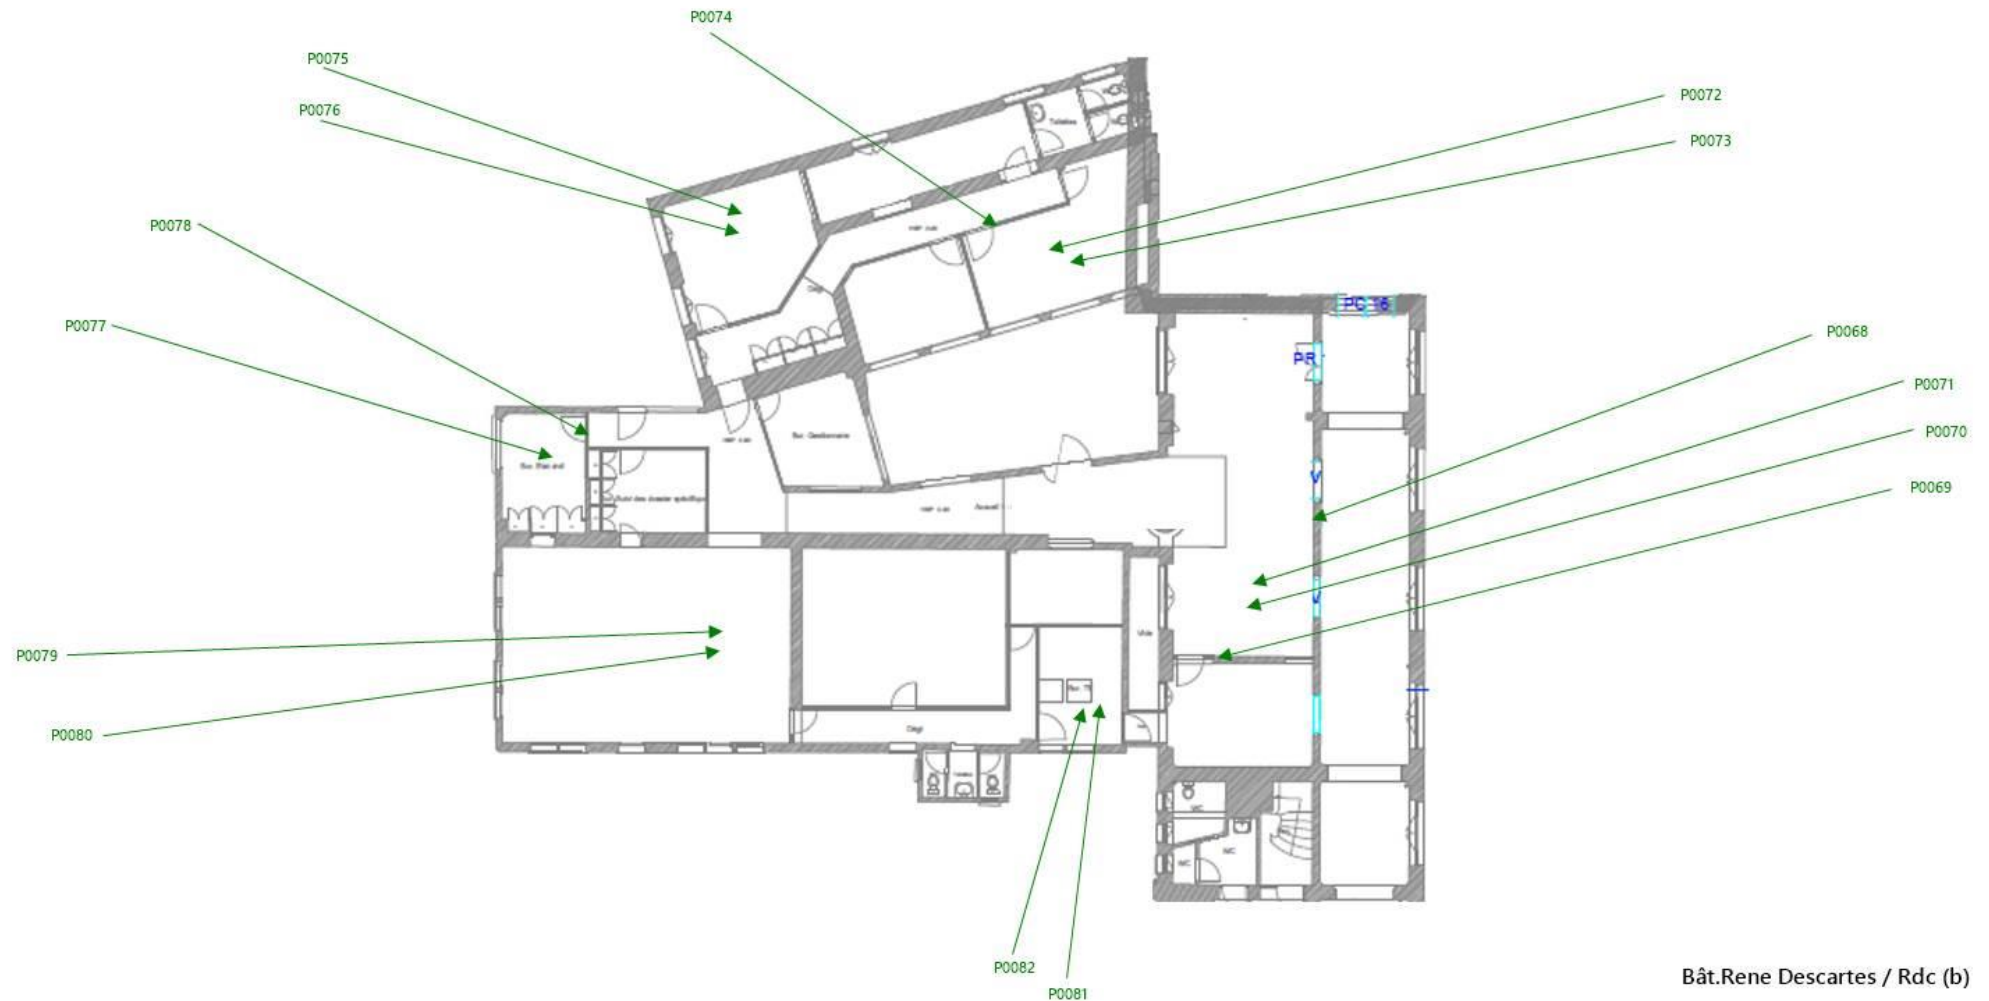


Bât.Rene Descartes / Rdc (b)

Annexe au rapport : APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DECARTES_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFBien : Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFÉtabli par : MESMIN Simon
Société : AED Groupe
Le : 24/07/2024Croquis 5 / 6
Version : V01
du : 24/07/2024

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

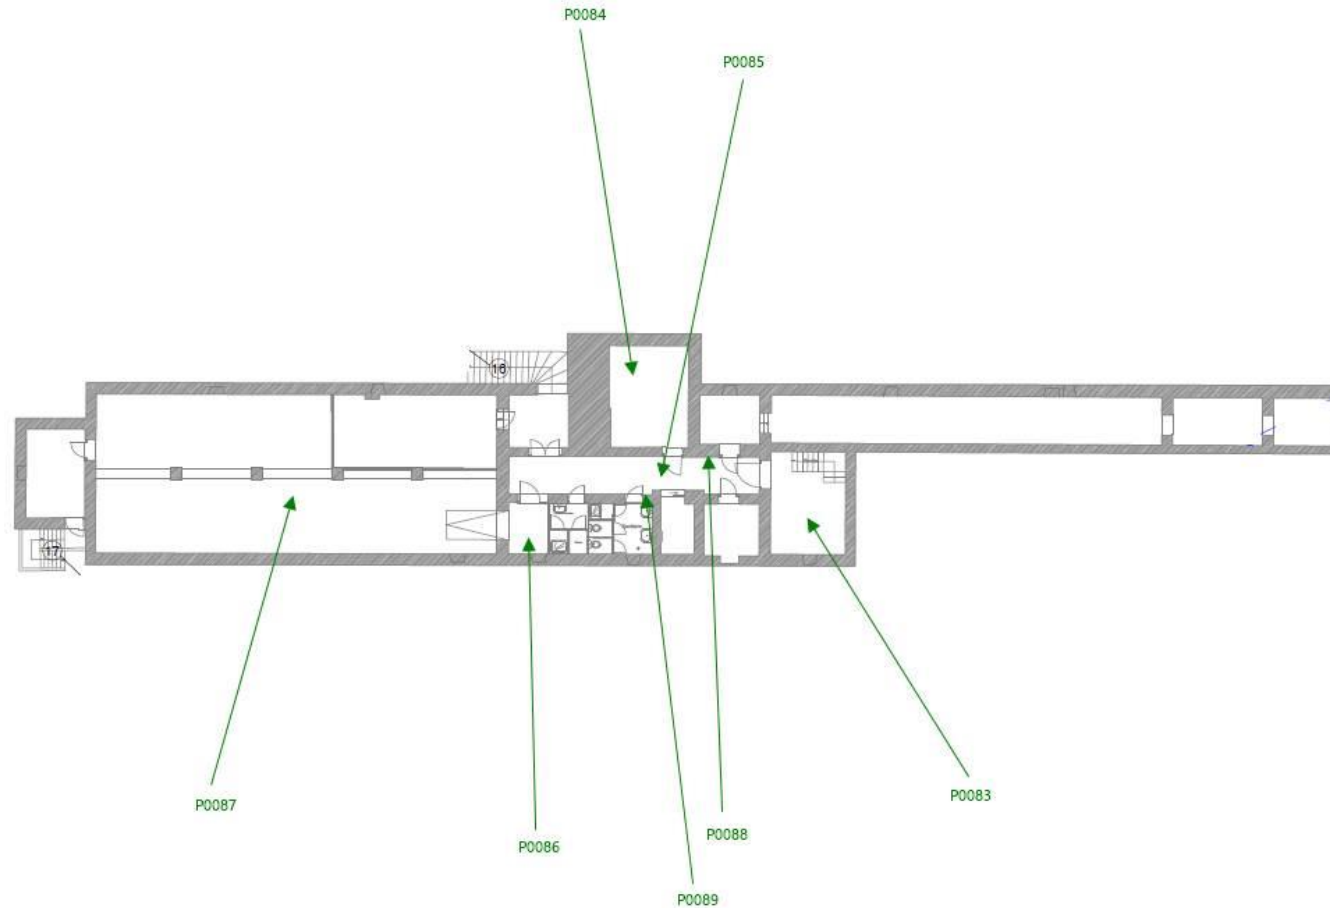

Bât. Rene Descartes / S01



Annexe au rapport : APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTES_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIF

Bien : Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIF

Établi par : MESMIN Simon
Société : AED Groupe
Le : 24/07/2024

Croquis 6 / 6
Version : V01
du : 24/07/2024

 PXXXX - MXXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
 MXXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



E.3. Résultats d'analyses

SARL AED EXPERTISES

Monsieur Simon MESMIN

ZAC des Aunettes - 10 Boulevard Louise

Michel

91000 EVRY COURCOURONNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-029733-01

Date d'émission de rapport : 01/07/2024 12:56

Page1/18

Dossier N° : 24H015298

Date de réception : 26/06/2024

Date d'analyse : 27/06/2024

Référence dossier Client:Dossier: APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTE X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0001 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat.Rene Descartes / R+2 - Piece de vie	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0002 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat.Rene Descartes / R+2 - Piece de vie	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P0003 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat.Rene Descartes / R+2 - Machinerie asc.	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P0004 - - - - - Plafond - Papier peint + Peinture + Enduit platre - Bat.Rene Descartes / R+2 - Piece 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (rose)	MOLP * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P0005 - - - - - Plafond - Peinture + Carton + Platre - Bat.Rene Descartes / R+1 - Salle detente					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-029733-01 Date d'émission de rapport : 01/07/2024 12:56 Page 2/18
 Dossier N° : 24H015298 Date de réception : 26/06/2024 Date d'analyse : 27/06/2024
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTE X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P0006 - - - - - Plafond - Peinture + Carton + Plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - 195_325 bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (marron)	MOLP * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
007	P0007 - - - - - Plafond - Peinture + Carton + Plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - 200_330 bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008 (1)	P0008 - - - - - Plafond - Peinture + Carton + Plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - 191_330 bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) (clair)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
009	P0009 - - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat.Rene Descartes / R+1 - 210_330 reserve	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-029733-01 Date d'émission de rapport : 01/07/2024 12:56 Page3/18
 Dossier N° : 24H015298 Date de réception : 26/06/2024 Date d'analyse : 27/06/2024
 Référence dossier Client:Dossier: APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTE X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P0010 - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - Bat.Rene Descartes / R+1 - Circulation 1	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P0011 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - Bat.Rene Descartes / R+1 - Circulation 1	Matériau semi-dur de type plâtre (beige) (clair)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P0012 - - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat.Rene Descartes / R+1 - Circulation 1	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) ; matériau matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P0013 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - Bat.Rene Descartes / R+1 - Circulation 1	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014 (1)	P0014 - - - - - Plafond - Peinture + Carton + Platre - Bat.Rene Descartes / R+1 - Salle de staff	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-029733-01 Date d'émission de rapport : 01/07/2024 12:56 Page4/18
 Dossier N° : 24H015298 Date de réception : 26/06/2024 Date d'analyse : 27/06/2024
 Référence dossier Client:Dossier: APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015 (1)	P0015 - - - - Plafond - Peinture + Carton + Plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - 215_318 office alimentaire	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) (clair)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P0016 - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat.Rene Descartes / R+1 - 215_311 chambre	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017 (1)	P0017 - - - - Plafond - Peinture + Carton + Plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - 216_304 chambre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
018 (1)	P0018 - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - Circulation 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (clair)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019 (1)	P0019 - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - Circulation 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P0020 - - - - Plafond - Peinture + Carton + Plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - Circulation 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-029733-01 Date d'émission de rapport : 01/07/2024 12:56 Page 5/18
Dossier N° : 24H015298 Date de réception : 26/06/2024 Date d'analyse : 27/06/2024
Référence dossier Client: Dossier: APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTEES_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021 (1)	P0021 - - - - Plafond - Peinture + Carton + Plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - 243_350 chambre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)	MOLP * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
022 (1)	P0022 - - - - Plafond - Peinture + Carton + Plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - 244_338 chambre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)	MOLP * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
023	P0023 - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat.Rene Descartes / R+1 - 246_335 pharmacie	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) (beige)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-029733-01 Date d'émission de rapport : 01/07/2024 12:56 Page 6/18
 Dossier N° : 24H015298 Date de réception : 26/06/2024 Date d'analyse : 27/06/2024
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTE X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024 (1)	P0024 - - - - Plafond - Peinture + Carton + Plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - 248_351 douche	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)	MOLP * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
025 (1)	P0025 - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - Circulation 3	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) (clair)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
026	P0026 - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - Circulation 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (poudreux)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027 (1)	P0027 - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - Circulation 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-029733-01 Date d'émission de rapport : 01/07/2024 12:56 Page 7/18
 Dossier N° : 24H015298 Date de réception : 26/06/2024 Date d'analyse : 27/06/2024
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	P0028 - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat.Rene Descartes / R+1 - Circulation 3	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029 (1)	P0029 - - - - Plafond - Peinture + Carton + Plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - Circulation 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030 (1)	P0030 - - - - Plafond - Peinture + Carton + Plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - 242_354 reserve	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)	MOLP * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (beige)	MOLP * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
031 (1)	P0031 - - - - Plafond - Peinture + Carton + Plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - 228_330 chambre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (gris) (clair)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032 (1)	P0032 - - - - Plafond - Peinture + Carton + Plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - 224_325 chambre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-029733-01 Date d'émission de rapport : 01/07/2024 12:56 Page 8/18
Dossier N° : 24H015298 Date de réception : 26/06/2024 Date d'analyse : 27/06/2024
Référence dossier Client: Dossier: APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTE X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces	MOLP * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
033 (1)	P0033 - - - - - Plafond - Peinture + Carton + Plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - 234_325 chambre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau (blanc) (poudreux)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
034	P0034 - - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat.Rene Descartes / R+1 - 247_325 bureau	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035 (1)	P0035 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - Circulation 4	Matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036 (1)	P0036 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - Circulation 4	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	P0037 - - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat.Rene Descartes / R+1 - Circulation 4	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-029733-01 Date d'émission de rapport : 01/07/2024 12:56 Page 9/18
 Dossier N° : 24H015298 Date de réception : 26/06/2024 Date d'analyse : 27/06/2024
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTEES_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038 (1)	P0038 - - - - Plafond - Peinture + Carton + Plâtre - Bat.Rene Descartes / R+1 - Circulation 4	Matériau souple fibreux de type papier, carton (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (jaune) (clair)	MOLP * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
039	P0039 - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat.Rene Descartes / Rdc - 186_329 salle de repos	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040 (1)	P0040 - - - - Plafond - Plâtre projete - Bat.Rene Descartes / Rdc - 186_329 salle de repos	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041 (1)	P0041 - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat.Rene Descartes / Rdc - 199_325 poste de soin	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042 (1)	P0042 - - - - Plafond - Peinture + Enduit plâtre - Bat.Rene Descartes / Rdc - 199_325 poste de soin	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	P0043 - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat.Rene Descartes / Rdc - 211_325 bureau	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044 (1)	P0044 - - - - Plafond - Peinture + Enduit plâtre - Bat.Rene Descartes / Rdc - 211_325 bureau	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-029733-01 Date d'émission de rapport : 01/07/2024 12:56 Page 10/18
 Dossier N° : 24H015298 Date de réception : 26/06/2024 Date d'analyse : 27/06/2024
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTE X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045 (1)	P0045 - - - - - Plafond - Peinture + Carton + Plâtre - Bat.Rene Descartes / Rdc - Entree 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (plâtreux) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / WF6T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
046 (1)	P0046 - - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat.Rene Descartes / Rdc - Bureau d'eval	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047 (1)	P0047 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit plâtre - Bat.Rene Descartes / Rdc - Bureau d'eval	Matériau (plâtreux) (poudreux) (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048 (1)	P0048 - - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat.Rene Descartes / Rdc - 198_330 chambre	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049 (1)	P0049 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit plâtre - Bat.Rene Descartes / Rdc - 198_330 chambre	Matériau (plâtreux) (poudreux) (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050 (1)	P0050 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit plâtre - Bat.Rene Descartes / Rdc - Circulation 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (plâtreux) (poudreux) (blanc) ; matériau (poudreux) (plâtreux) (beige) (clair)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-029733-01 Date d'émission de rapport : 01/07/2024 12:56 Page 11/18
Dossier N° : 24H015298 Date de réception : 26/06/2024 Date d'analyse : 27/06/2024
Référence dossier Client: Dossier: APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTE X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051 (1)	P0051 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat.Rene Descartes / Rdc - Circulation 1	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau (plâtreux) (poudreux) (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	P0052 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat.Rene Descartes / Rdc - Hall	Matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053 (1)	P0053 - - - - - Plafond - Peinture + Carton + Platre - Bat.Rene Descartes / Rdc - 221_333 archives	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / K110	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
054 (1)	P0054 - - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat.Rene Descartes / Rdc - 239_326 bureau	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
055	P0055 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat.Rene Descartes / Rdc - 239_326 bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / K110	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-029733-01 Date d'émission de rapport : 01/07/2024 12:56 Page 12/18
Dossier N° : 24H015298 Date de réception : 26/06/2024 Date d'analyse : 27/06/2024
Référence dossier Client: Dossier: APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056 (1)	P0056 - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat.Rene Descartes / Rdc - 234_326 bureau	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057 (1)	P0057 - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat.Rene Descartes / Rdc - 234_326 bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (fibreux) (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058 (1)	P0058 - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat.Rene Descartes / Rdc - 234_326 bureau	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059 (1)	P0059 - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat.Rene Descartes / Rdc - 234_326 bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	MOLP * / K110	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
060 (1)	P0060 - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat.Rene Descartes / Rdc - 234_326 bureau	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
061 (1)	P0061 - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat.Rene Descartes / Rdc - 223_326 bureau					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-029733-01 Date d'émission de rapport : 01/07/2024 12:56 Page 13/18
Dossier N° : 24H015298 Date de réception : 26/06/2024 Date d'analyse : 27/06/2024
Référence dossier Client: Dossier: APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTEES_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / K110	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
062 (1)	P0062 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat.Rene Descartes / Rdc - Circulation 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / K110	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
063	P0063 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat.Rene Descartes / Rdc - Circulation 2	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau (plâtreux) (poudreux) (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
064 (1)	P0064 - - - - - Plafond - Peinture + Carton + Platre - Bat.Rene Descartes / Rdc - Sas	Matériau de type peinture (blanc) (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-029733-01 Date d'émission de rapport : 01/07/2024 12:56 Page 14/18
 Dossier N° : 24H015298 Date de réception : 26/06/2024 Date d'analyse : 27/06/2024
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTEES_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	MOLP * / K110	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
065	P0065 - - - - - Revêtement de sol - Colle de carrelage + Chape - Bat.Rene Descartes / Rdc - Circulation 3	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) (tacheté) (beige) (clair)(i)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) (foncé) (tacheté) (marron)(i)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
066	P0066 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre - Bat.Rene Descartes / Rdc - Circulation 3	Matériau de type maillage de fibres et liant (plâtreux) (blanc) ; matériau (plâtreux) (poudreux) (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
067 (1)	P0067 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit plâtre - Bat.Rene Descartes / Rdc - Circulation 3	Matériau de type peinture (blanc) (gris) (clair) en traces ; matériau (plâtreux) (poudreux) (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
068 (1)	P0068 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre - Bat.Rene Descartes / Rdc - Accueil	Matériau de type peinture (jaune) (foncé) en traces ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau (poudreux) (beige)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
069 (1)	P0069 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre - Bat.Rene Descartes / Rdc - Accueil	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-029733-01 Date d'émission de rapport : 01/07/2024 12:56 Page 15/18
 Dossier N° : 24H015298 Date de réception : 26/06/2024 Date d'analyse : 27/06/2024
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTEES_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070	P0070 - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat.Rene Descartes / Rdc - Accueil	Matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
071 (1)	P0071 - - - - Plafond - Peinture + Carton + Plâtre - Bat.Rene Descartes / Rdc - Accueil	Matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
072 (1)	P0072 - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat.Rene Descartes / Rdc - 229_352 salle detente	Matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
073 (1)	P0073 - - - - Plafond - Peinture + Enduit plâtre - Bat.Rene Descartes / Rdc - 229_352 salle detente	Matériau de type peinture (vert) (clair) en traces ; matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
074 (1)	P0074 - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre - Bat.Rene Descartes / Rdc - Circulation 4	Matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
075 (1)	P0075 - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat.Rene Descartes / Rdc - 227_354 bureau resp.	Matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
076 (1)	P0076 - - - - Plafond - Peinture + Enduit plâtre - Bat.Rene Descartes / Rdc - 227_354 bureau resp.	Matériau de type peinture (gris) (clair) en traces ; matériau de type maillage de fibres et liant (plâtreux) (blanc) ; matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-029733-01 Date d'émission de rapport : 01/07/2024 12:56 Page 16/18
 Dossier N° : 24H015298 Date de réception : 26/06/2024 Date d'analyse : 27/06/2024
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTE X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
077 (1)	P0077 - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat.Rene Descartes / Rdc - 220_346 bureau	Matériau de type peinture (blanc) (gris) (clair) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (clair)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
078 (1)	P0078 - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - Bat.Rene Descartes / Rdc - Circulation 5	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
079 (1)	P0079 - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat.Rene Descartes / Rdc - Admission	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
080 (1)	P0080 - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat.Rene Descartes / Rdc - Admission	Matériau de type peinture (blanc) (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (clair)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
081 (1)	P0081 - - - - Faux plafond - Plaques friables - Bat.Rene Descartes / Rdc - 238_339 bureau	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
082 (1)	P0082 - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat.Rene Descartes / Rdc - 238_339 bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-029733-01 Date d'émission de rapport : 01/07/2024 12:56 Page 17/18
 Dossier N° : 24H015298 Date de réception : 26/06/2024 Date d'analyse : 27/06/2024
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTE X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
083	P0083 - - - - Plafond - Flocage - Bat.Rene Descartes / S01 - Sous station	Matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (brillant) (beige) (clair)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
084	P0084 - - - - Plafond - Flocage - Bat.Rene Descartes / S01 - Local 2	Matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (brillant) (beige) (clair)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
085	P0085 - - - - Plafond - Flocage - Bat.Rene Descartes / S01 - Circulation	Matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (brillant) (beige) (clair)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
086	P0086 - - - - Plafond - Flocage - Bat.Rene Descartes / S01 - Reserve 2	Matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (brillant) (beige) (clair)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
087	P0087 - - - - Plafond - Flocage - Bat.Rene Descartes / S01 - Archives	Matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (brillant) (beige) (clair)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
088 (1)	P0088 - - - - Mur et cloison maconne - Joint ciment peint entre parpaing - Bat.Rene Descartes / S01 - Circulation	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (granulaire) (gris)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
089	P0089 - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit ciment - Bat.Rene Descartes / S01 - Circulation	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-029733-01 Date d'émission de rapport : 01/07/2024 12:56 Page 18/18
Dossier N° : 24H015298 Date de réception : 26/06/2024 Date d'analyse : 27/06/2024
Référence dossier Client: Dossier: APHP11_1_PLB_20240312_BAT.RENE.DESCARTEES_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) Le matériau colle ciment n'est pas présent dans l'échantillon.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Naima Semmani
Technicienne de Laboratoire
Laboratory Technician

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1592
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CERTIFIÉ



opérateur de
diagnostics
immobiliers

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

MESMIN Simon
sous le numéro 22-1944

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :



Amiante sans mention

Prise d'effet : 07/02/2023

Validité : 06/02/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Amiante avec mention

Prise d'effet : 07/02/2023

Validité : 06/02/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Gaz

Prise d'effet : 16/12/2022

Validité : 15/12/2029

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



CREP

Prise d'effet : 16/12/2022

Validité : 15/12/2029

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



**Termites
Métropole**

Prise d'effet : 16/12/2022

Validité : 15/12/2029

Zone d'intervention : France métropolitaine

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Electricité

Prise d'effet : 07/02/2023

Validité : 06/02/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

22-1944 - v3 - 07/02/2023

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71

www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR20 V10 du 02 décembre 2021



Accréditation
n°4 0540
portée étendue sur
www.cofrac.fr

SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC FR

AGENT

DE LA CHAPELLE STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES

Tél : 0557341313

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904

Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/01/2023** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle, tant pour son compte que pour celui de ses assurés additionnels :

A E D EXPERTISES
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED AMIANTE ET
ENVIRONNEMENT
226 RUE DE L'ECOSSAIS
69400 LIMAS

AED EXPERTISE CENTRE
AUVERGNE
1 allée Allan Turing
63170 AUBIERES

AED FIDELIS EXPERTISES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED SERVICES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

Pour l'ensemble des activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation :

2/ **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'**amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,.

Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.

Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.

Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2023** au **01/07/2024** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 26 juin 2023

Pour la société :



NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
----------------------	-----------------------	----------------------------

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance	
Dont :		
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance	NEANT
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance	450 €
• Dommages immatériels non consécutifs	€ par année d'assurance	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre	
Autres garanties :		
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre	380 €
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre	3 200 €
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :		
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance	400 € 400 €
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige	Seuil d'intervention : 380 €

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance