



AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE PUY DE DOME

10 rue du MONTEL - ZAC LA NOVIALLE
63670 LA ROCHE BLANCHE
Tel : 0473695942
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49, BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002ER287519
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 18/04/2023
Référence mandataire : Mandataire

DÉSIGNATION DU BIEN

Bâtiment Informatique
BÂTIMENT INFORMATIQUE DE L'IUT
DES CÉZEAUX
63000 CLERMONT-FERRAND

PROPRIÉTAIRE

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49, BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : BÂTIMENT INFORMATIQUE DE L'IUT DES CÉZEAUX
63000 CLERMONT-FERRAND

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : ER231594

N° de lot : Non communiqué

Désignation : Bâtiment Informatique

Date de construction ou permis de construire : En 2022

Fonction du bâtiment : Commerces

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49, BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

Donneur d'ordre :
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49, BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : Fondis XLp S (6053)

Date de chargement de la source : 21/01/2019

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850 MBq

Date de fin de validité de la source : 22/06/2023

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

Accompagnateur : Sans objet

A-4 MISSION

Date de la mission : 18/04/2023

Date du rapport : 18/04/2023

Référence mission : 002ER287519

Circonstance du constat : Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : CHASTRETTE THOMAS

Certification n° : CPDI6250

Délivré le : 01/06/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K - 35760 ST Grégoire

Présence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Oui

Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Présence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Commentaire n°1

- Seuls les éléments accessibles des parties privatives du bien font l'objet du présent Diagnostic Avant Travaux. Il n'est pas exclu que des matériaux contenant du plomb n'ont pu être repérés en raison de leur « encoffrement », ou de leur inaccessibilité.

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Batiment informatique
- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Refection totale du bâtiment

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux/matériaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux/matériaux visités. Si des locaux/matériaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C, ...) selon la convention décrite ci-dessous. La convention d'écriture sur le croquis est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A». Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ; toutes les zones sont reportées sur le croquis ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX (canalisations, tables,...)

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre. Le revêtement au plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons et des appuis de fenêtre doit également être recherché.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb mais peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb. (EXEMPLE Toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents.) L'unité de diagnostic sur lequel est posé le revêtement est à analyser. Les revêtements de type «doublage», récents, ne font pas l'objet de mesure, cependant ils doivent être identifiés comme tels dans le rapport. Aux revêtements identifiés par le CREP, **il faut ajouter la faïence**. Contrairement au CREP, **les matériaux en plomb rentrent dans le champ du repérage**. Par conséquent, ils doivent être identifiés par le diagnostiqueur (par fluorescence X et/ou constat visuel) s'ils sont impactés par les travaux.

D-3 L'IDENTIFICATION DES UNITÉS DE DIAGNOSTIC

- Cas général :

Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de diagnostic, **recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes**. Il identifie chaque unité de diagnostic par un nom non ambigu. Lorsqu'il y a plusieurs unités de diagnostic de même type (porte, fenêtre...) dans une même zone, chacune d'elles doit être clairement identifiée et repérée sur le croquis.

EXEMPLE Le mur de la zone A est désigné par «mur A».

L'auteur du constat identifie le substrat et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic. Pour tous les types d'unités de diagnostic recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes, constituent des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic. Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic : l'ensemble des plinthes d'un même local, une porte et son huisserie dans un même local, une fenêtre et son huisserie dans un même local. (EXEMPLE Zone A : - Porte 1).

- Cas particulier de la cage d'escalier

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Est considéré comme local distinct : chaque palier, chaque partie de cage d'escalier (y compris le demi-palier) située entre deux paliers. En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée peut être assimilé au palier du rez-de-chaussée. Dans un même «local» (partie de cage d'escalier), est aussi considéré comme une unité de diagnostic distincte : l'ensemble des marches, l'ensemble des contremarches, l'ensemble des balustres, le limon, la crémaillère, la main courante, le plafond.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur,).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide/soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

Le diagnostiqueur peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g. Méthode adaptée dans le cas où le diagnostiqueur ne peut conclure avec l'appareil à fluorescence X (revêtement dégradé).

Le diagnostiqueur identifie la présence de plomb sur un matériau par constat visuel.

Le diagnostiqueur n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le client du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

Dans le tableau de présentation des mesures, une évaluation de l'état de conservation des revêtements contenant du plomb sera précisée en vue de faciliter l'évaluation des risques des intervenants.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC : Vol 1 (Salle 1)	RDC : Vol 2 (Salle 2)
RDC : Vol 3 (Salle 3)	RDC : Vol 4 (Salle 4)
RDC : Vol 5 (Couloir 1)	RDC : Vol 6 (Couloir 2)
RDC : Vol 7 (Archives)	RDC : Vol 8 (Salle 5)
RDC : Vol 9 (Bureau 1)	RDC : Vol 10 (Local 1)
RDC : Vol 11 (Local 2)	RDC : Vol 12 (Salle 6)
RDC : Vol 13 (Bureau 2)	RDC : Vol 14 (Salle 7)
RDC : Vol 15 (Bureau 3)	RDC : Vol 16 (Bureau 4)
RDC : Vol 17 (Salle 8)	RDC : Vol 18 (Salle 9)
RDC : Vol 19 (Bureau 5)	RDC : Vol 20 (Salle 10)
RDC : Vol 21 (Salle 11)	RDC : Vol 22 (Salle 12)
RDC : Vol 23 (Salle 13)	RDC : Vol 24 (Couloir 3)
RDC : Vol 25 (Couloir 4)	R+1 : Vol 26 (Salle 14)
R+1 : Vol 27 (Salle 15)	R+1 : Vol 28 (Salle 16)
R+1 : Vol 29 (Salle 17)	R+1 : Vol 30 (Salle 18)
R+1 : Vol 31 (Salle 19)	R+1 : Vol 32 (Salle 20)
R+1 : Vol 33 (Salle 21)	R+1 : Vol 34 (Secrétariat 1)
R+1 : Vol 35 (Secrétariat 2)	R+1 : Vol 36 (Bureau 6)
R+1 : Vol 37 (Salle 22)	R+1 : Vol 38 (Couloir 5)
R+1 : Vol 39 (Couloir 6)	R+1 : Vol 40 (Salle 23)
R+1 : Vol 41 (Salle 24)	R+1 : Vol 42 (Salle 25)
R+1 : Vol 43 (Salle 26)	R+1 : Vol 44 (Salle 27)
R+1 : Vol 45 (Couloir 7)	R+1 : Vol 46 (Local 3)
R+1 : Vol 47 (Bureau 7)	R+1 : Vol 48 (Salle 28)
R+1 : Vol 49 (Salle 29)	R+1 : Vol 50 (Couloir 8)
R+1 : Vol 51 (Salle 30)	R+1 : Vol 52 (Salle 31)
R+2 : Vol 53 (Dépôt 1)	R+2 : Vol 54 (Bureau 8)
R+2 : Vol 55 (Bureau 9)	R+2 : Vol 56 (Bureau 10)
R+2 : Vol 57 (Bureau 11)	R+2 : Vol 58 (Bureau 12)
R+2 : Vol 59 (Bureau 13)	R+2 : Vol 60 (Bureau 14)
R+2 : Vol 61 (Couloir 9)	R+2 : Vol 62 (Dépôt 2)
R+2 : Vol 63 (Bureau 15)	R+2 : Vol 64 (Bureau 16)
R+2 : Vol 65 (Bureau 17)	R+2 : Vol 66 (Bureau 18)
R+2 : Vol 67 (Bureau 19)	R+2 : Vol 68 (Bureau 20)
R+2 : Vol 69 (Couloir 10)	R+2 : Vol 70 (Bureau 21)
R+2 : Vol 71 (Bureau 22)	R+2 : Vol 72 (Bureau 23)
R+2 : Vol 73 (Bureau 24)	R+2 : Vol 74 (Salle 32)
R+2 : Vol 75 (Salle 33)	R+2 : Vol 76 (Salle 34)
R+2 : Vol 77 (Couloir 11)	R+2 : Vol 78 (Salle 37)
R+2 : Vol 79 (Salle 38)	R+2 : Vol 80 (Local 4)
R+2 : Vol 81 (Bureau 25)	R+2 : Vol 82 (Salle 35)
R+2 : Vol 83 (Salle 36)	R+2 : Vol 84 (Couloir 12)
RDC : Vol 85 (W.c 1)	RDC : Vol 86 (W.c 2)
RDC : Vol 87 (Cage escalier 1)	RDC : Vol 88 (Cage escalier 2)
RDC : Vol 89 (Dépôt 3)	RDC : Vol 90 (Sanitaires 1)
RDC : Vol 91 (Cage escalier 3)	R+1 : Vol 92 (Sanitaires 2)
R+1 : Vol 93 (Cage escalier 4)	R+1 : Vol 94 (Cage escalier 5)
R+2 : Vol 95 (Cage escalier 6)	R+2 : Vol 96 (Sanitaires 3)
R+2 : Vol 97 (Dépôt 4)	R+2 : Vol 98 (Cage escalier 7)
R+1 : Vol 99 (Cage escalier 9)	R+1 : Vol 100 (Sanitaires 5)

R+1 : Vol 101 (Dépôt 5)	R+2 : Vol 102 (Cage escalier 8)
R+2 : Vol 103 (Sanitaires 4)	Sous sol : Vol 104 (Cage escalier 10)
Sous sol : Vol 105 (Couloir 13)	Sous sol : Vol 106 (Vide sanitaire 1)
Sous sol : Vol 107 (Vide sanitaire 2)	Sous sol : Vol 108 (Vide sanitaire 3)
Sous sol : Vol 109 (Vide sanitaire 4)	Sous sol : Vol 110 (Chaufferie)
Sous sol : Vol 111 (Vide sanitaire 5)	Sous sol : Vol 112 (Vide sanitaire 6)
RDC : Vol 113 (Entrée)	Toiture : Vol 114 (Toiture)
Façade Ouest : Vol 115 (Façade 1)	Façade Nord : Vol 116 (Façade 2)
Façade Sud : Vol 117 (Façade 3)	Façade Est : Vol 118 (Façade 4)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1,04	Valeur étalonnage	1,04	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1,04	Valeur étalonnage	1,04	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade Est - Vol 118 (Façade 4)								
9275	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9276	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9277	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade Nord - Vol 116 (Façade 2)								
9251	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9252	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9253	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9254	A	Structure métallique peinte (Structure métallique) - Sm1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9255	A	Structure métallique peinte (Structure métallique) - Sm1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9256	A	Structure métallique peinte (Structure métallique) - Sm1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		2						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade Ouest - Vol 115 (Façade 1)								
9260	A	IPN (IPN)-IPN1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,2 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9261	A	IPN (IPN)-IPN1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,26 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9262	A	IPN (IPN)-IPN1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,11 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade Ouest - Vol 115 (Façade 1)								
9263	A	Enseigne métallique peinte (Enseigne)-En1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9264	A	Enseigne métallique peinte (Enseigne)-En1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9265	A	Enseigne métallique peinte (Enseigne)-En1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9266	C	Structure métallique peinte (Structure métallique))-Sm1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9267	C	Structure métallique peinte (Structure métallique))-Sm1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9268	C	Structure métallique peinte (Structure métallique))-Sm1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9269	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9270	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9271	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9272	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9273	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9274	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade Sud - Vol 117 (Façade 3)								
9257	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9258	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9259	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 100 (Sanitaires 5)								
3022	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3023	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3024	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3025	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3026	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3027	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3028	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3029	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3030	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3031	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3032	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3033	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3034	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3035	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3036	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3037	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3038	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3039	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3040	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 100 (Sanitaires 5)								
3041	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3042	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3043	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3044	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3045	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3046	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3047	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3048	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3049	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3050	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3051	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3052	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3053	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3054	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3055	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3056	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3057	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4256	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4257	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 100 (Sanitaires 5)								
4258	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4259	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4260	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4261	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4373	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4558	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4559	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4560	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5170	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5171	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5172	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5173	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5174	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5175	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5176	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5177	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5178	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 100 (Sanitaires 5)								
5179	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5180	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5181	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5182	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5183	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5184	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5185	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5186	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5187	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5188	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5189	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5190	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5191	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5192	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5193	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5194	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5195	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 100 (Sanitaires 5)								
5196	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5197	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5198	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5199	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5200	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5201	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5202	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5203	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5204	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5205	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5206	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5207	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5208	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5209	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5210	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5211	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5212	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5213	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5214	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 100 (Sanitaires 5)								
5215	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5216	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5217	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5218	J	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5219	J	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5220	J	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5221	J	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5222	J	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5223	J	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5224	J	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5225	J	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5226	J	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5227	J	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5228	J	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5229	J	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5230	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5231	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 100 (Sanitaires 5)								
5232	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5233	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5234	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5235	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5236	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5237	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5238	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5239	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5240	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5241	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5242	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5243	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5244	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5245	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5246	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5247	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5248	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5249	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5250	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 100 (Sanitaires 5)								
5251	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5252	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5253	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5338	B	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5339	B	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,27 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5340	B	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,18 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5341	B	Conduit métal peint (Conduit)-Co2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,15 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5342	B	Conduit métal peint (Conduit)-Co2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,26 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5343	B	Conduit métal peint (Conduit)-Co2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,16 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5344	H	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,1 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5345	H	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,12 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5346	H	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,28 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5347	I	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,16 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5348	I	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,29 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5349	I	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,1 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5437	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5438	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5439	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5440	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5441	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5442	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 100 (Sanitaires 5)								
5443	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5444	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5445	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5890	J	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5891	J	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5892	J	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5893	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5894	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5895	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5896	I	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5897	I	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5898	I	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5899	H	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5900	H	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5901	H	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5902	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5903	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5904	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5905	G	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5906	G	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5907	G	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5908	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5909	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 100 (Sanitaires 5)								
5910	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5911	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5912	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5913	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5986	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5987	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5988	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5989	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5990	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5991	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5992	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5993	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5994	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5995	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5996	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5997	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 67

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 101 (Dépôt 5)								
4073	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4074	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 101 (Dépôt 5)								
4075	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4076	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4077	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4078	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4079	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4080	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4081	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4453	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4454	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4455	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4456	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4457	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4458	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4555	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4556	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4557	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5062	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 101 (Dépôt 5)								
5063	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5064	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5065	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5066	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5067	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5362	C	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,13 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5363	C	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,27 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5364	C	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,19 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5446	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5447	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5448	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5914	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5915	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5916	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5917	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5918	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5919	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 26 (Salle 14)								
3470	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3471	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 26 (Salle 14)								
3472	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3473	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3474	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3475	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3476	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3477	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3478	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3479	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3480	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3481	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3482	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3483	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3484	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3485	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3486	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3487	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3488	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3489	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3490	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 26 (Salle 14)								
3491	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3492	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3493	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3494	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3495	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3496	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3497	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3498	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3499	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3500	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3501	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3502	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3503	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3504	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3505	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4238	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4239	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4240	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4241	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4242	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 26 (Salle 14)								
4243	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4244	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4245	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4246	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4247	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4248	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4249	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4405	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4406	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4407	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4489	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4490	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4491	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4726	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4727	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4728	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4729	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4730	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4731	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 26 (Salle 14)								
4738	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4739	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4740	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4741	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4742	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4743	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5476	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5477	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5478	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5542	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5543	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5544	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5545	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5546	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5547	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5548	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5549	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5550	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5551	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5552	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5553	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5554	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5555	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 26 (Salle 14)								
5556	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 30								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 27 (Salle 15)								
3434	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3435	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3436	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3437	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3438	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3439	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3440	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3441	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3442	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3443	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3444	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3445	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3446	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3447	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3448	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 27 (Salle 15)								
3449	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3450	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3451	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3452	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3453	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3454	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3455	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3456	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3457	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3458	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3459	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3460	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3461	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3462	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3463	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3464	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3465	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3466	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3467	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 27 (Salle 15)								
3468	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3469	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4223	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4224	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4225	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4226	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4227	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4228	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4229	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4230	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4231	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4232	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4233	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4234	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4402	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4403	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4404	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4486	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4487	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 27 (Salle 15)								
4488	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4690	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4691	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4692	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4693	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4694	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4695	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4762	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4763	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4764	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4765	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4766	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4767	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5479	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5480	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5481	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5569	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5570	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5571	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5572	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5573	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5574	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 27 (Salle 15)								
5575	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5576	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5577	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 28

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 28 (Salle 16)								
4082	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4083	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4084	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4085	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4086	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4087	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4088	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4089	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4090	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4091	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4092	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4093	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4094	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 28 (Salle 16)								
4095	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4096	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4097	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4098	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4099	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4100	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4101	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4102	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4103	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4104	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4105	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4106	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4107	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4108	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4109	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4110	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4111	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4112	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4113	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 28 (Salle 16)								
4114	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4115	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4116	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4117	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4211	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4212	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4213	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4214	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4215	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4216	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4217	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4218	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4219	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4220	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4221	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4222	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4399	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4400	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4401	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4483	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 28 (Salle 16)								
4484	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4485	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4756	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4757	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4758	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4759	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4760	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4761	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4768	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4769	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4770	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4771	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4772	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4773	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4792	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4793	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4794	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4795	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4796	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4797	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 28 (Salle 16)								
5482	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5483	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5484	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5578	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5579	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5580	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5581	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5582	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5583	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5584	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5585	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5586	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5587	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5588	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5589	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5590	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5591	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5592	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 31

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 29 (Salle 17)

3407	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
------	---	---	------------	-------	------	------------	---	---------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 29 (Salle 17)								
3408	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3409	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3410	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3411	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3412	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3413	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3414	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3415	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3416	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3417	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3418	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3419	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3420	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3421	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3422	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3423	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3424	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3425	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3426	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 29 (Salle 17)								
3427	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3428	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3429	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3430	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3431	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3432	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3433	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4202	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4203	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4204	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4205	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4206	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4207	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4208	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4209	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4210	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4396	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4397	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4398	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4480	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 29 (Salle 17)								
4481	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4482	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4804	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4805	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4806	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4807	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4808	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4809	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5485	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5486	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5487	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5593	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5594	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5595	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5596	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5597	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5598	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5599	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5600	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5601	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 30 (Salle 18)								
3371	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3372	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3373	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3374	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3375	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3376	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3377	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3378	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3379	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3380	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3381	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3382	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3383	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3384	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3385	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3386	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3387	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3388	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 30 (Salle 18)								
3389	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3390	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3391	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3392	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3393	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3394	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3395	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3396	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3397	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3398	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3399	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3400	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3401	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3402	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3403	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3404	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3405	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3406	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4190	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 30 (Salle 18)								
4191	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4192	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4193	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4194	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4195	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4196	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4197	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4198	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4199	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4200	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4201	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4393	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4394	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4395	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4477	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4478	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4479	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4816	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4817	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 30 (Salle 18)								
4818	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4819	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4820	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4821	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4828	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4829	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4830	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4831	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4832	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4833	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5488	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5489	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5490	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5602	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5603	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5604	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5605	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5606	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5607	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5608	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5609	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5610	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5611	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 30 (Salle 18)								
5612	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5613	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5614	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5615	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5616	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 30

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 31 (Salle 19)								
3131	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3132	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3133	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3134	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3135	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3136	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3137	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3138	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3139	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3140	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3141	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 31 (Salle 19)								
3142	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3143	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3144	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3145	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3146	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3147	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3148	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3149	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3150	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3151	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3152	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3153	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3154	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3155	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3156	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3157	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3158	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3159	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 31 (Salle 19)								
3160	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3161	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3162	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3163	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3164	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3165	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3166	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3167	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3168	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3169	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3170	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3171	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3172	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3173	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3174	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3175	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3176	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3177	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3178	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 31 (Salle 19)								
3179	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3180	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3181	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3182	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe4	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3183	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3184	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3185	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3186	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3187	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3188	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3189	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3190	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3191	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3192	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3193	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3194	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3195	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3196	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3197	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 31 (Salle 19)								
3198	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3199	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3200	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3201	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3202	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3203	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3204	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3205	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3206	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3207	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3208	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3209	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3210	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3211	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3212	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3213	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3214	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3215	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3216	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 31 (Salle 19)								
3217	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3218	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3219	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3220	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3221	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3222	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3223	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3224	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3225	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3226	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4127	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4128	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4129	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4130	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4131	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4132	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4387	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4388	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4389	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 31 (Salle 19)								
4516	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4517	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4518	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4576	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4577	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4578	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4579	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4580	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4581	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4846	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4847	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4848	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4849	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4850	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4851	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5518	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5519	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5520	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5521	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 31 (Salle 19)								
5522	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5523	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5659	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5660	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5661	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5662	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5663	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5664	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5665	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5666	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5667	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5668	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5669	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5670	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 36

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 32 (Salle 20)								
3227	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3228	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3229	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3230	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3231	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 32 (Salle 20)								
3232	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3233	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3234	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3235	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3236	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3237	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3238	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3239	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3240	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3241	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3242	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3243	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3244	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3245	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3246	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3247	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3248	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3249	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3250	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 32 (Salle 20)								
3251	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3252	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3253	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3254	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3255	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3256	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3257	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3258	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3259	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3260	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3261	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3262	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3263	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3264	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3265	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3266	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3267	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3268	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 32 (Salle 20)								
3269	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3270	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3271	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3272	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3273	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3274	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3275	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3276	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3277	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3278	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3279	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3280	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3281	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3282	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3283	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3284	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3285	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3286	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 32 (Salle 20)								
3287	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3288	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3289	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3290	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4136	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4137	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4138	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4139	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4140	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4141	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4142	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4143	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4144	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4145	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4146	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4147	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4384	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4385	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4386	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4513	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 32 (Salle 20)								
4514	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4515	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4594	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4595	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4596	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4597	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4598	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4599	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4840	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4841	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4842	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4843	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4844	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4845	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5524	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5525	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5526	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5671	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5672	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5673	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 32 (Salle 20)								
5674	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5675	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5676	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5677	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5678	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5679	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5680	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5681	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5682	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5683	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5684	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5685	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 30

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 33 (Salle 21)								
3291	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3292	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3293	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3294	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3295	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3296	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3297	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 33 (Salle 21)								
3298	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3299	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3300	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3301	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3302	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3303	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3304	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3305	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3306	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3307	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3308	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3309	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3310	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3311	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3312	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3313	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3314	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3315	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 33 (Salle 21)								
3316	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3317	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3318	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3319	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3320	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3321	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3322	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3323	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3324	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3325	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3326	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3327	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3328	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3329	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3330	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3331	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3332	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3333	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 33 (Salle 21)								
3334	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3335	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3336	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3337	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3338	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3339	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3340	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3341	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3342	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3343	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3344	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3345	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3346	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3347	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3348	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3349	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3350	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3351	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 33 (Salle 21)								
3352	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3353	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3354	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3355	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3356	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3357	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3358	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe5	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3359	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3360	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3361	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3362	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3363	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3364	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3365	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3366	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3367	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3368	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe5	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3369	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe5	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3370	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe5	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 33 (Salle 21)								
4148	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4149	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4150	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4151	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4152	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4153	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4154	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4155	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4156	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4157	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4158	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4159	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4160	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4161	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4162	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4378	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4379	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4380	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4510	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4511	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 33 (Salle 21)								
4512	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4612	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4613	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4614	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4615	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4616	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4617	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4624	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4625	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4626	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4627	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4628	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4629	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5527	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5528	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5529	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5704	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5705	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5706	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5707	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5708	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5709	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 33 (Salle 21)								
5710	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5711	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5712	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5713	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5714	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5715	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5716	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5717	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5718	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 35

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 34 (Secrétariat 1)								
4375	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4376	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4377	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4507	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4508	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4509	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 34 (Secrétariat 1)								
4636	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4637	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4638	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4639	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4640	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4641	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4642	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4643	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4644	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4645	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4646	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4647	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5719	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5720	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5721	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5722	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5723	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5724	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5725	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5726	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5727	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5728	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5729	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 34 (Secrétariat 1)								
5730	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5731	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5732	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5733	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5734	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5735	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5736	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 35 (Secrétariat 2)								
3533	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3534	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3535	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3536	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3537	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3538	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3539	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3540	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3541	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3542	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 35 (Secrétariat 2)								
3543	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3544	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3545	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3546	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3547	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3548	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3549	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3550	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3551	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3552	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3553	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3554	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3555	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3556	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3557	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3558	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3559	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3560	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 35 (Secrétariat 2)								
3561	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3562	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3563	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3564	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3565	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3566	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3567	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3568	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3569	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3570	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3571	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3572	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3573	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3574	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3575	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3576	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3577	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3578	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3579	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 35 (Secrétariat 2)								
3580	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4163	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4164	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4165	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4166	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4167	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4168	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4169	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4170	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4171	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4417	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4418	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4419	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4504	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4505	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4506	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4648	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4649	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4650	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 35 (Secrétariat 2)								
4651	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4652	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4653	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4672	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4673	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4674	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4675	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4676	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4677	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5530	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5531	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5532	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5737	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5738	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5739	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5740	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5741	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5742	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5743	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5744	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5745	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 23

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 36 (Bureau 6)								
3581	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3582	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3583	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3584	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3585	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3586	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3587	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3588	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3589	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3590	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3591	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3592	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3593	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3594	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3595	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3596	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3597	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3598	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3599	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 36 (Bureau 6)								
3600	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3601	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3602	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3603	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3604	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3605	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3606	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3607	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3608	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3609	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3610	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3611	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3612	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4172	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4173	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4174	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4175	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4176	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4177	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 36 (Bureau 6)								
4411	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4412	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4413	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4501	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4502	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4503	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4660	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4661	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4662	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4663	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4664	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4665	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4666	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4667	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4668	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4669	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4670	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4671	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5533	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 36 (Bureau 6)								
5534	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5535	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5746	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5747	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5748	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5749	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5750	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5751	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5752	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5753	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5754	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 37 (Salle 22)								
3613	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3614	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3615	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3616	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3617	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3618	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3619	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 37 (Salle 22)								
3620	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3621	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3622	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3623	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3624	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3625	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3626	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3627	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3628	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3629	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3630	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3631	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3632	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3633	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3634	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3635	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3636	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3637	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 37 (Salle 22)								
3638	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3639	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3640	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3641	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3642	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3643	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3644	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3645	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3646	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3647	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3648	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3649	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3650	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3651	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3652	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3653	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3654	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3655	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 37 (Salle 22)								
3656	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3657	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3658	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3659	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3660	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3661	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3662	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3663	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3664	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe4	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3665	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3666	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3667	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3668	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3669	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3670	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3671	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3672	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3673	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 37 (Salle 22)								
3674	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3675	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3676	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4178	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4179	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4180	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4181	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4182	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4183	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4184	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4185	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4186	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4187	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4188	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4189	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4414	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4415	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4416	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4498	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4499	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 37 (Salle 22)								
4500	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4678	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4679	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4680	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4681	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4682	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4683	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4708	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4709	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4710	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4711	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4712	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4713	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5536	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5537	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5538	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5779	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5780	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5781	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5782	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5783	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5784	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 37 (Salle 22)								
5785	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5786	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5787	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 28								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 38 (Couloir 5)								
4235	F	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4236	F	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4237	F	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4468	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4469	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4470	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4492	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4493	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4494	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4654	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4655	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4656	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 38 (Couloir 5)								
4657	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4658	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4659	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4684	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4685	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4686	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4687	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4688	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4689	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4696	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4697	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4698	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4699	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4700	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4701	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4702	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4703	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4704	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4705	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4706	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4707	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4714	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4715	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 38 (Couloir 5)								
4716	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4717	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4718	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4719	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4732	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4733	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4734	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4735	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4736	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4737	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4744	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4745	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4746	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4747	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4748	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4749	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4750	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4751	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4752	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4753	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4754	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4755	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4780	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 38 (Couloir 5)								
4781	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4782	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4783	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4784	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4785	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5080	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5081	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5082	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5083	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5084	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5085	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5086	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5087	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5088	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5089	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5090	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5091	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5539	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5540	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5541	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5557	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5558	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5559	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 38 (Couloir 5)								
5560	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5561	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5562	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5563	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5564	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5565	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5566	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5567	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5568	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5758	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5759	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5760	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6010	D	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6011	D	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6012	D	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39 (Couloir 6)								
2994	F	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2995	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2996	F	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2997	F	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39 (Couloir 6)								
2998	F	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4124	F	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4125	F	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4126	F	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4133	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4134	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4135	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4381	S	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4382	S	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4383	S	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4471	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4472	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4473	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4570	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4571	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4572	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4573	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4574	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4575	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39 (Couloir 6)								
4588	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4589	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4590	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4591	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4592	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4593	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4600	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4601	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4602	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4603	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4604	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4605	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4606	Q	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4607	Q	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4608	Q	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4609	Q	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4610	Q	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4611	Q	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4618	S	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4619	S	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4620	S	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4621	S	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4622	S	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39 (Couloir 6)								
4623	S	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4630	U	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4631	U	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4632	U	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4633	U	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4634	U	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4635	U	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4774	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4775	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4776	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4777	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4778	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4779	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4786	V	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4787	V	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4788	V	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4789	V	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4790	V	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4791	V	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4798	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4799	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4800	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4801	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39 (Couloir 6)								
4802	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4803	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4810	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4811	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4812	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4813	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4814	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4815	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4822	E	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4823	E	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4824	E	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4825	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4826	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4827	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4834	E	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4835	E	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4836	E	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4837	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4838	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4839	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5068	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5069	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5070	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39 (Couloir 6)								
5071	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5072	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5073	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5074	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5075	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5076	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5077	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5078	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5079	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5503	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5504	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5505	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5506	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5507	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5508	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5644	K	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5645	K	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5646	K	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5647	G	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5648	G	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5649	G	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5650	H	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5651	H	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39 (Couloir 6)								
5652	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5653	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5654	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5655	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5656	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5657	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5658	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5686	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5687	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5688	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5689	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5690	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5691	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5692	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5693	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5694	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5695	R	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5696	R	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5697	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5698	Q	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5699	Q	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5700	Q	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5701	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39 (Couloir 6)								
5702	P	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5703	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5755	V	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5756	V	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5757	V	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5761	U	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5762	U	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5763	U	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5764	T	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5765	T	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5766	T	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5767	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5768	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5769	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5770	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5771	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5772	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5773	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5774	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5775	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5776	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5777	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5778	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39 (Couloir 6)								
5788	S	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5789	S	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5790	S	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6007	A	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6008	A	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6009	A	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6013	K	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6014	K	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6015	K	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 44

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 40 (Salle 23)								
4046	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4047	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4048	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4049	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4050	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4051	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4052	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4053	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 40 (Salle 23)								
4054	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4055	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4056	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4057	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4058	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4059	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4060	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4061	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4062	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4063	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4064	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4065	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4066	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4067	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4068	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4069	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4070	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4071	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4072	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 40 (Salle 23)								
4361	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4362	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4363	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4364	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4365	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4366	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4367	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4368	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4369	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4450	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4451	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4452	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4552	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4553	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4554	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4996	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4997	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4998	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4999	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 40 (Salle 23)								
5000	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5001	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5056	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5057	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5058	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5059	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5060	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5061	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5449	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5450	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5451	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5920	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5921	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5922	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5923	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5924	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5925	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5926	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5927	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5928	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		23						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 41 (Salle 24)								
4019	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4020	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4021	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4022	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4023	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4024	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4025	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4026	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4027	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4028	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4029	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4030	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4031	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4032	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4033	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4034	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4035	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4036	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4037	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 41 (Salle 24)								
4038	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4039	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4040	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4041	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4042	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4043	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4044	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4045	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4352	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4353	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4354	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4355	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4356	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4357	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4358	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4359	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4360	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4459	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4460	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4461	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 41 (Salle 24)								
4549	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4550	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4551	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4984	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4985	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4986	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4987	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4988	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4989	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5452	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5453	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5454	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5968	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5969	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5970	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5971	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5972	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5973	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5974	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 41 (Salle 24)								
5975	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5976	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 42 (Salle 25)								
3992	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3993	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3994	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3995	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3996	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3997	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3998	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3999	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4000	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4001	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4002	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4003	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4004	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4005	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 42 (Salle 25)								
4006	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4007	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4008	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4009	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4010	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4011	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4012	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4013	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4014	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4015	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4016	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4017	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4018	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4343	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4344	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4345	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4346	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4347	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4348	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4349	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4350	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 42 (Salle 25)								
4351	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4462	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4463	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4464	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4546	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4547	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4548	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4948	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4949	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4950	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4951	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4952	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4953	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5455	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5456	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5457	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5977	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5978	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5979	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 42 (Salle 25)								
5980	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5981	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5982	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5983	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5984	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5985	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 43 (Salle 26)								
3947	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3948	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3949	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3950	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3951	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3952	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3953	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3954	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3955	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3956	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3957	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 43 (Salle 26)								
3958	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3959	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3960	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3961	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3962	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3963	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3964	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3965	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3966	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3967	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3968	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3969	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3970	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3971	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3972	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3973	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3974	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3975	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3976	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 43 (Salle 26)								
3977	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3978	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3979	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3980	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3981	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3982	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3983	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe5	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3984	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3985	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3986	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3987	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3988	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe5	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3989	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe5	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3990	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe5	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3991	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe5	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4328	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4329	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4330	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4331	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4332	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 43 (Salle 26)								
4333	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4334	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4335	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4336	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4337	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4338	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4339	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4340	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4341	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4342	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4465	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4466	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4467	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4525	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4526	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4527	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4924	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4925	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4926	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 43 (Salle 26)								
4927	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4928	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4929	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4936	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4937	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4938	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4939	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4940	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4941	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5458	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5459	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5460	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5854	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5855	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5856	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5857	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5858	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5859	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5860	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5861	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5862	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5863	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5864	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 43 (Salle 26)								
5865	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5866	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5867	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5868	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5869	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5870	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5871	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5872	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5873	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5874	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 37

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 44 (Salle 27)								
3506	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3507	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3508	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3509	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3510	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3511	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3512	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 44 (Salle 27)								
3513	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3514	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3515	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3516	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3517	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3518	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3519	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3520	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3521	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3522	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3523	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3524	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3525	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3526	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3527	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3528	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3529	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3530	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3531	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 44 (Salle 27)								
3532	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4319	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4320	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4321	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4322	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4323	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4324	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4325	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4326	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4327	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4423	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4424	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4425	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4522	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4523	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4524	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4852	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4853	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4854	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 44 (Salle 27)								
4855	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4856	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4857	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5461	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5462	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5463	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5845	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5846	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5847	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5848	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5849	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5850	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5851	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5852	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5853	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 22								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 45 (Couloir 7)								
4420	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4421	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4422	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 45 (Couloir 7)								
4564	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4565	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4566	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4858	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4859	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4860	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4861	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4862	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4863	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4864	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4865	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4866	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4867	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4868	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4869	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4894	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4895	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4896	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4897	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 45 (Couloir 7)								
4898	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4899	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4900	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4901	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4902	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4903	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4904	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4905	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5116	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5117	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5118	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5119	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5120	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5121	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5122	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5123	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5124	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5125	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5126	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5127	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5392	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5393	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5394	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 45 (Couloir 7)								
5395	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5396	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5397	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5398	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5399	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5400	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5791	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5792	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5793	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5794	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5795	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5796	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5797	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5798	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5799	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5842	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5843	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5844	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6004	F	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6005	F	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6006	F	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 46 (Local 3)								
4426	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4427	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4428	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4531	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4532	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4533	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4870	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4871	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4872	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4873	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4874	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4875	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4876	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4877	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4878	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4879	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4880	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4881	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5401	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 46 (Local 3)								
5402	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5403	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5800	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5801	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5802	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5803	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5804	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5805	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5806	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5807	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5808	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 47 (Bureau 7)								
3677	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3678	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3679	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3680	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3681	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3682	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 47 (Bureau 7)								
3683	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3684	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3685	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3686	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3687	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3688	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3689	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3690	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3691	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3692	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3693	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3694	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3695	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3696	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3697	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3698	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3699	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3700	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3701	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 47 (Bureau 7)								
3702	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3703	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4280	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4281	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4282	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4283	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4284	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4285	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4286	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4287	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4288	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4429	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4430	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4431	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4528	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4529	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4530	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4882	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4883	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 47 (Bureau 7)								
4884	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4885	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4886	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4887	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4888	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4889	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4890	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4891	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4892	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4893	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5404	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5405	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5406	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5809	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5810	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5811	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5812	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5813	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5814	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5815	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5816	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5817	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 23

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 48 (Salle 28)								
3704	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3705	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3706	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3707	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3708	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3709	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3710	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3711	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3712	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3713	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3714	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3715	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3716	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3717	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3718	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3719	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3720	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3721	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3722	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 48 (Salle 28)								
3723	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3724	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3725	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3726	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3727	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3728	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3729	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3730	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3731	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3732	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3733	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3734	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3735	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3736	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3737	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3738	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3739	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3740	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3741	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 48 (Salle 28)								
3742	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3743	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3744	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3745	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3746	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3747	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3748	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3749	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3750	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3751	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4289	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4290	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4291	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4292	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4293	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4294	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4295	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4296	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4297	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 48 (Salle 28)								
4432	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4433	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4434	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4534	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4535	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4536	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4918	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4919	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4920	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4921	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4922	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4923	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5407	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5408	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5409	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5818	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5819	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5820	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5821	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 48 (Salle 28)								
5822	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5823	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5824	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5825	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5826	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5827	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5828	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5829	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5830	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5831	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5832	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 49 (Salle 29)								
3752	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3753	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3754	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3755	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3756	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3757	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 49 (Salle 29)								
3758	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3759	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3760	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3761	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3762	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3763	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3764	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3765	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3766	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3767	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3768	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3769	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3770	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3771	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3772	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3773	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3774	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3775	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3776	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 49 (Salle 29)								
3777	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3778	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4298	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4299	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4300	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4301	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4302	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4303	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4304	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4305	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4306	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4435	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4436	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4437	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4537	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4538	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4539	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4966	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4967	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 49 (Salle 29)								
4968	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4969	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4970	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4971	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5410	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5411	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5412	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5833	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5834	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5835	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5836	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5837	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5838	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5839	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5840	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5841	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 50 (Couloir 8)								
2999	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3000	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3001	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 50 (Couloir 8)								
3002	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3003	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4250	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4251	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4252	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4444	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4445	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4446	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4543	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4544	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4545	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4906	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4907	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4908	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4909	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4910	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4911	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4912	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4913	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 50 (Couloir 8)								
4914	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4915	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4916	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4917	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4930	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4931	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4932	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4933	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4934	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4935	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4942	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4943	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4944	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4945	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4946	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4947	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4954	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4955	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4956	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4957	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4958	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4959	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4960	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 50 (Couloir 8)								
4961	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4962	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4963	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4964	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4965	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4972	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4973	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4974	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4975	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4976	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4977	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4990	D	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4991	D	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4992	D	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4993	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4994	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4995	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5002	D	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5003	D	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5004	D	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5005	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5006	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5007	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 50 (Couloir 8)								
5008	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5009	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5010	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5011	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5012	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5013	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5026	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5027	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5028	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5029	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5030	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5031	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5038	B	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5039	B	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5040	B	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5041	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5042	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5043	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5050	D	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5051	D	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5052	D	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5053	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5054	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 50 (Couloir 8)								
5055	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5092	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5093	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5094	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5095	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5096	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5097	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5098	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5099	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5100	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5101	B	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5102	B	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5103	B	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5104	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5105	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5106	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5107	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5108	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5109	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5110	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5111	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5112	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5113	D	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 50 (Couloir 8)								
5114	D	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5115	D	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5128	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5129	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5130	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5131	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5132	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5133	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5134	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5135	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5136	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5137	B	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5138	B	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5139	B	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5365	M	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5366	M	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5367	M	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5368	L	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5369	L	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5370	L	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5371	K	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5372	K	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5373	K	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 50 (Couloir 8)								
5374	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5375	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5376	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5377	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5378	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5379	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5380	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5381	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5382	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5383	J	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5384	J	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5385	J	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5386	I	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5387	I	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5388	I	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5389	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5390	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5391	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5422	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5423	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5424	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5875	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5876	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 50 (Couloir 8)								
5877	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5878	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5879	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5880	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5881	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5882	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5883	P	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5884	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5885	O	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5886	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5887	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5888	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5889	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5998	D	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5999	D	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6000	D	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6001	B	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6002	B	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6003	B	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 42

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 51 (Salle 30)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 51 (Salle 30)								
3779	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3780	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3781	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3782	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3783	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3784	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3785	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3786	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3787	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3788	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3789	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3790	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3791	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3792	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3793	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3794	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3795	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3796	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3797	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 51 (Salle 30)								
3798	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3799	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3800	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3801	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3802	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3803	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3804	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3805	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3806	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3807	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3808	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3809	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3810	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3811	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3812	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3813	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3814	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4307	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4308	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 51 (Salle 30)								
4309	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4310	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4311	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4312	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4313	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4314	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4315	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4316	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4317	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4318	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4438	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4439	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4440	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4567	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4568	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4569	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4978	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4979	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4980	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 51 (Salle 30)								
4981	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4982	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4983	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5014	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5015	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5016	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5017	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5018	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5019	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5413	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5414	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5415	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5953	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5954	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5955	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5956	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5957	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5958	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5959	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5960	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5961	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5962	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5963	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 51 (Salle 30)								
5964	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5965	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5966	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5967	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 30

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 52 (Salle 31)								
3815	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3816	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3817	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3818	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3819	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3820	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3821	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3822	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3823	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3824	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3825	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3826	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 52 (Salle 31)								
3827	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3828	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3829	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3830	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3831	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3832	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3833	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3834	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3835	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3836	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3837	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3838	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3839	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3840	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3841	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3842	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3843	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3844	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3845	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 52 (Salle 31)								
3846	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3847	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3848	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3849	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3850	J	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe4	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3851	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3852	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3853	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3854	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3855	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3856	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3857	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3858	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3859	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3860	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3861	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3862	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3863	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3864	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 52 (Salle 31)								
3865	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3866	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3867	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3868	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3869	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3870	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3871	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3872	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3873	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3874	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3875	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3876	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3877	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3878	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3879	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3880	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3881	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3882	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3883	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 52 (Salle 31)								
3884	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3885	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3886	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3887	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3888	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3889	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3890	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3891	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3892	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3893	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3894	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3895	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3896	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3897	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3898	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3899	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3900	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3901	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3902	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 52 (Salle 31)								
3903	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3904	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3905	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3906	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3907	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3908	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3909	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3910	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3911	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3912	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3913	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3914	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3915	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3916	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3917	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3918	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe5	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3919	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3920	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3921	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 52 (Salle 31)								
3922	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3923	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3924	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3925	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3926	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3927	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3928	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe5	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3929	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe5	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3930	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe5	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3931	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3932	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3933	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3934	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe6	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3935	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3936	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3937	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3938	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3939	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 52 (Salle 31)								
3940	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3941	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3942	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3943	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3944	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe6	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3945	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe6	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3946	I	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe6	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4262	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4263	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4264	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4265	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4266	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4267	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4268	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4269	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4270	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4271	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4272	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4273	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4274	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4275	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 52 (Salle 31)								
4276	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4277	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra6	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4278	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra6	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4279	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra6	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4441	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4442	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4443	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4540	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4541	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4542	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5020	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5021	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5022	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5023	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5024	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5025	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5032	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5033	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5034	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 52 (Salle 31)								
5035	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5036	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5037	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5416	I	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5417	I	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5418	I	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5419	J	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5420	J	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5421	J	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5929	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5930	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5931	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5932	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5933	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5934	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5935	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5936	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5937	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5938	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5939	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5940	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5941	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5942	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 52 (Salle 31)								
5943	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5944	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5945	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5946	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5947	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5948	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5949	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5950	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5951	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5952	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 60

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 92 (Sanitaires 2)								
3058	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3059	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3060	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3061	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3062	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3063	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3064	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 92 (Sanitaires 2)								
3065	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3066	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3067	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3068	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3069	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3070	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3071	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3072	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3073	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3074	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3075	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3076	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3077	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3078	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3079	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3080	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3081	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3082	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3083	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 92 (Sanitaires 2)								
3084	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3085	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3086	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3087	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3088	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3089	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3090	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3091	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3092	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3093	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3094	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3095	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3096	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3097	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3098	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4118	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4119	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4120	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4121	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 92 (Sanitaires 2)								
4122	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4123	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4374	E	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4519	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4520	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4521	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5254	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5255	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5256	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5257	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5258	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5259	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5260	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5261	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5262	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5263	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 92 (Sanitaires 2)								
5264	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5265	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5266	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5267	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5268	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5269	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5270	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5271	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5272	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5273	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5274	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5275	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5276	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5277	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5278	J	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5279	J	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5280	J	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 92 (Sanitaires 2)								
5281	J	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5282	J	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5283	J	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5284	J	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5285	J	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5286	J	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5287	J	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5288	J	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5289	J	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5290	J	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5291	J	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5292	J	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5293	J	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5294	J	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5295	J	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5296	J	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5297	J	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5298	J	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5299	J	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 92 (Sanitaires 2)								
5300	J	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5301	J	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5302	P	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5303	P	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5304	P	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5305	P	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5306	P	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5307	P	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5308	P	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5309	P	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5310	P	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5311	P	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5312	P	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5313	P	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5314	P	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5315	P	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5316	P	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 92 (Sanitaires 2)								
5317	P	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5318	P	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5319	P	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5320	P	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5321	P	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5322	P	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5323	P	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5324	P	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5325	P	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5326	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5327	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5328	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5329	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5330	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5331	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5332	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5333	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5334	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5335	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 92 (Sanitaires 2)								
5336	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5337	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5350	B	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,25 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5351	B	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,27 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5352	B	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,28 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5353	A	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,25 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5354	A	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,26 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5355	A	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,24 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5356	F	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,2 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5357	F	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,24 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5358	F	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,3 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5359	A	Conduit métal peint (Conduit)-Co2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,24 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5360	A	Conduit métal peint (Conduit)-Co2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,23 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5361	A	Conduit métal peint (Conduit)-Co2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,17 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5509	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5510	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5511	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5512	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5513	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5514	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5515	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5516	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 92 (Sanitaires 2)								
5517	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5617	N	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5618	N	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5619	N	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5620	P	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5621	P	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5622	P	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5623	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5624	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5625	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5626	M	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5627	M	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5628	M	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5629	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5630	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5631	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5632	K	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5633	K	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5634	K	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5635	L	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5636	L	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5637	L	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5638	G	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 92 (Sanitaires 2)								
5639	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5640	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5641	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5642	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5643	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 60

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 93 (Cage escalier 4)								
3099	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3100	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3101	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3102	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3103	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3104	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3105	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3106	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3107	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3108	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3109	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 93 (Cage escalier 4)								
3110	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3111	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3112	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3113	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3114	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3115	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3116	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3117	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3118	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3119	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3120	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3121	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3122	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3123	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3124	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3125	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3126	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3127	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 93 (Cage escalier 4)								
3128	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3129	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3130	A	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4390	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4391	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4392	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4474	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4475	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4476	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4582	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4583	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4584	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4585	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4586	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4587	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5140	B	Escalier droit métal peint (Garde corps et main courante)-Ed1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,43 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5141	B	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5142	B	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 93 (Cage escalier 4)								
5143	B	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5144	B	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5145	B	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5146	B	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5147	B	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5148	B	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5149	B	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5491	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5492	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5493	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5494	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5495	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5496	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5497	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5498	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5499	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5500	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5501	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5502	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 94 (Cage escalier 5)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 94 (Cage escalier 5)								
4370	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4371	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4372	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4408	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4409	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4410	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4495	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4496	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4497	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4720	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4721	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4722	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4723	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4724	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4725	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5150	C	Escalier droit métal peint (Garde corps et main courante)-Ed1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,38 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5151	C	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5152	C	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 94 (Cage escalier 5)								
5153	C	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5154	C	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5155	C	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5156	C	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5157	C	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5158	C	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5159	C	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5464	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5465	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5466	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5467	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5468	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5469	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5470	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5471	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5472	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5473	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5474	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5475	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 99 (Cage escalier 9)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 99 (Cage escalier 9)								
3004	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3005	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3006	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3007	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3008	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3009	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3010	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3011	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3012	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3013	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3014	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3015	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3016	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3017	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3018	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3019	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3020	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3021	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4253	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 99 (Cage escalier 9)								
4254	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4255	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4447	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4448	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4449	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4561	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4562	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4563	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5044	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5045	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5046	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5047	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5048	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5049	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5160	D	Escalier droit métal peint (Garde corps et main courante)-Ed1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,3 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5161	D	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5162	D	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5163	D	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 99 (Cage escalier 9)								
5164	D	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5165	D	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5166	D	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5167	D	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5168	D	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5169	D	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5425	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5426	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5427	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5428	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5429	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5430	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5431	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5432	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5433	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5434	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5435	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5436	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 102 (Cage escalier 8)								
6021	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 102 (Cage escalier 8)								
6022	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6023	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6024	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6025	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6026	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6027	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6028	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6029	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6030	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6031	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6032	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6033	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6034	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6035	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6036	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6037	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6038	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7309	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7310	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 102 (Cage escalier 8)								
7311	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7422	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7423	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7424	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7572	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7573	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7574	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7797	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7798	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7799	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7800	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7801	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7802	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8444	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8445	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8446	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8447	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8448	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8449	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 102 (Cage escalier 8)								
8450	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8451	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8452	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8453	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8454	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8455	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9074	C	Escalier droit métal peint (Garde corps et main courante)-Ed1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9075	C	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9076	C	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9077	C	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9078	C	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9079	C	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9080	C	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9081	C	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9082	C	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9083	C	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 103 (Sanitaires 4)								
6039	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6040	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 103 (Sanitaires 4)								
6041	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6042	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6043	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6044	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6045	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6046	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6047	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6048	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6049	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6050	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6051	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6052	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6053	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6054	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6055	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6056	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6057	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6058	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6059	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 103 (Sanitaires 4)								
6060	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6061	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6062	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6063	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6064	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6065	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7312	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7313	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7314	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7315	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7316	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7317	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7421	E	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7575	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7576	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7577	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8279	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 103 (Sanitaires 4)								
8280	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8281	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8282	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8283	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8284	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8285	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8286	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8287	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8288	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8289	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8290	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8291	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8292	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8293	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8294	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8295	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8296	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8297	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 103 (Sanitaires 4)								
8298	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8299	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8300	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8301	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8302	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8303	M	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8304	M	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8305	M	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8306	M	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8307	M	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8308	M	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8309	M	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8310	M	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8311	M	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8312	M	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8313	M	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8314	M	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 103 (Sanitaires 4)								
8315	M	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8316	M	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8317	M	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8318	M	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8319	M	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8320	M	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8321	M	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8322	M	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8323	M	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8324	M	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8325	M	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8326	M	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8327	I	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8328	I	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8329	I	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8330	I	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8331	I	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8332	I	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 103 (Sanitaires 4)								
8333	I	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8334	I	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8335	I	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8336	I	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8337	I	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8338	I	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8339	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8340	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8341	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8342	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8343	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8344	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8345	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8346	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8347	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8348	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8349	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8350	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 103 (Sanitaires 4)								
8351	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8352	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8353	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8354	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8355	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8356	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8357	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8358	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8359	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8360	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8361	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8362	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8363	B	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8364	B	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8365	B	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,15 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8366	B	Conduit métal peint (Conduit)-Co2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,22 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8367	B	Conduit métal peint (Conduit)-Co2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,27 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8368	B	Conduit métal peint (Conduit)-Co2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,13 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8369	H	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,15 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 103 (Sanitaires 4)								
8370	H	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8371	H	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,29 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8372	H	Conduit métal peint (Conduit)-Co2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,18 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8373	H	Conduit métal peint (Conduit)-Co2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,29 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8374	H	Conduit métal peint (Conduit)-Co2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,23 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8456	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8457	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8458	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8459	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8460	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8461	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8462	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8463	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8464	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8465	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8466	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8467	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8909	M	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8910	M	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8911	M	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8912	G	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8913	G	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8914	G	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 103 (Sanitaires 4)								
8915	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8916	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8917	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8918	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8919	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8920	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8921	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8922	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8923	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8924	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8925	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8926	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8927	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8928	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8929	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8930	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8931	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8932	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8933	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8934	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8935	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8936	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8937	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 103 (Sanitaires 4)								
8938	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8939	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8940	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8941	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 63

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 53 (Dépôt 1)								
6089	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6090	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6091	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6092	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6093	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6094	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6095	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6096	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6097	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6098	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6099	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6100	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 53 (Dépôt 1)								
6101	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6102	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6103	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6104	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6105	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6106	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7318	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7319	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7320	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7321	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7322	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7323	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7425	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7426	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7427	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7578	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7579	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7580	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 53 (Dépôt 1)								
7749	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7750	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7751	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7752	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7753	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7754	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8375	F	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,12 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8376	F	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,13 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8377	F	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,25 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8441	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8442	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8443	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8471	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8472	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8473	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8474	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8475	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8476	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8942	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8943	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8944	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8945	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8946	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 53 (Dépôt 1)

8947	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8948	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8949	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8950	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 54 (Bureau 8)

7072	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7073	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7074	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7075	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7076	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7077	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7078	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7079	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7080	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7081	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7082	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7083	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 54 (Bureau 8)								
7084	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7085	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7086	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7087	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7088	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7089	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7090	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7091	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7092	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7093	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7094	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7095	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7096	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7097	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7098	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7327	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7328	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7329	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7330	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7331	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 54 (Bureau 8)								
7332	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7333	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7334	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7335	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7428	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7429	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7430	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7581	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7582	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7583	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7737	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7738	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7739	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7740	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7741	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7742	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8438	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8439	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8440	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 54 (Bureau 8)								
8951	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8952	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8953	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8954	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8955	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8956	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8957	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8958	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8959	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 55 (Bureau 9)								
7054	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7055	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7056	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7057	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7058	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7059	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7060	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7061	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 55 (Bureau 9)								
7062	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7063	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7064	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7065	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7066	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7067	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7068	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7069	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7070	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7071	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7336	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7337	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7338	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7339	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7340	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7341	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7431	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7432	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7433	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7584	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 55 (Bureau 9)								
7585	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7586	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7713	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7714	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7715	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7716	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7717	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7718	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8435	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8436	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8437	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8960	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8961	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8962	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8963	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8964	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8965	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8966	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8967	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8968	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 56 (Bureau 10)								
7036	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7037	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7038	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7039	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7040	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7041	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7042	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7043	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7044	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7045	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7046	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7047	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7048	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7049	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7050	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7051	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7052	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7053	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 56 (Bureau 10)								
7342	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7343	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7344	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7345	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7346	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7347	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7434	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7435	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7436	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7587	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7588	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7589	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7677	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7678	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7679	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7680	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7681	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7682	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8432	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 56 (Bureau 10)								
8433	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8434	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8969	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8970	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8971	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8972	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8973	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8974	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8975	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8976	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8977	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 57 (Bureau 11)								
7018	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7019	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7020	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7021	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7022	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7023	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 57 (Bureau 11)								
7024	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7025	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7026	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7027	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7028	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7029	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7030	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7031	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7032	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7033	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7034	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7035	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7348	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7349	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7350	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7351	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7352	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7353	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7437	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7438	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7439	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 57 (Bureau 11)								
7665	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7666	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7667	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7668	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7669	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7670	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8429	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8430	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8431	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8978	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8979	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8980	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8981	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8982	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8983	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8984	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8985	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8986	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8987	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8988	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8989	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 58 (Bureau 12)								
6991	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6992	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6993	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6994	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6995	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6996	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6997	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6998	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6999	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7000	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7001	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7002	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7003	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7004	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7005	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7006	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7007	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7008	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7009	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 58 (Bureau 12)								
7010	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7011	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7012	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7013	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7014	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7015	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7016	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7017	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7354	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7355	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7356	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7357	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7358	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7359	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7360	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7361	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7362	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7440	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7441	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7442	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 58 (Bureau 12)								
7590	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7591	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7592	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7641	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7642	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7643	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7644	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7645	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7646	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8426	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8427	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8428	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8999	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9000	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9001	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9002	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9003	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9004	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9005	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 58 (Bureau 12)

9006	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9007	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 59 (Bureau 13)

6973	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6974	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6975	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6976	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6977	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6978	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6979	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6980	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6981	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6982	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6983	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6984	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6985	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6986	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 59 (Bureau 13)								
6987	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6988	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6989	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6990	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7363	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7364	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7365	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7366	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7367	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7368	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7443	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7444	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7445	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7593	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7594	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7595	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7605	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7606	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7607	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 59 (Bureau 13)								
7608	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7609	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7610	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8423	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8424	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8425	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9008	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9009	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9010	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9011	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9012	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9013	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9014	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9015	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9016	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9017	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9018	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9019	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9020	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9021	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9022	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 60 (Bureau 14)								
6955	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6956	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6957	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6958	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6959	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6960	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6961	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6962	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6963	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6964	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6965	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6966	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6967	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6968	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6969	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6970	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6971	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6972	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7369	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 60 (Bureau 14)								
7370	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7371	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7372	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7373	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7374	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7446	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7447	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7448	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7596	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7597	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7598	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7599	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7600	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7601	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7602	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7603	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7604	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8420	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8421	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 60 (Bureau 14)								
8422	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9044	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9045	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9046	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9047	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9048	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9049	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 61 (Couloir 9)								
7384	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7385	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7386	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7548	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7549	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7550	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7611	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7612	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 61 (Couloir 9)								
7613	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7614	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7615	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7616	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7623	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7624	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7625	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7626	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7627	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7628	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7629	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7630	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7631	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7632	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7633	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7634	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7653	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7654	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7655	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7656	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7657	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7658	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7809	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 61 (Couloir 9)								
7810	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7811	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7812	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7813	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7814	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7833	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7834	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7835	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7836	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7837	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7838	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8151	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8152	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8153	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8154	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8155	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8156	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8157	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8158	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8159	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8160	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8161	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8162	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 61 (Couloir 9)								
8163	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8164	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8165	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8166	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8167	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8168	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8169	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8170	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8171	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8172	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8173	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8174	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9023	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9024	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9025	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9026	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9027	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9028	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9029	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9030	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9031	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9032	M	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9033	M	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 61 (Couloir 9)								
9034	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9035	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9036	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9037	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9038	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9039	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9040	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9041	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9042	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9043	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9050	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9051	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9052	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9053	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9054	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9055	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9084	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9085	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9086	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9093	I	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9094	I	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9095	I	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9096	E	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 61 (Couloir 9)								
9097	E	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9098	E	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 24								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 62 (Dépôt 2)								
7449	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7450	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7451	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7545	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7546	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7547	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7821	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7822	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7823	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7824	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7825	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7826	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8417	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 62 (Dépôt 2)								
8418	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8419	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8828	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8829	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8830	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8831	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8832	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8833	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8834	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8835	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8836	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 63 (Bureau 15)								
6335	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6336	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6337	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6338	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6339	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6340	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 63 (Bureau 15)								
6341	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6342	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6343	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6344	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6345	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6346	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6347	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6348	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6349	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6350	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6351	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6352	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6353	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6354	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6355	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6356	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6357	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6358	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6359	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 63 (Bureau 15)								
6360	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6361	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6362	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6363	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6364	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6365	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6366	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6367	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6368	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6369	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6370	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe4	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7252	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7253	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7254	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7255	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7256	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7257	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7258	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7259	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7260	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7261	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 63 (Bureau 15)								
7262	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7263	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7375	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7376	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7377	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7551	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7552	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7553	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7617	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7618	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7619	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7620	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7621	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7622	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7635	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7636	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7637	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7638	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7639	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 63 (Bureau 15)								
7640	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7815	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7816	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7817	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7818	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7819	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7820	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8411	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8412	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8413	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8414	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8415	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8416	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8837	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8838	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8839	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8840	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8841	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8842	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8843	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8844	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8845	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 30

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 64 (Bureau 16)								
6371	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6372	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6373	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6374	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6375	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6376	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6377	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6378	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6379	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6380	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6381	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6382	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6383	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6384	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6385	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6386	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6387	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6388	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6389	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 64 (Bureau 16)								
6390	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6391	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6392	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6393	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6394	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6395	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6396	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6397	G	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7264	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7265	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7266	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7267	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7268	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7269	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7270	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7271	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7272	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7378	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7379	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7380	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 64 (Bureau 16)								
7554	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7555	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7556	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7695	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7696	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7697	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7698	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7699	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7700	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8408	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8409	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8410	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8846	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8847	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8848	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8849	H	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8850	H	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8851	H	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8852	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 64 (Bureau 16)								
8853	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8854	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8855	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8856	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8857	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8858	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8859	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8860	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8861	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8862	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8863	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8864	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8865	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8866	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 26

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 65 (Bureau 17)								
6287	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6288	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6289	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6290	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6291	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 65 (Bureau 17)								
6292	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6293	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6294	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6295	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6296	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6297	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6298	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6299	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6300	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6301	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6302	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6303	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6304	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6305	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6306	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6307	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6308	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6309	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6310	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 65 (Bureau 17)								
6311	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6312	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6313	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6314	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6315	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6316	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6317	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6318	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6319	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6320	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6321	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6322	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6323	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6324	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6325	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6326	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6327	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6328	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 65 (Bureau 17)								
6329	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6330	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6331	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6332	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6333	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6334	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7273	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7274	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7275	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7276	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7277	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7278	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7279	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7280	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7281	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7381	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7382	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7383	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7557	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 65 (Bureau 17)								
7558	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7559	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7707	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7708	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7709	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7710	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7711	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7712	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8405	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8406	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8407	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8867	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8868	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8869	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8870	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8871	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8872	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8873	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8874	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8875	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 65 (Bureau 17)								
8876	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8877	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8878	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8879	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8880	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8881	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 66 (Bureau 18)								
6239	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6240	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6241	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6242	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6243	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6244	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6245	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6246	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6247	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6248	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6249	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 66 (Bureau 18)								
6250	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6251	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6252	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6253	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6254	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6255	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6256	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6257	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6258	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6259	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6260	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6261	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6262	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6263	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6264	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6265	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6266	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6267	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 66 (Bureau 18)								
6268	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6269	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6270	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6271	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6272	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6273	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6274	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6275	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6276	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6277	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6278	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6279	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6280	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6281	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6282	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6283	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6284	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6285	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6286	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 66 (Bureau 18)								
7282	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7283	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7284	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7285	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7286	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7287	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7288	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7289	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7290	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7452	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7453	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7454	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7560	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7561	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7562	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7731	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7732	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7733	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7734	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 66 (Bureau 18)								
7735	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7736	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8402	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8403	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8404	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8882	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8883	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8884	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8885	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8886	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8887	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8888	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8889	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8890	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 67 (Bureau 19)								
6191	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6192	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6193	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6194	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6195	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 67 (Bureau 19)								
6196	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6197	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6198	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6199	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6200	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6201	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6202	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6203	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6204	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6205	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6206	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6207	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6208	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6209	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6210	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6211	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6212	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6213	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6214	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 67 (Bureau 19)								
6215	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6216	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6217	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6218	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6219	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6220	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6221	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6222	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6223	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6224	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6225	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6226	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6227	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6228	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6229	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6230	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6231	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6232	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 67 (Bureau 19)								
6233	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6234	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6235	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6236	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6237	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6238	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7291	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7292	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7293	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7294	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7295	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7296	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7297	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7298	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7299	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7455	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7456	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7457	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7563	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 67 (Bureau 19)								
7564	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7565	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7767	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7768	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7769	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7770	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7771	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7772	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7773	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7774	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7775	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7776	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7777	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7778	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8399	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8400	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8401	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8891	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8892	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8893	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 67 (Bureau 19)								
8894	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8895	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8896	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8897	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8898	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8899	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 23

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 68 (Bureau 20)								
6107	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6108	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6109	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6110	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6111	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6112	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6113	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6114	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6115	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6116	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6117	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 68 (Bureau 20)								
6118	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6119	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6120	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6121	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6122	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6123	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6124	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6125	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6126	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6127	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6128	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6129	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6130	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6131	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6132	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6133	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6134	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6135	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6136	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 68 (Bureau 20)								
6137	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6138	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6139	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6140	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6141	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6142	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe4	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6143	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6144	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6145	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6146	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6147	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6148	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6149	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6150	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6151	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6152	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6153	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6154	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 68 (Bureau 20)								
6155	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6156	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6157	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6158	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6159	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6160	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6161	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6162	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6163	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6164	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6165	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6166	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6167	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6168	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6169	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6170	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6171	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6172	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6173	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 68 (Bureau 20)								
6174	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6175	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6176	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6177	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6178	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6179	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6180	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6181	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6182	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6183	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6184	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6185	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6186	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6187	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6188	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6189	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6190	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7300	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7301	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 68 (Bureau 20)								
7302	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7303	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7304	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7305	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7306	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7307	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7308	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7458	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7459	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7460	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7569	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7570	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7571	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7779	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7780	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7781	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7782	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7783	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7784	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 68 (Bureau 20)								
7791	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7792	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7793	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7794	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7795	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7796	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8393	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8394	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8395	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8396	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8397	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8398	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8900	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8901	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8902	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8903	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8904	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8905	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 39

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 69 (Couloir 10)								
6016	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 69 (Couloir 10)								
6017	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6018	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6019	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6020	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7324	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7325	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7326	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7387	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7388	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7389	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7566	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7567	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7568	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7647	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7648	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7649	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7650	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7651	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7652	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 69 (Couloir 10)								
7659	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7660	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7661	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7662	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7663	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7664	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7671	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7672	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7673	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7674	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7675	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7676	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7683	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7684	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7685	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7686	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7687	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7688	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7689	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7690	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7691	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7692	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7693	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 69 (Couloir 10)								
7694	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7701	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7702	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7703	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7704	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7705	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7706	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7719	D	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7720	D	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7721	D	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7722	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7723	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7724	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7725	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7726	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7727	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7728	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7729	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7730	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7743	D	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7744	D	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7745	D	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7746	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 69 (Couloir 10)								
7747	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7748	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7755	D	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7756	D	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7757	D	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7758	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7759	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7760	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7761	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7762	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7763	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7764	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7765	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7766	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7785	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7786	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7787	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7788	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7789	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7790	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7803	D	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7804	D	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7805	D	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 69 (Couloir 10)								
7806	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7807	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7808	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8115	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8116	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8117	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8118	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8119	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8120	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8121	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8122	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8123	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8124	B	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8125	B	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8126	B	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8127	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8128	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8129	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8130	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8131	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8132	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8133	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8134	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 69 (Couloir 10)								
8135	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8136	D	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8137	D	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8138	D	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8139	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8140	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8141	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8142	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8143	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8144	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8145	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8146	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8147	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8148	B	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8149	B	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8150	B	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8390	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8391	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8392	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8468	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8469	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8470	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8906	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 69 (Couloir 10)								
8907	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8908	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8990	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8991	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8992	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8993	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8994	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8995	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8996	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8997	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8998	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9056	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9057	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9058	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9059	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9060	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9061	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9062	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9063	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9064	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9065	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9066	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9067	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 69 (Couloir 10)								
9068	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9069	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9070	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9071	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9072	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9073	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9087	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9088	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9089	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9090	B	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9091	B	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9092	B	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9099	D	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9100	D	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9101	D	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 40

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 70 (Bureau 21)								
6633	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6634	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6635	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 70 (Bureau 21)								
6636	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6637	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6638	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6639	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6640	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6641	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6642	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6643	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6644	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6645	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6646	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6647	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6648	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6649	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6650	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7117	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7118	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7119	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7120	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7121	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 70 (Bureau 21)								
7122	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7476	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7477	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7478	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7488	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7489	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7490	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8019	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8020	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8021	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8022	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8023	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8024	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8073	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8074	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8075	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8076	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8077	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8078	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 70 (Bureau 21)								
8477	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8478	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8479	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8762	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8763	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8764	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8765	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8766	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8767	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8768	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8769	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8770	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 71 (Bureau 22)								
6615	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6616	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6617	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6618	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6619	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 71 (Bureau 22)								
6620	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6621	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6622	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6623	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6624	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6625	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6626	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6627	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6628	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6629	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6630	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6631	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6632	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7123	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7124	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7125	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7126	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7127	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7128	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7473	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7474	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 71 (Bureau 22)								
7475	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7491	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7492	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7493	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7983	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7984	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7985	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7986	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7987	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7988	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8067	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8068	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8069	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8070	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8071	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8072	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8480	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8481	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8482	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 71 (Bureau 22)								
8771	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8772	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8773	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8774	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8775	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8776	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8777	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8778	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8779	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8780	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8781	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8782	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8783	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8784	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8785	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 72 (Bureau 23)								
7099	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7100	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7101	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 72 (Bureau 23)								
7102	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7103	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7104	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7105	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7106	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7107	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7108	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7109	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7110	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7111	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7112	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7113	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7114	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7115	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7116	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7129	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7130	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7131	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7132	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7133	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 72 (Bureau 23)								
7134	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7470	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7471	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7472	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7494	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7495	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7496	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7971	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7972	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7973	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7974	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7975	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7976	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8483	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8484	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8485	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8786	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8787	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8788	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 72 (Bureau 23)								
8789	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8790	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8791	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8792	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8793	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8794	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 73 (Bureau 24)								
6434	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6435	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6436	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6437	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6438	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6439	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6440	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6441	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6442	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6443	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6444	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 73 (Bureau 24)								
6445	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6446	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6447	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6448	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6449	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6450	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6451	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7135	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7136	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7137	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7138	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7139	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7140	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7411	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7412	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7413	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7497	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7498	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 73 (Bureau 24)								
7499	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7959	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7960	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7961	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7962	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7963	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7964	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8486	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8487	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8488	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8795	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8796	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8797	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8798	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8799	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8800	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8801	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8802	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8803	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		17						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 74 (Salle 32)								
6516	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6517	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6518	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6519	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6520	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6521	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6522	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6523	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6524	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6525	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6526	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6527	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6528	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6529	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6530	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6531	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6532	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6533	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6534	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 74 (Salle 32)								
6535	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6536	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6537	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6538	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6539	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6540	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6541	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6542	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6543	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6544	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6545	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6546	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6547	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6548	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6549	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6550	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6551	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe4	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7141	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7142	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 74 (Salle 32)								
7143	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7144	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7145	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7146	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7147	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7148	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7149	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7150	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7151	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7152	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7408	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7409	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7410	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7500	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7501	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7502	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7935	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7936	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7937	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 74 (Salle 32)								
7938	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7939	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7940	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7947	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7948	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7949	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7950	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7951	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7952	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8489	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8490	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8491	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8570	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8571	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8572	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8573	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8574	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8575	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8576	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8577	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8578	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8804	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8805	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 74 (Salle 32)								
8806	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8807	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8808	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8809	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 30

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 75 (Salle 33)								
6552	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6553	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6554	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6555	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6556	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6557	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6558	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6559	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6560	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6561	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6562	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6563	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 75 (Salle 33)								
6564	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6565	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6566	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6567	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6568	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6569	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6570	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6571	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6572	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6573	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6574	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6575	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6576	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6577	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6578	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7153	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7154	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7155	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7156	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7157	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 75 (Salle 33)								
7158	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7159	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7160	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7161	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7402	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7403	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7404	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7503	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7504	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7505	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8043	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8044	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8045	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8046	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8047	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8048	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8055	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8056	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8057	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 75 (Salle 33)								
8058	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8059	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8060	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8492	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8493	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8494	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8579	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8580	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8581	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8582	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8583	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8584	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8585	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8586	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8587	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 23

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 76 (Salle 34)								
6579	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6580	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6581	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 76 (Salle 34)								
6582	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6583	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6584	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6585	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6586	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6587	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6588	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6589	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6590	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6591	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6592	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6593	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6594	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6595	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6596	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6597	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6598	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6599	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6600	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 76 (Salle 34)								
6601	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6602	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6603	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6604	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6605	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7162	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7163	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7164	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7165	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7166	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7167	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7168	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7169	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7170	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7399	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7400	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7401	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7506	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7507	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 76 (Salle 34)								
7508	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7863	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7864	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7865	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7866	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7867	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7868	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8079	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8080	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8081	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8082	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8083	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8084	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8495	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8496	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8497	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8588	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8589	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8590	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8591	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8592	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8593	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 76 (Salle 34)								
8594	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8595	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8596	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 23								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 77 (Couloir 11)								
6066	A	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6067	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6068	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6069	A	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6070	A	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7183	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7184	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7185	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7396	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7397	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7398	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7512	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7513	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 77 (Couloir 11)								
7514	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7845	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7846	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7847	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7848	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7849	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7850	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7851	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7852	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7853	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7854	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7855	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7856	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7869	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7870	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7871	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7872	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7873	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7874	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7875	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7876	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7877	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 77 (Couloir 11)								
7878	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7879	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7880	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7893	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7894	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7895	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7896	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7897	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7898	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7899	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7900	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7901	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7902	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7903	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7904	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7911	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7912	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7913	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7914	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7915	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7916	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7923	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7924	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 77 (Couloir 11)								
7925	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7926	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7927	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7928	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7941	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7942	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7943	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7944	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7945	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7946	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7953	D	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7954	D	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7955	D	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7956	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7957	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7958	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8049	D	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8050	D	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8051	D	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8052	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8053	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8054	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8061	D	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 77 (Couloir 11)								
8062	D	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8063	D	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8064	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8065	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8066	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8091	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8092	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8093	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8094	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8095	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8096	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8097	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8098	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8099	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8100	D	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8101	D	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8102	D	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8522	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8523	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8524	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8525	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8526	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8527	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 77 (Couloir 11)								
8561	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8562	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8563	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8564	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8565	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8566	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8567	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8568	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8569	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8690	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8691	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8692	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8693	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8694	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8695	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8696	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8697	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8698	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8699	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8700	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8701	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8702	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8703	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 77 (Couloir 11)								
8704	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8705	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8706	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8707	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8810	K	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8811	K	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8812	K	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8813	M	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8814	M	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8815	M	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8816	L	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8817	L	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8818	L	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8819	P	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8820	P	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8821	P	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8822	O	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8823	O	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8824	O	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8825	N	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8826	N	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8827	N	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9102	B	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 77 (Couloir 11)								
9103	B	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9104	B	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9105	D	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9106	D	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9107	D	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 39

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 78 (Salle 37)								
6779	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6780	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6781	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6782	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6783	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6784	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6785	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6786	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6787	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6788	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6789	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 78 (Salle 37)								
6790	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6791	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6792	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6793	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6794	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6795	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6796	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6797	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6798	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6799	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6800	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6801	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6802	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6803	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6804	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6805	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6806	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6807	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 78 (Salle 37)								
6808	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6809	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6810	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6811	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6812	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6813	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6814	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6815	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6816	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6817	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6818	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6819	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6820	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6821	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6822	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6823	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6824	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6825	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6826	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 78 (Salle 37)								
6827	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6828	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6829	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6830	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe4	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6831	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6832	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6833	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6834	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6835	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6836	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6837	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6838	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6839	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6840	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6841	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6842	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6843	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6844	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6845	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 78 (Salle 37)								
6846	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6847	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6848	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6849	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6850	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6851	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6852	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6853	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6854	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6855	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6856	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6857	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6858	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6859	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6860	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6861	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6862	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6863	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6864	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 78 (Salle 37)								
6865	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6866	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6867	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6868	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6869	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6870	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6871	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6872	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6873	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6874	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6875	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6876	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6877	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6878	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6879	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6880	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6881	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6882	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 78 (Salle 37)								
6883	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6884	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6885	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6886	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6887	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6888	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6889	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6890	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6891	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6892	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6893	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6894	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe4	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6895	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6896	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6897	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6898	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6899	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6900	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 78 (Salle 37)								
6901	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6902	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6903	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6904	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6905	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6906	F	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7186	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7187	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7188	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7189	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7190	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7191	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7192	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7193	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7194	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7195	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7196	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7197	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7414	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7415	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7416	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 78 (Salle 37)								
7521	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7522	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7523	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7839	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7840	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7841	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7842	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7843	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7844	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8528	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8529	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8530	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8531	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8532	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8533	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8639	H	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8640	H	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8641	H	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8642	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 78 (Salle 37)								
8643	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8644	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8645	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8646	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8647	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8648	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8649	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8650	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8651	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8652	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8653	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8654	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8655	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8656	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 47

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 79 (Salle 38)								
6715	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6716	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6717	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6718	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6719	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 79 (Salle 38)								
6720	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6721	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6722	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6723	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6724	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6725	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6726	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6727	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6728	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6729	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6730	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6731	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6732	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6733	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6734	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6735	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6736	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6737	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6738	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 79 (Salle 38)								
6739	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6740	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6741	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6742	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6743	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6744	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6745	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6746	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6747	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6748	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6749	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6750	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6751	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6752	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6753	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6754	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6755	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6756	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 79 (Salle 38)								
6757	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6758	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6759	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6760	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6761	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6762	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6763	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6764	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6765	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6766	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6767	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6768	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6769	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6770	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6771	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6772	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6773	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6774	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 79 (Salle 38)								
6775	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6776	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6777	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6778	G	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7198	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7199	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7200	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7201	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7202	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7203	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7204	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7205	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7206	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7207	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7208	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7209	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7417	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7418	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7419	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7524	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 79 (Salle 38)								
7525	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7526	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7881	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7882	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7883	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7884	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7885	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7886	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8534	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8535	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8536	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8657	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8658	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8659	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8660	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8661	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8662	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8663	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8664	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8665	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 79 (Salle 38)								
8666	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8667	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8668	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8669	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8670	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8671	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8672	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8673	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8674	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8675	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8676	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8677	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 31

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 80 (Local 4)								
6683	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6684	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6685	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6686	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6687	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6688	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6689	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 80 (Local 4)								
6690	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6691	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6692	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6693	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6694	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6695	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6696	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6697	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6698	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6699	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6700	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6701	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6702	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6703	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6704	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6705	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6706	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6707	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 80 (Local 4)								
6708	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6709	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6710	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6711	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6712	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6713	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6714	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7210	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7211	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7212	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7213	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7214	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7215	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7467	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7468	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7469	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7527	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7528	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 80 (Local 4)								
7529	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7887	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7888	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7889	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7890	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7891	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7892	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8537	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8538	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8539	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8678	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8679	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8680	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8681	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8682	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8683	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8684	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8685	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8686	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8687	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8688	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8689	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 80 (Local 4)								
8711	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8712	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8713	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 81 (Bureau 25)								
6651	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6652	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6653	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6654	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6655	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6656	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6657	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6658	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6659	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6660	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6661	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6662	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6663	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 81 (Bureau 25)								
6664	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6665	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6666	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6667	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6668	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6669	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6670	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6671	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6672	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6673	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6674	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6675	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6676	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6677	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6678	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6679	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6680	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6681	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6682	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 81 (Bureau 25)								
7216	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7217	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7218	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7219	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7220	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7221	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7464	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7465	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7466	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7530	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7531	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7532	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7905	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7906	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7907	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7908	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7909	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7910	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8708	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 81 (Bureau 25)								
8709	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8710	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8714	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8715	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8716	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8717	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8718	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8719	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8720	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8721	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8722	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 82 (Salle 35)								
6452	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6453	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6454	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6455	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6456	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6457	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6458	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 82 (Salle 35)								
6459	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6460	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6461	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6462	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6463	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6464	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6465	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6466	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6467	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6468	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6469	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6470	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6471	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6472	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6473	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6474	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6475	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6476	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 82 (Salle 35)								
6477	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6478	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6479	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6480	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6481	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6482	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6483	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6484	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6485	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6486	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6487	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6488	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6489	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6490	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6491	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6492	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6493	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6494	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 82 (Salle 35)								
6495	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6496	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6497	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6498	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6499	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6500	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6501	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6502	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6503	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe4	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6504	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6505	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6506	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6507	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6508	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6509	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6510	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6511	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6512	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 82 (Salle 35)								
6513	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6514	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6515	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7222	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7223	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7224	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7225	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7226	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7227	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7228	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7229	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7230	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7231	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7232	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7233	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7461	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7462	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7463	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7533	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7534	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 82 (Salle 35)								
7535	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7917	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7918	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7919	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7920	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7921	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7922	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8540	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8541	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8542	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8723	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8724	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8725	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8726	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8727	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8728	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8729	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8730	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8731	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		27						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 83 (Salle 36)								
6398	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6399	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6400	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6401	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6402	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6403	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6404	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6405	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6406	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6407	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6408	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6409	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6410	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6411	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6412	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6413	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6414	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6415	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6416	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 83 (Salle 36)								
6417	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6418	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6419	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6420	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6421	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6422	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6423	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6424	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6425	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6426	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6427	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6428	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6429	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6430	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6431	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6432	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6433	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe4	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7234	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7235	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 83 (Salle 36)								
7236	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7237	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7238	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7239	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7240	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7241	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7242	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7243	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7244	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7245	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7482	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7483	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7484	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7536	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7537	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7538	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8001	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8002	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8003	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 83 (Salle 36)								
8004	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8005	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8006	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8007	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8008	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8009	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8010	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8011	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8012	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8543	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8544	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8545	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8732	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8733	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8734	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8735	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8736	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8737	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8738	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8739	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8740	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 28

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 84 (Couloir 12)								
7249	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7250	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7251	I	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7479	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7480	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7481	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7542	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7543	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7544	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7827	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7828	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7829	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7830	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7831	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7832	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7929	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7930	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7931	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7932	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 84 (Couloir 12)								
7933	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7934	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7965	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7966	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7967	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7968	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7969	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7970	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7977	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7978	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7979	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7980	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7981	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7982	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7989	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7990	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7991	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7992	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7993	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7994	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7995	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7996	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7997	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 84 (Couloir 12)								
7998	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7999	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8000	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8013	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8014	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8015	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8016	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8017	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8018	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8025	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8026	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8027	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8028	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8029	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8030	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8031	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8032	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8033	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8034	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8035	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8036	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8103	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8104	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 84 (Couloir 12)								
8105	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8106	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8107	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8108	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8109	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8110	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8111	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8112	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8113	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8114	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8558	I	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8559	I	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8560	I	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8741	G	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8742	G	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8743	G	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8744	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8745	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8746	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8747	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8748	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8749	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8750	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 84 (Couloir 12)								
8751	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8752	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8753	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8754	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8755	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8756	J	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8757	J	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8758	J	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8759	H	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8760	H	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8761	H	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9108	G	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9109	G	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9110	G	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9111	E	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9112	E	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9113	E	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 95 (Cage escalier 6)								
6907	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6908	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 95 (Cage escalier 6)								
6909	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6910	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6911	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6912	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6913	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6914	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6915	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6916	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6917	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6918	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6919	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6920	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6921	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6922	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6923	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6924	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6925	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6926	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6927	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 95 (Cage escalier 6)								
6928	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6929	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6930	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6931	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6932	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6933	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6934	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6935	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6936	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6937	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6938	D	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7180	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7181	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7182	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7390	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7391	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7392	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7393	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7394	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 95 (Cage escalier 6)								
7395	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7515	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7516	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7517	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7857	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7858	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7859	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7860	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7861	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7862	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8185	A	Escalier droit métal peint (Garde corps et main courante)-Ed1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,32 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8186	A	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8187	A	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8188	A	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8189	A	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8190	A	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8191	A	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8192	A	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 95 (Cage escalier 6)								
8193	A	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8194	A	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8507	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8508	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8509	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8513	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8514	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8515	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8516	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8517	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8518	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8519	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8520	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8521	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 96 (Sanitaires 3)								
6071	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6072	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6073	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6074	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 96 (Sanitaires 3)								
6075	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6076	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6077	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6078	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6079	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6080	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6081	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6082	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6083	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6084	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6085	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6086	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6087	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6088	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6939	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6940	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6941	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6942	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6943	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6944	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6945	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 96 (Sanitaires 3)								
6946	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6947	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6948	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6949	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6950	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6951	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6952	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6953	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6954	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7174	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7175	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7176	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7177	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7178	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7179	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7420	M	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7518	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 96 (Sanitaires 3)								
7519	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7520	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8195	C	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8196	C	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8197	C	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8198	C	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8199	C	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8200	C	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8201	C	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8202	C	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8203	C	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8204	C	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8205	C	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8206	C	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8207	O	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8208	O	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 96 (Sanitaires 3)								
8209	O	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8210	O	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8211	O	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8212	O	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8213	O	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8214	O	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8215	O	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8216	O	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8217	O	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8218	O	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8219	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8220	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8221	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8222	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8223	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8224	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8225	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8226	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8227	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 96 (Sanitaires 3)								
8228	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8229	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8230	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8231	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8232	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8233	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8234	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8235	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8236	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8237	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8238	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8239	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8240	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8241	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8242	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8243	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8244	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 96 (Sanitaires 3)								
8245	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8246	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8247	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8248	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8249	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8250	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8251	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8252	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8253	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8254	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8255	F	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8256	F	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8257	F	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8258	F	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8259	F	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8260	F	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8261	F	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8262	F	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8263	F	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 96 (Sanitaires 3)								
8264	F	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8265	F	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8266	F	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8267	M	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8268	M	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8269	M	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8270	M	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8271	M	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8272	M	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8273	M	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8274	M	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8275	M	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8276	M	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8277	M	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8278	M	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8378	A	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,18 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8379	A	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,26 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8380	A	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 96 (Sanitaires 3)								
8381	A	Conduit métal peint (Conduit)-Co2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,27 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8382	A	Conduit métal peint (Conduit)-Co2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,23 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8383	A	Conduit métal peint (Conduit)-Co2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,27 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8384	D	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8385	D	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,12 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8386	D	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,16 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8387	E	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,13 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8388	E	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,16 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8389	E	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,2 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8498	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8499	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8500	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8501	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8502	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8503	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8504	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8505	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8506	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8606	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8607	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8608	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8609	H	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8610	H	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 96 (Sanitaires 3)								
8611	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8612	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8613	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8614	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8615	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8616	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8617	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8618	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8619	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8620	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8621	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8622	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8623	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8624	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8625	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8626	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8627	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8628	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8629	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8630	P	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8631	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8632	P	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8633	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 96 (Sanitaires 3)								
8634	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8635	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8636	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8637	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8638	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 62

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 97 (Dépôt 4)								
6606	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6607	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6608	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6609	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6610	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6611	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6612	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6613	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6614	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7171	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7172	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7173	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 97 (Dépôt 4)								
7405	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7406	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7407	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7509	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7510	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7511	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8085	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8086	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8087	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8088	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8089	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8090	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8510	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8511	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8512	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8597	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8598	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8599	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8600	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 97 (Dépôt 4)								
8601	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8602	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8603	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8604	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8605	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 98 (Cage escalier 7)								
7246	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7247	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7248	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7485	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7486	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7487	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7539	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7540	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7541	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8037	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 98 (Cage escalier 7)								
8038	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8039	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8040	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8041	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8042	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8175	C	Escalier droit métal peint (Garde corps et main courante)-Ed1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,37 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8176	C	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8177	C	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8178	C	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8179	C	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8180	C	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8181	C	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8182	C	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8183	C	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8184	C	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8546	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8547	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8548	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8549	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8550	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8551	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8552	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 98 (Cage escalier 7)								
8553	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8554	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8555	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8556	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8557	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 1 (Salle 1)								
219	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
220	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
221	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
222	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
223	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
224	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
225	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
226	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
227	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
228	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
229	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
230	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 1 (Salle 1)								
231	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1201	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1202	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1203	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1204	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1205	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1206	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1354	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1355	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1356	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1456	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1457	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1458	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 1 (Salle 1)								
1707	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1708	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1709	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1710	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1711	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1712	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2418	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2419	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2420	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2526	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2527	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2528	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2529	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2530	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2531	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2532	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2533	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2534	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 10 (Local 1)								
738	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 10 (Local 1)								
739	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
740	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
741	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
742	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
743	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
744	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
745	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
746	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
747	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
748	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
749	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
750	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
751	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
752	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
753	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
754	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
755	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
756	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
757	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 10 (Local 1)								
758	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
759	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
760	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
761	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
762	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
763	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
764	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
765	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
766	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
767	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
768	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
769	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1255	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1256	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1257	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1258	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1259	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1260	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1328	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 10 (Local 1)								
1417	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1418	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1419	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1531	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1532	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1533	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1534	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1535	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1536	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2355	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2356	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2357	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2727	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2728	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2729	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2730	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2731	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2732	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2733	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 10 (Local 1)

2734	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2735	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 11 (Local 2)

770	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
771	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
772	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
773	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
774	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
775	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
776	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
777	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
778	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
779	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
780	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
781	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
782	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
783	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 11 (Local 2)								
784	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
785	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
786	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
787	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
788	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
789	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
790	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
791	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
792	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
793	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
794	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
795	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
796	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
797	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
798	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
799	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
800	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
801	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
802	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 11 (Local 2)								
803	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
804	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
805	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
806	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
807	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
808	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
809	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
810	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
811	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
812	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
813	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
814	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
815	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
816	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
817	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
818	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
819	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
820	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
821	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 11 (Local 2)								
822	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
823	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
824	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
825	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
826	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
827	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
828	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
829	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
830	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
831	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
832	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
833	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
834	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
835	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
836	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
837	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
838	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
839	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
840	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 11 (Local 2)								
841	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
842	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
843	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
844	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
845	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
846	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
847	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
848	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
849	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
850	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
851	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
852	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
853	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
854	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
855	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
856	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
857	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
858	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 11 (Local 2)								
859	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
860	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
861	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
862	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
863	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
864	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
865	B	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1246	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1247	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1248	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1249	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1250	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1251	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1321	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1414	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1415	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1416	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 11 (Local 2)								
1519	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1520	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1521	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1522	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1523	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1524	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2358	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2359	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2360	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2361	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2362	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2363	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2721	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2722	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2723	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2724	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2725	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2726	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 33

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 113 (Entrée)								
541	B	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 113 (Entrée)								
542	B	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
543	B	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
544	B	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
545	C	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
546	C	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
547	C	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
548	C	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
549	E	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
550	E	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
551	E	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
552	E	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1334	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1450	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1451	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1452	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2325	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2326	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2327	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2328	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 113 (Entrée)

2329	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2330	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 12 (Salle 6)

354	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
355	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
356	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
357	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
358	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
359	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
360	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
361	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
362	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
363	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
364	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
365	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
366	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
367	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 12 (Salle 6)								
368	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
369	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
370	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
371	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
372	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
373	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
374	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
375	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
376	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
377	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
378	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
379	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
380	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
381	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
382	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
383	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
384	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
385	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
386	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 12 (Salle 6)								
387	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
388	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
389	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1150	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1151	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1152	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1153	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1154	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1155	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1156	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1157	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1158	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1159	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1160	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1161	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1405	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1406	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1407	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1468	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1469	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 12 (Salle 6)								
1470	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1887	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1888	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1889	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1890	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1891	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1892	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1899	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1900	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1901	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1902	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1903	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1904	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1971	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1972	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1973	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1974	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1975	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1976	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2463	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2464	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2465	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 12 (Salle 6)								
2853	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2854	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2855	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2856	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2857	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2858	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2859	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2860	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2861	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 29

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 13 (Bureau 2)								
336	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
337	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
338	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
339	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
340	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
341	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
342	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
343	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 13 (Bureau 2)								
344	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
345	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
346	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
347	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
350	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
352	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1162	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1163	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1164	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1165	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1166	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1167	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1402	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1403	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1404	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1465	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 13 (Bureau 2)								
1466	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1467	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1875	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1876	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1877	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1878	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1879	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1880	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2460	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2461	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2462	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2844	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2845	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2846	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2847	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2848	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2849	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2850	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2851	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2852	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 14 (Salle 7)								
309	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
310	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
311	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
312	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
313	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
314	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
315	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
316	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
317	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
318	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
319	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
320	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
321	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
322	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
323	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
324	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
325	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
326	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 14 (Salle 7)								
327	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
328	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
329	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
334	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1168	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1169	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1170	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1171	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1172	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1173	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1174	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1175	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1176	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1399	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1400	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1401	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 14 (Salle 7)								
1462	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1463	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1464	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1839	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1840	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1841	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1842	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1843	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1844	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2457	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2458	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2459	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2835	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2836	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2837	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2838	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2839	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2840	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2841	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 14 (Salle 7)

2842	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2843	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 15 (Bureau 3)

282	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
283	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
284	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
285	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
286	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
287	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
288	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
289	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
290	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
291	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
292	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
293	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 15 (Bureau 3)								
296	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
297	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
298	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
299	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
300	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
301	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
302	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
303	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
304	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
305	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
306	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
307	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
308	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1177	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1178	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1179	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1180	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1181	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1182	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1183	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1184	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 15 (Bureau 3)								
1185	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1396	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1397	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1398	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1471	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1472	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1473	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1821	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1822	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1823	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1824	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1825	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1826	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2454	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2455	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2456	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2514	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2515	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2516	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 15 (Bureau 3)								
2814	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2815	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2816	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2823	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2824	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2825	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2826	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2827	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2828	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2829	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2830	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2831	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2832	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2833	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2834	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 16 (Bureau 4)								
264	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
265	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
266	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 16 (Bureau 4)								
267	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
273	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
274	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
275	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
276	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
277	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
279	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
280	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
281	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1186	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1187	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1188	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1189	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1190	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 16 (Bureau 4)								
1191	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1393	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1394	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1395	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1474	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1475	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1476	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1809	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1810	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1811	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1812	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1813	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1814	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2451	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2452	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2453	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2799	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2800	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2801	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 16 (Bureau 4)								
2802	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2803	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2804	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2805	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2806	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2807	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2808	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2809	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2810	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2811	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2812	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2813	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2817	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2818	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2819	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2820	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2821	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2822	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 17 (Salle 8)

237	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
-----	---	---	---------------	-------	------	------------	---	---------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 17 (Salle 8)								
238	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
239	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
240	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
241	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
242	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
244	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
246	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
247	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
248	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
250	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
255	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
256	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 17 (Salle 8)								
257	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
258	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
262	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1192	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1193	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1194	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1195	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1196	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1197	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1198	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1199	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1200	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1390	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1391	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1392	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1477	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 17 (Salle 8)								
1478	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1479	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1743	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1744	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1745	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1746	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1747	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1748	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2448	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2449	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2450	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2784	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2785	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2786	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2787	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2788	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2789	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2790	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2791	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2792	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 18 (Salle 9)								
507	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
508	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
509	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
510	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
511	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
512	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
513	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
514	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
515	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
516	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
517	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
518	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
520	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
521	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
522	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
523	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	E	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 18 (Salle 9)								
1120	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1121	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1122	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1123	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1124	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1125	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1369	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1370	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1371	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1483	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1484	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1485	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1761	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1762	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1763	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1764	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1765	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1766	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1767	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 18 (Salle 9)								
1768	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1769	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1770	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1771	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1772	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2442	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2443	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2444	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2445	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2446	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2447	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2970	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2971	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2972	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2973	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2974	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2975	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2976	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2977	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2978	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2979	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2980	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2981	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 19 (Bureau 5)								
898	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
899	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
900	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
901	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
902	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
903	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
904	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
905	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
906	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
907	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
908	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
909	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
910	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
911	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
912	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
913	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
914	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
915	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 19 (Bureau 5)								
916	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
917	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
918	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
919	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
920	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
921	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
922	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
923	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
924	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
925	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
926	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
927	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
928	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
929	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1126	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1127	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1128	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1129	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1130	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 19 (Bureau 5)								
1131	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1372	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1373	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1374	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1486	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1487	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1488	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1785	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1786	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1787	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1788	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1789	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1790	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2439	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2440	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2441	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2961	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2962	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2963	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 19 (Bureau 5)								
2964	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2965	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2966	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2967	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2968	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2969	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 2 (Salle 2)								
192	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
193	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
194	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
201	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
202	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 2 (Salle 2)								
203	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
210	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
211	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
212	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
213	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
216	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
217	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1207	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1208	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1209	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 2 (Salle 2)								
1210	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1211	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1212	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1213	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1214	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1215	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1357	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1358	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1359	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1453	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1454	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1455	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1695	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1696	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1697	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1698	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1699	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1700	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2403	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 2 (Salle 2)								
2404	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2405	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2406	C	Mur ciment peint-Mur2	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2407	C	Mur ciment peint-Mur2	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2408	C	Mur ciment peint-Mur2	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2409	C	Mur ciment peint-Mur3	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2410	C	Mur ciment peint-Mur3	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2411	C	Mur ciment peint-Mur3	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2415	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2416	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2417	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2535	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2536	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2537	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2538	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2539	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2540	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2541	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2542	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2543	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		25						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 20 (Salle 10)								
866	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
867	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
868	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
869	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
870	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
871	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
872	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
873	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
874	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
875	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
876	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
877	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
878	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
879	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
880	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
881	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
882	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
883	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
884	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 20 (Salle 10)								
885	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
886	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
887	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
888	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
889	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
890	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
891	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
892	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
893	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
894	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
895	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
896	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
897	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1132	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1133	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1134	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1135	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1136	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1137	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 20 (Salle 10)								
1375	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1376	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1377	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1489	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1490	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1491	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1791	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1792	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1793	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1794	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1795	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1796	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2436	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2437	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2438	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2946	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2947	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2948	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2949	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 20 (Salle 10)								
2950	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2951	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2952	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2953	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2954	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2955	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2956	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2957	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2958	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2959	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2960	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 21 (Salle 11)								
480	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
481	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
482	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
483	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
484	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
485	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 21 (Salle 11)								
486	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
487	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
488	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
489	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
490	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
491	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
492	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
493	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
494	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
495	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
496	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
497	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
498	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
499	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
500	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
501	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
502	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
503	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
504	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 21 (Salle 11)								
505	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
506	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1138	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1139	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1140	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1141	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1142	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1143	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1144	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1145	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1146	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1378	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1379	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1380	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1492	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1493	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1494	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1857	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1858	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 21 (Salle 11)								
1859	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1860	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1861	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1862	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2433	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2434	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2435	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2937	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2938	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2939	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2940	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2941	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2942	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2943	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2944	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2945	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 22 (Salle 12)								
930	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
931	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
932	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 22 (Salle 12)								
933	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
934	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
935	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
936	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
937	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
938	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
939	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
940	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
941	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
942	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
943	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
944	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
945	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
946	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
947	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
948	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
949	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
950	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
951	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 22 (Salle 12)								
952	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
953	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
954	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
955	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
956	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
957	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
958	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
959	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
960	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
961	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
962	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
963	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
964	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
965	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
966	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
967	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
968	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
969	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 22 (Salle 12)								
970	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
971	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
972	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
973	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
974	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
975	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
976	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
977	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
978	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
979	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
980	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
981	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe4	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
982	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
983	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
984	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
985	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
986	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
987	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 22 (Salle 12)								
988	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
989	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
990	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
991	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
992	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
993	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
994	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
995	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
996	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
997	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe5	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
998	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
999	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1000	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1001	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1002	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1003	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1004	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1005	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 22 (Salle 12)								
1006	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1007	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe5	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1008	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe5	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1009	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe5	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1090	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1091	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1092	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1093	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1094	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1095	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1096	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1097	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1098	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1099	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1100	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1101	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1102	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1103	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1104	E	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1381	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1382	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1383	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 22 (Salle 12)								
1495	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1496	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1497	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1869	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1870	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1871	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1872	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1873	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1874	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1965	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1966	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1967	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1968	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1969	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1970	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2430	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2431	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2432	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2928	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 22 (Salle 12)								
2929	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2930	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2931	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2932	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2933	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2934	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2935	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2936	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 33

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 23 (Salle 13)								
444	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
445	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
446	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
447	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
448	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
449	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
450	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
451	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
452	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 23 (Salle 13)								
453	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
454	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
455	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
456	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
457	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
458	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
459	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
460	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
461	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
462	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
463	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
464	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
465	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
466	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
467	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
468	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
469	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
470	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
471	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 23 (Salle 13)								
472	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
473	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
474	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
475	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
476	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
477	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
478	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
479	D	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1010	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1011	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1012	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1013	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1014	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1015	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1016	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1017	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1018	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1019	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1020	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 23 (Salle 13)								
1021	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1022	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1023	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1024	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1025	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1026	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1027	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1028	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1029	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1030	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1031	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1032	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1033	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1034	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1035	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1036	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1037	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1038	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 23 (Salle 13)								
1039	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1040	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1041	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1042	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1043	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1044	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1045	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1046	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1047	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1048	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1049	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1050	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1051	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1052	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1053	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1054	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1055	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1056	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1057	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 23 (Salle 13)								
1058	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1059	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1060	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1061	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1062	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1063	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1064	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1065	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1066	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1067	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1068	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1069	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1070	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1071	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1072	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1073	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1074	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1075	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1076	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 23 (Salle 13)								
1077	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe5	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1078	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1079	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1080	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1081	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1082	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1083	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1084	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1085	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1086	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1087	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe5	Haut Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1088	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe5	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1089	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe5	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1105	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1106	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1107	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1108	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1109	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1110	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 23 (Salle 13)								
1111	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1112	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1113	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1114	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1115	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1116	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1117	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1118	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1119	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1384	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1385	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1386	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1498	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1499	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1500	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1917	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1918	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1919	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1920	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 23 (Salle 13)								
1921	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1922	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1929	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1930	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1931	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1932	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1933	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1934	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1953	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1954	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1955	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1956	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1957	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1958	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1959	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1960	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1961	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1962	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1963	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1964	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2424	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2425	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2426	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 23 (Salle 13)								
2427	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2428	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2429	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2922	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2923	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2924	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2925	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2926	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2927	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 51

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 24 (Couloir 3)								
533	D	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
534	D	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
535	D	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
536	D	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1294	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1295	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1296	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1387	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1388	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1389	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 24 (Couloir 3)								
1501	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1502	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1503	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1833	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1834	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1835	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1836	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1837	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1838	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1845	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1846	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1847	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1848	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1849	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1850	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1851	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1852	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1853	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1854	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 24 (Couloir 3)								
1855	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1856	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1863	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1864	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1865	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1866	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1867	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1868	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1881	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1882	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1883	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1884	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1885	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1886	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1893	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1894	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1895	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1896	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1897	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1898	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1905	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1906	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1907	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 24 (Couloir 3)								
1908	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1909	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1910	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1911	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1912	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1913	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1914	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1915	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1916	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1923	C	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1924	C	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1925	C	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1926	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1927	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1928	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1941	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1942	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1943	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1944	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1945	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1946	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1947	C	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1948	C	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 24 (Couloir 3)								
1949	C	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1950	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1951	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1952	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2007	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2008	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2009	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2010	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2011	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2012	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2013	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2014	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2015	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2016	C	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2017	C	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2018	C	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2493	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2494	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2495	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2496	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2497	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2498	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2904	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 24 (Couloir 3)								
2905	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2906	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2907	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2908	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2909	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2910	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2911	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2912	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2913	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2914	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2915	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2916	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2917	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2918	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2919	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2920	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2921	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2982	A	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2983	A	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2984	A	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		27						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 25 (Couloir 4)								
1336	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1337	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1338	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1480	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1481	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1482	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1737	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1738	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1739	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1740	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1741	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1742	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1749	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1750	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1751	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1752	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1753	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1754	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1755	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 25 (Couloir 4)								
1756	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1757	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1758	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1759	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1760	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1773	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1774	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1775	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1776	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1777	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1778	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1779	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1780	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1781	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1782	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1783	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1784	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1797	C	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1798	C	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1799	C	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1800	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1801	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1802	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 25 (Couloir 4)								
1803	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1804	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1805	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1806	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1807	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1808	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1815	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1816	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1817	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1818	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1819	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1820	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1827	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1828	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1829	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1830	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1831	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1832	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2019	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2020	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2021	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2022	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2023	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 25 (Couloir 4)								
2024	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2025	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2026	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2027	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2028	C	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2029	C	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2030	C	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2031	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2032	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2033	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2034	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2035	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2036	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2037	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2038	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2039	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2040	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2041	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2042	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2043	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2044	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2045	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2046	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 25 (Couloir 4)								
2047	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2048	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2049	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2050	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2051	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2052	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2053	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2054	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2499	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2500	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2501	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2502	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2503	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2504	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2505	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2506	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2507	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2508	J	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2509	J	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2510	J	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2511	I	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2512	I	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2513	I	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 25 (Couloir 4)								
2517	K	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2518	K	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2519	K	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2520	L	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2521	L	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2522	L	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2523	M	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2524	M	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2525	M	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2793	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2794	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2795	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2796	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2797	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2798	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2985	C	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2986	C	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2987	C	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 28

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 3 (Salle 3)

147	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
-----	---	---	-------------	-------	------	------------	---	---------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 3 (Salle 3)								
148	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
149	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
156	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
157	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
158	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
165	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
166	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 3 (Salle 3)								
167	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
174	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
175	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
176	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
183	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe5	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
184	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
185	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 3 (Salle 3)								
186	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
187	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
188	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe5	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
189	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe5	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
190	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe5	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
191	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe5	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1216	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1217	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1218	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1219	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1220	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1221	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1222	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1223	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1224	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1225	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1226	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1227	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1228	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1229	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1230	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1360	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 3 (Salle 3)								
1361	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1362	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1432	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1433	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1434	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1623	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1624	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1625	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1626	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1627	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1628	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1683	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1684	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1685	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1686	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1687	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1688	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2412	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2413	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 3 (Salle 3)								
2414	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2544	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2545	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2546	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2547	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2548	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2549	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2550	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2551	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2552	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 33

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 4 (Salle 4)								
102	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
103	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
104	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
105	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
106	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
107	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
108	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 4 (Salle 4)								
109	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
110	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
111	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
112	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
113	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
114	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
115	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
116	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
117	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
118	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
119	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
120	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
121	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
122	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
123	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
124	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
125	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
126	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
127	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 4 (Salle 4)								
128	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
129	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
130	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
131	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
132	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe4	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe4	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
138	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
139	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe5	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
140	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe5	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe5	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe5	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe5	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 4 (Salle 4)								
1231	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1232	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1233	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1234	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1235	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1236	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1237	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1238	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1239	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1240	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1241	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1242	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1243	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1244	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1245	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1363	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1364	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1365	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1429	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1430	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 4 (Salle 4)								
1431	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1605	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1606	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1607	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1608	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1609	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1610	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1611	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1612	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1613	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1614	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1615	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1616	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2391	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2392	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2393	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2553	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2554	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2555	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2556	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2557	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2558	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 4 (Salle 4)								
2559	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2560	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2561	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2562	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2563	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2564	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2565	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2566	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2567	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2568	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2569	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2570	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2571	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2572	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2573	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 37

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 5 (Couloir 1)								
525	E	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
526	E	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
527	E	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
528	E	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 5 (Couloir 1)								
537	G	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
538	G	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
539	G	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
540	G	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
562	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
563	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
564	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
565	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
566	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
567	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
568	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
569	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
570	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
571	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
572	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
573	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
574	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
575	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
576	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 5 (Couloir 1)								
577	E	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1351	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1352	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1353	H	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1447	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1448	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1449	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1659	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1660	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1661	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1662	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1663	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1664	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1671	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1672	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1673	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1674	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1675	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1676	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 5 (Couloir 1)								
1689	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1690	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1691	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1692	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1693	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1694	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1701	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1702	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1703	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1704	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1705	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1706	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1713	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1714	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1715	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1716	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1717	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1718	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1719	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1720	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1721	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1722	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1723	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 5 (Couloir 1)								
1724	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1731	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1732	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1733	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1734	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1735	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1736	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1995	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1996	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1997	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1998	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1999	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2000	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2001	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2002	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2003	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2004	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2005	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2006	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2343	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2344	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2345	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2421	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 5 (Couloir 1)								
2422	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2423	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2763	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2764	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2765	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2766	G	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2767	G	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2768	G	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2769	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2770	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2771	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2772	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2773	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2774	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2775	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2776	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2777	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2778	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2779	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2780	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2781	H	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2782	H	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2783	H	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 5 (Couloir 1)								
2988	D	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2989	D	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2990	D	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 29								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 6 (Couloir 2)								
529	B	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
530	B	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
531	B	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
532	B	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1303	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1304	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1305	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1306	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1307	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1308	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1444	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1445	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 6 (Couloir 2)								
1446	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1513	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1514	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1515	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1516	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1517	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1518	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1525	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1526	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1527	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1528	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1529	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1530	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1537	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1538	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1539	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1540	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1541	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1542	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1549	C	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1550	C	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1551	C	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 6 (Couloir 2)								
1552	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1553	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1554	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1561	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1562	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1563	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1564	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1565	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1566	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1573	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1574	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1575	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1576	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1577	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1578	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1585	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1586	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1587	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1588	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1589	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1590	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1599	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1600	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 6 (Couloir 2)								
1601	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1602	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1603	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1604	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1617	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1618	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1619	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1620	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1621	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1622	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1629	A	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1630	A	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1631	A	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1632	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1633	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1634	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1635	C	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1636	C	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1637	C	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1638	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1639	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1640	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1647	C	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 6 (Couloir 2)								
1648	C	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1649	C	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1650	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1651	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1652	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1665	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1666	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1667	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1668	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1669	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1670	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1983	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1984	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1985	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1986	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1987	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1988	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1989	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1990	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1991	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1992	A	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1993	A	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1994	A	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 6 (Couloir 2)								
2364	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2365	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2366	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2394	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2395	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2396	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2397	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2398	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2399	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2400	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2401	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2402	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2712	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2713	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2714	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2715	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2716	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2717	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2718	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2719	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2720	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2991	A	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2992	A	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 6 (Couloir 2)								
2993	A	Poteau béton peint (Poteau)-Poteau1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 28								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 7 (Archives)								
578	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
579	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
580	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
581	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
582	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
583	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
584	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
585	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
586	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
587	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
588	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
589	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
590	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
591	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
592	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 7 (Archives)								
593	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
594	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
595	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
596	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
597	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
598	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
599	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
600	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
601	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
602	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
603	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
604	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
605	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
606	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
607	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
608	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
609	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1291	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1292	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 7 (Archives)								
1293	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1297	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1298	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1299	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1348	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1349	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1350	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1426	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1427	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1428	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1677	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1678	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1679	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1680	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1681	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1682	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2346	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2347	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2348	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 7 (Archives)								
2754	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2755	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2756	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2757	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2758	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2759	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2760	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2761	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2762	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 8 (Salle 5)								
3	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 8 (Salle 5)								
11	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
14	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	C	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
610	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
611	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
612	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
613	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
614	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
615	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
616	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
617	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
618	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 8 (Salle 5)								
619	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
620	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
621	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
622	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
623	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
624	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
625	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
626	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
627	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
628	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
629	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
630	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
631	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
632	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
633	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
634	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
635	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
636	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 8 (Salle 5)								
637	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
638	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
639	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
640	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
641	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
642	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
643	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
644	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
645	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
646	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
647	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
648	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
649	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
650	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
651	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
652	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
653	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
654	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 8 (Salle 5)								
655	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
656	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
657	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1276	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1277	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1278	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1279	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1280	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1281	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1282	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1283	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1284	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1285	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1286	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1287	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1288	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1289	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1290	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1342	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1343	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1344	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1345	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1346	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 8 (Salle 5)								
1347	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1423	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1424	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1425	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1641	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1642	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1643	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1644	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1645	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1646	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1653	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1654	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1655	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1656	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1657	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1658	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2349	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2350	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2351	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 8 (Salle 5)								
2745	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2746	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2747	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2748	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2749	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2750	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2751	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2752	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2753	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 33

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 85 (W.c 1)								
84	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
85	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
86	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
87	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
88	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
89	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
90	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
91	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 85 (W.c 1)								
92	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
93	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
94	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
95	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
96	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1312	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1313	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1314	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1315	F	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1316	F	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1317	F	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1333	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1435	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1436	Planc her bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 85 (W.c 1)								
1437	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1591	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1592	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1593	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1594	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1595	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1596	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1597	D	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2262	U	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2263	U	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2264	U	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2265	U	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2266	U	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2267	U	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2268	U	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2269	U	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2270	U	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2271	U	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2272	U	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2273	U	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2274	S	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2275	S	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 85 (W.c 1)								
2276	S	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2277	S	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2278	S	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2279	S	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2280	S	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2281	S	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2282	S	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2283	S	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2284	S	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2285	S	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2286	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2287	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2288	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2289	P	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2290	P	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2291	P	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2292	P	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2293	P	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2294	P	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2295	P	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2296	P	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2297	P	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2298	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 85 (W.c 1)								
2299	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2300	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2301	M	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2302	M	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2303	M	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2304	M	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2305	M	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2306	M	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2307	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2308	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2309	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2310	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2311	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2312	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2313	J	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2314	J	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2315	J	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2316	J	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2317	J	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2318	J	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2319	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2320	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2321	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 85 (W.c 1)								
2388	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2389	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2390	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2574	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2575	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2576	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2577	V	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2578	V	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2579	V	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2580	R	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2581	R	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2582	R	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2583	G	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2584	G	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2585	G	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2586	O	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2587	O	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2588	O	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2589	T	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2590	T	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2591	T	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2592	Q	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2593	Q	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 85 (W.c 1)								
2594	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2595	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2596	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2597	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2598	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2599	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2600	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2601	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2602	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2603	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2604	S	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2605	S	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2606	S	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2607	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2608	P	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2609	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2610	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2611	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2612	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2613	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2614	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2615	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2616	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 85 (W.c 1)								
2617	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2618	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2619	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2620	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2621	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2622	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2623	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2624	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2625	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2626	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2627	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2628	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2629	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2630	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2631	U	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2632	U	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2633	U	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2634	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2635	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2636	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		46						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 86 (W.c 2)								
39	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
40	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
41	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
48	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
49	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
50	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
51	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
57	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 86 (W.c 2)								
58	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
59	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
63	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
66	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
67	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
68	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
69	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
71	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
72	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
75	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
76	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 86 (W.c 2)								
77	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1322	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1323	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1324	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1325	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1326	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1327	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1329	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1330	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1331	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1332	H	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1438	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1439	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 86 (W.c 2)								
1440	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1579	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1580	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1581	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1582	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1583	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1584	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1598	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2190	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2191	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2192	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2193	L	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2194	L	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2195	L	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2196	L	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2197	L	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2198	L	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2199	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2200	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2201	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2202	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2203	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 86 (W.c 2)								
2204	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2205	J	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2206	J	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2207	J	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2208	J	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2209	J	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2210	J	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2211	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2212	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2213	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2214	R	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2215	R	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2216	R	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2217	R	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2218	R	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2219	R	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2220	R	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2221	R	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2222	R	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2223	R	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2224	R	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2225	R	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2226	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 86 (W.c 2)								
2227	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2228	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2229	J	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2230	J	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2231	J	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2232	J	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2233	J	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2234	J	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2235	J	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2236	J	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2237	J	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2238	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2239	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2240	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2241	J	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2242	J	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2243	J	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2244	J	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2245	J	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2246	J	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2247	J	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2248	J	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2249	J	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 86 (W.c 2)								
2250	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2251	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2252	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2253	J	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2254	J	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2255	J	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2256	J	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2257	J	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2258	J	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2259	J	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2260	J	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2261	J	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2367	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2368	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2369	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2370	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2371	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2372	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2637	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2638	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2639	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2640	G	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2641	G	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 86 (W.c 2)								
2642	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2643	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2644	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2645	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2646	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2647	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2648	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2649	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2650	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2651	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2652	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2653	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2654	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2655	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2656	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2657	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2658	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2659	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2660	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2661	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2662	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2663	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2664	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 86 (W.c 2)								
2665	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2666	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2667	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2668	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2669	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2670	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2671	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2672	O	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2673	P	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2674	P	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2675	P	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2676	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2677	Q	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2678	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2679	R	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2680	R	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2681	R	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2682	S	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2683	S	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2684	S	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2685	T	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2686	T	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2687	T	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 86 (W.c 2)								
2688	V	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2689	V	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2690	V	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2691	U	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2692	U	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2693	U	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2694	W	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2695	W	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2696	W	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2697	Y	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2698	Y	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2699	Y	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2700	X	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2701	X	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2702	X	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2703	Z	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2704	Z	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2705	Z	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2706	A1	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2707	A1	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2708	A1	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 65

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 87 (Cage escalier 1)								
21	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
22	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
23	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
27	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
30	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
31	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
32	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
36	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1252	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 87 (Cage escalier 1)								
1253	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1254	B	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1309	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1310	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1311	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1318	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1319	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1320	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1441	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1442	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1443	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1567	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1568	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1569	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1570	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1571	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1572	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2065	C	Escalier droit métal peint (Garde corps et main courante)-Ed1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,36 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 87 (Cage escalier 1)								
2066	C	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2067	C	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2068	C	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2069	C	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2070	C	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2071	C	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2072	C	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2073	C	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2074	C	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2373	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2374	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2375	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2376	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2377	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2378	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2379	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2380	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2381	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2382	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2383	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2384	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2385	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2386	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 87 (Cage escalier 1)								
2387	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2709	E	Mur plâtre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2710	E	Mur plâtre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2711	E	Mur plâtre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 19								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 88 (Cage escalier 2)								
553	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
554	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
555	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
556	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
557	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
558	B	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
559	B	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
560	B	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
561	B	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1300	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1301	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1302	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1366	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1367	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1368	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 88 (Cage escalier 2)								
1459	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1460	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1461	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1725	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1726	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1727	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1728	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1729	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1730	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2075	D	Escalier droit métal peint (Garde corps et main courante)-Ed1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,37 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2076	D	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2077	D	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2078	D	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2079	D	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2080	D	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2081	D	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2082	D	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2083	D	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 88 (Cage escalier 2)								
2084	D	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2331	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2332	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2333	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2334	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2335	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2336	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2337	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2338	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2339	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2340	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2341	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2342	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 89 (Dépôt 3)								
390	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
391	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
392	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
393	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 89 (Dépôt 3)								
394	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
395	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
396	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
397	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
398	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1408	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1409	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1410	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1510	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1511	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1512	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1977	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1978	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1979	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1980	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1981	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1982	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2322	C	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,21 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2323	C	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,17 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 89 (Dépôt 3)

2324	C	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2466	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2467	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2468	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2490	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2491	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2492	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2862	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2863	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2864	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2865	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2866	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2867	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 9 (Bureau 1)

658	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
659	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
660	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
661	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
662	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
663	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 9 (Bureau 1)								
664	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
665	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
666	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
667	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
668	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
669	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
670	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
671	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
672	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
673	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
674	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
675	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
676	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
677	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
678	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
679	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
680	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
681	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 9 (Bureau 1)								
682	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
683	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
684	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
685	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
686	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
687	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
688	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
689	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
690	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
691	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
692	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
693	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
694	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
695	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
696	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
697	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
698	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
699	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 9 (Bureau 1)								
700	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
701	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
702	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
703	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
704	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
705	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe3	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
706	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
707	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
708	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
709	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
710	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
711	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
712	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
713	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
714	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
715	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
716	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
717	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 9 (Bureau 1)								
718	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
719	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
720	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
721	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe4	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
722	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
723	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
724	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
725	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Volet)-Fe5	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
726	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
727	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
728	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
729	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
730	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
731	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
732	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
733	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
734	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
735	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe5	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
736	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe5	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 9 (Bureau 1)								
737	C	Fenêtre bois peint avec imposte (Imposte)-Fe5	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1261	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1262	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1263	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1264	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1265	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1266	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1267	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1268	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1269	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1270	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1271	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1272	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1273	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1274	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1275	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1339	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1340	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1341	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1420	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 9 (Bureau 1)								
1421	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1422	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1543	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1544	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1545	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1546	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1547	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1548	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1555	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1556	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1557	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1558	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1559	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1560	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2352	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2353	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2354	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2736	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2737	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2738	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 9 (Bureau 1)								
2739	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2740	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2741	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2742	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2743	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2744	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 33

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 90 (Sanitaires 1)								
417	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
418	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
419	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
420	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
421	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
424	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
425	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
426	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
427	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 90 (Sanitaires 1)								
428	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
429	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
430	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
431	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
432	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
433	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
434	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
435	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
436	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
437	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
438	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
439	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
440	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
441	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
442	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
443	B	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1335	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1507	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 90 (Sanitaires 1)								
1508	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1509	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2085	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2086	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2087	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2088	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2089	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2090	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2091	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2092	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2093	D	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2094	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2095	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2096	D	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2097	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2098	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 90 (Sanitaires 1)								
2099	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2100	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2101	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2102	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2103	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2104	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2105	N	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2106	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2107	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2108	N	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2109	F	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2110	F	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2111	F	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2112	F	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2113	F	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2114	F	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2115	F	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2116	F	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2117	F	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 90 (Sanitaires 1)								
2118	F	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2119	F	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2120	F	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2121	F	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2122	F	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2123	F	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2124	F	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2125	F	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2126	F	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2127	F	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2128	F	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2129	F	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2130	F	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2131	F	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2132	F	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2133	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2134	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 90 (Sanitaires 1)								
2135	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2136	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2137	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2138	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2139	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2140	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2141	E	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2142	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2143	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2144	E	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2145	I	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2146	I	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2147	I	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2148	I	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2149	I	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2150	I	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2151	I	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2152	I	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2153	I	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 90 (Sanitaires 1)								
2154	I	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2155	I	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2156	I	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2157	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2158	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2159	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2160	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2161	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2162	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2163	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2164	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2165	H	Porte bois peint (dormant métal) (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2166	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2167	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2168	H	Porte bois peint (dormant métal) (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2169	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2170	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2171	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 90 (Sanitaires 1)								
2172	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2173	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2174	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2175	F	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,11 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2176	F	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,2 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2177	F	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,3 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2178	G	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,21 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2179	G	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,28 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2180	G	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,21 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2181	B	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,24 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2182	B	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,18 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2183	B	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,23 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2184	E	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,24 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2185	E	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,21 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2186	E	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,24 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2481	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2482	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2483	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2484	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2485	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2486	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2487	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2488	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 90 (Sanitaires 1)								
2489	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2868	L	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2869	L	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2870	L	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2871	K	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2872	K	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2873	K	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2874	G	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2875	G	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2876	G	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2877	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2878	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2879	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2880	F	Mur plâtre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2881	F	Mur plâtre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2882	F	Mur plâtre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2883	M	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2884	M	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2885	M	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2886	N	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2887	N	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2888	N	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2889	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 90 (Sanitaires 1)								
2890	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2891	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2892	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2893	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2894	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2895	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2896	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2897	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2898	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2899	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2900	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2901	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2902	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2903	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 63

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 91 (Cage escalier 3)								
399	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
400	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
401	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
402	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 91 (Cage escalier 3)								
403	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
404	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
405	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
406	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
407	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
408	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
409	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
410	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
411	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
412	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Cadre bois intérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
413	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
414	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
415	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Imposte)-Fe2	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
416	A	Fenêtre métal brut avec imposte (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1147	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1148	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1149	A	Radiateur métal peint (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1411	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1412	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1413	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 91 (Cage escalier 3)								
1504	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1505	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1506	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1935	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1936	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1937	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1938	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1939	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1940	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2055	D	Escalier droit métal peint (Garde corps et main courante)-Ed1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,36 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2056	D	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2057	D	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2058	D	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2059	D	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2060	D	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2061	D	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2062	D	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2063	D	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2064	D	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 91 (Cage escalier 3)								
2187	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2188	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2189	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2469	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2470	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2471	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2472	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2473	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2474	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2475	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2476	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2477	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2478	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2479	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2480	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous sol - Vol 104 (Cage escalier 10)								
9120	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9121	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9122	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9123	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous sol - Vol 104 (Cage escalier 10)								
9124	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9125	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9126	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9127	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9128	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9129	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9130	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9131	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9132	D	Escalier droit métal peint (Garde corps et main courante)-Ed1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,31 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9133	D	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9134	D	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9135	D	Escalier droit métal peint (Marche)-Ed1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9136	D	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9137	D	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9138	D	Escalier droit métal peint (Contre marche)-Ed1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9139	D	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9140	D	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9141	D	Escalier droit métal peint (Limon)-Ed1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9180	C	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,17 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9181	C	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,26 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9182	C	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,27 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9230	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous sol - Vol 104 (Cage escalier 10)								
9231	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9239	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9240	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9241	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9242	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9243	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9244	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9245	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9246	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9247	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous sol - Vol 105 (Couloir 13)								
9114	D	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9115	D	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9116	D	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9117	A	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9118	A	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,21 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous sol - Vol 105 (Couloir 13)								
9119	A	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,23 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9142	B	Canalisation pvc (Canalisation)-Ca1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9143	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9144	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9145	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9146	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9147	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9148	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9149	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9150	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9151	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9152	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9153	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9154	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9156	D	Conduit métal peint (Conduit)-Co2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9157	D	Conduit métal peint (Conduit)-Co2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,3 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9158	D	Conduit métal peint (Conduit)-Co2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,27 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9159	D	Canalisation métal brut (Canalisation)-Ca1	Bas Gauche	Métal	Brut	0,18 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9160	D	Canalisation métal brut (Canalisation)-Ca1	Bas Centre	Métal	Brut	0,18 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9161	D	Canalisation métal brut (Canalisation)-Ca1	Centre Centre	Métal	Brut	0,13 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9162	B	Canalisation métal brut (Canalisation)-Ca1	Centre Droite	Métal	Brut	0,19 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9163	B	Canalisation métal brut (Canalisation)-Ca1	Centre Droite	Métal	Brut	0,26 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9164	B	Canalisation métal brut (Canalisation)-Ca1	Centre Gauche	Métal	Brut	0,14 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous sol - Vol 105 (Couloir 13)								
9199	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9200	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9201	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9202	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9238	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous sol - Vol 106 (Vide sanitaire 1)								
9174	A	Canalisation métal brut (Canalisation)-Ca1	Centre Gauche	Métal	Brut	0,16 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9175	A	Canalisation métal brut (Canalisation)-Ca1	Centre Centre	Métal	Brut	0,14 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9176	A	Canalisation métal brut (Canalisation)-Ca1	Centre Gauche	Métal	Brut	0,11 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9177	A	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9178	A	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,19 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9179	A	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,22 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9203	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9204	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9205	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9206	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9237	Plancher bas	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous sol - Vol 107 (Vide sanitaire 2)								
9171	E	Canalisation métal brut (Canalisation)-Ca1	Bas Gauche	Métal	Brut	0,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9172	E	Canalisation métal brut (Canalisation)-Ca1	Centre Centre	Métal	Brut	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9173	E	Canalisation métal brut (Canalisation)-Ca1	Bas Centre	Métal	Brut	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9219	F	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9220	E	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9221	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9222	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9223	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9224	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9236	Plancher bas	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous sol - Vol 108 (Vide sanitaire 3)								
9168	C	Canalisation métal brut (Canalisation)-Ca1	Centre Droite	Métal	Brut	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9169	C	Canalisation métal brut (Canalisation)-Ca1	Haut Gauche	Métal	Brut	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9170	C	Canalisation métal brut (Canalisation)-Ca1	Haut Centre	Métal	Brut	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9186	C	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9187	C	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9188	C	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,14 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9215	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Sous sol - Vol 108 (Vide sanitaire 3)

9216	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9217	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9218	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9234	Plancher bas	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Sous sol - Vol 109 (Vide sanitaire 4)

9183	A	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9184	A	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9185	A	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9211	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9212	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9213	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9214	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9235	Plancher bas	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Sous sol - Vol 110 (Chaufferie)

9155	D	Canalisation pvc (Canalisation)-Ca1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
------	---	-------------------------------------	-------------	-----	------	------------	---	---------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous sol - Vol 110 (Chaufferie)								
9207	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9208	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9209	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9210	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous sol - Vol 111 (Vide sanitaire 5)								
9192	D	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9193	D	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9194	D	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,13 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
9225	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9226	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9227	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9228	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9229	D	Mur béton brut-Mur2	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9232	Plancher bas	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous sol - Vol 112 (Vide sanitaire 6)								
9165	D	Canalisation métal brut (Canalisation)-Ca1	Bas Gauche	Métal	Brut	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous sol - Vol 112 (Vide sanitaire 6)								
9166	D	Canalisation métal brut (Canalisation)-Ca1	Bas Centre	Métal	Brut	0,14 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9167	D	Canalisation métal brut (Canalisation)-Ca1	Centre Gauche	Métal	Brut	0,16 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9189	D	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,19 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9190	D	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,23 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9191	D	Conduit métal peint (Conduit)-Co1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,18 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9195	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9196	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9197	E	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9198	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9233	Plancher bas	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Toiture - Vol 114 (Toiture)								
9248	F	Couverture zinc (Couverture)-Co1	Bas Gauche	Métal	Brut	0,06 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
9249	F	Couverture zinc (Couverture)-Co1	Haut Droite	Métal	Brut	0,05 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
9250	F	Couverture zinc (Couverture)-Co1	Centre Droite	Métal	Brut	0,04 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement




Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER287519

Légende

	<p>Zoom 1</p>
---	---------------



BAT

DOC

RDC	NIV
------------	------------

--	--


AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	

BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEUX
63000 CLERMONT-FERRAND

Désignation






Bâtiment Informatique




Date intervention

18/04/2023

Techniciens intervenant

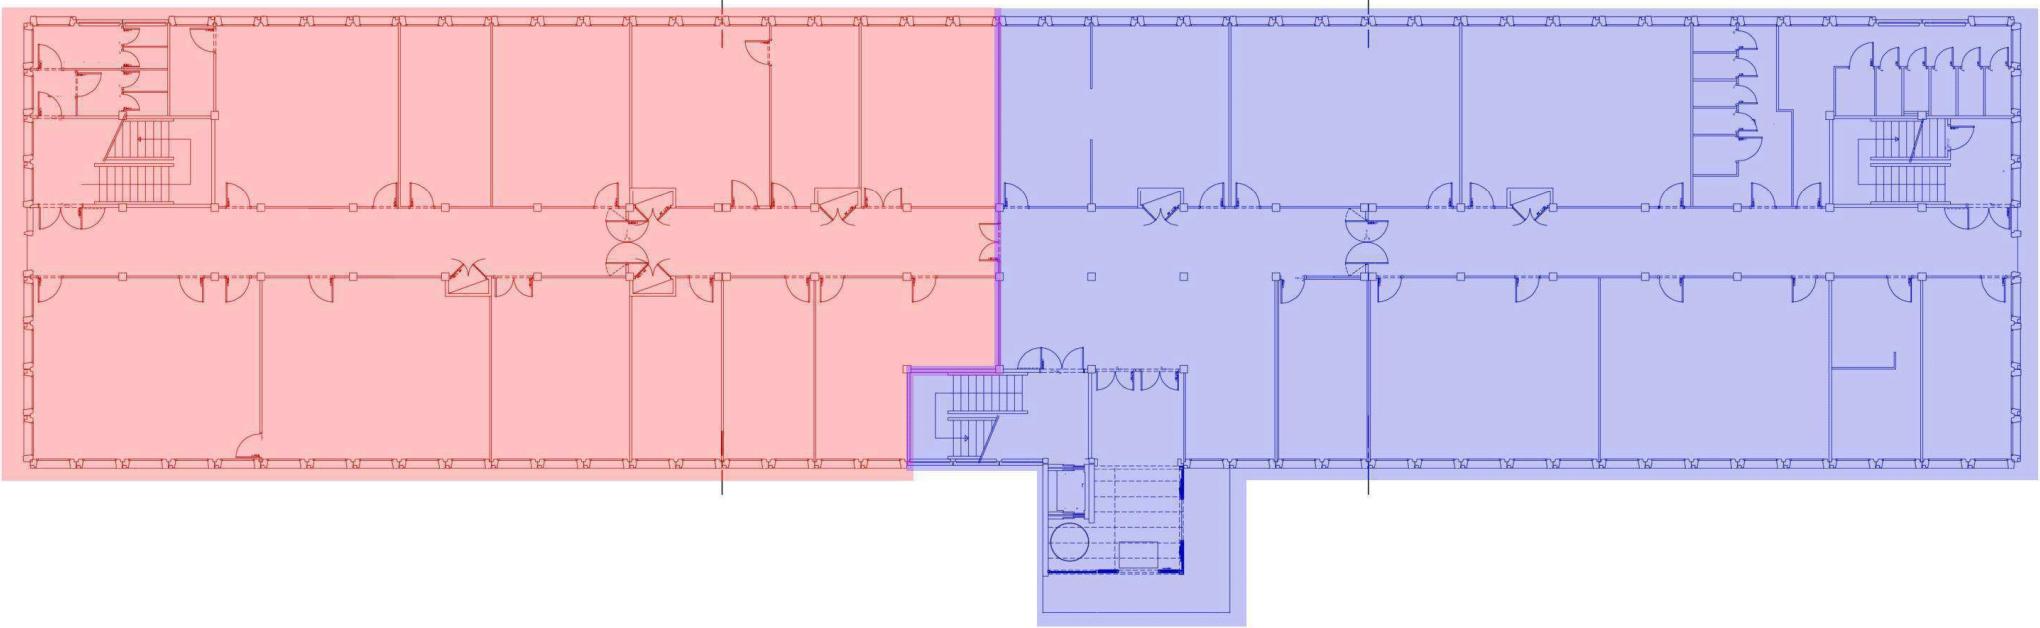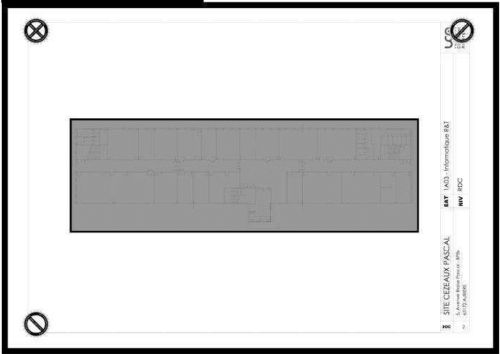
CHASTRETTE THOMAS

RDC - ZOOM 1 - COTATION VOLUME				Référence: 002ER287519
<div></div> <div><p>Plan de situation</p></div>				Légende
				<div>Zoom 1.1</div>
				<div>Zoom 1.2</div>
<div><p>AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS</p></div>	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEAUX 63000 CLERMONT-FERRAND	Bâtiment Informatique	18/04/2023	CHASTRETTE THOMAS

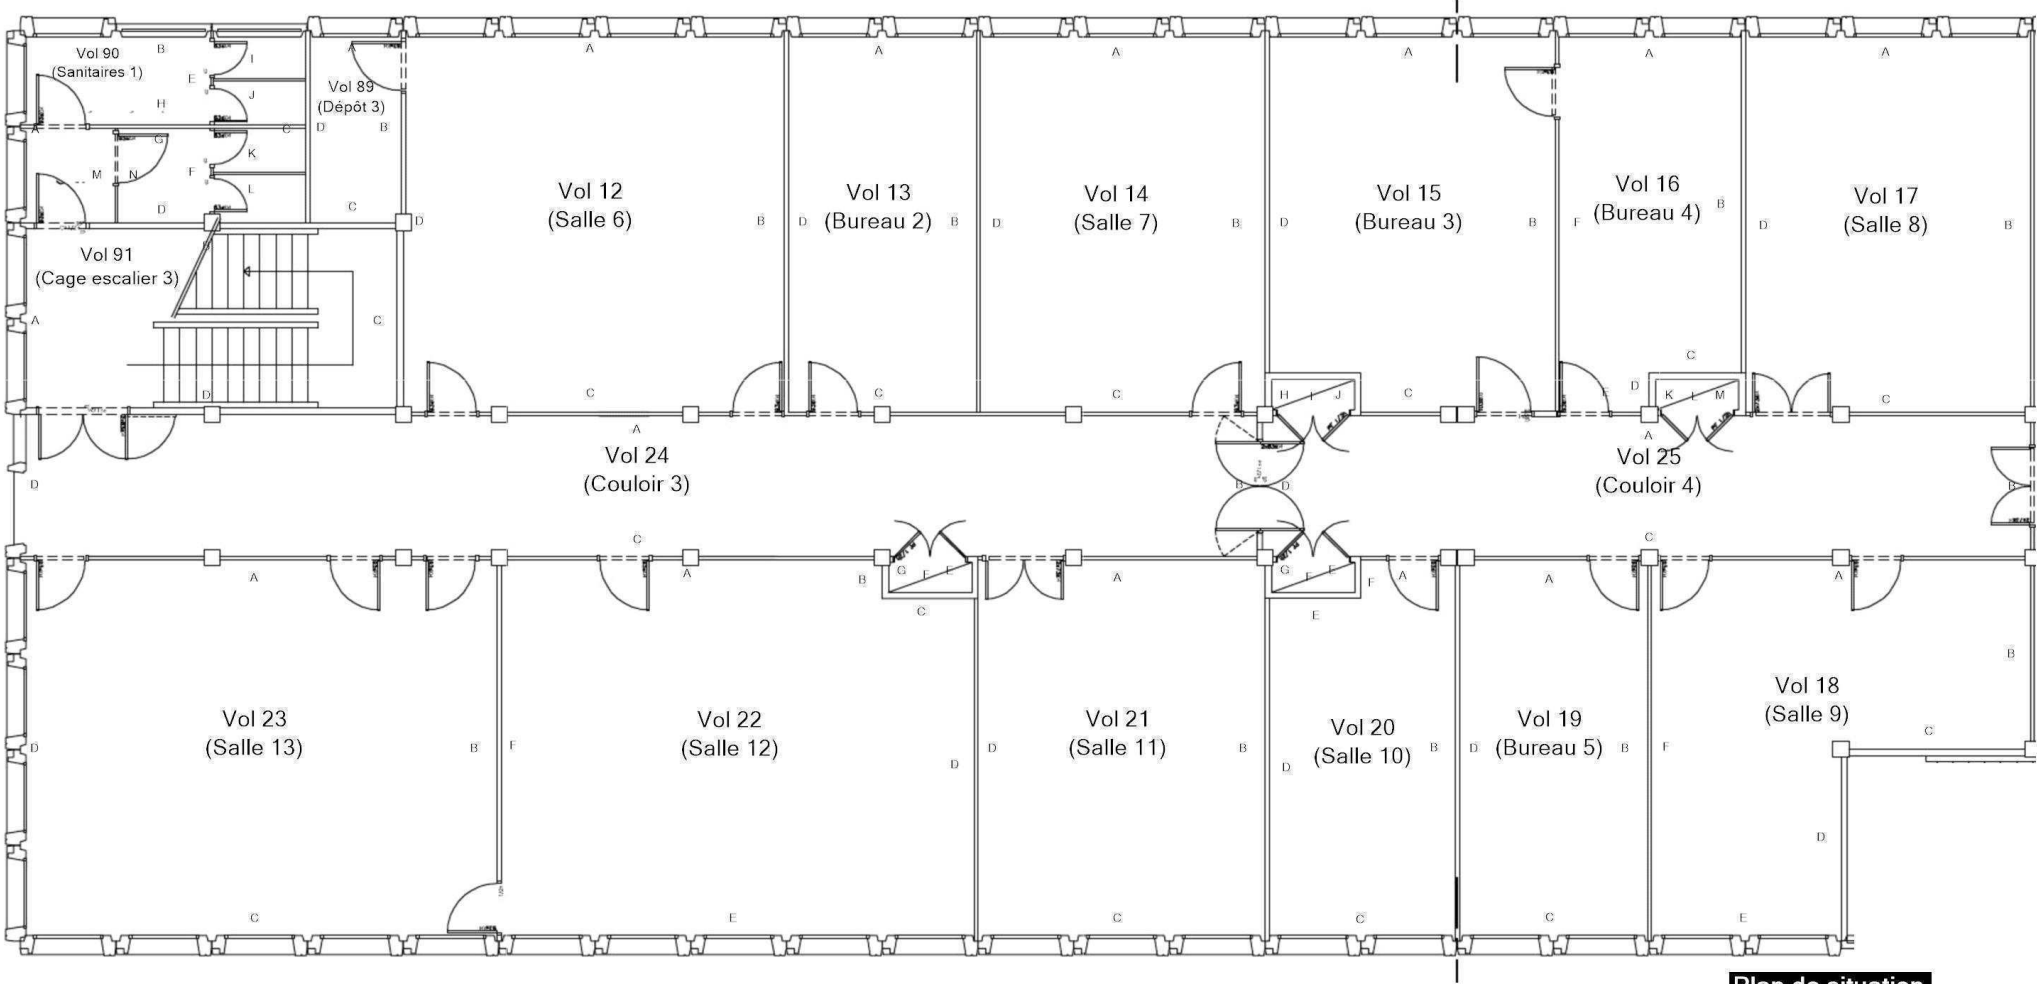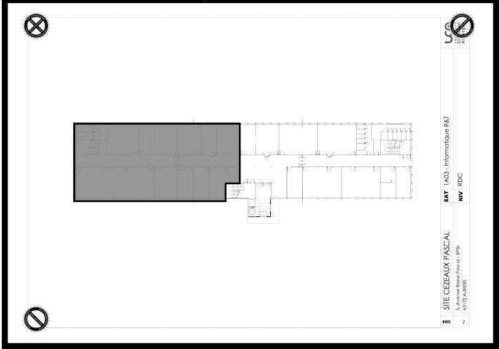
RDC - ZOOM 1.1 - COTATION VOLUME				Référence: 002ER287519
				Légende
<div></div> <div>Plan de situation </div>				
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEAUX 63000 CLERMONT-FERRAND	Bâtiment Informatique	18/04/2023	CHASTRETTE THOMAS

Légende

Volume et élément contenant du plomb

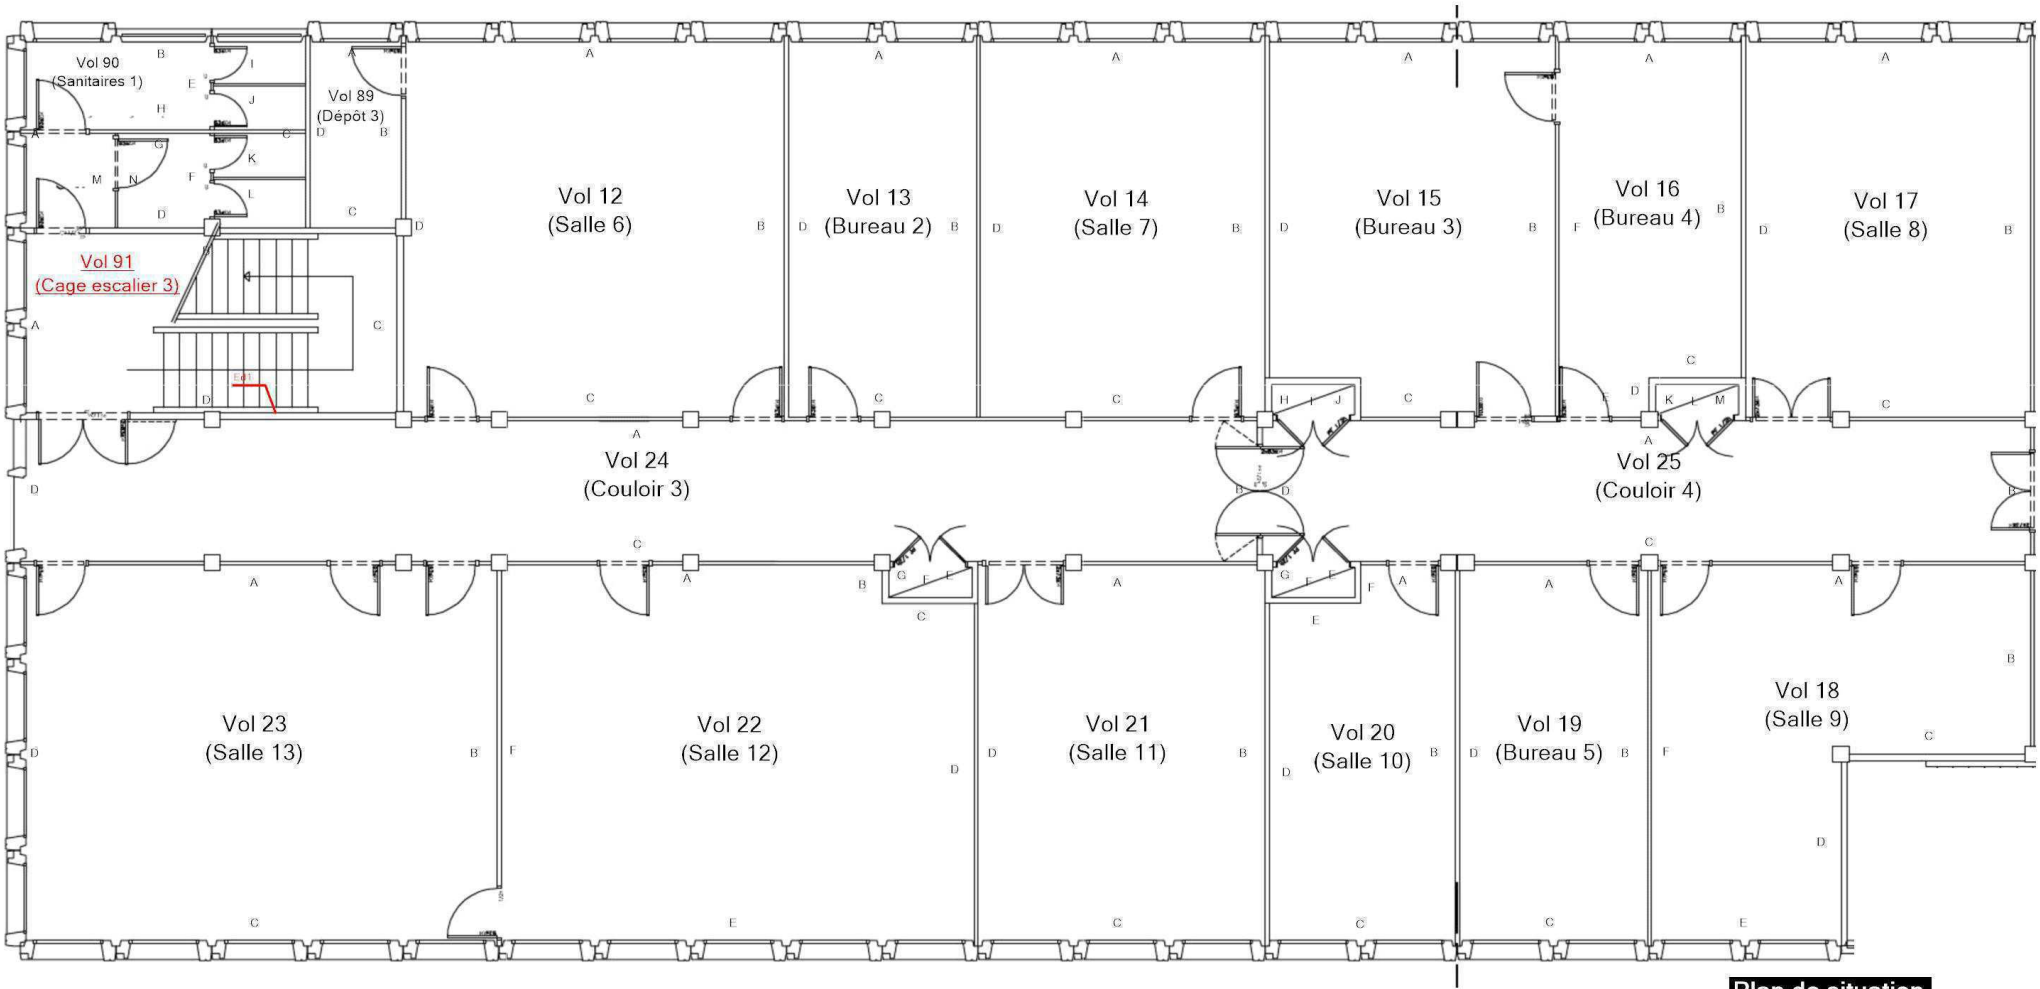

Plan de situation

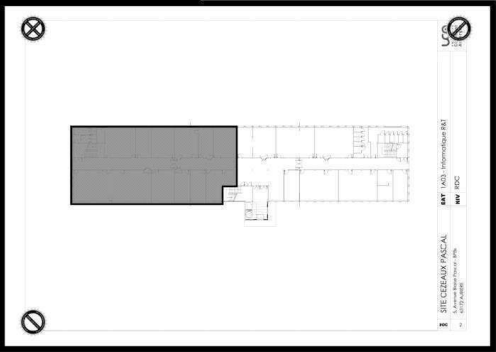


RDC - ZOOM 1.1 - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002ER287519




Légende

Volume et élément contenant du plomb

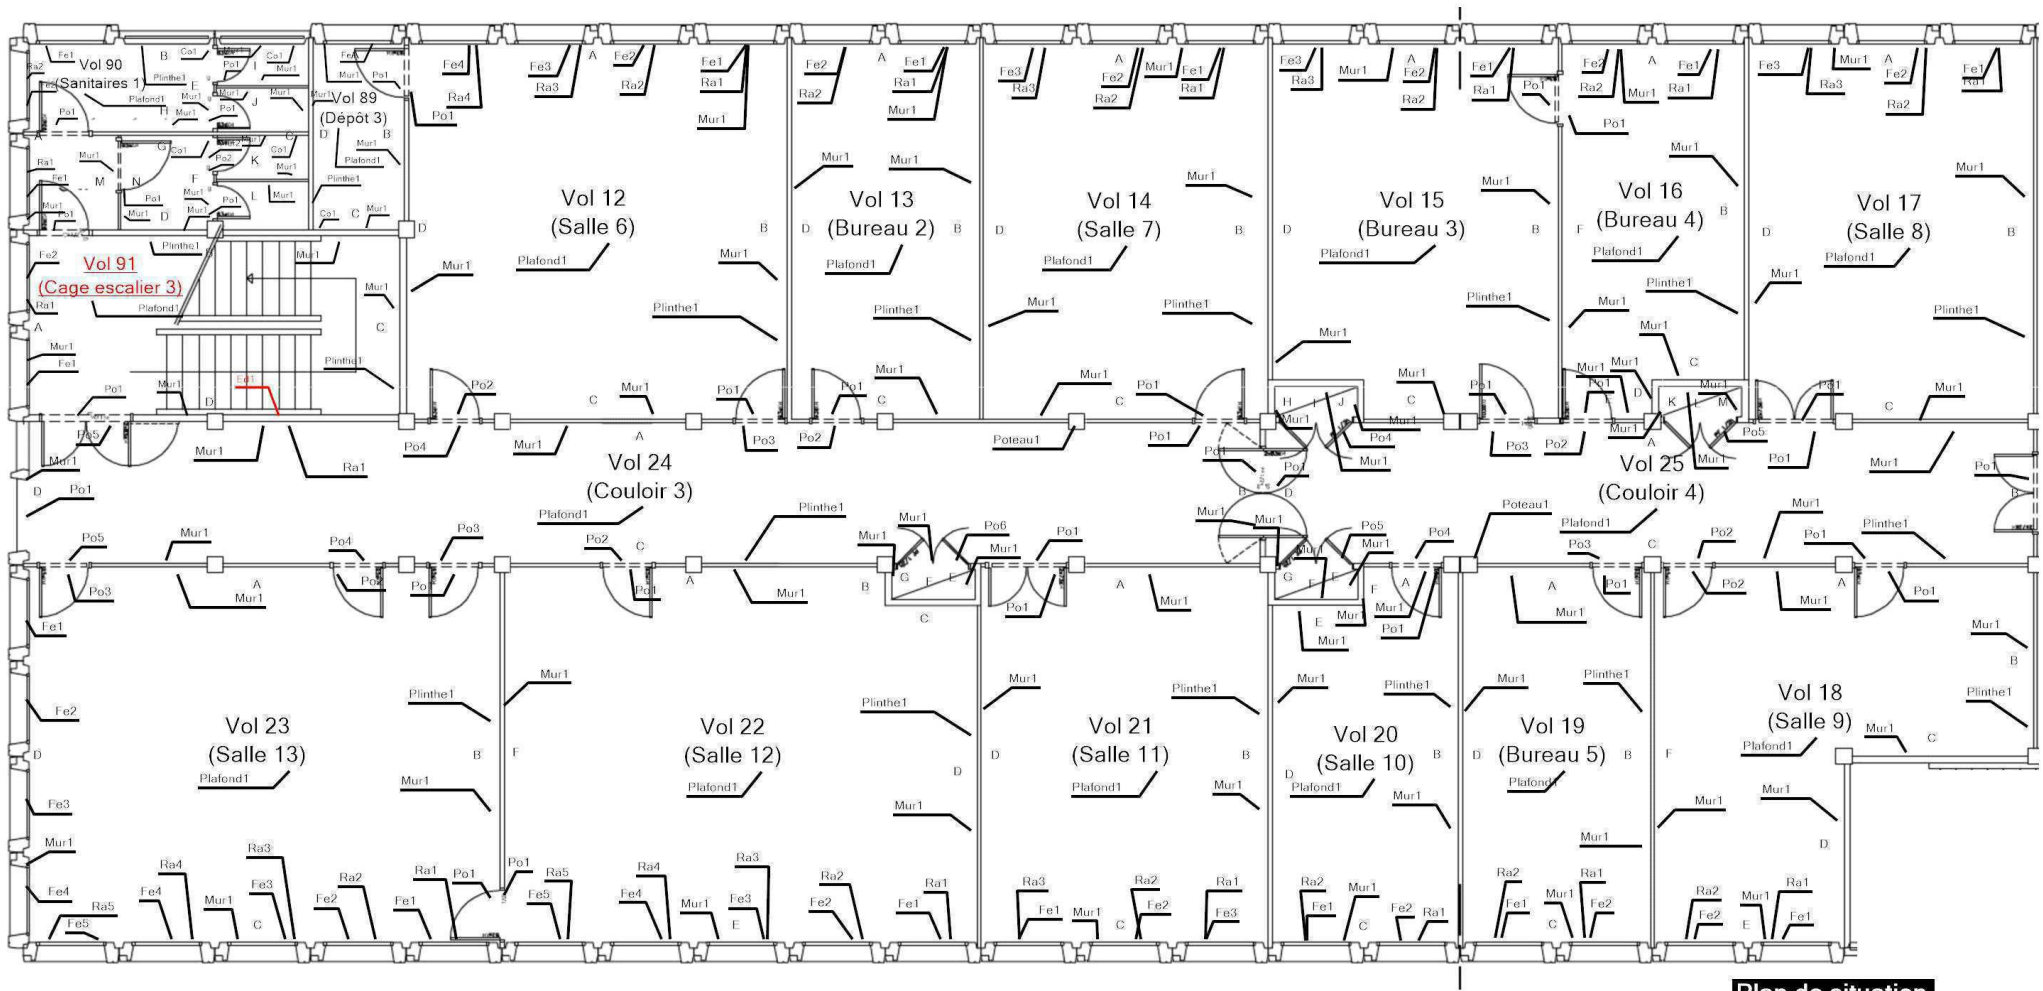


Plan de situation

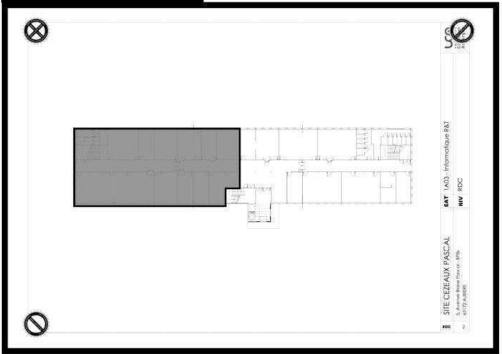

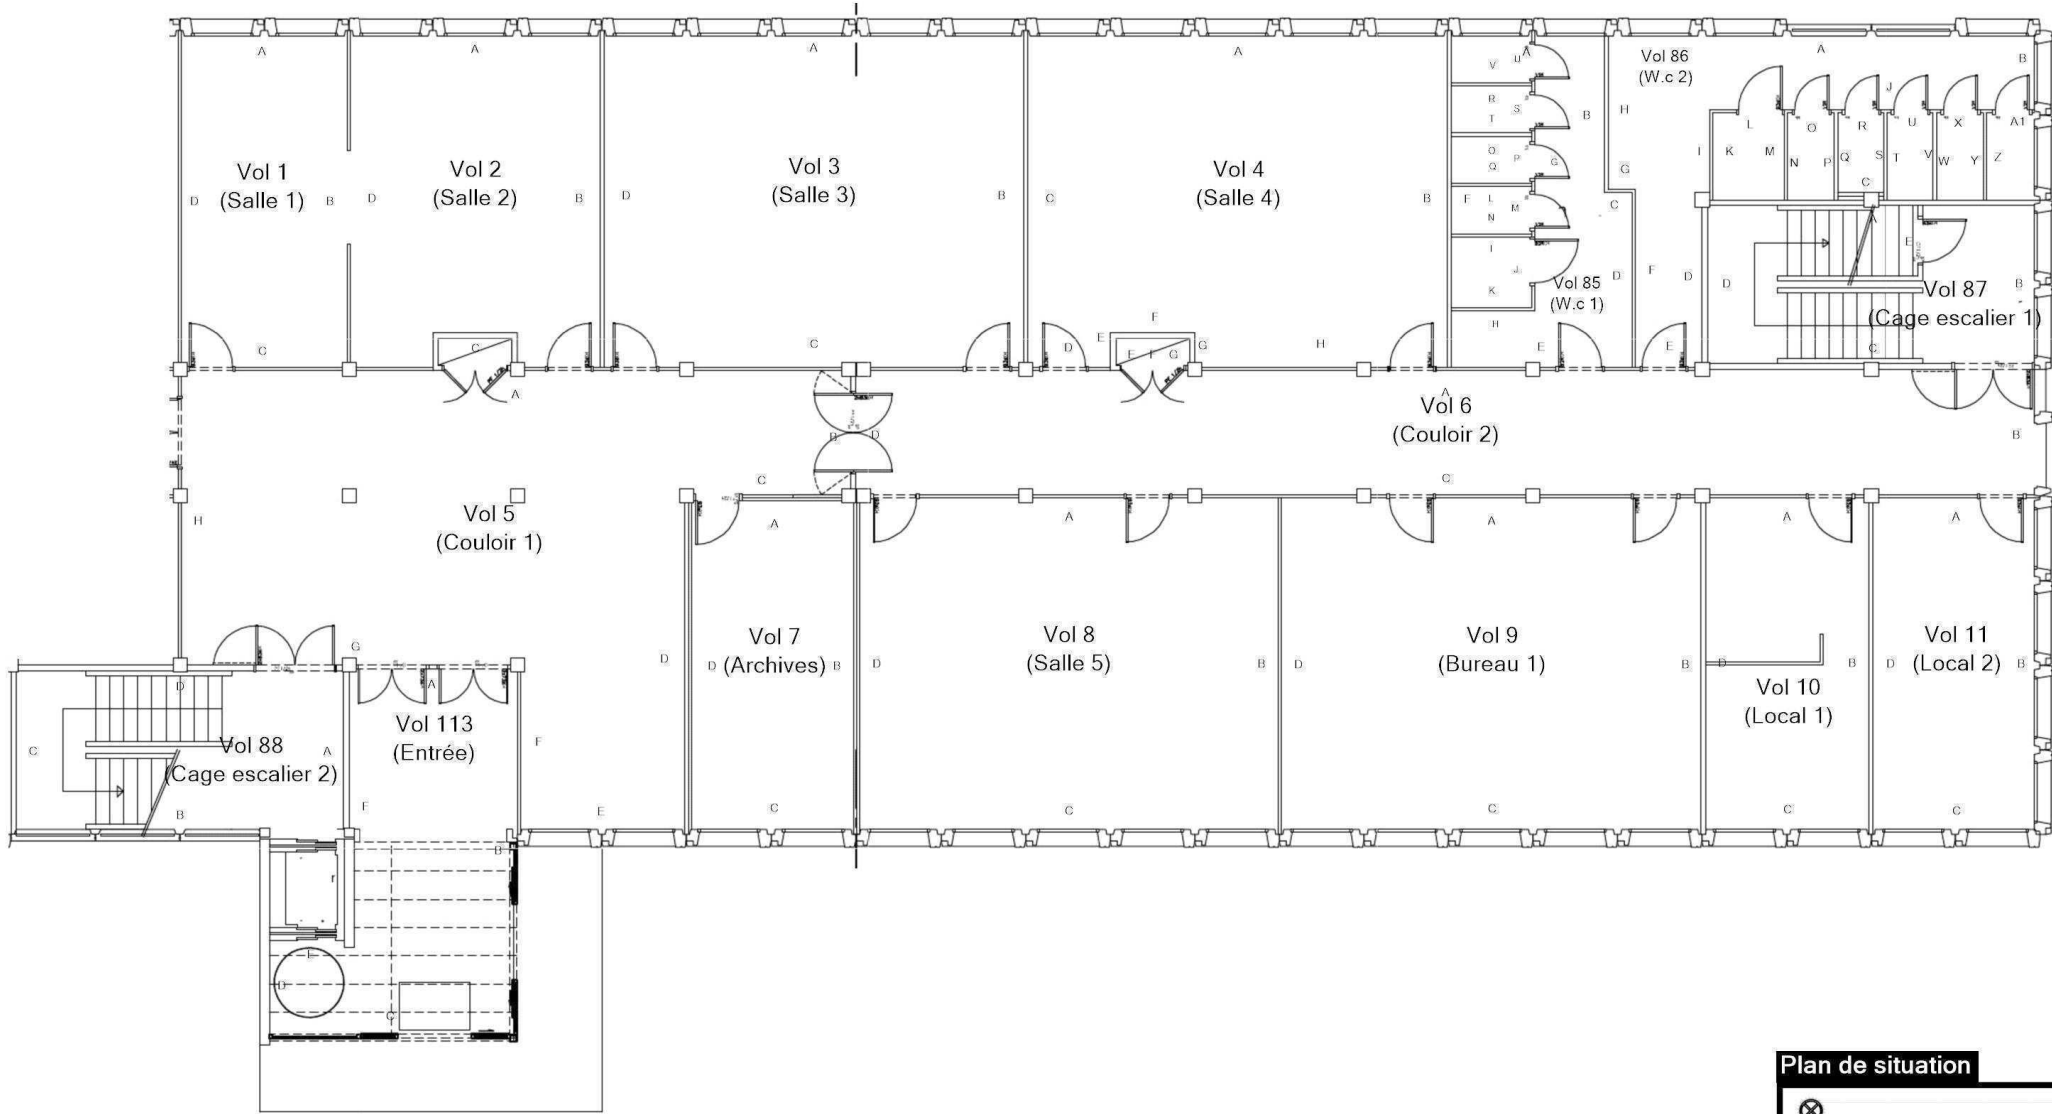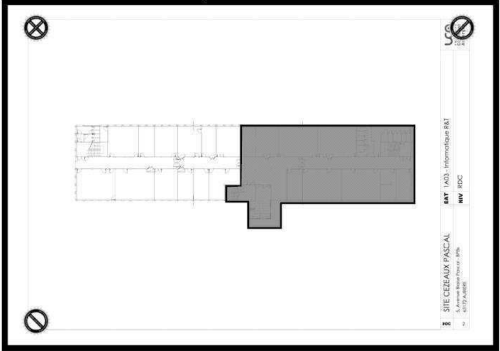
RDC - ZOOM 1.2 - COTATION VOLUME				Référence: 002ER287519
				Légende
<div></div> <div><p>Plan de situation</p></div>				
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEAUX 63000 CLERMONT-FERRAND	Bâtiment Informatique	18/04/2023	CHASTRETTE THOMAS

Légende

Volume et élément contenant du plomb

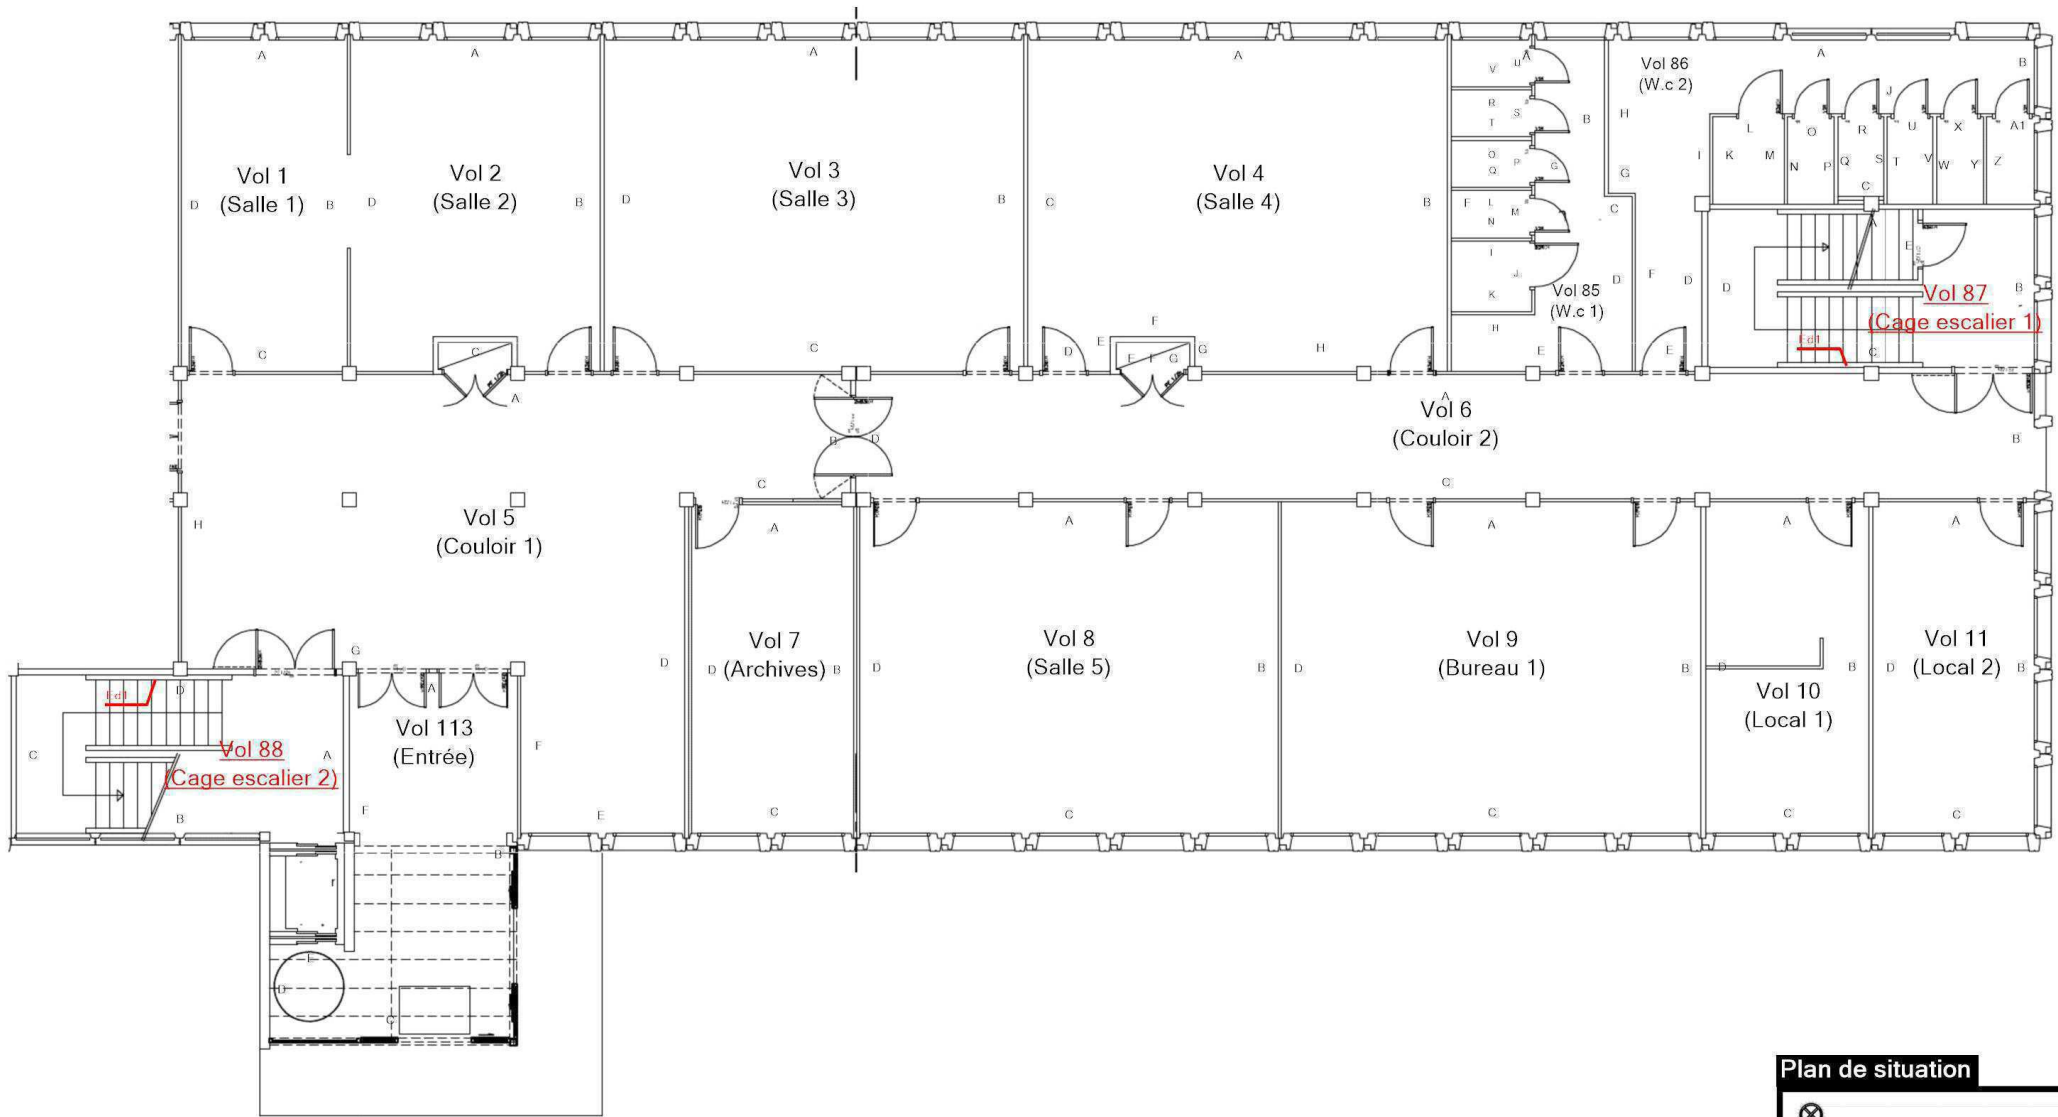


Plan de situation

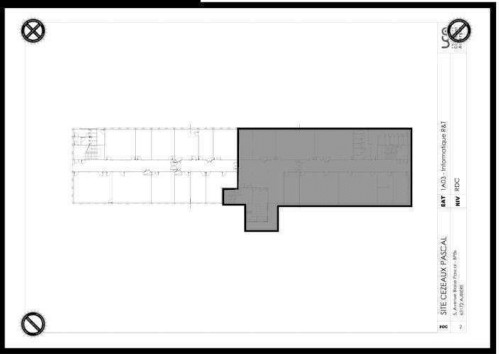


Légende

Volume et élément contenant du plomb

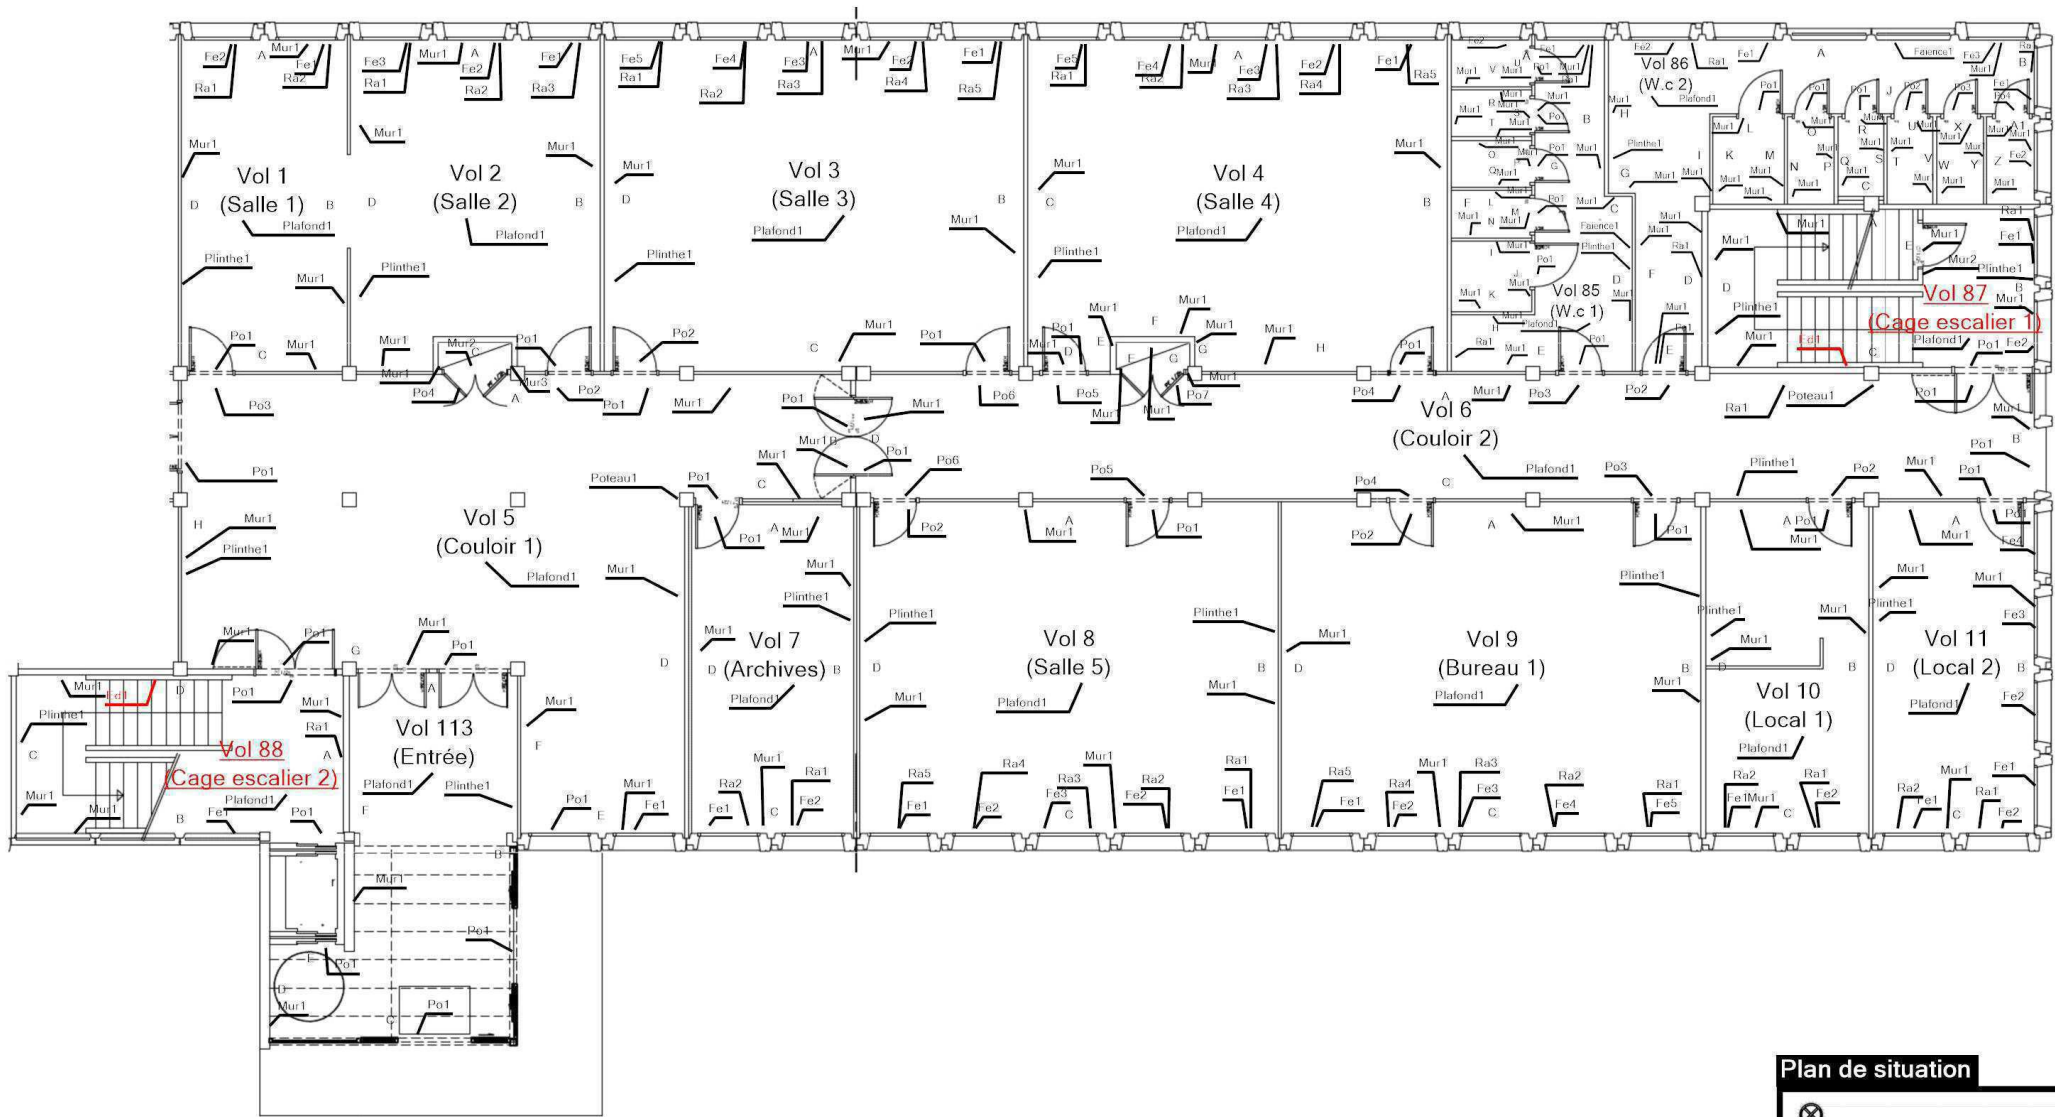


Plan de situation

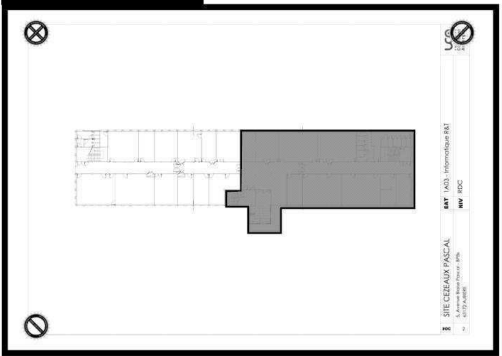


R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER287519

Légende

	<p>Zoom 1</p>
---	---------------

	Zoom 2
---	--------



BAT	1
------------	---

DOC

1	NIV
---	-----

3

DOC



Adresse du bien
BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEAUX 63000 CLERMONT-FERRAND

Désignation
Bâtiment Informatique

Date intervention
18/04/2023




Techniciens intervenant
CHASTRETTE THOMAS

BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEUX
63000 CLERMONT-FERRAND

Bâtiment Informatique


18/04/2023

CHASTRETTE THOMAS

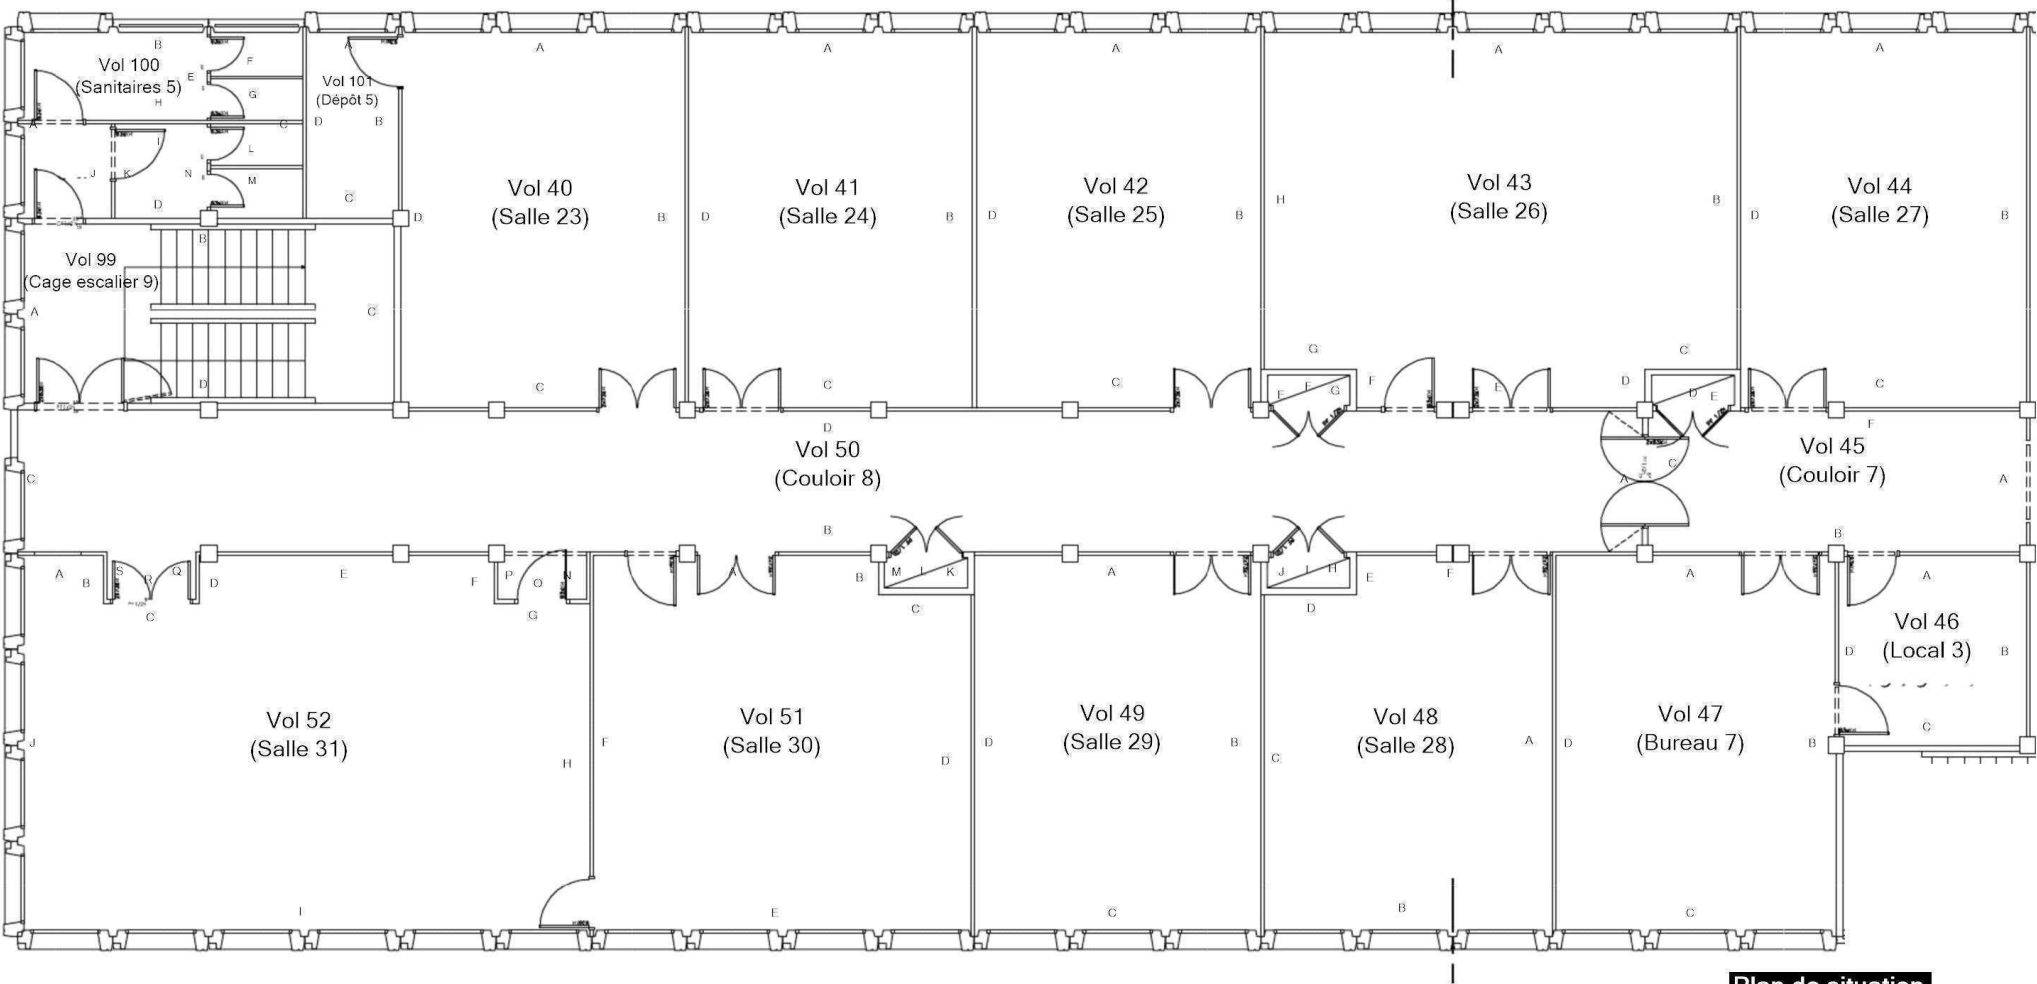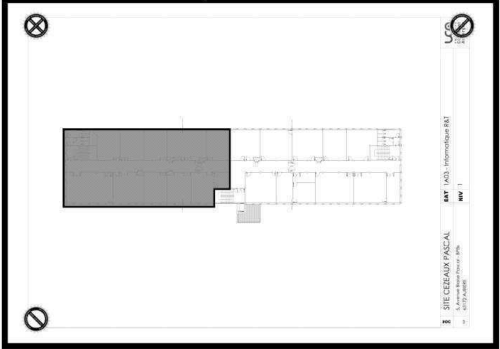
R+1 - ZOOM 1 - COTATION VOLUME				Référence: 002ER287519
				Légende
<div><p>Vol 100 (Sanitaires 5)</p><p>Vol 101 (Dépôt 5)</p><p>Vol 99 (Cage escalier 9)</p><p>Vol 40 (Salle 23)</p><p>Vol 41 (Salle 24)</p><p>Vol 42 (Salle 25)</p><p>Vol 43 (Salle 26)</p><p>Vol 44 (Salle 27)</p><p>Vol 50 (Couloir 8)</p><p>Vol 45 (Couloir 7)</p><p>Vol 52 (Salle 31)</p><p>Vol 51 (Salle 30)</p><p>Vol 49 (Salle 29)</p><p>Vol 48 (Salle 28)</p><p>Vol 47 (Bureau 7)</p><p>Vol 46 (Local 3)</p></div>				
<div><p>Plan de situation</p></div>				
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEAUX 63000 CLERMONT-FERRAND	Bâtiment Informatique	18/04/2023	CHASTRETTE THOMAS

Légende

Volume et élément contenant du plomb

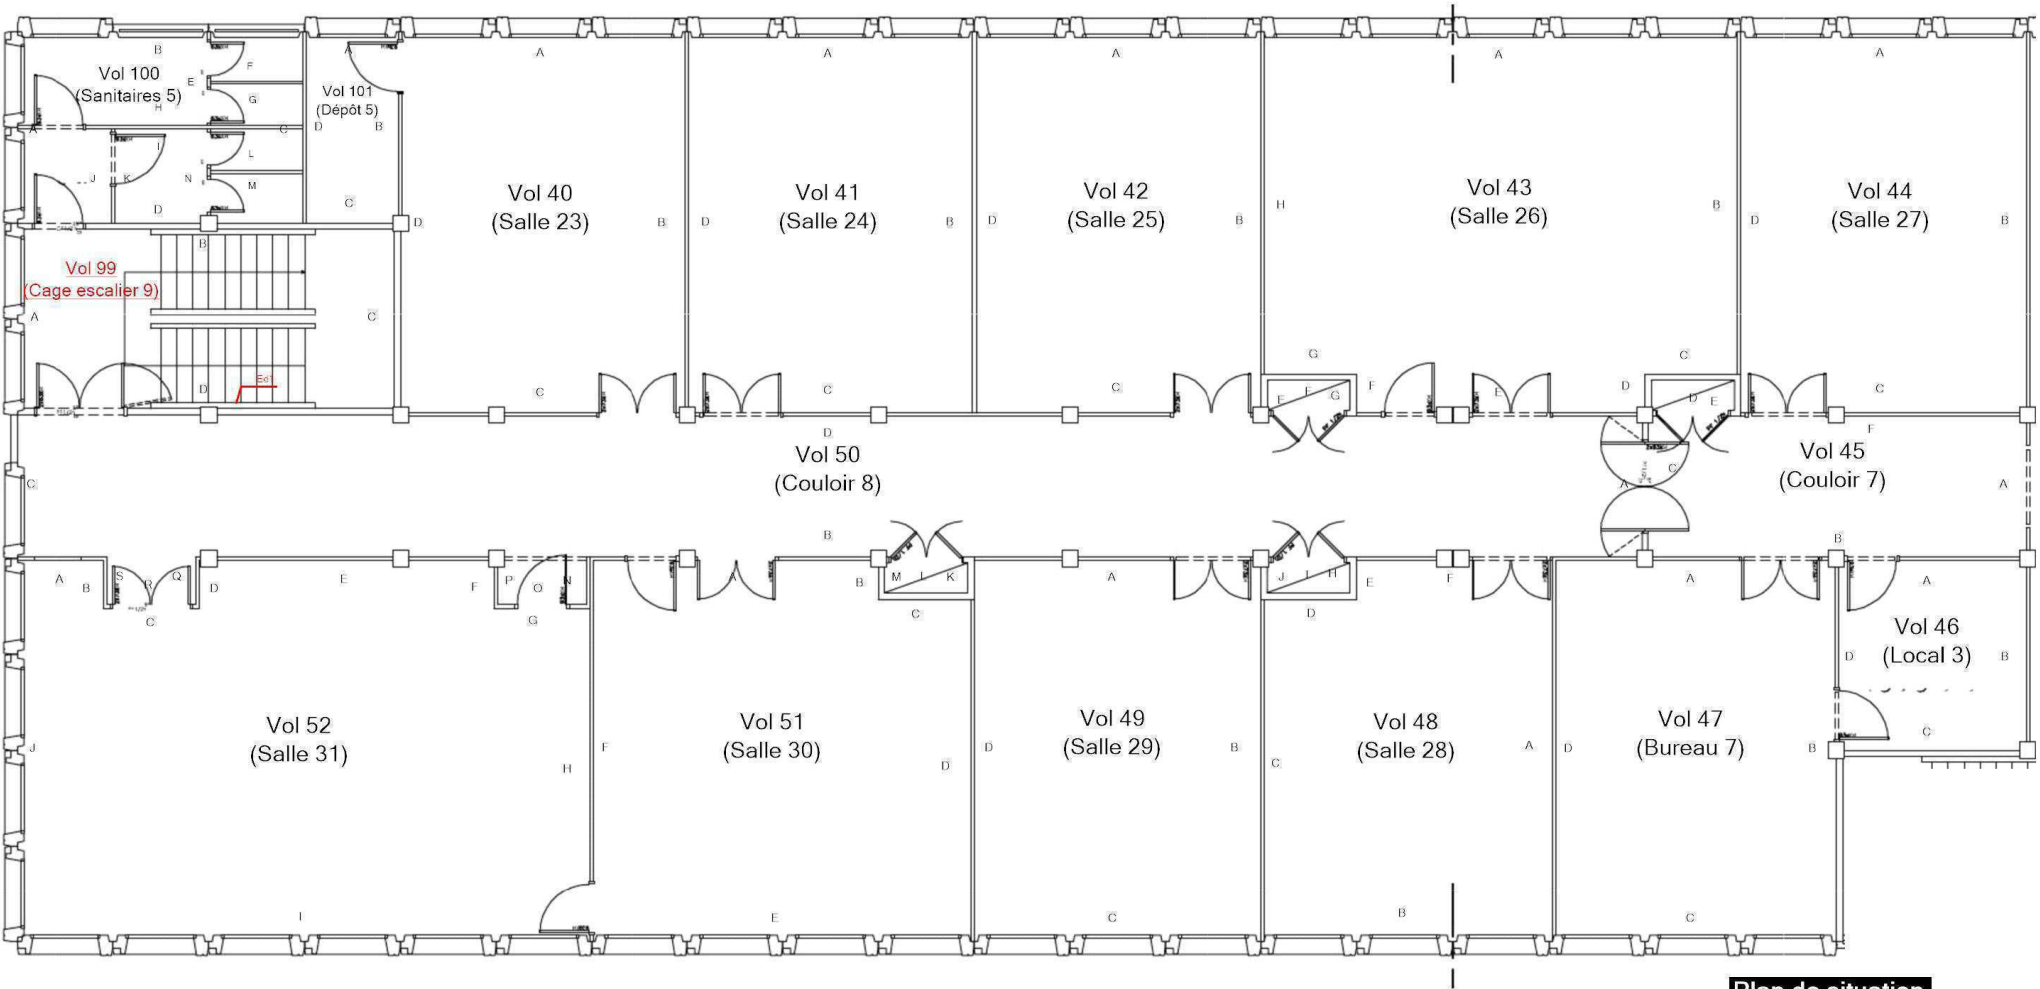

Plan de situation

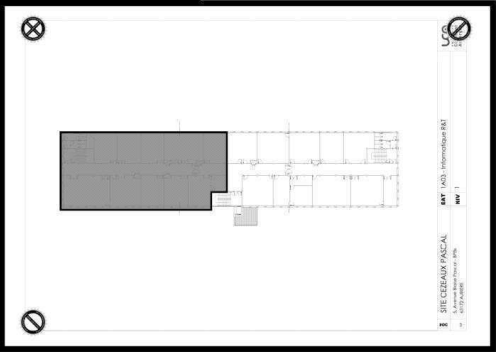


R+1 - ZOOM 1 - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002ER287519




Légende

Volume et élément contenant du plomb

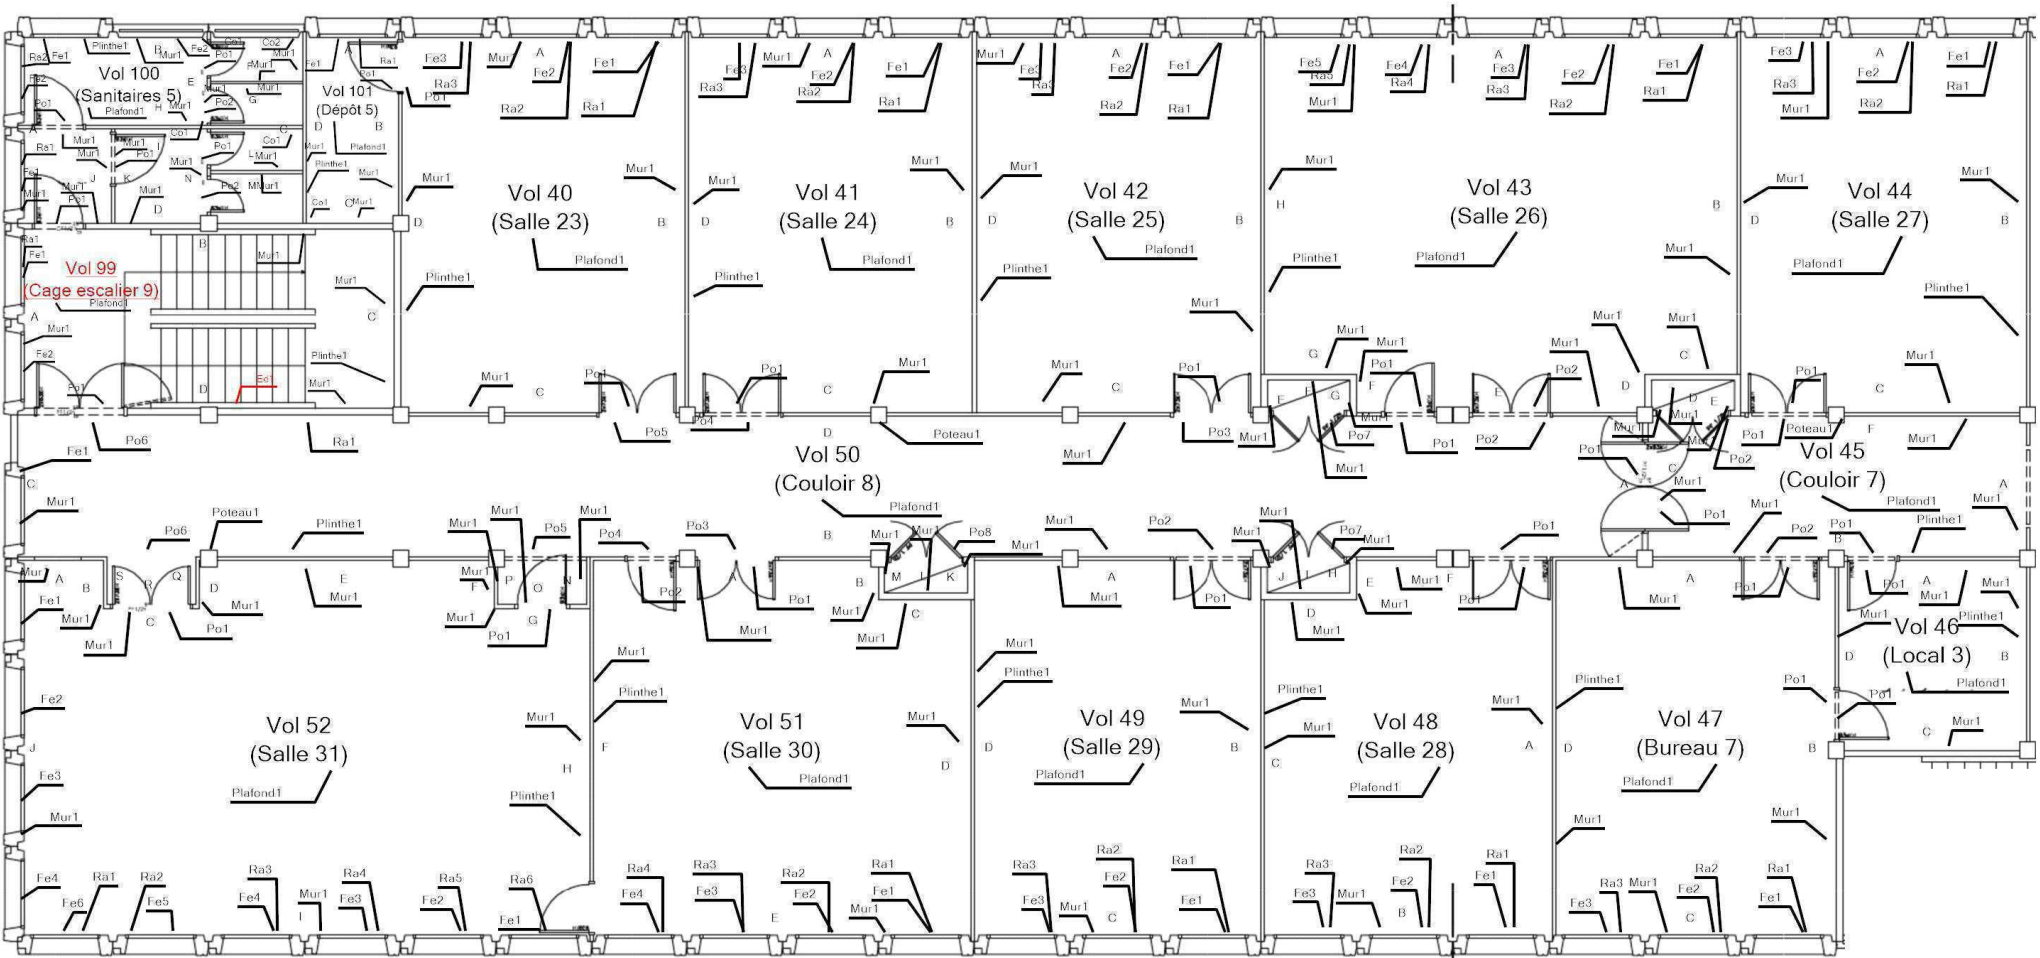


Plan de situation

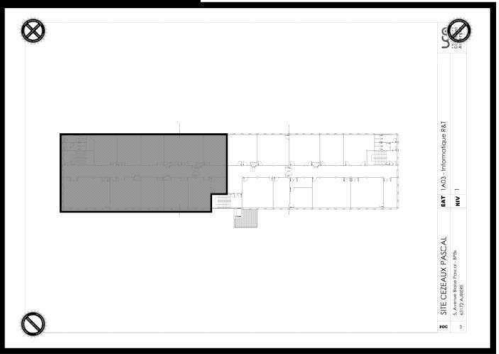

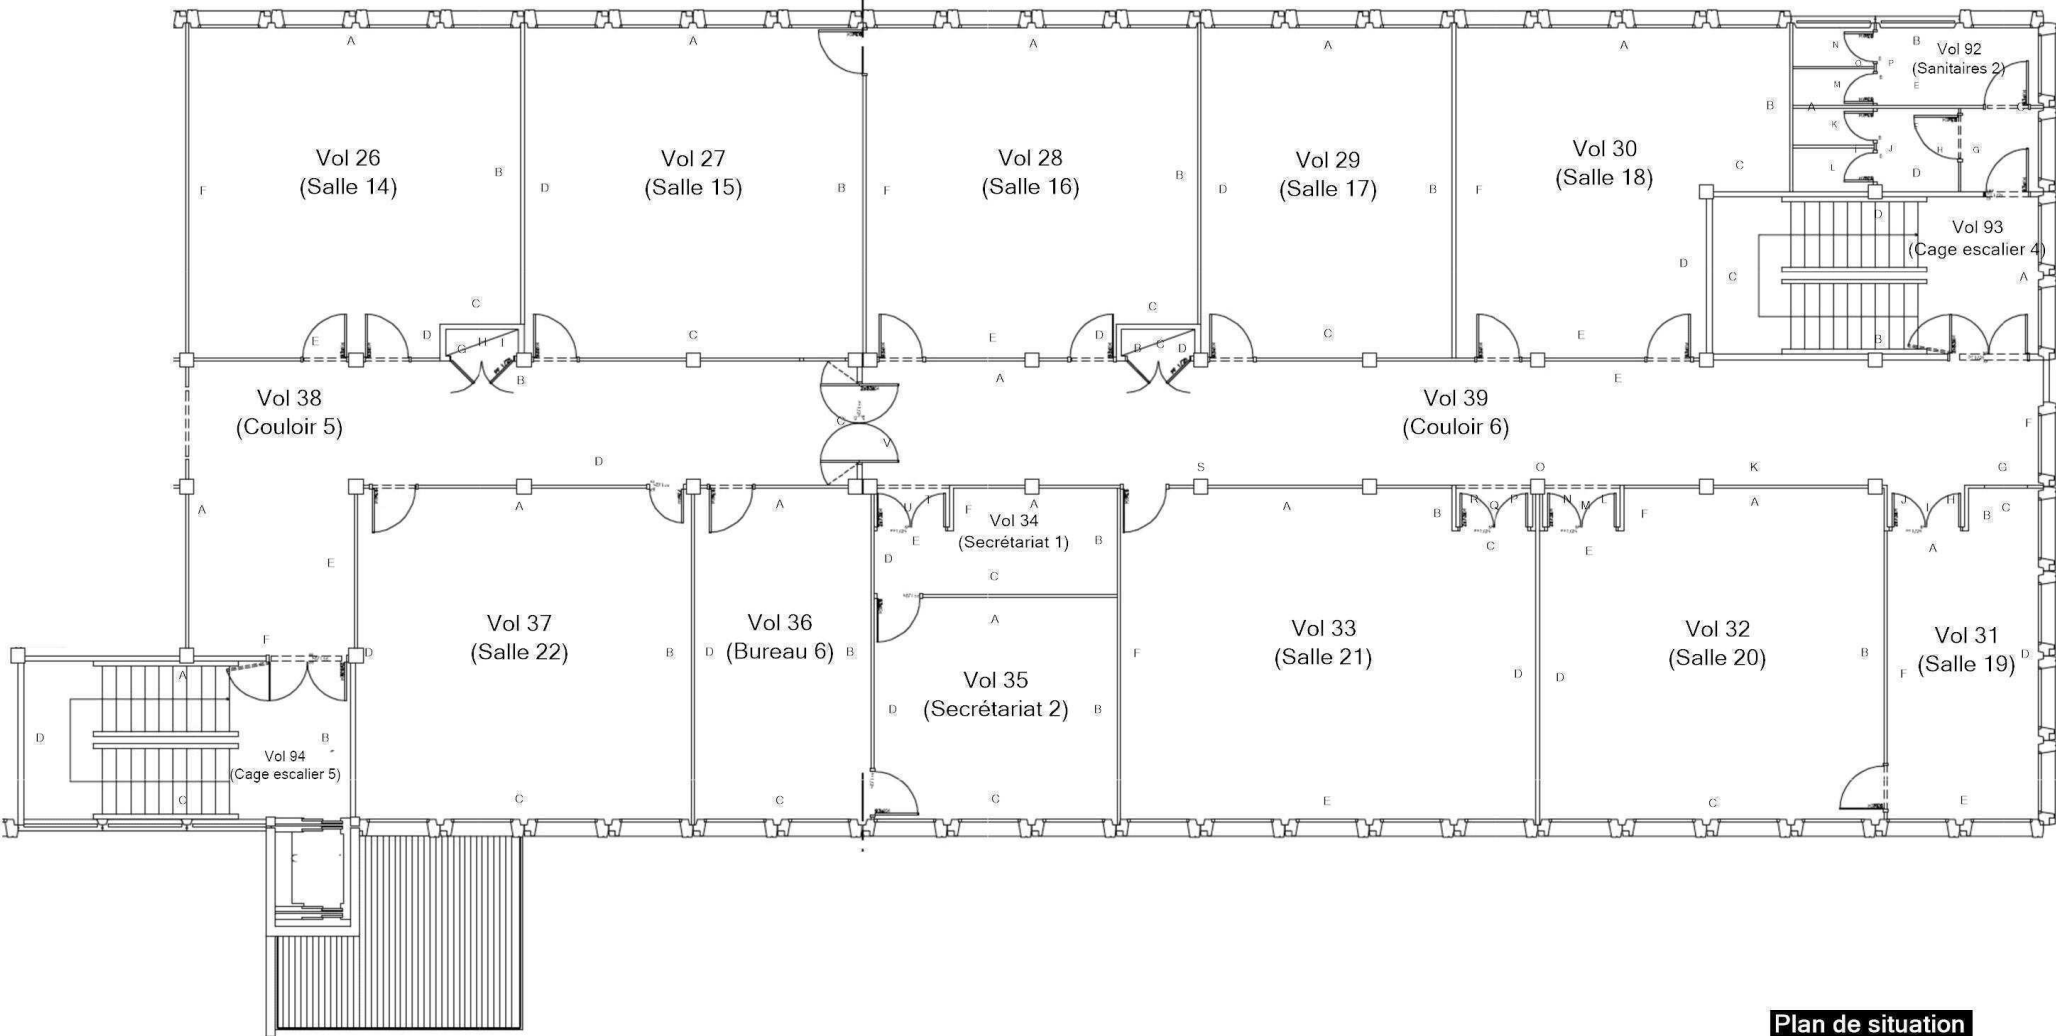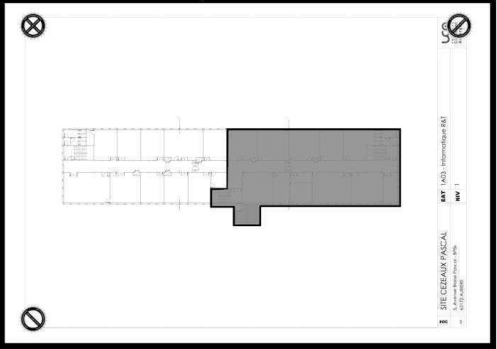
R+1 - ZOOM 2 - COTATION VOLUME				Référence: 002ER287519
				Légende
<div></div> <div><p>Plan de situation</p></div>				
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEAUX 63000 CLERMONT-FERRAND	Bâtiment Informatique	18/04/2023	CHASTRETTE THOMAS

Légende

Volume et élément contenant du plomb

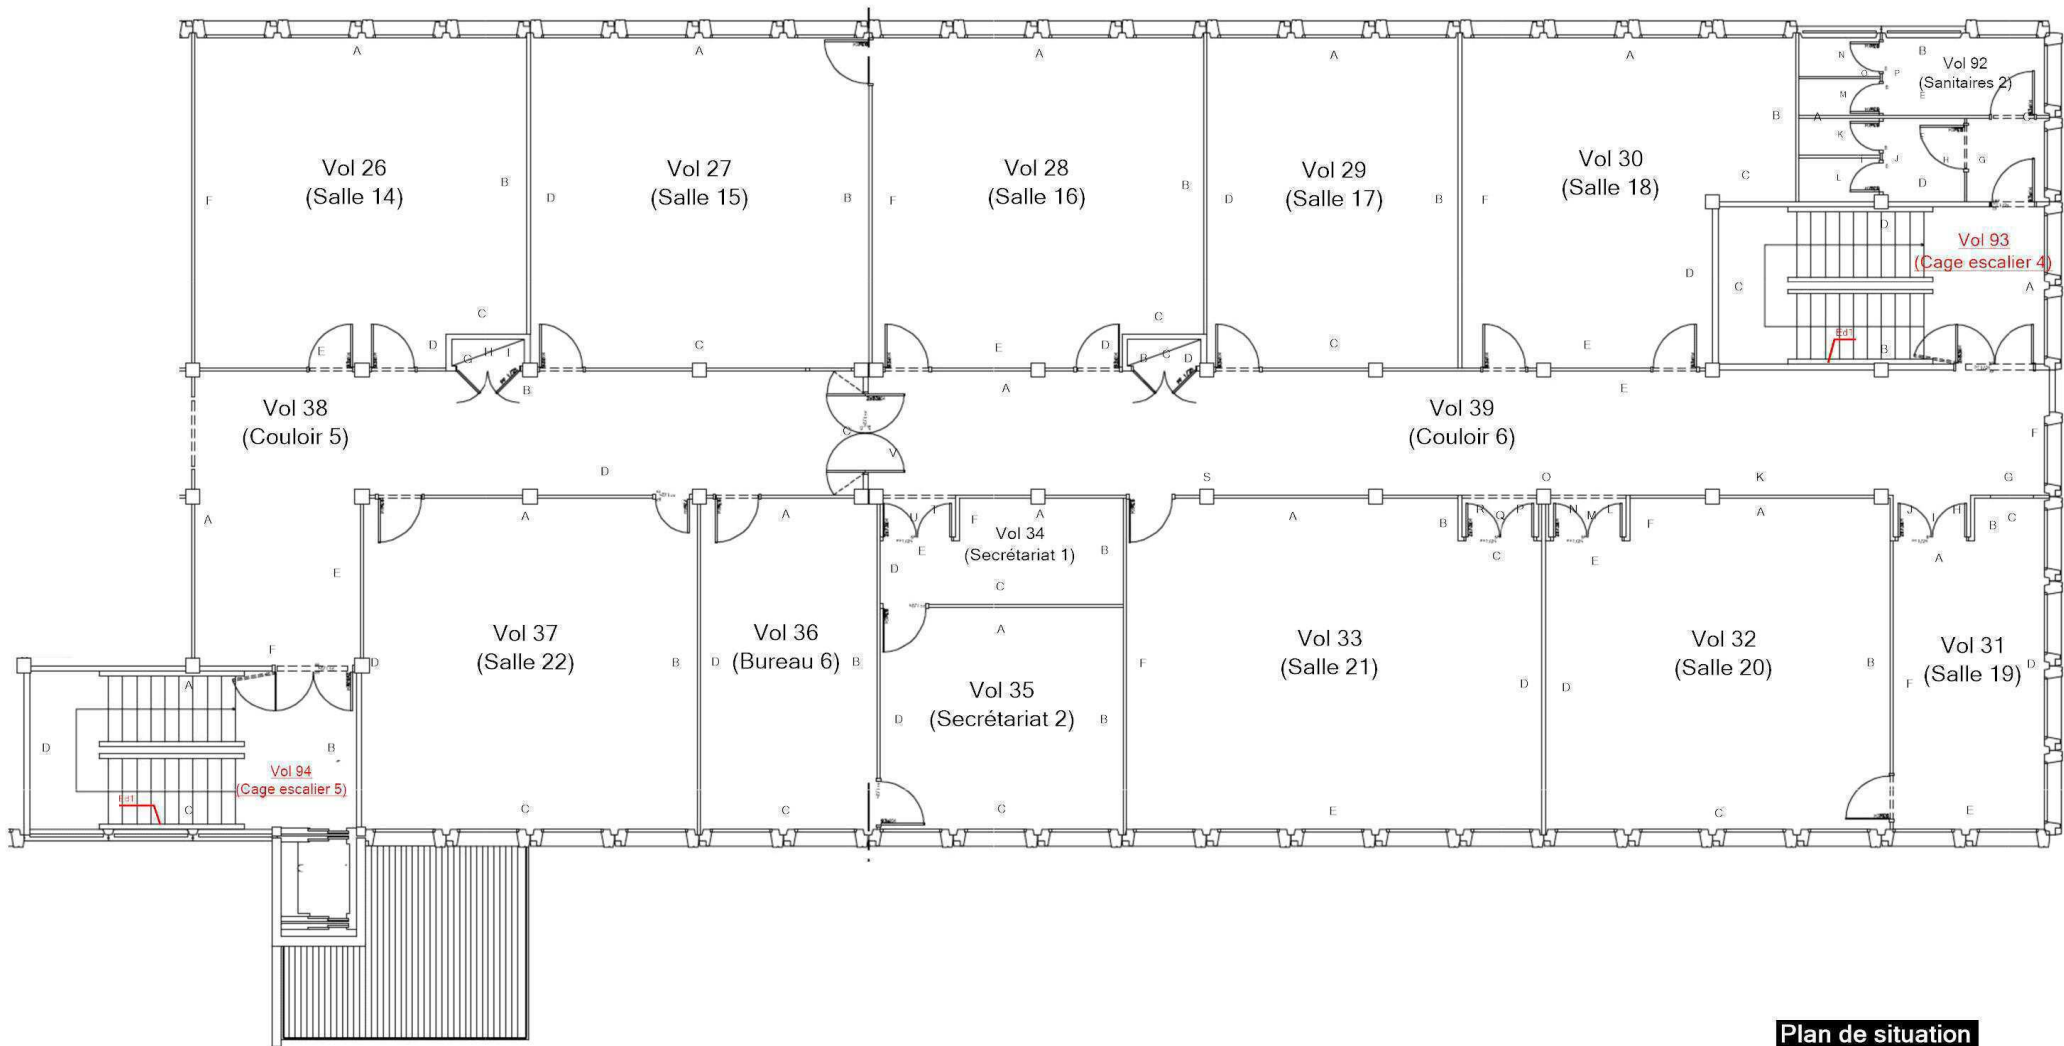


Plan de situation

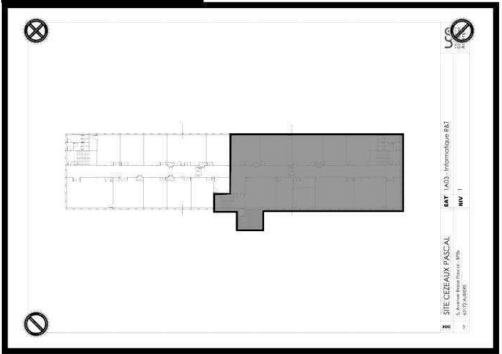


Légende

Volume et élément contenant du plomb

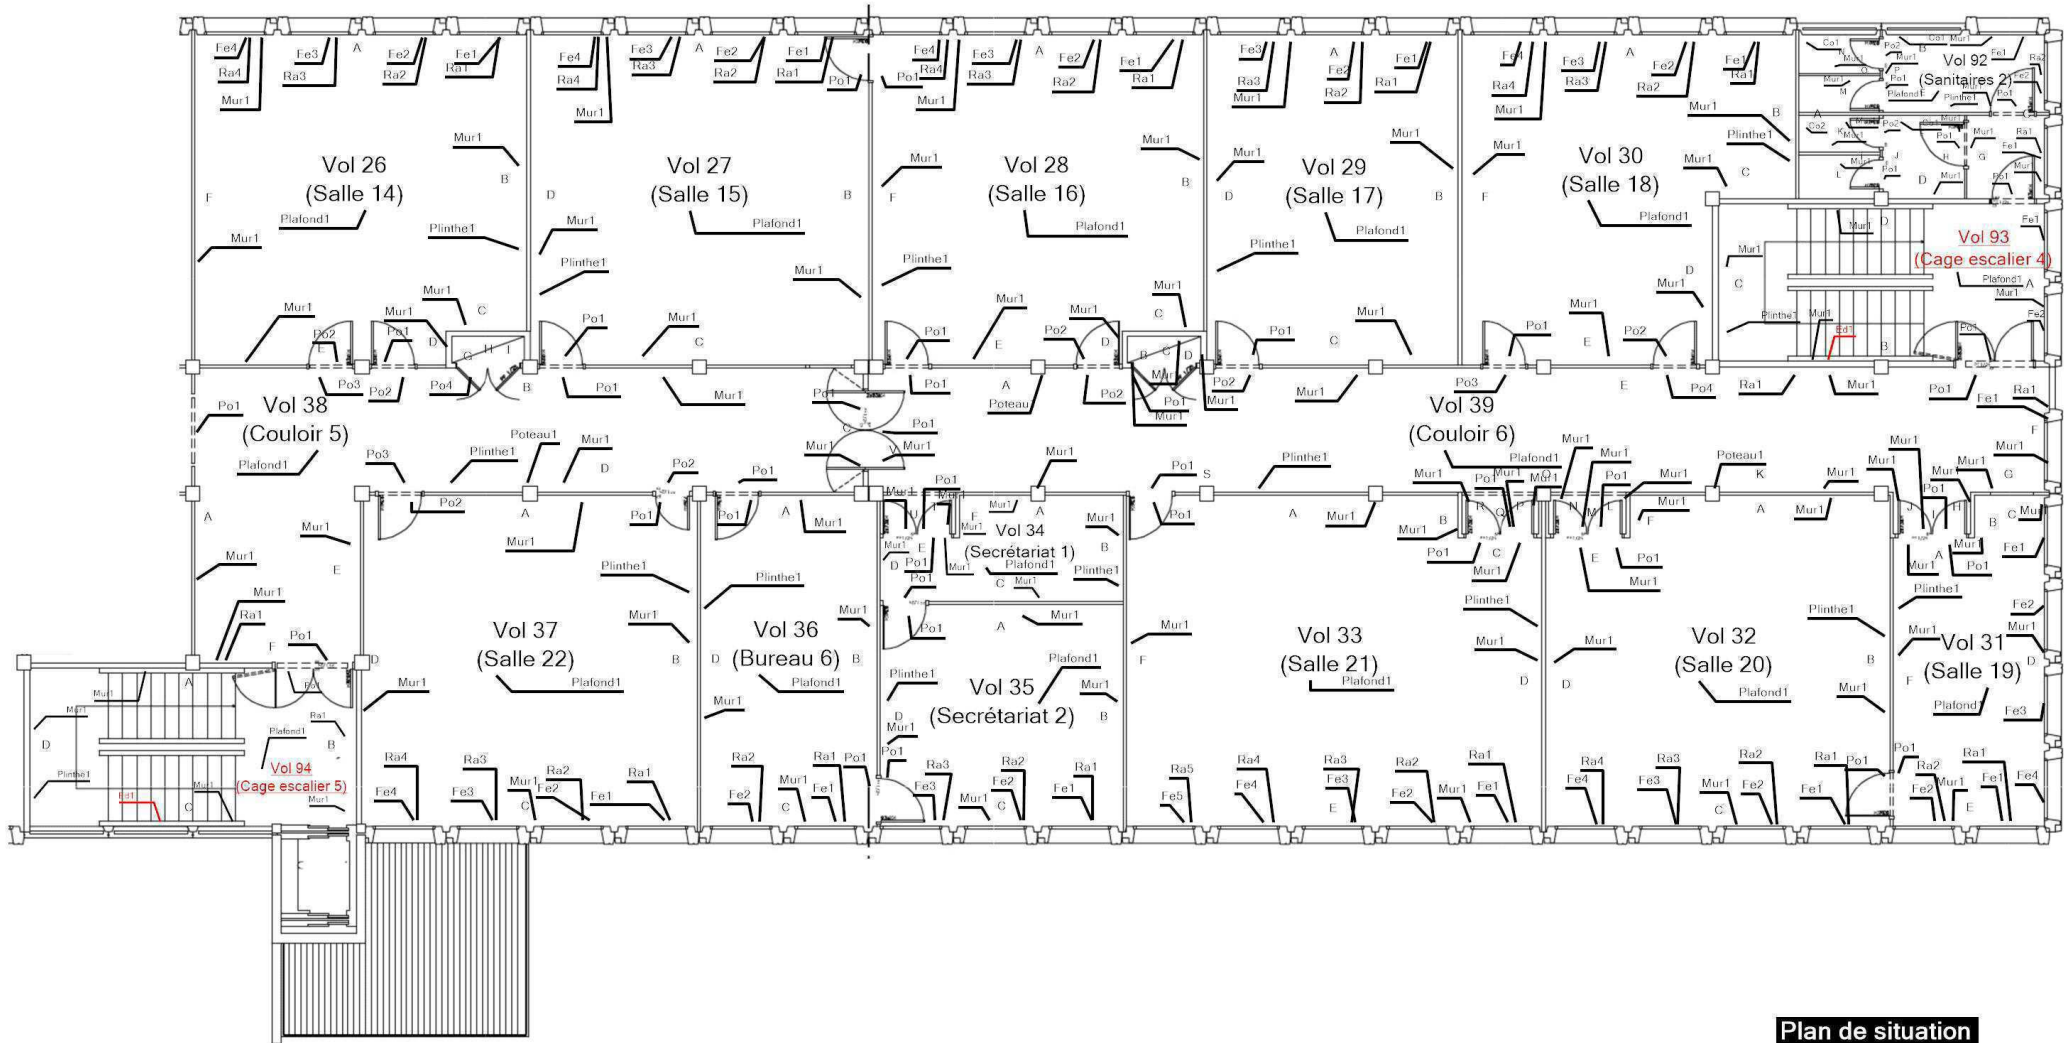


Plan de situation

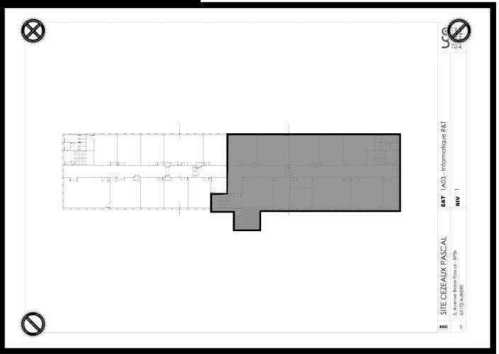


R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER287519

Légende

	<p>Zoom 1</p>
---	---------------

	Zoom 2
---	--------



BAT	1A03 - Informatique R&T
NIV	2

DOC	SITE CEZEUX PASCAL
4	5, Avenue Blaise Pascal - BP86 63172 AUBIERE

DOC	4
------------	---

4


AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	

BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEAUX
63000 CLERMONT-FERRAND

Désignation

Bâtiment Informatique

Date intervention

18/04/2023


Techniciens intervenant

CHASTRETTE THOMAS


R+2 - ZOOM 1 - COTATION VOLUME				Référence: 002ER287519
				Légende
<div></div> <div>Plan de situation </div>				
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEAUX 63000 CLERMONT-FERRAND	Bâtiment Informatique	18/04/2023	CHASTRETTE THOMAS

Légende

Volume et élément contenant du plomb

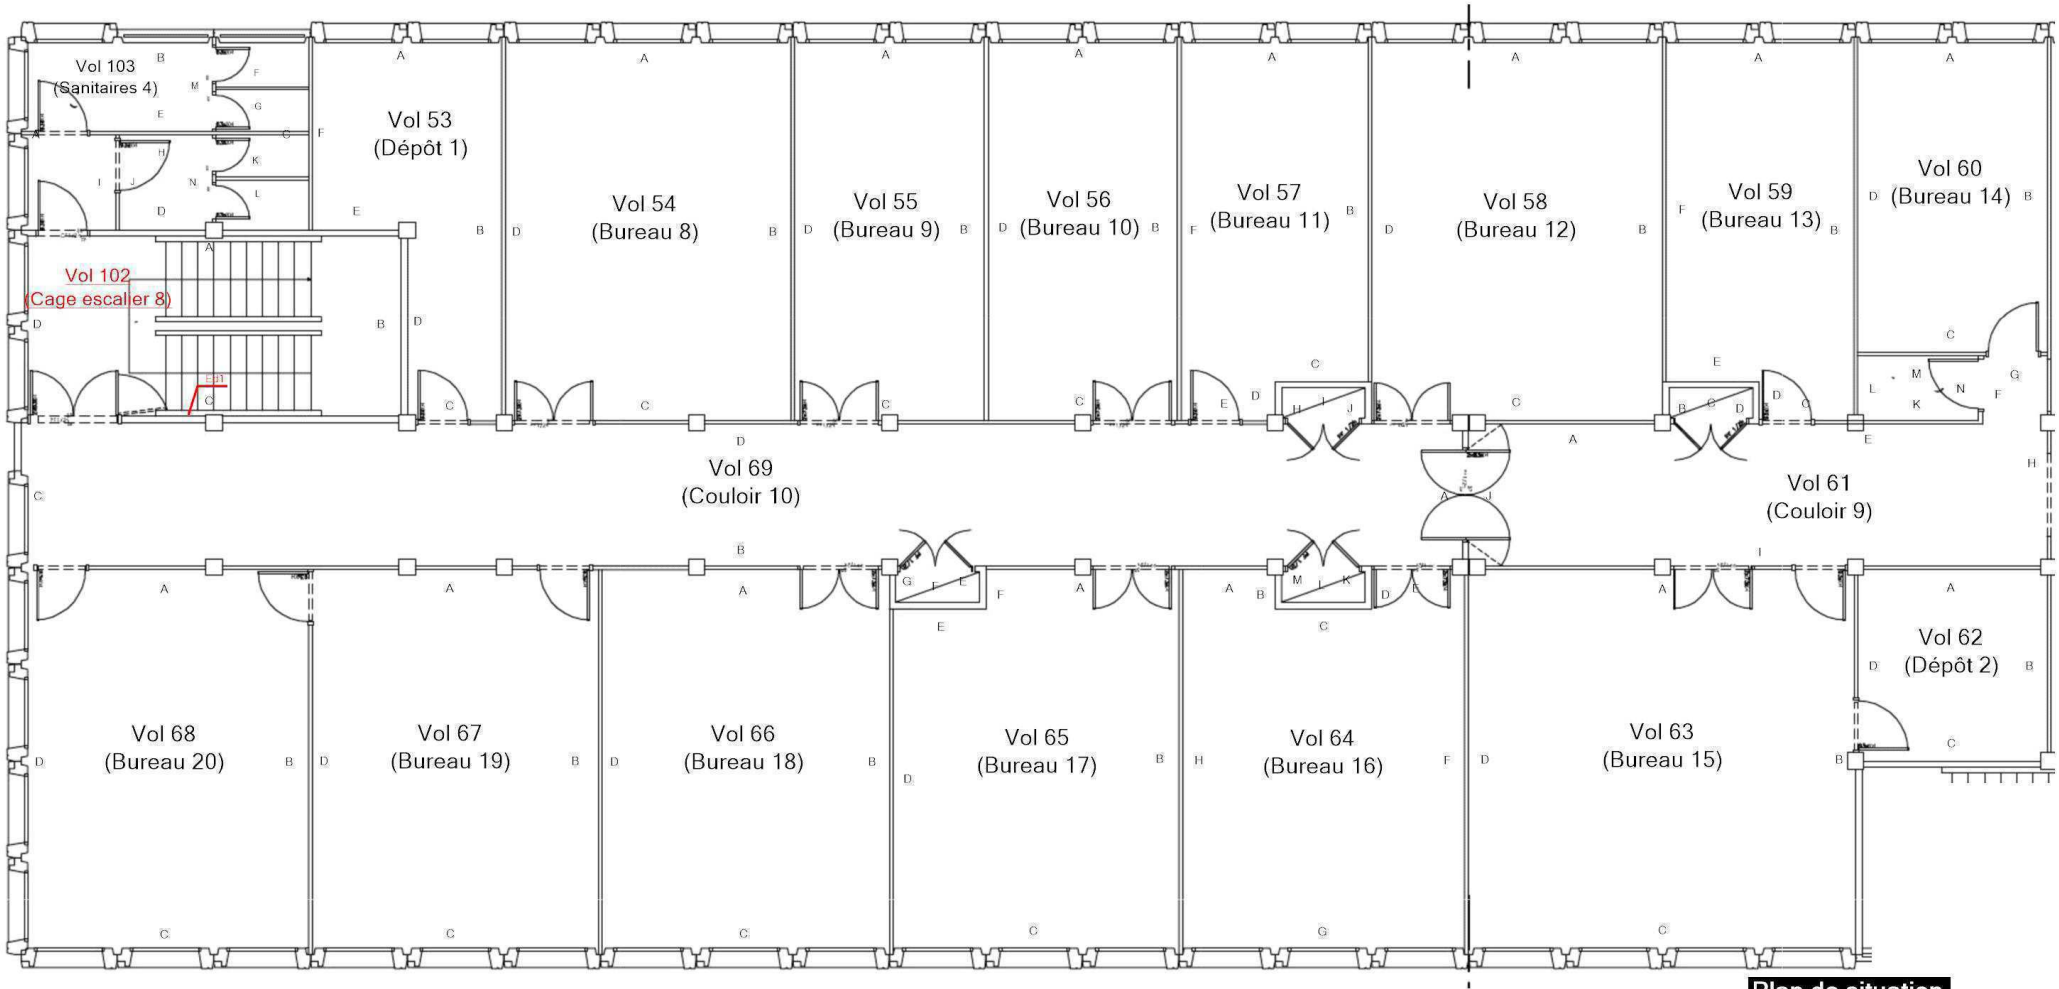


Plan de situation

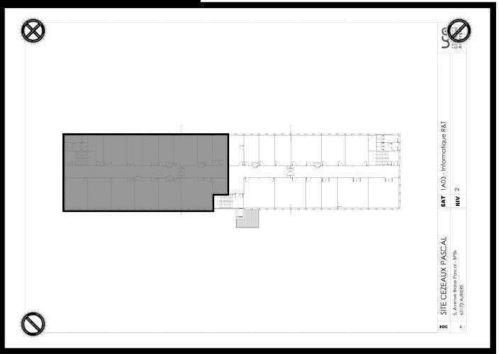


Légende

Volume et élément contenant du plomb

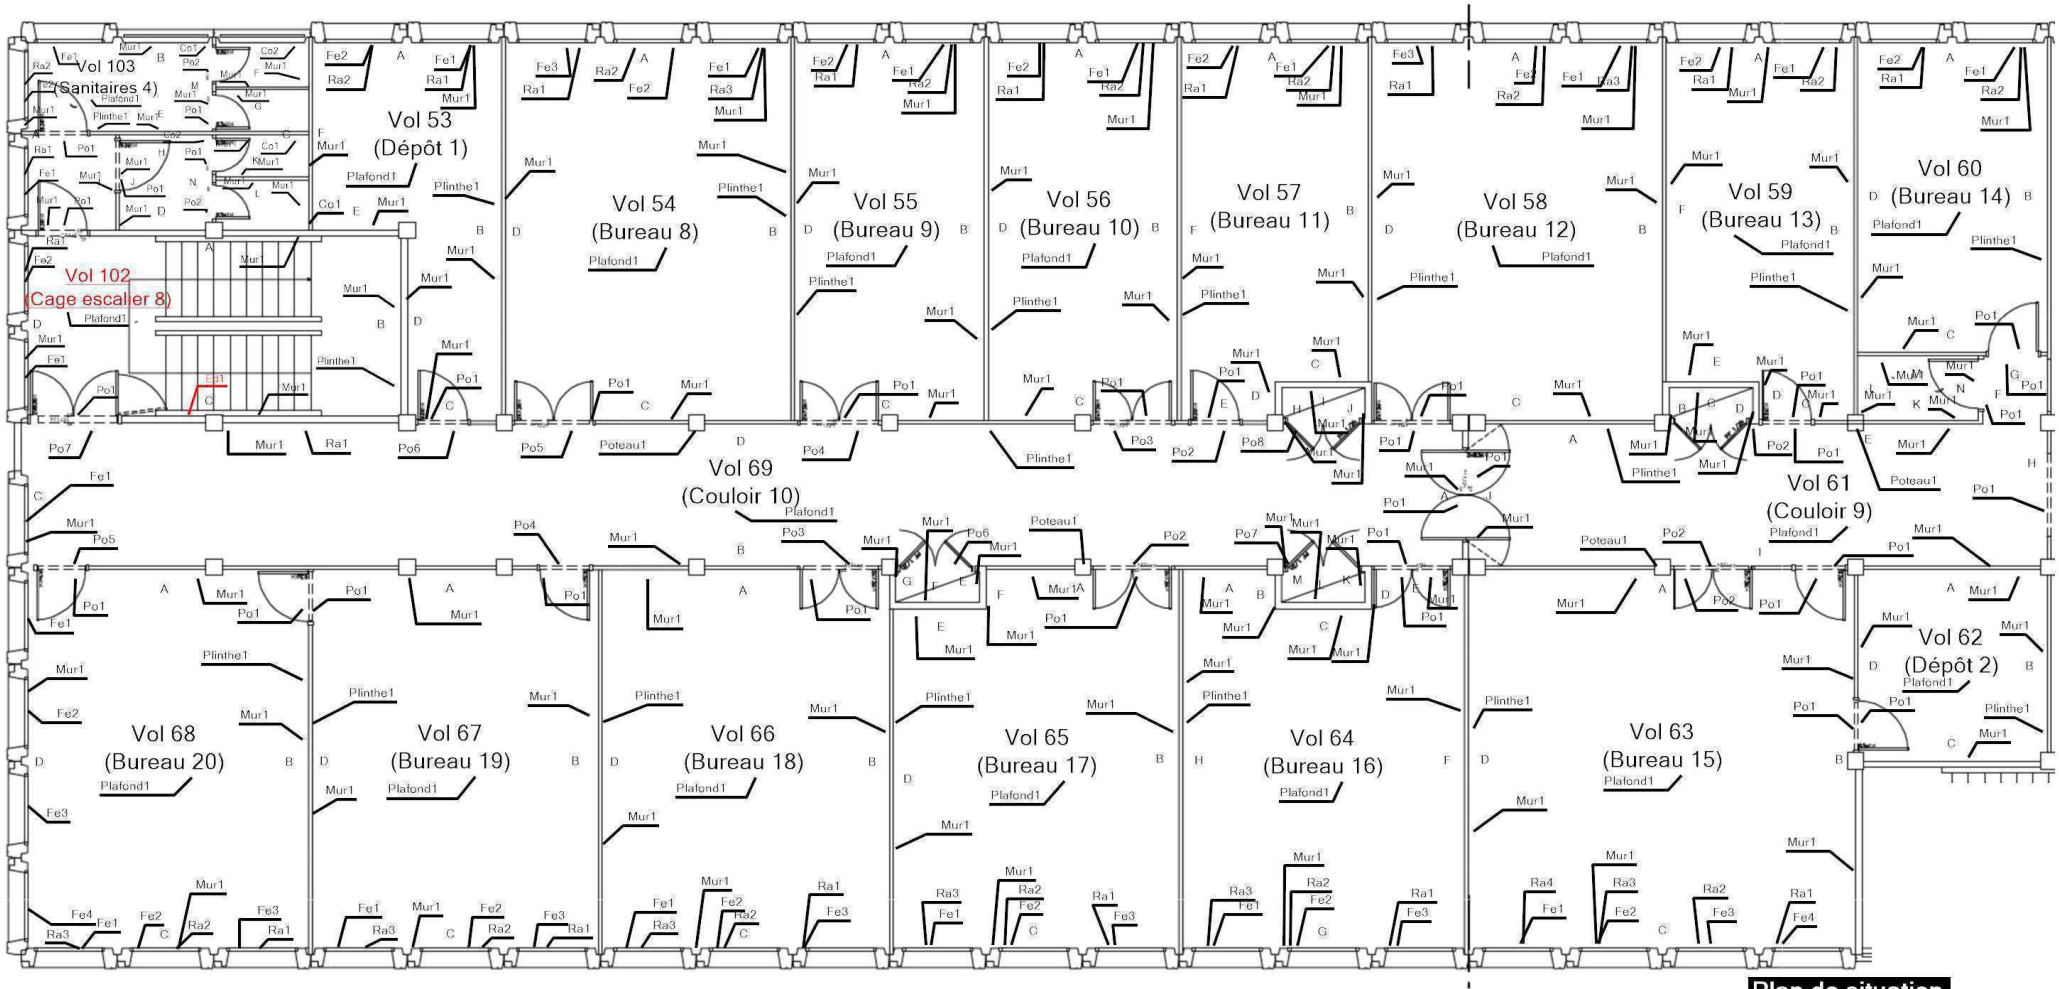


Plan de situation

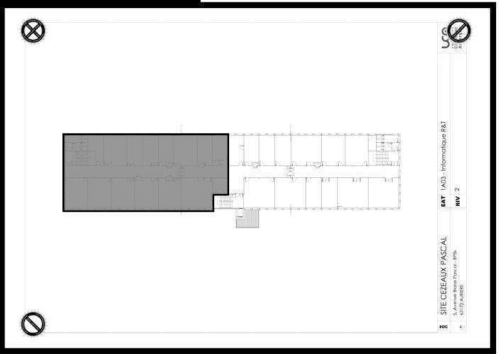


R+2 - ZOOM 2 - COTATION VOLUME				Référence: 002ER287519
				Légende
<div></div> <div><p>Plan de situation</p></div>				
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEAUX 63000 CLERMONT-FERRAND	Bâtiment Informatique	18/04/2023	CHASTRETTE THOMAS

Légende

Volume et élément contenant du plomb

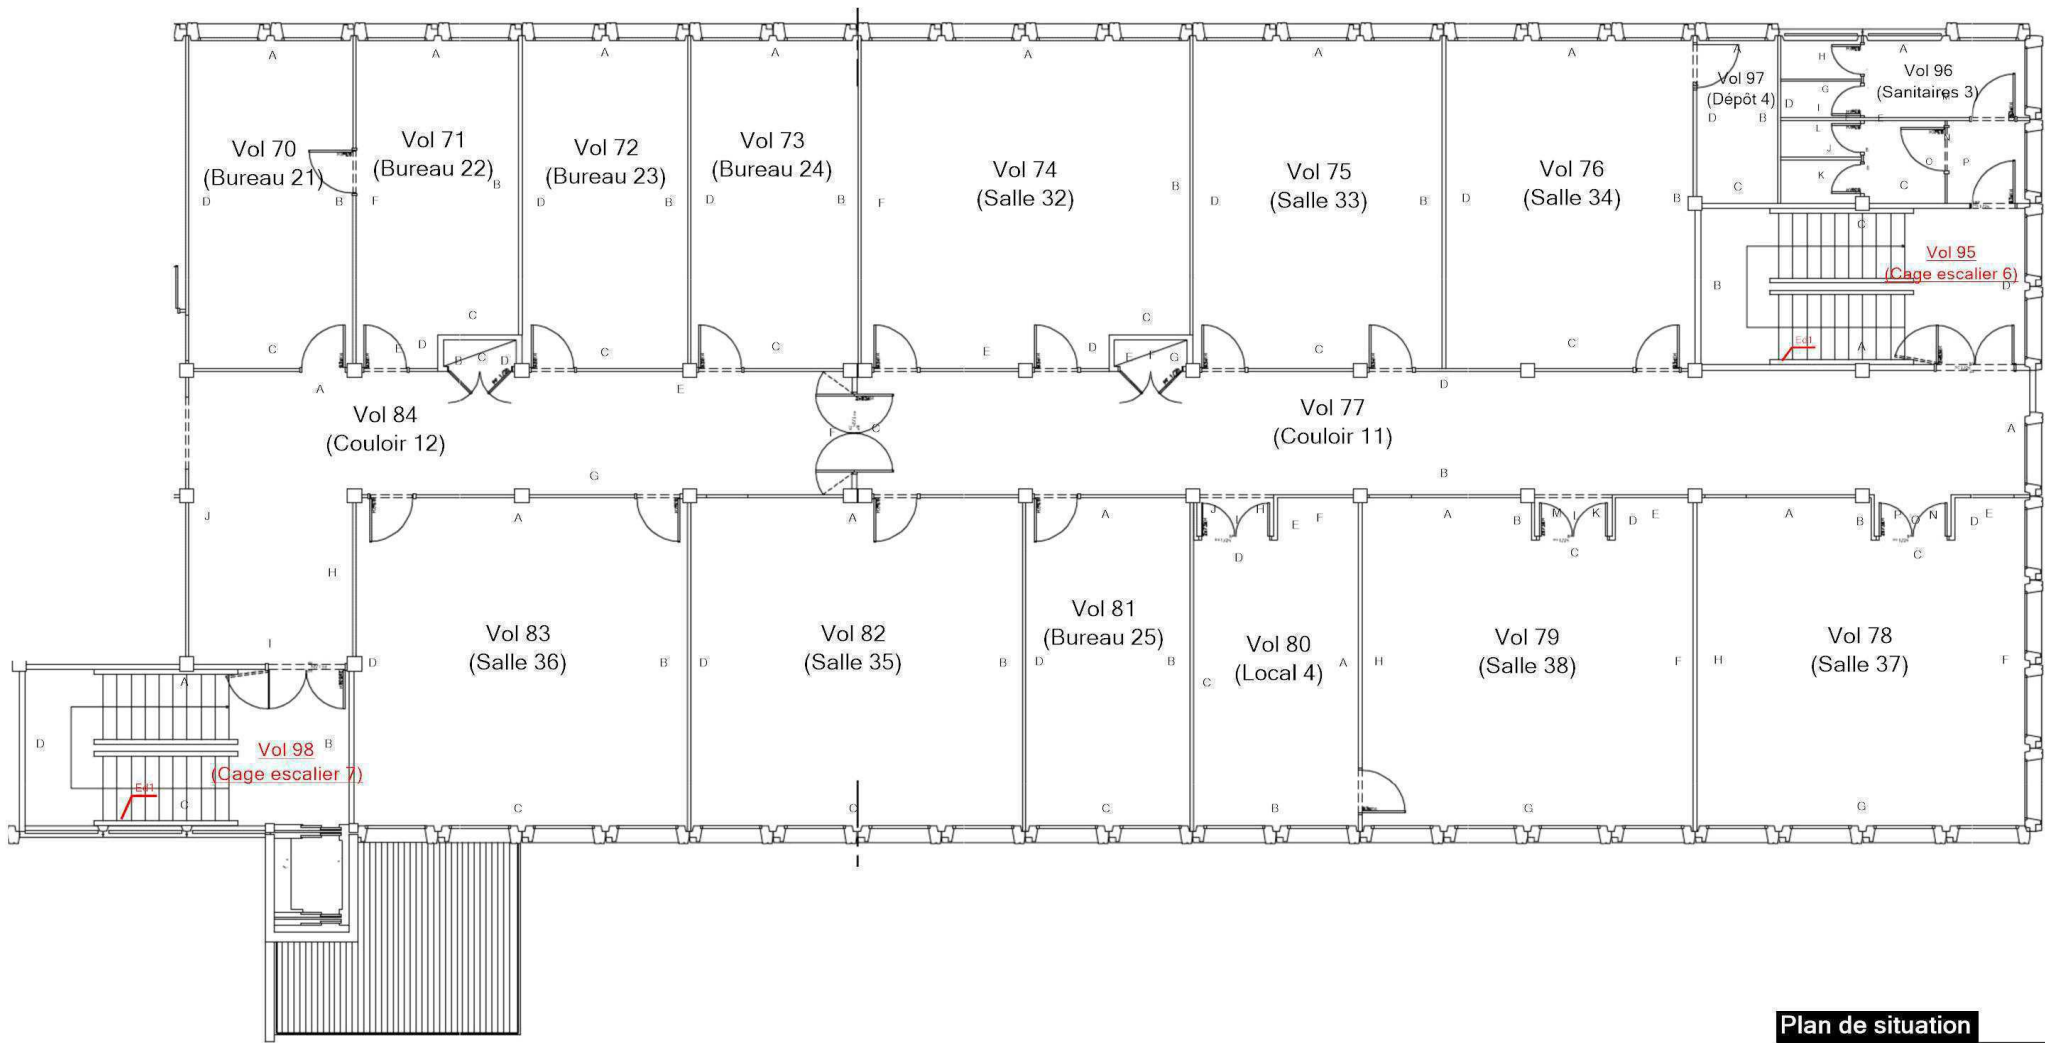


Plan de situation

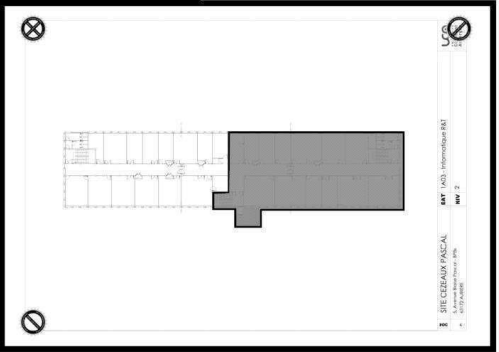


Légende

Volume et élément contenant du plomb

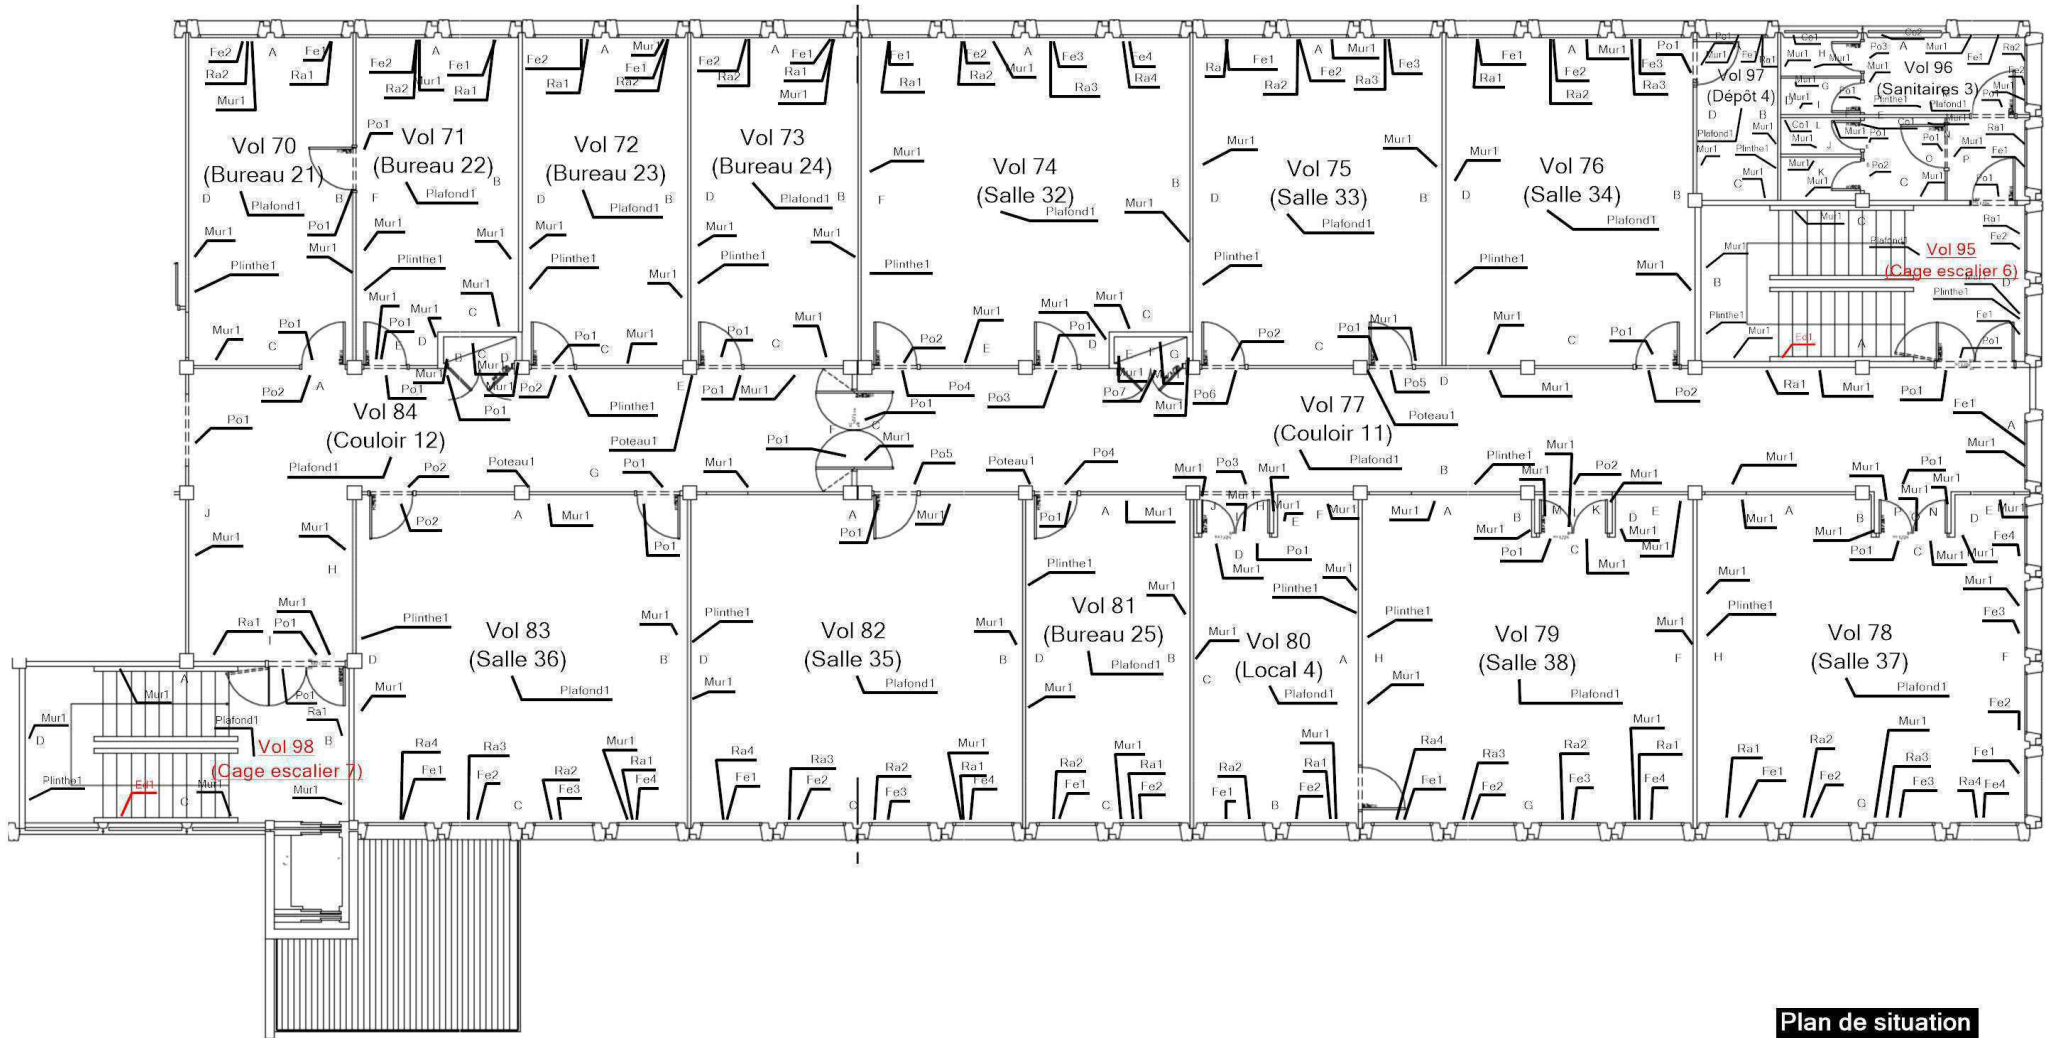


Plan de situation

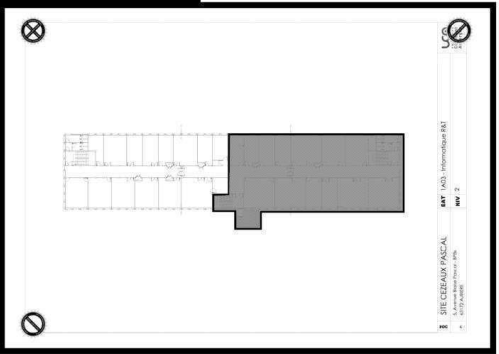

SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER287519

Légende

	Zoom 1
---	--------



A03 - Informatique R&T

BAT

ous so

SITE CEZEAUX PASCAL

3172 AUBIERE

DOC

1



Adresse du bien	

BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEAUX
63000 CLERMONT-FERRAND

Désignation

Bâtiment Informatique

Date intervention

18/04/2023


Techniciens intervenant

CHASTRETTE THOMAS


SOUS SOL - ZOOM 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER287519

Légende

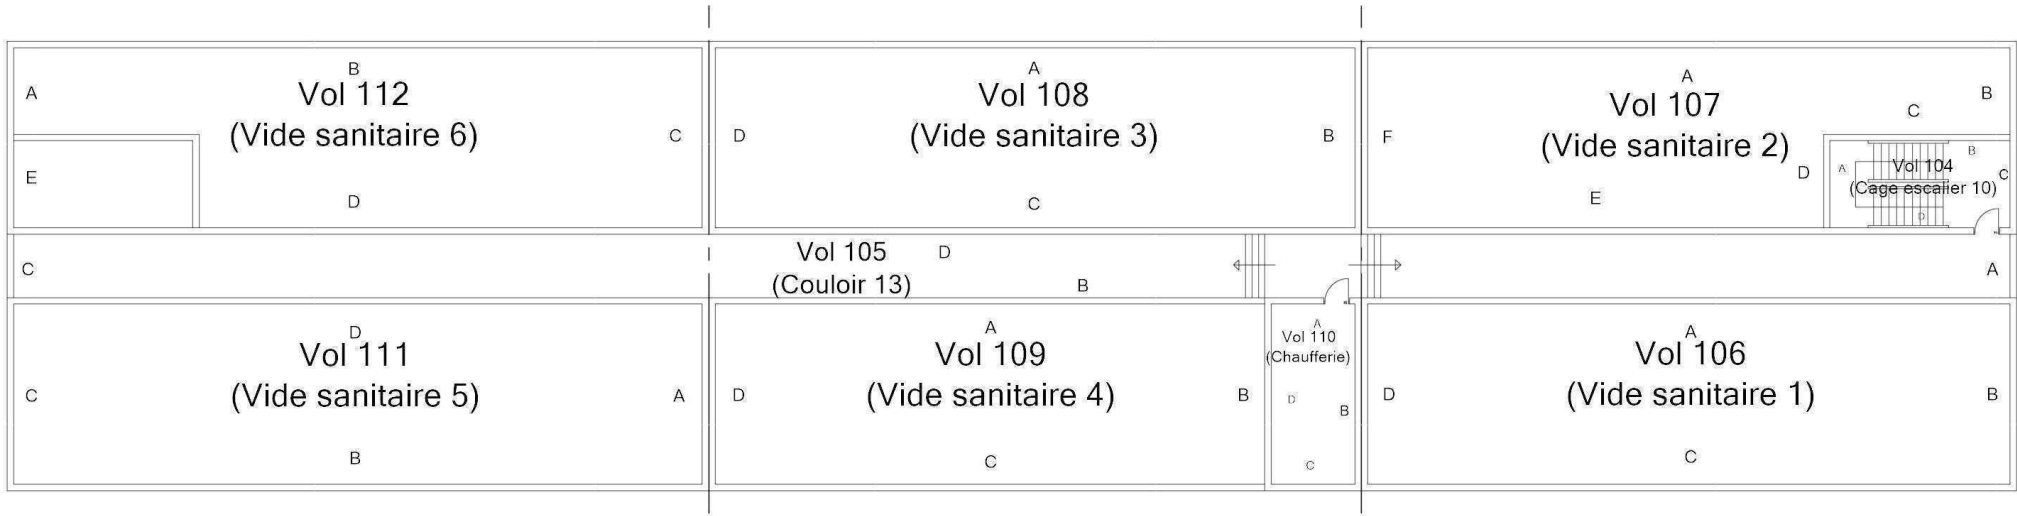

Plan de situation

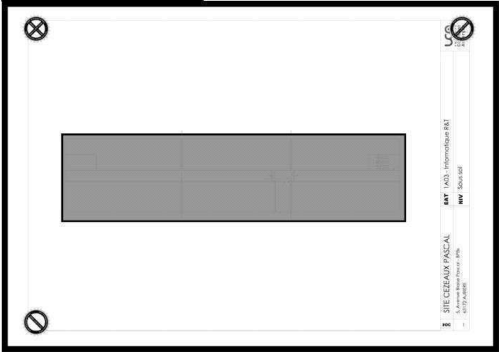

Adresse du bien

BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEUX
63000 CLERMONT-FERRAND

Désignation

Bâtiment Informatique

Date intervention

18/04/2023

Technicien intervenant


CHASTRETTE THOMAS

SOUS SOL - ZOOM 1 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB


Référence:
002ER287519

Légende

Volume et élément contenant du plomb

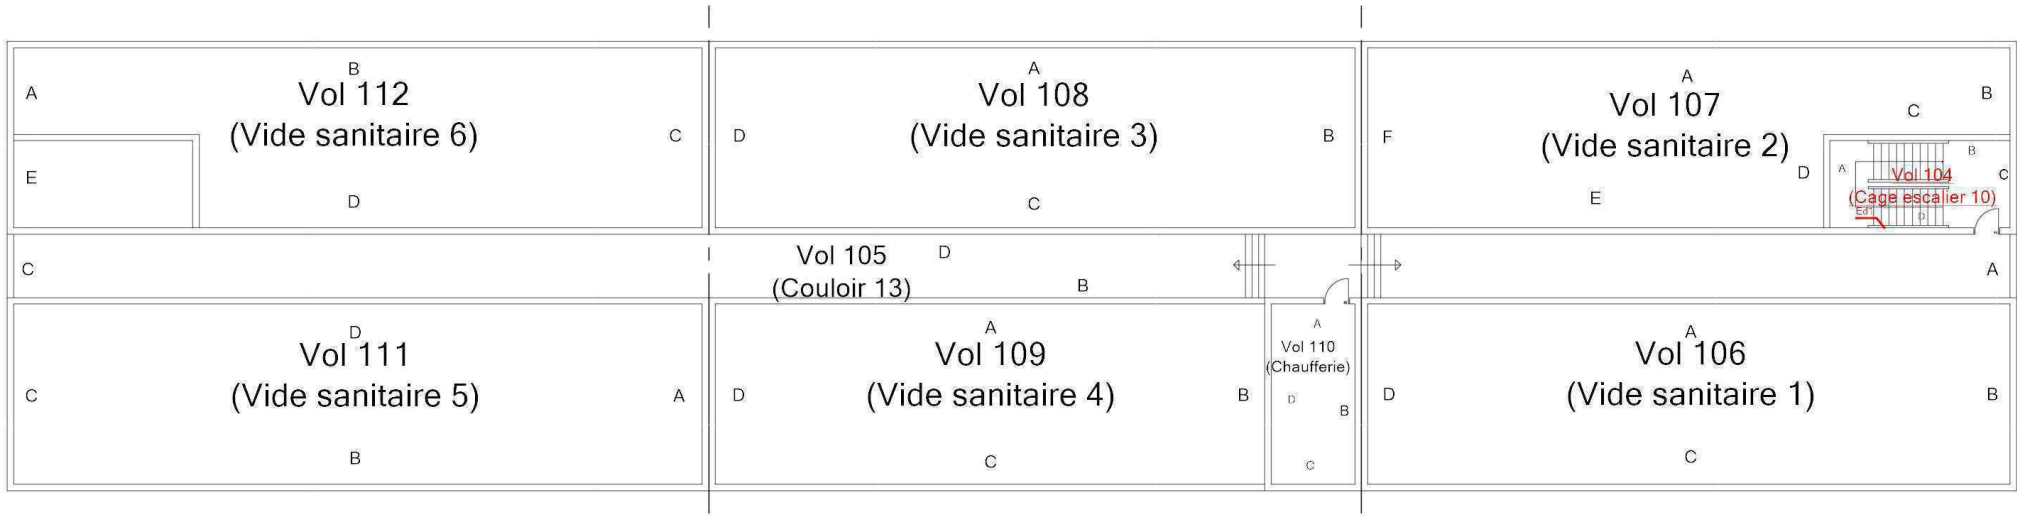

Plan de situation

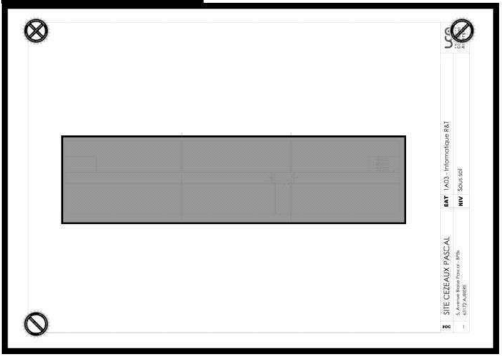

Adresse du bien

BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEAUX
63000 CLERMONT-FERRAND

Désignation

Bâtiment Informatique

Date intervention

18/04/2023

Technicien intervenant


CHASTRETTE THOMAS

SOUS SOL - ZOOM 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002ER287519

Légende

Volume et élément contenant du plomb

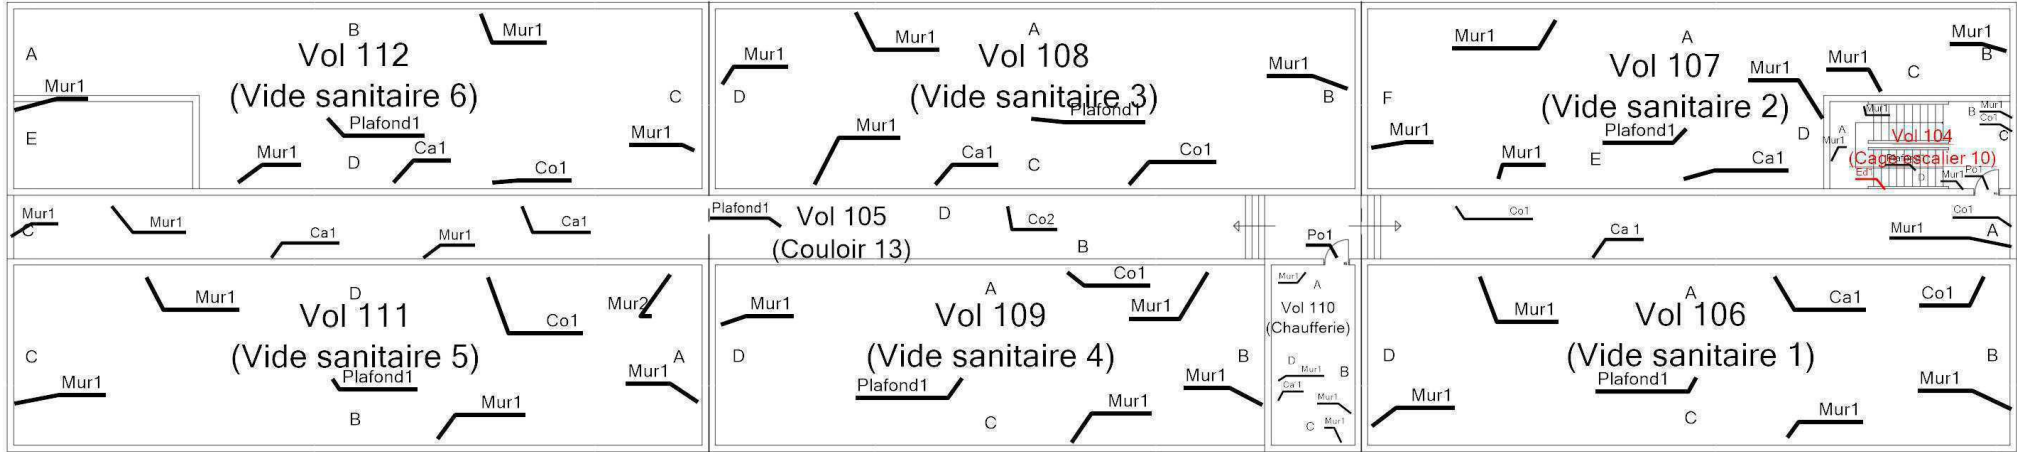

Plan de situation

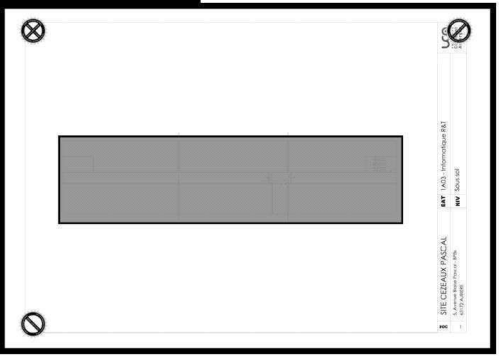

Adresse du bien

BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEAUX
63000 CLERMONT-FERRAND

Désignation

Bâtiment Informatique

Date intervention

18/04/2023

Technicien intervenant


CHASTRETTE THOMAS

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER287519

Légende

Zoom 1

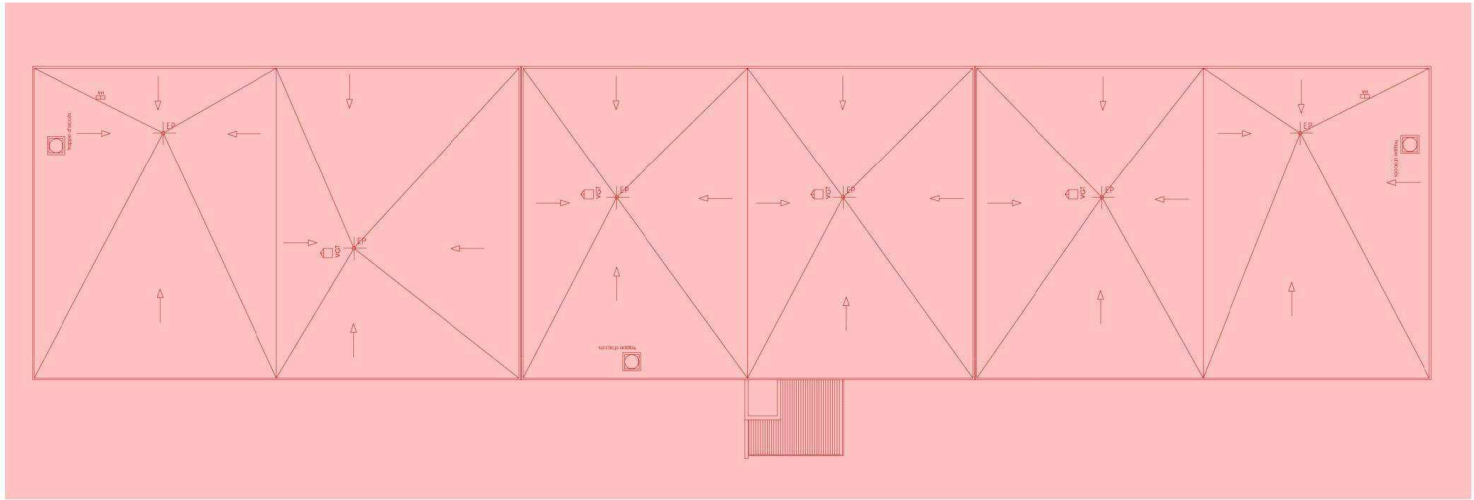

BAT 1A03 - Informatique R&T

NIV

SITE CEZEAUX PASCAL

DOC

5, Avenue Blaise Pascal - BP86
63172 AUBIERE

toiture

5



Adresse du bien

BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEAUX
63000 CLERMONT-FERRAND

Désignation



Bâtiment Informatique




Date intervention

18/04/2023

Technicien intervenant

CHASTRETTE THOMAS

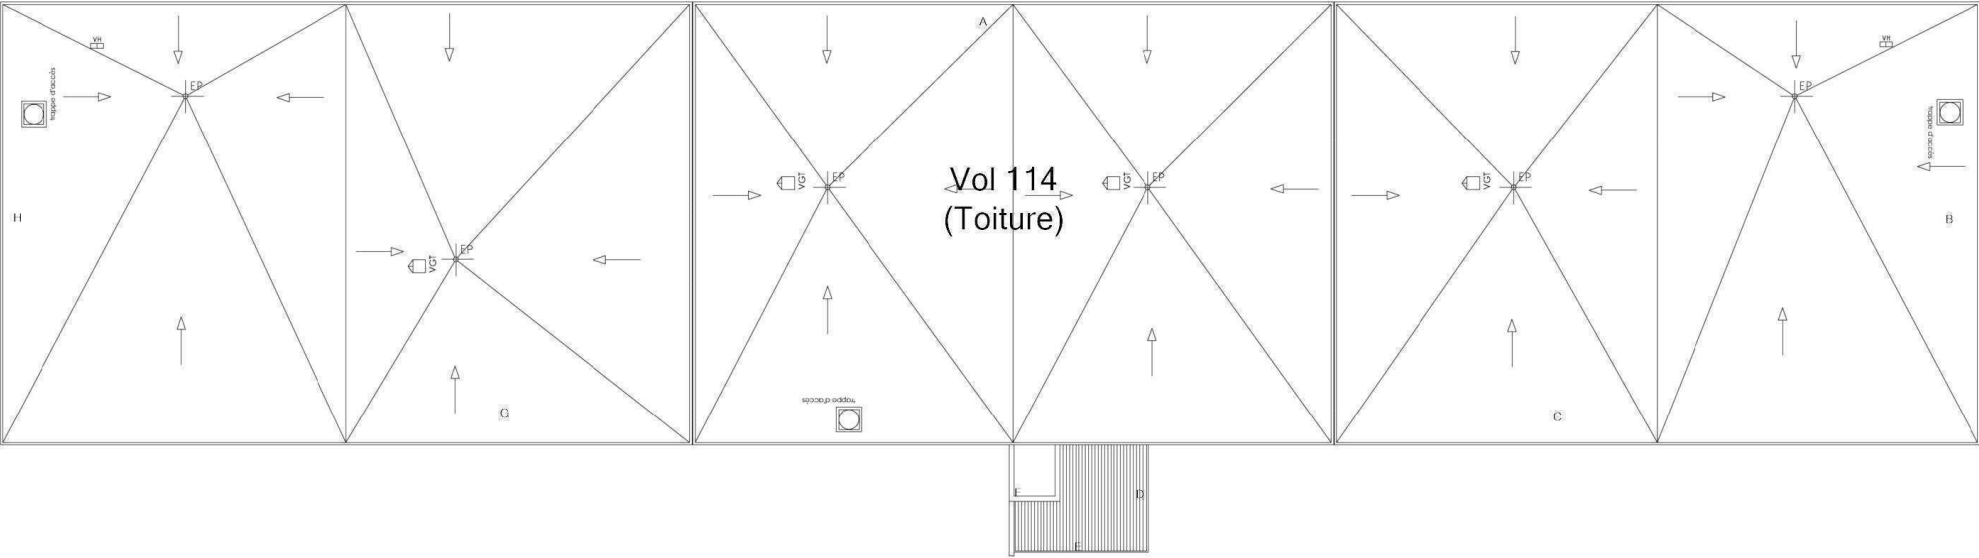
TOITURE - ZOOM 1 - COTATION VOLUME				Référence: 002ER287519
<div></div>				Légende
<div></div>	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEAUX 63000 CLERMONT-FERRAND	Bâtiment Informatique	18/04/2023	CHASTRETTE THOMAS

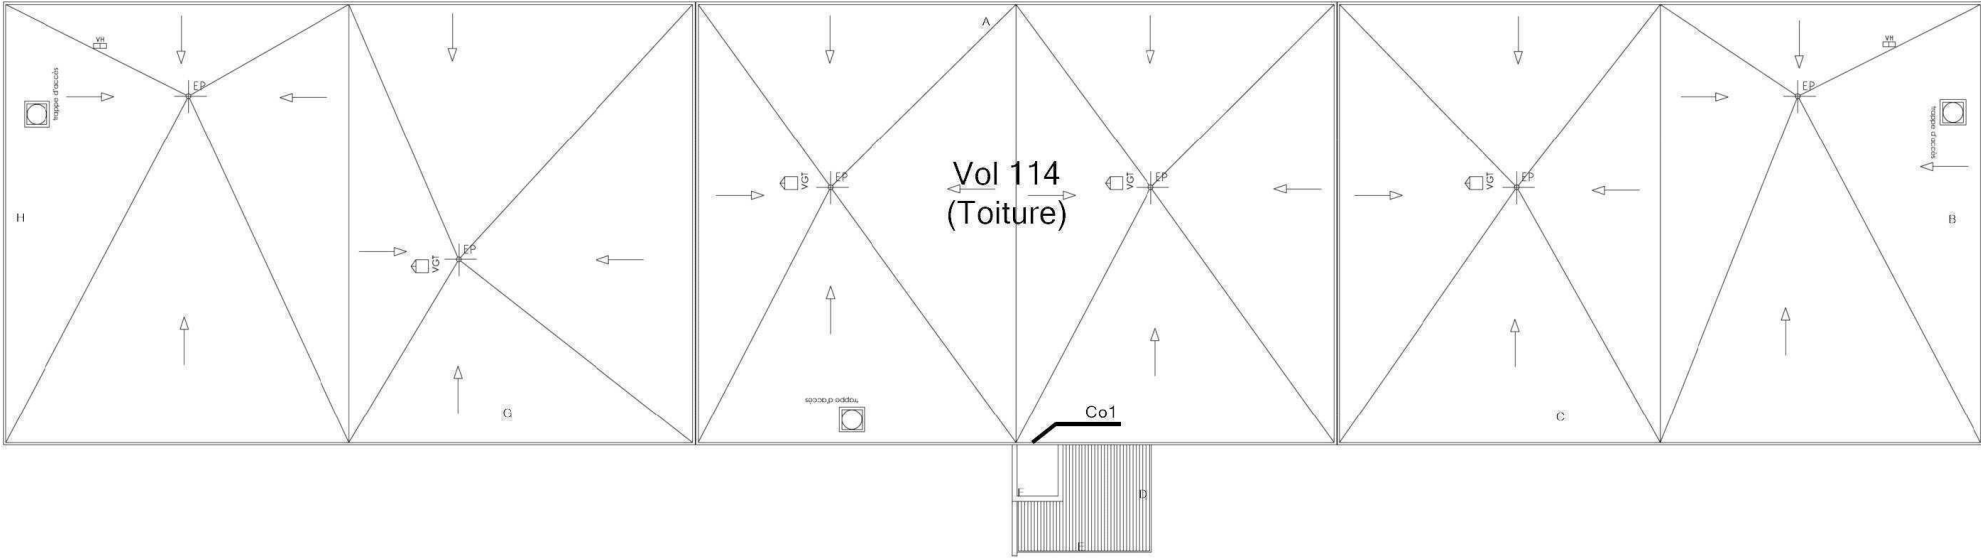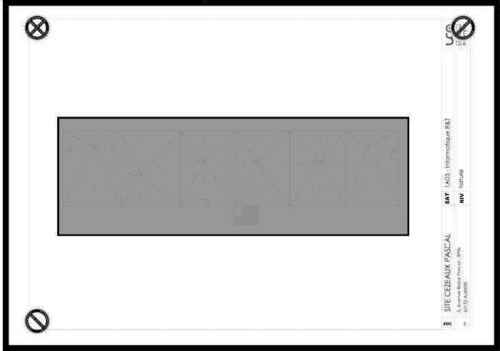TOITURE - ZOOM 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER287519
<div>  </div> <div> Plan de situation  </div>				Légende
				<div></div> <div>Volume et élément contenant du plomb</div>
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEAUX 63000 CLERMONT-FERRAND	Bâtiment Informatique	18/04/2023	CHASTRETTE THOMAS

Légende

Vol 116
(Façade 2)



	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEAUX 63000 CLERMONT-FERRAND	Bâtiment Informatique	18/04/2023	CHASTRETTE THOMAS

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Vol 116
(Façade 2)



Légende



Adresse du bien

BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEUX
63000 CLERMONT-FERRAND

Désignation



Bâtiment Informatique

Date intervention

18/04/2023



Technicien intervenant

CHASTRETTE THOMAS

FAÇADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER287519
<div>Vol 117 (Façade 3)</div> 				Légende
				<div></div> Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEUX 63000 CLERMONT-FERRAND	Bâtiment Informatique	18/04/2023	CHASTRETTE THOMAS

Légende



FAÇADE OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER287519
<div>Vol 115 (Façade 1)</div> 				Légende
				<div></div> Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEUX 63000 CLERMONT-FERRAND	Bâtiment Informatique	18/04/2023	CHASTRETTE THOMAS

FAÇADE EST - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER287519

Légende



Adresse du bien

BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEAUX
63000 CLERMONT-FERRAND

Désignation

Bâtiment Informatique

Date intervention

18/04/2023


Technicien intervenant


CHASTRETTE THOMAS



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

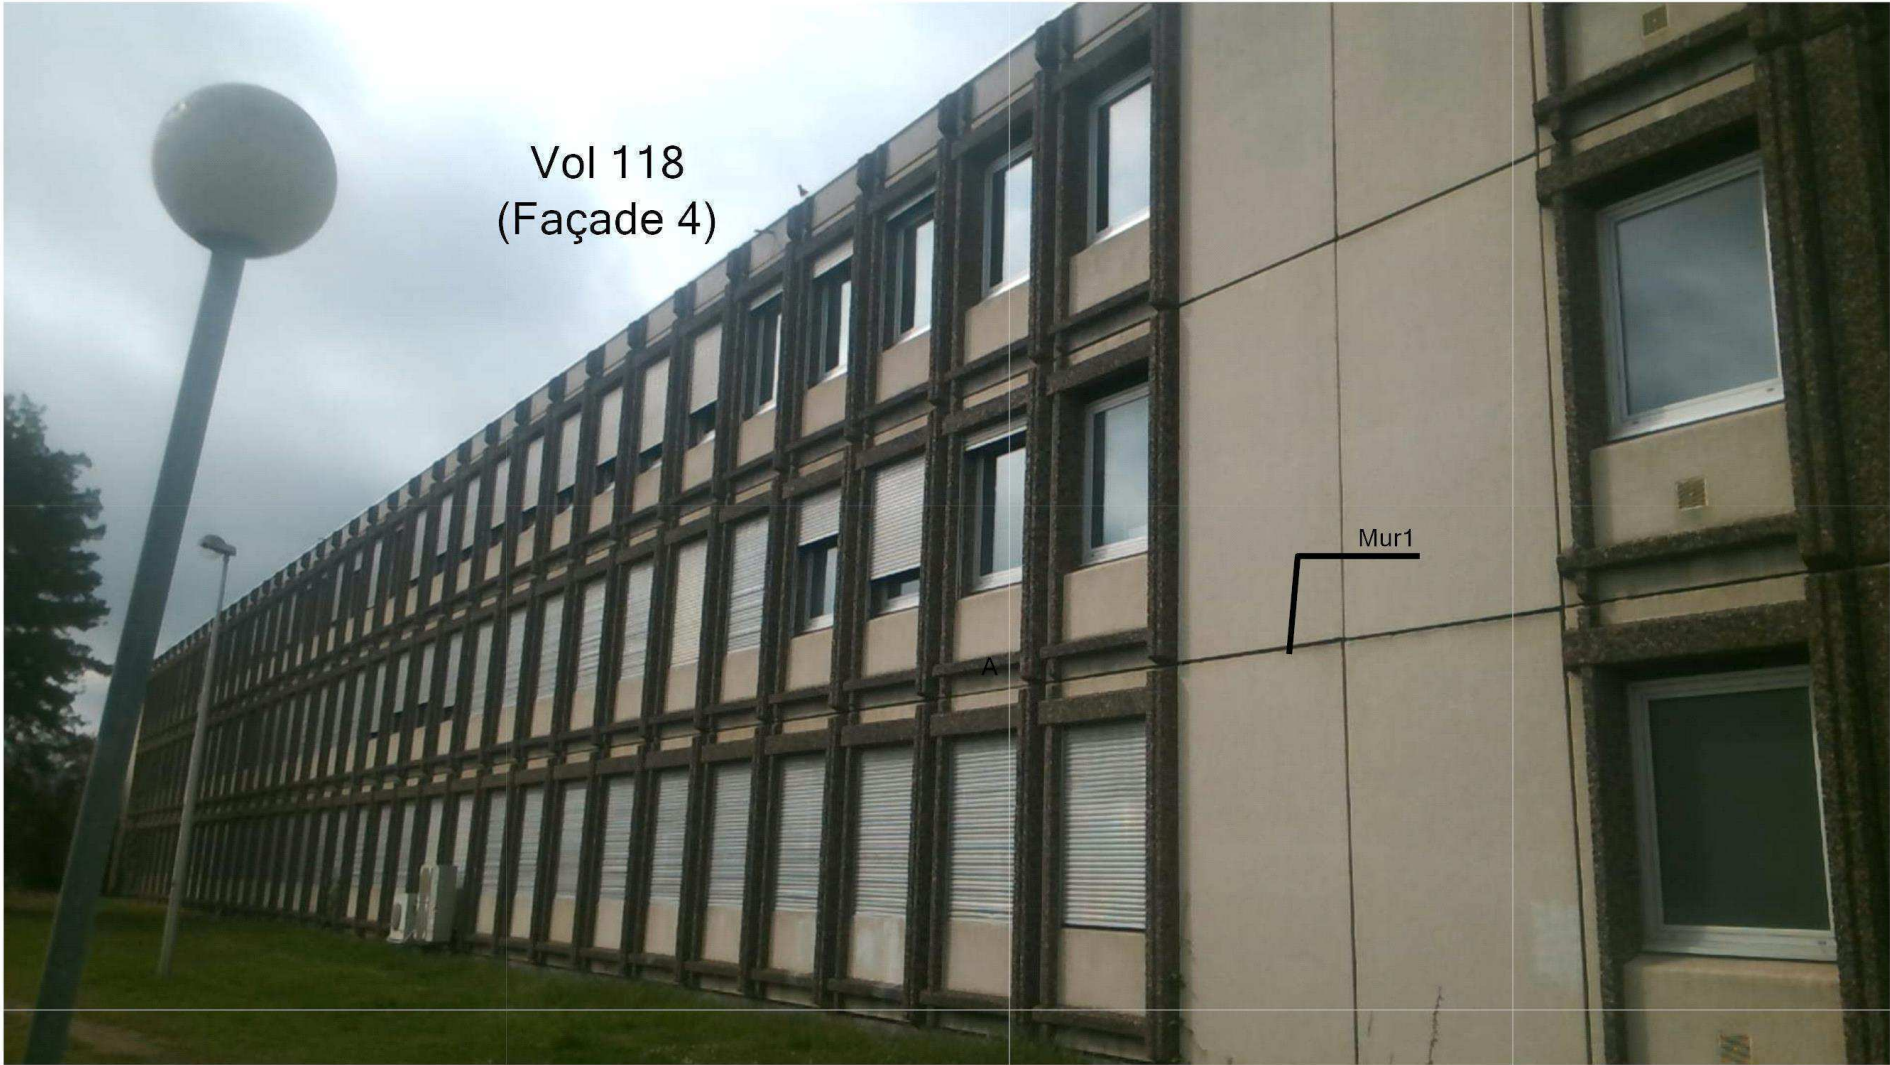


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	BÂTIMENT INFORMATIQUE DE LIUT DES CÉZEAUX 63000 CLERMONT-FERRAND	Bâtiment Informatique	18/04/2023	CHASTRETTE THOMAS

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2023 01/02

Assurance AC 2023 02/02

hdi
Tour Trinity
11bis Place de la Défense - CS 20356
92035 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 44 14 44
F +33 (0) 1 44 44 56 00



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 11 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR dont le siège est à Roderbruchstrasse 26, 30655 Hannover - Allemagne, et la succursale de Hannover sous le numéro HSB 2111024, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grauhofendorfer Str. 108, 53117 Bonn, opérante en vertu de la Lieber Prestation de Services, attestons que la société suivante :

**VENTURA
64 RUE CLEMENT AUR
42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

n° 76204741-30015 couvrant également toutes ses filiales dont :

• **AC ENVIRONNEMENT :**

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des érosions bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'airiant
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Contrat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant et après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Métaux Equivalents et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de minérale
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesures des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ENRMT ou ESRIS)
- Certificat de décontamination - Lf SFR
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traité
- Formation aux risques professionnels liés à l'armante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Problème et d'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements localisés dans l'ancien (dispositifs Plomb et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global Specialty SE
T +49 511 604 2009
F +49 511 604 4444
www.hdi-specialty.com

Insurance company controlled by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin), Grauhofendorfer Str. 108,
53117 Bonn

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover - Germany
Commercial Register: Hannover, Germany
Company Number: HSB 211024
Supervisory Board: Ulrich Walter/Chairman

<div> <div>  </div> </div>		
<ul style="list-style-type: none"> • Conception, développement de logiciels, progiciels, mais au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques numériques et électroniques ; • Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales • Activités concernant la formation professionnelle • Développement, animation d'un réseau de franchise, • Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques • Réalisation de plans et nomenclatures • Hébergement de données • Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR) • Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété 		
Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :		
RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Domages ConforDus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 600 000 EUR	par sinistre
Donc		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 600 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Domages ConforDus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Donc		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance



Attestation AC 2023

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI6250

Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 6250 Version 005


Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur CHASTRETTE Thomas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 23/12/2021 - Date d'expiration : 22/12/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 23/12/2021 - Date d'expiration : 22/12/2028
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 21/03/2022 - Date d'expiration : 20/03/2029
Energie avec mention	Energie avec mention Date d'effet : 01/02/2022 - Date d'expiration : 31/01/2029
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 01/02/2022 - Date d'expiration : 31/01/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 28/11/2021 - Date d'expiration : 27/11/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 01/06/2022 - Date d'expiration : 31/05/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 28/11/2022.



AC ENVIRONNEMENT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compléance pour édicter les documents prévus aux 1° à 4° 6° et 7° du I de l'article L271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-21 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334- 5 et L 1334- 6 du Code de la santé publique ;
- L'état maintenant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par l'article L 126-24 du Code de la construction ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscrite d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°75208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance **ISOI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.


Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels j'ai été demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.


En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à **Rorges le 24 février 2023**

Dominique BISAGA





AC ENVIRONNEMENT - SECS SOCIAL
 10 rue de l'Almanach - RD - CS 70064 - 42151 RORGES
 ☎ 04 77 93 92 44 ☎ 04 61 07 01 15 contact@ac-environnement.com
www.ac-environnement.com

04 77 93 92 44 **04 61 07 01 15**
 10 rue de l'Almanach - RD - CS 70064 - 42151 RORGES

[illegible]