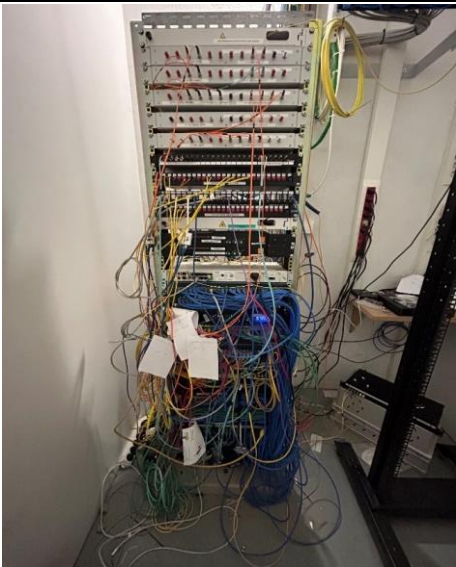

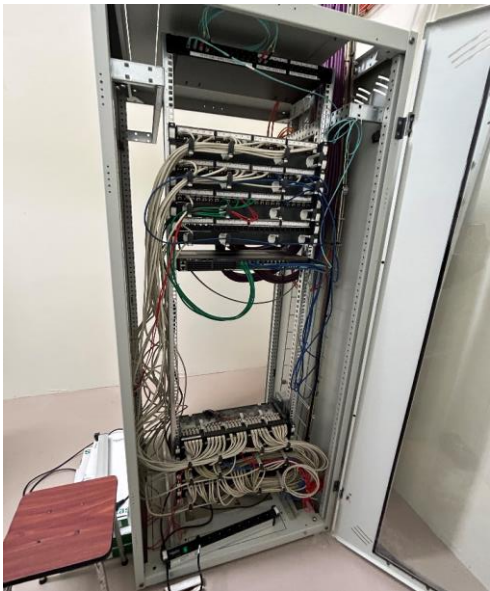
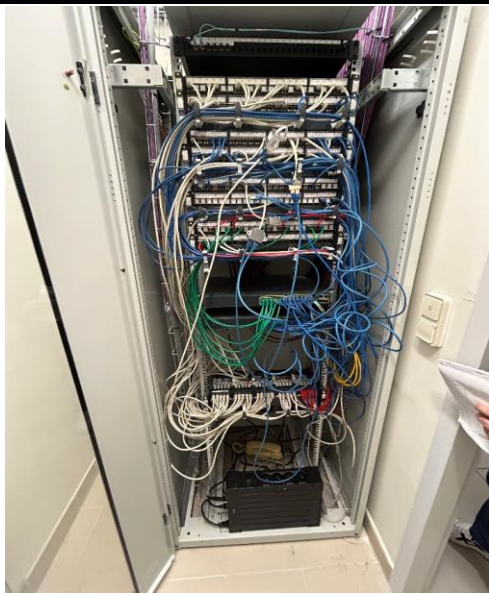



INFORMATIQUE

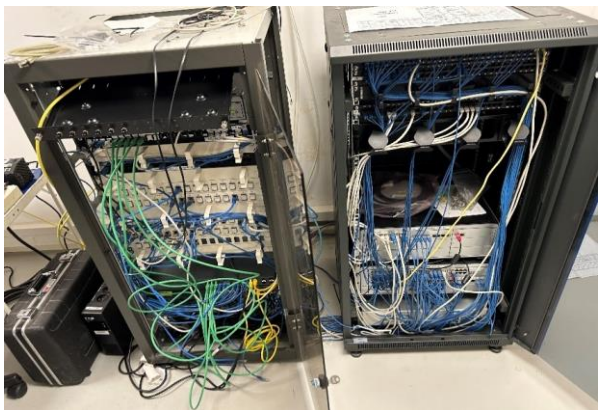
Repère répartiteur VDI	FORMATION	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	Cœur de réseau, Lien avec Baie FORMATION et Baie BELLEVUE CAVE Bâti Rack 42U Sans onduleur CISCO 3750 (u1) CISCO 2950 (u2) CISCO NM 10G (u2)	
Autres observations		

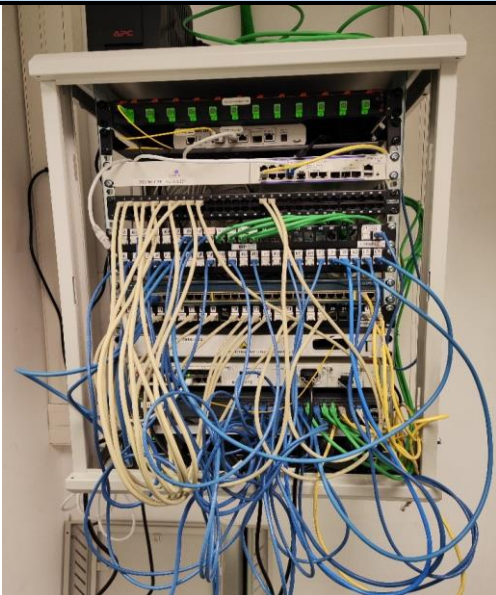
Repère répartiteur VDI	CASTEL	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	FORMATION Pas de Baie VDI APC 700VA CISCO 2940 (u1)	
Autres observations Absence de baie VDI		


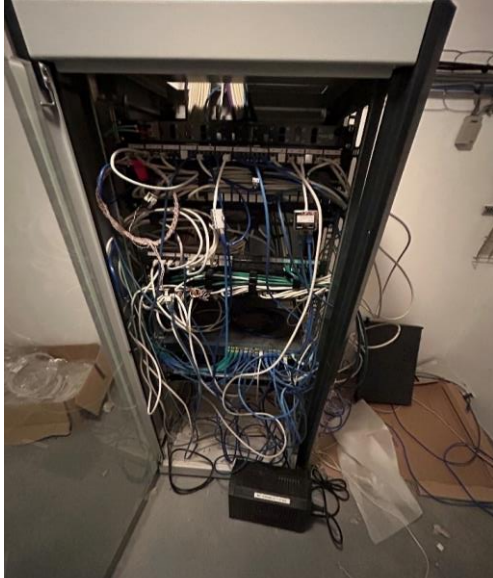

Repère répartiteur VDI	PRUDHOMME R-1	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	FORMATION 800x800 42U Pas d'onduleur CISCO 2940 (u1)	
Autres observations Absence d'onduleur		

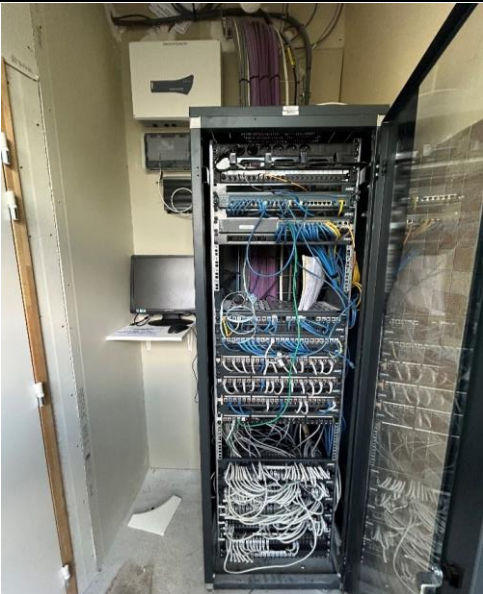
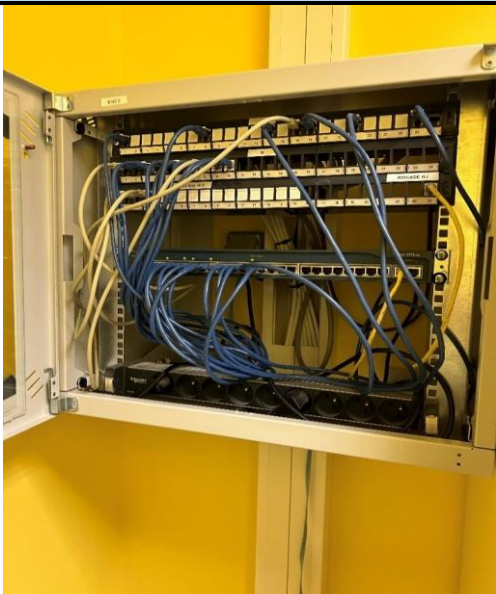
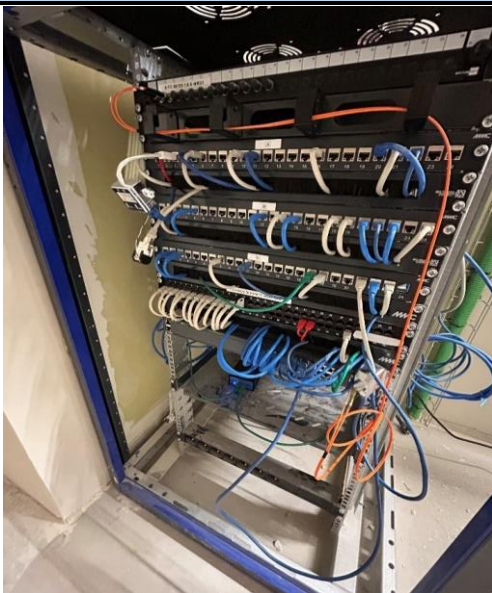
Repère répartiteur VDI	PIZZARO RDC	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	PRUDHOMME R-1 800x800 42U EATON Ellipse PRO 1600VA CISCO 2940 (u2)	
Autres observations		

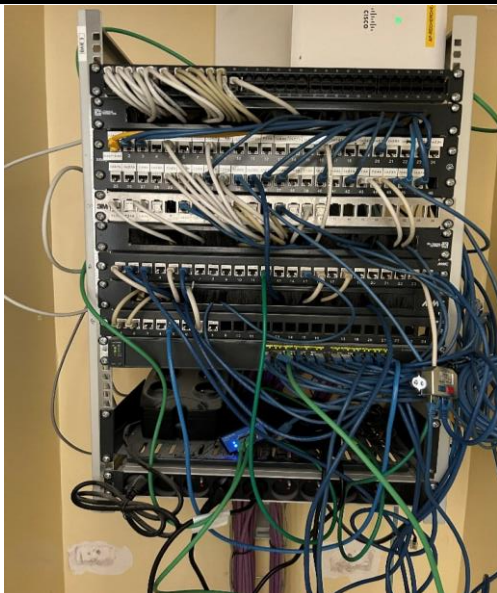
Repère répartiteur VDI	C2RL	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	FORMATION 800x800 42U UPS INFOSEC 1600VA avec Batterie externe CISCO 1000S (u3)	
Autres observations		

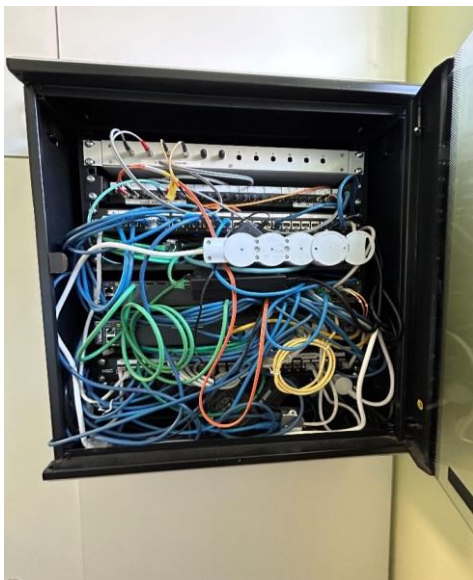
Repère répartiteur VDI	SAINTE CLAIRE R+1	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	FORMATION 2 Baies VDI 24U 600x600 EATON Ellipse PRO 1600VA CISCO 2960 (u2)	
Autres observations Autocom présent Fibre optique en cours de déploiement		

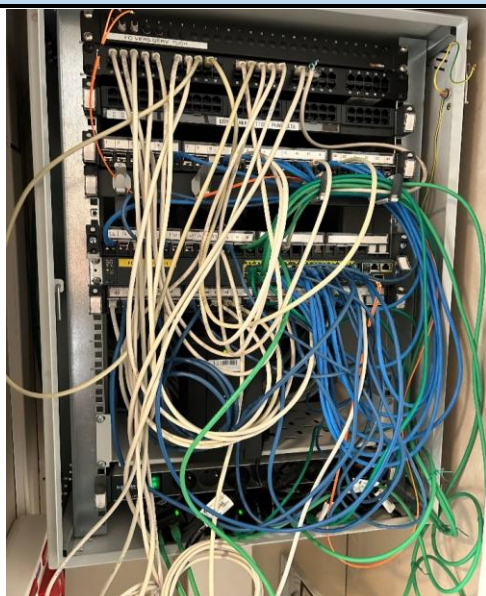
Repère répartiteur VDI	SAINTE CLAIRE R-1	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	SAINTE CLAIRE R+1 600x600 36U APC 700VA CISCO 2950 (u1)	
Autres observations		
Repère répartiteur VDI	SAINTE CLAIRE RDC	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	SAINTE CLAIRE R+1 600x600 42U APC 700VA CISCO 2960 (u3)	
Autres observations		
Repère répartiteur VDI	SAINTE CLAIRE R+2 DIM	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	SAINTE CLAIRE R+1 600x600 12U APC 700VA CISCO 2950 (u1) CISCO 2960 (u1)	
Autres observations		


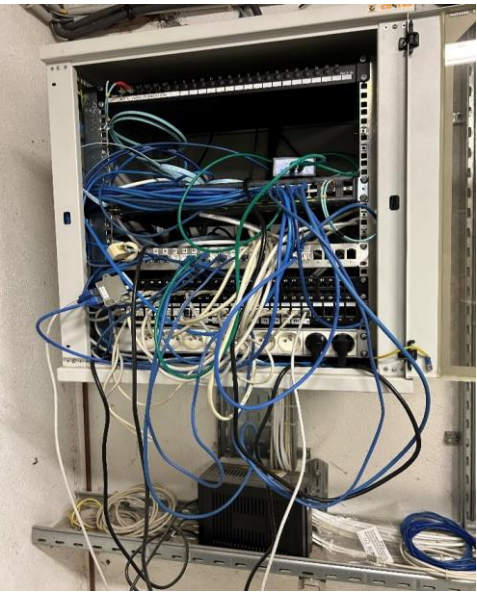
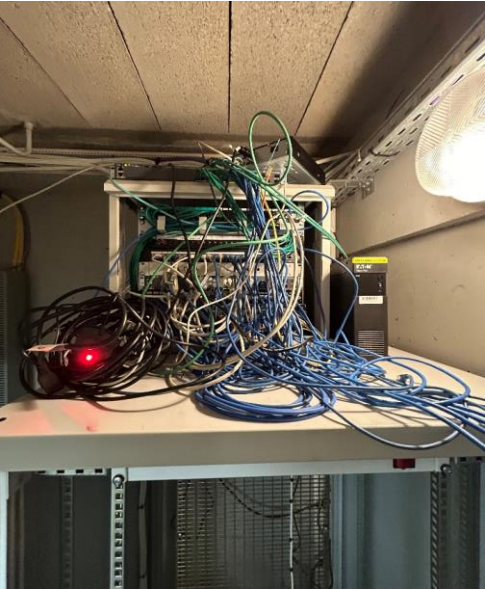
Repère répartiteur VDI	SAINTE CLAIRE R+2 PLOTON	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	SAINTE CLAIRE R+2 DIM 600x400 6U Sans onduleur CISCO 2950 (u1)	
Autres observations Sans onduleur		
Repère répartiteur VDI	MORISOT	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	FORMATION 600x600 16U APC 700VA CISCO 2960 (u1)	
Autres observations		
Repère répartiteur VDI	BALLET	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	FORMATION 800x600 42U Sans onduleur CISCO 2960 (u3)	
Autres observations Présence d'équipements de Viisiophonie de marque AIPHONE en aptie basse de la Baie		



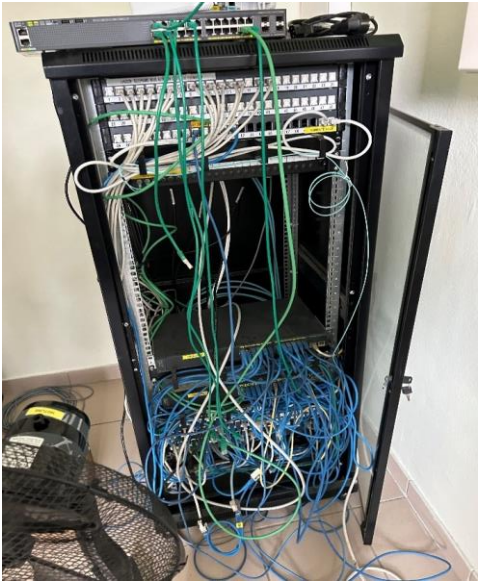
Repère répartiteur VDI	CABANIS RDC	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	FORMATION 600x600 42U Sans onduleur CISCO 2960 (u1) CISCO 2950 (u1)	
Autres observations		
Repère répartiteur VDI	CABANIS HAUT 01	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	CABANIS RDC 600x400 9U Sans onduleur CISCO 2950 (u1)	
Autres observations		
Repère répartiteur VDI	CABANIS HAUT 02	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	CABANIS RDC 800x800 24U Sans onduleur CISCO 2960 (u1)	
Autres observations		


Repère répartiteur VDI	CABANIS RECHERCHE	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	CABANIS RDC 600x600 14U Sans onduleur CISCO 2960 (u1)	
Autres observations		

Repère répartiteur VDI	SERVICES TECHNIQUES	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	FORMATION 600x600 12U EATON Ellipse PRO 1600VA CISCO 2960 (u2)	
Autres observations		

Repère répartiteur VDI	FOUCAULT	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	SERVICES TECHNIQUES 600x600 12U APC 700VA CISCO 2960 (u1)	
Autres observations		

Repère répartiteur VDI	TRANSPORT	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	SERVICES TECHNIQUES Pas de baie - équipement posé sur tablette Sans onduleur CISCO 2960 (u1)	
Autres observations		
Repère répartiteur VDI	CHAPELLE	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	FORMATION 600x400 9U APC 700VA CISCO 2960 (u1)	
Autres observations		
Repère répartiteur VDI	DIDE PELLETIER	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	FORMATION 600x500 9U EATON Ellipse PRO 1600VA CISCO 2960 (u2) CISCO 2950 (u1)	
Autres observations Présence d'un système de réception TV coaxiale		

Repère répartiteur VDI	CAFETERIA - SYNDICAT	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	FORMATION 600x600 9U Sans onduleur CISCO 2960 (u1) Routeur Amédia	
Autres observations Bandeau PC HS		
Repère répartiteur VDI	LABORIT	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	FORMATION 600x500 9U Sans onduleur CISCO 2960 (u2)	
Autres observations		
Repère répartiteur VDI	INFORMATIQUE	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	FORMATION 600x600 24U Sans onduleur CISCO 2960 (u3)	
Autres observations		

Repère répartiteur VDI	CUISINE Dépense	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	FORMATION 600x400 9U APC 700VA CISCO 2960 (u1)	
Autres observations		
Repère répartiteur VDI	CUISINE Bureau Diététicienne	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	FORMATION 600x600 12U EATON Ellipse PRO 1600VA CISCO 2960 (u1)	
Autres observations		
Repère répartiteur VDI	CUISINE Bureau du Chef	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	CUISINE Bureau Diététicienne 600x400 6U Sans onduleur CISCO 2960 (u1)	
Autres observations		

Repère répartiteur VDI	SERVEUR BÂTIMENT INFORMATIQUE	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant	600x800 42U APC	
Autres observations Equipement secouru par onduleur avec batterie externe et communicant		



