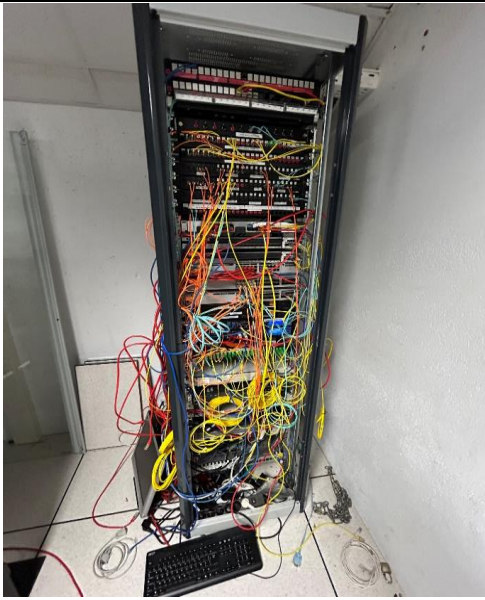

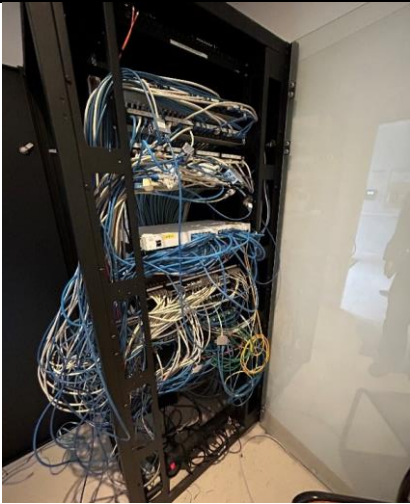


INFORMATIQUE

Repère répartiteur VDI	CAM Salle Blanche	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	Cœur de réseau, Lien avec Baie FORMATION et Baie BELLEVUE CAVE 600x600 - 42U SOCOMEK 10KVA CISCO 2960 (u3) CISCO 2950 (u1) CISCO NM 10G (u2)	
Autres observations Onduleur général dédié au bâtiment		
Repère répartiteur VDI	HENRI EY	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	CAM 800x800 42U EATON Ellipse PRO 1600VA CISCO 2960 (u3)	
Autres observations Chaleur importante		
Repère répartiteur VDI	JANET	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	CAM 800x800 42U EATON Ellipse PRO 1600VA CISCO 2960 (u2) CISCO 1000 (u1)	
Autres observations Chaleur importante		

Repère répartiteur VDI	INTERNAT	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	JANET 600x500 6U Sans onduleur CISCO 2950 (u1)	
Autres observations Coffret VDI difficile d'accès		

Repère répartiteur VDI	LEGER RDC	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	CAM Bâti Rack 42U APC 700VA CISCO 2960 (u2) Switch CHU (u1)	
Autres observations Présence liaison réseau avec CHU		


Repère répartiteur VDI	LEGER R+1 Unité A	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	LEGER RDC Bâti Rack 16U EATON Ellipse PRO 1600VA CISCO 1000 (u1)	
Autres observations		

Repère répartiteur VDI	LEGER R+2 Unité C	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	LEGER RDC Bâti Rack 16U EATON Ellipse PRO 1600VA CISCO 2960 (u1)	
Autres observations		

Repère répartiteur VDI	LEGER R+2 EMESPA	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	LEGER RDC Baie 600x500 16U APC 700VA CISCO 2960 (u1)	
Autres observations		

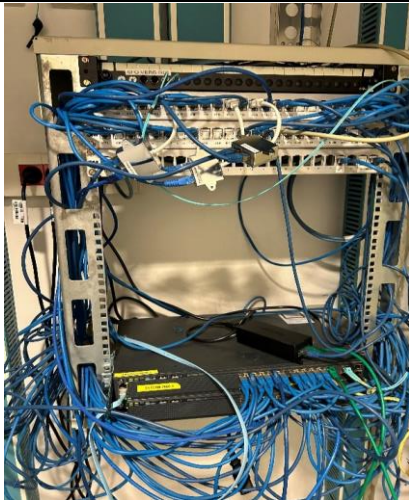
Repère répartiteur VDI	BERGOUIGNAN	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	CAM Baie 600x600 42U Sans onduleur CISCO 2960 (u1) CISCO 2950 (u1)	
Autres observations Onduleur EATON PRO 1600VA débranché		


Repère répartiteur VDI	PC1/5	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	BERGOUIGNAN Baie 600x400 9U APC 700VA CISCO 2950 (u2)	
Autres observations		
Repère répartiteur VDI	LOGE	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	CAM Bâti Rack 9U EATON Ellipse PRO 1600VA CISCO 2960 (u1) CISCO 2950 (u1)	
Autres observations	Présence des équipement de vidéosurveillance (stockeur caméras)	
Repère répartiteur VDI	PC SECURITE	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	LOGE Baie 600x400 9U Sans onduleur CISCO 2950 (u1)	
Autres observations		

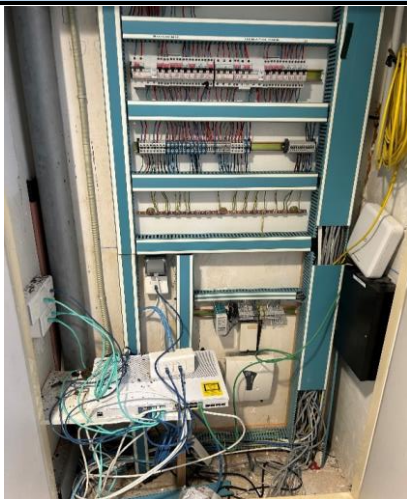
Repère répartiteur VDI	GARAGE	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	PC SECURITE Baie 600x600 9U Sans onduleur CISCO 2950 (u1)	
Autres observations		

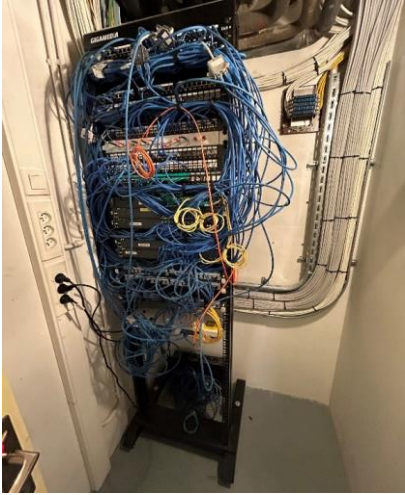
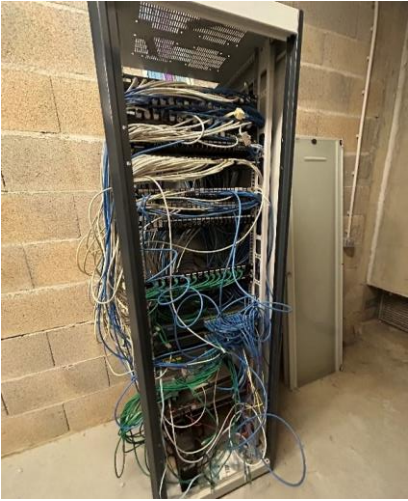

Repère répartiteur VDI	SR CAM GENERAL R-1	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	CAM 600x600 24U Sans onduleur CISCO 2960 (u5)	
Autres observations Dans couloir Pôle activités transversales		

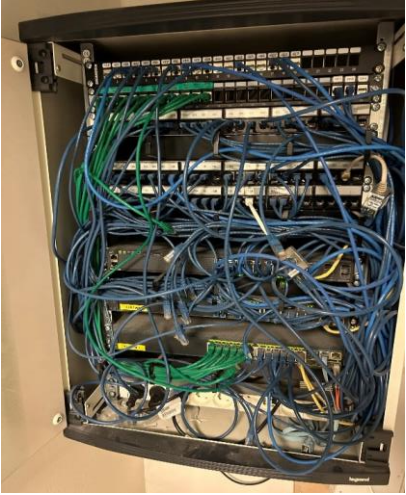
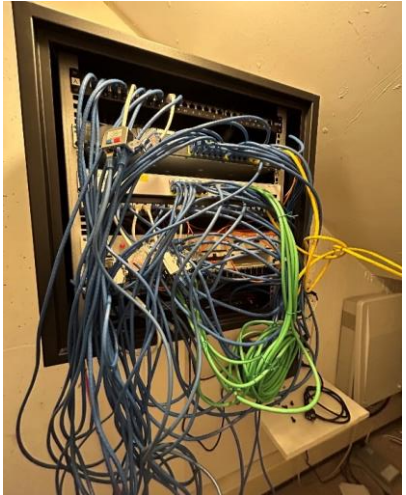

Repère répartiteur VDI	CAM RH RDC	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	SR CAM GENERAL R-1 Pas de baie Sans onduleur CISCO 2950 (u1)	
Autres observations		


Repère répartiteur VDI	EXTENSION CAM	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	CAM Bâti Rack 9U Sans onduleur CISCO 2960 (u2)	
Autres observations Marché achats Branchées au réseau ondulé du bâtiment		

Repère répartiteur VDI	PHARMACIE01 GENERALE	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	CAM 600x800 42U Sans onduleur CISCO 2960 (u2)	
Autres observations		

Repère répartiteur VDI	PHARMACIE02 COULOIR	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	PHARMACIE GENERALE Pas de baie Sans onduleur CISCO 1000 (u1)	
Autres observations Equipements installés dans placard électrique couloir		

Repère répartiteur VDI	LAFARGE	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	CAM Bâti Rack 42U EATON Ellipse PRO 1600VA CISCO 2960 (u5) CISCO 1000 (u1)	
Autres observations		
Repère répartiteur VDI	ADRIEN DANY	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	LAFARGE 600x600 42U EATON Ellipse PRO 1600VA CISCO 2960 (u3)	
Autres observations		
Repère répartiteur VDI	DELLET	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	CAM 800x800 42U Sans onduleur CISCO 2960 (u2)	
Autres observations		

Repère répartiteur VDI	MARCHAND	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	CAM 600x600 12U Sans onduleur CISCO 2960 (u3)	
Autres observations		
Repère répartiteur VDI	PC2/3	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	CAM 600x400 9U APC 700VA CISCO 2960 (u1) CISCO 1000 (u1)	
Autres observations		
Repère répartiteur VDI	MOREAU DE TOURS (MDT)	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	CAM 600x600 39U MGE 500 Multiprise CISCO 1000 (u2)	
Autres observations		

Repère répartiteur VDI	AAT	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	PC2/3 600x400 9U APC 700VA CISCO 2960 (u1)	
Autres observations		

Repère répartiteur VDI	SERVEUR BÂTIMENT CAM	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant	600x800 42U SOCOMEK 10KVA	
Autres observations Equipement secouru par onduleur SOCOMEK dans local Sous-station Bloc prise alimentant baie serveur à reprendre		

