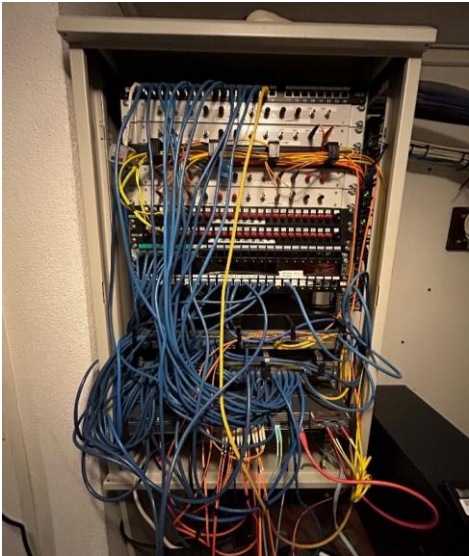

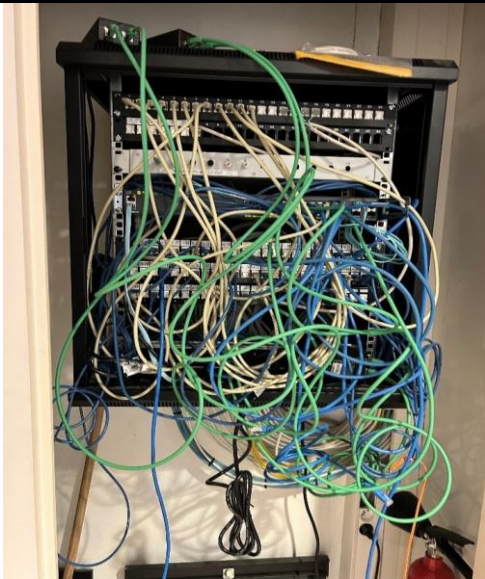
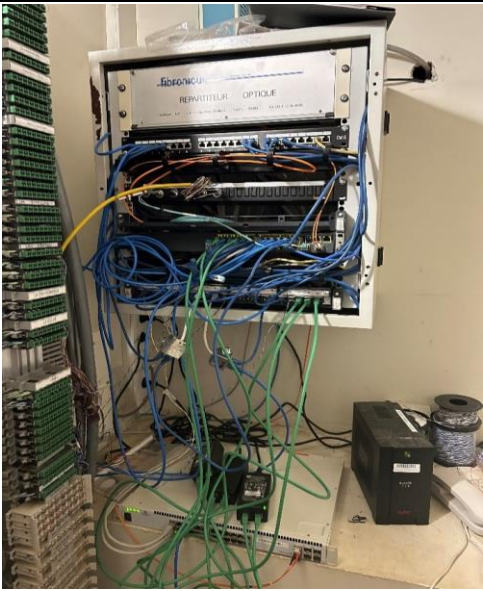
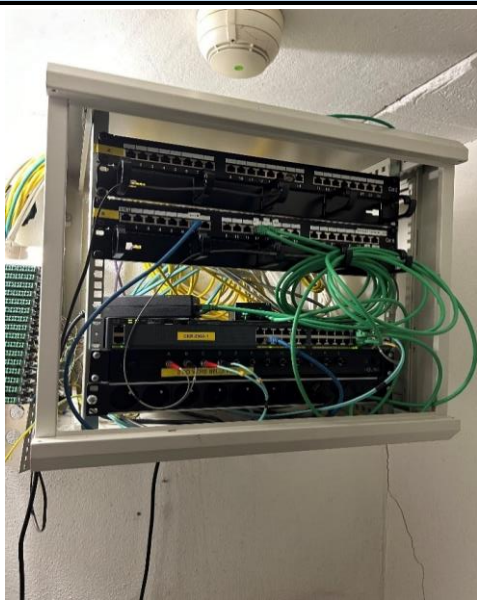


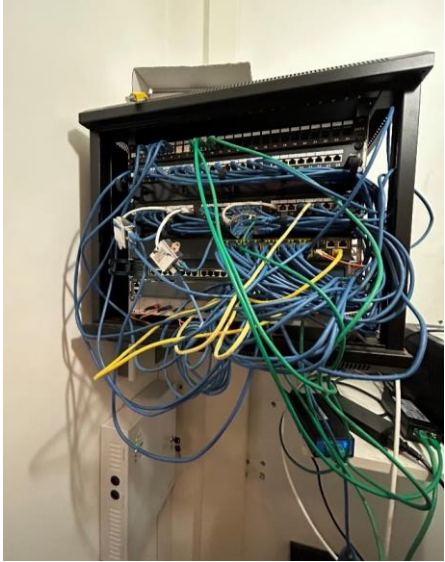
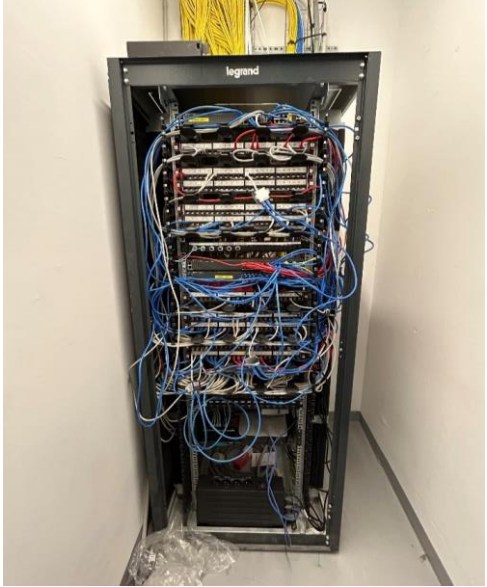

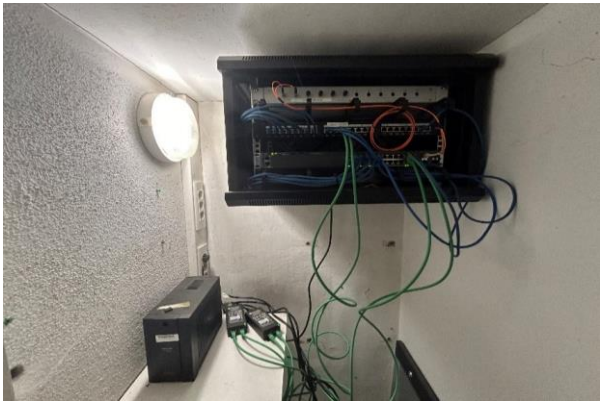


INFORMATIQUE

Repère répartiteur VDI	BELLEVUE CAVE	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	Cœur de réseau, Lien avec Baie FORMATION et Baie CAM 600x600 - 16U EATON Ellipse PRO 1600VA CISCO 3750 (u2) CISCO 2960 (u1)	
Autres observations		
Repère répartiteur VDI	BELLEVUE 2ème étage	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	BELLEVUE CAVE 600x400 - 6U MGE (équipement débranché) CISCO 2960 (u1)	
Autres observations	Onduleur non fonctionnel et déconnecté	
Repère répartiteur VDI	ITARD	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	BELLEVUE CAVE 600x450 9U APC 700VA CISCO 2960 (u1)	
Autres observations		

Repère répartiteur VDI	ARCHE	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	BELLEVUE CAVE 600x600 12U APC 700VA CISCO 2960 (u1) ALCATEL OS6560 (u1)	
Autres observations		
Repère répartiteur VDI	SITELLES	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	BELLEVUE CAVE 600x400 6U APC 700VA CISCO 2960 (u1)	
Autres observations Ondulé non fonctionnel et débranché		
Repère répartiteur VDI	LOU CANTOU	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	BELLEVUE CAVE 600x400 6U Sans onduleur CISCO 2960 (u1)	
Autres observations Absence d'onduleur		

Repère répartiteur VDI	NOISILLE	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	BELLEVUE CAVE 600x600 12U APC 700VA CISCO 2960 (u1)	
Autres observations		
Repère répartiteur VDI	CPCI	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	BELLEVUE CAVE 600x600 - 9U APC 700VA CISCO 2960 (u2) CISCO 2950 (u1)	
Autres observations		
Repère répartiteur VDI	GAROU	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	BELLEVUE CAVE 800x800 42U EATON Ellipse PRO 1600VA CISCO 2960 (u3)	
Autres observations		

Repère répartiteur VDI	SILLON	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	CHÂTAIGNERAIE 600x450 9U APC 700VA CISCO 2960 (u1)	
Autres observations		
Repère répartiteur VDI	CHÂTAIGNERAIE	
Origine VDI Type de baie Onduleur existant Switch existant	BELLEVUE CAVE 600x450 6U APC 700VA CISCO 2960 (u1)	
Autres observations		