



SGAMI Sud Est- Direction de l'Immobilier – Bureau de Exploitation et Maintenance
44 avenue Rhin et Danube
38000 GRENOBLE

SGAMI Hôtel de Police de Chambéry

Réhabilitation du rez de chaussée de l'annexe Boisse

73000 CHAMBERY



DCE CCTP

Lot 4 – Installation de chantier Sols Peinture Faïence

MAÎTRE D'OEUVRE :

AME ARCHITECTURE

AME —————
—INGÉNIERIE

39 av Pierre 1^{er} de Serbie

75008 PARIS

Grille de révision

Indice	Date	Modification
A	23 Novembre 2024	Création document

1 SOMMAIRE

1	SOMMAIRE	2
2	PRESCRIPTIONS PARTICULIERS	4
2.1	DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE CONTRACTUELS	4
2.2	PRESCRIPTION DE MISE EN ŒUVRE CARRELAGE ET FAÏENCE	4
2.2.1	<i>Généralités</i>	4
2.2.2	<i>joints périphérique</i>	5
2.2.3	<i>Calepinage</i>	5
2.2.4	<i>Tolérance de pose</i>	5
2.3	PRESCRIPTION DE MISE EN ŒUVRE PEINTURE	5
2.3.1	<i>Nature des produits</i>	5
2.3.2	<i>Teintes.....</i>	5
2.3.3	<i>Marques.....</i>	5
2.3.4	<i>Préparation du Subjectiles</i>	5
2.3.5	<i>Classement des qualités d’aspect des peintures</i>	5
2.4	PRESCRIPTION DE MISE EN ŒUVRE DE SOL SOUPLE	6
3	DESCRIPTION DES OUVRAGES	7
3.1	INSTALLATION DE CHANTIER	7
3.2	SPEC	7
3.2.1	<i>Horizontale.....</i>	7
3.2.2	<i>Verticale.....</i>	7
3.3	SOL.....	8
3.3.1	<i>Reprise trou dans dalle.....</i>	8
3.3.2	<i>Ragrage.....</i>	8
3.3.3	<i>Sol souple PVC en pose libre.....</i>	8
3.3.4	<i>Sol sportif.....</i>	9
3.3.5	<i>Sol tatami.....</i>	9
3.3.6	<i>Profil en bois pour maintien des tatamis</i>	9
3.3.7	<i>Protection périphérique</i>	10
3.3.7.1	<i>Sur mur</i>	10
3.3.7.2	<i>Sur poteau circulaire</i>	10
3.3.8	<i>Caniveau PVC sanitaires.....</i>	10
3.3.9	<i>Carrelage.....</i>	11
3.3.10	<i>Plinthes Carrelée</i>	11
3.4	PEINTURE	11
3.4.1	<i>Preparations des supports</i>	11
3.4.1.1	<i>Cloisons et doublages</i>	11
3.4.1.2	<i>Menuiserie bois</i>	11
3.4.1.3	<i>Canalisation apparentes</i>	11
3.4.2	<i>Peinture sur ouvrages existants</i>	12
3.4.3	<i>Peinture sur cloisons et doublages.....</i>	12
3.4.4	<i>Peinture sur ouvrages bois.....</i>	12
3.5	FAÏENCE	13
3.6	SUPPORT EN PLAFOND POUR SAC DE FRAPPE.....	13
3.7	SECURITE INCENDIE	13
3.7.1	<i>Extincteurs</i>	13
3.7.2	<i>Défibrilateur</i>	13
3.7.3	<i>Plan d’intervention.....</i>	13
3.8	EVACUATION DES PROTECTIONS	14
3.9	REMISE EN ETAT DU HALL.....	14
3.9.1	<i>Sol souple collé.....</i>	14
3.9.2	<i>Murs et plafond.....</i>	14
3.10	NETTOYAGE	15
3.10.1	<i>De chantier.....</i>	15
3.10.2	<i>De livraison</i>	15

4 LIMITE DE PRESTATION17

4.1 INTRA-ALLOTISSEMENT..... 17

4.1.1 Lot 1 Démolition Gros œuvre 17

4.1.2 Lot 2 - Menuiserie Extérieure 17

4.1.3 Lot 3 – Plâtrerie Menuiserie Intérieur 17

4.1.4 Lot 5 – Électricité..... 17

4.1.5 Lot 6 - Plomberie Ventilation Split clim 17

4.2 EXTRA-ALLOTISSEMENT..... 17

4.2.1 Exploitant..... 17

2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERS

2.1 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE CONTRACTUELS

Les "Documents de référence contractuels" applicables aux travaux du présent marché sont notamment les suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive. Les ouvrages faisant l'objet du présent marché devront répondre à toutes les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

- le Code civil ;
- le Code de la construction et de l'habitation ;
- le Code général des collectivités territoriales ;
- le Code des communes ;
- le Code de la santé publique ;
- le Code de l'environnement ;
- le Code de l'urbanisme ;
- le Code rural ;
- le Code du travail ;
- Avis techniques (CSTB)
- Les Normes Françaises édictées par l'AFNOR
- Les prescriptions des fabricants
- Les règles professionnelles
- Les lois décrets et règlements
- Les avis techniques
- Les règles de l'art
- D.T.U 55 Revêtements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, bureaux et établissements d'enseignement.
- DTU 53.2 (NF P 62-203 d'avril 2007) : Revêtements de sols plastiques collés.
- Les Normes Françaises édictées par l'AFNOR
- Les prescriptions des fabricants
- Les règles professionnelles
- etc.

Liste non exhaustive.

2.2 PRESCRIPTION DE MISE EN OEUVRE CARRELAGE ET FAÏENCE

2.2.1 GÉNÉRALITÉS

Lors de la pose des revêtements, la disposition et les alignements seront déterminés de manière à permettre une exécution avec le minimum de coupes de carreaux. Les coupes inévitables devront toujours être exécutées sous les plinthes ou en rive des locaux.

Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur du présent lot aura implicitement à sa charge l'exécution de tous les raccords de carrelages et de revêtements muraux au droit des scellements, des passages de canalisations, des différents appareillages (robinetteries, prises, interrupteurs, etc.) et de tout autre élément afférent aux travaux des autres corps d'état.

Les découpes et les entailles au droit des canalisations et de tout autre élément devront être soigneusement ajustées sans fêlures ni détérioration. Dans le cas contraire les carreaux seront remplacés.

Les joints souples d'étanchéité entre les appareils sanitaires et les revêtements muraux sont à la charge du présent lot. Lors de l'exécution des revêtements, le présent lot devra respecter les joints de dilatation. Ces joints devront être étanches aux eaux de lavage.

2.2.2 JOINTS PÉRIPHÉRIQUE

Le vide des joints périphériques est débarrassé de tous dépôts, déchets, mortiers ou plâtres, puis rempli d'un matériau compressible non pulvérulent d'environ 5mm de largeur, de type silicone.

2.2.3 CALEPINAGE

Le calepinage des sols sera soumis à l'agrément préalable du maître d'œuvre. L'arrêt des sols en périphérie de l'espace aménagé se fera en parfaite finition. A ce sujet, les raccords en rives par « petits bouts » seront refusés.

Les sols comporteront des joints de dilatation correspondant à ceux du bâtiment.

2.2.4 TOLÉRANCE DE POSE

- Planéité : règle de 2 m : = 3 mm (Art. 4,1124)
- Niveau : carrelage par rapport aux cotes d'arase rapportées au trait de niveau : ± 5 mm (Art. 4,1124)
- Alignement des joints : règle de 2 m dont les extrémités correspondent aux bords homologues de 3
- Carreaux différence d'alignement : = 2 mm en plus des tolérances de calibrage (Art. 4,1124)
- La mise en œuvre d'un ragréage fibré sur toute la surface carrelée est à réaliser. Tout carrelage « sonnante creux » sera remplacé immédiatement.

2.3 PRESCRIPTION DE MISE EN ŒUVRE PEINTURE

2.3.1 NATURE DES PRODUITS

Les produits appliqués successivement sur le support doivent :

- Être compatibles avec le support lui-même,
- Être compatibles entre eux,
- Former un ensemble cohérent de couches adhérentes entre elles et au support.

L'entreprise devra par ailleurs tous les travaux préparatoires nécessaires à la mise en œuvre des produits appliqués.

2.3.2 TEINTES

L'entreprise se soumettra strictement aux teintes choisies par la MOE et la MOA.

2.3.3 MARQUES

L'entreprise devra faire agréer par le maître d'ouvrage avant tout début d'exécution les produits qu'elle entend utiliser.

2.3.4 PRÉPARATION DU SUBJECTILES

L'entreprise aura à sa charge :

- Les travaux préparatoires (égrenage, ponçage, enduisage, etc....)
- Les travaux d'apprêts en fonction de la nature et de l'état superficiel du subjectile

2.3.5 CLASSEMENT DES QUALITÉS D'ASPECT DES PEINTURES

Elle aura précisé le cas échéant, selon l'article 6.2.1 du DTU 59-1 pour chacun des locaux et des subjectiles au chapitre ci-après.

Le degré de brillant sera fixé par l'architecte en référence aux prescriptions de classement de la norme NF X 08-002, à savoir :

- Mat : Bs compris entre 10 et 20
- Satiné mat : Bs compris entre 10 et 20
- Satiné moyen : Bs compris entre 20 et 45
- Satiné brillant : Bs compris entre 45 et 60
- Brillant : Bs supérieur à 60

Définition des qualités de finition :

Conformément à la NF P 74-201-1 (DTU 59.1), les qualités de finition seront les suivantes :

- Finition C : Le film de peinture couvre le subjectile. Il lui apporte un coloris, mais l'état de finition de surface reflète celui du subjectile. La finition est d'aspect poché.
- Finition B : La planéité générale initiale n'est pas modifiée. Les altérations accidentelles sont corrigées. La finition est d'aspect poché.
- Finition A : La planéité finale est satisfaisante grâce à des travaux préparatoires jugés nécessaires. L'aspect d'ensemble est uniforme, soit finement poché, soit lisse.

2.4 PRESCRIPTION DE MISE EN OEUVRE DE SOL SOUPLE

Les revêtements de sols seront collés en plein sur le support, à simple ou à double encollage selon le type de revêtement de sol mis en œuvre. La quantité d'adhésif employée sera telle qu'elle assure une adhérence parfaite du revêtement, sans toutefois que par suite de surabondance d'adhésif, celui-ci ne reflue par les joints.

En tout état de cause, la mise en œuvre du revêtement de sol devra être réalisée conformément aux prescriptions de mise en œuvre de l'agrément CSTB ou à défaut suivant celles du fabricant.

Les couvre-joints au droit des jonctions de sols de natures différentes seront très soigneusement coupés de longueur et ajustés dans la feuillure de l'huissierie ou du bâti. Ils seront obligatoirement disposés exactement dans l'axe de l'épaisseur de la porte.

Ceux en métal seront fixés par vis à tête fraisée, ces vis disposées dans l'axe du couvre-joint à espacement régulier. Les têtes de vis seront toujours en métal de même aspect et traitement que le couvre-joint.

Les tracés et les alignements seront déterminés de manière à permettre une exécution avec un minimum de coupes de dalles. Les coupes inévitables devront toujours se faire en rives de revêtements.

Les alignements devront toujours être symétriques par rapport à l'axe du local.

Dans le cas où il est prévu un calepinage par le maître d'œuvre, la pose devra toujours le respecter scrupuleusement.

A toutes les jonctions de sols minces de natures différentes, il sera posé par le présent lot un couvre-joint dans les conditions précisées ci-avant.

Les jonctions de sols minces de même nature, de même teinte ou non, ne recevront pas de couvre-joint, et de ce fait, l'ajustage du joint devra être soigneusement réalisé, et ce joint devra être disposé dans l'axe de l'épaisseur de la porte.

Dans le cas où des revêtements de sols collés seront à poser au droit des joints de dilatation, le présent lot devra les respecter lors de l'exécution des revêtements.

Pour l'exécution de ces joints, l'entrepreneur soumettra au maître d'œuvre avant le début des travaux, les dispositions qu'il compte prendre pour cette exécution.

Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront être étanches aux eaux de lavage.

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Le présent lot aura en charge la mise en œuvre des équipements pour le bon déroulement du chantier. A savoir:

- Dans la future salle de musculation :
 - Une table
 - 10 chaises
 - Afin que permette de faire les réunions de chantier dans de bonnes conditions
- Dans la future salle de sport :
 - Une table
 - 6 chaises
 - 1 frigo
 - 1 micro-onde
 - Afin de permettre aux compagnons de toutes les entreprises de pouvoir se restaurer

Le mobilier sera installé dès la fin du curage et sera déplacé selon nécessité afin de permettre la réalisation des sols

En fin d'opération le mobilier sera évacué.

Le présent lot aura également en charge la mise en œuvre du panneau de chantier dimension A1 réglementaire fixé en façade du bâtiment.

3.2 SPEC

3.2.1 HORIZONTALE

Mise en œuvre d'une SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage) sous carrelage aux caractéristiques suivantes:

- Sikalastic®-260 Stop Aqua
- Locaux P3E3
- Sikalastic®-260 Stop Aqua est une dispersion de résine prête à l'emploi pour locaux humides. Il forme après séchage un film adhérent et étanche à l'eau liquide, prêt à recevoir du carrelage collé.
- Marquage CE et déclaration de performance selon l'agrément technique européen ETA 22/0411, délivré sur la base des documents d'évaluation européens EAD 030352-00-0503:2019 Kits d'étanchéité pour sols et murs de pièces humides.
- ATEx n°3128_V1 valide jusqu'au 13/12/2025

Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation

Localisation : au niveau de la zone de douche

3.2.2 VERTICALE

Dito 3.2.1

Le produit peut être appliqué verticalement.

Localisation : au niveau de zone de douche

3.3 SOL

3.3.1 REPRISE TROU DANS DALLE

Il existe un trou dans la dalle béton car il y avait un boîtier de sol. Après dépose de celui-ci par le lot 1, le présent lot aura en charge le rebouchage de ce trou



Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation

Localisation : au centre du plateau

3.3.2 RAGREAGE

Après la dépose des sols concernés, le titulaire aura à sa charge, la réalisation d'un ragréage pour pose du nouveau sol comprenant :

- Nettoyage et dépoussiérage à l'aspirateur industriel
- Grattage, dégraissage et dépoussiérage des dalles à l'aspirateur industriel
- Application de primaire
- Ragréage su support à l'enduit, type UZIN NC170 ou similaire, classé P3
- En tous produits 2 kg au m², sur plancher existant, afin d'avoir le même plan sur tout le niveau
- Ponçage pour enlèvement des traces de bulles et de fluage
- Nettoyage à l'aspirateur industriel
- Exécution suivant avis technique et les règles de l'art
- Compris remplissage au droit des cloisons déposés

Localisation : Selon carnet de plan

3.3.3 SOL SOUPLE PVC EN POSE LIBRE

Fourniture et pose d'un revêtement type PVC hétérogène en polychlorure de vinyle aux caractéristiques suivantes :

- De type PVC iD Tilt de chez Tarkett
- Format : 645 x 645 mm
- Le revêtement aura une épaisseur totale de 6 mm et sera doté d'une couche d'usure homogène d'une épaisseur de 2,70 mm, d'un double renforcement en fibre de verre non tissée et d'une sous-couche agglomérée en PVC recyclé et stabilisé, le tout assurant une haute stabilité dimensionnelle, inférieure à 0,10 % selon la norme NF EN ISO 23999, ainsi qu'une résistance élevée à la dilation thermique.
- Résistance thermique : 0.05 m² K/W
- Efficacité acoustique : 6 dB selon la norme NF EN ISO 717-2.
- Préparation du support : nettoyage, dépoussiérage des supports
- La pose libre est réalisée par assemblage mécanique des dalles grâce aux queues d'arondes. Un jeu de dilatation doit être prévu en périphérique et entre le revêtement et toute partie fixe de la pièce compter 1mm/m avec un minimum de 5 mm
- Toutes sujétions de mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant.
- Coloris aux choix du MOA selon la palette de couleur proposée

Localisation : Selon carnet de plan

3.3.4 SOL SPORTIF

Le présent lot aura en charge la mise en œuvre d'un sol sportif aux caractéristiques suivantes:

- Sous-couche acoustique
- Sol PVC type puzzle en plastique vinyle de chez PROZON réf : 06862-193994
- Format : 653 x 653 mm
- Épaisseur : 4 mm
- Supporte jusqu'à 520 kg/m²
- Résistance au feu B-S1 EN 13501-1
- Coloris aux choix du MOA selon la palette de couleur proposée
- Fixations par emboîtement à l'aide de queues d'aronde intégrées à la dalle

Localisation : Selon carnet de plan, Salle de musculation 68 m² et intégralité de la salle de sport 117 m²

3.3.5 SOL TATAMI

Le présent lot aura en charge de récupérer les tatamis existants dans l'autre bâtiment. La complétude de surface sera réalisé par des produits similaires.



Exemple de référence:

- Tatami multidisciplinaire LC50M de chez TATAMIX ou équivalent
- 100x100x5
- En EVA expansé (éthylène-acétate de vinyle) de la nouvelle conception.
- Absorption des chocs : UNI EN 1177 HIC 1800mm
- Couleur au choix du MOA

Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation

Localisation : salle de sport

3.3.6 PROFIL EN BOIS POUR MAINTIEN DES TATAMIS

Mise en œuvre d'un profil en bois fixé au sol afin de bloquer les tatami

Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation

Localisation : salle de sport

3.3.7 PROTECTION PÉRIPHÉRIQUE

3.3.7.1 Sur mur

Mise en œuvre de protection murale sur les 3 pans de mur dans la zone équipé de tatamis aux caractéristiques suivantes:

- Produit de référence : DOLLAMUR FLEXI-WALL ou équivalent
- Collée sur le mur
- Hauteur de 180 cm
- Epaisseur de 3 cm
- Finition lisse
- Qualité polyéthylène 680g/m³
- Conforme à la norme EN 12503
- Couleur au choix du MOA
- Détourage à prévoir au niveau des portes et fenêtres

Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation

Localisation : salle de sport

3.3.7.2 Sur poteau circulaire

Mise en œuvre de protection sur le poteau circulaire dans la zone équipé de tatamis aux caractéristiques suivantes:

- Produit de référence : DOLLAMUR FLEXI-POST ou équivalent
- Collé sur le poteau circulaire
- Hauteur de 180 cm
- Epaisseur de 5 cm
- Finition lisse
- Qualité polyéthylène 680g/m³
- Conforme à la norme EN 12503
- Couleur au choix du MOA


Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation

Localisation : salle de sport

3.3.8 CANIVEAU PVC SANITAIRES

Mise en œuvre en pied de douche d'un caniveau filant en PVC équipé régulièrement de siphon type CONNECTO de chez NICOLL ou équivalent d'une largeur intérieur de 100. Pose d'une grille perforé adapté en PVC classe A15.

Y compris toutes sujétions d'installation pour une bonne réalisation de l'ouvrage

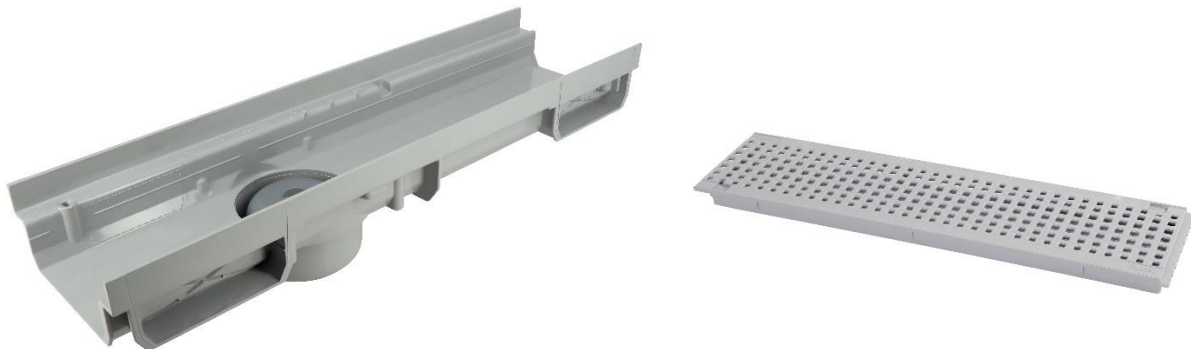

Intégration à prévoir au moment du coulage de la margelle béton par le lot 1

Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation

Localisation : en fond de douche vestiaire femme, en fon de douche vestiaire homme

3.3.9 CARRELAGE

Fourniture et pose de carrelage en grès cérame collé comprenant :

- Nettoyage et préparation des supports (balayage, dépoussiérage, neutralisation des fonds...)
- Coupes, entailles, percement, découpes
- Pose droite
- Dimension 50x50
- Classement UPEC : U2S P2E2C1
- Glissance R9 et R10 au niveau de la douche
- Fractionnement suivant DTU 52.1
- Silicone sur les bords périphérique conformément au DTU en vigueur
- Pose au mortier pour joints souples, couleur gris
- Nettoyage
- Protection en fin de travaux, compris enlèvement avant réception.
- Les carrelages devront bénéficier de l'écolabel européen.
- Les colles utilisées respecteront la classification EMI CODE EC1, très faibles émissions de COV

Localisation : Selon carnet de plan, vestiaires hommes et femmes

3.3.10 PLINTHES CARRELÉE

Fourniture et pose par collage de plinthes à talon en grès cérame assorties aux carreaux grès cérame de l'article 7.4.1

Compris dressement éventuel des supports, alignement parfait aussi bien horizontal que rectiligne, coupes, découpes, chutes, façon d'anges...

Pose sur semelles enlevées après coup, avec garnissage par joint acoustique entre carrelage et plinthe

- Teinte : assortie au revêtement de sol
- Joints agréés par la CSTB
- Format : 50 cm x 10 cm

Localisation : Selon carnet de plan, vestiaires hommes et femmes

3.4 PEINTURE

3.4.1 PREPARATIONS DES SUPPORTS

3.4.1.1 Cloisons et doublages

Cela comprend :

- Ponçage, Brossage, Lavage, Époussetage.
- Rebouchage si nécessaire.
- Bande à joint
- Ratissage à l'enduit si nécessaire.
- Protection

3.4.1.2 Menuiserie bois

Cela comprend :

- Ponçage, Brossage, Lavage, Époussetage.
- Dégraissage
- Protection

3.4.1.3 Canalisation apparentes

Cela comprend :

- Ponçage, Brossage, Lavage, Époussetage.
- Dégraissage, décalaminage, nettoyage des supports
- Préparation : dérouillage, nettoyage, dégraissage, impression primaire
- Protection

3.4.2 PEINTURE SUR OUVRAGES EXISTANTS

Fourniture et pose de peinture comprenant

- Préparation des supports
- Finition A
- Y compris lissage si nécessaire
- Brossage, nettoyage du support
- 1 couche d'impression des supports
- 2 couches de finition par peinture acrylique sans solvant au rouleau
- RAL au choix du maître d'ouvrage sur présentation du nuancier sur site
- Enlèvement des protections et nettoyage après travaux

La prestation comprendra la parfaite préparation des supports, la préparation des peintures et des teintes, les changements de tons à la demande du Maître d'œuvre, les arasements, la mise en place de papier collant pour protection des ouvrages et arrêt net et rectiligne, les rechampissages, le nettoyage en fin d'intervention.

Localisation : Selon carnet de plan pour tous les murs existants : mur de façade, cage d'escalier, sanitaires

3.4.3 PEINTURE SUR CLOISONS ET DOUBLAGES

Travaux comprenant la fourniture et la mise en œuvre d'une peinture acrylique au droit des cloisons sèches et doublages comprenant :

- Finitions qualité A
- Compris lissage si nécessaire.
- Couleur à confirmer avec la MOE.
- Brossage, nettoyage du support.
- 1 couche d'impression des supports.
- 2 couches de finition par peinture acrylique sans solvant au rouleau, aspect mat.
- Protections des ouvrages avoisinants.
- Enlèvement des protections et nettoyage après travaux.

Localisation : selon carnet de plan pour les nouveaux ouvrages mis en œuvre par le lot 3.

3.4.4 PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS

Travaux comprenant :

- Époussetage, impression garnissant rebouchage, ponçage
- Couche d'impression
- Tous rechampissages
- 2 couches de laque
- Teintes au choix du Maître d'œuvre.
- Compris toutes sujétions pour une finition soignée.

Localisation : cadres des portes stratifiées, plinthes bois, portes des placards techniques existants

3.5 FAÏENCE

Fourniture et pose de faïence en grès cérame collé, comprenant :

- Nettoyage et préparation des supports (balayage, dépoussiérage, neutralisation des fonds...)
- Coupes, entailles, percements, découpes.
- Pose droite
- Dimension 50x25h
- Protection en fin de travaux, compris enlèvement avant réception.
- Pose à la colle agréée par le CSTB
- Pose à joints droits serres (1 à 2 mm) sur parements béton ou plâtre, y compris coupes, découpes, rejointoiement...
- Exécution d'un joint souple à la pompe, d'un produit d'étanchéité agréée au pourtour des appareils sanitaires. Compris joints silicone aux raccordements avec matériaux de nature différente (huisseries de portes...)
- Traitement des angles entrants ou sortants, arrêts de carreaux... par baguettes aluminium anodisé SCHULTER ou équivalent (voir paragraphes suivants)
- Compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation de l'ouvrage.
- Les faïences devront bénéficier de l'écolabel européen. Les colles utilisées respecteront la classification EMICODE EC1, très faibles émissions de COV. Produit à mettre en œuvre
- Dimension : 200cm de haut à partir du sol

*Localisation : Selon carnet de plan,
zone douche vestiaires hommes et femmes,
au-dessus des 2 plans de toilette des vestiaires sur toute la largeur une seule rangée le miroir
étant au-dessus
au-dessus du vidoir toute la largeur et sur 60 de haut*

3.6 SUPPORT EN PLAFOND POUR SAC DE FRAPPE

Le présent lot aura en charge la mise en œuvre de crochet au plafond d'une hauteur suffisante pour accrocher les sacs de frappe de 50kg sous le FP.

Y compris toutes sujétions de finition notamment avec le FP.

Le présent lot aura également en charge de récupérer les 3 sacs existants dans le bâtiment à coté et de les installer.

3.7 SECURITE INCENDIE

3.7.1 EXTINCTEURS

A la charge du maitre d'ouvrage

3.7.2 DÉFIBRILATEUR

A la charge du maitre d'ouvrage

3.7.3 PLAN D'INTERVENTION

Mise en œuvre de deux plans d'intervention selon norme en vigueur. Etablissement du BAT à faire valider par le MOE.

3.8 EVACUATION DES PROTECTIONS

Après intervention le présent lot aura en charge la dépose et l'évacuation des ouvrages provisoires mis en œuvre par le lot 1 à savoir:

- La protection du hall (ouvrages 3.5 du CCTP 1)

Y compris toutes sujétions pour une parfaite finition de l'ouvrage


Localisation : Selon carnet de plan et selon CCTP du lot 1.

3.9 REMISE EN ÉTAT DU HALL

Au niveau de l'entrée, la pose de la porte P4, à la charge du lot 3, se fait en retrait de l'ouvrage actuel, de sorte qu'il est nécessaire d'intervenir dans le Hall pour une remise en état.

3.9.1 SOL SOUPLE COLLÉ

Le présent lot aura en charge la reprise du sol de la zone d'entrée en raison de la pose de la nouvelle porte.

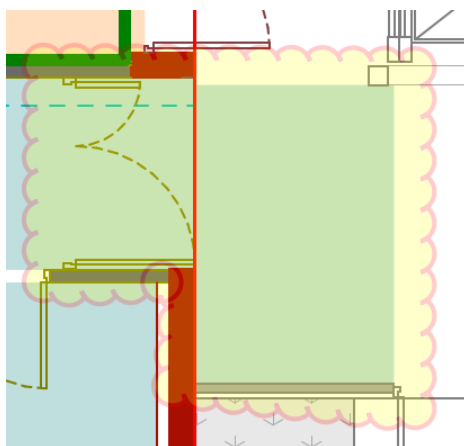

La prestation du présent lot comprend :

- La dépose de la moquette dans la zone concernée
- La mise en œuvre d'un sol souple en lé similaire à l'existant
- Collage du nouveau sol souple sur la dalle béton


Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation de l'ouvrage.

3.9.2 MURS ET PLAFOND

Le présent lot aura en charge la mise en peinture des nouveaux ouvrages du lot 3;

- Les murs
- Le plafond en placo

Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation de l'ouvrage.

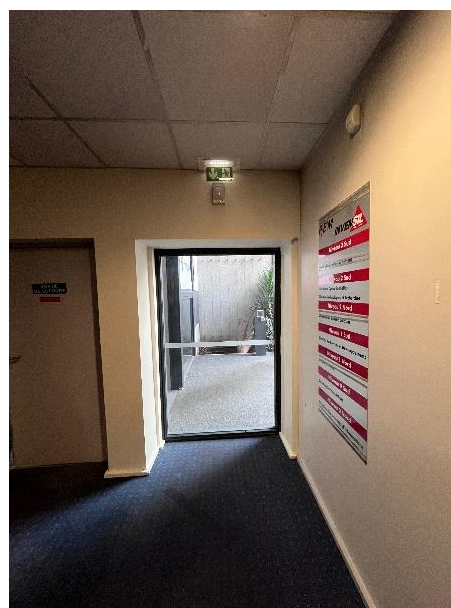

3.10 NETTOYAGE

3.10.1 DE CHANTIER

Si durant le chantier les entreprises laissent trainer leurs déchets et salissures le maître d'œuvre prendra la décision de faire un nettoyage complet de la zone.

Ainsi si déclenchement sous un délai de 48h le présent lot devra faire intervenir deux personnes pendant 3h pour :

- Évacuer et mettre en décharge l'intégralité des déchets au sol
- Passer un coup de balais sur l'intégralité de l'emprise chantier et faire une évacuation

La présente entreprise sera rémunérée sur la base du prix indiqué au CDPGF.

Cette procédure pourra être reconduite autant que nécessaire.

3.10.2 DE LIVRAISON

Avant réception, l'entrepreneur procédera, au nettoyage du chantier.

Ce nettoyage concerne l'ensemble des locaux du programme.

Chacun doit éliminer ses salissures. Toutefois, le peintre doit passer partout ; le nettoyage terminé devant être équivalent à un nettoyage industriel courant effectué au balai, à l'aspirateur et à la serpillière.

Les vitrages et les appareils sanitaires seront livrés propres. Toute trace de peinture et de matériaux adhérents devra avoir disparu. Les ouvrages qui auraient été détériorés pendant les travaux de nettoyage, seront remis en état aux frais de l'Entrepreneur.

Les travaux décrits à ce chapitre se rapportent au nettoyage, à l'aide d'appareils électroménagers ou à la main, y compris fourniture des produits (solvants décapants, etc.) des volumes du magasin et des équipements de celui-ci.

Au titre de ce chapitre, l'entrepreneur doit :

- La mise à disposition de tout le matériel électrique ou manuel.
- La fourniture des produits de nettoyage.
- La protection de tous les éléments durant le nettoyage et l'enlèvement de ces protections après intervention.
- Les échelles, escabeaux échafaudages nécessaires aux nettoyages.

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du présent descriptif, ainsi qu'à celles des règles en vigueur concernant ce lot.

L'entrepreneur devra évacuer tous les déchets et produits de nettoyage en particulier les solvants et décapants.

L'emploi des acides est formellement prohibé. Tout rejet dans les appareils sanitaires est interdit.

Sans durée et liste non exhaustive :

a) SOLS DURS :

- Balayage et enlèvement des déchets restant après le nettoyage des autres corps d'état.
- Enlèvement de tous les matériaux adhérents, plâtres, mastic, peinture, par grattage ou à l'aide de solvants n'altérant pas le matériau.
- Lavage à l'eau claire.
- Y compris toutes sujétions, et protection des autres ouvrages.

b) FAÏENCE :

- Lavage à l'eau claire et essuyage.

c) VITRAGES :

- Enlèvement de tous les matériaux adhérents, avec précautions, rinçage à l'eau claire et essuyage des deux faces.

d) MENUISERIES EXTERIEURES :

- Les appuis de baies seront grattés, lavés, rincés et essuyés en prenant toutes les précautions pour en pas rayer ou endommager la surface de l'appui. Les pièces d'appui seront nettoyées et dépoussiérées à l'aspirateur industriel (y compris les feuillures).

e) APPAREILS SANITAIRES ET ROBINETTERIE :

- Grattage avec précaution de tous les matériaux adhérents. Lavage et détachage avec des produits n'attaquant ni l'émail ni l'inox ni le chrome (produits détachants neutres). Rinçage parfait à l'eau claire et essuyage.

f) QUINCAILLERIE ORDINAIRE - APPAREILLAGE ELECTRIQUE :

- Les pènes de serrures et crémones seront grattés et nettoyés afin d'obtenir un fonctionnement normal, ainsi que les interrupteurs.

Localisation : intégralité du projet

4 LIMITE DE PRESTATION

4.1 INTRA-ALLOTISSEMENT

Afin de réaliser les ouvrages du présent lot, les autres lots lui doivent :

4.1.1 LOT 1 DÉMOLITION GROS ŒUVRE

Dépose du boîtier de sol.

4.1.2 LOT 2 - MENUISERIE EXTÉRIEURE

Sans objet

4.1.3 LOT 3 – PLÂTRERIE MENUISERIE INTÉRIEUR

Mise en œuvre des nouvelles cloisons et doublages; réception des supports à peindre à prévoir entre les deux lots.

4.1.4 LOT 5 – ÉLECTRICITÉ

Éclairage de chantier.

Coffret de chantier.

4.1.5 LOT 6 - PLOMBERIE VENTILATION SPLIT CLIM

Sans objet

4.2 EXTRA-ALLOTISSEMENT

4.2.1 EXPLOITANT

Prêt d'un lecteur de badge pour accéder au bâtiment.