
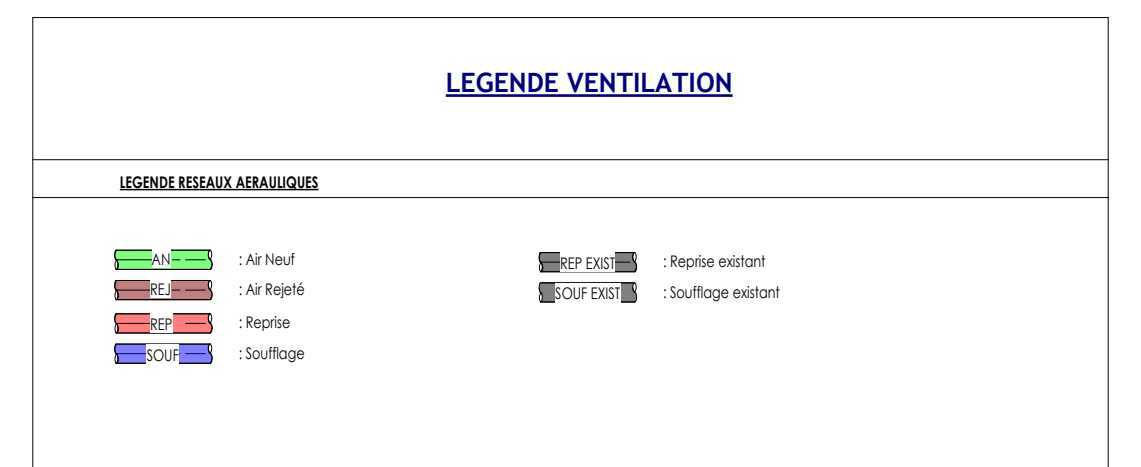
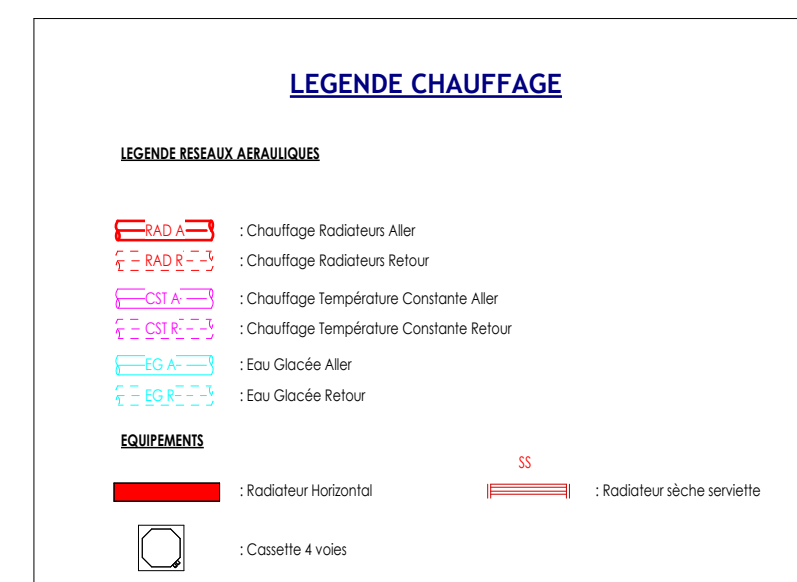


Nomenclature Equipements CVC_ Niveau Mezzanine									
Repère	Commentaires du type	Circuit	Débit Air Soufflé (m³/h)	Débit Air Repris (m³/h)	Débit Air Neuf (m³/h)	Débit Air Extrait /Rejeté (m³/h)	Puissance Batterie (Kw)	Niveau	Nbr
9	Registre motorisé Normalement FERME	France Air POWER PLAY 3200	2650	2650	2650	2650	BC : 21 _ BF : 25	Niveau Mezzanine	1
14	Grille de Rejet à recréer	Dim : 1500x900(h) mm				13000		Niveau Mezzanine	1
15	Grille de Rejet pour CTA	Dim : 1500x900(h) mm				7350		Niveau Mezzanine	1
16	Grille de Prise d'air Neuf pour CTA	Dim : LOT MENUISERIE			2650	5300		Niveau Mezzanine	1
17	Pièges à son circulaires	Dim : Ø 200 mm						Niveau Mezzanine	2
18	Pièges à son rectangulaire	Dim : 600x300(h)						Niveau Mezzanine	2
19	Clapet coupe-feu circulaire asservie	Dim : Ø 250 mm						Niveau Mezzanine	2
25	Système à débit d'air variable	Carrier 42 BJ						Niveau Mezzanine	1
26	Cassette murale	Carrier 42 WM						Niveau Mezzanine	1

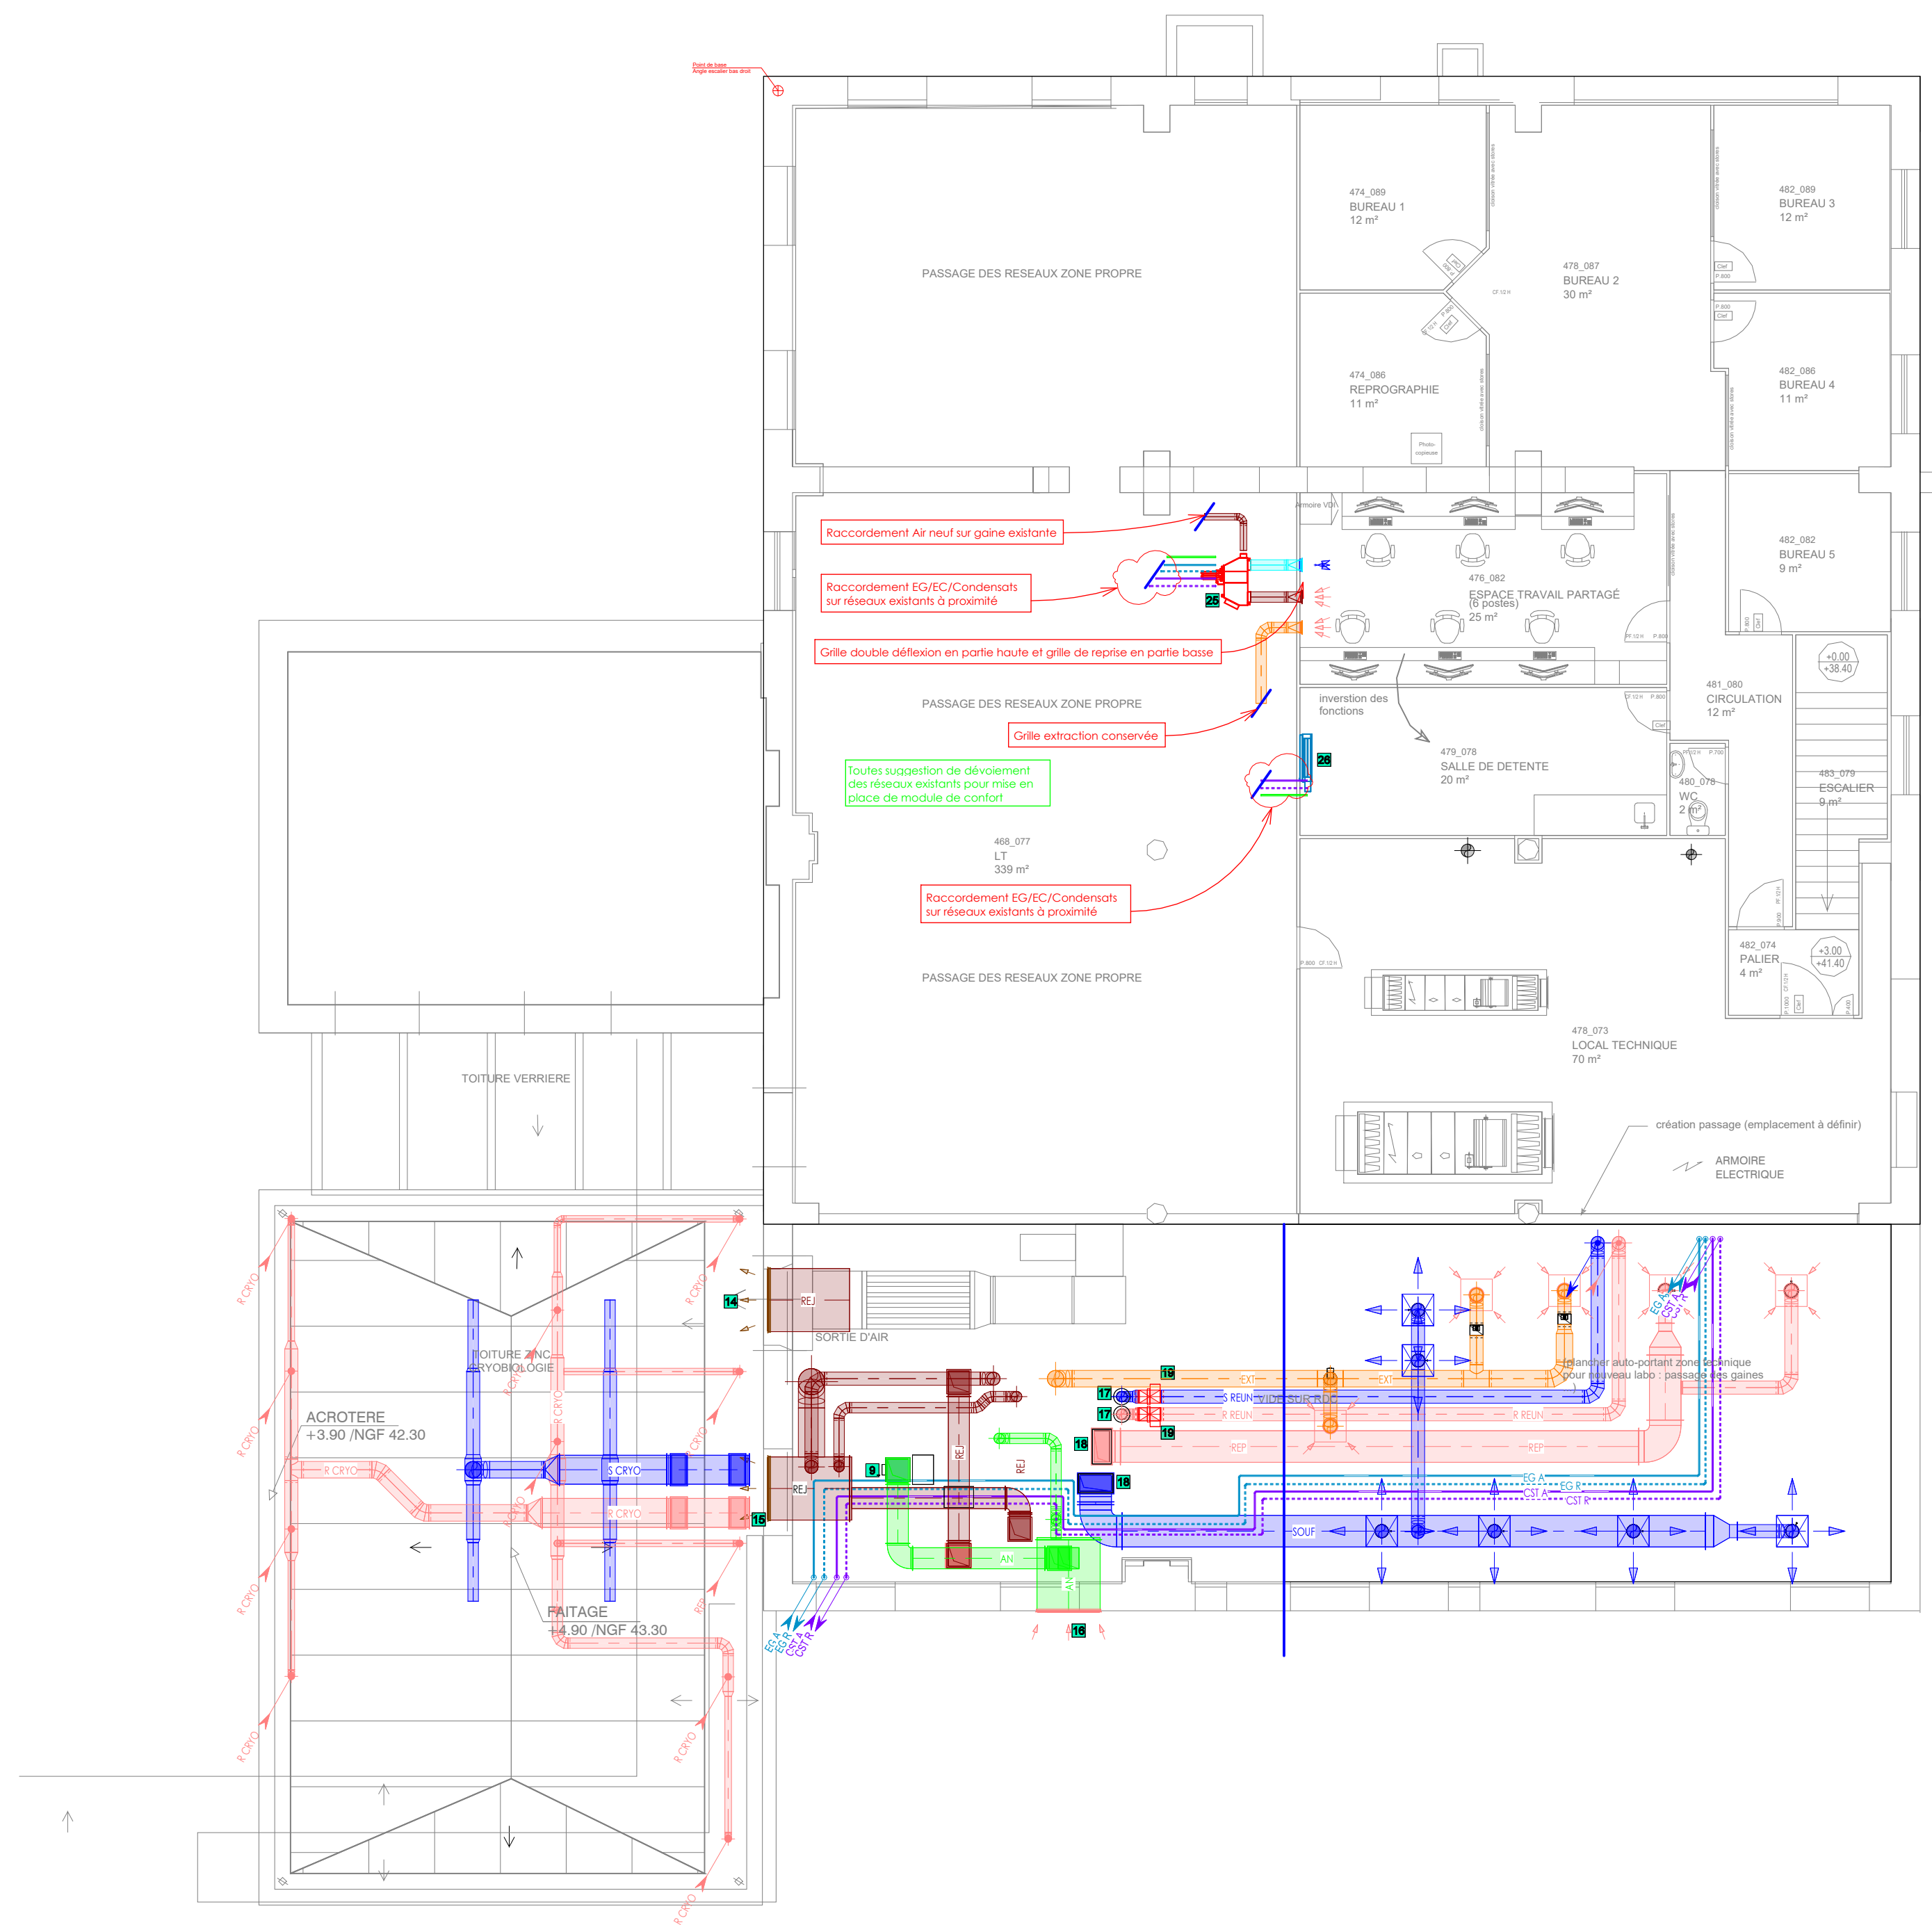

RESTRUCTURATION ET EXTENSION
Unité de Thérapie Cellulaire de l'Hôpital Saint-Louis

Maitre d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE
PARIS
HOPITAL SAINT-LOUIS
1, rue Claude Vellefaux
75 475 Paris CEDEX 10

Maîtrise d'Œuvre
Architecte Mandataire
HOPE ARCHITECTURE
5, rue Jeanès
75 014 Paris

Architecte Patrimoine
L'ATELIER ARCHITECTES
5, rue du chevalier de Saint George
75008 Paris

BET - Economiste
GRUET INGENIERIE
183, avenue Georges Clémenceau
92 000 NANTERRE

TITRE

Plan chauffage ventilation Niveau Mezzanine

Suivi de diffusion :

PHASE	NUMERO	INDICE	DATE	FORMAT	ECHELLE
DCE	CV02		Décembre 2024		1 100