

<b>NOM DE L'AFFAIRE :</b>	<b>DRPJ - PARIS 17ème</b>
<b>NUMERO DE L'AFFAIRE :</b>	<b>001 117- LOT CVC 13C</b>
<b>EMETTEUR :</b>	<b>IC-ENTREPRISES</b>

<b>SOMMAIRE</b>
-----------------

*Adoucisseur*  
*Analyse d'eau*  
*Armoire électrique*  
*Batterie chaude*  
*CTA - Batterie froide*  
*CTA - Boîte de détente*  
*Clapets coupe-feu*  
*Climatiseurs autonomes*  
*Climatiseur SPLIT*  
*Convecteurs*  
*Désenfumage*  
*Détection de CO*  
*Disconnecteur*  
*Electricité*  
*Electricité génie climatique*  
*Enceinte CTA*  
*Extracteurs hélicoïdes*  
*Extracteurs VM C*  
*Filtre absolu*  
*Filtre à poches*  
*CTA - filtres*  
*Gaines ventilation*  
*Groupe frigorifique à vis*  
*CTA - humidificateur vapeur*  
*MCI - MTA - UTA*  
*Mesure températures*  
*Moteur électrique*

<b>SOMMAIRE</b>
-----------------

***CTA - Moteur électrique***

***Peinture***

***Piège à sons***

***Pompe de charge***

***Pompe doseuse***

***Pompe double***

***Pompe simple***

***Régulation***

***Régulation (2)***

***CTA - Régulation***

***Relevés de compteurs***

***Réserve d'eau***

***Rideaux d'air chaud***

***Robinetteries vannes***

***Traitement d'eau***

***Unité extérieure***

***Vase d'expansion***

***Ventilateurs axiaux***

***Ventilateurs centrifuges***

***CTA - Volets d'air***

***CTA - Volutes***



## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

Equipement : Adoucisseur

	M	T	S	A	SB
Etat vanne de by-pass adoucisseur	X				
Relevé compteur d'eau d'entrée adoucisseur	X				
Contrôle du niveau dans le bac à sel	X				
Appoint en sel	X				
Relevé TH sur eau de ville	X				
Relevé du TH sortie adoucisseur	X				
Relevé TH sortie vanne de mélange	X				
Analyse d'eau Ph	X				
Mesure du TCA	X				
Contrôle et essai des vidanges (écoulement)		X			
Manoeuvrement des vannes de barrages adoucisseur		X			
Resserrages des presses étoupes vannes			X		
Contrôle programmation horaire de régénération	X				
Contrôle programmation volumétrique de régénération	X				
Nettoyage du filtre entrée adoucisseur	X				
Nettoyage canne d'aspiration saumure	X				
Vidange et nettoyage du bac à sel			X		
Contrôle des connections électriques			X		
Essai de régénération manuelle					X
Relevé TH après régénération manuelle					X
Contrôle clapet antipollution	X				
Contrôle de la pression entrée eau de ville	X				
Contrôle de la pression après réducteur de pression	X				

### Observations

### LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

Equipement : Analyse d'eau

	M	T	S	A	SB
Mesure du T.H. méthode volumétrique			X		
Mesure du T.A.C.			X		
Mesure de la teneur en additif anticorrosion			X		
Mesure de la teneur en Fer total			X		
Commentaires sur les résultats d'analyse			X		
Indication des tendances avec prédiction sur les dosages à atteindre		X			
Mesure du taux de concentration par la méthode des chlorures					X

### Observations

### LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



**Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème**

**N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C**

**Emetteur : IC-ENTREPRISES**

**Signature :**

### Equipement : Armoire électrique

	M	T	S	A	SB
Nettoyage et dépoussiérage des tableaux et armoires			X		
Vérification des organes de coupure, de protection, de puissance	X				
Vérification des dispositifs de protection contre les surintensités	X				
Contrôle du fonctionnement des organes de temporisation et de recyclage	X				
Mesures des intensités absorbées	X				
Vérification et serrage des connexions	X	X			
Contrôle de l'isolement par rapport à la masse			X		
Examen de la câblerie à l'intérieur des tableaux et armoires				X	
Essais des signalisations				X	
Remplacement des ampoules de voyant					X
<b><u>Observations</u></b>	<b><u>LEGENDE</u></b>				
.....	<b>M</b>	:	Mensuel		
.....	<b>T</b>	:	Trimestriel		
.....	<b>S</b>	:	Semestriel		
.....	<b>A</b>	:	Annuel		
.....	<b>SB</b>	:	Selon Besoins		



## GAMMES DE MAINTENANCE PREVENTIVE

**Nom de l'affaire :      DRPJ - PARIS 17ème**

**N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C**

**Emetteur : IC-ENTREPRISES**

**Signature :**

**Equipement : Batterie chaude**

	M	T	S	A	SB
Contrôle de la température d'entrée d'air	X				
Contrôle de la température de sortie d'air	X				
Contrôle de la température d'entrée d'eau	X				
Contrôle de la température de sortie d'eau	X				
Manœuvre des vannes d'isolement		X			
Mesure des pertes de charges	X				
Contrôle de l'étanchéité côté intérieur				X	
Vérification du purgeur automatique		X			
Contrôle du bon fonctionnement du thermostat antigel		X			

## Observations

## LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



## GAMMES DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

Equipement : (Centrale de Traitement d'Air) - Batterie froide

	M	T	S	A	SB
Contrôle de la température d'entrée d'air	X				
Contrôle de la température de sortie d'air	X				
Contrôle de la température d'entrée d'eau	X				
Contrôle de la température de sortie d'eau	X				
Manœuvre des vannes d'isolement		X			
Contrôle visuel de l'encrassement		X			
Mesure des pertes de charges	X				
Contrôle de l'étanchéité côté intérieur				X	
Vérification du purgeur automatique		X			
Contrôle du bon écoulement des condensats		X			
Contrôle de l'état du pare-gouttelettes		X			

### Observations

### LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



## GAMMES DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

Equipement : Centrale de Traitement d'Air) - Boîte de détente

	M	T	S	A	SB
Mesure des pressions d'air à la centrale de ventilation				X	
Contrôle de la position des volets de dosage					X
Manœuvre du thermostat d'ambiance				X	
Vérification du fonctionnement du volet d'air				X	
Correction du débit en fonction de nouvelles affectations					X
<b><u>Observations</u></b>	<b><u>LEGENDE</u></b>				
.....	M	:	Mensuel		
.....	T	:	Trimestriel		
.....	S	:	Semestriel		
.....	A	:	Annuel		
.....	SB	:	Selon Besoins		





## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

Equipement : Climatiseurs autonomes - Armoires

	M	T	S	A	SB
Nettoyage du filtre à air ou remplacement			X		
Nettoyage du bac à condensats				X	
Brossage de la batterie d'échange			X		
Contrôle de la courroie de transmission			X		
Vérification entretien du moto-ventilateur			X		
Contrôle des températures de soufflage			X		
Contrôle du système frigorifique			X		
Essais des automatismes électriques			X		
Resserage des fixations de carrosserie			X		
Contrôle de la régulation			X		
Vérification de l'étanchéité des circuits			X		

### Observations

### LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

**Nom de l'affaire :        DRPJ - PARIS 17ème**

**N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C**

**Emetteur : IC-ENTREPRISES**

**Signature :**

**Equipement : Clapets coupe-feu**

	M	T	S	A	SB
Vérification du fonctionnement général				X	
Essai de l'electro-aimant de maintien				X	
Essai du contact de fin de course				X	
Essai du renvoi d'asservissement vers le système de désenfumage				X	
Réarmement des clapets, volets et trappes				X	
Mesure d'autonomie de la source d'alimentation électrique				X	

## Observations

## LEGENDE

**M** : Mensuel

**T** : Trimestriel

**S** : Semestriel

**A** : Annuel

**SB** : Selon Besoins



## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

Equipement : Climatiseur SPLIT

	M	T	S	A	SB
Nettoyage du filtre à air ou remplacement		X			
Nettoyage du bac à condensats			X		
Brossage de la batterie d'échange		X			
Contrôle de la courroie de transmission		X			
Vérification entretien du moto-ventilateur		X			
Contrôle des températures de soufflage		X			
Contrôle du système frigorifique		X			
Essais des automatismes électriques		X			
Resserage des fixations de carrosserie		X			
Contrôle de la régulation		X			
Vérification de l'étanchéité des circuits		X			
<b><u>Observations</u></b>	<b><u>LEGENDE</u></b>				
.....	<b>M</b>	:	Mensuel		
.....	<b>T</b>	:	Trimestriel		
.....	<b>S</b>	:	Semestriel		
.....	<b>A</b>	:	Annuel		
.....	<b>SB</b>	:	Selon Besoins		



## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

### Equipement : Convecteurs

	M	T	S	A	SB
Dépoussiérage des éléments chauffants				X	
Resserage des connexions électriques				X	
Essai du thermostat de régulation				X	
Essai du thermostat de sécurité				X	
Contrôle de la bonne ventilation naturelle de l'appareil				X	
Mesure de l'intensité absorbée				X	
Mesure de l'isolement par rapport à la masse				X	
Contrôle de la protection différentielle				X	
Contrôle des fusibles et disjoncteurs				X	
Reprise des fixations murales					X

### Observations

### LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

### Equipement : Détection de CO

	M	T	S	A	SB
Tenue à jour des livrets de consignes et de procédures			X		
Tenue à jour des registres de contrôle			X		
Tenue à jour des plans de l'installation			X		
Inspection des têtes de détections			X		
Contrôle des cablages et du tableau			X		
Vérification des alarmes visuelles et sonores			X		
Contrôle des batteries électriques, resserage des connexions			X		
Désulfatage des bornes, essai d'autonomie			X		
Vérification des commandes d'asservissement et de répétition			X		
Vérification des niveaux de déclenchements aux seuils de réglage			X		
Contrôle des voyants lumineux de fonctionnement			X		
Contrôle des signalisations de défaut et de dérangement			X		
Epreuves de fonctionnement par essais de déclenchement manuel			X		
Contrôle des mises à la terre et des protections électriques du tableau			X		
Contrôle d'état : lignes, disjoncteurs, isolement, courant de garde et alarme			X		

### Observations

### LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



**N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C**

**Signature :**

### Equipement : Désenfumage

	M	T	S	A	SB
Essai du ventilateur en position manuelle		X			
Essai du ventilateur volets ouverts		X			
Mesure de l'intensité absorbée		X			
Vérification de l'état de la manchette souple et conduit attenant		X			
Contrôle de l'état du système de transmission, poulies et moyeux		X			
Contrôle des protections électriques		X			

## LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



## GAMMES DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

Equipement : Ventiloconvecteur

	M	T	S	A	SB
Contrôle du bon fonctionnement		X			
Contrôle de la régulation		X			
Contrôle de l'étanchéité des raccords		X			
Contrôle de la température entrée et sortie eau		X			
Contrôle des température de soufflage-reprise		X			
Vérification de l'état d'encrassement des filtres		X			
Remplacement des filtres					X
Contrôle de l'evacuation des condensats			X		
Contrôle des vitesses de ventilation			X		
Vérification d'absence de bruit anormal		X			
Vérification du bon fonctionnement du contact de feuillure			X		
Nettoyage de l'appareil			X		

### Observations

### LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

Equipement : Disconnecteur

	M	T	S	A	SB
Contrôle visuel de l'étanchéité de l'ensemble			X		
Manœuvre des vannes d'isolement amont et aval			X		
Démontage et nettoyage du filtre			X		
Essai de l'appareil en fonctionnement remplissage			X		
Visite de l'appareil selon réglementation en vigueur			X		
Vérification des pressions entre chaque zone de séparation			X		
Entretien des clapets, sièges, vannes, membranes, joints			X		
Contrôle de la décharge			X		

### Observations

2 contrôles minimum réglementaires.

### LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins





## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

Equipement : Electricité génie climatique

	M	T	S	A	SB
Nettoyage des tableaux et armoires		X			
Vérification des organes de puissance, commande, coupure, protection			X		
Vérification des dispositifs de protection contre les surintensités	X				
Vérification des temporisations, relayages	X				
Essais des signalisations	X				
Resserrage des connexions, cosses, borniers				X	
Contrôle de l'isolement avec la masse				X	
Examen de la câblerie des armoires				X	
Remplacement lampes de signalisation					X
Mesures des intensités absorbées		X			
Corrections éventuelles des réglages		X			

### Observations

### LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



## GAMMES DE MAINTENANCE PREVENTIVE

**Nom de l'affaire :       DRPJ - PARIS 17ème**

**N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C**

**Emetteur : IC-ENTREPRISES**

**Signature :**

**Equipement : Enceinte CTA**

	M	T	S	A	SB
Nettoyage local technique	X				
Nettoyage enceinte extérieure CTA	X				

## Observations

## LEGENDE

<b>M</b>	:	Mensuel
<b>T</b>	:	Trimestriel
<b>S</b>	:	Semestriel
<b>A</b>	:	Annuel
<b>SB</b>	:	Selon Besoins



## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : **DRPJ - PARIS 17ème**

N° de l'affaire : **001 117- LOT CVC 13C**

Emetteur : **IC-ENTREPRISES**

Signature :

Equipement : **Extracteurs hélicoïdes**

	M	T	S	A	SB
Contrôle de l'état des courroies de transmission, réglage tension		X			
Remplacement éventuel des courroies					X
Mesure de l'intensité absorbée		X			
Contrôle de la pression refoulement		X			
Contrôle de la pression d'aspiration		X			
Vérification de l'état des roulements du ventilateur		X			
Nettoyage des ailettes du ventilateur			X		
Vérification des plots antivibratiles			X		
Nettoyage du caisson de ventilation			X		

### Observations

### LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

Equipement : Extracteurs VMC

	M	T	S	A	SB
Contrôle de l'état des courroies de transmission, réglage tension		X			
Remplacement éventuel des courroies					X
Mesure de l'intensité absorbée		X			
Contrôle de la pression de refoulement		X			
Contrôle de la pression d'aspiration		X			
Vérification de l'état des roulements du moteur			X		
Vérification de l'état des roulements du ventilateur			X		
Nettoyage des ailettes du ventilateur		X			
Vérification des plots antivibratiles			X		
Nettoyage du caisson de ventilation			X		
Contrôle des organes de sécurité (pressostat, clapet, etc..)		X			
Graissage des parties tournantes		X			
<b><u>Observations</u></b>	<b><u>LEGENDE</u></b>				
.....	M	:	Mensuel		
.....	T	:	Trimestriel		
.....	S	:	Semestriel		
.....	A	:	Annuel		
.....	SB	:	Selon Besoins		



## GAMMES DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

Equipement : Filtre absolu

	M	T	S	A	SB
Mesure de la perte de charge	X				
Contrôle visuel de l'état d'encrassement du filtre	X				
Remplacement des filtres					X
Vérification de la tenue des supports		X			
Mesure de la perte de charge après changement					X
Contrôle du fonctionnement du manomètre différentiel				X	
Contrôle visuel de l'état des batteries				X	
Contrôle particulière réglementaire					X
<u>Observations</u>	<u>LEGENDE</u>				
	M	:	Mensuel		
	T	:	Trimestriel		
	S	:	Semestriel		
	A	:	Annuel		
	SB	:	Selon Besoins		



## GAMMES DE MAINTENANCE PREVENTIVE

**Nom de l'affaire :        DRPJ - PARIS 17ème**

**N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C**

**Emetteur : IC-ENTREPRISES**

**Signature :**

### Equipement : Filtre à poches

	M	T	S	A	SB
Mesure de la perte de charge	X				
Contrôle visuel de l'état d'encrassement du filtre	X				
Remplacement des filtres					X
Vérification de la tenue des supports		X			
Mesure de la perte de charge après changement					X
Contrôle du fonctionnement du manomètre différentiel				X	
Contrôle visuel de l'état des batteries				X	

## Observations

## LEGENDE

<b>M</b>	:	Mensuel
<b>T</b>	:	Trimestriel
<b>S</b>	:	Semestriel
<b>A</b>	:	Annuel
<b>SB</b>	:	Selon Besoins



## GAMMES DE MAINTENANCE PREVENTIVE

**Nom de l'affaire :** **DRPJ - PARIS 17ème**

**N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C**

**Emetteur : IC-ENTREPRISES**

**Signature :**

**Equipement : (Centrale de Traitement d'Air) - Filtres**

	M	T	S	A	SB
Mesure de la perte de charge	X				
Contrôle visuel de l'état d'encrassement du filtre	X				
Remplacement des filtres				X	
Vérification de la tenue des supports		X			
Mesure de la perte de charge après changement					X
Contrôle du fonctionnement du manomètre différentiel				X	
Contrôle visuel de l'état des batteries				X	

## Observations

## LEGENDE

<b>M</b>	:	Mensuel
<b>T</b>	:	Trimestriel
<b>S</b>	:	Semestriel
<b>A</b>	:	Annuel
<b>SB</b>	:	Selon Besoins



## GAMMES DE MAINTENANCE PREVENTIVE

**Nom de l'affaire :        DRPJ - PARIS 17ème**

**N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C**

**Emetteur : IC-ENTREPRISES**

**Signature :**

### Equipement : Gains de ventilation

	M	T	S	A	SB
Vérification des joints				X	
Vérification des supports				X	

## Observations

## LEGENDE

**M** : Mensuel

**T** : Trimestriel

**S** : Semestriel

**A** : Annuel

**SB** : Selon Besoins





## GAMMES DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

Equipement : (Centrale de Traitement d'Air) - Humidificateur

	M	T	S	A	SB
Vérification du fonctionnement de la rampe de pulvérisation	X				
Contrôle des pulvérisateurs	X				
Vérification du débit de déconcentration	X				
Contrôle des éléments chauffants	X				
Nettoyage du filtre à eau	X				
Démontage, détartrage, nettoyage des pulvérisateurs		X			
Vidange, nettoyage du bac de rétention				X	
Vérification du pare-gouttelettes				X	
Correction éventuelle de l'humidité					X
Vérification de l'étanchéité des conduits		X			

### Observations

### LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

Equipement : Groupe frigorifique

	M	T	S	A	SB
Vérification des hautes et basses pressions	X				
Contrôle des températures de condensation, d'évaporation	X				
Vérification du niveau d'huile	X				
Vérification de l'étanchéité frigorifique				X	
Vérification des séquences électriques				X	
Manœuvre et graissage de la robinetterie		X			
Examen des manchettes souples	X				
Mesure des intensités absorbées	X			X	
Nettoyage des filtres à eau					X
Contrôle de l'état anhydre du circuit		X			
Contrôle de l'encrassement du condenseur		X			
Essais pressostats haute; basse pression				X	
Essai manuel de la réduction de puissance				X	
Contrôle de l'acidité du circuit frigorifique				X	X
Vérification du niveau de fréon		X		X	
Mesure des intensités absorbées	X				

### Observations

### LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



## GAMMES DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

Equipement : MCI / MTA / UTA

	M	T	S	A	SB
Essais du moteur ventilateur				X	
Commutation manuelle des vitesses	X			X	
Contrôle de la régulation, essais				X	
Vérification de l'état des batteries				X	
Dépoussierage par aspiration à l'intérieur de l'appareil				X	
Contrôle du bon écoulement des fluides caloporteurs				X	
Resserage de la visserie de carrosserie				X	
Nettoyage ou échange du filtre à air				X	
Inspection de l'état du calorifuge				X	
Elimination de l'air par les purgeurs				X	
Réglage des ailettes de soufflage				X	
<b><u>Observations</u></b>	<b><u>LEGENDE</u></b>				
.....	<b>M</b>	:	Mensuel		
.....	<b>T</b>	:	Trimestriel		
.....	<b>S</b>	:	Semestriel		
.....	<b>A</b>	:	Annuel		
.....	<b>SB</b>	:	Selon Besoins		



## GAMMES DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

Equipement : Mesure des températures / hygrométrie

Air soufflé

M T S A SB

X

Air neuf

X

Air repris

X

### Observations

### LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : **DRPJ - PARIS 17ème**

N° de l'affaire : **001 117- LOT CVC 13C**

Emetteur : **IC-ENTREPRISES**

Signature :

**Equipement : Moteur électrique**

	M	T	S	A	SB
Contrôle des intensités absorbées	X				
Dépoussiérage du ventilateur axial	X				
Nettoyage des ouïes d'admission d'air de ventilation			X		
Resserrage des connexions électriques du bornier			X		
Mesure de l'isolement par rapport à la masse			X		
Contrôle de l'échauffementVérification du libre jeu mécanique			X		
Essai des protections électriques			X		
Resserrage des fixations, tendeurs, poulies			X		
Contrôle de l'état des fusibles				X	
Remplacement des roulements à billes					X

### Observations

### LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



## GAMMES DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

Equipement : (Centrale de Traitement d'Air) - Moteur électrique

	M	T	S	A	SB
Contrôle des intensités absorbées	X				
Dépoussiérage du ventilateur axial	X				
Nettoyage des ouïes d'admission d'air de ventilation			X		
Resserage des connexions électriques du bornier			X		
Mesure de l'isolement par rapport à la masse			X		
Contrôle de l'échauffement Vérification du libre jeu mécanique			X		
Essai des protections électriques			X		
Resserage des fixations, tendeurs, poulies			X		
Contrôle de l'état des fusibles				X	
Remplacement des roulements à billes					X
<u>Observations</u>	<u>LEGENDE</u>				
	M	:	Mensuel		
	T	:	Trimestriel		
	S	:	Semestriel		
	A	:	Annuel		
	SB	:	Selon Besoins		



## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

### Equipement : Peinture

Retouche de peinture avec suppression des points de rouille sur les centrales

M	T	S	A	SB
				X

### LEGENDE

M	:	Mensuel
T	:	Trimestriel
S	:	Semestriel
A	:	Annuel
SB	:	Selon Besoins

### Observations



## GAMMES DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

Equipement : Pièges à sons

Inspection visuelle du piège dans les parties accessibles

M	T	S	A	SB
				X

### Observations

### LEGENDE

**M** : Mensuel

**T** : Trimestriel

**S** : Semestriel

**A** : Annuel

**SB** : Selon Besoins





## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

**Nom de l'affaire :        DRPJ - PARIS 17ème**

**N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C**

**Emetteur : IC-ENTREPRISES**

**Signature :**

**Equipement : Pompe doseuse**

	M	T	S	A	SB
Présence obligatoire à proximité de la notice	X				
des produits injectés	X				
Etat vanne de by-pass du compteur à impulsion	X				
Bon fonctionnement de la pompe doseuse	X				
Vérification de l'identification du produit	X				
Contrôle de l'étanchéité au point d'injection	X				
Quantité de produit dans le bac à notre arrivée	X				
Consommation de produit depuis notre dernière visite	X				
Appoint de produit, remplissage	X				
Quantité dans le bac après appoint de produit	X				
Relevé index du compteur d'eau	X				
Consommation d'eau depuis le dernier relevé	X				
Résultat injection de produit	X				
Préconisation de dosage selon la dernière analyse d'eau	X				
Valeur de réglage sur la pompe	X				
Vérification du stock de produit	X				
Vidange et nettoyage du bac à produit				X	
Démontage et nettoyage du clapet d'injection et de la crépine			X		
Contrôle des manchettes témoins des réseaux				X	

## Observations

## LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

### Equipement : Pompes

	M	T	S	A	SB
Contrôle visuel (recherche fuites)	X				
Vérification des pressions amont/aval	X				
Permutation des organes doubles		X			
Lubrification des organes mécaniques		X			
Vérification du niveau d'huile	X				
Réfection éventuelle des presse-étoupes	X				
Manœuvre et graissage de la robinetterie		X			
Nettoyage des filtres			X		
Essai en fonctionnement manuel	X				
Mesure des intensités absorbées	X				
Contrôle de l'étanchéité	X				
Contrôle de l'isolement électrique	X				
Contrôle de la présence tension	X				

### Observations

### LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

Equipement : Pompes double - départ réseau

	M	T	S	A	SB
Contrôle de l'état général	X				
Inversion des pompes (pompe en service)		X			
Relevé de la pression de refoulement	X				
Relevé de la pression d'aspiration	X				
Delta P entrée/sortie	X				
Contrôle du sens de rotation pompe	X				
Mesure de l'intensité pompe Ph1	X				
Mesure de l'intensité Ph2	X				
Mesure de l'intensité Ph3	X				
Relevé du réglage du thermique	X		X		
Resserrage des connexions électriques				X	
<b><u>Observations</u></b>	<b><u>LEGENDE</u></b>				
.....	M	:	Mensuel		
.....	T	:	Trimestriel		
.....	S	:	Semestriel		
.....	A	:	Annuel		
.....	SB	:	Selon Besoins		





**N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C**

**Signature :**

**Equipement : Pompe - départ réseau**

	M	T	S	A	SB
Contrôle de l'état général	X				
Relevé de la pression de refoulement	X				
Relevé de la pression d'aspiration	X				
Delta P entrée/sortie	X				
Contrôle du sens de rotation pompe	X				
Mesure de l'intensité pompe Ph1	X				
Mesure de l'intensité Ph2	X				
Mesure de l'intensité Ph3	X				
Relevé du réglage du thermique	X				
Resserrage des connexions électriques			X		
<b><u>Observations</u></b>	<b><u>LEGENDE</u></b>				
.....	<b>M</b>	:	Mensuel		
.....	<b>T</b>	:	Trimestriel		
.....	<b>S</b>	:	Semestriel		
.....	<b>A</b>	:	Annuel		
.....	<b>SB</b>	:	Selon Besoins		

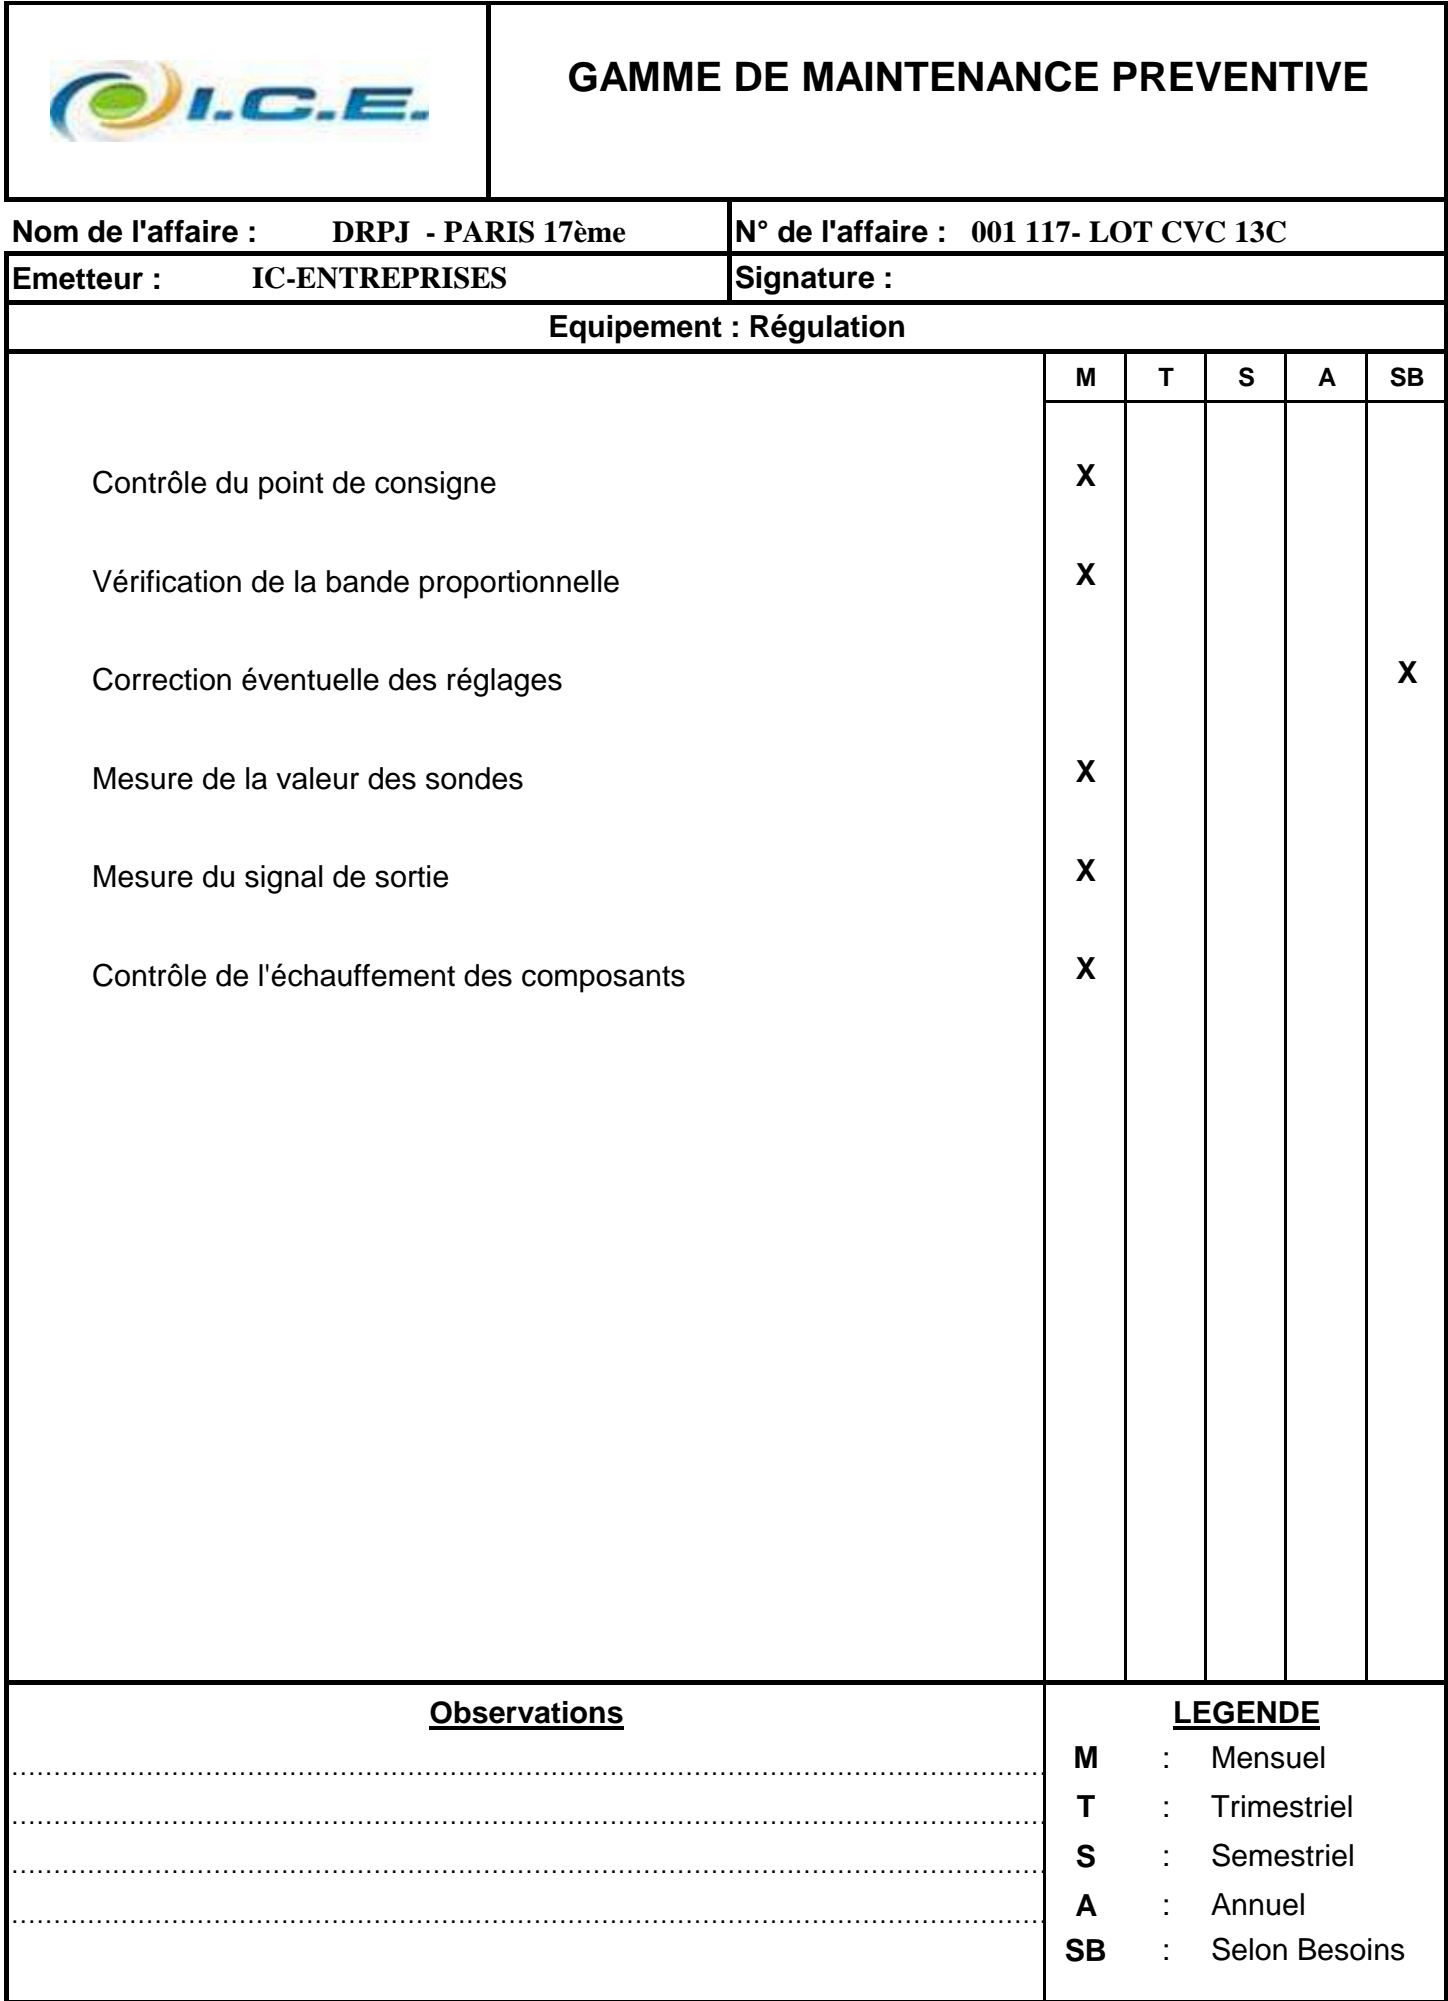

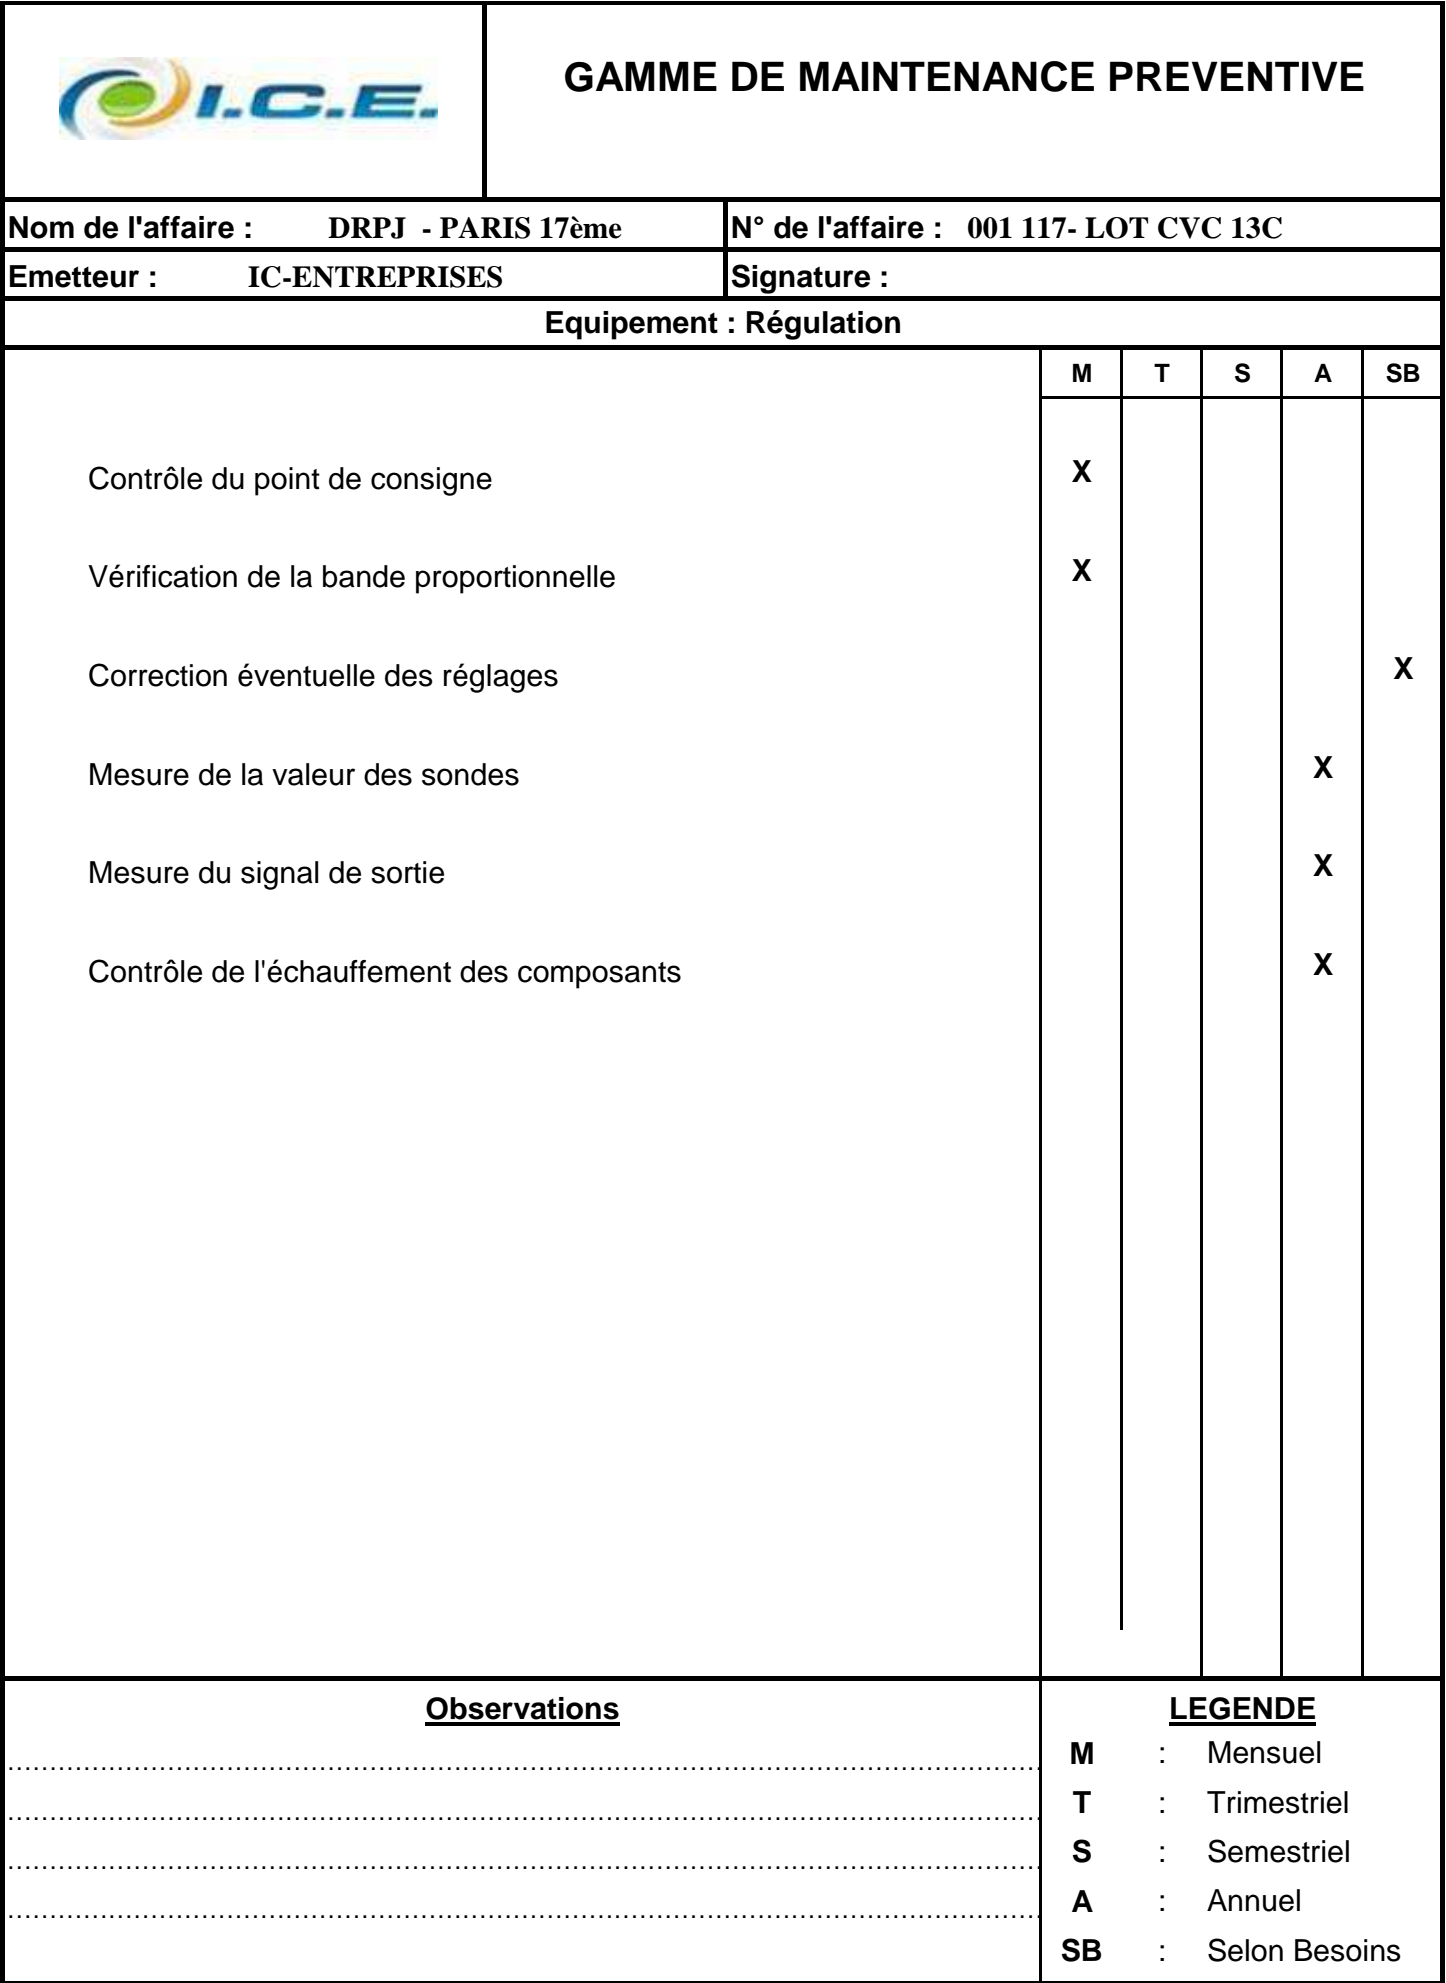



## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

### Equipement : Relevé de compteurs

	M	T	S	A	SB
Relevés des compteurs : horaires, de volumes, de vapeur, d'eau, d'électricité	X				
Etablissement de tableaux informatisés	X				
Tenue à jour de ratios, statistiques, comparatifs					X
Elaboration de graphiques, courbes, histogrammes				X	
Examen des simultanités d'appel d'énergie					X
Corrections éventuelles des paramètres de fonctionnement	X				

### Observations

### LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



## GAMMES DE MAINTENANCE PREVENTIVE

**Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème**

**N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C**

**Emetteur : IC-ENTREPRISES**

**Signature :**

**Equipement : (Centrale de Traitement d'Air) - Régulation**

	M	T	S	A	SB
Contrôle du point de consigne	X				
Vérification de la bande proportionnelle	X				
Correction éventuelle des réglages					X
Mesure de la valeur des sondes				X	
Mesure du signal de sortie				X	
Contrôle de l'échauffement des composants				X	

## Observations

## LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins





**N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C**

**Signature :**

**Équipement : Réserve d'eau**

[illegible]



## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

Equipement : Rideau d'air chaud

	M	T	S	A	SB
Essais du moteur ventilateur			X		
Commutation manuelle des vitesses			X		
Contrôle de la régulation, essais			X		
Vérification de l'état des batteries			X		
Dépoussierage par aspiration à l'intérieur de l'appareil			X		
Contrôle de l'intensité absorbée	X				
Contrôle de l'isolement électrique		X			
Contrôle visuel de l'encrassement		X			
Resserage de la visserie de carrosserie			X		
Nettoyage ou échange du filtre à air			X		

### Observations

### LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



**N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C**

**Signature :**

### Equipement : Robinetteries vannes

	M	T	S	A	SB
Manœuvre et graissage des vannes	X				
Resserage des presse-étoupes	X				
Vérification d'étanchéité	X				
Réfection des joints d'étanchéité			X		

## LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

### Equipement : Traitement d'eau

	M	T	S	A	SB
Vérification du fonctionnement des pompes doseuses		X			
Contrôle et réglage de la régénération		X			
Lubrification des organes mécaniques		X			
Vérification de l'étanchéité		X			
Remplacement des presse-étoupes					X
Manœuvre et graissage de la robinetterie		X			
Examen des manchettes témoins				X	
Nettoyage des filtres		X			
Appoint en sel et produit de traitement		X			
Nettoyage, rinçage des bacs à produits					X
Relevés des compteurs et consommations		X			
Analyse de l'eau traitée		X			

### Observations

PRODUIT DE TRAITEMENT NON COMPRIS

### LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

### Equipement : Unité extérieure

	M	T	S	A	SB
Contrôle de l'état général	X				
Température d'entrée d'air évaporateur	X				
Température sortie d'air évaporateur	X				
Delta température entrée sortie évaporateur	X				
Nettoyage du bac à condensats		X			
Contrôle de l'écoulement des condensats	X				
Contrôle des sécurités et asservissements	X				
Nettoyage du condenseur				X	
Température d'entrée d'air condenseur		X			
Température sortie d'air condenseur		X			
Delta température entrée et sortie condenseur		X			
Mesure de l'intensité du ventilo-condenseur		X			
Contrôle des asservissements			X		
Mesure de la HP			X		
Mesure du sous refroidissement			X		
Mesure de la BP			X		
Mesure de la surchauffe			X		
Contrôle de la charge en fluide				X	
Contrôle des pressostats HP et BP			X		
Mesure de l'intensité du compresseur			X		
Contrôle de l'inversion de cycle			X		
Contrôle du système de dégivrage				X	
Contrôle de la régulation	X				
Contrôle de l'ensemble des fixations				X	

### Observations

### LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins



## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

Equipement : Vase d'expansion

	M	T	S	A	SB
Contrôle de la pression du réseau				X	
Essai de la soupape de sureté				X	
Contrôle de la pression d'azote				X	
Vérification de l'étanchéité coté eau				X	
Vérification de l'étanchéité coté azote				X	
Remplacement de la membrane					X
<b><u>Observations</u></b>	<b><u>LEGENDE</u></b>				
.....	M	:	Mensuel		
.....	T	:	Trimestriel		
.....	S	:	Semestriel		
.....	A	:	Annuel		
.....	SB	:	Selon Besoins		



## GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :


Equipement : Ventilateurs axiaux

	M	T	S	A	SB
Mesure de l'intensité absorbée	X				
Nettoyage des pales et de la couronne	X				
Resserage de la boulonnerie				X	
Resserage des fixations			X		
Vérification des plots antivibrations		X			
Graissage des roulements		X			
Contrôle de l'état de la manchette souple			X		
Contrôle de l'état de la prise d'air	X				
Nettoyage de la prise d'air ou de rejet d'air	X				
Contrôle des automatismes d'asservissement	X				
Resserage des connexions électriques				X	
Contrôle de l'accouplement moteur-ventilateur			X		

### Observations

### LEGENDE

**M** : Mensuel  
**T** : Trimestriel  
**S** : Semestriel  
**A** : Annuel  
**SB** : Selon Besoins

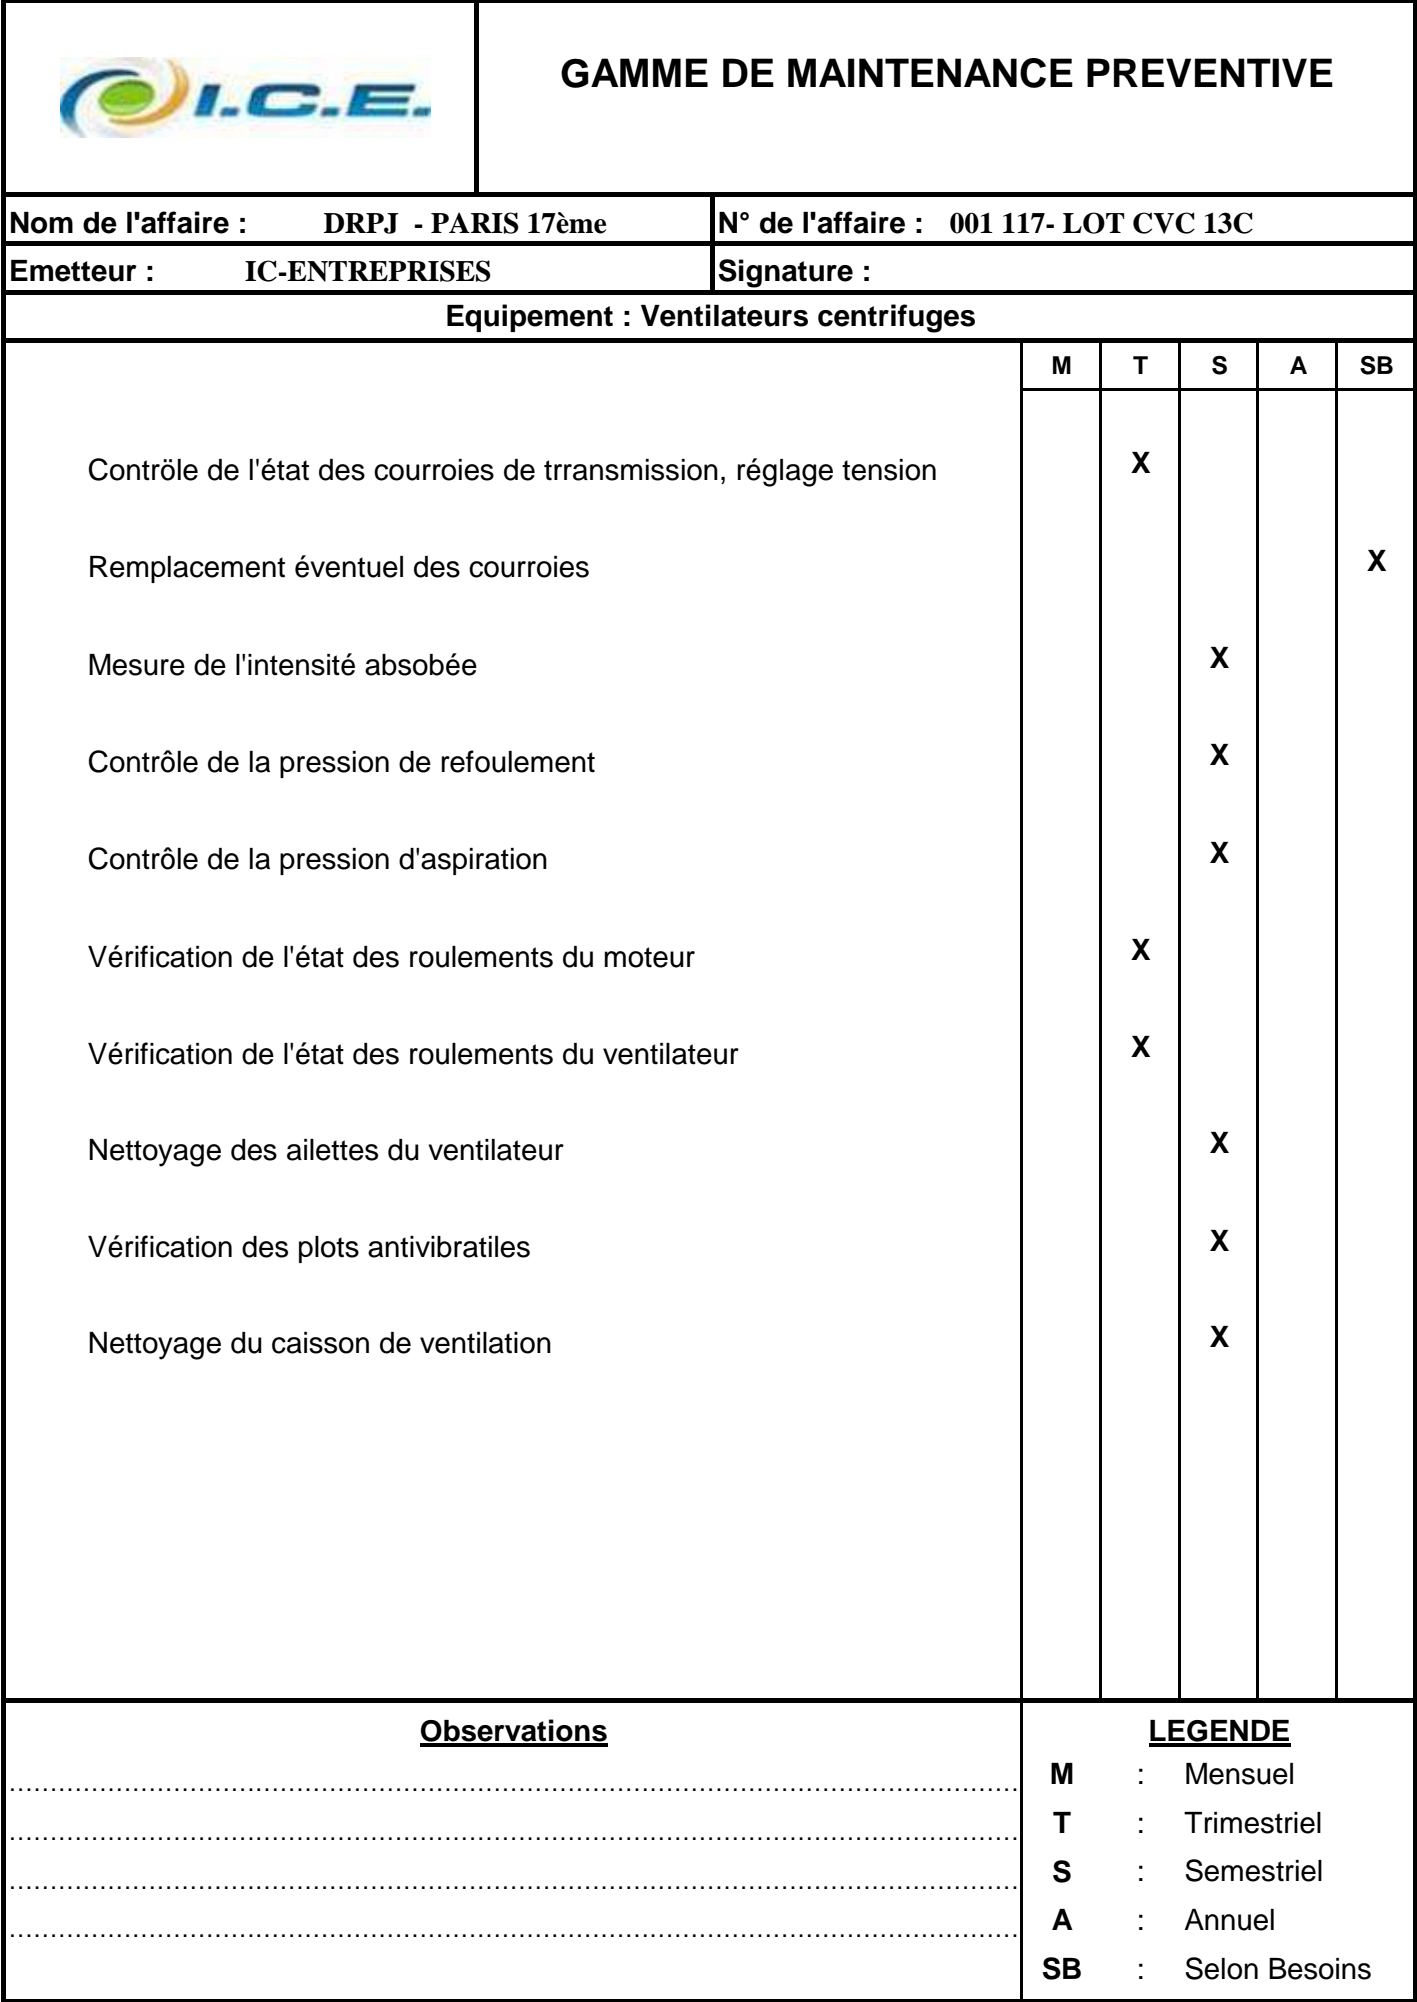





## GAMMES DE MAINTENANCE PREVENTIVE

**Nom de l'affaire :       DRPJ - PARIS 17ème**

**N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C**

**Emetteur : IC-ENTREPRISES**

**Signature :**

**Equipement : (Centrale de Traitement d'Air) - Volets d'air**

	M	T	S	A	SB
Vérification de la tringlerie, essai				X	
Contrôle de l'étanchéité				X	
Nettoyage, dépoussiérage des ventelles				X	
Graissage des organes mobiles, axes, bielles				X	
Contrôle de la course de la motorisation				X	
Resserage de la boulonnerie				X	
Nettoyage des caissons d'admission d'air				X	

## Observations

## LEGENDE

**M** : Mensuel

**T** : Trimestriel

**S** : Semestriel

**A** : Annuel

**SB** : Selon Besoins



## GAMMES DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom de l'affaire : DRPJ - PARIS 17ème

N° de l'affaire : 001 117- LOT CVC 13C

Emetteur : IC-ENTREPRISES

Signature :

Equipement : (Centrale de Traitement d'Air) - Volute

	M	T	S	A	SB
Contrôle de l'état de la courroie		X			
Réglage de la tension		X			
Remplacement de la courroie					X
Contrôle de la pression de refoulement		X			
Contrôle de la pression d'aspiration		X			
Vérification des roulements				X	
Nettoyage des ailettes du ventilateur				X	
Vérification des plots antivibratiles				X	
Nettoyage du caisson de ventilation				X	
Contrôle de l'étanchéité du caisson				X	

### Observations

### LEGENDE

**M** : Mensuel

**T** : Trimestriel

**S** : Semestriel

**A** : Annuel

**SB** : Selon Besoins