





DATE:	OBSERVATIONS: DISK.44 C	
26/5/95	SUPPRESSION EXTRACTEUR LOCAL SOUDAGE	
26/5/95	MISE A JOUR DEMANDE BARILLEC FOLIO 2 FOLIO 7 FOLIO 9	
20/3/95	MISE A JOUR ARRET D'URGENCE EXTERIEUR	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p><b>LEROUX ET LOTZ</b>  <b>NRH THALASSA IFREMER</b>  <b>TABLEAU CLIMATISATION</b>  <b>ATELIERS</b>  <b>ARMOIRE EF.4006</b></p> </div> <div style="width: 35%;"> <p><b>ET. J. PRUMIER &amp; FILS</b></p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>2.I. DE BABEUF  76400 FECAMP</p> <p>TEL. 35 18 23 50  TELEX 190401 F  TELECOPIE 35 29 34 78</p> </div> </div> </div> </div>		
ENTREE: LEROUX16		DATE: 06/2/95 CH
PLAN N		EL.420.20

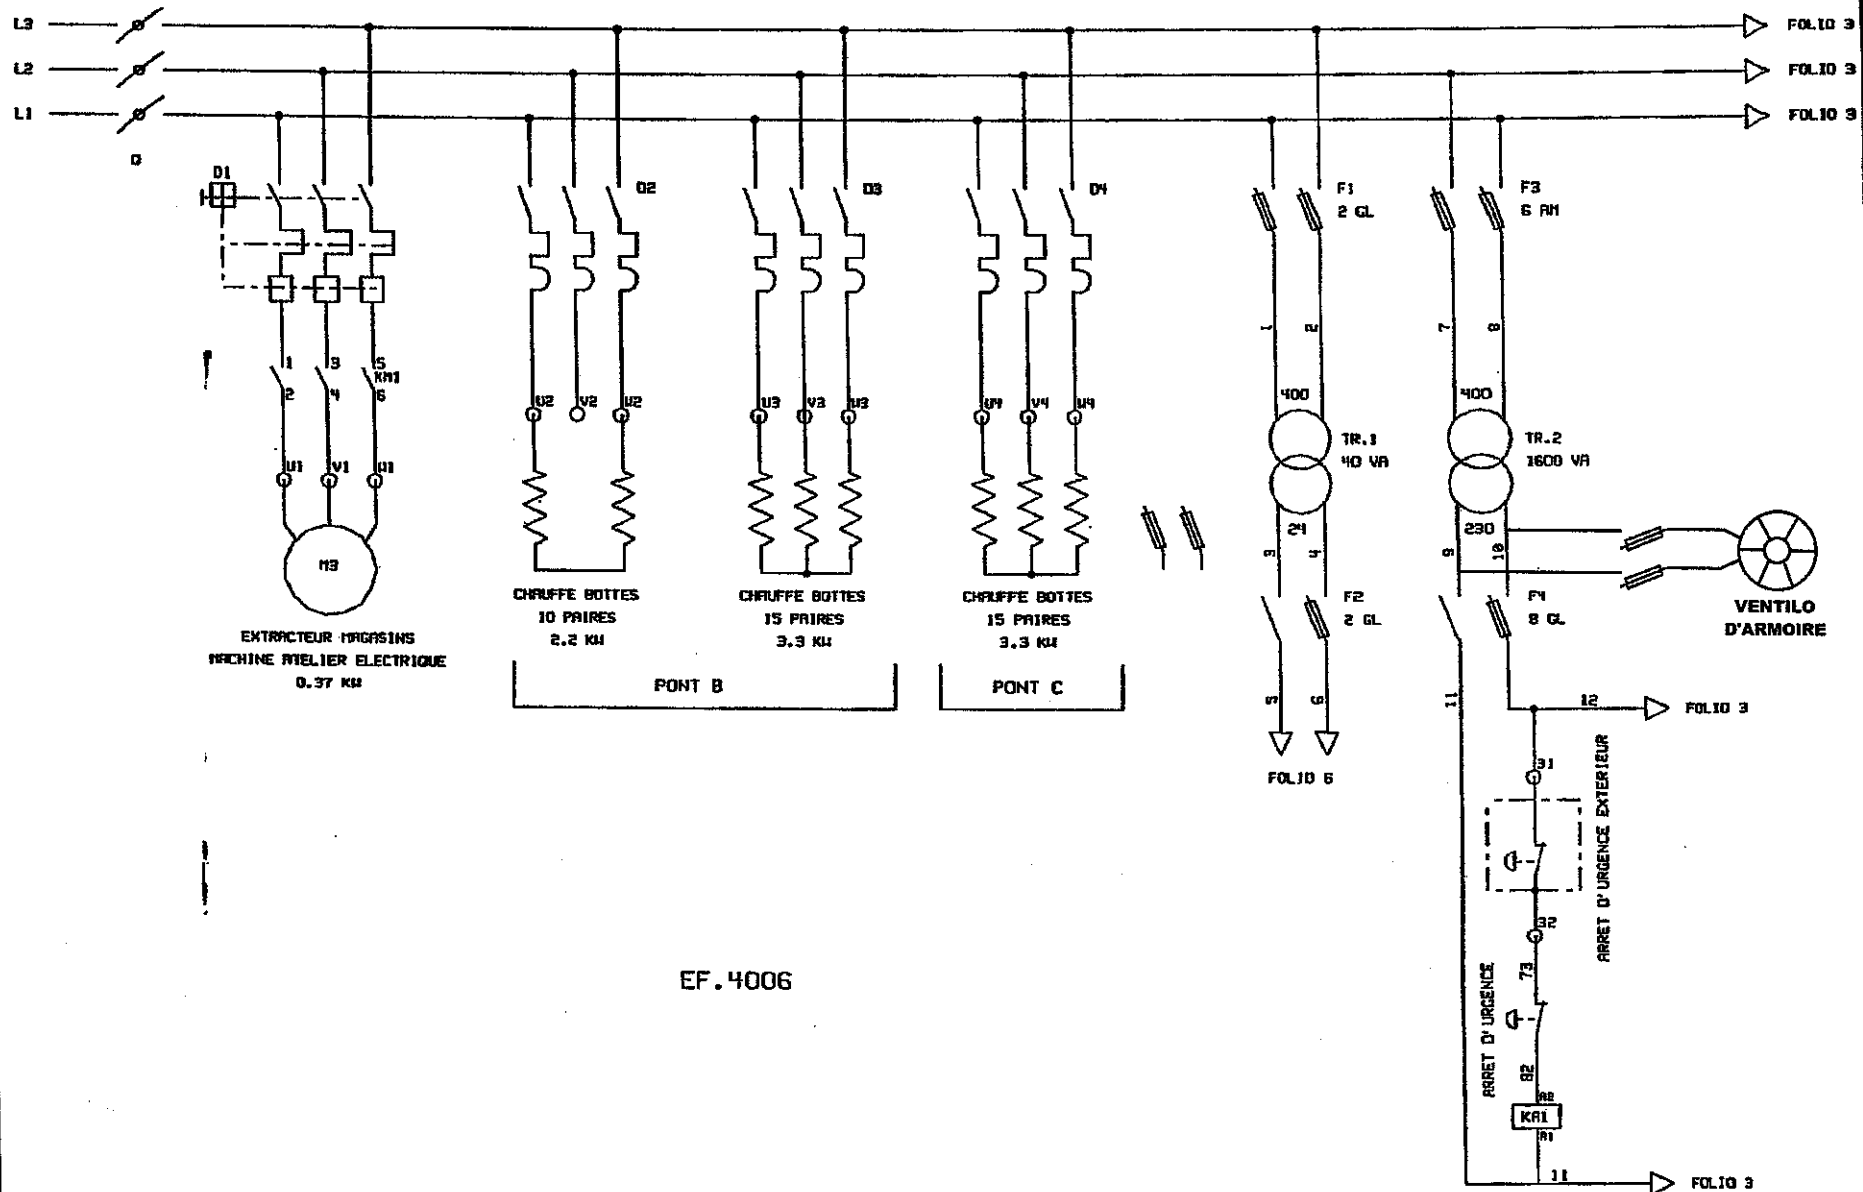

EF.4006

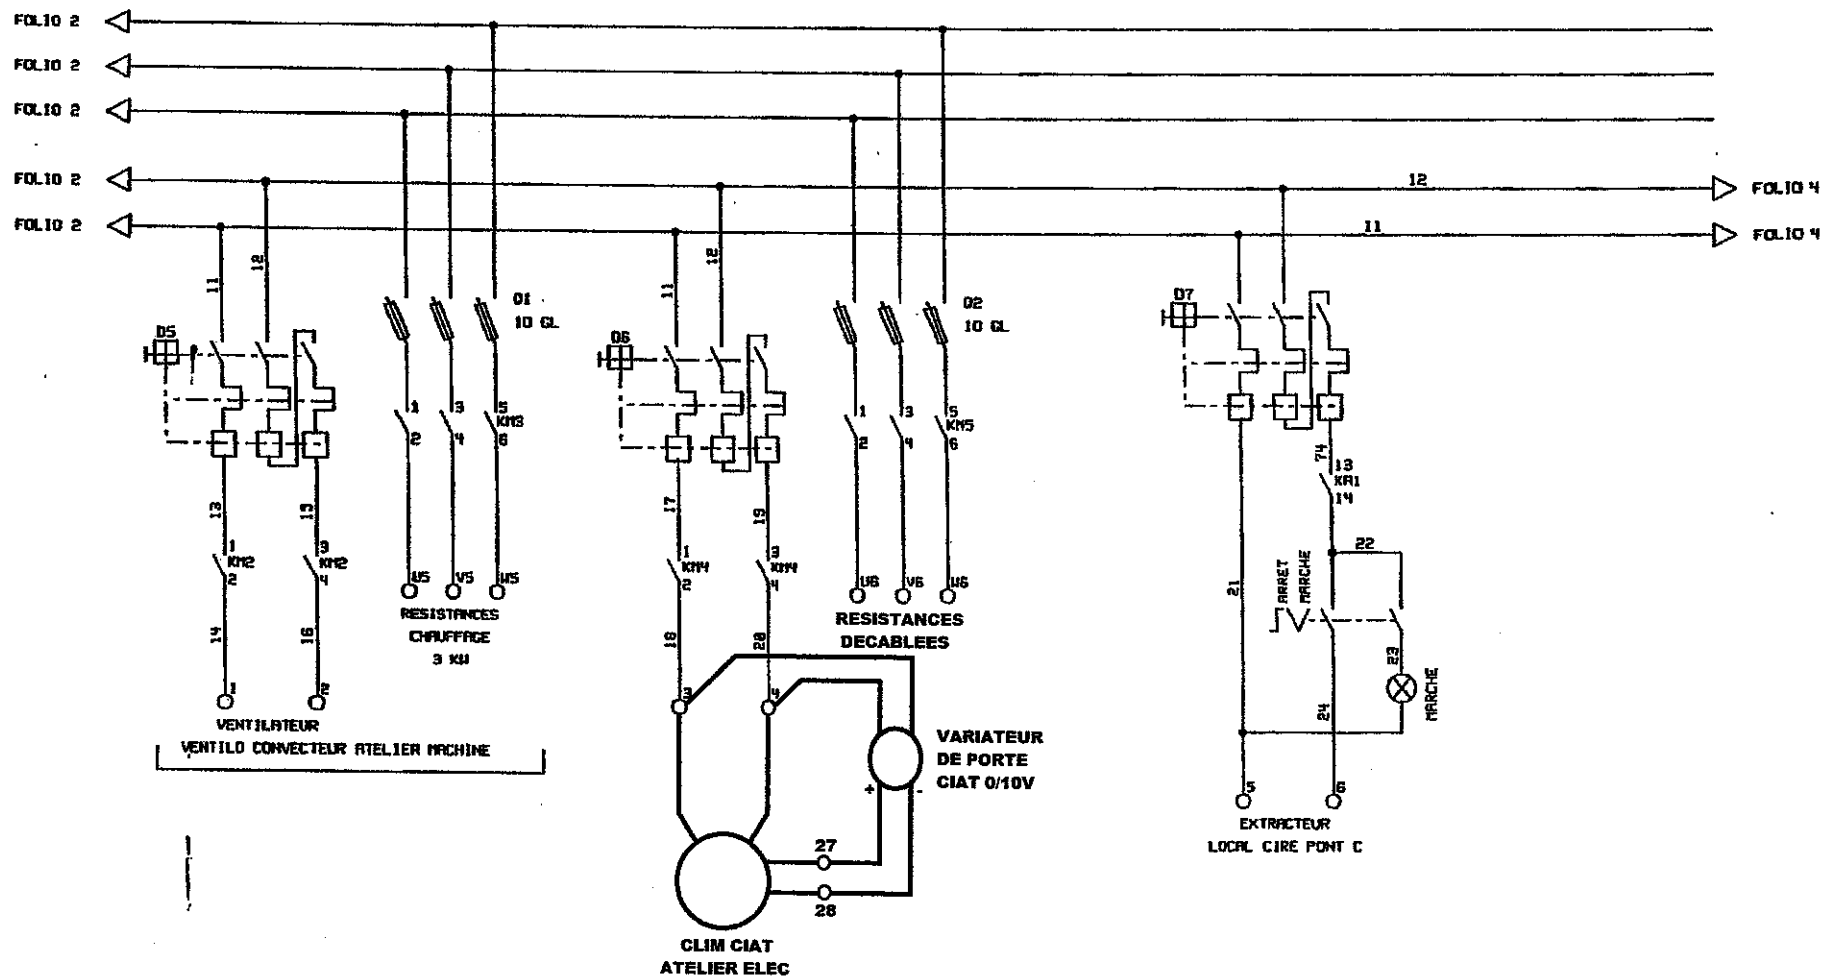

EF. 4006

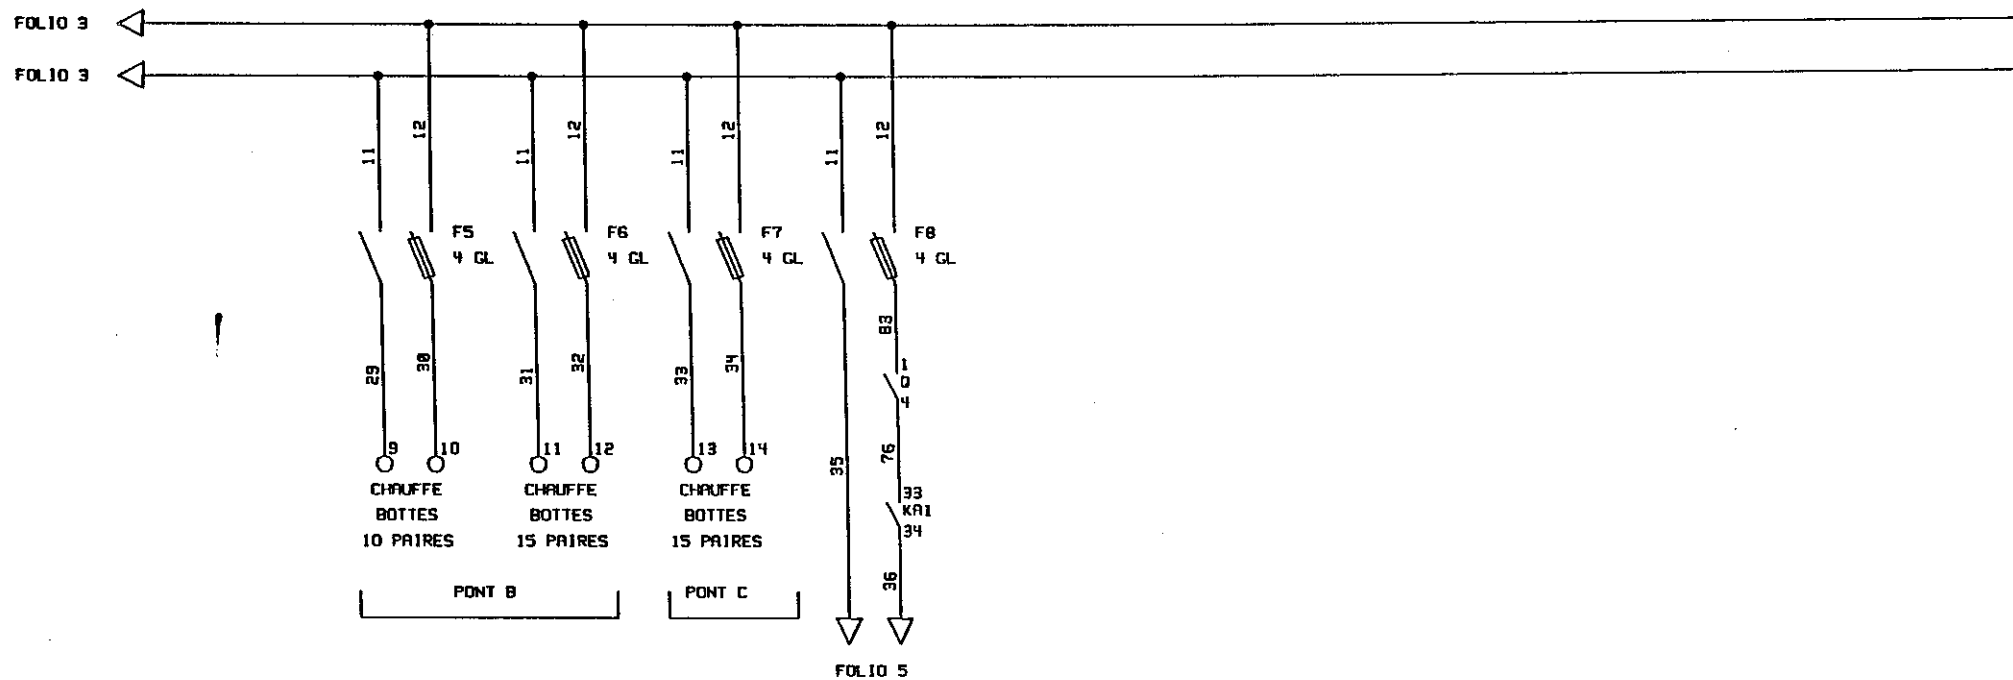


EF. 4006

FOLIO 4

FOLIO 6

FOLIO 4

FOLIO 6

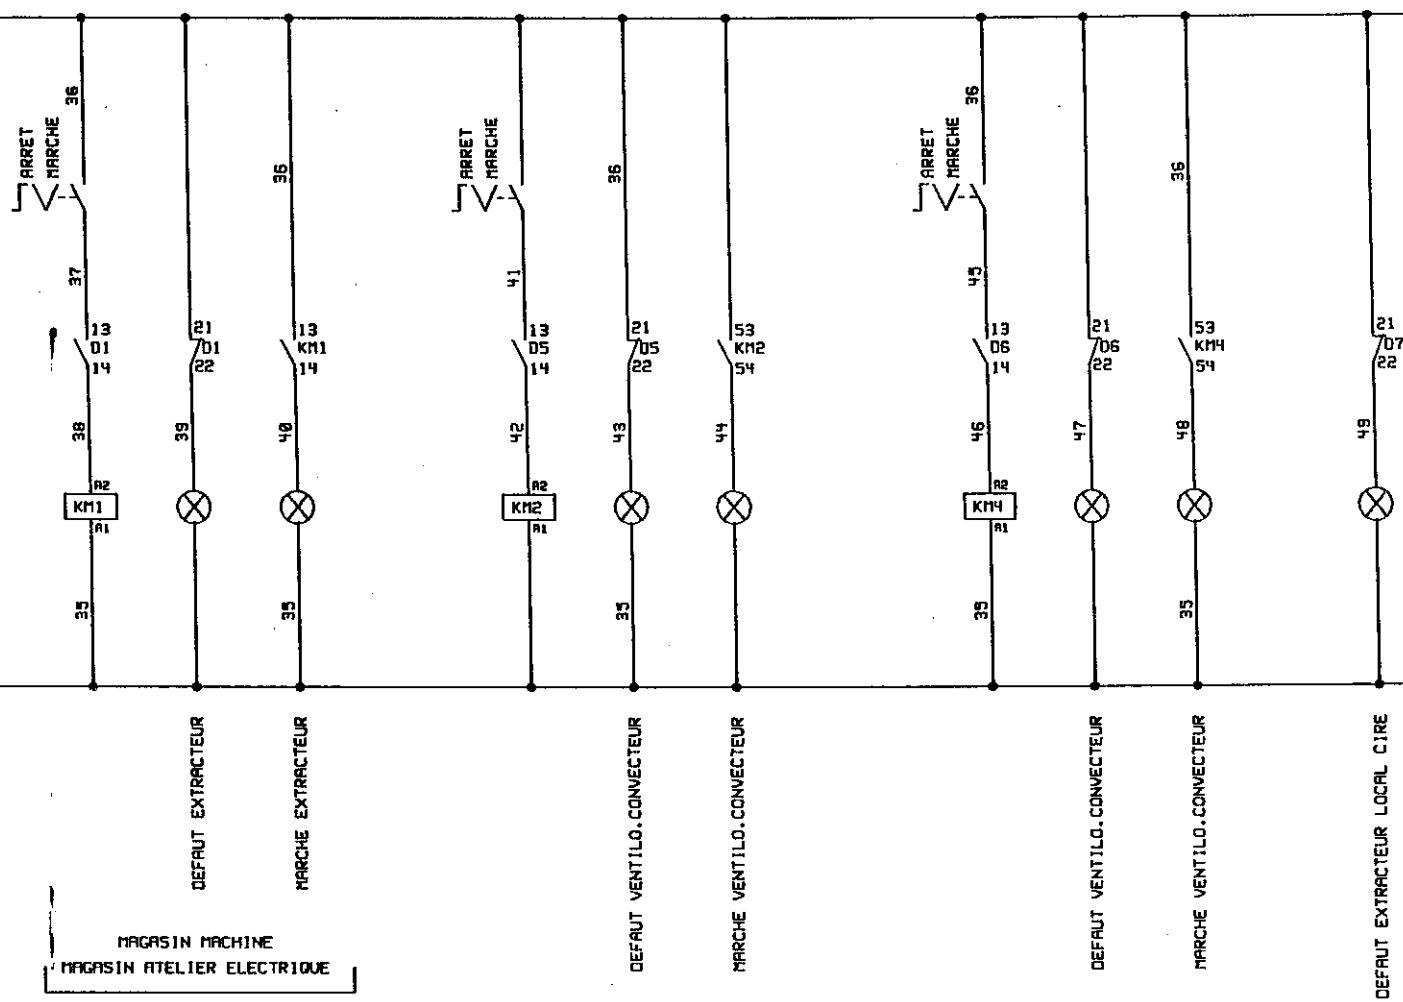

MAGASIN MACHINE  
MAGASIN ATELIER ELECTRIQUE

ATELIER MACHINE

ATELIER ELECTRIQUE

EF.4006

FOLIO 2

FOLIO 7

ATELIER MACHINE

EF.4006

SONDE  
TEMPERATURE

15

16

53

54

RK82 TEMPERATURE

FOLIO 5

FOLIO 7

51

55

13

01

14

56

5

KM2

6

37

20

THERMOSTAT

SURCHAUFFE RESISTANCES

21

58

KM3

R2

R1

VM EAU GLACEE

FOLIO 2

FOLIO 7


FOLIO 5

FOLIO 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 FOLIO 6


# ATELIER ELECTRIQUE

EF.4006

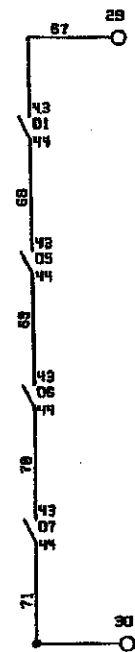

ARRET D'URGENCE  
EF.4013 (VENT. CHARLOIERE)


# NRH THALASSA EF.4006

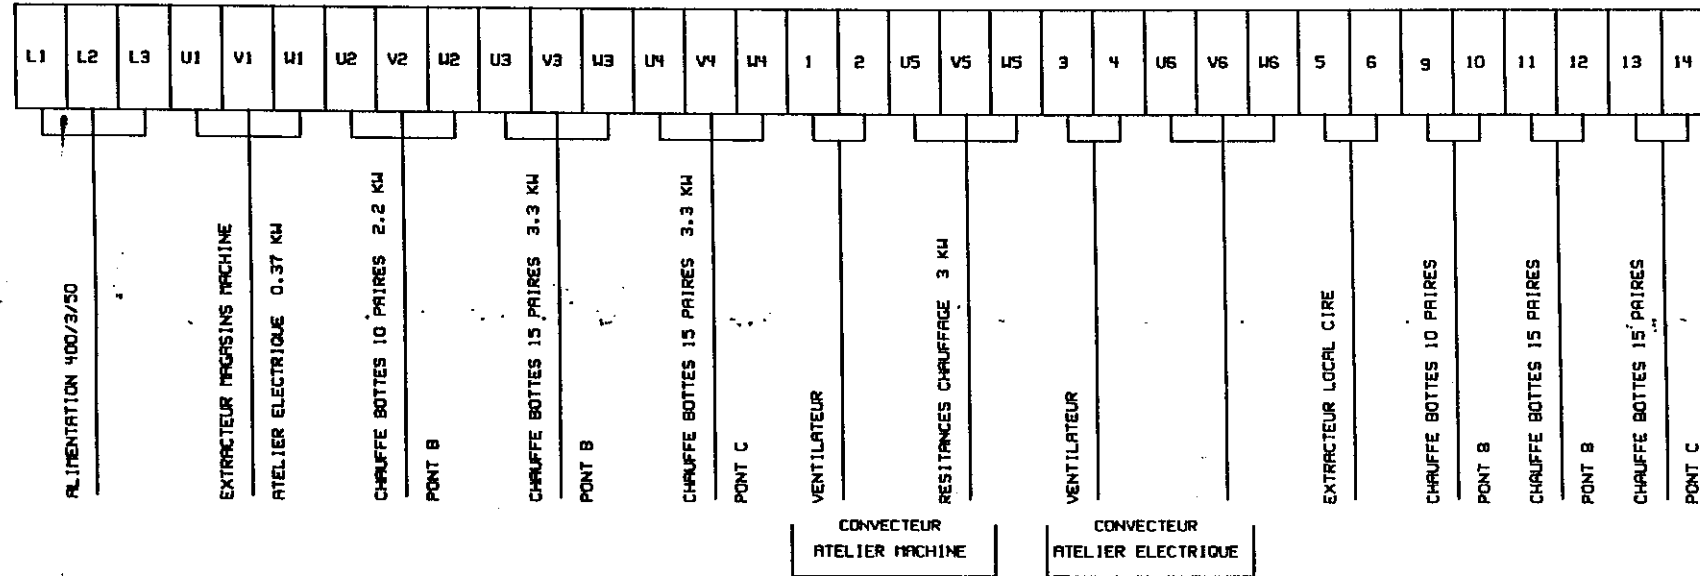




# NRH THALASSA EF.4006

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
1	2	1	2	3	1	2						1	2	1	2	3	4						
SONDE TEMPERATURE		UN EAU GLACEE			THERMOSTAT SURCHAUFFE RESISTANCES							Regule 0/110V V.A. exte Motsem		REPORT DEFRAUT GENERAL EXTERIEUR		+ ARRET D'URGENCE VERS EF.3403		ARRET D'URGENCE		EF.4013 (VENT. CHAUDIERE)			
CONVECTEUR ATELIER MACHINE						CONVECTEUR ATELIER ELECTRIQUE																	

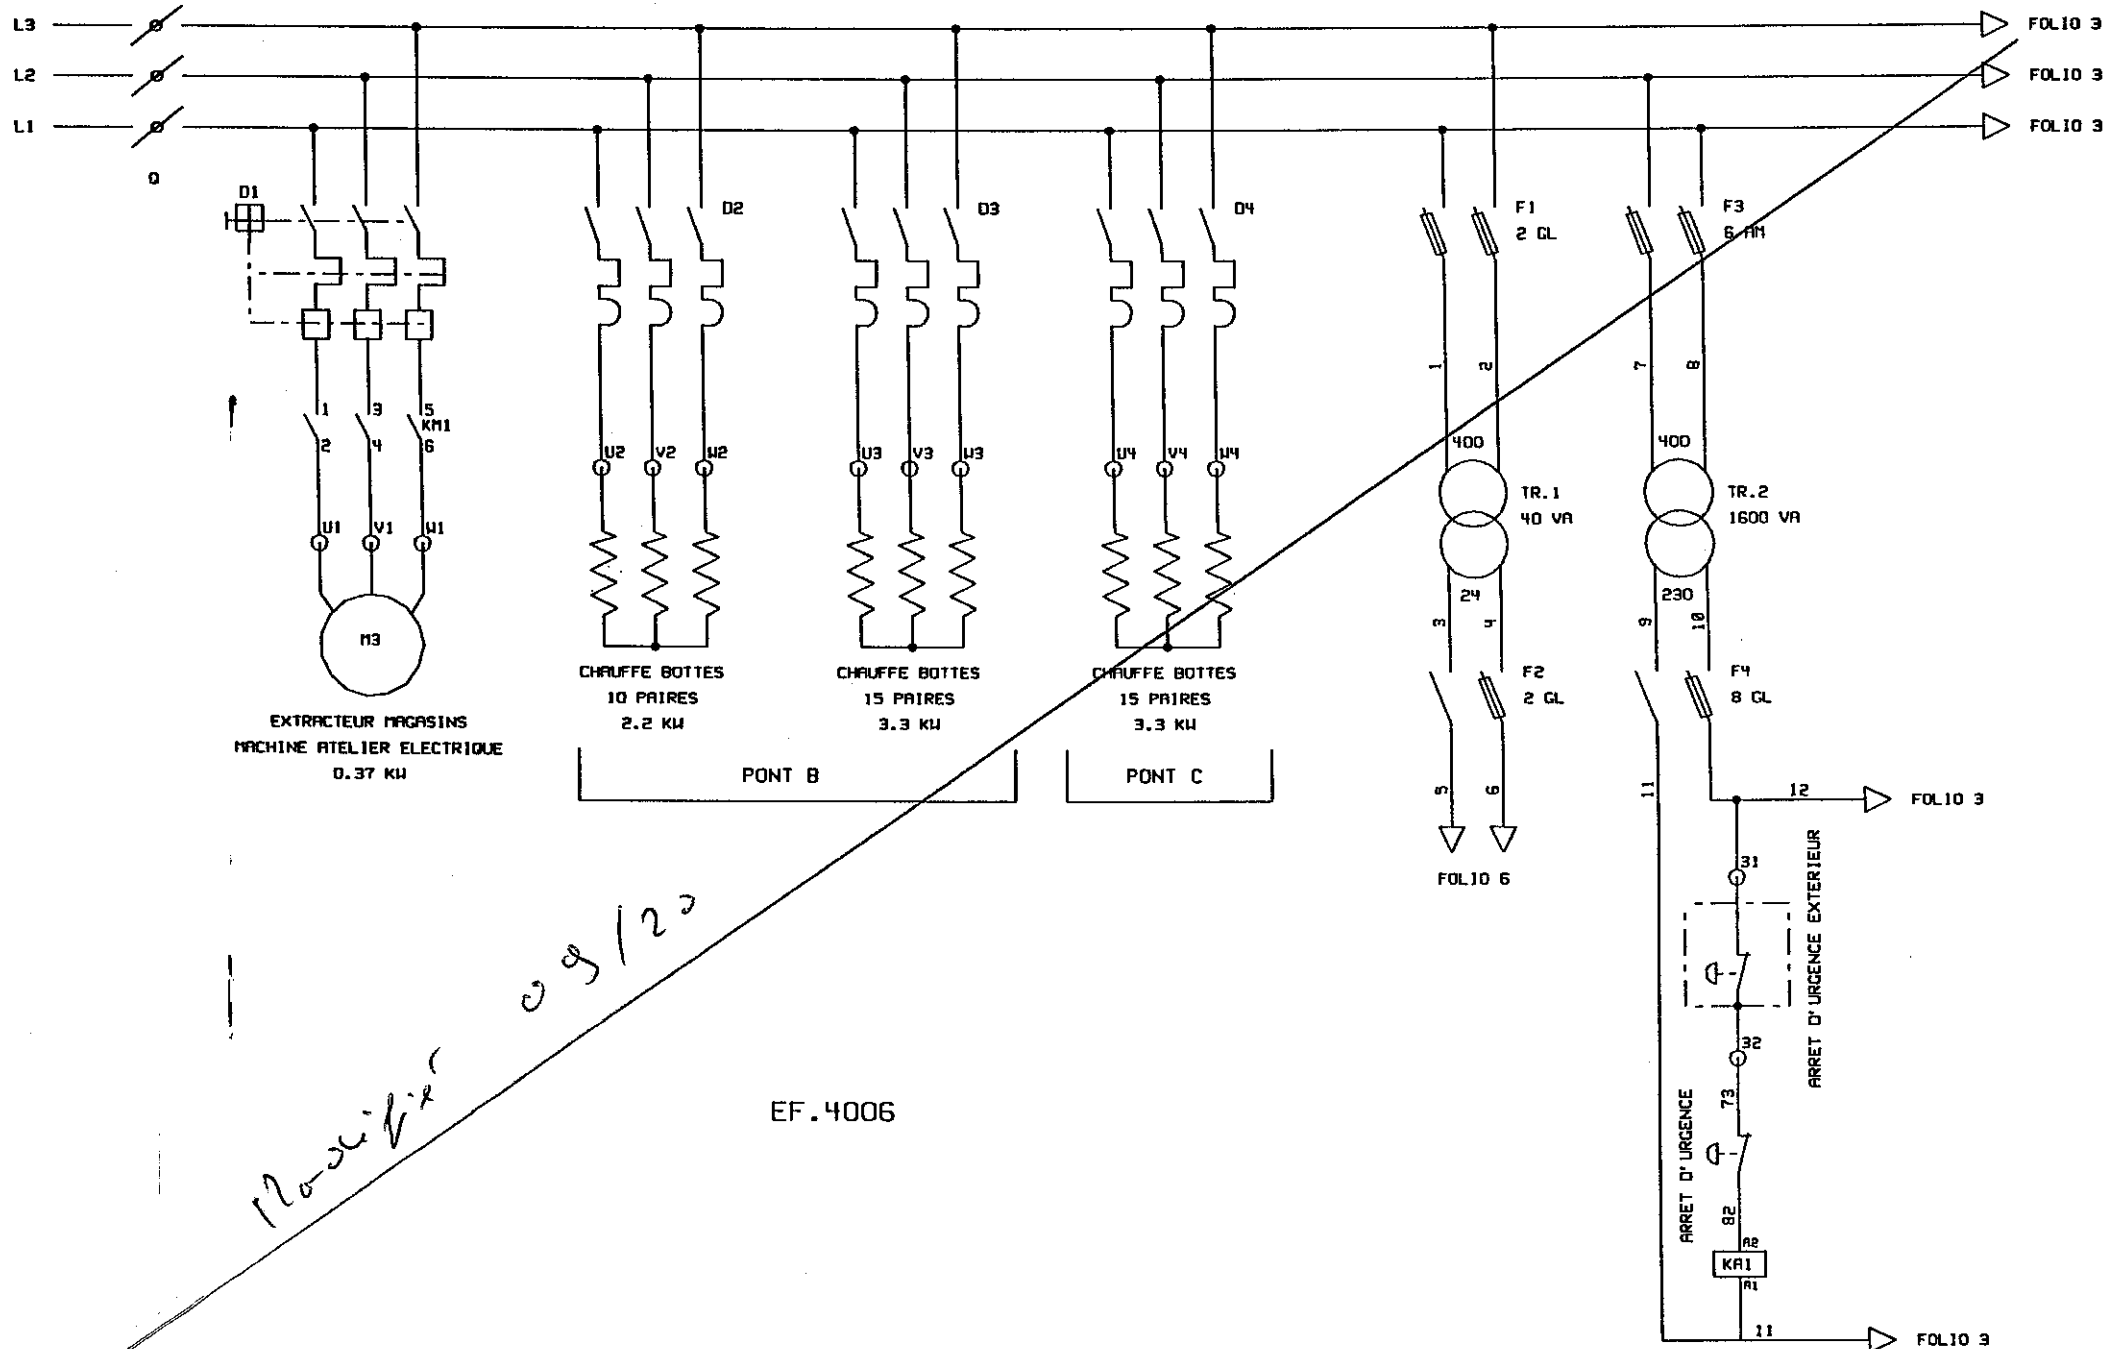

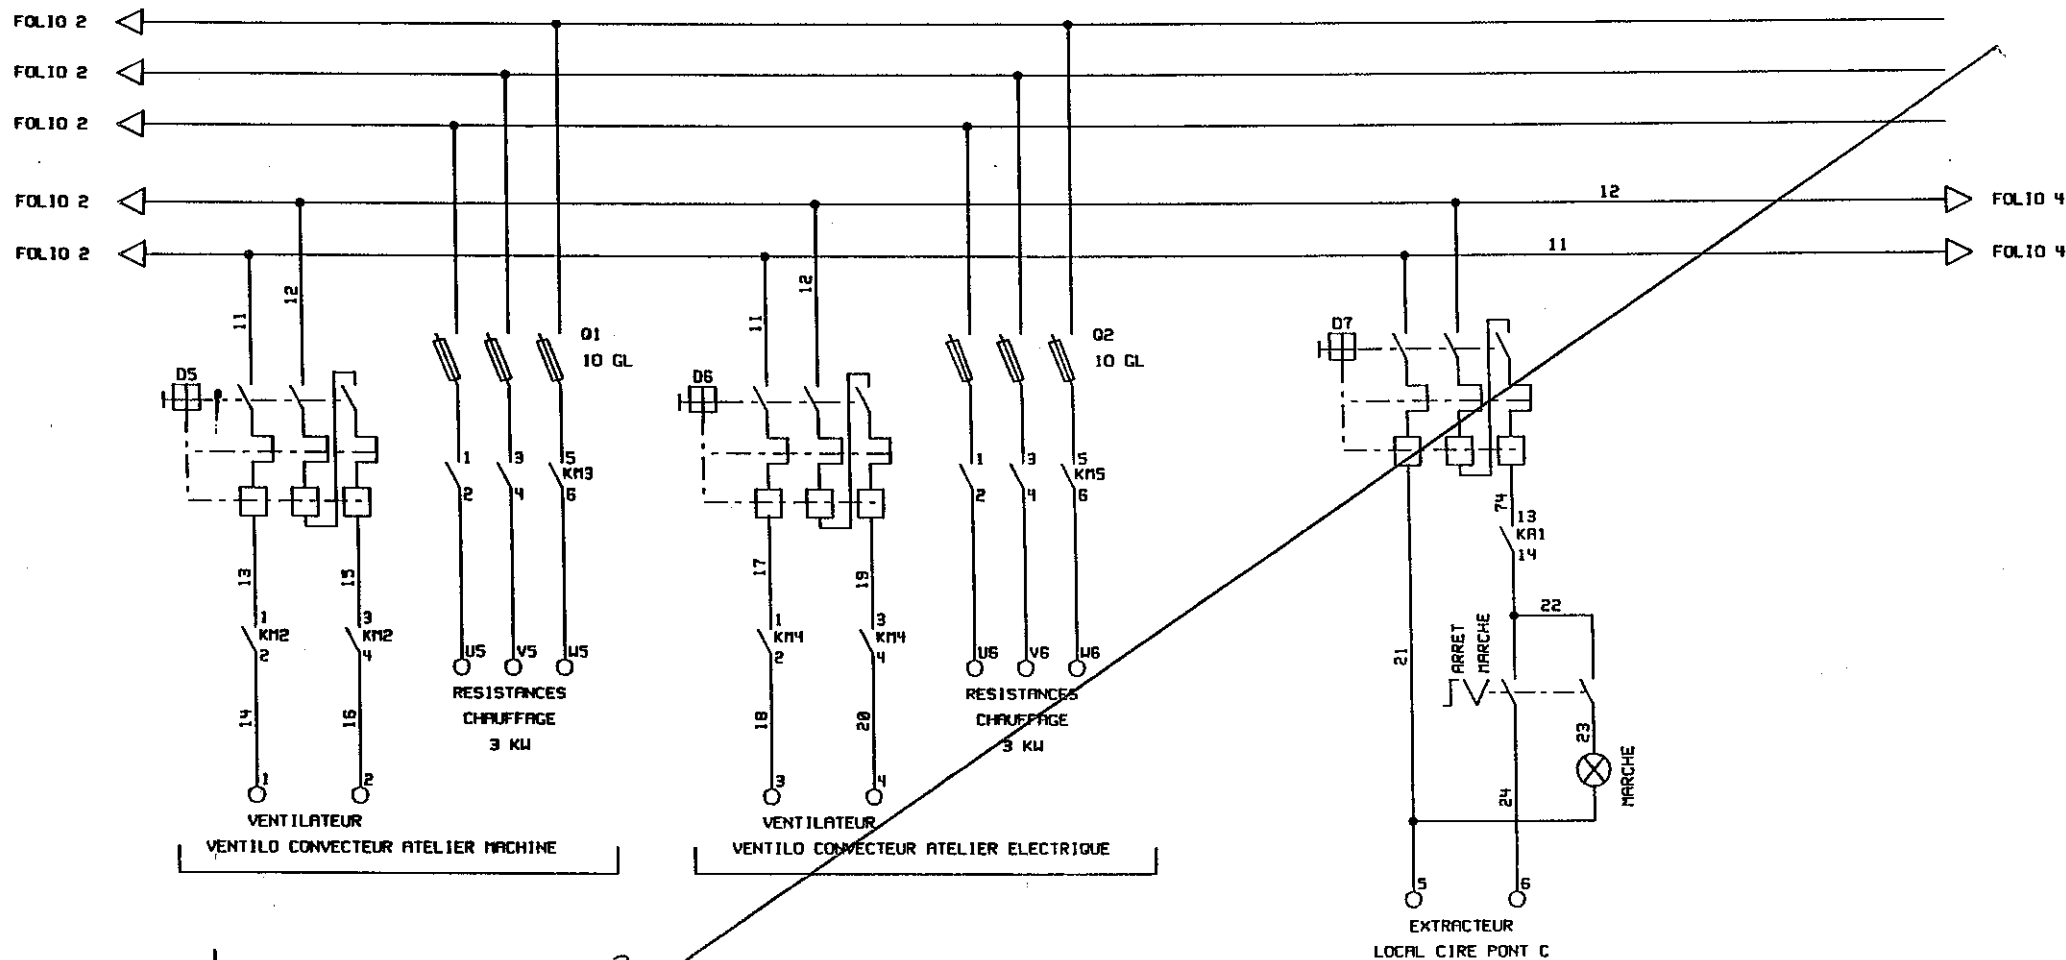

*Modifié 09/20*

EF.4006

FOLIO 6

ATELIER ELECTRIQUE  
EF.4006

*Modifié 03/20*

SONDE  
TEMPERATURE

22 23  
61 62

RK82 TEMPERATURE

FOLIO 5

REPORT DEF AUT GENERAL EXTERIEUR

ARRET D'URGENCE  
EF.4013 (VENT-CHAUDIERE)

V1 Eau GLACEE

THERMOSTAT  
SURCHAUFFE RESISTANCES

KM5

FOLIO 6

FOLIO 6

FOLIO 7