

|          |  |
|----------|--|
| DATE:    | OBSERVATIONS: DISK.44 C                      |
| 26/5/95  | MISE A JOUR SUITE DEMANDE BARILLEC           |
| 26/5/95  | COUPE FEU LOCAL TECHNIQUE CALE ( FOLIO 7A )  |
| 13/03/95 | VENTILATEUR LOCAL TECHNIQUE CALE ( FOLIO 5 ) |
| 13/03/95 | ARRET D'URGENCE EXTERIEUR                    |

LEROUX ET LOTZ  
NRH THALASSA IFREMER

TABLEAU VENTILATION AR  
ARMOIRE EF.3809

ET. J. PAUMIER & FILS



Z.I. DE BABEUF  
76400 FECAMP


TEL. 35 18 23 58  
TELEX 190401 F  
TELECOPIE 35 29 34 78

ENTREE: LEROUX12

DATE: 03/2/95 CM


PLAN N

EL.420.15

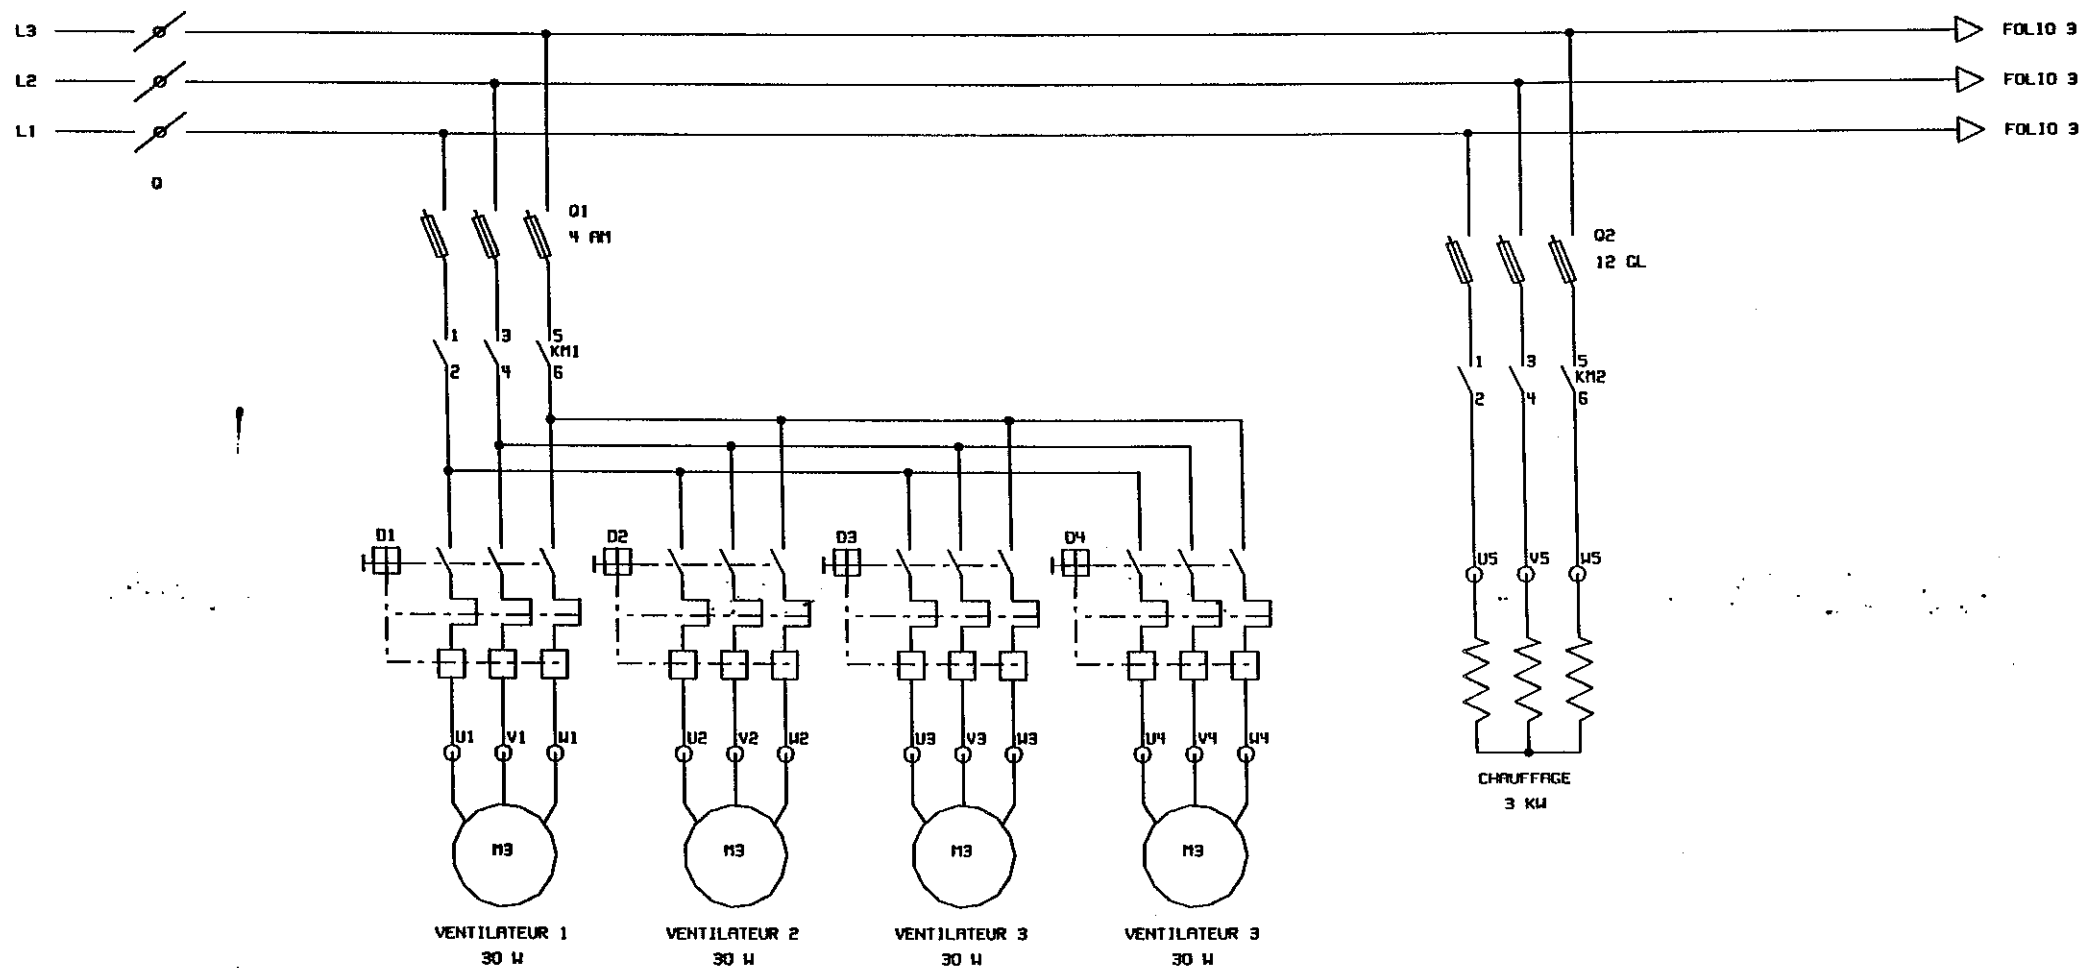


AEROTHERME 1 SALLE DE TRI

EF. 3809

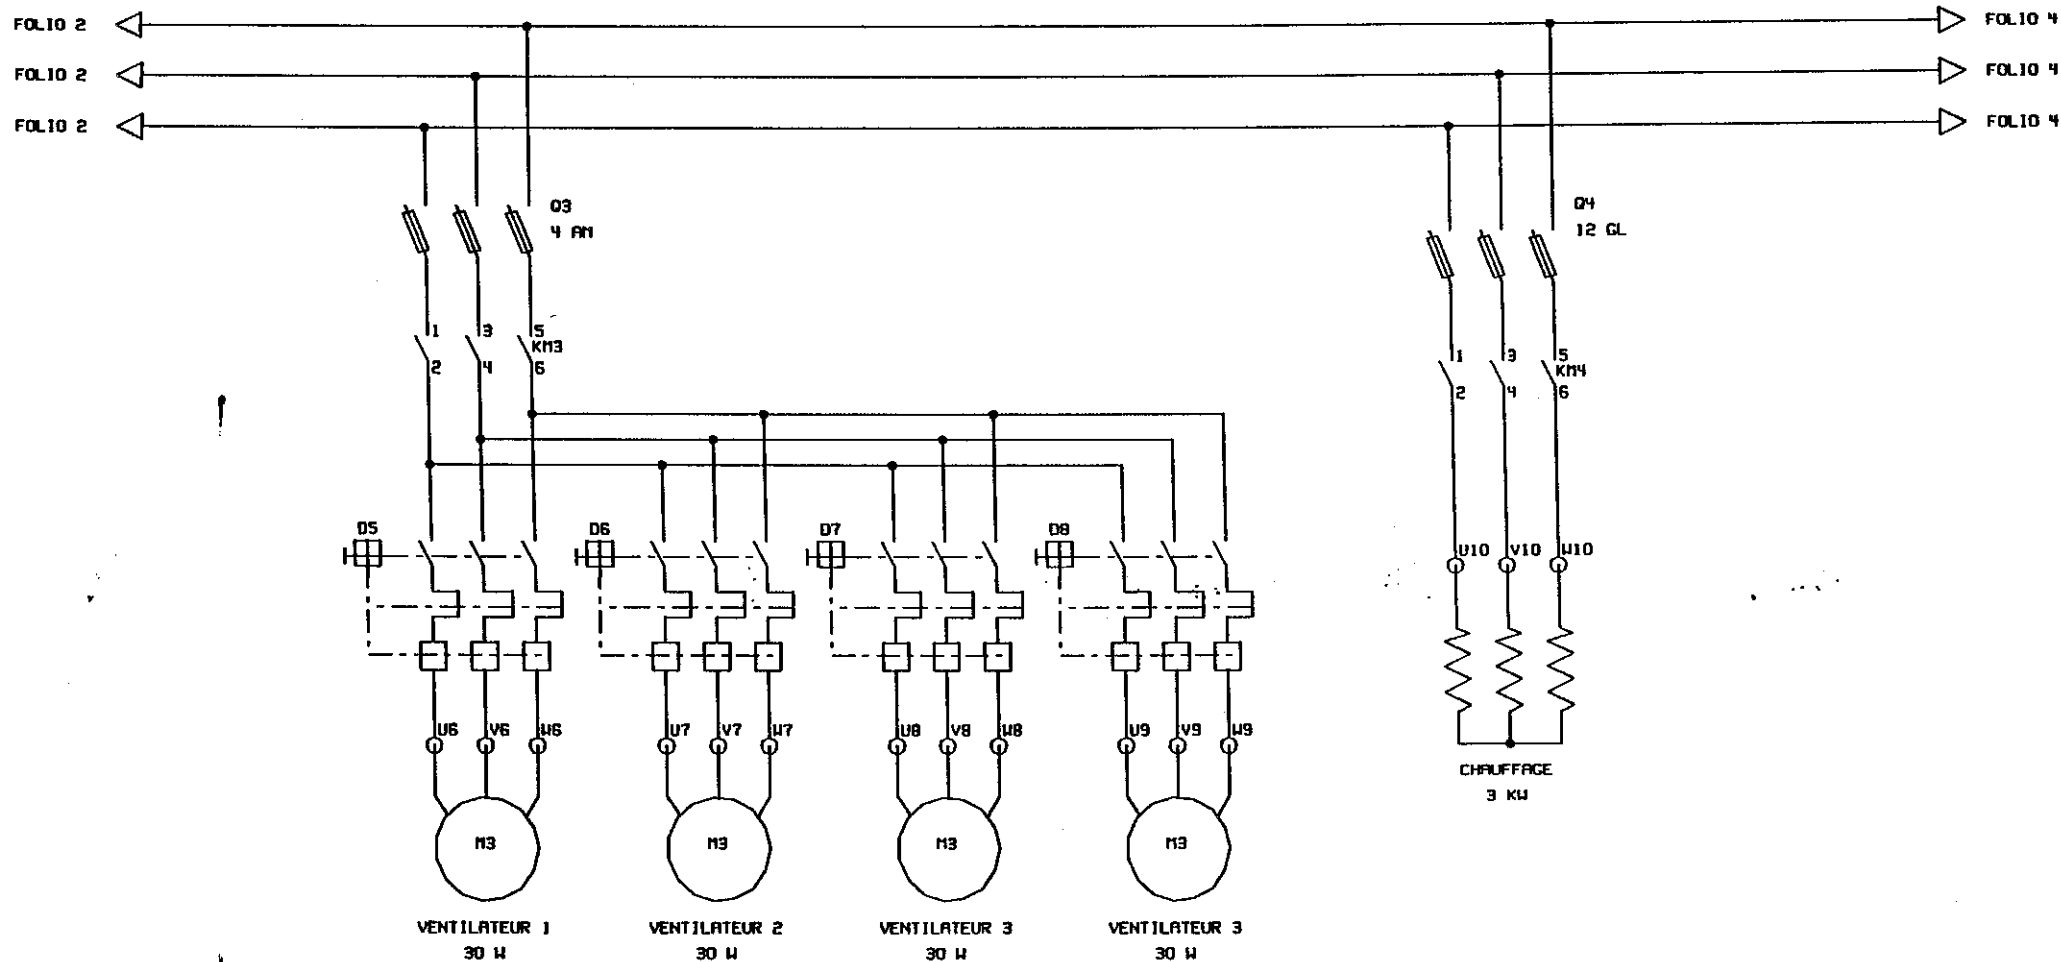


AEROTHERMIE 2 SALLE DE TRI

EF. 3809

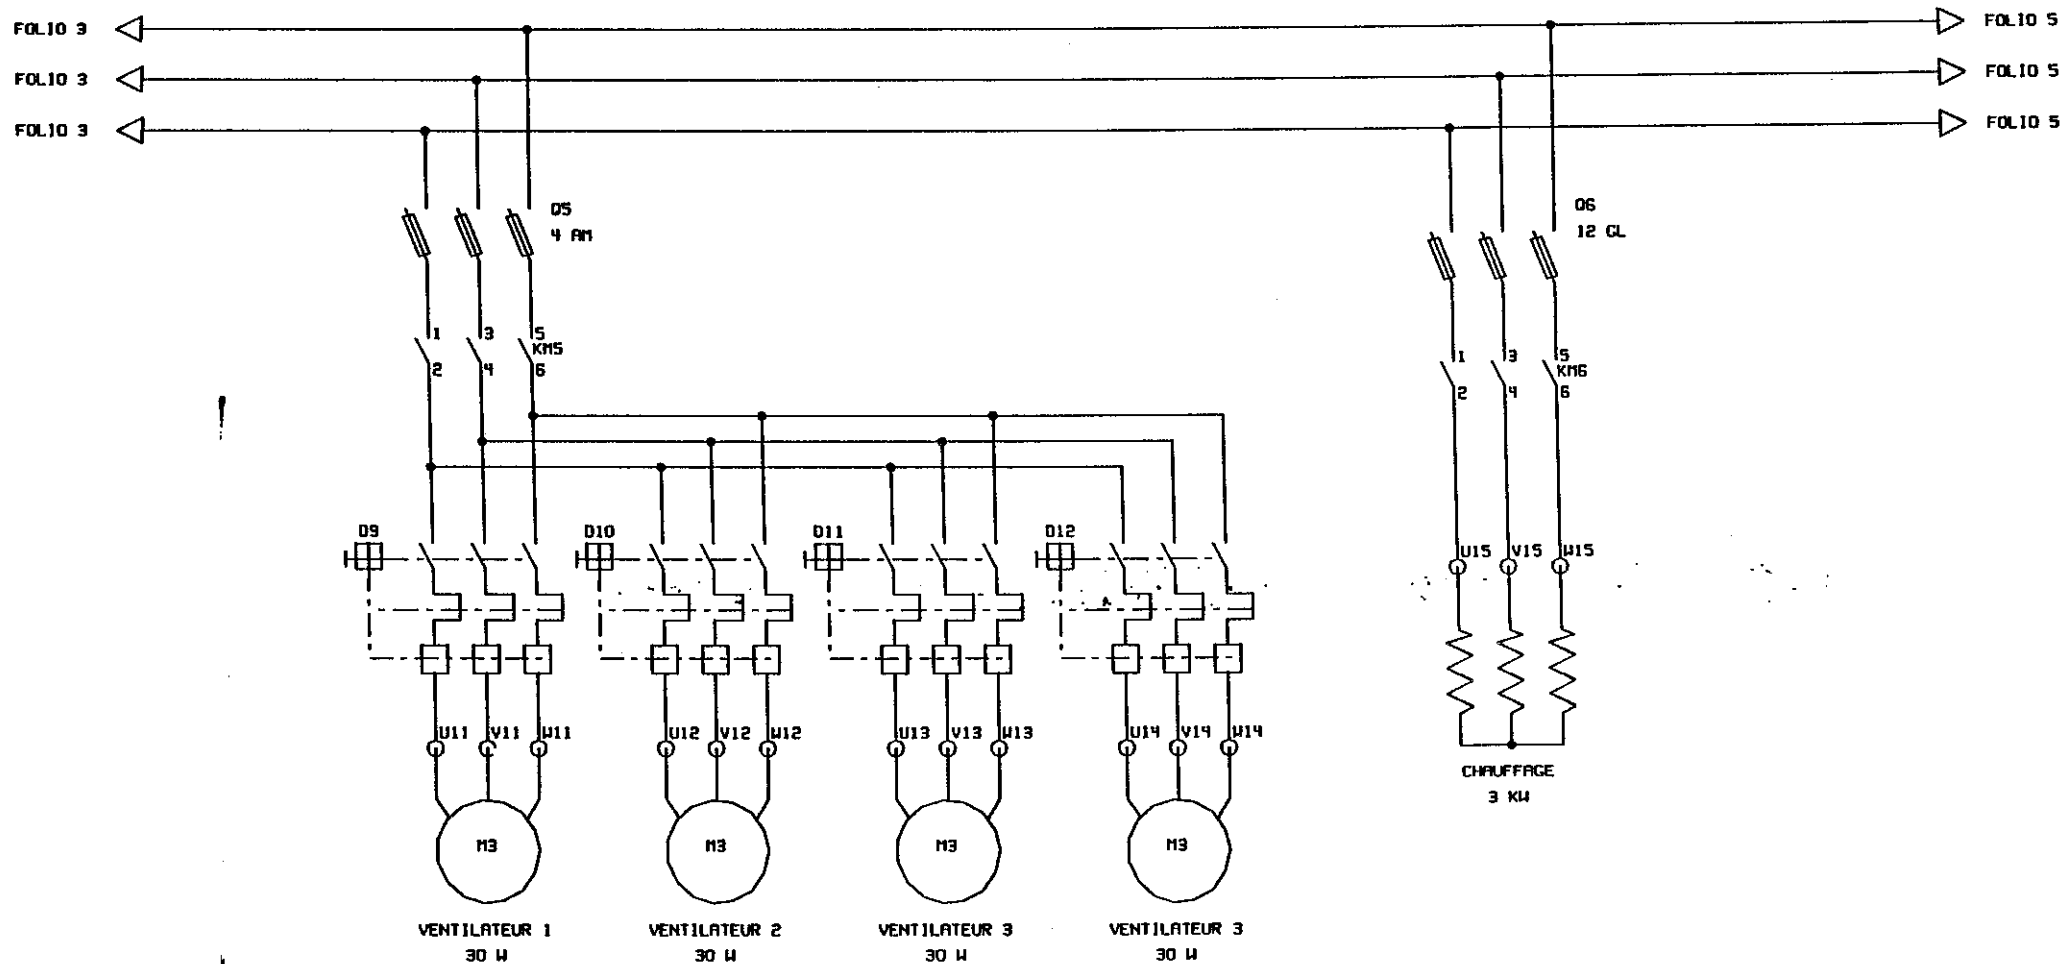



AEROTHERME 3 SALLE DE TR1

EF.3809

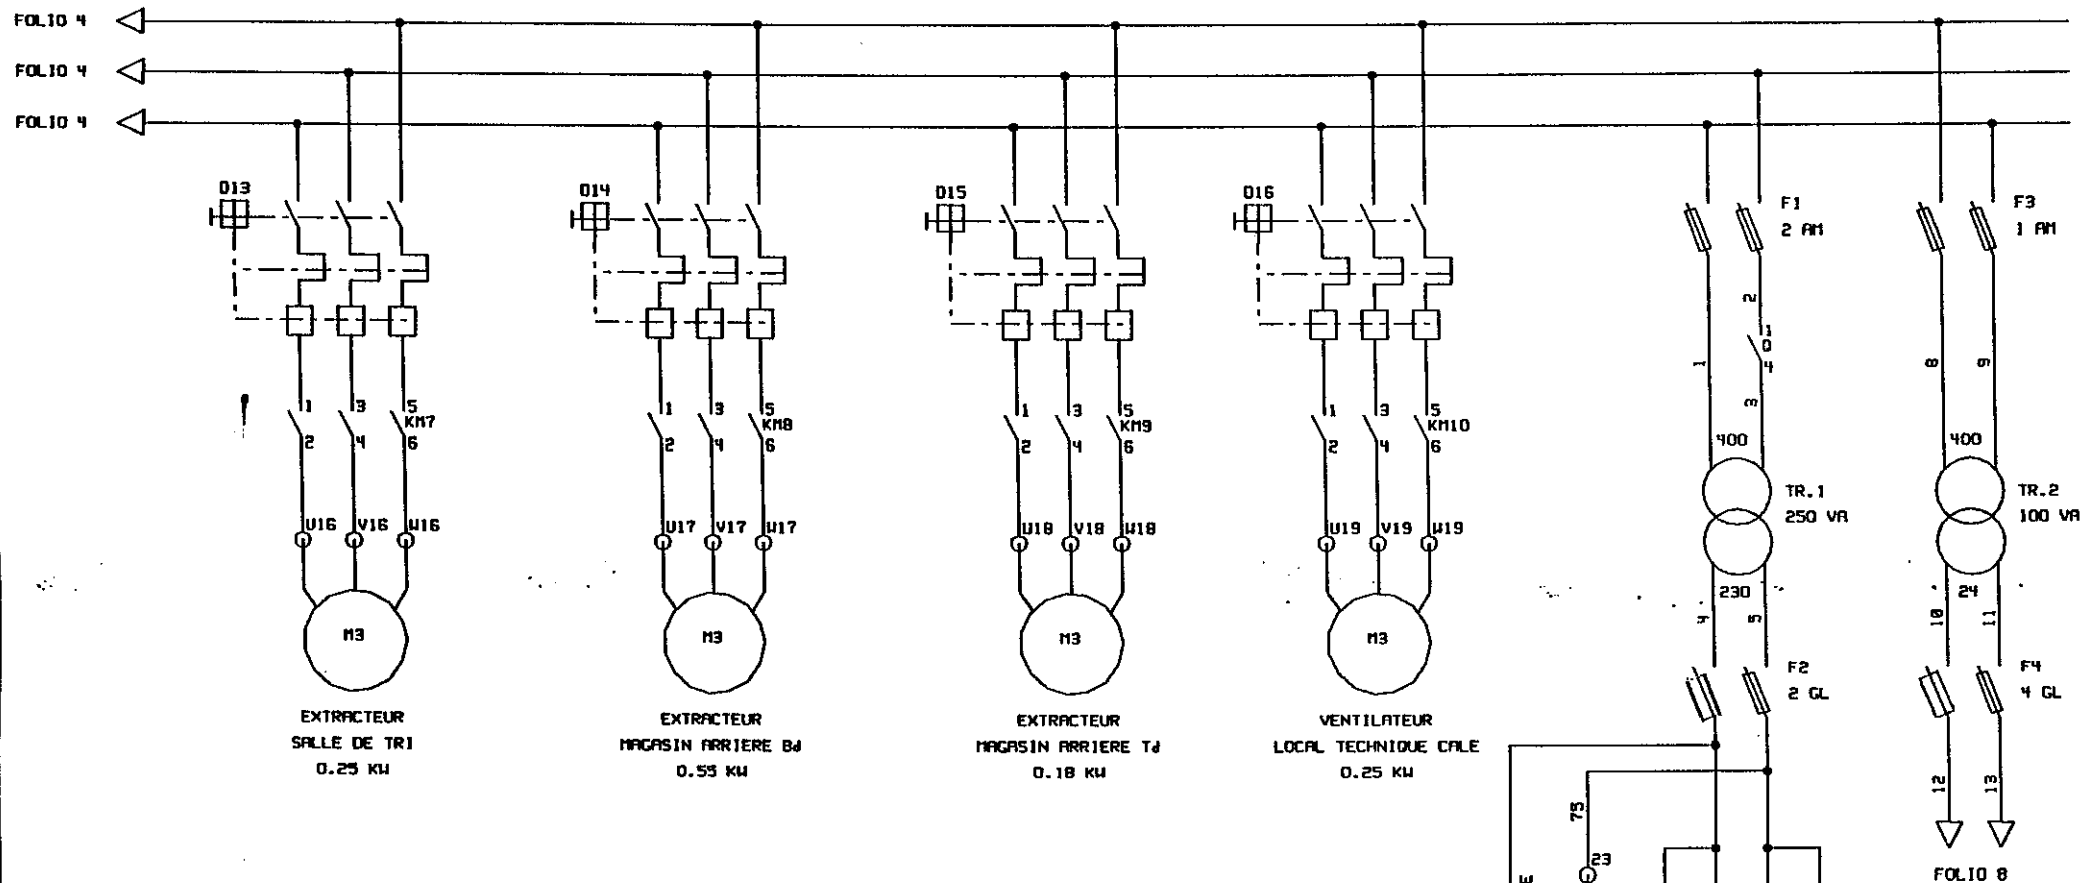

EF. 3809

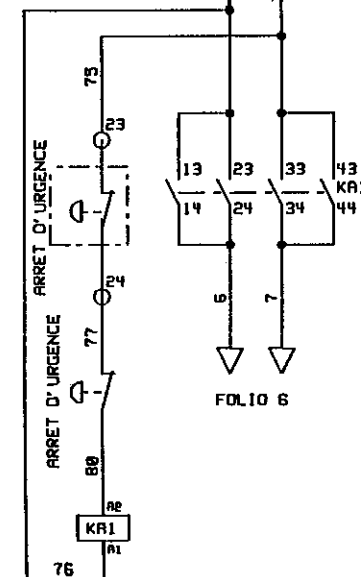

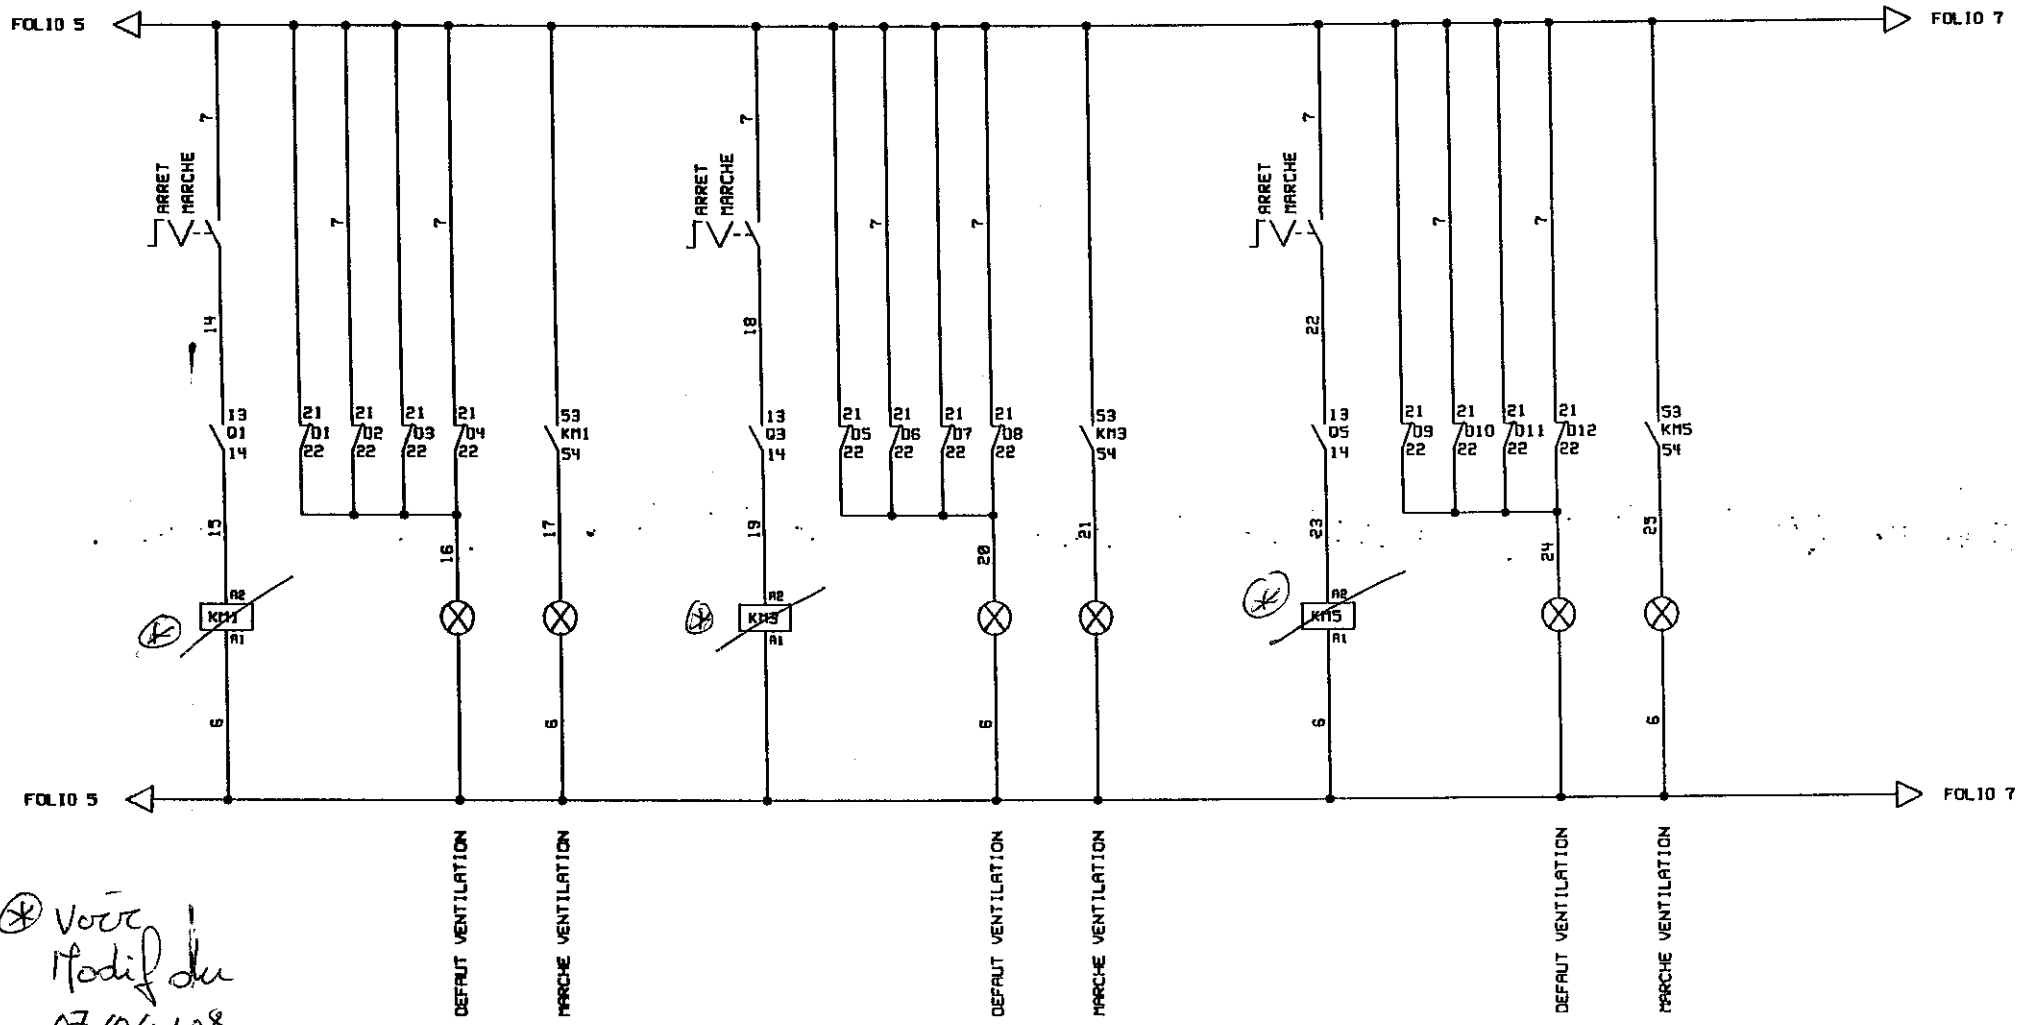


⊗ Voir  
Modif du  
07/04/08  
Ajout d'un  
thermostat  
stop ventilateur.


EF.3809

MODIF DU 7. 04. 08

AJOUT D'UN THERMOSTAT POUR LES AEROTHERMES

FONCTIONNEMENT EN AUTO OU EN TRUCHE FORCEE.

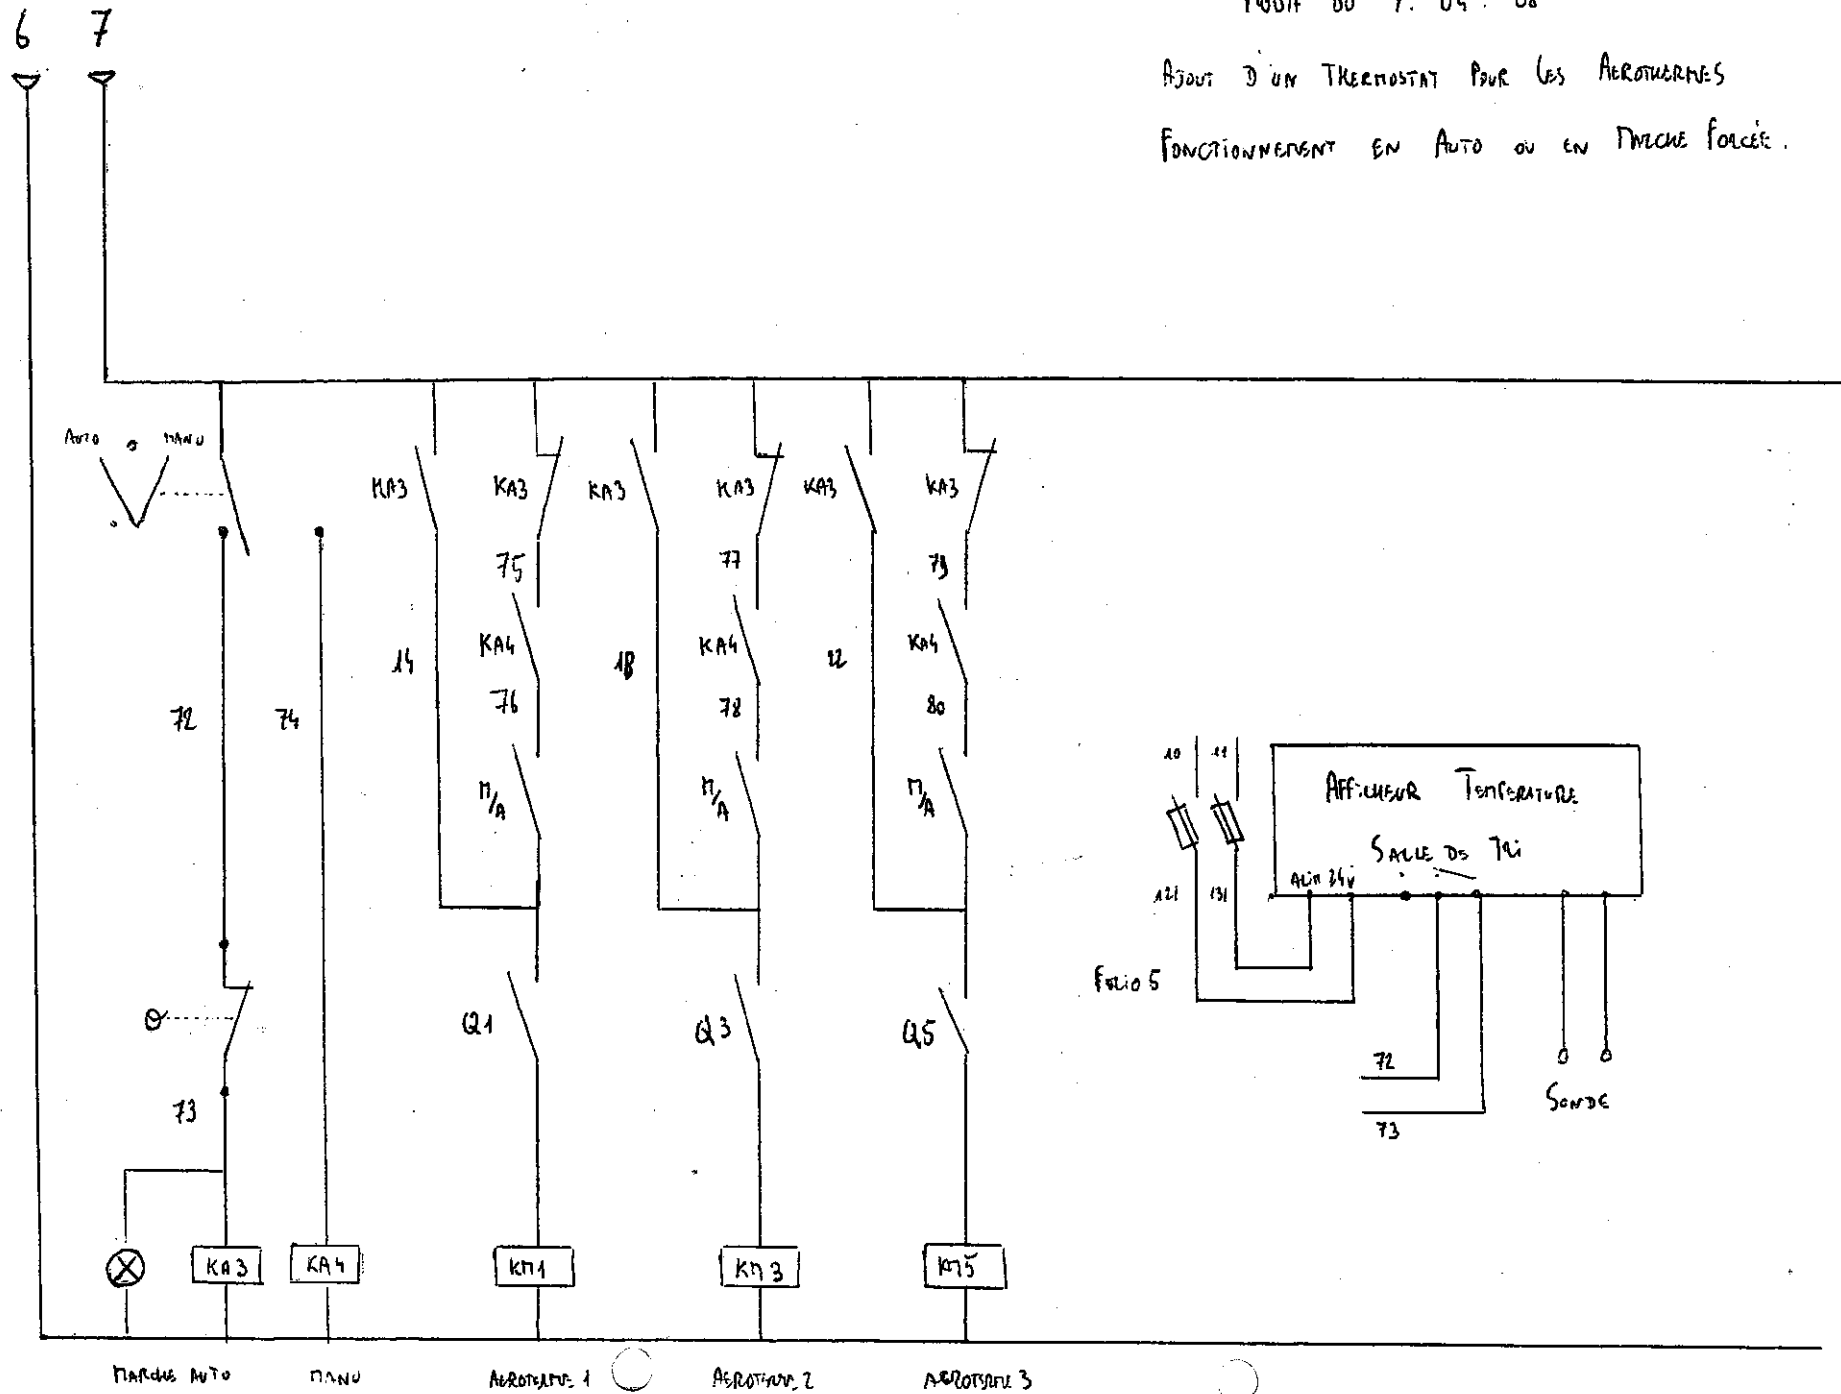

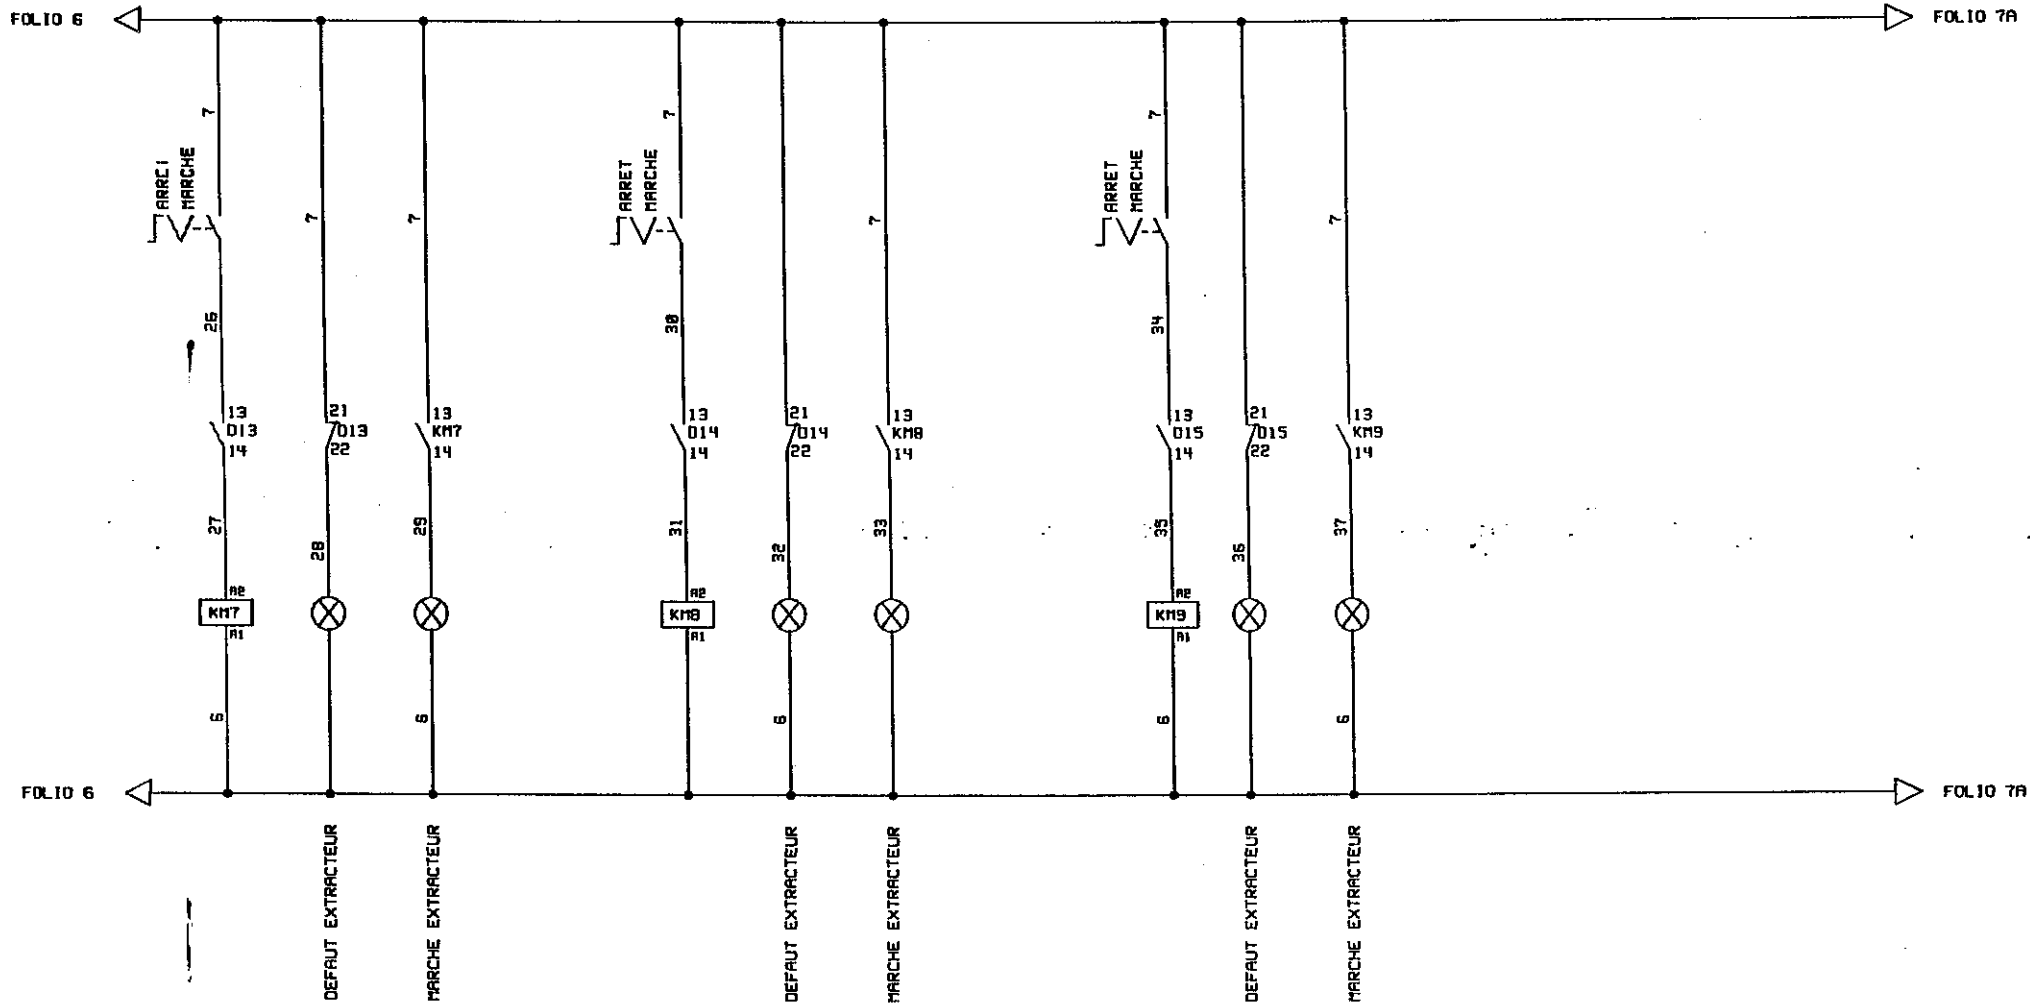


EXTRACTEUR SALLE DE TRI

EXTRACTEUR MAGASIN ARRIERE Bd

EXTRACTEUR MAGASIN ARRIERE Td

EF. 3809



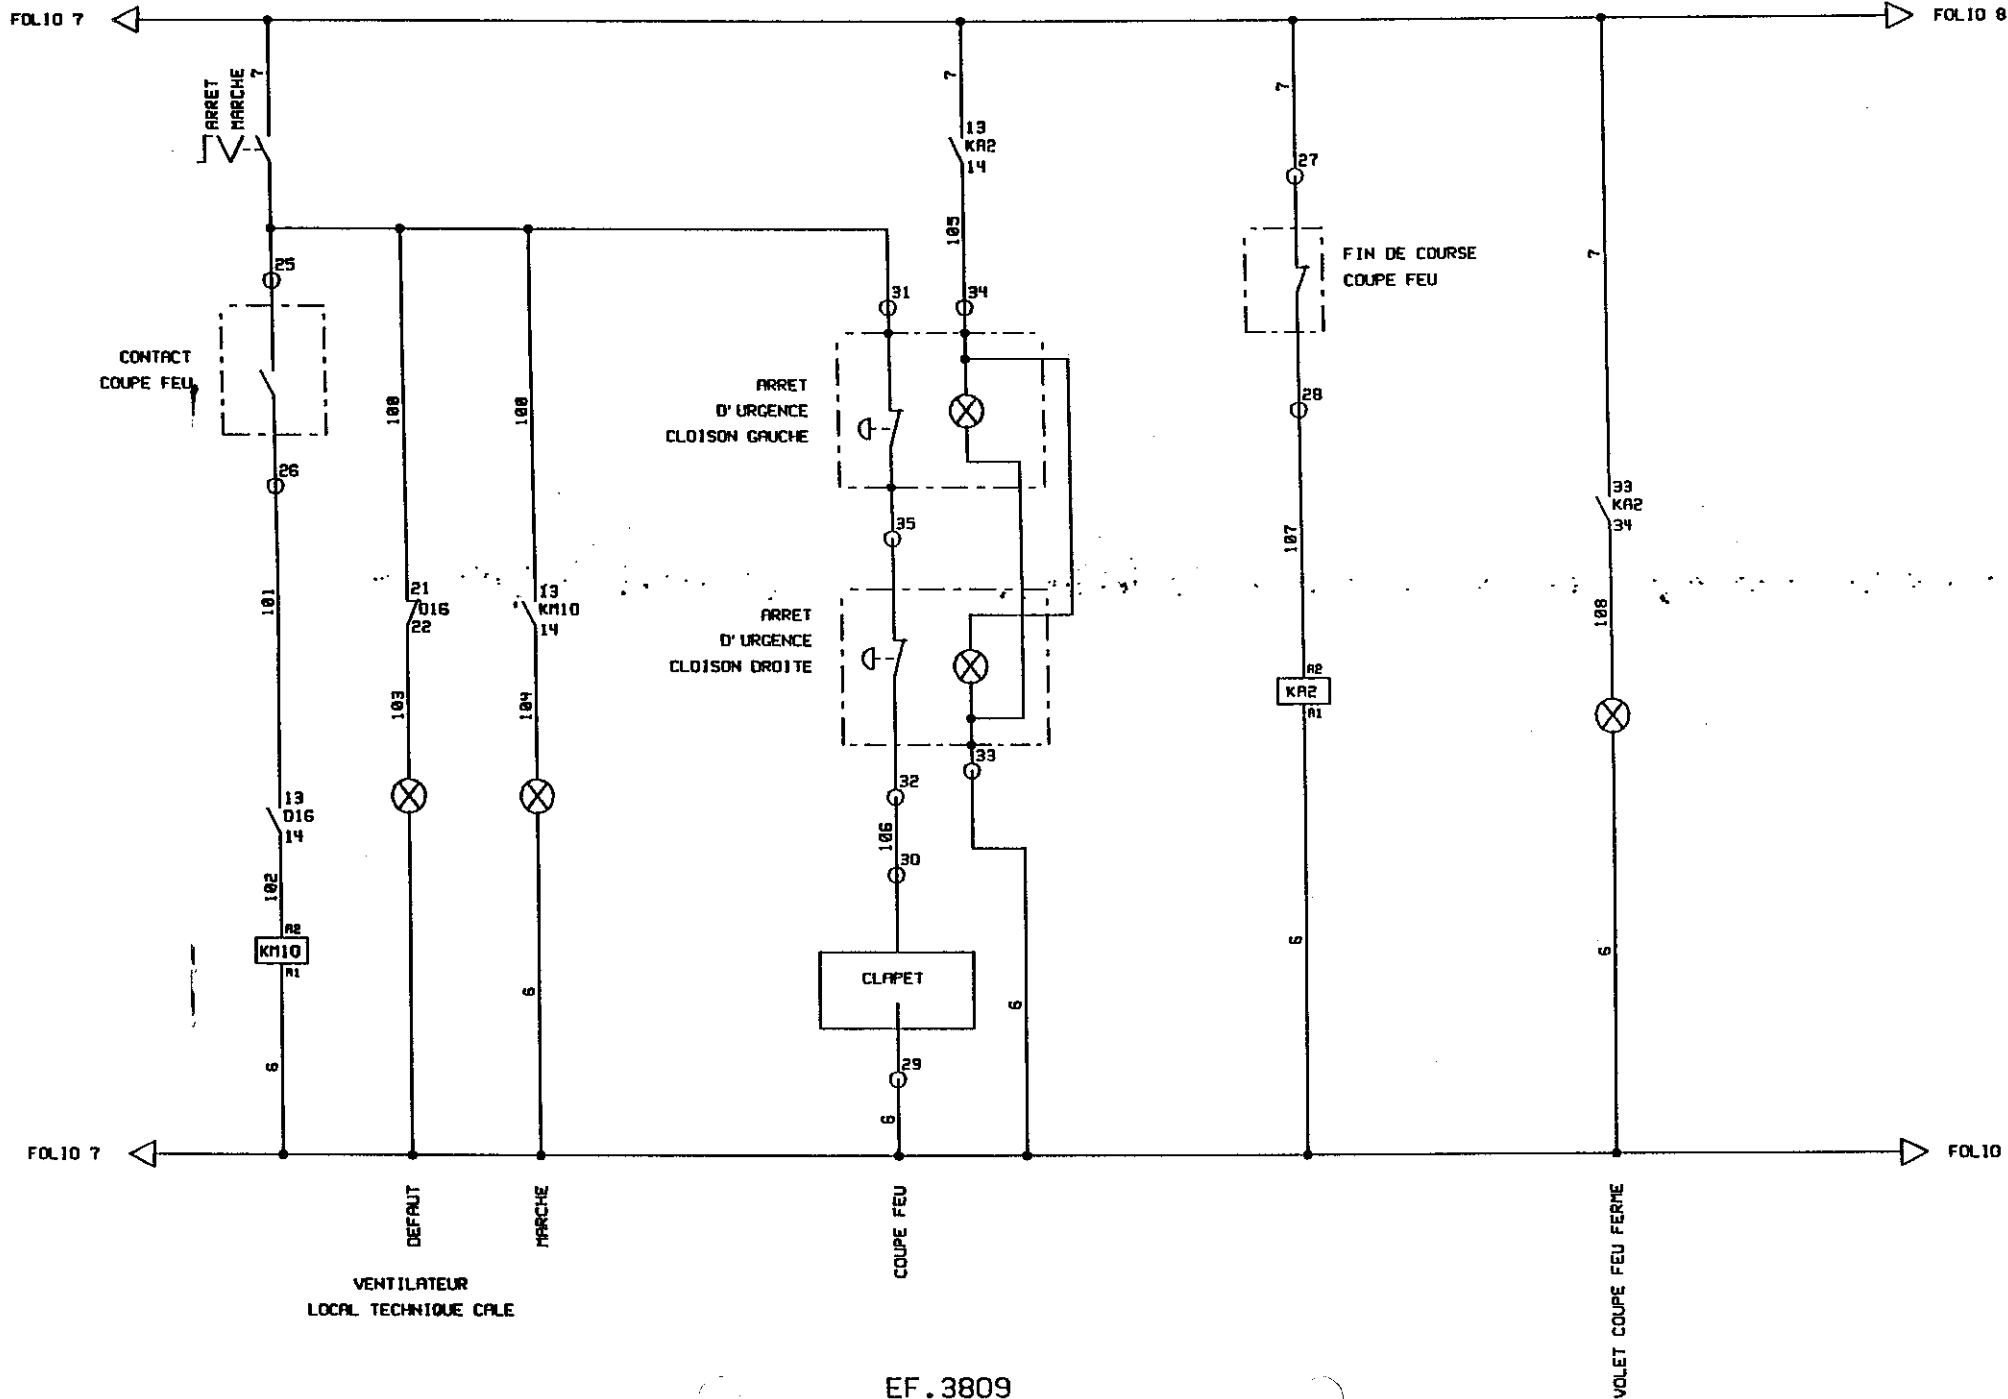

FOLIO 5

EF.3809

SONDE  
TEMPERATURE



1 2

38 39


RK82 TEMPERATURE

FOLIO 7A


7

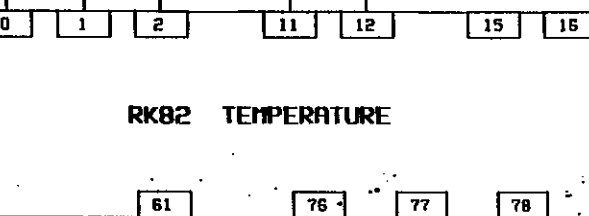


VM EAU GLACEE  
AEROTHERME 1




VM EAU GLACEE  
AEROTHERME 2




VM EAU GLACEE  
AEROTHERME 3

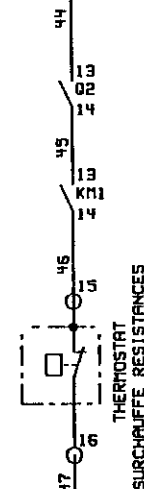

AEROTHERME 1

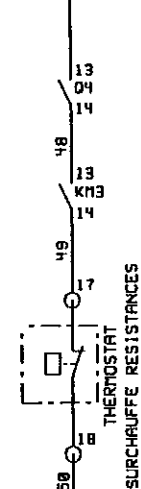

AEROTHERME 2

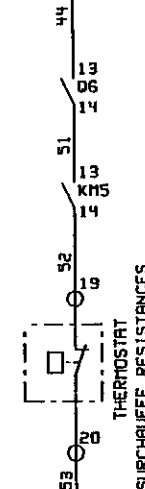


AEROTHERME 3

REPORT DEFAUT GENERAL EXTERIEUR

FOLIO 5

FOLIO 7A

NRH THALASSA EF.3809

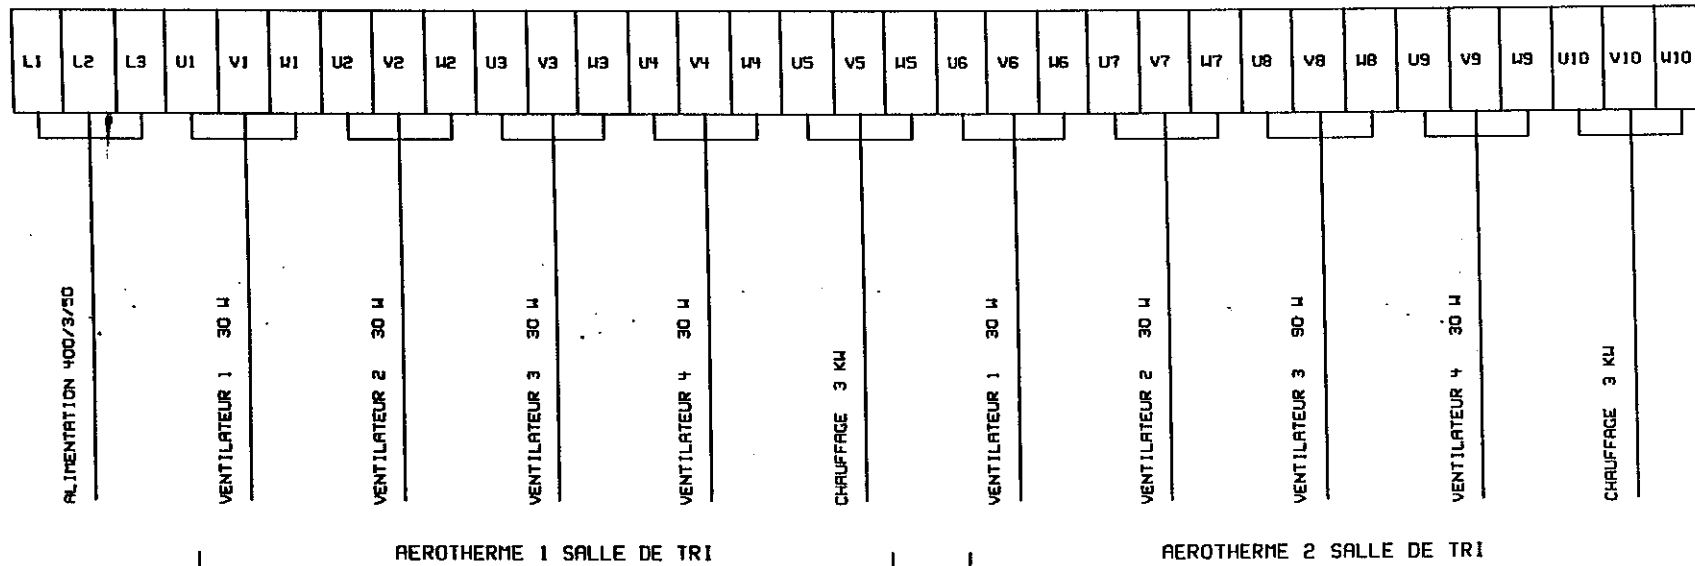

# NRH THALASSA EF.3809

| U11                       | V11 | U11 | U12                | V12 | U12 | U13                | V13 | U13 | U14                | V14 | U14 | 15             | V15 | U15 | U16                             | V16 | U16 | U17                                      | V17 | U17 | U18                                      | V18 | U18 | U19   | V19 | U19 |
|---------------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|---------------------------------|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|---|-----|-----|
| VENTILATEUR 1 30 W        |     |     | VENTILATEUR 2 30 W |     |     | VENTILATEUR 3 30 W |     |     | VENTILATEUR 4 30 W |     |     | CHAUFFAGE 3 KW |     |     | EXTRACTEUR SALLE DE TRI 0.25 KW |     |     | EXTRACTEUR MAGASIN ARRIERE Bd<br>0.55 KW |     |     | EXTRACTEUR MAGASIN ARRIERE Td<br>0.18 KW |     |     | VENTILATEUR LOCAL TECHNIQUE CALE<br>0.25 KW |     |     |
| AEROTHERME 3 SALLE DE TRI |     |     |                    |     |     |                    |     |     |                    |     |     |                |     |     |                                 |     |     |  |     |     |  |     |     |   |     |     |

