

DATE:	OBSERVATIONS: DISK.44 C
26/5/95	MISE A JOUR EXTRACTEUR SANITAIRE PONT C
20/3/95	COUPE TIRAGE EXTRACTEUR SANITAIRE PONTS E / F
20/3/95	COUPE FEU EMMENAGEMENT
20/3/95	MISE A JOUR ARRET D'URGENCE EXTERIEUR

LEROUX ET LOTZ  
 NRH THALASSA IFREMER  
 CLIMATISATION  
 EMMENAGEMENT  
 ARMOIRE EF.44

ET. J. PAUMIER & FILS



Z.I. DE BABEUF  
 76400 FECAMP


TEL. 35 18 23 58  
 TELEX 190401 F  
 TELECOPIE 35 29 34 78

ENTREE: LEROUX17


DATE: 07/2/95 CM

PLAN N


EL.420.21

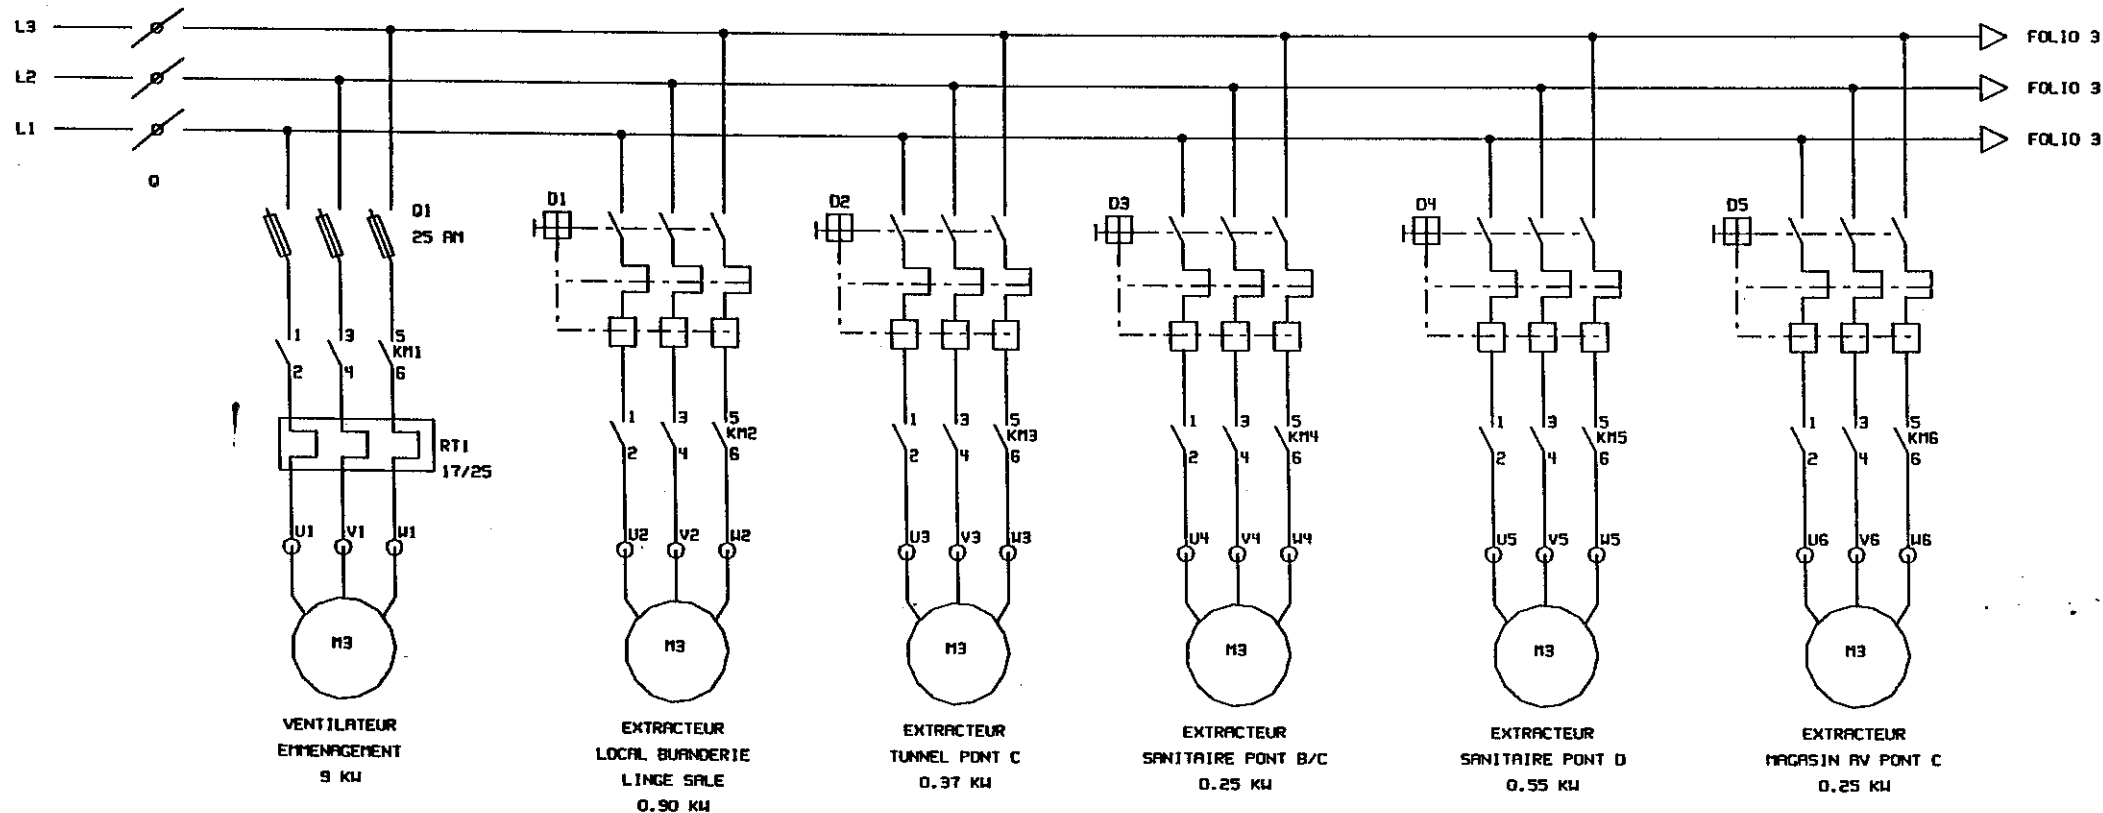


EF.44

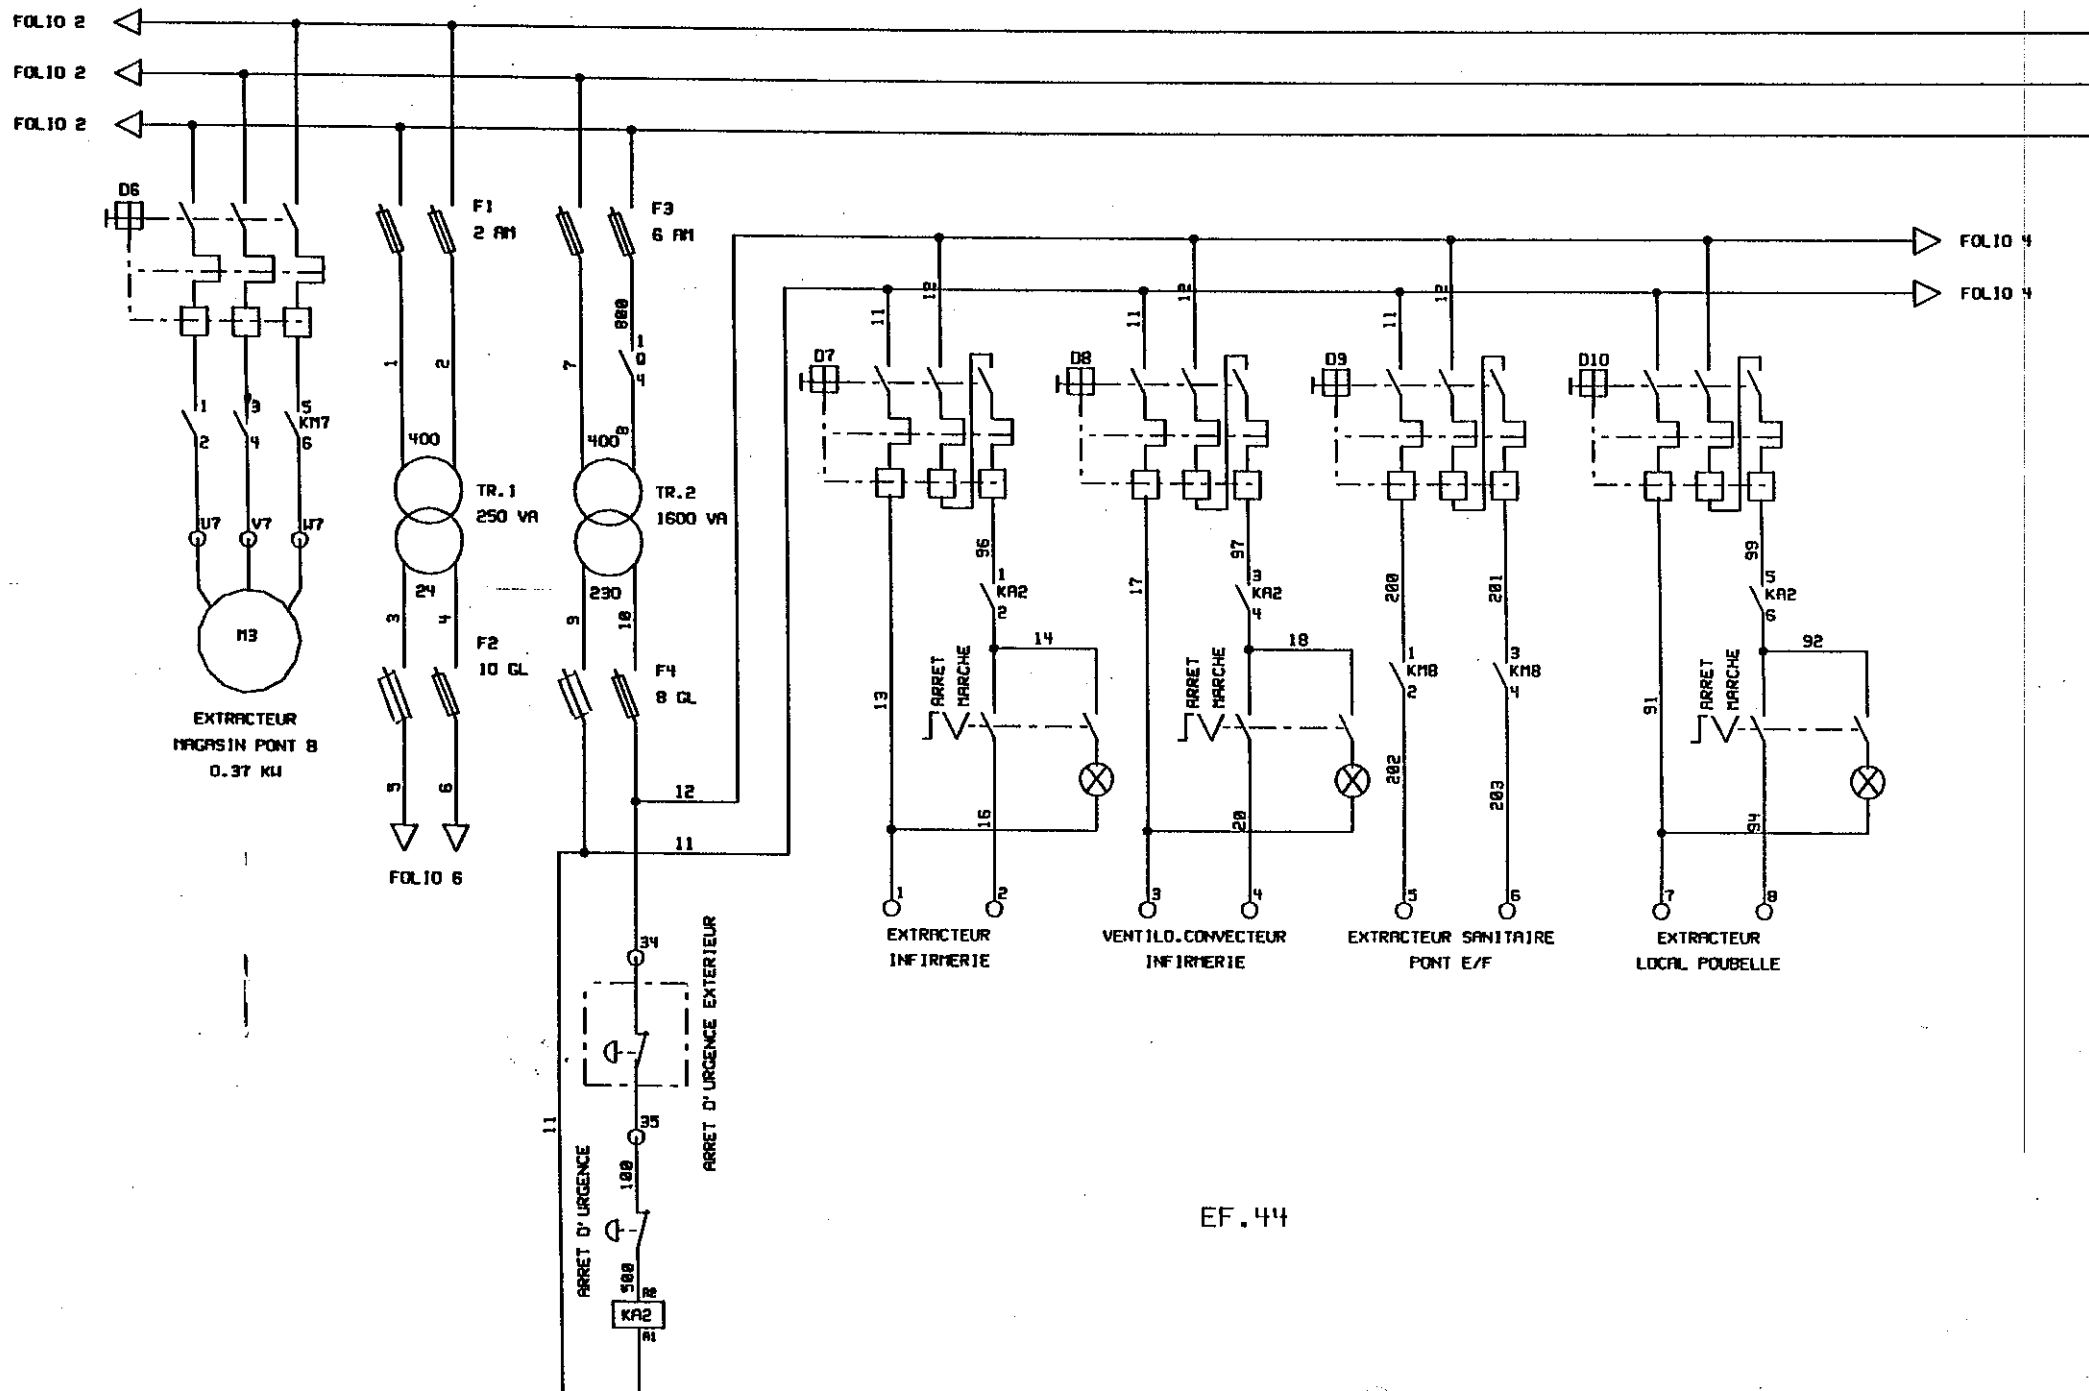

EF.44

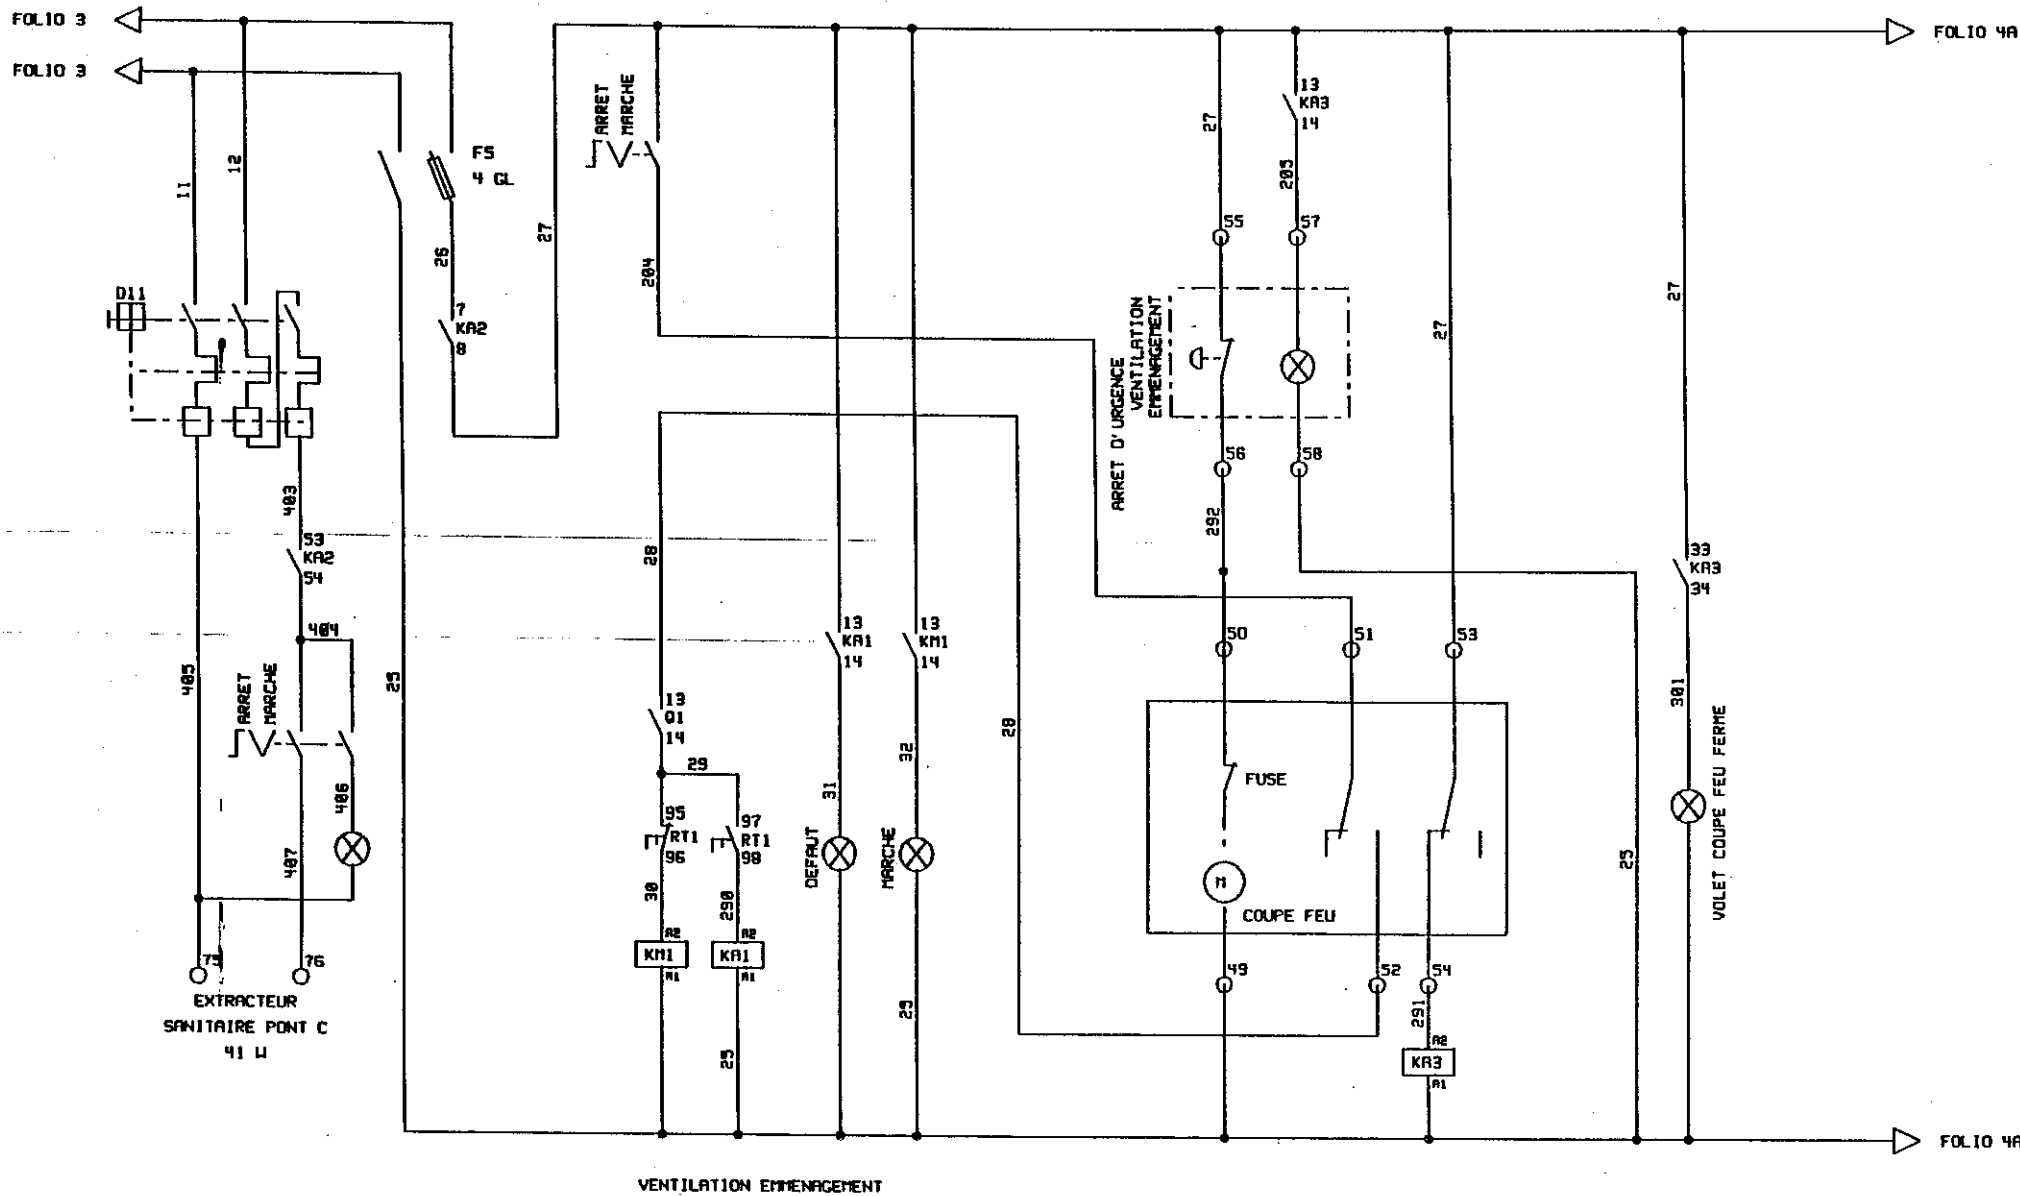

EF.44

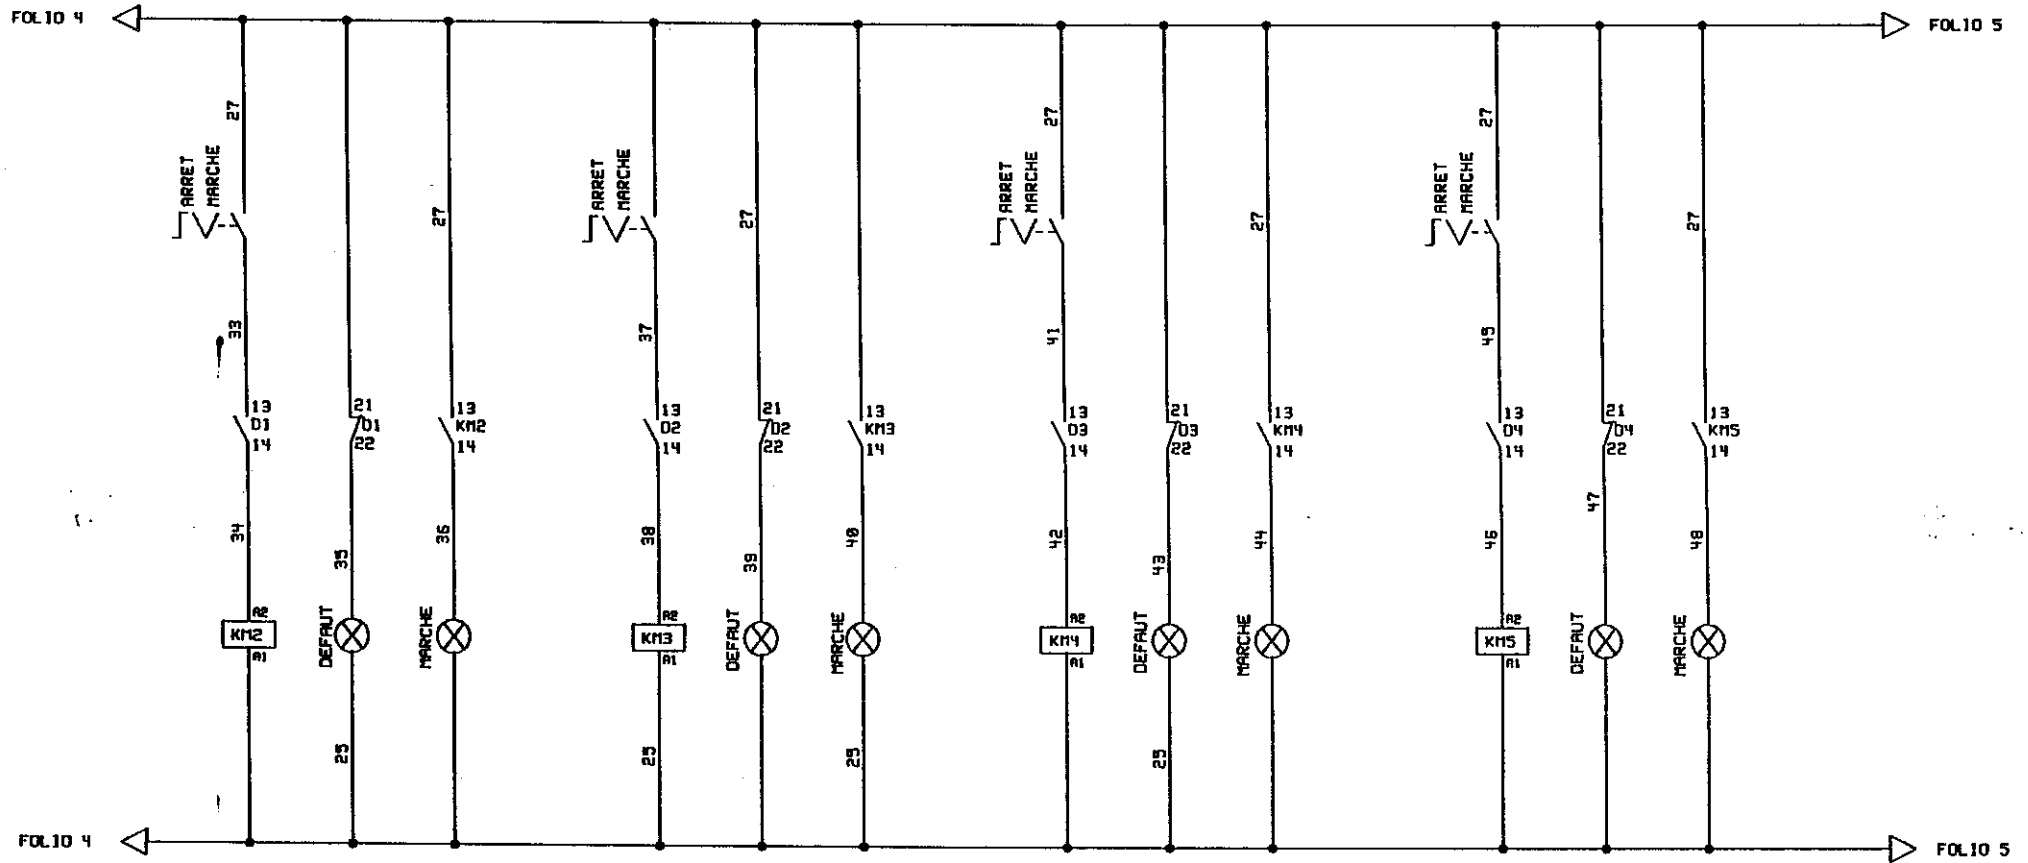

EXTRACTEUR LOCAL BUANDERIE  
LINGE SALE

EXTRACTEUR TUNNEL PONT C


EXTRACTEUR SANITAIRE PONTS B/C

EXTRACTEUR SANITAIRE PONT D

EF.44


FOLIO 4A

FOLIO 4A

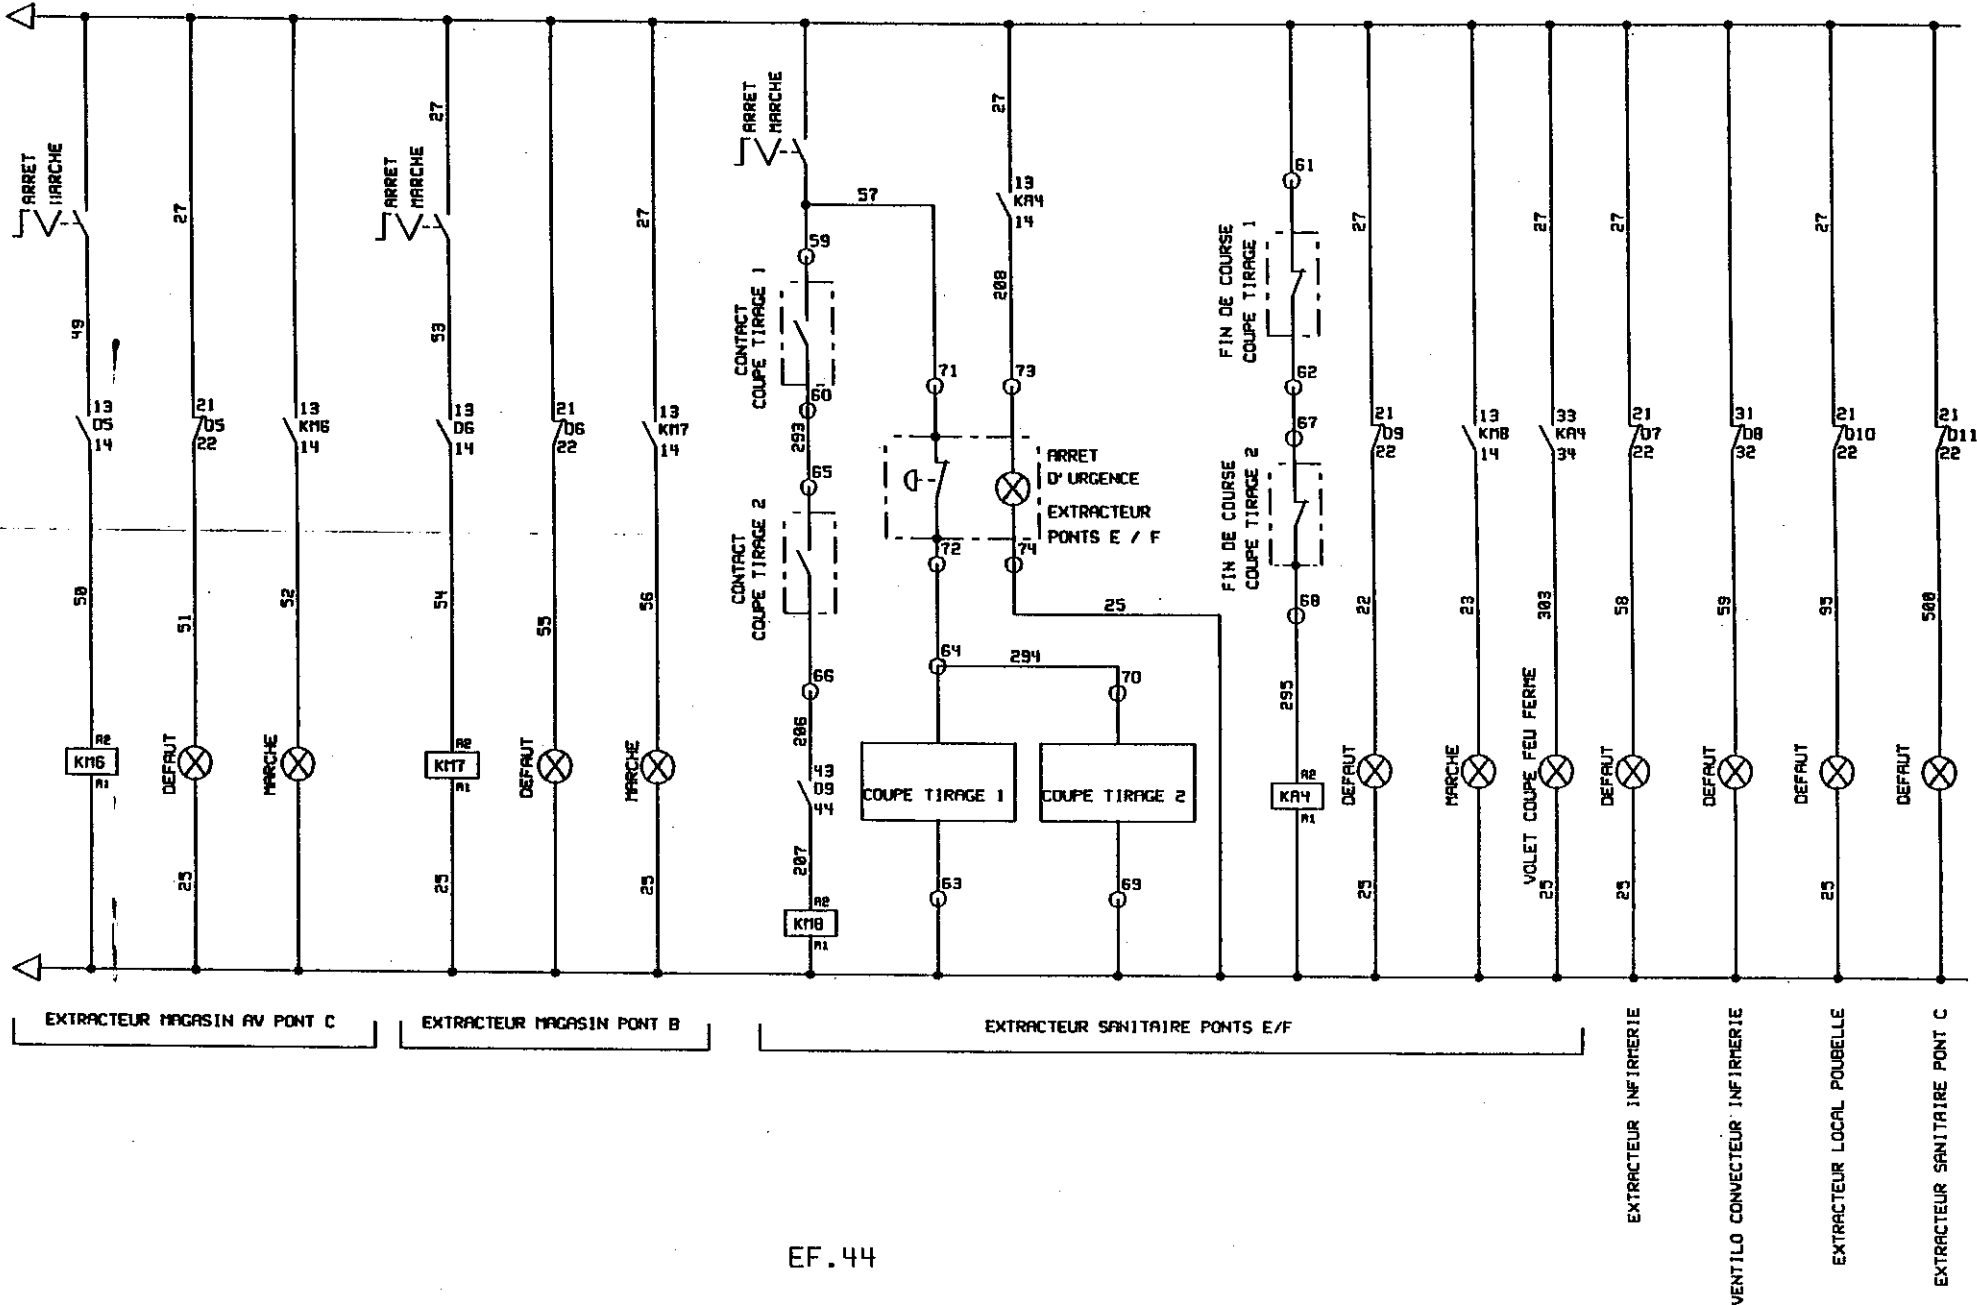

EF.44

## CLIMATISATION EMMENAGEMENT

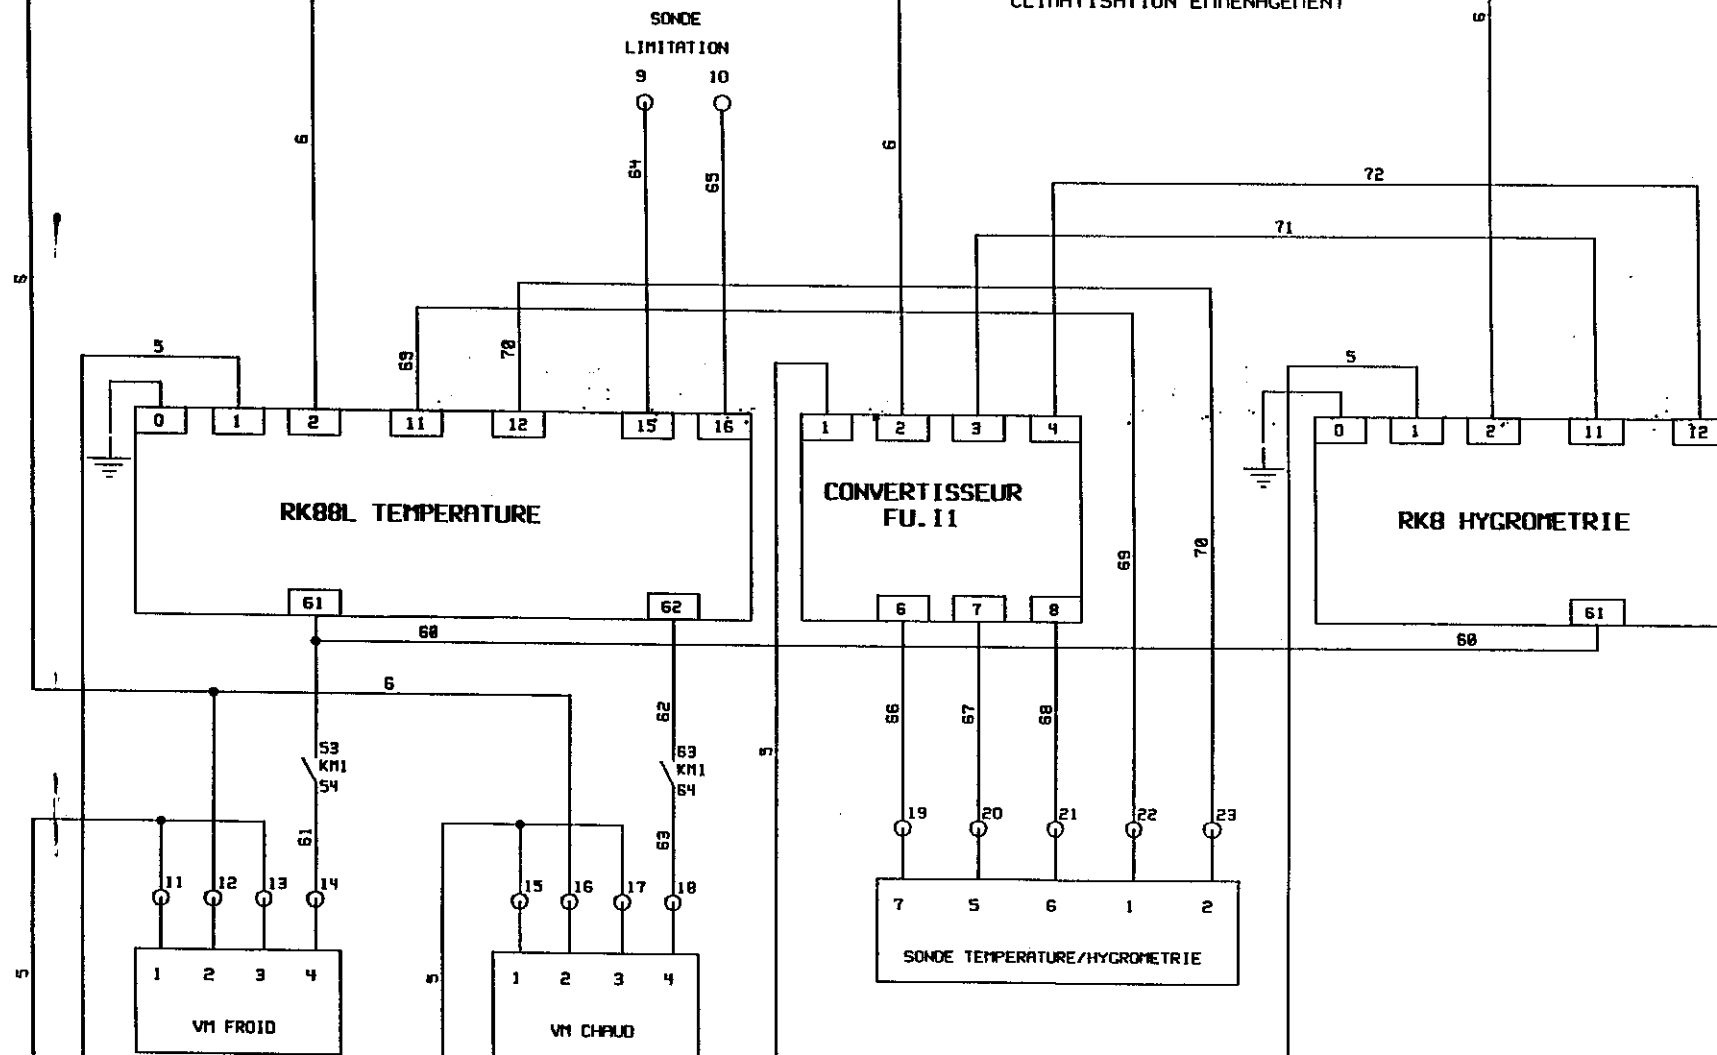

FOLIO 6

CLIMATISATION INFIRMERIE

SONDE  
TEMPERATURE

RK88 TEMPERATURE

VH EAU GLACEE

VH EAU CHAUDE

REPORT DEFAUT GENERAL EXTERIEUR

EF.44


FOLIO 6




## NRH THALASSA EF.44

[illegible]

# NRH THALASSA EF.44

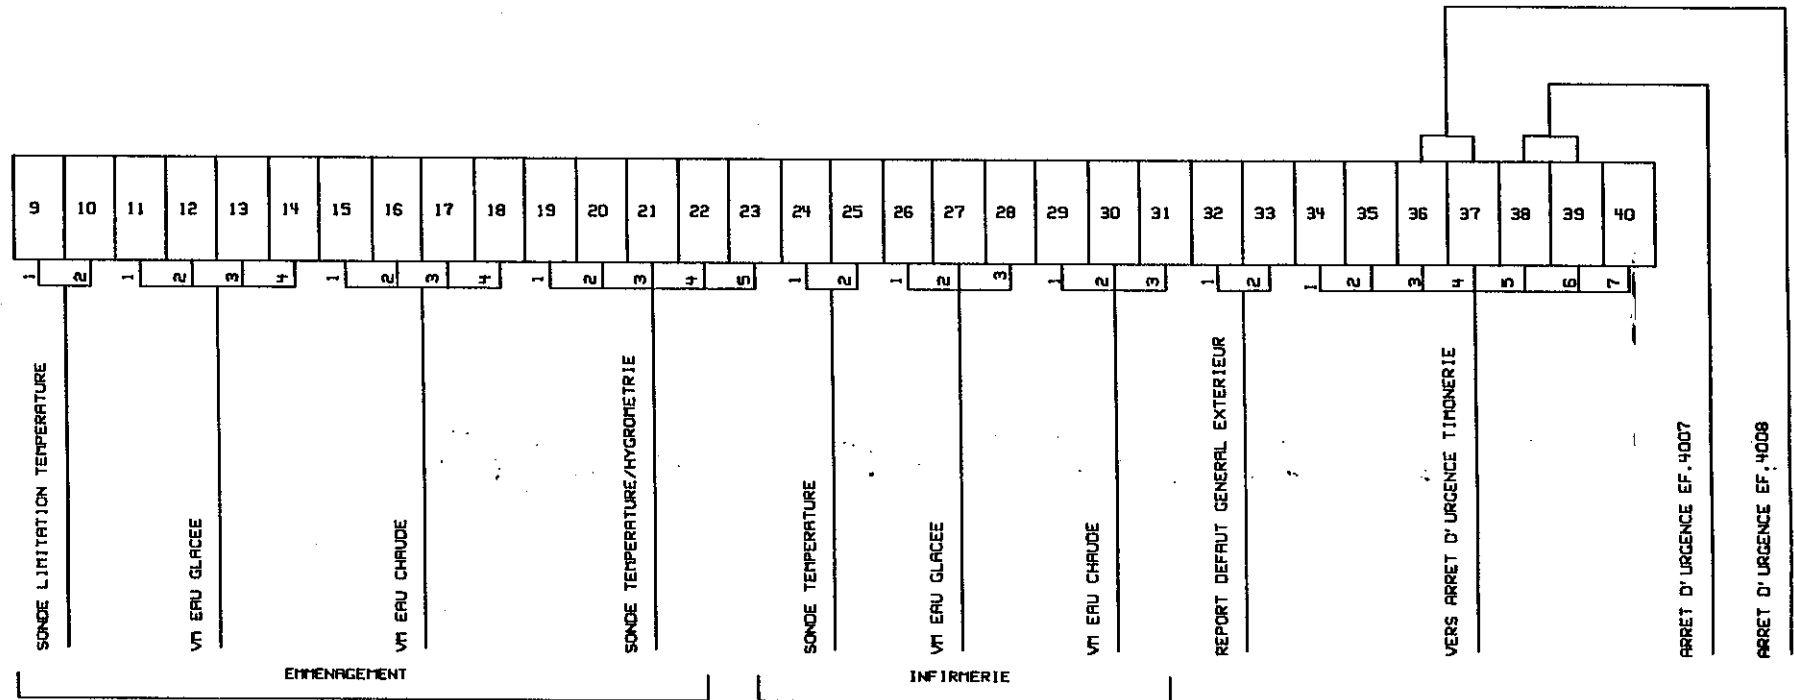

# NRH THALASSA EF.44

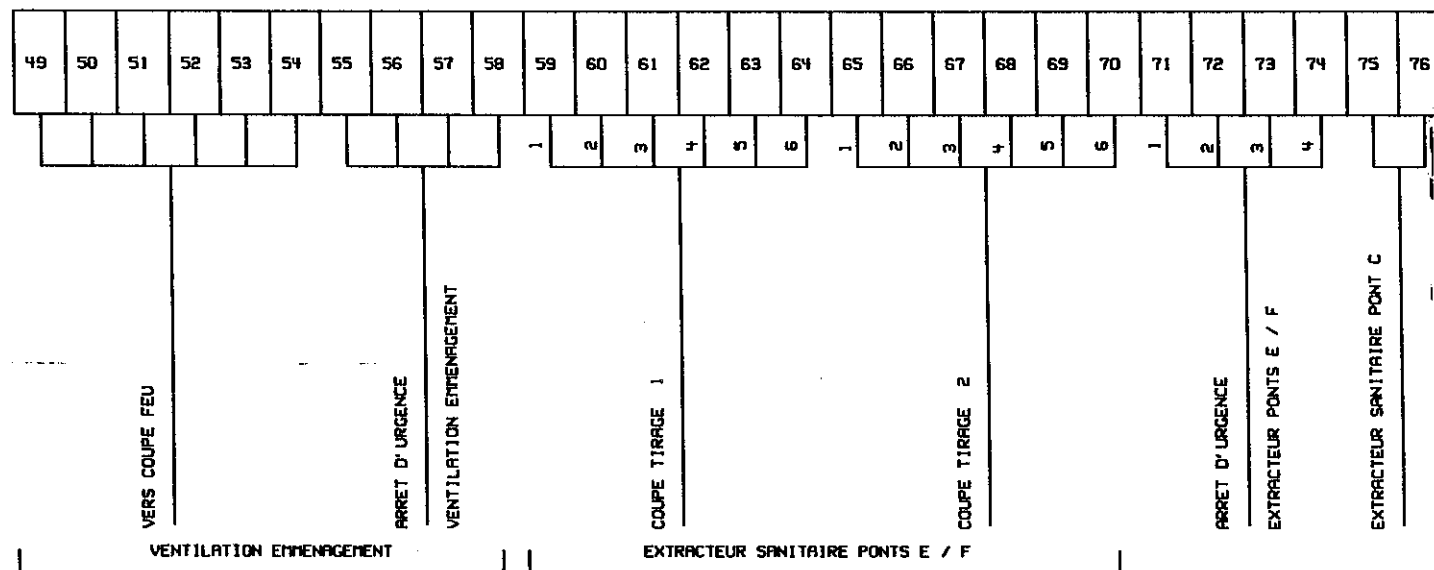

DATE:	OBSERVATIONS: DISK.44 C	INDICE
14/11/95	EXTRACTEUR 2 PONT C / FOLIO4/10	D
26/5/95	MISE A JOUR EXTRACTEUR SANITAIRE PONT C	
20/3/95	COUPE TIRAGE EXTRACTEUR SANITAIRE PONTS E / F	
20/3/95	MISE A JOUR ARRET D'URGENCE EXTERIEUR COUPE FEU EMMENAGEMENT	

LEROUX ET LOTZ  
 NRH THALASSA IFREMER  
 CLIMATISATION  
 EMMENAGEMENT  
 ARMOIRE EF.44

ET. J. PAUMIER & FILS




Z.I. DE BABEUF  
 76400 FECAMP  
 TEL. 35 18 23 50  
 TELEX 190401 F  
 TELECOPIE 35 29 34 78


ENTREE: LEROUX17

DATE: 07/2/95 CM

PLAN N

EL.420.21

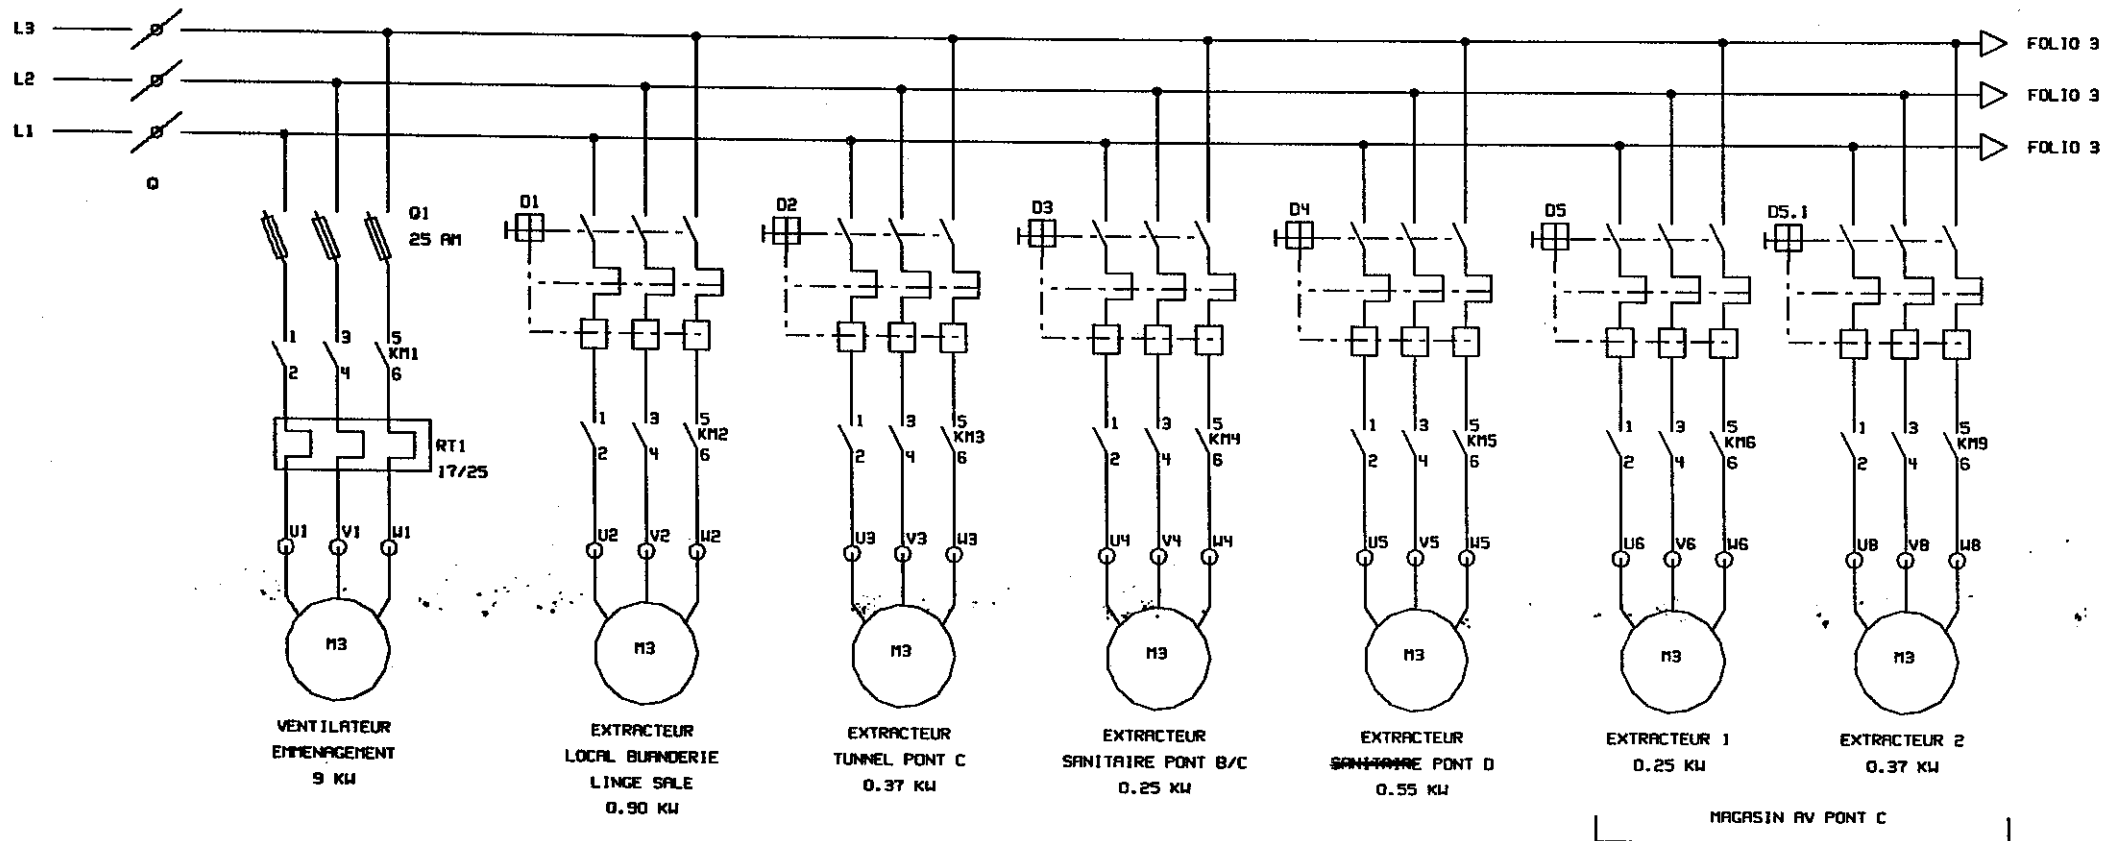

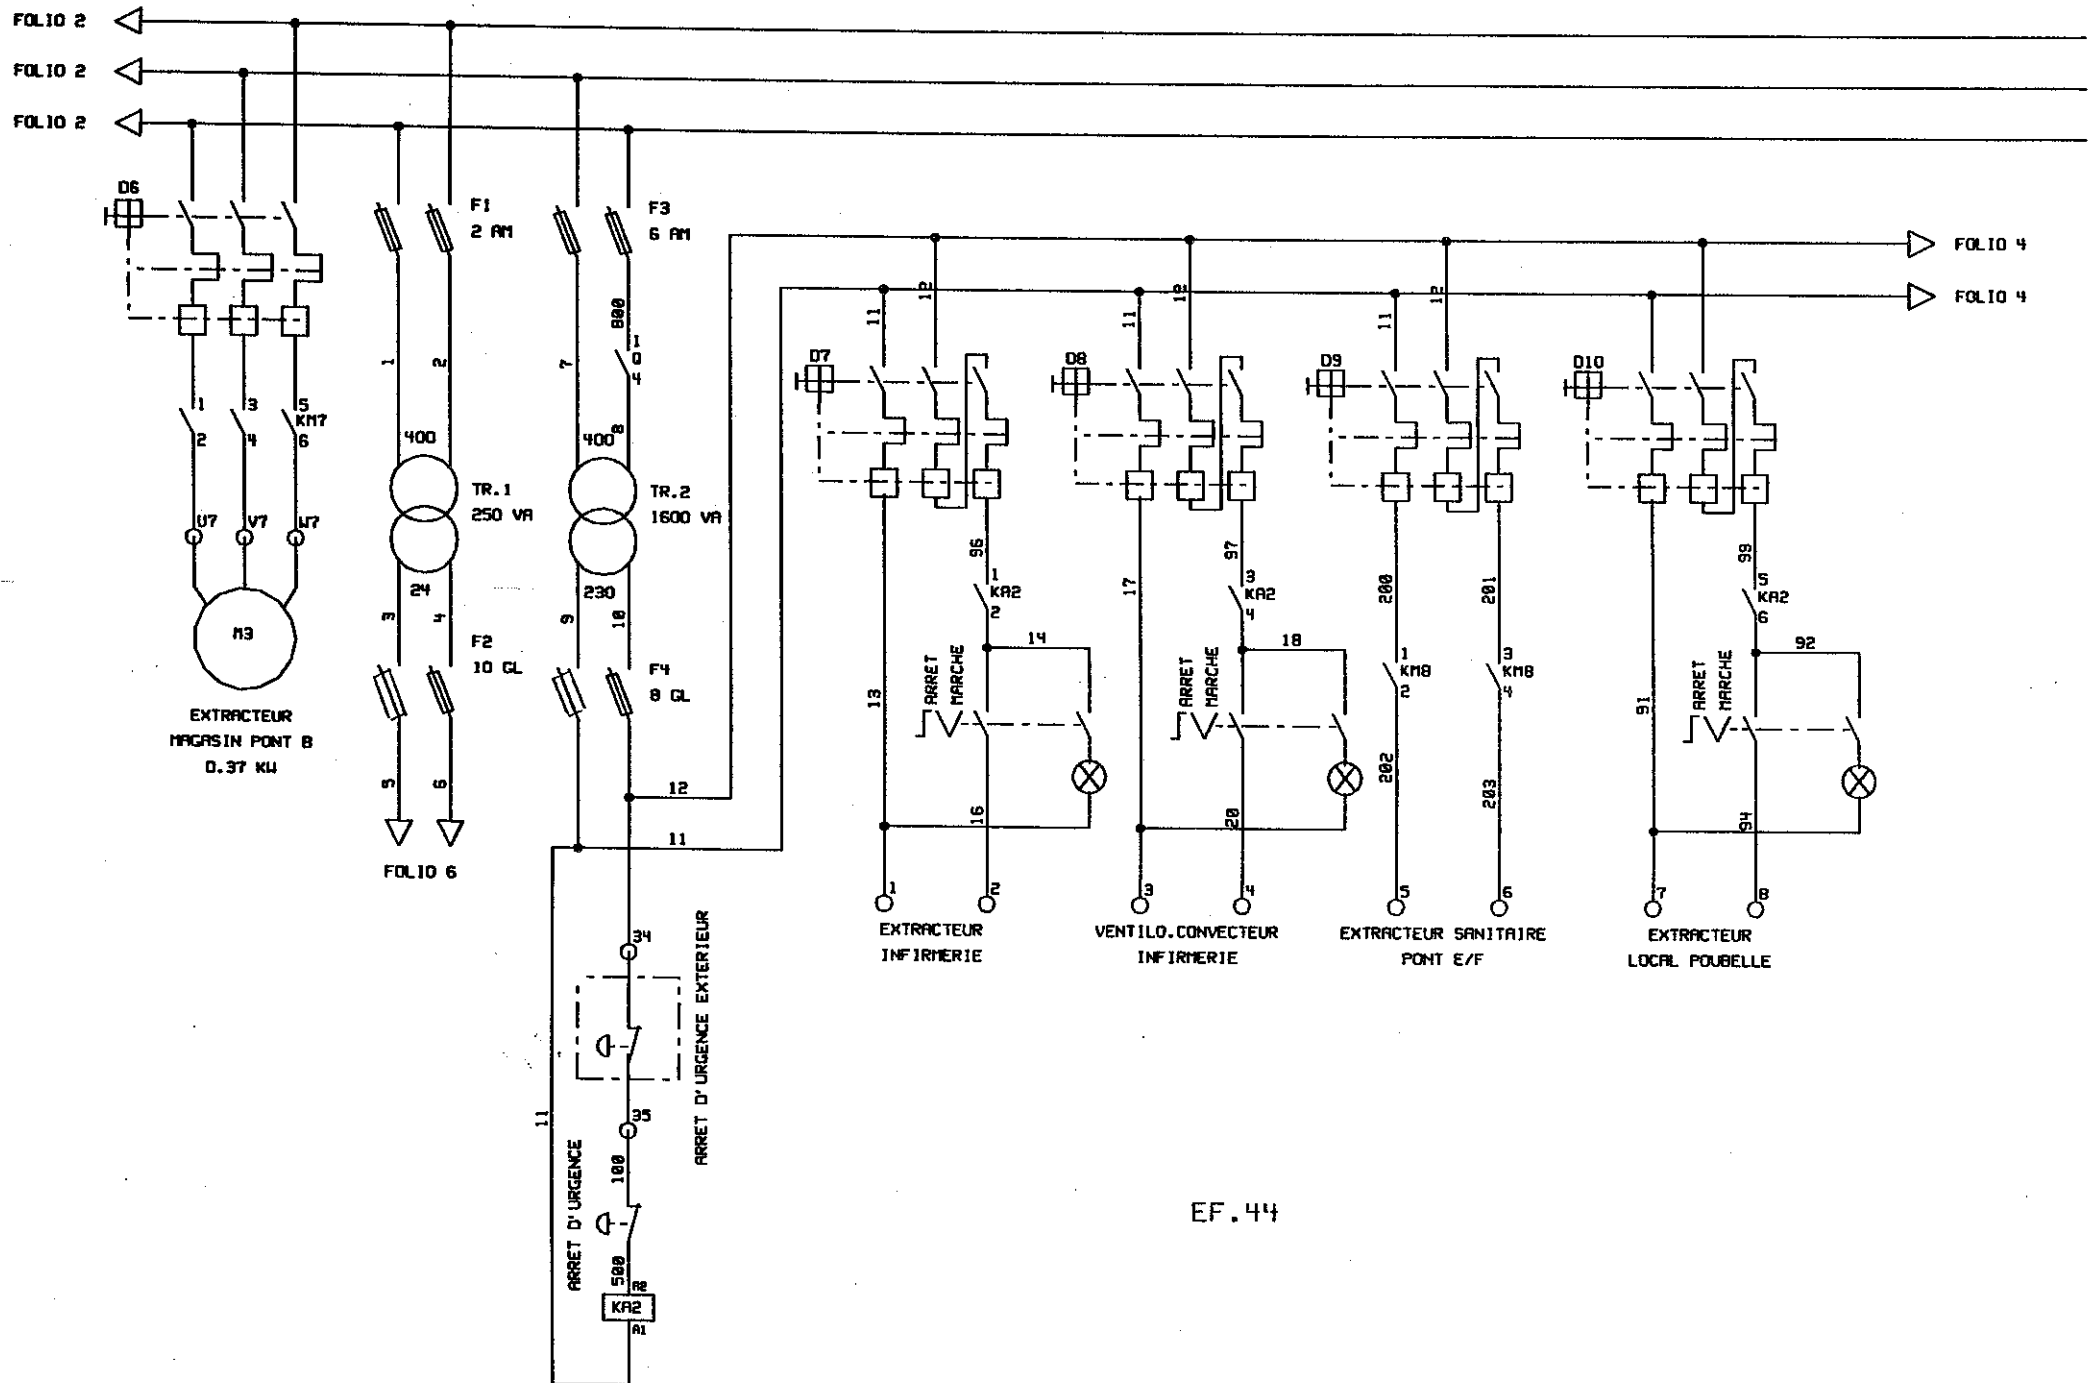


EF.44

FOLIO 3

FOLIO 3

FOLIO 4A

FOLIO 4A

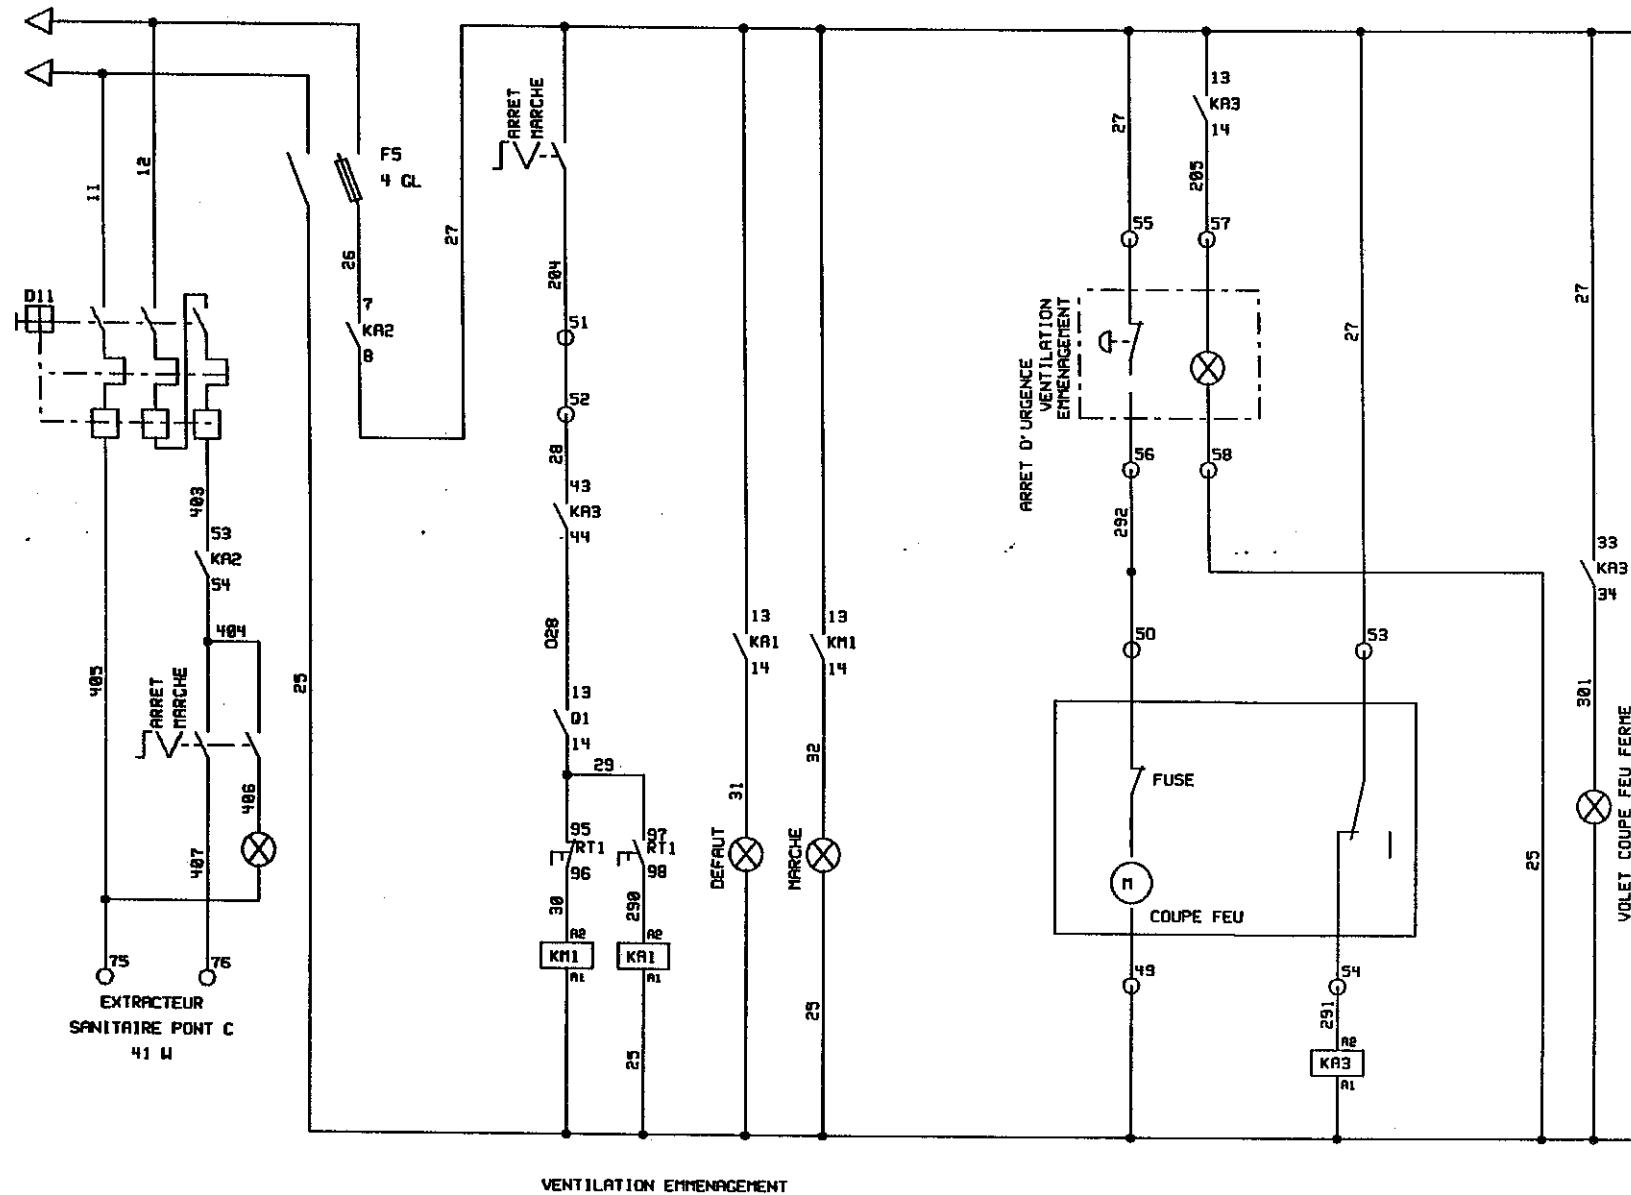

FOLIO 4

FOLIO 5

FOLIO 4

FOLIO 5

EXTRACTEUR LOCAL BUANDERIE  
LINGE SALE

EXTRACTEUR TUNNEL PONT C

EXTRACTEUR SANITAIRE PONTS B/C


EXTRACTEUR SANITAIRE PONT D

EF.44



FOLIO 4A

FOLIO 4A

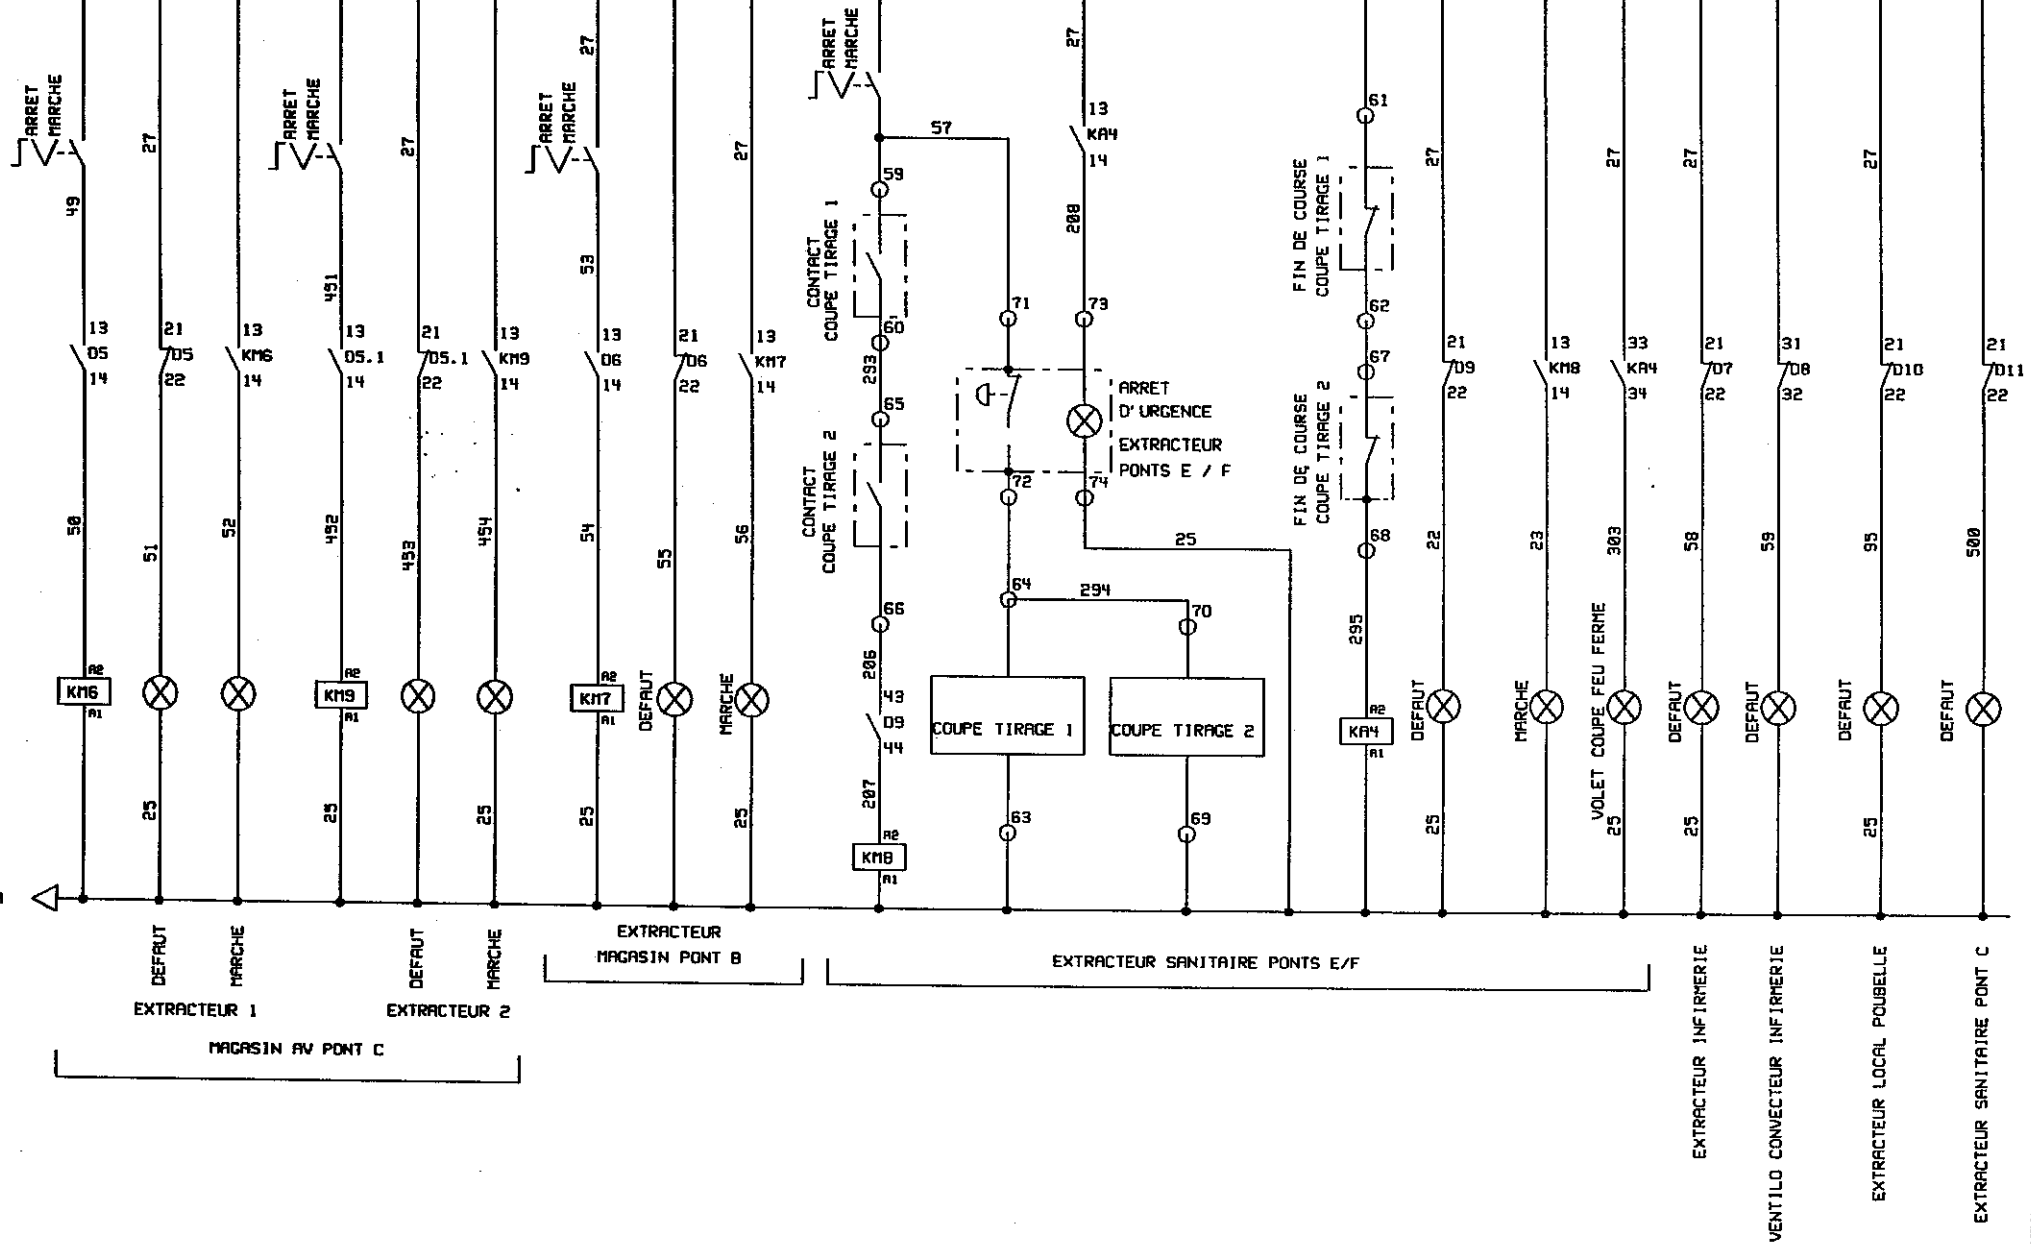


FOLIO 3

FOLIO 7

## CLIMATISATION EMMENAGEMENT


SONDE  
LIMITATION

9 10  
64 65

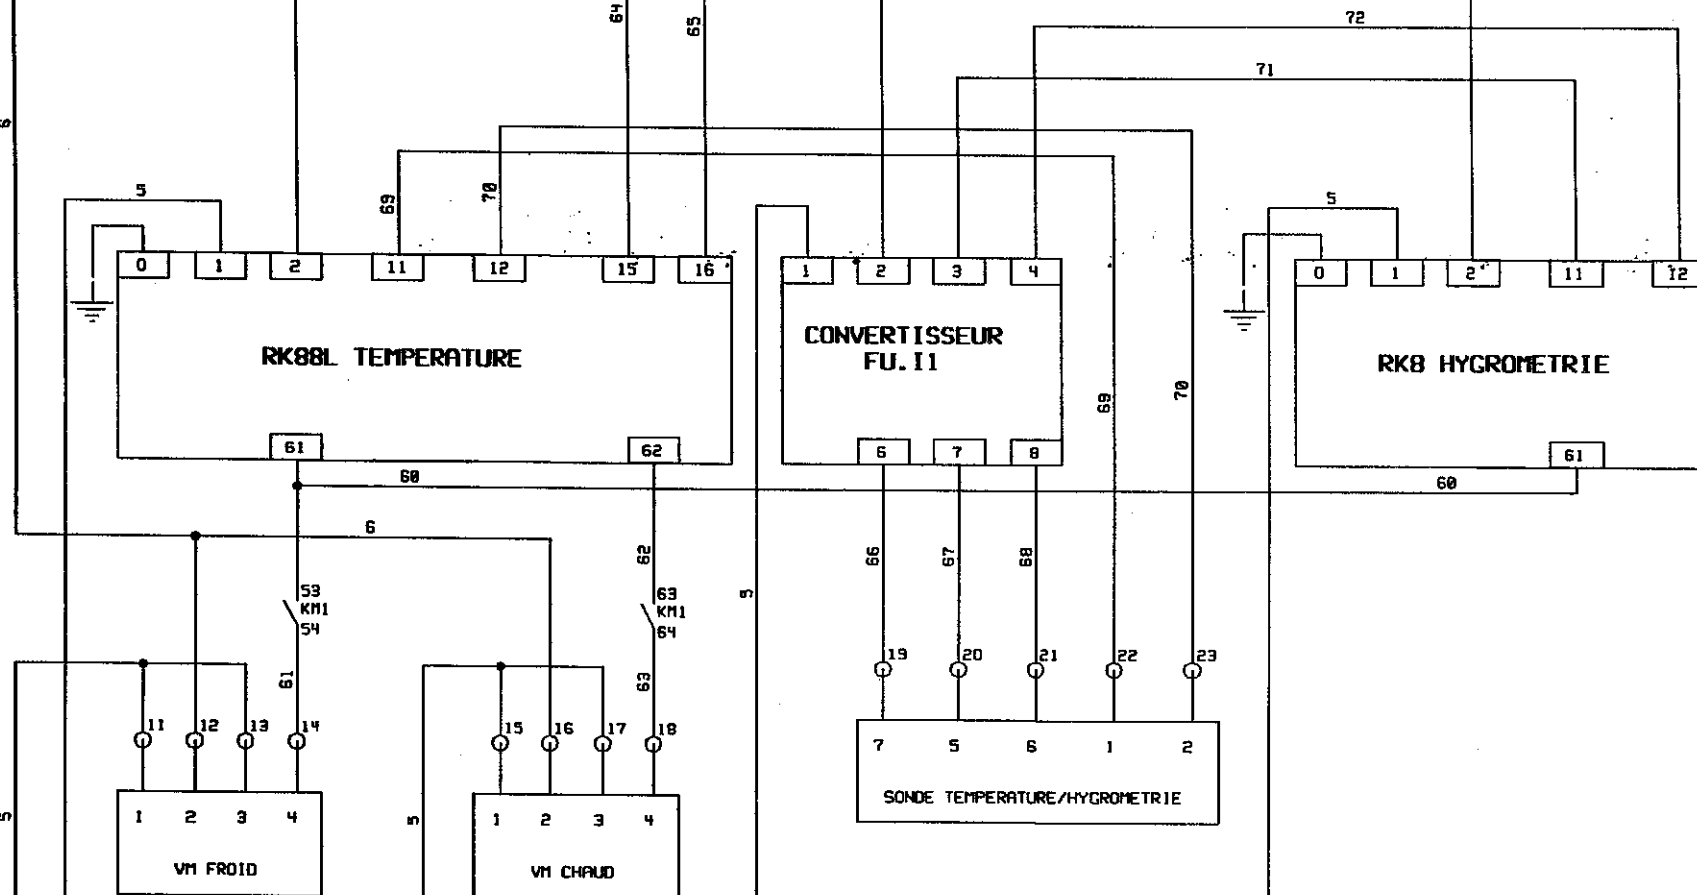

EF. 44

FOLIO 6

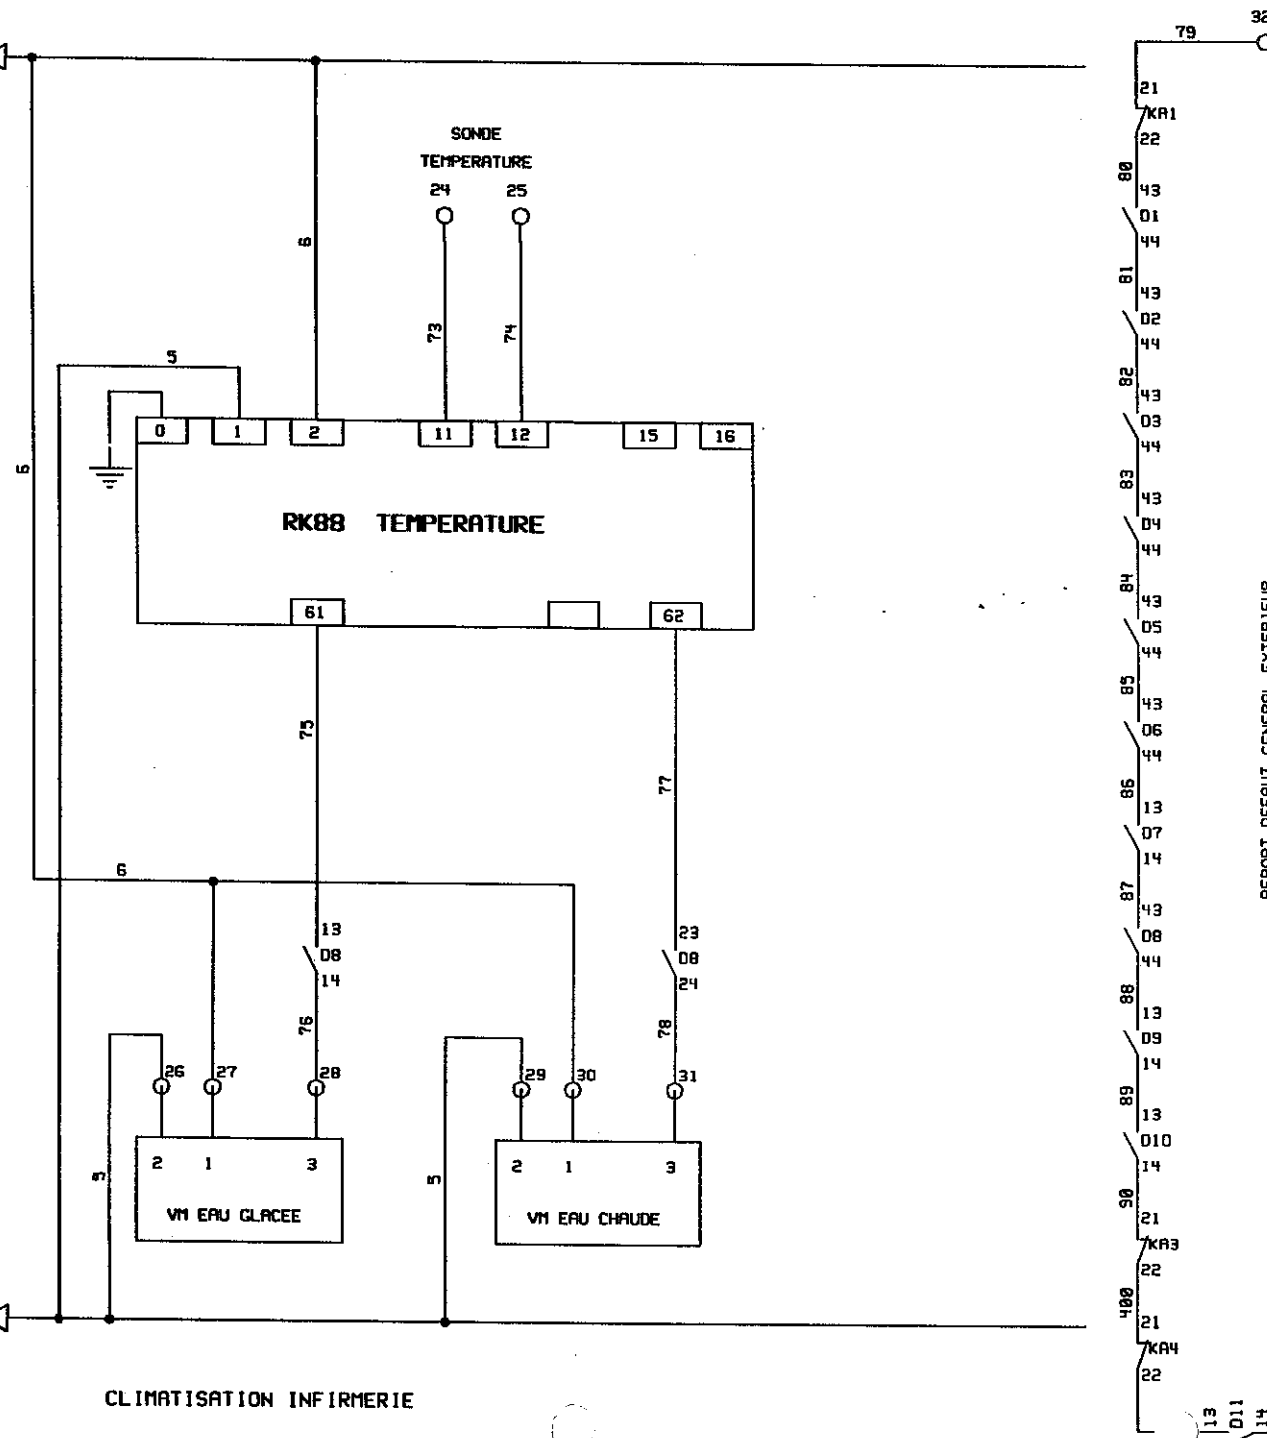

FOLIO 6

CLIMATISATION INFIRMERIE

EF.44

D

FOLIO 7

# NRH THALASSA EF.44

L1	L2	L3	U1	V1	U1	U2	V2	U2	U3	V3	U3	U4	V4	U4	U5	V5	U5	U6	V6	U6	U7	V7	U7	1	2	3	4	5	6	7	8
ALIMENTATION 400/3/50																															
			VENTILATEUR EMBELEMMENT 9 KW																												
			EXTRACTEUR LOCAL BUANDERIE																												
			LINGE SALE 0.90 KW																												
			EXTRACTEUR TUNNEL PONT C 0.37 KW																												
			EXTRACTEUR SANITAIRE PONT B/C																												
			0.25 KW																												
			EXTRACTEUR SANITAIRE PONT D																												
			0.55 KW																												
			EXTRACTEUR MAGASIN AV PONT C																												
			0.25 KW																												
			EXTRACTEUR MAGASIN PONT B																												
			0.37 KW																												
			EXTRACTEUR INFIRMERIE																												
			VENTILO CONVECTEUR INFIRMERIE																												
			EXTRACTEUR SANITAIRE PONT E/F																												
			EXTRACTEUR LOCAL ORDORE																												

# NRH THALASSA EF.44

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40								
1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2	3	4	5	6	7								
SONDE LIMITATION TEMPERATURE		VM EAU GLACEE				VM EAU CHAUDE				SONDE TEMPERATURE/HYGROMETRIE					SONDE TEMPERATURE					VM EAU GLACEE			VM EAU CHAUDE			REPORT DEFAUT GENERAL EXTERIEUR		VERS ARRET D'URGENCE TIMONERIE				ARRET D'URGENCE EF.4007		ARRET D'URGENCE EF.4008					
ENTRETIENEMENT										INFIRMERIE																													

