CHU BDX — CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX

PLANS DES RESEAUX INCENDIE

XAVIER ARNOZAN

11/03/2022
A3-Ech: sans

SENS DE FERMETURE DES VANNES	
Fermeture à gauche	Fermeture à droite
2 3	1 5
3 bis	7 9 10 11
4 6	12 13 14
8	15 16
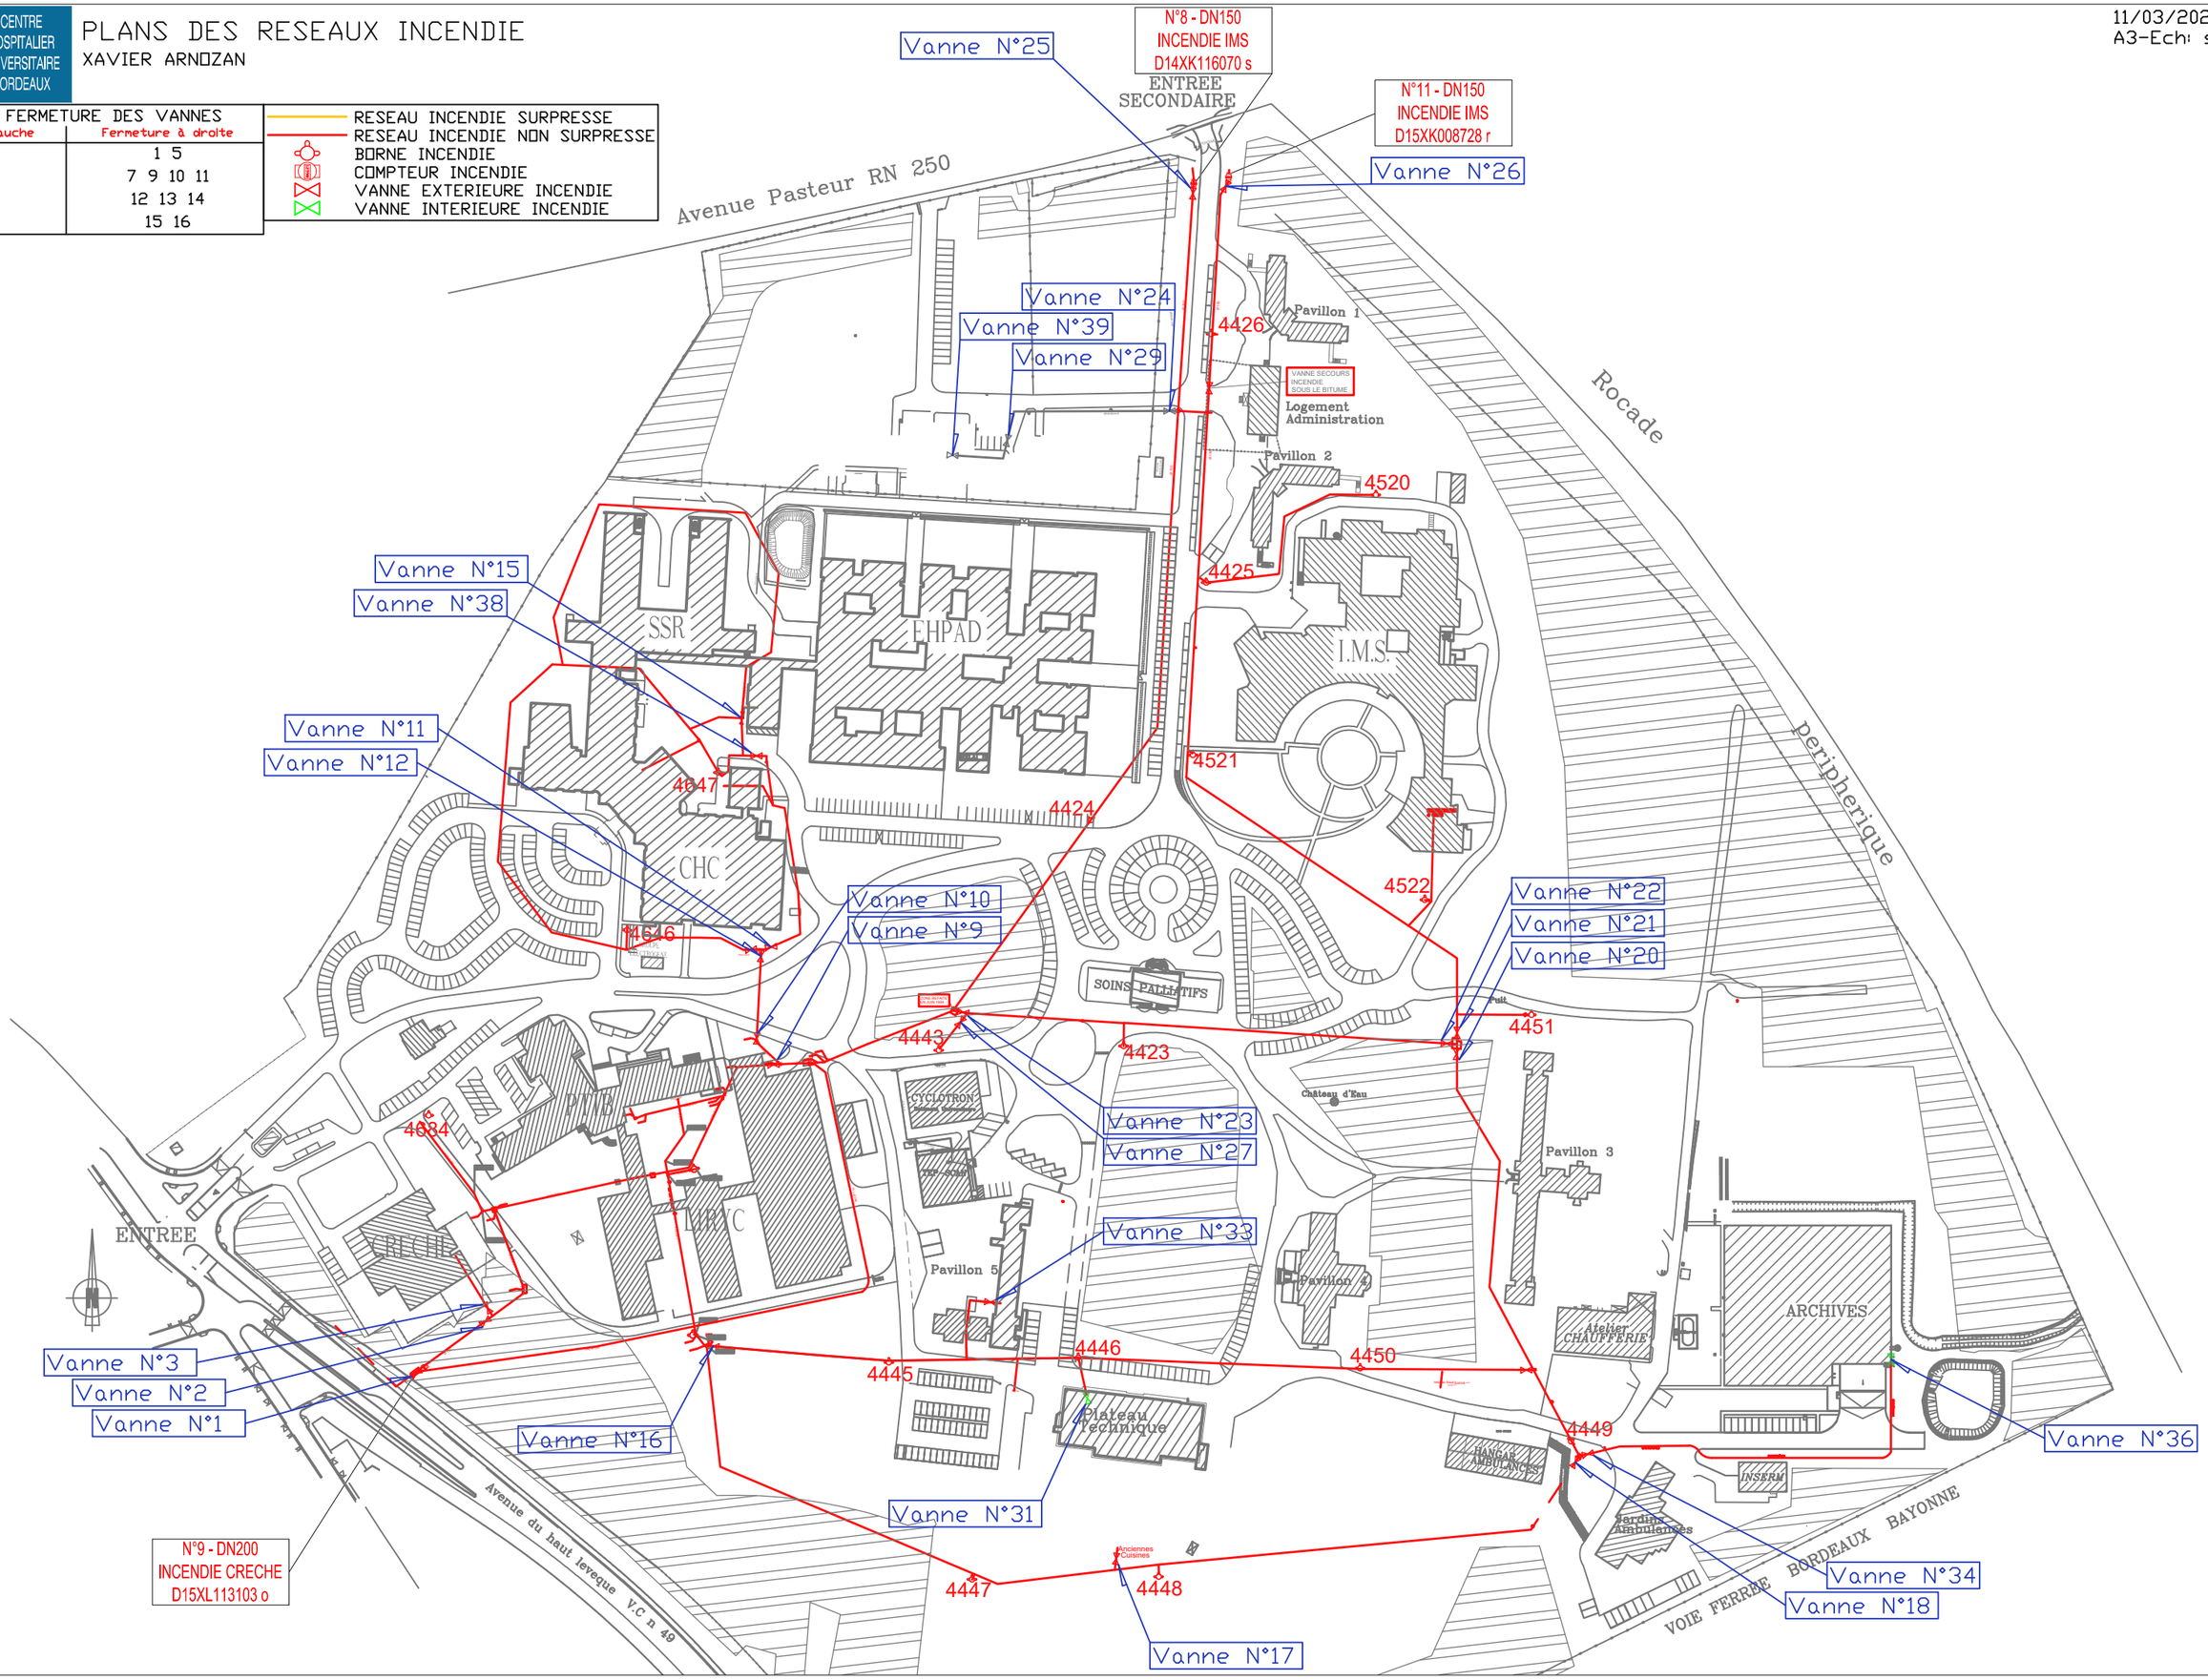
- RESEAU INCENDIE SURPRESSE
- RESEAU INCENDIE NON SURPRESSE
- BORNE INCENDIE
- COMPTEUR INCENDIE
- VANNE EXTERIEURE INCENDIE
- VANNE INTERIEURE INCENDIE