





Maître de l'Ouvrage  
**Établissement Public de Santé Mentale de la Marne**  
1, Chemin de Bouy  
51 000 Châlons-en-Champagne

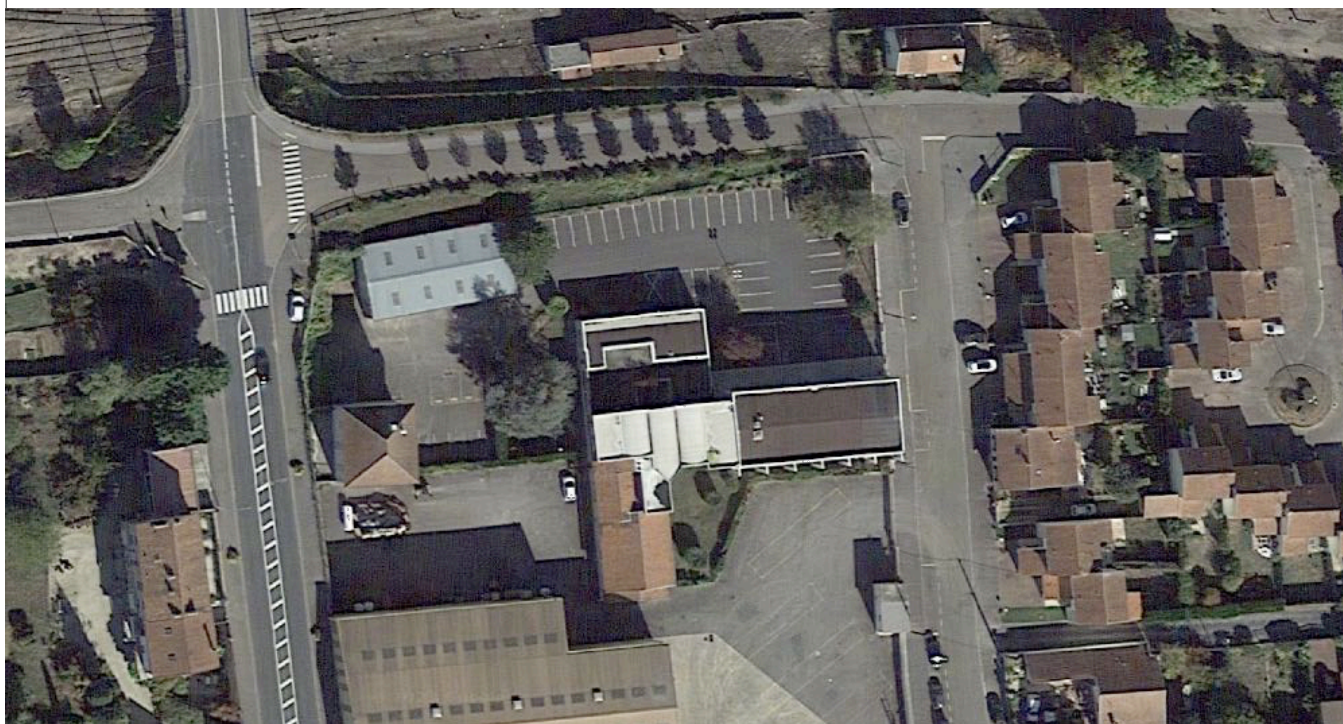

**REAMENAGEMENT D'UN BATIMENT POUR LA RELOCALISATION DU  
CMP / CATTP DE VITRY LE FRANCOIS**  
11bis rue de la Pépinière à Vitry-le-François



**R T R sarl** **architectes associés**  
Frédéric METRICH architecte dplg - Cyrielle JACQUIN architecte hmonp  
25 ter, rue du Jard 51100 REIMS - Tel. 03 26 07 22 77 - Fax. 03 26 77 97 06  
e.mail rtr.architectes@wanadoo.fr

LEICHTFRANCE

**LEICHT FRANCE**  
4 place Louis Armand, Tour de l'horloge, 75012 PARIS  
e.mail

**BET Structure**  
Tel. 01 44 42 01 12  
contact@leichtfrance.com



**BET ALAIN GARNIER**  
20, rue Chantereine, 51100 REIMS  
e.mail

**BET Fluides**  
Tel. 03 26 82 71 04  
be.garnier @ be-garnier.fr

**22017**  
**DCE**

**CCTP**  
**LOT 05 - MENUISERIE INTERIEURE BOIS**

**10/04/2024**

ECH :

MODIFICATIONS

\_\_\_\_\_

## **LOT 05 - MENUISERIE INTÉRIEURE BOIS**

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

## **SOMMAIRE**

<b>05.A – GÉNÉRALITÉS DE MENUISERIE INTÉRIEURE BOIS .....</b>	<b>3</b>
05.A.01 - Documents de référence .....	3
05.A.02 - Plans et détails d'exécution .....	3
05.A.03 – Coordination.....	3
05.A.04 – Echantillons.....	3
05.A.05 - Obligation de l'entrepreneur du présent lot.....	3
05.A.06 - Protection des bois et métaux .....	4
05.A.07 - Percements et scellements.....	4
05.A.08 - Choix des matériaux .....	4
05.A.09 - Protection temporaire sur chantier.....	6
05.A.10 - Organigramme et remise des clés.....	6
05.A.11 – Impression .....	6
05.A.12 - Pose des huisseries et bâtis .....	6
05.A.13 – Détalonnage des portes.....	6
<b>05.B – TRAVAUX DE MENUISERIE INTÉRIEURE BOIS .....</b>	<b>7</b>
05.B.01 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs.....	7
05.B.02 - Escaliers en bois exotique 1 quart tournant.....	7
05.B.03 – Huisseries métalliques des portes .....	8
05.B.04 - Bloc-portes sans degré CF .....	8
05.B.05 - Portes à âme pleine CF ½ h .....	9
05.B.06 - Bloc-porte avec affaiblissement acoustique 53 dB .....	9
05.B.07 - Bloc porte acoustique .....	10
05.B.08 - Banque d'accueil .....	10
05.B.09 - Plan de travail / support de vasque en stratifié.....	10
05.B.10 – Pare-douche .....	11
05.B.11 – Serrure avec bouton moleté.....	11
05.B.12 - Reprise des éléments existants – PSE (Prestation Supplémentaire Eventuelle) .....	11

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

## **05.A – GÉNÉRALITÉS DE MENUISERIE INTÉRIEURE BOIS**

### **05.A.01 - Documents de référence**

Les prescriptions techniques à appliquer pour l'exécution des ouvrages de ce lot, tant en ce qui concerne la quantité des bois que leur mise en œuvre, seront celles portées aux réglementations et normes françaises en vigueur à la date de la soumission et en particulier aux:

- CC DTU :

n° 36.1 : Menuiseries bois CSTB 1967 Décembre 1984 et additifs

n° 39 : Vitrerie - Miroiterie CSTB 2126 Février 1987 (norme homologuée NFP 78.201)

n° 39.4 : Miroiterie et vitrerie en verre épais (mars 1972)

n° 58.1 : Plafond suspendu (NFP 68.203 CSTB Juillet/Août 1993)

- Normes Françaises et européennes

- les prescriptions techniques des fabricants des matériaux mis en œuvre

- Avis Techniques et procès-verbaux d'essais

### **05.A.02 - Plans et détails d'exécution**

L'Entrepreneur du présent lot soumettra impérativement, à l'Architecte et au Bureau de Contrôle et jusqu'à l'obtention écrite de leurs approbations, tous les plans et détails de chantier complémentaires à ceux qui lui sont fournis dans le dossier de consultation, ils seront accompagnés des justificatifs nécessaires à l'examen et à la compréhension des documents.

A compter de la date de signature du marché, l'Entrepreneur prendra l'entière responsabilité de la solution technique retenue, avec obligation de résultat.

### **05.A.03 – Coordination**

Dès notification de son marché, le prestataire du présent lot devra se mettre en rapport avec ceux des lots dont les ouvrages pourraient avoir des incidences sur ses propres travaux ou réciproquement.

La mise au point en vue de l'établissement des plans de chantier traiteront particulièrement des liaisons entre ouvrages du présent lot et ceux des lots concernés

L'entreprise du présent lot devra également coordonner les commandes auprès des fournisseurs de quincaillerie et serrure des autres corps d'état pour un équipement uniforme de l'ensemble des portes intérieures et extérieures.

### **05.A.04 – Echantillons**

L'Entrepreneur du présent lot présentera les échantillons ou documentations des différents matériaux prescrits dans le CCTP.

### **05.A.05 - Obligation de l'entrepreneur du présent lot**

Les travaux consistent en la réalisation complète de tous les ouvrages de menuiseries intérieures et de vitrerie intérieure de l'ensemble de l'opération soit :

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

- La fourniture des produits manufacturés, des organes d'assemblages, ferrures et ferrages, éléments métalliques simples ou composés et tous matériaux entrant dans la composition des ouvrages, y compris les pièces spéciales et diverses nécessaires au montage
- Les traitements et protections spécifiques des parties métalliques utilisées.
- Le chargement, le transport et le déchargement à pied d'œuvre.
- Les manutentions et manœuvres pour l'assemblage, le montage et le réglage des ouvrages
- La fourniture et la mise en œuvre de tous les dispositifs de fixations.
- la fourniture et pose des calfeutrements et habillages divers.
- l'approvisionnement à chaque niveau et à proximité des huisseries ou bâtis devant être mise en œuvre par l'entreprise du lot de Doublages et Cloisons et du Gros-Oeuvre
- Les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité du personnel.
- La protection des ouvrages pendant la durée des travaux.
- Les révisions en fin de travaux ainsi que les mises en jeu nécessaires pour assurer le bon fonctionnement.
- Les nettoyages en cours et en fin de travaux, ainsi que l'enlèvement des gravois.

## 05.A.06 - Protection des bois et métaux

Traitement insecticide et suivant prescription du D.T.U. n° 36.1 et des documents techniques du C.T.B. - les bois utilisés devront subir un traitement insecticide fongicide. L'entrepreneur devra fournir un certificat de traitement insecticide et fongicide préventifs permanents sous label C.T.B.

Attestations de traitement des bois conformément à la classe de risque biologique 2 de la norme NF B 50 100, sont à fournir.

Les ouvrages métalliques complémentaires à la réalisation des travaux et dus par le présent lot seront peints de façon automatique suivant les prescriptions de la Norme NF : A.35.511 et mis en œuvre suivant les prescriptions de la norme NF : A.35.512 avec une couche de protection antirouille du type VIGORPRIM de chez LA SEIGNEURIE ou équivalent, compatible avec les produits utilisés par le peintre y compris toutes retouches si nécessaire après mise en œuvre et réception avec le titulaire du lot Peinture.

## 05.A.07 - Percements et scellements

Toutes indications relatives à la préparation des réservations, scellements, feuillures, etc... seront fournies en temps voulu aux autres corps d'état.

L'entreprise du présent lot doit le calage et le maintien de ses ouvrages et l'ensemble des scellements nécessaires à la fixation de ses ouvrages.

Ceux-ci ne seront exécutés qu'après approbation des plans de détails précisant le mode de fixation pour le bureau de contrôle.

Les percements nécessaires aux fixations sur les maçonneries ou ouvrages béton sont à la charge de l'entreprise du présent lot.

## 05.A.08 - Choix des matériaux

### Bois :

Les menuiseries intérieures seront en sapin des Vosges, du Jura de l'Ain, 1<sup>er</sup> choix « menuiserie » répondant à la norme NF B 53.501 en Sipo, en Méranti, en provenance de la Côte d'Ivoire, sans aubier.

Les panneaux contreplaqué seront en Okoumé qualité forte NF B - 50 004 à 006

- huisserie ou bâti en bois exotique dur avec façon de calfeutrement et champlat de finition sur murs et cloisons, comprenant :
- pattes de fixation adaptées aux ouvrages dans lesquels elles s'intègrent
- barre d'écartement amovible

LOT 05	RTR ARCHITECTES – BET LEICHT – BET GARNIER	4 / 11
--------	--	--------

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

- trois paumelles minimum pour portes pleines et deux paumelles minimum pour portes alvéolaires
- butées caoutchouc en fond de feuillure

#### **Performances :**

Joint périphérique sur vantaux et / ou huisseries compte tenu des performances acoustiques et de tenue au feu exigé. (fournir PV et Avis technique)

#### **Vantaux :**

Les vantaux seront obligatoirement prépeints.

Pour les portes posées entre deux ambiances différentes (chaud et froid) la mise en œuvre de vantaux stables selon la définition de la norme EN 79 CLIMAT II ou III

#### **Quincaillerie :**

Les articles de quincaillerie seront de bonne qualité et en parfait état de fonctionnement, et porteront le label S.N.F.Q.

L'entrepreneur présentera à l'Architecte une gamme complète des éléments de quincaillerie, proposés. Après agrément, il pourra effectuer ses commandes aux fabricants, les échantillons choisis resteront au bureau de chantier.

Tous les articles qui ne seront pas jugés recevables ou non conformes aux modèles adoptés seront immédiatement déposés et remplacés; Si la dépose de ces articles nécessite la modification et même le remplacement des menuiseries, seul l'entrepreneur du présent corps d'état en supportera les conséquences.

D'une manière générale, tous les articles de quincaillerie devront être proportionnés à la nature et à la fonction des éléments qu'ils fixent.

#### **Serrures :**

- serrures à mortaiser pour portes battantes ou coulissantes, type BRICARD ou équivalent, avec canon et clés non reproductibles, hors contrôle d'accès

#### **Barre anti-panique :**

- serrure à mortaiser et barre anti-panique 1 point pour porte PF – CF
- crémone pompier 2 points avec serrure à clef pour porte PF - CF

#### **Ferme-portes :**

- ferme-porte hydraulique avec bras à glissière série 339 sur portes CF – PF et série 3390 avec temporisation sur portes simple de chez BRICARD ou équivalent. La force sera adaptée en fonction de la dimension et du poids des vantaux

#### **Garniture - quincaillerie :**

- garnitures de porte : les béquilles des portes hors contrôle d'accès devront être assorties à celles sur contrôle d'accès

#### **Signalisation :**

- toutes les portes CF seront repérées par une plaque de signalisation de couleur rouge « NE PAS ENCOMBRER »
- toutes les portes des sanitaires sur circulations seront signalées par idéogrammes modèle NORMBAU ou équivalent

#### **Protection :**

- sans objet

#### **Oculus :**

LOT 05	RTR ARCHITECTES – BET LEICHT – BET GARNIER	5 / 11
--------	--	--------

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

- oculus circulaire 350 mm en verre de sécurité conforme aux normes en vigueur, type de vitrage suivant CF et PF demandé

### **05.A.09 - Protection temporaire sur chantier**

Ces protections de chantier sont imposées dans la prestation, tous les éléments endommagés seront remplacés aux frais de l'entreprise du présent lot qui reste seule responsable de ses ouvrages. Ces protections seront retirées soit à la réception, soit par le peintre suivant le cas.

### **05.A.10 - Organigramme et remise des clés**

L'organigramme du bâtiment projeté sera de marque THIRARD TRANSIT2 existant de l'EPSMM. L'entrepreneur du présent lot établira avec le Maître d'Ouvrage l'organigramme définitif et procédera à la commande des canons et clefs pour l'ensemble des corps d'état concernés ; à la réception il devra rassembler l'ensemble des clefs, y compris celles des autres corps d'état et les fournira au Maître d'Ouvrage sur anneaux porte-étiquettes soigneusement repérées.

L'EPSMM fournira les numéros de cylindre à commander par l'entreprise. 3 clés par cylindre.

Chaque entreprise concernée inclura dans son prix la fourniture et pose de ses propres cylindres et clés. Prévoir la pose de cylindres provisoires pendant l'exécution des travaux.

### **05.A.11 – Impression**

En coordination avec l'Entrepreneur de peinture et pour la protection des bois brut il sera prévu une impression avant toute pose : cette impression sera faite par le peintre.

### **05.A.12 - Pose des huisseries et bâtis**

La mise en œuvre des huisseries des blocs-portes à incorporer dans les cloisons sera due par le cloisonneur et dans les murs neufs par le présent lot.

L'entrepreneur du présent lot devra l'approvisionnement sur le chantier en temps utile.

L'identification des huisseries sera à la charge du présent lot conformément au présent document et au repérage sur les plans.

Les scellements et calfeutrements au droit des ouvrages de gros-œuvre seront soigneusement réalisés à l'aide d'un mortier de scellement à retrait compensé, à haute performance type SIKAGROUT 212 de chez SIKA ou équivalent.

### **05.A.13 – Détalonnage des portes**

L'entrepreneur du présent lot devra le détalonnage des portes pour la ventilation des locaux.

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

## **05.B – TRAVAUX DE MENUISERIE INTÉRIEURE BOIS**

### **05.B.01 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs**

Frais consécutifs aux dispositions prises en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs conformément au Plan Général de Coordination (P.G.C.) établi par le coordonnateur désigné et joint au dossier de consultation des Entreprises.

### **05.B.02 - Escaliers en bois exotique 1 quart tournant**

- a) Dépose et évacuation des escaliers existants non réglementaires.
- b) Réalisation d'un escalier en bois exotique de type "IROKO", bois clair ou équivalent. Hauteur à monter : 3,09 m environ
- c) Réalisation d'un escalier en bois exotique de type "IROKO", bois clair ou équivalent. Hauteur à monter : 0,93 m environ

#### **Caractéristiques :**

- Nombre de marches : suivant réservation de la trémie, et du calcul suivant règle
- Escalier à un quarts tournant avec marches balancées
- La finition étant au lot "Peinture"

#### **Constitution :**

- Limons et marches entaillées de 35 mm d'épaisseur minimum avec nez de marche sans débord excessif
- Contremarches de 15 mm d'épaisseur
- Hauteur des marches inférieure à 18 cm • Giron des marches supérieur à 24 cm
- Largeur des marches  $\geq 0,90$  m (1UP) à l'aplomb de la main courante Main en bois de même nature :
- Main courante arrondie 60 x 46 mm
- Écuyers métalliques, finition laquée suivant RAL du Maître d'œuvre

#### **L'ensemble sera composé :**

- Des volées d'escalier avec rampe formant garde-corps d'un seul coté de la volée
- Un garde-corps horizontal sur trémie à l'étage au droit du vide avec lisse basse fixée au sol pour arrêt de revêtement de sol (uniquement pour l'escalier de hauteur à monter : 3,09m environ).
- De la main courante sur murs, profil dito garde-corps fixation sur écuyers métalliques compris renforts dans mur, cloison et/ou sur doublage, avec continuité de la lisse à chaque changement d'angle
- De la protection de l'escalier pendant la durée des travaux à la charge du présent lot.
- Compris dépose et évacuation des protections de trémies d'escaliers à la charge du présent lot.

#### **Sujétions particulières :**

- Les appuis latéraux Ces appuis sont souvent rencontrés pour des escaliers d'angle (volée droite avec un angle). En présence de locaux de réception directement contigus à l'escalier, ces appuis latéraux doivent être supprimés et remplacés par des appuis inférieurs complémentaires. A cet effet, chaque angle rentrant ou saillant de l'escalier doit être muni d'un poteau en bois qui repose sur le système d'appui défini pour la dalle inférieure : un socle ou une chape renforcée. De plus, une bande antivibratile élastomère de 5 mm d'épaisseur doit être interposée sur la face extérieure du limon et le bord des marches contre tout refend séparatif en béton ou en maçonnerie, ou toute cloison légère maçonnée (carreaux de plâtre, brique plâtrière, etc.). Cette disposition est à mettre quelle que soit la forme de l'escalier.
- L'Entrepreneur devra s'assurer dans sa mise en œuvre, des grincements à venir sur l'utilisation dans le temps de l'escalier, celui ci devra faire valider le montage auprès du Maître d'œuvre et du Maître de l'ouvrage.

**Localisation :** Suivants plans.

LOT 05	RTR ARCHITECTES – BET LEICHT – BET GARNIER	7 / 11
--------	--	--------



CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

### 05.B.03 – Huisseries métalliques des portes

Fourniture d'huissieries métalliques constituées de :

Ils seront réalisés en tôle de 150/100 d'épaisseur à recouvrement, profilées par pliage, assemblées par soudures ragrées pour rester invisibles. Protection anti-rouille à la charge du présent lot.

Ils s'adapteront à l'épaisseur des murs ou des cloisons et comporteront tous les accessoires de fixation : équerres, pattes, etc...ainsi que l'empennage pour les serrures.

Les paumelles seront au nombre de 3 pour les portes à un vantail ou 6 pour les portes à deux vantaux (4 pour les portes de largeur supérieure à 930 mm).

Ces huisseries et bâtis auront une traverse basse d'écartement en cornière de 25/25 mm soudée en feuillure, un chambranle aux deux parements de 30/17 mm et une feuillure recevant l'ouvrant de la porte. En feuillure, il sera fourni et posé par le présent lot (après peinture de finition du lot PEINTURE) les butoirs élastiques.

Les portes pare-flamme, coupe-feu et isophoniques comporteront en feuillure une gorge périphérique destinée à recevoir les joints isophoniques et anti-fumée fournis et posés par le présent lot (après peinture de finition du lot PEINTURE).

Les vides d'huissieries ou bâtis des portes isophoniques, pare-flamme et coupe-feu seront remplis à l'aide d'un matériau assurant la résistance au feu demandée.

Ces éléments seront revêtus en usine d'une laque polyester, cuite au four à 180 degrés et apte à recevoir les ouvrages de finitions du lot PEINTURE.

Pose :

Tous les ouvrages intégrés aux murs et cloisons seront fournis par le présent lot et posés par le Lot Doublage Cloisons Plafonds.

#### **Localisation :**

L'ensemble des huisseries de bloc-portes intérieurs

### 05.B.04 - Bloc-portes sans degré CF

#### **a) Vantail 83/204**

Fourniture et pose de bloc-porte 1 vantail 83/204 (passage libre) constitué de :

- Huisserie : métallique définie ci-dessus
- vantail à âme pleine de 40 mm
- 3 paumelles minimum
- serrure bec de cane à condamnation décondamnable depuis l'extérieur
- béquille double sur rosaces
- rosace de condamnation et décondamnation avec voyant
- poignée complémentaire conformément à réglementation PMR facilement préhensible ou manoeuvrable en position debout ou assise (selon localisation)
- butée de porte murale de type Elio de chez Civic Industrie, ou équivalent.
- idéogrammes
- Ensemble à peindre

#### **b) Vantail 73/204**

Fourniture et pose de bloc-porte 1 vantail 83/204 (passage libre) constitué de :

- Huisserie : métallique définie ci-dessus

LOT 05	RTR ARCHITECTES – BET LEICHT – BET GARNIER	8 / 11
--------	--	--------

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

- vantail à âme pleine de 40 mm
- 3 paumelles minimum
- serrure bec de cane à condamnation décondamnabile depuis l'extérieur
- béquille double sur rosaces
- rosace de condamnation et décondamnation avec voyant
- butée de porte murale de type Elior de chez Civic Industrie, ou équivalent.
- idéogrammes
- Ensemble à peindre

#### **Localisation :**

RDC : Secrétariat, Vestiaires, salles de bains, dégagement (SDB, local ménage), WC PMR, WC et douche.  
R+1 : WC PMR.

### **05.B.05 - Portes à âme pleine CF ½ h**

- Fourniture et pose de bloc portes composés de :
- Huisserie : métallique définie ci-dessus avec joints anti-fumées.
- Ouvrant : isoplane à âme pleine, alaises bois dur périmètre, renforts ferrage. Ame coupe-feu ½ heure.
- Type EKEM ou équivalent.
- Ferrage par vantail : 4 paumelles de 150 mm en acier zingué et bichromate.
- Coffre à mortaiser monopoint série 800 BRICARD ou équivalent avec pêne dormant 1/2 tour axe à 50 mm.
- Cylindre à profil européen de sécurité sur organigramme. Têtière en acier peint.
- Garnitures : béquilles et rosaces rondes type City Zen, finition Anodisé Argent, de chez ASSA ABLOY, ou techniquement équivalent.
- Ferme-porte à frein hydraulique de chez BRICARD sur chaque vantail série 439 ou 339 en fonction du poids du vantail.
- Afin de respecter la réglementation PMR des béquilles rallongées sont à prévoir en fonction de la localisation.
- Butée de porte murale de type Elior de chez Civic Industrie, ou équivalent.
- Dimensions : suivant plans, selon nomenclature.

**Localisation :** Locaux à risques moyens (TGBT, VDI, Ménages, Rangements) et porte donnant sur les escaliers communs au R+1

### **05.B.06 - Bloc-porte avec affaiblissement acoustique 53 dB**

Fourniture et pose bloc-porte constitué:

- Huisserie : métallique définie ci-dessus avec joints anti-fumées et isophonique.
- Ouvrant : isoplane pré peint, à âme pleine de 40 mm avec, pose à recouvrement, alaises bois dur périmètre, renforts ferrage. Ame pare-flamme 1/2 heure et acoustique 53 dB(A).
- Ferrage par vantail : 4 paumelles de 150 mm en acier zingué et bichromate.
- Coffre à mortaiser monopoint série 800 BRICARD ou équivalent avec pêne dormant 1/2 tour axe à 50 mm.
- Cylindre à profil européen de sécurité. Têtière en acier peint.
- Garnitures : béquilles et rosaces rondes type City Zen, finition Anodisé Argent, de chez ASSA ABLOY, ou techniquement équivalent.
- Crémone pompier en applique à poignée tournante avec tringles, embouts et guides haut et bas, ensemble laqué sur vantail semi-fixe.
- Afin de respecter la réglementation PMR des béquilles rallongées sont à prévoir en fonction de la localisation.
- Butée de porte murale de type Elior de chez Civic Industrie, ou équivalent.
- Dimensions : suivant plans.

LOT 05	RTR ARCHITECTES – BET LEICHT – BET GARNIER	9 / 11
--------	--	--------

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

#### a) Vantail 83/204

**Localisation** : Portes à créer ou à remplacer des Salles d'activités, bureaux, Salle de soins, Tisanerie, Circulation (entre bureau 03 et secrétariat), Dégagement (sortie côté jardin clos), suivant plans de repérage.

#### b) Vantail 93+47/204

**Localisation** : Portes à remplacer de la salle d'activités 01

### 05.B.07 - Bloc porte acoustique

Fourniture et pose de bloc porte à 2 vantaux avec un indice d'affaiblissement ( $R_w + C$ ) et caractéristiques, adaptées à la CTA prévue au lot ventilation.

Etanchéité : Joint isophonique avec profil d'hubriserie à gorge isophonique Seuil : Joint balai  
Dimensions (mm) : suivant plans. Ensemble bloc porte + quincaillerie : EI 30 minimum.

**Localisation** : Placard CTA.

### 05.B.08 - Banque d'accueil

Réalisation d'une banque d'accueil en panneaux des Ets POLYREY ou techniquement équivalent, en remplacement de l'existant (Dépose et évacuation à la charge du présent lot), comprenant :

- Plateau supérieur à 125 cm de hauteur en panneaux stratifiés de 40 mm, alaisé aux 2 faces posé sur montants
- Plateau inférieur à 80 cm de hauteur en panneaux stratifiés de 22 mm, alaisé aux 2 faces posé sur montants compris aménagement d'un espace PMR
- Montants latéraux et intermédiaires en panneaux mélaminés de 19 mm d'épaisseur, alaisés aux 2 faces
- Plinthe basse en retrait, en panneaux mélaminés de 19 mm d'épaisseur
- Habillage de façade en panneaux stratifiés de 19 mm
- Rayonnages intermédiaires en panneaux mélaminés fixés entre montants
- Fixations, assemblage, découpes, etc ...

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux prescriptions techniques des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Dimensions : suivant plan de détail  
Coloris : Au choix de l'architecte

**Localisation** : Accueil du bâtiment, suivant les plans

### 05.B.09 - Plan de travail / support de vasque en stratifié

Fourniture et pose de plateau avec dossier 10cm en stratifié post-formable avec découpe à la demande du plombier, posé sur pieds inox et adapté aux PMR.

**Localisation** : Salles d'activités, aménagement salle de soins, local ménage, Tisanerie, selon plans.

CCTP	MAITRE DE L'OUVRAGE – EPSMM	22017
DCE	Réaménagement d'un bâtiment pour la relocalisation du CMP/CATTP de Vitry-le-François	10/04/2024

### 05.B.10 – Pare-douche

Fourniture et pose d'un pare-douche en stratifié compacte de 10mm d'épaisseur avec patère, comprenant :

- Cloisons séparatives en stratifié massif de 10 mm d'ép. antibactérien.
- Visserie TORX en inox 316 L.
- Toute sujétions de pièces spécifiques d'assemblage.
- La cloison sera décollée du sol de 8 cm environ par des pièces spécifiques (patins en résine armée)
- Fixation murale.
- La couleur de la cloison sera définie ultérieurement par l'architecte suivant la palette stratifié compact du fabricant.
- Dim. 1860 x 300 mm

**Localisation** : Pare-douche installé en retour dans la douche.

### 05.B.11 – Serrure avec bouton moleté

Fourniture et pose de serrure avec bouton moleté, y-compris toutes sujétions nécessaires de mise en œuvre.

**Localisation** : 2 serrures, sur la porte accès personnel du Club de Prévention et le portillon sur rue (hors zone chantier).

### 05.B.12 - Reprise des éléments existants – PSE (Prestation Supplémentaire Eventuelle)

**Cette prestation supplémentaire doit être réalisée conformément aux modalités décrites dans le CCAP.**

#### Bardage bois du R+1

- Dépose des éléments de bardage endommagés.
- enlèvement des déblais à la déchetterie de classe adaptée
- Contrôle des ossatures, lames et panneaux, fixations, équerre, accessoires, bavette et tôle aluminium d'entourage de baie, compris couverture d'acrotère et de tête de mur.
- Reprise des parties dégradées, avec un bardage de même nature que l'existant.

**Localisation** : sur l'ensemble des façades du bâtiment