



APAVE
Apave Diagnostics
6/8 rue de la Closerie
91090 LISSES
N° SIRET : 48333631900221

DONNEUR D'ORDRE
Trois moulins habitat
60 Rue des Meuniers
77950 RUBELLES
CONTACT :



RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents



<p>Número d'offre : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE Número de contrat : 82065-163691 /C24164087M0002 Número de rapport (n° de tâche) : Tâche n° T241564906</p> <p>Date : 21/10/2024</p>	<p>Lieu d'intervention :</p> <p>Bâtiment CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO 91000 EVRY</p> <p>Destinataire rapport : Trois moulins habitat</p>	<p>Date d'intervention : Du 16/10/2024 au 16/10/2024</p> <p>Intervenant : Monsieur Christian BOURGEOIS</p> <p>Signature : </p>
---	--	--

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 60 pages

RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI
A OBJECTIF DE LA PRESTATION

L'objectif du repérage plomb avant travaux est d'identifier et de localiser les revêtements et matériaux contenant du plomb, susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme communiqué par le donneur d'ordre.

Ce repérage est un préalable aux démarches de prévention des risques pour la santé des intervenants sur le chantier et constitue un élément d'information pour la réalisation d'une évaluation des risques qui incombe au maître d'ouvrage et ne se substitue pas à cette dernière (article L.4531-1 du Code du Travail). Cette évaluation des risques permet le choix des mesures de prévention les plus adaptées. Les niveaux d'exposition au plomb des intervenants dépendent notamment :

- De la concentration en plomb des revêtements, matériaux et produits
- Des tâches réalisées et des techniques mises en œuvre
- Des mesures d'organisation du chantier, de son ampleur et de sa durée

Ce repérage n'est ni un CREP (Constat de Risque d'Exposition au Plomb), ni un DRIP (Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb) prévus par le code de la santé publique, qui s'inscrivent principalement dans un dispositif de prévention du saturnisme infantile.

Le présent rapport de repérage n'a pas pour objet d'émettre des préconisations.

B ADRESSE DU BIEN

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE
 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO
 91000 EVRY

C PROPRIETAIRE

CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE
 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO
 91000 EVRY

DONNEUR D'ORDRE

Trois moulins habitat
 60 Rue des Meuniers
 77950 RUBELLES

Accompagnateur : Erwann GUELLAEN

D EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N°: C24164087M0002
 Date d'intervention : 16/10/2024

Date du rapport : 21/10/2024

E PROGRAMME DE TRAVAUX

Repérage plomb avant travaux Rénovation.de l'ensemble des locaux listés dans les locaux visités.

F CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de plomb en concentration supérieure à la limite de détection de l'analyseur (0,3 mg/cm²)

Note informative :

- Le Code de la Santé Publique dans le cadre du Constat de Risque d'Exposition au Plomb et de la lutte contre le saturnisme infantile a fixé un seuil de positivité de 1mg / cm² pour les mesures par fluorescence X et 1,5 mg/g pour les analyses physico chimiques / recherche du plomb acido soluble. Ces seuils ne peuvent servir de références en matière de protection des salariés.
- Le niveau de 0,3 mg/cm² est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

G VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Signature



Nom de l'opérateur : BOURGEOIS Christian
 Apave Diagnostics 6/8 rue de la Closerie 91090 LISSES

Organisme d'assurance : AXA IARD
 Adresse : 313 terrasses de l'Arche
 92000 NANTERRE
 N° de police : 10800807204
 Date d'expiration : 31/12/2024

SOMMAIRE**PREMIERE PAGE DU RAPPORT**

OBJECTIF DE LA PRESTATION	2
PROPRIETAIRE.....	2
DONNEUR D'ORDRE.....	2
EXECUTION DE LA MISSION.....	2
PROGRAMME DE TRAVAUX	2
CONCLUSION	2
VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE.....	2

REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	4
--	----------

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION	4
---	----------

L'APPAREIL A FLUORESCENCE X	4
ETALONNAGE DE L'APPAREIL	4
LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL	4
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	4
BIEN OBJET DE LA MISSION	4
PERIMETRE DE REPERAGE	4
COMMENTAIRES MISSION	6

LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB	6
--	----------

METHODOLOGIE EMPLOYEE	52
------------------------------------	-----------

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X.....	53
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	53

CROQUIS	54
----------------------	-----------

ATTESTATION D'ASSURANCE.....	60
-------------------------------------	-----------

1 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Evaluation des risques article L4531-2 du code du travail.
 Principes généraux de prévention L.4121-2 du code du travail.
 Prévention du risque d'exposition aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R.4412-59 et suivants du code travail.
 Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (référence à la méthodologie du repérage).
 Norme NF X46-035 juin 2021

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'APPAREIL A FLUORESCENCE X

Nom du fabricant de l'appareil : Niton	Nature du radionucléide : 57Co
Modèle de l'appareil : PB 200I	Date du dernier chargement de la source : 12/07/2023
N° de série : 1794	Activité de la source à cette date : 185 MBq

2.2 ETALONNAGE DE L'APPAREIL

Fabricant de l'étalon : NITON	Concentration : 0,31 mg/cm ²
N° NIST de l'étalon : SRM2575	Incertitude : 0,02
Fabricant de l'étalon : NITON	Concentration : 0,71 mg/cm ²
N° NIST de l'étalon : SRM2574	Incertitude : 0,08

N° de mesure	Teneur (mg/cm ²)	Marge	Date	Observation
1	1.04	0.3	16/10/2024	
1086	1.04	0.3	16/10/2024	

2.3 LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL

N° accréditation :

2.4 DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

Date du permis de construire Non communiquée ou date de construction : Non communiquée
 Usage : Tertiaire

2.5 BIEN OBJET DE LA MISSION

Type : Bâtiment	Etage :
Bâtiment : Bâtiment	N° Lot :

2.6 PERIMETRE DE REPERAGE

Liste des locaux visités :

Etage	Local
Sous-sol	Degt.
Sous-sol	Local stockage
RDC	T.g.b.t.
RDC	Local
RDC	Salle BOILEAU
RDC	Salle HUGO
RDC	Salle DAUDET
RDC	Accueil/Standard
RDC	Circulation
RDC	Espace d'attente/Circulation
RDC	Guichet 1
RDC	Guichet 2
RDC	Guichet 3
RDC	Stockage
RDC	CFE
RDC	Bureau 1
RDC	Guichet 4
RDC	Guichet 5
RDC	Guichet 6
RDC	Guichet 7
RDC	Guichet 8
RDC	La Capsule
RDC	Espace d'attente
RDC	Guichet 9
RDC	Guichet 10
2ème	Terrasse
2ème	Jardin
2ème	Jardin
2ème	Jardin
4ème	Archives
4ème	Bureau 401
4ème	Bureau 402
4ème	Bureau 403
4ème	Bureau 404
4ème	Bureau 405
4ème	Bureau 406 bis
4ème	Bureau 406
4ème	Bureau 407
4ème	Bureau 408
4ème	Bureau 409
4ème	Archives 410
4ème	Bureau 410 bis
4ème	Bureau 411
4ème	Bureau 412
4ème	Bureau 413
4ème	Circulation
4ème	Bureau 414
4ème	Bureau 414 bis
4ème	Bureau 415
4ème	Bureau 416
4ème	Bureau 417

4ème	Bureau 418
4ème	Degt.
4ème	Bureau 419
4ème	Bureau 420
4ème	Local Photocopie
4ème	Bureau 421
4ème	Bureau 422
4ème	Bureau 423
4ème	Circulation
4ème	Bureau 424 bis
4ème	Bureau 424
4ème	Bureau 425
4ème	Bureau 426
4ème	Bureau 427
4ème	Cafétéria 428
4ème	Local photocopie 429
4ème	Local photocopie 430
4ème	Archives 431
4ème	Bureau 432
4ème	Circulation
5ème	Circulation
Extérieur	Toiture terrasse
2ème	Local technique sous le jardin

Liste des locaux non visités / Investigations non réalisées :

SANS OBJET

2.7 COMMENTAIRES MISSION

Néant

3 LISTE DES REVÊTEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic par l'opérateur est fonction de l'âge de la construction, de la nature et de la localisation des travaux effectués.

Apave a défini sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui ont fait l'objet du présent repérage (fluorescence X ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux ont fait l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures ont été réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Local : Degt. (Sous-sol)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
2	Murs	Revêtement de mur	Parpaing/Béton		C	0.08	0.3		
3					MD	0.06	0.3		
4	Plafond	Revêtement de plafond	Flocage		C	0.07	0.3		
5					MD	0.27	0.3		
6	Sol	Plancher	Ragréage		C	0.22	0.3		
7					MD	0.11	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
8	Toutes zones	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0.12	0.3		
9					MD	0.12	0.3		
10	Toutes zones	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0.07	0.3		
11					MD	0.04	0.3		
12	Toutes zones	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.25	0.3		
13					MD	0.05	0.3		
14	Toutes zones	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
15					MD	0.09	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					7			0	

Local : Local stockage (Sous-sol)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
16	Murs	Revêtement de mur	Parpaing/Béton		C	0.24	0.3		
17					MD	0.08	0.3		
30	Murs	Revêtement de mur	Parpaing/Béton	Peinture	C	0.04	0.3		
31					MD	0.03	0.3		
18	Plafond	Revêtement de plafond	Flocage		C	0.09	0.3		
19					MD	0.05	0.3		
20	Sol	Plancher	Ragréage		C	0.11	0.3		
21					MD	0.04	0.3		
22	Toutes zones	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0.06	0.3		
23					MD	0.06	0.3		
24	Toutes zones	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0.05	0.3		
25					MD	0.12	0.3		
26	Toutes zones	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
27					MD	0.23	0.3		
28	Toutes zones	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
29					MD	0.08	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					8			0	

Local : Toiture terrasse (Extérieur)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
1082	Murs	Revêtement de mur	Béton		C	0.1	0.3		
1083					MD	0.03	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1078	Toutes zones	Verrière	Métal	Peinture	C	0.06	0.3		
1079					MD	0.05	0.3		
1080	Toutes zones	Verrière	Polycarbonate		C	0.11	0.3		
1081					MD	0.1	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					3			0	

Local : T.g.b.t. (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
32	Murs	Revêtement de mur	Parpaing/Béton		C	0.13	0.3		
33					MD	0.04	0.3		
34	Murs	Revêtement de mur	Parpaing/Béton	Peinture	C	0.07	0.3		
35					MD	0.14	0.3		
36	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.04	0.3		
37					MD	0.08	0.3		
38	Sol	Plancher	Ragréage		C	0.08	0.3		
39					MD	0.1	0.3		
40	Toutes zones	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0.06	0.3		
41					MD	0.07	0.3		
42	Toutes zones	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0.16	0.3		
43					MD	0.23	0.3		
44	Toutes zones	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
45					MD	0.09	0.3		
46	Toutes zones	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.16	0.3		
47					MD	0.12	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					8			0	

Local : Local (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
48	Murs	Revêtement de mur	Parpaing/Béton		C	0.23	0.3		
49					MD	0.1	0.3		
50	Murs	Revêtement de mur	Parpaing/Béton	Peinture	C	0.2	0.3		
51					MD	0.07	0.3		
52	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.07	0.3		
53					MD	0.08	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
54	Sol	Plancher	Ragréage		C	0.08	0.3		
55					MD	0.27	0.3		
56	Toutes zones	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0.08	0.3		
57					MD	0.27	0.3		
58	Toutes zones	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0.1	0.3		
59					MD	0.06	0.3		
60	Toutes zones	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
61					MD	0.11	0.3		
62	Toutes zones	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
63					MD	0.05	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					8			0	

Local : Salle BOILEAU (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
64	Plafond dans le plénum	Revêtement de plafond	Béton		C	0.09	0.3		
65					MD	0.07	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					2			1	

Local : Salle HUGO (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
66	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.18	0.3		
67					MD	0.1	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					2			1	

Local : Salle DAUDET (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
68	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.09	0.3		
69					MD	0.08	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					2			1	

Local : Accueil/Standard (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
70	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.06	0.3		
71					MD	0.06	0.3		
	Sol	Plancher	Ragréage	Carrelage				Carrelage	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Carrelage	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		2		

Local : Circulation (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
72	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.08	0.3		
73					MD	0.1	0.3		
	Sol	Plancher	Ragréage	Carrelage				Carrelage	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Carrelage	
74	Toutes zones	Poteaux	Béton gravier		C	0.1	0.3		
75					MD	0.04	0.3		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					5			3	

Local : Espace d'attente/Circulation (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
88	Murs	Cloisons	Verre/Métal	Peinture	C	0.07	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
89					MD	0.04	0.3		
78	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.09	0.3		
79					MD	0.08	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
92	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.07	0.3		
93					MD	0.07	0.3		
76	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.18	0.3		
77					MD	0.04	0.3		
90	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
91					MD	0.06	0.3		
80	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0.11	0.3		
81					MD	0.09	0.3		
82	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0.01	0.3		
83					MD	0.05	0.3		
84	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Vernis	C	0.06	0.3		
85					MD	0.08	0.3		
86	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Vernis	C	0.06	0.3		
87					MD	0.05	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					10			1	

Local : Guichet 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
94	Murs	Cloisons	Enduit	Peinture	C	0.07	0.3		
95					MD	0.06	0.3		
96	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.11	0.3		
97					MD	0.09	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
110	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.1	0.3		
111					MD	0.04	0.3		
98	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.05	0.3		
99					MD	0.11	0.3		
100	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.07	0.3		
101					MD	0.21	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
102	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0.04	0.3		
103					MD	0.06	0.3		
104	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0.05	0.3		
105					MD	0.08	0.3		
106	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Vernis	C	0.1	0.3		
107					MD	0.08	0.3		
108	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Vernis	C	0.09	0.3		
109					MD	0.05	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					10			1	

Local : Guichet 2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
112	Murs	Cloisons	Enduit	Peinture	C	0.06	0.3		
113					MD	0.05	0.3		
114	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.06	0.3		
115					MD	0.07	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
128	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.04	0.3		
129					MD	0.05	0.3		
116	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.11	0.3		
117					MD	0.04	0.3		
118	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
119					MD	0.06	0.3		
120	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0.13	0.3		
121					MD	0.08	0.3		
122	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0.05	0.3		
123					MD	0.05	0.3		
124	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Vernis	C	0.24	0.3		
125					MD	0.05	0.3		
126	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Vernis	C	0.1	0.3		
127					MD	0.06	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					10			1	

Local : Guichet 3 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
130	Murs	Cloisons	Enduit	Peinture	C	0.05	0.3		
131					MD	0.05	0.3		
132	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.1	0.3		
133					MD	0.08	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
146	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.07	0.3		
147					MD	0.21	0.3		
134	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.05	0.3		
135					MD	0.09	0.3		
136	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
137					MD	0.06	0.3		
138	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0.1	0.3		
139					MD	0.1	0.3		
140	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0.09	0.3		
141					MD	0.09	0.3		
142	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Vernis	C	0.08	0.3		
143					MD	0.23	0.3		
144	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Vernis	C	0.26	0.3		
145					MD	0.14	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					10			1	

Local : Stockage (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
148	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.14	0.3		
149					MD	0.11	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					1			0	

Local : CFE (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
150	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.06	0.3		
151					MD	0.08	0.3		
					Total			Non mesurées	

Nombre d'unités de repérage	1	0
-----------------------------	---	---

Local : Bureau 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
152	Murs	Cloisons	Enduit	Peinture	C	0.1	0.3		
153					MD	0.05	0.3		
168	Murs	Cloisons	Verre/Métal	Peinture	C	0.05	0.3		
169					MD	0.08	0.3		
154	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.11	0.3		
155					MD	0.1	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
170	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.12	0.3		
171					MD	0.06	0.3		
156	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.09	0.3		
157					MD	0.1	0.3		
158	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
159					MD	0.02	0.3		
160	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0.09	0.3		
161					MD	0.1	0.3		
162	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0.05	0.3		
163					MD	0.05	0.3		
164	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Vernis	C	0.11	0.3		
165					MD	0.08	0.3		
166	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Vernis	C	0.06	0.3		
167					MD	0.09	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					11			1	

Local : Guichet 4 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
172	Murs	Cloisons	Enduit	Peinture	C	0.05	0.3		
173					MD	0.11	0.3		
188	Murs	Cloisons	Verre/Métal	Peinture	C	0.08	0.3		
189					MD	0.17	0.3		
174	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.25	0.3		
175					MD	0.05	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
190	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.1	0.3		
191					MD	0.06	0.3		
176	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.07	0.3		
177					MD	0.15	0.3		
178	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.18	0.3		
179					MD	0.1	0.3		
180	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0.09	0.3		
181					MD	0.08	0.3		
182	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0.1	0.3		
183					MD	0.04	0.3		
184	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Vernis	C	0.1	0.3		
185					MD	0.08	0.3		
186	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Vernis	C	0.06	0.3		
187					MD	0.06	0.3		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					11			1	

Local : Guichet 5 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
208	Murs	Cloisons	Enduit	Peinture	C	0.17	0.3		
209					MD	0.07	0.3		
192	Murs	Cloisons	Verre/Métal	Peinture	C	0.21	0.3		
193					MD	0.1	0.3		
194	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.05	0.3		
195					MD	0.1	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
210	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.09	0.3		
211					MD	0.08	0.3		
196	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.05	0.3		
197					MD	0.04	0.3		
198	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.24	0.3		
199					MD	0.07	0.3		
200			Métal	Peinture	C	0.08	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
201	Toutes zones	Portes Dormant extérieur			MD	0.09	0.3		
202	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0.09	0.3		
203					MD	0.05	0.3		
204	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Vernis	C	0.1	0.3		
205					MD	0.04	0.3		
206	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Vernis	C	0.04	0.3		
207					MD	0.1	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					11			1	

Local : Guichet 6 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
228	Murs	Cloisons	Enduit	Peinture	C	0.11	0.3		
229					MD	0.04	0.3		
212	Murs	Cloisons	Verre/Métal	Peinture	C	0.08	0.3		
213					MD	0.2	0.3		
214	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.18	0.3		
215					MD	0.17	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
230	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.11	0.3		
231					MD	0.09	0.3		
216	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.1	0.3		
217					MD	0.1	0.3		
218	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
219					MD	0.28	0.3		
220	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0.19	0.3		
221					MD	0.02	0.3		
222	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0.04	0.3		
223					MD	0.24	0.3		
224	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Vernis	C	0.09	0.3		
225					MD	0.07	0.3		
226	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Vernis	C	0.04	0.3		
227					MD	0.05	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					11			1	

Local : Guichet 7 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
248	Murs	Cloisons	Enduit	Peinture	C	0.09	0.3		
249					MD	0.1	0.3		
232	Murs	Cloisons	Verre/Métal	Peinture	C	0.1	0.3		
233					MD	0.07	0.3		
234	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.05	0.3		
235					MD	0.11	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
250	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.11	0.3		
251					MD	0.04	0.3		
236	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.09	0.3		
237					MD	0.06	0.3		
238	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
239					MD	0.09	0.3		
240	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0.05	0.3		
241					MD	0.07	0.3		
242	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0.04	0.3		
243					MD	0.1	0.3		
244	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Vernis	C	0.04	0.3		
245					MD	0.22	0.3		
246	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Vernis	C	0.09	0.3		
247					MD	0.01	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					11			1	

Local : Guichet 8 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
252	Murs	Cloisons	Verre/Métal	Peinture	C	0.09	0.3		
253					MD	0.11	0.3		
254	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.05	0.3		
255					MD	0.07	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
268	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.09	0.3		
269					MD	0.19	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
256	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.09	0.3		
257					MD	0.07	0.3		
258	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.07	0.3		
259					MD	0.04	0.3		
260	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0.08	0.3		
261					MD	0.09	0.3		
262	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0.1	0.3		
263					MD	0.09	0.3		
264	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Vernis	C	0.08	0.3		
265					MD	0.07	0.3		
266	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Vernis	C	0.09	0.3		
267					MD	0.16	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					10			1	

Local : La Capsule (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
286	Murs	Cloisons	Enduit	Peinture	C	0.11	0.3		
287					MD	0.1	0.3		
270	Murs	Cloisons	Verre/Métal	Peinture	C	0.04	0.3		
271					MD	0.05	0.3		
272	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.08	0.3		
273					MD	0.08	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
288	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.21	0.3		
289					MD	0.09	0.3		
274	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.09	0.3		
275					MD	0.07	0.3		
284	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
285					MD	0.08	0.3		
276	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0.08	0.3		
277					MD	0.1	0.3		
278	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0.1	0.3		
279					MD	0.07	0.3		
280			Métal/Verre	Peinture	C	0.09	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
281	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur			MD	0.04	0.3		
282	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Métal/verre	Peinture	C	0.08	0.3		
283	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Métal/verre	Peinture	MD	0.1	0.3		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					11		1		

Local : Espace d'attente (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
306	Murs	Cloisons	Enduit	Peinture	C	0.07	0.3		
307					MD	0.16	0.3		
290	Murs	Cloisons	Verre/Métal	Peinture	C	0.19	0.3		
291					MD	0.27	0.3		
292	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.11	0.3		
293					MD	0.13	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
308	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.14	0.3		
309					MD	0.09	0.3		
294	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.13	0.3		
295					MD	0.07	0.3		
304	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.07	0.3		
305					MD	0.07	0.3		
296	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0.07	0.3		
297					MD	0.06	0.3		
298	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0.05	0.3		
299					MD	0.04	0.3		
300	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Métal/Verre	Peinture	C	0.05	0.3		
301					MD	0.07	0.3		
302	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Métal/verre	Peinture	C	0.26	0.3		
303					MD	0.07	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					11			1	

Local : Guichet 9 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
326	Murs	Cloisons	Enduit	Peinture	C	0.05	0.3		
327					MD	0.06	0.3		
310	Murs	Cloisons	Verre/Métal	Peinture	C	0.11	0.3		
311					MD	0.1	0.3		
312	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.08	0.3		
313					MD	0.11	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
328	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.06	0.3		
329					MD	0.24	0.3		
314	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.06	0.3		
315					MD	0.05	0.3		
324	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.01	0.3		
325					MD	0.06	0.3		
316	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0.15	0.3		
317					MD	0.1	0.3		
318	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0.06	0.3		
319					MD	0.11	0.3		
320	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Métal/Verre	Peinture	C	0.11	0.3		
321					MD	0.1	0.3		
322	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Métal/verre	Peinture	C	0.1	0.3		
323					MD	0.11	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					11			1	

Local : Guichet 10 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
346	Murs	Cloisons	Enduit	Peinture	C	0.06	0.3		
347					MD	0.11	0.3		
330	Murs	Cloisons	Verre/Métal	Peinture	C	0.11	0.3		
331					MD	0.25	0.3		
332	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.06	0.3		
333					MD	0.07	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
348	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.07	0.3		
349					MD	0.08	0.3		
334	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.21	0.3		
335					MD	0.13	0.3		
344	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
345					MD	0.04	0.3		
336	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0.06	0.3		
337					MD	0.13	0.3		
338	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0.06	0.3		
339					MD	0.08	0.3		
340	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Métal/Verre	Peinture	C	0.07	0.3		
341					MD	0.09	0.3		
342	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Métal/verre	Peinture	C	0.09	0.3		
343					MD	0.05	0.3		
Nombre d'unités de repérage						Total		Non mesurées	
						11		1	

Local : Terrasse (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
350	Murs	Revêtement de mur	Béton		C	0.06	0.3		
351					MD	0.09	0.3		
	Sol	Plancher	Ragréage	Carrelage				Carrelage	
	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement bitumineux				Non peint	
352	Toutes zones	Gades-corps	Métal	Peinture	C	0.1	0.3		
353					MD	0.06	0.3		
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Carrelage	
354	Toutes zones	Poteaux	Béton gravier		C	0.2	0.3		
355					MD	0.07	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			3	

Local : Jardin (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
358	Sol	Plancher			C	0.07	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
359			Billes d'argile		MD	0.06	0.3		
356	Sol	Plancher	Isolant		C	0.08	0.3		
357					MD	0.29	0.3		
360	Toutes zones	Gades-corps	Métal	Peinture	C	0.14	0.3		
361					MD	0.11	0.3		
362	Toutes zones	Poteaux	Béton gravier		C	0.07	0.3		
363					MD	0.1	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					4			0	

Local : Jardin (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
366	Sol	Plancher	Billes d'argile		C	0.05	0.3		
367					MD	0.13	0.3		
364	Sol	Plancher	Isolant		C	0.09	0.3		
365					MD	0.08	0.3		
368	Toutes zones	Gades-corps	Métal	Peinture	C	0.09	0.3		
369					MD	0.05	0.3		
370	Toutes zones	Poteaux	Béton gravier		C	0.05	0.3		
371					MD	0.04	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					4			0	

Local : Jardin (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
374	Sol	Plancher	Billes d'argile		C	0.1	0.3		
375					MD	0.04	0.3		
372	Sol	Plancher	Isolant		C	0.04	0.3		
373					MD	0.09	0.3		
376	Toutes zones	Gades-corps	Métal	Peinture	C	0.05	0.3		
377					MD	0.06	0.3		
378	Toutes zones	Poteaux	Béton gravier		C	0.14	0.3		
379					MD	0.08	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					4			0	

Local : Local technique sous le jardin (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	Murs	Revêtement de mur	Béton	Revêtement bitumineux				Non peint	
1084	Plafond	Revêtement de plafond	Bois		C	0.06	0.3		
1085					MD	0.05	0.3		
	Sol	Plancher	Béton	Revêtement bitumineux				Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					3		2		

Local : Archives (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
382	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.11	0.3		
383					MD	0.09	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
380	Plafond	Revêtement de plafond	Béton		C	0.06	0.3		
381					MD	0.06	0.3		
394	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.07	0.3		
395					MD	0.11	0.3		
384	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
385					MD	0.19	0.3		
386	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
387					MD	0.03	0.3		
388	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
389					MD	0.07	0.3		
390	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
391					MD	0.09	0.3		
392	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
393					MD	0.01	0.3		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					9			1	

Local : Bureau 401 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
396	Murs		Enduit		C	0.19	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
397		Revêtement de mur		Toile de verre peinte	MD	0.1	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
398	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.07	0.3		
399					MD	0.13	0.3		
400	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.1	0.3		
401					MD	0.05	0.3		
402	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.24	0.3		
403					MD	0.17	0.3		
404	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
405					MD	0.05	0.3		
406	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
407					MD	0.16	0.3		
408	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.07	0.3		
409					MD	0.1	0.3		
410	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
411					MD	0.17	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Bureau 402 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
412	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.16	0.3		
413					MD	0.1	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
414	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.02	0.3		
415					MD	0.08	0.3		
416	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.15	0.3		
417					MD	0.09	0.3		
418	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.14	0.3		
419					MD	0.08	0.3		
420	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
421					MD	0.05	0.3		
422	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
423					MD	0.14	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
424	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.11	0.3		
425					MD	0.07	0.3		
426	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
427					MD	0.04	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Bureau 403 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
428	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.17	0.3		
429					MD	0.1	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
430	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.12	0.3		
431					MD	0.14	0.3		
432	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.11	0.3		
433					MD	0.02	0.3		
434	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
435					MD	0.09	0.3		
436	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.24	0.3		
437					MD	0.09	0.3		
438	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
439					MD	0.04	0.3		
440	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
441					MD	0.16	0.3		
442	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
443					MD	0.06	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Bureau 404 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
444	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.14	0.3		
445					MD	0.27	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
446	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.07	0.3		
447					MD	0.08	0.3		
448	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.11	0.3		
449					MD	0.1	0.3		
450	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
451					MD	0.05	0.3		
452	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
453					MD	0.1	0.3		
454	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
455					MD	0.07	0.3		
456	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
457					MD	0.11	0.3		
458	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.17	0.3		
459					MD	0.08	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Bureau 405 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
460	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.1	0.3		
461					MD	0.1	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
462	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.11	0.3		
463					MD	0.07	0.3		
464	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.09	0.3		
465					MD	0.05	0.3		
466	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.2	0.3		
467					MD	0.15	0.3		
468	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
469					MD	0.1	0.3		
470	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
471					MD	0.04	0.3		
472			Bois	Peinture	C	0.24	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
473	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur			MD	0.09	0.3		
474	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
475					MD	0.27	0.3		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					9		1		

Local : Bureau 406 bis (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
476	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.1	0.3		
477					MD	0.23	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
478	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.11	0.3		
479					MD	0.08	0.3		
480	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.11	0.3		
481					MD	0.09	0.3		
482	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
483					MD	0.23	0.3		
484	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.12	0.3		
485					MD	0.08	0.3		
486	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
487					MD	0.09	0.3		
488	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
489					MD	0.23	0.3		
490	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
491					MD	0.14	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Bureau 406 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
492	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.07	0.3		
493					MD	0.09	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
494	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.05	0.3		
495					MD	0.07	0.3		
496	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.17	0.3		
497					MD	0.09	0.3		
498	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
499					MD	0.09	0.3		
500	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
501					MD	0.06	0.3		
502	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.07	0.3		
503					MD	0.07	0.3		
504	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
505					MD	0.06	0.3		
506	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.19	0.3		
507					MD	0.11	0.3		
Nombre d'unités de repérage						Total		Non mesurées	
						9		1	

Local : Bureau 407 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
508	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.11	0.3		
509					MD	0.05	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
510	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.07	0.3		
511					MD	0.06	0.3		
512	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.12	0.3		
513					MD	0.05	0.3		
514	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
515					MD	0.15	0.3		
516	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
517					MD	0.09	0.3		
518	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
519					MD	0.09	0.3		
520	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
521					MD	0.12	0.3		
522			Bois	Peinture	C	0.09	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
523	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur			MD	0.1	0.3		
Nombre d'unités de repérage					Total 9		Non mesurées 1		

Local : Bureau 408 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
524	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.07	0.3		
525					MD	0.04	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
526	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.08	0.3		
527					MD	0.05	0.3		
528	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.05	0.3		
529					MD	0.29	0.3		
530	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.11	0.3		
531					MD	0.14	0.3		
532	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
533					MD	0.25	0.3		
534	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
535					MD	0.06	0.3		
536	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.23	0.3		
537					MD	0.04	0.3		
538	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
539					MD	0.07	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Bureau 409 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
540	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.06	0.3		
541					MD	0.05	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
542	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.12	0.3		
543					MD	0.1	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
544	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.07	0.3		
545					MD	0.1	0.3		
546	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.03	0.3		
547					MD	0.21	0.3		
548	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.11	0.3		
549					MD	0.25	0.3		
550	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
551					MD	0.05	0.3		
552	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.26	0.3		
553					MD	0.07	0.3		
554	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
555					MD	0.11	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Archives 410 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
556	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.08	0.3		
557					MD	0.08	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
558	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.06	0.3		
559					MD	0.19	0.3		
560	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.09	0.3		
561					MD	0.09	0.3		
562	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.07	0.3		
563					MD	0.08	0.3		
564	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
565					MD	0.06	0.3		
566	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.11	0.3		
567					MD	0.1	0.3		
568	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
569					MD	0.26	0.3		
570	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
571					MD	0.06	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Bureau 410 bis (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
572	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.05	0.3		
573					MD	0.1	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
574	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.07	0.3		
575					MD	0.08	0.3		
576	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.01	0.3		
577					MD	0.11	0.3		
578	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
579					MD	0.08	0.3		
580	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
581					MD	0.06	0.3		
582	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
583					MD	0.17	0.3		
584	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
585					MD	0.08	0.3		
586	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
587					MD	0.09	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Bureau 411 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
588	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.06	0.3		
589					MD	0.08	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
590	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.09	0.3		
591					MD	0.06	0.3		
592	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.09	0.3		
593					MD	0.06	0.3		
594	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
595					MD	0.08	0.3		
596	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
597					MD	0.05	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
598	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
599					MD	0.07	0.3		
600	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
601					MD	0.17	0.3		
602	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
603					MD	0.1	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Bureau 412 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
604	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.04	0.3		
605					MD	0.05	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
606	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.05	0.3		
607					MD	0.04	0.3		
608	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.1	0.3		
609					MD	0.07	0.3		
610	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.11	0.3		
611					MD	0.08	0.3		
612	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
613					MD	0.09	0.3		
614	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
615					MD	0.27	0.3		
616	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
617					MD	0.05	0.3		
618	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
619					MD	0.07	0.3		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					9			1	

Local : Bureau 413 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
620	Murs		Enduit		C	0.07	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
621		Revêtement de mur		Toile de verre peinte	MD	0.15	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
622	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.04	0.3		
623					MD	0.08	0.3		
624	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.05	0.3		
625					MD	0.05	0.3		
626	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
627					MD	0.06	0.3		
628	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.07	0.3		
629					MD	0.09	0.3		
630	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
631					MD	0.07	0.3		
632	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
633					MD	0.25	0.3		
634	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
635					MD	0.14	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Circulation (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
638	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.09	0.3		
639					MD	0.1	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
640	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.04	0.3		
641					MD	0.07	0.3		
642	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.09	0.3		
643					MD	0.06	0.3		
636	Toutes zones	Gades-corps	Métal	Peinture	C	0.09	0.3		
637					MD	0.05	0.3		
644	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
645					MD	0.14	0.3		
646	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
647					MD	0.11	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
648	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
649					MD	0.07	0.3		
650	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.26	0.3		
651					MD	0.05	0.3		
652	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.11	0.3		
653					MD	0.1	0.3		
654	Toutes zones	Poteaux	Béton gravier		C	0.05	0.3		
655					MD	0.08	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					11			1	

Local : Bureau 414 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
656	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.09	0.3		
657					MD	0.05	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
658	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.05	0.3		
659					MD	0.1	0.3		
660	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.09	0.3		
661					MD	0.1	0.3		
662	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.28	0.3		
663					MD	0.29	0.3		
664	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.19	0.3		
665					MD	0.05	0.3		
666	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.24	0.3		
667					MD	0.19	0.3		
668	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
669					MD	0.09	0.3		
670	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.19	0.3		
671					MD	0.06	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Bureau 414 bis (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
672	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.07	0.3		
673					MD	0.05	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
674	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.04	0.3		
675					MD	0.09	0.3		
676	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.05	0.3		
677					MD	0.1	0.3		
678	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
679					MD	0.04	0.3		
680	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
681					MD	0.08	0.3		
682	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
683					MD	0.06	0.3		
684	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.07	0.3		
685					MD	0.06	0.3		
686	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
687					MD	0.07	0.3		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					9			1	

Local : Bureau 415 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
688	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.09	0.3		
689					MD	0.05	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
690	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.04	0.3		
691					MD	0.08	0.3		
692	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.02	0.3		
693					MD	0.11	0.3		
694	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.2	0.3		
695					MD	0.06	0.3		
696	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
697					MD	0.06	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
698	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
699					MD	0.05	0.3		
700	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
701					MD	0.1	0.3		
702	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
703					MD	0.1	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Bureau 416 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
706	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.09	0.3		
707					MD	0.08	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
704	Plafond	Revêtement de plafond n°1	Béton		C	0.05	0.3		
705					MD	0.21	0.3		
708	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.07	0.3		
709					MD	0.04	0.3		
710	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.05	0.3		
711					MD	0.1	0.3		
712	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.02	0.3		
713					MD	0.14	0.3		
714	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
715					MD	0.05	0.3		
716	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.02	0.3		
717					MD	0.09	0.3		
718	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
719					MD	0.08	0.3		
720	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
721					MD	0.07	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					10			1	

Local : Bureau 417 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
724	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.05	0.3		
725					MD	0.06	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
722	Plafond	Revêtement de plafond n°1	Béton		C	0.05	0.3		
723					MD	0.11	0.3		
726	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.05	0.3		
727					MD	0.07	0.3		
728	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.19	0.3		
729					MD	0.09	0.3		
730	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
731					MD	0.1	0.3		
732	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.07	0.3		
733					MD	0.11	0.3		
734	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
735					MD	0.05	0.3		
736	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
737					MD	0.1	0.3		
738	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
739					MD	0.05	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					10			1	

Local : Bureau 418 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
742	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.05	0.3		
743					MD	0.06	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
740	Plafond	Revêtement de plafond n°1	Béton		C	0.08	0.3		
741					MD	0.08	0.3		
744	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.08	0.3		
745					MD	0.05	0.3		
746	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.08	0.3		
747					MD	0.1	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
748	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
749					MD	0.16	0.3		
750	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
751					MD	0.06	0.3		
752	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
753					MD	0.07	0.3		
754	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
755					MD	0.27	0.3		
756	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
757					MD	0.11	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					10			1	

Local : Degt. (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
758	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.06	0.3		
759					MD	0.11	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
760	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.17	0.3		
761					MD	0.18	0.3		
762	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.07	0.3		
763					MD	0.08	0.3		
764	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
765					MD	0.06	0.3		
766	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
767					MD	0.03	0.3		
768	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
769					MD	0.1	0.3		
770	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.28	0.3		
771					MD	0.07	0.3		
772	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
773					MD	0.05	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Bureau 419 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
774	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.11	0.3		
775					MD	0.16	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
776	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.07	0.3		
777					MD	0.1	0.3		
778	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.04	0.3		
779					MD	0.09	0.3		
780	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
781					MD	0.16	0.3		
782	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.21	0.3		
783					MD	0.03	0.3		
784	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
785					MD	0.04	0.3		
786	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.15	0.3		
787					MD	0.11	0.3		
788	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
789					MD	0.15	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Bureau 420 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
790	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.1	0.3		
791					MD	0.09	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
792	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.06	0.3		
793					MD	0.1	0.3		
794	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.21	0.3		
795					MD	0.06	0.3		
796	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.21	0.3		
797					MD	0.04	0.3		
798	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
799					MD	0.23	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
800	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.11	0.3		
801					MD	0.08	0.3		
802	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.17	0.3		
803					MD	0.04	0.3		
804	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
805					MD	0.05	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Local Photocopie (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
806	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.08	0.3		
807					MD	0.05	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
808	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.08	0.3		
809					MD	0.04	0.3		
810	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.08	0.3		
811					MD	0.08	0.3		
812	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.07	0.3		
813					MD	0.05	0.3		
814	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.22	0.3		
815					MD	0.02	0.3		
816	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.11	0.3		
817					MD	0.06	0.3		
818	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
819					MD	0.23	0.3		
820	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
821					MD	0.05	0.3		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					9			1	

Local : Bureau 421 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
822	Murs		Enduit		C	0.06	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
823		Revêtement de mur		Toile de verre peinte	MD	0.07	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
824	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.2	0.3		
825					MD	0.05	0.3		
826	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.07	0.3		
827					MD	0.08	0.3		
828	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.17	0.3		
829					MD	0.05	0.3		
830	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.11	0.3		
831					MD	0.04	0.3		
832	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
833					MD	0.1	0.3		
834	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
835					MD	0.07	0.3		
836	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.11	0.3		
837					MD	0.1	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Bureau 422 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
838	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.15	0.3		
839					MD	0.1	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
840	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.07	0.3		
841					MD	0.08	0.3		
842	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.04	0.3		
843					MD	0.24	0.3		
844	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
845					MD	0.24	0.3		
846	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.19	0.3		
847					MD	0.13	0.3		
848	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
849					MD	0.2	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
850	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.07	0.3		
851					MD	0.08	0.3		
852	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
853					MD	0.08	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Bureau 423 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
854	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.1	0.3		
855					MD	0.07	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
856	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.21	0.3		
857					MD	0.07	0.3		
858	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.14	0.3		
859					MD	0.05	0.3		
860	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
861					MD	0.06	0.3		
862	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.26	0.3		
863					MD	0.27	0.3		
864	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
865					MD	0.05	0.3		
866	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
867					MD	0.07	0.3		
868	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
869					MD	0.16	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Circulation (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
872	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.05	0.3		
873					MD	0.06	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
874	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.07	0.3		
875					MD	0.07	0.3		
876	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.12	0.3		
877					MD	0.26	0.3		
870	Toutes zones	Gades-corps	Métal	Peinture	C	0.03	0.3		
871					MD	0.1	0.3		
878	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.13	0.3		
879					MD	0.11	0.3		
880	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.28	0.3		
881					MD	0.05	0.3		
882	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
883					MD	0.11	0.3		
884	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
885					MD	0.04	0.3		
886	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
887					MD	0.24	0.3		
888	Toutes zones	Poteaux	Béton gravier		C	0.19	0.3		
889					MD	0.06	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					11			1	

Local : Bureau 424 bis (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
890	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.1	0.3		
891					MD	0.05	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
892	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.08	0.3		
893					MD	0.08	0.3		
894	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.08	0.3		
895					MD	0.06	0.3		
896	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
897					MD	0.05	0.3		
898			Bois	Peinture	C	0.1	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
899	Toutes zones	Portes Dormant extérieur			MD	0.11	0.3		
900	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
901					MD	0.07	0.3		
902	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
903					MD	0.08	0.3		
904	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.18	0.3		
905					MD	0.06	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Bureau 424 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
906	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.28	0.3		
907					MD	0.05	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
908	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.1	0.3		
909					MD	0.04	0.3		
910	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.06	0.3		
911					MD	0.1	0.3		
912	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
913					MD	0.18	0.3		
914	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.19	0.3		
915					MD	0.05	0.3		
916	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.26	0.3		
917					MD	0.04	0.3		
918	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
919					MD	0.07	0.3		
920	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.11	0.3		
921					MD	0.06	0.3		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					9			1	

Local : Bureau 425 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
924	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.04	0.3		
925					MD	0.07	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
922	Plafond	Revêtement de plafond n°1	Béton		C	0.05	0.3		
923					MD	0.09	0.3		
926	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.04	0.3		
927					MD	0.08	0.3		
928	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
929					MD	0.09	0.3		
930	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.12	0.3		
931					MD	0.08	0.3		
932	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
933					MD	0.02	0.3		
934	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
935					MD	0.07	0.3		
936	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.07	0.3		
937					MD	0.09	0.3		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					9			1	

Local : Bureau 426 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
938	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.09	0.3		
939					MD	0.05	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
940	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.03	0.3		
941					MD	0.11	0.3		
942	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.15	0.3		
943					MD	0.1	0.3		
944	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.02	0.3		
945					MD	0.1	0.3		
946	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.11	0.3		
947					MD	0.07	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
948	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
949					MD	0.08	0.3		
950	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
951					MD	0.21	0.3		
952	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.07	0.3		
953					MD	0.09	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Bureau 427 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
954	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.15	0.3		
955					MD	0.01	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
956	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.25	0.3		
957					MD	0.05	0.3		
958	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.05	0.3		
959					MD	0.07	0.3		
960	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.15	0.3		
961					MD	0.07	0.3		
962	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.03	0.3		
963					MD	0.02	0.3		
964	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.22	0.3		
965					MD	0.05	0.3		
966	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.07	0.3		
967					MD	0.05	0.3		
968	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
969					MD	0.06	0.3		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					9			1	

Local : Cafétéria 428 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
970	Murs		Enduit		C	0.09	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
971		Revêtement de mur		Toile de verre peinte	MD	0.18	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
972	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.06	0.3		
973					MD	0.07	0.3		
974	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.06	0.3		
975					MD	0.11	0.3		
976	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
977					MD	0.06	0.3		
978	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
979					MD	0.05	0.3		
980	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.07	0.3		
981					MD	0.09	0.3		
982	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.2	0.3		
983					MD	0.08	0.3		
984	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
985					MD	0.1	0.3		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					9			1	

Local : Local photocopie 429 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
986	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.06	0.3		
987					MD	0.07	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
988	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.1	0.3		
989					MD	0.05	0.3		
990	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.05	0.3		
991					MD	0.07	0.3		
992	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
993					MD	0.25	0.3		
994	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.22	0.3		
995					MD	0.06	0.3		
996	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.11	0.3		
997					MD	0.14	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
998	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.07	0.3		
999					MD	0.07	0.3		
1000	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
1001					MD	0.06	0.3		
Total						Non mesurées			
Nombre d'unités de repérage						9		1	

Local : Local photocopie 430 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1002	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.1	0.3		
1003					MD	0.11	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
1004	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.09	0.3		
1005					MD	0.13	0.3		
1006	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.08	0.3		
1007					MD	0.07	0.3		
1008	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
1009					MD	0.15	0.3		
1010	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.07	0.3		
1011					MD	0.08	0.3		
1012	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.27	0.3		
1013					MD	0.04	0.3		
1014	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
1015					MD	0.05	0.3		
1016	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
1017					MD	0.29	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Archives 431 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
1018	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.24	0.3		
1019					MD	0.04	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
1020	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.11	0.3		
1021					MD	0.03	0.3		
1022	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.07	0.3		
1023					MD	0.28	0.3		
1024	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.13	0.3		
1025					MD	0.26	0.3		
1026	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.06	0.3		
1027					MD	0.26	0.3		
1028	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
1029					MD	0.07	0.3		
1030	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.05	0.3		
1031					MD	0.24	0.3		
1032	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
1033					MD	0.2	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					9			1	

Local : Bureau 432 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
1034	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.06	0.3		
1035					MD	0.14	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
1036	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.1	0.3		
1037					MD	0.22	0.3		
1038	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.1	0.3		
1039					MD	0.08	0.3		
1040	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.21	0.3		
1041					MD	0.1	0.3		
1042	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
1043					MD	0.08	0.3		
1044	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.09	0.3		
1045					MD	0.08	0.3		
1046			Bois	Peinture	C	0.04	0.3		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
1047	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur			MD	0.07	0.3		
1048	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.04	0.3		
1049	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	MD	0.09	0.3		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					9		1		

Local : Circulation (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1052	Murs	Revêtement de mur	Enduit	Toile de verre peinte	C	0.1	0.3		
1053					MD	0.04	0.3		
	Plafond	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond					Elément postérieur à 1949	
1054	Plafond	Revêtement de plafond n°2	Béton		C	0.07	0.3		
1055					MD	0.04	0.3		
1056	Sol	Plancher	Ragréage	Revêtement souple	C	0.1	0.3		
1057					MD	0.07	0.3		
1050	Toutes zones	Gades-corps	Métal	Peinture	C	0.09	0.3		
1051					MD	0.08	0.3		
1058	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
1059					MD	0.07	0.3		
1060	Toutes zones	Portes Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.07	0.3		
1061					MD	0.06	0.3		
1062	Toutes zones	Portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.08	0.3		
1063					MD	0.19	0.3		
1064	Toutes zones	Portes Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.11	0.3		
1065					MD	0.05	0.3		
1066	Toutes zones	Portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	0.3		
1067					MD	0.07	0.3		
1068	Toutes zones	Poteaux	Béton gravier		C	0.11	0.3		
1069					MD	0.09	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					11			1	

Local : Circulation (5ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1070	Murs	Revêtement de mur	Béton		C	0.06	0.3		
1071					MD	0.18	0.3		
1076	Toutes zones	Conduit de fluide	Flocage		C	0.24	0.3		
1077					MD	0.09	0.3		
1072	Toutes zones	Verrière	Métal	Peinture	C	0.05	0.3		
1073					MD	0.07	0.3		
1074	Toutes zones	Verrière	Polycarbonate		C	0.12	0.3		
1075					MD	0.07	0.3		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					4			0	

Liste des prélèvements :

Sans objet

4 METHODOLOGIE EMPLOYEE
Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil doit être réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

La vérification est réalisée à l'aide de deux échantillons de référence avec certificats d'analyse NIST ou équivalent (traçabilité et plage de mesure)

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat peut diviser chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».

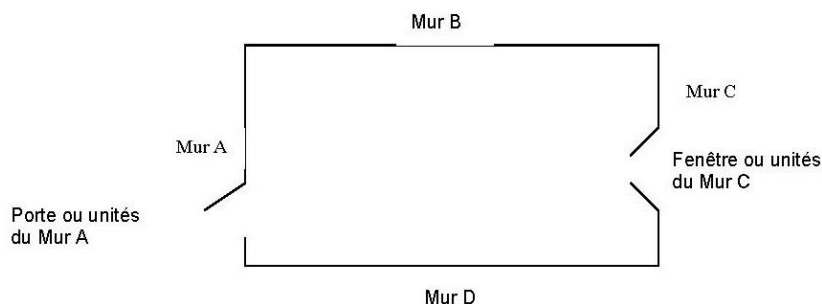

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

4.1 VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X

Les unités de diagnostic sont mesurées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du plomb dans le spectre de fluorescence émis en réponse par le matériau. Les résultats de mesures (M) sont enregistrés et restitués avec leur incertitude de mesure (I) sous la forme suivante : $M \text{ (mg/cm}^2\text{)} \pm I \text{ (mg/cm}^2\text{)}$.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la **valeur M** et l'**incertitude I** (ex : **13,4** +/- **0,41**).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements à l'aide d'un appareil à fluorescence X.

Dans le cadre d'un repérage avant travaux, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail au-delà duquel des mesures de protection des salariés doivent être mises en place lors de travaux, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds, le niveau de 0,3mg/cm² étant le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils à fluorescence X.

4.2 RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du **plomb total** (sauf exigence du client d'une recherche du plomb acido soluble) par un laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent dans les cas suivants :


- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier : 82065-163691				Adresse de l'immeuble :	D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO 91000 EVRY
N° planche : 1/6		Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				Bâtiment – Niveau :	Croquis N°1 Sous-sol

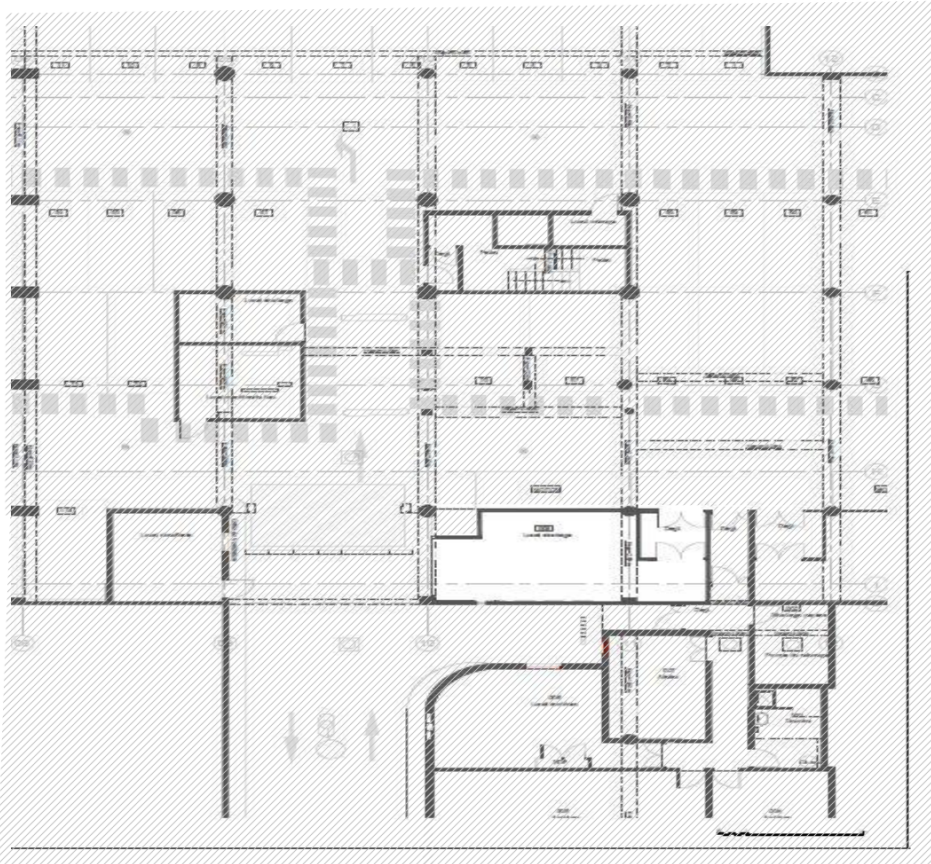


← Hors zone d'investigation

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO 91000 EVRY
N° dossier :	82065-163691				
N° planche :	2/6	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Croquis N°2 RDC



← Hors zone d'investigation

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO 91000 EVRY
N° dossier :	82065-163691				
N° planche :	3/6	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Croquis N°3 R+2

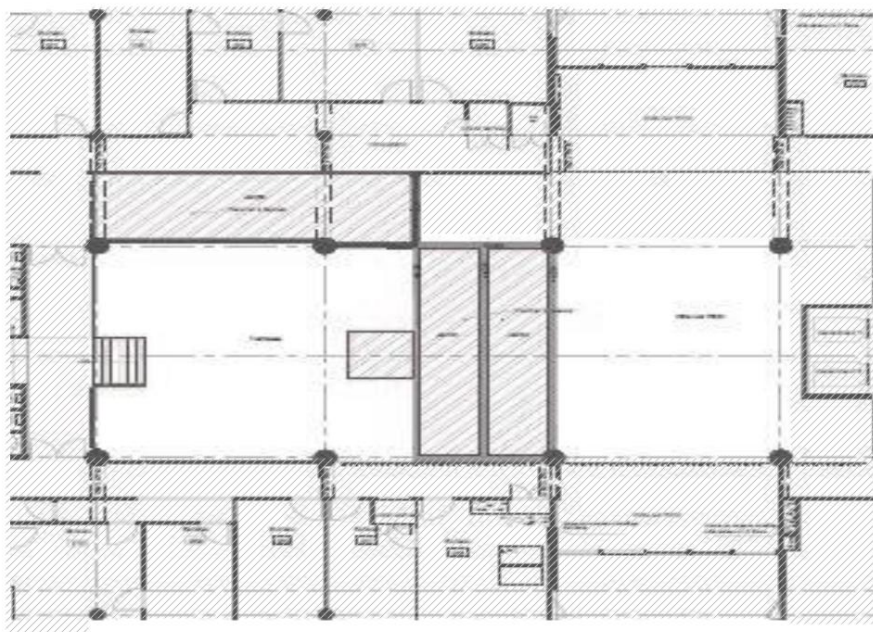

← Hors zone d'investigation

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE 2 CRS MONSIEUR ROMERO 91000 EVRY
N° dossier :	82065-163691				
N° planche :	4/6	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Croquis N°4 R+4

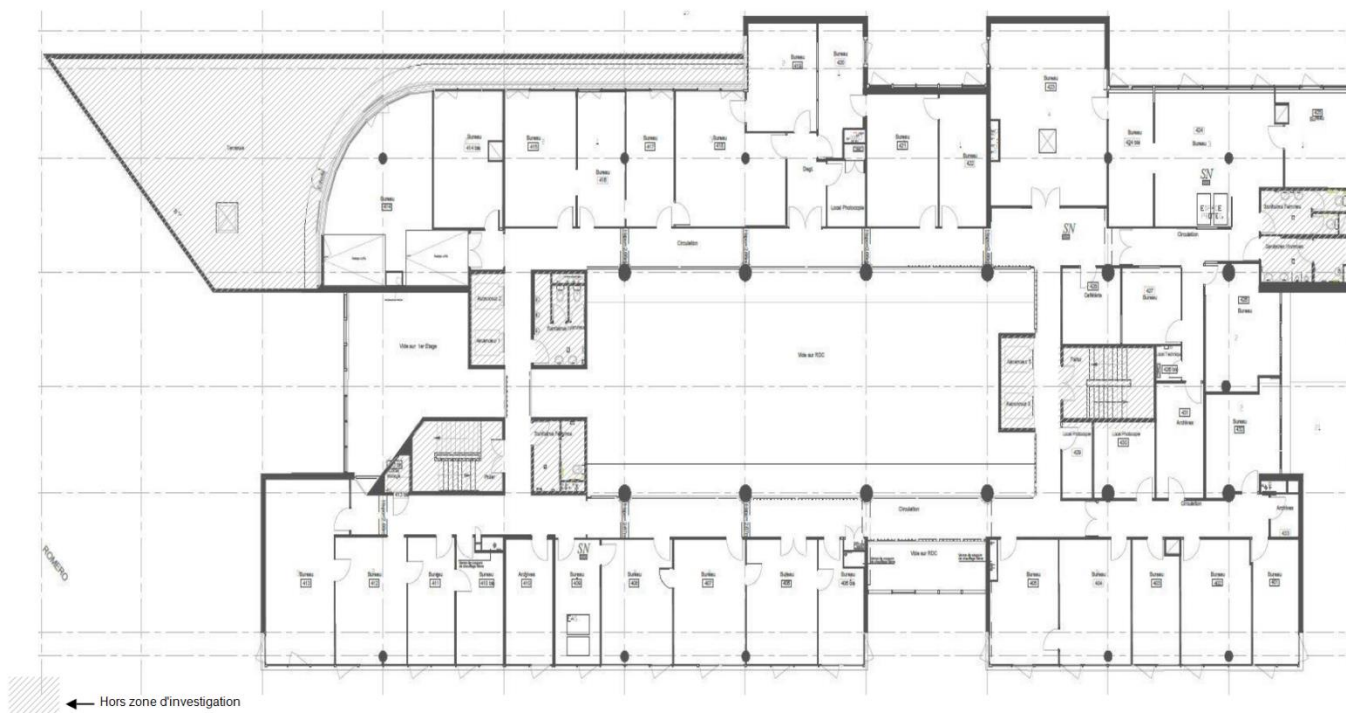


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO 91000 EVRY
N° dossier :	82065-163691				
N° planche :	5/6	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Croquis N°5 R+5

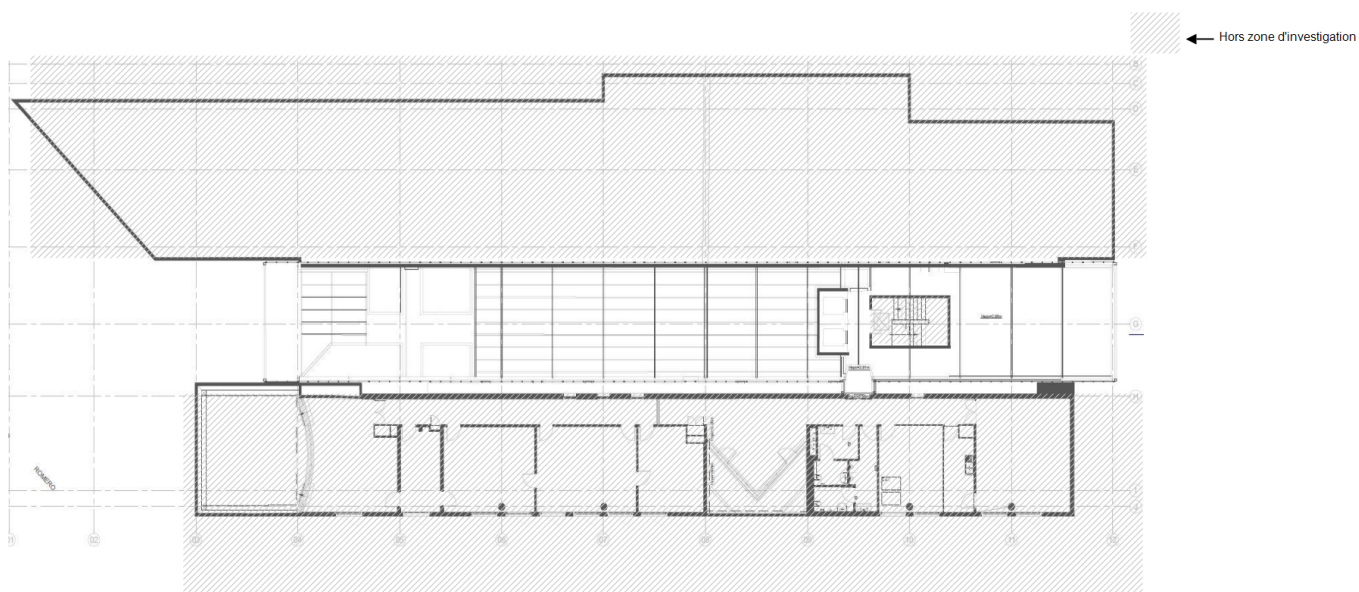


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO 91000 EVRY
N° dossier :	82065-163691				
N° planche :	6/6	Version :	0 Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Croquis N°6



← Hors zone d'investigation

ATTESTATION D'ASSURANCEVotre Assurance**► RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE**COURTIER**VERLINGUE
(Agence d'Ilzsch)
12 Rue de Kerogan CS 44012
29335 QUIMPER CEDEX****APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE****ATTESTATION**Vos références :

AXA France IARD, atteste que :

Contrat n° 10800807204**APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE****agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale française APAVE INFRASTRUCTURES
CONSTRUCTION France**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

Cette attestation est notamment délivrée dans le cadre des missions CSPS (Coordination, Sécurité, Protection de la Santé).