












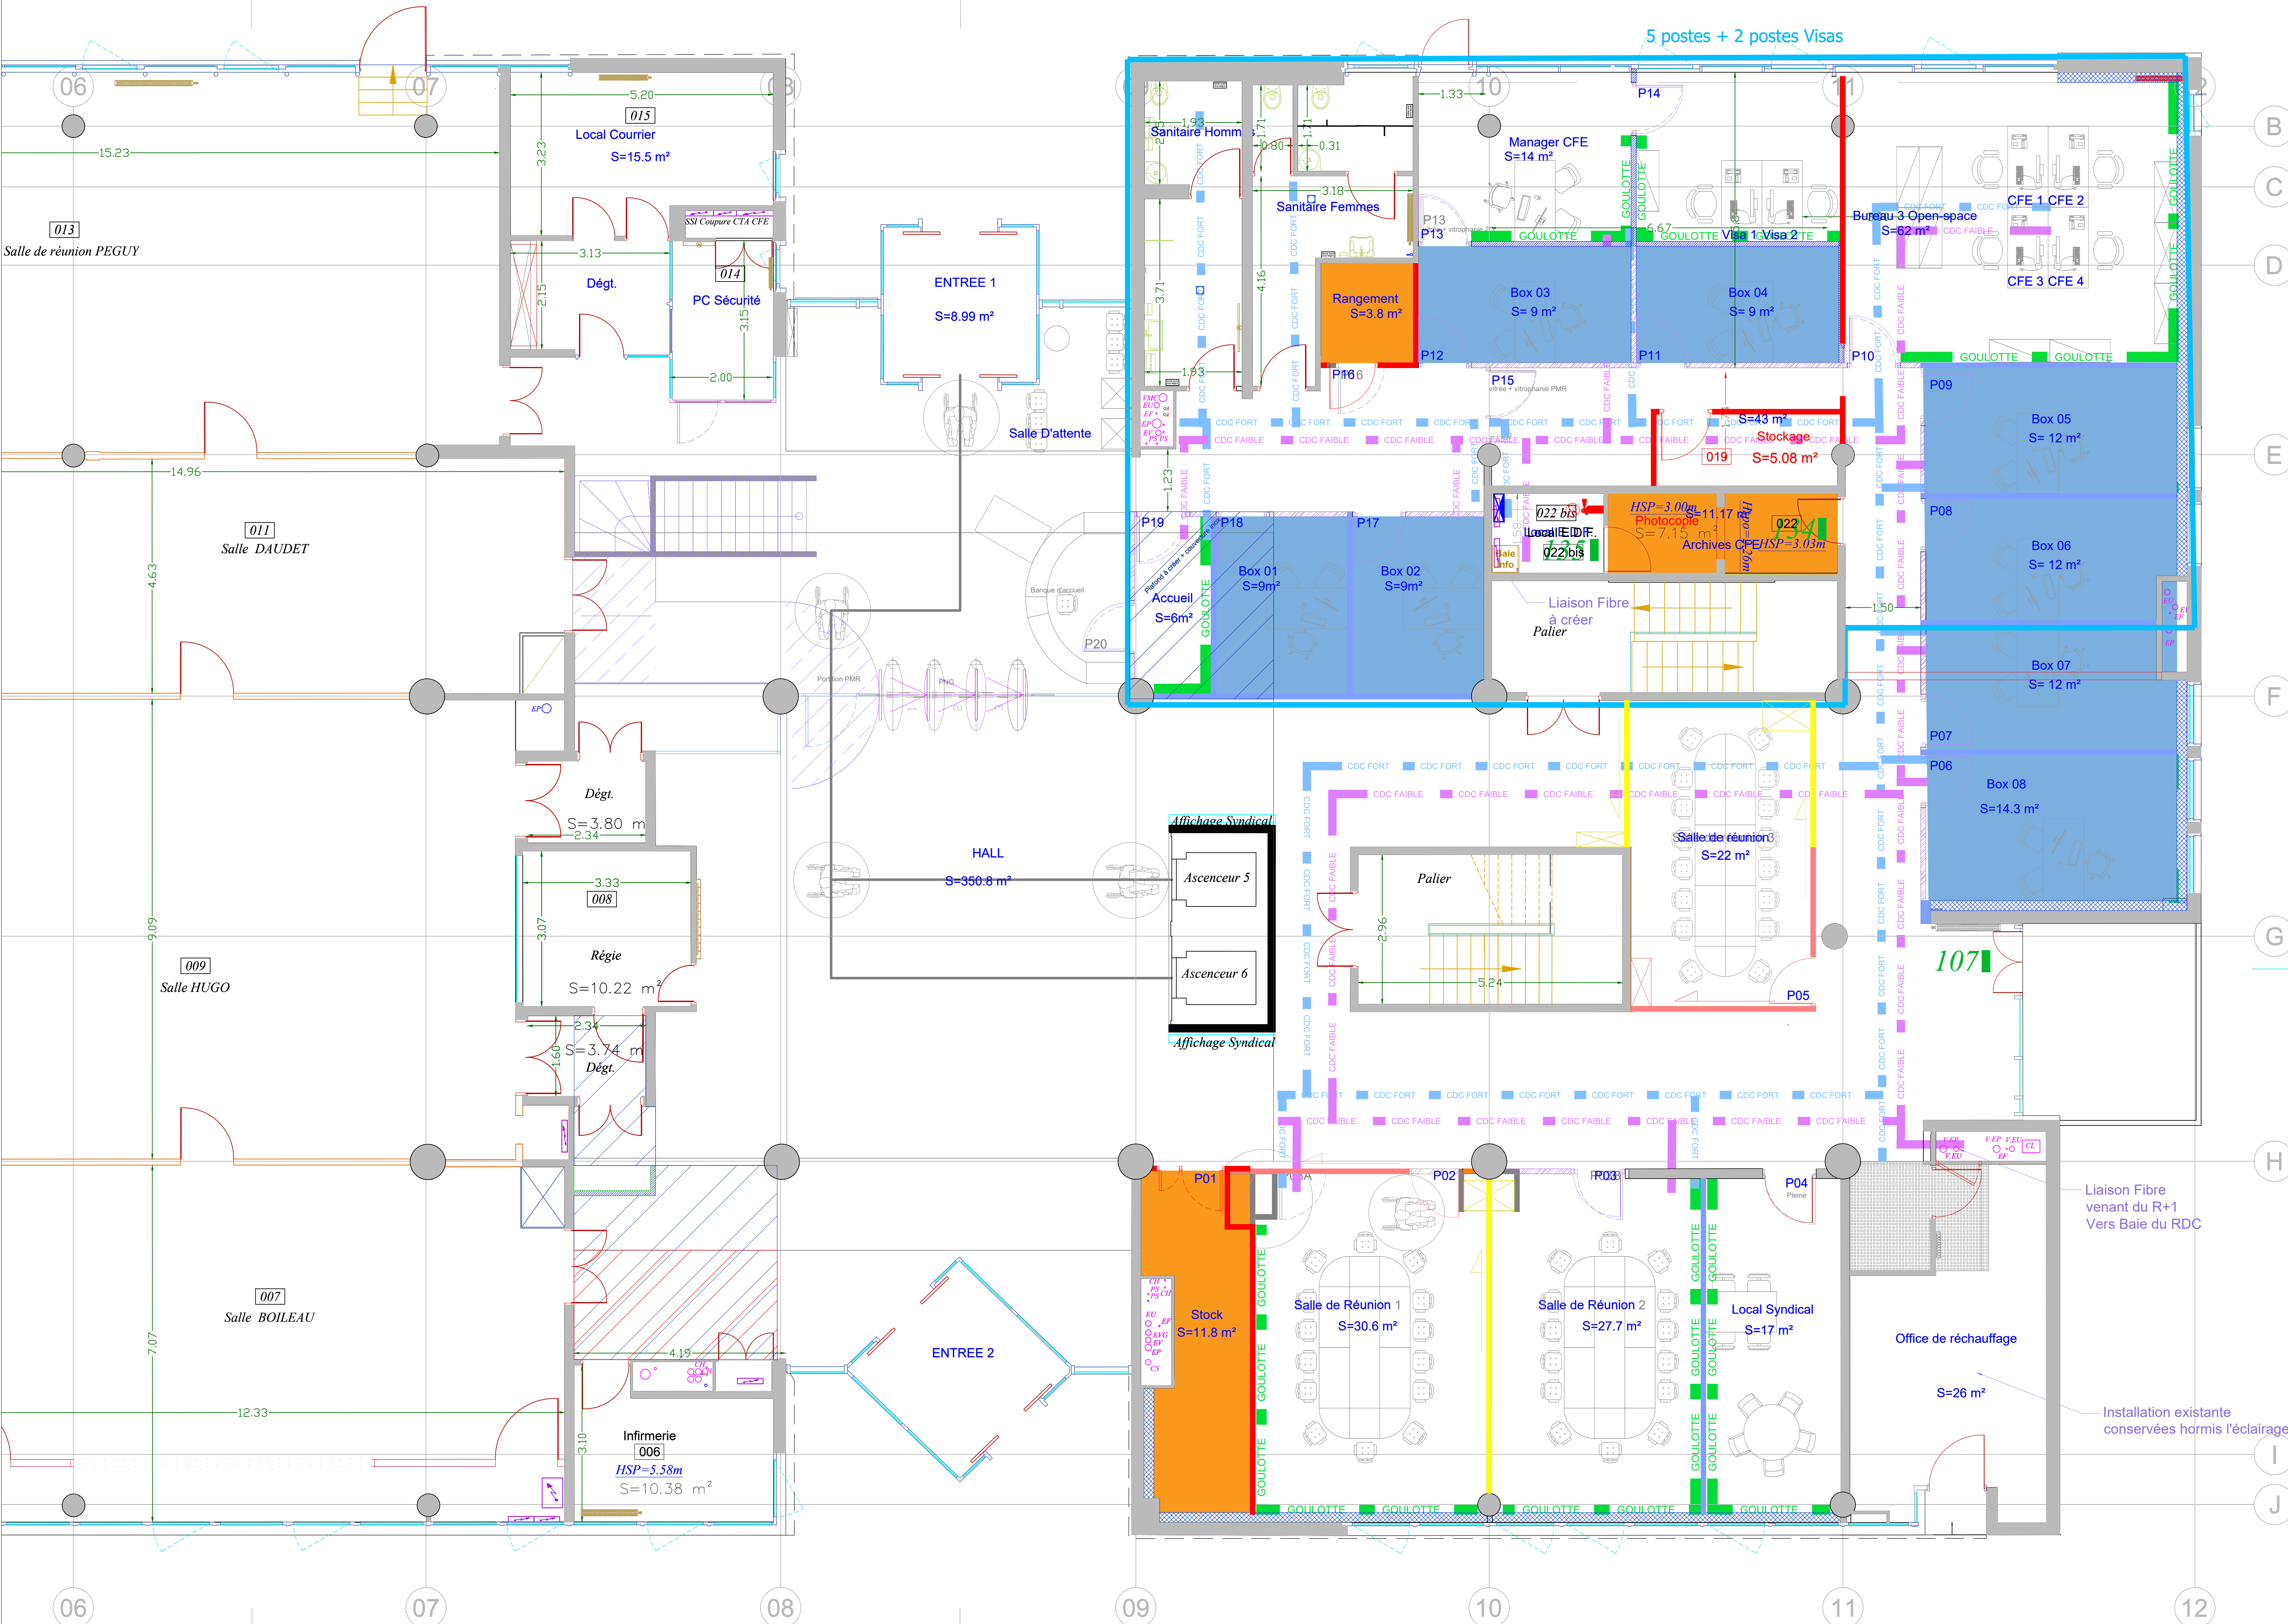








































DSE CFE



LEGENDE	
	TD (Tableau Divisionnaire)
 CDC FORT	 Chemin de câble Courants Forts
 CDC FAIBLE	 Chemin de Câble Courants Faibles
 GOULOTTE	 Goulotte PVC 3 Compartiments 220x50
	Boîte de sol
	Baie de Brassage
	Point d'Accès Banalisé 4PC + 2 RJ45
	Point d'Accès Vision 3PC + 2 RJ45+ 1 HDMI
	Colonne de distribution
	Interrupteur Simple Allumage Etanche
	Détecteur de présence
	Interrupteur Va et Vient
	Interrupteur Simple Allumage
	Bouton Poussoir gradable
	Détecteur de présence plafonnier
	Prise de courant 2P+T 16A
	Prise de courant 2P+T 16A - Usage Ménage
	Prise de courant 2P+T 16A au dessus du plan de Travail
	Prise de courant 2P+T 16A FRIGO
	Prise de courant 2P+T 16A LAVE VAISSELLE
	Prise de courant 2P+T 16A Etanche
	Pavé 600 x 600 36 W
	Spot LED ENTERO
	Spot LED DIRO diam 218
	Spot LED BOXY
	Applique murale Vision LED WW
	Spot LED CARREE
	Eclairage LED Multi nova
	Eclairage LED Super Nova
	Spot LED DIRO diam 130
	Luminaire étanche LED
	Lampe sur table
	Lampe sur table
	Bloc Autonome d'Eclairage de sécurité 45 Lumens - 1 Heure
	Bloc Autonome d'Eclairage de sécurité 45 Lumens - Type Drapeau
	Bloc d'Ambiance - 360 Lumens - 1 Heure
	Point en attente

	CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE L'ESSONNE 2 Cours Monseigneur Remy 91004 EVRY-COURCOURONNES Représentant : M. Ewam GUELLENN Responsable de la gestion technique de la site Direction de l'administration générale Tel. 06 50 54 97 02 - Courriel : a.guelenn@bessonne.co.fr	
	ATW 73 Cours Albert Thomas 69003 LYON Inscription à l'ordre de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 526707 M. Wilfrid TURCHET - Architecte DEH/RNQP Tel. 06 62 75 92 30 Courriel : wilfrid.turchet@atw.fr	
	TW INGENIERIE 5866 sloop - 13 rue des Mollettes, ZAC du Chevalon 95286 ROOST-WARENDIN Adresse commerciale sud-est - 73 Cours Albert Thomas 69003 LYON Adresse commerciale Paris : 54 rue Greta 75000 PARIS Tel. 03 27 97 81 60 - Télécopie : 03 27 97 81 89 99 Courriel : contact@tw-ingenierie.com / www.tw-ingenierie.fr	
	VSA FRANCE 41 Place Rector 59000 LILLE M. Jacques SATOUR - Chef de projet Tel. 03 20 14 52 78 Courriel : Laboratoire@vsa.eu	
	OMEGA ALLIANCE 10 Rue de Charentais 93800 EPYON SUR GERGE M. Arnaud PEGAUD Tel. 01 69 10 28 26 - 07 88 181 38 62 Courriel : a.pegaud@omegalliance.fr	
	APAVE - INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE 8 Rue du Général Anquetin 92412 COURBEVOIE Cedex M. Jean CHOUËB Tel. 06 93 03 42 60 Courriel : jean.choueb@apave.com	
	APAVE - INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE 16 rue du Général Anquetin - 92412 COURBEVOIE CEDEX Courriel : Monsieur COSTA Kevin, Chef de projet Tel. 06 93 03 28 21 Courriel : jevin.costa@apave.com	

AVANT-PROJET

Renovation de la CCI Essonne
2 Cours Monseigneur Roméro 91004 Evry-Coucouronnes
 LOT 08 - CFO - CFA - SSI
 --- --- ---
 PLAN DE PRINCIPES - Projet - RDC

Ech : 1/50	N° de PLAN:RDC CDC	Date de l'indice A : 30/09/2024
Dessiné par: BB	Vérifié par: JC	Approuvé par: WT
Affaire N°: DCM-010-2024	Format: A0	Phase <u>DIAG</u> <u>APS</u> <u>APD</u> <u>PC</u> <u>PRO</u> <u>DCE</u> <u>SYN</u> <u>EXE</u> <u>DOC</u>
INDICE	DATE	DESCRIPTION