


AVANT-PROJET SOMMAIRE
SITUATION PROJETÉE



LÉGENDE		32P	46	50/51	64R
	RETOUR DE PUISSANCE		DÉSÉQUILIBRE DE COURANT (COMPOSANTE INVERSE)		
	PERTE D'EXCITATION		DÉFAUT ENTRE PHASES/SURCHARGE		DÉFAUT MASSE ROTOR
			DÉFAUT ENTRE PHASES/NEUTRE		MAXIMUM DE COURANT CONTINU A DEUX SEUILS

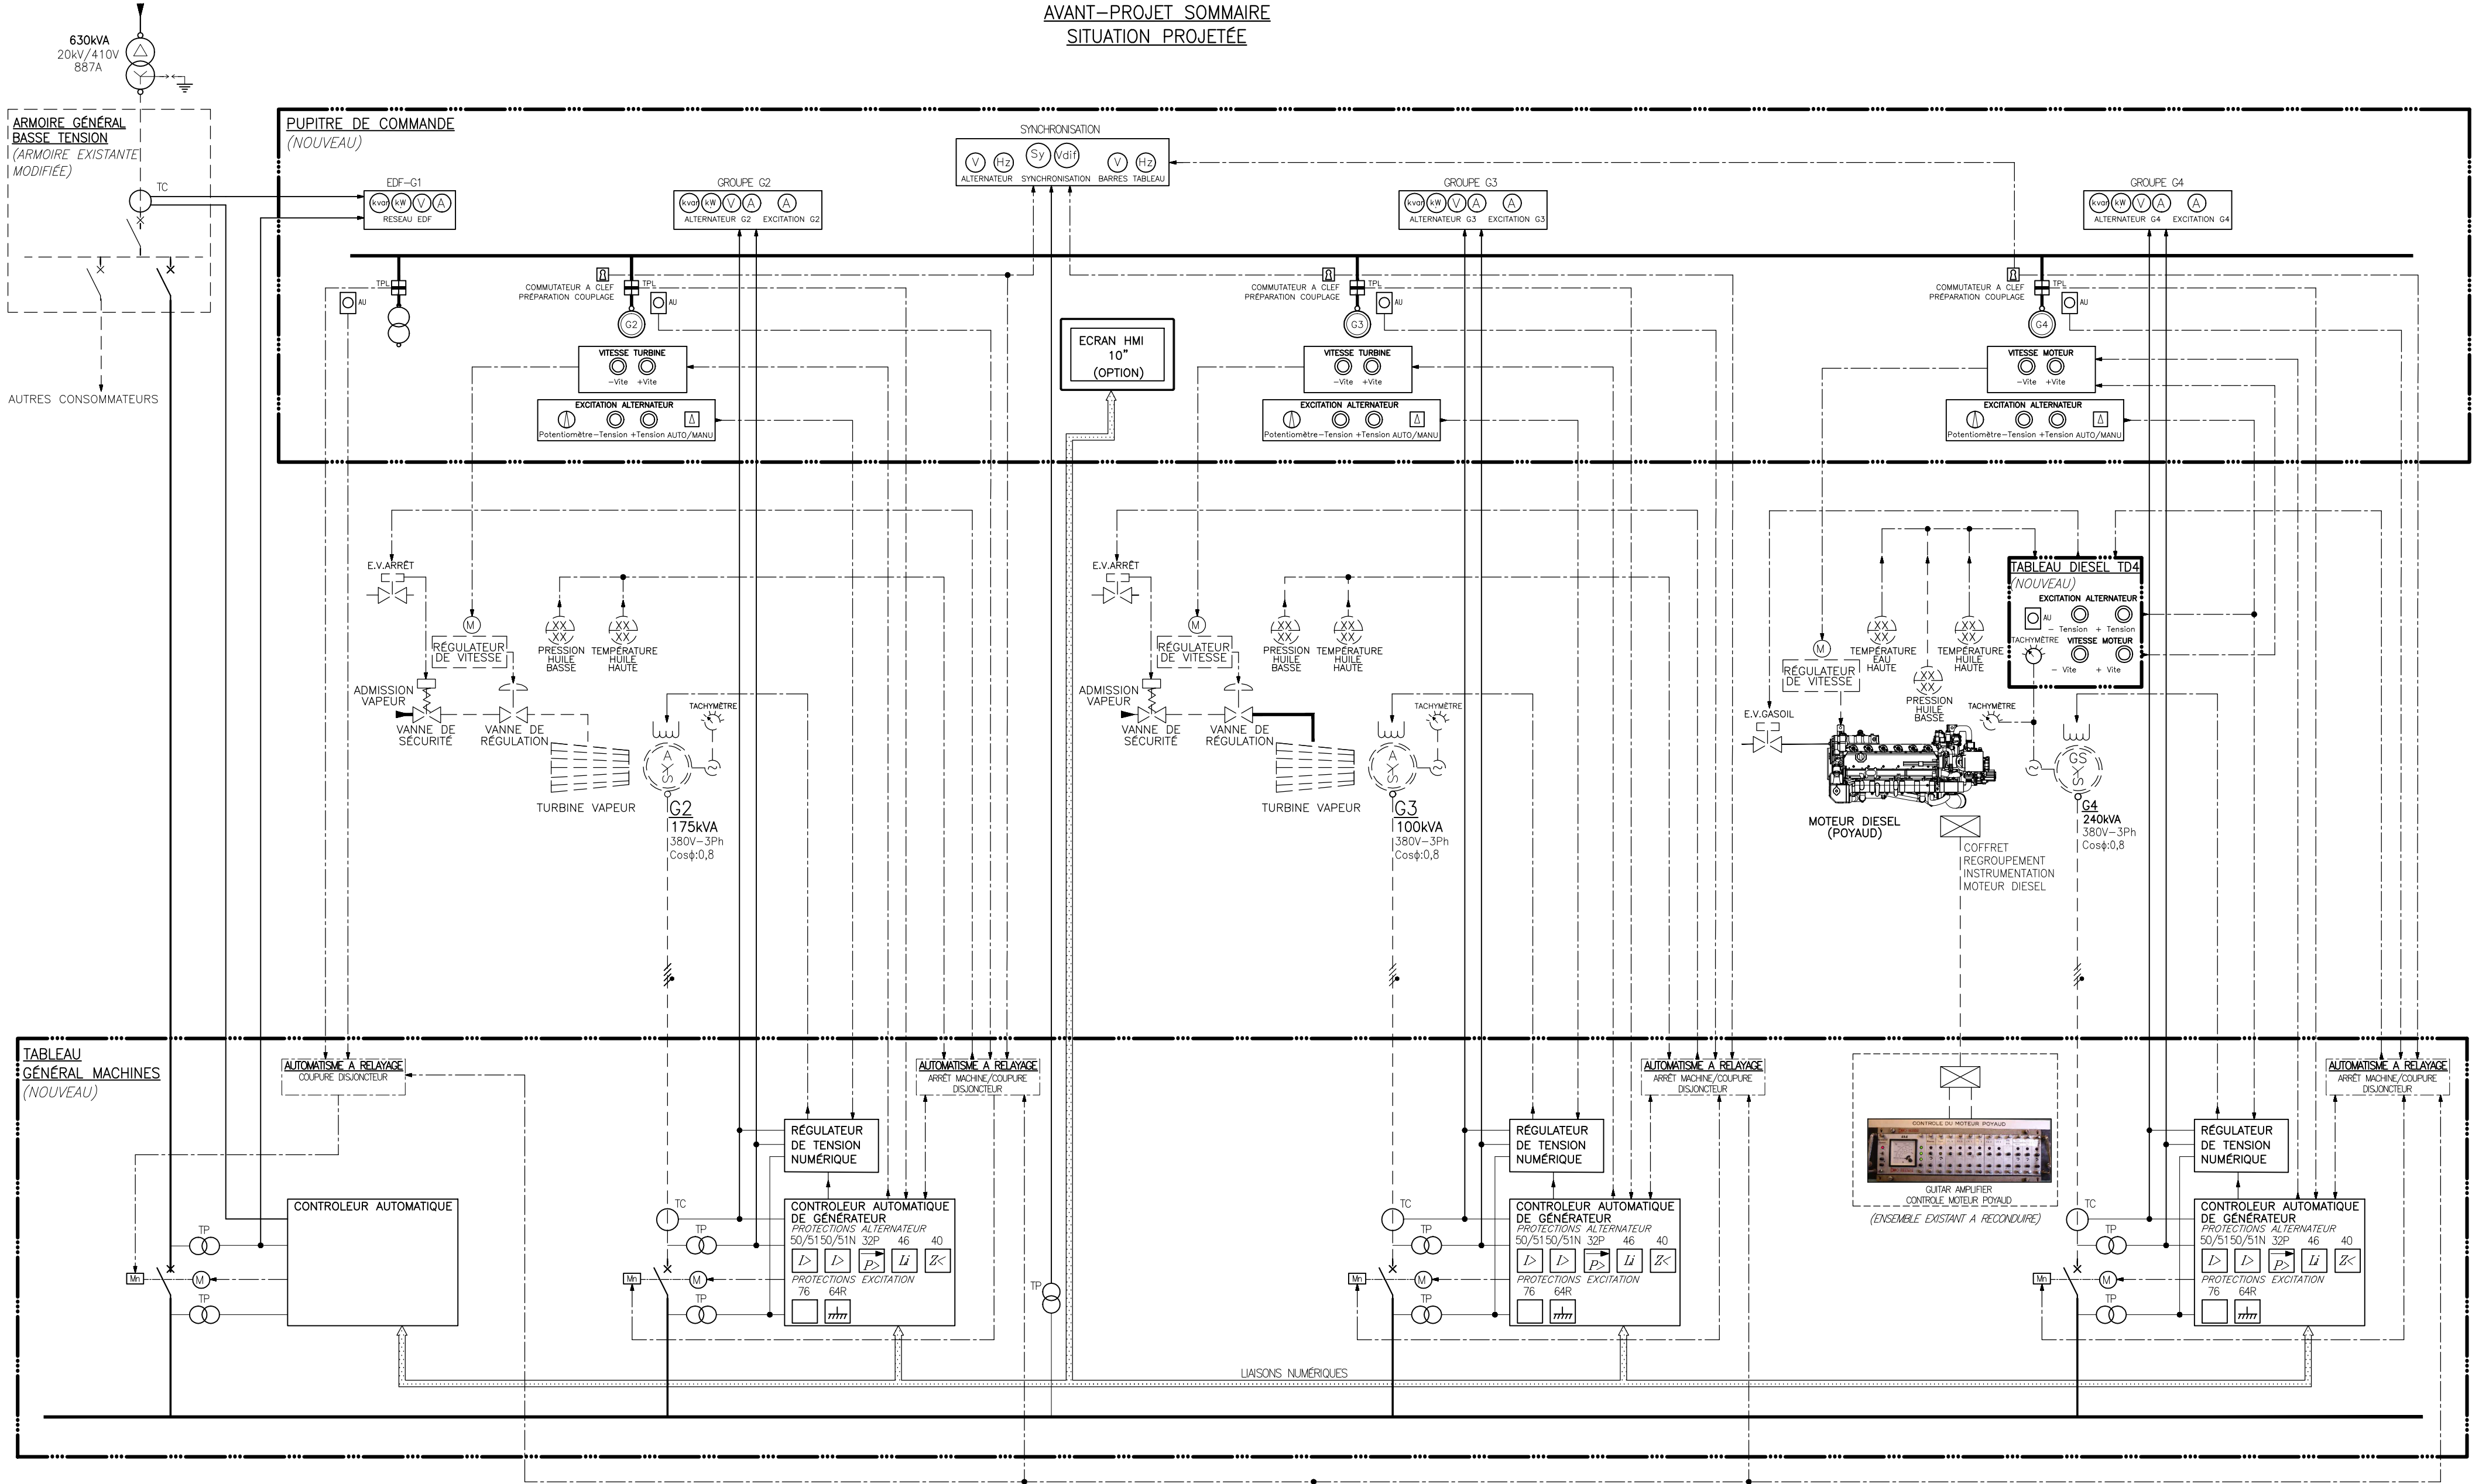

OBJET : ELECTRICITE
RÉNOVATION SYSTÈME ELECTRIQUE CHAUDIÈRE VAPEUR
SCHÉMA D'ARCHITECTURE CONTROLE/COMMANDE
SITUATION PROJETÉE

AFFAIRE: S46806
CLIENT: ENSM
N° DOCUMENT: S46806-SEN-ELE-3-402
Folio: 1/1

REV	DATE	DESIGNATION	PAR	VERIF	APP	APP
0	19/03/2019	Bon Pour Exécution des études de détails	FPA	FJA	JVA	

NOTES :
SCHÉMA D'ARCHITECTURE BASÉ SUR DU MATERIEL DEIF MEDITerranea
LIAISONS FONCTIONNELLES
LIAISONS ELECTRIQUES
EXISTANT
NOUVEAU (TRAIT GRAS)