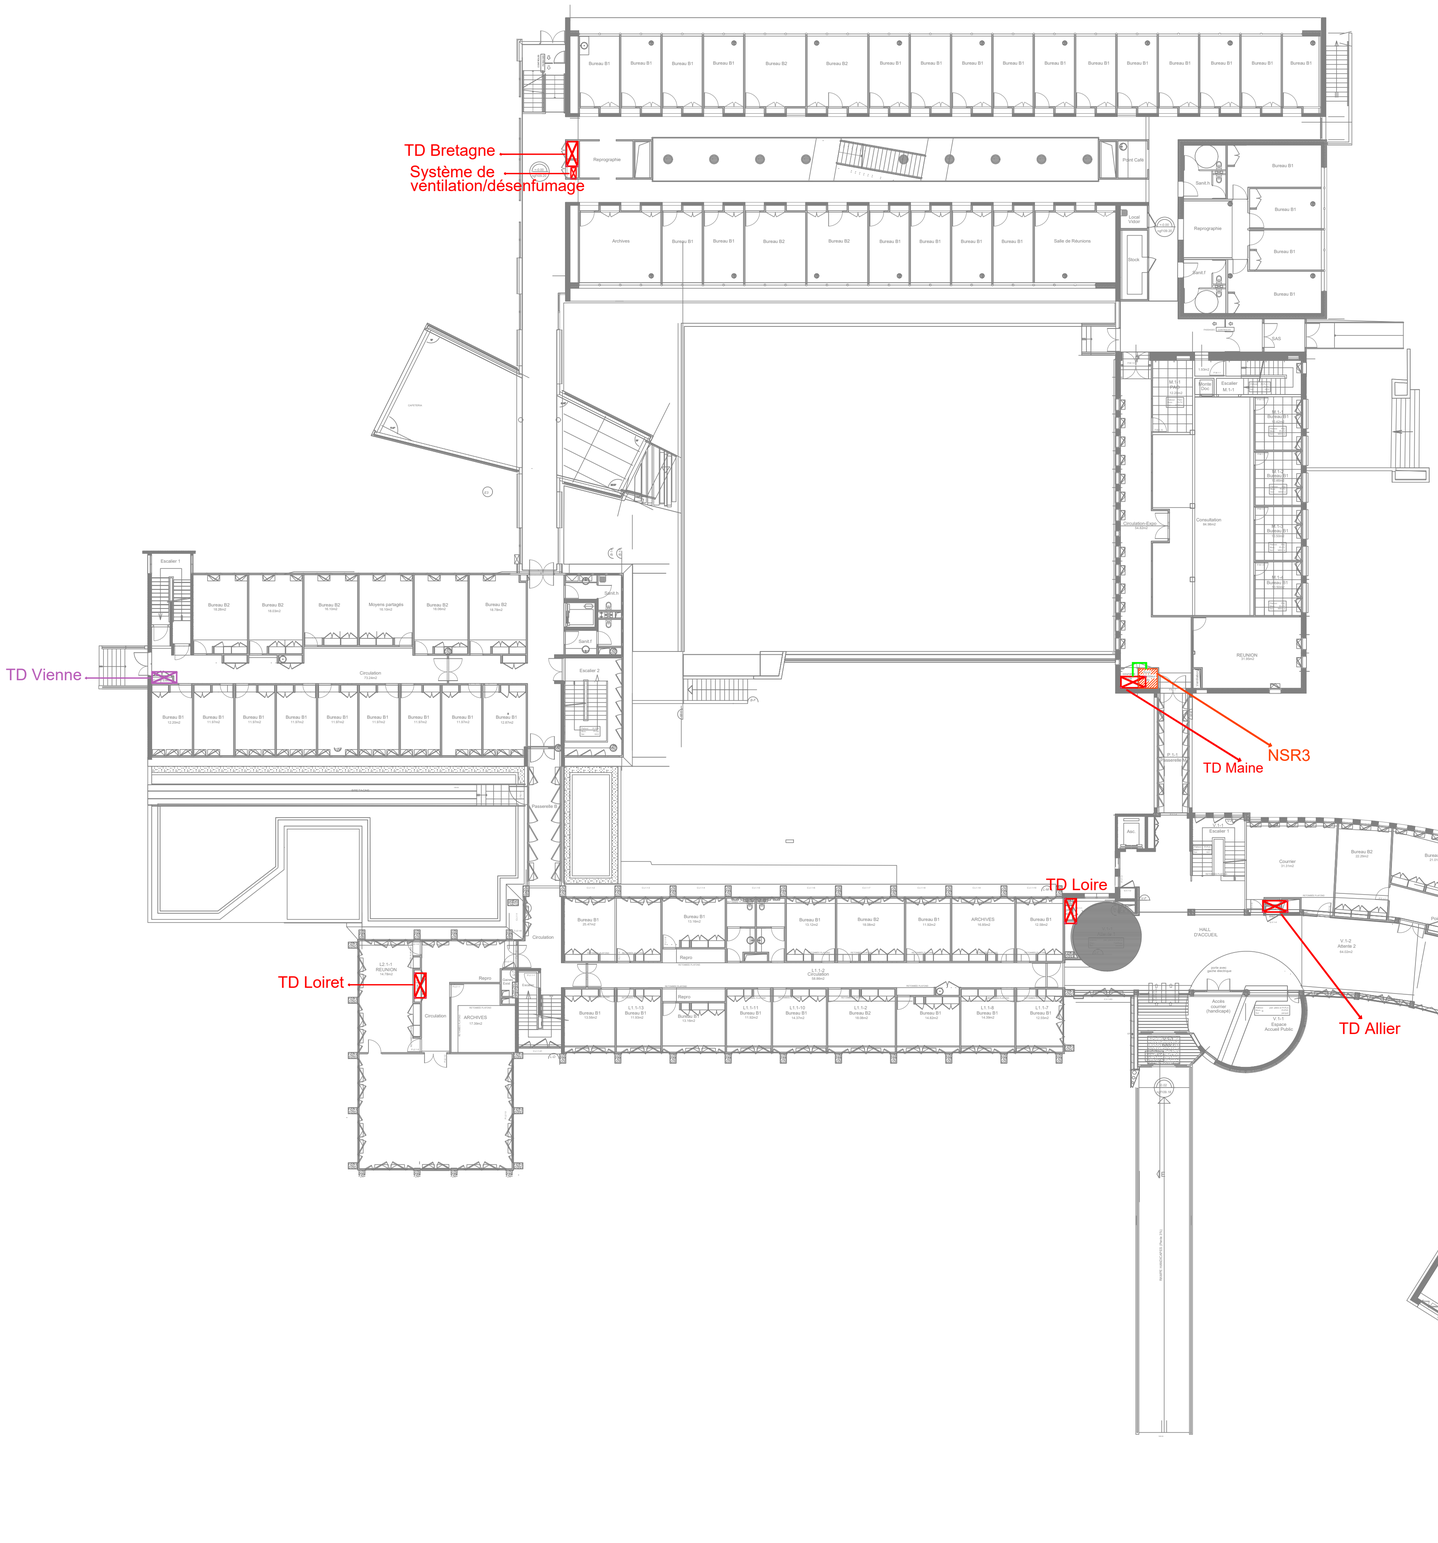


Legende

- Armoire électrique avec sous-comptage
- Armoire électrique
- Armoire de régulation + API
- Répartiteur Informatique
- Baie serveur GTC
- Liaison Ethernet TCP/IP

# Agence de l'eau

## Remplacement du système GTB


Agence de l'eau Loire-Bretagne
9 Avenue Buffon - CS 36339
45063 Orleans CEDEX 02

CDC Conseil
29 Rue des Martyrs - 37300 Joué-Lès-Tours
Tel: 02 47 46 32 42 - Mail: contact@cdcconseil.fr


Agence de l'eau
Electricité
Vue en plan - RDC

| | |
|---|---|
| N° Plan | EL-02 |
| Date | 11/06/2025 |
| Code affaire | CO2401-1939 |
| Phase | DCE |
| Lot | EL |
| Site | ADELB |
| Bâtiment | - |
| Echelle | 1/200 |
| Type | PLAN |
| Indice | 0 |

| | |
|---|---|
| Dessiné par | INS |
| Vérifié par | MLU |

| Indice | Modifications | Date |
|---|---|---|
| 0 | Première édition | 11/06/2025 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

*Ce document est la propriété de CDC CONSEIL et ne pourra être reproduit sans son accord préalable*