

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence : 149488 IFREMER-4500096831

Le 14/05/2024



Bien :
Adresse :

**Voirie
Ifremer
Port de Brégaillon
83500 LA SEYNE-SUR-MER**

Référence Cadastre : **Non communiquée**

PROPRIETAIRE

IFREMER
ZP de Brégaillon - BP 330
83507 LA SEYNE SUR MER CEDEX

DEMANDEUR



IFREMER
ZP de Brégaillon - BP 330
83507 LA SEYNE SUR MER CEDEX

Date de visite : **26/04/2024**

Opérateur de repérage : **FECHINO Adrian**

Rapport de mission de repérage des enrobés contenant de l'amiante et HAP avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017
Circulaire du 15 mai 2013

A	INFORMATIONS GENERALES												
A.1	DESIGNATION DU BATIMENT												
Nature du bâtiment : Voirie Nombre de Locaux : Néant Zone / Lieu : voirie entrée IFREMER Numéro de Lot : Non communiquée Référence Cadastre : Non communiquée	Adresse : Ifremer Port de Brégaillon 83500 LA SEYNE-SUR-MER Propriété de: IFREMER ZP de Brégaillon - BP 330 83507 LA SEYNE SUR MER CEDEX												
A.2	DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE												
Nom : IFREMER Adresse : ZP de Brégaillon - BP 330 83507 LA SEYNE SUR MER CEDEX Qualité : Autres	Documents remis : Néant Moyens mis à disposition : Néant												
A.3	EXECUTION DE LA MISSION												
Rapport N° : 149488 IFREMER-4500096831 A Date de commande : 09/04/2024 Le repérage a été réalisé le : 26/04/2024 Par : FECHINO Adrian N° certificat de qualification : C2021-SE05-002 Date d'obtention : 15/09/2022 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : WE-CERT 16 Rue de Villars 57100 THIONVILLE	Date d'émission du rapport : 14/05/2024 Accompagnateur : Aucun Organisme d'assurance professionnelle : AXA FRANCE IARD Adresse assurance : 313 Terrasse de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX N° de contrat d'assurance : 7518072604 Date de validité : 01/01/2025												
Laboratoires en charge des analyses :													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Laboratoire</th><th>Adresse</th><th>Téléphone</th><th>Fax</th><th>Email</th><th>N° d'accréditation</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eurofins Analyse pour le Bâtiment Sud</td><td>75C Avenue de Pascalet 30310 VERGÈZE</td><td>+33 4 66 73 15 73</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Laboratoire	Adresse	Téléphone	Fax	Email	N° d'accréditation	Eurofins Analyse pour le Bâtiment Sud	75C Avenue de Pascalet 30310 VERGÈZE	+33 4 66 73 15 73				
Laboratoire	Adresse	Téléphone	Fax	Email	N° d'accréditation								
Eurofins Analyse pour le Bâtiment Sud	75C Avenue de Pascalet 30310 VERGÈZE	+33 4 66 73 15 73											
B	CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR												
Signature 	Cachet de l'entreprise  Wegroup Siège social 30 avenue du château de Jouques Les espaces de la sainte Baume Bt A8 13420 Gémenos												
Date d'établissement du rapport : Fait à SIX-FOURS-LES-PLAGES le 14/05/2024 Cabinet : Wegroup - Agence Six Fours Les Plages Nom du responsable : ROCH Joan Nom du diagnostiqueur : FECHINO Adrian													

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

C SOMMAIRE

INFORMATIONS GENERALES.....	1
DESIGNATION DU BATIMENT	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	1
SOMMAIRE	2
CONCLUSION(S)	3
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	4
RAPPORTS PRECEDENTS	4
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	5
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS INSPECTES	5
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR	5
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	5
LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.....	5
COMMENTAIRES	5
ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	6
ANNEXE 2 – CROQUIS.....	12
ATTESTATION(S)	26
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	30

D CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante après analyses

Concentration inférieure à 50 mg/kg, les enrobés peuvent être recyclés à chaud, à froid ou déposés en installation de stockage de déchets inertes

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante :

N° Localis.	Localisation	Zone / Lieu	Coordonnées GPS	Élément	Matériau / Produit
1	voirie	ifremer - la seyne sur mer	43.107150, 5.884891	Carotte d'enrobé n°1	Enrobé bitumineux
			43.107122, 5.884736	Carotte d'enrobé n°4	Enrobé bitumineux
			43.106954, 5.885117	Carotte d'enrobé n°5	Enrobé bitumineux
			43.107134, 5.884741	Carotte d'enrobé n°6	Enrobé bitumineux
			43.107083, 5.884811	Carotte d'enrobé n°2	Enrobé bitumineux
			43.107095, 5.884773	Carotte d'enrobé n°3	Enrobé bitumineux

E CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : **26/04/2024**

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante ou de HAP dans les enrobés bitumeux afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur ces matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante

Ce repérage a pour objectif d'identifier les enrobés bitumeux susceptibles de libérer des fibres d'amiante ou des HAP à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre.

Le programme des travaux défini par le donneur d'ordre est rappelé en préambule. A partir de ce programme, l'opérateur précise son périmètre et son programme de repérage pour en définir le cadre stricte.

Il consiste à identifier par des investigations approfondies destructives (carottage), la présence d'amiante sur les zones couvertes d'enrobés bitumeux objet des travaux.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur les enrobés bitumeux susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Le matériau est systématiquement mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (rebouchage à l'enrobé à froid par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération.

Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (coordonnées GPS, environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Description des travaux envisagés : **aucune information précise sur la nature des travaux : point de repérage réalisé donneur d'ordre**

F RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni

G RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS INSPECTES

N° Localis.	Localisation	Zone / Lieu	Coordonnées GPS	Élément	Matériau / Produit	Résultat Amiante	Résultat HAP
1	voirie	ifremer - la seyne sur mer	43.107150, 5.884891	Carotte d'enrobé n°1	Enrobé bitumineux	N	Absence d' hydrocarbures aromatiques polycycliques
			43.107122, 5.884736	Carotte d'enrobé n°4	Enrobé bitumineux	N	Absence d' hydrocarbures aromatiques polycycliques
			43.106954, 5.885117	Carotte d'enrobé n°5	Enrobé bitumineux	N	Absence d' hydrocarbures aromatiques polycycliques
			43.107134, 5.884741	Carotte d'enrobé n°6	Enrobé bitumineux	N	Absence d' hydrocarbures aromatiques polycycliques
			43.107083, 5.884811	Carotte d'enrobé n°2	Enrobé bitumineux	N	Absence d' hydrocarbures aromatiques polycycliques
			43.107095, 5.884773	Carotte d'enrobé n°3	Enrobé bitumineux	N	Absence d' hydrocarbures aromatiques polycycliques

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS

N° Localis.	Localisation	Zone / Lieu	Coordonnées GPS	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
1	voirie	ifremer - la seyne sur mer	43.107150, 5.884891	Carotte d'enrobé n°1	Enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (P001)
			43.107122, 5.884736	Carotte d'enrobé n°4	Enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (P004)
			43.106954, 5.885117	Carotte d'enrobé n°5	Enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (P005)
			43.107134, 5.884741	Carotte d'enrobé n°6	Enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (P006)
			43.107083, 5.884811	Carotte d'enrobé n°2	Enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (P002)
			43.107095, 5.884773	Carotte d'enrobé n°3	Enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (P003)




LEGENDE			
Présence	A : Amiante	N : Non Amianté	a? : Probabilité de présence d'Amiante

COMMENTAIRES

Les éléments inspectés sont uniquement ceux étant impactés directement ou indirectement par le programme de travaux établi par le donneur d'ordre.

ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : P001

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
IFREMER	149488 IFREMER-4500096831	ifremer - la seyne sur mer - voirie Carotte d'enrobé n°1 (43.107150, 5.884891)	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
FECHINO Adrian	26/04/2024	Enrobé bitumineux	
Résultat HAP			
Absence d' hydrocarbures aromatiques polycycliques.			
Résultat amiante			
absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enrobé bitumineux Support : Taille : 7 cm			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	
CUST 05	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0	
CUST 04	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0	
RAW PRODUCT	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0	
CUST 01	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0	
CUST 06	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	0	
CUST 03	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0	
CUST 02	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)	0	

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
	granulats (gris)	

PRELEVEMENT : P002

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
IFREMER	149488 IFREMER-4500096831	ifremer - la seyne sur mer - voirie Carotte d'enrobé n°2 (43.107083, 5.884811)
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
FECHINO Adrian	26/04/2024	Enrobé bitumineux


Résultat HAP

Absence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : Enrobé bitumineux Support : Taille : 7 cm	
--	--

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 02	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
CUST 05	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
CUST 06	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	0
CUST 03	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
RAW PRODUCT	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
CUST 01	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
CUST 04	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)	0

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
	granulats (gris)	

PRELEVEMENT : P003

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
IFREMER	149488 IFREMER-4500096831	ifremer - la seyne sur mer - voirie Carotte d'enrobé n°3 (43.107095, 5.884773)
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
FECHINO Adrian	26/04/2024	Enrobé bitumineux


Résultat HAP

Absence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : Enrobé bitumineux Support : Taille : 6 cm	
--	--

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 02	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
CUST 06	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	0
CUST 03	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
CUST 01	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc)	0
CUST 05	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
CUST 04	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
RAW PRODUCT	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)	0

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
	granulats (blanc)	

PRELEVEMENT : P004

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
IFREMER	149488 IFREMER-4500096831	ifremer - la seyne sur mer - voirie Carotte d'enrobé n°4 (43.107122, 5.884736)
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
FECHINO Adrian	26/04/2024	Enrobé bitumineux


Résultat HAP

Absence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : Enrobé bitumineux Support : Taille : 7 cm	
--	--

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
CUST 06	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	0
CUST 01	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
CUST 03	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
CUST 05	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
CUST 04	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
CUST 02	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)	0

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
	granulats (gris)	

PRELEVEMENT : P005

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
IFREMER	149488 IFREMER-4500096831	ifremer - la seyne sur mer - voirie Carotte d'enrobé n°5 (43.106954, 5.885117)
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
FECHINO Adrian	26/04/2024	Enrobé bitumineux


Résultat HAP

Absence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : Enrobé bitumineux Support : Taille : 7 cm	
--	--

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
CUST 03	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
CUST 05	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
CUST 04	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
RAW PRODUCT	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
CUST 06	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	0
CUST 02	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche)	0

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
	granulats (gris)	

PRELEVEMENT : P006

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
IFREMER	149488 IFREMER-4500096831	ifremer - la seyne sur mer - voirie Carotte d'enrobé n°6 (43.107134, 5.884741)
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
FECHINO Adrian	26/04/2024	Enrobé bitumineux


Résultat HAP

Absence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : Enrobé bitumineux Support : Taille : 2 cm	
--	--

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc)	0
CUST 06	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	0
CUST 05	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
CUST 02	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
CUST 03	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0
RAW PRODUCT	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc)	0
CUST 04	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	0

ANNEXE 2 – CROQUIS

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
Client :	IFREMER
N° dossier :	149488 IFREMER-4500096831
N° planche :	1/1 Version : 0
Type :	Croquis
Date :	14/05/2024
Intervenant :	FECHINO Adrian
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics
Titre :	Croquis voirie
Adresse :	Ifremer Port de Brégaillon 83500 LA SEYNE-SUR-MER
Bât.- Niv. - Lot :	ifremer - la
Commentaire :	

Légende :

N Non amianté

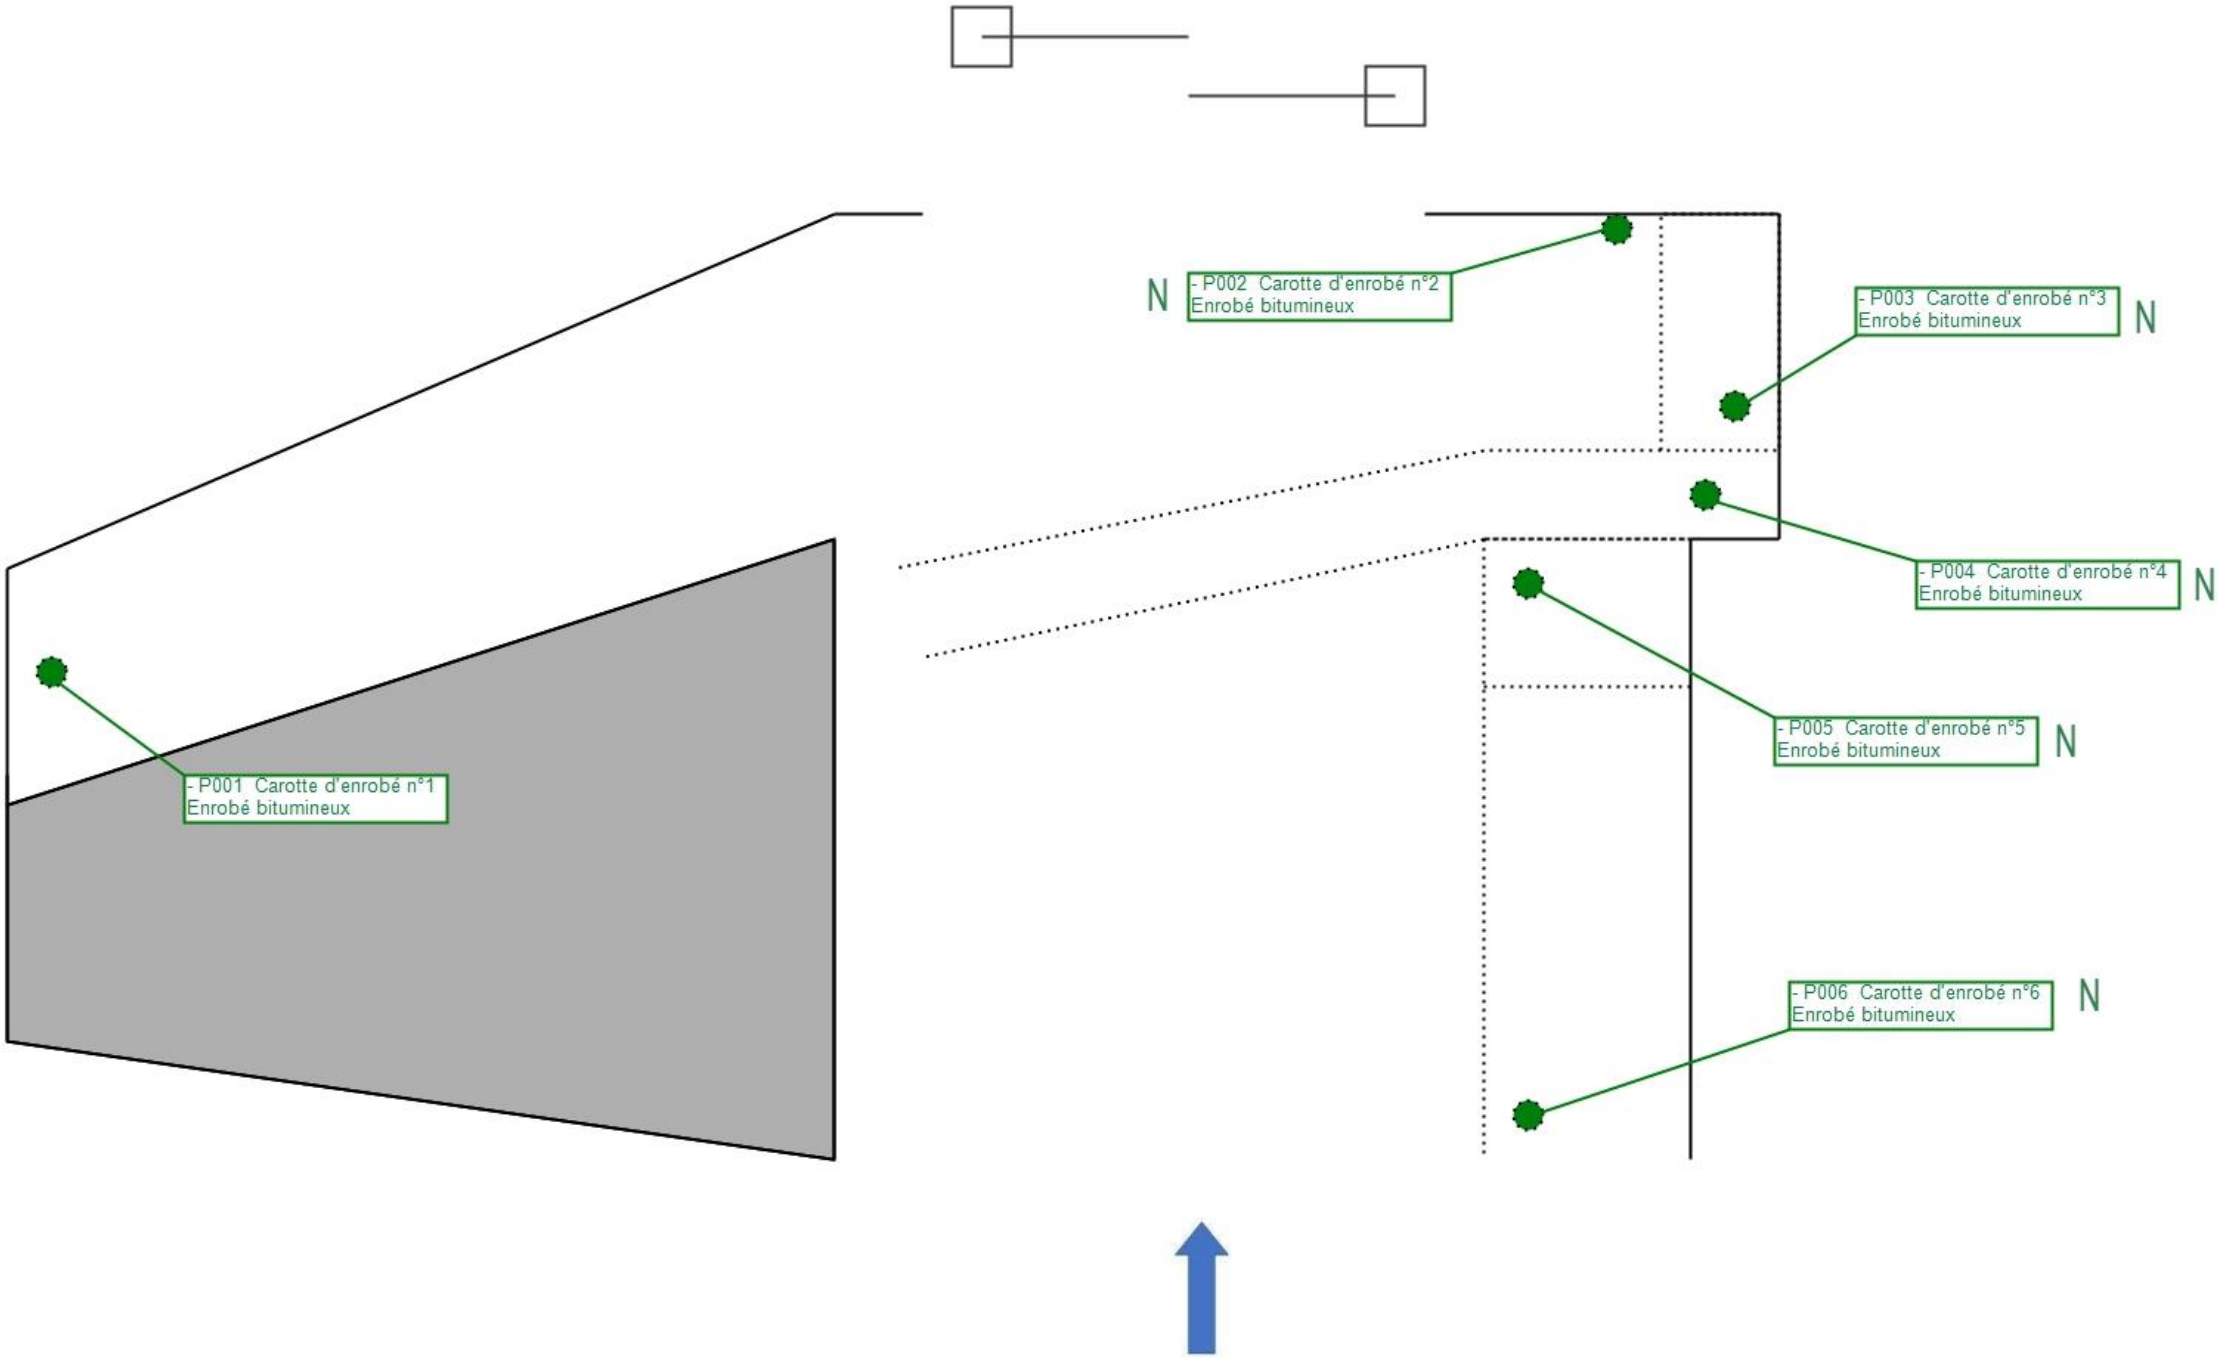

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

WEGROUP
Agence WEDIAG83
73 RUE DE SAINT MANDRIER SUR MER
83140 SIX FOURS LES PLAGES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-024584-01 Date d'émission de rapport : 08/05/2024 10:35 Page 1/8
Dossier N° : 24KE012301 Date de réception : 02/05/2024 Date d'analyse : 06/05/2024
Référence dossier Client: 149488
149488 IFREMER-4500096831 A - Ifremer Port de Brégailion 83500 LA SEYNE-SUR-MER - IFREMER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-ifremer - la seyne sur mer - voirie - A - Carotte d'enrobé n°1 - Enrobé bitumineux	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / SET9	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / SET9	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / SET9	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-024584-01 Date d'émission de rapport : 08/05/2024 10:35 Page 2/8
Dossier N° : 24KE012301 Date de réception : 02/05/2024 Date d'analyse : 06/05/2024
Référence dossier Client: 149488
149488 IFREMER-4500096831 A - Ifremer Port de Brégaillon 83500 LA SEYNE-SUR-MER - IFREMER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-ifremer - la seyne sur mer - voirie - A - Carotte d'enrobé n°2 - Enrobé bitumineux	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / SET9	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / SET9	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / SET9	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-024584-01 Date d'émission de rapport : 08/05/2024 10:35 Page 3/8
Dossier N° : 24KE012301 Date de réception : 02/05/2024 Date d'analyse : 06/05/2024
Référence dossier Client: 149488
149488 IFREMER-4500096831 A - Ifremer Port de Brégaillon 83500 LA SEYNE-SUR-MER - IFREMER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-ifremer - la seyne sur mer - voirie - A - Carotte d'enrobé n°3 - Enrobé bitumineux	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc)	MOLP * / SET9	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / SET9	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-024584-01 Date d'émission de rapport : 08/05/2024 10:35 Page 4/8
Dossier N° : 24KE012301 Date de réception : 02/05/2024 Date d'analyse : 06/05/2024
Référence dossier Client: 149488
149488 IFREMER-4500096831 A - Ifremer Port de Brégaillon 83500 LA SEYNE-SUR-MER - IFREMER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / SET9	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-ifremer - la seyne sur mer - voirie - A - Carotte d'enrobé n°4 - Enrobé bitumineux	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / SET9	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / SET9	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-024584-01 Date d'émission de rapport : 08/05/2024 10:35 Page 5/8
Dossier N° : 24KE012301 Date de réception : 02/05/2024 Date d'analyse : 06/05/2024
Référence dossier Client: 149488
149488 IFREMER-4500096831 A - Ifremer Port de Brégaillon 83500 LA SEYNE-SUR-MER - IFREMER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / SET9	2 / 2 *	-	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005-ifremer - la seyne sur mer - voirie - A - Carotte d'enrobé n°5 - Enrobé bitumineux	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / SET9	2 / 2 *	-	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-024584-01 Date d'émission de rapport : 08/05/2024 10:35 Page 6/8
Dossier N° : 24KE012301 Date de réception : 02/05/2024 Date d'analyse : 06/05/2024
Référence dossier Client: 149488
149488 IFREMER-4500096831 A - Ifremer Port de Brégaillon 83500 LA SEYNE-SUR-MER - IFREMER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / SET9	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / SET9	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-ifremer - la seyne sur mer - voirie - A - Carotte d'enrobé n°6 - Enrobé bitumineux	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc)	MOLP * / SET9	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-024584-01 Date d'émission de rapport : 08/05/2024 10:35 Page 7/8
Dossier N° : 24KE012301 Date de réception : 02/05/2024 Date d'analyse : 06/05/2024
Référence dossier Client: 149488
149488 IFREMER-4500096831 A - Ifremer Port de Brégaillon 83500 LA SEYNE-SUR-MER - IFREMER

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / SET9	2 / 2 *	-	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / SET9	2 / 2 *	-	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	MET * / NBQ5	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-024584-01 Date d'émission de rapport : 08/05/2024 10:35 Page 8/8
Dossier N° : 24KE012301 Date de réception : 02/05/2024 Date d'analyse : 06/05/2024
Référence dossier Client: 149488
149488 IFREMER-4500096831 A - Ifremer Port de Brégaillon 83500 LA SEYNE-SUR-MER - IFREMER

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO84179) en vue d'une identification de fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO22725) en vue d'une identification de fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050 et IMA « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.

Le « -> » indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. Il respecte également le cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

NB 7 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante



Katherine Juan
Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Document 2



Analyses pour le Bâtiment

WEGROUP
Agence WEDIAG83
73 RUE DE SAINT MANDRIER SUR MER
83140 SIX FOURS LES PLAGES

Notre référence : AR-24-KE-024926-01

Numéro de dossier : 24KE012303

Référence de dossier : 149488

149488 IFREMER-4500096831 A - Ifremer Port de Brégaillon 83500 LA

SEYNE-SUR-MER - IFREMER

Dossier amiante : 24KE012301

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24KE012303-001 - Référence P001-ifremer - la seyne sur mer - voirie - A - Carotte d'enrobé n°1 - Enrobé bitumineux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins VBM Laboratoire A/S

- N° 24KE012303-002 - Référence P002-ifremer - la seyne sur mer - voirie - A - Carotte d'enrobé n°2 - Enrobé bitumineux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins VBM Laboratoire A/S

- N° 24KE012303-003 - Référence P003-ifremer - la seyne sur mer - voirie - A - Carotte d'enrobé n°3 - Enrobé bitumineux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins VBM Laboratoire A/S

- N° 24KE012303-004 - Référence P004-ifremer - la seyne sur mer - voirie - A - Carotte d'enrobé n°4 - Enrobé bitumineux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins VBM Laboratoire A/S

- N° 24KE012303-005 - Référence P005-ifremer - la seyne sur mer - voirie - A - Carotte d'enrobé n°5 - Enrobé bitumineux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins VBM Laboratoire A/S

- N° 24KE012303-006 - Référence P006-ifremer - la seyne sur mer - voirie - A - Carotte d'enrobé n°6 - Enrobé bitumineux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins VBM Laboratoire A/S

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE

Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE

Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B



VBM Laboratoire



INDUSTRIEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud
SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Att.: Rapport modtager Venegze

N° de rapport d'analyse: AR-24-VL-01024172-01
N° de dossier (laboratoire): EUAA59-24024172
Code client: VL0001692
Date d'émission de rapport: 13.05.2024

Rapport d'analyse

Type d'échantillon:	Matériaux Routiers							
Date de réception:	03.05.2024							
Date d'analyse:	- 13.05.2024							
Référence client:	EUFIVE500010284							
N° échantillon:	862-2024-02417201	862-2024-02417202	862-2024-02417203	862-2024-02417204	862-2024-02417205	Unité	LOD	Urel(%)
Description échantillon:	24KE012303-001	24KE012303-002	24KE012303-003	24KE012303-004	24KE012303-005			
Composés HAP								
Naphtalène	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	42
<small>DSEn 16181mod. 2018 GC/MS</small>								
Acénaphthylène	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	35
<small>DSEn 16181mod. 2018 GC/MS</small>								
Acénaphthène	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	48
<small>DSEn 16181mod. 2018 GC/MS</small>								
Fluorène	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	46
<small>DSEn 16181mod. 2018 GC/MS</small>								
Phénanthrène	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	49
<small>DSEn 16181mod. 2018 GC/MS</small>								
Anthracène	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	45
<small>DSEn 16181mod. 2018 GC/MS</small>								
Fluoranthène	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	36
<small>DSEn 16181mod. 2018 GC/MS</small>								
Pyrène	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	41
<small>DSEn 16181mod. 2018 GC/MS</small>								
Benzo-(a)-anthracène	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	39
<small>DSEn 16181mod. 2018 GC/MS</small>								
Chrysène	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	40
<small>DSEn 16181mod. 2018 GC/MS</small>								
Benzo(b)fluoranthène	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	46
<small>DSEn 16181mod. 2018 GC/MS</small>								
Benzo(k)fluoranthène	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	51
<small>DSEn 16181mod. 2018 GC/MS</small>								
Benzo(a)pyrène	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	39
<small>DSEn 16181mod. 2018 GC/MS</small>								
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	46
<small>DSEn 16181mod. 2018 GC/MS</small>								
Dibenzo(a,h)anthracène	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	37
<small>DSEn 16181mod. 2018 GC/MS</small>								
Benzo(ghi)Pérylène	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	37
<small>DSEn 16181mod. 2018 GC/MS</small>								
Somme des HAP	#	#	#	#	#	mg/kg M.S.		*
<small>DSEn 16181mod. 2018 Calcul</small>								

Les résultats de ce rapport ne concernent que les objets soumis à l'essai.
En l'absence d'approbation écrite de la part du laboratoire d'analyse, la reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1 Sur 3



VBM Laboratoire



INDUSTRIEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud
SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Att.: Rapport modtager Venegze

N° de rapport d'analyse: AR-24-VL-01024172-01
N° de dossier (laboratoire): EUAA59-24024172
Code client: VL0001692
Date d'émission de rapport: 13.05.2024

Rapport d'analyse

Type d'échantillon:	Matériaux Routiers			
Date de réception:	03.05.2024			
Date d'analyse:	- 13.05.2024			
Référence client:	EUFRVE500010284			
N° échantillon:	862-2024-02417206	Unité	LOD	Urel(%)
Description échantillon:	24KE012303-006			
Composés HAP				
Naphtalène	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	42
<small>DSEn 16181mod. 2018 GCMS</small>				
Acénaphthylène	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	35
<small>DSEn 16181mod. 2018 GCMS</small>				
Acénaphène	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	48
<small>DSEn 16181mod. 2018 GCMS</small>				
Fluorène	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	46
<small>DSEn 16181mod. 2018 GCMS</small>				
Phénanthrène	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	49
<small>DSEn 16181mod. 2018 GCMS</small>				
Anthracène	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	45
<small>DSEn 16181mod. 2018 GCMS</small>				
Fluoranthène	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	36
<small>DSEn 16181mod. 2018 GCMS</small>				
Pyrène	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	41
<small>DSEn 16181mod. 2018 GCMS</small>				
Benzo(a)-anthracène	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	39
<small>DSEn 16181mod. 2018 GCMS</small>				
Chrysène	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	40
<small>DSEn 16181mod. 2018 GCMS</small>				
Benzo(b)fluoranthène	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	46
<small>DSEn 16181mod. 2018 GCMS</small>				
Benzo(k)fluoranthène	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	51
<small>DSEn 16181mod. 2018 GCMS</small>				
Benzo(a)pyrène	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	39
<small>DSEn 16181mod. 2018 GCMS</small>				
Indeno(1,2,3-cd)Pyrène	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	46
<small>DSEn 16181mod. 2018 GCMS</small>				
Dibenzo(a,h)anthracène	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	37
<small>DSEn 16181mod. 2018 GCMS</small>				
Benzo(ghi)Pérylène	< 0,5	mg/kg M.S.	0,5	37
<small>DSEn 16181mod. 2018 GCMS</small>				
Somme des HAP	#	mg/kg M.S.		*
<small>DSEn 16181mod. 2018 Calcul</small>				

Les résultats de ce rapport ne concernent que les objets soumis à l'essai.
En l'absence d'approbation écrite de la part du laboratoire d'analyse, la reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 2 Sur 3



VBM Laboratoire



INDUSTRIEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud
SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Att.: Rapport modtager Venegze

N° de rapport d'analyse: AR-24-VL-01024172-01
N° de dossier (laboratoire): EUAA59-24024172
Code client: VL0001692
Date d'émission de rapport: 13.05.2024

Rapport d'analyse

Type d'échantillon:	Matériaux Routiers			
Date de réception:	03.05.2024			
Date d'analyse:	- 13.05.2024			
Référence client:	EUFRVE500010284			
N° échantillon:	862-2024-02417206	Unité	LOD	Urel(%)
Description échantillon:	24KE012303-006			

Commentaire concernant le lot:

"Sum of 16 PAH": Naphthalene, Fluoranthene, Benz(b)fluoranthene, Benz(k)fluoranthene, Benz(a)pyrene, Indeno(1,2,3)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Pyrene, Banz(a)anthracene, Chrysene and Benzo(g,h,i)perylene.
Interference of the compound Triphenylene on the determination of Chrysene is taken into account in the uncertainty stated on the analysis report.
The PAH-extraction is done with pentane and acetone by ultrasound and agitation. No purification method is used.
Excel-spreadsheet with the analysis results is included as an appendix.

Envoyé à:

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS, Marion Les Bros, 75 Avenue de Pascalet, F-30310 VERGEZE
Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS, Rapport modtager, 75 Avenue de Pascalet, F-30310 VERGEZE

13.05.2024

Eurofins VBM
Laboratoire Kundecenter

Légende

<: Inférieur à *): Non inclus dans l'accréditation
>: Supérieur à ND: Non-défecté
#: Aucun des paramètres n'a été détecté NM: non-mesurable

LOD: Limite de détection

Urel (%): Incertitude relative élargie de la mesure, avec un facteur d'élargissement de 2. Dans le cas où les résultats à la limite de détection, l'incertitude de mesure peut être supérieure à celle indiquée

Les résultats de ce rapport ne concernent que les objets soumis à l'essai.

En l'absence d'approbation écrite de la part du laboratoire d'analyse, la reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 3 Sur 3

ATTESTATION(S)

NOUS CONTACTER

Votre conseiller
VD ASSOCIES

81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT

Tel. **05 56 30 95 75**
N° ORIAS 13 010 220 (VD ASSOCIES)
www.orias.fr/



Assurance et Banque

SAS WEGROUP
LES ESPACES DE LA SAINTE BAUME
30 AVENUE DU CHATEAU DE JOUQUES
13420 GEMENOS

LE LUNDI 11 DÉCEMBRE 2023

VOS RÉFÉRENCES

Votre référence client

0606417920

Votre contrat

0000007518072604

Date d'effet

28/06/2022

IMPORTANT

Document à conserver

Cette attestation fait partie
intégrante de votre contrat.

Votre attestation d'assurances Responsabilité Civile Prestataire

AXA France, dont le siège social est situé Terrasses de l'Arche 92000 Nanterre atteste que :
SAS WEGROUP
LES ESPACES DE LA SAINTE BAUME
30 AVENUE DU CHATEAU DE JOUQUES
13420 GEMENOS

Est titulaire du contrat d'assurance n° **0000007518072604** ayant pris effet le **28/06/2022**.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber
du fait de l'exercice des activités suivantes :

Sont couvertes les activités listées aux conditions particulières, sous réserve que les compétences de l'assuré, personne physique ou que les compétences de ses diagnostiqueurs salariés ou sous-traitants aient été certifiées, ou qu'ils aient été formés par un organisme accrédité lorsque la réglementation l'exige. Il est rappelé à l'assuré que l'existence de ses certifications est une condition substantielle à l'application des garanties.

- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB
- REPERAGE DE PLOMB AVANT TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE D'AMIANTE
- CONTROLE PERIODIQUE AMIANTE
- DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
- MESURAGE (LOI CARREZ / LOI BOUTIN)
- CONTROLE INSTALLATIONS ASSAINISSEMENT COLLECTIF & NON COLLECTIF
- CALCUL DES MILLIEMES DE COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC RADON
- LOI S.R.U : DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE POUR MISE EN COPROPRIETE D'IMMEUBLE DE PLUS DE 15 ANS
- DTG DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL COPROPRIETE
- REPERAGE D'AMIANTE et hap SUR SURFACES BITUMEEES ET ENROBEES



AXA France IARD - S.A. au capital de 214 799 030 € - RCS Nanterre 722 057 460 - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 - AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 - Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex. Entreprises régies par le Code des assurances.

1 / 4

- REPERAGE D'AMIANTE AVANT/APRES TRAVAUX ET DEMOLITION, et dans le cadre du Décret 2017-899 du 9/05/2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- PRESENCE DE TERMITES ET AUTRES INSECTES XYLOPHAGES Y COMPRIS AVANT TRAVAUX ET DEMOLITION
- ETAT DE L'INSTALLATION DE GAZ
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE), TOUS TYPES DE BATIMENTS
- ETAT DES RISQUES ET POLLUTION (ERP - ex ENRNMT, ESRIS)
- ETAT DU DISPOSITIF DE SECURITE DES PISCINES
- CERTIFICAT DE LOGEMENT DECENT
- CERTIFICAT DES TRAVAUX DE REHABILITATIONS
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- CERTIFICAT AUX NORMES DE SURFACE ET D'HABITABILITE ET PRET A TAUX ZERO
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
- PRESENCE DE CHAMPIGNONS LIGNIVORES
- EVALUATION IMMOBILIERE
- PLAN DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS, DOCUMENT UNIQUE DE SECURITE
- MESURE D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE
- FORMATION EN RAPPORT AVEC LES ACTIVITES DECRITES AU CONTRAT (REPRESENTANT MOINS DE 10% DU CHIFFRE D'AFFAIRES)
- AUDIT CERTIFICATION
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIERS
- ANALYSE DE LA TENEUR EN PLOMB DANS L'EAU POTABLE
- PRISE DE MESURES RELEVES DE COTES ET PLANS EXISTANTS, SANS PRECONISATION ET SUIVI

A L'EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE LA RESPONSABILITE DECENNALE ET SOUMISES A ASSURANCE OBLIGATOIRE, ET NOTAMMENT CELLES DE GEOMETRE OU ARCHITECTE.

- THERMOGRAPHIE
- INFILTROMETRIE
- AUDITS ENERGETIQUES, SANS PRECONISATION SUIVIE D'ETUDES TECHNIQUES

A L'EXCLUSION DE TOUTES MISSIONS DE BET THERMIQUE / GENIE CLIMATIQUE, AVEC NOTAMMENT ETUDE, CHOIX, ET DIMENSIONNEMENT D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE OU D'ISOLATION THERMIQUE.

- CONTROLES ELECTRIQUES PERIODIQUE ET INITIAL
- VERIFICATION DES ENGINS ET MOYENS DE LEVAGE
- CONTROLE SECURITE AIRES DE JEUX
- DIAGNOSTIC LEGIONELLOSE
- RECHERCHE DE METAUX LOURDS

Repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes selon :

- Code du Travail (articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6)
 - Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes
 - Annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments
 - NF X46-101 - Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux, engins et autres constructions flottantes - Mission et méthodologie
- Inspections relatives à la prévention des risques liés à l'amiante
- Repérage et évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires selon :
- Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires

- Arrêté du 20 décembre 2017 relatif au modèle-type de la grille d'évaluation et au contenu du rapport de repérage prévus à l'article 4 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 dans le cadre du repérage de l'amiante à bord des navires
- Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires prévues à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires
- Méthode(s) d'inspection interne(s) développée(s) par l'organisme d'inspection

- INSPECTIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES LIES A LA PRESENCE DE MATIERES DANGEREUSES
- INVENTAIRE DES MATIERES DANGEREUSES DANS LES NAVIRES

Sous réserve d'accréditation validée par la COFRAC

Ces activités peuvent être exercées sur tout type de biens.

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.
La présente attestation est valable du **01/01/2024** au **01/01/2025** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre, le 11/12/2023
Mathieu GODART
Directeur Général Délégué



Nature des garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après)	9 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
Dommages corporels	9 000 000 € par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	5 000 000 € par année d'assurance

Autres garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) (article 3.1 des conditions générales)	750 000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	5 000 000 € par année d'assurance dont 5 000 000 € par sinistre
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)	1 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150 000 € par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Numéro d'accréditation
4-0634
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER «Version 01»

Décerné à : **FECHINO Adrian**

Sous le numéro : **C2021-SE05-002**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	Du 15/09/2022 Au 08/06/2028
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 15/09/2022 Au 08/06/2028
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 15/09/2022 Au 08/06/2028
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 15/09/2022 Au 08/06/2028
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 15/09/2022 Au 08/06/2028
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 15/09/2022 Au 08/06/2028
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 15/09/2022 Au 08/06/2028
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 15/09/2022
Par WE-CERT
Mme. Julie HOFFMANN - Responsable de certification



WE-CERT "Qualit'compétences" - 16 rue de Villars, 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 88851995600021

SYNTHESE DES ATTESTATIONS

RAPPORT N° 149488 IFREMER-4500096831

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, je soussigné, M. Olivier WILLEM Directeur Général de la SAS WEGROUP atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT).

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur :

- *présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés (les différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates – référence indiquée sur chacun des dossiers),*
- *ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. La garantie Responsabilité Civile Professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000€ par année d'assurance,*
- *n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents constituant le DDT.*



**WE GROUP HOLDING
WE GROUP**

CS 82010 - 30 Av du Château de Jouques
13883 GEMENOS CEDEX
SIREN 443 638 671

Attestation Assurance

NOUS CONTACTER

Votre conseiller
VD ASSOCIES

81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT

Tel. **05 56 30 95 75**
N° ORIAS 13 010 220 (VD ASSOCIES)
www.orias.fr/



Assurance et Banque

SAS WEGROUP
LES ESPACES DE LA SAINTE BAUME
30 AVENUE DU CHATEAU DE JOUQUES
13420 GEMENOS

LE LUNDI 11 DÉCEMBRE 2023

VOS RÉFÉRENCES

Votre référence client
0606417920

Votre contrat
0000007518072604

Date d'effet
28/06/2022

IMPORTANT

Document à conserver
Cette attestation fait partie
intégrante de votre contrat.

Votre attestation d'assurances Responsabilité Civile Prestataire

AXA France, dont le siège social est situé Terrasses de l'Arche 92000 Nanterre atteste que :
SAS WEGROUP
LES ESPACES DE LA SAINTE BAUME
30 AVENUE DU CHATEAU DE JOUQUES
13420 GEMENOS

Est titulaire du contrat d'assurance n° **0000007518072604** ayant pris effet le **28/06/2022**.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber
du fait de l'exercice des activités suivantes :

Sont couvertes les activités listées aux conditions particulières, sous réserve que les compétences de l'assuré, personne physique ou que les compétences de ses diagnostiqueurs salariés ou sous-traitants aient été certifiées, ou qu'ils aient été formés par un organisme accrédité lorsque la réglementation l'exige. Il est rappelé à l'assuré que l'existence de ses certifications est une condition substantielle à l'application des garanties.

- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB
- REPERAGE DE PLOMB AVANT TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE D'AMIANTE
- CONTROLE PERIODIQUE AMIANTE
- DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
- MESURAGE (LOI CARREZ / LOI BOUTIN)
- CONTROLE INSTALLATIONS ASSAINISSEMENT COLLECTIF & NON COLLECTIF
- CALCUL DES MILLIEMES DE COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC RADON
- LOI S.R.U : DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE POUR MISE EN COPROPRIETE D'IMMEUBLE DE PLUS DE 15 ANS
- DTG DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL COPROPRIETE
- REPERAGE D'AMIANTE et hap SUR SURFACES BITUMEEES ET ENROBEES



AXA France IARD - S.A. au capital de 214 799 030 € - RCS Nanterre 722 057 460 - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 - AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 - Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex. Entreprises régies par le Code des assurances.

1 / 4

- REPERAGE D'AMIANTE AVANT/APRES TRAVAUX ET DEMOLITION, et dans le cadre du Décret 2017-899 du 9/05/2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- PRESENCE DE TERMITES ET AUTRES INSECTES XYLOPHAGES Y COMPRIS AVANT TRAVAUX ET DEMOLITION
- ETAT DE L'INSTALLATION DE GAZ
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE), TOUS TYPES DE BATIMENTS
- ETAT DES RISQUES ET POLLUTION (ERP - ex ENRNMT, ESRIS)
- ETAT DU DISPOSITIF DE SECURITE DES PISCINES
- CERTIFICAT DE LOGEMENT DECENT
- CERTIFICAT DES TRAVAUX DE REHABILITATIONS
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- CERTIFICAT AUX NORMES DE SURFACE ET D'HABITABILITE ET PRET A TAUX ZERO
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
- PRESENCE DE CHAMPIGNONS LIGNIVORES
- EVALUATION IMMOBILIERE
- PLAN DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS, DOCUMENT UNIQUE DE SECURITE
- MESURE D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE
- FORMATION EN RAPPORT AVEC LES ACTIVITES DECRITES AU CONTRAT (REPRESENTANT MOINS DE 10% DU CHIFFRE D'AFFAIRES)
- AUDIT CERTIFICATION
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIERS
- ANALYSE DE LA TENEUR EN PLOMB DANS L'EAU POTABLE
- PRISE DE MESURES RELEVES DE COTES ET PLANS EXISTANTS, SANS PRECONISATION ET SUIVI

A L'EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE LA RESPONSABILITE DECENNALE ET SOUMISES A ASSURANCE OBLIGATOIRE, ET NOTAMMENT CELLES DE GEOMETRE OU ARCHITECTE.

- THERMOGRAPHIE
- INFILTROMETRIE
- AUDITS ENERGETIQUES, SANS PRECONISATION SUIVIE D'ETUDES TECHNIQUES

A L'EXCLUSION DE TOUTES MISSIONS DE BET THERMIQUE / GENIE CLIMATIQUE, AVEC NOTAMMENT ETUDE, CHOIX, ET DIMENSIONNEMENT D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE OU D'ISOLATION THERMIQUE.

- CONTROLES ELECTRIQUES PERIODIQUE ET INITIAL
- VERIFICATION DES ENGINS ET MOYENS DE LEVAGE
- CONTROLE SECURITE AIRES DE JEUX
- DIAGNOSTIC LEGIONELLOSE
- RECHERCHE DE METAUX LOURDS

Repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes selon :

- Code du Travail (articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6)
- Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes
- Annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments
- NF X46-101 - Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux, engins et autres constructions flottantes - Mission et méthodologie
- Inspections relatives à la prévention des risques liés à l'amiante
- Repérage et évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires selon :
- Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires

-Arrêté du 20 décembre 2017 relatif au modèle-type de la grille d'évaluation et au contenu du rapport de repérage prévus à l'article 4 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 dans le cadre du repérage de l'amiante à bord des navires
-Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires prévues à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires
-Méthode(s) d'inspection interne(s) développée(s) par l'organisme d'inspection

- INSPECTIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES LIES A LA PRESENCE DE MATIERES DANGEREUSES
- INVENTAIRE DES MATIERES DANGEREUSES DANS LES NAVIRES

Sous réserve d'accréditation validée par la COFRAC

Ces activités peuvent être exercées sur tout type de biens.

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.
La présente attestation est valable du **01/01/2024** au **01/01/2025** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre, le 11/12/2023
Mathieu GODART
Directeur Général Délégué



Nature des garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après)	9 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
Dommages corporels	9 000 000 € par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	5 000 000 € par année d'assurance

Autres garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) (article 3.1 des conditions générales)	750 000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	5 000 000 € par année d'assurance dont 5 000 000 € par sinistre
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)	1 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150 000 € par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat

Certificat de qualification



WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 01»

Décerné à : **FECHINO Adrian**

Sous le numéro : **C2021-SE05-002**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	Du 15/09/2022 Au 08/06/2028
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 15/09/2022 Au 08/06/2028
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 15/09/2022 Au 08/06/2028
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 15/09/2022 Au 08/06/2028
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 15/09/2022 Au 08/06/2028
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 15/09/2022 Au 08/06/2028
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 15/09/2022 Au 08/06/2028
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 15/09/2022

Par WE-CERT

Mme. Julie HOFFMANN - Responsable de certification



WE-CERT "Qualit'compétences" - 16 rue de Villars, 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 88851995600021