

Régime de Neutre : TN-S
 Icc : 2.9kA
 Filiation :
 Arrivée par : BAS
 Type de coffret : PRISMA
 Porte : OUI + SERRURE N°455
 Réserve : 30%
 Bornier : BAS
 Porte-Document : OUI
 Etiquettes gravées : OUI
Nota:

			PO		
			SOLIMA		
01	24/09/20	MISE A JOUR SUITE TQC	GOUMARRE	FOUREAU	BEAUFY
00	29/03/17	EDITION ORIGINALE			
INDICE	DATE	MODIFICATIONS	RIEUSSET	PUIG	BEAUFY
			ETABLI	VERIFIE	APPROUVE

Toute reproduction, transmission ou divulgation de ce document sans l'autorisation écrite préalable du CEA
 pourra donner lieu à poursuites

CADRE SOUS-TRAITANT




SCHEMA DE DISTRIBUTION TDB HALL D'EXPOSITION

BATIMENT 414

Format		Echelle		Version AutoCad		Durée d'archivage		Autre Numérotation	
A3		SANS		2010					
Bâtiment	Entité	Entité	Année		Numéro Chronologique		Indice	Folio	
414	DS	SSTL	2017		153765		01	001	

Folio	Designation du Folio	Indice des modifications						
01	PAGE DE GARDE	0	1					
02	LISTE DES FOLIOS	0	1					
03	INDICES DE MODIFICATION	0	1					
04	SCHEMA DE DISTRIBUTION	0	1					
05	SCHEMA DE DISTRIBUTION	0	1					
06	SCHEMA DE DISTRIBUTION	0	1					
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								

Folio	Designation du Folio	Indice des modifications						
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								




SOMMAIRE - TABLE DES MODIFICATIONS


Bâtiment	Entité	Entité	Année	Numéro Chronologique	Indice	Folio
414	DS	SSTL	2017	153765	01	002


[illegible]

INDICES DE MODIFICATIONS

Bâtiment	Entité	Entité	Année	Numéro Chronologique	Indice	Folio
414	DS	SSTL	2017	153765	01	003

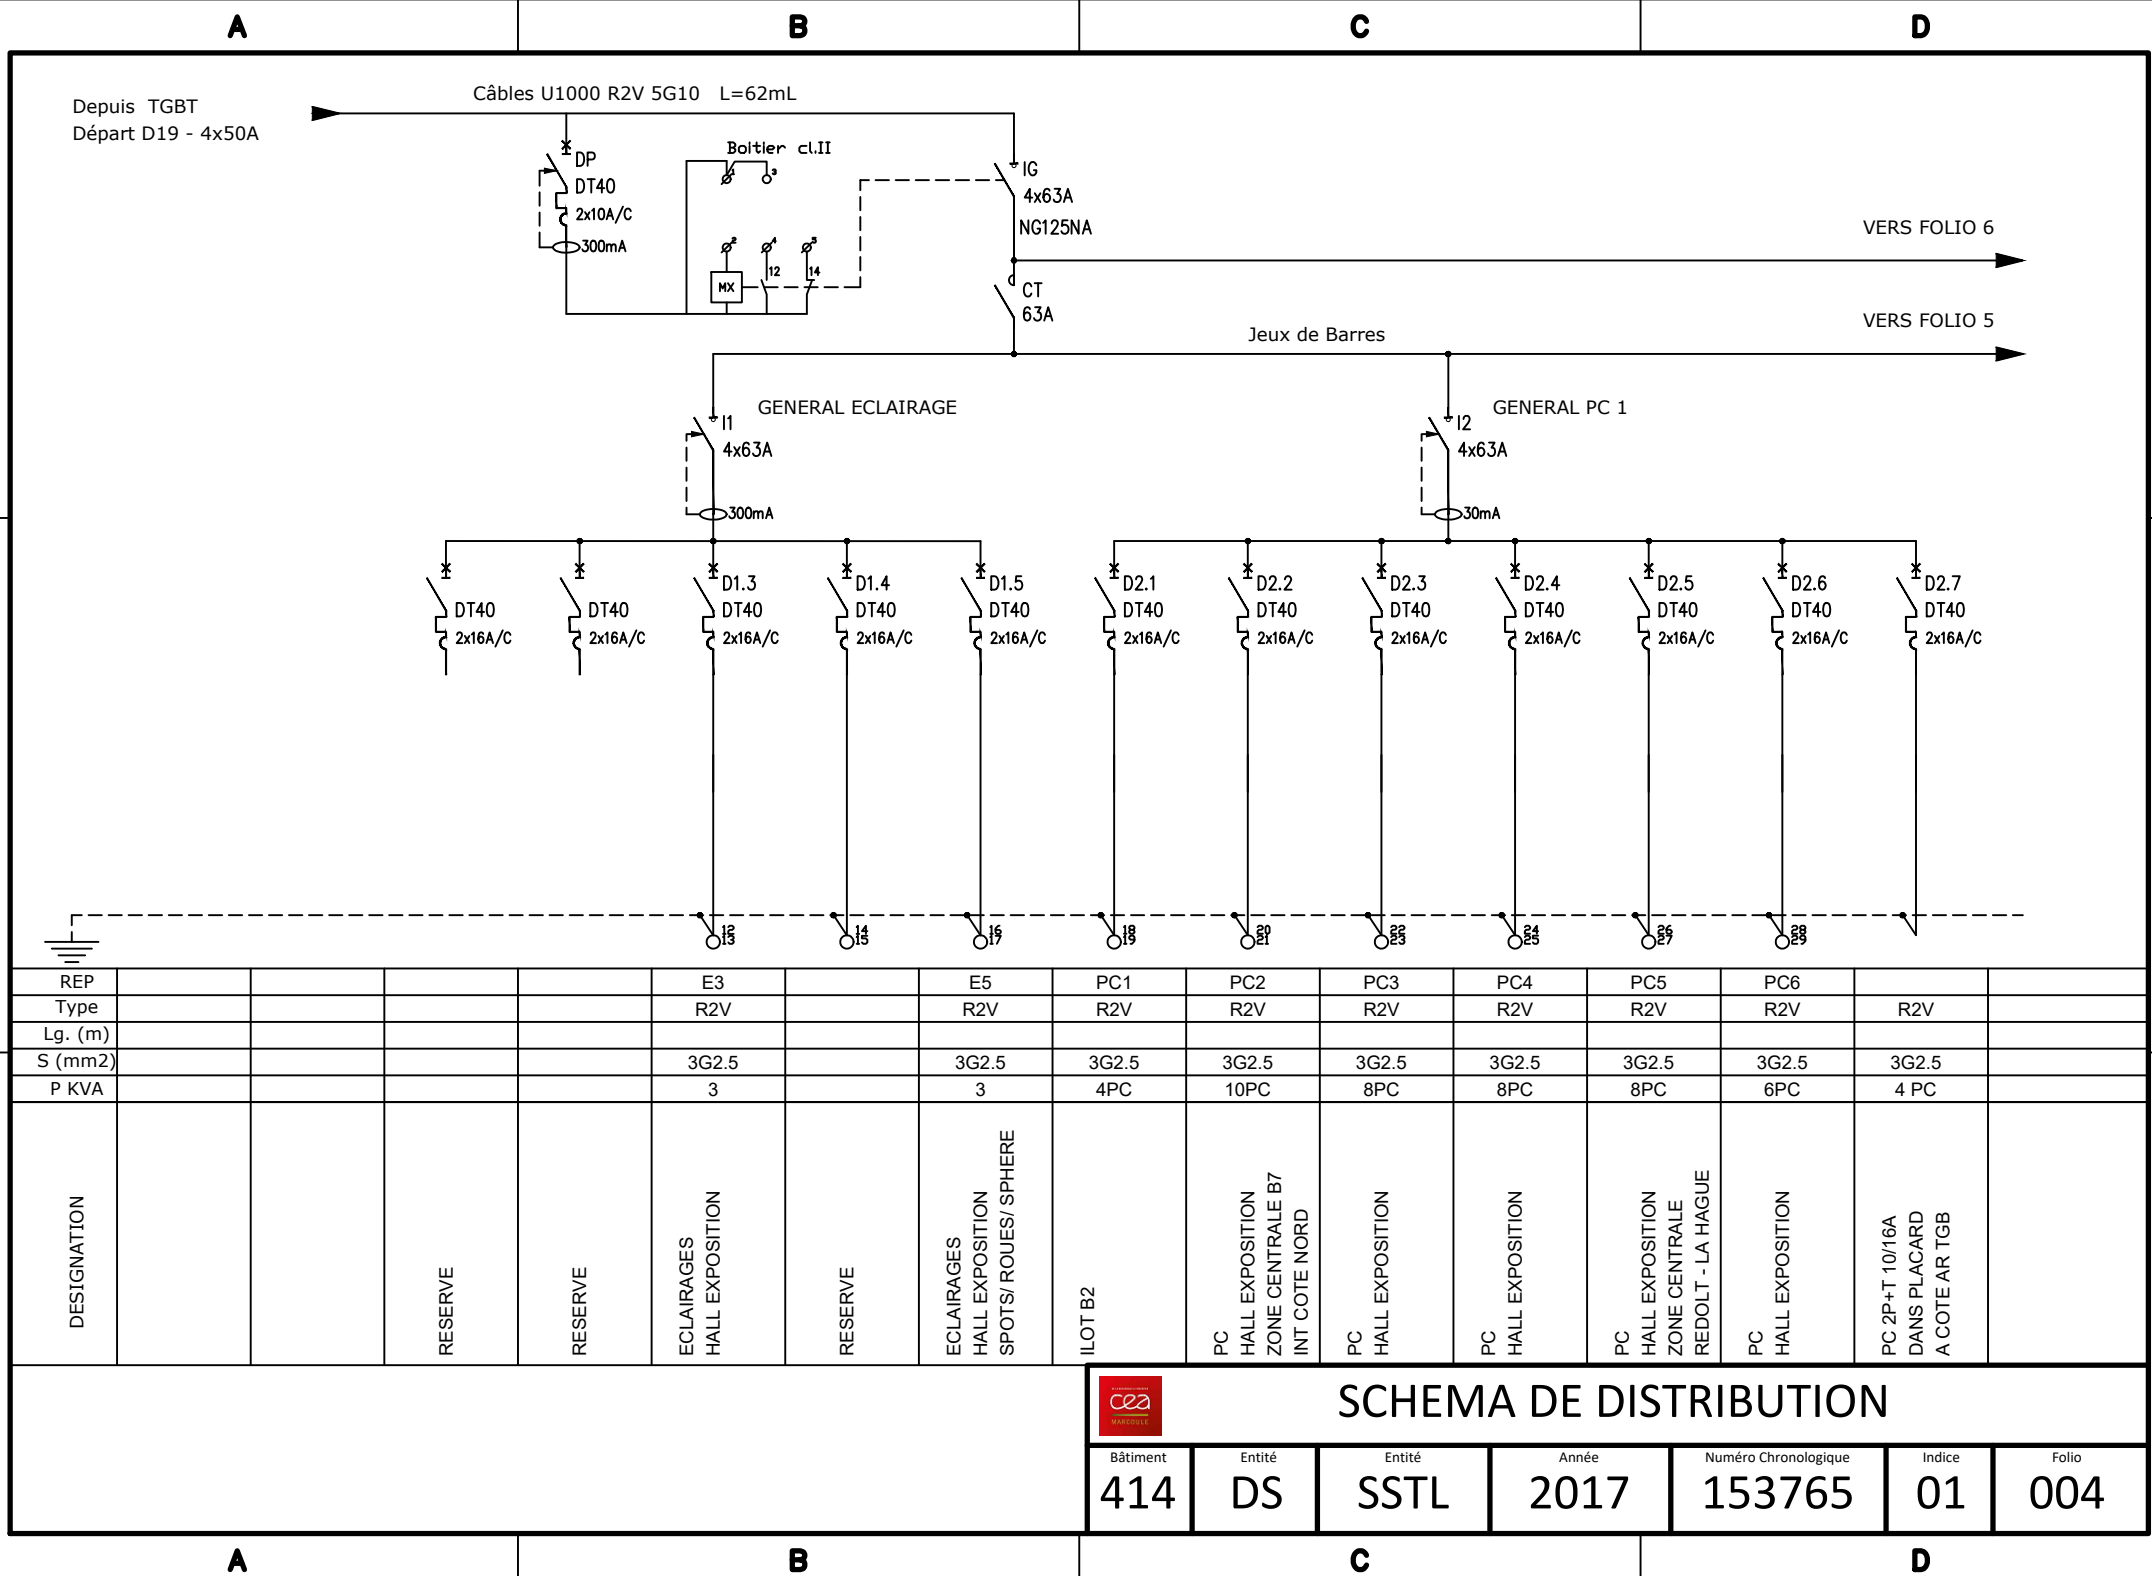

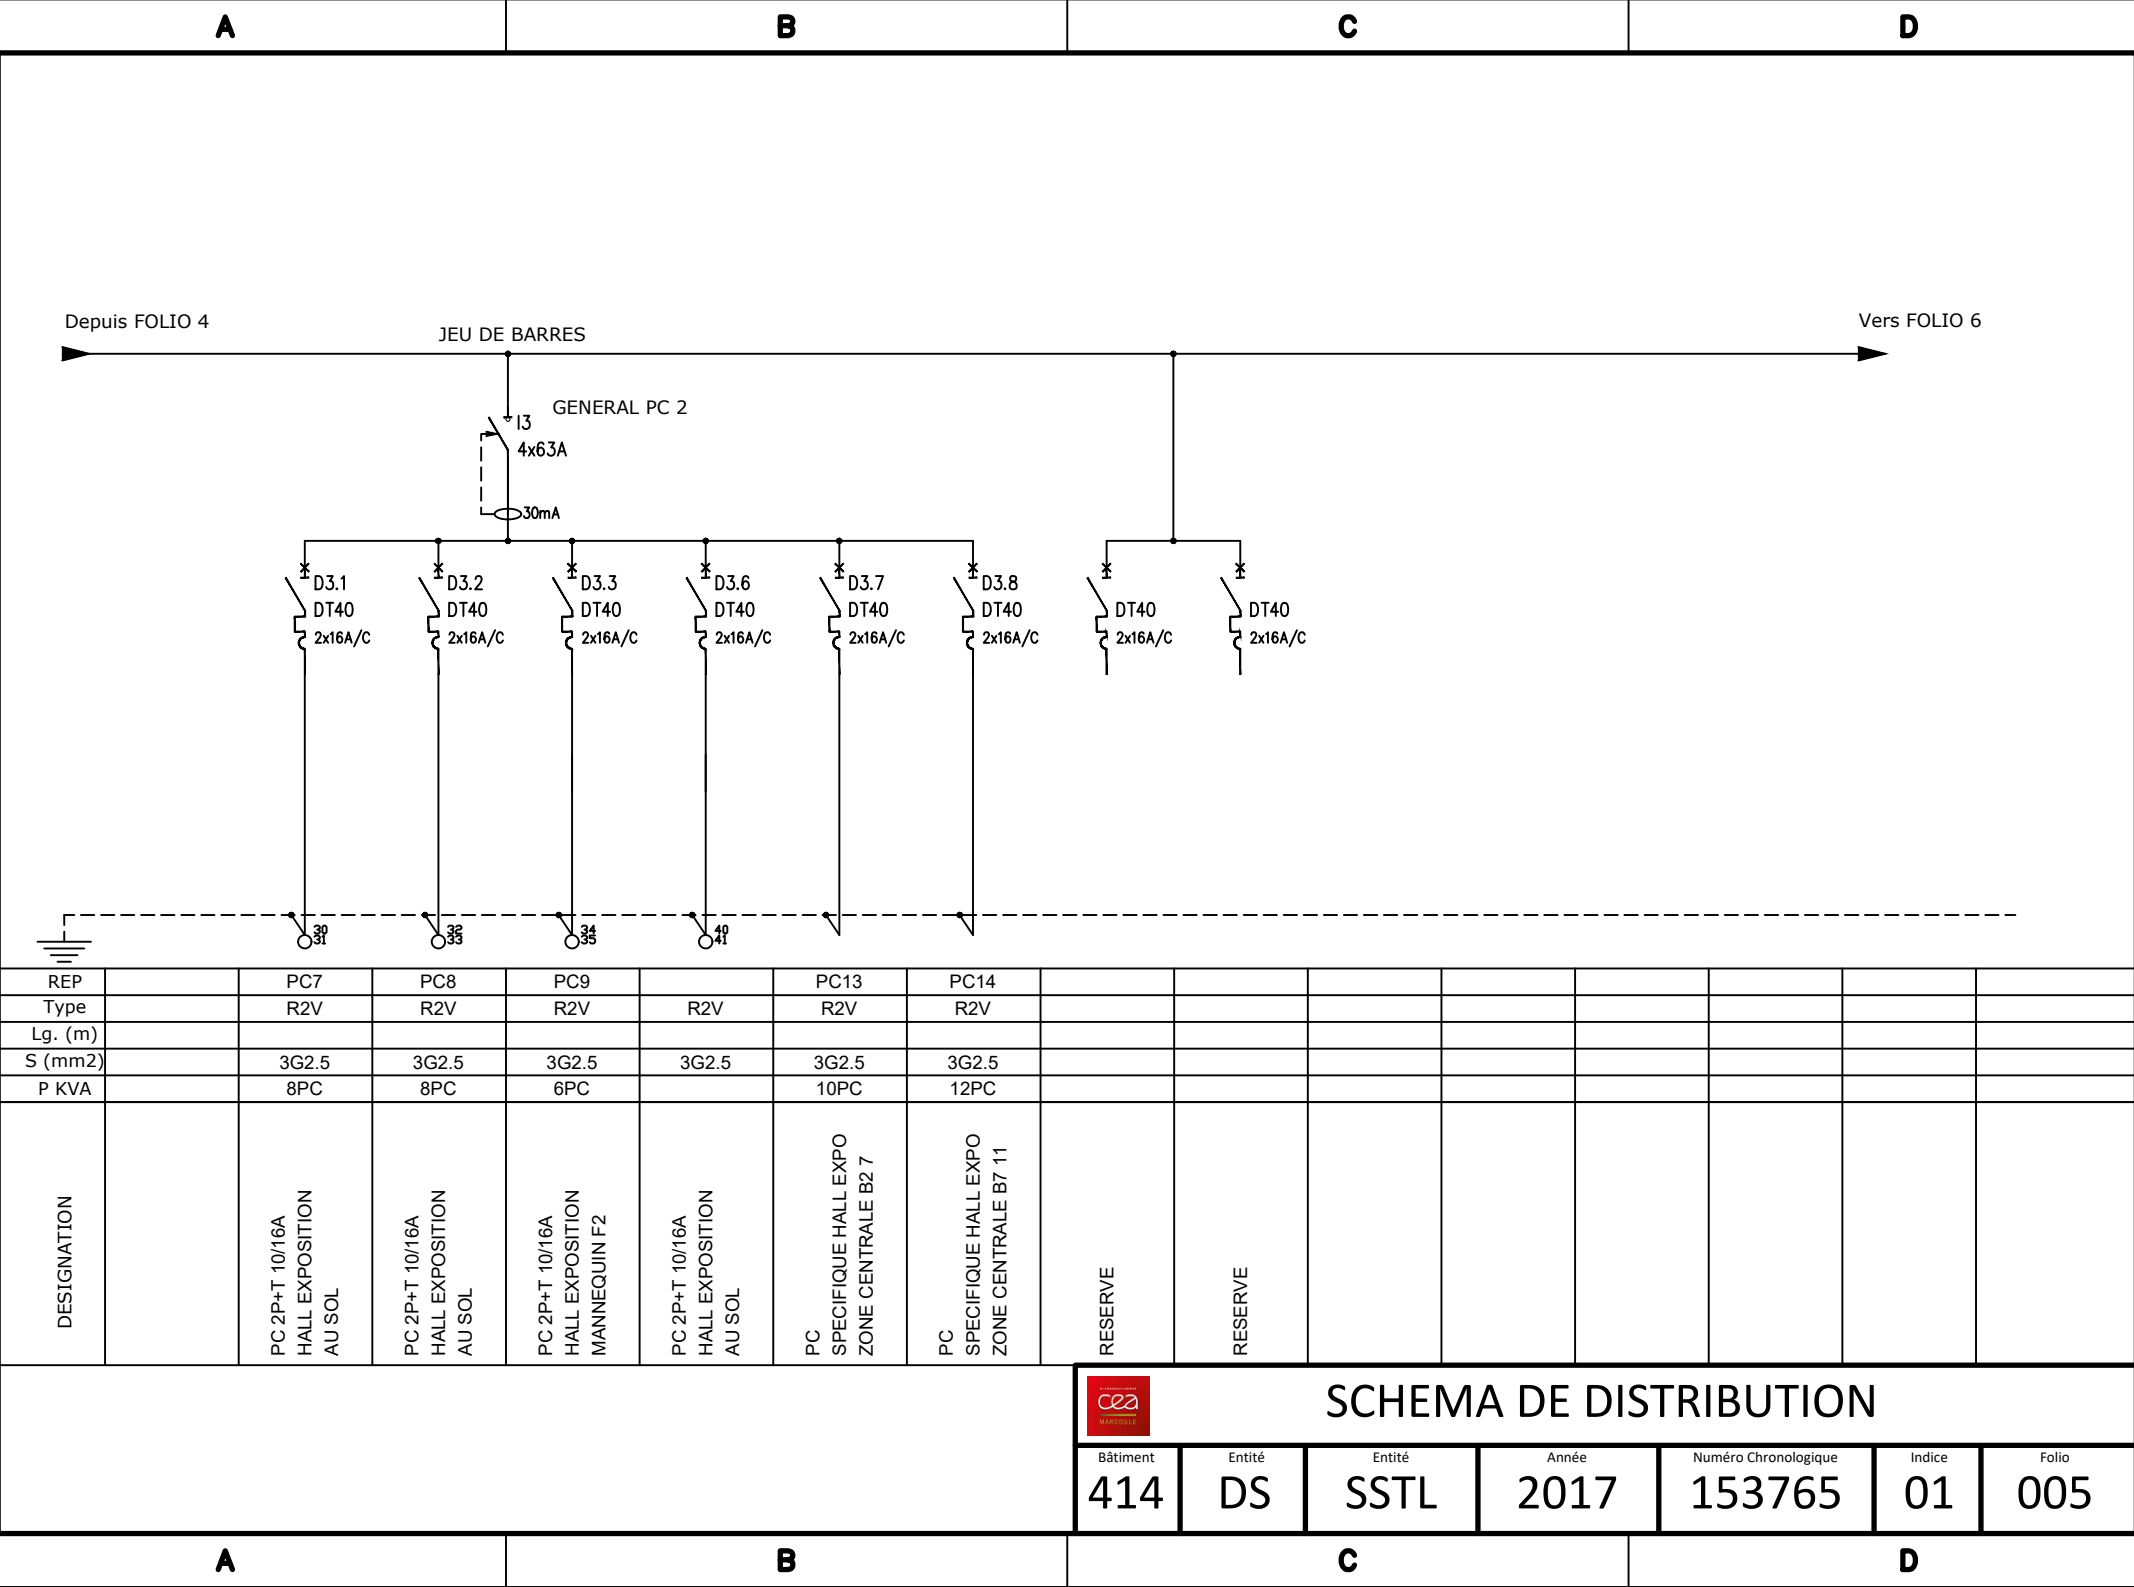

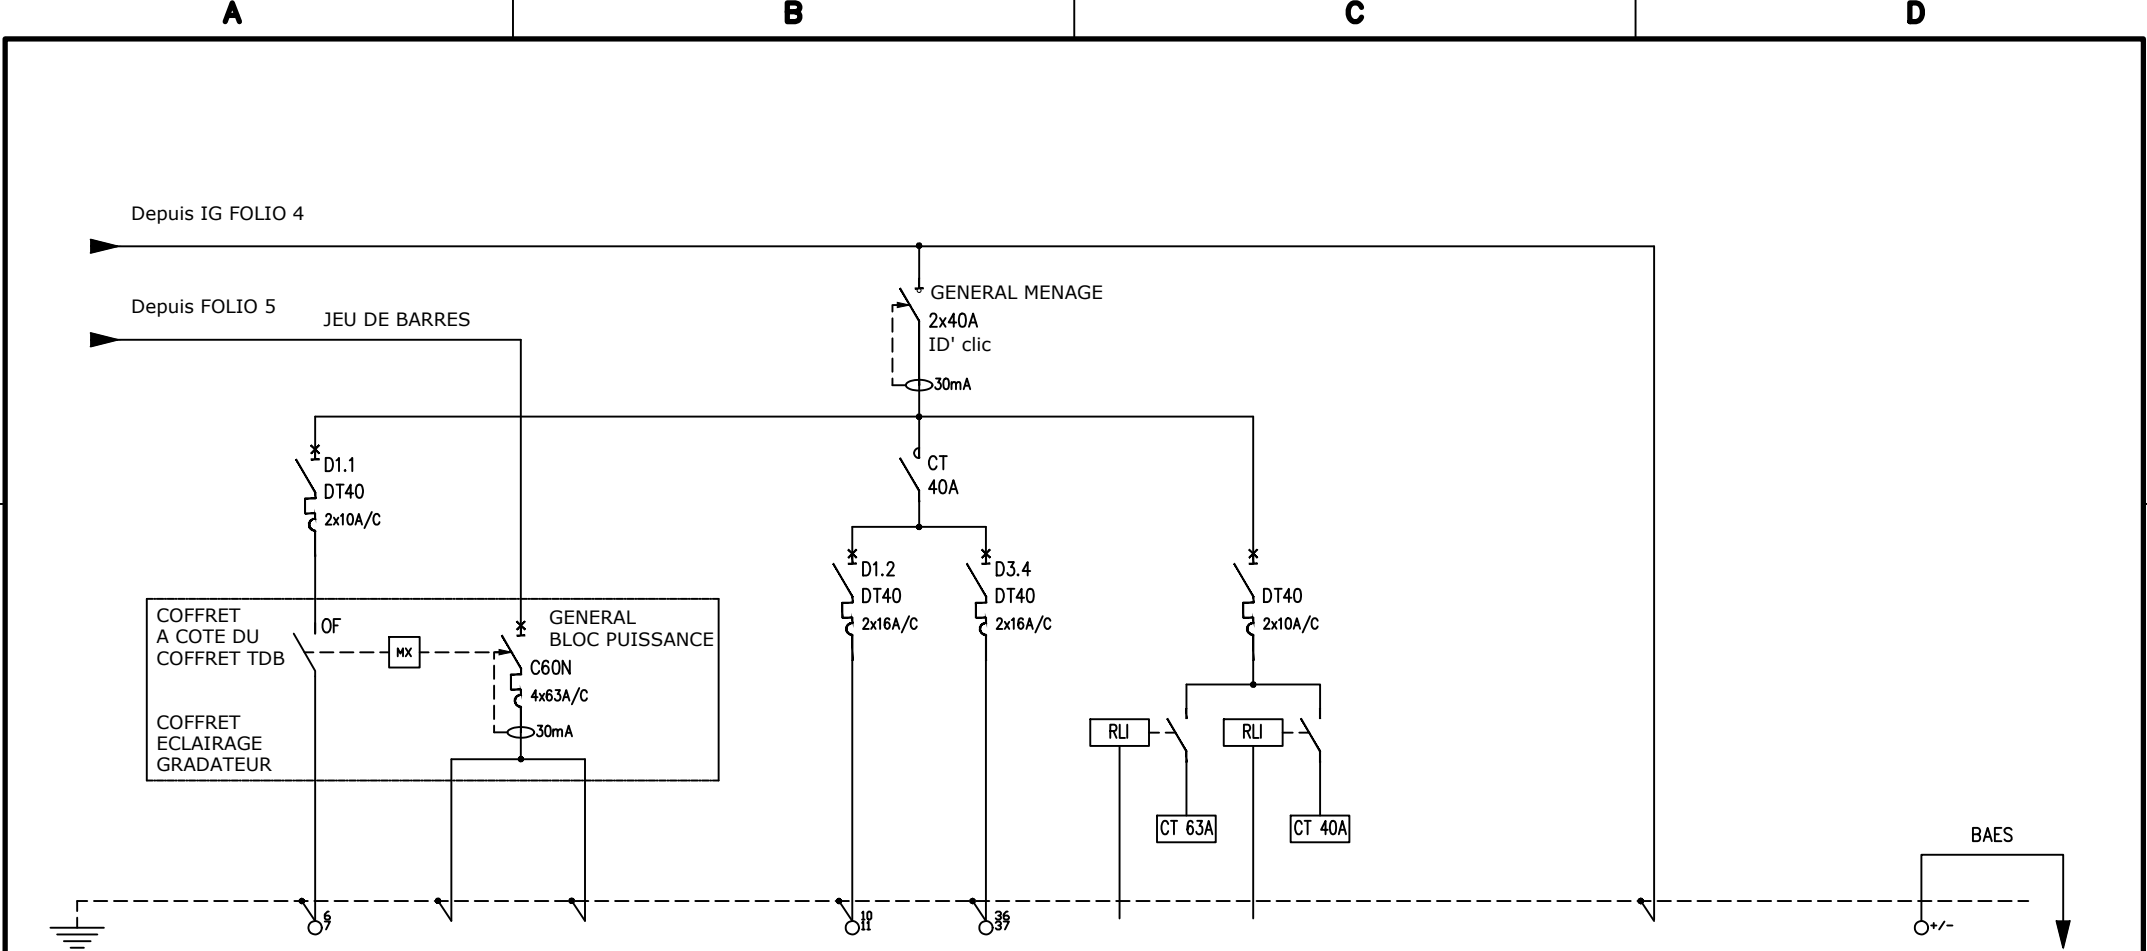

REP															
Type			R2V	R2V		R2V	R2V					R2V			R2V
Lg. (m)															
S (mm2)			5G6	5G6		3G2.5	3G2.5					5G6			5G6
P KVA			6	6											
DESIGNATION		230V BAES	BLOC PUISSANCE ECLAIRAGE 1	BLOC PUISSANCE ECLAIRAGE 2		ECLAIRAGE MENAGE	PC (VERS LE TD)	COMMANDE VISIATOME	COMMANDE MENAGE			COFFRET ECLAIRAGE EXTERIEUR		TELECOMMANDE BAES	TELECOMMANDE BAES DEPUIS TD ACCEUIL

**SCHEMA DE DISTRIBUTION**

Bâtiment	Entité	Entité	Année	Numéro Chronologique	Indice	Folio
414	DS	SSTL	2017	153765	01	006