




























DEFINITIONS:

- S1 = Bureaux  
S2 = Laboratoires inactifs ou en zone + cellule  
S3 = Locaux expérimentaux, scientifiques, techniques et servitudes inactfs ou en zone  
S4 = Circulations et Sanitaires + vestiaires
- SUN = Surface utile nette  
SUB = SUN + surface de circulation horizontale + sanitaire + épaisseur des cloisons  
SHON = SUB + épaisseur des murs extérieurs + surface de circulation verticale  
+ gaines et cheminées  
SHOB = SHON + parking en sous-sol + locaux techniques en sous-sol

3	17/03/16		MISE A JOUR SUITE A AJOUT APPEL POLICE	FRAC	MORNET	LUNEL
2	02/10/09		MISE A JOUR SUITE VISITE ANNUELLE	POGGIASPALLA	FAYET	OLIVON
1	21/11/07	CAE	MISE A JOUR SUITE AJOUT DETECTEURS LINEAIRES	CARRIERE	FAYET	VASSAL
0	12/04/06	CAE	EDITION ORIGINALE	ROUSSILLON	GIRAL	VASSAL
INDICE	DATE	ETAT	MODIFICATIONS	DESSINA.	VERIFICA.	INGE.
La diffusion et la reproduction de ce plan sont formellement interdites sauf autorisation expresse du CEA						
CADRE SOUS-TRAITANT						
Tel: 04 66 39 63 20 Fax: 04 66 90 05 82					N°:	
Ech. : .		VISIATOME PLAN DAI				
version AUTOCAD V14						
Unité Emettrice : SSTL						
INSTALLATION		Durée d'archivage : .		Autre Numerotation		
GLP		P , L	T , D , I	4 , 1 , 4	0 , 1 , 0 , 7 , 4 , 8	3 1/19

FOLIO	DESIGNATION	SUIVI INDICE (pour information)														FOLIO	DESIGNATION	SUIVI INDICE (pour information)														
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	PAGE DE GARDE	X	X	X	X											032																
002	SOMMAIRE	X	X	X	X											033																
003	LEGENDE	X	X													034																
004	RESERVE	X														035																
005	RESERVE	X														036																
006	IMPLANTATION DU BATIMENT	X														037																
007	IMPLANTATION DES DETECTEURS – DETAIL A	X	X	X												038																
008	IMPLANTATION DES DETECTEURS – DETAIL B	X	X													039																
009	RESERVE	X														040																
010	SCHEMA DE PRINCIPE DE DETECTION LIGNE 1	X	X	X												041																
011	SCHEMA DE PRINCIPE EVACUATION 1 ET 2	X														042																
012	RESERVE	X														043																
013	IMPLANTATION COFFRET INCENDIE	X														044																
014	RACCORDEMENT DES BUS DE COMMUNICATION	X														045																
015	RACCORDEMENT CARTE E3G070	X				X										046																
016	RACCORDEMENT CARTE E3C011 (CH1142)	X														047																
017	RACCORDEMENT I–BUS	X														048																
018	RACCORDEMENT TERMINAL CT11	X														049																
019	RACCORDEMENT ALIMENTATION	X														050																
020																051																
021																052																
022																053																
023																054																
024																055																
025																056																
026																057																
027																058																
028																059																
029																060																
030																061																
031																062																
SOMMAIRE																	INSTALLATION		DAI VISIATOME													
																	GLP		P	L	T	D	I	4	1	4	0	1	0	7	4	8

N		DETECTEUR IONIQUE DE GAZ DE COMBUSTION		BOITIER DE DERIVATION	N		DETECTEUR THERMOSTATIQUE PONCTUEL	
N		DETECTEUR EN PRISE DE PRESSION DYNAMIQUE		AFFICHE LUMINEUSE : EI=ENTREE INTERDITE SI=EVACUATION IMMEDIATE	N		DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE	
N		DETECTEUR THERMOSTATIQUE "AUXITROL" EN DOIGT DE GANT	N		DETECTEUR EN FAUX-PLAFOND (h) OU FAUX-PLANCHER (b)	N		DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE
B		DETECTEUR OPTIQUE DE FLAMMES		Br APPEL	N		DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE A INFRAROUGE	
N		INDICATEUR d'ACTION		BOUTEILLE DE GAZ d'EXTINCTION (SYMBOLE DU GAZ: HA(HALON) OU CO2) (VOLUME EN LITRES)			COLONNE SECHE	
		DETECTEUR DE GAZ (EXPLOSIMETRE)		ARMOIRE DE REPARTITION			DETECTEUR OPTIQUE LINEAIRE DE FUMEE	
N		BUZER	N		ARMOIRE MULTIPONCTUELLE MP620			BUSE DE DIFFUSION
		ELEMENT FIN DE LIGNE			COFFRET DE PROTECTION			RACCORD "STAUBLI"
		DECLENCHEUR MANUEL					CENTRALE d'ALARME	

## LEGENDE

INSTALLATION

DAI  
VISIATOME

GLP

P

L

T

D

I

4

1

4

0

1

0

7

4

8

1

3

/19


RESERVE

INSTALLATION	DAI VISIATOME															
GLP	P	L	T	D	I	4	1	4	0	1	0	7	4	8	0	4/19

RESERVE

INSTALLATION	DAI VISIATOME															
GLP	P	L	T	D	I	4	1	4	0	1	0	7	4	8	0	5/19



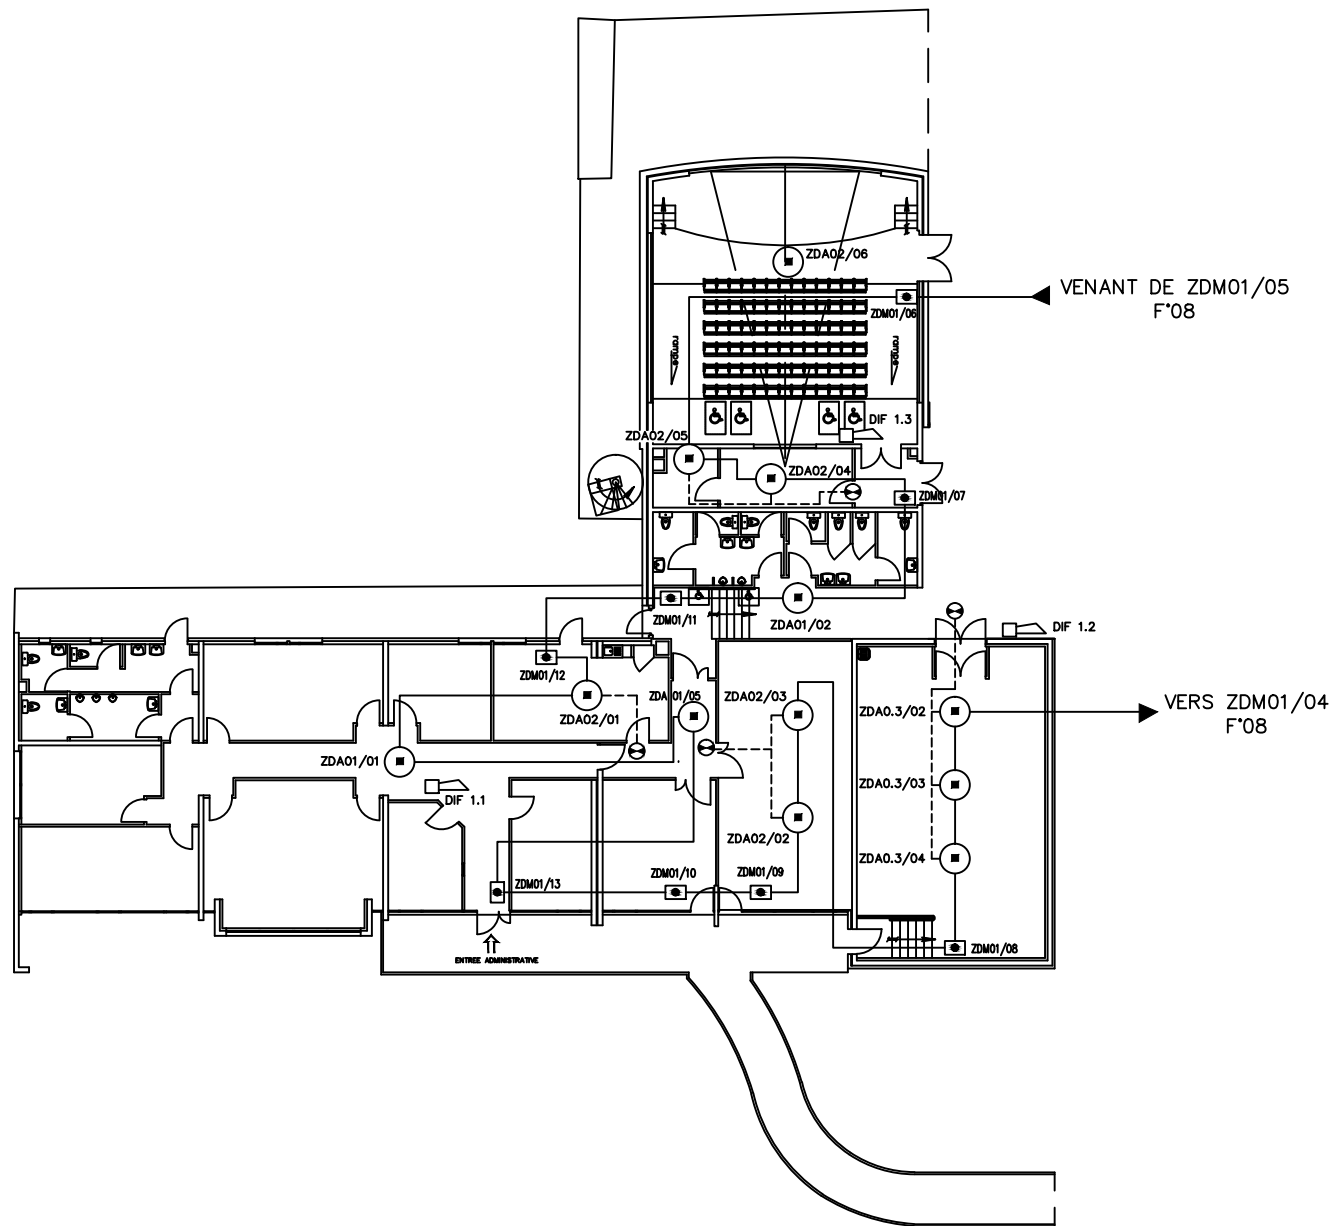

IMPLANTATION DES DETECTEURS-DETAIL A

INSTALLATION

GLP

DAI  
VISIATOME

P

L

T

D

I

4

1

4

0

1

0

7

4

8

2


7/19






RESERVE

INSTALLATION	DAI VISIATOME															
GLP	P	L	T	D	I	4	1	4	0	1	0	7	4	8	0	9/19

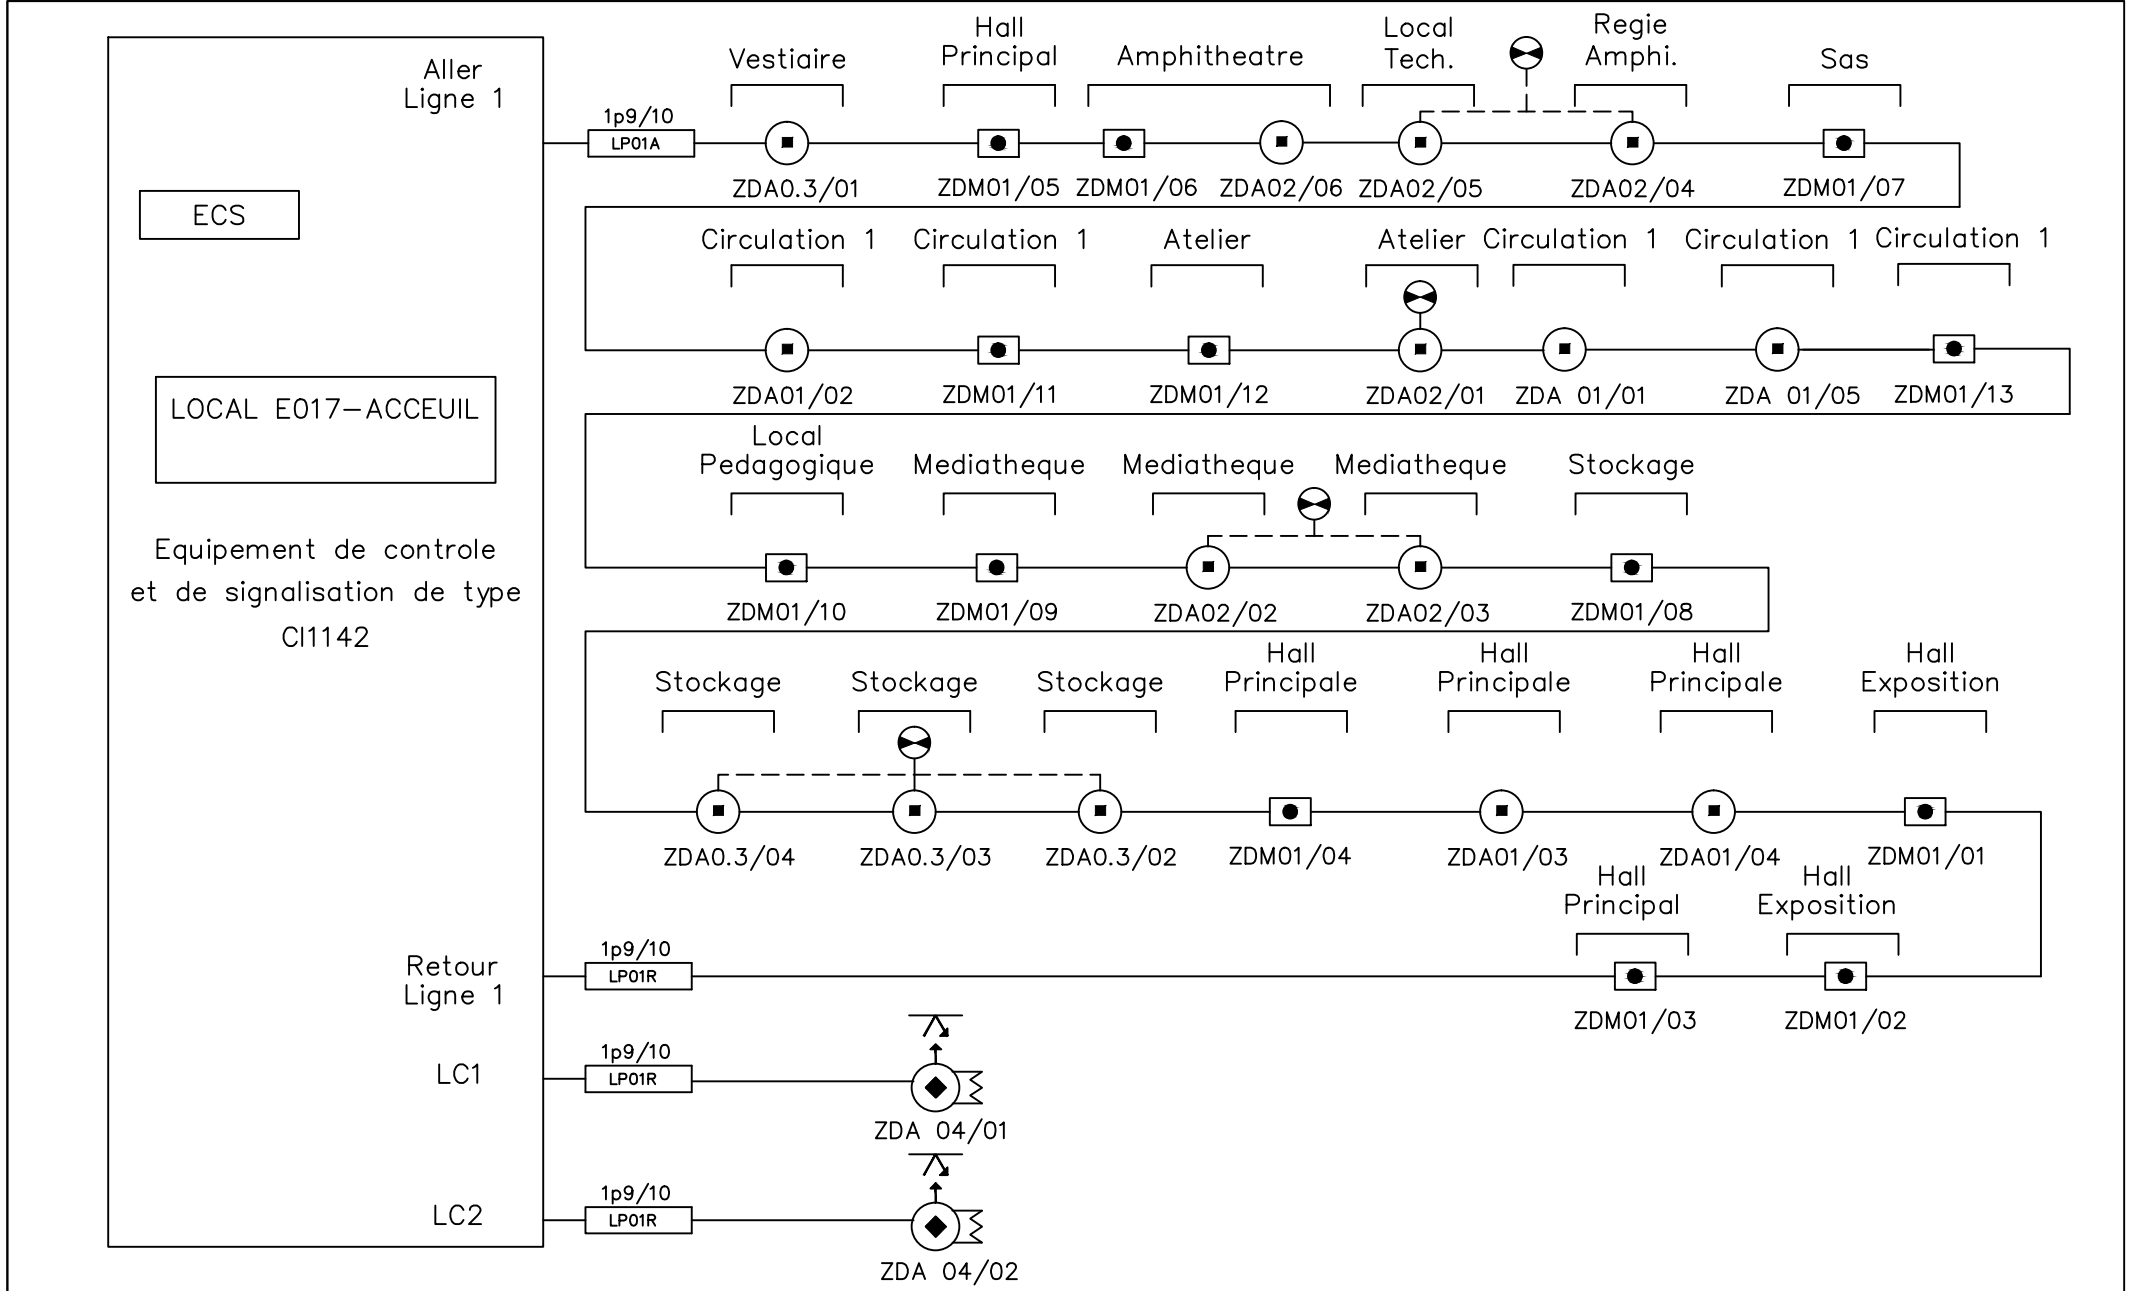

SCHEMA DE PRINCIPE DETECTION LIGNE 1

INSTALLATION	DAI VISIATOME															
GLP	P	L	T	D	I	4	1	4	0	1	0	7	4	8	2	10/19

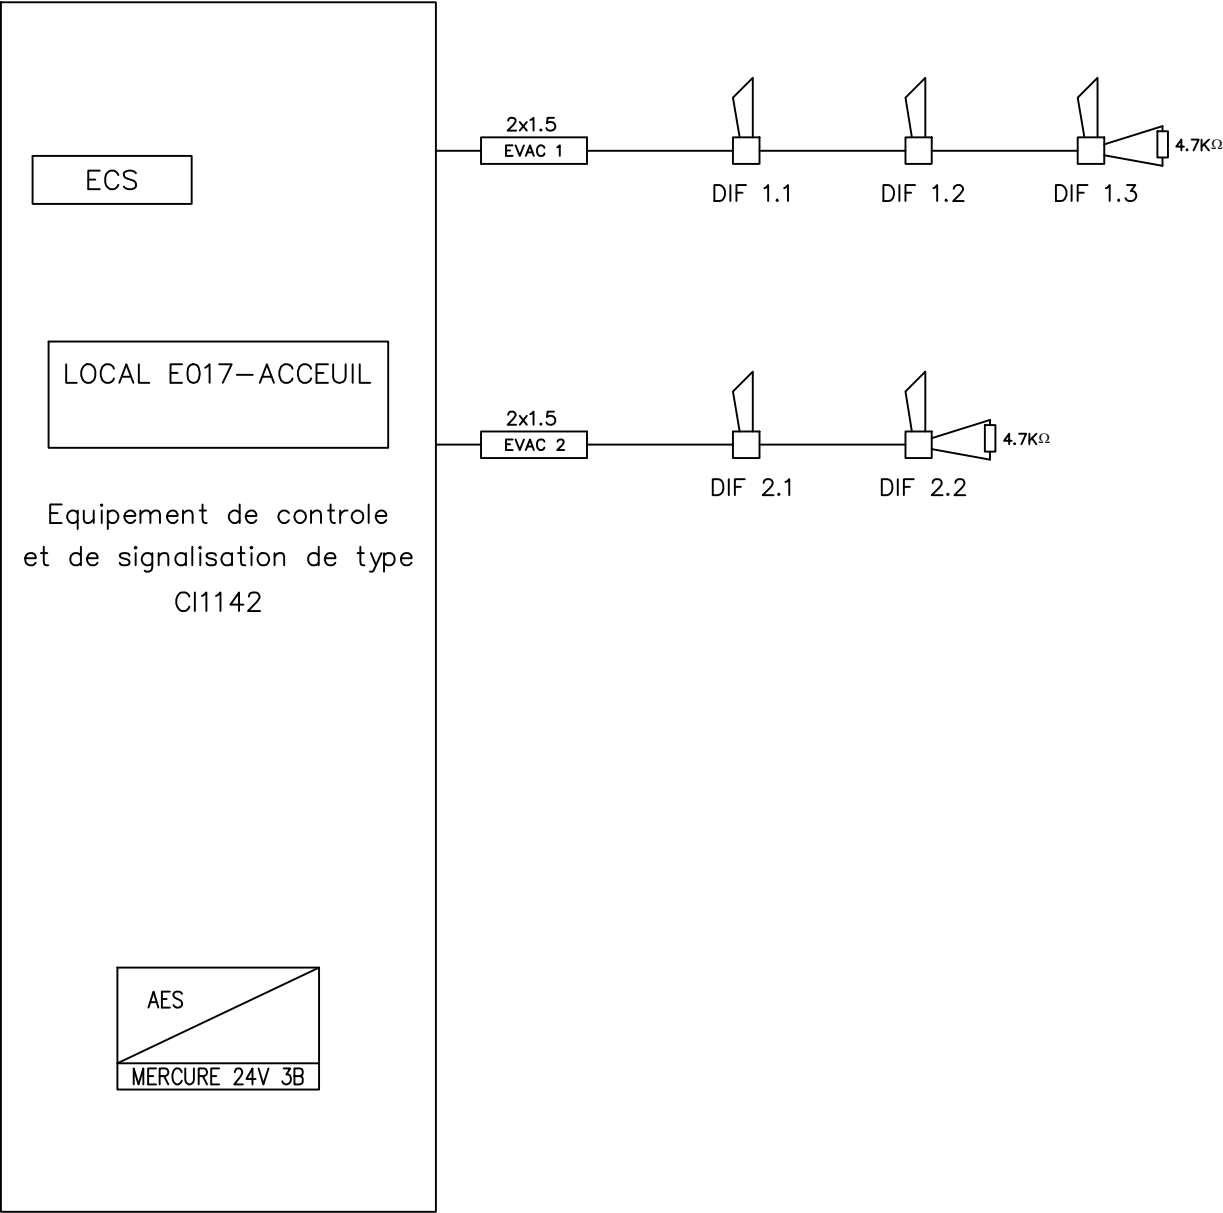


SCHEMA DE PRINCIPE EVACUATION 1 ET 2

INSTALLATION	DAI VISIATOME															
GLP	P	L	T	D	I	4	1	4	0	1	0	7	4	8	0	11/19

RESERVE

INSTALLATION	DAI VISIATOME															
GLP	P	L	T	D	I	4	1	4	0	1	0	7	4	8	0	12/19



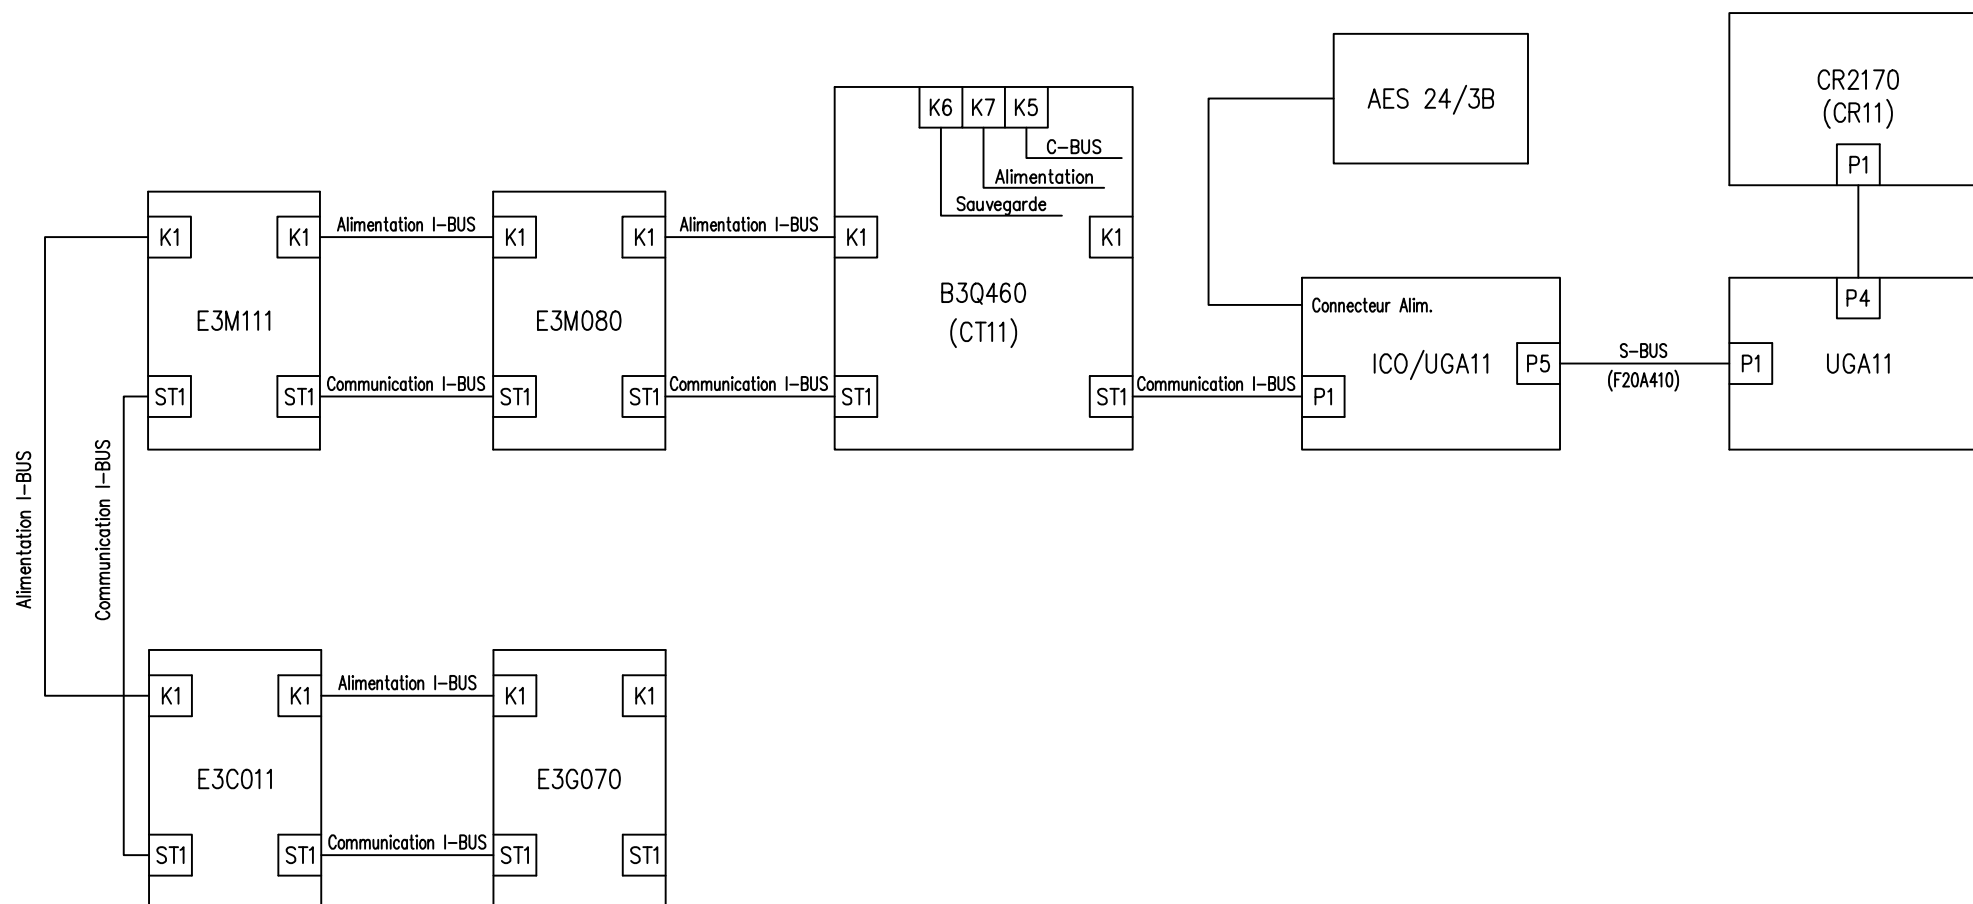


NOTA:  
 Liaisons I-BUS : Cablage fourni avec cartes  
Cables plats :  
 F12A100 & F12A470 (12pts)  
 Simple F14A320, Double F14E320 (14pts)  
 Z3I380 (Jeu de cables: Z3I350, 26pts)  
 Z1I030 (19 pts)

RACCORDEMENT DES BUS DE COMMUNICATION

INSTALLATION	DAI VISIATOME												
	GLP	P	L	T	D	I	4	1	4	0	1	0	7

4 8 0 14/19

# CABLAGE INTERNE

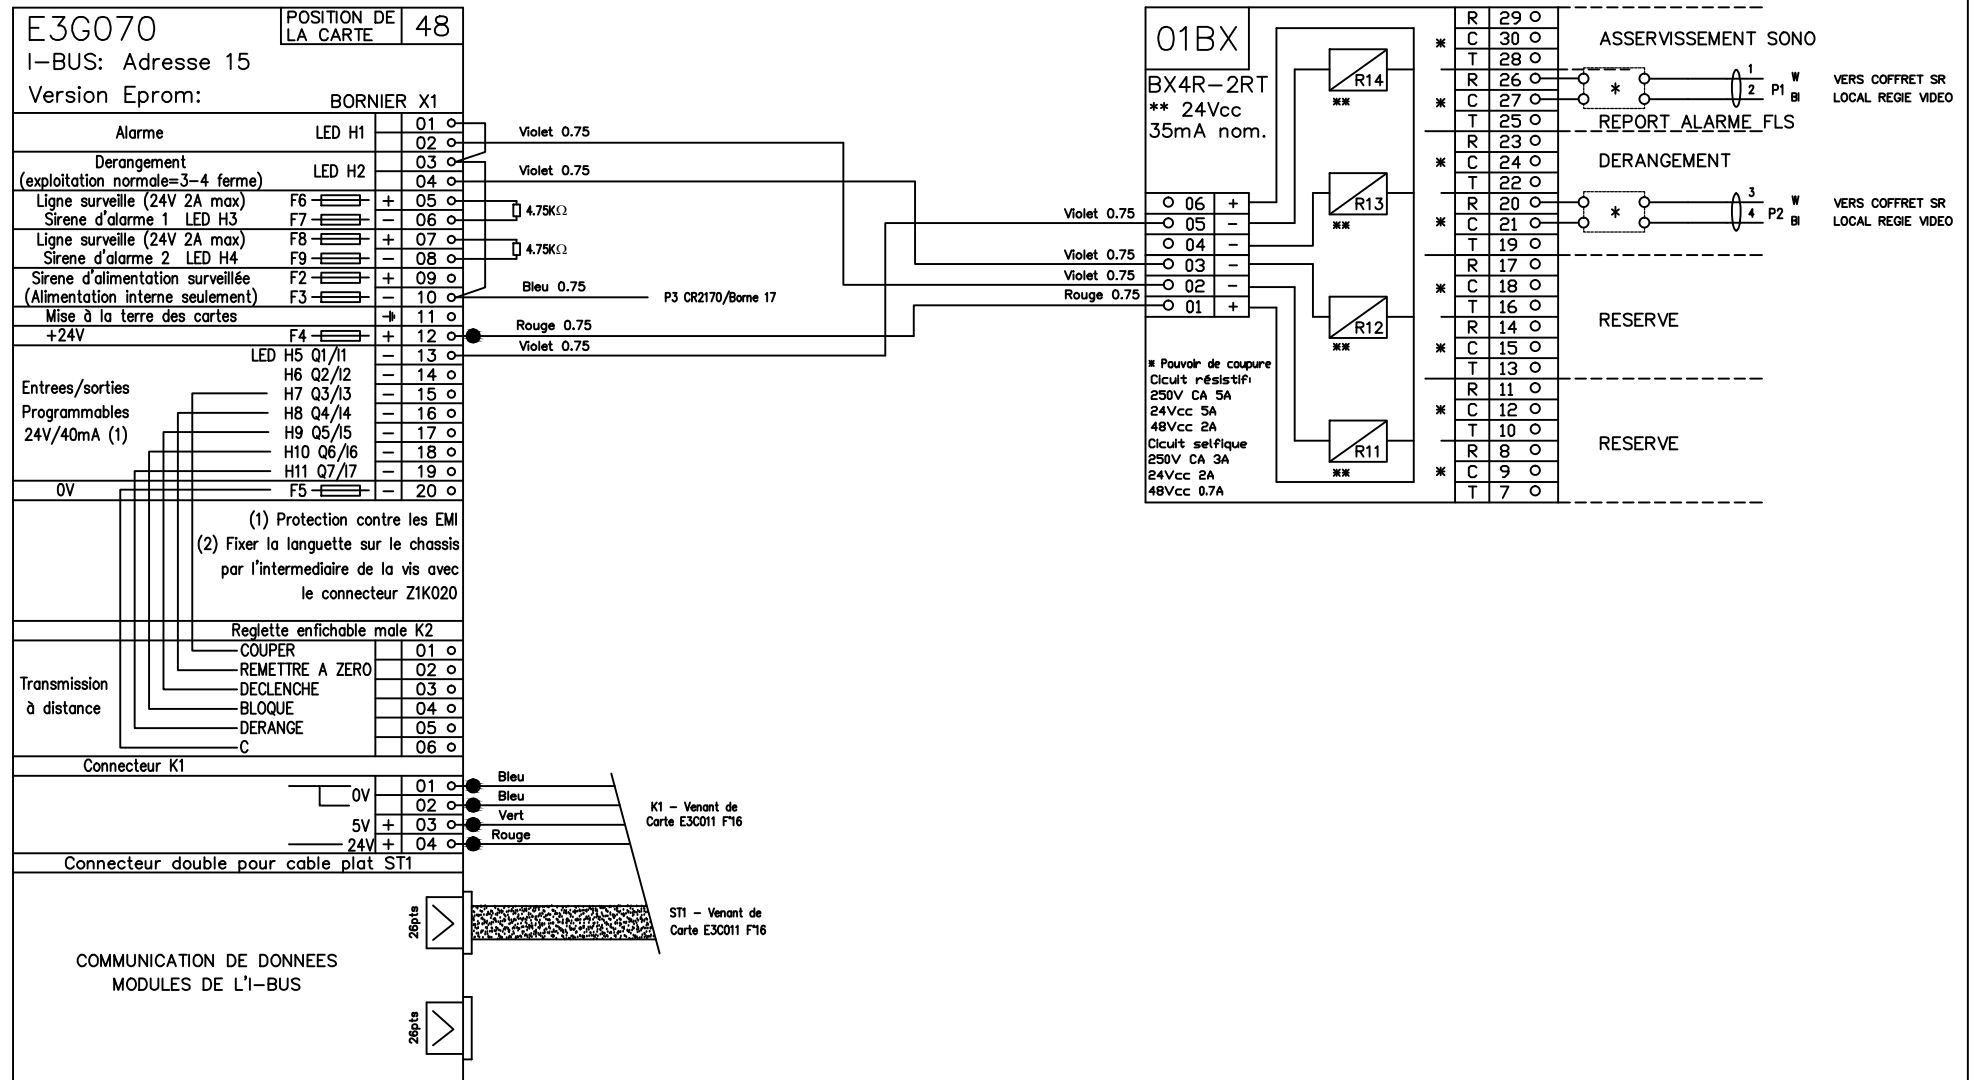

RACCORDEMENT CARTES E3G070

INSTALLATION

DAI  
VISIATOME

GLP

P

L

T

D

I

4

1

4

0

1

0

7


4

8

3

15/19

# CABLAGE INTERNE

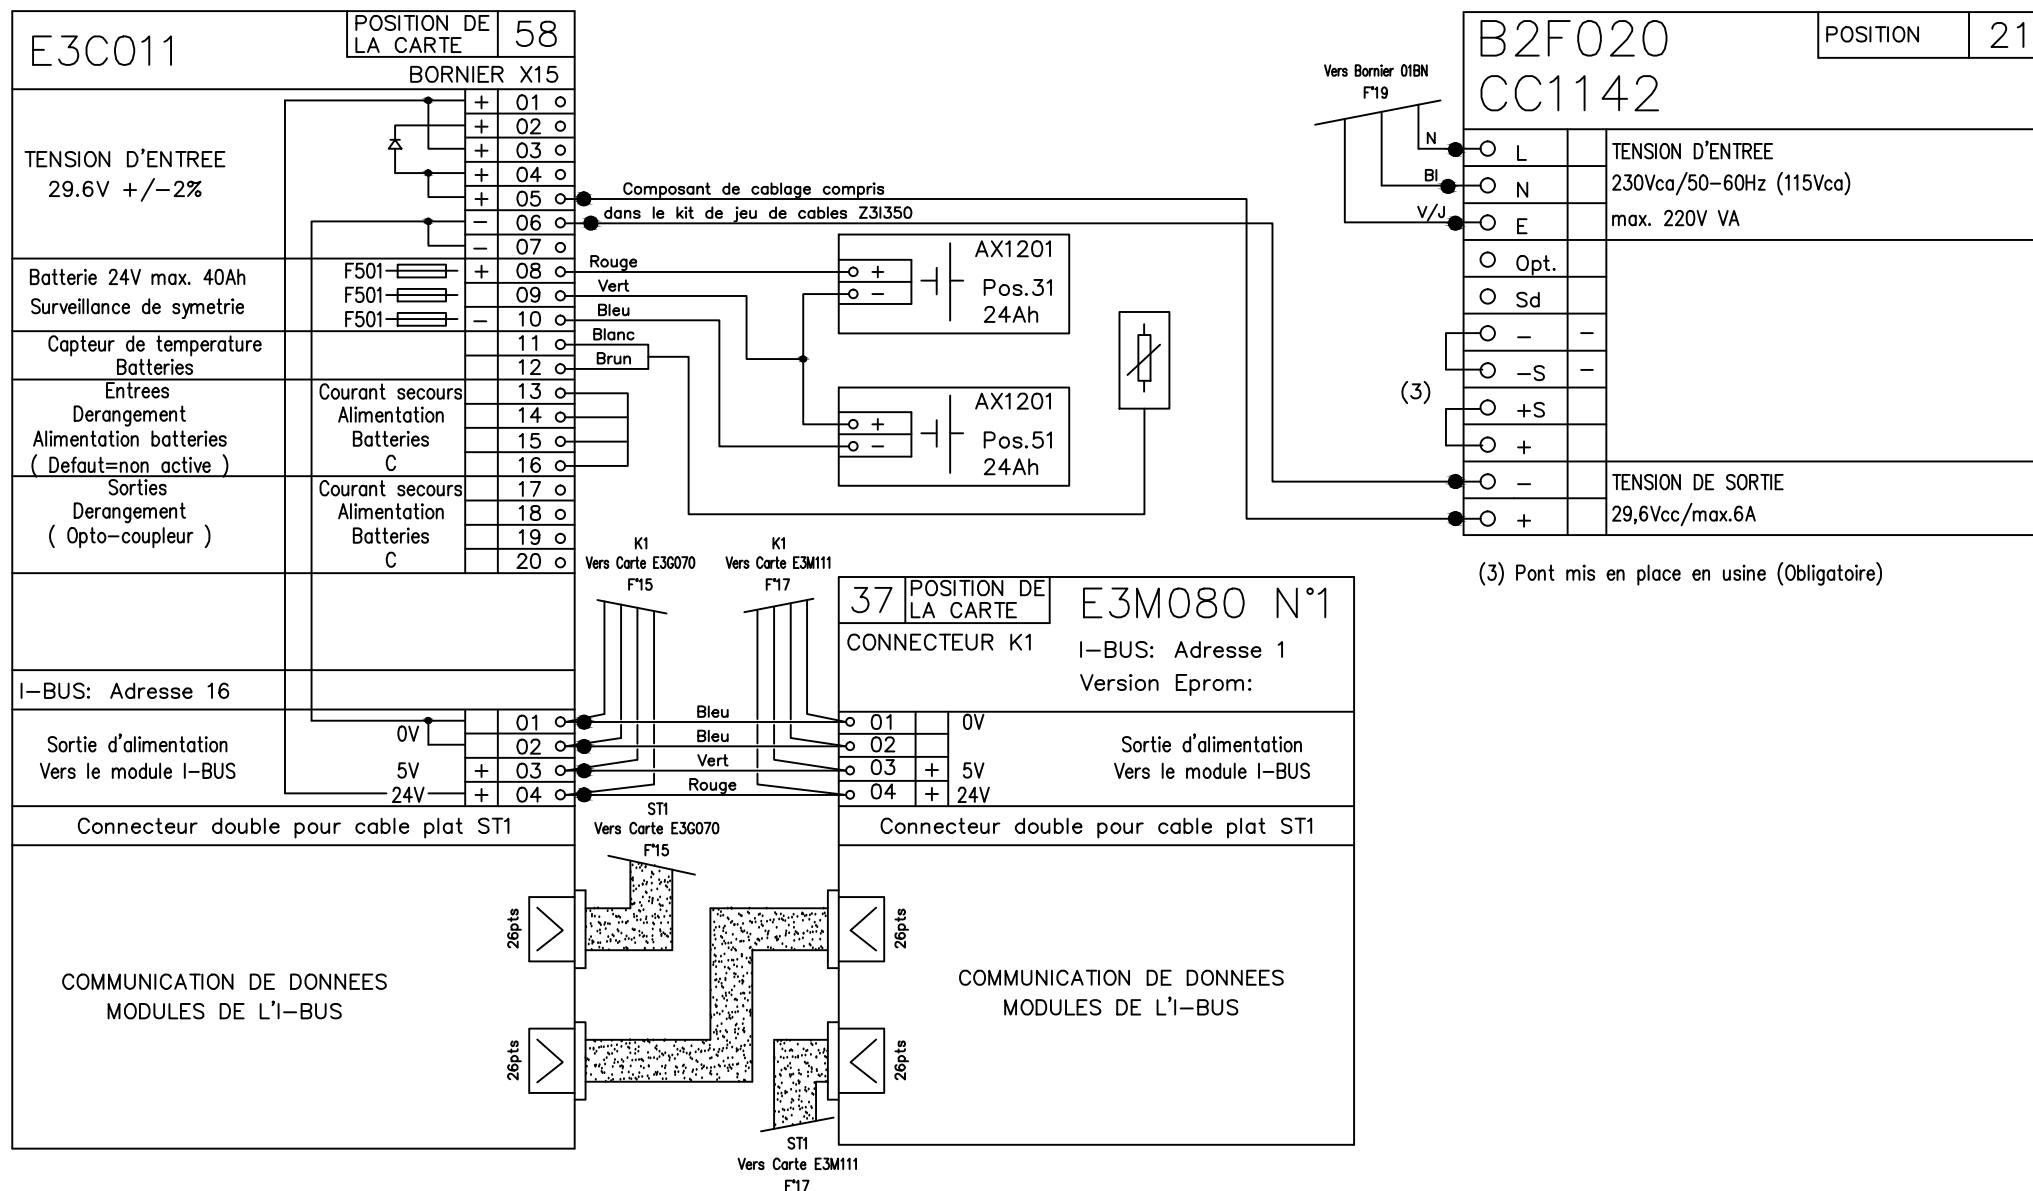

RACCORDEMENT CARTES E3C011 (CI1142)

INSTALLATION

DAI  
VISIATOME

GLP

P

L

T

D

I

4

1

4

0

1

0

7

4


8

0

16/19




CABLAGE INTERNE

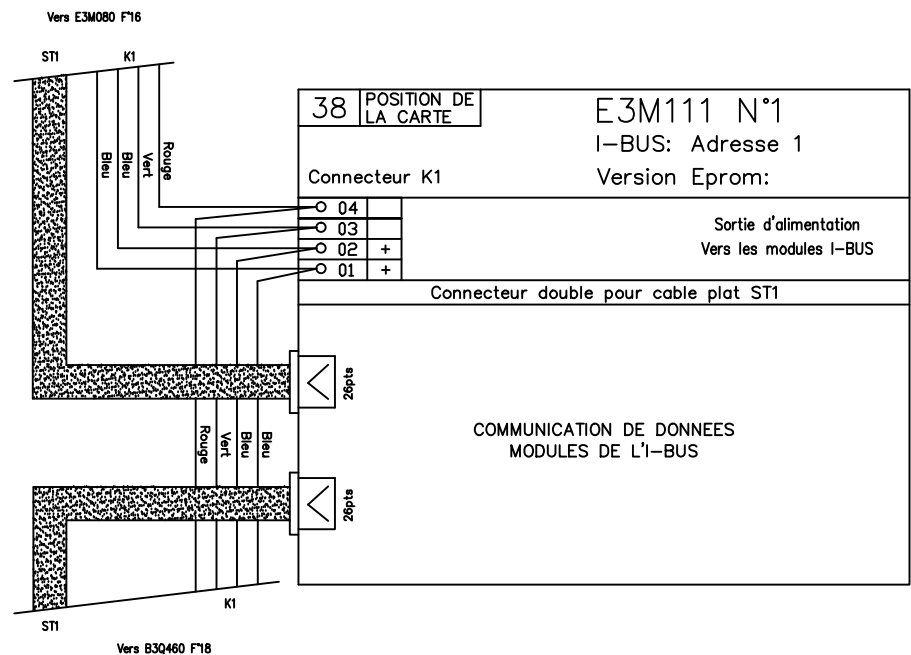

RACCORDEMENT I-BUS

INSTALLATION	DAI VISIATOME															
GLP	P	L	T	D	I	4	1	4	0	1	0	7	4	8	0	17/19

CABLAGE INTERNE

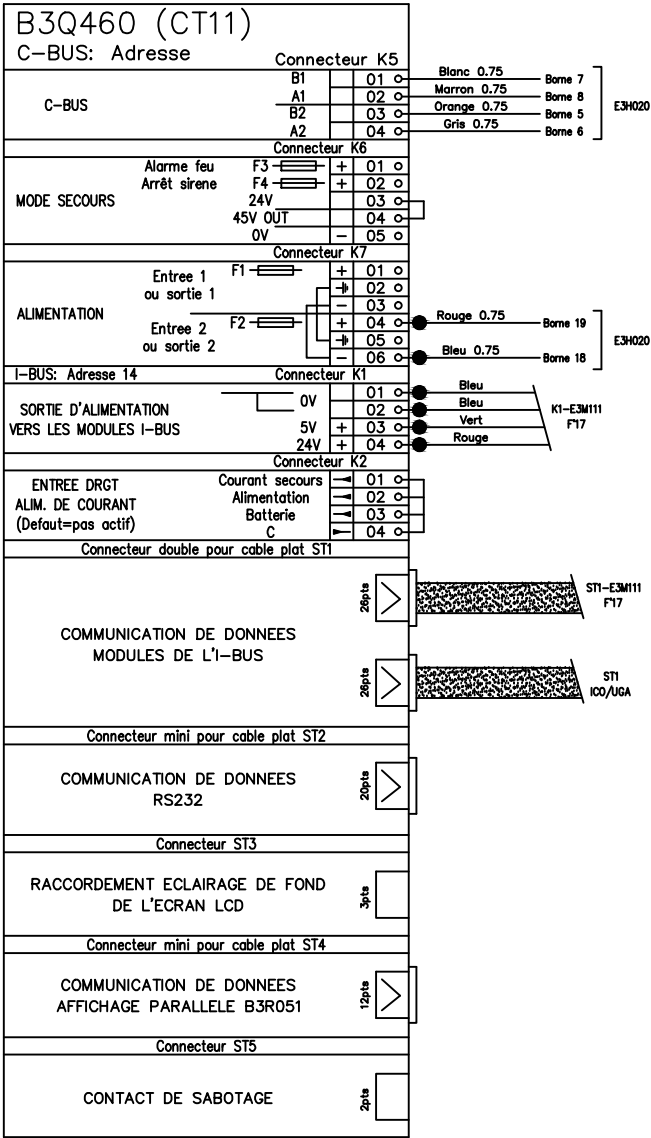

RACCORDEMENT TERMINAL CT11

INSTALLATION

DAI  
VISIATOME

GLP

P

L

T

D

I

4

1

4

0

1

0

7

4


8

0

18/19

CABLAGE INTERNE

CABLAGE EXTERNE

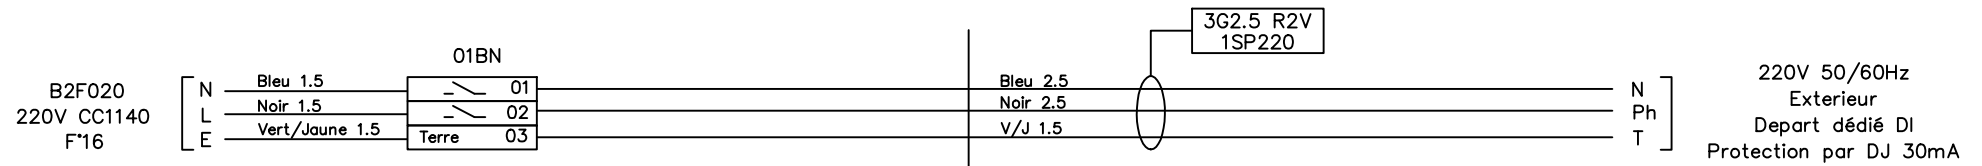

RACCORDEMENT ALIMENTATION

INSTALLATION

DAI  
VISIATOME

GLP

P

L

T

D

I

4

1

4

0

1

0

7

4

8

0

19/19