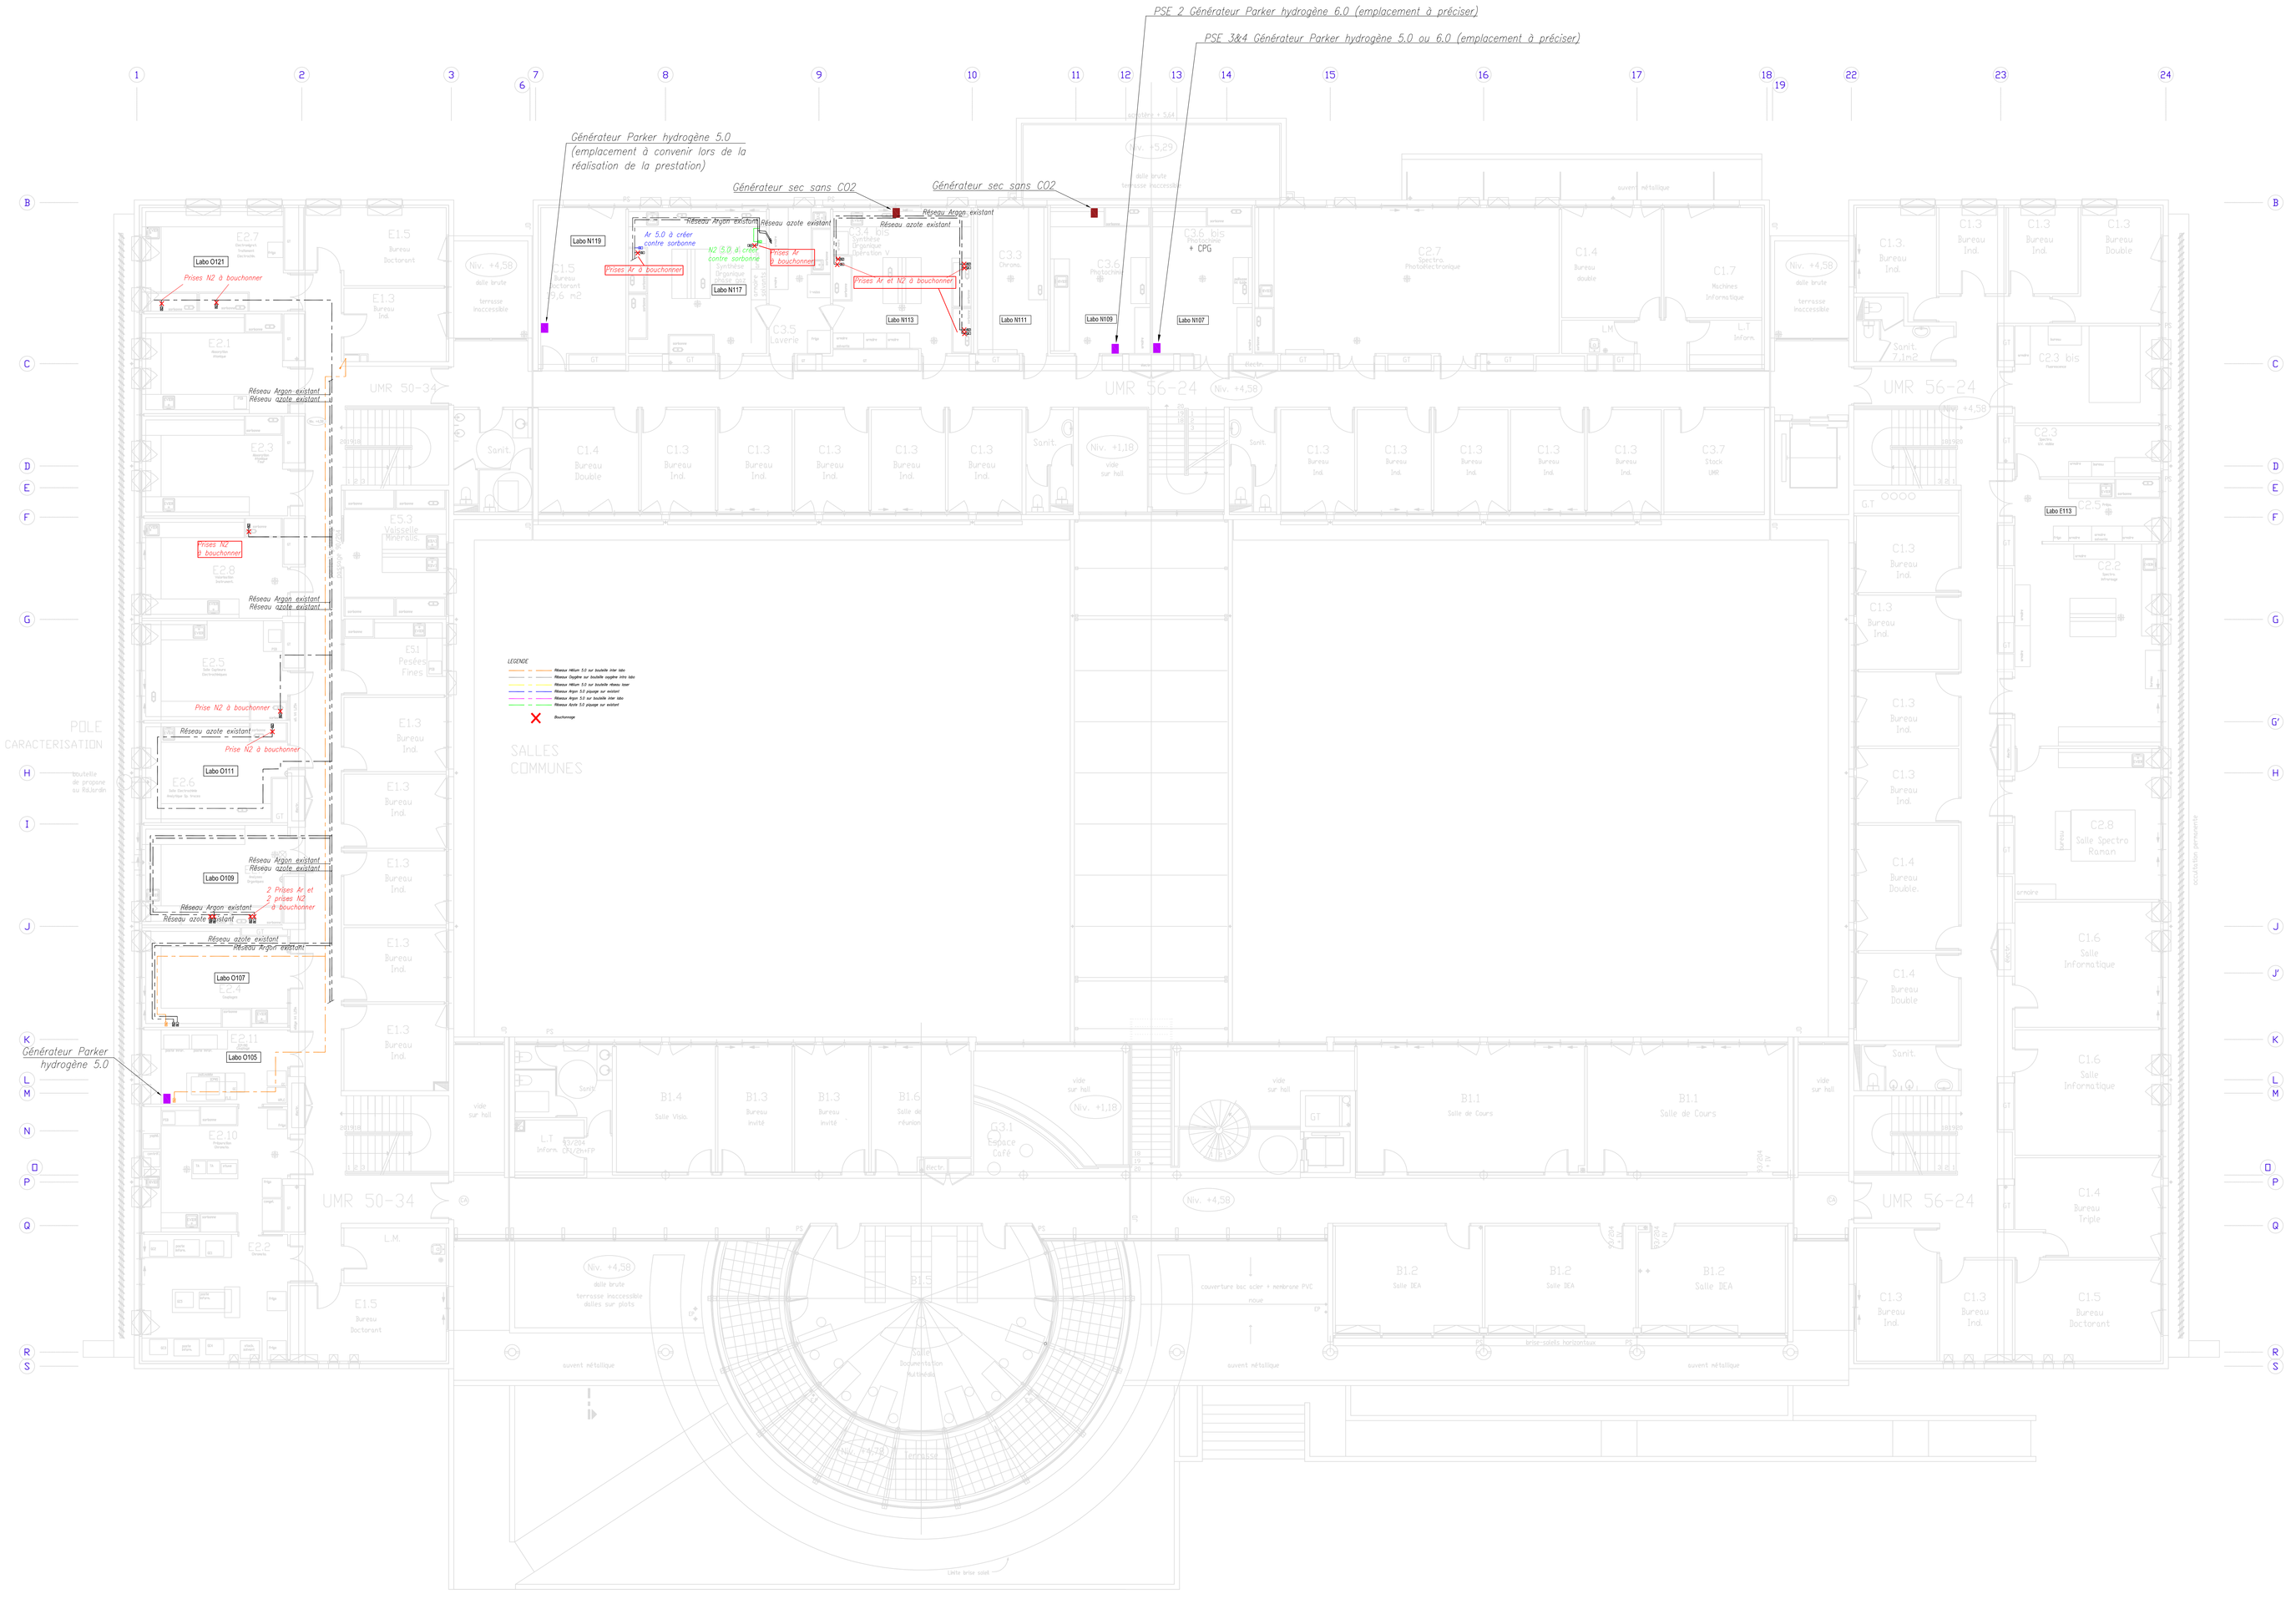

LEGENDE

- Réseaux Hélium 5.0 sur bouteille inter labo
- Réseaux Oxygène sur bouteille oxygène intra labo
- Réseaux Hélium 5.0 sur bouteille réseau laser
- Réseaux Argon 5.0 piquage sur existant
- Réseaux Argon 5.0 sur bouteille inter labo
- Réseaux Azote 5.0 piquage sur existant
- Bouchonnage

IPREM I - Travaux complémentaires sur le bâtiment
Réseaux de fluides spéciaux
Technopôle Hélioparc
64 000 PAU

PHASE :		N° PLAN :
DCE	PLAN FLUIDES SPECIAUX NIVEAU R+1	FS03

Maître d'Ouvrage :
UPPA - Direction du Patrimoine
Avenue de l'Université
64 000 PAU

BET :
OTEIS
6, chemin de Jorlis -
Immeuble Le Bel Rive
64400 ANGLET
Tél: 05 59 01 60 30
Email: bayonne@oteis.fr

Bureau de Contrôle :

SPS :

IND	MODIFICATIONS	DATE
0	Etablissement des plans	06/12/2024

108308	-	R+1	1/100°	JLR	APE
n° affaire	bâtiment	niveau	échelle	dessiné	vérifié

Ce document est la propriété de OTEIS et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation