



**PRÉFET
DU VAL-
DE-MARNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

AT 094 044 24 0 0007



**Cabinet
Direction des sécurités**

AVIS

DE LA SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE POUR LA SÉCURITÉ CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR


N° 24-0659 - Création d'une unité de soins HAD Adulte

REFER : AT 094 044 24 0 0007 du 21/06/2024 reçue en préfecture le 24 septembre 2024.

ÉTABLISSEMENT : Hôpital ÉMILE ROUX AP-HP [LIM-U2]

1 Avenue de Verdun 94450 LIMEIL BRÉVANNES

COURRIER ARRIVÉ LE



CLASSEMENT :

Cet établissement, de **type U** avec une activité secondaire **de type L**, susceptible d'accueillir **240** personnes, dont **44** au titre du personnel, est classé en **4^e catégorie**. Il relève des dispositions du règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

HISTORIQUE :

L'établissement a fait l'objet d'un avis favorable à la poursuite de son exploitation suite à la visite périodique de la sous-commission départementale de sécurité, en date du 8 mars 2012.

DESCRIPTION :

Descriptif des travaux :

Le projet vise le réaménagement des bureaux du service d'hospitalisation à domicile (HAD), dans une partie du rez-de-chaussée haut de l'aile Fouquet du pavillon « Les Ménages ». Cet espace ne sera pas accessible au public.

Description de l'établissement :

Le pavillon « Les Ménages » est un bâtiment en forme de carré élevé sur 3 niveaux donnant sur une cour fermée.

Il comprend un étage, un rez-de-chaussée haut et un rez-de-jardin partiel. Il est divisé en 3 ailes :

- l'aile de « Fontenelle » disposée en « L », réhabilitée en 2007 en logement du personnel, classée en 2^e famille collectif ;
- les ailes « Fouquet » et « Les Ménages » comprenant l'ERP de type U.

L'aile « Fouquet » est desservie par 2 escaliers encloisonnés et est distribuée comme suit :

- à l'étage : le service d'HAD ;
- au rez-de-chaussée haut (non accessible au public) : des bureaux, une réserve, une salle de « staff » (30 personnes), un espace cuisine (inférieur à 20 kW) et un vestiaire ;
- au rez-de-jardin : des bureaux et réserves.

Elle dispose des installations techniques et de sécurité suivantes :


- un système de sécurité incendie de catégorie A ;

- un système de désenfumage mécanique des circulations horizontales à l'étage ;
- un système de désenfumage mécanique et naturel du rez-de-jardin ;
- un éclairage de sécurité par blocs autonomes ;
- 2 groupes électrogènes du site (2 x 1850 kVA).

ÉTUDE DES DOCUMENTS ET AVIS :

Sont joints au dossier les documents suivants :

- une notice de sécurité datée du 18 juin 2024 ;
- des plans datés de juin 2024.

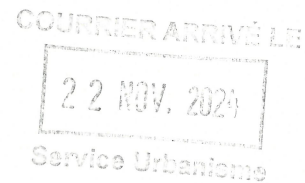

Après l'étude des différents documents, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur émet un **avis favorable** au projet. **Elle demande la réalisation des mesures suivantes :**

1. Réaliser les modifications du SSI, conformément aux normes en vigueur et aux dispositions de l'article MS 53 § 2.
2. S'assurer que les travaux prévus n'apportent aucune gêne pour l'évacuation du public et ne lui font courir aucun danger, conformément aux dispositions de l'article GN 13.
3. S'assurer du concours, pendant les travaux, d'organismes ou de personnes agréés par le ministre de l'Intérieur pour effectuer les vérifications de sécurité conformément aux articles R. 143-34 et R. 143-37 du code de la construction et de l'habitation. Les procès-verbaux ou comptes rendus de vérification seront présentés à la commission de sécurité et annexés au registre de sécurité.

Par ailleurs, l'étude des documents permet de relever que l'établissement n'a pas été visité par une commission de sécurité depuis plus de 12 ans.

Cette périodicité ne respecte pas les dispositions de l'article GE 4, qui impose une visite tous les 3 ans. Il conviendra de faire visiter cet établissement recevant du public, par la commission de sécurité compétente dans les plus brefs délais.

Fait à Créteil, le 18 novembre 2024.

P/Le Préfet et par délégation
Le Président de la SCDS


Thomas BOURSIN

AT 09404424 0007

