

Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier : **APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERRE.FOUQUET_X_X_DAT**
Norme employée : **AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)**
Date du repérage : **03/01/2024**
Heure d'arrivée : **09 h 00**
Date émission : **10/01/2024**

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **EMILE ROUX
1 avenue De Verdun
94456 LIMEIL BREVANNES**

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage : **Bâtiment Pierre Fouquet - Voir plan**

Propriétaire

Nom : **EMILE ROUX**
Adresse : **1 avenue De Verdun
94456 LIMEIL BREVANNES**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) : **Propriétaire**
Nom : **EMILE ROUX**
Adresse : **1 avenue De Verdun
94456 LIMEIL BREVANNES**

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **7627751904 / 01/07/2024**

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	DIANGANA Mousa	Diagnosticteur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 30/11/2022 Échéance : 29/11/2029 N° de certification : 22-1813
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	DIANGANA Mousa	Diagnosticteur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 30/11/2022 Échéance : 29/11/2029 N° de certification : 22-1813

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	5
	D.1. Listes des locaux visités.....	5
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	6
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	7
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	13
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.....	13
	D.6. Zones non visitées.....	14
E.	Annexes au rapport.....	15
	E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	15
	E.2. Planches de repérage.....	23
	E.3. Résultats d'analyses.....	25

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **03/01/2024**

Type de bâtiment : **Bâtiment de bureaux**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **Guillaume MERCIER**

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

Néant

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
ITGA	CENTRE PREFORMANCE ALPHASIS - 35760 SAINT GREGOIRE	1-5970



Programme de travaux

Les travaux seront de 2nd œuvre, sol, peintures de murs, percement de murs, dépose cloisons, électricité, plomberie, ventilation ...



C. Conclusions du rapport

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en oeuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante

Zones non visitées :

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification (et moyen de levée de réserve)
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513	Coffrage horizontal	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502
❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515	❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512	❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513
❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509	❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505	❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502
❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493	❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489	❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487
❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_484	❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485	❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_481
❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481	❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_476	❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477
❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472	❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472	❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R.570_468
❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468	❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R. 570_464	❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464
❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460	❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456	❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456



D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion
Néant	-	-



D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	Identifiant : ZPSO-0001 (P0001) Description : Revêtements de sols - Linoléum + colle
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	Identifiant : ZPSO-0002 (P0002) Description : Revêtements de sols - Colle de carrelage + ragréage + chape béton
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	Identifiant : ZPSO-0003 (P0003) Description : Cloisons sèches - Peinture + toile de verre + carton + plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	Identifiant : ZPSO-0004 (P0004) Description : Revêtements de sols - Ragréage + plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	Identifiant : ZPSO-0005 (P0005) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	Identifiant : ZPSO-0006 (P0006) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	Identifiant : ZPSO-0007 (P0007) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	Identifiant : ZPSO-0008 (P0008) Description : Revêtements de sols - Linoléum + colle + Ragréage rose + Chape béton
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	Identifiant : ZPSO-0009 (P0009) Description : Murs et cloisons maçonnés (embrasure porte) - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	Identifiant : ZPSO-0010 (P0010) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	Identifiant : ZPSO-0011 (P0011) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	Identifiant : ZPSO-0012 (P0012) Description : Plafonds - Peinture + toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	Identifiant : ZPSO-0013 (P0013) Description : Revêtements de sols - Linoléum + colle + Ragréage rose + Chape béton
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	Identifiant : ZPSO-0014 (P0014) Description : Cloisons sèches - Bandes calicot
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	Identifiant : ZPSO-0015 (P0015) Description : Cloisons sèches - Peinture + toile de verre + carton + plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	Identifiant : ZPSO-0016 (P0016) Description : Revêtements de sols - Linoléum + colle + Ragréage rose + Chape béton
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	Identifiant : ZPSO-0017 (P0017) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	Identifiant : ZPSO-0018 (P0018) Description : Murs et cloisons maçonnés (embrasure fenêtre) - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre



Localisation	Description du matériau
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	Identifiant : ZPSO-0019 (P0019) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	Identifiant : ZPSO-0020 (P0020) Description : Cloisons sèches - Bandes calicot
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	Identifiant : ZPSO-0021 (P0021) Description : Cloisons sèches - Peinture + toile de verre + carton + plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502	Identifiant : ZPSO-0022 (P0022) Description : Revêtements de sols - Colle de moquette + Ragréage + chape béton
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502	Identifiant : ZPSO-0023 (P0023) Description : Cloisons sèches - Bandes calicot
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512	Identifiant : ZPSO-0024 (P0024) Description : Cloisons sèches - Peinture + toile de verre + carton + plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502	Identifiant : ZPSO-0025 (P0025) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502	Identifiant : ZPSO-0026 (P0026) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_486	Identifiant : ZPSO-0027 (P0027) Description : Plafonds - Peinture + toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493	Identifiant : ZPSO-0028 (P0028) Description : Revêtements de sols - Colle de moquette + Ragréage + chape béton
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489	Identifiant : ZPSO-0029 (P0029) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513	Identifiant : ZPSO-0030 (P0030) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505	Identifiant : ZPSO-0031 (P0031) Description : Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489	Identifiant : ZPSO-0032 (P0032) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre



Localisation	Description du matériau
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487	Identifiant : ZPSO-0033 (P0033) Description : Revêtements de sols - Colle de carrelage
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487	Identifiant : ZPSO-0034 (P0034) Description : Revêtements de murs plinthe - Colle de carrelage
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487	Identifiant : ZPSO-0035 (P0035) Description : Revêtements de murs - Colle de faïence
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487	Identifiant : ZPSO-0036 (P0036) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509	Identifiant : ZPSO-0037 (P0037) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502	Identifiant : ZPSO-0038 (P0038) Description : Revêtements de sols - Ragréage + plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489	Identifiant : ZPSO-0039 (P0039) Description : Revêtements de sols - Linoléum + colle + ragréage + chape béton
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489	Identifiant : ZPSO-0040 (P0040) Description : Plafonds - Peinture + toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493	Identifiant : ZPSO-0041 (P0041) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485	Identifiant : ZPSO-0042 (P0042) Description : Revêtements de sols - Colle de moquette + Ragréage + chape béton
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485	Identifiant : ZPSO-0043 (P0043) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_476; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477	Identifiant : ZPSO-0044 (P0044) Description : Revêtements de sols - Linoléum + colle + ragréage + chape béton
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_484; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_481; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_476; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R.570_468; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R. 570_464	Identifiant : ZPSO-0045 (P0045) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_484; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_481; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_476; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R.570_468; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R. 570_464	Identifiant : ZPSO-0046 (P0046) Description : Cloisons sèches - Bandes calicot
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472	Identifiant : ZPSO-0047 (P0047) Description : Cloisons sèches - Peinture + toile de verre + carton + plâtre



Localisation	Description du matériau
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_484; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_481; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_476; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R.570_468; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R. 570_464	Identifiant : ZPSO-0048 (P0048) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_481; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R.570_468; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R. 570_464; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464	Identifiant : ZPSO-0049 (P0049) Description : Revêtements de sols - Colle de moquette + Ragréage + chape béton
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464	Identifiant : ZPSO-0050 (P0050) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464	Identifiant : ZPSO-0051 (P0051) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468	Identifiant : ZPSO-0052 (P0052) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre



Localisation	Description du matériau
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_481; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_476; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R.570_468; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R. 570_464; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460	Identifiant : ZPSO-0053 (P0053) Description : Plafonds - Peinture + toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464	Identifiant : ZPSO-0054 (P0054) Description : Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460	Identifiant : ZPSO-0055 (P0055) Description : Revêtements de sols - Linoléum + colle + Ragréage + Chape béton
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460	Identifiant : ZPSO-0056 (P0056) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456	Identifiant : ZPSO-0057 (P0057) Description : Revêtements de murs - Colle de faïence
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456	Identifiant : ZPSO-0058 (P0058) Description : Plafonds - Peinture + Enduit plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	Identifiant : ZPSO-0059 (P0059) Description : Revêtements de sols - Colle de carrelage
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	Identifiant : ZPSO-0060 (P0060) Description : Revêtements de murs plinthe - Colle de carrelage
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	Identifiant : ZPSO-0061 (P0061) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allège)- Peinture + Toile de verre + Enduit ciment
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	Identifiant : ZPSO-0062 (P0062) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	Identifiant : ZPSO-0063 (P0063) Description : Cloisons sèches - Bandes calicot
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	Identifiant : ZPSO-0064 (P0064) Description : Cloisons sèches - Peinture + toile de verre + carton + plâtre
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	Identifiant : ZPSO-0065 (P0065) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre



Localisation	Description du matériau
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	Identifiant : ZPSO-0066 (P0066) Description : Plafonds - Bandes calicot
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456; BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	Identifiant : ZPSO-0067 (P0067) Description : Plafonds - Peinture + plâtre



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-

D.6. Zones non visitées


Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513	Coffrage horizontal	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Fait à **LIMEIL BREVANNES**, le **10/01/2024**









Par : **DIANGANA Mousa**







Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - 4, route de la Noue - 91190 GIF-SUR-YVETTE**

E. Annexes au rapport

E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements










Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0001	Revêtements de sols - Linoléum + colle	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	
P0002	Revêtements de sols - Colle de carrelage + ragréage + chape béton	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	
P0003	Cloisons sèches - Peinture + toile de verre + carton + plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	
P0004	Revêtements de sols - Ragréage + plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	
P0005	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	
P0006	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	
P0007	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	
P0008	Revêtements de sols - Linoléum + colle + Ragréage rose + Chape béton	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0009	Murs et cloisons maçonnés (embrassade porte) - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	
P0010	Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	
P0011	Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	
P0012	Plafonds - Peinture + toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	
P0013	Revêtements de sols - Linoléum + colle + Ragraéage rose + Chape béton	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	
P0014	Cloisons sèches - Bandes calicot	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	
P0015	Cloisons sèches - Peinture + toile de verre + carton + plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	
P0016	Revêtements de sols - Linoléum + colle + Ragraéage rose + Chape béton	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	
P0017	Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0018	Murs et cloisons maçonnés (embrasure fenêtre) - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	
P0019	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	
P0020	Cloisons sèches - Bandes calicot	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	
P0021	Cloisons sèches - Peinture + toile de verre + carton + plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	
P0022	Revêtements de sols - Colle de moquette + Ragréage + chape béton	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512	
P0023	Cloisons sèches - Bandes calicot	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512	
P0024	Cloisons sèches - Peinture + toile de verre + carton + plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512	
P0025	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512	
P0026	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0027	Plafonds - Peinture + toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512	
P0028	Revêtements de sols - Colle de moquette + Ragréage + chape béton	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513	
P0029	Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513	
P0030	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513	
P0031	Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513	
P0032	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513	
P0033	Revêtements de sols - Colle de carrelage	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487	
P0034	Revêtements de murs plinthe - Colle de carrelage	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487	
P0035	Revêtements de murs - Colle de faïence	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0036	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509	
P0037	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509	
P0038	Revêtements de sols - Ragréage + plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502	
P0039	Revêtements de sols - Linoléum + colle + ragréage + chape béton	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489	
P0040	Plafonds - Peinture + toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489	
P0041	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505	
P0042	Revêtements de sols - Colle de moquette + Ragréage + chape béton	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485	
P0043	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485	
P0044	Revêtements de sols - Linoléum + colle + ragréage + chape béton	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0045	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472	
P0046	Cloisons sèches - Bandes calicot	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472	
P0047	Cloisons sèches - Peinture + toile de verre + carton + plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472	
P0048	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472	
P0049	Revêtements de sols - Colle de moquette + Ragrée + chape béton	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472	
P0050	Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472	
P0051	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472	
P0052	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472	
P0053	Plafonds - Peinture + toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0054	Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472	
P0055	Revêtements de sols - Linoléum + colle + Ragréage + Chape béton	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460	
P0056	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460	
P0057	Revêtements de murs - Colle de faïence	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456	
P0058	Plafonds - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456	
P0059	Revêtements de sols - Colle de carrelage	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	
P0060	Revêtements de murs plinthe - Colle de carrelage	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	
P0061	Murs et cloisons maçonnés (Allège)- Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	
P0062	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	



Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0063	Cloisons sèches - Bandes calicot	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	
P0064	Cloisons sèches - Peinture + toile de verre + carton + plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	
P0065	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	
P0066	Plafonds - Bandes calicot	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	
P0067	Plafonds - Peinture + plâtre	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	

E.2. Planches de repérage

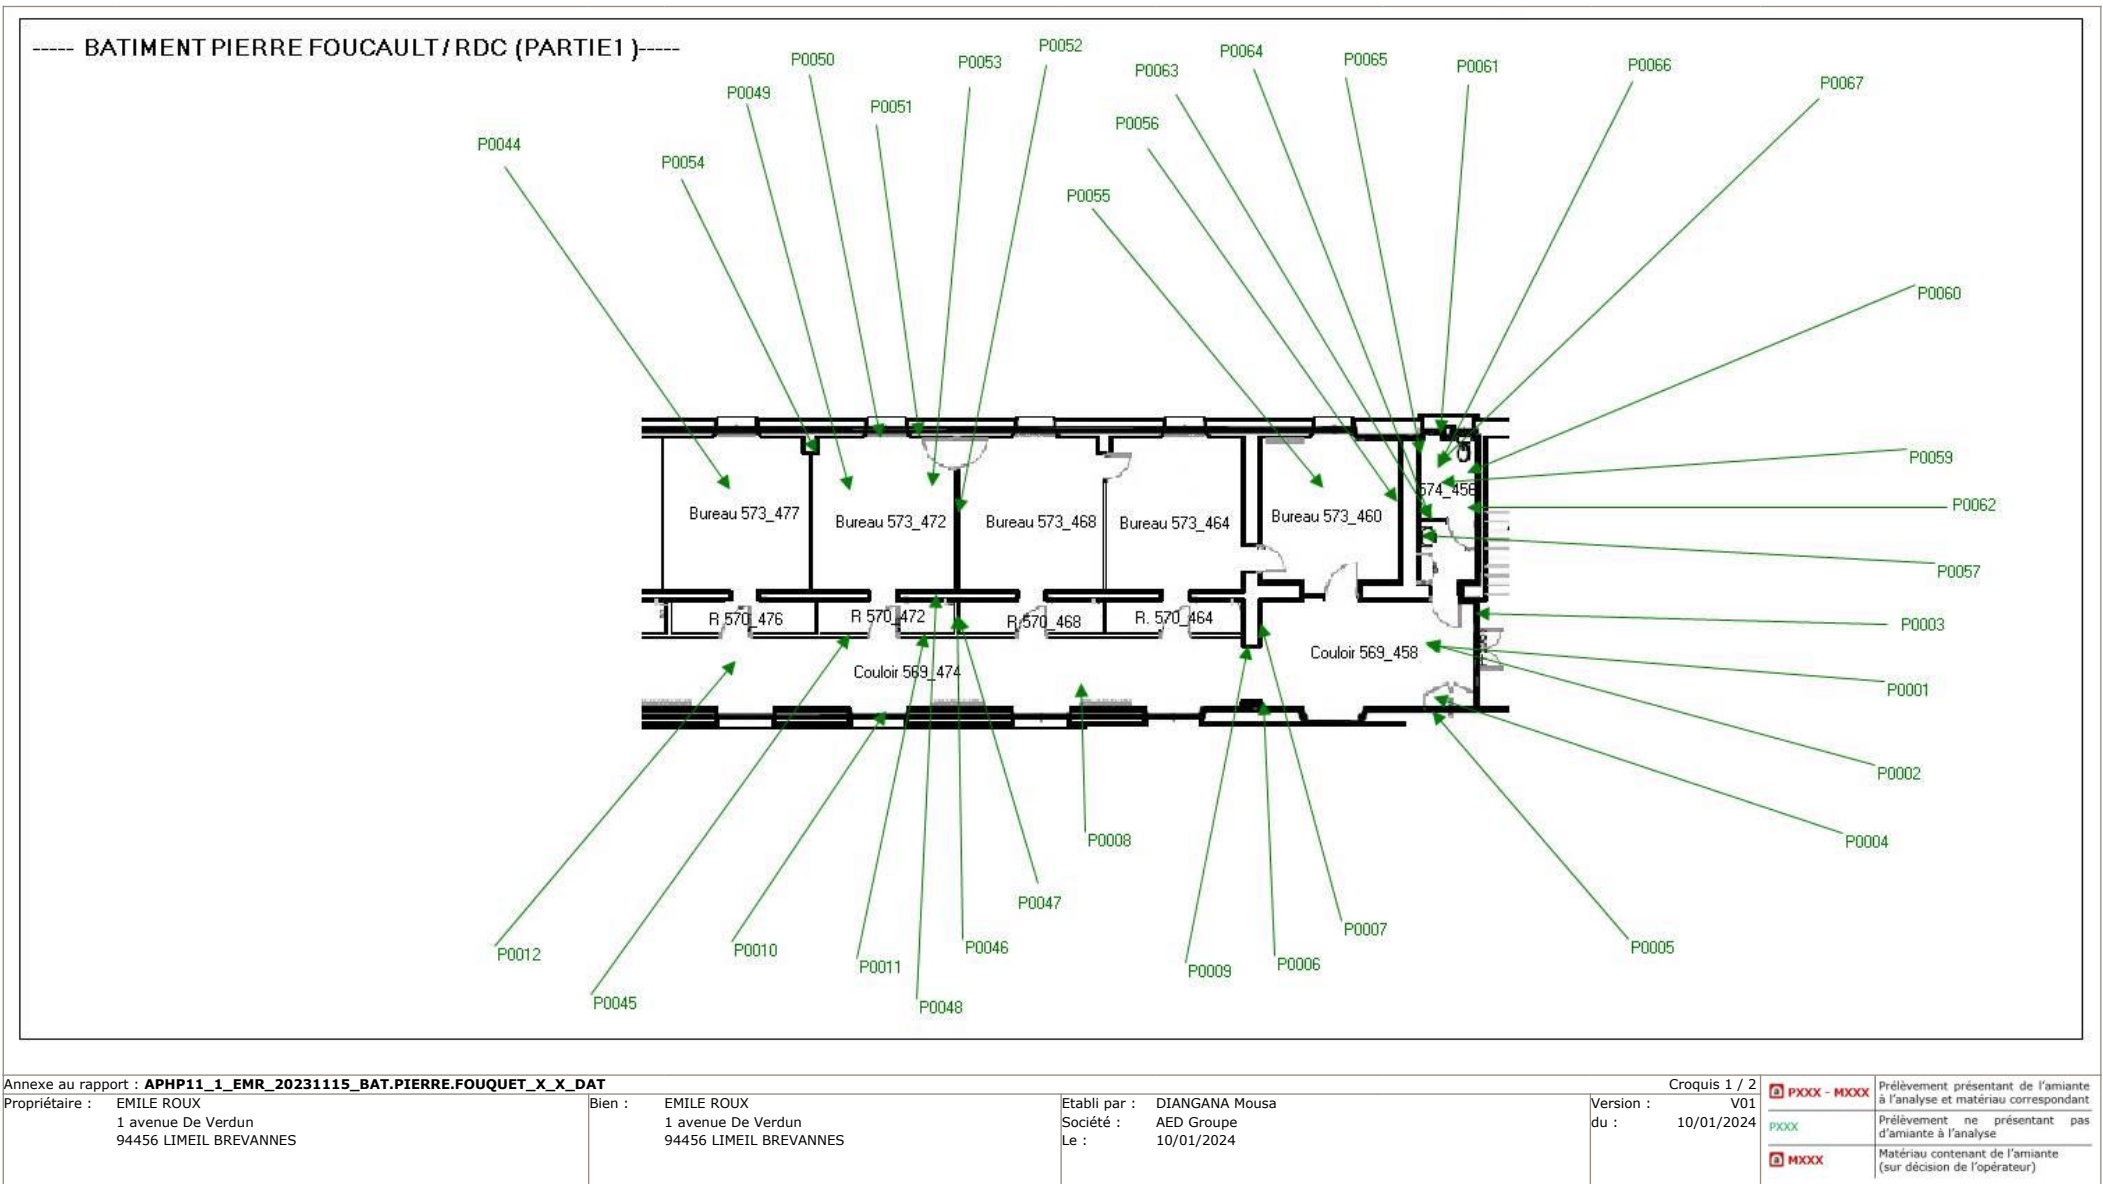

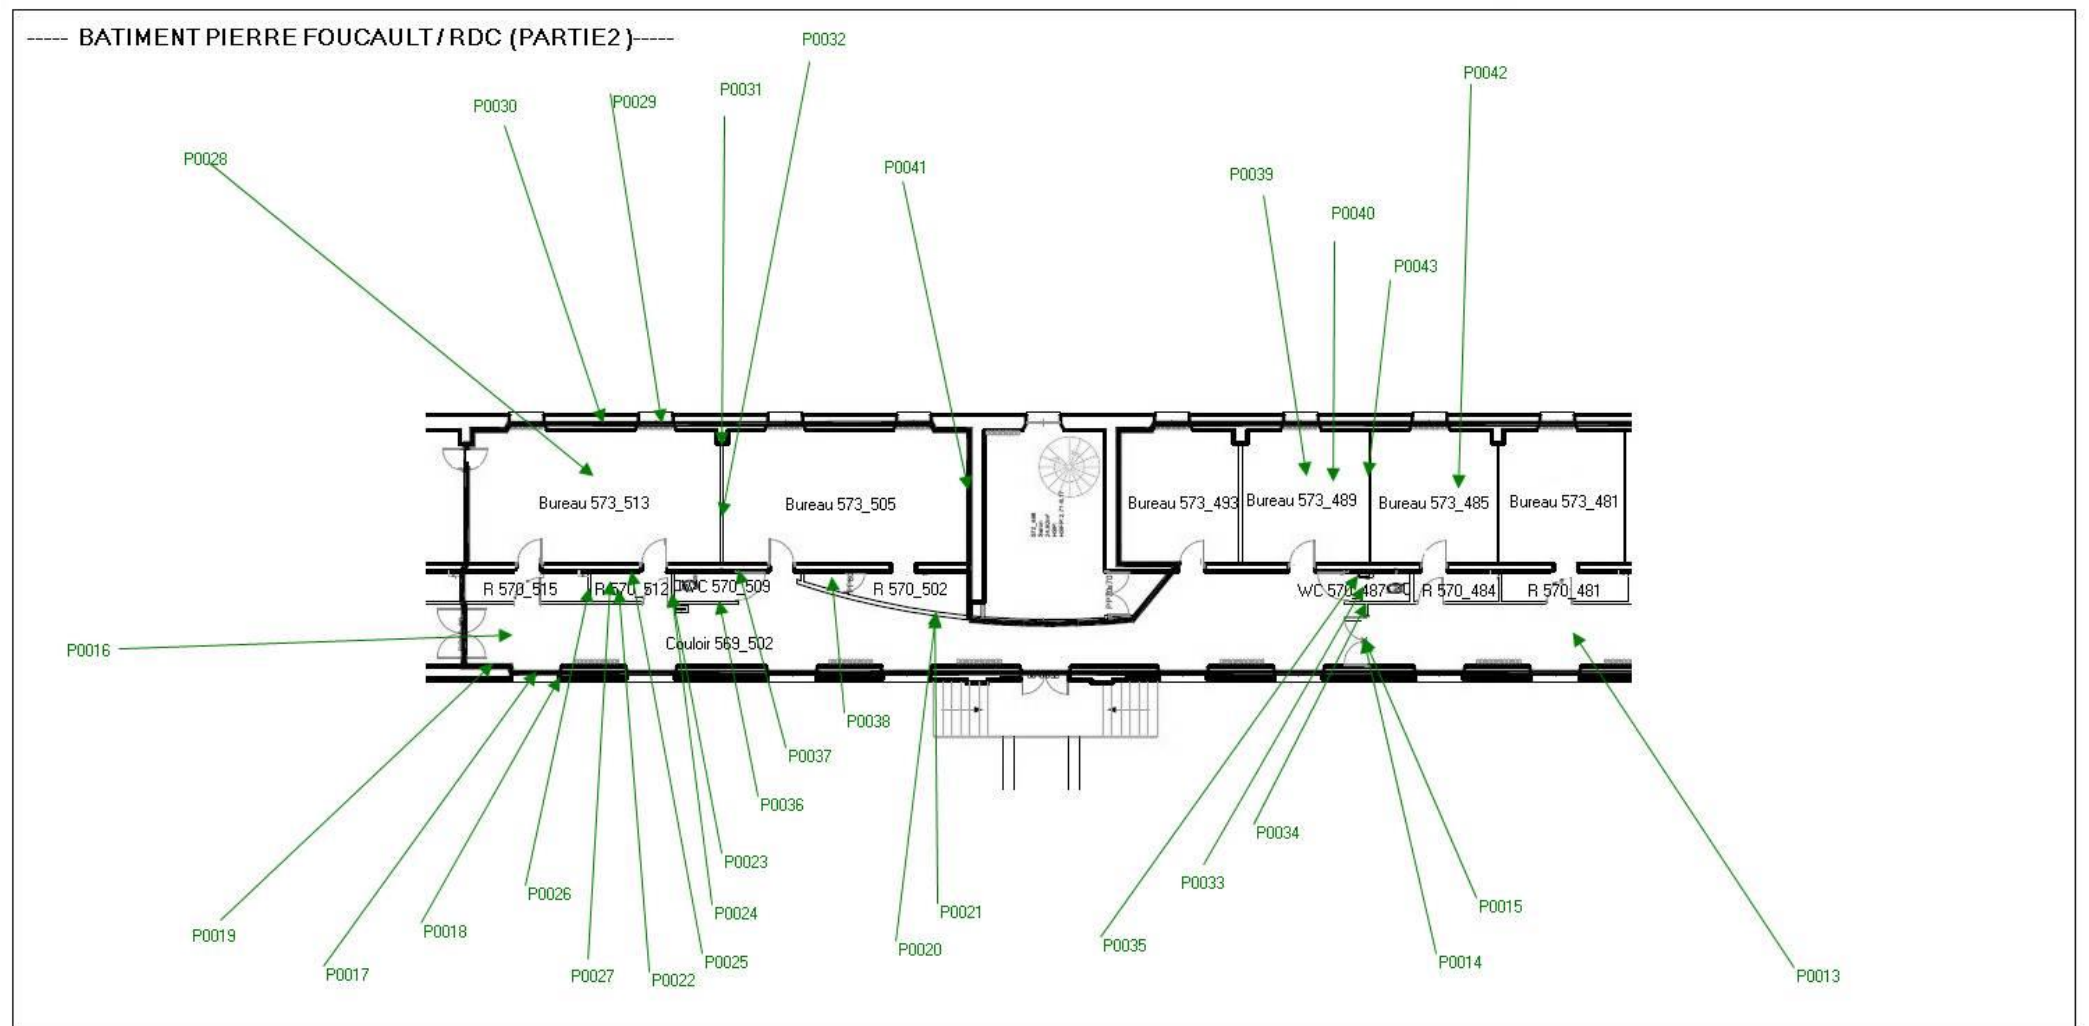

Annexe au rapport : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERRE.FOUQUET_X_X_DAT

Propriétaire : EMILE ROUX
1 avenue De Verdun
94456 LIMEIL BREVANNESBien : EMILE ROUX
1 avenue De Verdun
94456 LIMEIL BREVANNESÉtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 10/01/2024Version : V01
du : 10/01/2024

Croquis 2 / 2

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



E.3. Résultats d'analyses

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-115 EN DATE DU 10/01/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE Bâtiment A, 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1424-115 Réf. Commande Client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERRE.FOUQUET_X_X_D AT_2024_01_03_1925_3899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/01/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERRE.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES	Réf échantillon ITGA : IT142401-1801		
Réf échantillon client : P0051 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERRE.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES	Réf échantillon ITGA : IT142401-1802		
Réf échantillon client : P0052 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472	Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc		
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FJH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-115 EN DATE DU 10/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0053 - Plafonds - Peinture + toile de verre + Enduit plâtre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472	Réf échantillon ITGA : IT142401-1803 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc		
<div> <div>▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc</div> </div>	<div> <div>META (A) le 10/01/2024</div> <div>Nombre de préparations : 1</div> <div>Nombre de supports d'analyse : 2</div> </div>	<div> <div>Amiante non détecté (1) / -</div> </div>	<div> <div>Analyste : KTB</div> <div>(4)</div> </div>
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0054 - Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472	Réf échantillon ITGA : IT142401-1804 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac		
<div> <div>▶ Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable</div> </div>	<div> <div>META (A) le 10/01/2024</div> <div>Nombre de préparations : 1</div> <div>Nombre de supports d'analyse : 2</div> </div>	<div> <div>Amiante non détecté (1) / -</div> </div>	<div> <div>Autres fibres inhalables distinguées par M. (2)</div> <div>Analyste : FJH</div> <div>(3)</div> </div>
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0055 - Revêtements de sols - Linoleum + colle + Ragréage + Chape beton - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460	Réf échantillon ITGA : IT142401-1805 Description ITGA : Revêtement cassant beige avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris hétérogène		
<div> <div>▶ Revêtement cassant beige avec couche en toile</div> </div>	<div> <div>META (A) le 10/01/2024</div> <div>Nombre de préparations : 1</div> <div>Nombre de supports d'analyse : 2</div> </div>	<div> <div>Amiante non détecté (1) / -</div> </div>	<div> <div>Analyste : SMY</div> </div>
<div> <div>▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose + Matériau gris hétérogène non séparable</div> </div>	<div> <div>META (A) le 10/01/2024</div> <div>Nombre de préparations : 1</div> <div>Nombre de supports d'analyse : 2</div> </div>	<div> <div>Amiante non détecté (1) / -</div> </div>	<div> <div>Analyste : SMY</div> <div>(4)</div> </div>
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0056 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460	Réf échantillon ITGA : IT142401-1806 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit gris en vrac		
<div> <div>▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit gris en vrac non séparable</div> </div>	<div> <div>META (A) le 10/01/2024</div> <div>Nombre de préparations : 1</div> <div>Nombre de supports d'analyse : 2</div> </div>	<div> <div>Amiante non détecté (1) / -</div> </div>	<div> <div>Analyste : KTB</div> <div>(3)</div> </div>

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-115 EN DATE DU 10/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES			
Réf échantillon client : P0057 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456		Réf échantillon ITGA : IT142401-1807 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau plâtreux beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige non séparable + Matériau plâtreux beige non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (4)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES			
Réf échantillon client : P0058 - Plafonds - Peinture + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456		Réf échantillon ITGA : IT142401-1808 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES			
Réf échantillon client : P0059 - Revêtements de sols - Colle de carrelage - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		Réf échantillon ITGA : IT142401-1809 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Matériau rose / Matériau beige hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise en vrac non séparable + Matériau rose non séparable + Matériau beige hétérogène non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FJH (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES			
Réf échantillon client : P0060 - Revêtements de murs plinthe - Colle de carrelage - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		Réf échantillon ITGA : IT142401-1810 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau gris en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FJH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-115 EN DATE DU 10/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES		Réf échantillon ITGA : IT142401-1811	
Réf échantillon client : P0061 - Murs et cloisons maconnes (Allege)- Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES		Réf échantillon ITGA : IT142401-1812	
Réf échantillon client : P0062 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FJH (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES		Réf échantillon ITGA : IT142401-1813	
Réf échantillon client : P0063 - Cloisons seches - Bandes calicot - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (4)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES		Réf échantillon ITGA : IT142401-1814	
Réf échantillon client : P0064 - Cloisons seches - Peinture + toile de verre + carton + platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FJH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-115 EN DATE DU 10/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0065 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456			
		Réf échantillon ITGA : IT142401-1815	
		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FJH (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0066 - Plafonds - Bandes calicot - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456			
		Réf échantillon ITGA : IT142401-1816	
		Description ITGA : Matériau plâtreux beige en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Matériau plâtreux beige en vrac non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FJH (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0067 - Plafonds - Peinture + platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456			
		Réf échantillon ITGA : IT142401-1817	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-114 EN DATE DU 10/01/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE Bâtiment A, 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1424-114 Réf. Commande Client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERRE.FOUQUET_X_X_D AT_2024_01_03_1925_3899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/01/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERRE.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES	Réf échantillon ITGA : IT142401-1751		
Réf échantillon client : P0001 - Revêtements de sols - Linoleum + colle - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	Description ITGA : Revêtement cassant noir avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage rose		
▶ Revêtement cassant noir avec couche en toile	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKE
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKE (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-114 EN DATE DU 10/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<div> <div>Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES</div> <div>Réf échantillon client : P0002 - Revêtements de sols - Colle de carrelage + ragréage + chape beton - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458</div> </div> <div> <div>Réf échantillon ITGA : IT142401-1752</div> <div>Description ITGA : Revêtement cassant gris en faible quantité en vrac / Colle polymère en faible quantité en vrac / Ragréage rose en vrac avec poussières / Carrelage en vrac / Colle grise / Matériau gris hétérogène / Couche plâtrée blanche en faible quantité en vrac</div> </div>			
▶ Revêtement cassant gris en faible quantité en vrac	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)
▶ Colle polymère en faible quantité en vrac non séparable + Ragréage rose en vrac avec poussières non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SMY (3)
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
▶ Colle grise non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable + Couche plâtrée blanche en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SMY (3)
<div> <div>Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES</div> <div>Réf échantillon client : P0003 - Cloisons seches - Peinture + toile de verre + carton + platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458</div> </div> <div> <div>Réf échantillon ITGA : IT142401-1753</div> <div>Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée</div> </div>			
▶ Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (4)
<div> <div>Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES</div> <div>Réf échantillon client : P0004 - Revêtements de sols - Ragréage + platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458</div> </div> <div> <div>Réf échantillon ITGA : IT142401-1754</div> <div>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec fibres</div> </div>			
▶ Matériau plâtreux blanc avec fibres	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-114 EN DATE DU 10/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0005 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	Réf échantillon ITGA : IT142401-1755 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SMY (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0006 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	Réf échantillon ITGA : IT142401-1756 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKE (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0007 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	Réf échantillon ITGA : IT142401-1757 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0008 - Revêtements de sols - Linoleum + colle + Ragréage rose + Chape beton - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	Réf échantillon ITGA : IT142401-1758 Description ITGA : Revêtement cassant gris avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
Revêtement cassant gris avec couche en toile	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKE
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-114 EN DATE DU 10/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0009 - Murs et cloisons maconnes (embrassure porte) - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	Réf échantillon ITGA : IT142401-1759 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : NKE (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0010 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	Réf échantillon ITGA : IT142401-1760 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac		
Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKE (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0011 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	Réf échantillon ITGA : IT142401-1761 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : NKE (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0012 - Plafonds - Peinture + toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	Réf échantillon ITGA : IT142401-1762 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-114 EN DATE DU 10/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0013 - Revêtements de sols - Linoleum + colle + Ragréage rose + Chape beton - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	Réf échantillon ITGA : IT142401-1763 Description ITGA : Revêtement cassant noir avec couche en toile / Colle polymère jaune en vrac / Ragréage rose en vrac / Peinture en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
▶ Revêtement cassant noir avec couche en toile	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKE
▶ Colle polymère jaune en vrac non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKE (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0014 - Cloisons seches - Bandes calicot - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	Réf échantillon ITGA : IT142401-1764 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier		
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : NKE (4)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0015 - Cloisons seches - Peinture + toile de verre + carton + platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	Réf échantillon ITGA : IT142401-1765 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
▶ Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-114 EN DATE DU 10/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0016 - Revêtements de sols - Linoleum + colle + Ragréage rose + Chape beton - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	Réf échantillon ITGA : IT142401-1766 Description ITGA : Revêtement cassant noir avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris hétérogène		
▶ Revêtement cassant noir avec couche en toile	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0017 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	Réf échantillon ITGA : IT142401-1767 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc		
▶ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : NKE (4)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0018 - Murs et cloisons maconnes (embrassure fenetre) - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	Réf échantillon ITGA : IT142401-1768 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0019 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	Réf échantillon ITGA : IT142401-1769 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : NKE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-114 EN DATE DU 10/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES			
Réf échantillon client : P0020 - Cloisons seches - Bandes calicot - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502			
Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier			
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKE (4)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES			
Réf échantillon client : P0021 - Cloisons seches - Peinture + toile de verre + carton + platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502			
Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée			
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : NKE (4)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES			
Réf échantillon client : P0022 - Revêtements de sols - Colle de moquette + Ragreage + chape beton - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512			
Description ITGA : Moquette grise avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris hétérogène			
Moquette grise avec couche en toile	META (B) le 09/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (4)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES			
Réf échantillon client : P0023 - Cloisons seches - Bandes calicot - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512			
Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier			
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SMY (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-114 EN DATE DU 10/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0024 - Cloisons seches - Peinture + toile de verre + carton + platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512	Réf échantillon ITGA : IT142401-1774 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SMY (4)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0025 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512	Réf échantillon ITGA : IT142401-1775 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : NKE (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0026 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512	Réf échantillon ITGA : IT142401-1776 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : NKE (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0027 - Plafonds - Peinture + toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512	Réf échantillon ITGA : IT142401-1777 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-114 EN DATE DU 10/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<div> <div>Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES</div> <div>Réf échantillon client : P0028 - Revêtements de sols - Colle de moquette + Ragréage + chape beton - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513</div> </div> <div> <div>Réf échantillon ITGA : IT142401-1778</div> <div>Description ITGA : Moquette grise avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris hétérogène</div> </div>			
Moquette grise avec couche en toile	META (B) le 09/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AXN
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : YRC (4)
<div> <div>Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES</div> <div>Réf échantillon client : P0029 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513</div> </div> <div> <div>Réf échantillon ITGA : IT142401-1779</div> <div>Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc</div> </div>			
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : NKE (4)
<div> <div>Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES</div> <div>Réf échantillon client : P0030 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513</div> </div> <div> <div>Réf échantillon ITGA : IT142401-1780</div> <div>Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac</div> </div>			
Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKE (3)
<div> <div>Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES</div> <div>Réf échantillon client : P0031 - Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513</div> </div> <div> <div>Réf échantillon ITGA : IT142401-1781</div> <div>Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac</div> </div>			
Peintures multiples + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : NKE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-114 EN DATE DU 10/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0032 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513			
		Réf échantillon ITGA : IT142401-1782	
		Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKE (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0033 - Revêtements de sols - Colle de carrelage - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487			
		Réf échantillon ITGA : IT142401-1783	
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau gris en faible quantité hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKE (4)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0034 - Revêtements de murs plinthe - Colle de carrelage - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487			
		Réf échantillon ITGA : IT142401-1784	
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (4)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0035 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487			
		Réf échantillon ITGA : IT142401-1785	
		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Peinture non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : NKE (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-114 EN DATE DU 10/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0036 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509	Réf échantillon ITGA : IT142401-1786 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : NKE (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0037 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509	Réf échantillon ITGA : IT142401-1787 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FJH (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0038 - Revêtements de sols - Ragréage + platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502	Réf échantillon ITGA : IT142401-1788 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec poussières		
Matériau plâtreux blanc avec poussières	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : NKE
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0039 - Revêtements de sols - Linoleum + colle + ragréage + chape beton - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489	Réf échantillon ITGA : IT142401-1789 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Revêtement souple beige	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-114 EN DATE DU 10/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0040 - Plafonds - Peinture + toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489	Réf échantillon ITGA : IT142401-1790 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SMY (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0041 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505	Réf échantillon ITGA : IT142401-1791 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : NKE (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0042 - Revêtements de sols - Colle de moquette + Ragréage + chape beton - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485	Réf échantillon ITGA : IT142401-1792 Description ITGA : Carrelage / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène		
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0043 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485	Réf échantillon ITGA : IT142401-1793 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : NKE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-114 EN DATE DU 10/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0044 - Revêtements de sols - Linoleum + colle + ragréage + chape beton - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477			
		Réf échantillon ITGA : IT142401-1794	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle polymère beige / Ragréage rose / Carrelage / Colle grise / Matériau gris hétérogène
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKE
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Colle polymère beige non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YRC (4)
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKE (4)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0045 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472			
		Réf échantillon ITGA : IT142401-1795	
		Description ITGA :	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : NKE (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0046 - Cloisons seches - Bandes calicot - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472			
		Réf échantillon ITGA : IT142401-1796	
		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKE (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-114 EN DATE DU 10/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0047 - Cloisons seches - Peinture + toile de verre + carton + platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472	Réf échantillon ITGA : IT142401-1797 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FJH (4)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0048 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472	Réf échantillon ITGA : IT142401-1798 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SMY (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0049 - Revêtements de sols - Colle de moquette + Ragreage + chape beton - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472	Réf échantillon ITGA : IT142401-1799 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Colle polymère beige / Ragréage gris		
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Colle polymère beige non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (4)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0050 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472	Réf échantillon ITGA : IT142401-1800 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc		
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SMY (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-114 EN DATE DU **10/01/2024**
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-115 EN DATE DU 10/01/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE Bâtiment A, 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1424-115 Réf. Commande Client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERRE.FOUQUET_X_X_D AT_2024_01_03_1925_3899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/01/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERRE.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES	Réf échantillon ITGA : IT142401-1801		
Réf échantillon client : P0051 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERRE.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES	Réf échantillon ITGA : IT142401-1802		
Réf échantillon client : P0052 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472	Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc		
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FJH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-115 EN DATE DU 10/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0053 - Plafonds - Peinture + toile de verre + Enduit plâtre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472	Réf échantillon ITGA : IT142401-1803 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc		
<div>▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc</div>	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (4)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0054 - Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472	Réf échantillon ITGA : IT142401-1804 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac		
<div>▶ Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable</div>	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingüées par M. (2) Analyste : FJH (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0055 - Revêtements de sols - Linoleum + colle + Ragréage + Chape beton - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460	Réf échantillon ITGA : IT142401-1805 Description ITGA : Revêtement cassant beige avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris hétérogène		
<div>▶ Revêtement cassant beige avec couche en toile</div>	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY
<div>▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose + Matériau gris hétérogène non séparable</div>	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0056 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460	Réf échantillon ITGA : IT142401-1806 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit gris en vrac		
<div>▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit gris en vrac non séparable</div>	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-115 EN DATE DU 10/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES			
Réf échantillon client : P0057 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456		Réf échantillon ITGA : IT142401-1807 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau plâtreux beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Matériau plâtreux beige non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (4)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES			
Réf échantillon client : P0058 - Plafonds - Peinture + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456		Réf échantillon ITGA : IT142401-1808 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES			
Réf échantillon client : P0059 - Revêtements de sols - Colle de carrelage - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		Réf échantillon ITGA : IT142401-1809 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Matériau rose / Matériau beige hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac non séparable + Matériau rose non séparable + Matériau beige hétérogène non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FJH (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES			
Réf échantillon client : P0060 - Revêtements de murs plinthe - Colle de carrelage - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		Réf échantillon ITGA : IT142401-1810 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau gris en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FJH (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-115 EN DATE DU 10/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0061 - Murs et cloisons maconnes (Allege)- Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	Réf échantillon ITGA : IT142401-1811 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac		
▶ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0062 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	Réf échantillon ITGA : IT142401-1812 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingüées par M. (2) Analyste : FJH (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0063 - Cloisons seches - Bandes calicot - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	Réf échantillon ITGA : IT142401-1813 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (4)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0064 - Cloisons seches - Peinture + toile de verre + carton + platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	Réf échantillon ITGA : IT142401-1814 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FJH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-115 EN DATE DU 10/01/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0065 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456			
		Réf échantillon ITGA : IT142401-1815	
		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FJH (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0066 - Plafonds - Bandes calicot - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456			
		Réf échantillon ITGA : IT142401-1816	
		Description ITGA : Matériau plâtreux beige en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Matériau plâtreux beige en vrac non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FJH (3)
Réf dossier client : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERR E.FOUQUET_X_X_DAT - EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES Réf échantillon client : P0067 - Plafonds - Peinture + platre - BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456			
		Réf échantillon ITGA : IT142401-1817	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/01/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

DIANGANA Mousa
sous le numéro 22-1813

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante sans mention | Prise d'effet : 30/11/2022 | Validité : 29/11/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante avec mention | Prise d'effet : 30/11/2022 | Validité : 29/11/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DPE individuel | Prise d'effet : 02/12/2022 | Validité : 01/12/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gaz | Prise d'effet : 16/12/2022 | Validité : 15/12/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CREP | Prise d'effet : 12/10/2022 | Validité : 11/10/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Termites
Métropole | Prise d'effet : 12/10/2022 | Validité : 11/10/2029 |
| Zone d'intervention : France métropolitaine
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Electricité | Prise d'effet : 30/11/2022 | Validité : 29/11/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |

22-1813 - v4 - 16/12/2022

SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC FR

AGENT

DE LA CHAPELLE STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES

Tél : 0557341313

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904

Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/01/2023** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle, tant pour son compte que pour celui de ses assurés additionnels :

A E D EXPERTISES
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED AMIANTE ET
ENVIRONNEMENT
226 RUE DE L'ECOSSAIS
69400 LIMAS

AED EXPERTISE CENTRE
AUVERGNE
1 allée Allan Turing
63170 AUBIERES

AED FIDELIS EXPERTISES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED SERVICES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

Pour l'ensemble des activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation :

2/ **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'**amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,.

Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.

Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.

Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2023** au **01/07/2024** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 26 juin 2023

Pour la société :



NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
----------------------	-----------------------	----------------------------

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance	
Dont :		
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance	NEANT
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance	450 €
• Dommages immatériels non consécutifs	€ par année d'assurance	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre	
Autres garanties :		
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre	380 €
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre	3 200 €
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :		
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance	400 € 400 €
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige	Seuil d'intervention : 380 €

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance