

MAITRISE D'OUVRAGE




**CHU de LIMOGES**  
2 Avenue Martin Luther King  
87072 - LIMOGES Cedex  
Tél. : 05-55-05-55-55

NATURE DE L'OPERATION

Bâtiment V80  
Annexe de l'Hôpital Rebeyrol  
Travaux de protection incendie, de climatisation et de rénovation des chambres

MAITRISE D'ŒUVRE

BUREAU D'ETUDES :



**edeïs**  
*l'Allié des territoires*

Agence de Brive la Gaillarde  
5, boulevard Amiral Grivel  
BP 10523 - 19107 BRIVE Cdx  
Tel : 05 55 17 65 75 - Fax : 05 55 17 65 80  
eric.lajoinie@edeis.com


09					
08					
07					
06					
05					
04					
03					
20					
01					
00	20/11/2024	ME	VS	VS	Première diffusion
INDICE	DATE	ETABLI PAR	VERIFIE PAR	APPROB PAR	NATURE DE LA MODIFICATION

Lot 04 : CVC

Carnet de plans tous Niveaux

Date de la première édition : 20 novembre 2024

N° AFFAIRE	ORIGINE	PHASE	N°Lot	SECTEUR	Discipline/Nature	N° PLAN	Révision	ECHELLE
129243 - EDEIS - PRO - 0004 - V80 - 040 - 0005_00								1/200 ème

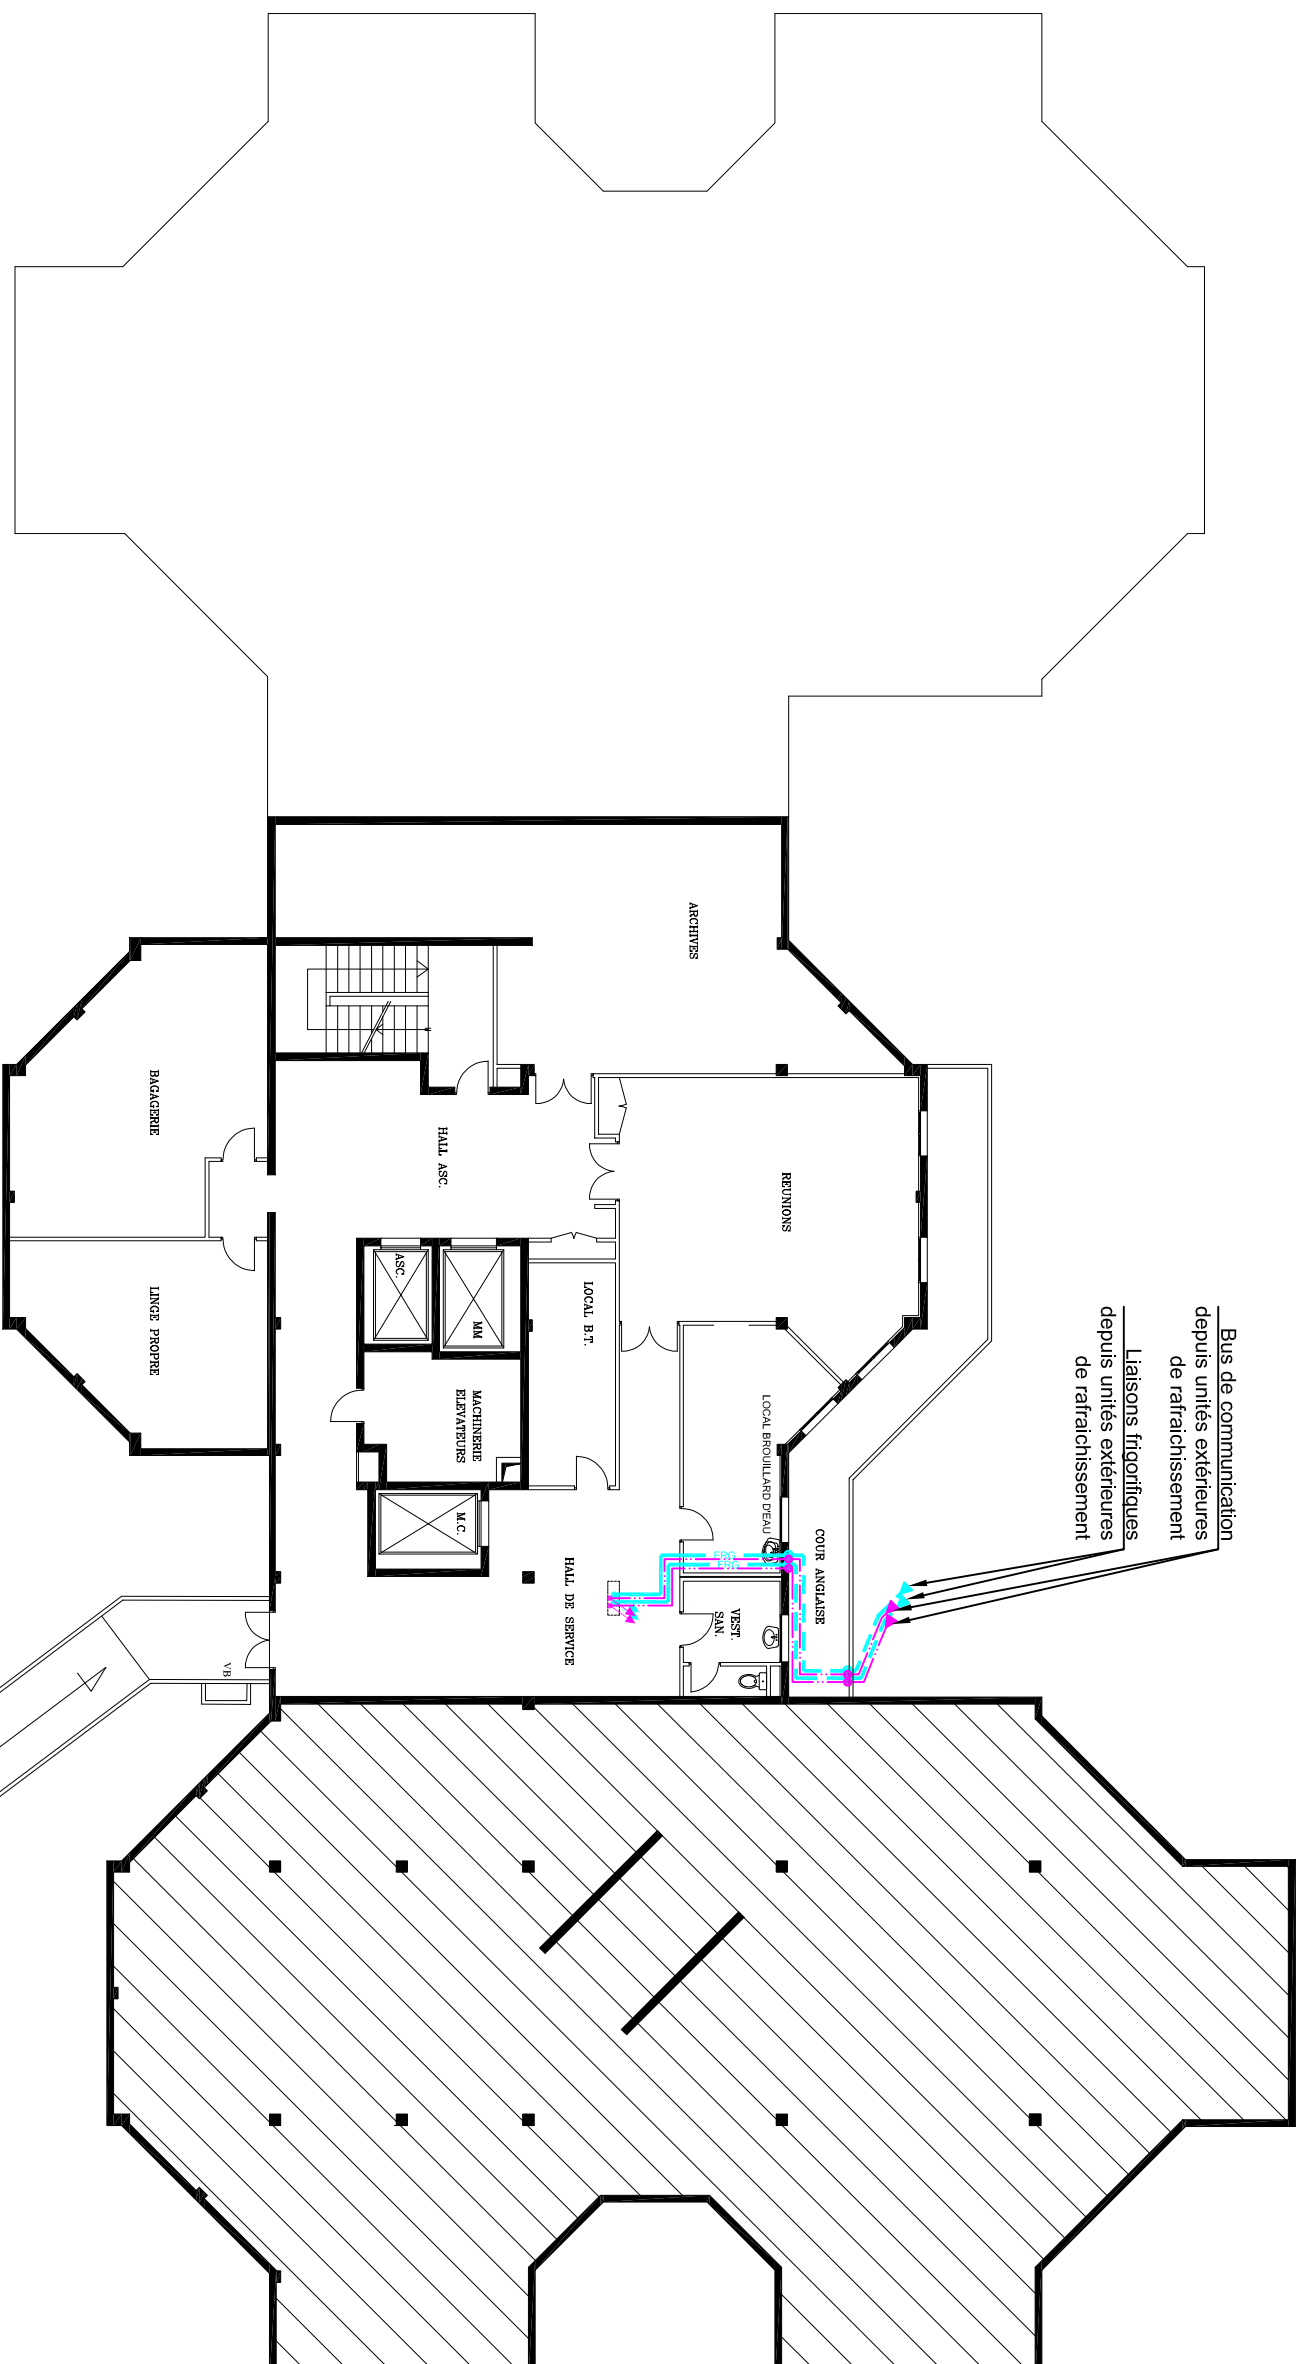

Légende Ratraichissement :

### Canalisations frigorifiques (liquide et aspiration) en enterré, sous fourreaux

### Canalisations frigorifiques (liquide et aspiration)

Bus de communication / régulation (UI / UE)

en enterré sous fourreau,  
en élévation ou en faux plafond


Légende Rafraichissement :

Canalisations frigorifiques (liquide et aspiration)  
en enterré, sous fourreaux

Canalisations frigorifiques (liquide et aspiration)  
en élévation ou en faux plafond, calorifugées

Bus de communication / régulation (UI / UE)  
en enterré sous fourreau,


en élévation ou en faux plafond

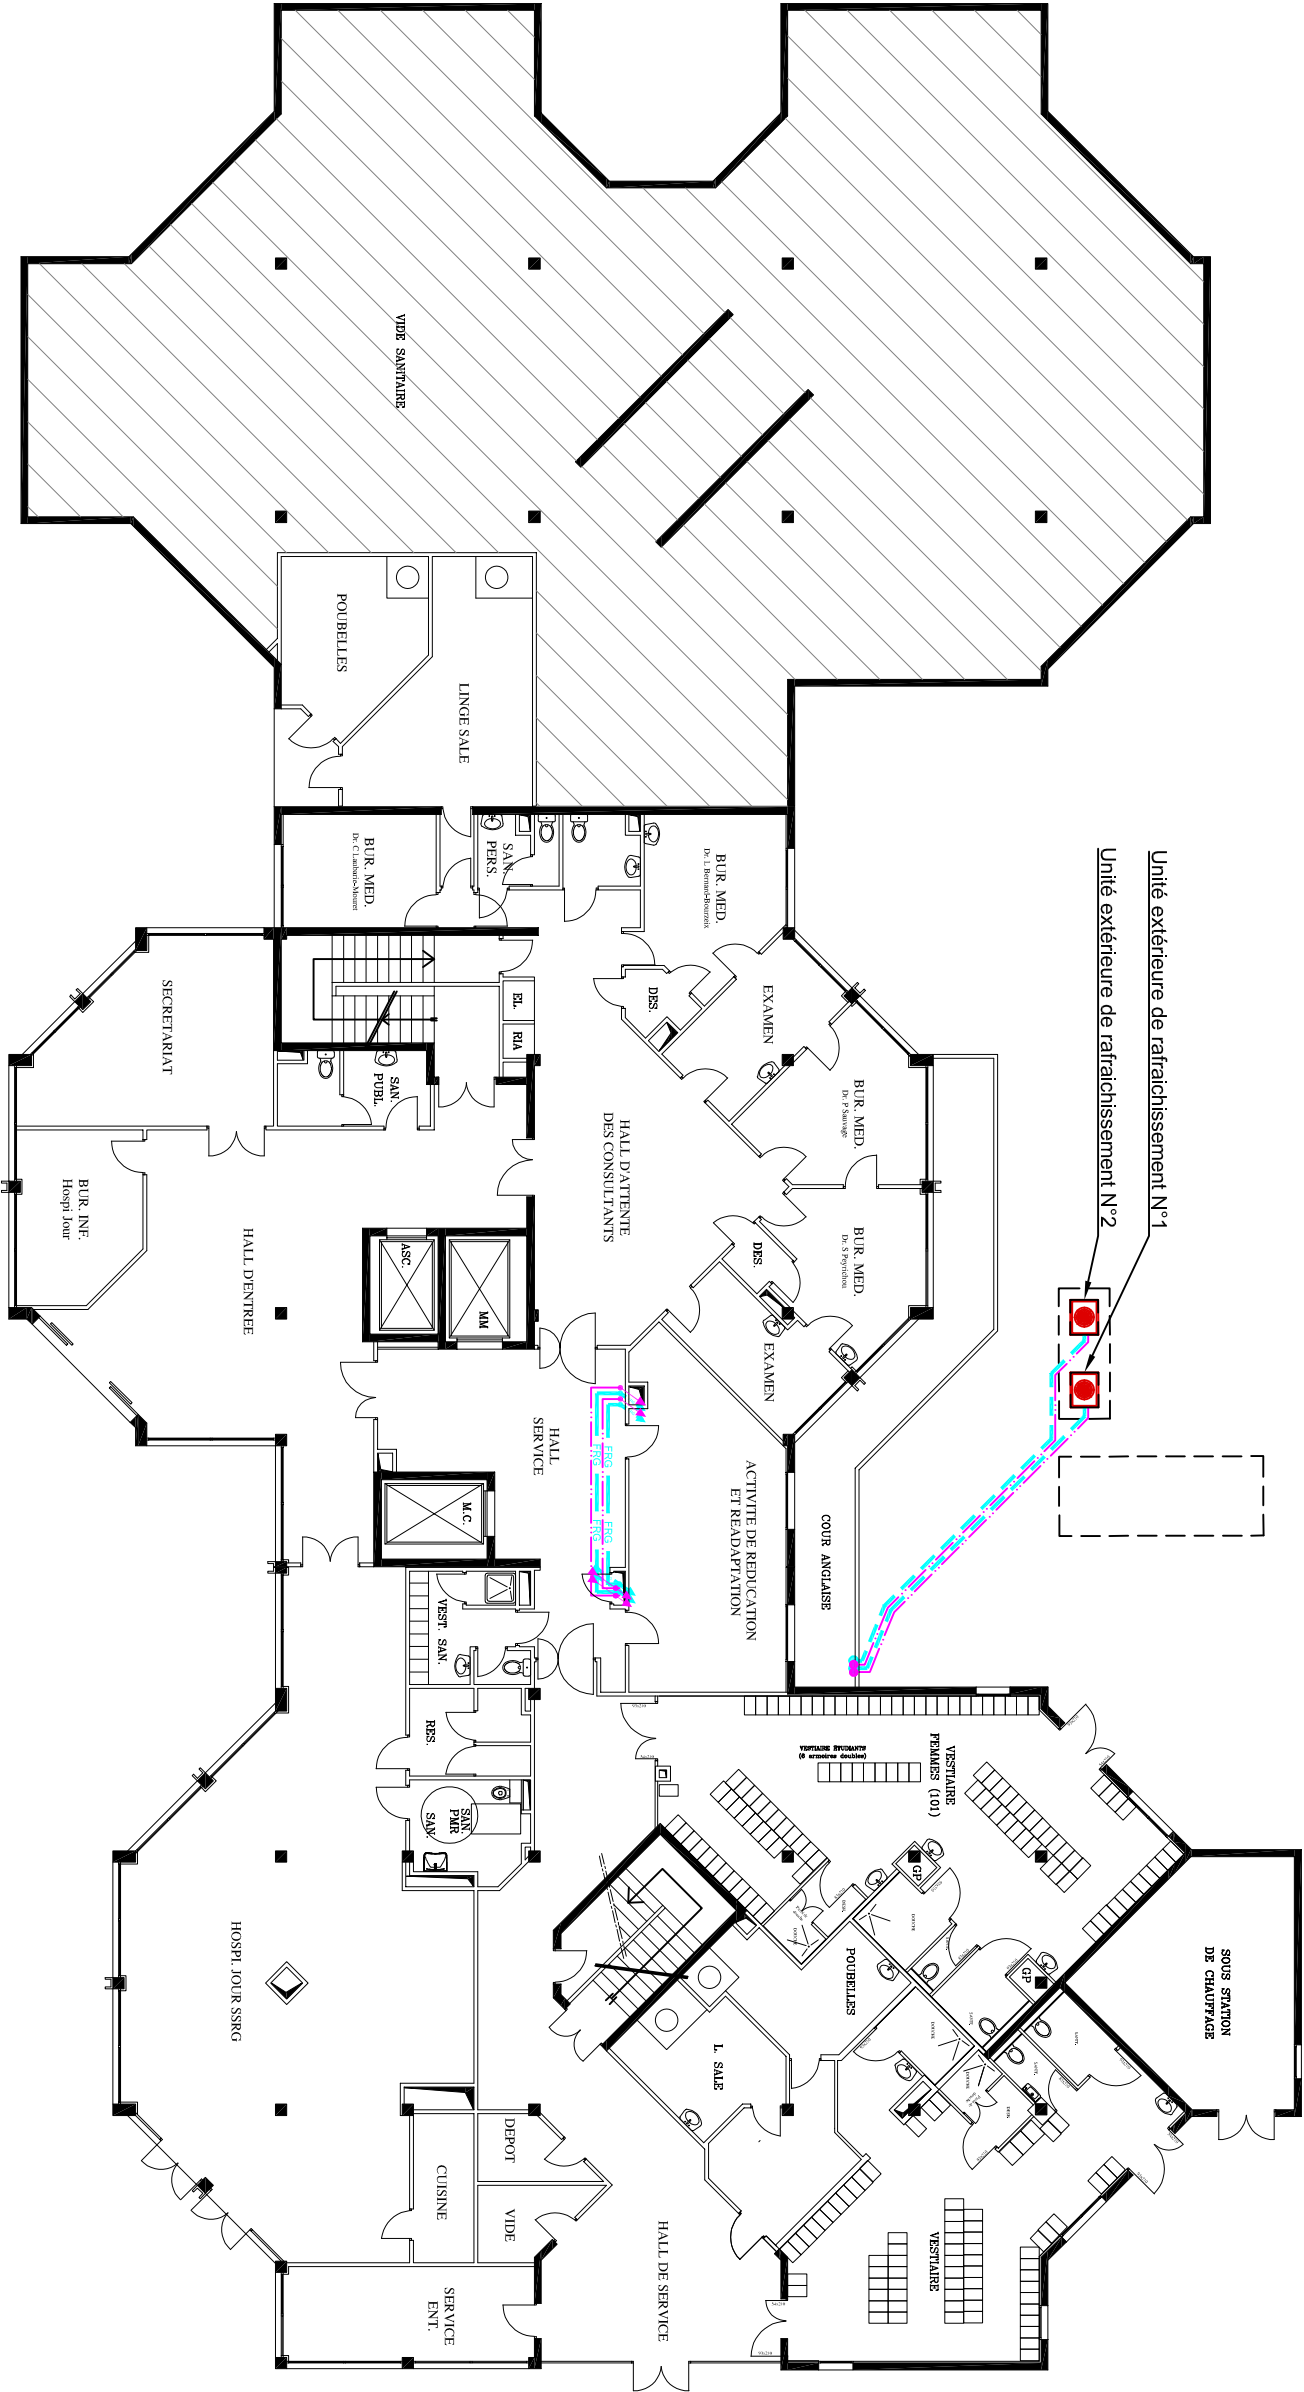





Légende Rafrachissement :

- Canalisations frigorifiques (liquide et aspiration) en faux plafond, calorifugées
- Bus de communication / régulation (Unité Intérieure / Unité Extérieure) en faux plafond
- Réseau condensats en faux plafond
- Raccordement sur chutes EU/EP existantes
- Unité intérieure de rafraîchissement :
- Cassette plafonnrière

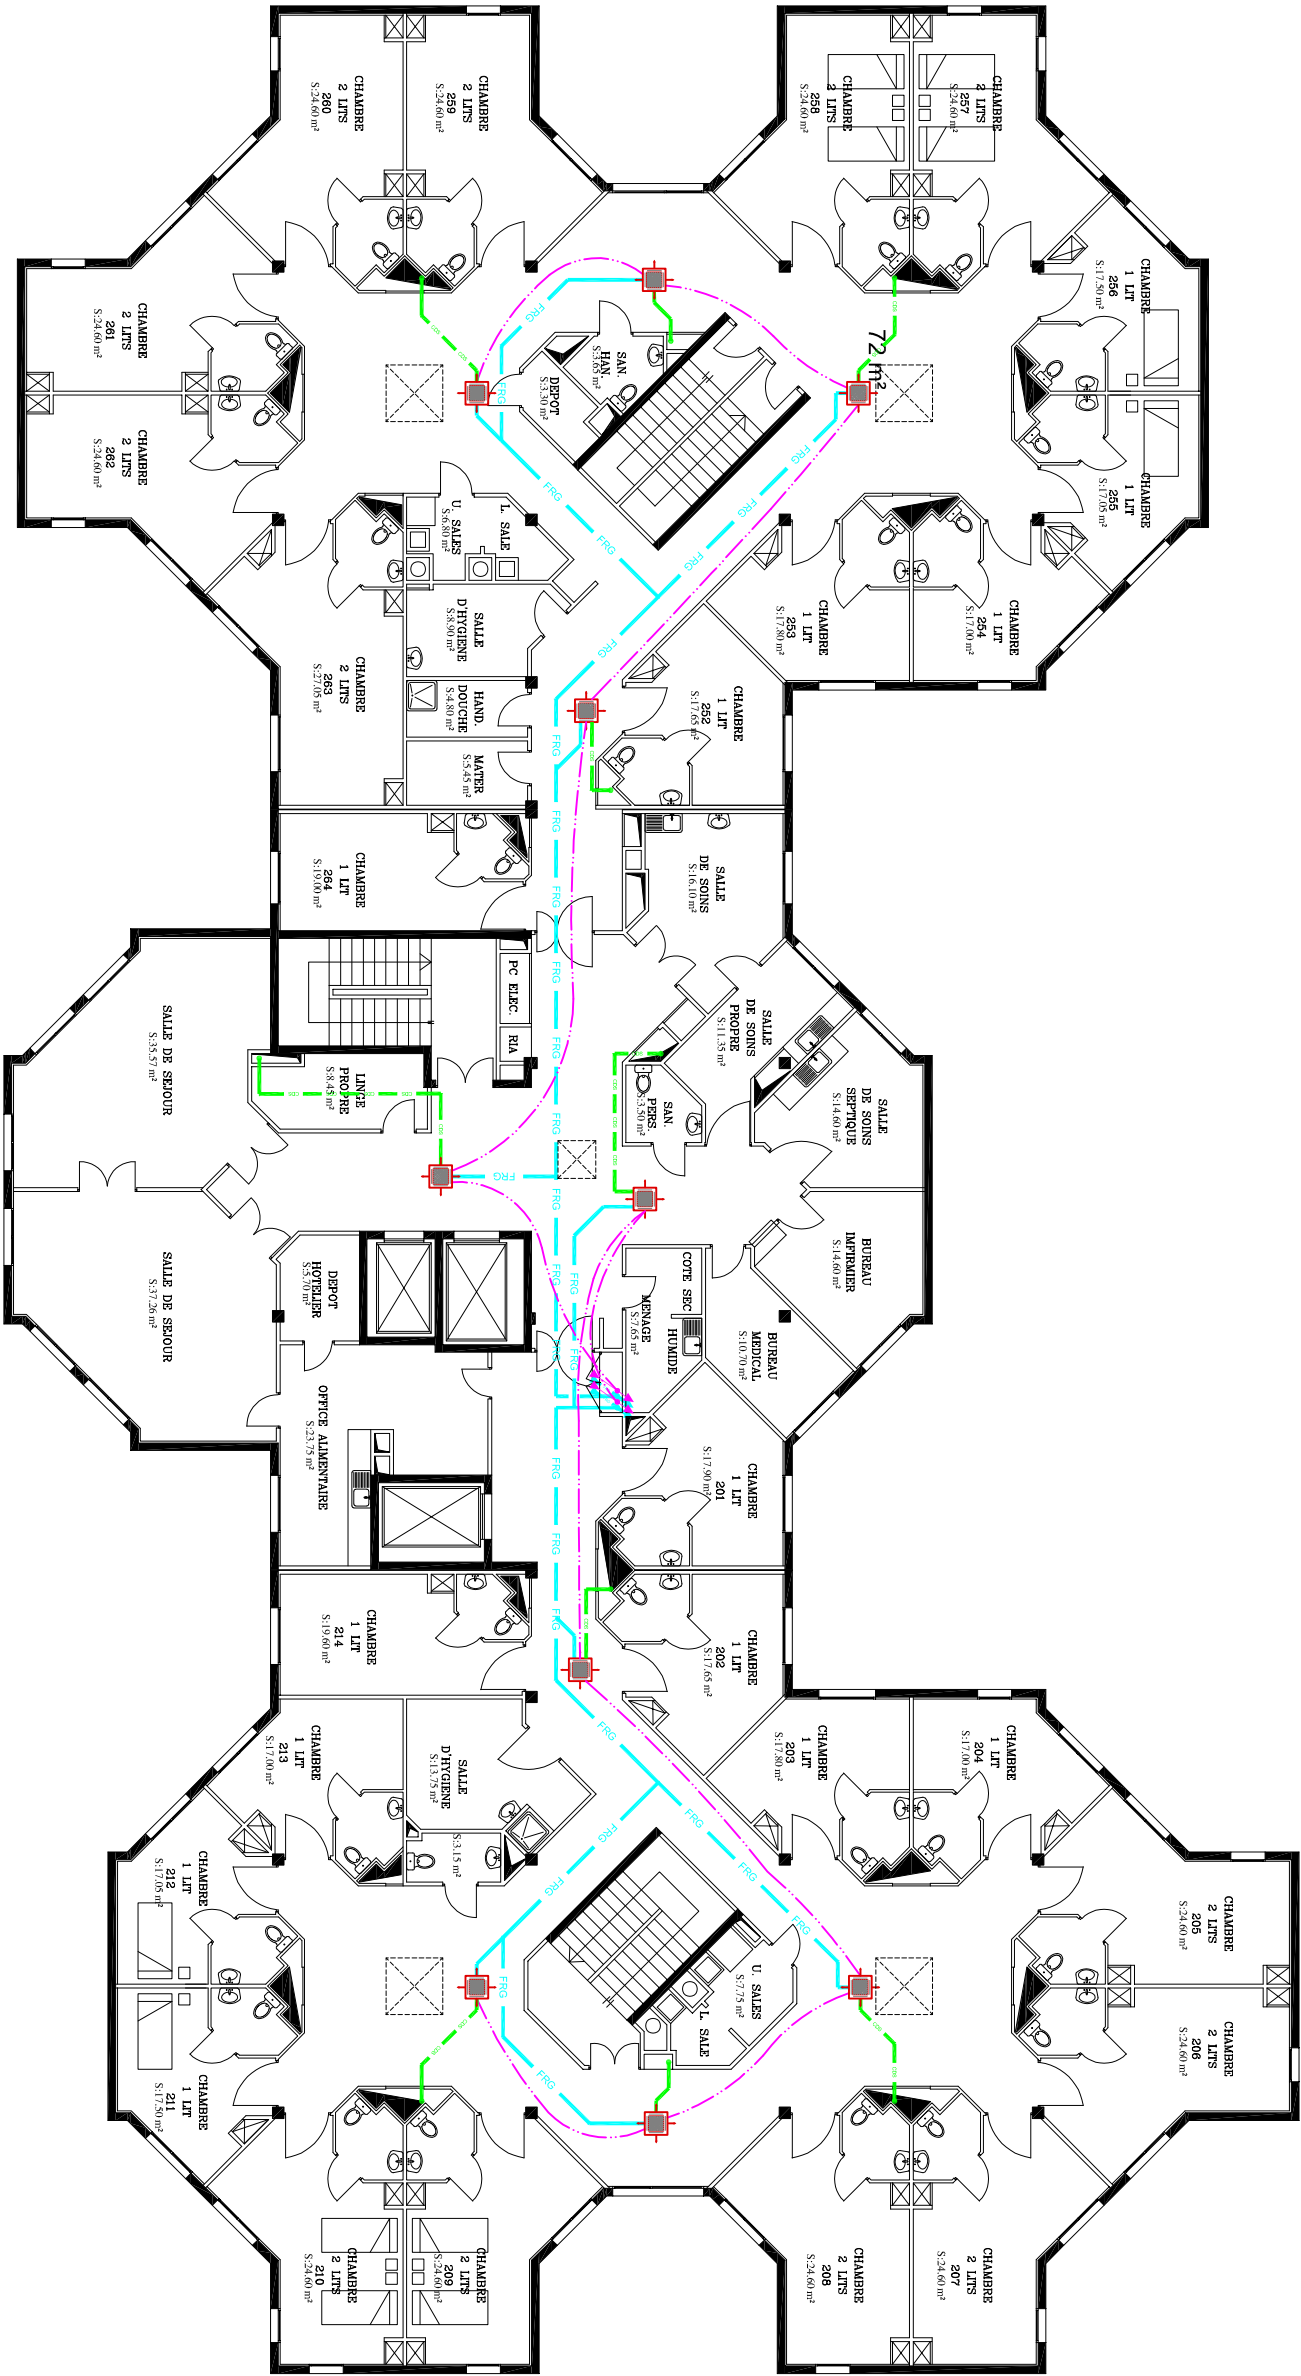



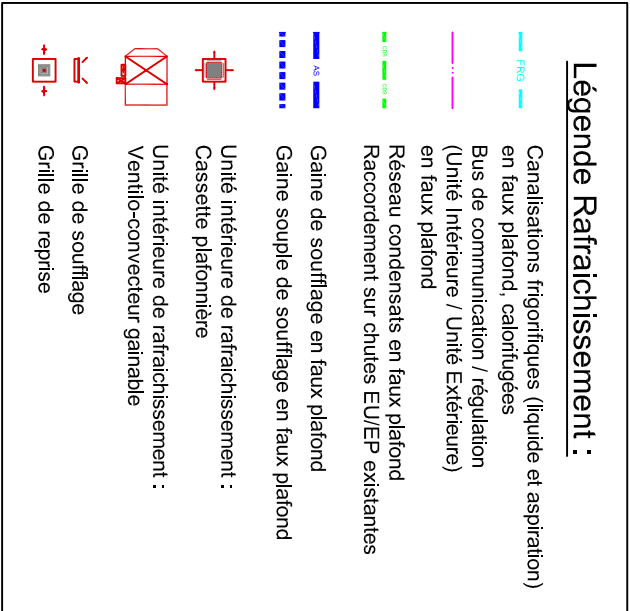

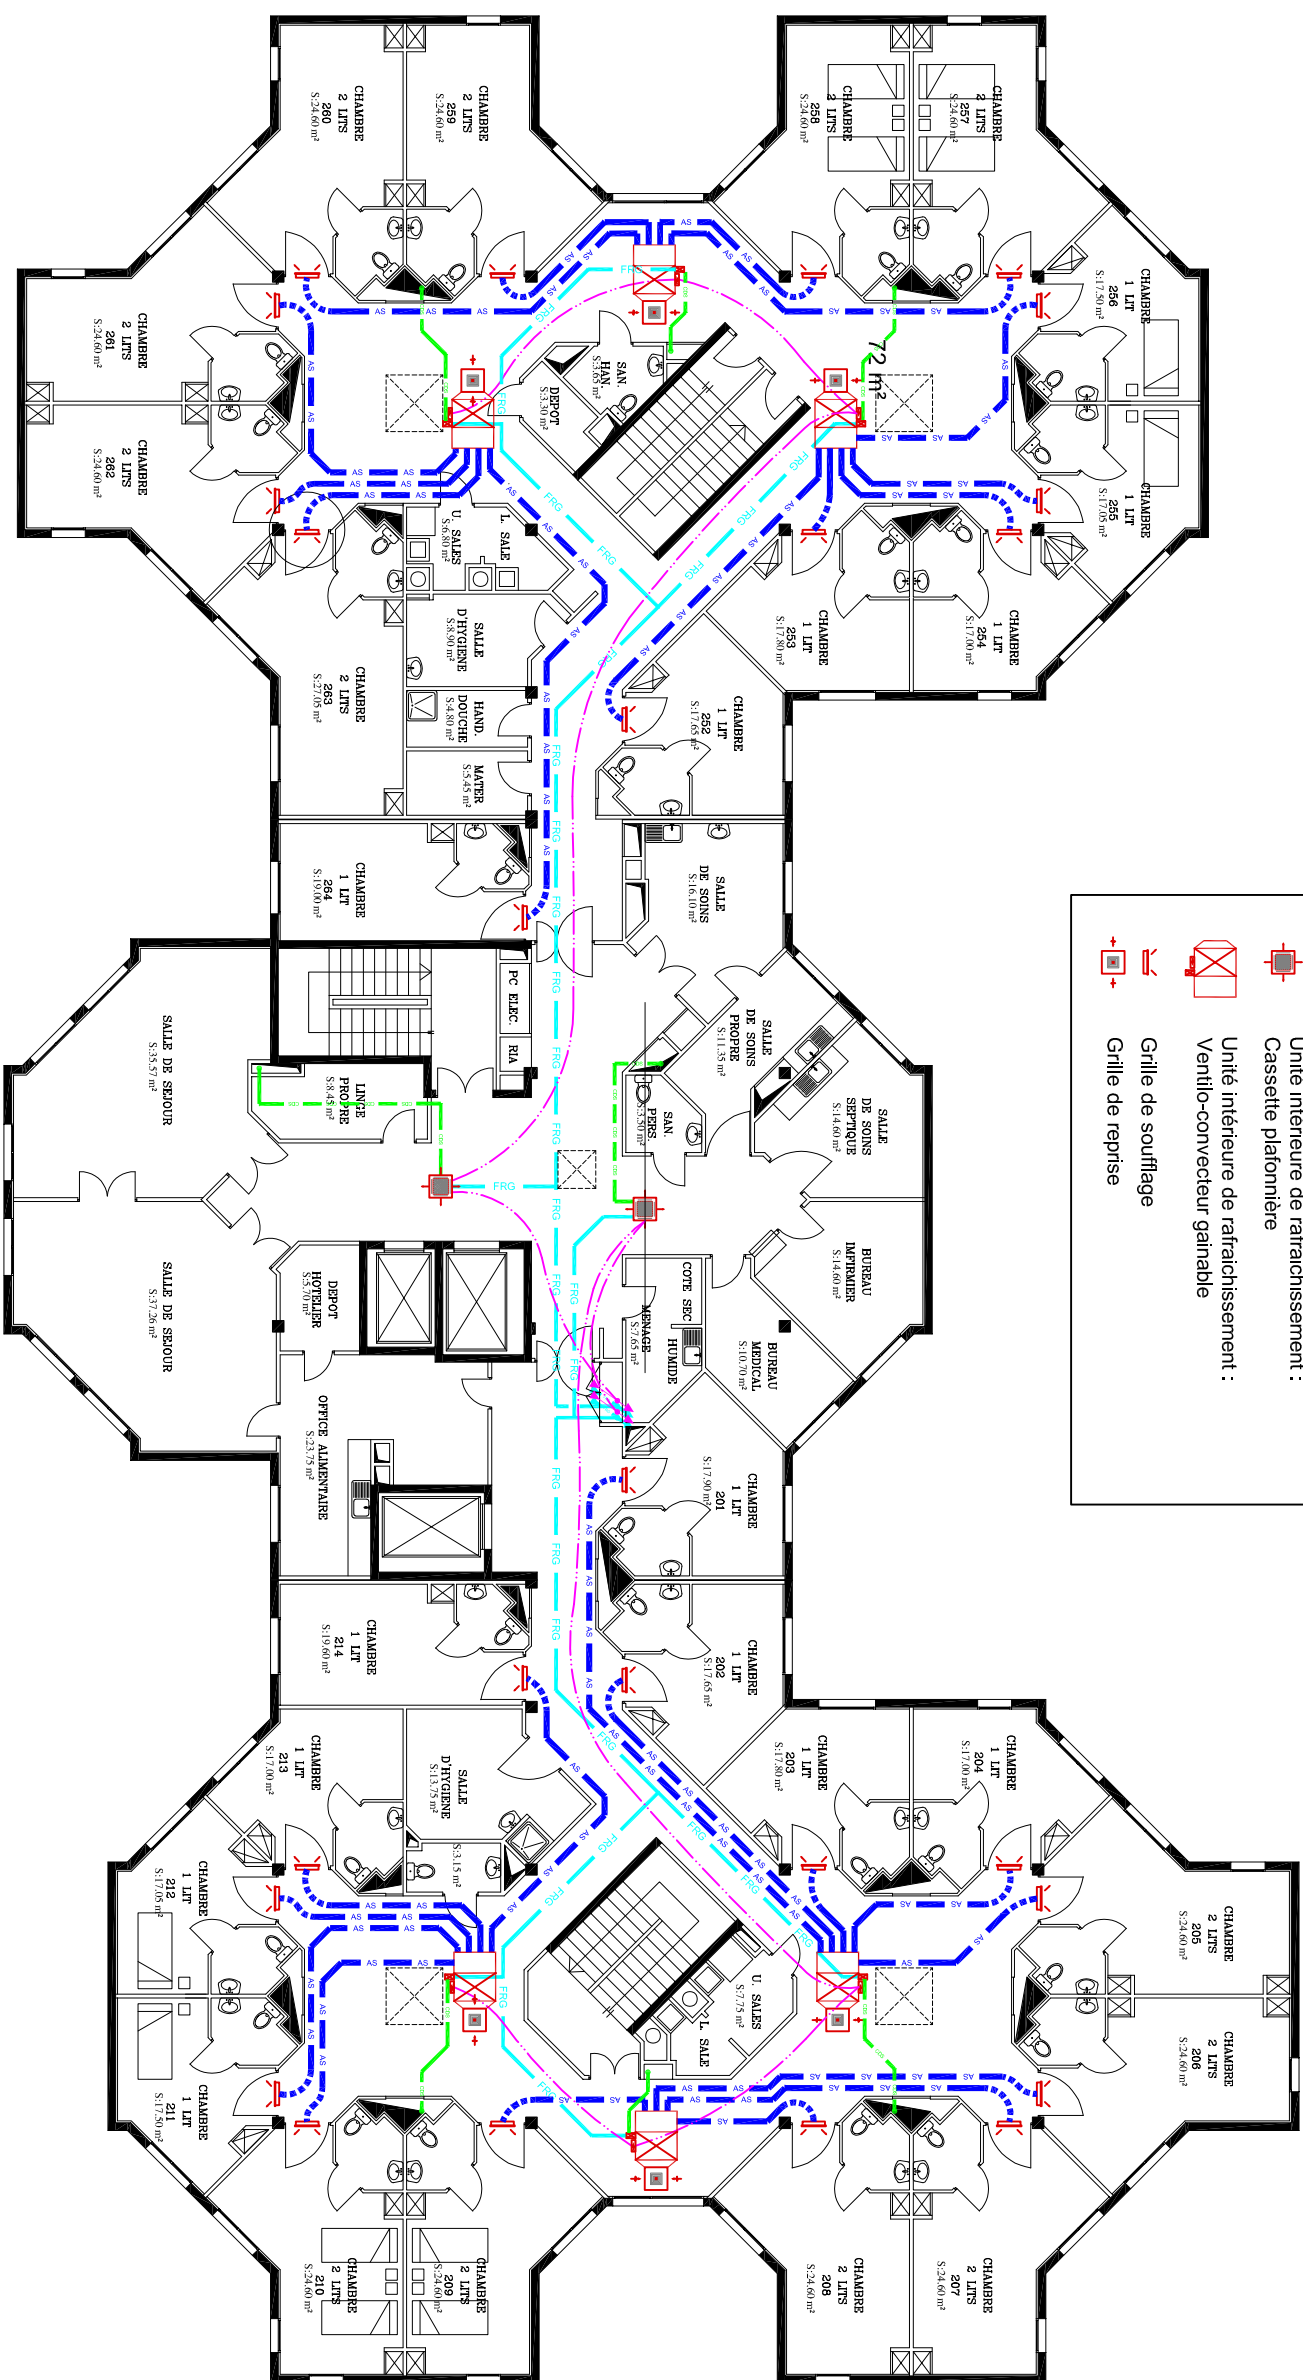

Légende Rafraichissement :

### Canalisations frigorifiques (liquide et aspiration)

en faux plafond, calorifugées

Bus de communication / régulation  
(Unité Intérieure / Unité Extérieure)

en faux plafond

## Réseau condensats en faux plafond

### Raccordement sur chutes EU/EP existantes

## Gaine de soufflage en faux plafond

## Gaine souple de soufflage en faux plafond

Unité intérieure de rafraîchissement :  
Cassette plafonnièreUnité intérieure de rafraîchissement :  
Ventilo-convecteur gainable

Grille de soufflage

Grille de reprise