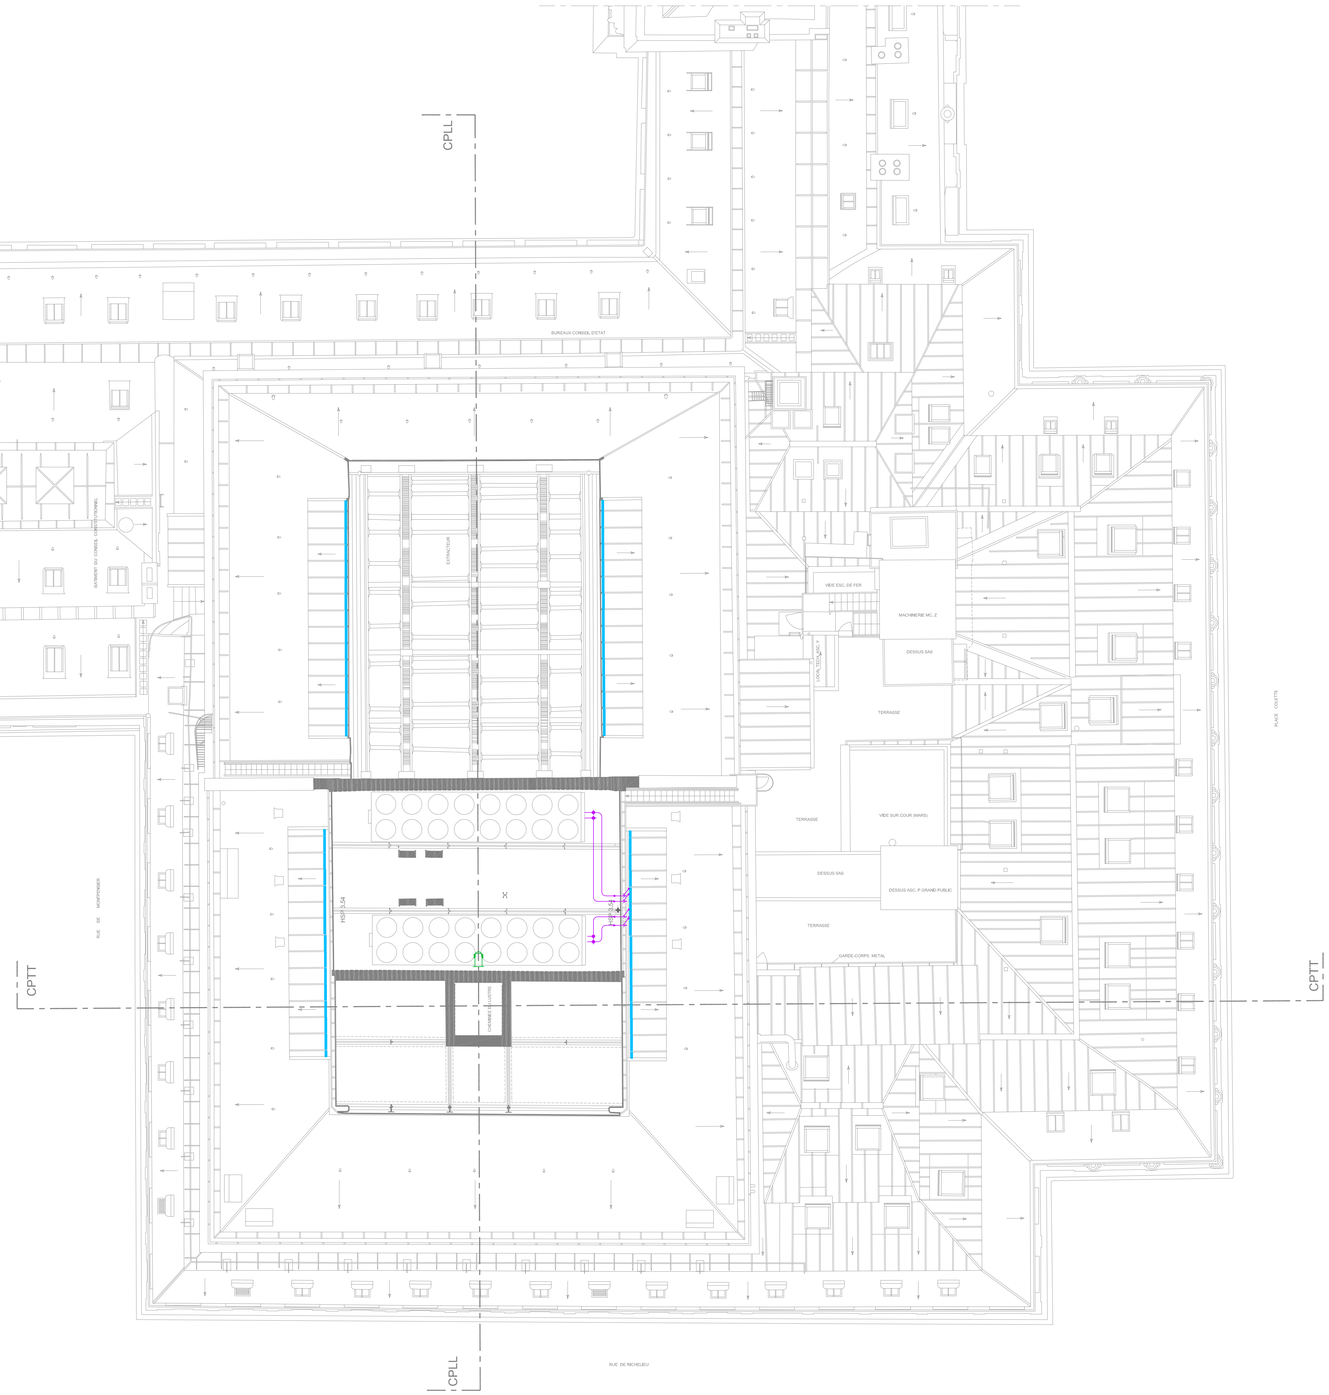

LÉGENDE RESEAUX PROJET:

- A ALLER CHAUFFAGE / A RETOUR CHAUFFAGE
- B ALLER CHAUFFAGE / B RETOUR CHAUFFAGE
- C ALLER CHAUFFAGE / C RETOUR CHAUFFAGE
- D ALLER CHAUFFAGE / D RETOUR CHAUFFAGE
- E ALLER CHAUFFAGE / E RETOUR CHAUFFAGE
- F ALLER CHAUFFAGE / F RETOUR CHAUFFAGE
- G ALLER CHAUFFAGE / G RETOUR CHAUFFAGE
- H ALLER CHAUFFAGE / H RETOUR CHAUFFAGE
- I RETOUR CHAUFFAGE
- J ALLER CHAUFFAGE / J RETOUR CHAUFFAGE

- Gaine d'air neuf
- Gaine d'air vicié
- Gaine de soufflage
- Gaine de reprise
- Gaine de VMC
- transfert d'air
- Clapet coupe feu

- Liaison filaire store: int. Menuiserie
- Liaison sans fil 1Wa thermostatique
- Liaison sans fil 1Wa thermostatique
- Liaison de commande Ethernet

- Ouvrant Free cooling
- Automate ASP
- Régulateur RPC pour terminaux de CVC (radiateur, ventilo-convecteur
- Radiateur connecté
- Store motorisé
- Extension régulation store
- Thermostat
- Ventilo-convecteur
- Coffret électrique ouvrant ventilation
- Sonde de température
- Automat de gestion ouvrant de ventilation naturel
- Station météo
- Vanne d'équilibrage
- Vanne
- Ventilateur d'Extraction d'Air "WOODS"(existant)

LÉGENDE RESEAUX EXISTANT:

- PUBLIC
- ADMINISTRATION
- A Circuit chauffage ateliers RACHEL + Loges SAMSON, MARS, TALMA + retour A41= REGULE
- A41 Circuit Loges " nouveaux locaux" MARS+ ENTRESOL = REGULE
- A50 A50+A51+A52: Circuit poste de sécurité = REGULE
- A60 Circuit radiateurs cafétéria = REGULE
- B Circuit chauffage atelier RACHEL + régie costumes 3 SAMSON + 3 loges 5 MARS = REGULE
- C Circuit CTA administration, batterie chaude accessoirisées, radiateurs ateliers loges= et cintriers = NON REGULE
- D Circuit chauffage CTA COUPOLE = NON REGULE
- E Circuit chauffage CTA salles de répétition = NON REGULE
- F Circuit aérothermes PERISTYLE + radiateurs galerie des bustes et galerie de Chanon, CTA local production EG et réseau radiateurs galerie d'Orléan= NONREGULE
- G Circuit chauffage façades Nord et Ouest = REGULE
- H Circuit chauffage administration RDC, ENTRESOL, SUDHE + vestiaires public TALMA, cour et cabinet maquillage à RACHEL = REGULE
- I Circuit primaire ECS = NON REGULE
- J CTA batterie chaude cafétéria = NON REGULE

- Gaine d'air neuf
- Gaine d'air vicié
- Gaine de soufflage
- Gaine de reprise
- Gaine de VMC
- transfert d'air
- Clapet coupe feu

LEGENDE

- Réseau Aller Eau Glacée
- Réseau Retour Eau Glacée
- Réseau Dry Aller Eau Glacée
- Réseau Dry Retour Eau Glacée
- Réseaux EU/EV/EP
- Réseau Clim. EU

RENOVATION ENERGETIQUE DE LA COMEDIE FRANCAISE

PRO

MAITRISE D'OUVRAGE

LA COMEDIE FRANCAISE
1, place Colette 75001 Paris
Tél. : 0 825 10 16 80
Suivi du projet : Marie-Anne GEAY, directrice du bâtiment et des équipements
marieanne.geay@comedie-francaise.org

COMEDIE FRANCAISE

GROUPEMENT MOE

ARCHITECTE MANDATAIRE
Agence 2BDM_Architectes
Christophe BOTTINEAU
Architecte en chef des Monuments Historiques
60-62, rue d'Hauteville
75010 PARIS
Tél. : 01 42 26 76 10 - Fax : 01 42 26 76 22
E-mail : agence@2bdm.fr

BET FLUIDES
Choulet
80 avenue de la Marseillaise
63170 AUBIERE
Tél. : 04 73 28 80 00 #CS 00028
Tél. : 04 73 28 80 81
lnoa.chicoisi@saint-mount.fr

GEOMETRE
Agence Art graphique et patrimoine
22 avenue du Président Wilson
BP 10
94230 CACHAN CEDEX
SIRET : 350 228 333 00059
Tél. : 01 81 91 11 70
artgp@artgp.fr

AUTRES

BET CFO CFA
Astell
32 rue des Myrtles
75020 PARIS
Tél. : 01 47 50 81 81 #0020
Fax : 01 47 50 82 80
rene@cvenvirotech.fr

LOT 6 CVC RER: NIVEAU TOITURE 2

N° Plan : CVC_15	Indice : 0	Date : Octobre 2024	Contact pour ce document : GM
Emetteur : BET CHOULET			Objet :

2bdm Architectes