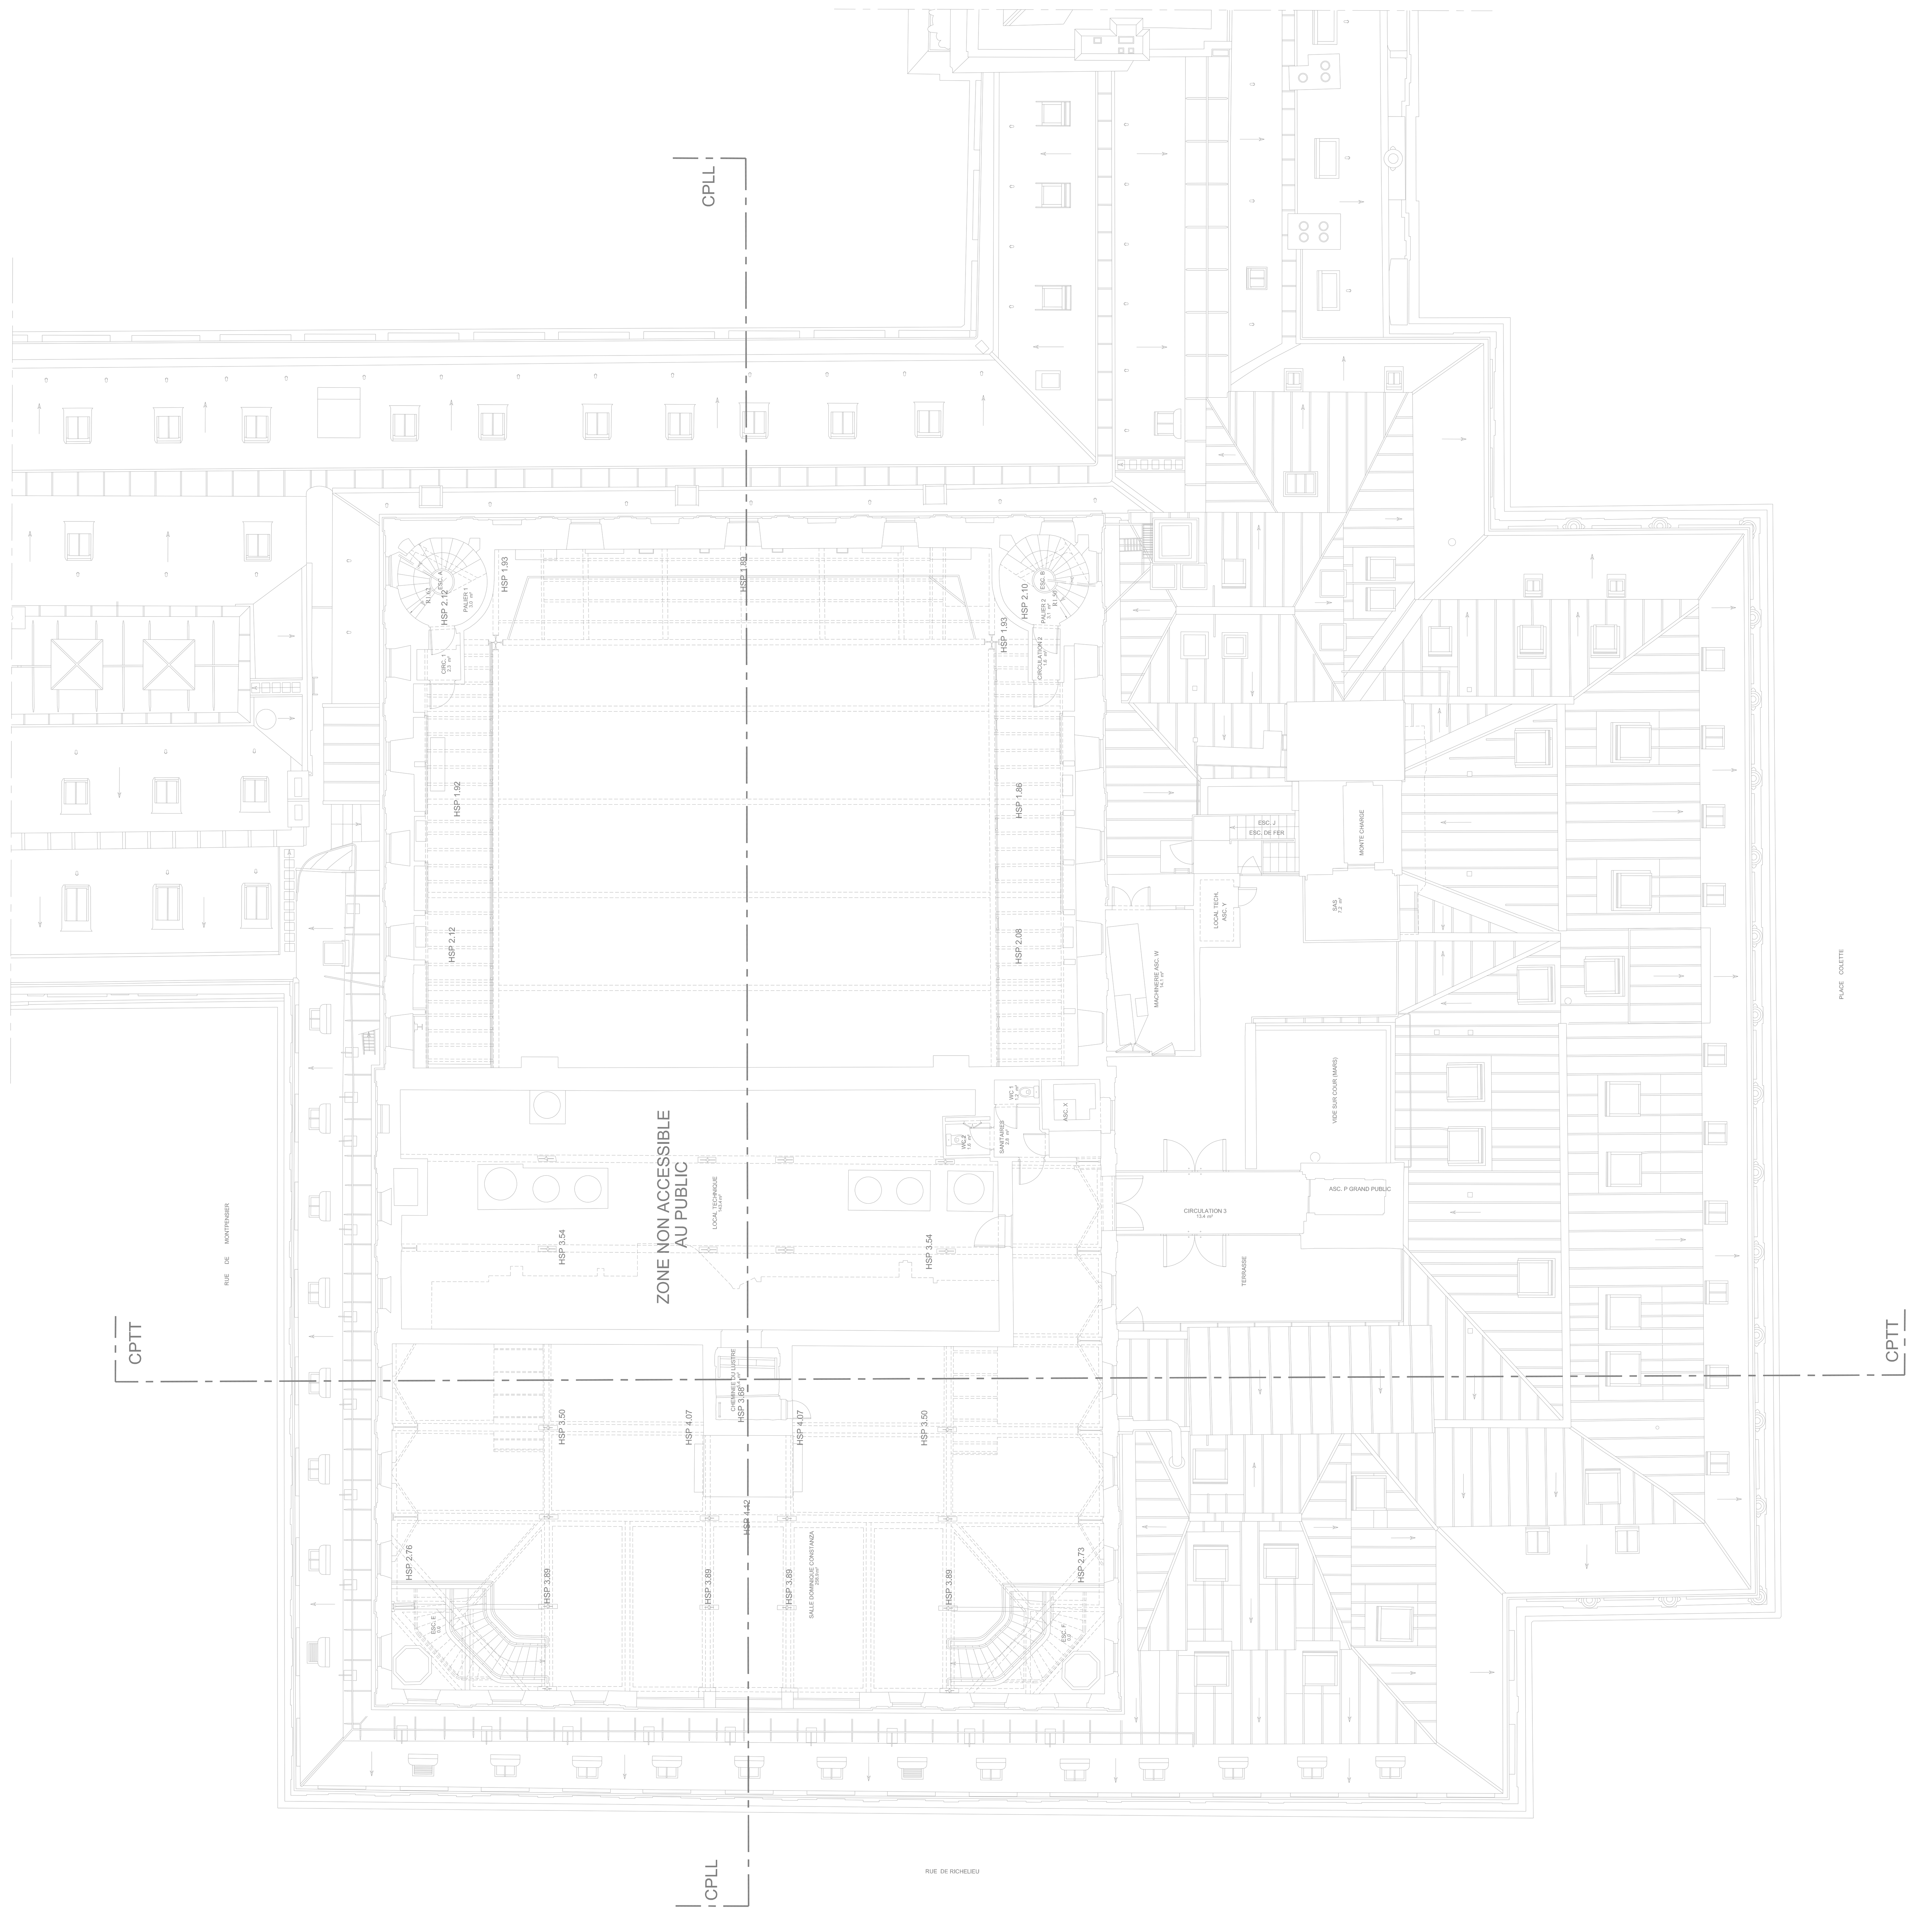

LÉGENDE RESEAUX PROJET:

A ALLER CHAUFFAGE
A RETOUR CHAUFFAGE
B ALLER CHAUFFAGE
B RETOUR CHAUFFAGE
C ALLER CHAUFFAGE
C RETOUR CHAUFFAGE
D ALLER CHAUFFAGE
D RETOUR CHAUFFAGE
E ALLER CHAUFFAGE
E RETOUR CHAUFFAGE
F ALLER CHAUFFAGE
F RETOUR CHAUFFAGE
G ALLER CHAUFFAGE
G RETOUR CHAUFFAGE
H ALLER CHAUFFAGE
H RETOUR CHAUFFAGE
I ALLER CHAUFFAGE
I RETOUR CHAUFFAGE
J ALLER CHAUFFAGE
J RETOUR CHAUFFAGE

Gaine d'air neuf
Gaine d'air vicié
Gaine de soufflage
Gaine de reprise
Gaine de VMC
transfert d'air
Clapet coupe feu

Liaison filaire store: lot Menuiserie
Liaison sans fil tête thermostatique
Liaison sans fil tête thermostatique
Liaison de commande Ethernet

Ouvrant Free cooling
Automate ASP
Régulateur RPC pour terminaux de CVC (radiateur, ventilo-convecteur
Radiateur connecté
Store motorisé
Extension régulation store
Thermostat
Ventilo-convecteur
Coffret électrique ouvrant ventilation
Sonde de température
Automat de gestion ouvrant de ventilation naturel
Station météo
Vanne d'équilibrage
Vanne
Ventilateur d'Extraction d'Air "WOODS"(existant)

LÉGENDE RESEAUX EXISTANT:

PUBLIC
ADMINISTRATION
A — Circuit chauffage ateliers RACHEL + Loges SAMSON, MARS, TALMA + retour A41– RÉGULÉ
A42 — Circuit Loges " nouveaux locaux" MARS+ ENTRESOL – RÉGULÉ
A50 — A50+A51+A52: Circuit poste de sécurité – RÉGULÉ
A60 — Circuit radiateurs cafétéria – RÉGULÉ
B — Circuit chauffage atelier RACHEL + régie costumes à SAMSON + 3 loges à MARS – RÉGULÉ
C — Circuit CTA administration, batterie chaude accessoiristes, radiateurs ateliers lingères et cintriers – NON RÉGULÉ
D — Circuit chauffage CTA COUPOLE – NON RÉGULÉ
E — Circuit chauffage CTA salles de répétition – NON RÉGULÉ
F — Circuit aérothermes PÉRISTYLE + radiateurs galerie des bustes et galerie de Charon, CTA local production EG et réseau radiateurs galerie d'Orléan– NONRÉGULÉ
G — Circuit chauffage façade Nord et Ouest – RÉGULÉ
H — Circuit chauffage administration RDC, ENTRESOL, SCÈNE + sanitaires public TALMA, cour et cabinet médical à RACHEL – RÉGULÉ
I — Circuit primaire ECS – NON RÉGULÉ
J — CTA batterie chaude cafétéria – NON RÉGULÉ

A ALLER CHAUFFAGE
A RETOUR CHAUFFAGE
B ALLER CHAUFFAGE
B RETOUR CHAUFFAGE
C ALLER CHAUFFAGE
C RETOUR CHAUFFAGE
D ALLER CHAUFFAGE
D RETOUR CHAUFFAGE
E ALLER CHAUFFAGE
E RETOUR CHAUFFAGE
F ALLER CHAUFFAGE
F RETOUR CHAUFFAGE
G ALLER CHAUFFAGE
G RETOUR CHAUFFAGE
H ALLER CHAUFFAGE
H RETOUR CHAUFFAGE
I ALLER CHAUFFAGE
I RETOUR CHAUFFAGE
J ALLER CHAUFFAGE
J RETOUR CHAUFFAGE

LEGENDE

Gaine d'air neuf
Gaine d'air vicié
Gaine de soufflage
Gaine de reprise
Gaine de VMC
transfert d'air
Clapet coupe feu

LEGENDE

Réseau Aller Eau Glacée
Réseau Retour Eau Glacée
Réseau Dry Aller Eau Glacée
Réseau Dry Retour Eau Glacée
Réseaux EU/EV/EP
Réseau Clim. EU

RENOVATION ENERGETIQUE DE LA COMEDIE FRANCAISE

PRO

MAITRISE D'OUVRAGE

LA COMEDIE FRANCAISE
1, place colette 75001 Paris
Tél. : 0 825 10 16 80
Suivi du projet : Marie-Anne GEAY, directrice du bâtiment et des équipements
marie-anne.geay@comedie-francaise.org

COMÉDIE FRANÇAISE

GROUPEMENT MOE

☐ ARCHITECTE MANDATAIRE
Agence 2BDM, Architectes
Christophe BOTTINEAU
Architecte en chef des Monuments historiques
60-62 rue d'Hauteville
75010 PARIS
Tél. : 01 42 26 76 10 - Fax : 01 42 26 76 22
E-mail : agence@2bdm.fr

☒ BET FLUIDES
Choulet
60 avenue de la Margeride
63170 AUBIERE
SIRET : 831 904 412 00028
Tél. : 04 73 28 60 50
louis.choulet@betchoulet.fr
INGÉNIERIE Choulet

☐ GEOMETRE
Agence Art graphique et patrimoine
50 avenue du Président Wilson
BP 10
93210 SAINT-DENIS-LA-PLAINE
SIRET : 393 328 323 00059
Tél. : 01 81 81 11 70
artgp@artgp.fr

AUTRES

☐ BET CFO CFA
Astell
32 rue des Vignoles
75020 PARIS
SIRET : 437 505 811 00020
Tél. : 06 09 35 62 80
astell@wanadoo.fr

LOT 6 CVC RER: NIVEAU R+8 MEZZANINE

N° Plan : CVC. 13	Indice : 0	Date : Octobre 2024	Contact pour ce document : GM
Emetteur : BET CHOULET			Objet :

2bdm Architectes