


Sous Station CPCU

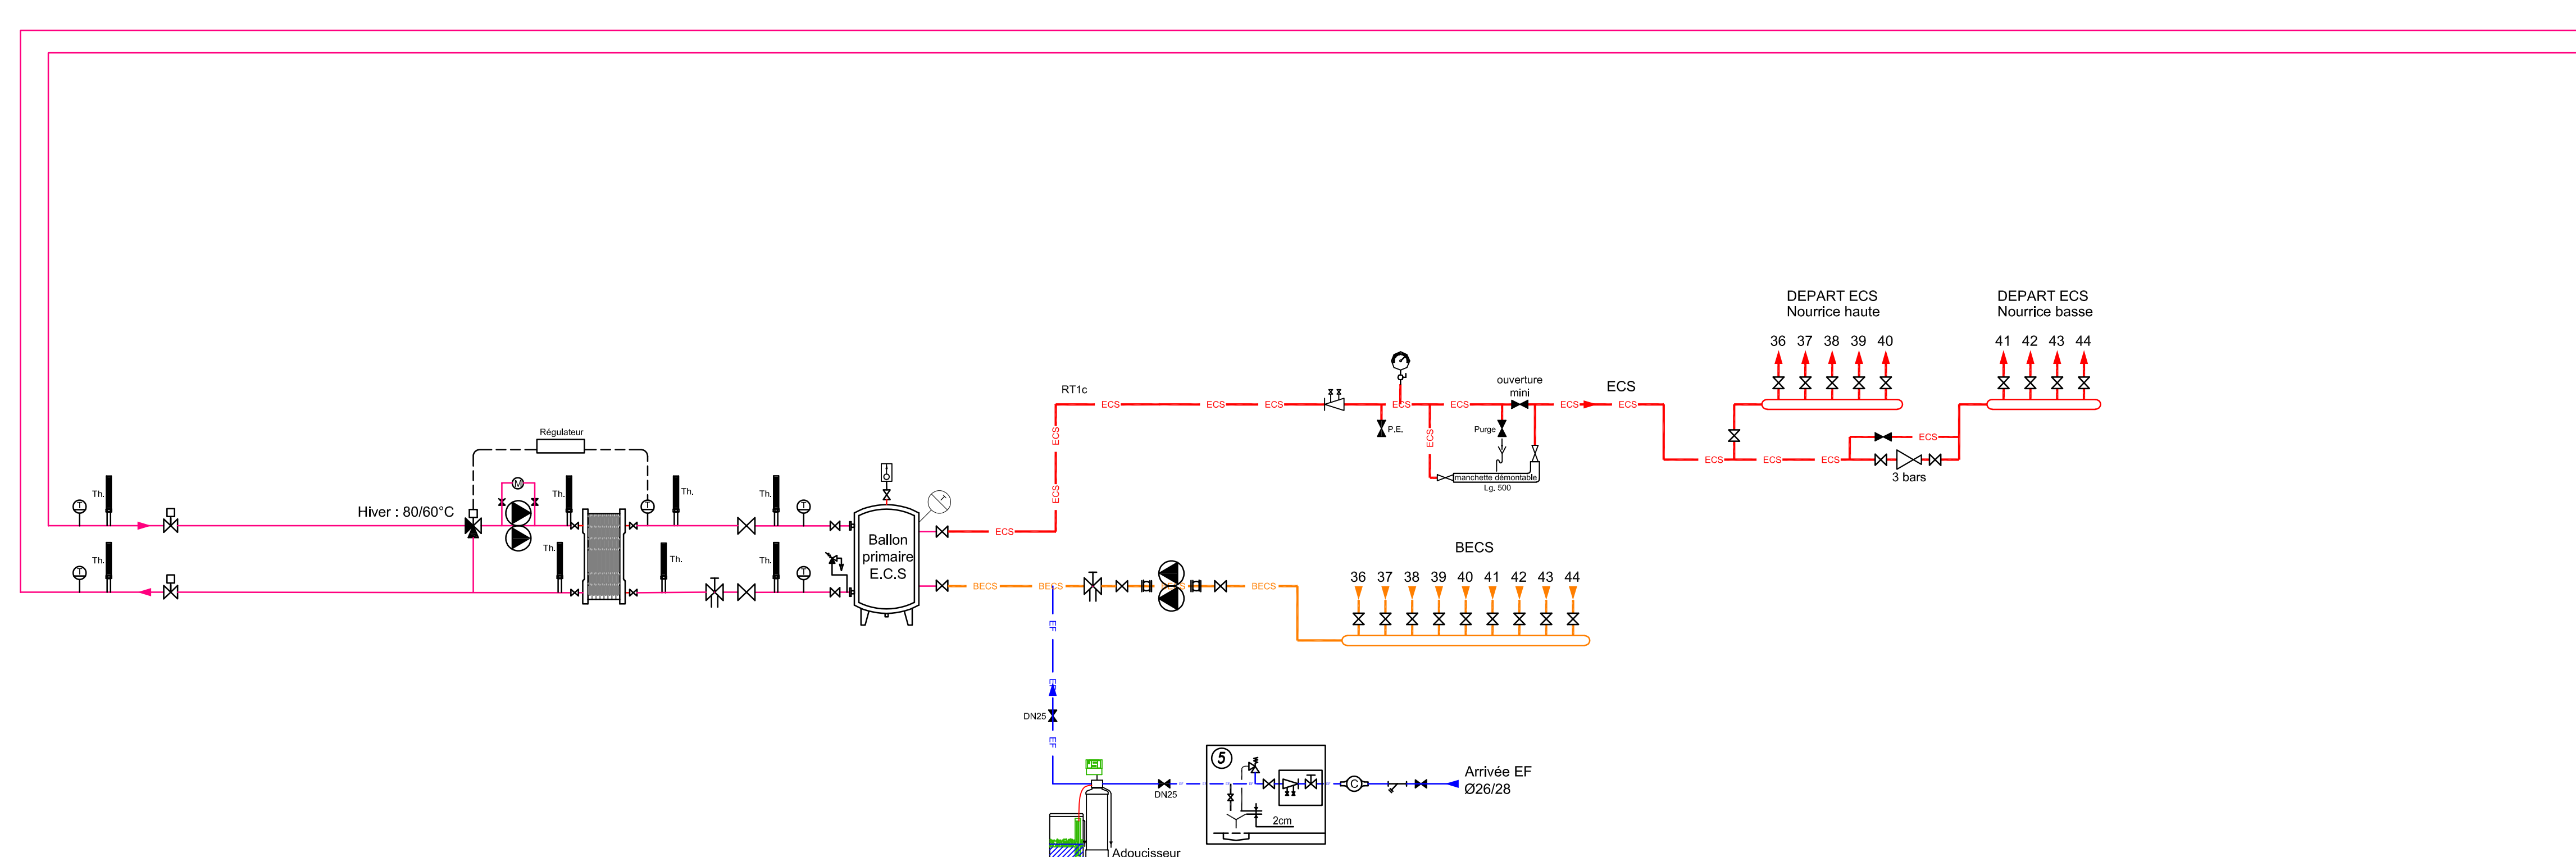

Local Production Eau Chaude Sanitaire

LEGENDE	
	Vanne de régulation 2 voies indépendante de la pression différentielle, marque Belimo.
	Filtre à tamis
	Vanne d'isolement
	Vanne d'isolement normalement fermée
	Vanne 2 voies motorisée
	Vanne 3 voies motorisée
	Vanne d'équilibrage avec prises de pression
	Vanne de réglage de débit
	Détendeur
	Soupape différentielle
	Soupape de sécurité
	Robinet boisseau sphérique de vidange
	Thermostat de Sécurité
	Sonde température
	Sonde de pression
	Aquastat de Sécurité
	Flow switch
	Thermomètre
	Manomètre avec robinet d'isolement
	Plot antivibration
	Clapet anti-retour
	Clapet anti retour contrôlable, type EA
	Purgeur d'air automatique
	Compteur volumétrique
	Pompe Simple à débit constant
	Pompe Simple à débit variable
	Pompe Double à débit constant
	Pompe Double à débit variable
	Compteur d'énergie
	Doigt de gant
	Vase d'expansion à membrane
	Groupe de protection de terminal
	Echangeur à plaques
	Bouteille HP vapeur
	Poste d'échangeur vapeur
	Groupe de relevage condensats
	Module de désembouage
	Groupe de maintien de pression

LEGENDE CIRCUITS CHAUFFAGE	
	ALLER/RETOUR EAU CHAUDE CHAUFFAGE
	ALLER/RETOUR VAPEUR
	FLUIDES CALOPORTEURS SOLAIRES
	ALLER RETOUR EAU GLACEE

LEGENDE:

- (A) Circuit chauffage ateliers RACHEL + Loges SAMSON, MARS, TALMA + retour AH1 - RÉGULÉ
- (A2) Circuit Loges " nouveaux locaux " MARS+ ENTRESOL - RÉGULÉ
- (A20) A50+A51+A52: Circuit poste de sécurité - RÉGULÉ
- (A20) Circuit radiateurs cafétéria - RÉGULÉ
- (B) Circuit chauffage atelier RACHEL + régie costumes à SAMSON + 3 loges à MARS - RÉGULÉ (ce circuit tourne à l'été)
- (C) Circuit CTA administration, batterie chaude accessoires, radiateurs ateliers ingénieurs et civiliers - NON RÉGULÉ
- (D) Circuit chauffage CTA COUPOLE - NON RÉGULÉ
- (E) Circuit chauffage CTA salles de répétition - NON RÉGULÉ
- (F) Circuit aérothermes PÉRYSTYLE + radiateurs galerie des bustes et galerie de Charon, CTA local production EG et réseau radiateurs galerie d'Orléan - NON RÉGULÉ
- (G) Circuit chauffage façade Nord et Ouest - RÉGULÉ
- (H) Circuit chauffage administration RDC, ENTRESOL, SCENE + sanitaires public TALMA, cour et cabinet médical à RACHEL - RÉGULÉ
- (I) Circuit primaire ECS - NON RÉGULÉ
- (J) CTA batterie chaude cafétéria - NON RÉGULÉ

RENOVATION ENERGETIQUE DE LA COMEDIE FRANCAISE PRO

MATRIÈRE D'OUVRAGE
LA COMEDIE FRANCAISE
1, place Colette 75001 Paris
Tel. : 01 42 35 18 80
Site web : www.comedie-francaise.org

COMEDIE FRANCAISE

PROJETANTS

<input type="checkbox"/> ARCHITECTE MAÎTRE D'ŒUVRE Agence B2M Architectes Christophe BOTTNEAU Architecte en chef des Monuments Historiques 75001 PARIS Tél. : 01 42 26 76 10 - Fax : 01 42 26 76 22 Email : agence@b2m.fr	<input checked="" type="checkbox"/> BET FLUIDES Choulet 80 avenue de la République 93170 NOISY SIRET : 511 84 12 20 00 Tél. : 01 47 25 05 52 Fax : 01 47 25 05 50 Email : info@choulet.fr	<input type="checkbox"/> GEOMETRE Agence Art graphique et patrimoine 30 avenue du Président Wilson 93170 NOISY SIRET : 511 84 12 20 00 Tél. : 01 47 25 05 52 Fax : 01 47 25 05 50 Email : info@art-graphique.com
---	--	--

AUTRES

<input type="checkbox"/> BET CVC CTA Adel 27 rue des Minimes 75001 PARIS SIRET : 481 56 01 00 00 Tél. : 01 42 35 18 80 Email : adel@adel.fr	<input type="checkbox"/> BET CVC CTA Adel 27 rue des Minimes 75001 PARIS SIRET : 481 56 01 00 00 Tél. : 01 42 35 18 80 Email : adel@adel.fr
--	--

N° Plan : CVC 07	Index : 0	Date : Octobre 2024	Contact pour ce document :
Emetteur : BET CHOULET			Objet : Lot 6 CVC RER Synoptique Production Chaleur

NON DU FICHIER : 4-FILE_PRO_CVC_07_Plan CVC_SYNTHETIQUE PRODUCTION DE CHALEUR 06 04 09

DATE DE TRACAGE DU FICHIER INFORMATIQUE : 10/02/2024