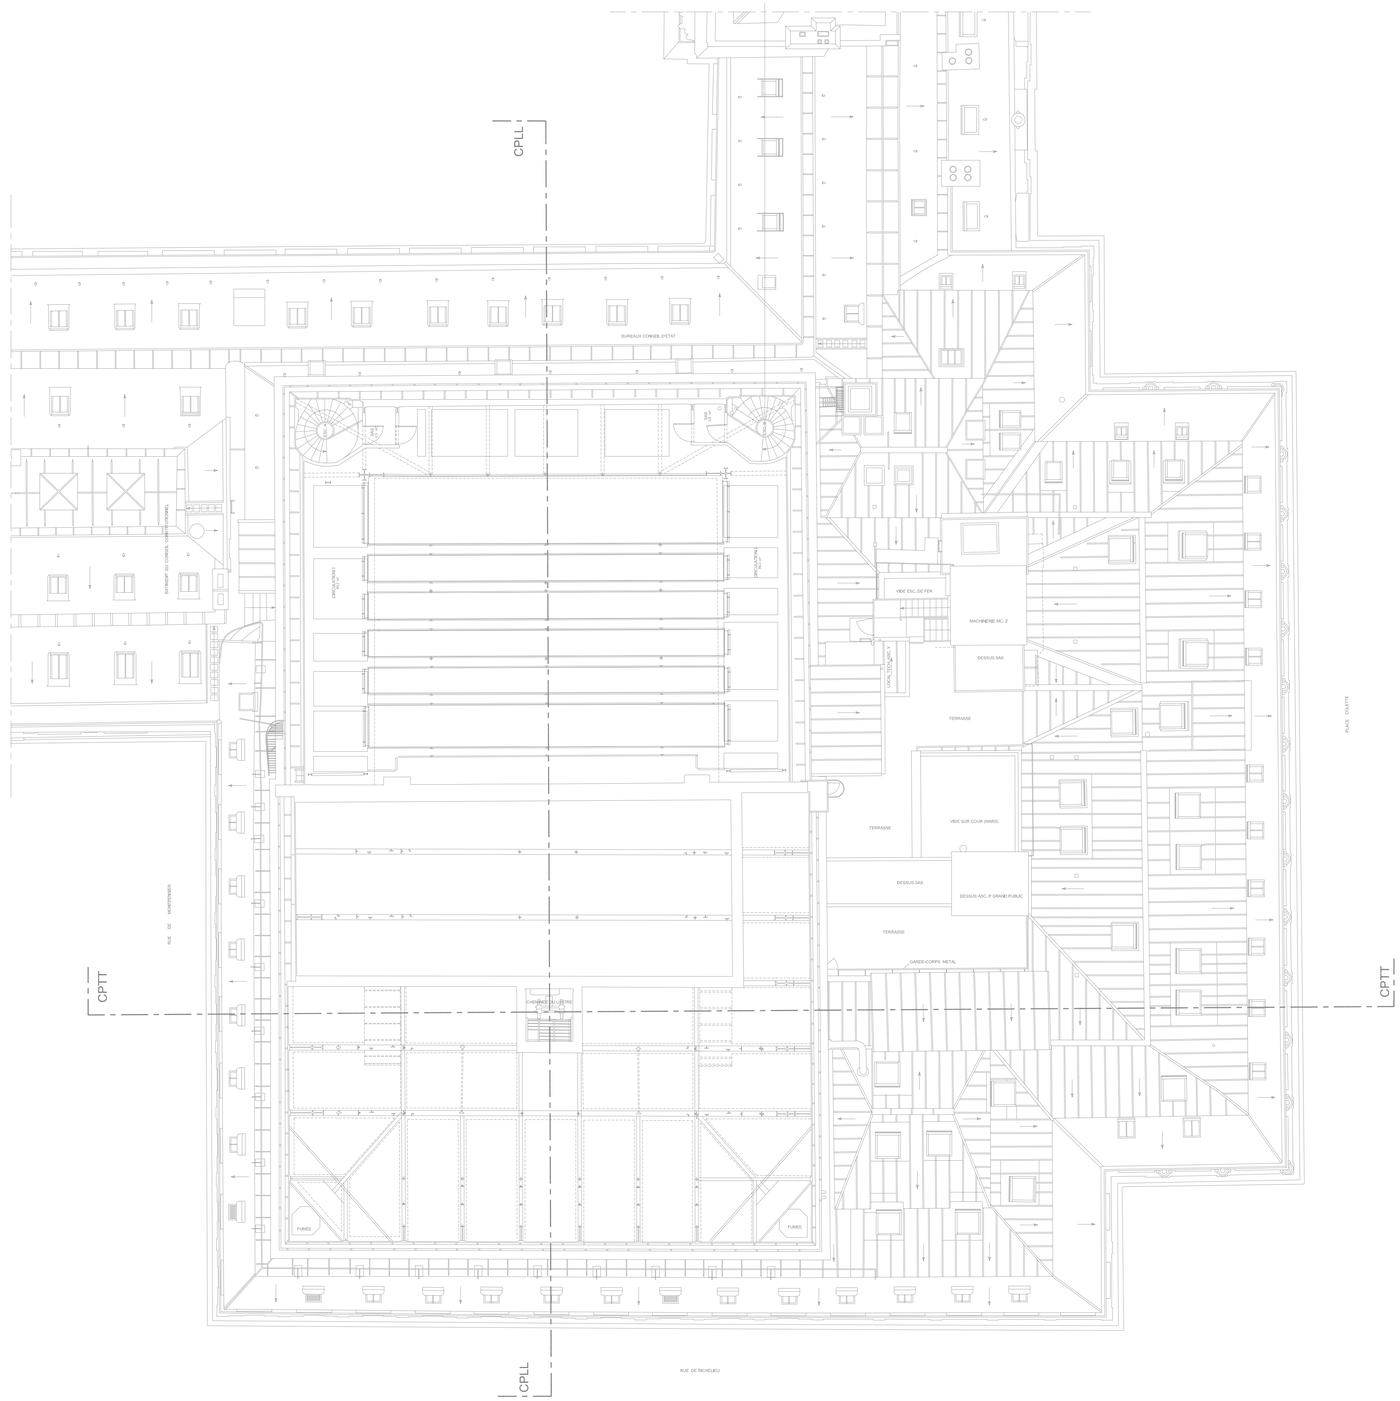

LÉGENDE RESEAUX PROJET:

- A ALLER CHAUFFAGE / A RETOUR CHAUFFAGE
- B ALLER CHAUFFAGE / B RETOUR CHAUFFAGE
- C ALLER CHAUFFAGE / C RETOUR CHAUFFAGE
- D ALLER CHAUFFAGE / D RETOUR CHAUFFAGE
- E ALLER CHAUFFAGE / E RETOUR CHAUFFAGE
- F ALLER CHAUFFAGE / F RETOUR CHAUFFAGE
- G ALLER CHAUFFAGE / G RETOUR CHAUFFAGE
- H ALLER CHAUFFAGE / H RETOUR CHAUFFAGE
- I RETOUR CHAUFFAGE
- J ALLER CHAUFFAGE / J RETOUR CHAUFFAGE

- Gaine d'air neuf
- Gaine d'air vicié
- Gaine de soufflage
- Gaine de reprise
- Gaine de VMC
- transfert d'air
- Clapet coupe feu

- Liaison filaire store: int. Menuiserie
- Liaison sans fil 1dla thermostatique
- Liaison sans fil 1dla thermostatique
- Liaison de commande Ethernet

- Ouvrant Free cooling
- Automate ASP
- Régulateur RPC pour terminaux de CVC (radiateur, ventilo-convecteur
- Radiateur connecté
- Store motorisé
- Extension régulation store
- Thermostat
- Ventilo-convecteur
- Coffret électrique ouvrant ventilation
- Sonde de température
- Actionné de gestion ouvrant de ventilation naturel
- Station météo
- Vanne d'équilibrage
- Vanne
- Ventilateur d'Extraction d'Air "WOODS"(existant)

LÉGENDE RESEAUX EXISTANT:

- PUBLIC
- ADMINISTRATION
- Circuit chauffage ateliers RACHEL + Loges SAMSON, MARS, TALMA + retour A41= RÉGULÉ
- Circuit Loges " nouveaux locaux" MARS+ ENTRESOL – RÉGULÉ
- A50+A51+A52: Circuit poste de sécurité – RÉGULÉ
- Circuit radiateurs cafétéria – RÉGULÉ
- Circuit chauffage atelier RACHEL + régie costumes 3 SAMSON + 3 loges 6 MARS – RÉGULÉ
- Circuit CTA administration, batterie chaude accessoirisées, radiateurs ateliers bigarea et cintriers – NON RÉGULÉ
- Circuit chauffage CTA COUPOLE – NON RÉGULÉ
- Circuit chauffage CTA salles de répétition – NON RÉGULÉ
- Circuit aérothermes PERISTYLE + radiateurs galerie des bustes et galerie de Chiron, CTA local production EG et réseau radiateurs galerie d'Orléan– NONRÉGULÉ
- Circuit chauffage façade Nord et Ouest – RÉGULÉ
- Circuit chauffage administration RDC, ENTRESOL, SIGNE + ventilateur public TALMA, cour et cabinet médical à RACHEL – RÉGULÉ
- Circuit primaire ECS – NON RÉGULÉ
- CTA batterie chaude cafétéria – NON RÉGULÉ

LEGENDE

- Gaine d'air neuf
- Gaine d'air vicié
- Gaine de soufflage
- Gaine de reprise
- Gaine de VMC
- transfert d'air
- Clapet coupe feu

LEGENDE

- Réseau Aller Eau Glacée
- Réseau Retour Eau Glacée
- Réseau Dry Aller Eau Glacée
- Réseau Dry Retour Eau Glacée
- Réseaux EU/EV/EP
- Réseau Clim. EU

RENOVATION ENERGETIQUE DE LA COMEDIE FRANCAISE

PRO

MAITRISE D'OUVRAGE

LA COMEDIE FRANCAISE
1, place Colette 75001 Paris
Tél. : 0 825 10 16 80
Suivi du projet : Marie-Anne GEAY, directrice du bâtiment et des équipements
marie-anne.geay@comedie-francaise.org

GROUPEMENT MOE

ARCHITECTE MANDATAIRE
Agence 2BDM, Architectes
Christophe BOTTINEAU
Architecte en chef des Monuments historiques
6D42 rue d'Hauteville
75010 PARIS
Tél. : 01 42 26 76 10 - Fax : 01 42 26 76 22
E-mail : agence@2bdm.fr

BET FLUIDES
Choulet
30 avenue de la Margerie
63370 AUBIERE
SIRET : 331 504 412 00028
Tél. : 04 73 28 60 06
fredu.choulet@choulet.fr

GEOMETRE
Agence Art graphique et patrimoine
30 avenue du Président Wilson
BP 10
94231 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
SIRET : 350 326 223 00059
Tél. : 01 81 81 11 70
arp@arp.fr

AUTRES

BET CVC CFA
Astell
57 rue des Myrtes
75020 PARIS
SIRET : 437 553 811 00020
Tél. : 06 09 35 62 90
astell@wanadoo.fr

LOT 6 CVC RER: NIVEAU TOITURE 1

N° Plan : CVC. 14	Indice : 0	Date : Octobre 2024	Contact pour ce document : GM
Emetteur : BET CHOULET			Objet :

2bdm Architectes