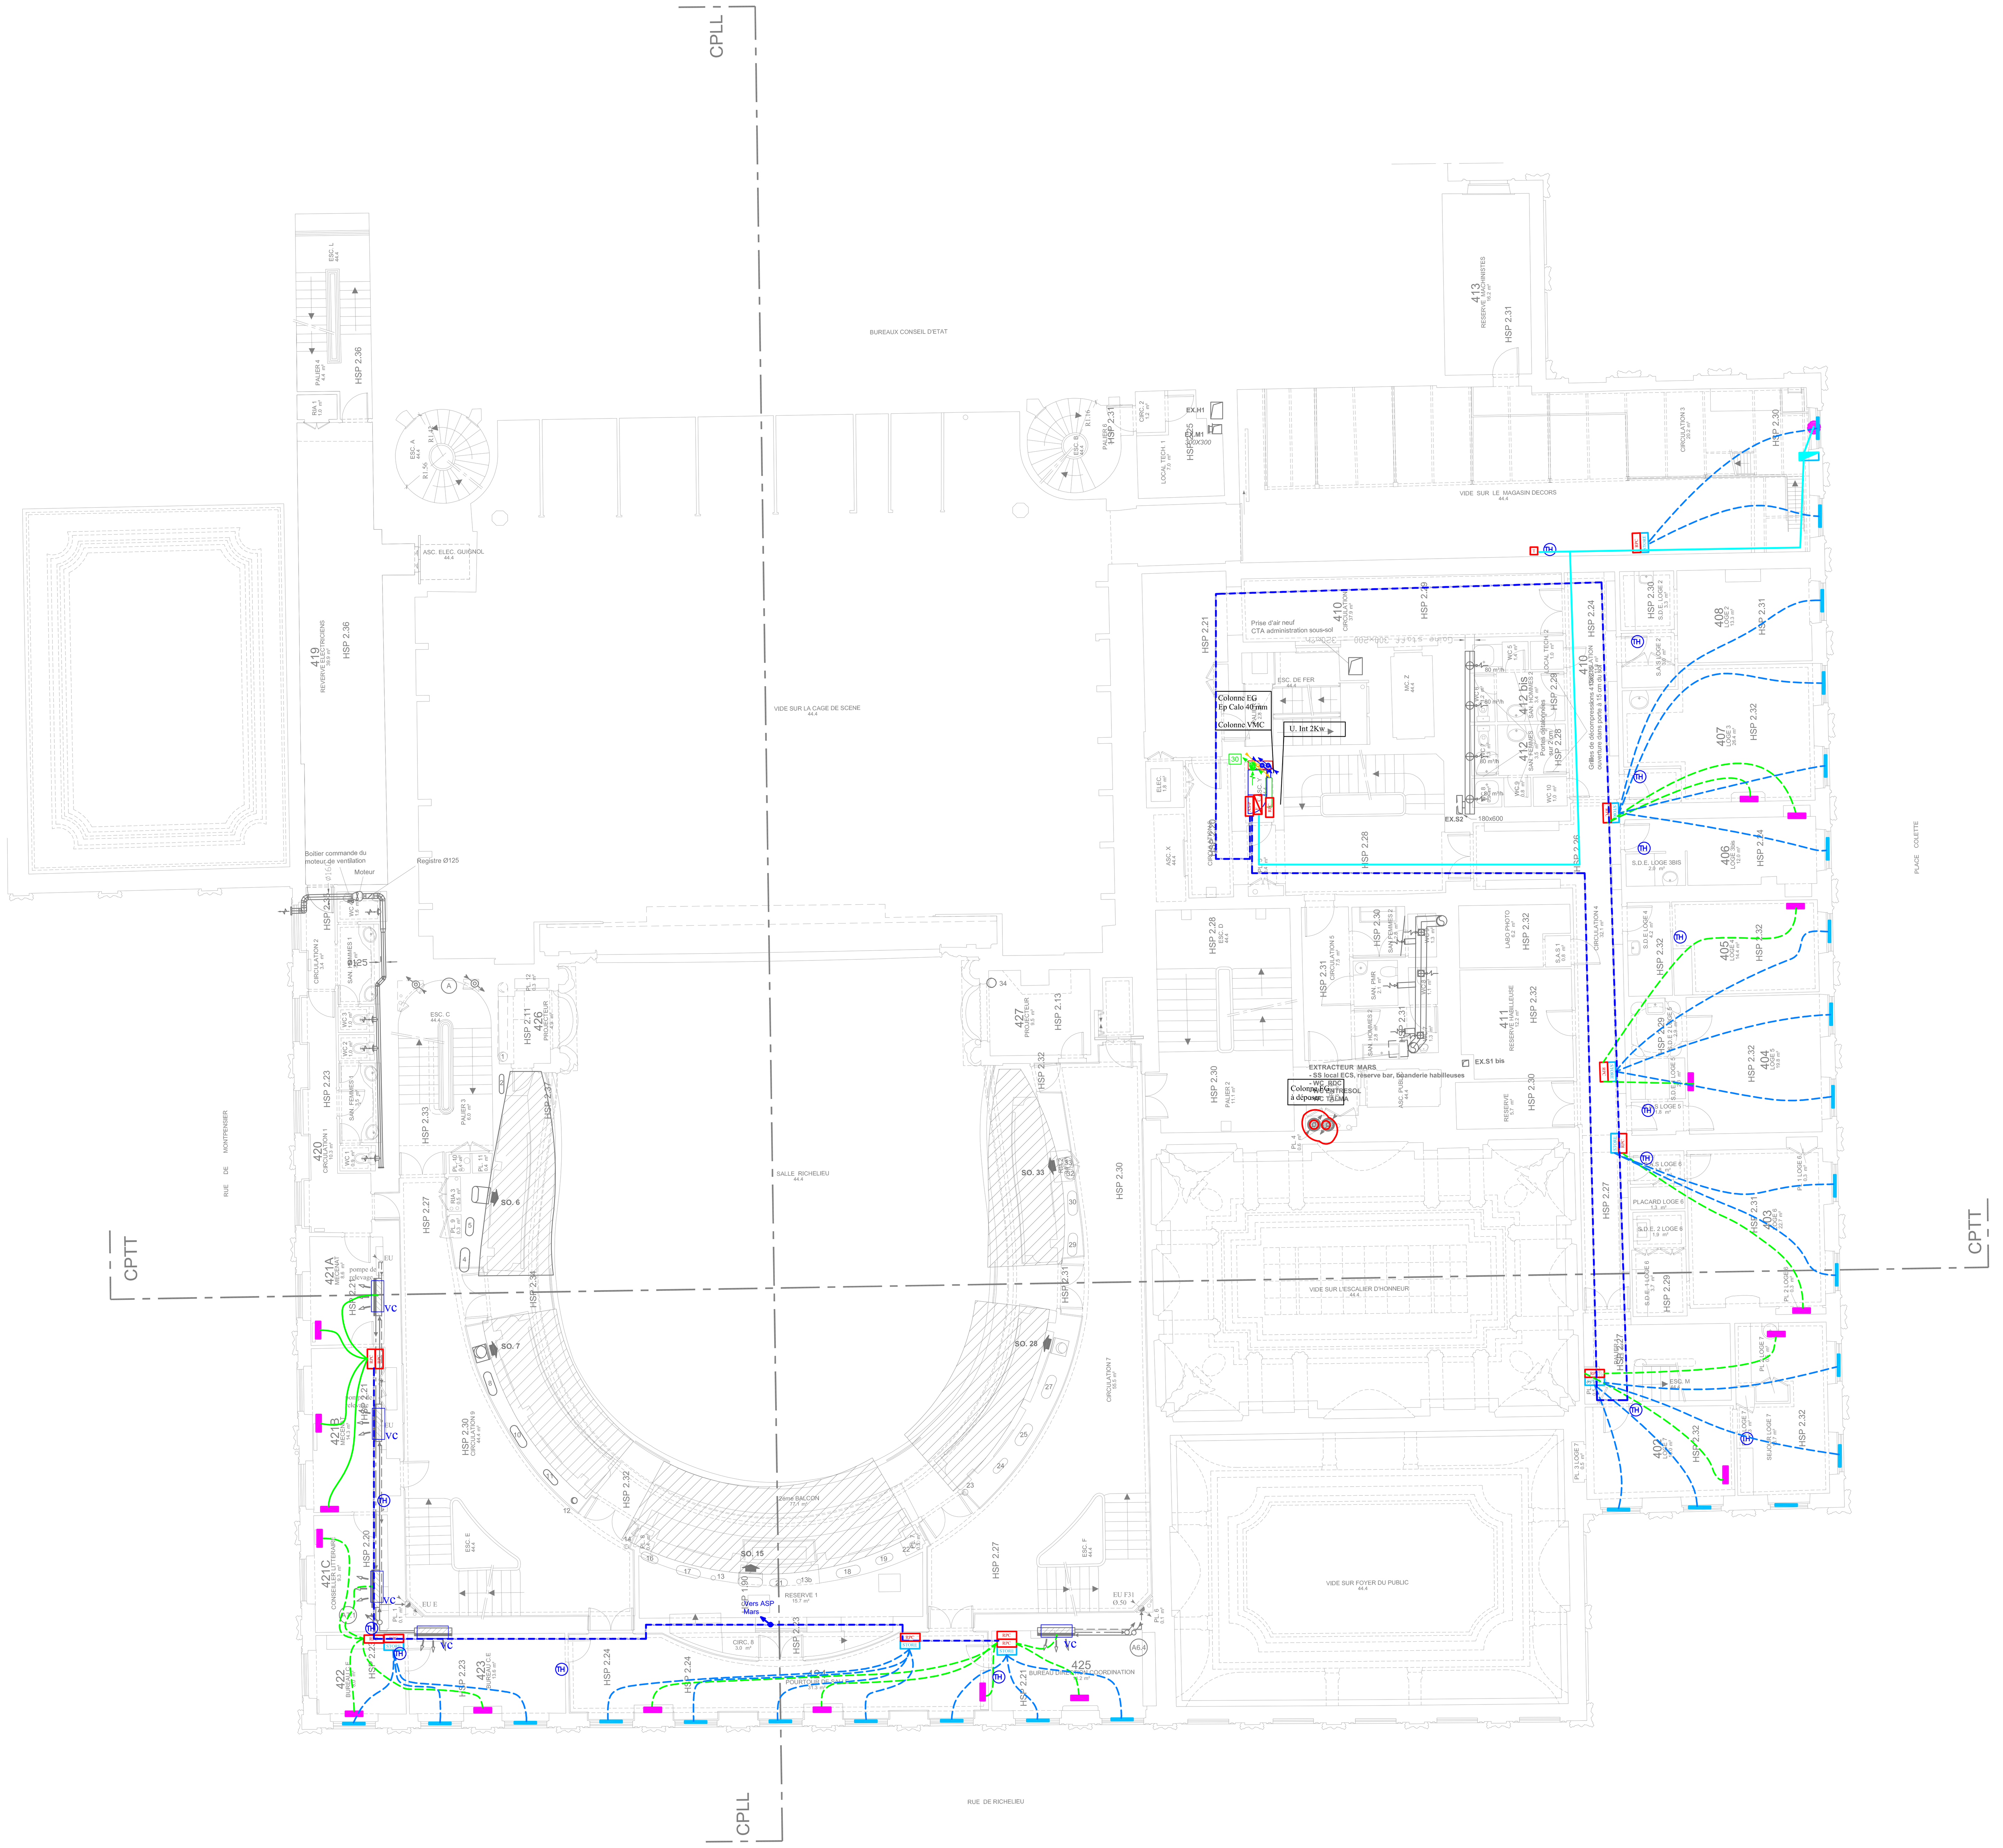

LÉGENDE RESEAUX PROJET:

	A ALLER CHAUFFAGE A RETOUR CHAUFFAGE
	B ALLER CHAUFFAGE B RETOUR CHAUFFAGE
	C ALLER CHAUFFAGE C RETOUR CHAUFFAGE
	D ALLER CHAUFFAGE D RETOUR CHAUFFAGE
	E ALLER CHAUFFAGE E RETOUR CHAUFFAGE
	F ALLER CHAUFFAGE F RETOUR CHAUFFAGE
	G ALLER CHAUFFAGE G RETOUR CHAUFFAGE
	H ALLER CHAUFFAGE H RETOUR CHAUFFAGE
	I ALLER CHAUFFAGE I RETOUR CHAUFFAGE
	J ALLER CHAUFFAGE J RETOUR CHAUFFAGE
	Gaine d'air neuf
	Gaine d'air vicié
	Gaine de soufflage
	Gaine de reprise
	Gaine de VMC
	transfert d'air
	Clapet coupe feu
	Liaison filaire store: lot Menuiserie
	Liaison sans fil tête thermostatique
	Liaison sans fil tête thermostatique
	Liaison de commande Ethernet
	Ouvrant Free cooling
AS-P	Automate ASP
RPC	Régulateur RPC pour terminaux de CVC (radiateur, ventilo-convecteur
	Radiateur connecté
	Store motorisé
STORE	Extension régulation store
TH	Thermostat
	Ventilo-convecteur
	Coffret électrique ouvrant ventilation
	Sonde de température
	Automat de gestion ouvrant de ventilation naturel
	Station météo
	Vanne d'équilibrage
	Vanne
	Ventilateur d'Extraction d'Air "WOODS"(existant)

LÉGENDE RESEAUX EXISTANT:

	PUBLIC
	ADMINISTRATION
A	Circuit chauffage ateliers RACHEL + Loges SAMSON, MARS, TALMA + retour A41– RÉGULÉ
A42	Circuit Loges " nouveaux locaux" MARS+ ENTRESOL – RÉGULÉ
A50	A50+A51+A52: Circuit poste de sécurité – RÉGULÉ
A60	Circuit radiateurs cafétéria – RÉGULÉ
B	Circuit chauffage atelier RACHEL + régie costumes à SAMSON + 3 loges à MARS – RÉGULÉ
C	Circuit CTA administration, batterie chaude accessoiristes, radiateurs ateliers lingères et cintriers – NON RÉGULÉ
D	Circuit chauffage CTA COUPOLE – NON RÉGULÉ
E	Circuit chauffage CTA salles de répétition – NON RÉGULÉ
F	Circuit aérothermes PÉRISTYLE + radiateurs galerie des bustes et galerie de Charon, CTA local production EG et réseau radiateurs galerie d'Orléan– NONRÉGULÉ
G	Circuit chauffage façade Nord et Ouest – RÉGULÉ
H	Circuit chauffage administration RDC, ENTRESOL, SCÈNE + sanitaires public TALMA, cour et cabinet médical à RACHEL – RÉGULÉ
I	Circuit primaire ECS – NON RÉGULÉ
J	CTA batterie chaude cafétéria – NON RÉGULÉ

LEGENDE

	Gaine d'air neuf
	Gaine d'air vicié
	Gaine de soufflage
	Gaine de reprise
	Gaine de VMC
	transfert d'air
	Clapet coupe feu

LEGENDE

	Réseau Aller Eau Glacée
	Réseau Retour Eau Glacée
	Réseau Dry Aller Eau Glacée
	Réseau Dry Retour Eau Glacée
	Réseaux EU/EV/EP
	Réseau Clim. EU

RENOVATION ENERGETIQUE DE LA COMEDIE FRANCAISE

PRO

MAITRISE D'OUVRAGE

LA COMEDIE FRANCAISE
1, place colette 75001 Paris
Tél. : 0 825 10 16 80
Suivi du projet : Marie-Anne GEAY, directrice du bâtiment et des équipements
marie-anne.geay@comedie-francaise.org

COMÉDIE FRANÇAISE

GROUPEMENT MOE

☐ ARCHITECTE MANDATAIRE
Agence 2BDM, Architectes
Christophe BOTTINEAU
Architecte en chef des Monuments historiques
60-62 rue d'Hauteville
75010 PARIS
Tél. : 01 42 26 76 10 - Fax : 01 42 26 76 22
E-mail : agence@2bdm.fr

☒ BET FLUIDES
Choulet
60 avenue de la Margeride
63170 AUBIERE
SIRET : 831 904 412 00028
Tél. : 04 73 28 60 50
louis.choulet@betchoulet.fr
INGÉNIERIE Choulet

☐ GEOMETRE
Agence Art graphique et patrimoine
50 avenue du Président Wilson
BP 10
93210 SAINT-DENIS-LA-PLAINE
SIRET : 393 328 323 00059
Tél. : 01 81 81 11 70
artgp@artgp.fr

AUTRES

☐ BET CFO CFA
Astell
32 rue des Vignoles
75020 PARIS
SIRET : 437 505 811 00020
Tél. : 06 09 35 62 80
astell@wanadoo.fr

LOT 6 CVC RER: NIVEAU R+4

N° Plan : CVC. 08	Indice : 0	Date : Octobre 2024	Contact pour ce document : GM
Emetteur : BET CHOULET			Objet :

2bdm Architectes