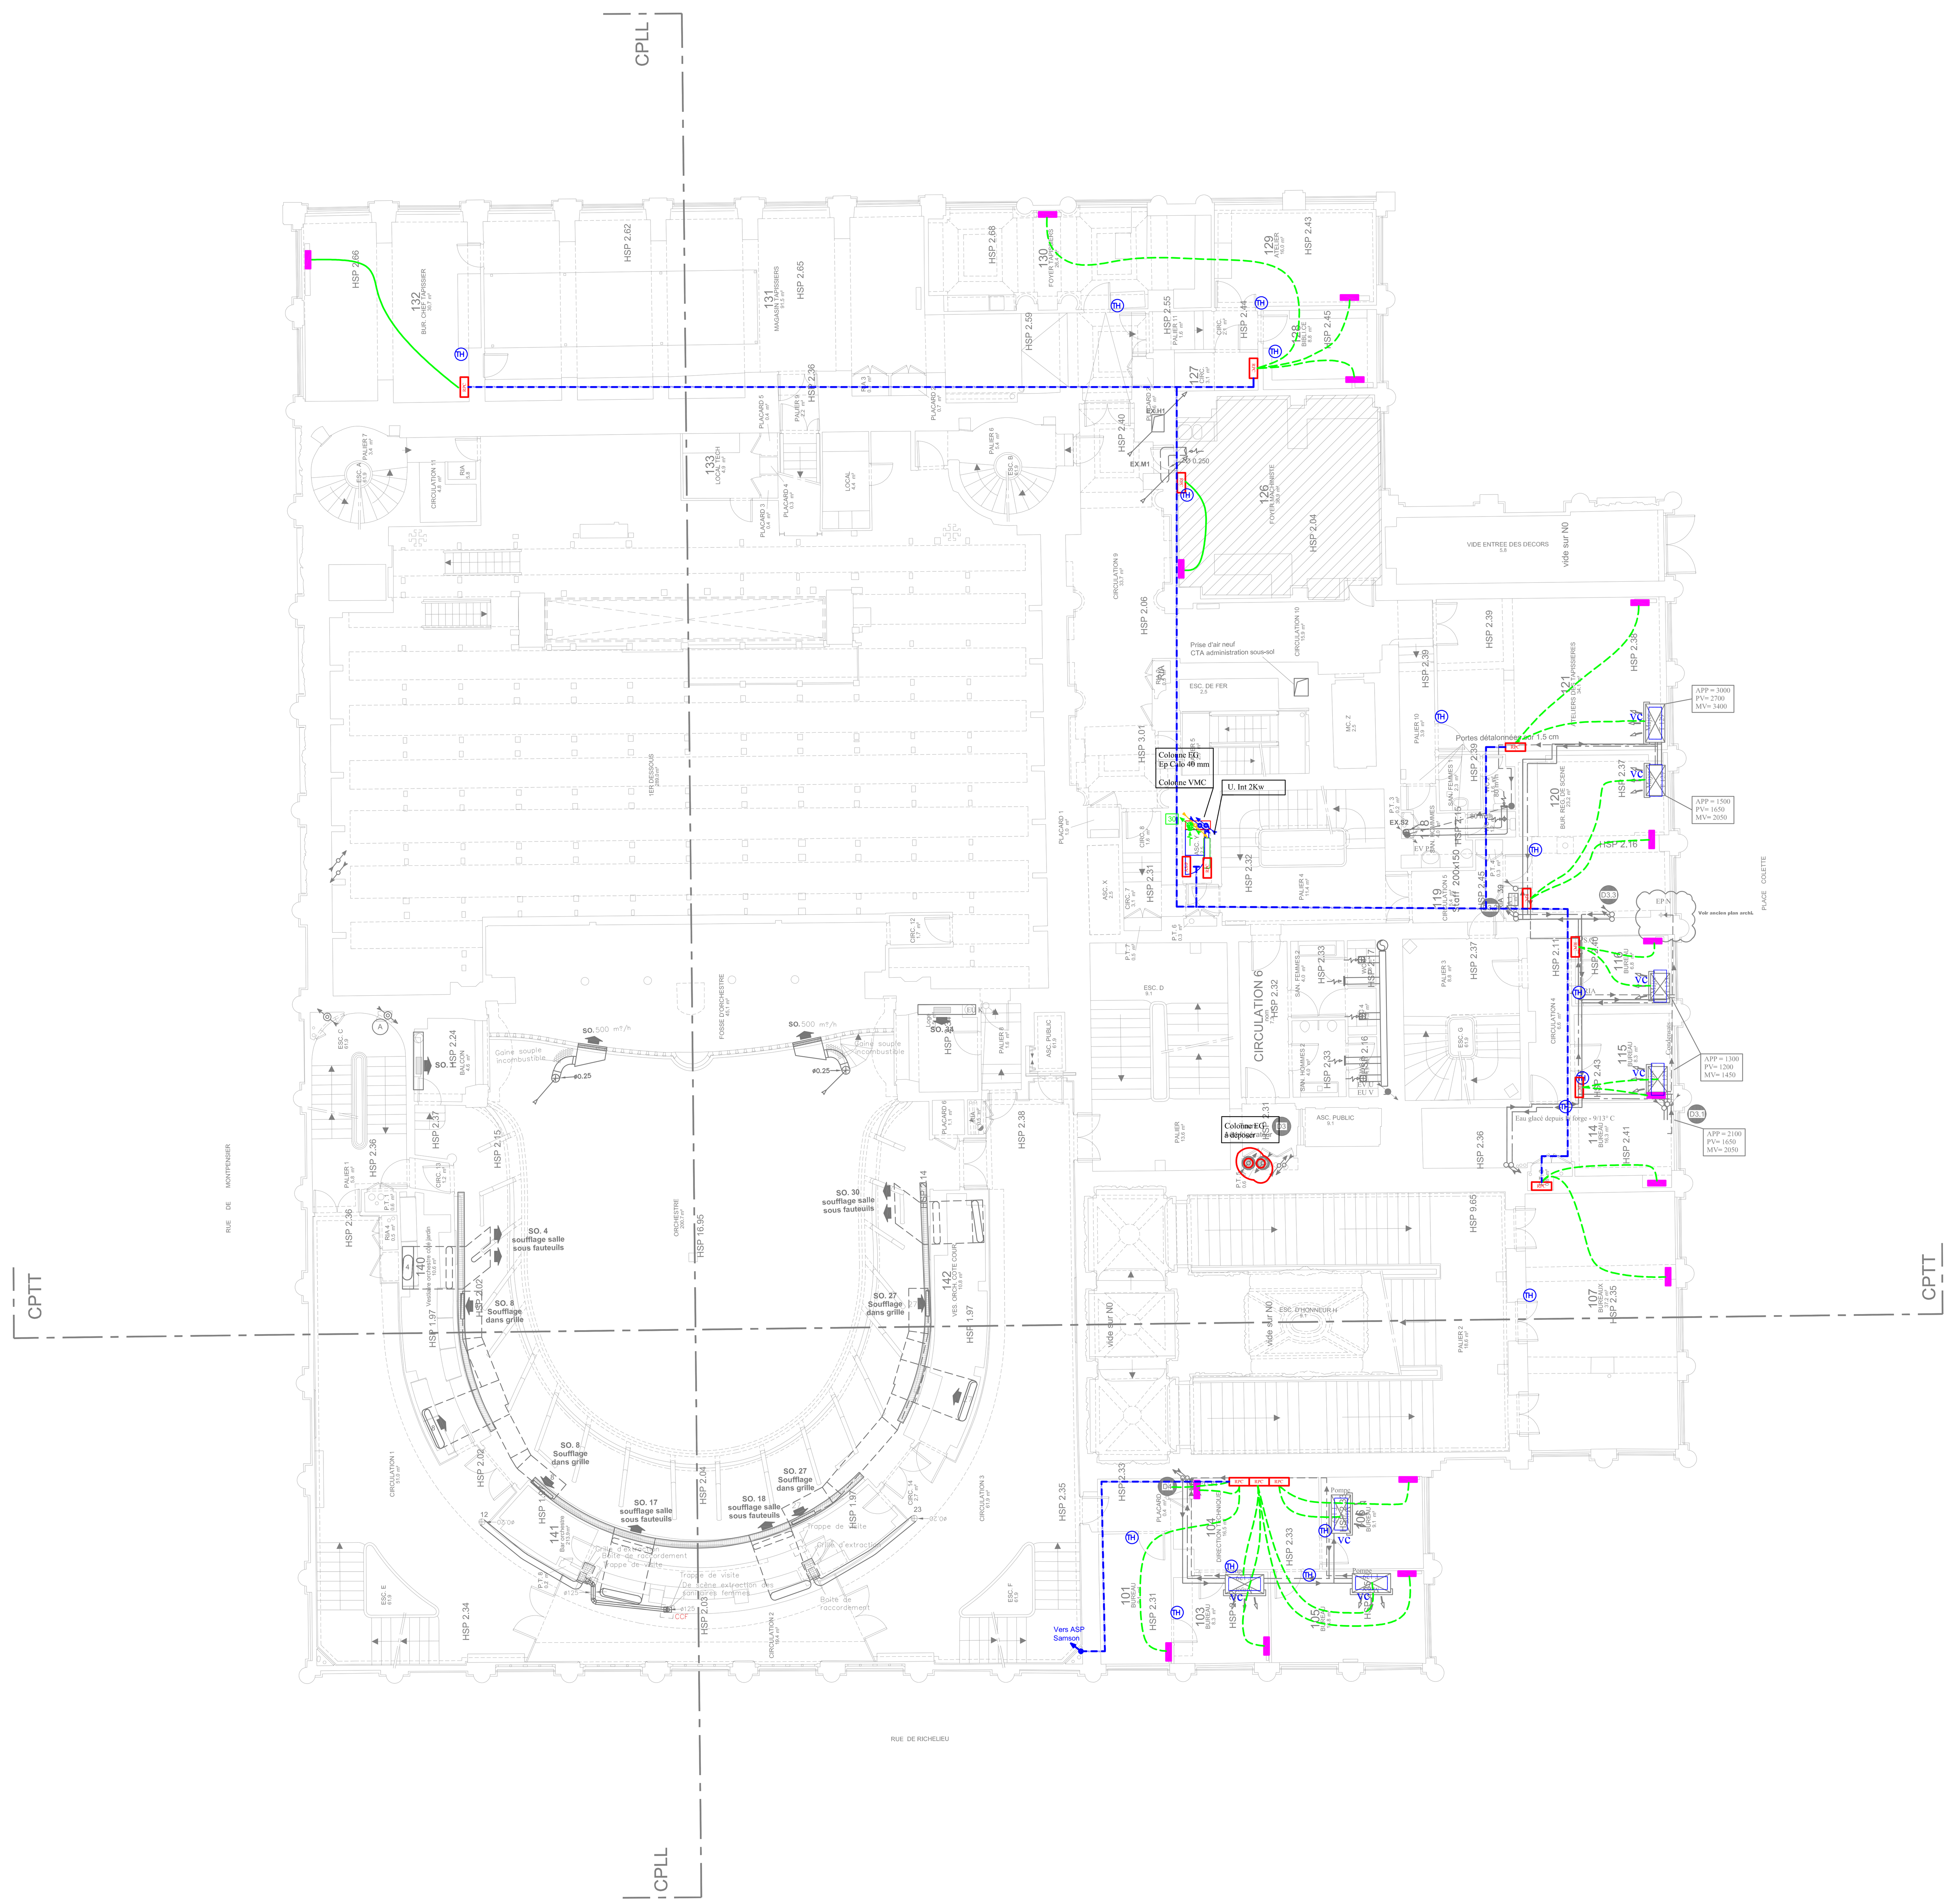

LÉGENDE RESEAUX PROJET:

- A ALLER CHAUFFAGE / A RETOUR CHAUFFAGE
- B ALLER CHAUFFAGE / B RETOUR CHAUFFAGE
- C ALLER CHAUFFAGE / C RETOUR CHAUFFAGE
- D ALLER CHAUFFAGE / D RETOUR CHAUFFAGE
- E ALLER CHAUFFAGE / E RETOUR CHAUFFAGE
- F ALLER CHAUFFAGE / F RETOUR CHAUFFAGE
- G ALLER CHAUFFAGE / G RETOUR CHAUFFAGE
- H ALLER CHAUFFAGE / H RETOUR CHAUFFAGE
- I ALLER CHAUFFAGE / I RETOUR CHAUFFAGE
- J ALLER CHAUFFAGE / J RETOUR CHAUFFAGE
- Gaine d'air neuf
- Gaine d'air vicié
- Gaine de soufflage
- Gaine de reprise
- Gaine de VMC
- transfert d'air
- Clapet coupe feu
- Liaison filaire store: lot Menuiserie
- Liaison sans fil tête thermostatique
- Liaison sans fil tête thermostatique
- Liaison de commande Ethernet
- Ouvrant Free cooling
- AS-P Automate ASP
- RPC Régulateur RPC pour terminaux de CVC (radiateur, ventilo-convecteur
- Radiateur connecté
- Store motorisé
- STORE Extension régulation store
- TH Thermostat
- Ventilo-convecteur
- Coffret électrique ouvrant ventilation
- Sonde de température
- Automat de gestion ouvrant de vantilation naturel
- Station météo
- Vanne d'équilibrage
- Vanne
- Ventilateur d'Extraction d'Air "WOODS"(existant)

LÉGENDE RESEAUX EXISTANT:

- PUBLIC
- ADMINISTRATION
- (A) Circuit chauffage ateliers RACHEL + Loges SAMSON, MARS, TALMA + retour A41– RÉGULÉ
- (A42) Circuit Loges " nouveaux locaux" MARS+ ENTRESOL – RÉGULÉ
- (A50) A50+A51+A52: Circuit poste de sécurité – RÉGULÉ
- (A60) Circuit radiateurs cafétéria – RÉGULÉ
- (B) Circuit chauffage atelier RACHEL + régie costumes à SAMSON + 3 loges à MARS – RÉGULÉ
- (C) Circuit CTA administration, batterie chaude accessoiristes, radiateurs ateliers lingères et cintriers – NON RÉGULÉ
- (D) Circuit chauffage CTA COUPOLE – NON RÉGULÉ
- (E) Circuit chauffage CTA salles de répétition – NON RÉGULÉ
- (F) Circuit aérothermes PÉRISTYLE + radiateurs galerie des bustes et galerie de Charon, CTA local production EG et réseau radiateurs galerie d'Orléan– NONRÉGULÉ
- (G) Circuit chauffage façade Nord et Ouest – RÉGULÉ
- (H) Circuit chauffage administration RDC, ENTRESOL, SCÈNE + sanitaires public TALMA, cour et cabinet médical à RACHEL – RÉGULÉ
- (I) Circuit primaire ECS – NON RÉGULÉ
- (J) CTA batterie chaude cafétéria – NON RÉGULÉ

LEGENDE

- Gaine d'air neuf
- Gaine d'air vicié
- Gaine de soufflage
- Gaine de reprise
- Gaine de VMC
- transfert d'air
- Clapet coupe feu

LEGENDE

- Réseau Aller Eau Glacée
- Réseau Retour Eau Glacée
- Réseau Dry Aller Eau Glacée
- Réseau Dry Retour Eau Glacée
- Réseaux EU/EV/EP
- Réseau Clim. EU

RENOVATION ENERGETIQUE DE LA COMEDIE FRANCAISE

PRO

MAITRISE D'OUVRAGE

LA COMEDIE FRANCAISE
1, place colette 75001 Paris
Tél. : 0 825 10 16 80
Suivi du projet : Marie-Anne GEAY, directrice du bâtiment et des équipements
marie-anne.geay@comedie-francaise.org

COMÉDIE FRANÇAISE

GROUPEMENT MOE

ARCHITECTE MANDATAIRE
Agence 2BDM, Architectes
Christophe BOTTINEAU
Architecte en chef des Monuments historiques
60-62 rue d'Hauteville
75010 PARIS
Tél. : 01 42 26 76 10 - Fax : 01 42 26 76 22
E-mail : agence@2bdm.fr

☒ BET FLUIDES
Choulet
60 avenue de la Margeride
63170 AUBIERE
SIRET : 831 904 412 00028
Tél. : 04 73 28 60 50
louis.choulet@betchoulet.fr
INGÉNIERIE Choulet

GEOMETRE
Agence Art graphique et patrimoine
50 avenue du Président Wilson
BP 10
93210 SAINT-DENIS-LA-PLAINE
SIRET : 393 328 323 00059
Tél. : 01 81 81 11 70
artgp@artgp.fr

AUTRES

BET CFO CFA
Astell
32 rue des Vignoles
75020 PARIS
SIRET : 437 505 811 00020
Tél. : 06 09 35 62 80
astell@wanadoo.fr

LOT 6 CVC RER: NIVEAU R+1

N° Plan : CVC. 05	Indice : 0	Date : Octobre 2024	Contact pour ce document : GM
Emetteur : BET CHOULET			Objet :

2bdm Architectes