



NIVEAU 8

TA 2C8

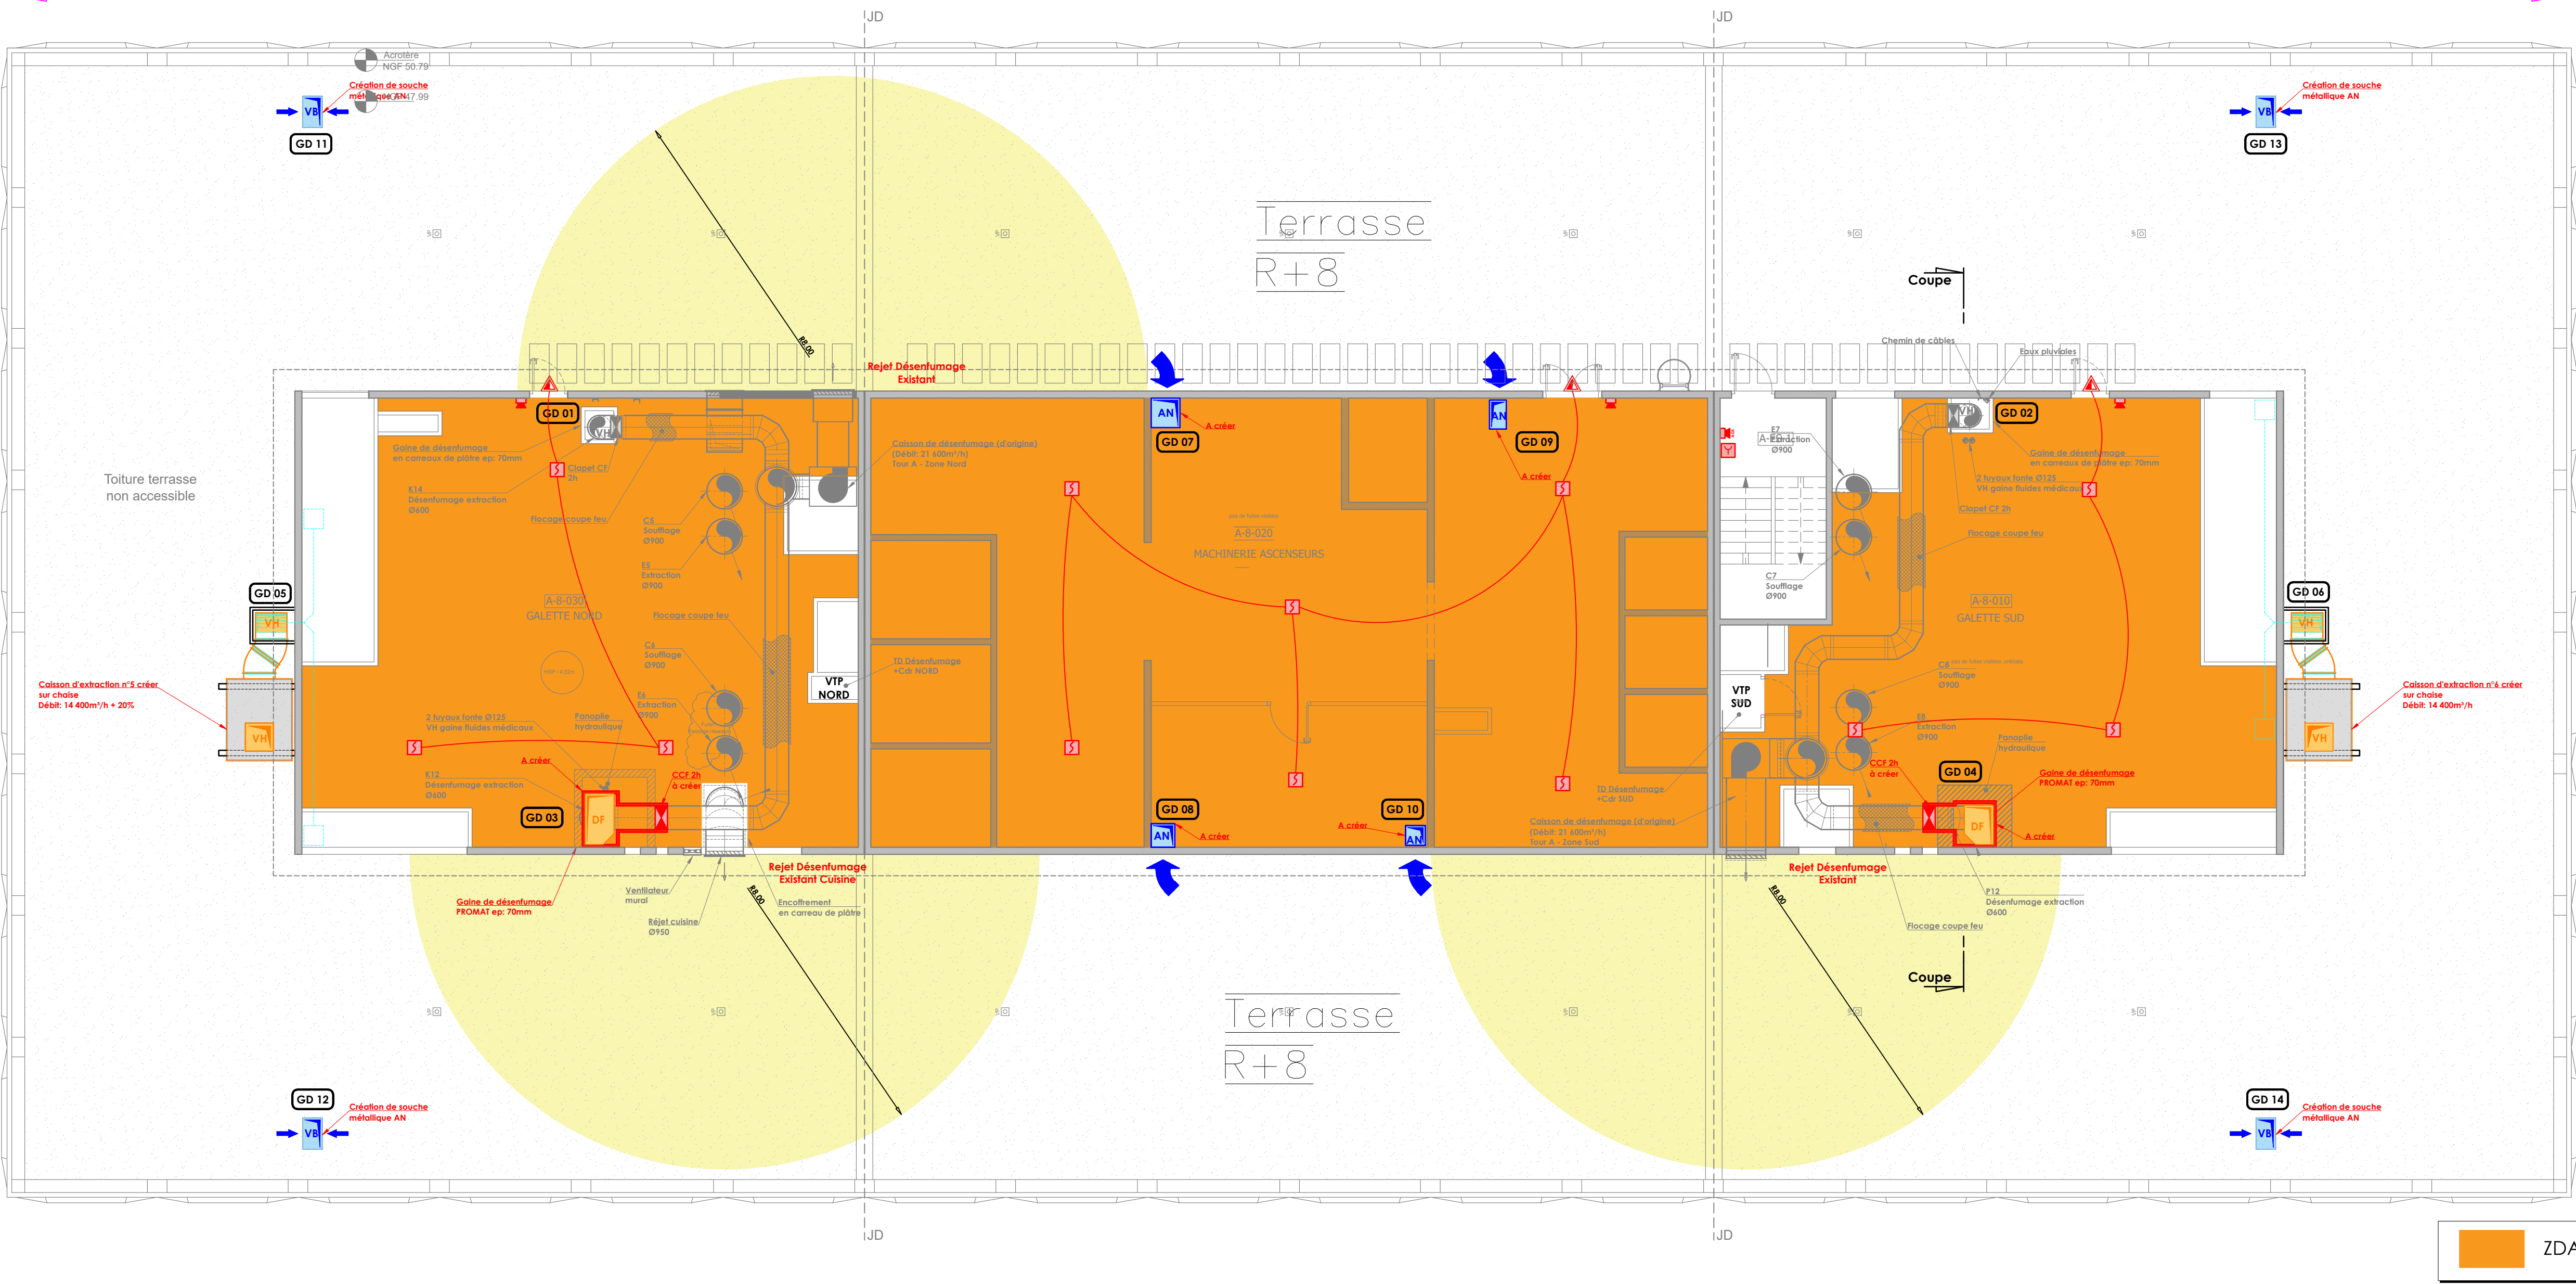

NIVEAU 7

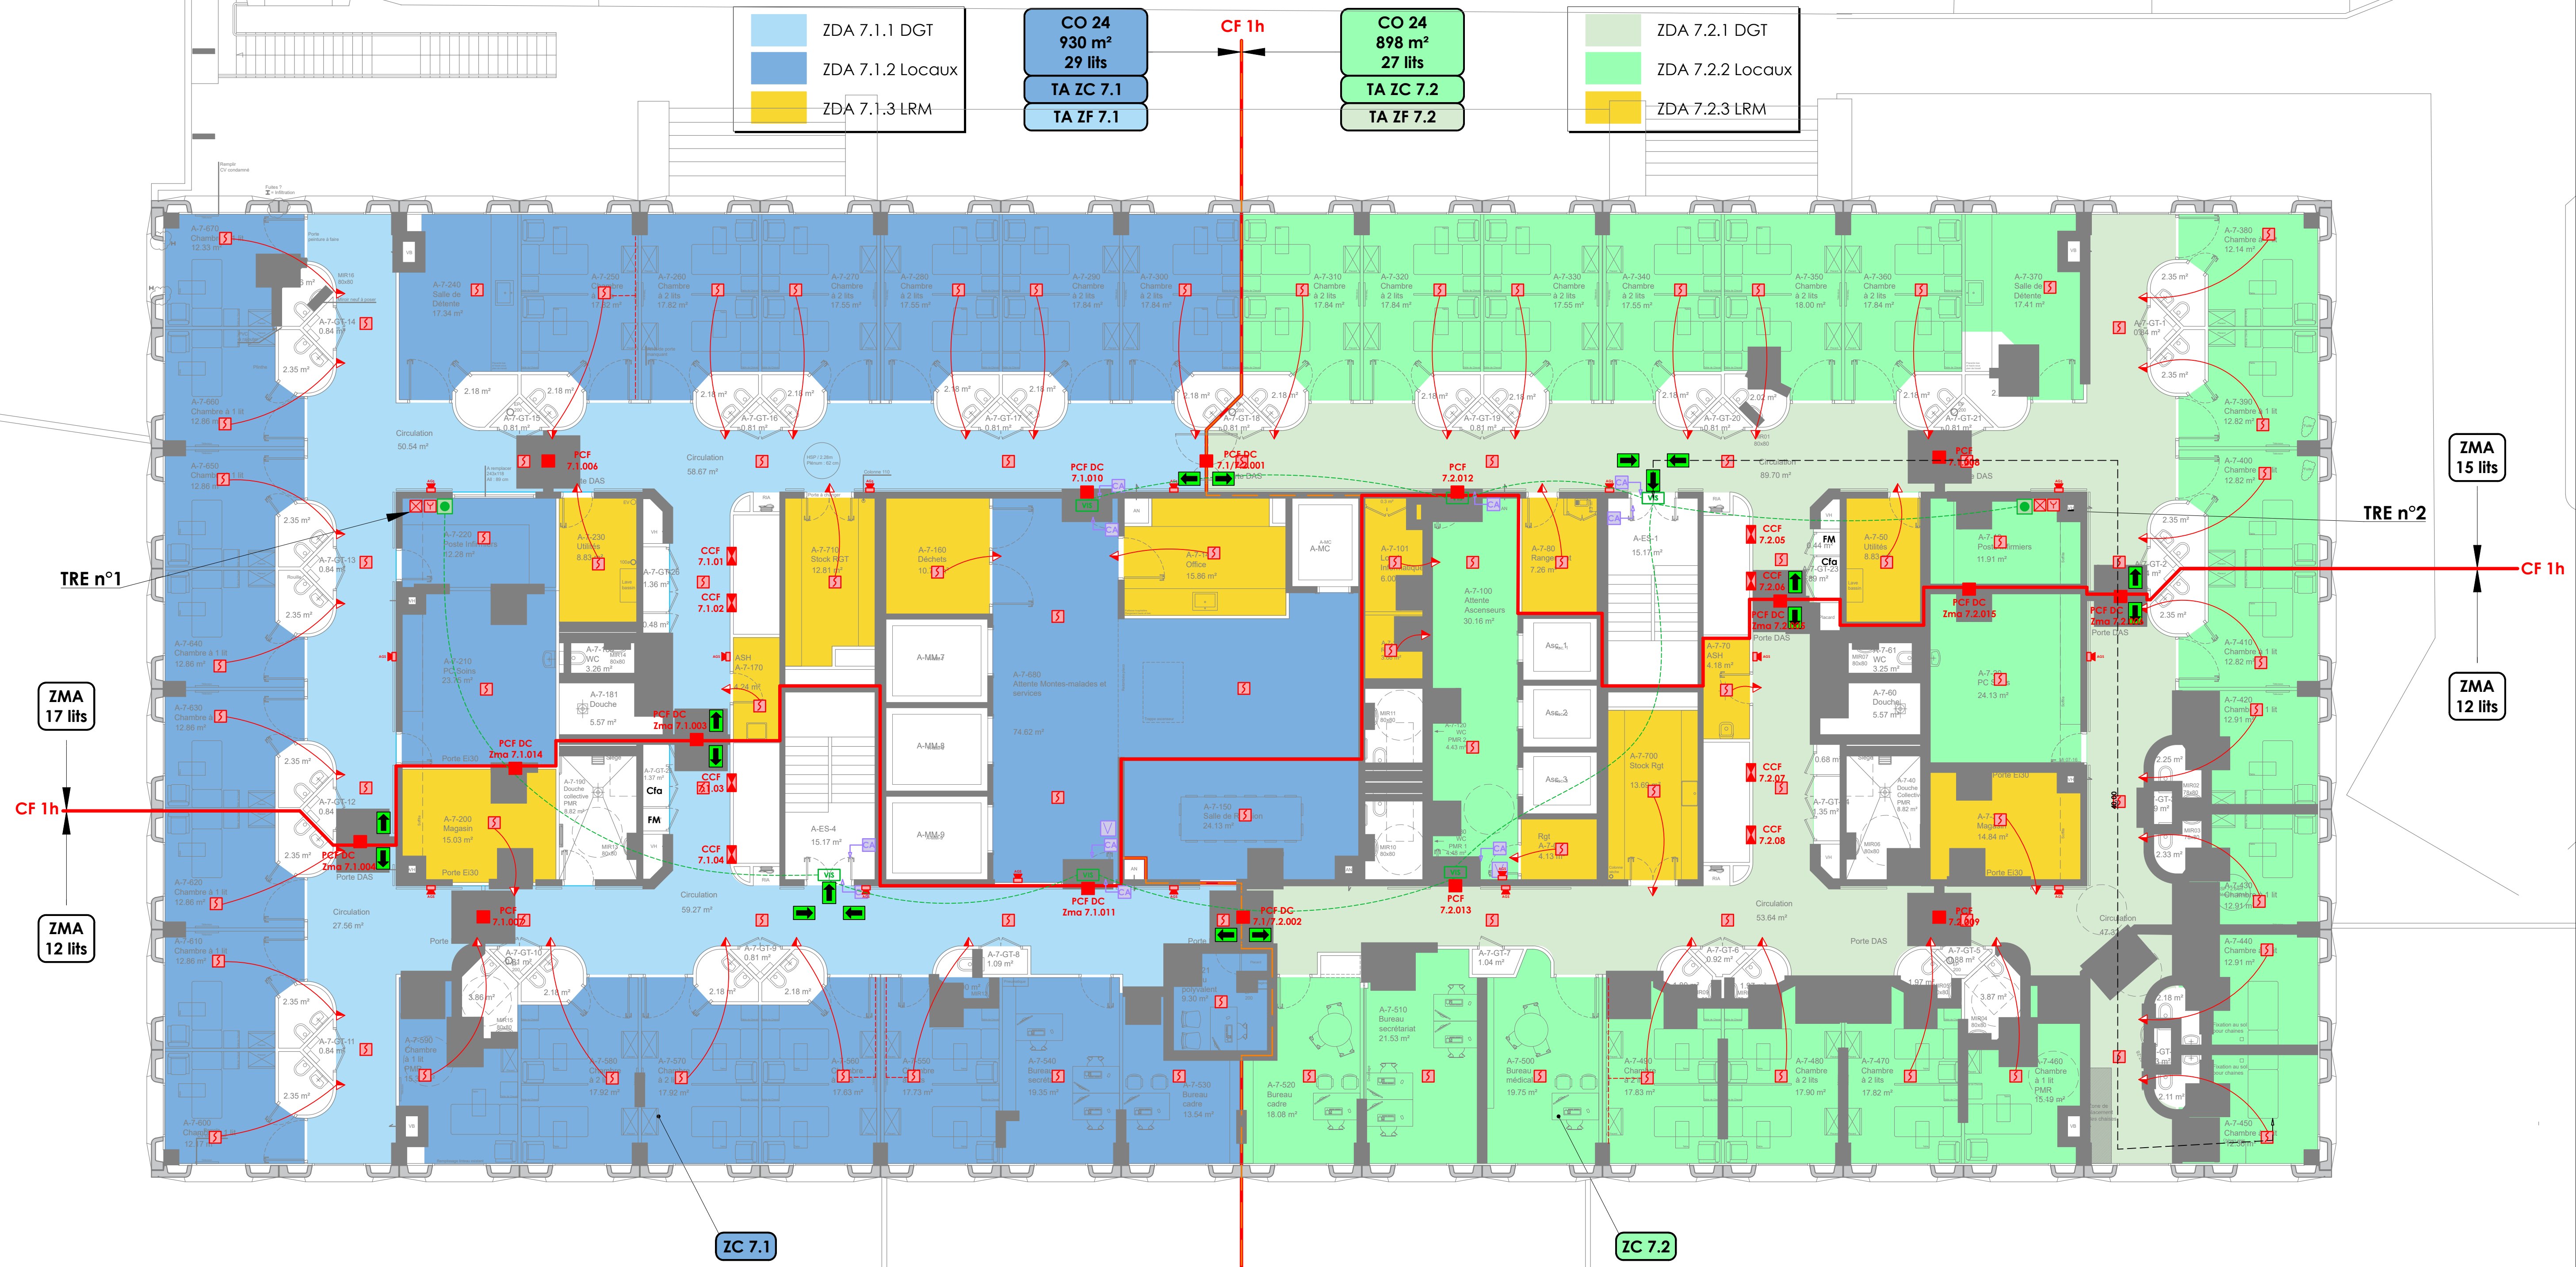

- Légende Sécurité Incendie**
- ☐ Détecteur optique de fumée neuf
  - ☐ Déclencheur manuel
  - ☐ Alarme Générale de Sélective
  - ☐ Indicateur d'action
  - ☐ Verrouillage Issue de Secours
  - ☐ Déclencheur manuel déverrouillage Issues

RENOVATION PARTIELLE  
TOUR A  
NIVEAUX 7 ET 8

PROJET

SSI  
ZONE DE DETECTION

INDICE	DATE	NATURE
A	22/11/24	Première émission

MAITRE D'OUVRAGE :

**CENTRE HOSPITALIER  
AVIGNON**

CELLULE TERRAH  
305 rue René Follereau  
84000 AVIGNON

BUREAU D'ETUDES :

**BAT**

2 rue de la République  
13005 MARSEILLE  
06 46 23 89 74 - contact@bat-stp.fr

ARCHITECTE :

**HB more  
ARCHITECTES**

8 rue de la République  
13005 MARSEILLE  
04 68 67 52 52 - architecte@hb-more.fr

BUREAU DE CONTRÔLE :

**apave**

8 rue Jean-Jacques Verneze  
ZAC Saurin-Soleil - BP 193  
13002 MARSEILLE Cedex 16  
richard.coussin@apave.com

CSPS :

**SPS  
CONSEILS**

Les ateliers d'expertise  
10 rue des Luthiers  
13005 MARSEILLE  
fr.mangon@spconseils.fr

MODIFICATIONS :

INDICE	DATE	NATURE
A	22/11/24	Première émission

ECHELLE : 1/100e

DATE : 22/11/24

PHASE :

**DCE**

DOCUMENT N° :

**ZD.101**