

# AR 09 - Carnet de Menuiseries Intérieures

## Hopital d'Avignon - Tour A - Niveau 07


<div>HB more architectes</div> <div>Architectes Urbanistes Scénographes</div> <div>9 Quai de la Fontaine</div> <div>30 900 NIMES</div> <div>Tél : 04.66.67.10.95</div> <div>Mail : architectes@hb-more.fr</div>	<div>HB more</div> <div>ARCHITECTES</div>	<div>IG BAT &amp; CO</div> <div>Mandataire MOE</div> <div>SAS IG BAT &amp; CO</div> <div>2bis chemin neuf</div> <div>13 570 Barberaine</div> <div>06 46 23 89 74</div> <div>Mail : contact@igbatco.fr</div>	<div>igBAT</div>	<div>MOA:</div> <div>Centre Hospitalier d'Avignon</div> <div>305 rue Raoul Follereau</div> <div>84 000 Avignon</div> <div>Tél : 04.32.75.33.33</div>	<div>Centre Hospitalier d'Avignon</div> <div>Bâtiment Principal Tour A Niveau 7</div>	Date : 02 Décembre 2024	DCE	AR 09 - Carnet de Menuiseries Intérieures
						Document n°: 11 - 2024	Ech. - sans échelle	


# Sommaire


PAGE 01	Page de couverture - Menuiseries intérieures Tour A - Niveau 07	Sans échelle
PAGE 02	Plan de Repérage - Tour A - Etage 07	1.200°
PAGE 03	Plan de Repérage CF/PF et dB - Tour A - Etage 07	1.200°
PAGE 04	Plan de Repérage pare-choc de portes - Tour A - Etage 07	1.200°
PAGE 05	Mi 07-01 à Mi 07-06	1.50°
PAGE 06	Mi 07-07 à Mi 07-14	1.50°
PAGE 07	Mi 07-15 à Mi 07-24	1.50°
PAGE 08	Mi 07-25 à Mi 07-34	1.50°
PAGE 09	Mi 07-35 à Mi 07-43	1.50°
PAGE 10	Mi 07-44 à Mi 07-53	1.50°
PAGE 11	Mi 07-54 à Mi 07-62	1.50°

# Carnet de Menuiseries Intérieures


## Hopital d'Avignon - Tour A - Niveau 07

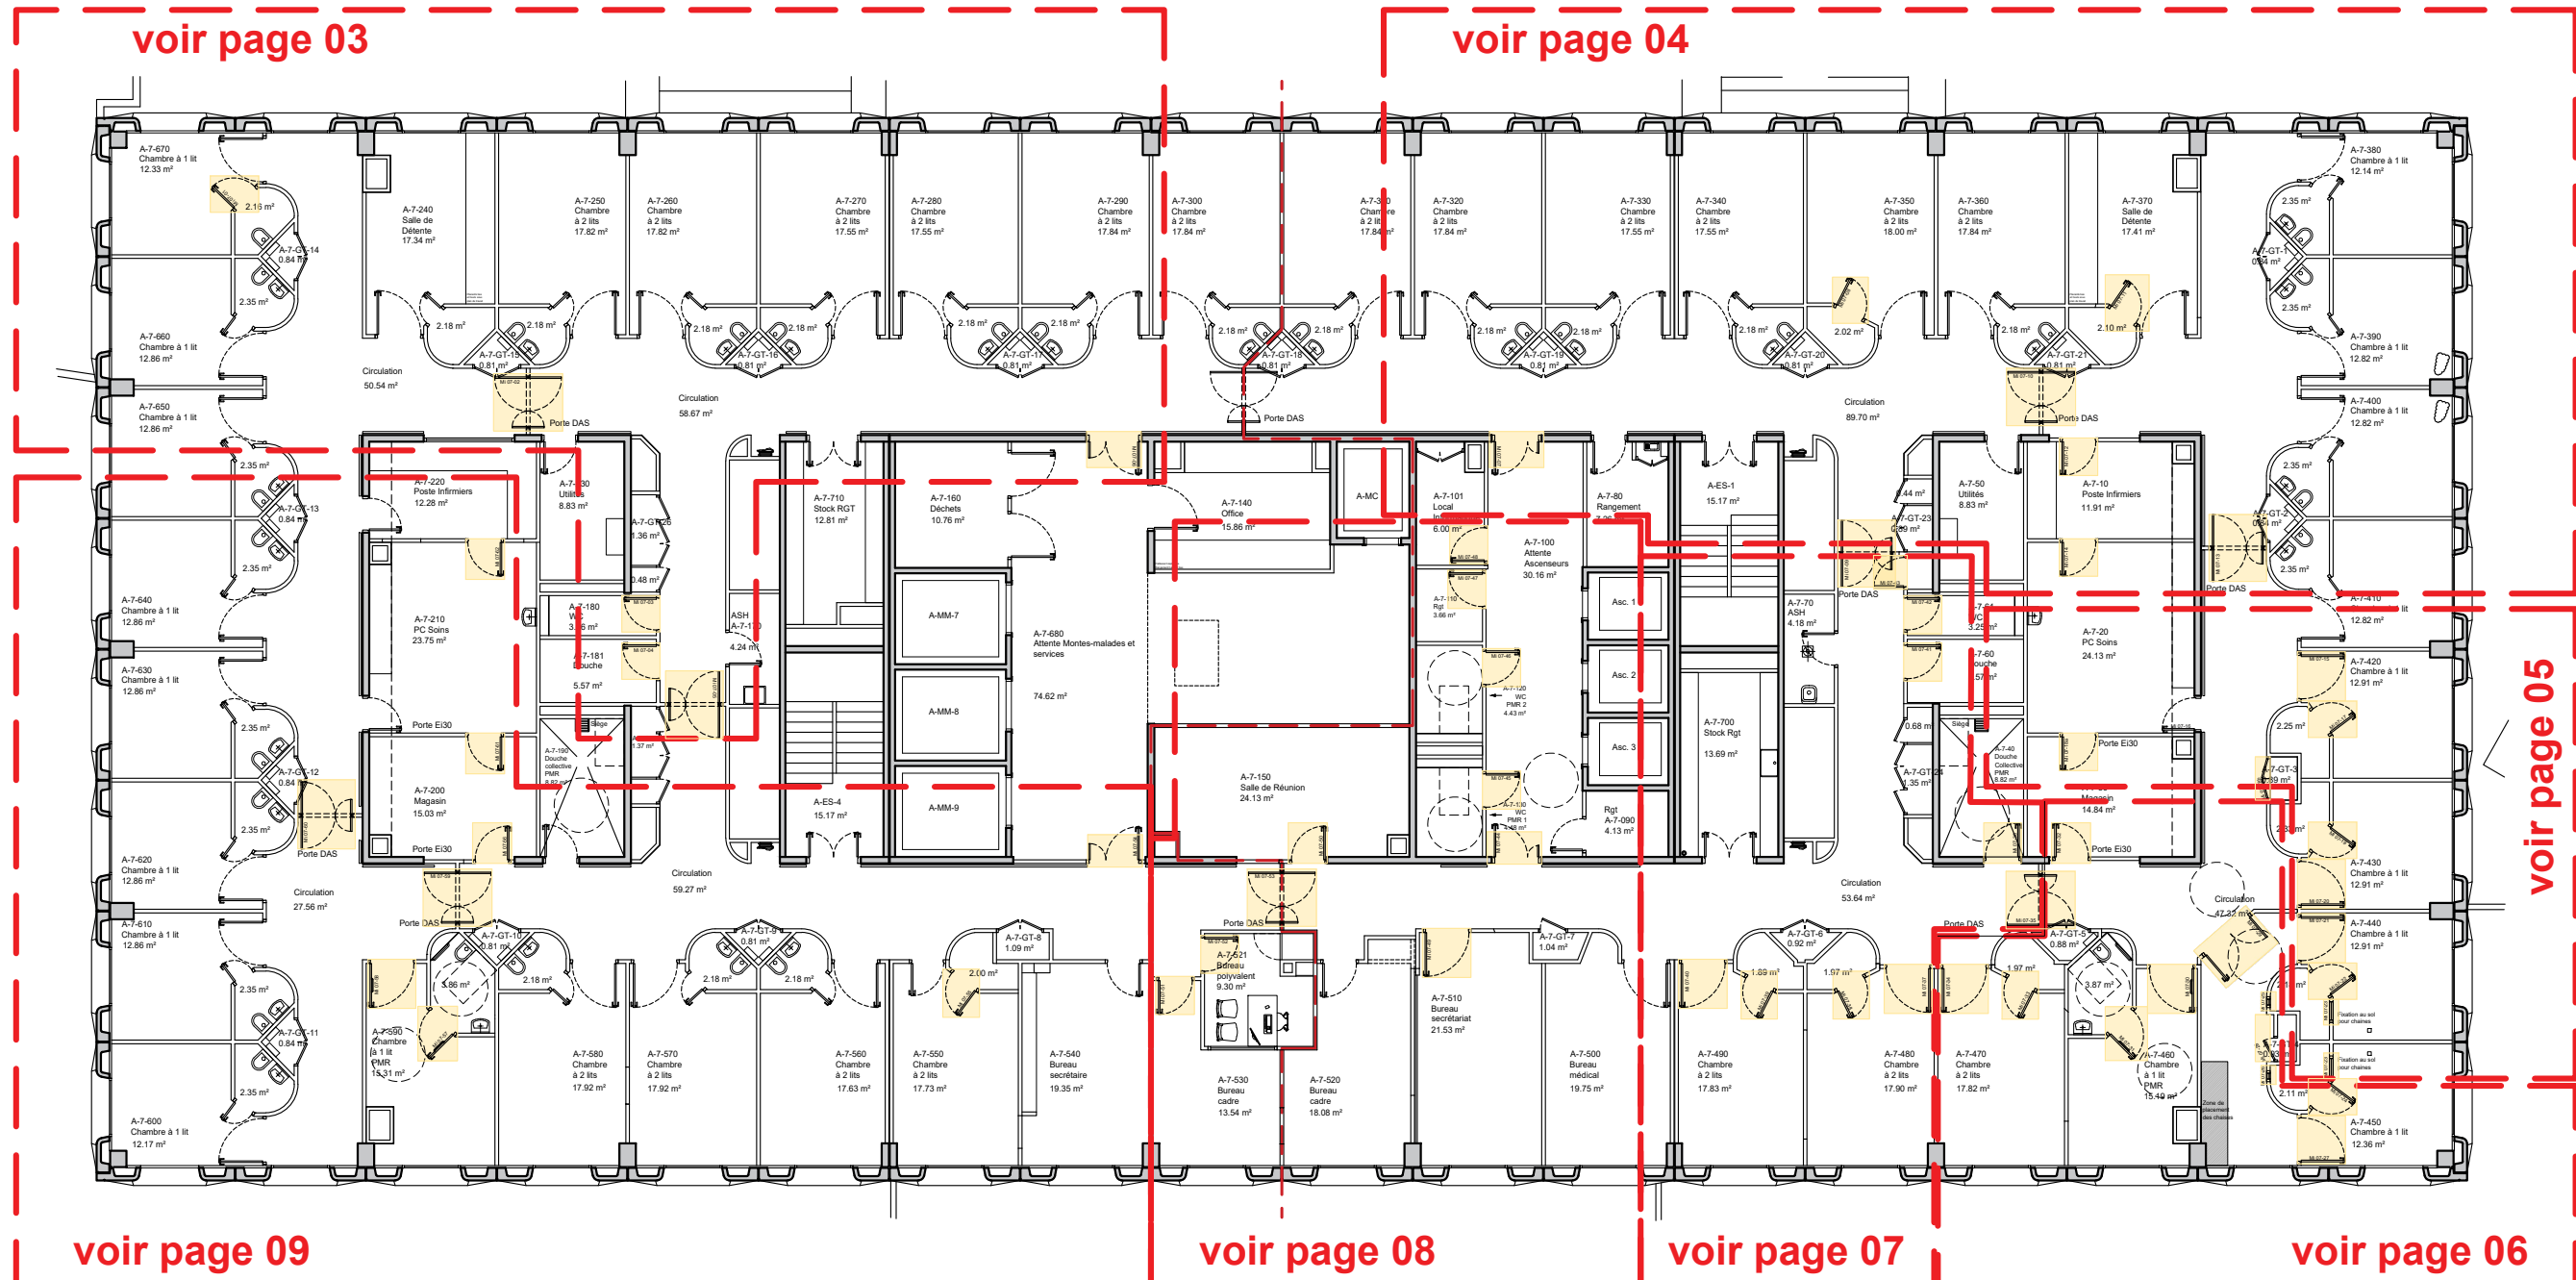




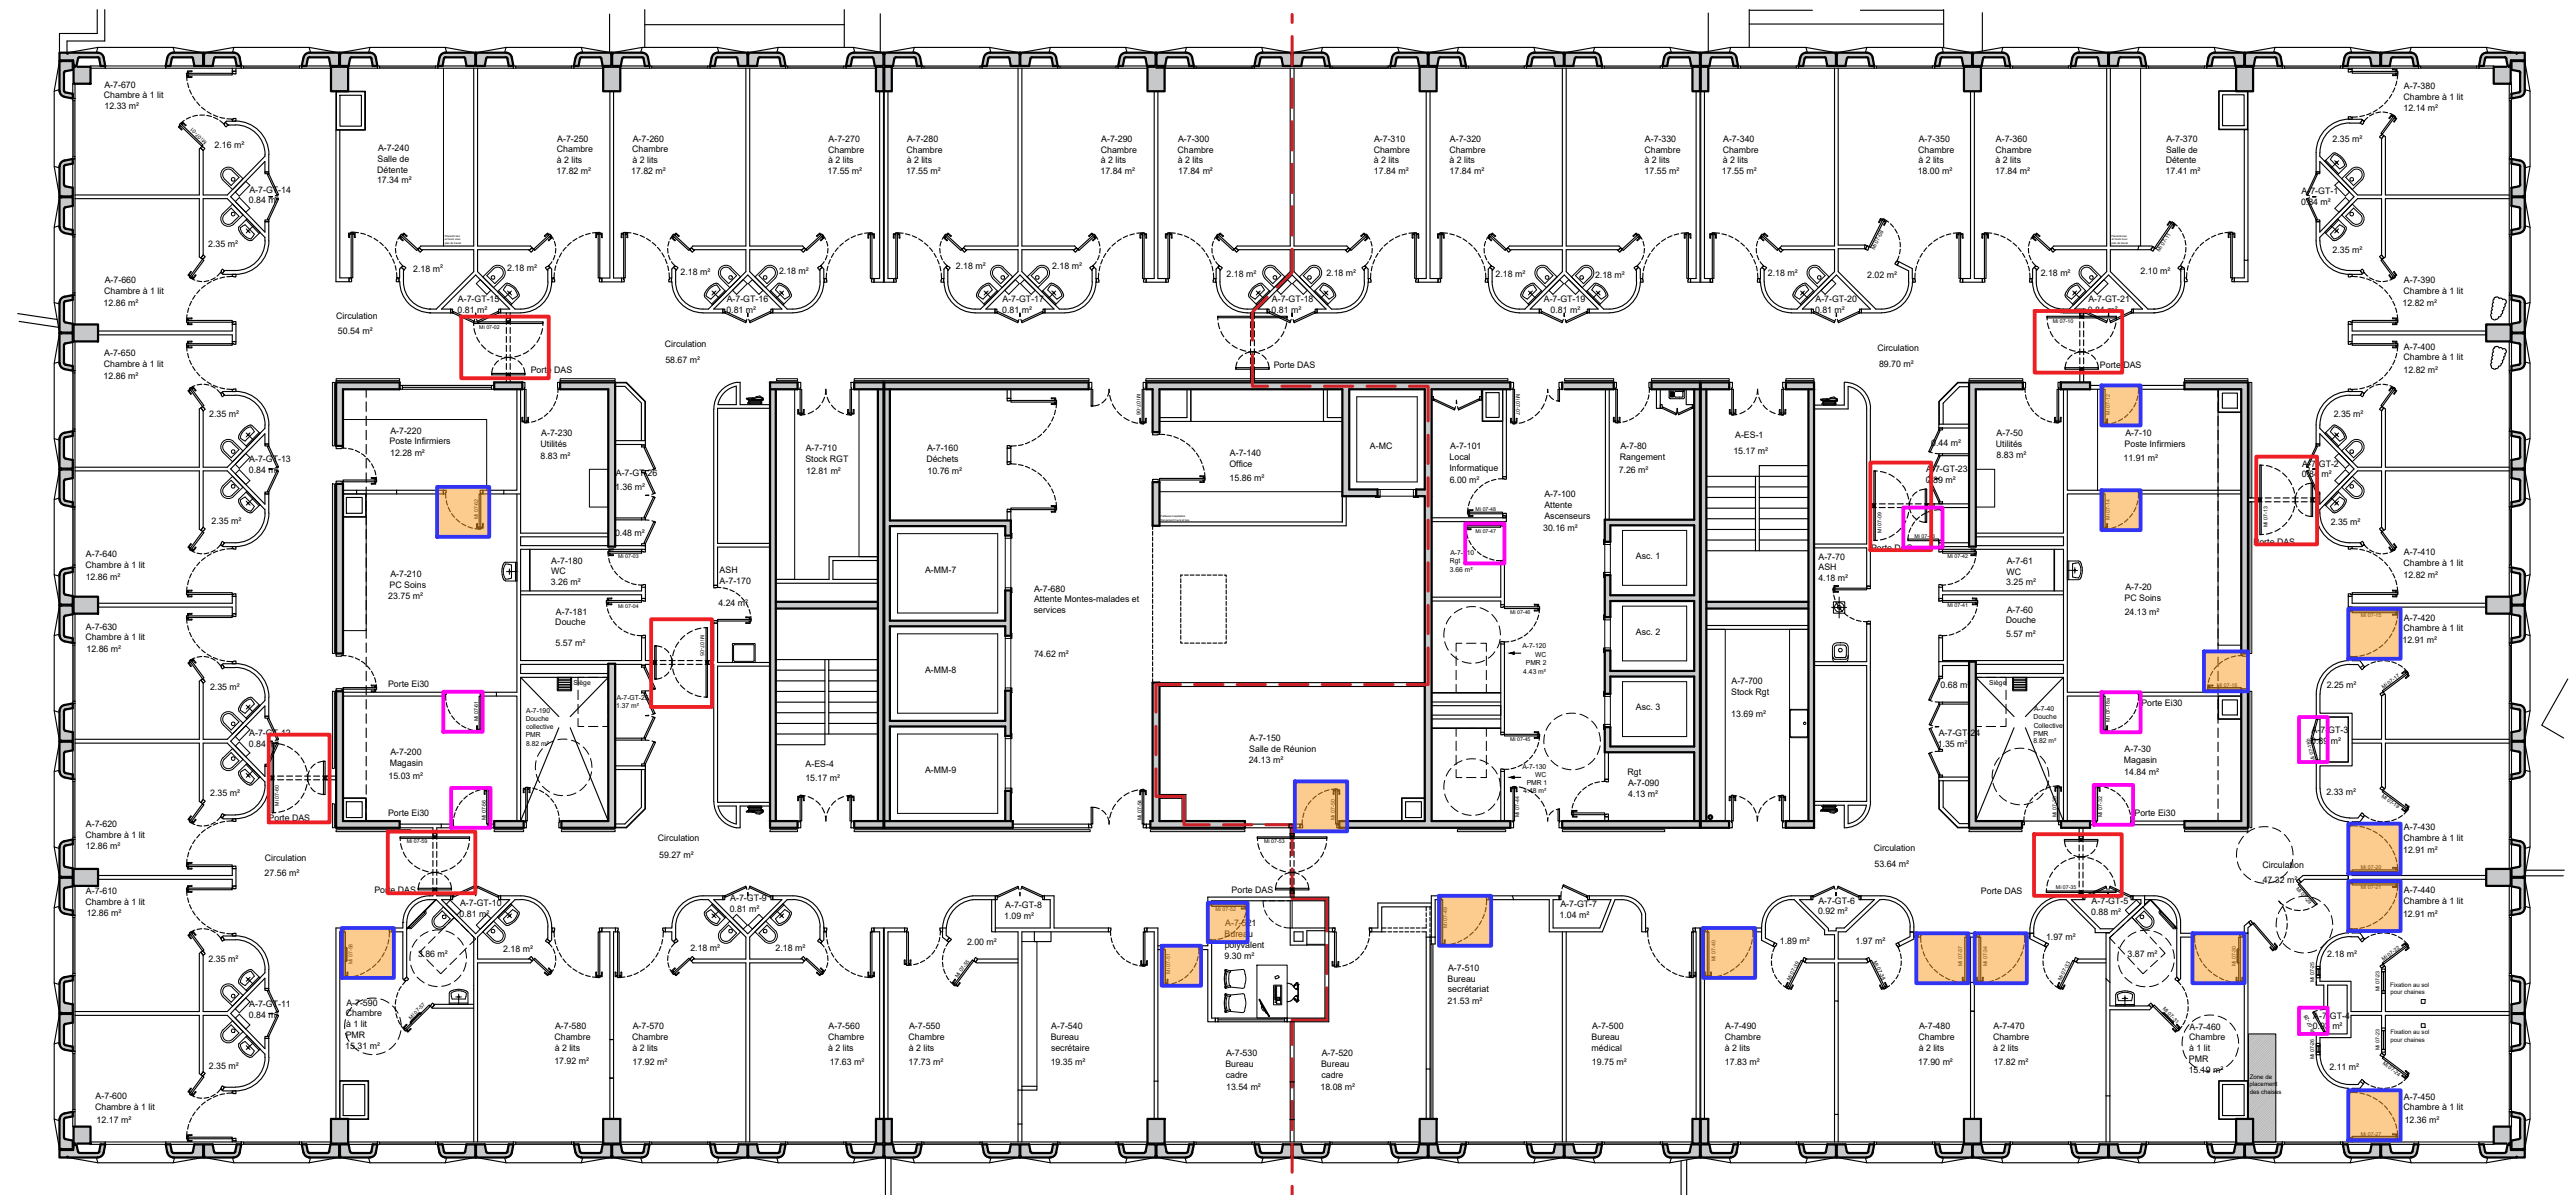


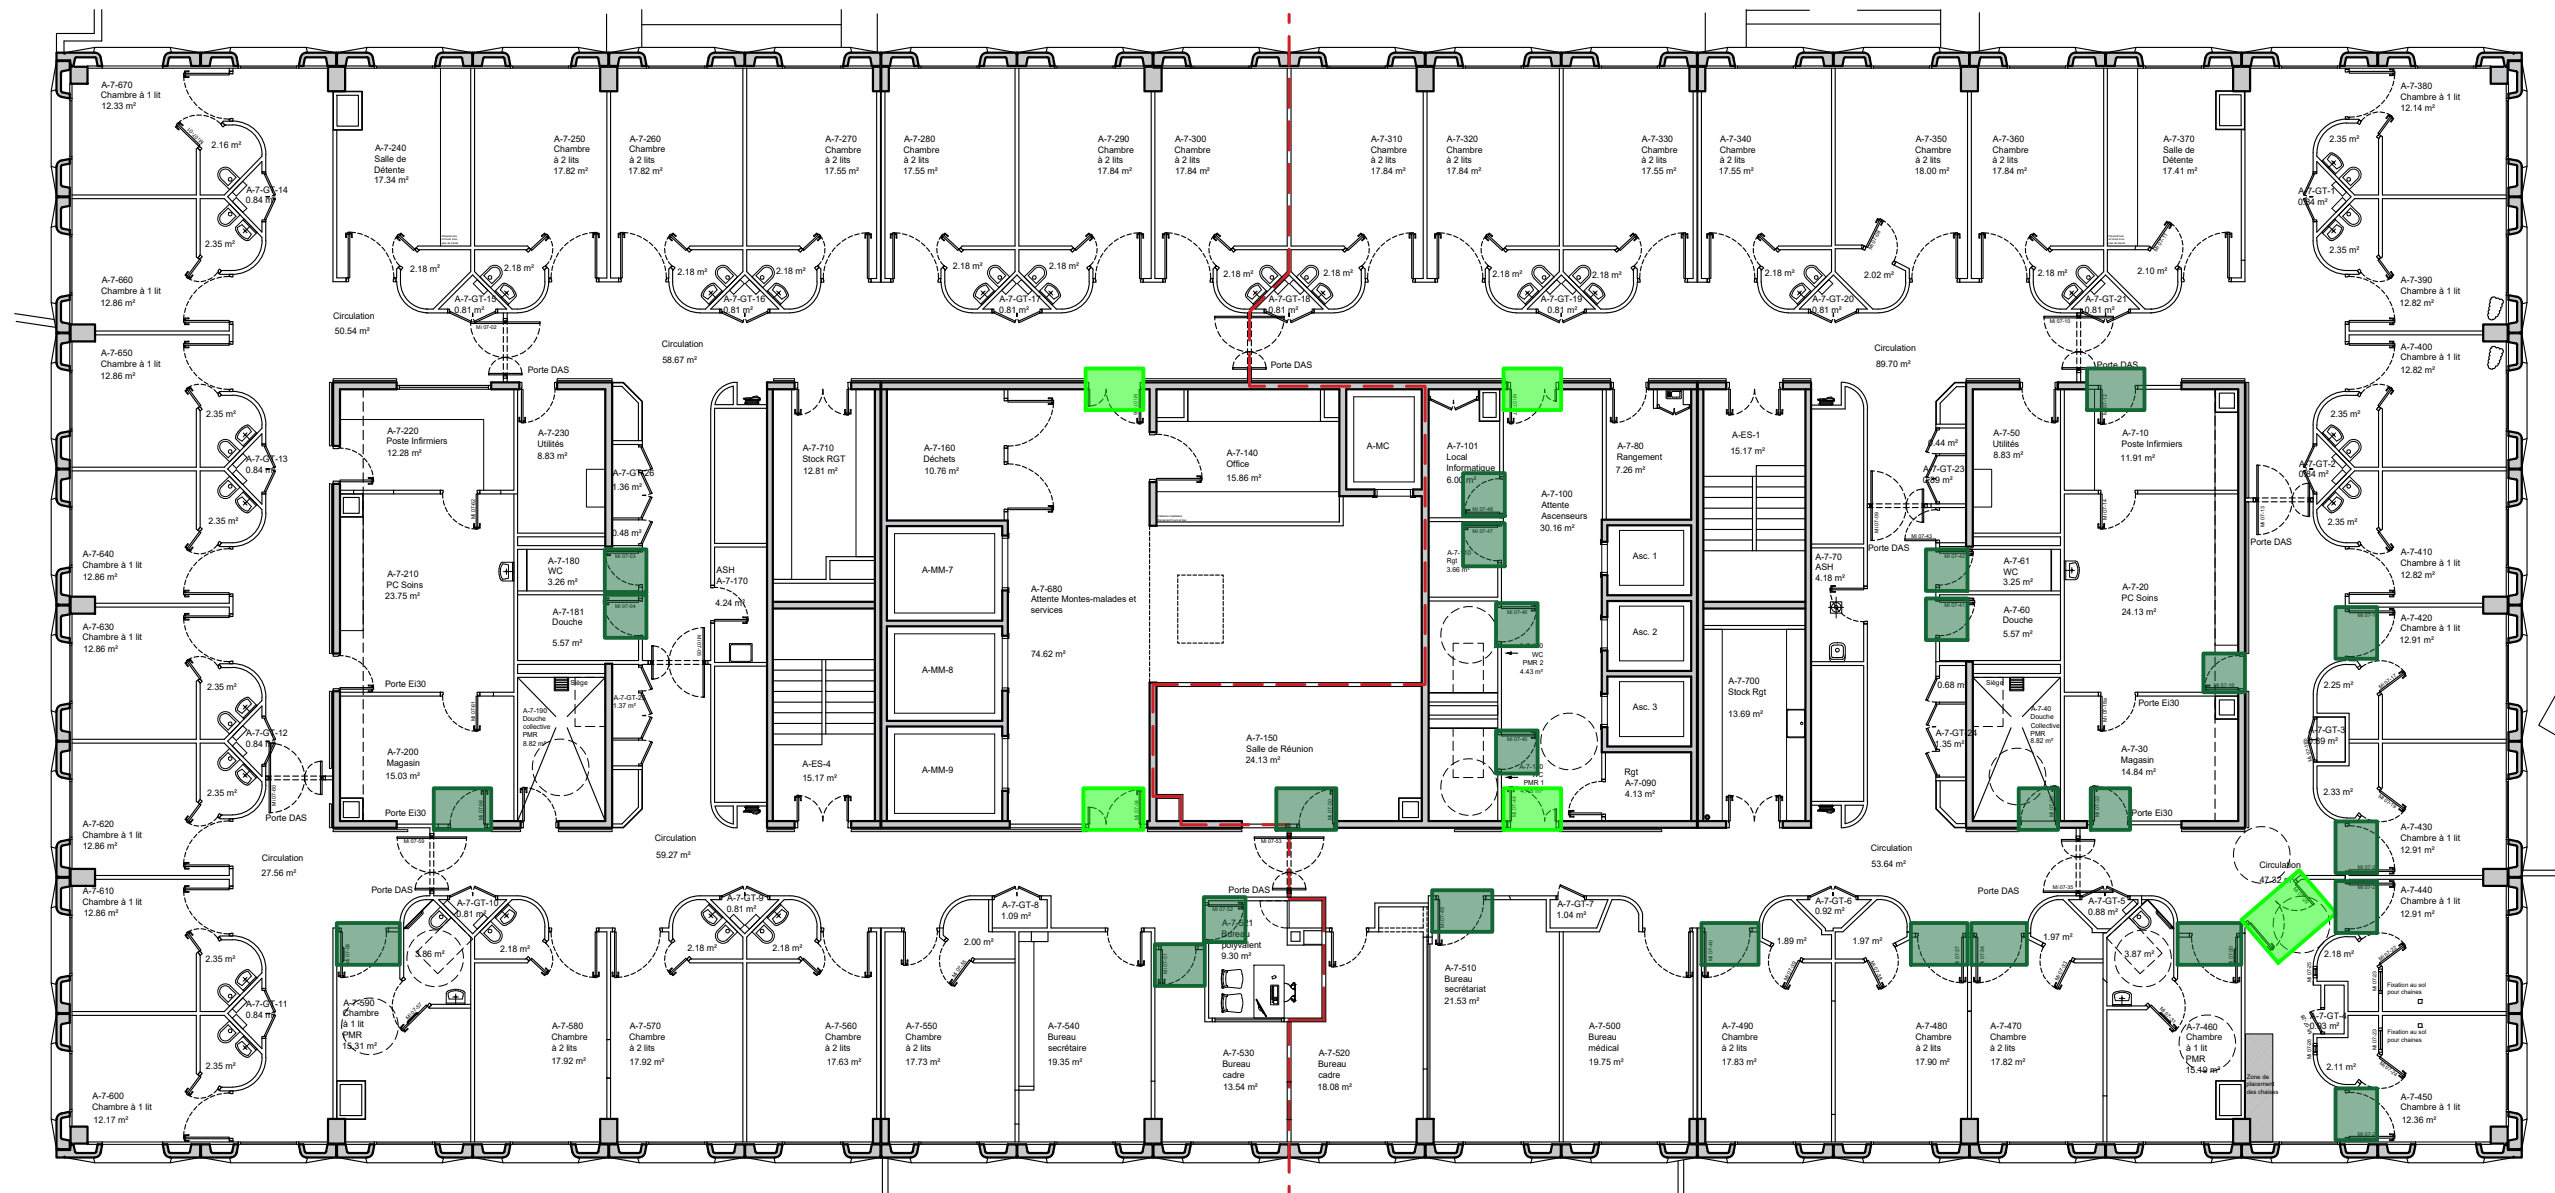


-  Menuiseries intérieures avec pare-choc côté circulation
-  Menuiseries intérieures avec pare-choc des deux côtés

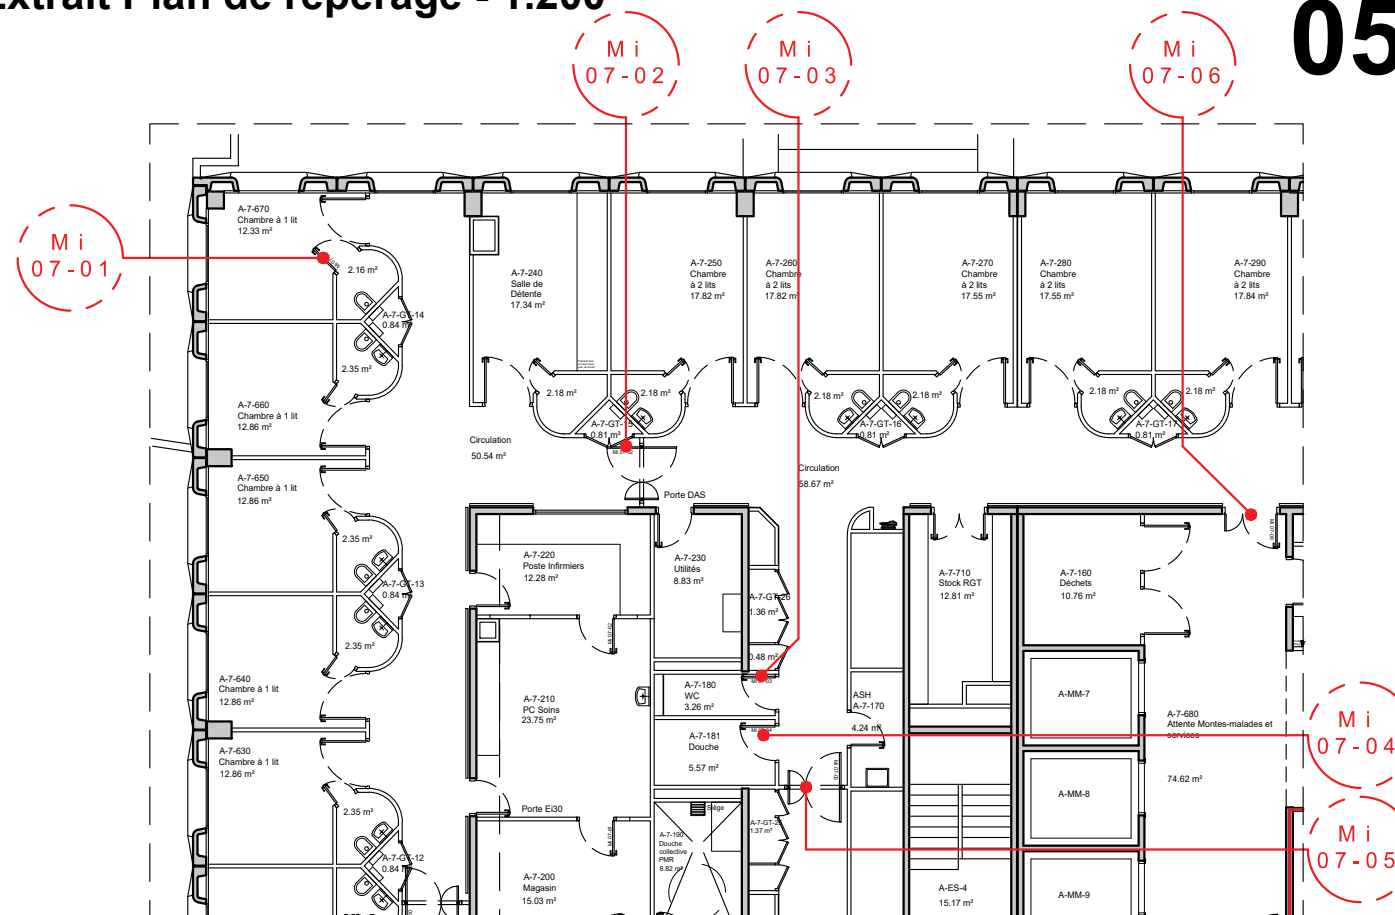




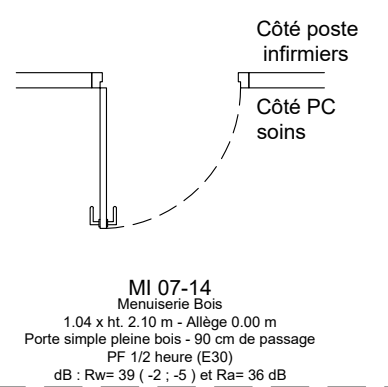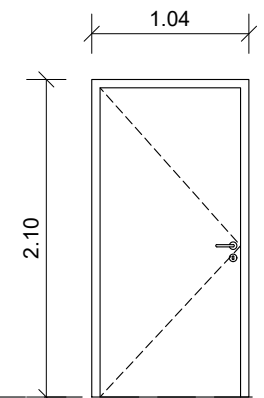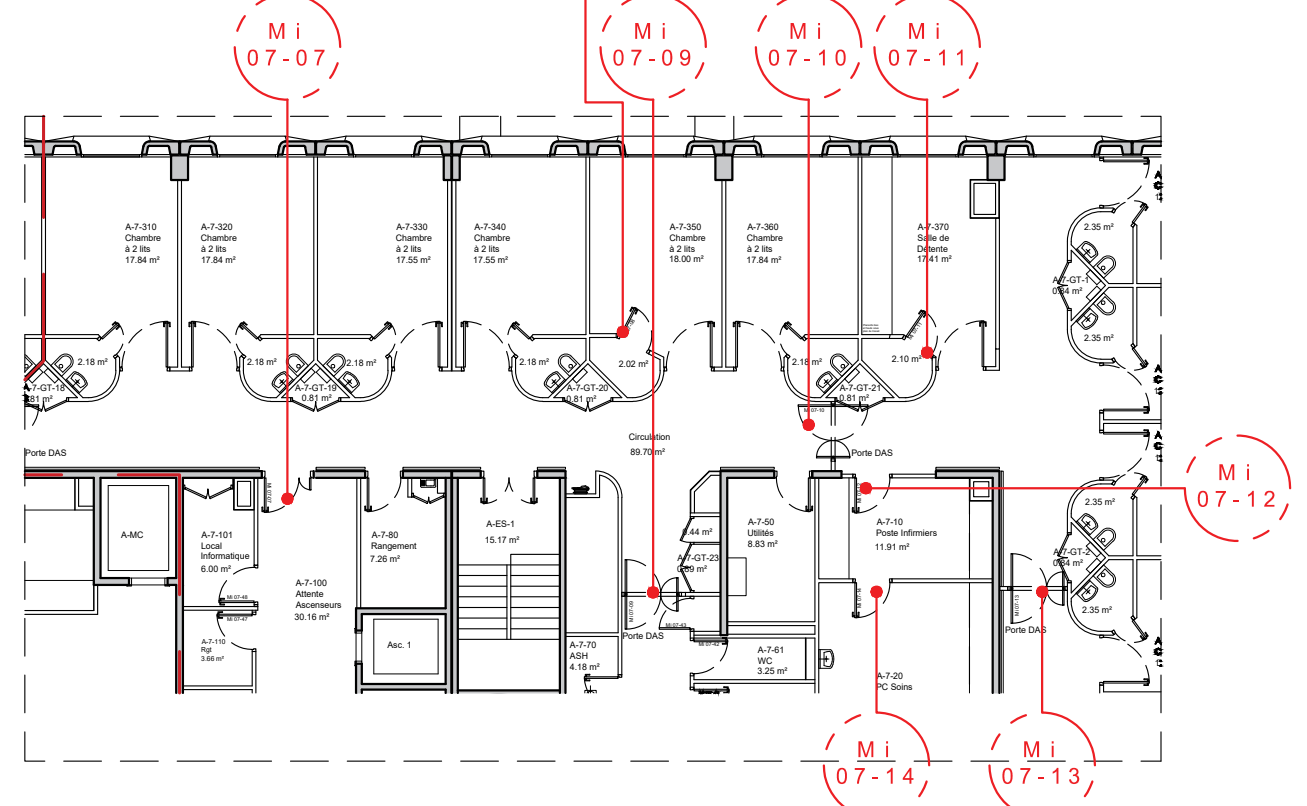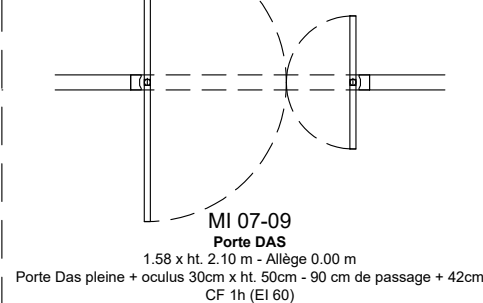




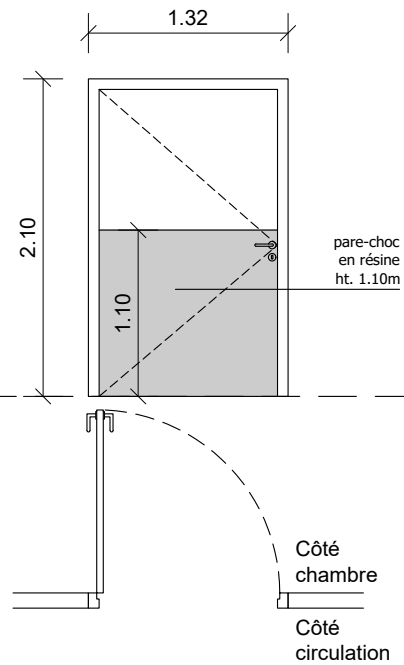


**MI 07-15**  
Menuiserie Bois  
1.32 x ht. 2.10 m - Allège 0.00 m  
Porte simple pleine bois - 120 cm de passage  
PF : 1/2 heure (E30)  
dB : Rw= 39 (-2 ; -5) et Ra= 36 dB  
**Prévoir pare-chocs en résine côté circulation**

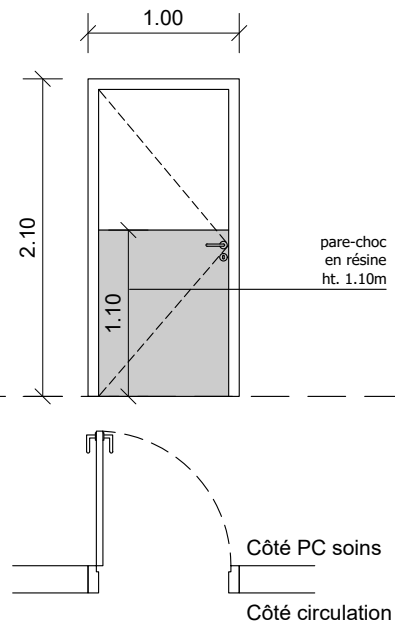

**MI 07-16**  
Menuiserie Bois  
1.00 x ht. 2.10 m - Allège 0.00 m  
Porte simple pleine bois - 86 cm de passage  
PF 1/2 heure (E30)  
dB : Rw= 39 (-2 ; -5) et Ra= 36 dB  
**Prévoir pare-chocs en résine côté circulation**


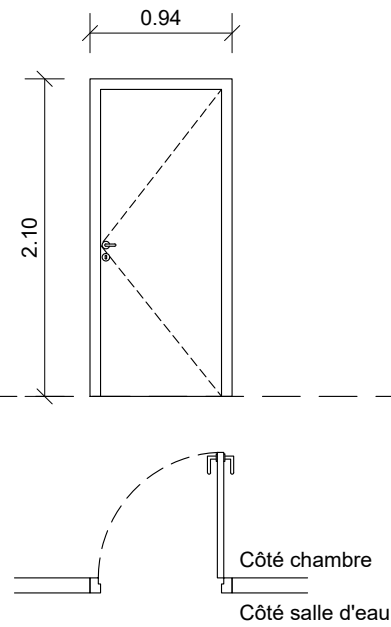


**MI 07-17**  
Menuiserie Bois  
0.94 x ht. 2.10 m - Allège 0.00 m  
Porte simple pleine bois - 83 cm de passage

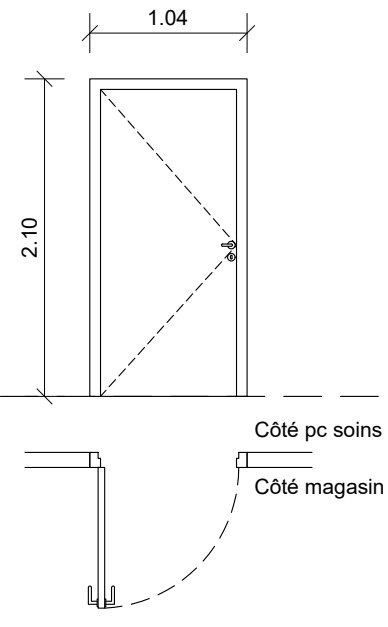


**MI 07-18a**  
Menuiserie Bois  
1.04 x ht. 2.10 m - Allège 0.00 m  
Porte simple pleine bois - 83 cm de passage  
CF 1/2h (EI 30)


### Extrait Plan de repérage - 1.200°

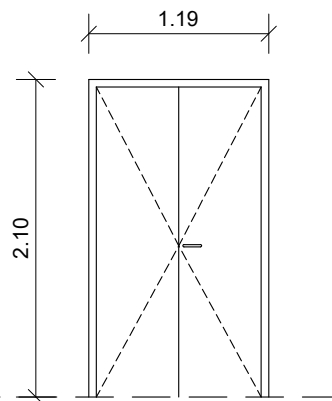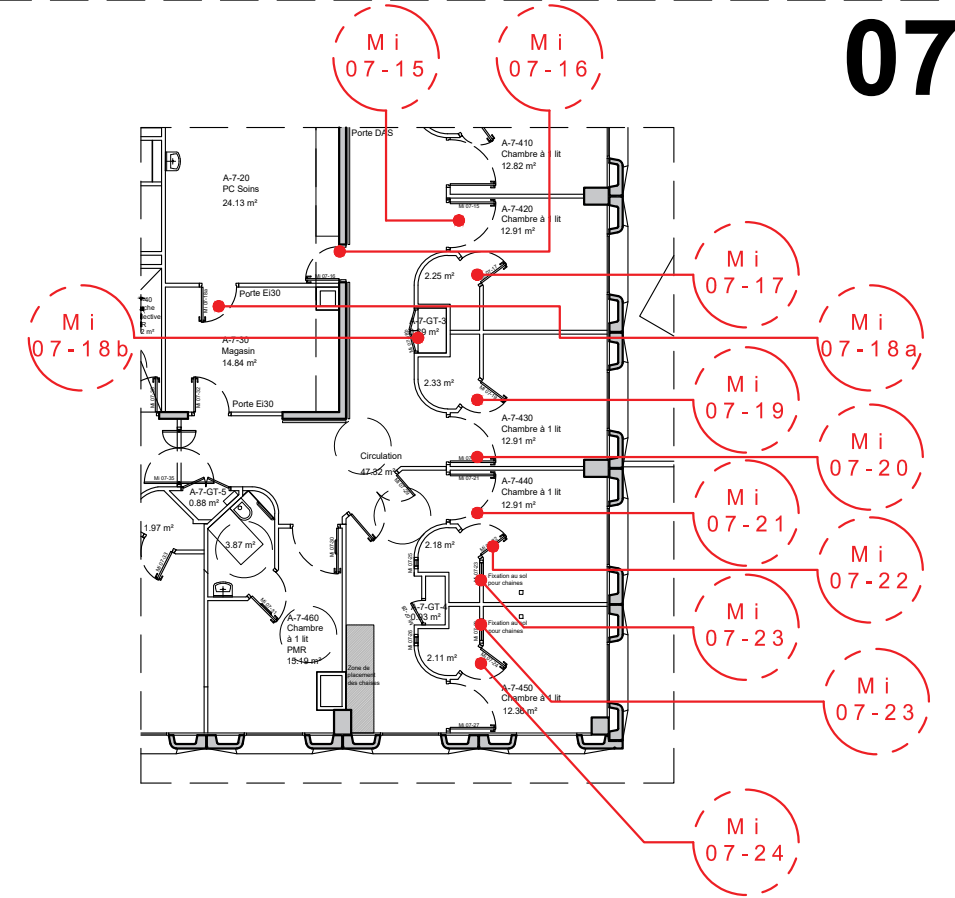


**MI 07-18b**  
Porte de placard technique  
1.19 x ht. 2.10 m - Allège 0.00 m  
Porte de placard pleine  
CF 1/2 heure (EI 30)

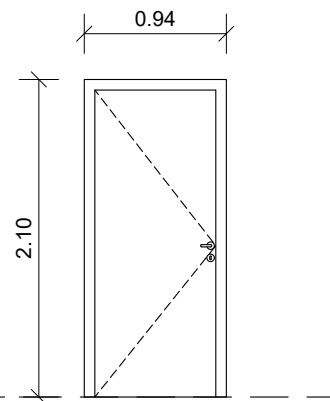


**MI 07-19**  
Menuiserie Bois  
0.94 x ht. 2.10 m - Allège 0.00 m  
Porte simple pleine bois - 83 cm de passage

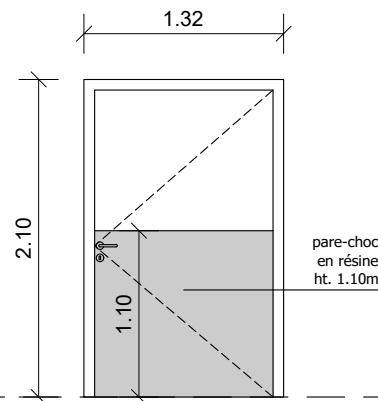


**MI 07-20**  
Menuiserie Bois  
1.32 x ht. 2.10 m - Allège 0.00 m  
Porte simple pleine bois - 120 cm de passage  
PF 1/2 heure (E30)  
dB : Rw= 39 (-2 ; -5) et Ra= 36 dB  
**Prévoir pare-chocs en résine côté circulation**

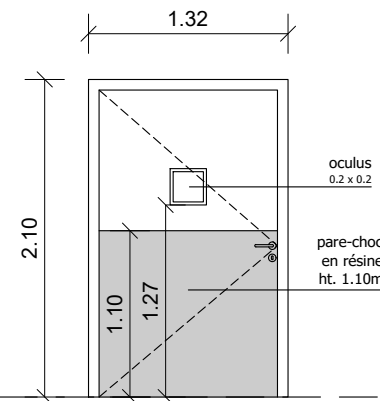


**MI 07-21**  
Menuiserie Bois  
1.32 x ht. 2.10 m - Allège 0.00 m  
Porte simple pleine bois + oculus 20 cm x 20 cm  
120 cm de passage  
PF 1/2 heure (E30)  
dB : Rw= 39 (-2 ; -5) et Ra= 36 dB  
**Prévoir pare-chocs en résine côté circulation**

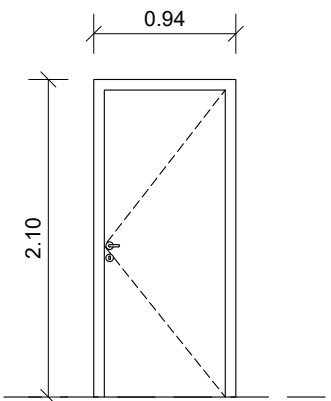


**MI 07-22**  
Menuiserie Bois  
0.94 x ht. 2.10 m - Allège 0.00 m  
Porte simple pleine bois - 83 cm de passage



**MI 07-23 - 2 UNITES**  
Menuiserie Bois  
0.64 x ht. 0.30 m - Allège 0.50 m  
Vitrage fixe en partie basse de cloison

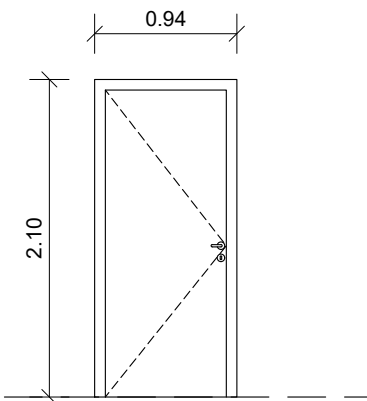


**MI 07-24**  
Menuiserie Bois  
0.94 x ht. 2.10 m - Allège 0.00 m  
Porte simple pleine bois - 83 cm de passage

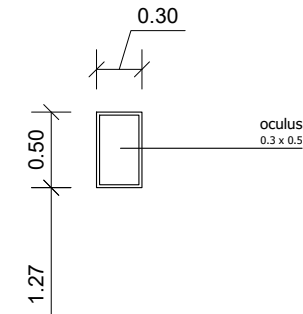

Côté  
salle d'eau

Côté Sas  
chambre


**MI 07-25**  
Menuiserie Bois  
0.30 x ht. 0.50 m - Allège 1.27 m  
Vitrage fixe

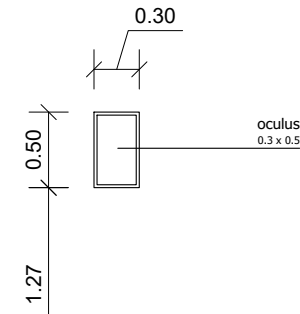

Côté  
salle d'eau

Côté Sas  
chambre



**MI 07-26**  
Menuiserie Bois  
0.30 x ht. 0.50 m - Allège 1.27 m  
Vitrage fixe

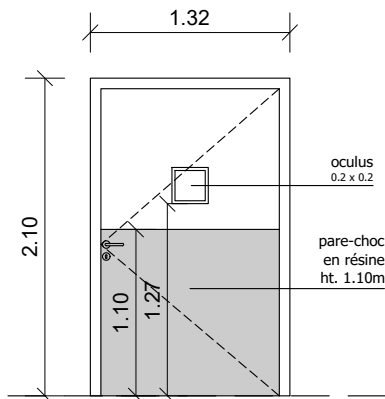

Côté  
chambre



Côté Sas  
chambres

**MI 07-27**  
Menuiserie Bois  
1.32 x ht. 2.10 m - Allège 0.00 m  
Porte simple pleine bois + oculus 20 cm x 20 cm - 120 cm de passage  
PF 1/2 heure (E30)  
dB : Rw= 39 ( -2 ; -5 ) et Ra= 36 dB  
**Prévoir pare-chocs en résine côté sas chambre**

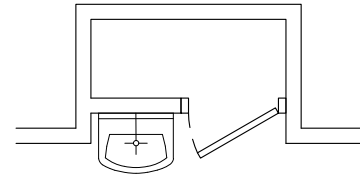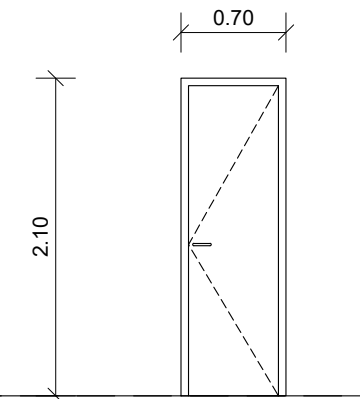

**MI 07-28**  
Porte de placard technique  
0.70 x ht. 2.10 m - Allège 0.00 m  
Porte de placard pleine  
CF 1/2 heure (EI 30)


**Extrait Plan  
de repérage  
1.200°**

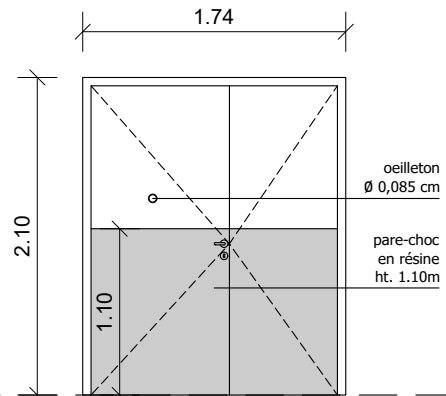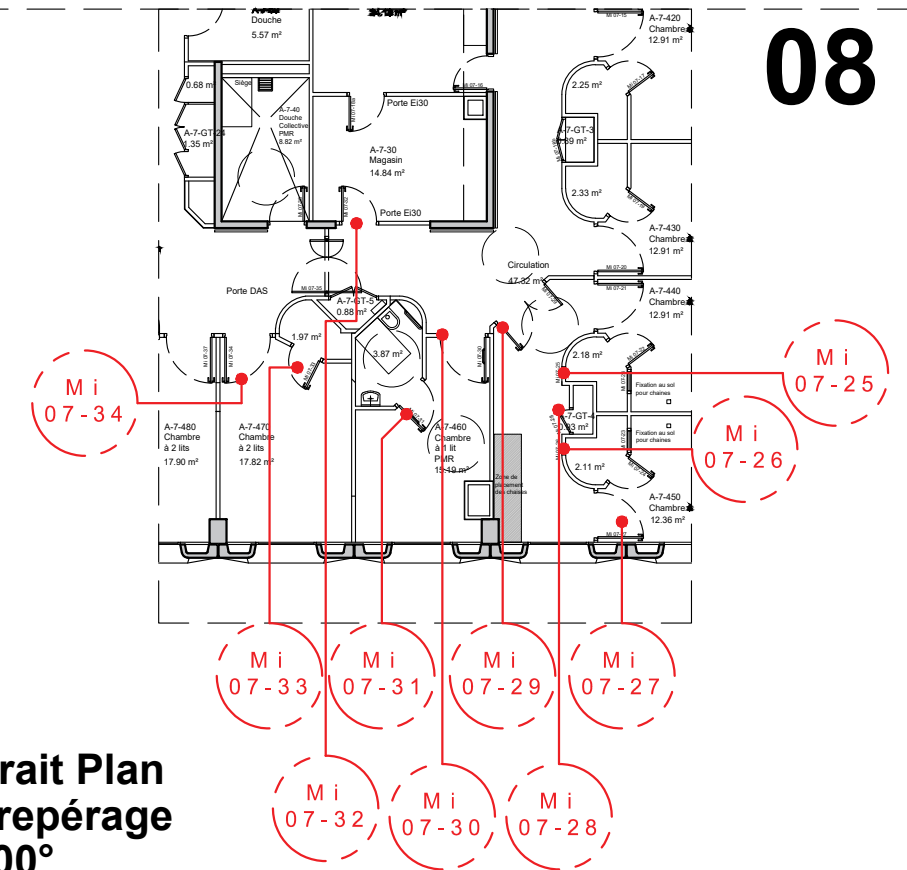

Côté  
circulation

Côté Sas  
chambre


**MI 07-29**  
Menuiserie Bois  
1.74 x ht. 2.10 m - Allège 0.00 m  
Porte tiercée pleine bois - 90 cm de passage + 70 cm  
**Prévoir oeilleton + Prévoir pare-chocs en résine des deux côtés**

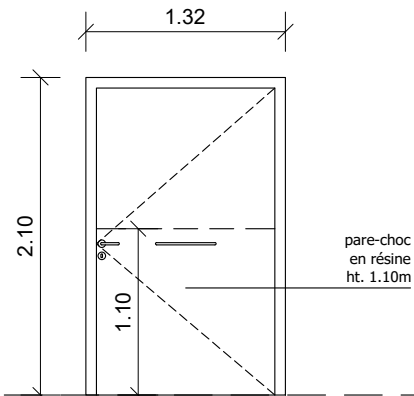

Côté  
Sas chambres

Côté  
chambre



**MI 07-30**  
Menuiserie Bois  
1.32 x ht. 2.10 m - Allège 0.00 m  
Porte simple pleine bois - 120 cm de passage -  
PF 1/2 heure (E30)  
dB : Rw= 39 ( -2 ; -5 ) et Ra= 36 dB  
**Prévoir tire-porte + Prévoir pare-chocs en résine côté circulation**

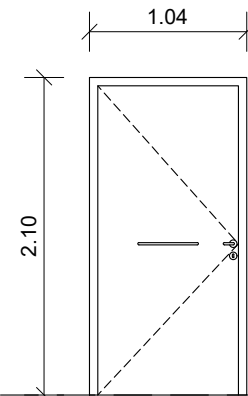


Côté  
salle d'eau

Côté  
chambre

**MI 07-31**  
Menuiserie Bois  
1.04 x ht. 2.10 m - Allège 0.00 m  
Porte simple pleine bois - 90 cm de passage  
**Prévoir tire-porte**

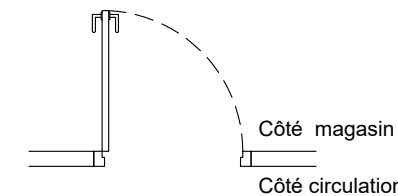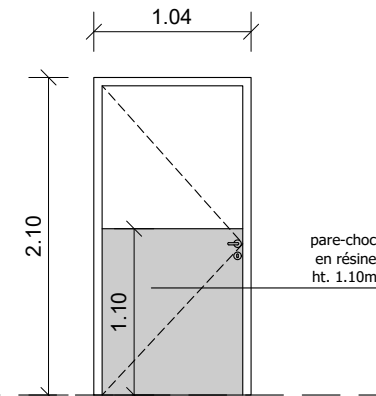


**MI 07-32**  
Menuiserie Bois  
1.04 x ht. 2.10 m - Allège 0.00 m  
Porte simple pleine bois - 90 cm de passage  
CF 1/2 heure (EI 30)  
**Prévoir pare-chocs en résine côté circulation**

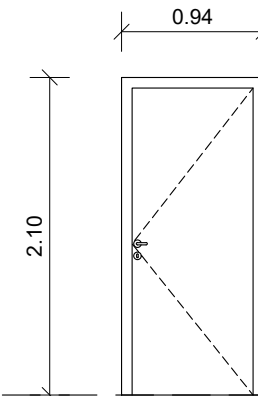

Côté  
salle d'eau

Côté  
chambre

**MI 07-33**  
Menuiserie Bois  
0.94 x ht. 2.10 m - Allège 0.00 m  
Porte simple pleine bois - 83 cm de passage

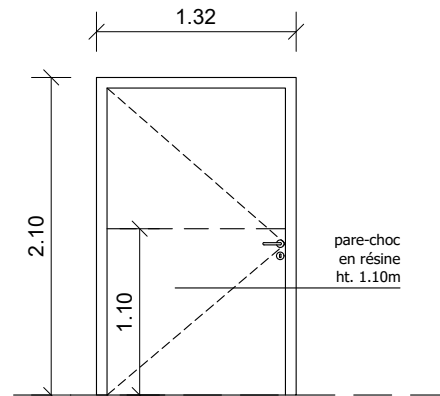

Côté  
circulation

Côté  
chambre

**MI 07-34**  
Menuiserie Bois  
1.32 x ht. 2.10 m - Allège 0.00 m  
Porte simple pleine bois - 120 cm de passage  
PF 1/2 heure (E30)  
dB : Rw= 39 ( -2 ; -5 ) et Ra= 36 dB  
**Prévoir pare-chocs en résine côté circulation**





