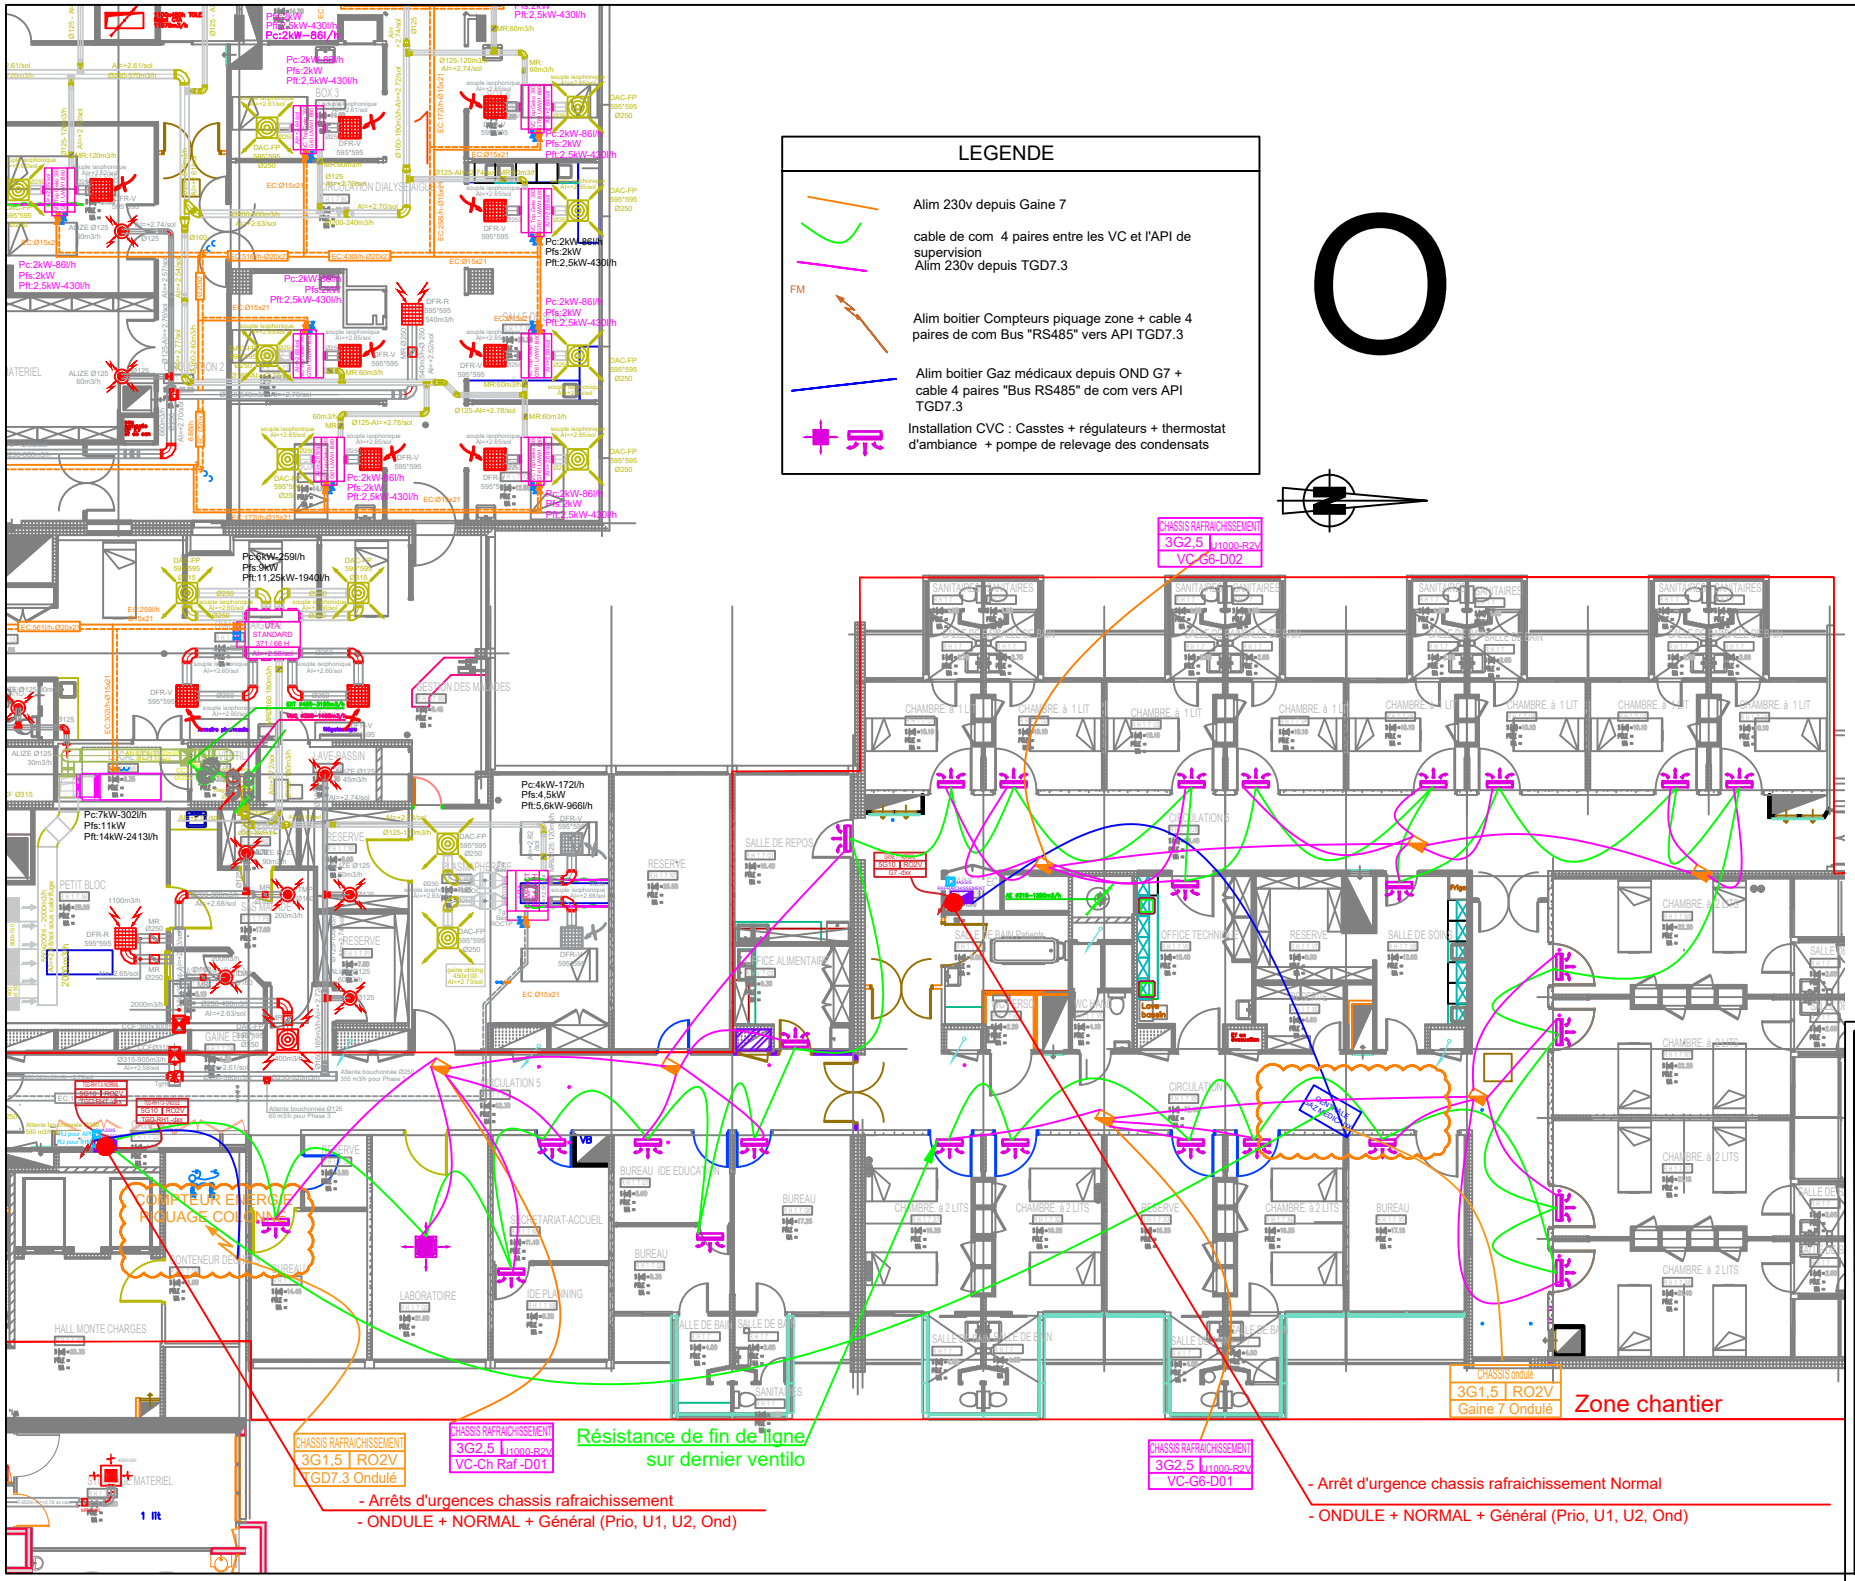
LEGENDE
Alim 230v depuis Gaine 7
cable de com 4 paires entre les VC et l'API de supervision
Alim 230v depuis TGD7.3
FM
Alim boitier Compteurs piquage zone + cable 4 paires de com Bus "RS485" vers API TGD7.3
Alim boitier Gaz médicaux depuis OND G7 + cable 4 paires "Bus RS485" de com vers API TGD7.3
Installation CVC : Casstes + régulateurs + thermostat d'ambiance + pompe de relevage des condensats
CHASSIS RAFRAICHISSEMENT
3G2,5
U1000-R2V
VC-G6-D02
CHASSIS RAFRAICHISSEMENT
3G1,5
RO2V
TGD7.3 Ondulé
CHASSIS RAFRAICHISSEMENT
3G2,5
U1000-R2V
VC-Ch Raf -D01
Résistance de fin de ligne
sur dernier ventilo
CHASSIS RAFRAICHISSEMENT
3G2,5
U1000-R2V
VC-G6-D01
CHASSIS ondulé
3G1,5
RO2V
Gaine 7 Ondulé
Zone chantier
- Arrêts d'urgences chassis rafraichissement
- ONDULE + NORMAL + Général (Prio, U1, U2, Ond)
- Arrêt d'urgence chassis rafraichissement Normal
- ONDULE + NORMAL + Général (Prio, U1, U2, Ond)
COMPTEUR ENERGIE
PIQUAGE COLONNE
Pc:7kW-302l/h
Pfs:11kW
Pft:14kW-2413l/h
Pc:4kW-172l/h
Pfs:4,5kW
Pft:5,6kW-966l/h
Pc:6kW-259l/h
Pfs:9kW
Pft:11,25kW-1940l/h
Pc:2kW-86l/h
Pfs:2kW
Pft:2,5kW-430l/h
Maitrise d'œuvre
& Architecture Ingénierie
Hôpitaux de Toulouse
HOTEL DIEU
LA GRAVE
PURPAN
RANGUEIL
LARREY
SALIES
CHAPITRE
ANCELY
LOGIPHARMA
R2339
H1
Raffraichissement Locaux
Elec - CFO + Cfa
DCE
N+7
Plan DCE - PRO
Réseaux CFO + Cfa pour lot CVC
r2339
h
1
Elec
n+7
0
0
PRO
PATRIMOINE IMMOBILIER ET SERVICES TECHNIQUES
HOTEL DIEU