






LEGENDE



 Vanne en attente

 Boucle Eau glacée principale

 Réseau Condensat raccordé sur les EU les plus proches

 Mise en oeuvre des émetteurs + régulateurs + thermostat d'ambiance selon CCTP + pompe de relevage de condensats

 Automate pour les terminaux CVC raccordement vers GTC

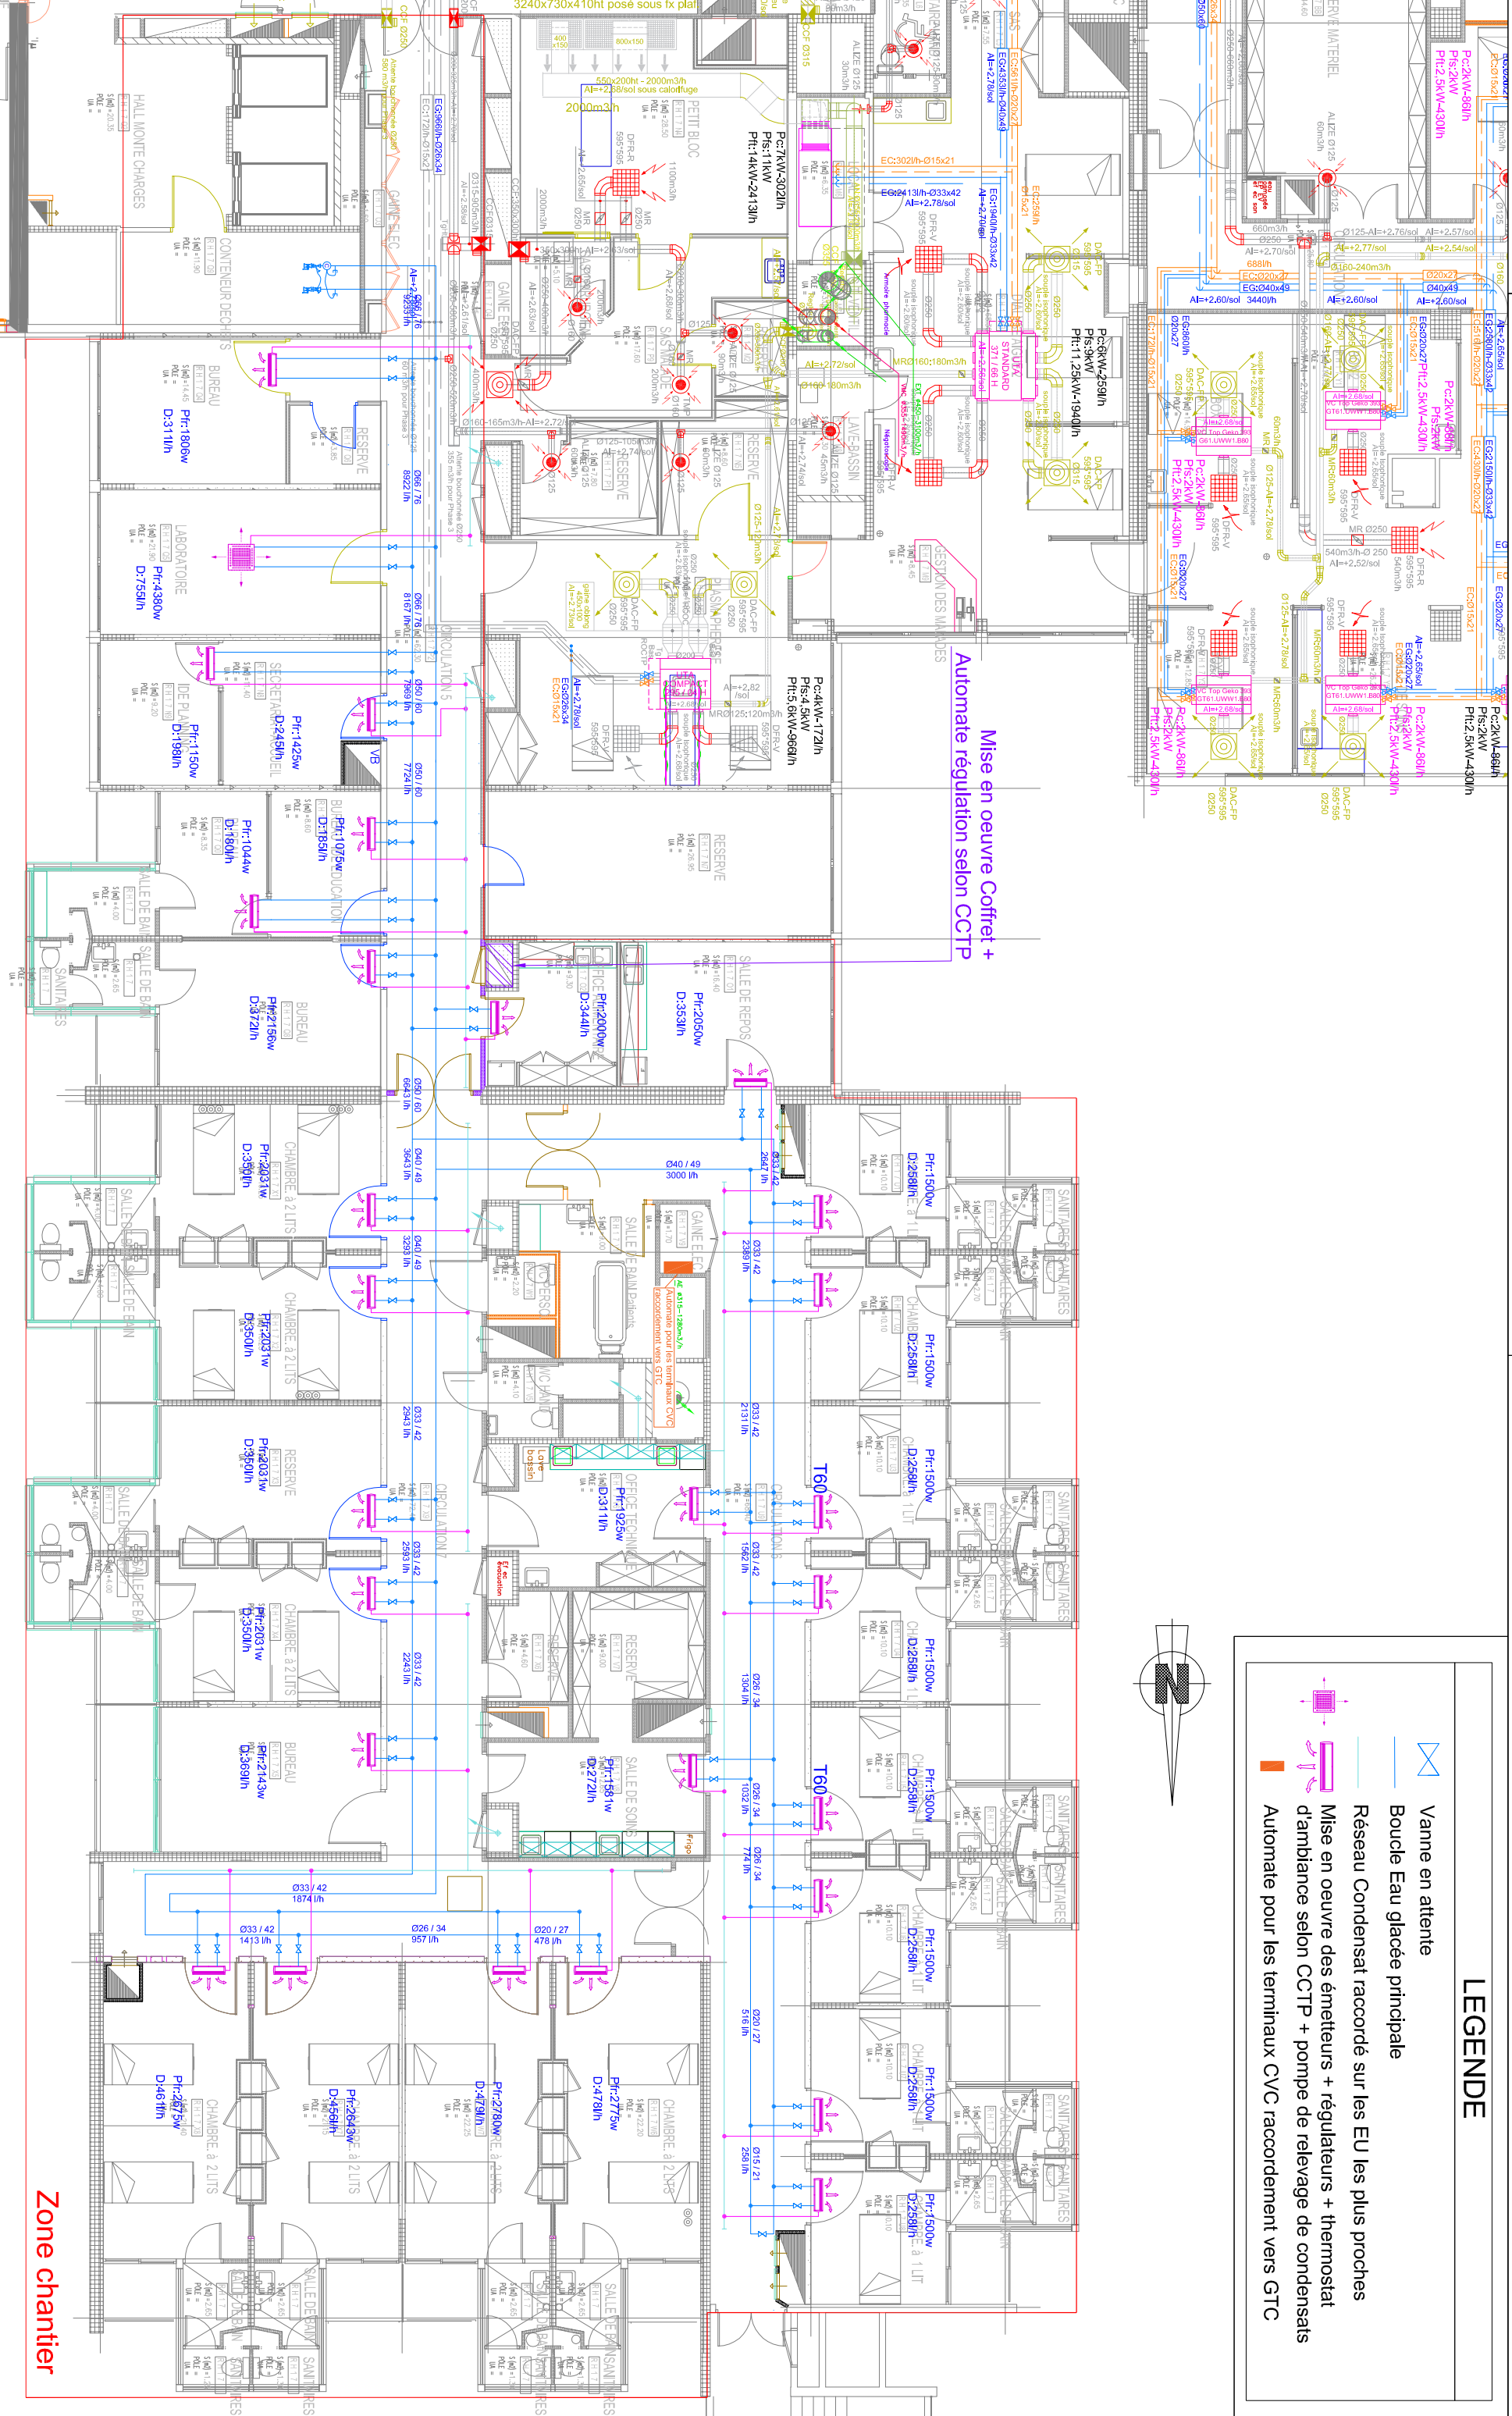

Echelle :		Niveau NGF :		A		05/12/2024		SC		Création des plans		N° PROJET		SITE		ZONE		BATIMENT		SPECIALITE		NIVEAU		N° DOCUMENT		REVISION		NATURE DU DOC.		PHASE	
NC		AutoCAD : R2339-PLAN-CVC.dwg		Ind		DATE		Dessiné Validé		MODIFICATIONS		R2339		R		H		H1		CVC		R+7		01		0		PL		DCE	