










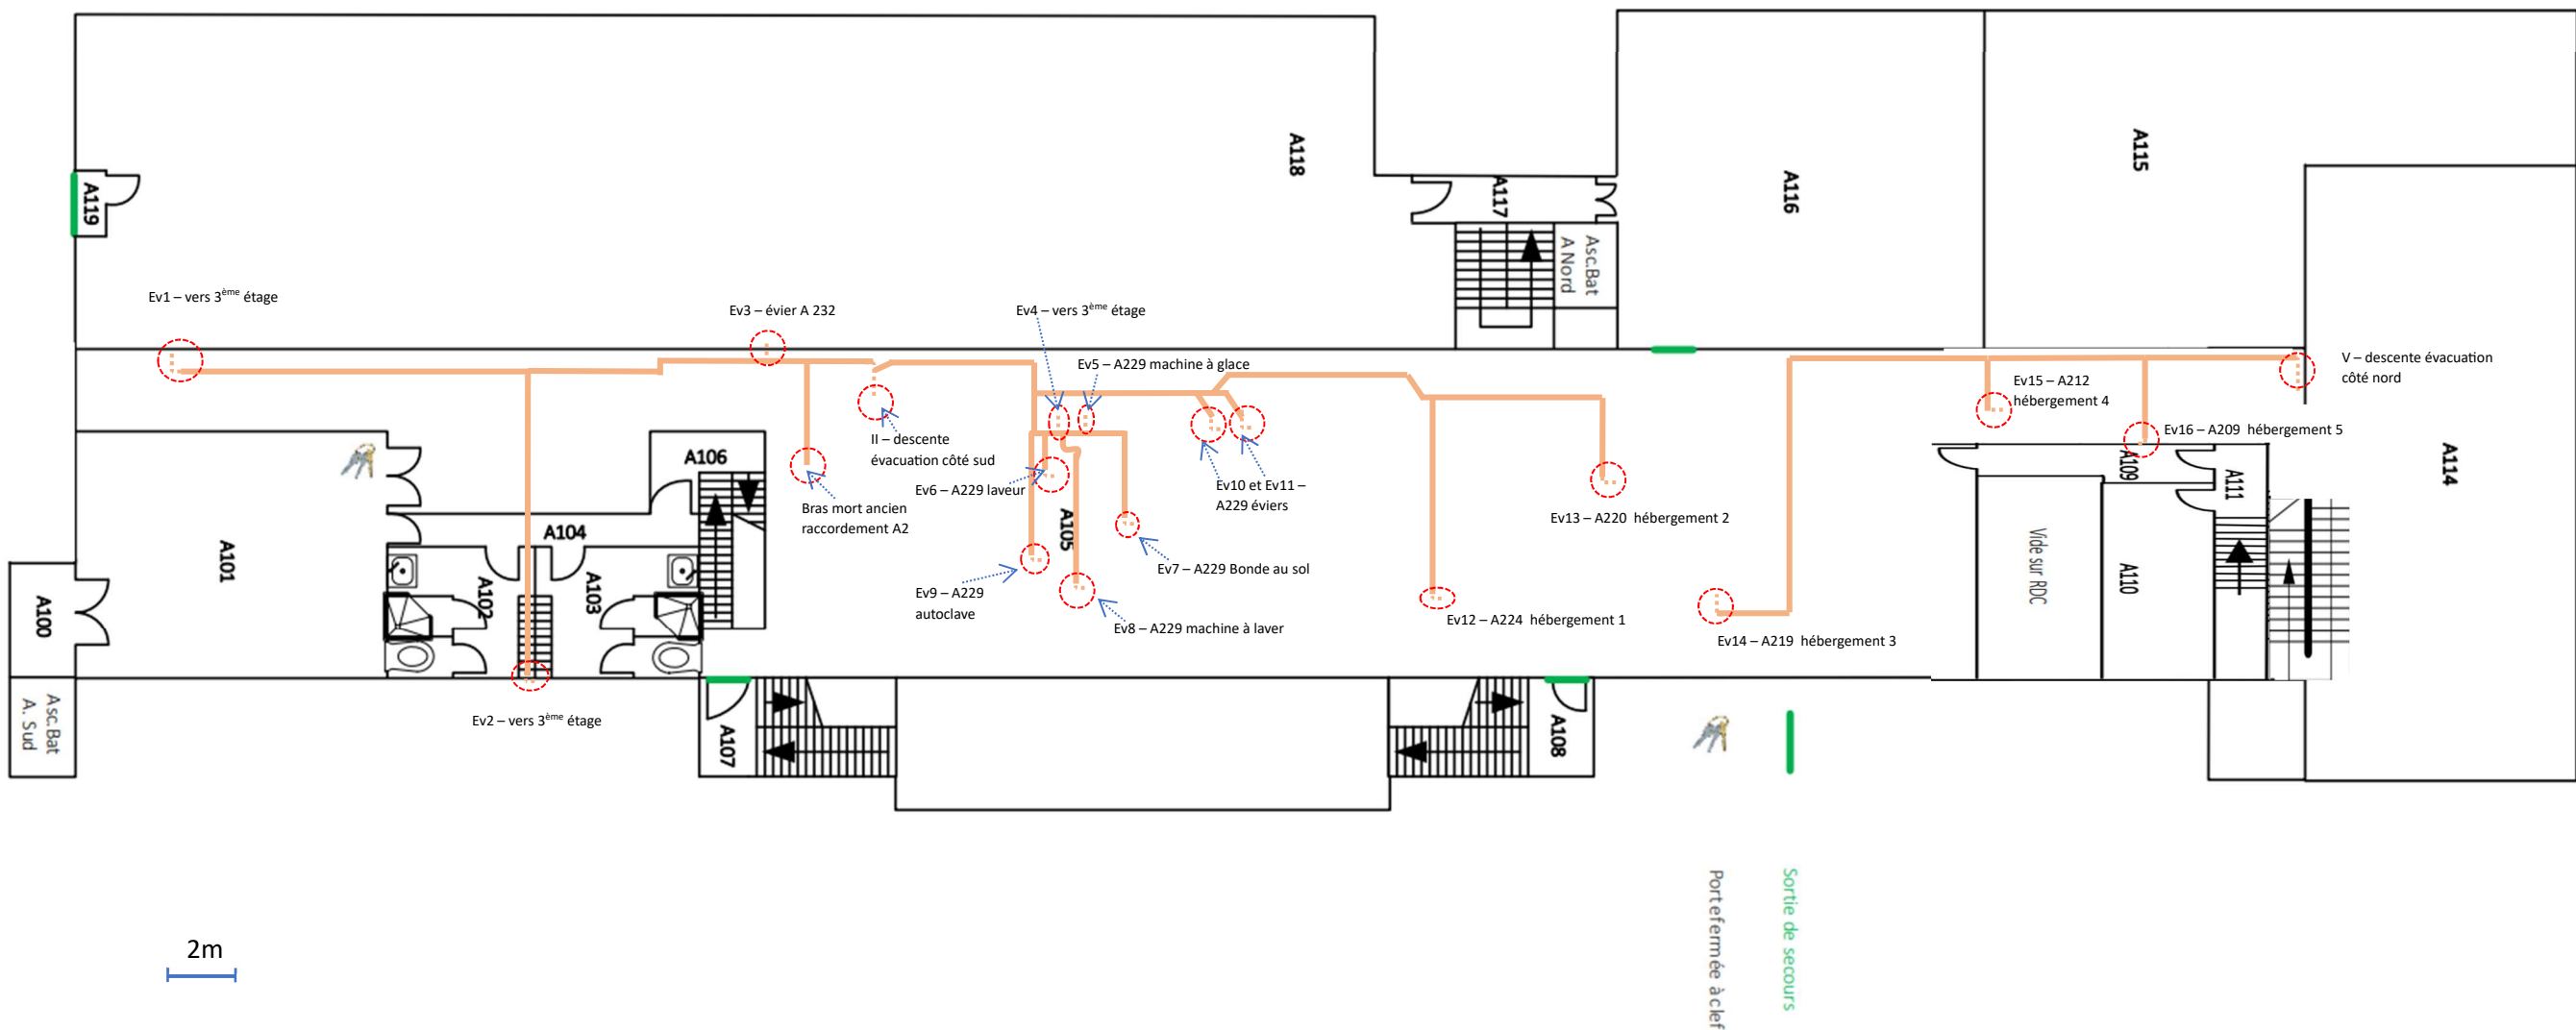

Bâtiment A – 1^{er} étage




Réseaux d'évacuation

Illustrations

EV2 : évacuation en provenance du 3 ^{ème} étage				
Sorties du local technique	Traversée couloir dans le coffrage	Passage dans le faux plafond au niveau du vestiaire femme		Traversé du 2 ^{ème} étage dans un coffrage
				
Départ vers la station		Arrivées 3 ^{ème} étage en apparent dans les gaines techniques		
Descente côté Sud	Descente côté Nord	Ev 4		Ev1
				

Bâtiment A – 2^{ème} étage

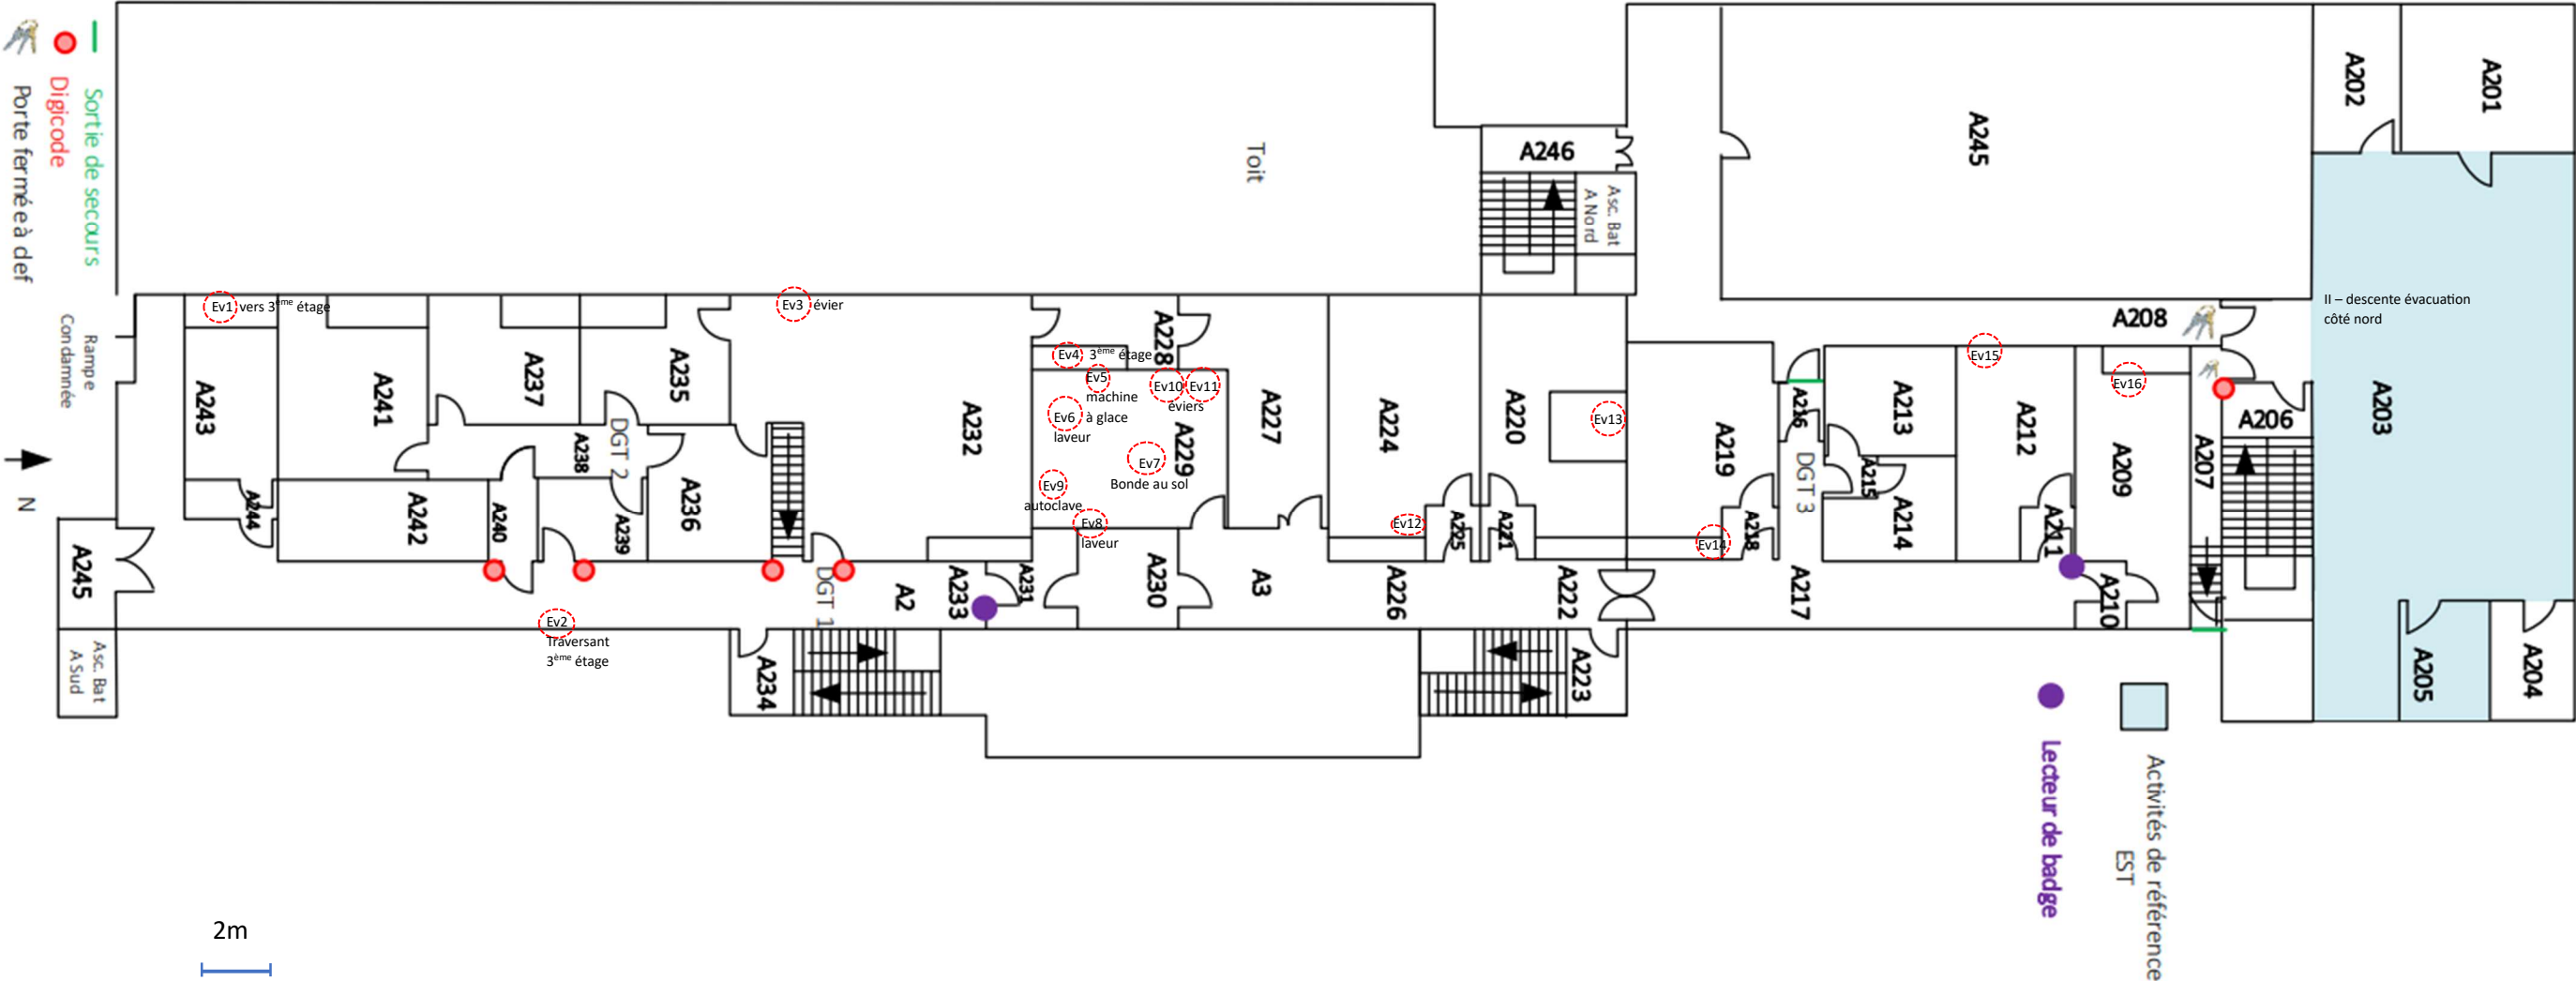


Réseaux d'évacuation

Illustrations


A 229				
Ev 5 Machine à glaçon	Ev 9 autoclave	Ev6 laveur	Ev8 laveur	
				
Ev 7 bonde au sol	Ev 10 et 11 éviers	Ev12 - Hébergement 1 - A224	Evier A232	
				
				

Bâtiment A – 3^{ème} étage

Visite des locaux à prévoir pour vérifier le nombre de raccordement sur chaque ligne et les linéaires de canalisation dans les laboratoires

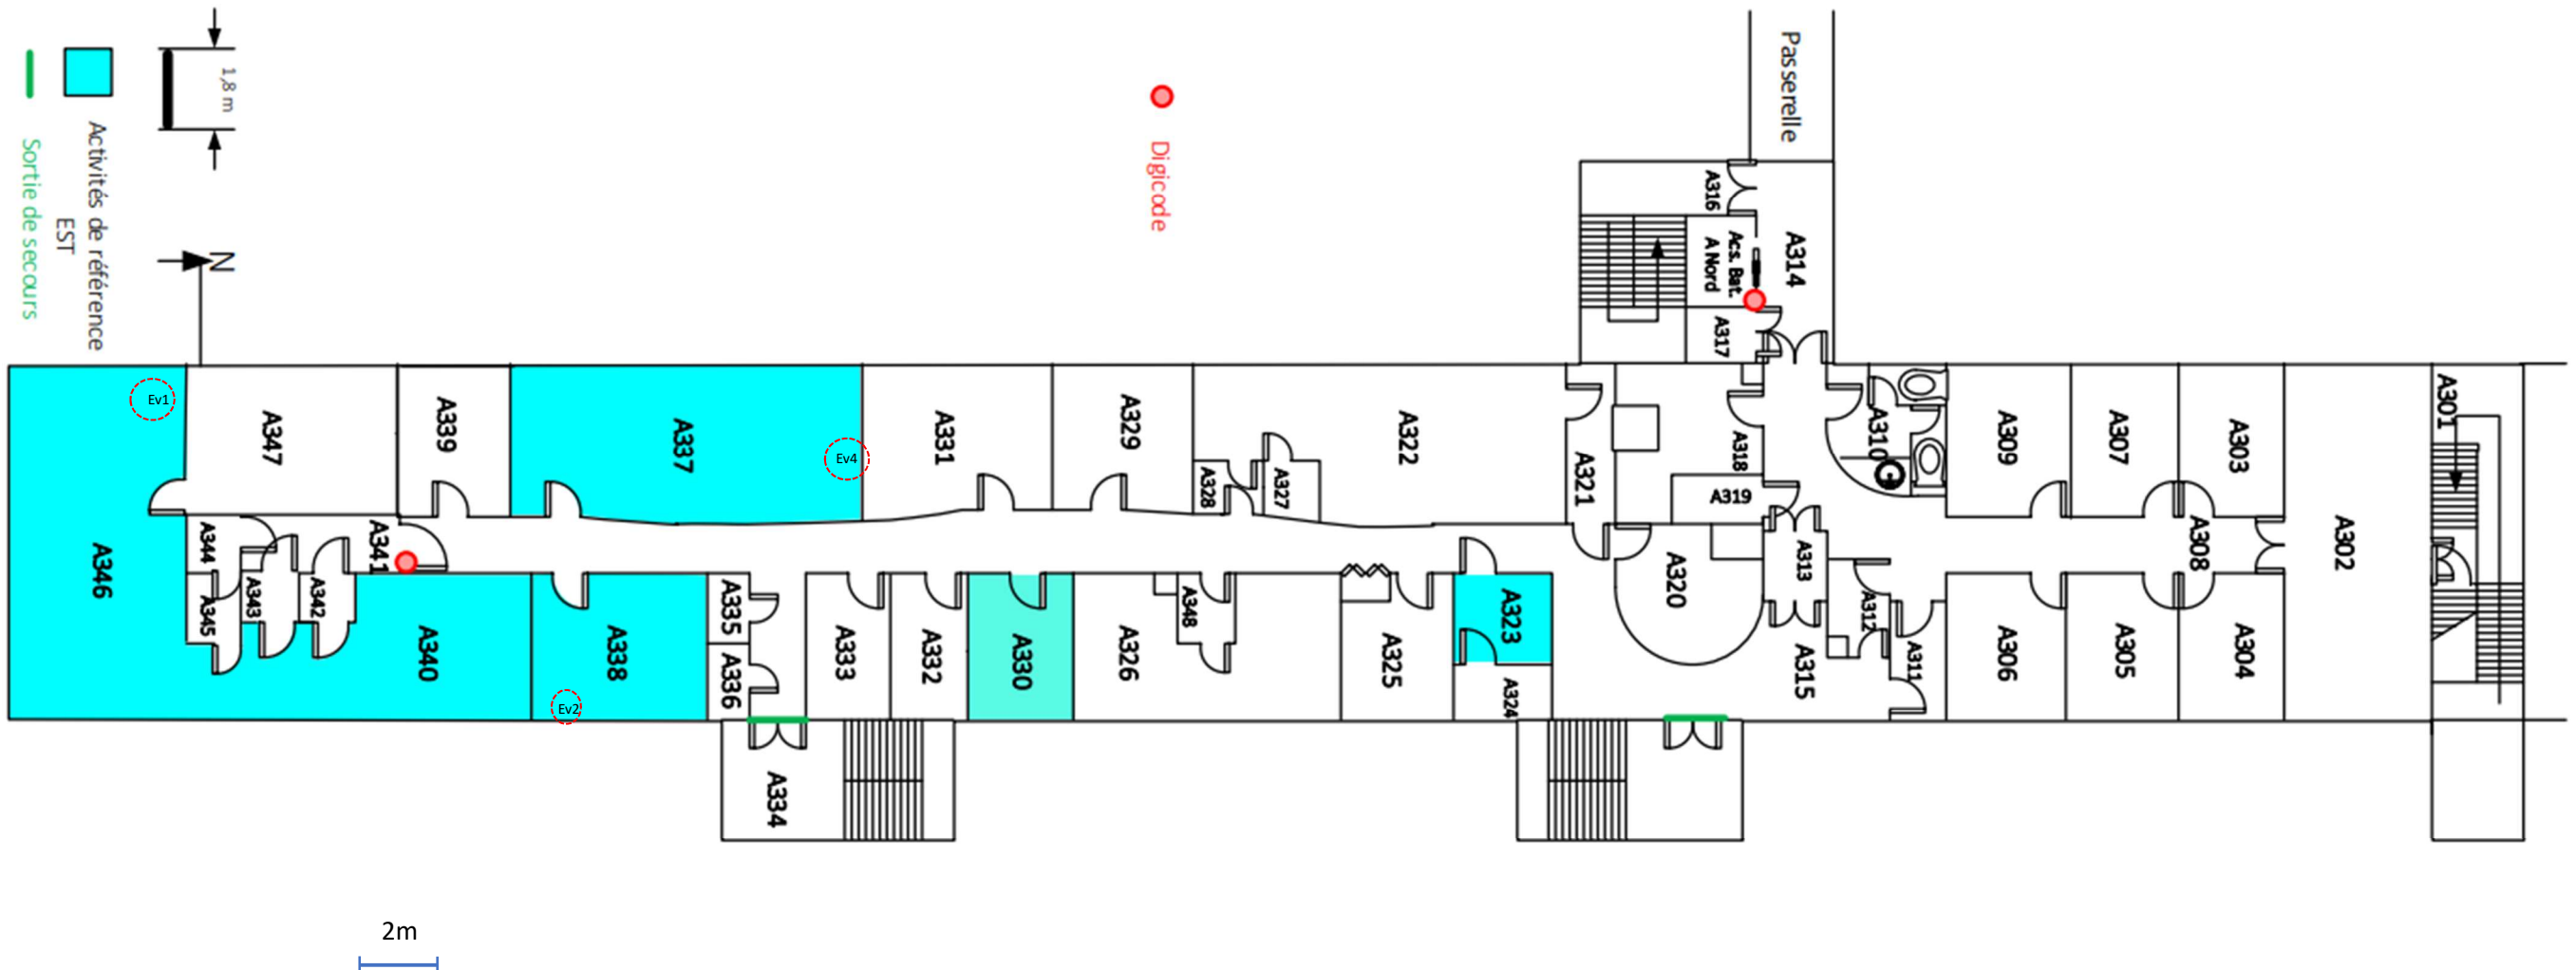



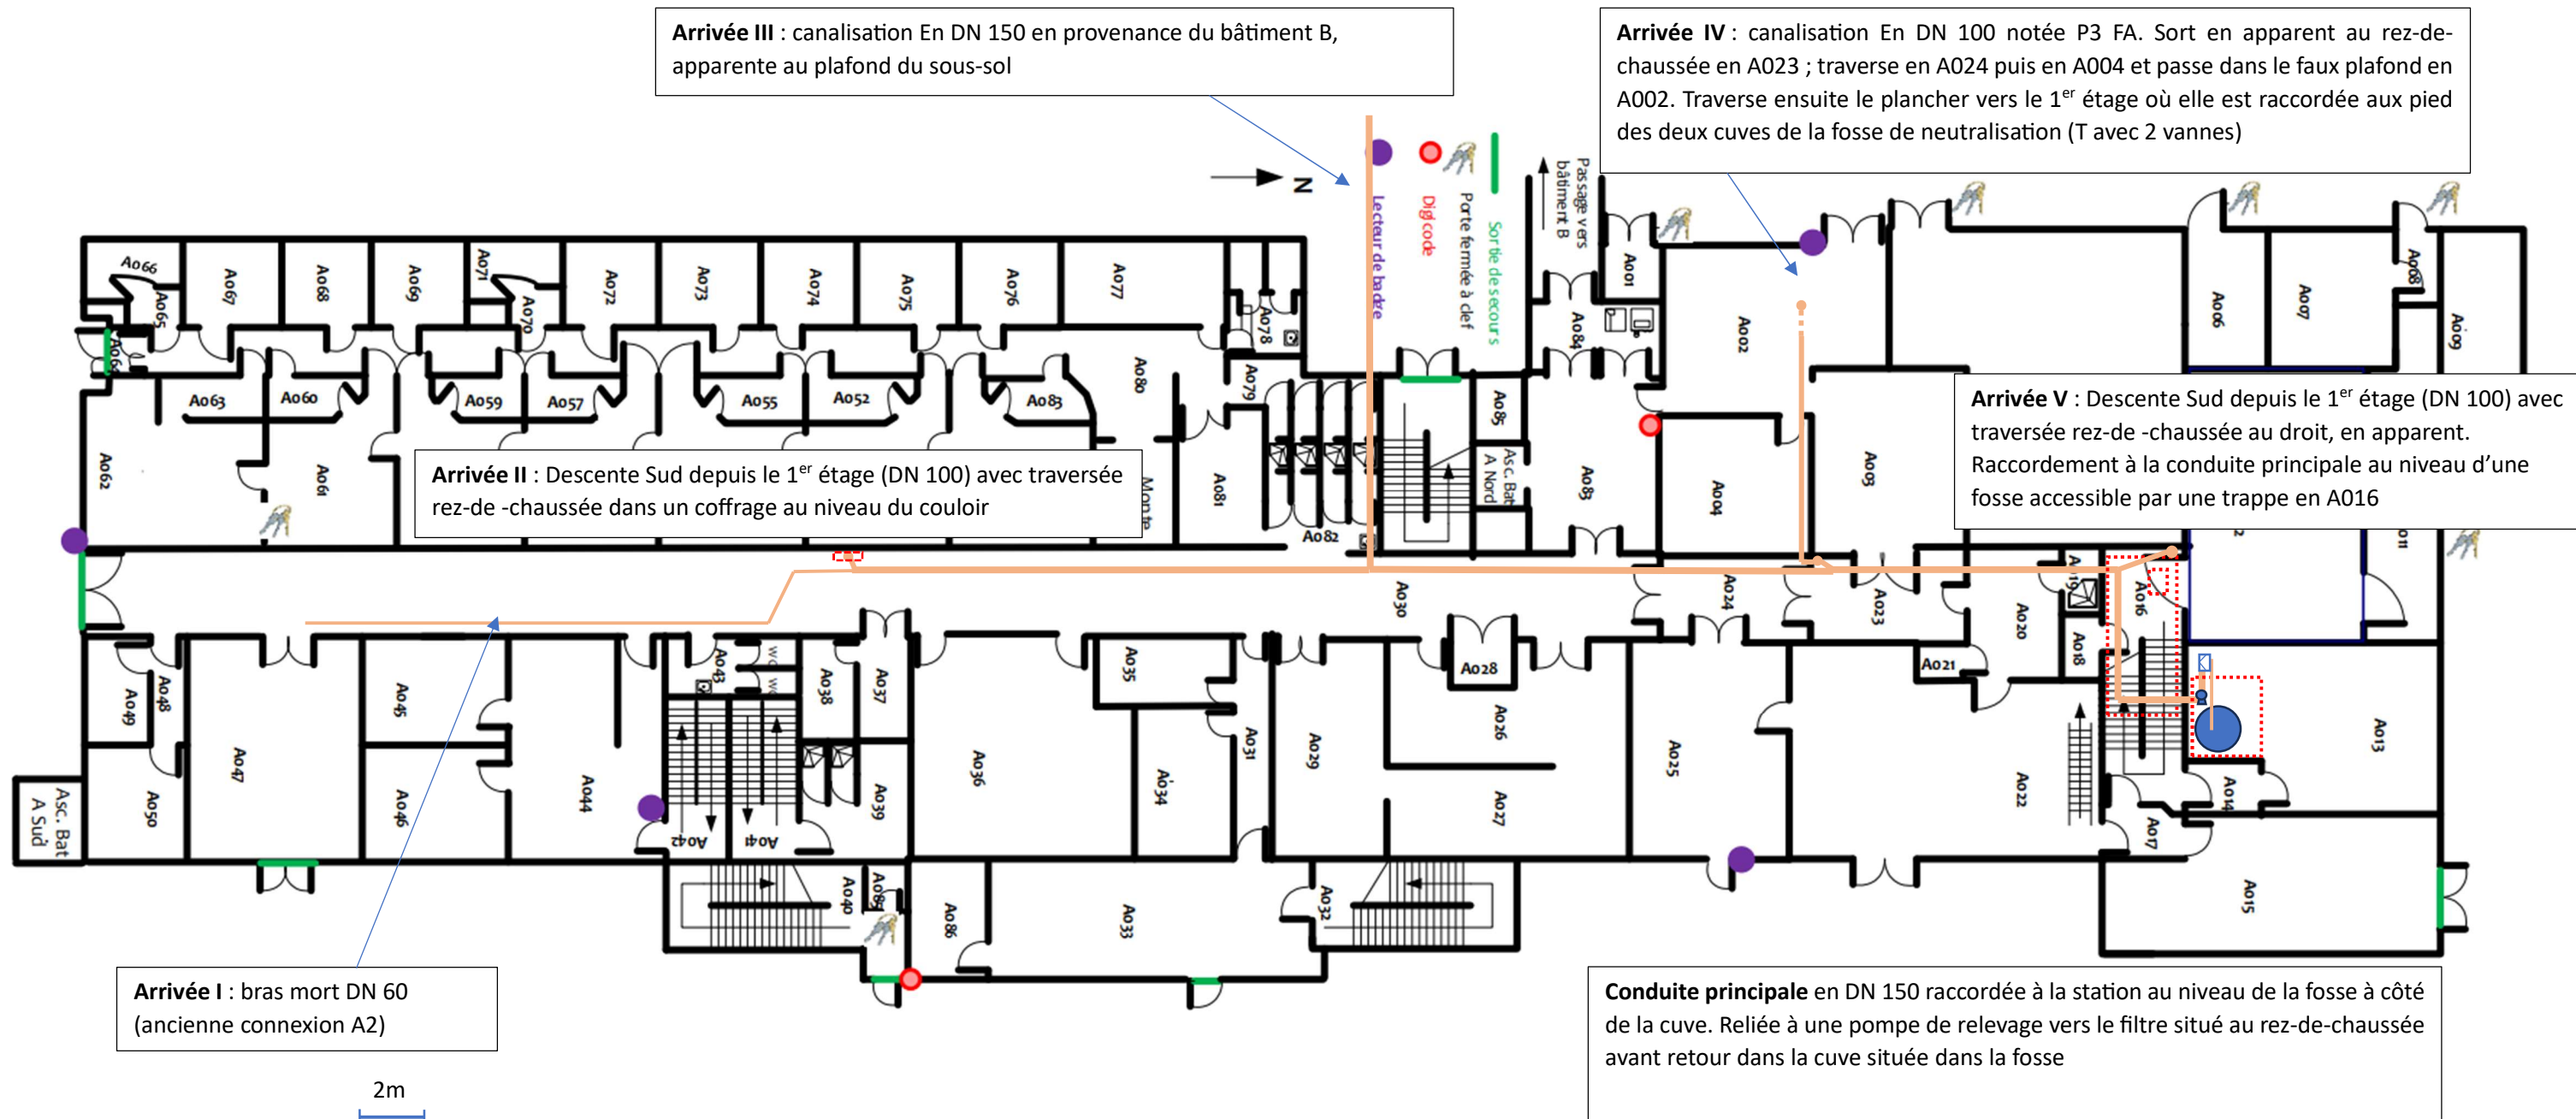


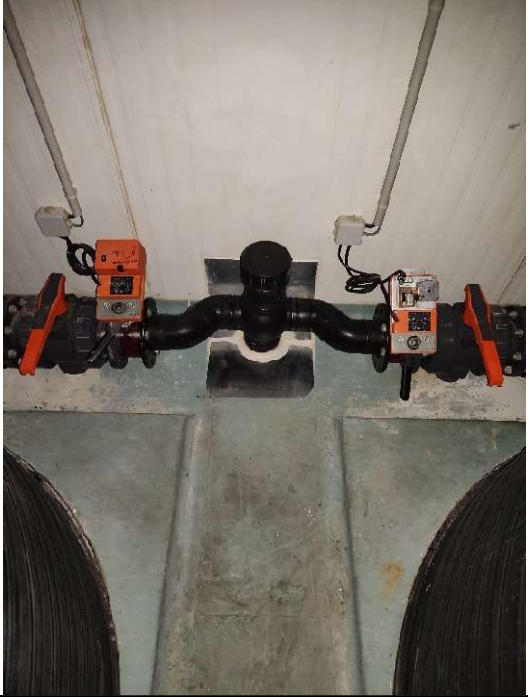




Bâtiment A – Rez-de-chaussée et sous-sol












Réseaux d'évacuation Prion


Illustrations

Arrivée IV – P3 fièvre Aphteuse				
Raccordement sur la canalisation principale	Traversée A023 rdc	Traversée A024 rdc	Traversée A003 rdc	Entrée dans faux plafond A005 rdc
				
Faux plafond A005 rdc	Traversée de plancher vers 1 ^{er} étage	Raccordement pieds de cuve 1 ^{er} étage	Arrivée III Bâtiment B	Bras mort - I
				

Illustrations

Descente Nord – V et raccordement à la station				
Traversée de l'évacuation principale	Raccordement descente Nord dans la fosse	Sortie de la descente nord dans la fosse	Descente nord au rez-de-chaussée	Raccordement descente Sud II
				
Canalisation principale dans la fosse avec sortie vers la station	Fosse de la station avec pompe de relevage	Filtre au rez-de-chaussée et retour cuve	Traverser du couloir de la descente Sud	
				

Bâtiment A – Rez-de-chaussée et sous-sol

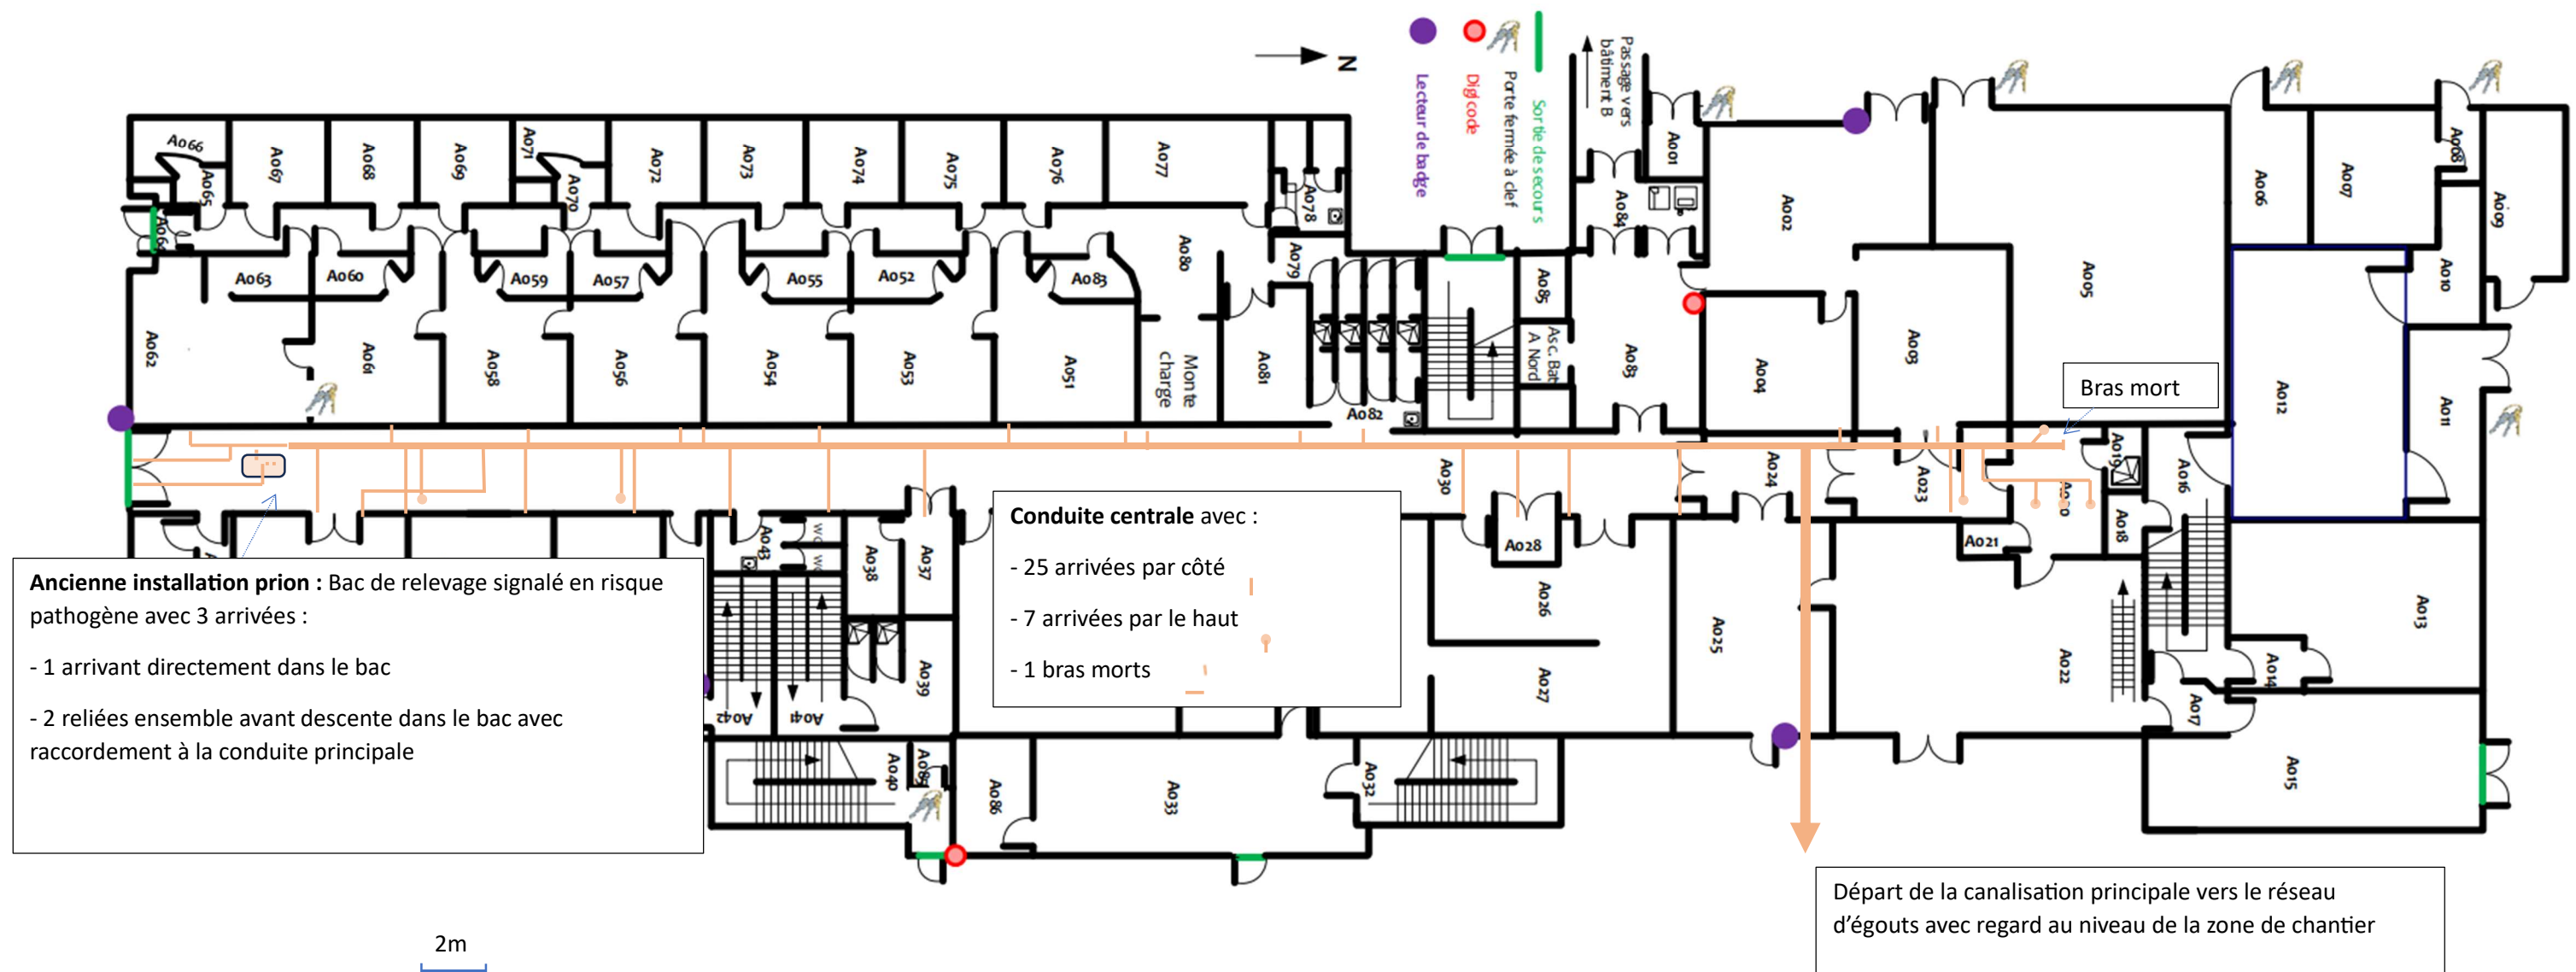


Réseaux d'évacuation secondaire dans la zone technique du sous-sol

Illustrations

Ancien réseau d'évacuation					
Cuve de relevage	1 ^{ère} arrivée sur la cuve	2 ^{ème} arrivée	Canalisation principale et raccordements latéraux		
					
Convergence 2 ^{ème} et 3 ^{ème} arrivées avec raccord commun sur la cuve avec raccordement sur la canalisation principale			Départ vers le réseau d'égouts		
					

Bâtiment B – sous-sol

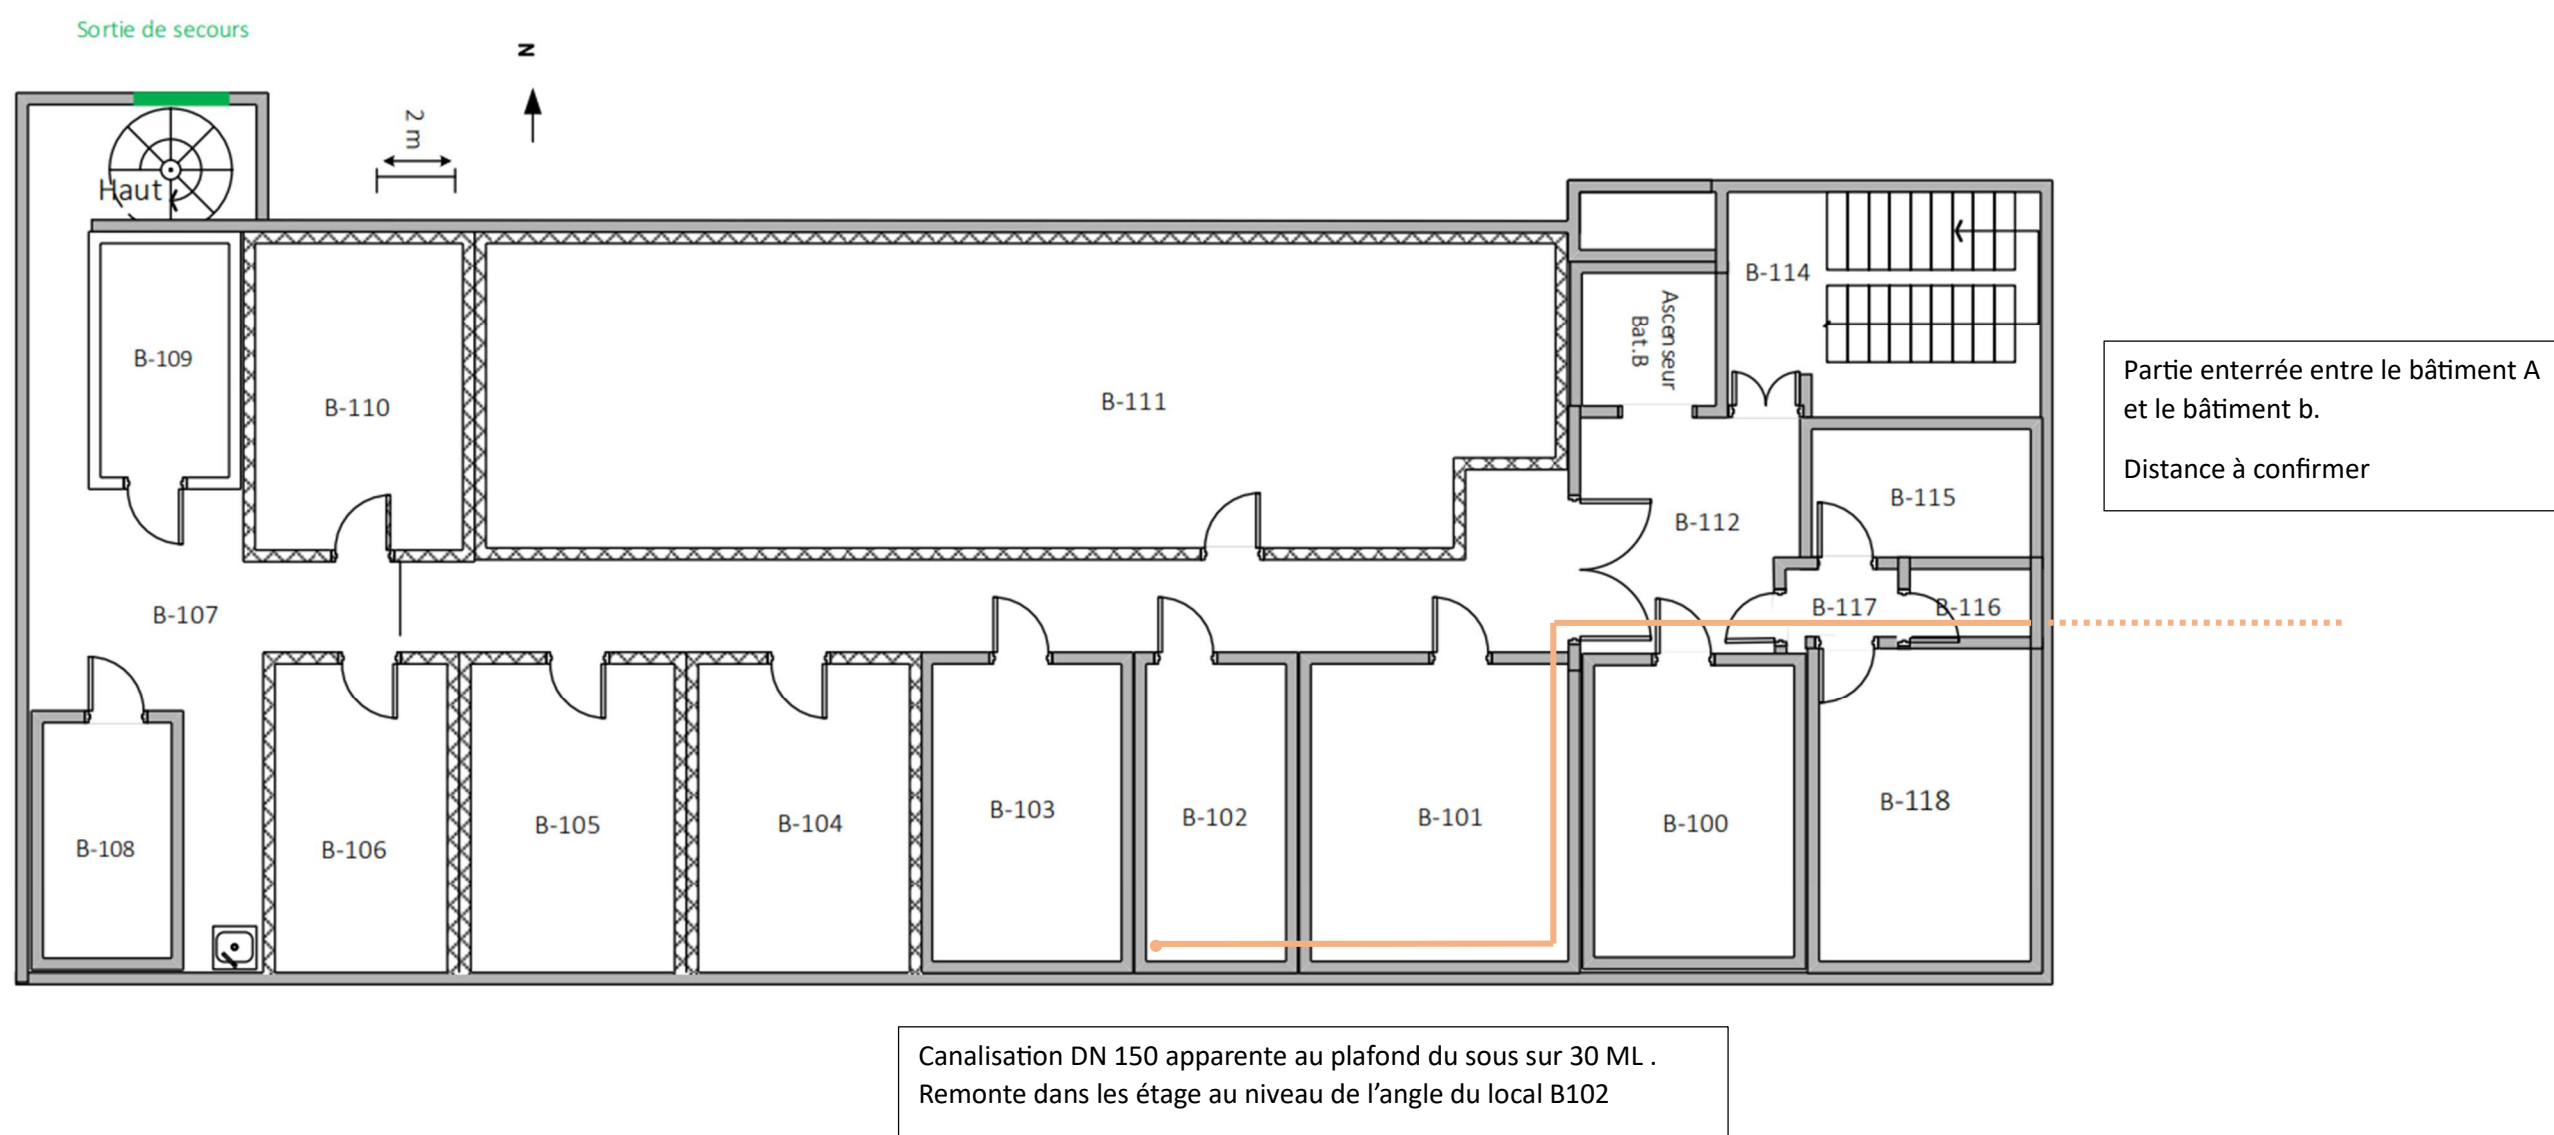


Réseaux d'évacuation

Bâtiment B

Réseaux d'évacuation – descente depuis le 3^{ème} étage


III.2. Rez-de-chaussée

B002 : accueil
B003 : archives
B004 à B007 : bureaux
B013 : local papeterie
B014 à B016 : bureaux
B017 : local serveur
B018 à B023 : bureaux

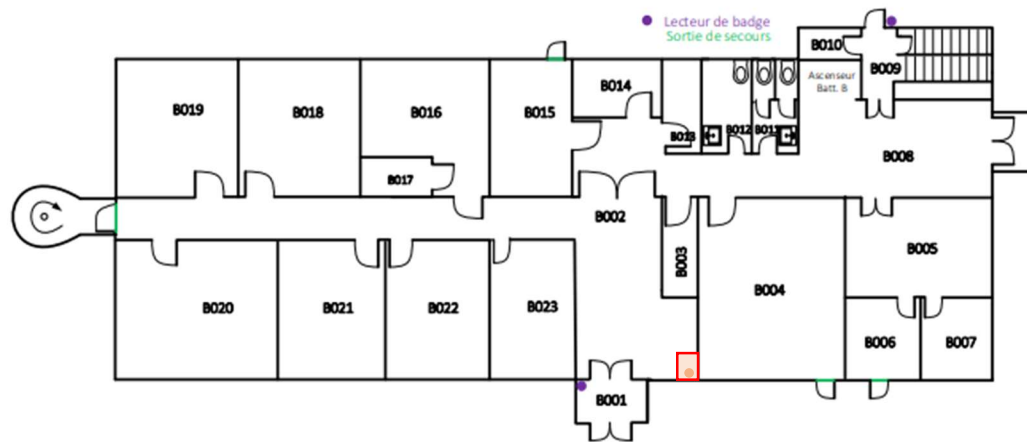

III.3. Premier étage


B119 : sas hommes
B120 : sas femmes

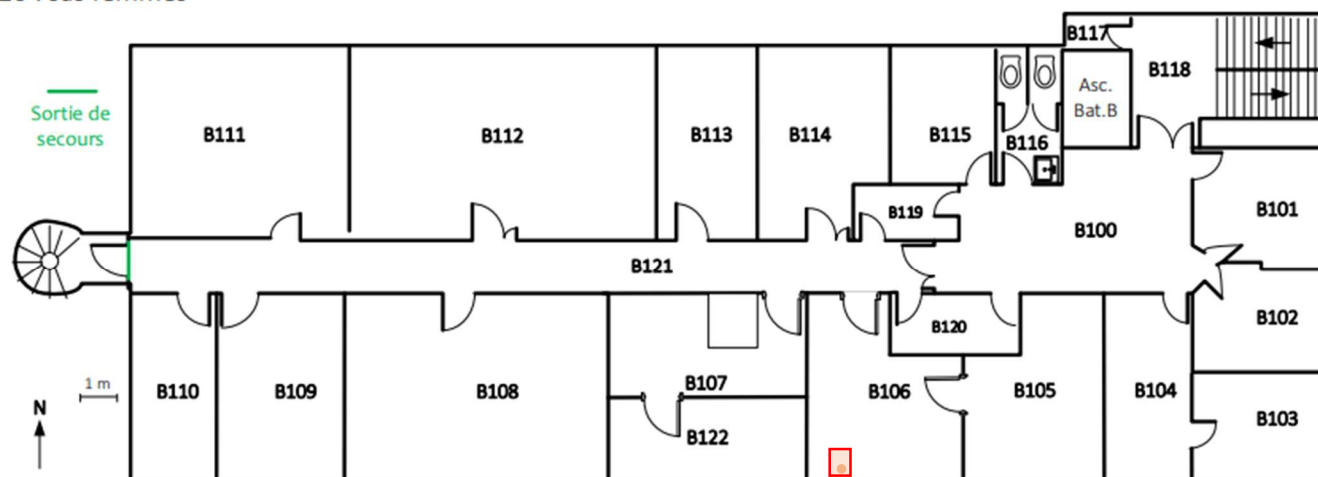

Traversée jusqu'au 3^{ème} étage dans un coffrage avec trappes de visites à chaque niveau


III.4. Deuxième étage

B203 : sas hommes
B217 : sas femmes

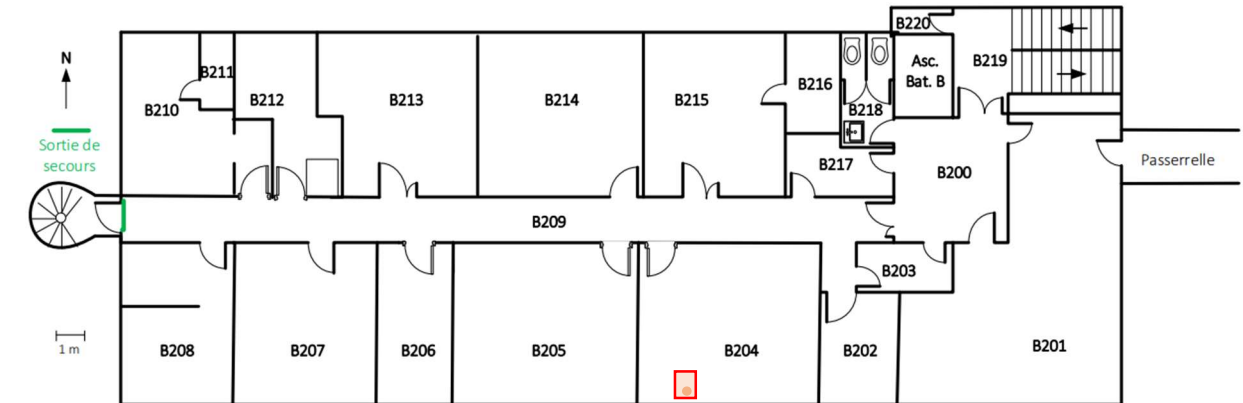

III.5. Troisième étage

Zone L3 (B3ZoL3) : B300 à B303 et B317 à B319
Laboratoire unité MND : B305 à B3012

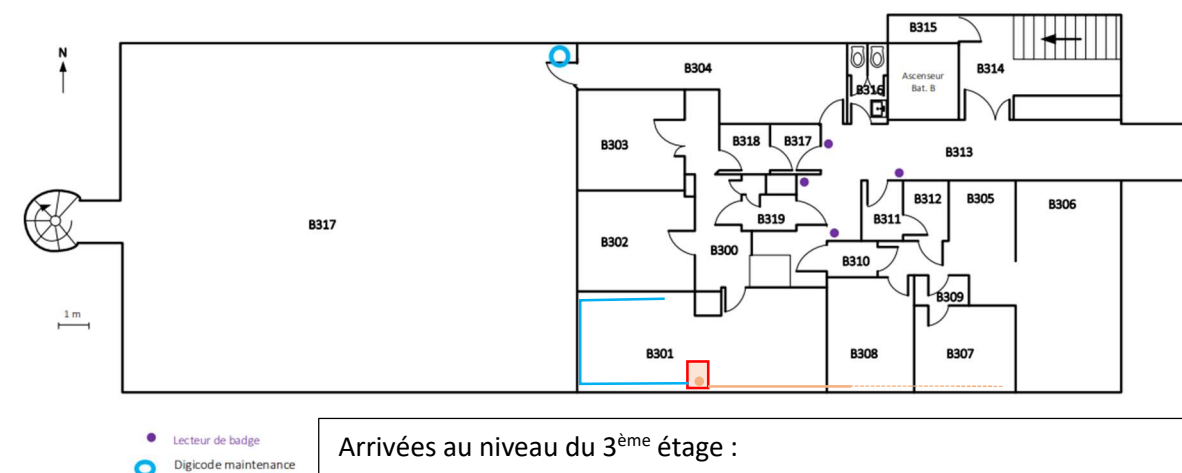

Arrivées au niveau du 3^{ème} étage :

- Evacuation laboratoire B301 supposée non ATNC
- Evacuation vers laboratoire B308 supposer ATNC


Prévoir vérification complémentaire pour les raccordements de ces deux canalisation dans la gaine technique et si plusieurs équipements sont raccordés sur le départ en provenance des laboratoire B308 et B307

Illustrations

Section apparente au sous sol




Montée dans les étages avec coffrage

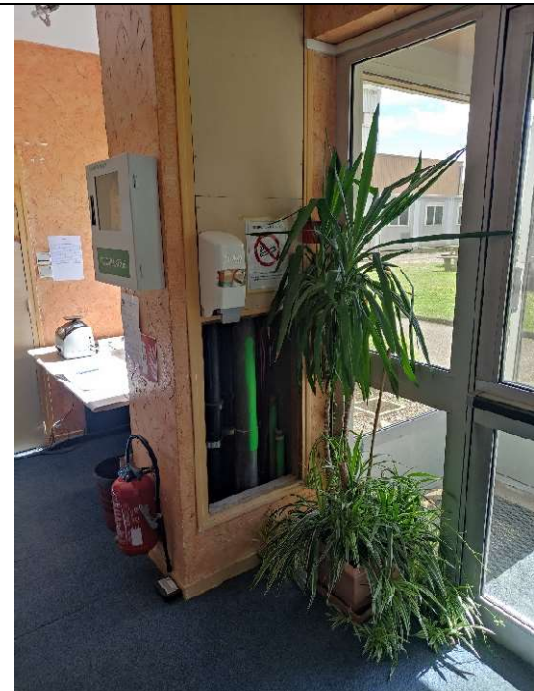


Connexions au niveau des laboratoires du 3^{ème} étage

Réseaux d'extraction – emplacement des filtres H14

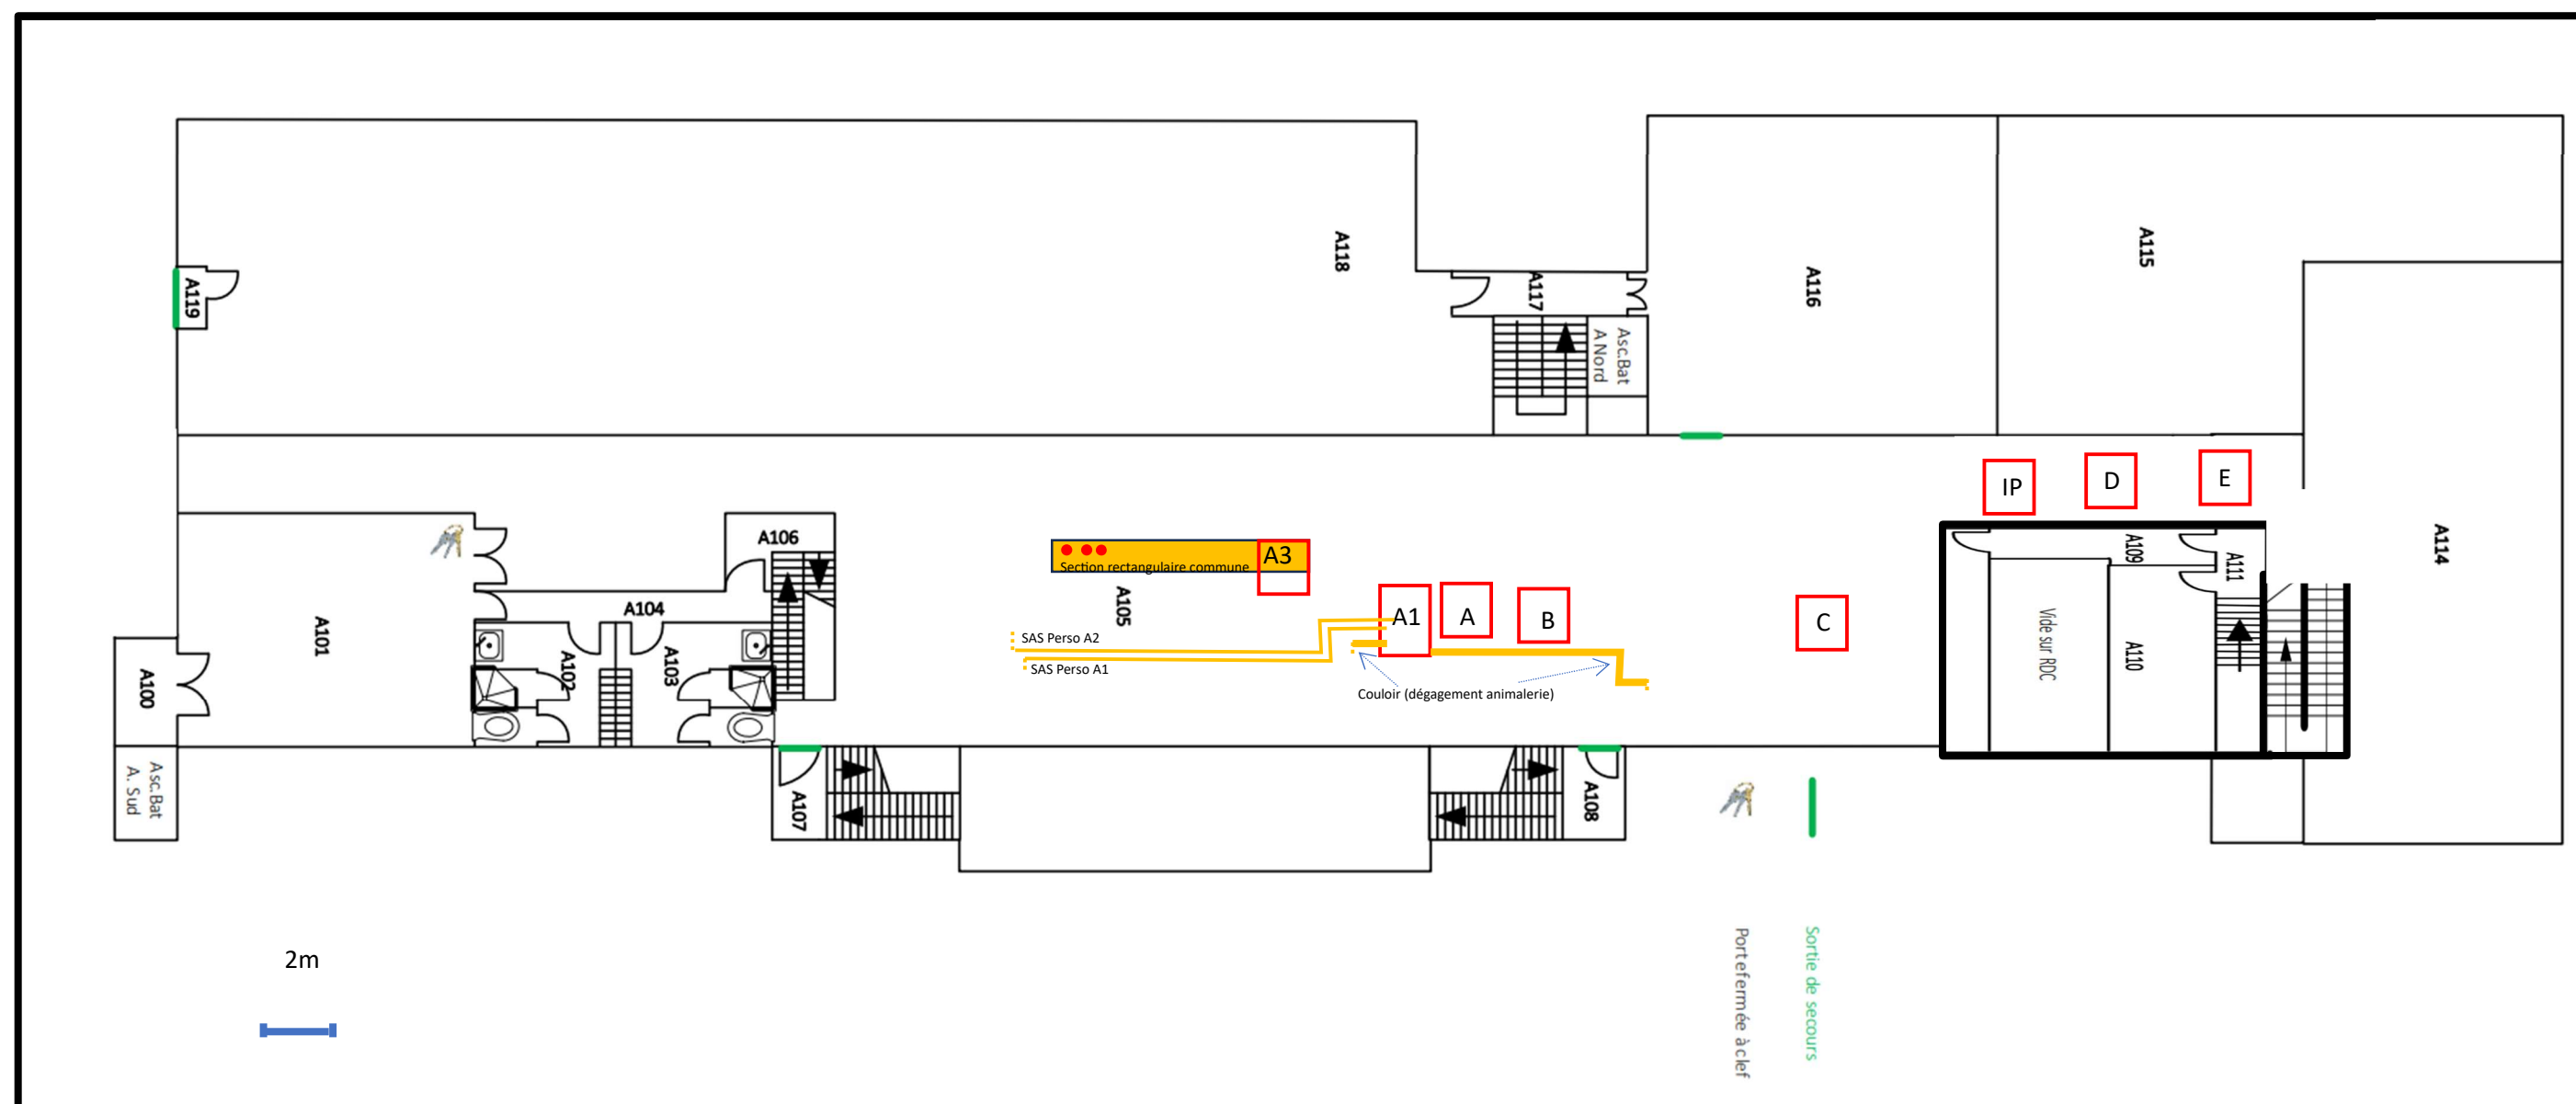


Bâtiment A – 1^{er} étage

Réseaux d'extraction 1^{er} et 2^{ème} étage

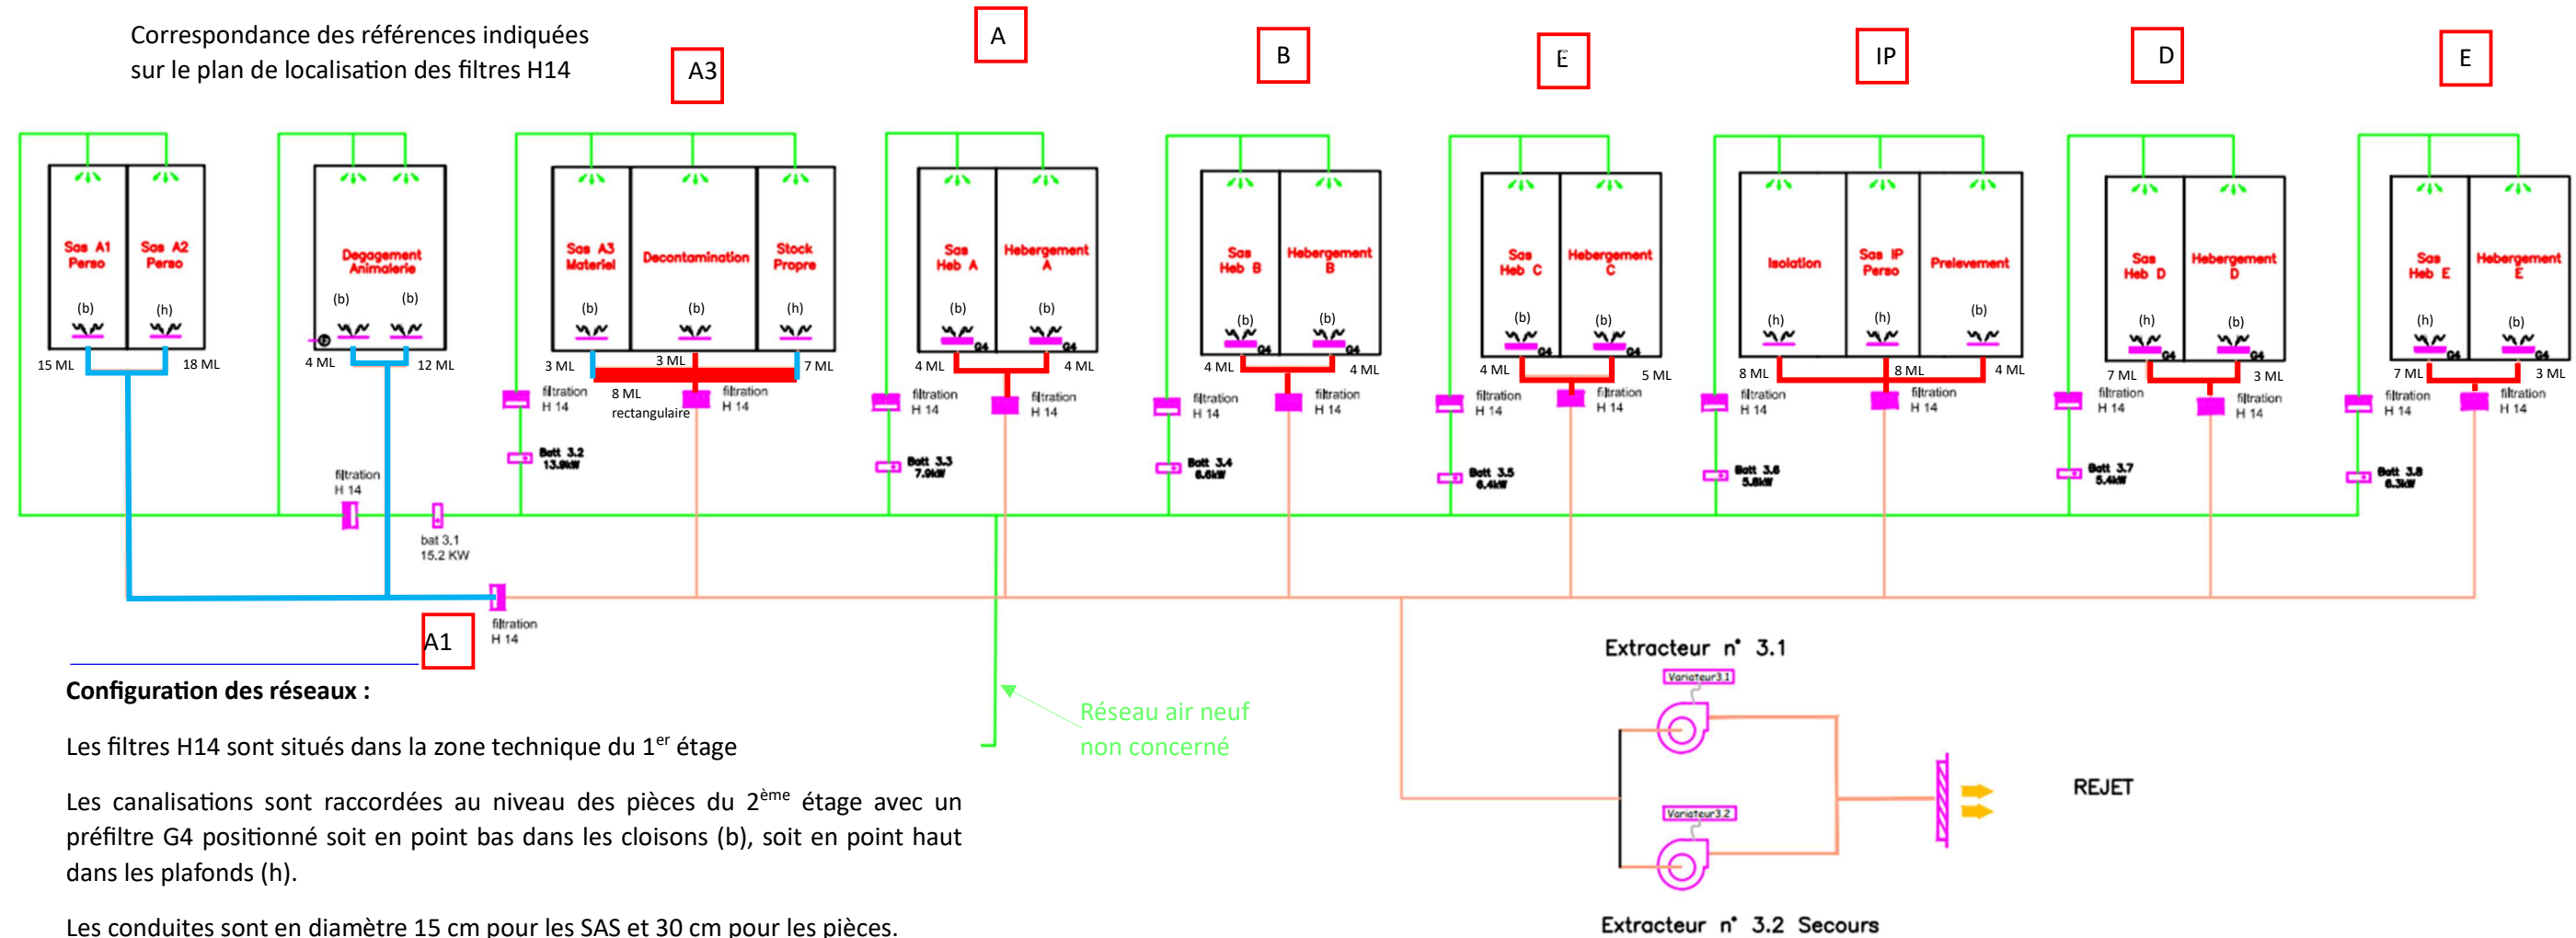

Illustrations

Hébergement E ; D ; isolation / prélèvement / IP			Raccordements salles en façade ou en plafond	
				
Raccord décalé sur 1m (hébergement A)	Hébergement B	Hébergement C	Section commune A3 / décontamination	SAS A1 ; A2 et couloir
