

# Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : CREP-COUVENT DES CORDELIERES\_UDAP-PROVINS  
Date du repérage : 02/06/2016



## Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : ...**Seine-et-Marne**

Adresse : .....**ANCIEN COUVENT DES CORDELIERES  
RUE ANDRE FRANCOIS PONCET (NC)**

Commune : .....**77160 PROVINS**

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :

**ENSEMBLE DU BATIMENT Lot numéro  
NC,**

Périmètre de repérage :

**AVANT 1949**


## Désignation du propriétaire

Désignation du client :

Nom et prénom : ... **Unité Départementale de  
l'Architecture et du Patrimoine de  
Seine et Marne**

Adresse : ..... **Château de Fontainebleau  
Pavillon Sully  
Place Boisdhyver  
77300 FONTAINEBLEAU**

Retrouvez nous sur [www.expert-home.fr](http://www.expert-home.fr)

 **N° Indigo 0 820 200 612**



# Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : CREP-COUVENT DES CORDELIERES\_UDAP-PROVINS  
Norme méthodologique employée : AFNOR NF X46-030  
Arrêté d'application : Arrêté du 19 août 2011  
Date du repérage : 02/06/2016

Adresse du bien immobilier	Donneur d'ordre / Propriétaire :
Localisation du ou des bâtiments : Département : ... <b>Seine-et-Marne</b> Adresse : ..... <b>ANCIEN COUVEN DES CORDELIERES</b> <b>RUE ANDRE FRANCOIS PONCET</b> Commune : ..... <b>77160 PROVINS</b> Désignation et situation du ou des lots de copropriété : <b>ENSEMBLE DU BATIMENT Lot</b> <b>numéro NC,</b>	Donneur d'ordre : <b>Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine</b> <b>de Seine et Marne</b> <b>Château de Fontainebleau</b> <b>Pavillon Sully</b> <b>Place Boisdhyver</b> <b>77300 FONTAINEBLEAU</b>

## Le CREP suivant concerne :

X	Les parties privatives		Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
X	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
L'occupant est :		Le propriétaire	
Nom de l'occupant, si différent du propriétaire			
Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans		NON	Nombre total : 0 Nombre d'enfants de moins de 6 ans : 0

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	<b>DARTOIS Xavier</b>
N° de certificat de certification	<b>CPDI 0655 VERSION 5 le 27/11/2013</b>
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC	<b>ITGA - PARC EDONIA - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE</b>
Organisme d'assurance professionnelle	<b>ALLIANZ EUROCOURTAGE</b>
N° de contrat d'assurance	<b>80810333</b>
Date de validité :	<b>30/09/2016</b>

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	<b>FONDIS</b>
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	<b>Niton XLp 300 / 18515</b>
Nature du radionucléide	<b>109 Cd</b>
Date du dernier chargement de la source	<b>15/12/2013</b>
Activité à cette date et durée de vie de la source	<b>370 MBq</b>

Conclusion des mesures de concentration en plomb						
	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	1420	262	985	38	115	20
%	100	18,5 %	69,5 %	2,7 %	8,1 %	1,4 %

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par DARTOIS Xavier le 02/06/2016 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.	
--	--

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 3. Par conséquent, en application de l'article L.1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée. Le propriétaire doit également veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

# SOMMAIRE

<b>1 Rappel de la commande et des références réglementaires</b>	<b>4</b>
<b>2 Renseignements complémentaires concernant la mission</b>	<b>4</b>
2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel	5
2.3 Le bien objet de la mission	5
<b>3 Méthodologie employée</b>	<b>7</b>
3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X	7
3.2 Stratégie de mesurage	7
3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire	7
<b>4 Présentation des résultats</b>	<b>8</b>
<b>5 Résultats des mesures</b>	<b>9</b>
<b>6 Conclusion</b>	<b>53</b>
6.1 Classement des unités de diagnostic	53
6.2 Recommandations au propriétaire	53
6.3 Commentaires	54
6.4 Facteurs de dégradation du bâti	54
6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé	54
<b>7 Obligations d'informations pour les propriétaires</b>	<b>55</b>
<b>8 Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb</b>	<b>55</b>
8.1 Textes de référence	55
8.2 Ressources documentaires	56
<b>9 Annexes :</b>	<b>56</b>
9.1 Notice d'Information (2 pages)	56
9.2 Croquis	58
9.3 Analyses chimiques du laboratoire	65

**Nombre de pages de rapport : 65**

## Liste des documents annexes :

- Notice d'information (2 pages)
- Croquis
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

**Nombre de pages d'annexes : 10**

## 1 Rappel de la commande et des références réglementaires

### Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R.1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

Dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente ( en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

## 2 Renseignements complémentaires concernant la mission

### 2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	<b>FONDIS</b>	
Modèle de l'appareil	<b>Niton XLp 300</b>	
N° de série de l'appareil	<b>18515</b>	
Nature du radionucléide	<b>109 Cd</b>	
Date du dernier chargement de la source	<b>15/12/2013</b>	Activité à cette date et durée de vie : <b>370 MBq</b>
Autorisation ASN (DGSNR)	<b>N° T 020320</b>	Date d'autorisation <b>19/08/2011</b>
	Date de fin de validité de l'autorisation <b>17/08/2016</b>	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	<b>PELTRE Christophe</b>	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	<b>PEROTIN Bertrand</b>	

**Étalon : FONDIS ; 226722 ; 1,01 mg/cm<sup>2</sup> +/- 0,01 mg/cm<sup>2</sup>**

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm <sup>2</sup> )
Etalonnage entrée	1	02/06/2016	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	2244	02/06/2016	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

## 2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	<b>Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse</b>
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

## 2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	<b>ANCIEN COUVENT DES CORDELIERES RUE ANDRE FRANCOIS PONCET (NC) 77160 PROVINS</b>
Description de l'ensemble immobilier	<b>Autre bâtiment de culture et de loisirs AVANT 1949</b>
Année de construction	<b>NC</b>
Localisation du bien objet de la mission	<b>ENSEMBLE DU BATIMENT Lot numéro NC,</b>
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	<b>Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de Seine et Marne Château de Fontainebleau Pavillon Sully Place Boisdhyver 77300 FONTAINEBLEAU</b>
L'occupant est :	<b>Le propriétaire</b>
Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP	<b>02/06/2016</b>
Croquis du bien immobilier objet de la mission	<b>Voir annexe n° 9.2</b>

### Liste des locaux visités

**SSOL - AILE B - CAVE 1,**  
**SSOL - AILE B - CAVE 2,**  
**RDC - AILE B - EXTERIEUR - FACADE,**  
**RDC - AILE B - STO 4,**  
**RDC - AILE B - STO 5,**  
**RDC - AILE B - STO 6,**  
**RDC - AILE B - ESCALIER SECOURS,**  
**ENTRESOL - AILE B - DGT,**  
**ENTRESOL - AILE B - STO 1,**  
**ENTRESOL - AILE B - STO 2,**  
**ENTRESOL - AILE B - STO 3,**  
**ENTRESOL - AILE B - ESCALIER SECOURS,**  
**R+1 - AILE B - DGT 1,**  
**R+1 - AILE B - BUREAU 1,**  
**R+1 - AILE B - BUREAU 2,**  
**R+1 - AILE B - BUREAU 3,**  
**R+1 - AILE B - SERVEUR,**  
**R+1 - AILE B - DGT 2,**  
**R+1 - AILE B - SALLE,**  
**R+1 - AILE B - SALLE 1,**  
**R+1 - AILE B - DGT 3,**  
**R+1 - AILE B - SALLE RESTAURATION,**  
**R+1 - AILE B - ESCALIER SECOURS,**  
**R+1 - AILE B - DGT 4,**  
**R+1 - AILE B - SALLE 2,**

**R+1 - AILE C - SALLE ACOUSTIQUE,**  
**R+1 - AILE C - LOCAL 1,**  
**R+1 - AILE C - LOCAL 2,**  
**R+1 - AILE C - DGT 2,**  
**R+1 - AILE C - CAGE ESCALIER,**  
**R+1 - AILE C - LAVE MAINS,**  
**R+1 - AILE C - WC,**  
**R+1 - AILE C - LOCAL 3,**  
**R+2 - AILE C - COMBLE 1,**  
**R+2 - AILE C - COMBLE 2,**  
**RDC - AILE D - EXTERIEUR - FACADE,**  
**RDC - AILE D - STOCKAGE 1,**  
**RDC - AILE D - DGT 1,**  
**RDC - AILE D - STOCKAGE 2,**  
**RDC - AILE D - DGT 2,**  
**RDC - AILE D - STOCKAGE 3,**  
**RDC - AILE D - STOCKAGE 4,**  
**ENTRESOL - AILE D - CAGE ESCALIER,**  
**ENTRESOL - AILE D - STOCKAGE 1,**  
**ENTRESOL - AILE D - STOCKAGE 2,**  
**ENTRESOL - AILE D - STOCKAGE 3,**  
**R+1 - AILE D - LOCAL 1,**  
**R+1 - AILE D - DGT,**  
**R+1 - AILE D - CAGE ESCALIER,**  
**R+1 - AILE D - LOCAL 2,**

R+1 - AILE B - SALLE 3,  
R+1 - AILE B - SALLE 4,  
R+1 - AILE B - CONCIERGERIE,  
R+2 - AILE B - COMBLE 1,  
R+2 - AILE B - COMBLE 2,  
R+2 - AILE B - COMBLE 3,  
R+2 - AILE B - COMBLE 4,  
R+2 - AILE B - COMBLE 5,  
R+2 - AILE B - COMBLE 6,  
RDC - AILE C - EXTERIEUR - FACADE,  
RDC - AILE C - GALERIE,  
RDC - AILE C - LOCAL SURPRESSEUR,  
RDC - AILE C - STOCKAGE,  
RDC - AILE C - DGT 1,  
RDC - AILE C - PALIER,  
RDC - AILE C - DGT 2,  
RDC - AILE C - SALLE 1,  
RDC - AILE C - SALLE 2,  
RDC - AILE C - DGT 3,  
RDC - AILE C - SALLE 3,  
RDC - AILE C - DGT 4,  
RDC - AILE C - SALLE 4,  
RDC - AILE C - WC,  
RDC - AILE C - CAGE ESCALIER,  
RDC - AILE C - DGT 5,  
RDC - AILE C - WC 2,  
RDC - AILE C - DGT 6,  
RDC - AILE C - SALLE CAPITULAIRE,  
RDC - AILE C - PALIER 2,  
RDC - AILE C - DGT 7,  
ENTRESOL - AILE C - PALIER,  
R+1 - AILE C - DGT,  
R+1 - AILE C - RGT,  
R+1 - AILE C - WC 1,  
R+1 - AILE C - WC 2,  
R+1 - AILE C - WC 3,  
R+1 - AILE C - WC 4,  
R+1 - AILE C - HALL,  
R+1 - AILE C - DGT 1,  
R+1 - AILE C - TENNIS DE TABLE,

R+1 - AILE D - LOCAL 3,  
R+1 - AILE D - LOCAL 4,  
R+1 - AILE D - DGT 2,  
R+1 - AILE D - LOCAL 5,  
R+1 - AILE D - LOCAL 6,  
R+1 - AILE D - LOCAL 7,  
R+1 - AILE D - LOCAL 8,  
R+1 - AILE D - LOCAL 9,  
R+1 - AILE D - LOCAL 10,  
R+1 - AILE D - LOCAL 11,  
R+1 - AILE D - LOCAL 11 Bis,  
R+1 - AILE D - LOCAL 12,  
R+1 - AILE D - LOCAL 13,  
R+2 - AILE D - COMBLE 1,  
R+2 - AILE D - COMBLE 2,  
RDC - AILE F - EXTERIEUR - FACADE,  
RDC - AILE F - CHAPELLE,  
RDC - AILE F - COUR EXTERIEUR,  
RDC - AILE G - EXTERIEUR - FACADE,  
RDC - AILE G - LOCAL 01,  
RDC - AILE G - DGT,  
RDC - AILE G - LOCAL 02,  
RDC - AILE G - LOCAL 03,  
RDC - AILE G - LOCAL 04,  
R+1 - AILE G - DGT 1,  
R+1 - AILE G - DGT 3,  
R+1 - AILE G - WC 1,  
R+1 - AILE G - WC 2,  
R+1 - AILE G - DGT 2,  
R+1 - AILE G - LOCAL 1,  
R+1 - AILE G - LOCAL 2,  
R+1 - AILE G - LOCAL 3,  
R+1 - AILE G - LOCAL 4,  
R+1 - AILE G - LOCAL 5,  
R+1 - AILE G - LOCAL 6,  
R+2 - AILE G - COMBLE,  
RDC - AILE H - CHAUFFERIE,  
RDC - AILE H - EXTERIEUR - FACADE,  
RDC - AILE J ( Ancienne Morgue) - CAVE,  
R+1 - AILE J ( Ancienne Morgue) - PIECE 1,  
RDC - AILE J ( Ancienne Morgue) - EXTERIEUR -  
FACADE

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

**AILE A - ENSEMBLE DES PIECES (AILE CONDAMNEE), RDC - AILE C - MACHINERIE ASC (Absence de clef), RDC - AILE F - SACRISITIE (LOCAL CONDAMNE), SSOL - AILE G - ENSEMBLE CAVES (LOCAUX NON ACCESSIBLE)**



### 3 Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*».

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm<sup>2</sup>.

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

#### 3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm<sup>2</sup>.

#### 3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>), mais qu'au moins une unité de diagnostic du même type a été mesurée avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1mg/cm<sup>2</sup> est inférieure à la valeur de la précision de l'appareil, la mesure est classée comme « non concluante ». La mesure est renouvelée sur un autre point de l'unité de diagnostic analysée.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs. La valeur retenue pour une unité de diagnostic donnée est la valeur mesurée la plus élevée, sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.

L'auteur du constat doit être capable de mesurer la concentration en plomb du revêtement d'une unité de diagnostic située jusqu'à 3 m de hauteur.

Lorsqu'à l'évidence, l'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement, la recherche de plomb n'est pas nécessaire. Il en sera de même en présence de carrelages ou de faïences.

#### 3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 19 août 2011, lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements, il peut effectuer des prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*». L'auteur du constat peut réaliser un prélèvement dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm<sup>2</sup> ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Conformément aux préconisations, de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» et de l'arrêté du 19 août 2011 (annexe 1 – chapitre 8.2 stratégie de mesure), le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g). L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les préconisations nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Si une analyse chimique est réalisée et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.

#### 4 Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
> seuils	Non dégradé ou non visible	1
	Etat d'usage	2
	Dégradé	3



5 Résultats des mesures

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
SSOL - AILE B - CAVE 1	6	5 (83 %)	1 (17 %)	-	-	-
SSOL - AILE B - CAVE 2	5	5 (100 %)	-	-	-	-
RDC - AILE B - EXTERIEUR - FACADE	4	-	4 (100 %)	-	-	-
RDC - AILE B - STO 4	9	1 (11 %)	8 (89 %)	-	-	-
RDC - AILE B - STO 5	10	1 (10 %)	9 (90 %)	-	-	-
RDC - AILE B - STO 6	8	1 (12,5 %)	7 (87,5 %)	-	-	-
RDC - AILE B - ESCALIER SECOURS	8	-	8 (100 %)	-	-	-
ENTRESOL - AILE B - DGT	7	-	7 (100 %)	-	-	-
ENTRESOL - AILE B - STO 1	6	1 (17 %)	5 (83 %)	-	-	-
ENTRESOL - AILE B - STO 2	6	1 (17 %)	5 (83 %)	-	-	-
ENTRESOL - AILE B - STO 3	6	1 (17 %)	5 (83 %)	-	-	-
ENTRESOL - AILE B - ESCALIER SECOURS	8	-	8 (100 %)	-	-	-
R+1 - AILE B - DGT 1	9	-	8 (89 %)	1 (11 %)	-	-
R+1 - AILE B - BUREAU 1	12	4 (33 %)	8 (67 %)	-	-	-
R+1 - AILE B - BUREAU 2	12	4 (33 %)	8 (67 %)	-	-	-
R+1 - AILE B - BUREAU 3	15	4 (27 %)	9 (60 %)	2 (13 %)	-	-
R+1 - AILE B - SERVEUR	12	4 (33 %)	8 (67 %)	-	-	-
R+1 - AILE B - DGT 2	22	4 (18 %)	15 (68 %)	3 (14 %)	-	-
R+1 - AILE B - SALLE	17	4 (23,5 %)	11 (64,7 %)	2 (11,8 %)	-	-
R+1 - AILE B - SALLE 1	17	4 (23,5 %)	11 (64,7 %)	2 (11,8 %)	-	-
R+1 - AILE B - DGT 3	6	-	6 (100 %)	-	-	-
R+1 - AILE B - SALLE RESTAURATION	6	-	6 (100 %)	-	-	-
R+1 - AILE B - ESCALIER SECOURS	8	1 (12,5 %)	7 (87,5 %)	-	-	-
R+1 - AILE B - DGT 4	20	5 (25 %)	13 (65 %)	2 (10 %)	-	-
R+1 - AILE B - SALLE 2	12	4 (33 %)	8 (67 %)	-	-	-
R+1 - AILE B - SALLE 3	12	4 (33 %)	8 (67 %)	-	-	-
R+1 - AILE B - SALLE 4	12	4 (33 %)	8 (67 %)	-	-	-
R+1 - AILE B - CONCIERGERIE	13	-	12 (92 %)	-	1 (8 %)	-
R+2 - AILE B - COMBLE 1	7	5 (71 %)	2 (29 %)	-	-	-
R+2 - AILE B - COMBLE 2	7	5 (71 %)	2 (29 %)	-	-	-
R+2 - AILE B - COMBLE 3	7	5 (71 %)	2 (29 %)	-	-	-
R+2 - AILE B - COMBLE 4	7	5 (71 %)	2 (29 %)	-	-	-
R+2 - AILE B - COMBLE 5	6	5 (83 %)	1 (17 %)	-	-	-
R+2 - AILE B - COMBLE 6	9	5 (56 %)	2 (22 %)	-	-	2 (22 %)
RDC - AILE C - EXTERIEUR - FACADE	4	-	4 (100 %)	-	-	-
RDC - AILE C - GALERIE	5	5 (100 %)	-	-	-	-
RDC - AILE C - LOCAL SURPRESSEUR	6	-	6 (100 %)	-	-	-
RDC - AILE C - STOCKAGE	5	1 (20 %)	4 (80 %)	-	-	-
RDC - AILE C - DGT 1	9	1 (11 %)	8 (89 %)	-	-	-

RDC - AILE C - PALIER	6	-	6 (100 %)	-	-	-
RDC - AILE C - DGT 2	26	-	21 (80,8 %)	-	3 (11,5 %)	2 (7,7 %)
RDC - AILE C - SALLE 1	12	-	10 (83 %)	-	2 (17 %)	-
RDC - AILE C - SALLE 2	12	-	10 (83 %)	-	2 (17 %)	-
RDC - AILE C - DGT 3	14	-	9 (64 %)	-	5 (36 %)	-
RDC - AILE C - SALLE 3	16	-	6 (37,5 %)	8 (50 %)	2 (12,5 %)	-
RDC - AILE C - DGT 4	10	-	7 (70 %)	-	3 (30 %)	-
RDC - AILE C - SALLE 4	13	-	11 (85 %)	2 (15 %)	-	-
RDC - AILE C - WC	14	4 (29 %)	8 (57 %)	-	2 (14 %)	-
RDC - AILE C - CAGE ESCALIER	6	-	6 (100 %)	-	-	-
RDC - AILE C - DGT 5	8	-	6 (75 %)	2 (25 %)	-	-
RDC - AILE C - WC 2	12	4 (33 %)	8 (67 %)	-	-	-
RDC - AILE C - DGT 6	10	-	10 (100 %)	-	-	-
RDC - AILE C - SALLE CAPITULAIRE	12	1 (8 %)	11 (92 %)	-	-	-
RDC - AILE C - PALIER 2	7	-	7 (100 %)	-	-	-
RDC - AILE C - DGT 7	9	-	9 (100 %)	-	-	-
ENTRESOL - AILE C - PALIER	11	-	10 (91 %)	1 (9 %)	-	-
R+1 - AILE C - DGT	10	4 (40 %)	6 (60 %)	-	-	-
R+1 - AILE C - RGT	14	4 (29 %)	9 (64 %)	-	-	1 (7 %)
R+1 - AILE C - WC 1	12	4 (33 %)	8 (67 %)	-	-	-
R+1 - AILE C - WC 2	12	4 (33 %)	8 (67 %)	-	-	-
R+1 - AILE C - WC 3	12	4 (33 %)	8 (67 %)	-	-	-
R+1 - AILE C - WC 4	12	4 (33 %)	8 (67 %)	-	-	-
R+1 - AILE C - HALL	21	-	21 (100 %)	-	-	-
R+1 - AILE C - DGT 1	33	-	25 (76 %)	-	5 (15 %)	3 (9 %)
R+1 - AILE C - TENNIS DE TABLE	13	-	13 (100 %)	-	-	-
R+1 - AILE C - SALLE ACOUSTIQUE	10	4 (40 %)	6 (60 %)	-	-	-
R+1 - AILE C - LOCAL 1	14	4 (29 %)	10 (71 %)	-	-	-
R+1 - AILE C - LOCAL 2	11	4 (36 %)	7 (64 %)	-	-	-
R+1 - AILE C - DGT 2	30	-	24 (80 %)	-	5 (17 %)	1 (3 %)
R+1 - AILE C - CAGE ESCALIER	10	4 (40 %)	6 (60 %)	-	-	-
R+1 - AILE C - LAVE MAINS	11	4 (36 %)	7 (64 %)	-	-	-
R+1 - AILE C - WC	10	4 (40 %)	6 (60 %)	-	-	-
R+1 - AILE C - LOCAL 3	26	4 (15,4 %)	17 (65,4 %)	-	4 (15,4 %)	1 (3,8 %)
R+2 - AILE C - COMBLE 1	24	5 (20,8 %)	16 (66,7 %)	-	-	3 (12,5 %)
R+2 - AILE C - COMBLE 2	13	5 (38 %)	8 (62 %)	-	-	-
RDC - AILE D - EXTERIEUR - FACADE	4	-	4 (100 %)	-	-	-
RDC - AILE D - STOCKAGE 1	5	-	5 (100 %)	-	-	-
RDC - AILE D - DGT 1	9	-	5 (56 %)	-	-	4 (44 %)
RDC - AILE D - STOCKAGE 2	5	1 (20 %)	4 (80 %)	-	-	-
RDC - AILE D - DGT 2	6	-	6 (100 %)	-	-	-
RDC - AILE D - STOCKAGE 3	5	-	5 (100 %)	-	-	-
RDC - AILE D - STOCKAGE 4	5	-	5 (100 %)	-	-	-
ENTRESOL - AILE D - CAGE ESCALIER	5	-	5 (100 %)	-	-	-

ENTRESOL - AILE D - STOCKAGE 1	9	-	9 (100 %)	-	-	-
ENTRESOL - AILE D - STOCKAGE 2	5	-	5 (100 %)	-	-	-
ENTRESOL - AILE D - STOCKAGE 3	5	-	5 (100 %)	-	-	-
R+1 - AILE D - LOCAL 1	13	4 (30,8 %)	7 (53,8 %)	1 (7,7 %)	1 (7,7 %)	-
R+1 - AILE D - DGT	34	4 (12 %)	28 (82 %)	-	2 (6 %)	-
R+1 - AILE D - CAGE ESCALIER	10	4 (40 %)	6 (60 %)	-	-	-
R+1 - AILE D - LOCAL 2	13	4 (30,8 %)	8 (61,5 %)	1 (7,7 %)	-	-
R+1 - AILE D - LOCAL 3	13	4 (30,8 %)	8 (61,5 %)	1 (7,7 %)	-	-
R+1 - AILE D - LOCAL 4	11	4 (36 %)	6 (55 %)	1 (9 %)	-	-
R+1 - AILE D - LOCAL 5	11	4 (36 %)	6 (55 %)	1 (9 %)	-	-
R+1 - AILE D - LOCAL 6	10	4 (40 %)	6 (60 %)	-	-	-
R+1 - AILE D - LOCAL 7	13	4 (30,8 %)	8 (61,5 %)	1 (7,7 %)	-	-
R+1 - AILE D - LOCAL 8	13	4 (31 %)	6 (46 %)	-	3 (23 %)	-
R+1 - AILE D - LOCAL 9	10	4 (40 %)	6 (60 %)	-	-	-
R+1 - AILE D - LOCAL 10	10	4 (40 %)	6 (60 %)	-	-	-
R+1 - AILE D - LOCAL 11	11	4 (36 %)	6 (55 %)	1 (9 %)	-	-
R+1 - AILE D - LOCAL 11 Bis	10	4 (40 %)	6 (60 %)	-	-	-
R+1 - AILE D - LOCAL 12	16	4 (25 %)	6 (37,5 %)	-	6 (37,5 %)	-
R+1 - AILE D - LOCAL 13	28	4 (14 %)	16 (57 %)	-	8 (29 %)	-
R+2 - AILE D - COMBLE 1	7	5 (71,4 %)	1 (14,3 %)	-	1 (14,3 %)	-
R+2 - AILE D - COMBLE 2	8	5 (62,5 %)	1 (12,5 %)	-	2 (25 %)	-
RDC - AILE F - EXTERIEUR - FACADE	4	-	4 (100 %)	-	-	-
RDC - AILE F - CHAPELLE	23	-	20 (87 %)	-	2 (9 %)	1 (4 %)
RDC - AILE F - COUR EXTERIEUR	31	-	6 (19 %)	-	25 (81 %)	-
RDC - AILE G - EXTERIEUR - FACADE	4	-	4 (100 %)	-	-	-
RDC - AILE G - LOCAL 01	6	-	6 (100 %)	-	-	-
RDC - AILE G - DGT	8	-	8 (100 %)	-	-	-
RDC - AILE G - LOCAL 02	12	1 (8,3 %)	10 (83,2 %)	-	1 (8,3 %)	-
RDC - AILE G - LOCAL 03	9	1 (11 %)	7 (78 %)	-	1 (11 %)	-
RDC - AILE G - LOCAL 04	16	1 (6 %)	11 (69 %)	1 (6 %)	3 (19 %)	-
R+1 - AILE G - DGT 1	9	1 (11 %)	7 (78 %)	-	1 (11 %)	-
R+1 - AILE G - DGT 3	22	1 (5 %)	17 (77 %)	-	4 (18 %)	-
R+1 - AILE G - WC 1	6	1 (17 %)	5 (83 %)	-	-	-
R+1 - AILE G - WC 2	6	1 (17 %)	5 (83 %)	-	-	-
R+1 - AILE G - DGT 2	6	1 (17 %)	5 (83 %)	-	-	-
R+1 - AILE G - LOCAL 1	10	-	6 (60 %)	4 (40 %)	-	-
R+1 - AILE G - LOCAL 2	9	-	5 (56 %)	1 (11 %)	3 (33 %)	-
R+1 - AILE G - LOCAL 3	11	-	4 (36 %)	-	7 (64 %)	-
R+1 - AILE G - LOCAL 4	9	-	4 (44 %)	-	5 (56 %)	-
R+1 - AILE G - LOCAL 5	6	-	6 (100 %)	-	-	-
R+1 - AILE G - LOCAL 6	12	-	6 (50 %)	-	6 (50 %)	-
R+2 - AILE G - COMBLE	10	5 (50 %)	3 (30 %)	-	-	2 (20 %)
RDC - AILE H - CHAUFFERIE	6	-	6 (100 %)	-	-	-
RDC - AILE H - EXTERIEUR - FACADE	4	-	4 (100 %)	-	-	-
RDC - AILE J ( Ancienne Morgue) - CAVE	10	4 (40 %)	6 (60 %)	-	-	-

R+1 - AILE J ( Ancienne Morgue) - PIECE 1	7	-	7 (100 %)	-	-	-
RDC - AILE J ( Ancienne Morgue) - EXTERIEUR - FACADE	4	-	4 (100 %)	-	-	-
TOTAL	1420	262 (18,5 %)	985 (69,5 %)	38 (2,7 %)	115 (8,1 %)	20 (1,4 %)

### SSOL - AILE B - CAVE 1

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	A	Plafond	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
2	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,4		0	
3	A	Porte 1	Bois	Peinture	huisserie	0,3		0	

### SSOL - AILE B - CAVE 2

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	A	Plafond	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

### RDC - AILE B - EXTERIEUR - FACADE

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
4	A	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
5	A	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
6	B	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
7	B	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
8	C	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
9	C	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
10	D	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
11	D	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	

### RDC - AILE B - STO 4

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
12	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
13	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
14	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
15	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
16	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
17	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
18	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
19	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
-		Plafond	Flocage récent		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
20	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
21	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
22	A	Porte 2	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
23	A	Porte 2	bois	peinture	huisserie	0		0	
24	C	Porte 3	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
25	C	Porte 3	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
26	C	Porte 4	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
27	C	Porte 4	bois	peinture	huisserie	0,4		0	

### RDC - AILE B - STO 5

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
28	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
29	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
30	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	

31	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
32	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
33	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
34	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
35	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
-		Plafond	Flocage récent		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
36	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
37	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
38	A	Porte 2	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
39	A	Porte 2	bois	peinture	huisserie	0,1		0	
40	C	Porte 3	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
41	C	Porte 3	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
42	C	Porte 4	bois	peinture	partie mobile	0		0	
43	C	Porte 4	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
44	B	Porte 5	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
45	B	Porte 5	bois	peinture	huisserie	0,2		0	

## RDC - AILE B - STO 6

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
46	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
47	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
48	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
49	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
50	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
51	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
52	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
53	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
-		Plafond	Flocage récent		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
54	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
55	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
56	C	Porte 2	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
57	C	Porte 2	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
58	C	Porte 3	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
59	C	Porte 3	bois	peinture	huisserie	0,1		0	

## RDC - AILE B - ESCALIER SECOURS

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
60	A	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
61	A	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
62	B	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
63	B	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
64	C	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
65	C	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
66	D	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
67	D	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
68		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,7		0	
69		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,7		0	
70	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,2		0	
71	A	Porte 1	Bois	Peinture	huisserie	0,6		0	
72	A	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	0,2		0	
73	A	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 2	0,7		0	
74		Escalier balustre	Métal	Peinture	mesure 1	0,3		0	
75		Escalier balustre	Métal	Peinture	mesure 2	0,1		0	

## ENTRESOL - AILE B - DGT

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
76	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
77	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
78	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
79	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
80	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
81	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
82	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
83	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
84		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,6		0	
85		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,4		0	
86	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	

87	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
88	C	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
89	C	Porte 2	Bois	Peinture	huisserie	0,7		0	

## ENTRESOL - AILE B - STO 1

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
90	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
91	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
92	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
93	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
94	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
95	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
96	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
97	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
-		Plafond	Flocage récent		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
98	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
99	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,2		0	

## ENTRESOL - AILE B - STO 2

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
100	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
101	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
102	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
103	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
104	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
105	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
106	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
107	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
-		Plafond	Flocage récent		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
108	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
109	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,3		0	

## ENTRESOL - AILE B - STO 3

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
110	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
111	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
112	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
113	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
114	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
115	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
116	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
117	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
-		Plafond	Flocage récent		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
118	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
119	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,6		0	

## ENTRESOL - AILE B - ESCALIER SECOURS

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
120	A	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
121	A	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
122	B	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
123	B	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
124	C	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
125	C	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
126	D	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
127	D	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
128		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,4		0	
129		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,2		0	
130	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,6		0	
131	A	Porte 1	Bois	Peinture	huisserie	0,2		0	



132	A	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	0,3		0	
133	A	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 2	0,7		0	
134		Escalier balustre	Métal	Peinture	mesure 1	0,6		0	
135		Escalier balustre	Métal	Peinture	mesure 2	0,7		0	

## R+1 - AILE B - DGT 1

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
136	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
137	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
138	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
139	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
140	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
141	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
142	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
143	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
144		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,2		0	
145		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,4		0	
146	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,5		0	
147	A	Porte 1	Bois	Peinture	huisserie	0,2		0	
148	H	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
149	H	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
150	H	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
151	H	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
152	H	Volet	bois	peinture	partie basse	3,4	Non Dégradé	1	

## R+1 - AILE B - BUREAU 1

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
153	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
154	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
155	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
156	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
157	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
158	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
159	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
160	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
161		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0,7		0	
162		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0,5		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
163	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
164	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
165	1	Porte 2	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
166	1	Porte 2	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
167		Poutre	Bois	Vernis	mesure 1	0,2		0	
168		Poutre	Bois	Vernis	mesure 2	0,2		0	

## R+1 - AILE B - BUREAU 2

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
169	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
170	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
171	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
172	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
173	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
174	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
175	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
176	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
177		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0,2		0	
178		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0,6		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
179	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
180	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
181	1	Porte 2	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
182	1	Porte 2	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
183		Poutre	Bois	Vernis	mesure 1	0,6		0	
184		Poutre	Bois	Vernis	mesure 2	0,1		0	

## R+1 - AILE B - BUREAU 3

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
185	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
186	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
187	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	au centre (+/- 1m)	0,2		0	
188	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	9,4	Non Dégradé	1	
189	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
190	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
191	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	au centre (+/- 1m)	0,2		0	
192	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
193	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
194	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	au centre (+/- 1m)	0,4		0	
195		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0,7		0	
196		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0,1		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
197	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
198	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
199	1	Porte 2	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
200	1	Porte 2	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
201		Poutre	Bois	Vernis	mesure 1	0,6		0	
202		Poutre	Bois	Vernis	mesure 2	0,4		0	
203	B	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	7,4	Non Dégradé	1	
204	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
205	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
206	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
207	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,1		0	

## R+1 - AILE B - SERVEUR

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
208	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
209	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
210	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
211	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
212	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
213	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
214	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
215	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
216		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0,2		0	
217		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0,6		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
218	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
219	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
220	1	Porte 2	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
221	1	Porte 2	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
222		Poutre	Bois	Vernis	mesure 1	0,2		0	
223		Poutre	Bois	Vernis	mesure 2	0,1		0	

## R+1 - AILE B - DGT 2

Nombre d'unités de diagnostic : 22 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
224	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
225	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
226	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
227	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
228	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
229	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
230	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
231	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
232		Plafond	Plâtre + bois	Peinture	mesure 1	0,5		0	
233		Plafond	Plâtre + bois	Peinture	mesure 2	0,7		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
234	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,2		0	
235	A	Porte 1	Bois	Peinture	huisserie	0,5		0	
236		Poutre	Bois	Vernis	mesure 1	0,5		0	

237		Poutre	Bois	Vernis	mesure 2	0,4		0	
238	D	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,5		0	
239	D	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,3		0	
240	D	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,4		0	
241	D	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	huisserie	0		0	
242	D	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0		0	
243	D	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,2		0	
244	D	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,4		0	
245	D	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,7		0	
246	D	Fenêtre 3 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,2		0	
247	D	Fenêtre 3 intérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,1		0	
248	D	Fenêtre 3 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,7		0	
249	D	Fenêtre 3 extérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,3		0	
250	D	Fenêtre 4 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,5		0	
251	D	Fenêtre 4 intérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,5		0	
252	D	Fenêtre 4 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,4		0	
253	D	Fenêtre 4 extérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,4		0	
254	D	Volet 1	Bois	Peinture	partie basse	4,7	Non Dégradé	1	
255	D	Volet 2	Bois	Peinture	partie basse	7,4	Non Dégradé	1	
256	D	Volet 3	Bois	Peinture	partie basse	6,7	Non Dégradé	1	

## R+1 - AILE B - SALLE

Nombre d'unités de diagnostic : 17 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
257	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
258	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
259	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
260	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
261	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
262	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
263	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
264	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
265		Plafond	Plâtre + bois	Peinture	mesure 1	0,4		0	
266		Plafond	Plâtre + bois	Peinture	mesure 2	0,6		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
267	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,3		0	
268	A	Porte 1	Bois	Peinture	huisserie	0,6		0	
269		Poutre	Bois	Vernis	mesure 1	0,7		0	
270		Poutre	Bois	Vernis	mesure 2	0,6		0	
271	C	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,3		0	
272	C	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,4		0	
273	C	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,7		0	
274	C	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,7		0	
275	C	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,4		0	
276	C	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,7		0	
277	C	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,2		0	
278	C	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,7		0	
279	C	Volet 1	Bois	Peinture	partie basse	8,1	Non Dégradé	1	
280	C	Volet 2	Bois	Peinture	partie basse	6,7	Non Dégradé	1	

## R+1 - AILE B - SALLE 1

Nombre d'unités de diagnostic : 17 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
281	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
282	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
283	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
284	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
285	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
286	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
287	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
288	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
289		Plafond	Plâtre + bois	Peinture	mesure 1	0,5		0	
290		Plafond	Plâtre + bois	Peinture	mesure 2	0,2		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
291	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,2		0	
292	A	Porte 1	Bois	Peinture	huisserie	0,3		0	
293		Poutre	Bois	Vernis	mesure 1	0,7		0	
294		Poutre	Bois	Vernis	mesure 2	0,4		0	
295	C	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,4		0	
296	C	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,2		0	
297	C	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,4		0	
298	C	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,3		0	
299	C	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,3		0	
300	C	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,6		0	
301	C	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,5		0	
302	C	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,6		0	
303	C	Volet 1	Bois	Peinture	partie basse	3,4	Non Dégradé	1	
304	C	Volet 2	Bois	Peinture	partie basse	3,4	Non Dégradé	1	

## R+1 - AILE B - DGT 3

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
305	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
306	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
307	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	

308	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
309	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
310	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
311	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
312	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
313		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
314		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,7		0	
315	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,6		0	
316	A	Porte 1	Bois	Peinture	huisserie	0,2		0	

## R+1 - AILE B - SALLE RESTAURATION

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
317	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
318	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
319	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
320	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
321	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
322	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
323	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
324	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
325		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,7		0	
326		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,3		0	
327	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,5		0	
328	A	Porte 1	Bois	Peinture	huisserie	0,4		0	

## R+1 - AILE B - ESCALIER SECOURS

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
329	A	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
330	A	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
331	B	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
332	B	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
333	C	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
334	C	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
335	D	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
336	D	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
337		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,2		0	
338		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,5		0	
339	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,7		0	
340	A	Porte 1	Bois	Peinture	huisserie	0,6		0	
341	A	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	0,7		0	
342	A	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 2	0,2		0	
-		Escalier balustre			Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

## R+1 - AILE B - DGT 4

Nombre d'unités de diagnostic : 20 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
343	A	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
344	A	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
345	B	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
346	B	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
347	C	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
348	C	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
349	D	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
350	D	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
-		Plafond	Plâtre+bois + faux plafond		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
351	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,3		0	
352	A	Porte 1	Bois	Peinture	huisserie	0,2		0	
353	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
354	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
355	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0		0	
356	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
357	C	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
358	C	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
359	C	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
360	C	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
361	C	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
362	C	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
363	C	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
364	C	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	huisserie	0		0	
365	C	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0		0	
366	C	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
367	C	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
368	C	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
369	C	Volet 1	bois	peinture	partie basse	3,4	Non Dégradé	1	
370	C	Volet 2	bois	peinture	partie basse	6,7	Non Dégradé	1	

## R+1 - AILE B - SALLE 2

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
----	------	---------------------	----------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------------	---------------	-------------

371	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
372	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
373	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
374	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
375	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
376	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
377	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
378	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
379		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0,2		0	
380		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0,2		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
381	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
382	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
383	1	Porte 2	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
384	1	Porte 2	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
385		Poutre	Bois	Vernis	mesure 1	0,1		0	
386		Poutre	Bois	Vernis	mesure 2	0,5		0	

## R+1 - AILE B - SALLE 3

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
387	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
388	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
389	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
390	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
391	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
392	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
393	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
394	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
395		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0,3		0	
396		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0,1		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
397	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
398	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
399	1	Porte 2	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
400	1	Porte 2	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
401		Poutre	Bois	Vernis	mesure 1	0,3		0	
402		Poutre	Bois	Vernis	mesure 2	0,7		0	

## R+1 - AILE B - SALLE 4

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
403	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
404	A	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
405	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
406	B	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
407	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
408	C	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
409	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
410	D	Mur	Plaques de plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
411		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0,7		0	
412		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0,4		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
413	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
414	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
415	1	Porte 2	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
416	1	Porte 2	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
417		Poutre	Bois	Vernis	mesure 1	0,2		0	
418		Poutre	Bois	Vernis	mesure 2	0,2		0	

## R+1 - AILE B - CONCIERGERIE

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
419	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
420	A	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
421	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
422	B	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
423	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
424	C	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
425	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
426	D	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
427		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0,2		0	
428		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0,4		0	
429	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
430	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
431	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
432	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0		0	
433	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
434	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
435	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
436	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
437	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
438	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
439	C	Embrasure fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 1	0,4		0	
440	C	Embrasure fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 2	0,4		0	
441	D	Embrasure fenêtre 2	plâtre	peinture	mesure 1	0,5		0	
442	D	Embrasure fenêtre 2	plâtre	peinture	mesure 2	0,2		0	
443	D	Grille	Métal	peinture	mesure 1	7,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

## R+2 - AILE B - COMBLE 1

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
444	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
445	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
446		Charpente	bois	peinture	mesure 1	0,3		0	
447		Charpente	bois	peinture	mesure 2	0,4		0	

## R+2 - AILE B - COMBLE 2

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
448	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
449	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
450		Charpente	bois	peinture	mesure 1	0,7		0	
451		Charpente	bois	peinture	mesure 2	0,6		0	

## R+2 - AILE B - COMBLE 3

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
452	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0		0	
453	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
454		Charpente	bois	peinture	mesure 1	0,1		0	
455		Charpente	bois	peinture	mesure 2	0,5		0	

## R+2 - AILE B - COMBLE 4

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
456	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
457	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
458		Charpente	bois	peinture	mesure 1	0,7		0	
459		Charpente	bois	peinture	mesure 2	0,6		0	

## R+2 - AILE B - COMBLE 5

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %



N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
460	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
461	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,1		0	

## R+2 - AILE B - COMBLE 6

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 22 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
462	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
463	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
464	A	Embrasure porte 1	plâtre	peinture	mesure 1	8,8	Dégradé (Ecaillage)	3	
465		Dépôts cadres portes 1	Bois	peinture	mesure 1	5,4	Dégradé (Ecaillage)	3	
466		Poutre IPN	Métal	peinture	mesure 1	0,4		0	
467		Poutre IPN	Métal	peinture	mesure 2	0,4		0	

## RDC - AILE C - EXTERIEUR - FACADE

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
468	A	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
469	A	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
470	B	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
471	B	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
472	C	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
473	C	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
474	D	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
475	D	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0		0	

## RDC - AILE C - GALERIE

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	Ciment		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

## RDC - AILE C - LOCAL SURPRESSEUR

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
476	A	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
477	A	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
478	B	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
479	B	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
480	C	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
481	C	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
482	D	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
483	D	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
484		Plafond	Ciment	Peinture	mesure 1	0,7		0	
485		Plafond	Ciment	Peinture	mesure 2	0,5		0	
486	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
487	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,4		0	

## RDC - AILE C - STOCKAGE

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
488	A	Mur	Plaque de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
489	A	Mur	Plaque de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
490	B	Mur	Plaque de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
491	B	Mur	Plaque de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
492	C	Mur	Plaque de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
493	C	Mur	Plaque de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
494	D	Mur	Plaque de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
495	D	Mur	Plaque de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
-		Plafond	Flocage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

## RDC - AILE C - DGT 1

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
496	A	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
497	A	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
498	B	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
499	B	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
500	C	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
501	C	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
502	D	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
503	D	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
-		Plafond	Plâtre + flocage récent	Peinture	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la réglementation
504	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
505	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
506	E	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
507	E	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
508	F	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
509	F	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
510	F	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	0,5		0	
511	F	Porte 2	Bois	Peinture	huisserie	0,4		0	

## RDC - AILE C - PALIER

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
512	A	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
513	A	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
514	B	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
515	B	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
516	C	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
517	C	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
518	D	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
519	D	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
520		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,2		0	
521		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
522	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
523	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,1		0	

## RDC - AILE C - DGT 2

Nombre d'unités de diagnostic : 26 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 7,7 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
524	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
525	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
526	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
527	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
528	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
529	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
530	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
531	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
532		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,4		0	
533		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,4		0	
534	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
535	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
536	C	Porte 2	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
537	C	Porte 2	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
538	D	Porte 3	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
539	D	Porte 3	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
540	D	Porte 4	bois	peinture	partie mobile	0		0	
541	D	Porte 4	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
542	A	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
543	A	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
544	A	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,5		0	
545	A	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
546	A	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
547	A	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,7		0	
548	C	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
549	C	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
550	C	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,4		0	
551	C	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	

552	C	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
553	C	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,2		0	
554	D	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
555	D	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
556	D	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,5		0	
557	D	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
558	D	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
559	D	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,3		0	
560	D	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
561	D	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
562	D	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,2		0	
563	D	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
564	D	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
565	D	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,4		0	
566	B	Fenêtre 5 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
567	B	Fenêtre 5 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
568	B	Fenêtre 5 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,6		0	
569	B	Fenêtre 5 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
570	B	Fenêtre 5 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,1		0	
571	B	Fenêtre 5 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,4		0	
572	B	Fenêtre 6 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
573	B	Fenêtre 6 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
574	B	Fenêtre 6 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,4		0	
575	B	Fenêtre 6 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
576	B	Fenêtre 6 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
577	B	Fenêtre 6 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,3		0	
578	B	Fenêtre 7 intérieure	bois	peinture	partie mobile	8,1	Dégradé (Ecaillage)	3	
579	B	Fenêtre 7 extérieure	bois	peinture	partie mobile	6,1	Dégradé (Ecaillage)	3	
580	B	Grille 1	Métal	peinture	mesure 1	6,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
581	B	Grille 2	Métal	peinture	mesure 1	5,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
582	B	Grille	Métal	peinture	mesure 1	3,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

## RDC - AILE C - SALLE 1

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
583	A	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
584	A	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
585	B	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
586	B	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
587	C	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
588	C	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
589	D	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
590	D	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
591		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,5		0	
592		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,3		0	
593	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
594	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
595	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
596	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
597	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
598	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
599	C	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
600	C	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
601	C	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
602	C	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
603	C	Grille 1	Métal	peinture	mesure 1	7,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
604	C	Grille 2	Métal	peinture	mesure 1	4,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

## RDC - AILE C - SALLE 2

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
605	A	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
606	A	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
607	B	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
608	B	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
609	C	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
610	C	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
611	D	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
612	D	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
613		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,7		0	
614		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,5		0	
615	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
616	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
617	A	Porte 1	bois	peinture	mesure 3	0,3		0	

618	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
619	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
620	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
621	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
622	C	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
623	C	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
624	C	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
625	C	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
626	B	Porte 2	bois	peinture	partie mobile	7,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
627	B	Porte 3	bois	peinture	partie mobile	6,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

## RDC - AILE C - DGT 3

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
628	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
629	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
630	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
631	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
632	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
633	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
634	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
635	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
636		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
637		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,6		0	
638	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
639	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,1		0	
640	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
641	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
642	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,7		0	
643	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
644	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
645	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,7		0	
646	B	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	3,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
647	B	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	3,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
648	B	Allège fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 1	0,5		0	
649	B	Allège fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 2	0,1		0	
650	B	Allège fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 3	0,1		0	
651	B	Allège fenêtre 2	plâtre	peinture	mesure 1	2,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
652	B	Grille 1	Métal	peinture	mesure 1	7,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
653	B	Grille 2	Métal	peinture	mesure 1	8,8	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

## RDC - AILE C - SALLE 3

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
654	A	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	8,8	Non Dégradé	1	
655	B	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	6,1	Non Dégradé	1	
656	C	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	8,8	Non Dégradé	1	
657	D	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	9,4	Non Dégradé	1	
658		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,4		0	
659		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,2		0	
660	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0		0	
661	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
662	A	Porte 1	bois	peinture	mesure 3	0,5		0	
663	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
664	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
665	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
666	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
667	C	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
668	C	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
669	C	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
670	C	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
671	C	Embrasure fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 1	4,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
672	C	Embrasure fenêtre 2	plâtre	peinture	mesure 1	8,8	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
673	B	Porte 2	bois	Tapiserie	partie mobile	9,4	Non Dégradé	1	
674	B	Porte 3	bois	Tapiserie	partie mobile	2,7	Non Dégradé	1	
675	D	Porte 4	bois	Tapiserie	partie mobile	8,1	Non Dégradé	1	
676	D	Porte 5	bois	Tapiserie	partie mobile	6,7	Non Dégradé	1	

## RDC - AILE C - DGT 4

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
677	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
678	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
679	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
680	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
681	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
682	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
683	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
684	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
685		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,1		0	
686		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,7		0	
687	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0		0	
688	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
689	D	Porte 2	bois	Tapisserie	partie mobile	0,1		0	
690	D	Porte 2	bois	Tapisserie	huisserie	0,5		0	
691	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	3,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
692	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	8,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
693	B	Grille	Métal	peinture	mesure 1	4,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

## RDC - AILE C - SALLE 4

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
694	A	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
695	A	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
696	B	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
697	B	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
698	C	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
699	C	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
700	D	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
701	D	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
702		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,2		0	
703		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,5		0	
704	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
705	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
706	A	Porte 1	bois	peinture	mesure 3	0,4		0	
707	B	Porte 2	bois	Tapisserie	partie mobile	0,7		0	
708	B	Porte 2	bois	Tapisserie	huisserie	0,7		0	
709	B	Porte 2	bois	Tapisserie	mesure 3	0,5		0	
710	D	Porte 3	bois	Tapisserie	partie mobile	5,4	Non Dégradé	1	
711	D	Porte 4	bois	Tapisserie	partie mobile	4,1	Non Dégradé	1	
712	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
713	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0		0	
714	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
715	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
716	C	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
717	C	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
718	C	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
719	C	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,5		0	

## RDC - AILE C - WC

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
720	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
721	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
722	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
723	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
724	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
725	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
726	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
727	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
728		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0,7		0	
729		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0,7		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
730	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
731	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
732	1	Porte 2	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
733	1	Porte 2	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
734		Poutre	Bois	Vernis	mesure 1	0,3		0	
735		Poutre	Bois	Vernis	mesure 2	0,4		0	
736	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	7,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

737	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	4,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
-----	---	----------------------	------	----------	---------------	-----	-----------------------------------	---	--

## RDC - AILE C - CAGE ESCALIER

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
738	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
739	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
740	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
741	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
742	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
743	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
744	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
745	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
746		Plafond	Plâtre	peinture	mesure 1	0,4		0	
747		Plafond	Plâtre	peinture	mesure 2	0,7		0	
748	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
749	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,2		0	

## RDC - AILE C - DGT 5

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
750	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
751	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
752	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
753	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
754	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
755	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
756	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
757	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
758		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,1		0	
759		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,7		0	
760	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
761	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
762	A	Porte 1	bois	peinture	mesure 3	0,6		0	
763	C	Porte 2	bois	Tapisserie	partie mobile	8,1	Non Dégradé	1	
764	C	Porte 3	bois	Tapisserie	partie mobile	4,1	Non Dégradé	1	

## RDC - AILE C - WC 2

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
765	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
766	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
767	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
768	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
769	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
770	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
771	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
772	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
773		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0,4		0	
774		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0,2		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
775	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
776	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
777	1	Porte 2	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
778	1	Porte 2	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
779		Poutre	Bois	Vernis	mesure 1	0,4		0	
780		Poutre	Bois	Vernis	mesure 2	0,4		0	

## RDC - AILE C - DGT 6

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
781	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
782	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	



783	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
784	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
785	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
786	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
787	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
788	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
789		Plafond	Plâtre	peinture	mesure 1	0,7		0	
790		Plafond	Plâtre	peinture	mesure 2	0,7		0	
791	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
792	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
793	B	Porte 2	bois	tapisserie	partie mobile	0,4		0	
794	B	Porte 2	bois	tapisserie	huisserie	0,1		0	
795	F	Porte 3	bois	tapisserie	partie mobile	0,2		0	
796	F	Porte 3	bois	tapisserie	huisserie	0,1		0	
797	E	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
798	E	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
799	F	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
800	F	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	

## RDC - AILE C - SALLE CAPITULAIRE

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
801	A	Mur	Pierres	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
802	A	Mur	Pierres	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
803	B	Mur	Pierres	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
804	B	Mur	Pierres	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
805	C	Mur	Pierres	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
806	C	Mur	Pierres	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
807	D	Mur	Pierres	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
808	D	Mur	Pierres	peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
809	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
810	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
811	D	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
812	D	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
813	D	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
814	D	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
815	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
816	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,1		0	
817	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
818	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
819	D	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
820	D	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
821	D	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
822	D	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
-		Plafond	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément > 3m

## RDC - AILE C - PALIER 2

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
823	A	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
824	A	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
825	B	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
826	B	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
827	C	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
828	C	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
829	D	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
830	D	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
831		Plafond	Plâtre	peinture	mesure 1	0,7		0	
832		Plafond	Plâtre	peinture	mesure 2	0		0	
833	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
834	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0		0	
835	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
836	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	

## RDC - AILE C - DGT 7

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
837	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
838	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
839	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
840	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
841	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
842	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
843	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
844	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
845		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,4		0	
846		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,4		0	

847	D	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
848	D	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
849	D	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
850	D	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
851	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
852	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0		0	
853	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
854	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	

## ENTRESOL - AILE C - PALIER

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
855	A	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
856	A	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
857	B	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
858	B	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
859	C	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
860	C	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
861	D	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
862	D	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
863		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,3		0	
864		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,4		0	
865	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
866	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
867	E	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
868	E	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
869	F	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
870	F	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
871	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
872	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
873	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0		0	
874	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,1		0	
875	B	Grille	Métal	Peinture	mesure 1	5,4		1	

## R+1 - AILE C - DGT

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
876	A	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
877	A	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
878	B	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
879	B	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
880	C	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
881	C	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
882	D	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
883	D	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
884		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,4		0	
885		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,2		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
886	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
887	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,2		0	

## R+1 - AILE C - RGT

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 7 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
888	A	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
889	A	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
890	B	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
891	B	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
892	C	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
893	C	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
894	D	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
895	D	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
896		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,7		0	
897		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,7		0	

-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
898	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
899	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
900	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0		0	
901	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
902	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
903	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
904	B	Embrasure fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 1	7,4	Dégradé (Ecaillage)	3	
905	B	Allège	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,3		0	
906	B	Allège	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,7		0	

## R+1 - AILE C - WC 1

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
907	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
908	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
909	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
910	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
911	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
912	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
913	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
914	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
915		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0,2		0	
916		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0,2		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
917	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
918	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
919	1	Porte 2	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
920	1	Porte 2	bois	peinture	huisserie	0,1		0	
921		Poutre	Bois	Vernis	mesure 1	0,4		0	
922		Poutre	Bois	Vernis	mesure 2	0,2		0	

## R+1 - AILE C - WC 2

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
923	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
924	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
925	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
926	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
927	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
928	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
929	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
930	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
931		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0,5		0	
932		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0,7		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
933	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
934	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
935	1	Porte 2	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
936	1	Porte 2	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
937		Poutre	Bois	Vernis	mesure 1	0,3		0	
938		Poutre	Bois	Vernis	mesure 2	0,6		0	

## R+1 - AILE C - WC 3

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
939	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
940	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
941	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
942	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
943	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
944	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
945	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
946	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
947		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
948		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0,3		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
949	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
950	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
951	1	Porte 2	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
952	1	Porte 2	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
953		Poutre	Bois	Vernis	mesure 1	0,4		0	
954		Poutre	Bois	Vernis	mesure 2	0,7		0	

## R+1 - AILE C - WC 4

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
955	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
956	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
957	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
958	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
959	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
960	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
961	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
962	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
963		Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0,4		0	
964		Plafond	plâtre	peinture	mesure 2	0,2		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
965	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
966	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
967	1	Porte 2	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
968	1	Porte 2	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
969		Poutre	Bois	Vernis	mesure 1	0,2		0	
970		Poutre	Bois	Vernis	mesure 2	0,2		0	

## R+1 - AILE C - HALL

Nombre d'unités de diagnostic : 21 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
971	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
972	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
973	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
974	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
975	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
976	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
977	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
978	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
979		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,4		0	
980		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0		0	
981	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0		0	
982	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
983	E	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
984	E	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
985	F	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
986	F	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
987	G	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
988	G	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
989	H	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
990	H	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
991	A	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
992	A	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
993	A	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
994	A	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
995	A	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
996	A	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
997	A	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
998	A	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
999	C	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
1000	C	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
1001	C	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1002	C	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
1003	C	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
1004	C	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
1005	C	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1006	C	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
1007	C	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	0,5		0	
1008	C	Porte 2	Bois	Peinture	huisserie	0,5		0	
1009	D	Porte 3	Bois	Peinture	partie mobile	0,4		0	
1010	D	Porte 3	Bois	Peinture	huisserie	0,2		0	
1011	H	Porte 4	Bois	Peinture	partie mobile	0,7		0	
1012	H	Porte 4	Bois	Peinture	huisserie	0,2		0	

## R+1 - AILE C - DGT 1

Nombre d'unités de diagnostic : 33 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 3 soit 9 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1013	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
1014	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1015	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1016	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
1017	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1018	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1019	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	

1020	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
1021		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,4		0	
1022		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,4		0	
1023	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
1024	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1025	D	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	peinture	mesure 1	5,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1026	D	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	peinture	mesure 1	8,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1027	D	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	peinture	mesure 1	2,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1028	D	Embrasure fenêtre 4	Plâtre	peinture	mesure 1	8,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1029	D	Embrasure fenêtre 5	Plâtre	peinture	mesure 1	5,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1030	D	Embrasure fenêtre 6	Plâtre	peinture	mesure 1	0,7		0	
1031	D	Embrasure fenêtre 6	Plâtre	peinture	mesure 2	0,5		0	
1032	D	Embrasure fenêtre 6	Plâtre	peinture	mesure 3	0,1		0	
1033	D	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	2,7	Dégradé (Ecaillage)	3	
1034	D	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	6,1	Dégradé (Ecaillage)	3	
1035	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1036	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
1037	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,6		0	
1038	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
1039	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
1040	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,5		0	
1041	D	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1042	D	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
1043	D	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,5		0	
1044	D	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0		0	
1045	D	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
1046	D	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,7		0	
1047	D	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1048	D	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
1049	D	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,7		0	
1050	D	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1051	D	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
1052	D	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,3		0	
1053	D	Fenêtre 5 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0		0	
1054	D	Fenêtre 5 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
1055	D	Fenêtre 5 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,3		0	
1056	D	Fenêtre 5 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
1057	D	Fenêtre 5 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1058	D	Fenêtre 5 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,7		0	
1059	D	Fenêtre 6 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1060	D	Fenêtre 6 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
1061	D	Fenêtre 6 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,2		0	
1062	D	Fenêtre 6 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1063	D	Fenêtre 6 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,1		0	
1064	D	Fenêtre 6 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,6		0	
1065	D	Allège fenêtre 1	Plâtre	peinture	mesure 1	0,2		0	
1066	D	Allège fenêtre 1	Plâtre	peinture	mesure 2	0,5		0	
1067	D	Allège fenêtre 1	Plâtre	peinture	mesure 3	0,2		0	
1068	D	Allège fenêtre 2	Plâtre	peinture	mesure 1	0,2		0	
1069	D	Allège fenêtre 2	Plâtre	peinture	mesure 2	0,3		0	
1070	D	Allège fenêtre 2	Plâtre	peinture	mesure 3	0,5		0	
1071	D	Allège fenêtre 3	Plâtre	peinture	mesure 1	0,7		0	
1072	D	Allège fenêtre 3	Plâtre	peinture	mesure 2	0,3		0	
1073	D	Allège fenêtre 3	Plâtre	peinture	mesure 3	0,3		0	
1074	D	Allège fenêtre 4	Plâtre	peinture	mesure 1	0,3		0	
1075	D	Allège fenêtre 4	Plâtre	peinture	mesure 2	0,2		0	
1076	D	Allège fenêtre 4	Plâtre	peinture	mesure 3	0,2		0	
1077	D	Allège fenêtre 5	Plâtre	peinture	mesure 1	3,4	Dégradé (Ecaillage)	3	
1078	D	Allège fenêtre 6	Plâtre	peinture	mesure 1	0,5		0	
1079	D	Allège fenêtre 6	Plâtre	peinture	mesure 2	0,7		0	
1080	D	Allège fenêtre 6	Plâtre	peinture	mesure 3	0,7		0	
1081	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	0,3		0	
1082	B	Porte 2	Bois	Peinture	huisserie	0,5		0	
1083	B	Porte 3	Bois	Peinture	partie mobile	0,4		0	
1084	B	Porte 3	Bois	Peinture	huisserie	0,2		0	
1085	C	Porte 4	Bois	Peinture	partie mobile	0,2		0	
1086	C	Porte 4	Bois	Peinture	huisserie	0,5		0	

## R+1 - AILE C - TENNIS DE TABLE

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1087	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
1088	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
1089	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
1090	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
1091	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1092	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1093	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1094	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1095		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
1096		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,6		0	
1097	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
1098	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1099	C	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	0,5		0	

1100	C	Porte 2	Bois	Peinture	huisserie	0,2		0	
1101	C	Porte 3	Bois	Peinture	partie mobile	0,2		0	
1102	C	Porte 3	Bois	Peinture	huisserie	0,4		0	
1103	D	Porte 4	Bois	Peinture	partie mobile	0,4		0	
1104	D	Porte 4	Bois	Peinture	huisserie	0,2		0	
1105	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1106	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
1107	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1108	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0		0	
1109	B	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1110	B	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
1111	B	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
1112	B	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	

## R+1 - AILE C - SALLE ACOUSTIQUE

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1113	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
1114	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1115	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1116	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1117	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1118	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1119	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
1120	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
1121		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,7		0	
1122		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,4		0	
-	A	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1123	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1124	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,2		0	

## R+1 - AILE C - LOCAL 1

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1125	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1126	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
1127	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
1128	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
1129	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
1130	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1131	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1132	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1133		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,1		0	
1134		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,2		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1135	E	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
1136	E	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
1137	F	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
1138	F	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1139	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,7		0	
1140	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,7		0	
1141	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,1		0	
1142	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,2		0	
1143	F	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,2		0	
1144	F	Porte 1	Bois	Peinture	huisserie	0,1		0	

## R+1 - AILE C - LOCAL 2

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1145	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1146	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1147	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
1148	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1149	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	



1150	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
1151	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
1152	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1153		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,6		0	
1154		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,2		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1155	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1156	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
1157	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
1158	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,5		0	

## R+1 - AILE C - DGT 2

Nombre d'unités de diagnostic : 30 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 3 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1159	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1160	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
1161	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1162	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1163	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
1164	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1165	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
1166	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
1167		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,3		0	
1168		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,4		0	
1169	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1170	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1171	E	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1172	E	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1173	F	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1174	F	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
1175	G	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1176	G	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1177	H	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1178	H	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1179	H	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
1180	H	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0		0	
1181	H	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1182	H	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
1183	H	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1184	H	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1185	H	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
1186	H	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
1187	H	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
1188	H	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	huisserie	0		0	
1189	H	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1190	H	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
1191	H	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
1192	H	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
1193	H	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
1194	H	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1195	H	Fenêtre 5 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1196	H	Fenêtre 5 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
1197	H	Fenêtre 5 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
1198	H	Fenêtre 5 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1199	H	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	peinture	mesure 1	5,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1200	H	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	peinture	mesure 1	8,8	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1201	H	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	peinture	mesure 1	8,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1202	H	Embrasure fenêtre 4	Plâtre	peinture	mesure 1	4,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1203	H	Embrasure fenêtre 5	Plâtre	peinture	mesure 1	4,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1204	H	Allège fenêtre 1	Plâtre	peinture	mesure 1	0,7		0	
1205	H	Allège fenêtre 1	Plâtre	peinture	mesure 2	0,2		0	
1206	H	Allège fenêtre 1	Plâtre	peinture	mesure 3	0		0	
1207	H	Allège fenêtre 2	Plâtre	peinture	mesure 1	0,2		0	
1208	H	Allège fenêtre 2	Plâtre	peinture	mesure 2	0,4		0	
1209	H	Allège fenêtre 2	Plâtre	peinture	mesure 3	0,3		0	
1210	H	Allège fenêtre 3	Plâtre	peinture	mesure 1	0,4		0	
1211	H	Allège fenêtre 3	Plâtre	peinture	mesure 2	0,7		0	
1212	H	Allège fenêtre 3	Plâtre	peinture	mesure 3	0,2		0	
1213	H	Allège fenêtre 4	Plâtre	peinture	mesure 1	0,7		0	
1214	H	Allège fenêtre 4	Plâtre	peinture	mesure 2	0,6		0	
1215	H	Allège fenêtre 4	Plâtre	peinture	mesure 3	0,7		0	
1216	H	Allège fenêtre 5	Plâtre	peinture	mesure 1	4,1	Dégradé (Ecaillage)	3	

## R+1 - AILE C - CAGE ESCALIER

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
----	------	---------------------	----------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------------	---------------	-------------

1217	A	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
1218	A	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1219	B	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1220	B	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1221	C	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1222	C	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1223	D	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1224	D	Mur	Plaques de Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1225		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,3		0	
1226		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,6		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1227	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1228	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,6		0	

## R+1 - AILE C - LAVE MAINS

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1229	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1230	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1231	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1232	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1233	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1234	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1235	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1236	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1237		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,5		0	
1238		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,6		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1239	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1240	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0		0	
1241	D	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	0,4		0	
1242	D	Porte 2	Bois	Peinture	huisserie	0,7		0	

## R+1 - AILE C - WC

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1243	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1244	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1245	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
1246	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1247	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
1248	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1249	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1250	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1251		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,4		0	
1252		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,2		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1253	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
1254	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,7		0	

## R+1 - AILE C - LOCAL 3

Nombre d'unités de diagnostic : 26 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 3,8 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1255	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	

1256	A	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1257	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1258	B	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1259	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1260	C	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1261	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1262	D	Mur	Plaques dre Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
1263		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,4		0	
1264		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,1		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1265	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1266	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
1267	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1268	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
1269	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
1270	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
1271	C	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
1272	C	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
1273	C	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0		0	
1274	C	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0		0	
1275	C	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
1276	C	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
1277	C	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
1278	C	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
1279	C	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1280	C	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1281	C	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
1282	C	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
1283	C	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	peinture	mesure 1	5,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1284	C	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	peinture	mesure 1	8,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1285	C	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	peinture	mesure 1	8,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1286	C	Embrasure fenêtre 4	Plâtre	peinture	mesure 1	7,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1287	C	Allège fenêtre 1	Plâtre	peinture	mesure 1	0,3		0	
1288	C	Allège fenêtre 1	Plâtre	peinture	mesure 2	0,1		0	
1289	C	Allège fenêtre 1	Plâtre	peinture	mesure 3	0,2		0	
1290	C	Allège fenêtre 2	Plâtre	peinture	mesure 1	0,2		0	
1291	C	Allège fenêtre 2	Plâtre	peinture	mesure 2	0,3		0	
1292	C	Allège fenêtre 2	Plâtre	peinture	mesure 3	0,6		0	
1293	C	Allège fenêtre 3	Plâtre	peinture	mesure 1	7,4	Dégradé (Ecaillage)	3	
1294	C	Allège fenêtre 4	Plâtre	peinture	mesure 1	0,2		0	
1295	C	Allège fenêtre 4	Plâtre	peinture	mesure 2	0,2		0	
1296	C	Allège fenêtre 4	Plâtre	peinture	mesure 3	0,2		0	

## R+2 - AILE C - COMBLE 1

Nombre d'unités de diagnostic : 24 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 3 soit 12,5 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1297	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
1298	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
1299		Dépôts cadres portes 1	Métal	Peinture	mesure 1	6,1	Dégradé (Ecaillage)	3	
1300		Dépôts cadres portes 2	Métal	Peinture	mesure 1	5,4	Dégradé (Ecaillage)	3	
1301		Dépôts cadres portes 3	Métal	Peinture	mesure 1	4,7	Dégradé (Ecaillage)	3	
1302	B	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,2		0	
1303	B	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,4		0	
1304	B	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,3		0	
1305	B	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,6		0	
1306	B	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,7		0	
1307	B	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,2		0	
1308	B	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,4		0	
1309	B	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,4		0	
1310	C	Fenêtre 3 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,4		0	
1311	C	Fenêtre 3 intérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,2		0	
1312	C	Fenêtre 3 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,7		0	
1313	C	Fenêtre 3 extérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,5		0	
1314	C	Fenêtre 4 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,1		0	
1315	C	Fenêtre 4 intérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,5		0	
1316	C	Fenêtre 4 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,3		0	
1317	C	Fenêtre 4 extérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,5		0	
1318	C	Fenêtre 5 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,5		0	
1319	C	Fenêtre 5 intérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,1		0	
1320	C	Fenêtre 5 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,2		0	
1321	C	Fenêtre 5 extérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,4		0	
1322		Charpente	Bois	Peinture	mesure 1	0,2		0	
1323		Charpente	Bois	Peinture	mesure 2	0,2		0	
1324	A	Embrasure porte 1	Bois	Peinture	mesure 1	0,6		0	
1325	A	Embrasure porte 1	Bois	Peinture	mesure 2	0,2		0	
1326	D	Embrasure porte 2	Bois	Peinture	mesure 1	0,6		0	
1327	D	Embrasure porte 2	Bois	Peinture	mesure 2	0,5		0	
1328	A	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	0,4		0	
1329	A	Porte 2	Bois	Peinture	huisserie	0,4		0	

1330	D	Porte 3	Bois	Peinture	partie mobile	0,2		0	
1331	D	Porte 3	Bois	Peinture	huisserie	0,5		0	

## R+2 - AILE C - COMBLE 2

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1332	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
1333	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
1334		Charpente	Bois	Peinture	mesure 1	0,4		0	
1335		Charpente	Bois	Peinture	mesure 2	0,3		0	
1336	B	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,4		0	
1337	B	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,6		0	
1338	B	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,4		0	
1339	B	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,7		0	
1340	B	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,2		0	
1341	B	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,2		0	
1342	B	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,4		0	
1343	B	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,2		0	
1344	C	Fenêtre 3 intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,5		0	
1345	C	Fenêtre 3 intérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,1		0	
1346	C	Fenêtre 3 extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,6		0	
1347	C	Fenêtre 3 extérieure	Bois	Peinture	huisserie	0,4		0	

## RDC - AILE D - EXTERIEUR - FACADE

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1348	A	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1349	A	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
1350	B	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
1351	B	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1352	C	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1353	C	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1354	D	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1355	D	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	

## RDC - AILE D - STOCKAGE 1

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1356	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
1357	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1358	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
1359	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1360	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
1361	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1362	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1363	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
1364		Plafond	Flocage	Peinture	mesure 1	0,4		0	
1365		Plafond	Flocage	Peinture	mesure 2	0,4		0	

## RDC - AILE D - DGT 1

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 4 soit 44 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1366	A	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
1367	A	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1368	B	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
1369	B	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1370	C	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
1371	C	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1372	D	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1373	D	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1374		Plafond	Ciment	Peinture	mesure 1	0,7		0	
1375		Plafond	Ciment	Peinture	mesure 2	0,4		0	
1376	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	8,1	Dégradé (Ecaillage)	3	
1377	C	Porte 2	bois	Peinture	partie mobile	4,1	Dégradé (Ecaillage)	3	
1378	A	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	5,4	Dégradé (Ecaillage)	3	
1379	C	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	mesure 1	4,7	Dégradé (Ecaillage)	3	

## RDC - AILE D - STOCKAGE 2

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
----	------	---------------------	----------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------------	---------------	-------------

1380	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
1381	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1382	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1383	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1384	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
1385	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1386	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
1387	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
-		Plafond	Ciment	Panneaux polystyrène	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la réglementation

## RDC - AILE D - DGT 2

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1388	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
1389	A	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1390	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
1391	B	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1392	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1393	C	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1394	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1395	D	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1396		Plafond	Ciment	Peinture	mesure 1	0,4		0	
1397		Plafond	Ciment	Peinture	mesure 2	0,3		0	
1398	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
1399	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0		0	

## RDC - AILE D - STOCKAGE 3

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1400	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
1401	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1402	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
1403	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1404	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
1405	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1406	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1407	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1408		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,1		0	
1409		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,2		0	

## RDC - AILE D - STOCKAGE 4

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1410	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1411	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1412	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1413	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1414	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
1415	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
1416	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
1417	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
1418		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,2		0	
1419		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,4		0	

## ENTRESOL - AILE D - CAGE ESCALIER

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1420	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1421	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1422	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	

1423	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1424	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1425	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
1426	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
1427	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1428		Plafond	Flocage	Peinture	mesure 1	0,2		0	
1429		Plafond	Flocage	Peinture	mesure 2	0,2		0	

## ENTRESOL - AILE D - STOCKAGE 1

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1430	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1431	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1432	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1433	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1434	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1435	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
1436	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
1437	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
1438		Plafond	Flocage	Peinture	mesure 1	0,1		0	
1439		Plafond	Flocage	Peinture	mesure 2	0		0	
1440	H	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
1441	H	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
1442	H	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1443	H	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
1444	H	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
1445	H	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
1446	H	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1447	H	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	

## ENTRESOL - AILE D - STOCKAGE 2

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1448	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
1449	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
1450	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
1451	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
1452	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1453	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
1454	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
1455	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1456		Plafond	Flocage	Peinture	mesure 1	0,5		0	
1457		Plafond	Flocage	Peinture	mesure 2	0,1		0	

## ENTRESOL - AILE D - STOCKAGE 3

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1458	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1459	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1460	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1461	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1462	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1463	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1464	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1465	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1466		Plafond	Flocage	Peinture	mesure 1	0,4		0	
1467		Plafond	Flocage	Peinture	mesure 2	0,2		0	

## R+1 - AILE D - LOCAL 1

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %



N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1468	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1469	A	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1470	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1471	B	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
1472	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1473	C	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1474	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
1475	D	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1476		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 1	0,2		0	
1477		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 2	0,1		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1478	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
1479	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
1480	D	Grille	Métal	peinture	mesure 1	4,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1481		Charpente	bois	peinture	mesure 1	0,5		0	
1482		Charpente	bois	peinture	mesure 2	0		0	
1483		Arceau poutres	Métal	peinture	mesure 1	8,8	Non Dégradé	1	

## R+1 - AILE D - DGT

Nombre d'unités de diagnostic : 34 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1484	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1485	A	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
1486	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
1487	B	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
1488	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1489	C	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1490	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1491	D	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1492		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,6		0	
1493		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,2		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1494	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
1495	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
1496	D	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
1497	D	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
1498	D	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0		0	
1499	D	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1500	D	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
1501	D	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,2		0	
1502	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
1503	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1504	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,2		0	
1505	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1506	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
1507	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,3		0	
1508	D	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	partie mobile	8,8	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1509	D	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	partie mobile	5,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1510	D	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
1511	D	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,1		0	
1512	D	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,6		0	
1513	D	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1514	D	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1515	D	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,2		0	
1516	D	Fenêtre 5 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
1517	D	Fenêtre 5 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
1518	D	Fenêtre 5 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,2		0	
1519	D	Fenêtre 5 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
1520	D	Fenêtre 5 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
1521	D	Fenêtre 5 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,1		0	
1522	D	Fenêtre 6 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1523	D	Fenêtre 6 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
1524	D	Fenêtre 6 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,4		0	
1525	D	Fenêtre 6 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
1526	D	Fenêtre 6 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1527	D	Fenêtre 6 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,1		0	
1528	D	Fenêtre 7 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
1529	D	Fenêtre 7 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
1530	D	Fenêtre 7 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,5		0	
1531	D	Fenêtre 7 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
1532	D	Fenêtre 7 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1533	D	Fenêtre 7 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,4		0	
1534	D	Fenêtre 8 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
1535	D	Fenêtre 8 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
1536	D	Fenêtre 8 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,2		0	
1537	D	Fenêtre 8 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
1538	D	Fenêtre 8 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
1539	D	Fenêtre 8 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,1		0	
1540	D	Fenêtre 9 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
1541	D	Fenêtre 9 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
1542	D	Fenêtre 9 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,6		0	
1543	D	Fenêtre 9 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1544	D	Fenêtre 9 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
1545	D	Fenêtre 9 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,7		0	
1546	D	Fenêtre 10 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1547	D	Fenêtre 10 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
1548	D	Fenêtre 10 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,5		0	

1549	D	Fenêtre 10 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
1550	D	Fenêtre 10 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1551	D	Fenêtre 10 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,2		0	
1552	D	Fenêtre 11 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
1553	D	Fenêtre 11 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
1554	D	Fenêtre 11 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,2		0	
1555	D	Fenêtre 11 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1556	D	Fenêtre 11 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
1557	D	Fenêtre 11 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,3		0	
1558	D	Fenêtre 12 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
1559	D	Fenêtre 12 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1560	D	Fenêtre 12 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,4		0	
1561	D	Fenêtre 12 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1562	D	Fenêtre 12 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1563	D	Fenêtre 12 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,7		0	

## R+1 - AILE D - CAGE ESCALIER

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1564	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
1565	A	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1566	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
1567	B	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1568	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1569	C	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1570	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
1571	D	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1572		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,4		0	
1573		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,3		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1574	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0		0	
1575	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,7		0	

## R+1 - AILE D - LOCAL 2

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1576	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1577	A	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
1578	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
1579	B	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1580	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
1581	C	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1582	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
1583	D	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1584		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 1	0,2		0	
1585		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 2	0,5		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1586	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1587	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
1588		Arceau poutres	Métal	peinture	mesure 1	4,1	Non Dégadé	1	
1589	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0		0	
1590	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
1591	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0		0	
1592	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	

## R+1 - AILE D - LOCAL 3

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1593	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1594	A	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1595	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
1596	B	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1597	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
1598	C	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1599	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
1600	D	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1601		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 1	0,1		0	
1602		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 2	0,4		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1603	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1604	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,1		0	
1605	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
1606	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
1607	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1608	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
1609		Arceau poutres	Métal	peinture	mesure 1	7,4	Non Dégadé	1	

## R+1 - AILE D - LOCAL 4

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1610	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
1611	A	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1612	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1613	B	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1614	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1615	C	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1616	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
1617	D	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1618		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 1	0,4		0	
1619		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 2	0,6		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1620	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1621	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
1622		Arceau poutres	Métal	peinture	mesure 1	4,7	Non Dégradé	1	

## R+1 - AILE D - LOCAL 5

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1623	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
1624	A	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1625	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1626	B	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1627	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1628	C	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1629	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1630	D	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1631		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 1	0,4		0	
1632		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 2	0,2		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1633	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
1634	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1635		Arceau poutres	Métal	peinture	mesure 1	3,4	Non Dégradé	1	

## R+1 - AILE D - LOCAL 6

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1636	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
1637	A	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1638	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
1639	B	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1640	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1641	C	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1642	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
1643	D	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1644		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 1	0,5		0	
1645		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 2	0,2		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1646	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1647	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,2		0	

## R+1 - AILE D - LOCAL 7

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1648	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1649	A	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1650	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
1651	B	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
1652	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1653	C	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
1654	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1655	D	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1656		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 1	0,4		0	
1657		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 2	0,4		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1658	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
1659	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
1660	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
1661	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
1662	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
1663	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1664		Arceau poutres	Métal	peinture	mesure 1	4,7	Non Dégradé	1	

## R+1 - AILE D - LOCAL 8

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1665	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1666	A	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1667	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1668	B	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1669	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1670	C	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
1671	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1672	D	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1673		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 1	0,5		0	
1674		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 2	0,5		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1675	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
1676	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
1677	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	8,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1678	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	4,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1679	C	Allège fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 1	7,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

## R+1 - AILE D - LOCAL 9

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1680	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1681	A	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1682	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1683	B	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1684	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1685	C	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1686	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
1687	D	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1688		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 1	0,7		0	
1689		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 2	0,7		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1690	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1691	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,5		0	

## R+1 - AILE D - LOCAL 10

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1692	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1693	A	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1694	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1695	B	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1696	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1697	C	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1698	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
1699	D	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1700		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 1	0,6		0	
1701		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 2	0,1		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1702	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1703	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,7		0	

## R+1 - AILE D - LOCAL 11

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1704	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
1705	A	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1706	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
1707	B	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1708	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
1709	C	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1710	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1711	D	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1712		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 1	0,4		0	
1713		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 2	0,2		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1714	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0		0	
1715	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
1716		Arceau poutres	Métal	peinture	mesure 1	5,4	Non Dégradé	1	

## R+1 - AILE D - LOCAL 11 Bis

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1717	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1718	A	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1719	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
1720	B	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1721	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
1722	C	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
1723	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1724	D	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1725		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 1	0,7		0	
1726		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 2	0,2		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1727	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1728	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,4		0	

## R+1 - AILE D - LOCAL 12

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1729	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
1730	A	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
1731	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1732	B	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
1733	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1734	C	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1735	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1736	D	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1737		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 1	0,2		0	
1738		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 2	0,3		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1739	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
1740	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
1741	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	3,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1742	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	8,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1743	B	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	8,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1744	B	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	4,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1745	B	Embrasure fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 1	7,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1746	B	Embrasure fenêtre 2	plâtre	peinture	mesure 1	5,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

## R+1 - AILE D - LOCAL 13

Nombre d'unités de diagnostic : 28 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1747	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1748	A	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1749	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
1750	B	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1751	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
1752	C	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
1753	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1754	D	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1755		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 1	0,7		0	
1756		Plafond	Plâtre	Peinture + bois	mesure 2	0,2		0	
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1757	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1758	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1759	D	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	5,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1760	D	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	3,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1761	E	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
1762	E	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
1763	E	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,1		0	
1764	E	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1765	E	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
1766	E	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,4		0	
1767	E	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
1768	E	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1769	E	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,7		0	
1770	E	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1771	E	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1772	E	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,6		0	
1773	E	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
1774	E	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,1		0	
1775	E	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,2		0	
1776	E	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	



1777	E	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1778	E	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,1		0	
1779	F	Fenêtre 5 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0		0	
1780	F	Fenêtre 5 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1781	F	Fenêtre 5 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,5		0	
1782	F	Fenêtre 5 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
1783	F	Fenêtre 5 extérieure	bois	peinture	huisserie	0		0	
1784	F	Fenêtre 5 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,4		0	
1785	F	Fenêtre 6 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1786	F	Fenêtre 6 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
1787	F	Fenêtre 6 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,4		0	
1788	F	Fenêtre 6 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
1789	F	Fenêtre 6 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
1790	F	Fenêtre 6 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,4		0	
1791	D	Tablette Fenêtre 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	4,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1792	E	Tablette Fenêtre 2	Plâtre	Peinture	mesure 1	4,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1793	E	Tablette Fenêtre 3	Plâtre	Peinture	mesure 1	3,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1794	E	Tablette Fenêtre 4	Plâtre	Peinture	mesure 1	4,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1795	F	Tablette Fenêtre 5	Plâtre	Peinture	mesure 1	3,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1796	F	Tablette Fenêtre 6	Plâtre	Peinture	mesure 1	4,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

## R+2 - AILE D - COMBLE 1

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1797	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
1798	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
1799		Poutre IPN	Métal	Peinture	mesure 1	4,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

## R+2 - AILE D - COMBLE 2

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1800	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
1801	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,1		0	
1802		Poutre IPN	Métal	Peinture	mesure 1	6,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1803		Echelle	Métal	Peinture	mesure 1	4,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

## RDC - AILE F - EXTERIEUR - FACADE

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1804	A	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1805	A	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1806	B	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1807	B	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
1808	C	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1809	C	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
1810	D	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1811	D	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	

## RDC - AILE F - CHAPELLE

Nombre d'unités de diagnostic : 23 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 4 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1812	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1813	A	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
1814	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1815	B	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
1816	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
1817	C	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1818	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1819	D	Mur	Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1820		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,1		0	
1821		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,6		0	
1822	A	Plinthes	Bois	Vernis	mesure 1	0,1		0	
1823	A	Plinthes	Bois	Vernis	mesure 2	0,2		0	
1824	B	Plinthes	Bois	Vernis	mesure 1	0,1		0	
1825	B	Plinthes	Bois	Vernis	mesure 2	0,1		0	
1826	C	Plinthes	Bois	Vernis	mesure 1	0,7		0	
1827	C	Plinthes	Bois	Vernis	mesure 2	0,2		0	
1828	D	Plinthes	Bois	Vernis	mesure 1	0,5		0	



1829	D	Plinthes	Bois	Vernis	mesure 2	0,6		0	
1830	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	4,1	Dégradé (Ecaillage)	3	
1831	D	Grille	Métal	peinture	mesure 1	0,2		0	
1832	D	Grille	Métal	peinture	mesure 2	0,5		0	
1833	B	Porte 2	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
1834	B	Porte 2	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
1835	B	Porte 2	bois	peinture	mesure 3	0,2		0	
1836	C	Porte 3	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1837	C	Porte 3	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
1838	C	Porte 3	bois	peinture	mesure 3	0,6		0	
1839	D	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1840	D	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
1841	D	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1842	D	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
1843	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
1844	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
1845	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1846	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1847	D	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1848	D	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
1849	D	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,6		0	
1850	D	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,1		0	
1851	D	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1852	D	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1853	D	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1854	D	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
1855	B	Décor	bois	peinture	mesure 1	4,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1856	C	Décor	bois	peinture	mesure 1	7,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

## RDC - AILE F - COUR EXTERIEUR

Nombre d'unités de diagnostic : 31 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1857	A	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
1858	A	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1859	G	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
1860	G	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1861	H	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
1862	H	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0		0	
1863		Plafond	Ciment	Peinture	mesure 1	0,4		0	
1864		Plafond	Ciment	Peinture	mesure 2	0,4		0	
1865	A	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	2,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1866	A	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	8,8	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1867	A	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	4,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1868	A	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	8,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1869	A	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	partie mobile	3,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1870	A	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	partie mobile	6,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1871	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	7,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1872	A	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	5,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1873	A	Porte 3	Bois	Peinture	partie mobile	7,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1874	A	Porte 4	Bois	Peinture	partie mobile	8,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1875	G	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	partie mobile	7,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1876	G	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	partie mobile	6,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1877	G	Fenêtre 5 intérieure	bois	peinture	partie mobile	7,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1878	G	Fenêtre 5 extérieure	bois	peinture	partie mobile	6,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1879	G	Fenêtre 6 intérieure	bois	peinture	partie mobile	4,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1880	G	Fenêtre 6 extérieure	bois	peinture	partie mobile	8,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1881	G	Fenêtre 7 intérieure	bois	peinture	partie mobile	8,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1882	G	Fenêtre 7 extérieure	bois	peinture	partie mobile	8,8	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1883	G	Porte 5	bois	peinture	partie mobile	8,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1884	G	Porte 6	bois	peinture	partie mobile	6,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1885	G	Porte 7	bois	peinture	partie mobile	5,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1886	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1887	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1888	E	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
1889	E	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1890	B	Grille	Métal	peinture	mesure 1	4,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1891	D	Grille	Métal	peinture	mesure 1	7,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1892	F	Grille	Métal	peinture	mesure 1	2,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1893		Grille limite propriété	Métal	peinture	mesure 1	6,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

## RDC - AILE G - EXTERIEUR - FACADE

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1894	A	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1895	A	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1896	B	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1897	B	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1898	C	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1899	C	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
1900	D	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1901	D	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	

## RDC - AILE G - LOCAL 01

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1902	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1903	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1904	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1905	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1906	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
1907	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
1908	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1909	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1910		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,2		0	
1911		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,2		0	
1912	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1913	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0		0	

## RDC - AILE G - DGT

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1914	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1915	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
1916	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
1917	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
1918	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
1919	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1920	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1921	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
1922		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,2		0	
1923		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,4		0	
1924	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1925	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1926	D	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
1927	D	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
1928	D	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1929	D	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,1		0	

## RDC - AILE G - LOCAL 02

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1930	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
1931	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1932	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1933	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1934	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
1935	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1936	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
1937	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
-		Plafond	Flocage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1938	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
1939	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
1940	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1941	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
1942	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	

1943	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,2		0	
1944	C	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
1945	C	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,1		0	
1946	C	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
1947	C	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
1948	B	Embrasure fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 1	5,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1949	C	Embrasure fenêtre 2	plâtre	peinture	mesure 1	0,2		0	
1950	C	Embrasure fenêtre 2	plâtre	peinture	mesure 2	0,4		0	
1951	C	Embrasure fenêtre 2	plâtre	peinture	mesure 3	0,2		0	

## RDC - AILE G - LOCAL 03

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1952	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
1953	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
1954	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1955	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1956	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1957	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1958	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1959	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
-		Plafond	Flocage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1960	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
1961	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1962	C	Embrasure fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 1	6,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1963	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
1964	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
1965	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
1966	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,3		0	

## RDC - AILE G - LOCAL 04

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1967	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
1968	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1969	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
1970	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1971	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
1972	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1973	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
1974	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
-		Plafond	Flocage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
1975	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
1976	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
1977	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1978	B	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
1979	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
1980	B	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
1981	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
1982	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,1		0	
1983	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
1984	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
1985	D	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0		0	
1986	D	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
1987	D	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0		0	
1988	D	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
1989	B	Niche	Plâtre	Peinture	mesure 1	8,8	Non Dégradé	1	
1990	B	Embrasure fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 1	4,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1991	D	Embrasure fenêtre 2	plâtre	peinture	mesure 1	8,8	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1992	D	Embrasure fenêtre 3	plâtre	peinture	mesure 1	6,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

## R+1 - AILE G - DGT 1

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
1993	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
1994	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
1995	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	

1996	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
1997	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
1998	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
1999	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
2000	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
-		Plafond	Flocage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
2001	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
2002	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
2003	D	Grille	Métal	peinture	mesure 1	4,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2004	D	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
2005	D	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
2006	D	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
2007	D	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,6		0	

## R+1 - AILE G - DGT 3

Nombre d'unités de diagnostic : 22 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2008	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
2009	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
2010	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
2011	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
2012	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
2013	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
2014	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
2015	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
-		Plafond	Flocage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
2016	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
2017	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
2018	D	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
2019	D	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
2020	D	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,5		0	
2021	D	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
2022	D	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
2023	D	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0		0	
2024	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
2025	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,5		0	
2026	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,6		0	
2027	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
2028	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
2029	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,2		0	
2030	D	Fenêtre 3 intérieure	bois	peinture	partie mobile	9,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2031	D	Fenêtre 3 extérieure	bois	peinture	partie mobile	4,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2032	D	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
2033	D	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,1		0	
2034	D	Fenêtre 4 intérieure	bois	peinture	mesure 3	0,1		0	
2035	D	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
2036	D	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,3		0	
2037	D	Fenêtre 4 extérieure	bois	peinture	mesure 3	0,6		0	
2038	D	Embrasure fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 1	0,7		0	
2039	D	Embrasure fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 2	0,7		0	
2040	D	Embrasure fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 3	0,7		0	
2041	D	Embrasure fenêtre 2	plâtre	peinture	mesure 1	0,2		0	
2042	D	Embrasure fenêtre 2	plâtre	peinture	mesure 2	0,3		0	
2043	D	Embrasure fenêtre 2	plâtre	peinture	mesure 3	0,4		0	
2044	D	Embrasure fenêtre 3	plâtre	peinture	mesure 1	5,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2045	D	Embrasure fenêtre 4	plâtre	peinture	mesure 1	0,7		0	
2046	D	Embrasure fenêtre 4	plâtre	peinture	mesure 2	0,2		0	
2047	D	Embrasure fenêtre 4	plâtre	peinture	mesure 3	0,6		0	
2048	D	Allège fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
2049	D	Allège fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 2	0,4		0	
2050	D	Allège fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 3	0,4		0	
2051	D	Allège fenêtre 2	plâtre	peinture	mesure 1	0,2		0	
2052	D	Allège fenêtre 2	plâtre	peinture	mesure 2	0,6		0	
2053	D	Allège fenêtre 2	plâtre	peinture	mesure 3	0,5		0	
2054	D	Allège fenêtre 3	plâtre	peinture	mesure 1	3,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2055	D	Allège fenêtre 4	plâtre	peinture	mesure 1	0,2		0	
2056	D	Allège fenêtre 4	plâtre	peinture	mesure 2	0		0	
2057	D	Allège fenêtre 4	plâtre	peinture	mesure 3	0,5		0	

## R+1 - AILE G - WC 1

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2058	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
2059	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	

2060	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
2061	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
2062	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
2063	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
2064	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
2065	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
-		Plafond	Flocage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
2066	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0		0	
2067	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,2		0	

## R+1 - AILE G - WC 2

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2068	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
2069	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
2070	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
2071	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
2072	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
2073	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
2074	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
2075	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
-		Plafond	Flocage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
2076	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
2077	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,2		0	

## R+1 - AILE G - DGT 2

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2078	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
2079	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
2080	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,5		0	
2081	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
2082	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
2083	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
2084	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
2085	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
-		Plafond	Flocage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
2086	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0		0	
2087	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,4		0	

## R+1 - AILE G - LOCAL 1

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2088	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
2089	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
2090	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
2091	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
2092	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
2093	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
2094	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
2095	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
2096		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
2097		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,3		0	
2098	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
2099	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,6		0	
2100	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	7,4	Non Dégradé	1	
2101	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	8,8	Non Dégradé	1	
2102	C	Embrasure fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 1	2,7	Non Dégradé	1	
2103	C	Allège fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 1	4,1	Non Dégradé	1	

## R+1 - AILE G - LOCAL 2

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2104	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
2105	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
2106	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
2107	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
2108	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
2109	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
2110	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
2111	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
2112		Plafond	Flocage	Peinture	mesure 1	0,1		0	
2113		Plafond	Flocage	Peinture	mesure 2	0,3		0	
2114	C	Embrasure fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 1	5,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2115	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	2,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2116	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	5,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2117		Poutre	bois	peinture	mesure 1	5,4	Non Dégradé	1	

## R+1 - AILE G - LOCAL 3

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2118	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
2119	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
2120	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	au centre (+/- 1m)	0,6		0	
2121	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
2122	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
2123	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	au centre (+/- 1m)	0,6		0	
2124	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	5,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2125	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
2126	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
2127	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	au centre (+/- 1m)	0,6		0	
2128		Plafond	Flocage	Peinture	mesure 1	0,5		0	
2129		Plafond	Flocage	Peinture	mesure 2	0,6		0	
2130	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	5,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2131	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	9,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2132	C	Embrasure fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 1	3,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2133	C	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	7,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2134	C	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	6,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2135	C	Embrasure fenêtre 2	plâtre	peinture	mesure 1	4,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

## R+1 - AILE G - LOCAL 4

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2136	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
2137	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
2138	A	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	au centre (+/- 1m)	0,3		0	
2139	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
2140	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
2141	B	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	au centre (+/- 1m)	0,7		0	
2142	C	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	8,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2143	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
2144	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
2145	D	Mur	Plaques de Plâtre	peinture	au centre (+/- 1m)	0,1		0	
2146		Plafond	Flocage	Peinture	mesure 1	0,2		0	
2147		Plafond	Flocage	Peinture	mesure 2	0,2		0	



2148	C	Embrasure fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 1	6,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2149	C	Allège fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 1	8,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2150	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	8,8	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2151	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	4,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

## R+1 - AILE G - LOCAL 5

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2152	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
2153	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
2154	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
2155	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
2156	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
2157	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
2158	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
2159	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
2160		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,2		0	
2161		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,4		0	
2162	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,4		0	
2163	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,2		0	

## R+1 - AILE G - LOCAL 6

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2164	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
2165	A	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
2166	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
2167	B	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
2168	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
2169	C	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
2170	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
2171	D	Mur	Plaques de plâtres	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
2172		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,2		0	
2173		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,1		0	
2174	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
2175	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,7		0	
2176	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	7,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2177	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	7,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2178	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	6,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2179	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	4,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2180	C	Embrasure fenêtre 1	plâtre	peinture	mesure 1	7,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
2181	D	Embrasure fenêtre 2	plâtre	peinture	mesure 1	2,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

## R+2 - AILE G - COMBLE

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 20 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
2182	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,5		0	
2183	A	Porte 1	bois	peinture	huisserie	0,1		0	
2184		Dépôts cadres portes 1	Métal	peinture	mesure 1	7,4	Dégradé (Ecaillage)	3	
2185		Dépôts cadres portes 2	Métal	peinture	mesure 1	9,4	Dégradé (Ecaillage)	3	
2186		Charpente	bois	peinture	mesure 1	0,4		0	
2187		Charpente	bois	peinture	mesure 2	0,7		0	
2188	A	Embrasure porte 1	plâtre	peinture	mesure 1	0,2		0	
2189	A	Embrasure porte 1	plâtre	peinture	mesure 2	0,7		0	

## RDC - AILE H - CHAUFFERIE

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2190	A	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
2191	A	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
2192	B	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,1		0	
2193	B	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
2194	C	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
2195	C	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
2196	D	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
2197	D	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
2198		Plafond	Ciment	Peinture	mesure 1	0,4		0	
2199		Plafond	Ciment	Peinture	mesure 2	0,6		0	
2200	A	Porte 1	Métal	peinture	partie mobile	0,6		0	
2201	A	Porte 1	Métal	peinture	huisserie	0,2		0	

## RDC - AILE H - EXTERIEUR - FACADE

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2202	A	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
2203	A	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,4		0	
2204	B	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
2205	B	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
2206	C	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,7		0	
2207	C	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
2208	D	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
2209	D	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	

## RDC - AILE J ( Ancienne Morgue) - CAVE

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
2210		Plafond	ciment	peinture	mesure 1	0		0	
2211		Plafond	ciment	peinture	mesure 2	0		0	
2212	A	Porte 1	Bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
2213	A	Porte 1	Bois	peinture	huisserie	0,3		0	
2214	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
2215	C	Fenêtre 1 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,1		0	
2216	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
2217	C	Fenêtre 1 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,4		0	
2218	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,7		0	
2219	D	Fenêtre 2 intérieure	bois	peinture	huisserie	0,1		0	
2220	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,2		0	
2221	D	Fenêtre 2 extérieure	bois	peinture	huisserie	0,1		0	

## R+1 - AILE J ( Ancienne Morgue) - PIECE 1

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2222	A	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
2223	A	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,2		0	
2224	B	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
2225	B	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,1		0	
2226	C	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
2227	C	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,5		0	
2228	D	Mur	béton	peinture	partie basse (< 1m)	0,4		0	
2229	D	Mur	béton	peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
2230		Plafond	ciment	peinture	mesure 1	0,3		0	
2231		Plafond	ciment	peinture	mesure 2	0,7		0	
2232	A	Porte 1	Bois	peinture	partie mobile	0,3		0	
2233	A	Porte 1	Bois	peinture	huisserie	0,3		0	
2234	1	Porte 2	Bois	peinture	partie mobile	0,1		0	
2235	1	Porte 2	Bois	peinture	huisserie	0,4		0	

## RDC - AILE J ( Ancienne Morgue) - EXTERIEUR - FACADE

Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2236	A	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,3		0	
2237	A	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	
2238	B	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
2239	B	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
2240	C	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
2241	C	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,7		0	
2242	D	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2		0	
2243	D	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0,6		0	

## 6 Conclusion

### 6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	1420	262	985	38	115	20
%	100	18,5 %	69,5 %	2,7 %	8,1 %	1,4 %

### 6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm<sup>2</sup> devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

**Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur et de la nature des dégradations constatées (dégradé) sur certaines unités de diagnostic et en application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.**

**Dans le cas d'une location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale (article L 1334-9 du Code de la Santé Publique).**

### 6.3 Commentaires

**Constatations diverses :**

Néant

**Validité du constat :**

**Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité de 1 an (jusqu'au 01/06/2017).**

**Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :**

Néant

**Représentant du propriétaire (accompagnateur) :**

Mme VENET

### 6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

**Situations de risque de saturnisme infantile**

NON	Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3
NON	L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3

**Situations de dégradation de bâti**

NON	Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré
NON	Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce
NON	Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

### 6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

NON	Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique.
-----	--

En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque : Néant

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par*  
**ITGA - PARC EDONIA - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE -**

Fait à **PARIS**, le **02/06/2016**

Par : **DARTOIS Xavier**



## 7 Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

### Article L1334-9 :

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

## 8 Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

### 8.1 Textes de référence

#### **Code de la santé publique :**

- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
- Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification ;
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

#### **Code de la construction et de l'habitat :**

- Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

#### **Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :**

- Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

## 8.2 Ressources documentaires

### **Documents techniques :**

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, *Aide au choix d'une technique de traitement*, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb».

### **Sites Internet :**

- **Ministère chargé de la santé** (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) :  
<http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- **Ministère chargé du logement** :  
<http://www.logement.gouv.fr>
- **Agence nationale de l'habitat (ANAH)** :  
<http://www.anah.fr/> (fiche *Peintures au plomb* disponible, notamment)
- **Institut national de recherche et de sécurité (INRS)** :  
<http://www.inrs.fr/> (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

## 9 Annexes :

### 9.1 Notice d'Information

***Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.***

#### **Deux documents vous informent :**

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

#### **Les effets du plomb sur la santé**

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

#### **Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb**



Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

**Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :**

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

**En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions**

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.



**Si vous êtes enceinte :**


- **Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;**
- **Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb**



Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.


## 9.2 Croquis



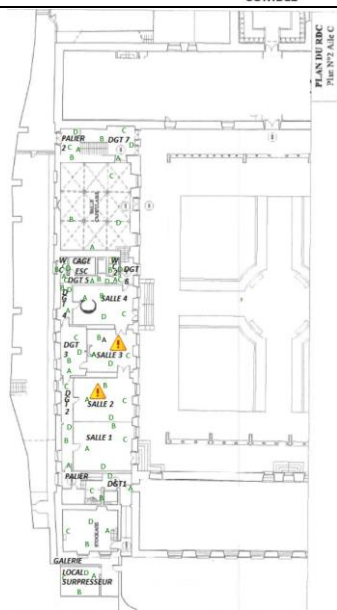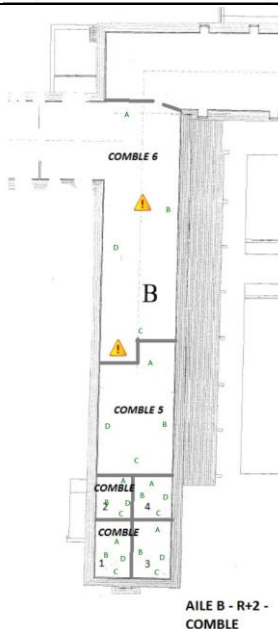


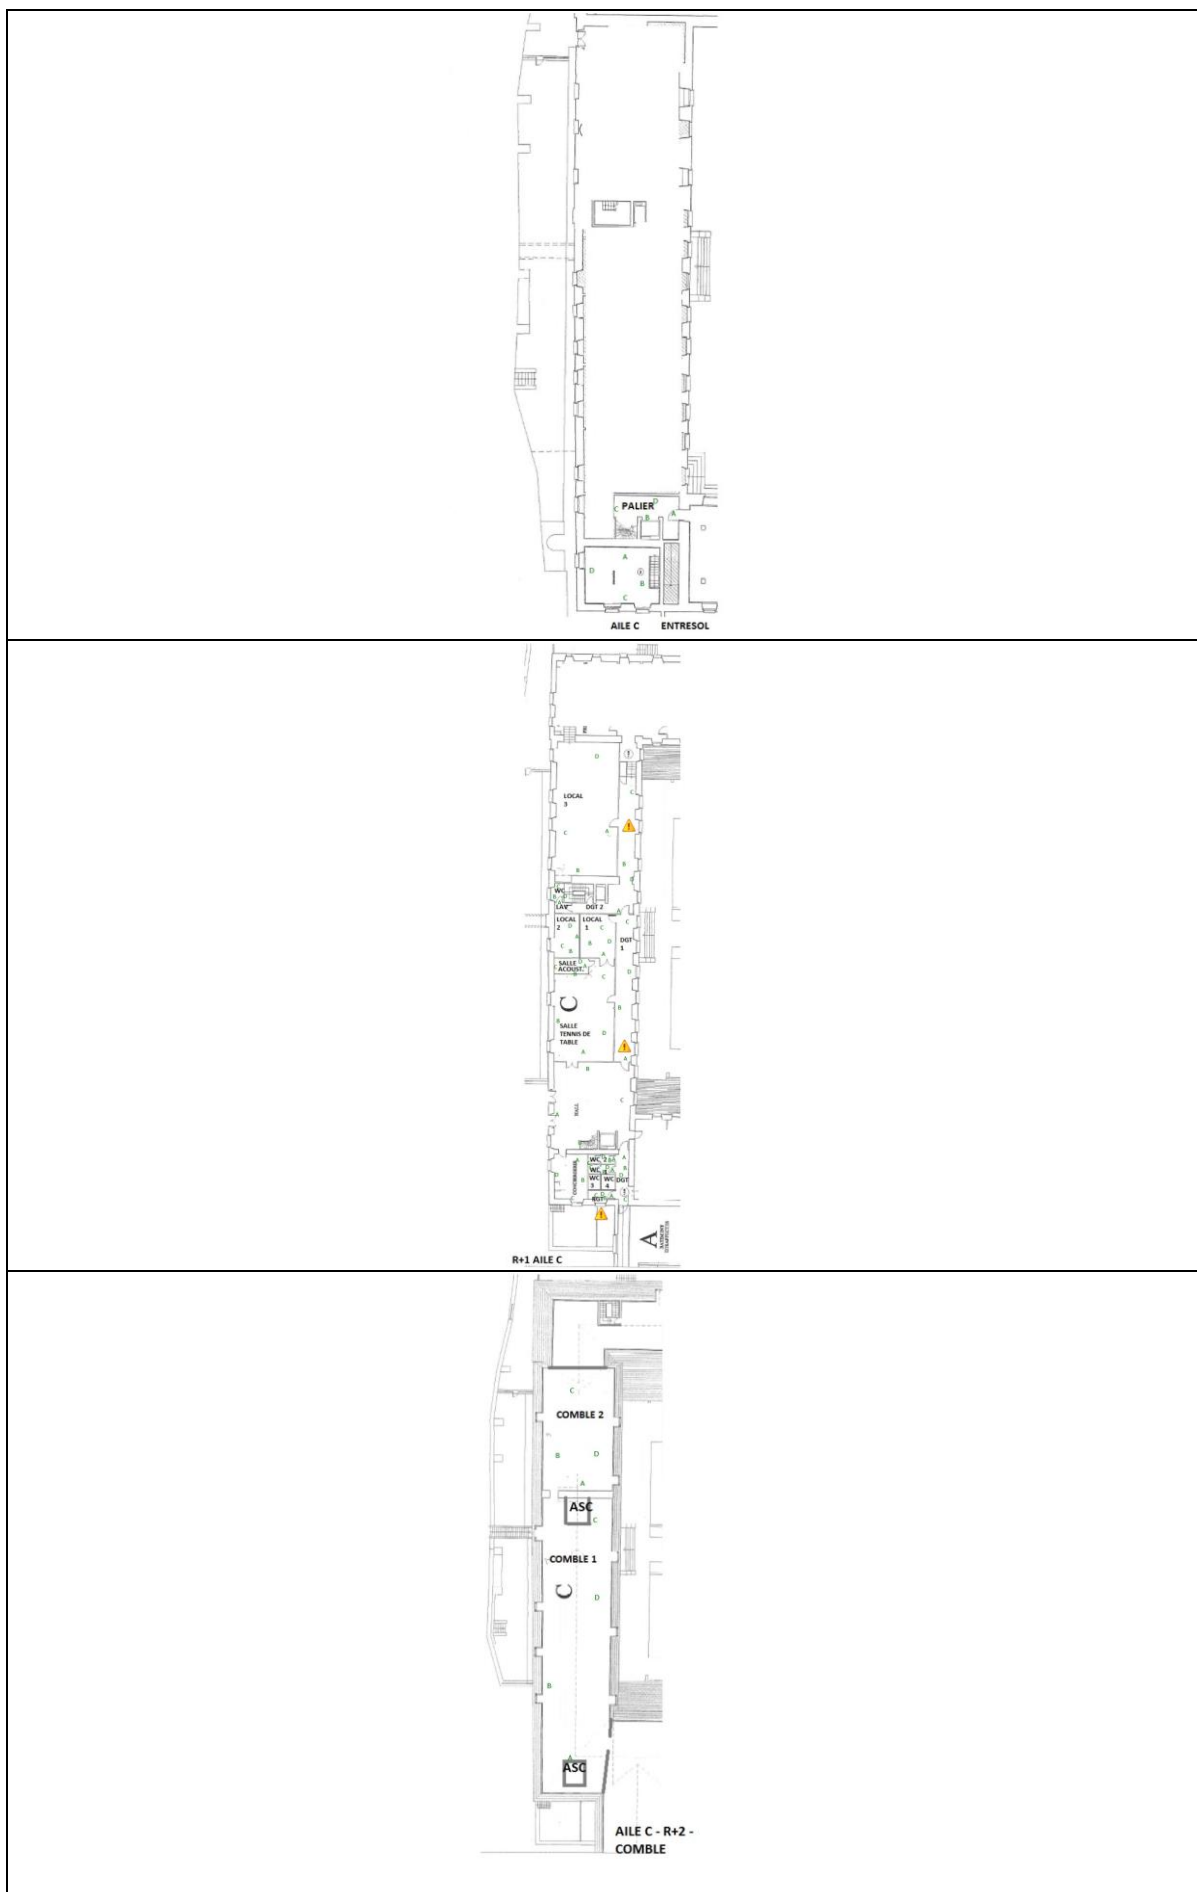

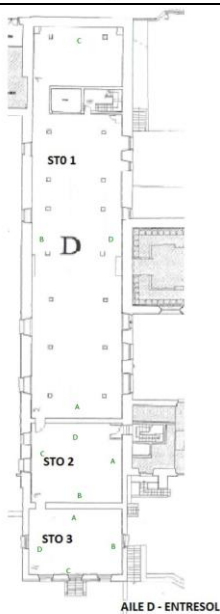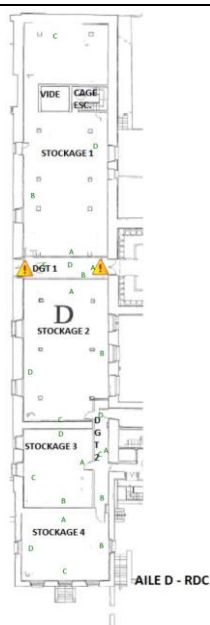


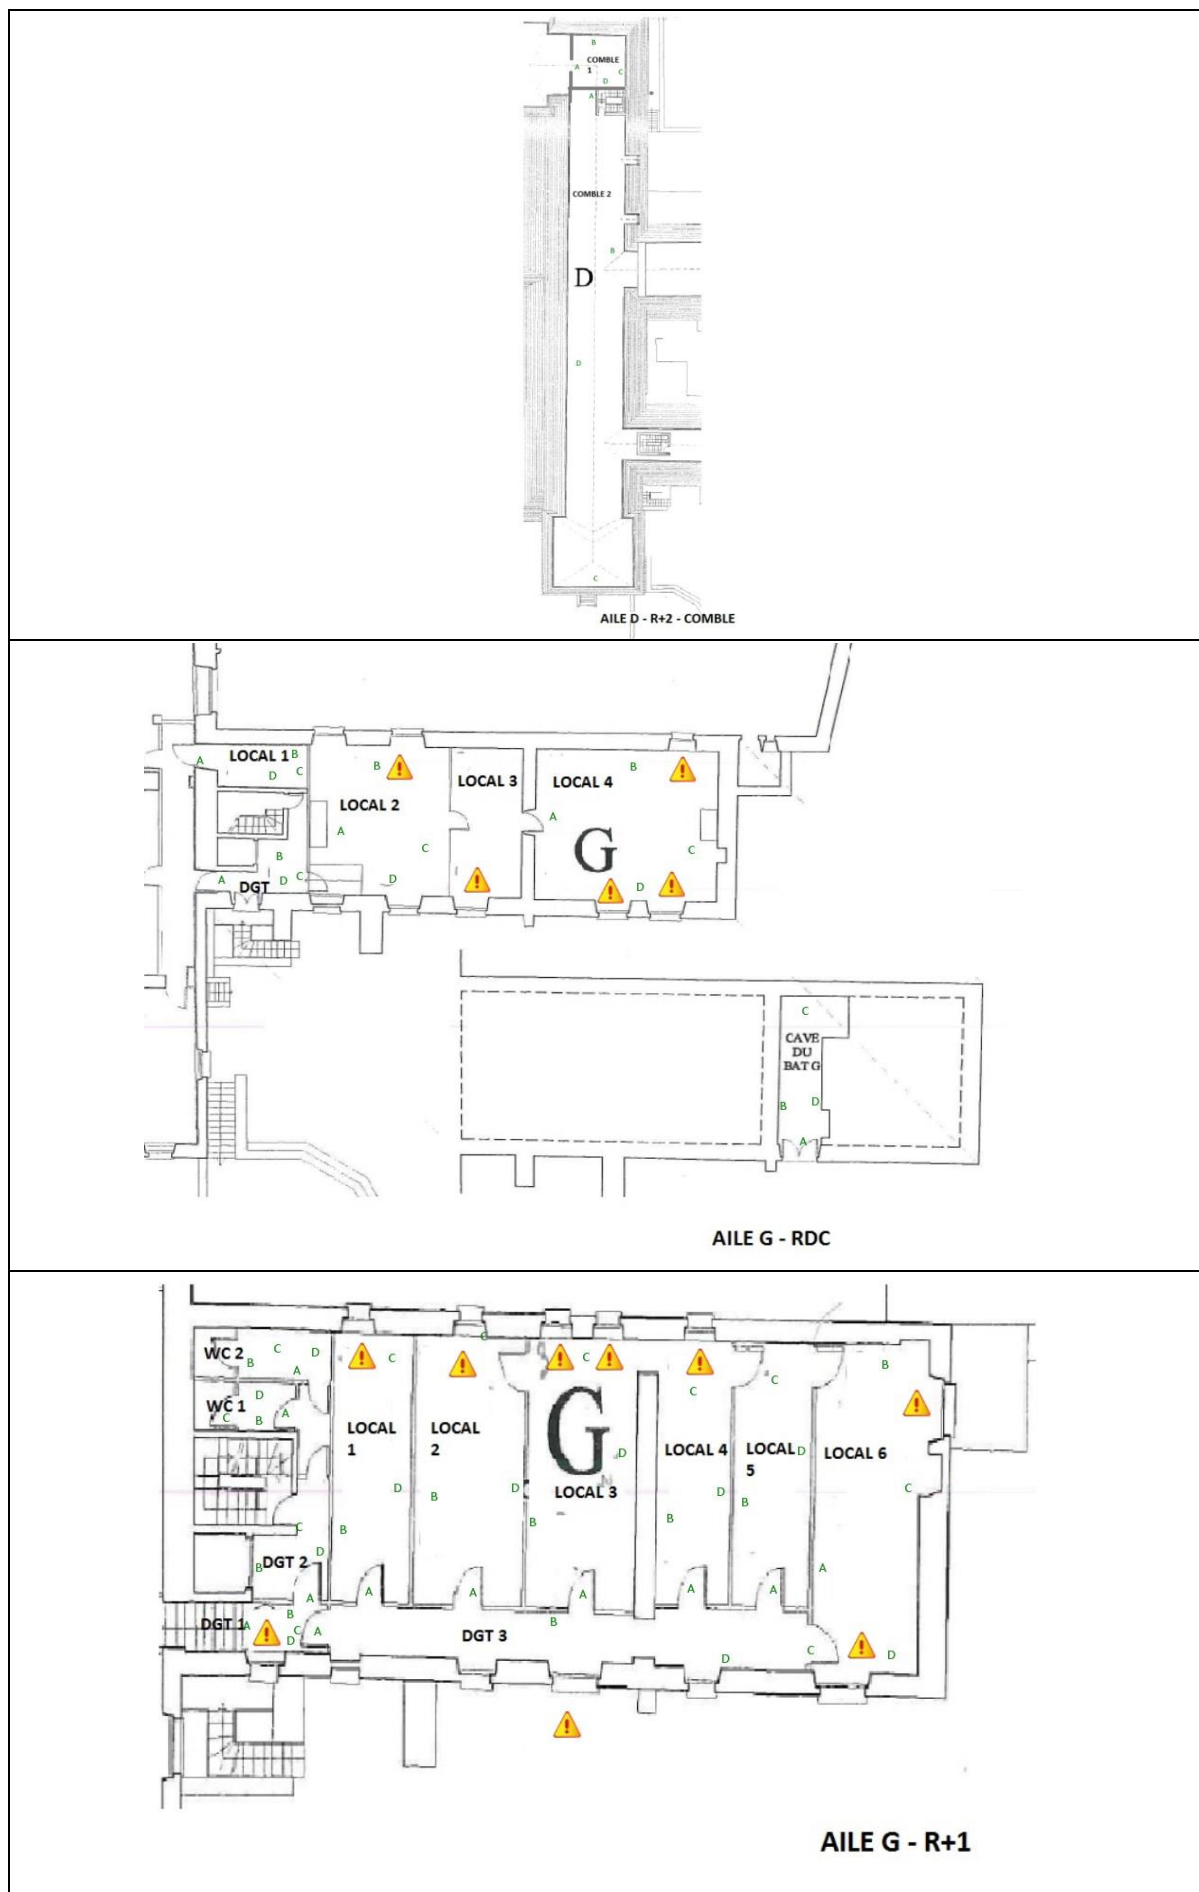




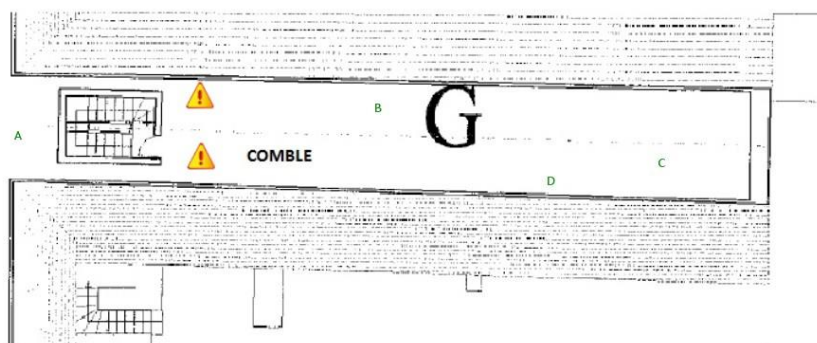

**AILE G- R+2 COMBLE**

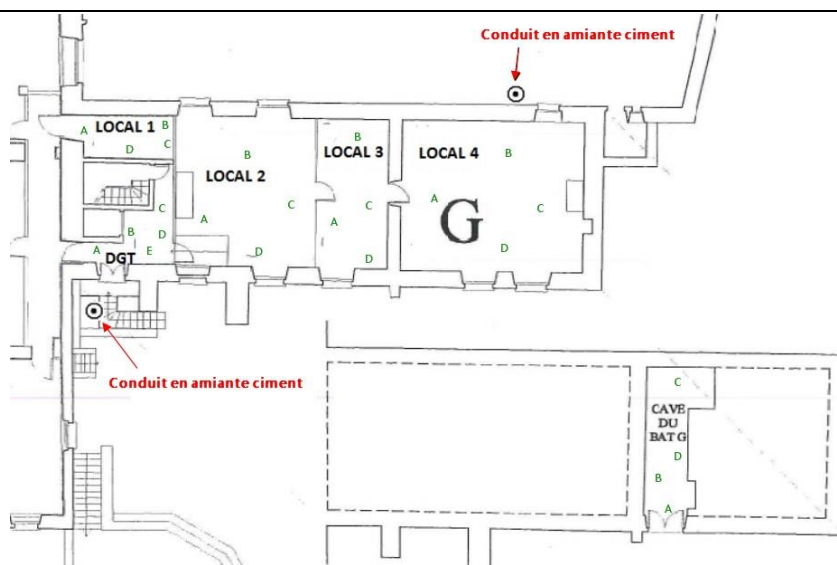

**AILE G - RDC**

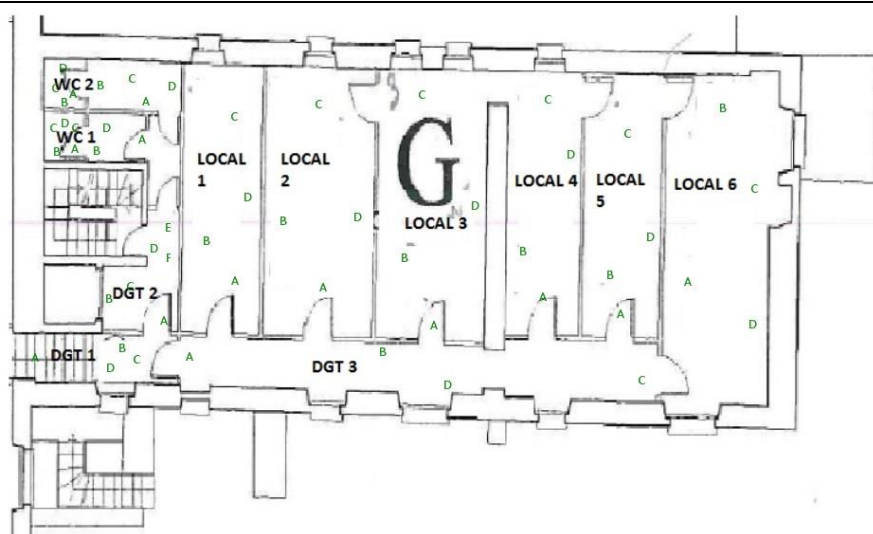

**AILE G - R+1**



**AILE H - RDC**



**AILE H - RDC**



### **9.3 Analyses chimiques du laboratoire**

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.