


PROCEDURE ULTIME SECOURS PHARMACIE CENTRALE

Si l'établissement n'est plus alimenté, et que le groupe n'a pas démarré :

Au Local Groupe

Mettre la clef **de choix de fonctionnement groupe** sur « OFF »

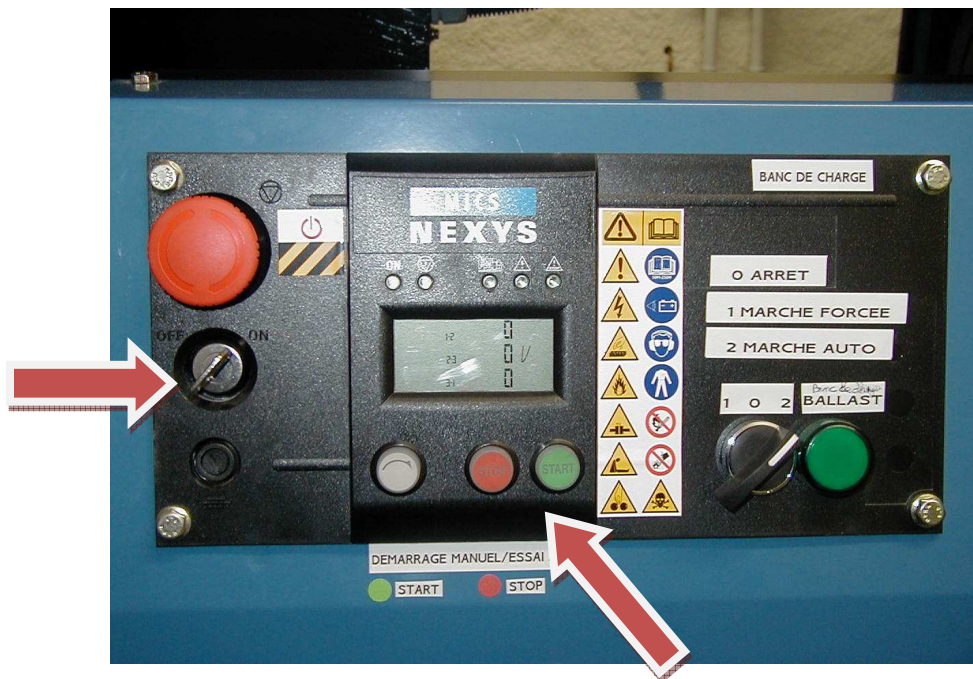

Contrôler qu'il n'y ait plus de défauts, et mettre la clef **de choix de fonctionnement groupe** sur « ON »

Puis pour démarrer le moteur, appuyer sur le bouton vert « **START** ».


Contrôler si le disjoncteur BT du groupe est bien fermé, sinon réarmer (en baissant à fond la poignée), et fermer le disjoncteur du groupe.



Au TGBT


Si l'établissement n'est toujours pas alimenté,

Contrôler la position de l'inverseur de source.

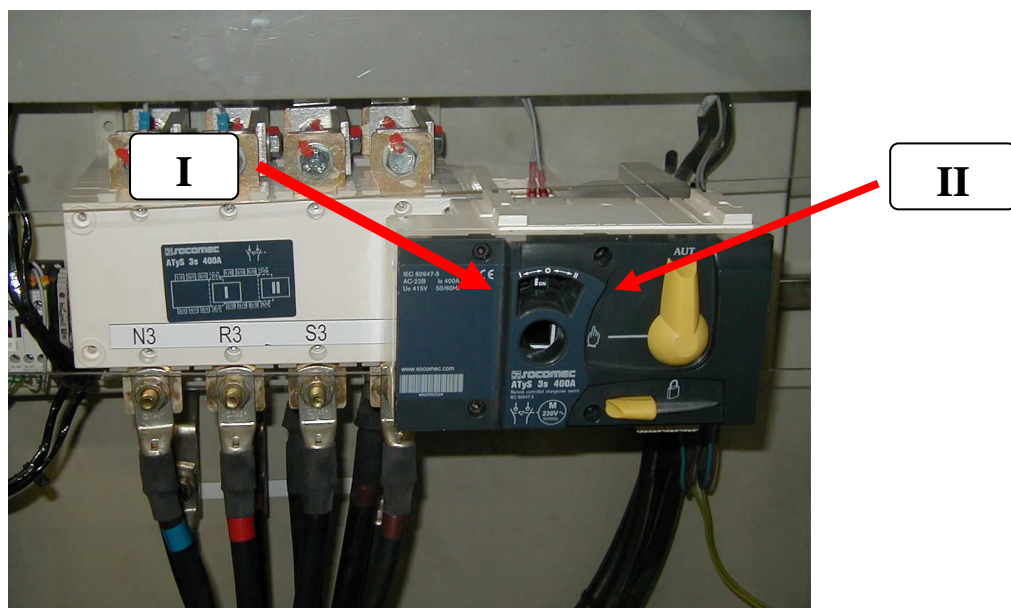

- **I** = Alimentation par EDF
- **II** = Alimentation par GE

Si l'inverseur n'est pas en position **II**, tourner le levier **jaune** de « auto » sur la « main », puis à l'aide de la poignée noir passer l'inverseur sur **II**.

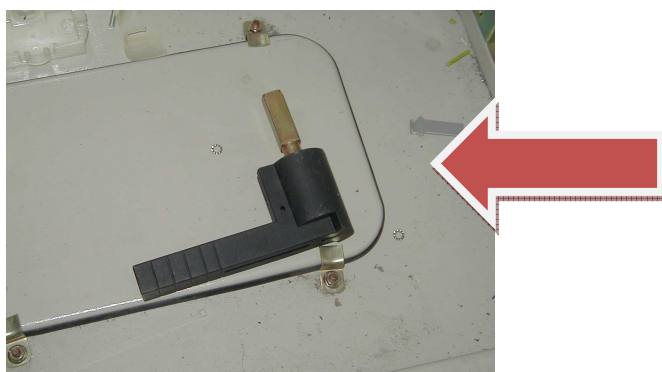

L'établissement est réalimenté.

REMARQUES

- En parallèle à l'intervention, appeler l'ASTREINTE