

Bâtiment 6 Pédiatrie - S/Sol


LEGENDE			
	Armoire électrique		Prise RJ45 étanche saillie
	Arrêt d'urgence sous BG associé à 2 voyants		Prise RJ45
	Détecteur optique incendie		Poste de travail équipé de: -12 PC 2x16 A+T -6 Prises RJ45
	Indicateur d'action incendie		Poste de travail équipé de: -3 PC 2x16 A+T -1 Prise RJ45
	Type 1 - Luminaire étanche Led 1,20m		Bloc secours 45 Lms
	Type 2 - Luminaire 80x80 encastré		Bloc secours 45 Lms étanche
	Type 3 - Spot encastré		Bloc secours portatif
	Bouton poussoir		Colonne
	Interrupteur SA à voyant		Prise HDMI
	Interrupteur VV étanche à voyant saillie		Chemin de câbles
	Détecteur de présence circulations		Gaine de ventilation existante
	Détecteur de présence mural		Gaine de ventilation à créer
	PC 2x16A+T		Clapet Télécommandé
	PC 2x16A+T étanche		Bouche VMC
	PC 2x16A+T étanche saillie		

Nota:
Ce plan est un plan de principe d'équipement électrique. Seul le plan architecte fait foi pour les côtes et la disposition des locaux


Centre Hospitalier de Chalons en
Champagne
4 rue du commandant Derrien
51100 Chalons en Champagne

REEMPLACEMENT DU GROUPE ELECTROGENE ET DU
TGBT DU BATIMENT PMT

Plan Bâtiments 6 - 8 -13
(Phase PRO)

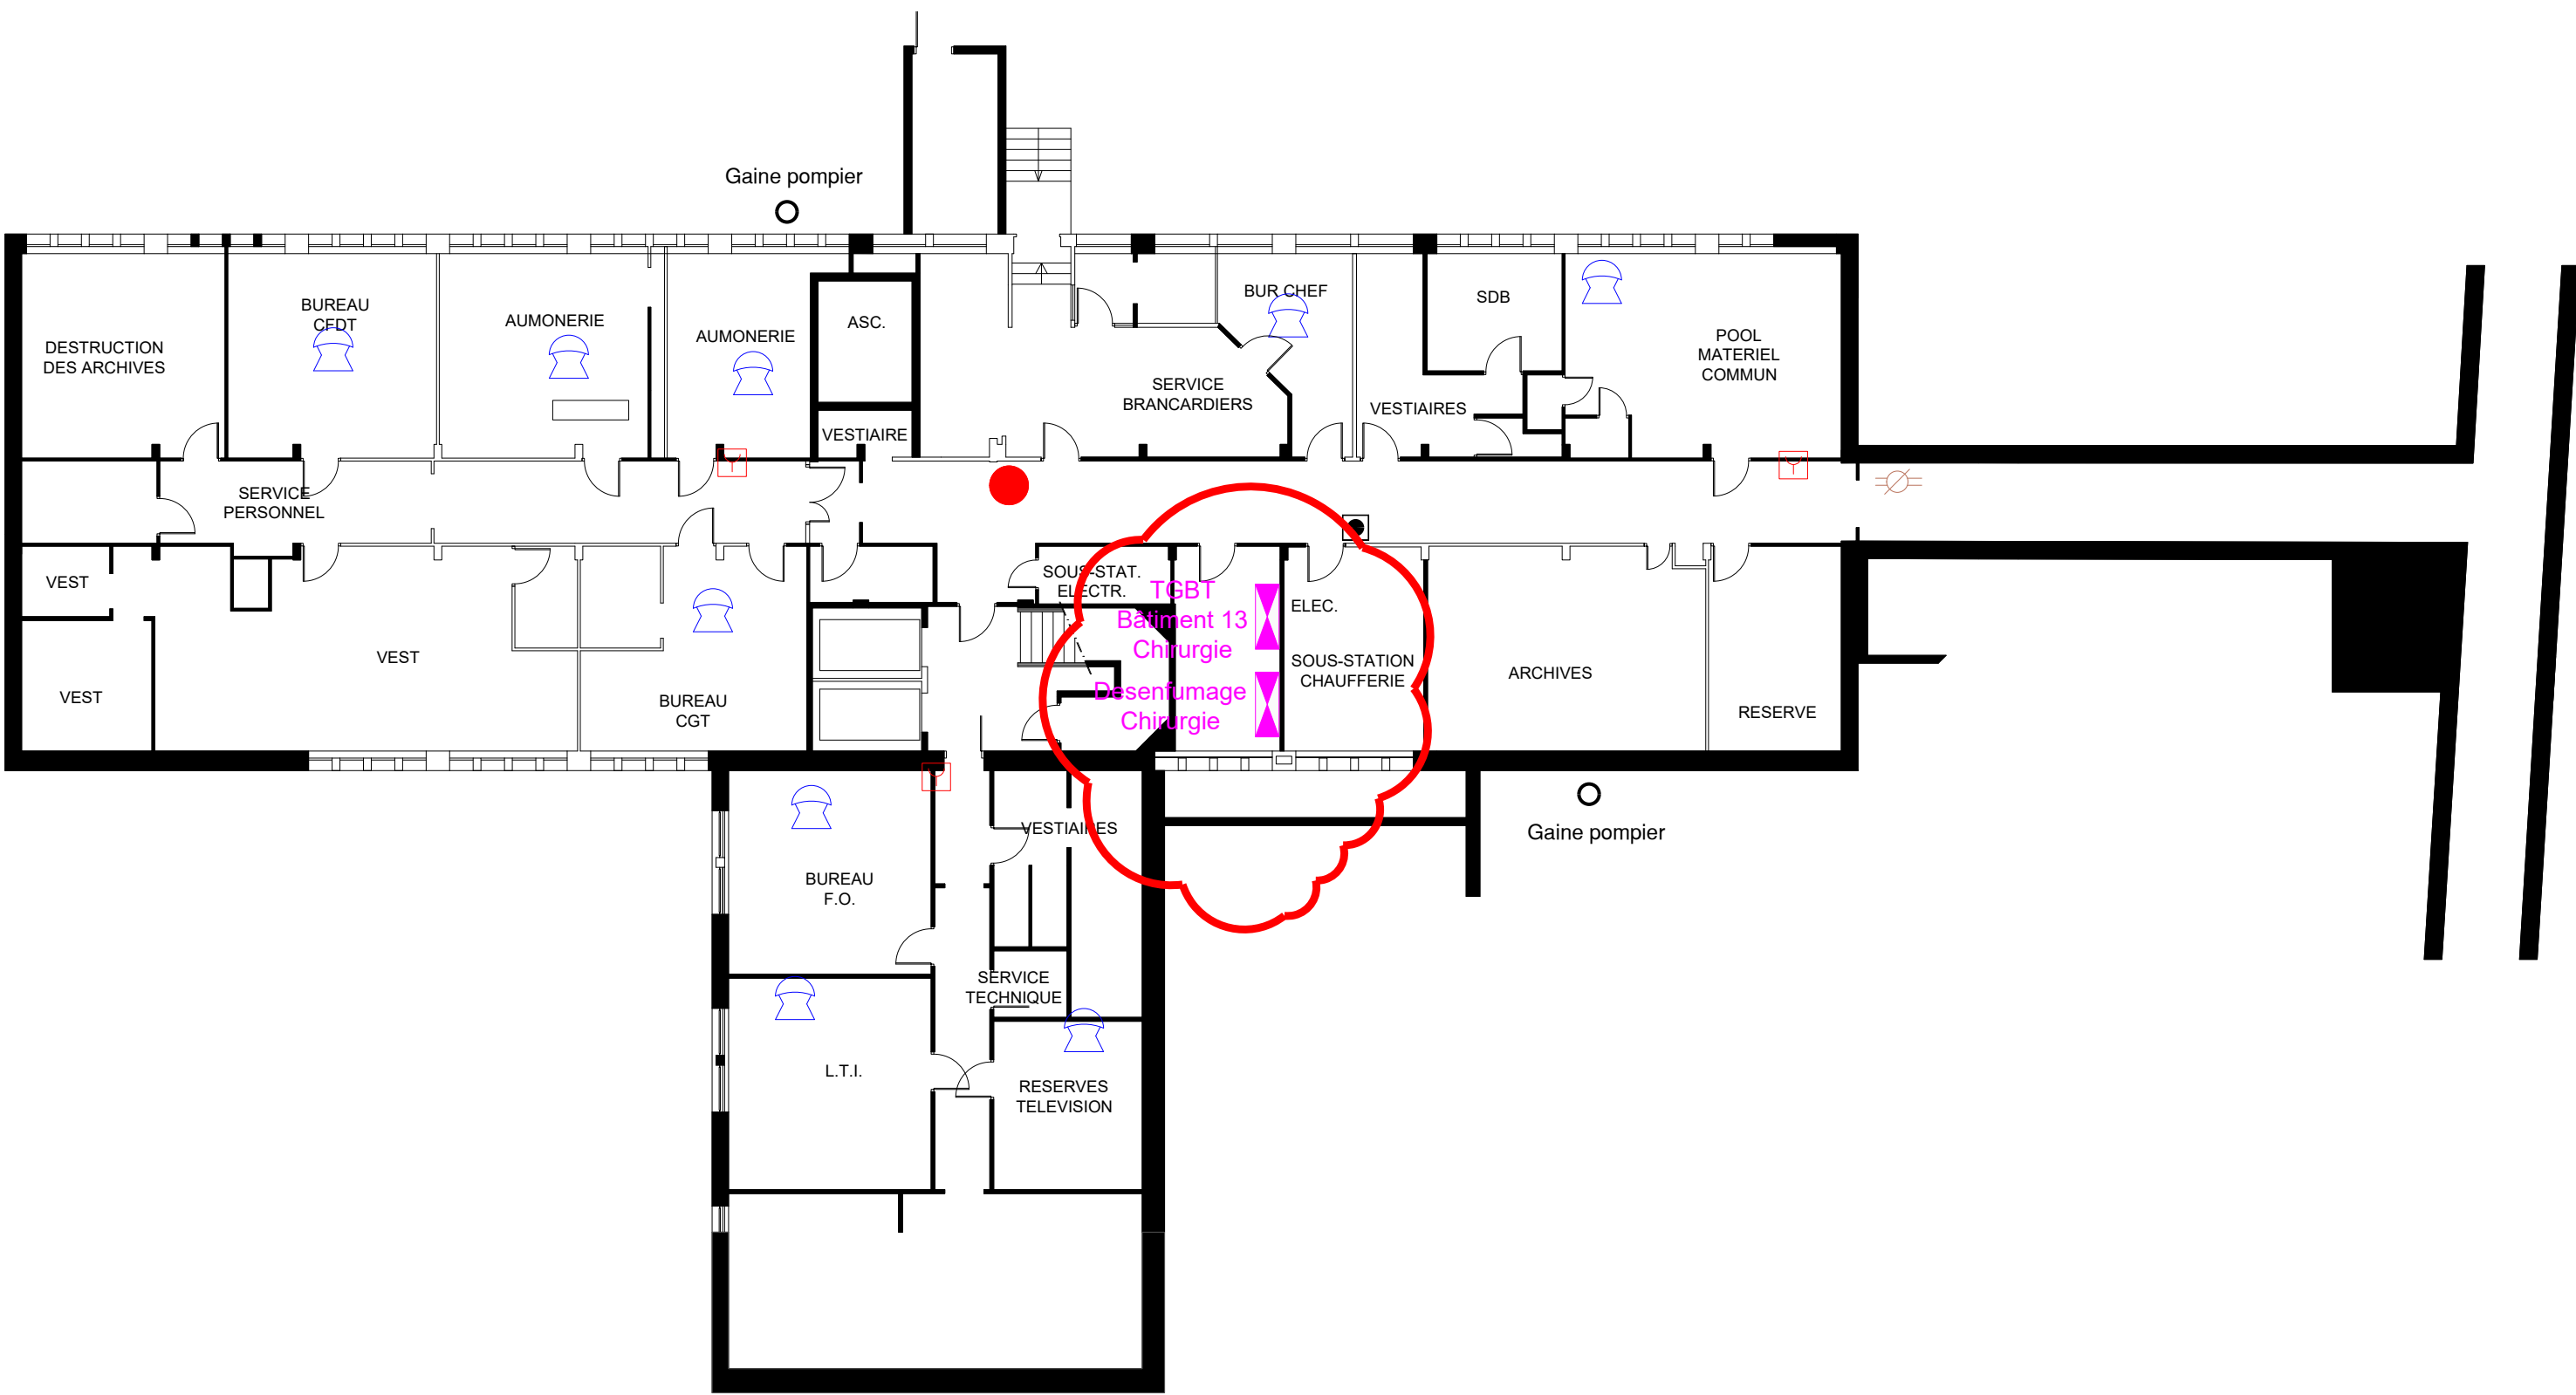

Bâtiment 13 - S/Sol

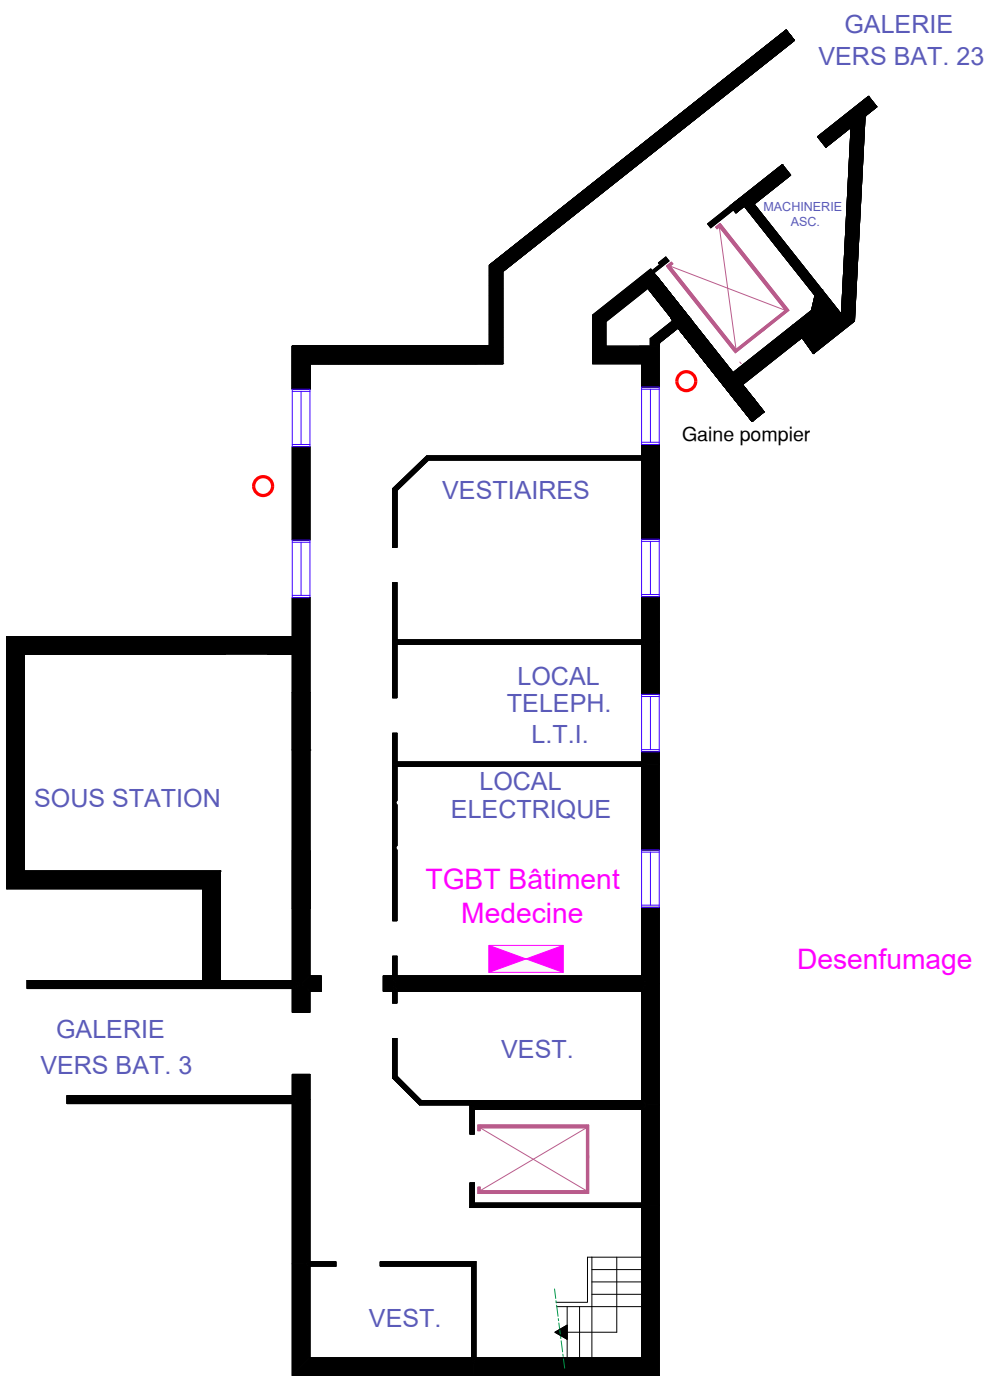

Bâtiment 8 Médecine - S/Sol

Modifications	Date	Ind

MAITRE D'OUVRAGE Centre Hospitalier de Chalons en Champagne 4 rue du commandant Derrien 51100 Chalons en Champagne	
--	--

Date :	07/02/24	BUREAU D'ETUDES 3 Rue Jacques MARITAIN 51100 REIMS Tél.: 03.26.82.57.44 Fax: 03.26.82.87.54 E-mail :contact@t3ereims.fr	
Echelle :	1/200		
Indice :			
EL 24.0602			