

1.0	raccordement de la machine : ligne de raccordement de vidange evacuation flexible disposé dans la machine pour faire fonction de siphon, DN 22
1.1	Ecoulement (max. 700 mm à partir de hauteur de sol fini), DN 50
2.0	Branchement de la machine : alimentation en eau, G 3/4"
2.2	Eau froide adoucie 10°C, DN 15, G 3/4 a max. 0,54 mmol/l CaCO <sub>3</sub> (max. 3°dH) Débit : 5,0 l/min Pression d'écoulement minimale : 60 kPa / 0,6 bar avant l'électrovanne Pression maximale : 500 kPa / 5,0 bar l'électrovanne vanne d'arrêt et filtre fin ≤ 25 µm
3.0	Branchement de la machine : câble de raccordement électrique 5G 6mm²
3.1	arrivée électrique vers la machine : 3N PE 400V ~ 50Hz courant nominal / puissance nominale : 21,5 A / 11,7 kW ⚡ conduite de compensation de potentiel Interrupteur principal à prévoir par le client
6.0	Charge calorifique du bac de lavage Les valeurs s'appliquent pour les conditions ambiantes suivantes : Température ambiante 22 °C, humidité relative 55 % ☼ Zone d'aspiration d'air recommandée selon EN 16282 La charge thermique totale contient 6.1
6.1	Charge thermique de la machine en mode de lavage normal : pour 15 cycles/h total 2,7 kW, sensible 2,3 kW, latente 0,4 kW
	Tenir compte de toutes les autres charges ambiantes pour la solicitation totale de la pièce. La ventilation de la pièce doit être conçue conformément à la norme EN 16282.

Conduites de raccordement à partir de la sortie de la machine1,4 m

Equipement de la machine

Bac / surchauffeur verrouillé





(A) Hauteur de passage

Bornes libres de potentiel (commutables en 230 V) pour système de dosage  
du produit de rinçage côté bâtiment

Bornes libres de potentiel pour système de dosage du détergent côté  
bâtiment

AirConcept (récupération de la chaleur)

Revêtement panneau arrière

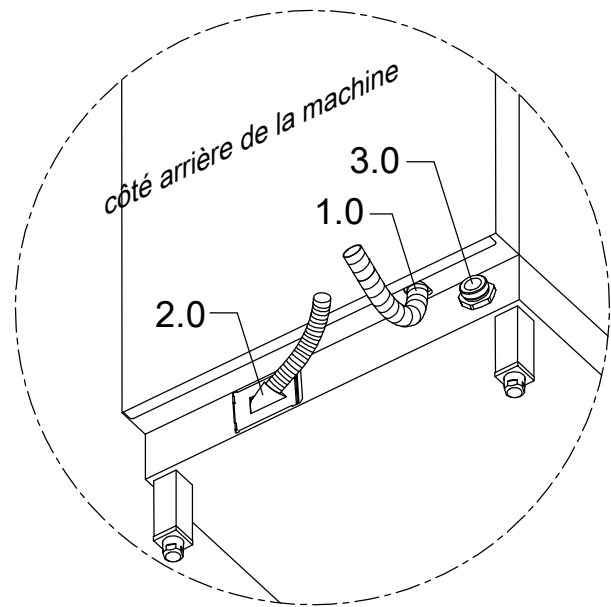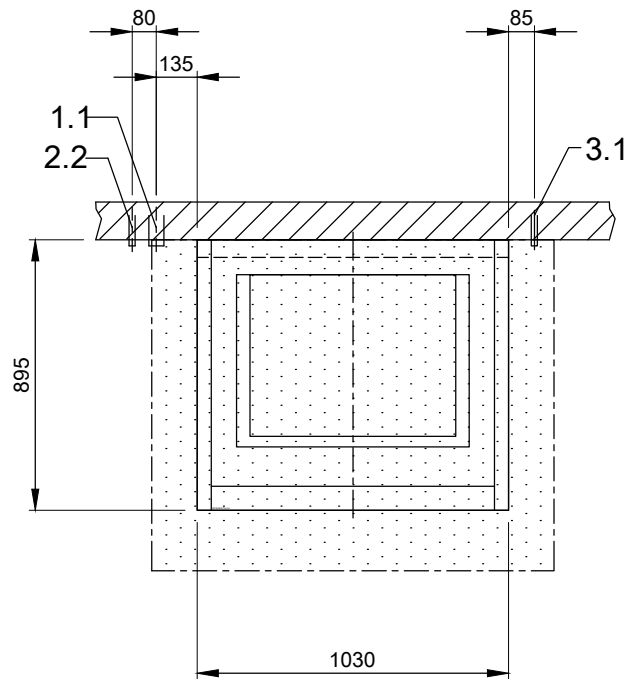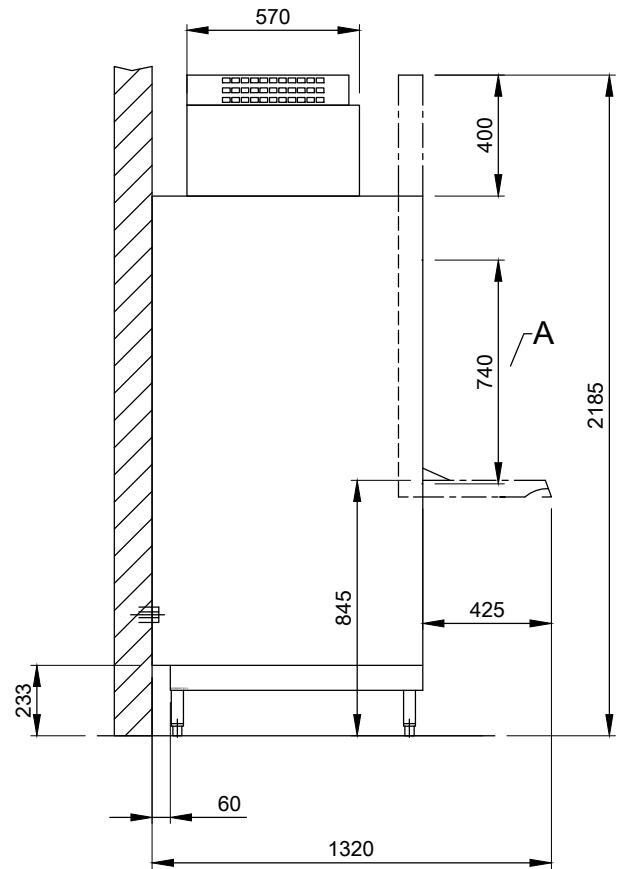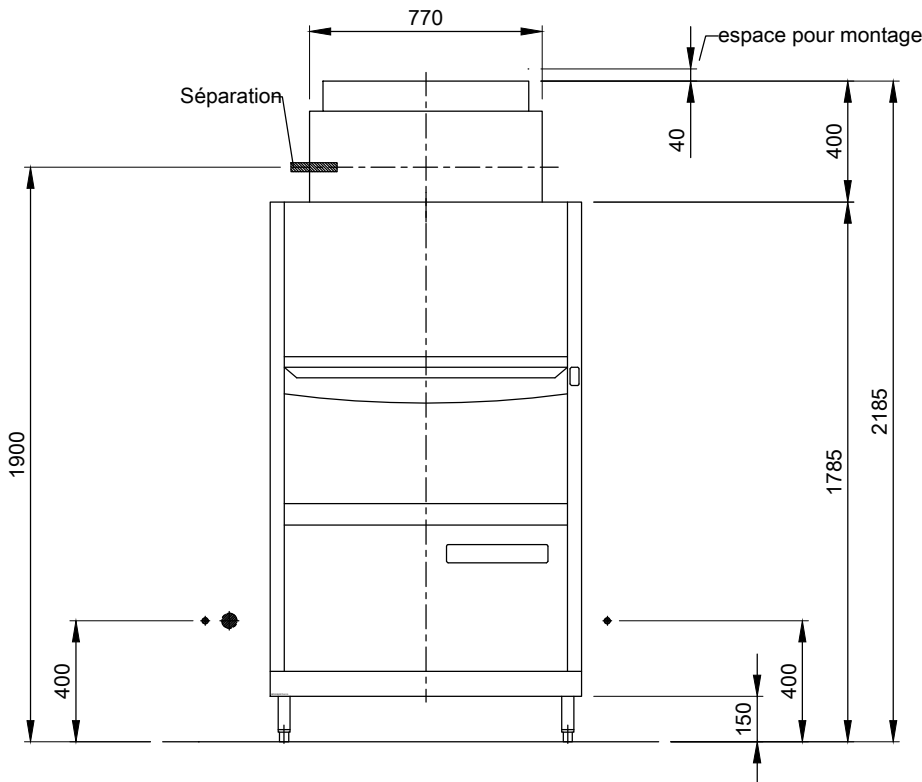

Observez nos „Remarques importantes“ relatives aux installations (cf. PartnerNet)

Révision			
MEIKO FRANCE ZAC de LAMIRAULT - 23, Rue de Lamirault 77090 COLLEGIEN TEL: 01 64 15 65 20 TELEFAX: 01 64 61 75 68 E-MAIL: be@meiko.fr - Web : www.meiko.fr		Référence / Affaire LAVE-VAISSELLE PLAN NORMALISE / FRA	Modèle FV130.2
Ce schéma ne peut être ni porté à la connaissance de tiers ni copié sans notre accord, ni être utilisé à des fins concurrentielles. Tous droits réservés ! Sous réserve de modifications dues au progrès technique. Ce schéma a été créé automatiquement et n'est soumis ni à la procédure de contrôle et de validation ni au service de modification Veuillez noter que : ce document n'est valable qu'en lien avec les conditions définies dans la fiche complémentaire « remarques importantes » ! Cette fiche peut être demandée au fabricant ou téléchargée sur le PartnerNet.		TYPE : UNIVERSEL N° de plan S00144235	N° de dossier
Echelle 1:25	dessiné: 31.08.2022 m-iplan	contrôlé: 31.08.2022 m-iplan	