




ETAGE 4

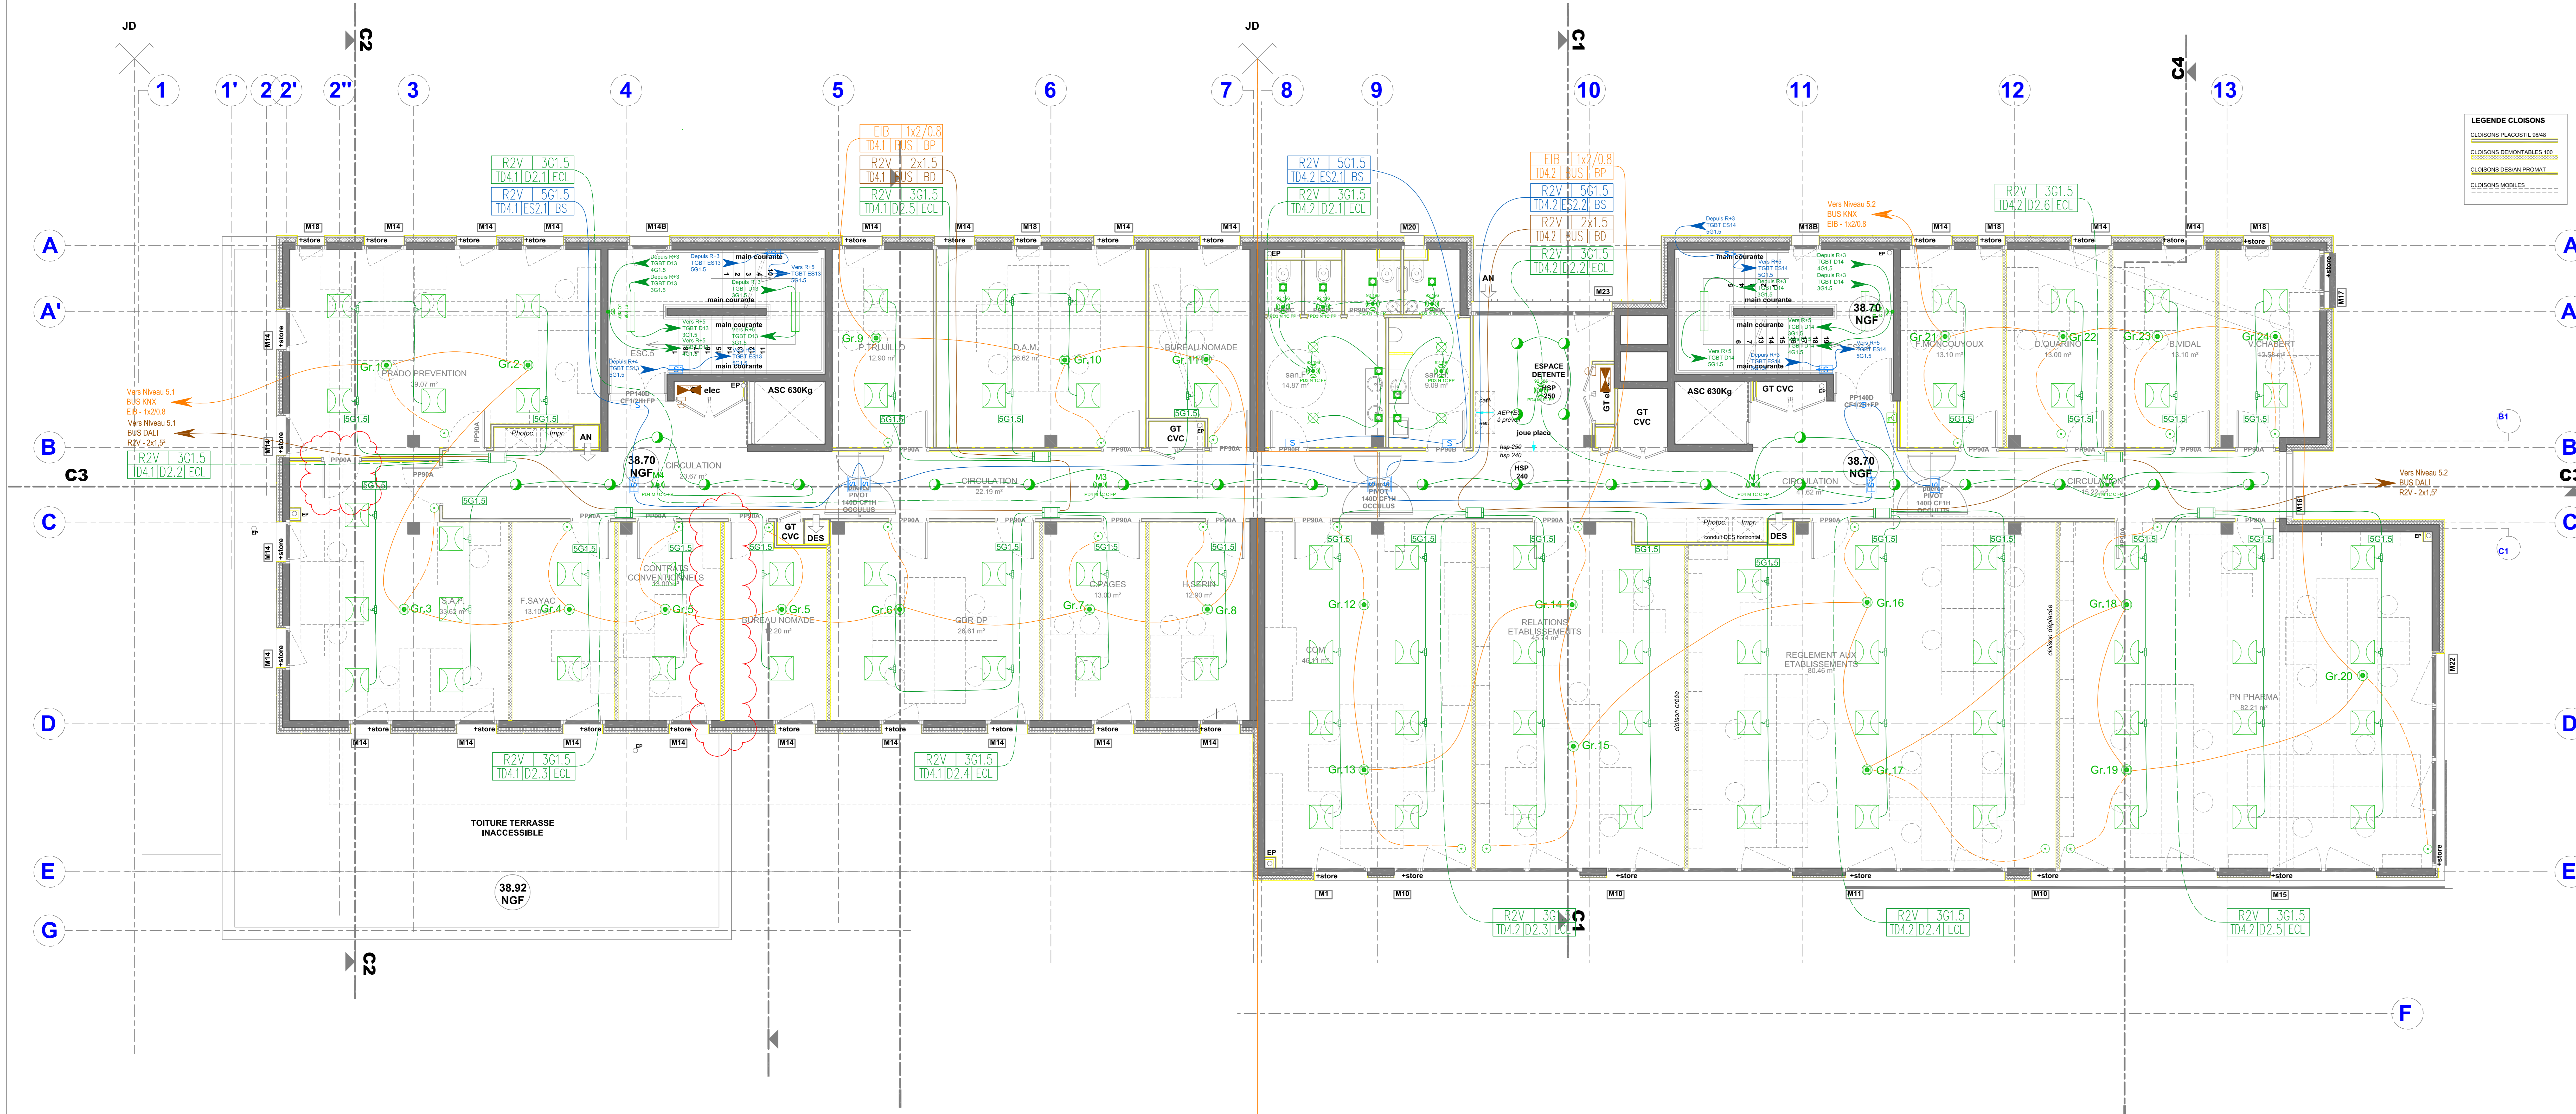

LEGENDE

Type 1 - Spot LED TBT 12v-9w IP44

Type 2 - Downlights LED 1950 lum. 23w UGR<22

Type 3 - Downlight LED 1150 lum. 85lm/w UGR=19 Philips GreenSpace

Type 4 - Luminaire LED 3400 lum. UGR = 22.

Type 5 - Luminaire LED 3400 lum. UGR = 19.

Type 6 - Luminaire tube 70mm IP68 - 1x21w

Type 7 - Applique CLI.I 1x18w IP44 avec inter protégé

Type 8 - Luminaire étanche LED 44w / 6000 lum - IP 65

Type 9 - Luminaire tube 70mm Escalier - 2x28w

Type 10 - Hublot étanche polycarbonate LED 20w avec détecteur incorporé

Type 11 - Colonne lumineuse IP65/IK10 - Lampe IM70w

Type 12 - Spot encastré au sol LED 3w IP67/IK10

Type 13 - Suspension MODO - 4 Lampes fluo 23w

Type 14 - Luminaire tube - 23w

Zone sous gestion système KNX & DALI

AC: Boîtier Actionneur Gestion de groupe d'éclairage + Ventilationspendu 22, 40, 55 et +

Tableau de commande éclairage

Inter Simple Allumage (SA) Ht:1.10m

Inter S.A. IP 55 - IK 07 Ht:1.20m

Bouton poussoir relance présence Ht:1.10m

Bouton poussoir étanche Ht:1.10m

Détecteur de présence type BEG Maître/Esclave. (Bureau, circulation, escaliers)

Détecteur de mouvement Ht:2.35m

Détecteur de présence + luminosité Plafond

Actionneur d'éclairage Plafond

Bloc de Sécurité 60 Lumens Ht:2.20m

Bloc de Sécurité 60 lu fléché Ht:2.20m

Bloc de Sécurité 60 lu fléché encastré Plafond

Bloc de Sécurité 60 Lumens avec grille

Bloc de Sécurité Ambiance 360 Lumens Ht:2.20m

Bloc Portatif BAPI Ht:1.40m

Prise de Courant 2P+T 10/16A Ht:0.40m

Prise de Courant IP 55 - IK 07 Ht:1.20m

Sortie de câble 32A+T Ht:0.40m

Prise de courant Triphasé 20A

Prise de recharge véhicule électrique

1 RJ45 Cat.6a pour Caméra

1 RJ45 Cat.6a pour Visiophone

1 RJ45 Cat.6a CA

Boîtier Poste de travail : 1 RJ45 - 1 PC Normal - 1 PC HQ (S:Sol / P:Plafond)

Boîtier poste de travail: 2 RJ45 - 2 PC Normal - 2 PC HQ (S:Sol / P:Plafond)

Boîtier poste de travail: 3 RJ45 - 3 PC Normal - 3 PC HQ (S:Sol / P:Plafond)

Boîtier poste de travail: 4 RJ45 - 4 PC Normal - 4 PC HQ (S:Sol / P:Plafond)

Module de sortie binaire (Relais) RS510/23

Ressource CFO 4 Postes : Normal + HQ En Plafond

Point de coupure en cassette de 8 RJ45 En Plafond

Poteau support boîtiers CFO et CFA

Point de consolidation avec couverture rayon de 5 ml.

Borne WIFI équipé : 1 RJ45 Données Sous face plafond

Borne DECT équipé : 1 RJ45 Voix Sous face plafond

Arrêt d'Urgence Ht:1.40m

Tableau Electrique Ht:1.80m

Goulotte 3 compartiments

Attente alimentation

Alarme Générale Ht:2.25m

Flash lumineux PMR Ht:2.25m ou plafond

Déclencheur manuel incendie Ht:1.30m

Détecteur optique de fumée Plafond

Détecteur Avert. Autonome Fumée Plafond logement

Détecteur CO/NO2 Plafond parking

Détecteur thermovélocimétrique Plafond

Indicateur d'action Ht:2.25m

Asservissement Porte CF Ht:2.00m

Asserv Porte CF+renvoi position Ht:2.00m

TRE : SDI +CMSI Ht:1.50m

Asservissement Clapet CF Plafond

Asservissement Désenfumage Ht:0.80m et 1.80m

Centrale SSI

Centrale de mesure gaz CO, NO, NO2

Boîtier ISS (boîtier vent) Ht:1.30m

Centrale contrôle d'accès

Module de Porte

Module de Gestion de Porte

Bouton de déverrouillage

Ventouse de maintien Imposte porte

Interphone Vidéo Ht:1.10m

Poste intérieur interphone

Lecteur de badge Ht:1.30m

Contact de position porte: Ouvert / Fermée ( Sur vantail )

Contact de position sécurité: verrouillée ou déverrouillée ( fond de peine )

Boîtier d'ouverture à clé

Digicode

Gâche électrique

Centrale Alarme technique

Centrale intrusion

Détecteur double technologie

Sirène Intrusion

Boîtier de mise En/Hors service intrusion

Contact périmétrique en feuilleure

Tableau d'alarme agression

Bouton d'appel agression

CODE	31080017	Projet	SAI	AUD	AUD
0	31080017	Exécution	SAI	AUD	AUD
1	31080017	Exécution	SAI	AUD	AUD

IMMEUBLE DE BUREAUX SOCIUM

COMMUNE de BEZIERS

BATEAU FOURNAISE  
SCCV SOCIUM  
400 rue de la République  
34090 BEZIERS  
T: 04 67 32 15 15

Société d'énergie  
Société d'énergie  
Société d'énergie

ARCHITECTE	JL MICHEL ARCHITECTE	15 Avenue Luchat - 34090 BEZIERS - T: 04 67 32 15 15 - F: 04 67 32 15 15
BET THERMIQUE	AC	24 rue des Pins - 34090 ST GENES DE FONTOUR - T: 04 67 32 15 15
BET ELECTRIQUE	AC	400 rue de la République - 34090 BEZIERS - T: 04 67 32 15 15 - F: 04 67 32 15 15
BET STRUCTURE	BET ACOSON	400 rue de la République - 34090 BEZIERS - T: 04 67 32 15 15 - F: 04 67 32 15 15
ECONOMISTE	M. I	671 rue de la République - 34090 BEZIERS - T: 04 67 32 15 15 - F: 04 67 32 15 15
BUREAU DE CONTROLE	BOCOPIC	1140 rue de la République - 34090 BEZIERS - T: 04 67 32 15 15 - F: 04 67 32 15 15
D.P.O.		

PROJET: Câblage Ecl. Ecl sécu. R+4

INDEX: 1 : 50

DATE: 31/08/2017

IND: DOE

SAI