


2 Cordons Wieland
Alimentation PCN & PCO

ETAGE 5

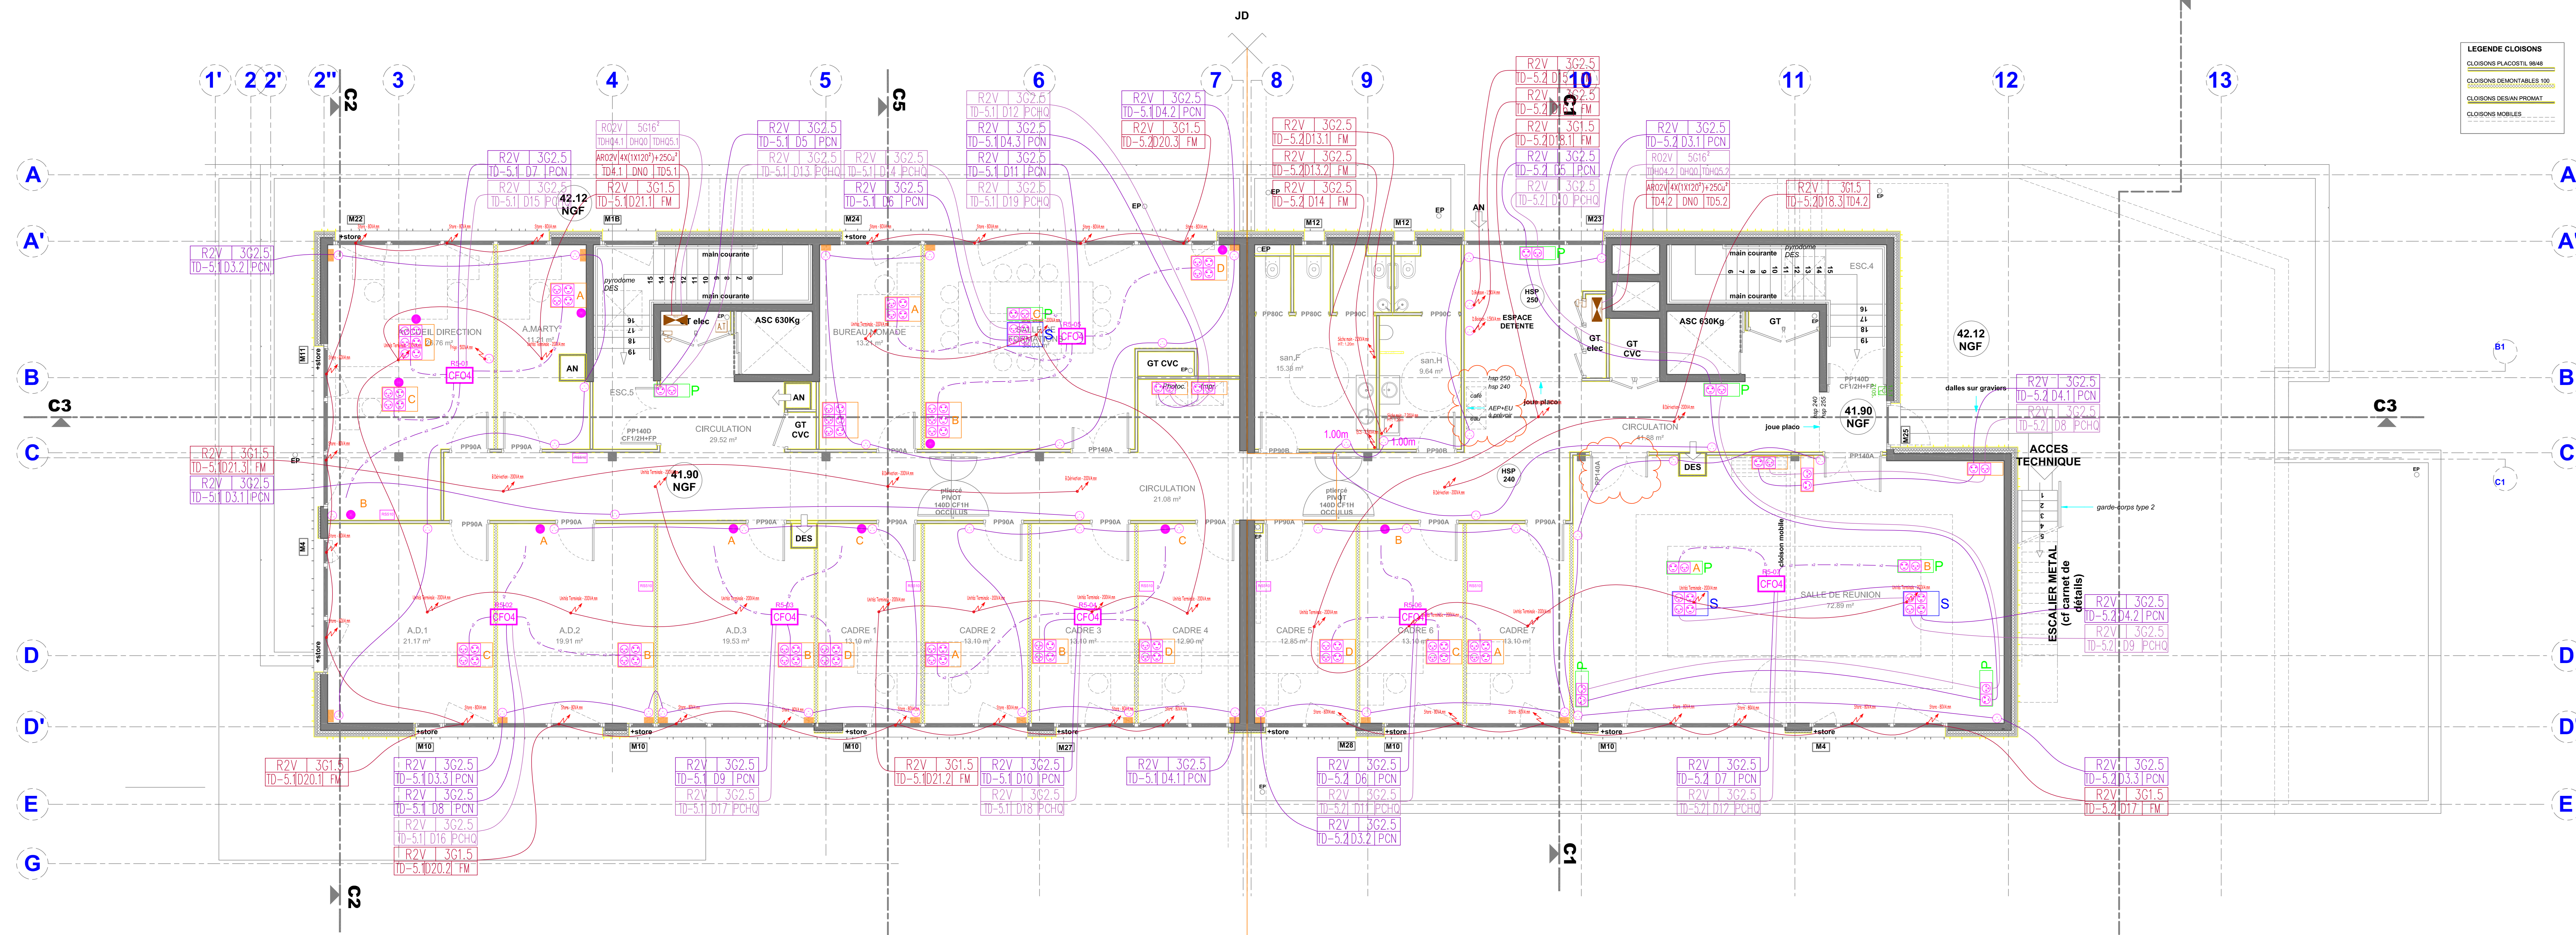


LEGENDE


Type 1 - Spot LED TBT 12v-9w IP44	Ressource CFO 4 Postes : Normal + HQ En Plafond
Type 2 - Downlights LED 1950 lum, 23w UGR<22	Point de coupure en cassette de 8 RJ45 En Plafond
Type 3 - Downlight LED 1150 lum, 85lm/w UGR=19 Philips GreenSpace	Poteau support boitiers CFO et CFA
Type 4 - Luminaire LED 3400 lum, UGR = 22.	Point de consolidation avec couverture rayon de 5 ml.
Type 5 - Luminaire LED 3400 lum, UGR = 19.	Borne WIFI équipé : 1 RJ45 Données Sous face plafond
Type 6 - Luminaire tube 70mm IP68 - 1x21w	Borne DECT équipé : 1 RJ45 Voix Sous face plafond
Type 7 - Applique CLII 1x18w IP44 avec inter protégé	Arrêt d'urgence Ht:1.40m
Type 8 - Luminaire étanche LED 44w / 6000 lum - IP 65	Tableau Electrique Ht:1.80m
Type 9 - Luminaire tube 70mm Escalier - 2x28w	Goulotte 3 compartiments
Type 10 - Hublot étanche polycarbonate LED 20w avec détecteur incorporé	Attente alimentation
Type 11 - Colonne lumineuse IP65/IK10 - Lampe IM70w	Alarme Générale Ht:2.25m
Type 12 - Spot encastré au sol LED 3w IP67/IK10	Flash lumineux PMR Ht:2.25m ou plafond
Type 13 - Suspension MODO - 4 Lampes fluo 23w	Déclencheur manuel incendie Ht:1.30m
Type 14 - Luminaire tube - 23w	Détecteur optique de fumée Plafond
Zone sous gestion système KNX & DALI	Détecteur Avert. Autonome Fumée Plafond logement
AC: Boitier Actionneur Gestion de groupe d'éclairage + Ventilationspendu 22, 40, 55 et +	Détecteur CO/NO ₂ Plafond parking
Tableau de commande éclairage	Détecteur thermovélocimétrique Plafond
Inter Simple Allumage (SA) Ht:1.10m	Indicateur d'action Ht:2.25m
Inter S.A. IP 55 - IK 07 Ht:1.20m	Asservissement Porte CF Ht:2.00m
Bouton poussoir relance présence Ht:1.10m	Asservt Porte CF+renvoi position Ht:2.00m
Bouton poussoir étanche Ht:1.10m	TRE : SDI +CMSI Ht:1.50m
Détecteur de présence type BEG Maître/Esclave. (Bureau, circulation, escaliers)	Asservissement Clapet CF Plafond
Détecteur de mouvement Ht:2.35m	Asservissement Désenfumage Ht:0.80m et 1.80m
Détecteur de présence + luminosité Plafond	Centrale SSI
Actionneur d'éclairage Plafond	Centrale de mesure gaz CO, NO, NO ₂
Bloc de Sécurité 60 Lumens Ht:2.20m	Boîtier ISS (boîtier vert) Ht:1.30m
Bloc de Sécurité 60 lu fléché Ht:2.20m	Centrale contrôle d'accès
Bloc de Sécurité 60 lu fléché encastré Plafond	Module de Porte
Bloc de Sécurité 60 Lumens avec grille	Module de Gestion de Porte
Bloc de Sécurité Ambiance 360 Lumens Ht:2.20m	Bouton de déverrouillage
Bloc Portatif BAPI Ht:1.40m	Ventouse de maintien Imposte porte
Prise de Courant 2P+T 10/16A Ht:0.40m	Interphone Vidéo Ht:1.10m
Prise de Courant IP 55 - IK 07 Ht:1.20m	Poste intérieur interphone
Sortie de câble 32A+T Ht:0.40m	Lecteur de badge Ht:1.30m
Prise de courant Triphasé 20A	Contact de position porte: Ouvert / Fermée (Sur vantail)
Prise de recharge véhicule électrique	Contact de position sécurité: verrouillée ou déverrouillée (fond de peine)
1 RJ45 Cat.6a pour Caméra	Boîtier d'ouverture à clé
1 RJ45 Cat.6a pour Visiophone	Digicode
1 RJ45 Cat.6a CA	Gâche électrique
Boîtier Poste de travail : 1 RJ45 - 1 PC Normal - 1 PC HQ (S:Sol / P:Plafond)	Centrale Alarme technique
Boîtier poste de travail: 2 RJ45 - 2 PC Normal - 2 PC HQ (S:Sol / P:Plafond)	Centrale intrusion
Boîtier poste de travail: 3 RJ45 - 3 PC Normal - 3 PC HQ (S:Sol / P:Plafond)	Détecteur double technologie
Boîtier poste de travail: 4 RJ45 - 4 PC Normal - 4 PC HQ (S:Sol / P:Plafond)	Sirène Intrusion
Module de sortie binaire (Relais) RS510/23	Boîtier de mise En/Hors service intrusion
	Contact périmétrique en feuillure
	Tableau d'alarme agression
	Bouton d'appel agression

COE	51/00017	Projet	SAI	AUD	AUD
COE	51/00017	Projet	SAI	AUD	AUD
COE	51/00017	Projet	SAI	AUD	AUD


IMMEUBLE DE BUREAUX SOCIUM	
COMMUNE de BEZIER	
MAÎTRE D'OUVRAGE SCV SOCIUM Site de la Vallée de l'Orbie 34000 BEZIER	
DATE DE RÉVISION 15/06/2017 10:00	

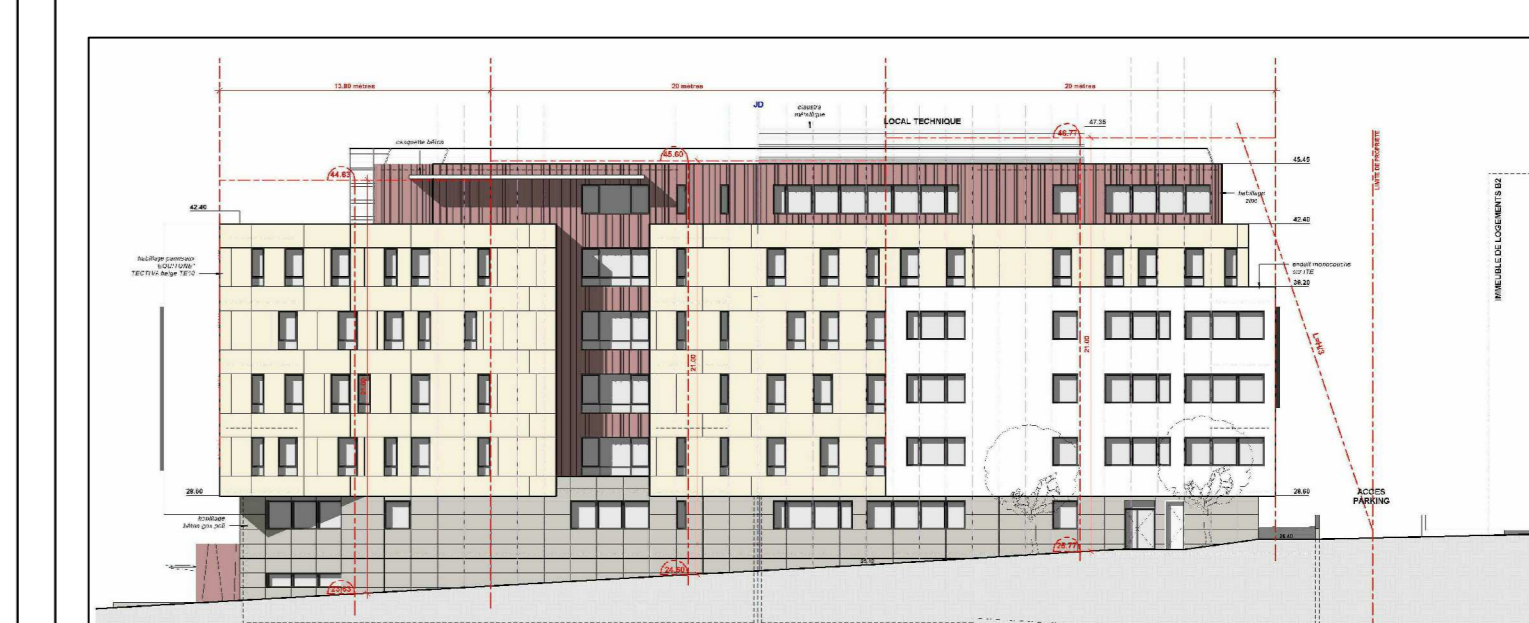

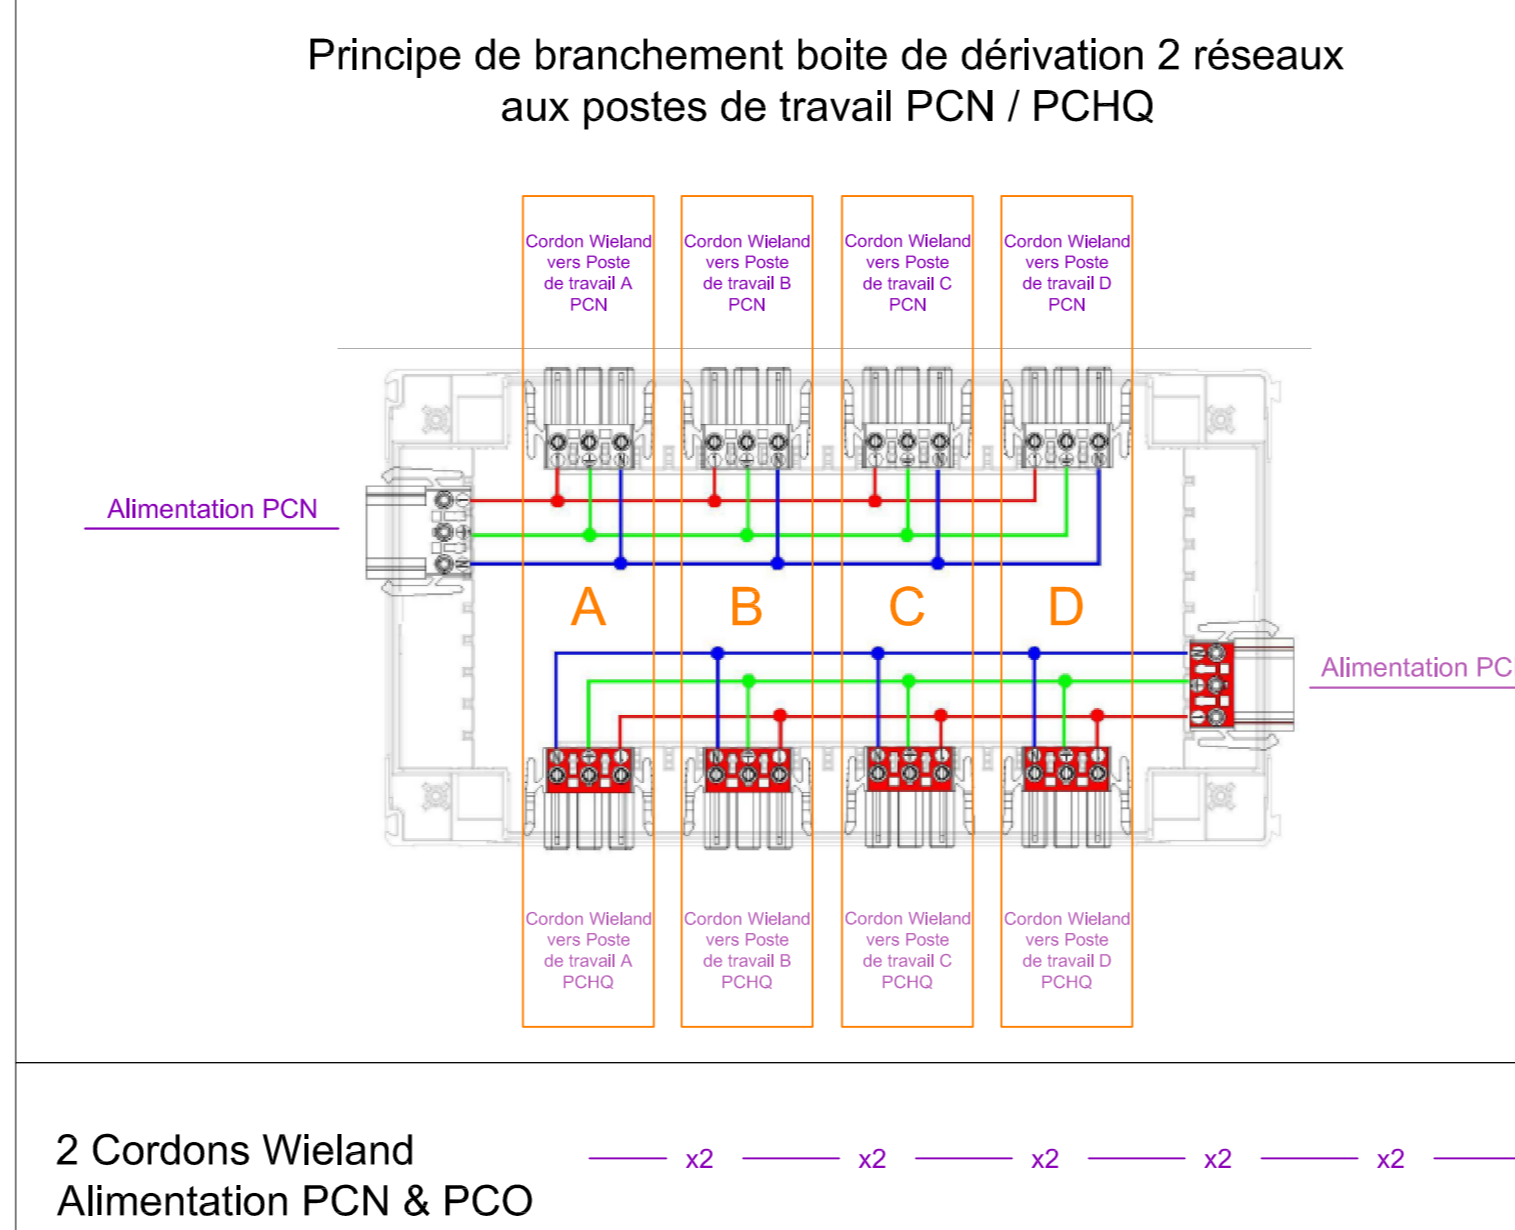

ARCHITECTE	J. MICHEL ARCHITECTE	Titulaire du diplôme : 34000 BEZIER - 15/06/2017 10:00
RETECHNIQUE	AC	24 rue des Pêcheurs - 34000 BEZIER - 15/06/2017 10:00
RETECHNIQUE	AC	400 rue de la Vallée de l'Orbie - 34000 BEZIER - 15/06/2017 10:00
RETECHNIQUE	AC	1 rue de la Vallée de l'Orbie - 34000 BEZIER - 15/06/2017 10:00
ECONOMIQUE	BE 1	1 rue de la Vallée de l'Orbie - 34000 BEZIER - 15/06/2017 10:00
BUREAU DE CONTRÔLE	BOCOTEC	1 rue de la Vallée de l'Orbie - 34000 BEZIER - 15/06/2017 10:00
D.P.C.		
D.P.S.		
N° AFFAIRE	DATE	INDICE / MODIF.
EL059b	31/05/2017	DESIGNATEUR
IND: DOE	SAI	



ETAGE 4



LEGENDE


- | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------|
|  | Type 1 - Spot LED TBT 12v-9w IP44 |  | Ressource CFO 4 Postes : Normal + HQ | En Plafond |
|  | Type 2 - Downlights LED 1950 lum. 23w UGR<22 |  | Point de coupeure en cassette de 8 RJ45 | En Plafond |
|  | Type 3 - Downlight LED 1150 lum. 85lm/w UGR=19 Philips GreenSpace |  | Poteau support boitiers CFO et CFA | |
|  | Type 4 - Luminaire LED 3400 lum. UGR = 22. |  | Point de consolidation avec couverture rayon de 5 ml. | |
|  | Type 5 - Luminaire LED 3400 lum. UGR = 19. |  | Borne WIFI équipé : 1 RJ45 Données | Sous face plafond |
|  | Type 6 - Luminaire tube 70mm IP68 - 1x21w |  | Borne DECT équipé : 1 RJ45 Voix | Sous face plafond |
|  | Type 7 - Applique CL.II 1x18w IP44 avec inter protégé |  | Arrêt d'Urgence | Ht:1.40m |
|  | Type 8 - Luminaire étanche LED 44w / 6000 lm - IP 65 |  | Tableau Electrique | Ht:1.80m |
|  | Type 9 - Luminaire tube 70mm Escalier - 2x28w |  | Goulotte 3 compartiments | |
|  | Type 10 - Hublot étanche polycarbonate LED 20w avec détecteur incorporé |  | Attente alimentation | |
|  | Type 11 - Colonne lumineuse IP65/IPK10 - Lampe IM70w |  | Alarme Générale | Ht:2.25m |
|  | Type 12 - Spot encastré au sol LED 3w IP67/IPK10 |  | Flash lumineux PMR | Ht:2.25m ou plafond |
|  | Type 13 - Suspension MODO - 4 Lampes fluo 23w |  | Déclencheur manuel incendie | Ht:1.30m |
|  | Type 14 - Luminaire tube - 23w |  | Détecteur optique de fumée | Plafond |
|  | Zone sous gestion système KNX & DALI |  | Détecteur Avert. Autonome Fumée | Plafond logement |
|  | AC: Boitier Actionneur Gestion de groupe d'éclairage + Ventilationsp22, 40, 55 et + |  | Détecteur CO/NO2 | Plafond parking |
|  | Tableau de commande éclairage |  | Détecteur thermovélocimétrique | Plafond |
|  | Inter Simple Allumage (SA) Ht:1.10m |  | Indicateur d'action | Ht:2.25m |
|  | Inter S.A. IP 55 - IK 07 Ht:1.20m |  | Asservissement Porte CF | Ht:2.00m |
|  | Bouton poussoir relance présence Ht:1.10m |  | Asservt Porte CF+renvoi position | Ht:2.00m |
|  | Bouton poussoir étanche Ht:1.10m |  | TRE : SDI +CMSI | Ht:1.50m |
|  | Détecteur de présence type BÉG Maître/Esclave, (Bureau, circulation, escaliers) |  | Asservissement Clapet CF | Plafond |
|  | Détecteur de mouvement Ht:2.35m |  | Asservissement Désenfumage | Ht:0.80m et 1.80m |
|  | Détecteur de présence + luminosité Plafond |  | Centrale SSI | |
|  | Actionneur d'éclairage Plafond |  | Centrale de mesure gaz CO, NO, NO2 | |
|  | Bloc de Sécurité 60 Lumens Ht:2.20m |  | Boitier ISS (boitier vert) | Ht:1.30m |
|  | Bloc de Sécurité 60 lu fléché Ht:2.20m |  | Centrale contrôle d'accès | |
|  | Bloc de Sécurité 60 lumens encastré Plafond |  | Module de Porte | |
|  | Bloc de Sécurité 60 lu fléché encastré Plafond |  | Module de Gestion de Porte | |
|  | Bloc de Sécurité 60 Lumens avec grille |  | Bouton de déverrouillage | |
|  | Bloc de Sécurité Ambiance 360 Lumens Ht:2.20m |  | Ventouse de maintien | Imposte porte |
|  | Bloc Portatif BAPI Ht:1.40m |  | Interphone Vidéo | Ht:1.10m |
|  | Prise de Courant 2P+T 10/16A Ht:0.40m |  | Poste intérieur interphone | |
|  | Prise de Courant IP 55 - IK 07 Ht:1.20m |  | Lecteur de badge | Ht:1.30m |
|  | Sortie de câble 32A+T Ht:0.40m |  | Contact de position porte: Ouvert / Fermée (Sur vantail) | |
|  | Prise de courant Triphasé 20A |  | Contact de position sécurité: verrouillée ou déverrouillée (fond de porte) | |
| | | | | |

[illegible]

IMMEUBLE DE BUREAUX SOCIUM

COMMUNE de BEZIERS

MAÎTRE D'OUVRAGE
SCCV SOCIUM
40bis Av. du Président M.
34500 BEZIERS
T 02 65 20 53 62 F 04 67

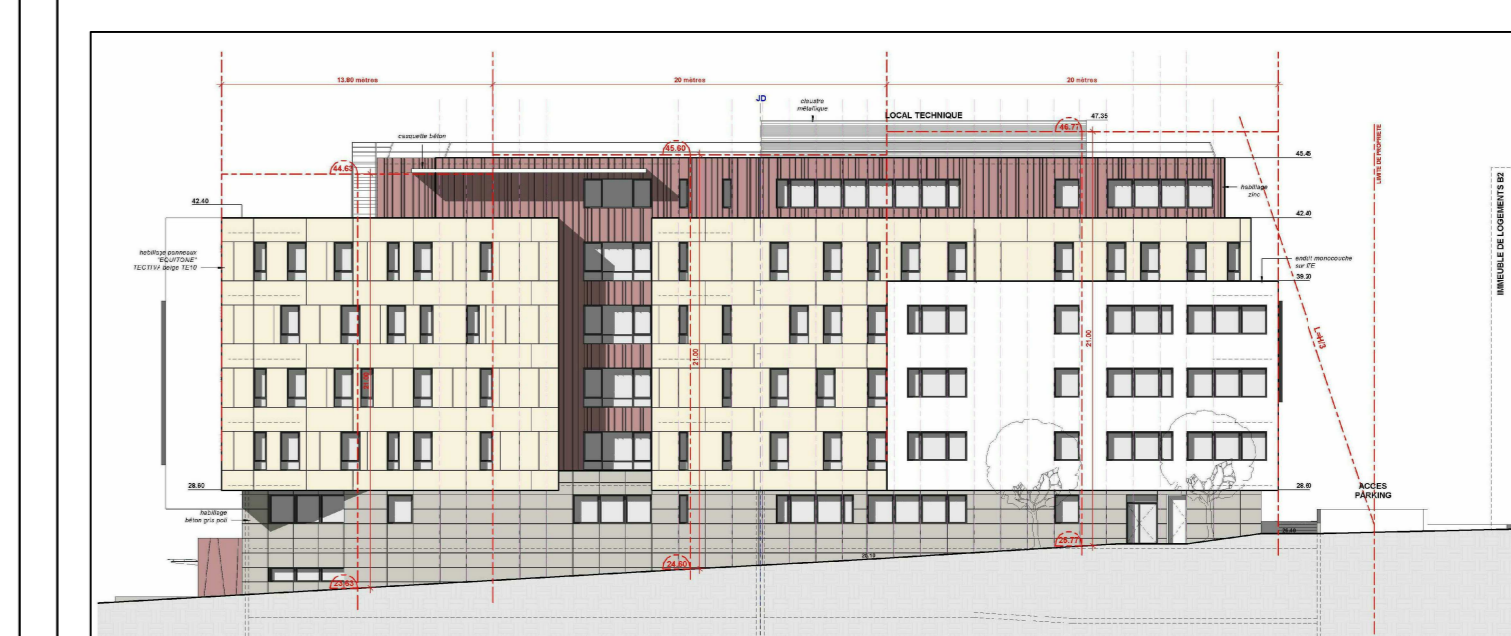 COFELY HCO MPRL

ARCHITECTE	A. MICHEL ARCHITECTE	15 passage Louis - 34000 MONTPELLIER - T 04 67 52 10 25 - F 04 67 52 10 26
SET TERRASSE	ACC	20 rue de Paris - 34480 ST GENES DE PONTDET - T 04 66 20 21 34
SET ELECTRIQUE		400 rue Bachel Fournel Montpellier - 34000 MONTPELLIER - T 04 67 90 27 27 - F 01 73 31 31 31
SET STRUCTURE	RET ASSON	1 rue Nord Depot - 34490 BEZIERES - T 04 67 30 10 00
ECONOMETRE	M J	570 route du Cher Dragon - BP 8808 - 34190 NIMES cedex 3 - T 04 68 34 58 68 - F 04 68 34 58 69
BUREAU DE CONTRÔLE	SOCCOTEC	1140 Ave. André Lemaire - 34000 MONTPELLIER - T 04 67 90 67 87 - F 04 67 22 22 22
O.P.C		
S.P.S		
IN DEUX	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
ELOSb		DOE
Câblage PC & SPM R+4		1 : 50
N° AFFAIRE AMP3 G682	DATE 31/05/07	INDICE / MOUF INDICE MOUF SAN
		DESIGNATEUR SAN