
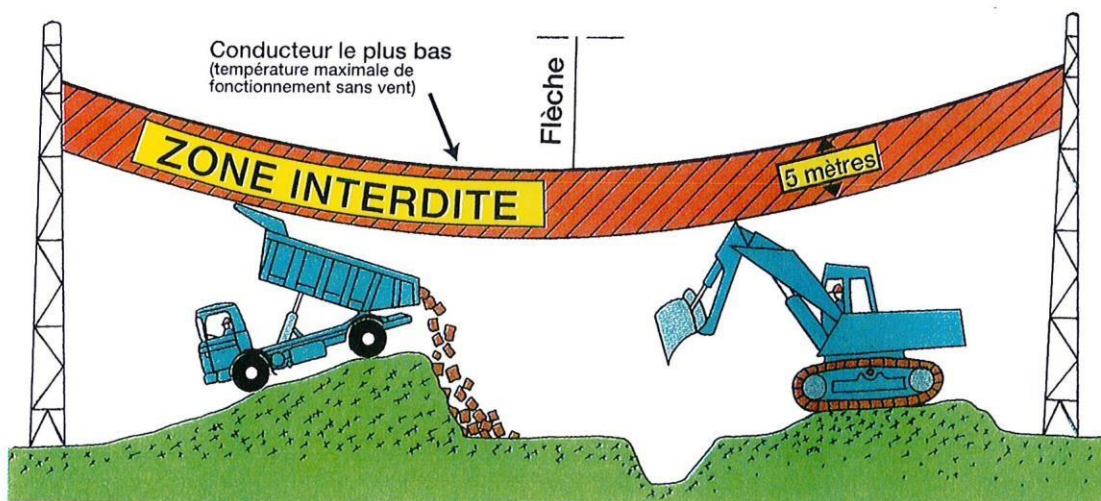


## DISTANCES DE SÉCURITÉ À OBSERVER

pour l'exécution de travaux au voisinage d'une ligne électrique HTB aérienne  
tension supérieure ou égale à 50 000 volts

(conformément aux prescriptions de l'article R4534-107 et suivants du code du travail)

> Emprise  
de la ligne  
dans le plan  
horizontal

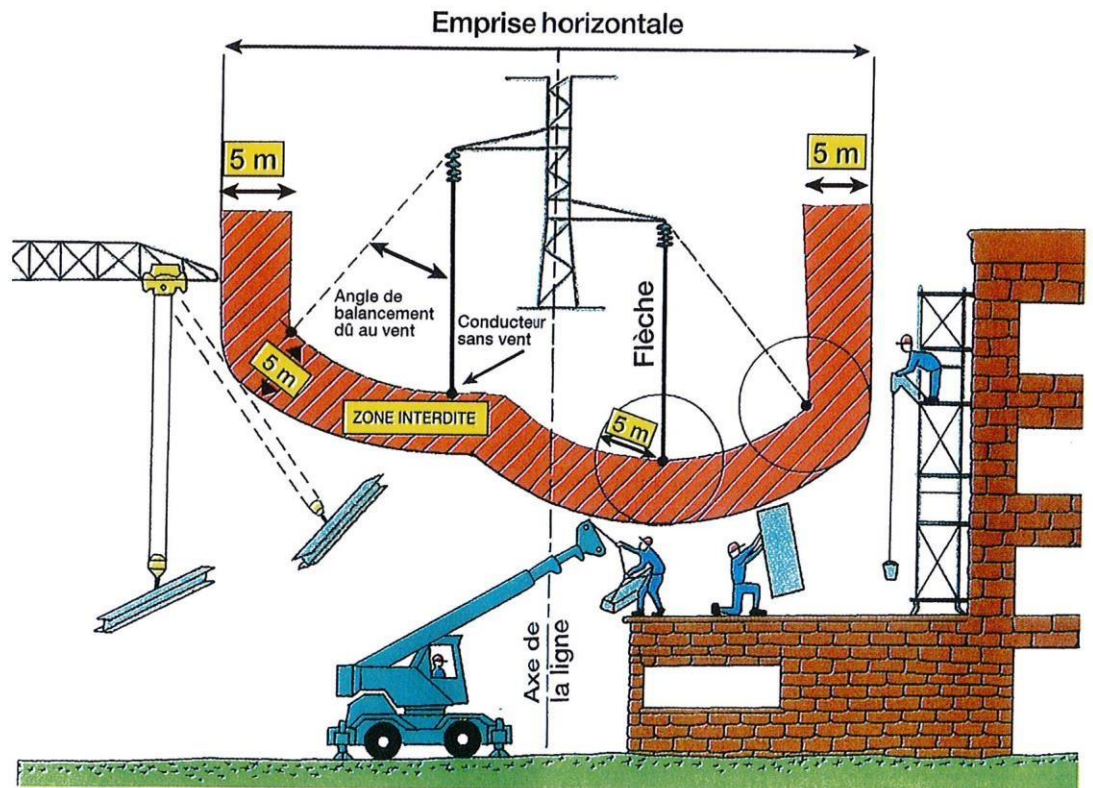

< Emprise  
de la ligne  
dans le plan  
vertical

**RTE GMR ALSACE**

12, avenue de Hollande – 68110 Illzach

Tél : 03 89 63 63 63

rte-cm-ncy-gmr-als-env@rte-france.com