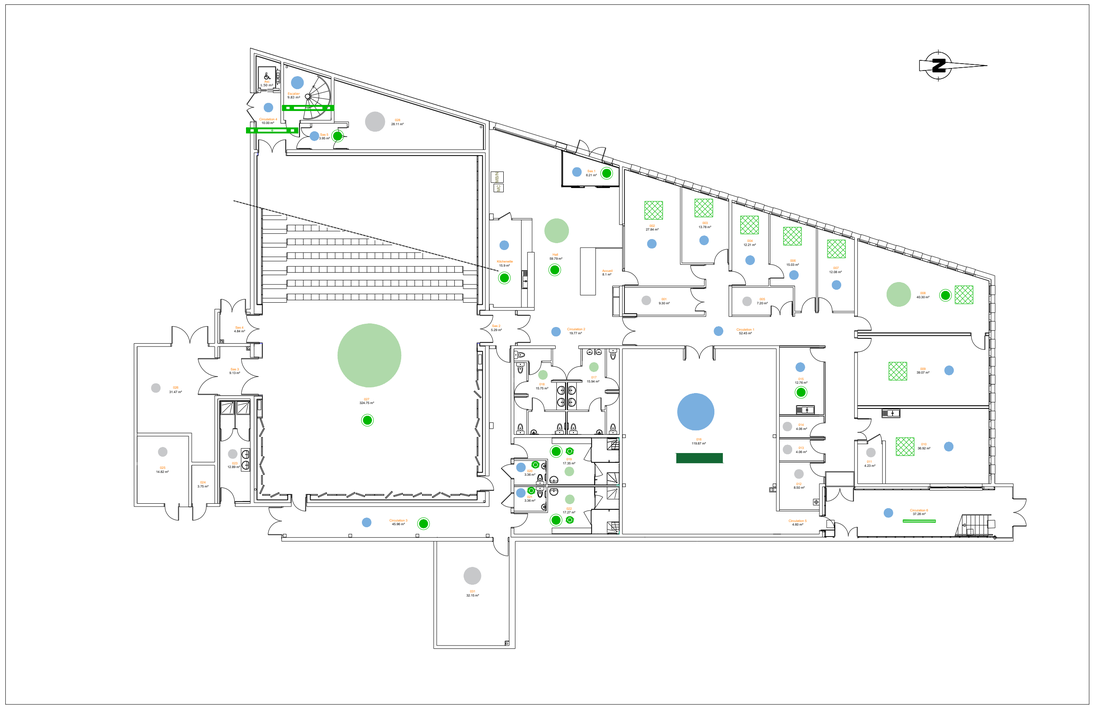

1 MDE Rez-de-Chaussée

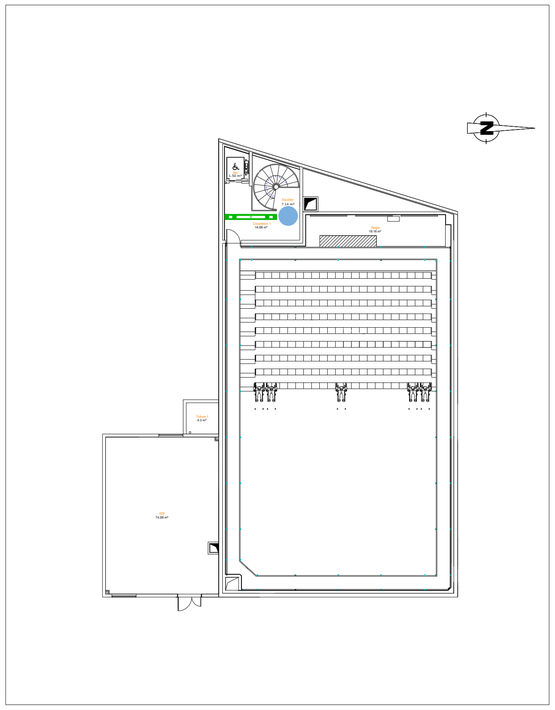

2 MDE 1er Étage

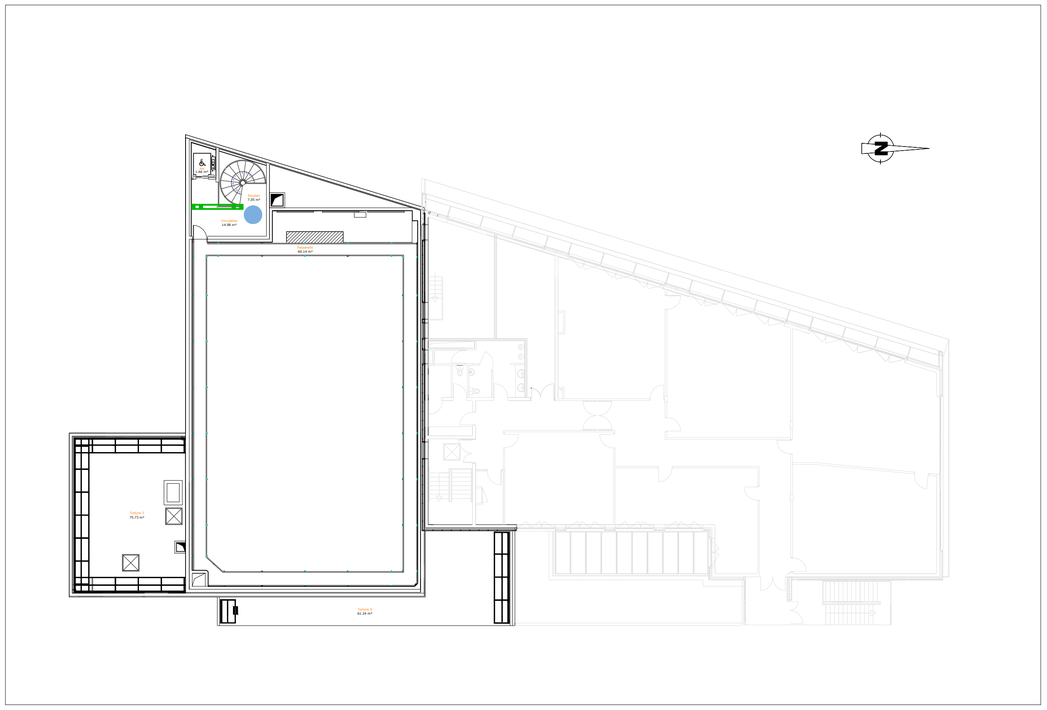

3 MDE 2ème Étage

LEGENDE

Luminaires

- Downlight rond Ø110mm 9W DALI 1360lm
- Downlight rond Ø110mm 13W DALI 1875lm
- Downlight rond Ø200mm 17W DALI 2400lm
- Downlight rond Ø200mm 31W DALI 4300lm
- Pavé LED 1200x300 25W DALI 3500lm
- Pavé LED 1200x600 38W DALI 6000lm
- Pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm
- Pavé LED 600x600 25W DALI 3400lm
- hublot 340mm 9W DALI 1075lm
- hublot 340mm 11W 1090lm avec détecteur
- hublot mural 340mm 20W DALI 2550lm
- hublot mural 340mm 16W DALI 2114lm
- hublot mural 340mm 17W 2094lm avec détecteur
- hublot mural 340mm 23W DALI 2922lm
- tubulaire étanche 694mm 8W DALI 1020lm
- réglette étanche 1200mm 24W DALI 2800lm
- réglette étanche 1200mm 36W DALI 5050lm
- réglette étanche 1500mm 30W DALI 4200lm
- réglette 1534mm 25W DALI 3400lm
- réglette asymétrique 1200mm 30W DALI 3480lm
- réglette étanche 1500mm 37W DALI 5200lm
- plafonnier suspendu 2352mm 45W DALI 2680lm
- 7 bandeau LED 10W IP20 DALI 1440lm/m
- 68 bandeau LED 15W IP20 DALI 2350lm/m
- 68P bandeau LED 21W IP20 DALI 3850lm/m

Codes couleurs pièces (type scénario)

scénario 0 — scénario 1 — scénario 2 — scénario 3 — scénario 4 — scénario 3 bis

Ingénierie Thermique Fluides

N° chantier : 2213

Maître de l'ouvrage:

La Rochelle Université

PROJET:

LUMINAIRES
UNIVERSITÉ LA ROCHELLE

ARCHITECTES	BUREAU DE CONTROLE
B.E.T. FLUIDES — I.T.F. 8, rue de Belgique 17138 PUILBOREAU Tél: 05.46.68.28.29 Fax: 05.46.68.27.88 Mail: itf@it-17.com	B.E.T. STRUCTURE

Indice	Date	Modification	Dessin	Vérif.

PLAN DE RELAMPING
BÂT MDE

Plan n° MDE
Indice : 0

APS — APD — PRO — EXE — AOR

Dessin: M.P. | Verification: A.D. | Date: Octobre 2024 | Ech. : 1/200
Nom du fichier:

Ce document est la propriété d' I.T.F. Il ne peut être ni reproduit ni communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite d'une personne mandatée spécialement à cet effet par la dite société.